ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА К БЫТОВЫМ ТЕРМОСАМ

ТИПЫ, ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 27989—88

Издание официальное

3 коп. 11—88/747



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 666.17:006.354

Группа У11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА К БЫТОВЫМ ТЕРМОСАМ

Типы, параметры и размеры

Glass fillrs for the domestic vacuum flaks. Types, parameters and sizes

ГОСТ 27989—88

ОКП 59 8240; 59 8250

Срок действия с 01.01.90
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сосуды из стекла к бытовым термосам (далее — сосуды).

1. Сосуды должны изготовляться двух типов: с узкой горловиной и с широкой горловиной.

2. Основные размеры сосудов с узкой горловиной должны соответствовать указанным в табл. 1 и на черт. 1, 2.

Таблица 1

Размеры, мм

Номинальная вместимость, $см^3$	$d_{вн}$ горловины	$d_{н}$ горловины	D	H	Код ОКП	Контрольное число
250	37,0±1,5	46,0±1,5	60±3	170±5	59 8251 1111	10
500	27,0±1,5	37,0±1,5	76±3	215±5	59 8251 1121	08
	37,0±1,5	50,0±1,5	77±3	209±5	59 8251 1131	06
750	27,0±1,5	37,0±1,5	80±3	260±6	59 8251 1141	04
	37,0±1,5	50,0±1,5	86±3	238±5	59 8251 1151	02
1000	27,0±1,5	41,0±1,5	93±3	263±5	59 8251 1161	00
	37,0±1,5	50,0±1,5	98±3	238±6	59 8251 1171	09
1250	37,0±1,5	48,0±1,5	98±3	290±5	59 8251 1181	07
2000	50,0±1,5	62,0±1,5	148±3	238±6	59 8251 1221	05

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

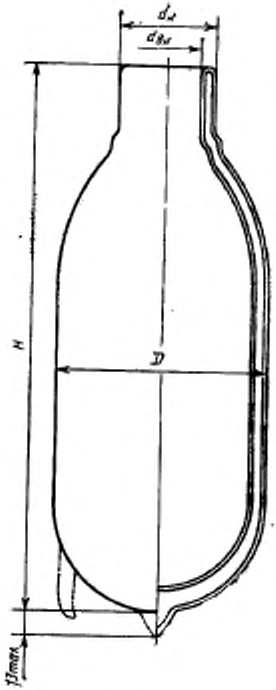

Черт. 1

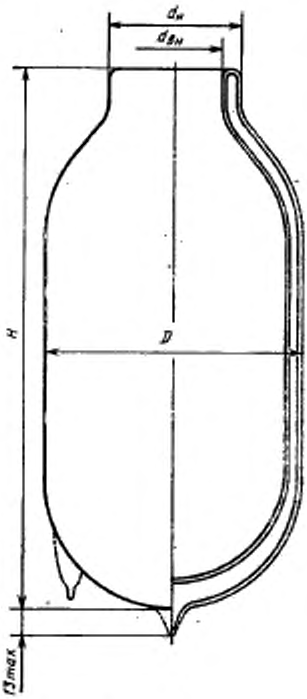

Черт. 2

3. Основные размеры сосудов с широкой горловиной должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 3, 4.

Таблица 2

Размеры, мм

Номинальная вместимость, см³	$d_{вн}$ горловины	$d_н$ горловины	D	H	Код ОКП	Контрольное число
250	66,0±1,5	76,0±1,5	81±3	111±3	59 8252 1111	05
500	66,0±1,5	76,0±1,5	81±3	174±5	59 8252 1121	03
	85,0±1,5	98,0±1,5	102±3	135±5	59 8252 1171	04
1000	$85,0^{+1,5}_{-2,0}$	98,0±1,5	102±3	205±5	59 8252 1131	01

Продолжение табл. 2

Размеры, мм

Номинальная вместимость, см³	$d_{вн}$ горловины	d_{is} горловины	D	H	Код ОКП	Контрольное число
1500	$108,0^{+1,5}_{-2,0}$	123,5±1,5	129±3	215±5	59 8252 1151	08
2000	$108,0^{+1,5}_{-2,0}$	123,5±1,5	129±3	269±5	59 8252 1161	05

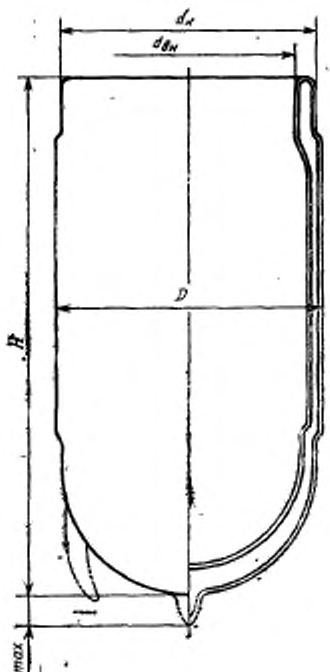

Черт. 3

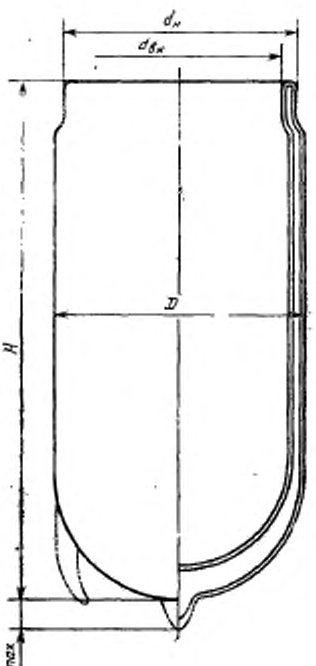

Черт. 4

4. Условное обозначение сосудов должно содержать: наименование изделия, номинальную вместимость, внутренний диаметр горловины и обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения сосуда с горловиной 37 мм вместимостью 500 см³.

Сосуд 500×37 ГОСТ 27989—88

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством промышленности строительных материалов РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. С. Сергеева, канд. техн. наук; **Г. В. Ермаков**; **Л. А. Сударева**; **А. Н. Лупандина**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4487

3. Срок первой проверки — 1993 г.
Периодичность проверки — 5 лет.

4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *Т. В. Смыка*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *О. Я. Чернецова*

Сдано в наб. 17.01.89 Подп. в печ. 01.03.89 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,24 уч.-изд. л. Тираж 6000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 141

gost.e-ecolog.ru