УДК 696.133.1:669.13:006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОТСТУПЫ

Конструкция и размеры

Cast iron waste pipes and fittings. Offsets. Construction and dimensions

ГОСТ 6942.11—80

Взамен ГОСТ 6942.16—69

ОКП 49 2520

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен

с 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на отступы к чугунным трубам, предназначенным для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция и размеры отступов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

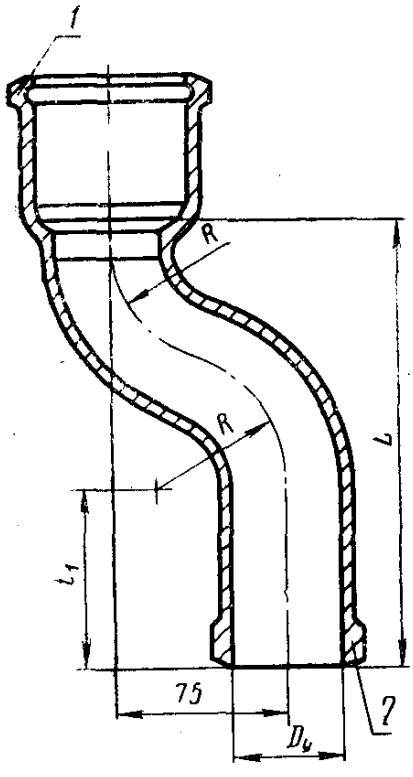

1 — раструб типа I по ГОСТ 6942.2—80; *2* — хвостовик по ГОСТ 6942.2—80

Размеры в мм

Условный проход D_y	Код ОКП	L	l_1	R_1	Масса, кг
50	49 2521 3111	210	81	60	2,1
100	49 2522 3111	260	97	85	5,2
150	49 2523 3111	260	90	90	8,2

Примечание. Размеры и масса даны без учета антикоррозионного покрытия.

Пример условного обозначения отступа $D_y = 100$ мм:

Отступ ОТС-100 ГОСТ 6942.11—80

3. Технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя — по ГОСТ 6942.0—80.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Декабрь 1992 г.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru