УДК 696.133.1:669.13:006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОТВОДЫ

Конструкция и размеры

Cast iron waste pipes and fittings. Bends. Construction and dimensions

ГОСТ 6942.9—80

Взамен ГОСТ 6942.10—69, ГОСТ 6942.11—69, ГОСТ 6942.12—69 и ГОСТ 6942.13—69


ОКП 49 2520

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен

с 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на отводы к чугунным трубам, предназначенным для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция и размеры отводов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

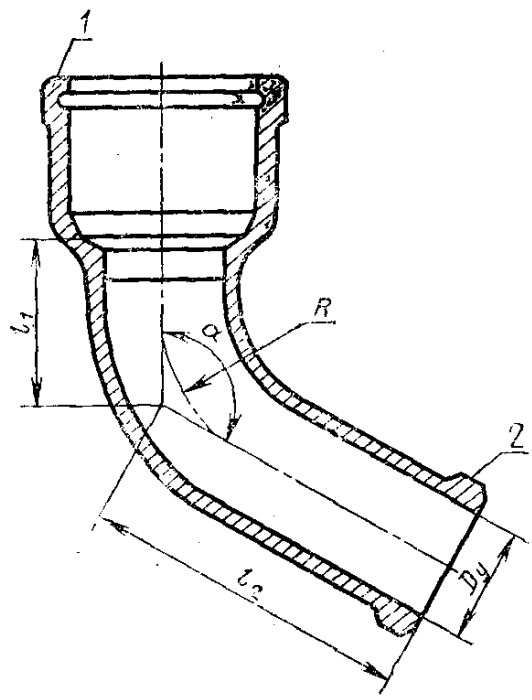

1 — раструб типа I по ГОСТ 6942.2—80;
2 — хвостовик по ГОСТ 6942.2—80

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Декабрь 1992 г.

gost.e-ecolog.ru

Таблица 1

Размеры в мм

Условный проход $D_у$	Код ОКП	l_1	l_2	R	Масса, кг	Код ОКП	l_1	l_2	R	Масса, кг
	при α=110°					при α=120°				
50	49 2521 2311	70	135	70	1,8	49 2521 2411	60	125	70	1,7
100	49 2522 2311	75	150	75	4,3	49 2522 2411	65	140	75	3,8

Таблица 2

Размеры в мм

Условный проход $D_у$	Код ОКП	l_1	l_2	R	Масса, кг	Код ОКП	l_1	l_2	R	Масса, кг
	при α=135°					при α=150°				
50	49 2521 2511	50	115	70	1,6	49 2521 2611	65	130	167	1,8
100	49 2522 2511	55	125	75	3,7	49 2522 2611	125	175	335	5,1
100Д	—	—	—	—	—	49 2522 2612	125	275	335	6,2
150	49 2523 2511	100	165	175	7,7	49 2523 2611	65	125	130	6,4

Примечание. Размеры и масса даны без учета антикоррозионного покрытия.

Пример условного обозначения отвода с α=120° и $D_у$=50 мм:

Отвод О120°—50 ГОСТ 6942.9—80

То же, с α=150° и $D_у$=100Д мм:

Отвод О150°—100 Д ГОСТ 6942.9—80

3. Технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя — по ГОСТ 6942.0—80.

gost.e-ecolog.ru