МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ EN 13471— 2011

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК

Метод определения коэффициента термического расширения

(EN 13471:2001, Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — Determination of the coefficient of thermal expansion, IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2019

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Некоммерческим партнерством «Производители современной минеральной изоляции «Росизол» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (протокол от 8 декабря 2011 г. № 39)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 апреля 2015 г. № 235-ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 13471—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 г.

5 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13471:2001 «Теплоизоляционные изделия, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение коэффициента термического расширения» («Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — Determination of the coefficient of thermal expansion», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартинформ, оформление, 2015, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 1
4 Сущность метода 2
5 Средства испытаний 2
6 Образцы 4
7 Методика проведения испытаний 4
8 Обработка и представление результатов испытаний 5
9 Точность метода 5
10 Отчет об испытаниях 5
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов межгосударственным стандартам 7

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК

Метод определения коэффициента термического расширения

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations.
Method for determination of the coefficient of thermal expansion

Дата введения — 2015—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к средствам испытания и методике определения коэффициента термического расширения теплоизоляционных изделий, применяемых для инженерного оборудования зданий и промышленных установок в температурном диапазоне от минус 196 °С до плюс 850 °С, с учетом возможного ограничения температуры испытания образцов.

Настоящий стандарт не распространяется на изделия, которые при испытаниях изменяют размеры вследствие потери гидратной воды или других фазовых изменений.

Примечание — Образцы, отбираемые от изделия для проведения испытаний, должны быть представительными для данного изделия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения).

EN 12085:1997[1)], Thermal insulating products for building applications — Determination of linear dimensions of test specimens (Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение линейных размеров образцов для испытаний)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:


3.1 **линейное термическое расширение:** Обратимые изменения длины изделия, происходящие вследствие изменения температуры.

3.2 **средний коэффициент линейного термического расширения α_m в интервале температур:** Отношение значения обратимого изменения длины образца к его первоначальной длине при заданной температуре и разности температур двух испытаний.

3.3 **коэффициент термического расширения α_t при температуре *T*:** Предельное значение α_m, зависящее от того, как меняется график «относительное изменение длины образца — температура» при возрастании температуры (см. рисунок 1).

[1)] Заменен на EN 12085:2013.

Издание официальное

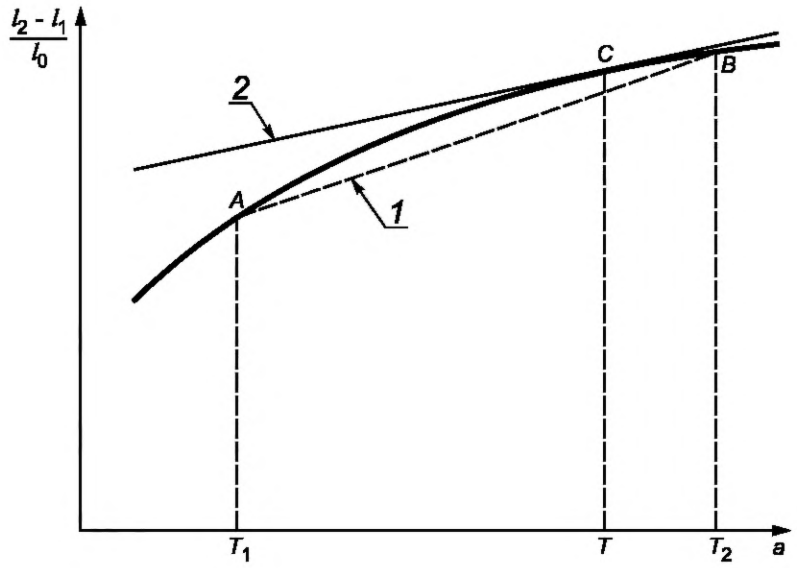

a — температура; *1* — средний коэффициент термического расширения в интервале температур T_1 и T_2 (пунктирная линия между точками *A* и *B*); *2* — коэффициент термического расширения при температуре *T* (тангенс угла наклона прямой в точке *C*)

Рисунок 1 — График зависимости относительного изменения длины образца от температуры

Примечание — При определении α_m и α_t предполагается, что функция, описывающая изменение длины в зависимости от изменения температуры, непрерывна. Данное предположение исключает использование среднего коэффициента термического расширения α_m, если образцы претерпевают физические изменения вследствие фазовых изменений, например перекристаллизацию или потерю гидратной воды. График зависимости изменения длины от изменения температуры показывает, что средний коэффициент термического расширения не может быть определен для той части графика, которая не является непрерывной.

4 Сущность метода

Определяют изменение линейных размеров изделия при изменении его температуры и строят график зависимости относительного изменения длины образца от температуры.


Данную процедуру проводят непрерывно, если необходим график во всем температурном диапазоне, или для двух заданных температур, если средний коэффициент термического расширения необходимо определить в интервале между этими двумя температурами.

5 Средства испытаний

5.1 Дилатометр

Дилатометр подходящего размера и температурного диапазона (см. рисунок 2).

Примечание — Типовые дилатометры трубчатого или стержневого типа изготовлены из кварца высокой чистоты.

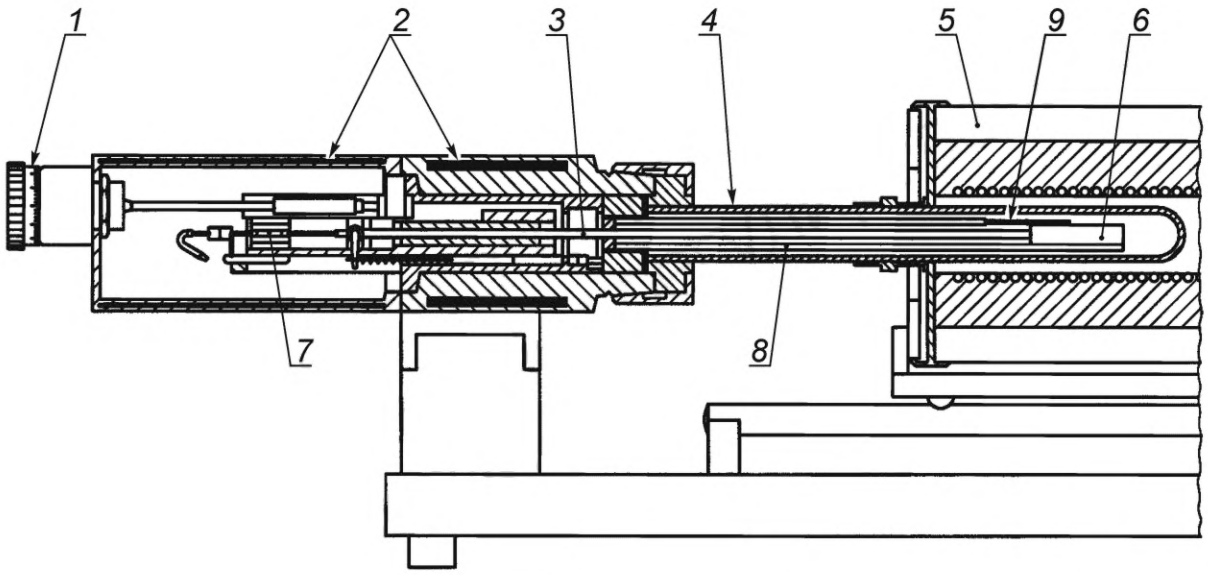

1 — микрометрический винт; *2* — термостат; *3* — толкатель; *4* — защитная труба; *5* — печь; *6* — образец; *7* — датчик линейного дифференциального изменения длины; *8* — держатель образца; *9* — термопара

Рисунок 2 — Пример типового дилатометра

5.2 Микронный штангенциркуль

Штангенциркуль со шкалой в микрометрах (микронах), позволяющий проводить прямые измерения длины образца при разных температурах. Точность измерений должна быть такой, чтобы все последовательные измерения при одинаковой температуре проводились с точностью до $2 \cdot 10^{-4}\ l_0$ для длины и $2 \cdot 10^{-5}\ l_0$ — для изменения длины.

5.3 Электрическая печь

Электрическая печь, обеспечивающая создание высоких температур. Электрическая печь должна поддерживать среднюю, максимальную и минимальную температуры образца с точностью ± 2 °С. Скорость изменения температуры в электрической печи не должна превышать 1 °С/мин в момент перехода от одной температуры испытания к другой.

5.4 Испытательная камера

Испытательная камера для низких и криогенных температур должна поддерживать среднюю, максимальную и минимальную температуры образца с точностью ± 1 °С от заданной температуры испытания.

Скорость изменения температуры в испытательной камере не должна превышать 1 °С/мин в момент перехода от одной температуры испытаний к другой.

5.5 Средства измерения температуры

Калиброванные термопары с погрешностью измерения температуры ± 0,5 °С в диапазоне от минус 196 °С до 200 °С; ± 1 °С — в диапазоне от 200 °С до 500 °С; ± 2 °С — в диапазоне от 500 °С до 850 °С.

Термопары подсоединяют к постоянно записывающей аппаратуре. Если требуется определить средний коэффициент термического расширения α_m между двумя температурами, то измерения должны проводиться только для этих температур.

Примечание — Аппаратура, применяемая для синхронной регистрации изменения длины и температуры, записывает график зависимости изменения длины $\frac{\Delta l}{l_0}$ от разности температур $T_2 - T_1$.

5.6 Приспособления для подготовки образцов

Для подготовки образцов к испытаниям применяют пилу или тонкостенную стальную трубу.

6 Образцы

6.1 Размеры образцов

Размеры изделия должны быть такими, чтобы из него можно было вырезать образцы, соответствующие размеру дилатометра.

Размеры образцов указывают в стандартах или технических условиях на изделия конкретных видов.

Примечания

1 При отсутствии стандарта или технических условий на изделие размеры образцов согласовывают между заинтересованными сторонами.

2 Типовые образцы изготовляют длиной (50 ± 1) мм, с квадратным сечением со стороной (10 ± 1) мм или круглым сечением диаметром (10 ± 1) мм. Допускается изготовлять образцы, размерами больше или меньше указанных, при этом следует учитывать, что образцы небольшой длины утрачивают чувствительность к большой температуре, в образцах большой длины может возникать разность температур вдоль продольной оси образца или физические деформации, например, ползучесть или различные виды упругой деформации.

Отклонения от параллельности между двумя поверхностями и от плоскостности этих поверхностей образца не должны превышать 1 % его линейного размера.

6.2 Подготовка образцов

С изделия удаляют любые слои, облицовки и/или покрытия.

Образцы выпиливают из изделия пилой или вырезают тонкостенной стальной трубой в направлении, в котором проводят измерение коэффициента линейного термического расширения, и определяют линейные размеры.

Специальные требования к подготовке образцов, например прокаливание или высушивание при заданных условиях, должны быть указаны в стандартах или технических условиях на изделие конкретного вида.

Для анизотропных изделий измерения проводят в обоих направлениях: по длине и ширине.

6.3 Число образцов

Число образцов должно быть указано в стандартах или технических условиях на изделие конкретного вида.

Если число образцов не установлено, испытывают не менее двух образцов.

Примечание — В случае отсутствия стандарта или технических условий на изделие число образцов может быть согласовано между заинтересованными сторонами.

6.4 Кондиционирование образцов

Образцы выдерживают не менее 6 ч при температуре (23 ± 5) °С. В случае разногласий образцы следует выдерживать при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (50 ± 5) % в течение времени, указанного в стандарте или технических условиях на изделие.

7 Методика проведения испытаний

7.1 Условия проведения испытаний

Испытания начинают при температуре (23 ± 2) °С, так как точность поддержания температур является необходимым условием для испытаний.

7.2 Проведение испытаний

Образец очищают и устанавливают в дилатометр так, чтобы на поверхностях торцов образца, прилегающих к дилатометру, и контактных поверхностях дилатометра не было посторонних частиц.

Измеряют длину образца при температуре (23 ± 2) °С (указанную температуру считают нормальной температурой).

Устанавливают термопары в необходимых точках так, чтобы они имели хороший контакт с образцом.

Дилатометр с образцом помещают в печь или в испытательную камеру.

Нагревают или охлаждают систему, соблюдая температурный градиент, заданный в стандарте или технических условиях на изделие. Если такие данные отсутствуют, то температурный градиент не должен превышать 3 °С/мин и 1 °С/мин для последнего температурного интервала, равного 50 °С.

Стабилизируют температуру в температурном интервале не более 50 °С за время, достаточное для достижения одинаковой температуры всего образца. Время, необходимое для установления стабильной температуры, 30 мин.

Измеряют температуру и длину образца в условиях постоянной температуры (отклонение ± 2 °С — для высоких температур и ± 1 °С — для низких температур). Непрерывно регистрируют кривые зависимости изменения длины от температуры, следуя инструкциям к используемому оборудованию.

Снижают температуру до нормального значения и вновь измеряют длину образца. Если имеют место необратимые изменения образца, испытания повторяют до тех пор, пока изменения станут только обратимыми.

Результаты испытаний рассчитывают только по данным, полученным на этапе обратимых изменений.

8 Обработка и представление результатов испытаний

В зависимости от прибора, примененного для измерения длины, проводят корректировку, например, длины кварцевого держателя образца в случае ее увеличения.

Рассчитывают средний коэффициент линейного термического расширения, α_m, $°C^{-1}$, в интервале температур T_1 и T_2 по формуле

$$\alpha_m = \frac{1}{l_0}\frac{l_2 - l_1}{T_2 - T_1}, \quad (1)$$

где l_0 — длина образца, мм, при нормальной температуре T_0, °С;

l_1 — длина образца, мм, при температуре T_1, °С;

l_2 — длина образца, мм, при температуре T_2, °С.

Если необходимо, определяют коэффициент термического расширения α_t при температуре T как тангенс угла наклона касательной к кривой.

9 Точность метода

Примечание — Настоящий стандарт не содержит данных о точности метода, однако при последующем его пересмотре такие данные будут в него включены.

10 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен содержать:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) идентификацию изделия:

1) наименование изделия, предприятия-изготовителя или поставщика,

2) код маркировки изделия,

3) вид изделия,

4) вид упаковки,

5) форму поставки изделия в лабораторию,

6) дополнительную информацию (если необходимо), например номинальные размеры;

c) методику проведения испытания:

1) подготовку к испытаниям и порядок отбора образцов, например, кто и в каком месте проводил отбор образцов,

2) время ожидания до кондиционирования образцов,

3) условия кондиционирования образцов,

4) условия прокаливания или высушивания образцов,

5) наличие облицовок, массу облицовок и методы их удаления (при необходимости),

6) наличие поверхностных слоев, образовавшихся при изготовлении, и способы их удаления (если необходимо),

7) любые отклонения от требований, приведенных в разделах 6 и 7 (при необходимости),

8) дату проведения испытаний,

9) общую информацию об испытаниях,

10) обстоятельства, которые могли бы повлиять на результаты испытаний.

Примечание — Сведения об оборудовании и о лаборанте, проводившем испытание, должны находиться в лаборатории, однако в отчете их не указывают;

d) результаты испытаний: все единичные и среднеарифметические значения коэффициента термического расширения в каждом температурном интервале или при каждой температуре.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного европейского стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
EN 12085:1997	IDT	ГОСТ EN 12085—2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения размеров образцов, предназначенных для испытаний»

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.

УДК 662.998.3:006.354 МКС 91.100.60

Ключевые слова: теплоизоляционные изделия, инженерное оборудование зданий, промышленные установки, коэффициент термического расширения, метод определения

Редактор *Е.И. Мосур*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 25.11.2019. Подписано в печать 06.12.2019. Формат 60×84⅛. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,

117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru