Подъемники электрические прерывного действия
Больничные
Грузоподъемность и основные размеры клетей, шахт и машинных помещений


ОСТ НКТМ 8798—39

Взамен ОСТ 8798 / НКТП 2072


Лист 1

А. Основные размеры клетей и грузоподъемность

С одним выходом

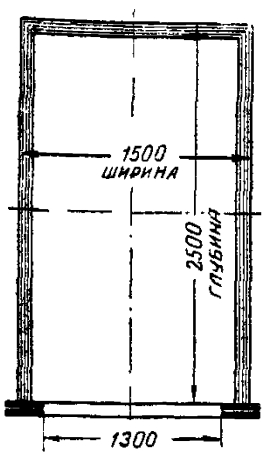

С двумя выходами

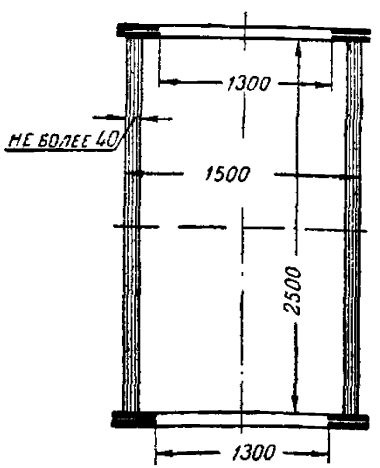


1. Высота клети 2250, высота входа — 2000 *мм*.
2. Грузоподъемность 400 *кг*.

Лист 2

Б. Основные размеры шахт и машинных помещений

Машина вверху над шахтой, противовес сбоку клети

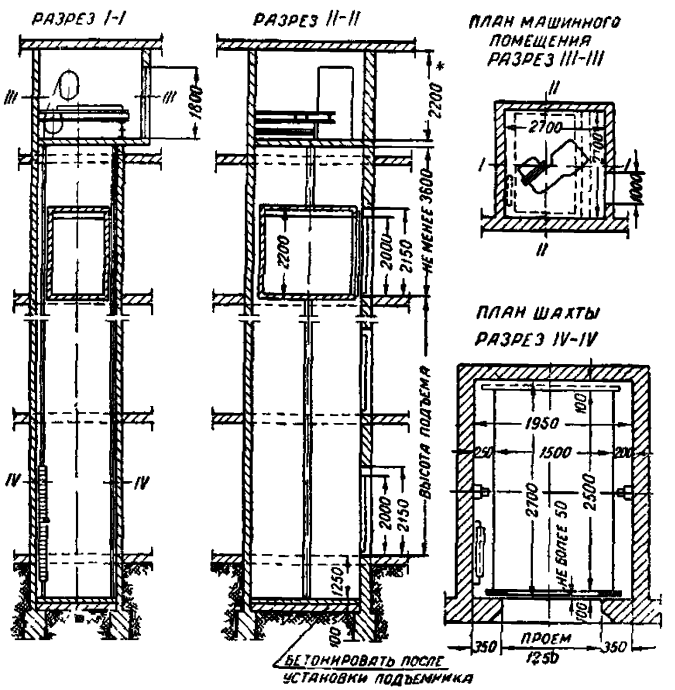

Конструкция механизмов и способ их установки не стандартизуются.


gost.e-ecolog.ru

Продолжение ОСТ/НКТМ 8798—39

Лист 3

Б. Основные размеры шахт и машинных помещений

Машина внизу, противовес сбоку клети

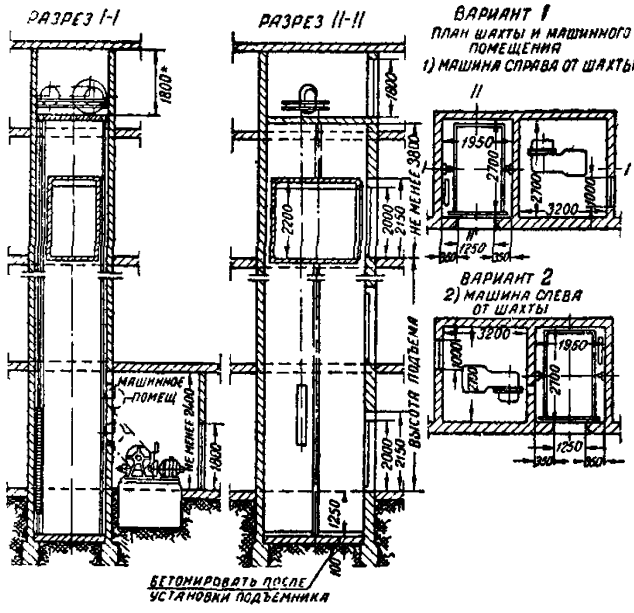

1. Конструкция механизмов и способ их установки не стандартизуются.
2. Допускается отклонение стен от указанных размеров в плане в любом сечении по вертикали: внутрь шахты не более 10 *мм*, наружу шахты не более 30 *мм* за исключением стен с дверными проемами, для которых отклонение наружу шахты не допускается.
3. При устройстве шахт с металлическими каркасами с ограждением сеткой, стеклом или листовым железом проемы для них в перекрытиях и лестничных клетках должны быть увеличены до 100 *мм* против указанных размеров.

---

* При постройке зданий допускается увеличение этого размера по соображениям строительного характера.

Внесен ГУПТО. Утвержден 20/IV 1939 г. Срок введения 1/IX 1939 г.

Сноска к чертежу на стр. 532.

* При постройке зданий допускается увеличение этого размера по соображениям строительного характера.

1. Конструкция механизмов и способ их установки не стандартизуются. 2. Допускается отклонение стен от указанных размеров в плане в любом сечении по вертикали: внутрь шахты не более 10 *мм*, наружу шахты не более 30 *мм*, за исключением стен с дверными проемами, для которых отклонение наружу шахты не допускается. 3. При устройстве шахт с металлическими каркасами с ограждением сеткой, стеклом или листовым железом проемы для них в перекрытиях и лестничных клетках должны быть увеличены на 100 *мм* против указанных размеров. 4. Величины зазоров между стенками клети и шахты — 200, 250 [illegible] для шахт с металлическим каркасом и для существующих глухих шахт при монтаже в них клетей стандартных размеров — являются ориентировочными.

gost.e-ecolog.ru