ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
813-3-20.89

ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ФРУКТОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН ИЛИ ВИНОГРАДА ВМЕСТИМОСТЬЮ 470 ТОНН С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ

АЛЬБОМ Ч

Задание заводу - изготовителю на щит контроля стр. 2...10

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНА 0-91
Отпускная цена на момент реализации указана в счет – накладной

				Привязан
Инв.№				

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
813-3-20.89

ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ФРУКТОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН ИЛИ ВИНОГРАДА ВМЕСТИМОСТЬЮ 470 ТОНН С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ

АЛЬБОМ 4

Задание заводу-изготовителю на щит контроля

Разработан:

институтом „Гипронисельпром" Госагропрома СССР
Главный инженер института А.Д. Бутенко
Главный инженер проекта Г.А. Хлебников

Утвержден Госагропромом СССР, письмо от 29.06.89 N 805-42/39-75
Введен в действие институтом „Гипронисельпром" Приказ от 0.Тиюля 1989 г. N 102

© ЦИТП Госстроя СССР, 1989

Привязан

Инв. N

№№ листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа.		Стр.
	Содержание альбома №4		2
	Спецификация щитов		
	и пультов	АТХ.002	3
	Щит контроля ЩК. Общий вид	АТХ.010	5
	Щит контроля ЩК. Таблица соединений	АТХ.011	8
	Щит контроля ЩК. Таблица подключений	АТХ.012	9

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Н.контр.	Ткач		11.01.89
Нач.отд.	Иглина		15.01.89
ГИП	Хледников		15.01.89
Рук.гр.	Корягин		01.89
Вед.инж.	Выркова		01.03.89
Инж.	Лопатин		01.03.89

Т. п. 813-3-20.89

Содержание альбома №4

Стадия	Лист	Листов
РП		1

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г. Орел

Копировал Муратова 23885-04 3 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Щиты								
	1. Щит контроля ЩК, состоящий из щита ЩШМ-1000×600-I УХЛ4 Iр30 ОСТ 36.13.-76	АТХО 10	шт.	796				1/1	

Н.контр.	Ткач		10.01.89
Рук.гр.	Корягин		10.01.89
Ведущ.	Выркова		10.01.89
Инж.	Лопатин		10.01.89

Т.п. 813-3-20.89 АТХ.С02

Спецификация щитов и пультов.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г. Орел

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовителя (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Аппаратура и приборы, поставляемые комплектно со щитами и пультами								
	1. Переключатель выбора точек измерения	ПТИ-М	шт	796				1	
	2. Автомат ~220, крепление на рейках $I_н$=1,6А, отсечка 1,3 $I_н$	ВАМ-26-44-20	шт	796				1	
	3. Табло световое	ТСМ-III-43	шт	796				1	
	4. Катушка подгоночная	КП-1-2,5	шт	796				10	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		Документация		
	АТХ011	Таблица соединений		
	АТХ012	Таблица подключений		
		Стандартные изделия		
1		Щит ЩШМ-1000×600-I УХЛ4 IP30 ОСТ36.13-76	1	
2		Скоба С3 600 ТК3-125-83	3	
		Прочие изделия		
3	5Б	Лагометр Ш4540/1	1	
4	SA1	Переключатель ПТИ-М	1	
5	SF1	Автомат ВА14-26-14-20 ~220, $I_н$=1,6А, отсечка 1,3$I_н$	1	У349 ТМ3-13-83
6	HL1	Табло ТСМ ~220	1	

Н.контр.	Ткач		02.89
Гл.специал.	Релало		02.89
ГИП	Хлебников		02.89
Рук.гр.	Корягин		02.89
Ведущ.инж.	Быркова		02.89
Инж.	Лопатин		02.89

АТХ 010

Холодильник для фруктов вместимостью 1000 тонн или винограда вместимостью 470 тонн с регулируемой газовой средой

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

Щит контроля ЩК. Общий вид.

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г. Орел

Копировал Муратова

Формат А4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
7		Блок зажимов БЗ 24-4П16 6/8-У3-10	4	
8		Упор	3	
9		Катушка подгоночная КП1-2,5	10	
10		Рамка РПМ 66×26	4	
		Материалы		
11		Провод ПВ3 1×0,75 ГОСТ 6323-79	50	м

Т.п. 813-3-20.89 АТХ-010 Лист 2

Копировал Муратова

Формат А4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

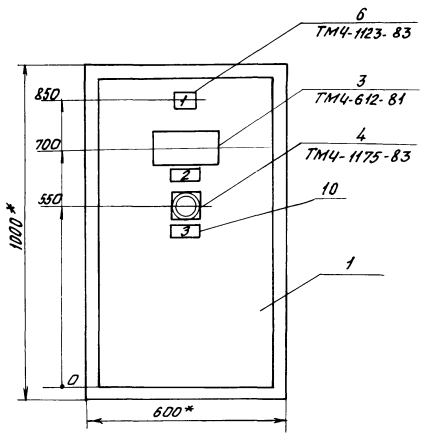

1* Размеры для справок

2. Покрытие - вариант 3 ОСТ 36.13-76.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Вид на внутренние плоскости (развернуто)

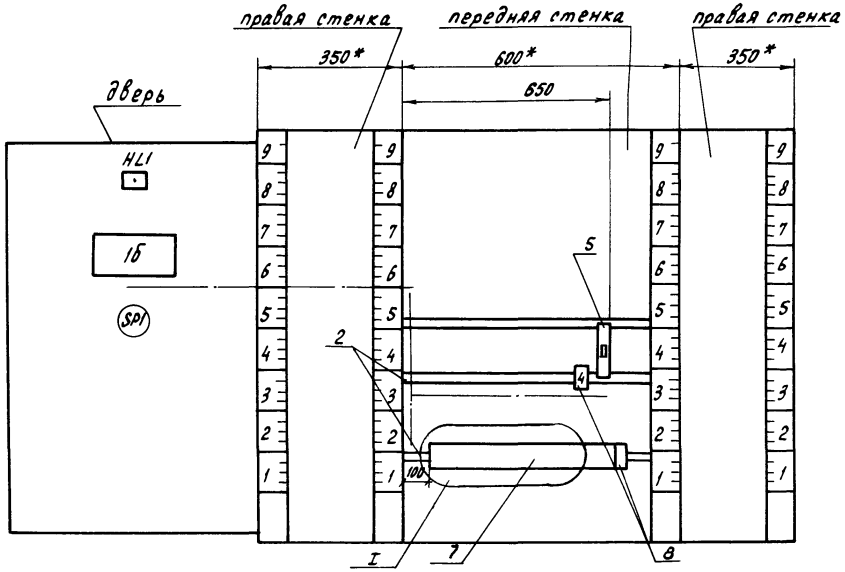

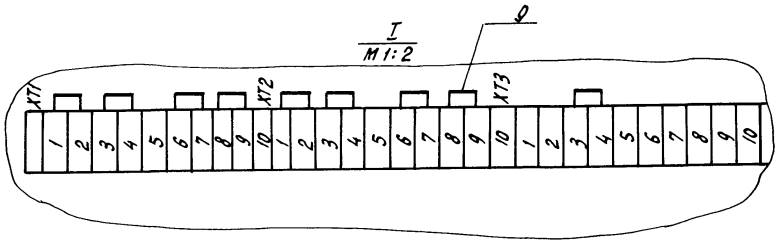

Надписи на табло и в рамках.

№ надписи	Текст надписи	Кол.
	Табло ТСМ	
1	Контроль напряжения	1
	Рамка 66×26	
2	Температура	1
3	Камера хранения	1
	Упор	
4	Сеть ~ 220В	1

Продолжение табл.

№ надписи	Текст надписи	Кол

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

АТХ. 010 | Лист 5

копировал Кузнецова | Формат А4

Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические	требования		
	Таблица соединений выполнена на	основании схемы	АТХ-13, альбом 1	
А	XT3:1	SF1:1	ПВЗ	
801	SF1:2	HL1:1		
801	HL1:1	P1: X/A5		
N	XT3:2	HL1:2		
N	HL1:2	P1: X/A6		
1	P1: X/A3	P1: X/Б1		
2	P1: XT/3B:1	XT1:5		
2	XT1:5	XT1:10		
2	XT1:10	XT2:5		
2	XT2:5	XT2:10		
3	P1: XT/7B:2	SA1:B21		
4	P1: XT/2B:1	SA1:A21		
5	XT3:3	SA1:B0		
6	XT3:4	SA1:A0		
7	XT1:2	SA1:B1		
9	XT1:4	SA1:A1		
11	XT1:7	SA1:B2		

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Н.контр.	Ткач		08.02.89
Гл.спец.	Репало		02.02.89
ГИП	Хлебников		02.02.89
Рук.гр.	Корягин		2.02.89
Вед.инж.	Выркова		01.02.89
Инж.	Лопатин		01.02.89

Т.п. 813-3-20.89 АТХ 011

Холодильник для фруктов вместимостью 1000 тонн или винограда вместимостью 470 тонн с регулируемой газовой средой

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Щит контроля ЩК
Таблица соединений

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г. Орел

23885-04 9 копировал Кузнецова | Формат А3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
13	XT1:9	SA1:A2		
15	XT2:2	SA1:B3		
17	XT2:4	SA1:A3	ПВ3	
19	XT2:7	SA1:B4		
21	XT2:9	SA1:A4		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

АТХ.011 Лист 2

Копировал Фомушкина Формат А4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		Технические		
		Таблица подключений выполнена на		
		основании схемы		
		соединений		
	Передняя стенка			
		SF1		
A	1		2	801
		XT1		
8	1		2	7
10	3		4	9
*2	5		6	12
11	7		8	14
13	9		10	2

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT2		
16	1		2	15
18	3		4	17
2	5		6	20
19	7		8	22
21	9		10	2
		XT3		
A	1		2	N
5	3		4	6
	5		6	
	7		8	
	9		10	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Н.контр.	Ткач		02.01.89
Гл.спец.отд.	Репало		02.01.89
ГИП	Хлебников		01.01.89
Рук.гр.	Корягин		1.09.88
Вед.инж.	Выркова		01.02.89
Инж.	Лопатин		01.12.88

Т.п. 813-3-20.89 АТХ 012

Холодильник для фруктов вместимостью 1000 тонн или овощехранилище вместимостью 470 тонн с регулируемой газовой средой

Щит контролящих

Таблица подключений

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г. Орел

Копировал Фомушкина 23885-04 10 Формат А4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT4	(резерв)	
	1		2	
	3		4	
	5		6	
	7		8	
	9		10	
	Дверь			
		HL1		
* 801	1		2	N*
		P1		
801	A5	X	A6	N
		XT	7B:2	3
4	2B:1	XT	3B:1	2
1	A3	X	B1	1
		SA1		
3	B21		A21	4
5	B0		A0	6
7	B1		A1	9
11	B2		A2	13
15	B3		A3	17
19	B4		A4	21

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата

gost.e-ecolog.ru

Поз. 5 Автомат ВА 14-26-14-20



Поз. 7 Табло ТСМ



Поз. 3 Логометр ш 4540/1



Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата