ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
813-2-64.91
КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

АЛЬБОМ 4

Задание заводу - изготовителю щитов

24895-04
ЦЕНА 0-91

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

АПП ЦИТП

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать III. 1992 года

Заказ № 1846 Тираж 250 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
813-2-64.91
КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

АЛЬБОМ 4

Задание заводу - изготовителю щитов

Разработан:
институтом „Гипронисельпром"

Главный инженер института А.Д. Бутенко
Главный инженер проекта Г.А. Хлевников

Утвержден
Главагропромнаучпроектом
Государственной комиссии
Совмина СССР по продовольствию
и закупкам
Письмо от 18 июня 1991 г №28
Введен в действие
институтом „Гипронисельпром"
Приказ от 18 июня 1991 г №54

© АПП ЦИТП, 1991

№№ листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа.		Стр.
	Содержание альбома №4	АОВ.000	2
	Щит контроля температур ЩК. Спецификация оборудования	АОВ.002	3,4
	Щит контроля температур ЩК. Общий вид.	АОВ.010	5...8
	Щит контроля температур ЩК. Таблица соединений	АОВ.011	9
	Щит контроля температур ЩК. Таблица подключений	АОВ.012	10

Н.контр.	Ткач		16.07.91
Зам.нач.гр.	Репало		16.07.91
ГИП	Хлебников		16.07.91
Зав.гр.	Корягин		16.07.91
Инж.	Щекина		16.07.91
Пров.	Быркова		16.07.91

813-2-64.91 АОВ.000

Содержание альбома №4

Стадия	Лист	Листов
РП		1

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г. Орел

Копировал Муратова 24895-04 3 Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код.	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Щиты								
	1. Щит контроля температур ЩК, состоящий из щита ЩШМ-1000х600х350 УХЛ4 Р30 исп. II ОСТ 36.13-76	А08.010	шт.	796				1/1	

Н.контр.	Ткач		10.09	813-2-64.91		А08.С02
Зав. гр.	Корзин		10.09			
Инж.	Шекина		10.09			
Пров.	Быкова		10.09	Спецификация щитов и пультов	Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 2	ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г. Орел

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Муратова 24895-04 4 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Аппаратура и приборы и поставляемые комплектно со щитами и пультами								
	1. Переключатель выбора точек измерения	ПТИ-М УЗ	шт.	796				1	
	2. Табло световое, ~220	ТСМ-Ш-УЗ-01	шт	796				1	
	3. Катушка подгоночная	КП1-2,5	шт	796				11	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Документация		
	АОВ.011	Таблица соединений		
	АОВ.012	Таблица подключения		
		Стандартные изделия		
1		Щит ЩШМ-1000×600×350УХЛ4	1	
		ЈР30 ОСТ36.13-76		
2		Скоба С3-600	3	
		ТК3-125-83		
		Прочие изделия		
3	3б (Р1)	Милливольтметр Ш4540/1	1	
4	SA1	Переключатель выбора точек	1	
		измерения ПТИ-МУ3		

Н.контр.	Ткач		18.02.91
Замнач.ПТК	Репало		18.02.91
ГИП	Хлебников		18.02.91
Зав.гр.	Корягин		18.02.91
Инж.	Шекина		18.02.91
Пров.	Быркова		18.02.91

813-2-64.91 АОВ.010

Комбинированное хранилище картофеля, плодов и овощей вместимостью 500 тонн

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

Щит контроля температур ЩК. Общий вид.

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г. Орел

Копировал Муратова Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
5	SF1	Выключатель автоматический ВА14-	1	У349
		26-14-20 УХЛ4, ~220В, 50 Гц,		ТМ3-13-83
		I н.р = 0,5А, I отс = 1,6 I н.р.		
6	HL1	ТАБ ЛО ТСМ-III-У3-01,	1	
		~220В		
7	1-R1...5-R1, 1-R2...	Катушка подгоночная КП1-2,5	11	
	5-R2			
8		Блок Б324-4П16-В/ВУ3-10	3	
9		Упор	3	
10		Перемычка ПП1	4	
11		Рамка РПМ 66×26	2	
		Материалы		
12		Провод ПВ1 1.0	50	м
		ГОСТ 6323-79		
13		Провод ПВ1 1,5	5	м
		ГОСТ 6323-79		

813-2-64.91 АОВ.010 Лист 2

Копировал Муратова 24895-04 6 Формат А4

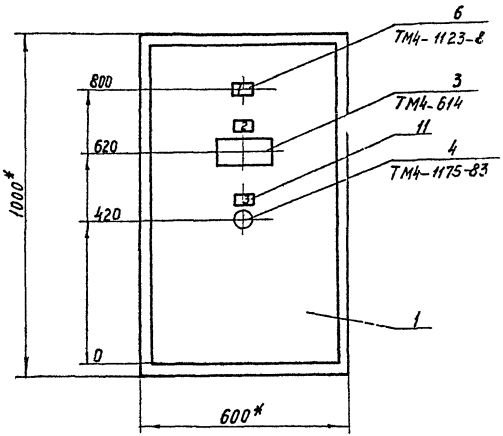

1.* Размеры для справок.
2. Покрытие - вариант 2 ОСТ 36.13-76.

ПЛВОЛМ 4

Вид на внутренние плоскости (развернуто)

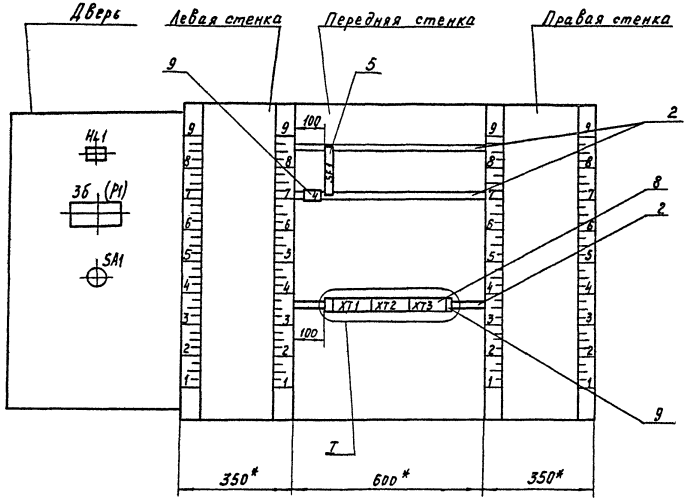

I
М1:2



Надписи на табло и в рамках

Продолжение

№ надписи	Текст надписи	Кол.
	Табло ТСМ	
1	Сеть ~ 200	1
	Рамка 66х26	
2	Контроль температур	1
3	Камеры	1
	Упор	
4	~ 220	1

Продолжение

№ надписи	Текст надписи	Кол.

Продолжение

№ надписи	Текст надписи	Кол.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические	требования		
	Таблица соединений выполнена		на	
	основании схемы	АОВ 9		
A	XT3:9	SF1:1		
N	XT3:10	P1:A6		
N	P1:A6	HL1:2		
1	SF1:2	P1:A5		
1	P1:A5	HL1:1	ПВ1 1,0	
2	P1:2	SA1:B21		
3	P1:3	XT1:5		
3	XT1:5	XT1:10		П
3	XT1:10	XT2:5		
3	XT2:5	XT2:10		П
3	XT2:10	XT3:5		
4	P1:7	SA1:A21		
5	SA1:B0	XT3:6		

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
6	SA1:A0	XT3:7		
7	XT1:2	SA1:B1		
9	XT1:4	SA1:A1		
11	XT1:7	SA1:B2		
13	XT1:9	SA1:A2		
15	XT2:2	SA1:B3		
17	XT2:4	SA1:A3	ПВ1 1,0	
19	XT2:7	SA1:B4		
21	XT2:9	SA1:A4		
23	XT3:2	SA1:B5		
25	XT3:4	SA1:A5		
Земля	рейки для уста-	стойки / ⏚		
	новки аппаратов/⏚		ПВ1 1,5	
	P1 / ⏚	стойки / ⏚		

Н.контр	Ткач		18.02.91
Зам.нач.ПТО	Репало		18.02.91
ГИП	Хлебников		18.02.91
Зав.гр	Корягин		18.02.91
Инж.	Щекина		18.02.91
Прсв.	Быркова		18.02.91

813-2-64.91 АОВ.011

Комбинированное хранилище картофеля, плодов и овощей вместимостью 500 тонн	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	2
Щит контроля температур ЩК Таблица соединений	ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел		

Альбом 4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Дюканова Формат А4

813-2-64.91 АОВ.011 Лист 2

24895-04 10

Копировал Дюканова Формат А4

Альбом 4

Проводник	вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
			Технические требования	
			Таблица подключения выполнена	
			на основании схемы	А08.9
			и таблицы соединений	А08.011
	Дверь			
		HL1		
1	1		2	N
		P1		
	A1		A2	
	A3п		A5	1*
*N	A6		Б1п	
	Б2п		Б3п	
	1		2	2
3	3		4	
4	7		8	

Проводник	вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
2	В21		А21	4
5	В0		А0	6
7	В1		А1	9
11	В2		А2	13
15	В3		А3	17
19	В4		А4	21
23	В5		А5	25

Проводник	вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	Первая стенка			
		SF1		
А	1		2	1
		XT1		
8	1		2	7
10	3		4	9
*3	5п		6	12
11	7		8	14
13	9		10п	3*
		XT2		
16	1		2	15
18	3		4	17
*3	5п		6	20
19	7		8	22
21	9		10п	3*
		XT3		
24	1		2	23
26	3		4	25
3	5		6	5
Б	7		8	
А	9		10	N

Проводник	вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник

Н.контр.	Ткач		12.09.91
Зам.нач.НТК	Репало		12.09.91
ГИП	Хлебников		12.09.91
Зав.гр.	Корягин		12.09.91
Инж.	Щекина		12.09.91
Пров.	Выркова		12.09.91

813-2-64.91 А08.012

Комбинированное хранилище картофеля, плодов и овощей вместимостью 500 тонн

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Щит контроля температур ЩК
Таблица подключения

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г. Орел

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

813-2-64.91 А08.012 Акт 2

Копировал Дюканова

24895-04 11 Формат А4

gost.e-ecolog.ru