

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Детали и элементы пылегазовоздухопроводов тепловых электростанций

КОРОБА ЗАБОРА ВОЗДУХА

Типы и основные размеры

ОСТ 34.42.415-78

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАНЫ Ленинградским филиалом проектно-технологического института "Энергомонтажпроект"

Директор Г.М.ГОВЯДКО

Начальник отдела Н.И.ВАСИЛЬЕВ

Гл.специалист Б.Д.КУЗЬМИН

Руководитель темы Р.М.БАРКАН

Исполнитель Л.Д.СОБОЛЕВА

ВНЕСЕНЫ Проектно-технологическим институтом "Энергомонтажпроект"

Директор Ю.С.МЕДВЕДЕВ

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ

Главным управлением по монтажу теплосилового оборудования электростанций при Министерстве энергетики и электрификации СССР.

Главный инженер В.П.БАННИК

Начальник тех.отдела Е.Е.КАСЬЯНОВ

Ст.инженер Б.И.РЕЗНИКОВ

Главным производственно-техническим управлением по строительству Минэнерго СССР.

Главный инженер Ф.И.СЛОЕВСКИЙ

СОГЛАСОВАНЫ Всесоюзным государственным проектным институтом "Теплоэлектропроект"

Главный инженер В.Н.ОХОТИН

Научно-производственным объединением по исследованию и проектированию энергетического оборудования (ЦКТИ)

Зам.генерального директора по научной работе В.В.МИТОР

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ

Министерства энергетики и электрификации СССР от 11 апреля 1978г. № 154

УДК 621.643 : 621.311.22 Группа Е11

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Детали и элементы пылегазовоздухопроводов тепловых электростанций

КОРОБА ЗАБОРА ВОЗДУХА

Типы и основные размеры

ОСТ 34.42.415-78

Вводится впервые

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 11.04.1978г. № 154 срок введения установлен с 01.06.1978г.

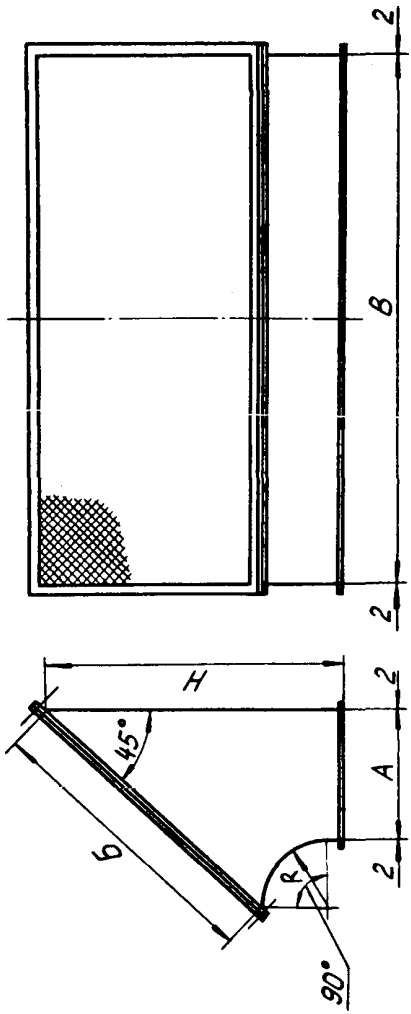
НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

1. Настоящий стандарт распространяется на короба забора воздуха условным проходом 1200÷3500х1200÷11200 мм, предназначенные для всасывающих шахт забора холодного воздуха котельных установок тепловых электростанций.

2. Типы и основные размеры коробов забора воздуха должны соответствовать чертежу и таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

ГР 8073432 от 17.05.78


2
B
2
H
2
45°
A
6
R
2
90°

мм

Обозначение короба забора воздуха	А	В	Б	Н	R
0I ОСТ 34.42.4I5-78	I206	I206	2554	2505	600
02		I606			
03		2006			
04		2406			
05		2606			
06		2806			
07		3206		2525	
08		3606			
09		4006			
I0		4406			
II		4806			
I2		5206			
I3		5606			
I4	I406	I206	2978	2905	700
I5		I606			
I6		2006			
I7		2406			
I8		2606			
I9		2806			
20		3206		2925	
2I		3606			
22		4006			
23		4406			
24		4806			
25		5206			
26 ОСТ 34.42.4I5-78		5606			

Продолжение

мм

Обозначение короба забора воздуха	А	В	Б	Н	R
27 ОСТ 34.42.4I5-78	I606	I206	3402	3305	800
28		I606			
29		2006			
30		2406			
3I		2606			
32		2806			
33		3206		3325	
34		3606			
35		4006			
36		4406			
37		4806			
38		5206			
39		5606			
40	2006	2606	425I	4I05	I000
4I		2806			
42		5206		4I25	
43		5606			
44		7806			
45		8406			
46		I0406			
47		II206			
48	2406	2606	5099	4905	I200
49		2806			
50		5206		4925	
5I		5606			
52 ОСТ 34.42.4I5-78		7806			

Продолжение

мм

Обозначение короба забора воздуха	А	В	Б	Н	R
53 ОСТ 34.42.415-78	2406	8406	5099	4925	1200
54		10406			
55		11206			
56	3506	2606	7433	7125	1750
57		2806			
58		5206			
59		5606			
60		7806			
61		8406			
62		10406			
63 ОСТ 34.42.415-78		11206			

Пример условного обозначения короба забора воздуха 1606х3206 мм :

КОРОБ ЗАБОРА ВОЗДУХА 53 ОСТ 34.42.415-78

Подписано в печать 28.06.78 Формат 60x84 I/I6
Ротапринт Печ.л. 0,5 (Усл.печ.л. 0,47) Уч.-изд.л. 0,4
Тираж 700 экз. Заказ №581 Цена 6 коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации Минэнерго СССР, I2904I, Москва, проспект Мира, д.68

Типография Информэнерго, Москва, I-й Переяславский пер., д.5

gost.e-ecolog.ru