ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

Детали и элементы пылегазовоздухопроводов тепловых электростанций

Смесители пыли

Типы и основные размеры.

ОСТ34.42.304-81 ÷ ОСТ 34.42.308-81

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства энергетики и электрификации СССР № 167 от 23.03.82 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ: ПТИ „Энергомонтажпроект"
Главный инженер А.Д.Шанин

Ленинградский филиал
ПТИ „Энергомонтажпроект"
Главный инженер А.М.Щагин
Заведующий отделом Л.Д.Рязанов

ИСПОЛНИТЕЛИ: Б.Д.Кузьмин
П.Н.Кравченко
Л.Д.Соболева

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным управлением по монтажу теплосилового оборудования электростанций при Министерстве энергетики и электрификации СССР.
Главный инженер В.А.Федоров

СОГЛАСОВАНЫ Главным производственно-техническим управлением по строительству Минэнерго СССР
Главный инженер В.Г.Чумаченко

ВГПИ „Теплоэлектропроект"
Главный инженер В.Н.Охотин

НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова
Зам. директора по научной части В.В.Митор.

УДК 662.933.23.

Группа Е25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Детали и элементы пылегазовоздухопроводов тепловых электростанций

Смесители пыли (эжекторы) $D_у$ 150 мм

Типы и основные размеры

ОСТ 34.42.305-81

Взамен ОСТ 34.42.305-76


Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 23 марта 1982 г. № 167 срок введения установлен 1 октября 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на смесители пыли (эжекторы), предназначенные для пылепроводов $D_у$ 150 мм тепловых электростанций с сопротивлением тракта „Смеситель пыли - топка" более 0,002 МПа (200 мм вод. ст.).

2. Типы и основные размеры смесителей пыли должны соответствовать чертежу и таблице.

Издание официальное ГР 8249010 от 25.05.82. Перепечатка воспрещена

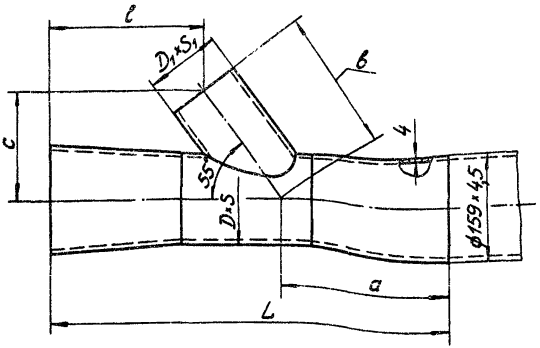

Размеры в мм

Обозначение смесителя пыли	Сопротивление тракта смеситель-пыли-топка МПа	D	D1	S	S1	L	a	в	c	ℓ
01 ОСТ34.42.305-81	0,00201÷0,00265	133	89	6	3,5	400	155	220	180	119
02			108		4,0					
03	>0,00265	108	89	4	3,5	580	251	200	164	214
04 ОСТ34.42.305-81			108		4,0					

Пример условного обозначения смесителя пыли для пылепровода D_y 150 мм с течкой пыли из трубы 108×4 мм с сопротивлением тракта 0,00201 ÷ 0,00265 МПа:

СМЕСИТЕЛЬ ПЫЛИ 150-108×4 02 ОСТ34.42.305-81

Содержание

Стр.

ОСТ 34.42.304-81 Смесители пыли D_y 150 мм 3

ОСТ 34.42.305-81 Смесители пыли (эжекторы) D_y 150 мм 5

ОСТ 34.42.306-81 Смесители пыли D_y 200÷300 мм . . . 7

ОСТ 34.42.307-81 Смесители пыли D_y 350÷600 мм . . . 9

ОСТ 34.42.308-81 Смесители пыли D_y 350÷600 мм с двумя вводами пыли 11

ОСТ 34.42.304-81 ÷ ОСТ 34.42.308-81

Лист регистрации

ИЗМЕНЕНИЙ _____

Изм.	Номер листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				

Подписано в печать 2.II.82 Формат 60x84 1/16
Печать офсетная Усл.печ.л. 0,93
Уч.-изд.л. 0,72 Тираж 1000 экз. Заказ 970 Цена 11 коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и электри-
СССР, Москва, проспект Мира, д.68.

gost.e-ecolog.ru

Типография Информэнерго, Москва, I-й Переяславский пер., д.5