ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-7-19.90

ХЛОРАТОРНАЯ
ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 КГ ТОВАРНОГО ХЛОРА В ЧАС

Альбом Ч
КЖИ Строительные изделия

24934-04
ЦЕНА 10-00

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1991 года

Заказ № 7734 Тираж 500 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-7-19.90

ХЛОРАТОРНАЯ
ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 КГ ТОВАРНОГО ХЛОРА В ЧАС

Альбом Ч

КЖИ Строительные изделия

Разработан: Росинжстройкомплекс

Зам. директора К.Ф. Маликов

Главный инженер проекта И.Ш. Свердлов

Утвержден Госкомархитектуры
Приказ N 225 от 07.12.1989г.

©АПП ЦИТП 1991

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Обозначение	Наименование	Стр.
901-7-19.90 – КЖ.И.01	Колонна (1КБО-1М2-П-1; 1КБО-1М2-П-2)	3
– КЖ.И.02	Колонна (6КФ73-1-П-1)	4
– КЖ.И.03	Колонна (1КБО-1М2-П-3)	5
– КЖ.И.04	Колонна (1КБО-1М2-П-4)	6
– КЖ.И.РС4	Ведомость расхода стали на	
	дополнительные закладные	
	изделия на элемент, кг. Колонны	7
– КЖ.И.05	Балка стропильная	8
– КЖ.И.06	Плита покрытия	
	(3ПГ6-2АIVТ-П-1-1108БН-300м ÷	
	3ПГ6-2АIVТ-П-3-1108БН-300м)	
– КЖ.И.РС2	Ведомость расхода стали на	
	дополнительные закладные	
	изделия на элемент, кг. Плиты	
	покрытия.	9

Обозначение	Наименование	Стр.
901-7-19.90 – КЖ.И.05СБ	Плиты покрытия	
	(3ПГ6-2АIVТ-П-1-1108БН-300м ÷	
	3ПГ6-2АIVТ-П-3-1108БН-300м)	10
	Сборочный чертеж	
– КЖ.И.07	Плита покрытия (2ПВБ-3АIVТ-7П-1-1108БН-300м;	
	2ПВБ-3АIVТ-7П-2-1108БН-300м;	
	2ПВБ-3АIVТ-7П-4-1108БН-300м)	11
– КЖ.И.08	Плита покрытия	
	(2ПВБ-3АIVТ-7П-2-1108БН-300м)	12
– КЖ.И.09	Панель стеновая	13
– КЖ.И.010	Плита покрытия (3ПВБ-3АIVТ-7П-1-1108БН-300м)	14
– КЖ.И.011	Рама металлическая (РМ2; РМ3)	15
– КЖ.И.012	Щит (Щ1)	16
– КЖ.И.013	Изделие закладное МН21	17
– КЖ.И.014	Рама металлическая. РМ1	17
– КЖ.И.015	Решетка вентиляционная	
	жалюзийная ВН 1	18

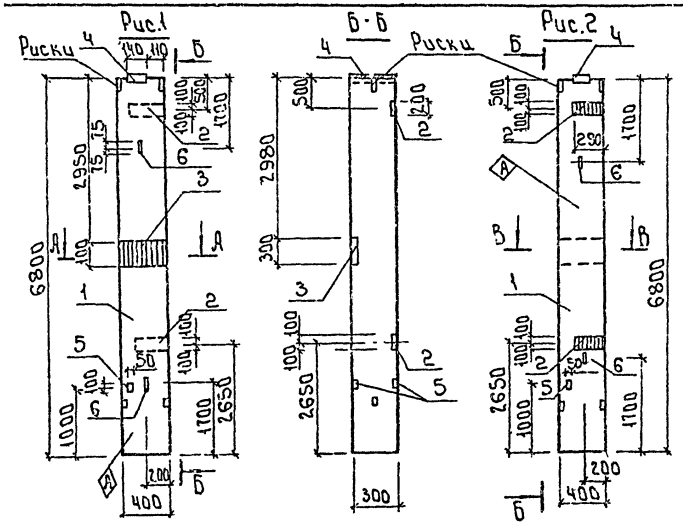

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч
				Документация		
			т.п.901-7-19.90 - КЖ.И.РС1	Ведомость расхода стали на		
				дополнительные закладные		
				изделия на элемент, кг		
				Сборочные единицы		
		1	1.423.1-3/88.01	Колонна 1К60-1м²-П	1	
		2	1.423.1-3/88.2-255	Изделие закладное М1-12	2	
		3	1.400-15.В1.150-68	Изделие закладное МН114-3	1	
		4	1.423.1-3/88.2-239	Изделие закладное МН1	1	
		5	-253	Изделие закладное МН11	2	
		6	-285	Изделие закладное М12-150	2	
			Различие исполнений	т.п.901-7-19.90 - КЖ.И.01-01		
			по сборочному чертежу			

1 Узлы установки закладных изделий см. серию 1.423.1-3/88. вып.1
2 Покрытие поверхности закладных деталей: Гор.Ц.60÷100.





Обозначение		Марка	Рис
т.п.901-7-19.90	КЖ.И.01	1К60-1м²-П-1	1
	-01	1К60-1м²-П-2	2

Привязан			т.п. 901-7-19.90		КЖ.И.01
			Колонна (1К60-1м2-П-1; 1К60-1м2-П-2)	Стадия: Р	Масса: 2.0т; Масшт: 1:50
				Лист	Листов 1
Инв.№	Провер. Антонова			РОСИНЖСТРОЙИМПЕКС	
	Разраб. Стрыгина				
	Н.контр. Кузнецов				

24934-04 4

Формат: А3

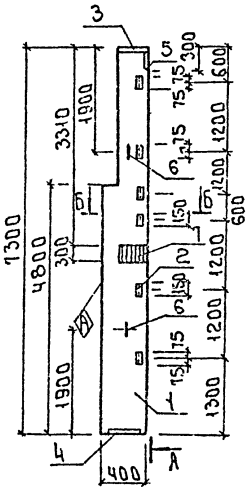

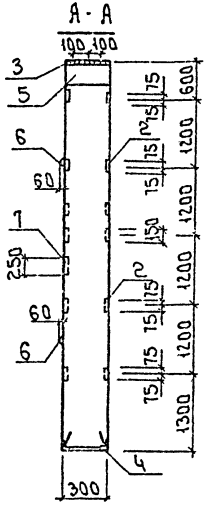



Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме
				Документация		
			901-7-19.90 КЖ.И.РС1	Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг		
				Сборочные единицы		
		1	1.427.1-3.1/87-10	Колонна 6КФ73-1-П	1	
		2	1.427.1-3.2/87-133	Изделие закладное МН28	5	
		3	1.427.1-3.2/81-120	Изделие закладное МН2	1	
		4	1.427.1-3.2/87-125	Изделие закладное МН7	1	
		5	1.427.1-3.2/87-119	Изделие закладное МН1	1	
		6	1.427.1-3.2/87-137	Изделие закладное МН35	2	
		7	1.427.1-3.2/87-130	Изделие закладное МН17	1	

1 Узлы установки закладных изделий см. серию 1.427.1-3.1/87. вып.1
2 Покрытие поверхностей закладных изделий: Гор. ц 60 ÷ 100

т.п. 901-7-19.90		КЖ.И.02	
Колонна (6КФ73.1-П-1)	Стадия	Масса	Масштаб
	Р	2.0т	М1:50
	Лист	Листов:1	
	РОСИНЖСТРОЙИНПЕКС		

Привязан:

Инв. №

24934-04 5

Формат: А3

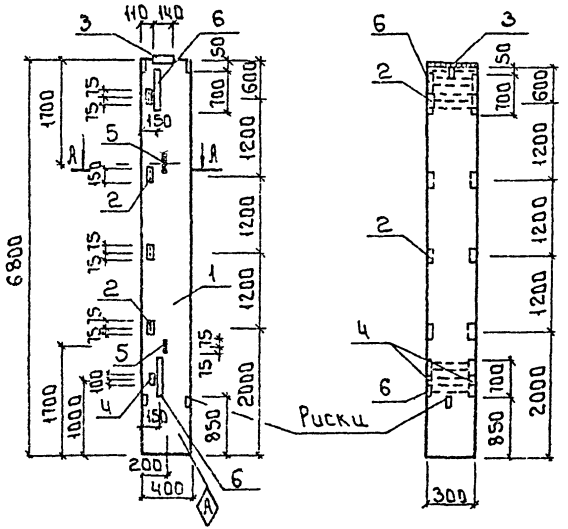



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
			901-7-19.90-КЖ.К.РС1	Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг		
				Сборочные единицы		
		1	1.423.1-3/88.1-16	Колонна 1К60-1М2-П	1	
		2	1.423.1-3/88.2-256	Изделие закладное М1-13	4	
		3	1.423.1-3/88.2-239	Изделие закладное МН1	1	
		4	-253	Изделие закладное МН11	2	
		5	-258	Изделие закладное М12-150	2	
		6	ал 901-7-19.90-КЖ.И.013	Изделие закладное МН21	2	

1 Узлы установки закладных изделий см. серию 1.423.1-3/88 вып.1 и 1.423.1-5/88, вып.1
2 Покрытие поверхностей закладных изделий: гор. Ц. 60 ÷ 100

Привязан:			т.п. 901-7-19.90		КЖ.И.03	
			Колонна (1К60-1М2-П-3)		Стадия	Масса	Масштаб
					Р	2.0т	1:50
					Лист	Листов 1
Инв. №	Провер.	Антонова			РОСНИИСТРОЙИМПЕКС	
	Разраб.	Стригина				
	Н.контр.	Кузнецов				

24934-04 6

Формат А3

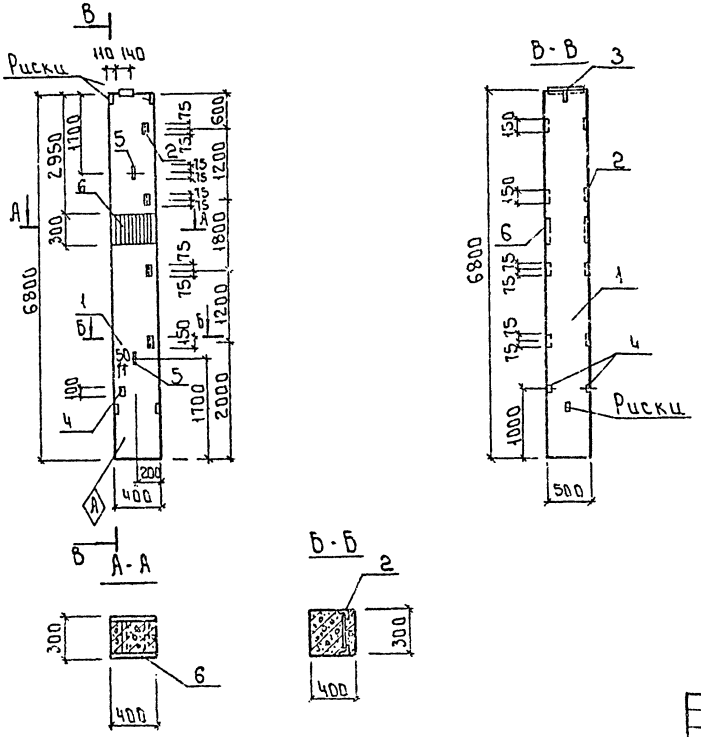

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			т.п.901-7-19.90 КЖ.И.РС1	Ведомость расхода стали на закладные изделия на элемент, кг		
				Сборочные единицы		
		1	1.423.1-3/88.1-16	Колонна 1К60-1М2-П	1	
		2	1.423.1-3/88.2-256	Изделие закладное М1-13	4	
		3	1.423.1-3/88.2-239	Изделие закладное М11	1	
		4	1.423.1-3/88.2-253	Изделие закладное М11	2	
		5	1.423.1-3/88.2-285	Изделие закладное М12-15б	2	
		6	1.400-15.81.220-3-1	Изделие закладное М216-4	1	

1 Узлы установки закладных изделий см. серию 1.423.1-3/88, вып.1
2 Покрытие поверхностей закладных изделий: Гор.ц.60÷100

Привязан

Инв.№

Гл.спец.	Письман		
Разраб.	Антонец		
Н.контр.	Кузнецова		

т.п. 901-7-19.90 КЖ.И.04.

Колонна (1К60-1М2-П-4)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2.0т	1:50
Лист 1	Листов 1	

РОСИНЖСТРОЙПРОЕКТ

24934-04 7

Формат А3

Марка элемента	Изделия закладные																	Общий расход
	Арматура класса								Прокат марки ГОСТ 27772-88									
	А-I	А-III							С 245						С235			
	ГОСТ 5781-82								ГОСТ 19903-74			ГОСТ 103-76			ГОСТ 8509-86			
	ф6	ф12	ф10	ф12	ф14	ф22	ф25	Итого	δ=12	δ=10	δ=8	δ=8	δ=14	Итого	∟63×5	∟50×5	Итого	
1К60-1М2-П-1	0.2	1.26		5.68	2.8	1.4	1.6	12.94		16.9		1.2	9.0	27.1				40.04
6КФ-73-1-П-1		2.86	3.96	5.78	2.08		1.6	16.28		8.6	9.6	1.2	9.0	28.4	5.6	4.2	9.8	54.66
1К60-1М2-П-2	0.2	1.26		5.68	2.8	1.4	1.6	12.94		16.9		1.2	9.0	27.1				40.04
1К60-1М2-П-3		1.26		8.2			4.0	13.46	52.4			3.0	22.5	77.9	7.1		7.1	33.46
1К60-1М2-П-4	0.4	1.26		8.42	2.8		1.6	14.54		15.4		1.2	9.0	25.6	5.76		5.76	45.9

Привязан

Инв.№

Провер. Письман
Разраб. Антонова
Н.контр. Кузнецова

Т.П. 901-7-19.90 КЖ.И.ОС1

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент. Колонны.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Госкомжстройинпекс

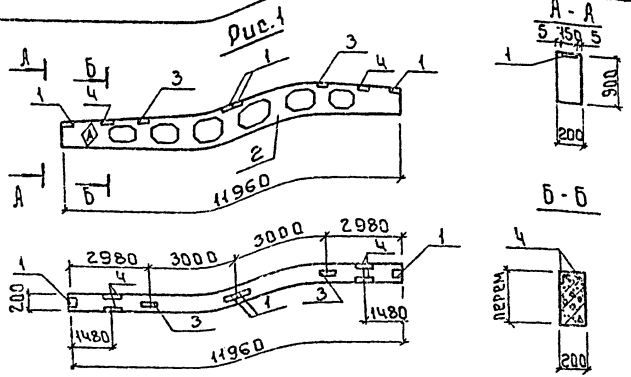

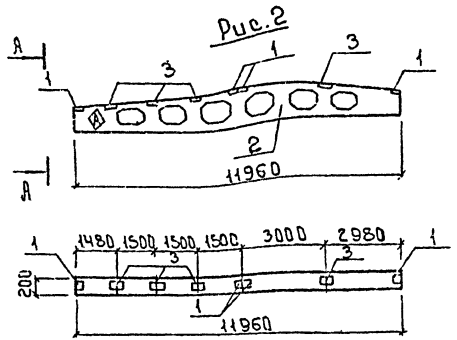

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч
				Сборочные единицы		
		1	1.400-6/76 вып.1	Изделие закладное М4-1-2	4	
			Переменные данные для исполнений			
				т.п 901-7-19.90 КЖ.И.05		
				Сборочные единицы		
		2	1.462.1-3/89.1-3	Балка 2БДР12-5АIV Т-П	1	
		3	1.400-6/76 вып.1	Изделие закладное М4-3-3	2	
		4	1.400-6/76 вып.1	Изделие закладное М4-22	2	
				т.п. 901-7-19.90 КЖ.И.05-01		
				Сборочные единицы		
		2	1.462.1-3/89.1-2	Балка 1БДР12-2АIV Т-П	1	
		3	1.400-6/76. вып.1	Изделие закладное М4-3-3	4	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные								Общий расход
	Арматура класса				Прокат марки по ГОСТ 27772-88				
			А-IV		С235				
	ГОСТ 5781-82				ГОСТ 8510-86			ГОСТ 103-76	
			ф8	ф10		110×70×8		S=6	
2БДР12-5АIV Т-П-1			2.8	0.4		10.4		9.6	23.2
1БДР12-2АIV Т-П-1			1.2	—		—		14.0	15.2

1 Узлы установки закладных изделий см. серию 1.462.1-3/89.

2 Покрытие поверхности закладных изделий ГОР.Ц.60-100

Обозначение	Марка	Рис.	Масса т
т.п.901-7-19.90- КЖ.И.05	2БДР12-5АIV Т-П-1	1	5.0
:01	1БДР12-2АIV Т-П-1	2	4.7

Привязан

Инв №

т.п. 901-7-19.90 КЖ.И.05

Балка стропильная (2БДР12-5АIV Т-П-1, 1БДР12-2АIV Т-П-1)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см.таб.	М1:100

Лист | Листов 1

РОСИНЖСТРОЙИМПЕКС

24934-04 9

Ф. лист А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
				Документация		
			КЖ.И.06	Сборочный чертеж		
			КЖ.И.РС2	Ведомость расхода		
				стали на дополнительные		
				закладные изделия		
				на элемент, кг		
				Сборочные единицы		
		1	1.465.1-10/82.1-02	Плита покрытия 3ПГБ-2А IV-П-1-110ВБН-300м	1	
			Переменные данные для исполнений			
				ТП 901-7-19.90-КЖ.И.06		
				Сборочные единицы		
		2	1.465.1-17.4-34	Изделие закладное М6	4	
				ТП 901-7-19.00-КЖ.И.06-01		
				Сборочные единицы		
		2	1.465.1-17.4-34	Изделие закладное М6	4	
		3	1.465.1-17.4-35	Изделие закладное М7	2	
				ТП 901-7-19.90-КЖ.И.06-02		
		3	1.465.1-17.4-35	Изделие закладное М7	2	

Привязан

Инв №

Провер	Антонова		
Разраб	Стригина		
Н.контр	Кузнецов		

ТП 901-7-19.90 КЖ.И.06

Плита покрытия. /3ПГБ-2А IV-П-1-110ВБ-300м÷ 3ПГБ-2А IV-П-3-110ВБ-300м/

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Росинжстройимпекс

Альбом 4

Марка элемента	Изделия закладные											Общий расход
	Арматура класса А-III			Прокат марки по ГОСТ 27772-88 С 235							Всего	
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 19903-74			ГОСТ 8509-86					
	Ф10	Ф14	Итого	S=6		Итого	175×6			Итого		
3ПГБ-2А IV-П-1-110ВБН-300м	1.44		1.44	3.8		3.8	—			—	3.8	5.24
3ПГБ-2А IV-П-2-110ВБН-300м	2.04	0.2	2.24	3.8		3.8	1.4			1.4	5.2	7.44
3ПГБ-2А IV-П-3-110ВБН-300м	0.6	0.2	0.8				1.4			1.4	1.4	2.2

Привязан

Инв №

Провер	Антонова		
Разраб	Стригина		
Н.контр	Кузнецов		

ТП 901-7-19.90 КЖ.И.РС2

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг. Плиты покрытия

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Росинжстройимпекс

Рис.1

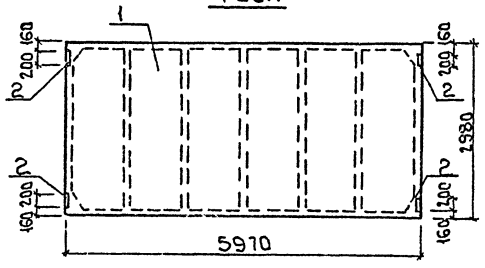

Рис.3

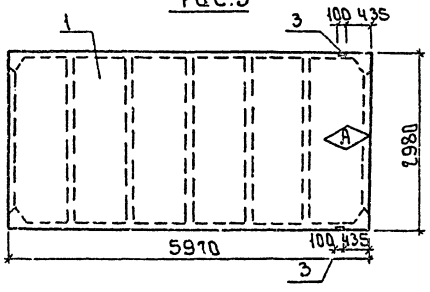

Рис.2

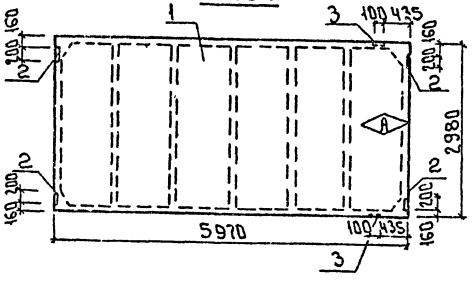

1 Узлы установки закладных изделий см.серию 1.465.1-17.0-СМ4

2 Покрытие поверхности закладных изделий гор.ц. 60-100.

Обозначение	Марка	Рис.
п501-7-19.90-КЖ.И.06	ЗПГБ-2АIV-П-1-110ВБН-300М	1
-01	ЗПГБ-2АIV-П-2-110ВБН-300М	2
-02	ЗПГБ-2АIV-П-3-110ВБН-300М	3

Привязан

Инв.№

Провер.	Антонова	
Разраб.	Стригина	
Н.контр	Кузнецов	

т.п. 901-7-19.90 КЖ.И.06.СБ.

Плита покрытия
ЗПГБ-2АIV-П-1-110ВБН-300М÷
ЗПГБ-2АIV-П-3-110ВБН-300М

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3260	1:50

Лист | Листов 1

РОСИНЖСТРОЙИМПЕКС

24934-04 11

Формат А3

Рис.1

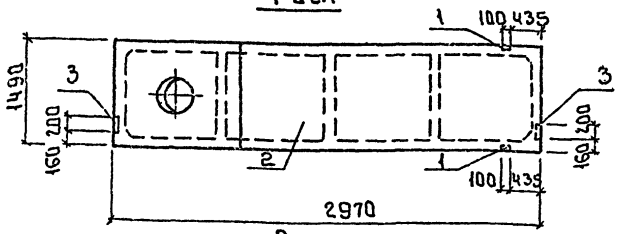

Рис.2

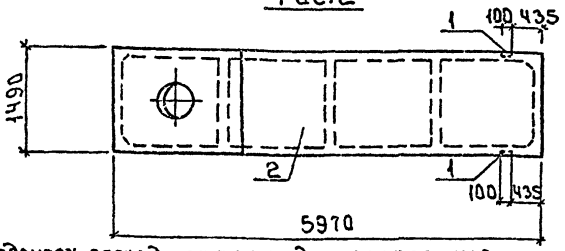

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные детали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса А-III				Прокат марки по ГОСТ 27772-88 С235						
	ГОСТ 5781-82				ГОСТ 19903-74			ГОСТ 8509-86			
	ф8	ф10	ф16	Итого	S:6		Итого	L63×6		Итого	
2ПВБ-3А⌀Т-4П-1-110ВБН-300М	0.4	0.64	0.2	1.24	1.8		1.8	1.2		1.2	4.24
2ПВБ-3А⌀Т-4П-2-110ВБН-300М	0.4		0.2	0.6				1.2		1.2	1.8
2ПВБ-3А⌀Т-7П-1-110ВБН-300М	0.4		0.2	0.6				1.2		1.2	1.8

Обозначение	Наименование	Рис.	Масса кг
т.п.901-7-19.90 КЖ.И.07	2ПВБ-3А⌀Т-4П-1-110ВБН-300М	1	2200
-01	2ПВБ-3А⌀Т-4П-2-110ВБН-300М	2	2200
-02	2ПВБ-3А⌀Т-7П-1-110ВБН-300М	2	2150

Привязан:

Инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Сборочные единицы		
		1	1.465.1-7/84.2-170	Изделие закладное М3	2	
			Переменные данные для исполнений			
				т.п.901-7-19.90 КЖ.И 07		
				Сборочные единицы		
		2	1.465.1-10/82.1-08-01	Плита 2ПВБ-3А⌀Т-4П-110ВБН-300М покрытия	1	
		3	1.465.1-7/84.2-180	Изделие закладное М4	2	
				т.п.901.7.19-90 КЖ.И.07-01		
				Сборочные единицы		
		2	1.465.1-10/82.1-08-01	Плита покрытия 2ПВБ-3А⌀Т-4П-110ВБН-300М	1	
				т.п.901-7-19.90 КЖ.И.07-02		
				Сборочные единицы		
		2	1.465.1-10/82.1-08-01	Плита покрытия 2ПВБ-3А⌀Т-7П-110ВБН-300М	1	

1 Узлы установки закладных изделий см.серию 1.465.1-7/84

2 Покрытие поверхности закладных изделий Гор.Ц60-100.

Провер.	Антонова		
Разраб.	Стригина		
Н.контр.	Кузнецов		

т.п. 901-7-19.90 КЖ.И.07

Плита покрытия (2ПВБ-3А⌀Т-4П-1-110ВБН-300М 2ПВБ-3А⌀Т-4П-2-110ВБН-300М 2ПВБ-3А⌀Т-7П-1-110ВБН-300М)

Стадия	Масса	Масшт.
Р	см. табл.	М1:50

Лист | Листов: 1

РОСИНЖСТРОЙИМПЕКС

24934-04 12

Формат: А3

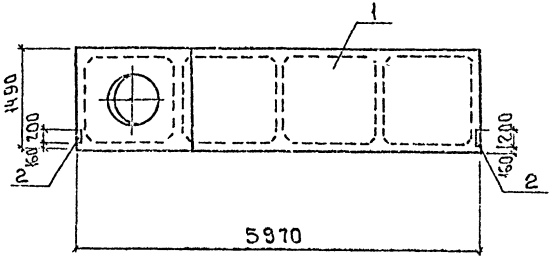

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме
				Сборочные единицы		
		1	1.465.1-10.82.1-08.01	Плита покрытия 2ПБ5-3АФт-7П-П0ВБн-300М	1	
		2	1.465.1-7(84).2-180	Изделие закладное МЧ	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса		Прокат марки по ГОСТ 27772-88								
	А-III		С 235								
	ГОСТ 5781-82		ГОСТ 19903-74		ГОСТ 8509-86						
	ф10	Итого	5-6	Итого	63*6				Итого		
2ПБ5-3АФт-7П-24-П0ВБн-300М	0.64	0.64	1.8	1.8	0.6				0.6		3.3

1 Узлы установки закладных изделий см. серию 1.465.1-7/84

2 Покрытие поверхностей закладных изделий Гор.ц 60-100

| | | | | | | | | | |

Рис.1

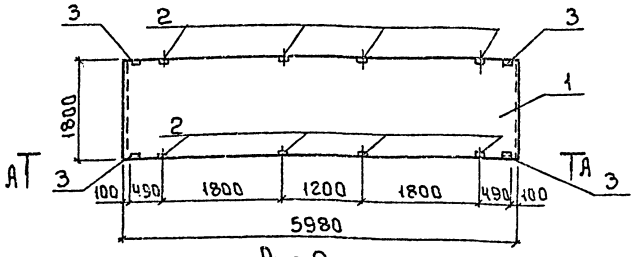

Рис.2

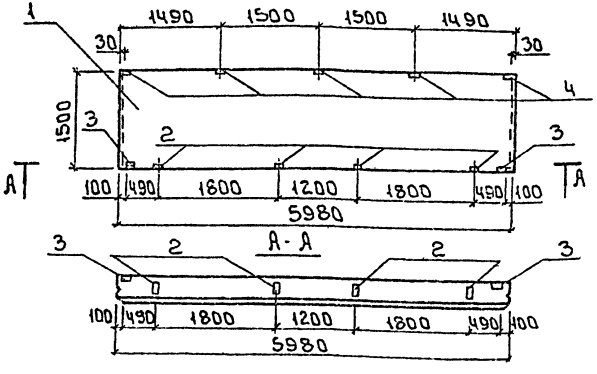

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
			Переменные данные для исполнений			
				901-7-19.90 КЖ.И.09		
				Сборочные единицы		
		1	1.030.1-1.1-1. 07-08	ПС60.18.3.0-2 Л	1	
		2	1.030.1-1.1-3 36	Изделие закладное М9	8	
		3	1.030.1-1.1-3 30-01	Изделие закладное М2	4	
				901-7-19.90-КЖ.И.09-01		
				Сборочные единицы		
		1	1.030.1-1.1-1 06-07	ПС60.15.3.0-3 Л	1	
		2	1.030.1-1.1-3 36	Изделие закладное М9	4	
		3	1.030.1-1.1-3 30-01	Изделие закладное М2	2	
		4	1.030.1-1.1-3 33-02	Изделие закладное М16	5	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные								Всего
	Арматура класса			Прокат марки					
	А-III			Ст3пс					
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 8509-86		ГОСТ 19903-74			
	ф 10		Итого	63×6	Итого	6×60	3×100	Итого	
ПС60.18.3.0-2Л-А	3.84		3.84	5.48	5.48	2.24	8.0	10.24	19.2
ПС60.15.3.0-3Л-А	7.8		7.8	2.74	2.74	1.12	9.35	10.47	21.0

Обозначение	Марка	Рис	Масса ед. кг
901-7-19.90-КЖ.И.09	ПС60.18.3.0-2Л-А	1	3760
-01	ПС60.15.3.0-3Л-А	2	3140

Привязан

Инв.№

				тп 901-7-19.90	КЖ.И.09
Разраб.	Лисьин			Панель стеновая	Стадия: Р; Масса: см. табл.; Масштаб: 1:50
Пров.	Лисьин				Лист; Листов 1
Н.контр.	Кузнецов				РОСИНЖСТРОЙИМПЕКС

Формат А2

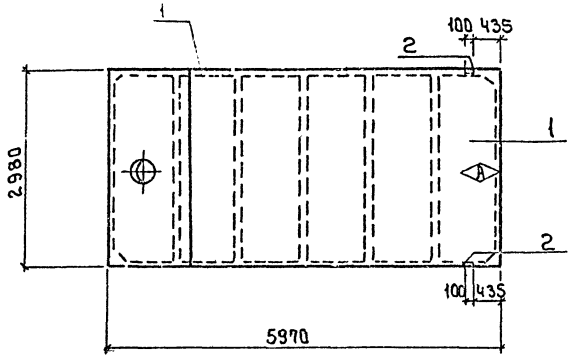

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме
				Сборочные единицы		
		1	1.465.1-10/82.1-08	Плита покрытия 3ПВБ-3АIV-4П-1-110ВБН-300М	1	
		2	1.465.1-17.4-35	Изделие закладное М7	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные								Общий расход
	Арматура класса				Прокат марки по ГОСТ 27772-88			Всего	
	А-III				С235				
	ГОСТ 5781-82				ГОСТ 8509-86	ГОСТ 19903-74			
	ф10	ф14		Итого	L75×6	S:8	Итого		
3ПВБ-3АIV-4П-1-110ВБН-300М	0.6	0.2		0.8	1.4	—	1.4	2.2	2.2

1 Узлы установки закладных изделий см. серию 1.465.1-17.0-СМ

2 Покрытие поверхности закладных изделий Гор.ц.60-100,

Привязан				т.п. 901-7-19.90		КЖ.И 01П.	
				Плита покрытия 3ПВБ-3АIV-4П-1-110ВБН-300М	Стадия	Масса	Масштаб
					Р	3300	1:50
					Лист	Листов 1	
Инв. №	Провер.	Антонова			РОСИНЖСТРОЙИМПЕКС		
	Разраб.	Стрижина					
	Н.контр.	Кузнецов					

24934-04 15

Формат А3

Рис.1

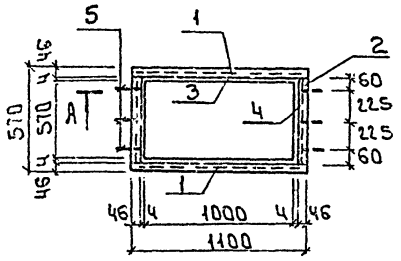

А-А



Поз.5

М 1:10



Рис.2

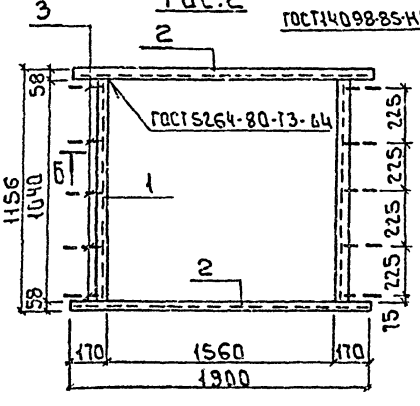

Б-Б

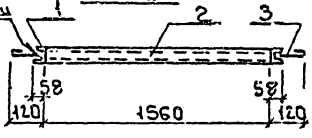

Поз.3

М 1:10



Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Переменные данные для исполнений		
				гл 901-7-19.90 КЖ.И.011		
				Детали		
		1	гл 901-7-19.90 КЖ.И.011.1	Швеллер 10 ГОСТ 8240-89 / С235 ГОСТ 27772-88 ℓ=1100	2	9.45 кг
		2		Швеллер 10 ГОСТ 8240-89 / С235 ГОСТ 27772-88 ℓ=570	2	4.9 кг
		3		Лист 4×300×1000 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88	2	9.49 кг
		4		Лист 4×300×510 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88	2	5.36 кг
		5		ФБ А I ГОСТ 5781-82 ℓ=280	6	0.06 кг
				гл 901-7-19.90-КЖ.И.011-01		
				Детали		
		1	гл 901-7-19.90 КЖ.И.011.6	Швеллер 14 ГОСТ 8240-89 / С235 ГОСТ 27772-88 ℓ=1040	2	12.19 кг
		2		Швеллер 14 ГОСТ 8240-89 / С235 ГОСТ 27772-88 ℓ=1900	2	23.4 кг
		3		ФБ А I ГОСТ 5781-82 ℓ=250	10	0.05 кг

Покрытие поверхностей: масляная краска ГОСТ 8292-85 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
гл 901-7-19.90 КЖ.И.011	РМ2	1	58.16
	РМ3	2	77.38

Привязан

Инв. №

Пробер. Антонова
Разраб. Стрижина
Н.контр. Кузнецов

г.п. 901-7-19.90 КЖ.И.011

Рама металлическая
РМ2; РМ3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	сн. табл.	1:20
Лист	Листов 1	

РОСИНЖСТРОЙИМПЕКС

Формат: А3

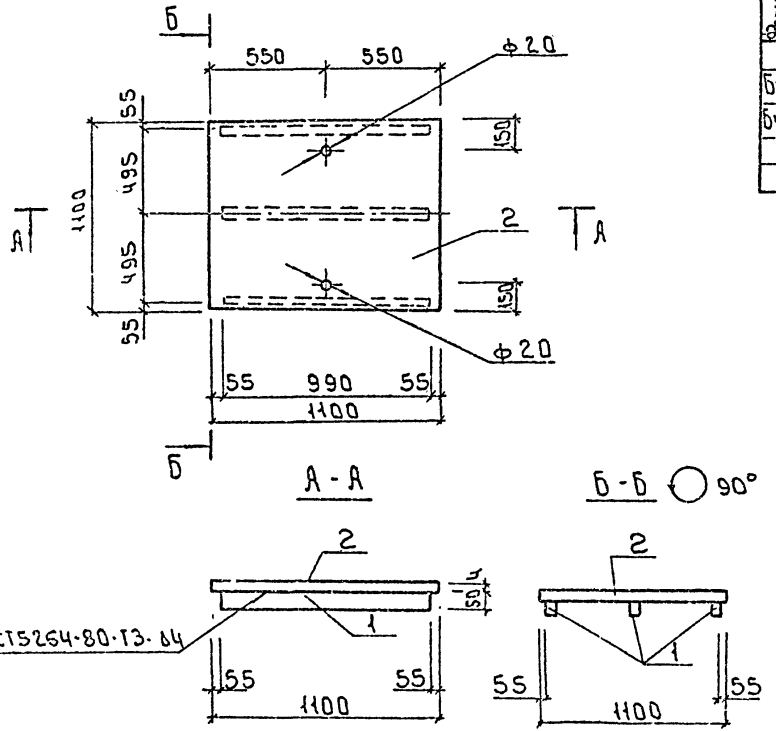

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч
				Детали		
Б4		1	тп 901-7-19.90-КЖ.И.012.1	Лист 4×40×990 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88	3	1.55 кг
Б4		2	2	Лист ромб. К-4.0-1100×1100 / Ст3кп2 ГОСТ 8568-77	1	40.4 кг

Покрытие поверхностей: масляная краска (ГОСТ 8292-85) за 2 раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82)

Привязан		т.п. 901-7-19.90		КЖ.И.012	
		Шит (Ш.1)	Стадия	Масса	Масшт.
			Р	45,05	1:20
			Лист	Листов 1	
Инв. №			РОСИНЖСТРОЙИМПЕКС		

24934-04 17

Формат А3

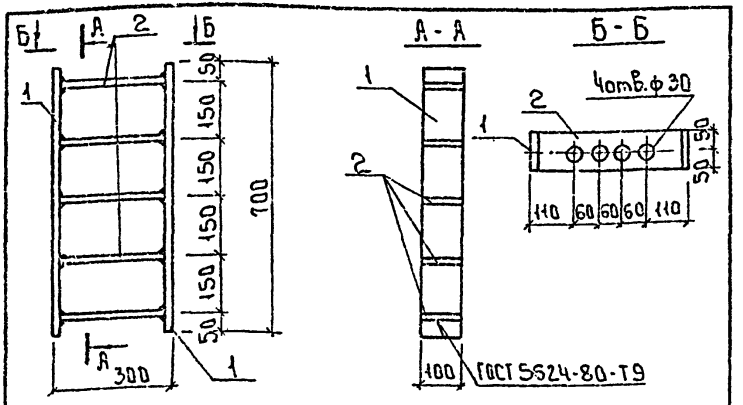

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Детали		
Бч		1	тп901-7-19.90-КЖ.И.013.1	Лист 12×100×40 ГОСТ 19903-74 / С345 ГОСТ 27772-88	2	6.6кг
Бч		2		Лист 12×100×296 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88	5	2.6кг

Покрытие поверхностей:
ГОР.Ц.60-100

Привязан

Инв.№

Провер.	Лисьман		т.п. 901-7-19.90		КЖ.И.013
Разраб.	Антонова		Изделие закладное (МН21)	Стадия: Р; Масса: 52.4; Масштаб: 1:10	
Н.контр.	Кузнецов			Лист	Листов 1
				РОСИНЖСТРОЙМПЕКС	

Альбом Ч

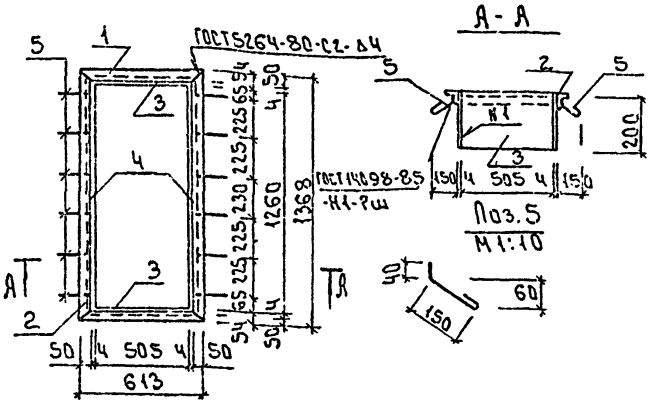

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Детали		
		1	901-7-19.90 - КЖ.И.014.1	Уголок 50×50×5-Б ГОСТ 8509-86 / С345 ГОСТ 27772-88 / ℓ=613	2	2.31кг
		2	2	Уголок 50×50×5-Б ГОСТ 8509-86 / С345 ГОСТ 27772-88 / ℓ=1368	2	5.14кг
		3	3	Лист 4×100×50 ГОСТ 19903-74 / С345 ГОСТ 27772-88	2	3.17кг
		4	4	Лист 4×200×1798 ГОСТ 19903-74 / С345 ГОСТ 27772-88	2	8.56кг
		5	5	ф6 AI ГОСТ 5781-82 ℓ=230	12	0.05кг

1 Покрытие поверхностей:
масляная краска (ГОСТ 8292-85)
за 2 раза по грунтовке
ГФ-021 (ГОСТ 25129-82)

Привязан:

Инв.№

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Провер.	Антонова		т.п. 901-7-19.90		КЖ.И.014
Разраб.	Стрельцова		Рама металлическая (РМ1)	Стадия: Р; Масса: 39,0; Масштаб: М1:20	
Н.контр.	Кузнецов			Лист	Листов 1
				РОСИНЖСТРОЙМПЕКС	

Формат А4

Формат А4

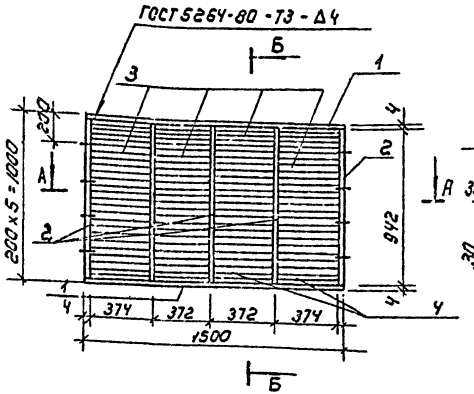



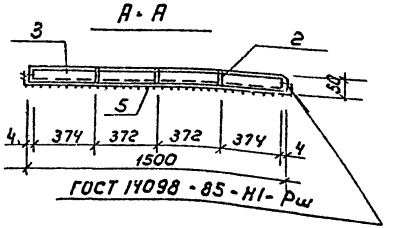



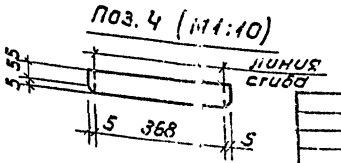

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Детали		
				Полоса 4x50 ГОСТ 103-76 / СТ3 кп3-1 ГОСТ 535-88		
		1	ТП 901-7-19.90-КЖ.И.015.1	ℓ = 1500	2	2.4 кг
		2	2	ℓ = 942	6	1.5 кг
				Полоса 1,6x50 ГОСТ 103-76 / СТ3 кп3-1 ГОСТ 535-88		
		3	3	ℓ = 378	155	0,3 кг
		4	4	ℓ = 378	4	0,3 кг
		5	5	Сетка Р10-1,2 ГОСТ 5336-80		
				1.5 м²	1	3.5 кг

Покрытие поверхностей: эмаль ПФ-133 ГОСТ 926-82 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

901-7-19.90				КЖ.И.015		
Решетка вентиляционная жалюзийная ВЖ1				Стадия	Масса	Масштаб
				Р	64.0	1:20
				Лист	Листов 1	
				Росинжстройимпек		
Привязан						
Инв №						
Провер.	Антонова					
Разраб.	Стригина					
Н. контр.	Кузнецов					

24934-04

(19)

gost.e-ecolog.ru