ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ

ГОСТ 22689.0-77—ГОСТ 22689.20-77

Издание официальное

МОСКВА—1980

gost.e-ecolog.ru

Редактор *В. Н. Розанова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 20.04.79 Подп. в печ. 18.02.80 4,5 п. л. 3,68 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 699

©Издательство стандартов, 1980

УДК 696.133.1 : 678.5 : 006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. КРЕСТОВИНЫ ДВУХПЛОСКОСТНЫЕ

Конструкция и размеры

Plastic waste pipes and fittings. Double branches, two-planer. Construction and dimensions

ГОСТ 22689.12—77

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на двухплоскостные крестовины, изготовляемые из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низкой плотности (ПНП), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), для труб, изготовляемых из таких же материалов и предназначенных для систем внутренней канализации зданий.

2. Двухплоскостные крестовины должны изготавливаться в правом и левом исполнениях.

3. Конструкция, размеры и предельные отклонения от размеров двухплоскостных крестовин из ПВП, ПП и ПВХ для соединения по типу I ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в таблице; из ПВП, ПНП и ПП для соединения одного конца по типу III, а остальных по типу II — указанным на черт. 2 и в таблице; из ПВП для соединения одного конца по типу III, а остальных по типу IV — указанным на черт. 3 и в таблице.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Ноябрь 1979 г.

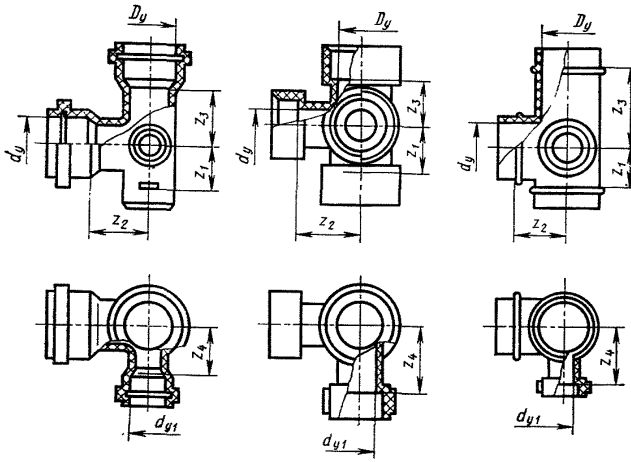

Черт. 1 Черт. 2 Черт. 3

мм

Условный проход			z_1	z_2	z_3	z_4	Пред. откл. z_1, z_2, z_3 и z_4
D_y	d_y	d_{y1}					
85	85	50	68	68	47	56	+11
100	85	50	68	78	48	68	+12
100	100	50	85	85	57	58	

Пример условного обозначения двухплоскостной крестовины, изготовленной из ПВП, D_y 100 мм, d_y=85 мм, d_{y1}=50 мм, правого исполнения для соединения по типу I:

Крестовина КД-100×85×50-ПВП-I ГОСТ 22689.12—77

То же, левого исполнения:

Крестовина КЛД-100×85×50-ПВП-I ГОСТ 22689.12—77

4. Конструкция и размеры раструбов и гладких концов двухплоскостных крестовин должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.2—77.

5. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение двух-

плоскостных крестовин должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.0—77.

6. Двухплоскостные крестовины, предназначенные для соединения по типу I, должны поставляться в комплекте с уплотнительными кольцами по ГОСТ 22689.19—77, а для соединения по типу III — с накидными гайками по ГОСТ 22689.17—77 и прокладками по ГОСТ 22689.20—77.

gost.e-ecolog.ru