ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ

ГОСТ 22689.0-77—ГОСТ 22689.20-77

Издание официальное

МОСКВА—1980

gost.e-ecolog.ru

Редактор *В. Н. Розанова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 20.04.79 Подп. в печ. 18.02.80 4,5 п. л. 3,68 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 699

©Издательство стандартов, 1980

УДК 696.133.1 : 678.5 : 006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ТРОЙНИКИ

Конструкция и размеры

Plastic waste pipes and fitings. T-Branches. Construction and dimensions

ГОСТ 22689.10—77

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на тройники, изготовляемые из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низкой плотности (ПНП), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), для труб, изготовляемых из таких же материалов и предназначенных для систем внутренней канализации зданий.


2. Конструкция, размеры и предельные отклонения от размеров тройников из ПВП, ПП и ПВХ для соединения по типу I ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в таблице; из ПВП, ПНП и ПП для соединения по типу II — указанным на черт. 2 и в таблице и для соединения одного или двух концов по типу II, а остальных по типу III — указанным на черт. 3 и 4 и в таблице; из ПВП для соединения по типу IV — указанным на черт. 5 и в таблице и для соединения одного конца по типу III и двух по типу IV — указанным на черт. 6 и в таблице.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**


Переиздание. Ноябрь 1979 г.

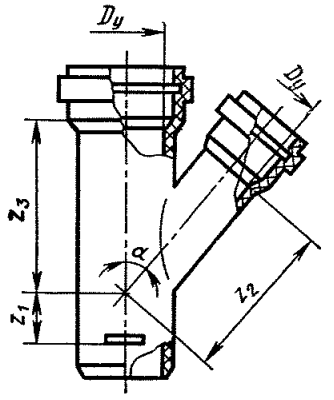


Черт. 1

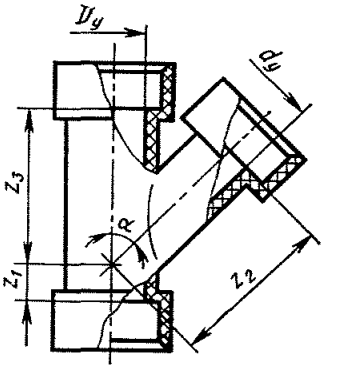


Черт. 2

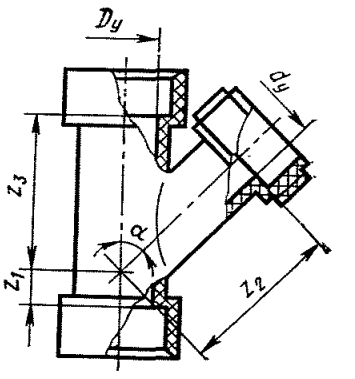


Черт. 3

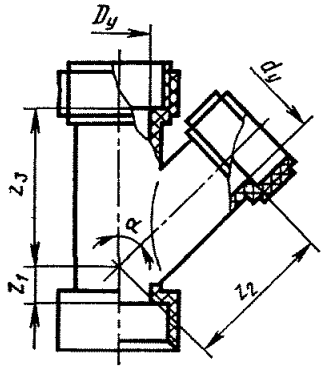

Черт. 4

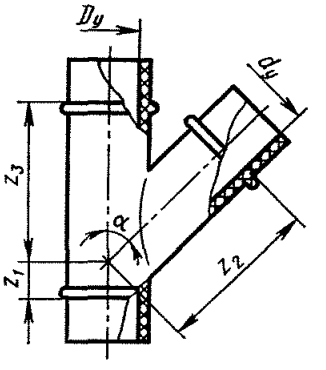

Черт. 5

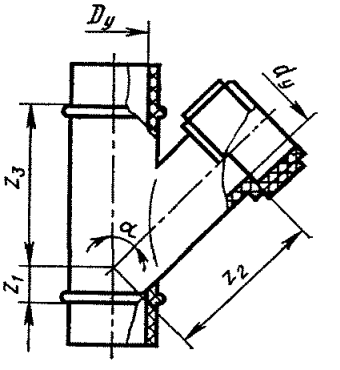

Черт. 6

Размеры в мм

Условный проход		α									Пред. откл. z_1, z_2 и z_3
		45°			60°			87°30′			
D_y	d_y	z_1	z_2	z_3	z_1	z_2	z_3	z_1	z_2	z_3	
50	40	9	58	56	16	65	40	31	36	22	± 9
50	50	17	63	63	23	46	46	39	39	26	
85	50	3	81	83	11	68	57	36	56	27	±11
85	85	30	111	111	16	80	80	68	68	47	
100	50	14	105	93	5	80	63	34	66	28	±12
100	85	20	125	121	35	92	86	68	78	48	
100	100	37	136	136	50	98	98	85	85	57	

50

Пример условного обозначения тройника, изготовленного из ПВП, α45°, D_y 100 мм и d_y 50 мм, выполненного по черт. 5:

Тройник Т 45°—100×50-ПВП-У ГОСТ 22689.10—77

3. Конструкция и размеры раструбов и гладких концов тройников должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.2—77.

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение тройников должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.0—77.

5. Тройники, предназначенные для соединения по типу I, должны поставляться в комплекте с уплотнительными кольцами по ГОСТ 22689.19—77, а для соединения по типу III — с накидными гайками по ГОСТ 22689.17—77 и прокладками по ГОСТ 22689.20—77.

gost.e-ecolog.ru