ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ

ГОСТ 22689.0-77—ГОСТ 22689.20-77

Издание официальное

МОСКВА—1980

gost.e-ecolog.ru

Редактор *В. Н. Розанова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 20.04.79 Подп. в печ. 18.02.80 4,5 п. л. 3,68 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 699

©Издательство стандартов, 1980

УДК 696.133.1 : 678.5 : 006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ПАТРУБКИ

Конструкция и размеры

Plastic waste pipes and fitings. Branch pipes. Construction and dimensions

ГОСТ 22689.4—77

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на патрубки, изготовляемые из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низкой плотности (ПНП) и полипропилена (ПП), для труб, изготовляемых из таких же материалов и предназначенных для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция, размеры и предельные отклонения от размеров патрубков, изготовленных из ПВП и ПП, для соединения раструба по типу I и гладкого конца по типу II ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Таблица 1

мм

Условный проход $D_у$	D				l
	Для патрубков, изготовленных из ПВП		Для патрубков, изготовленных из ПП		
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
50	48,1	—0,4	49,1	—0,4	15
85	87,4	—0,5	89,1	—0,5	22
100	107,0		109,1		26

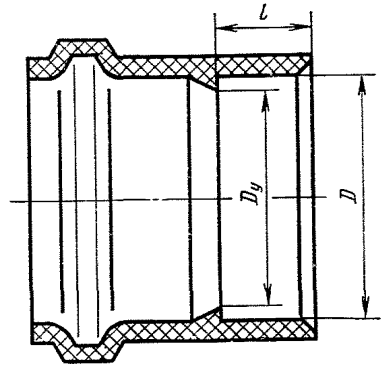

Черт. 1


Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Ноябрь 1979 г.

Пример условного обозначения патрубка, изготовленного из ПВП, D_y 50 мм для соединения по типу I:

Патрубок П-ПВП-50—I ГОСТ 22689.4—77

3. Конструкция, размеры и предельные отклонения от размеров патрубков, изготовленных из ПВП, ПНП и ПП, для соединения раструба по типу II и гладкого конца по типу III ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

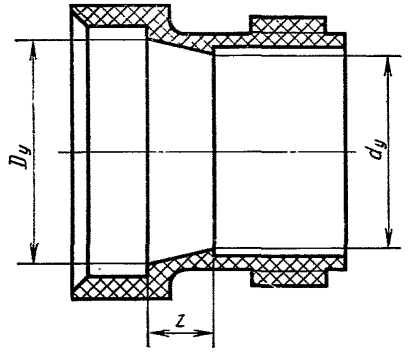

Черт. 2

Таблица 2

мм

Условный проход		z	
D_y	d_y	Номин.	Пред. откл.
50	40	10	+3
50	50	6	

Пример условного обозначения патрубка, изготовленного из ПВП, D_y 50 мм для соединения по типу II:

Патрубок П-ПВП-50—II ГОСТ 22689.4—77

4. Конструкция и размеры раструбов патрубков должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.2—77.

5. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение патрубков должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.0—77.

6. Патрубки, предназначенные для соединения по типу I, должны поставляться в комплекте с уплотнительными кольцами по ГОСТ 22689.19—77, а для соединения по типу III — с накидными гайками по ГОСТ 22689.17—77 и прокладками по ГОСТ 22689.20—77.

gost.e-ecolog.ru