ГОССТРОЙ УССР

Украинский научно-исследовательский и проектный институт
гражданского сельского строительства

УКРНИИПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

Т.П. 224-1-426.84

Средняя школа на 22 класса

АЛЬБОМ У

СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

1984 г.

gost.e-ecolog.ru

Т.П. 224-1-426.84

ГОССТРОЙ УССР

УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"УКРНИИПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ"

Средняя школа на 22 класса

АЛЬБОМ У

СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ
/технологические, водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, связь и радиофикация, КИП и автоматика/

Разработан и введен в действие институтом
УкрНИИПгражданселькстрой

Приказ № 35 от 10 мая 1984 года

Д.А.Омельчук

М.Р.Саган

ев-1984г.

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ВХОДЯЩИХ В СБОРНИК

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификаций	Проектная организация
4–22	Технологические чертежи	ТХ.СО	
23–35	Водопровод, канализация	ВК.СО	
36–54	Отопление, вентиляция	ОВ.СО	
55–65	Электроснабжение	ЭЛ.СО	
66–71	Связь и сигнализация	СС.СО	
72–73	Пожарная сигнализация	ПС.СО	
74–76	Кинотехнология	КТ.СО	
77–79	КИП и автоматика	АОВ.СО	

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, материала, документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Вешалка напольная для верхней одежды двухсторонняя школьная					3-05-02-03		9	
2	Вешалка напольная для верхней одежды односторонняя школьная					3-05-02-02		I4	
3	Стол ученический двухместный с горизонтальной крышкой, с								
	постоянными и регулируемыми параметрами					I-0I-02-02		3I0	
4	Стол учителя					I-0I-02-42		26	
5	Стул ученический					2-0I-02-0I		997	
6	Стул рабочий жесткий или полумягкий					2-0I-04-0I		70	
7	Шкаф вытяжной зубоврачебный НШЗМ-I I300x700x2620 5.0 квт.3ф.380в							I	
8	Стол письменный однотумбовый I200x600x760					I-0I-04-04		3	
9	Установка стоматологическая УС-30 6I5x360x2000							I	
I0	Кресло стоматологическое КСЗМ-03 I950x580xI620							I	
II	Стул для стоматолога С-I 582x582xI050							I	
I2	Столик стоматологический СС-2 690x420x8I0							I	
I3	Столик универсальный инструментальный МРТУ-42-5I4-6I,								
	660x400x805							I	
I4	Стерилизатор для мединструментов С-8I 438xI96xI4I, I,3 квт,								
	Iф.220 в							I	
I5	Холодильник бытовой "Саратов" 590x650x900, 0.05 квт.Iф. 220 в							2	
I6	Кушетка смотровая I850x600x500							I	

Привязан

Инв.№

Рук.М-3 Ищенко

Гл.арх. Штейнберг

Гл.констр. Либерман

ГАП Саган

Рук.гр. Овчинникова

Провер. Овчинникова

Разраб. Емец

ТП 224-1-426.84 ТХ.СО-I

С.О. поставляемого заказчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I5

Госстрой УССР Укрниигражданстрой г.Киев

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	Весы медицинские ВМ-I50 370х677хI430							I	
I8	Ростометр деревянный 420х530х450/2200							I	
I9	Доска створчатая с дополнительными рабочими поверхностями							I3	
20	Стол письменный двухтумбовый					I-0I-04-I0		5	
2I	Стол-приставка с тумбой					I-0I-04-I2		I	
22	Кресло рабочее жесткое или полумягкое					2-02-02-0I		2	
23	Кресло рабочее поворотное жесткое или полумягкое					2-02-02-02		I	
24	Шкаф пристенный для административных помещений					3-0I-04-05		5	
25	Шкаф канцелярский средний					3-0I-04-02		4	
26	Стол для заседаний /малый/ секционный					I-0I-04-I6		6	
27	Стол подоконный ленточный секционный с откидными крышками и								
	выкатной тумбой					I-0I-07-06		9	
28	Доска классная настенная комбинированная с комплектом демонстра-								
	ционных навесных досок и витрин:								
	а/ доска перфорированная					3-07-02-02		7	
	б/ витрина застекленная					3-07-02-0I		I8	
	в/ доска приколочная					3-07-02-02		26	
	г/ доска для мела основная односторонняя							I5	
	д/ доски для мела дополнительные /двухсторонние/							I7	
	е/ доски магнитные							6	
29	Диван для отдыха на три посадочных места					2-08-0I-02		I	
30	Шкафы пристенные секционные для учительских. Секции шкафов:								
	I4и, П6б, ПI0б, ПI5б					3-02-05-03		8	
3I	Стол для работы с каталогом					I-0I-08-08		I	

Привязан

ТП 224-1-426.84 ОВ.ОО-1

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Стеллажи пристенные для книг секционные в помещении библиотеки.								
	Секции стеллажей: IIIв					3-02-05-01		10	
33	Стеллажи универсальные для книг /двухсторонние/ в помещении								
	библиотеки. Секции стеллажей: IIIб					3-02-05-03		8	
34	Стол с ящиком для макетирования					1-01-02-85		1	
35	Витрина горизонтальная секционная					3-07-01-01		35	
36	Мостик для опорных прыжков /жесткий или эластичный/							1	
37	Шторы затемнения без электропривода для помещений с кинопроек-								
	ционными установками					6-01-02-02		11	
38	Подставка для проекционной аппаратуры передвижная					3-09-01-01		11	
39	Подставка для чистки оружия					3-09-01-03		1	
40	Ящик для мусора и обтирочного материала					6-04-01-01		1	
41	Металлический шкаф для хранения учебного оружия					3-01-02-35		1	
42	Ящик для хранения боеприпасов							1	
43	Огнетушитель							1	
44	Пристенные секции							5	
45	Шкаф для спортивного инвентаря					3-02-07-03		2	
46	Кровать подростковая двухярусная							18	
47	Стол ученический двухместный с изменяемым наклоном крышки,								
	с постоянными и регулируемыми параметрами					1-01-02-04		161	
48	Шкафы пристенные секционные в мастерской по обслуживающим								
	видам труда для девочек:								
	а/ секции шкафов: IIIб, I5и, II9б					3-01-02-27		1	
	б/ секции шкафов: III3б, III, III3б, III3б								

Привязан

Инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Стол мойка					I-0I-03-03		I	
50	Плита электрическая четырехкомфорочная ЭП-7М 5,8 квт; Iф;								
	220/380 в							2	
5I	Стол кухонный рабочий I200x600x800							3	
52	Секция пюпитров первого ряда складируемая для горизонтального								
	пола амфитеатра					2-0I-03-0I		2	
53	Секция стульев последнего ряда с откидными сидениями для ауди-								
	тории с горизонтальным полом и амфитеатром					2-0I-03-04		2	
54	Секция стульев среднего ряда с откидными пюпитрами и сидениями,								
	складируемая для горизонтального пола					2-0I-03-03		9	
55	Стул ученический с пюпитром					2-0I-02-08/в/"		40	
56	Стол приставка для размещения ТСО /к столу учителя/ передвижная					I-0I-02-82		I0	
57	Табурет рабочий поворотный, регулируемый по высоте					2-06-02-03		I	
58	Пианино							I	
59	Шкаф пристенный секционный для класса пения и музыки. Секции								
	шкафа: IУ2а, IУIж, IУ4а, IУ3а, Ш3а					3-0I-02-I4		I	
60	Антракто-раздвижной занавес. Раздвижение электроприводом					6-0I-02-02		I	
6I	Шторы затемнения с электроприводом /для актового зала/							I	
62	Экран стационарный сборный с предэкранным занавесом. Размер								
	экрана принимается по расчету в зависимости от величины зала					6-0I-02-02		I	
63	Стол ученический чертежный для чертежей "А-I" /стол учителя								
	для черчения/					I-0I-02-33		I	
64	Стул учителя /поворотный/					2-0I-04-08		I	
65	Стол ученический чертежный одноместный					I-0I-02-20/6		40	

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Подставка для пособий и натуры /переносная/					3-09-01-18		I	
67	Шкаф пристенный секционный для кабинета черчения и изобразитель-								
	ных искусств. Секции шкафа: П5а, Ш3а, П10а, Ш3а, П10а, Ш3А, П6а,								
	Ш3а, I4ж, Ш1ж, Ш1ж					3-01-02-12		I	
68	Стол рабочий с откидными крышками /секционный/					I-01-07-06		4	
69	Шкафы пристенные секционные для кабинета и лаборантских мате-								
	матики::								
а/	секции шкафов: I4и, Ш1и, П5б, Ш3б, П9б, Ш3б, I4и, Ш1и, I5и,								
	Ш1п, Ш3б					3-01-02-09		6	
б/	II и, Ш1и, II и, Ш1и, П9б, Ш3б					-"-		6	
в/	I4и, I4и; I5и; IIИ; П9б; П5б; П10б; П6б; II и					3-01-02-09		I	
70	Стол ученический одноместный с изменяемым наклоном крышки					I-01-02-10		II	
71	Стеллажи пристенные секционные для помещения кружка юных нату-								
	ралистов. Секции стеллажей:					3-01-02-29			
а/	П1б; П1б							I	
72	Шкафы пристенные секционные для помещения кружка юных натура-								
	листов. Секции шкафов:					3-01-02-25			
а/	П17а; Ш3А; П15б; Ш3б; П5б; Ш3б							I	
73	Стол ученический одноместный лингафонный /полукабина/					I-01-02-37		18	
74	Телевизор							4	
75	Стол учителя с пультом управления					I-01-02-08		I	
76	Штанга для навески досок и таблиц							40	
77	Шкаф пристенный секционный для кабинета иностранного языка.								
	Секция шкафа: П10б, П6б					3-01-02-06		I	

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТХ.СО-I

ТП 224-1-426.84

Лист 5

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Экран свертывающийся 2600х1900								
79	Стол монтажный					I-0I-03-I7		2	
80	Стул ученический поворотный с изменяемой высотой сидения					2-0I-02-06		2	
8I	Стол мойка на два отделения					I-0I-03-I6		2	
82	Шкафы пристенные секционные для фотолабораторий, секции								
	П6г, П6б					3-0I-09-04		I	
83	Шкаф для хозяйственного инвентаря					3-0I-0I-09		2	
84	Шкаф для одежды персонала					3-0I-0I-0I		2	
85	Шкафы пристенные секционные для кабинета родного языка.								
	Секции шкафов: I.4и, П9б, П9Б, П6Б, I.4и, I.5и							2	
86	Подставка для телевизора передвижная					3-09-0I-02		4	
87	Шкафы пристенные секционные для кабинета литературы.								
а/	Секции шкафов: I.4и, П9б, П5б, П6б, I.4и, I.5и					3-0I-02-07		I	
б/	I.4и, П5б, П9б, I,4и, I,5и					3-0I-02-07		I	
в/	П6б, I.4и					3-0I-02-07		I	
88	Подставка-держатель для карт и таблиц /переносная/					3-09-0I-I7		I	
89	Лестница-стремянка переносная					6-04-0I-0I		2	
90	Щиты баскетбольные игровые с изменяющейся высотой							4	
9I	Щиты для метания мяча в цель								
92	Стенка гимнастическая из секций I00х320							I3	
93	Щиты баскетбольные тренировочные							6	
94	Снаряды на монорельсе:								
а/	канаты для лазания							6	
б/	кольца гимнастические							I	

Привязан

ТХ.СО-I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	Мяч на амортизаторе							I	
96	Перекладина гимнастическая высокая							I	
97	Сетка волейбольная							2	
98	Перекладина гимнастическая пристенная							I	
99	Брусья гимнастические							I	
I00	Конь гимнастический							I	
I0I	Стол ученический двухместный лабораторный фи-								
	зический с подводкой тока, 42в, 36в			шт		I-0I-02-30			
	I200x600x660/в/ Минлес-			шт				3	
	I200x600x720/г/ пром УССР			шт				I2	
	I200x600x780/д/			шт				5	
I02	Стол учителя, 750x600x720 мм			"		I-0I-02-42		2	
	I500x750x750 мм			"				4	
I03	Стол лабораторный двухместный химический с ла- г.Берди-								
	бораторной раковиной, подводкой тока 42в, 36в, чев,								
	холод.вод, канализ. учреж.								
"	I200x600x660 /в/ Я0309/70			"				3	
	I200x600x720 /г/			"				I2	
	I200x600x780 /Д/			"				5	
I04	Стол демонстрационный физический с подводкой тока Минлес-								
	220в, 42в, 36в; хол.воды, канализации пром УССР					I-0I-02-37		2	
	300x900x900мм								
I05	Стол демонстрационный химический с подводкой								
	хол.воды,канализации,газа,электротока,220в,								
	42в, 36в 3000x900x900 мм							I	

Привязан

Инв. №

ТХ.СО-I

ТП 224-1-426.84

Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I06	Стол письменный однотумбовый,								
	I200x600x740 мм					I-0I-04-02		3	
I07	Стол химический лабораторный пристенный								
	I500x800x900 мм					I-0I-02-32		I	
I08	Секция демонстрационного стола с нижней вытяжкой Минлесп-								
	кой, 600x750x900 мм пром УССР			шт		I-0I-02-38		I	
I09	Стол универсальный для сервировки и раскроя Минлеспром								
	ткани ~~600~~ 1800x900x720 мм УССР			шт		I-0I-03-0I		I	
II0	Стол ученический двухместный с горизонтальной								
	крышкой, I200x500x660 /в/			шт		I-0I-02-02		I0	
				шт				2	
	I200x500x720 /г/			"				3	
	I200x500x780 /д/			"				5	
III	Стол лабораторный двухместный биологический с								
	подводкой тока, 220в			"		I-0I-02-29			
	I200x600x660 /в/			"				3	
	I200x600x720 /г/ Минлеспром			"				I2	
	I200x600x780 /д/ УССР			"				5	
II3	Табурет рабочий поворотный, регулируемый по вы-								
	соте 400x400x350÷600 мм					2-06-02-03		20	
II4	Стулья ученические,								
	340x370x340 /в/			"				I8	
	370x400x440 /г/			"				72	
	400x430x430 /д/			"				30	

Привязан

ТХ.00-I

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
II5	Стул рабочий поворотный с регулируемым по высоте сидением 400х400х 720÷780мм				шт		2-0I-04-03		5	
II6	Стул рабочий жесткий и полумягкий, 400х400х 720÷780мм						2-0I-04-0I		8	
II7	Шкаф-перегородка секционная для лаборатории химии /с классной доской/, подводкой хол.гор. воды, канализации, газа, мест. вент., тока 220 в 4500 4350х600х2700 мм	А-445, г.Москва, Смоленская ул.22 ЦИТП серия I-273-2			шт		3-0I-02-24 /МШ-I49/		I	
II8	Шкаф пристенный секционный для лаборатории химии с подводкой хол.воды, канализ., газа мест. вент.тока 220 /освет./ 5400х600х2700 мм	Минлес-пром УССР			шт		3-0I-02-25		I	
II9	Шкаф-перегородка секционный для лаборатории физики /с классной доской/, хол.горяч.вода, канализация, ток – 220 в, 4500 4350х600х2700 мм	Серия тип.пр-т I-273-2			"		3-0I-02-2I /МШ-I50/		I	
I20	Шкаф пристенный секционный для лаборатории физики, 5550х600х2700 мм	Минлес-пром УССР			"		3-0I-02-I8		2	
I2I	Шкаф пристенный секционный для лаборантской физики, 3750х600х2700 мм				"		3-0I-02-20		I	
I22	Шкаф-перегородка специальная для лаборатории биологии /с классной доской/ хол.гор.вода,канализ., ток 220 в, 4500 4350х600х2700 мм	Серия тип.пр. I-273-2			шт		3-0I-02-30 /МШ-I5I/		I	

Привязан

Инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I23	Шкаф пристенный секционный для лаборатории			шт		3-0I-02-3I		I	
	биологии, 5550х600х2700 мм								
I24	Шкаф пристенный секционный для лаборантской			"		3-0I-02-33		I	
	биологии, 4350х600х2700 мм								
I25	Шкаф пристенный секционный для лаборантской			"		3-0I-02-26		I	
	химии, 4800х600х2700 Минлес-								
I26	Шкаф секционный с вытяжкой для клееварки пром УССР			"		3-0I-02-76		I	
	750х450х2700 мм								
I27	Шкаф пристенный секционный с классной доской для			"		3-0I-02-67		I	
	мастерских обработки металла, 4200х450х2700 мм								
I28	Шкаф пристенный секционный для мастерской об-								
	работки дерева,			шт		3-0I-02-72		I	
	7350х450х2I00 мм								
I29	Шкаф пристенный для инструментальной мастерской								
	обработки металла, 4200х450х2I00 мм			"		3-0I-02-69		2	
I30	Бытовая швейная универсальная машина с электропри-								
	водом на подставке, 220 в			"				I	
I3I	Швейная машина с ножным приводом на подставке, Торговая	"Чайка"		"				I	
	сеть								
I32	Ручная машина с электроприводом на подставке,	ПМЗ		"				I	
	220 в								
I33	Комплект электроснабжения кабинета физики	КЭФ-I0		шт				I	
	средней школы:								
	а/ выпрямитель, I35х75,5х69 мм Луцкий	ВУ-4/42		"					
	б/ устройство защитного отключения, электро-								
	аппарат-								

Привязан

Инв. №

ТП 224-1-426.94 ТХ.СО-I

Лист I0

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	в/ щит питания, 220 в, I,4 квт;	ный завод	ЩПУ		"					
	350х500хI80 мм	им.ХХУ								
I34	Комплект электроснабжения кабинета химии,	съезда								
	220в, 2,0 кВа:	КПСС	КЭХ-I0		"				I	
	а/ выпрямитель				"					
	б/ устройство защитного отключения				"					
	в/ щит питания									
I35	Комплект электроснабжения кабинета матема-	Укрэлектро-								
	тики, 220в, 0,5 квт	аппарат	КЭМ-I0		шт				I	
		п/яМ-5455								
		ТУ I6-739.								
		3II-82								
I36	Муфельная печь, 220в, 2,4 квт;	Поставщик	ПМ-8		"				3	
	400х422х626 мм	"Союзглав-								
		прибор"								
I37	Диапроектор, 220 в; 0,45 квт;	г.Рогачев,	Лектор-"600"		"				I	
	3I2х245х280 мм	Гомельская								
I38	Графопроектор /кодоскоп/,220в, 0,85 квт;	обл.,ул.Ле-								
	470х700х797 мм	нина,I42	Лектор-"2000"		"				I	
I39	Эпипроектор, 220 в, I,I квт;	г.Загорск,	"Эп"		"				I	
	530х3I0х440 мм	з-д № 6								
		"Школьного								
		приборостро-								
		ения"								

Привязан

Инв. №

ТП 224-1-426.84 ТХ.СО-I

Лист II

а.1600м5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I40	Подставка под станковое оборудование			шт		I-0I-03-I8			
	750x600x720 мм			"				2	
	I050x600x720 мм			"				I	
	I350x600x720 мм			"				2	
I4I	Подставка для настольно-сверлильного станка,			"		I-0I-03-22		2	
	2М-II2, 800x800x600/750мм/800								
I42	Подставка для наковальни, Минлеспром								
	500x500x650 мм УССР			"		I-0I-03-23		I	
I43	Стол-подставка для разметочной и правочной Минлеспром								
	плит, I200x750x750 мм УССР			шт		I-0I-03-20		I	
I44	Верстак столярный однометный ученический			"		I-0I-03-24			
	I200x450x700 мм							3	
	I200x450x750 мм							4	
	I200x450x800 мм			"		"		8	
	I200x450x850 мм			"				6	
I45	Доска створчатая с дополнительными поворотными								
	рабочими поверхностями, 2400xI200 мм			"		6-02-0I-03		I	
I46	Манекен детский 44 размера			"				2	
I47	Трельяж			"				I	
I48	Доска гладильная, Торгосеть			"				I	
	I2I0x290x830 мм								
I49	Станок настольно-сверлильный 380/220 в; Вильнюсский	2М-II2		шт				2	
	0,6 квт; станкозавод "Коммунарас"								
	730x355x830 мм								

Привязан

Инв. №

ТХ.СО-I

ТП 224-1-425.34

Лист 12

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I50	Электроточило, 220в; 0,2I квт;	И3-970I		шт				2	
	330х230х285 мм	з-д электро-							
		технической							
		промышлен.							
I5I	Станок токарно-винторезный по металлу,	ТВ-I6Ш		"				3	
	380/220 в; 0,6 квт; I50 кг	литейно-							
	II50х600хI200 мм	механический							
		завод							
I52	Станок горизонтально-фрезерный настольный по	г.Щелково,	НГФ-IIОШ	"				I	
	металлу, 380/220в; 0,6 квт;	з-д № 5							
	655х950х780 мм	им.Дзержин-							
		ского							
I53	Плита поверочная,	Ставрополь-	ГОСТ						
	I000х630 мм	ский инстру-	I0905-64	шт				I	
I54	Плита разметочная,	ментальный	ГОСТ						
	I000х630 м	завод	I0905-64	"				I	
I55	Верстак слесарный одноместный ученический,	Минлеспром							
	I00х600х750/I820 мм	УССР		"		I-0I-03-25		2	
	I000х500х800 мм	/Харьковский		"				I2	
	I000х500х850 мм	станкозавод/	/ВС-I-00/	"				6	
I56	Станок фуговально-пильный по дереву,	г.Касимов,	ФПШ-5	"				I	
	380/220 в, I,0 квт	механический							
	*840х400х480 мм	завод № 9							

Привязан

Инв. №

ТХ.СО-I

ТП 224-1-426.84

Лист I3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I57	Станок настольно-токарный по дереву,	г.Киров,	ТСД-I20		шт					
	I220х500х475 мм	завод физприбор							2	
	380/220в, 0,4 квт; 88 кг	№ 2								
I58	Приспособление для подвески картин и таблиц	Учшколснаб.	КЧ-I0		метр					
	/стационарное/ ТУ-I4УССР I4-50I-7I	Минчермет УССР							38	
I59	Экран навесной,	Торговая сеть			шт					
	200хI500 мм								5	
I60	Шторы затемнения	то же			п.м.					
I6I	Подставка универсальная для графо-,диа-,	Всесоюзный трест			шт				II0	
	эпи-, и кинопроекторов,	производственных					3-09-0I-04		4	
	700х400хII00	предприятий								
		профтехобразования								
		УССР								
I62	Электроклеевварка, 220в, 0,9 квт;	Минский опытно-								
	⌀ 435х537 мм	механический з-д	ЭОК		"				I	
I63	Шкаф пристенный секционный в мастерской обслуживающих видов									
	труда /навесной шкаф/				шт		3-0I-02-36/Б		I	
	5250х450х600 мм									
I64	Шкаф пристенный секционный в мастерских обслуживающих видов				"		3-0I-02-38		2	
	труда, 600х450х2I00 мм	Минлеспром								
I65	Стеллаж-секция пристенный,	УССР								
	I050х450х2I00 мм				"		3-02-02-04		6	

Привязан

Инв. №

ТХ.СО-I

ТП 224-1-426.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I66	Стул ученический поворотный с изменяемой вы-								
	сотой сиденья,			шт		2-0I-02-02		20	
	370х400х$\frac{360\div480}{780}$ мм								
I67	Доска с одной или двумя рабочими поверхнос-								
	тями, 3000хI200 мм			"		6-02-0I-02		I	
I68	Специальная секция с раковиной:								
а/	У2Д 750х450х2I00							2	
б/	У2и 600х450х2I00							I2	

Альбом 5

Привязан

Инв. №

ТХ.СО-I

ТП 224-1-426.84

Лист I5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
I	Картофелечистка с пескоповкой; Ру=0,4 квт /I000х440х9I0/	МОК-I25	К-т	67I				I	
2	Привод универсальный с комплектом сменных механизмов								
	Ру=0,55 квт /530х280х3I0/	ПУ-0,6	то же	67I				I	
3	Мясорубка; Ру=I,I квт /840х3I0х480/	М-2	"	67I				I	
4	Овощерезательная машина; Ру=0,47 квт /530х355х460/	МРО-50-200	"	67I				I	
5	Шкаф холодильный; Ру=0,4 квт /I200х786хI775/	ШХ-0,56	"	6.I				2	
6	Камера холодильная с агрегатом; Ру=I,5 квт /I960х3852х2200/	КХС-2-I2Б	"	67I				I	
7	Плита электрическая; Ру=I2 квт /I000х800х850/	ПЭ-0,5I	"	67I				2	
8	То же; Ру=4 квт /500х800х850/	ПЭ-0,I7	"	67I				I	

Привязан

Инв.№

ТП 224-1-428.84 ТХ.СО-I

Нач.отд. Рудь С.С.

Гл.спец. Подчешинский

С.О. поставляемые за-

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой УССР

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Котел пищеварочный; Ру=24квт /1200х800х850/	КЭ-160	к-т	671				1	
10	Тоже; Ру=18,9 квт /800х800х850/	КЭ-100	"	671				1	
11	Шкаф жарочный; Ру=8 квт /500х800х980/	ШЖЭ-0,51	"	671				1	
12	Кипятильник электрический; Ру=12 квт /508х376х730/	КНЭ-100Б	"	671				1	
13	Кассовый аппарат; Ру=0,05 квт	"Ока-4401"	"	671				1	
14	Ванна моечная /840х840х860/		шт	796				5	
15	Ванна моечная /630х630х860/		шт	796				5	
16	Стол с ванной /1500х800х860/		шт	796				2	
17	Машина посудомоечная: Ру=38 квт /3800х1100х1350/	ММУ-1000	к-т	671				1	
18	Линия самообслуживания; Ру=5,89 квт /1600х8000х1160/	ПС-А	К-т	671				1	
19	Весы товарные с пределом взвешивания до 500 кг		шт	796				1	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Местный вентиляционный отсос /I200x785x580/	МВО-I,2	К-Т	67I				2	
2I	Местный вентиляционный отсос /500x785x580/	МВО-0,5-0,I	К-Т	67I				5	
22	Ферма пристенная /2520x840x2I80/	ФП-2,4	ШТ	796				I	
23	Стол производственный /I200x800x860/	СП-I200	ШТ.	796				5	
24	Стол производственный /I500x800x850/	СПММ-I500	ШТ	796				6	
25	Стол для сбора остатков пищи /I050x630x860/		ШТ	796				I	
26	Стул для разруба мяса /500x500x800/		ШТ	796				I	
27	Стеллаж /I050x840x2000/		ШТ	796				2	
28	Подтоварник /I470x840x880/		ШТ	796				4	
29	Ларь для овощей /I470xI050xI500/		ШТ	796				2	
30	Шкаф для одежды /I050x630x2000/		ШТ	796				3	
3I	Шкаф для посуды /I050x630x2000/		ШТ	796				I	

Привязан

Инв. №

ТП 224-1-426.84 ...ОВ-I

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Комплект мебели для школьных столовых шестиместные в комплекте								
	со скамьями /I300х500х700/		шт	796				35	
33	Электросушитель Ру=I,5 квт		к-т	796				I	
34	Тележка с подъемной платформой /874х406хI250/	ТП-80 К	шт	671				I	
35	Тележка для использованной посуды		шт	796				I	
б/п	То же, грузовая	ТГ-I30	шт	796				I	
б/п	Тележка грузовая	ТГ-400	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

ТХ.СО-I 22

ТП 224-1-426.84

Лист 4

Альбом

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Выше 0.000								
	Водопровод								
I	Счетчик ВТ-50	ГОСТ 14167-76	шт	796				I	
2	Манометр технический показывающий общего назначения 0÷10атм	ОБМ1-100-6	шт	796				I	
	Горячее водоснабжение								
I	Счетчик ВКМС-40г	ГОСТ6019-73	шт	796				I	
2	Счетчик ВКМС-32г	-"-	шт	796				I	
3	Манометр технический показывающий общего назначения 0÷10атм	ОБМ1-100-6	шт	796				2	

Инв.№

Нач.отд. Гладушин
Гл.спец. Денисенко
ГИП Козленко
Рук.гр. Лев
Разраб. Нигрей

Привязан

ТП 224-1-426.84 ВК.СО-I

Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой УССР Укрниигражданстрой г.Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Ниже отм.0.000								
	Водопровод /основное решение – из стальных труб/								
I	Задвижка чугунная параллельная Ø 80	30ч 6бр							
		ГОСТ 8437-75*	шт	796				I	
2	То же Ø 50	30ч 6бр							
		ГОСТ 8437-75*	шт	796				2	
3	Вентиль запорный муфтовые Ø I5	I5ч 8рк	шт	796				I	
		ГОСТ I8I6I-72*							
4	То же Ø 25	–"–	шт	796				6	
5	То же Ø 32	–"–	шт	796				4	
6	Кран поливочный Ø 25 с шлангом длиной 20 м	ГОСТI8I6I-72*							
		ГОСТ I8698-79*	шт	796				7	
7	Труба 4 НР 8 ОЛА	ГОСТ 9583-75	м	006				II	

Привязан

Инв.№

24

ТП 224-1-426.84 ВК.СО-2

Нач.отд.	Гладушин	
Гл.спец.	Денисенко	
ГИП	Козленко	
Рук.гр.	Лев	
Разраб.	Нигрей	

Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой УССР
Укрнииграждансельстрой
г.Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Труба НЩ-П-15х2,5	ГОСТ 3262-75*	м	006				28	1,16
9	Труба НЩ-П-20х2,5	-"-	м	006				13	1,50
10	Труба НЩ-П-25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				110	2,12
11	Труба НЩ-Р-32х2,8 -"-	-"-	м	006				173	2,73
12	Труба НЩ-Р-50х3	-"-	м	006				32	4,22
13	Труба НЩ-Р-70х3,2	-"-	м	006				75	5,71
	Горячее водоснабжение								
1	Задвижка чугунная параллельная ø 50	30ч 6бр							
		ГОСТ8437-75*	шт	796				2	
2	Вентиль запорный муфтовый ø 25	15кч 18п2							
		ГОСТ18161-72*	шт	796				4	
3	То же ø 32	-"-	шт	796				2	
4	То же ø 40	-"-	"	796				2	
5	Труба НЩ-Р-20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				106	1,50
6	Труба НЩ-Р-25х2,8	-"-	м	006				50	2,12

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7	Труба НЦ-Р-32х2,8		ГОСТ 3262-75*	м	006				225	2,73
8	Труба НЦ-Р-40х3		-"-	м	006				50	3,33
9	Труба НЦ-Р-50х3		-"-	м	006				I28	4,22
	Канализация /основное решение - из чугунных труб/									
I	Труба ТЧК-50-Б		ГОСТ6942.3-80	м	006				I58	5,9
2	Труба ТЧК-I00-Б		ГОСТ6942.3-80	м	006				250	I3,4
3	Трубы асбестоцементные	Ø 400	ГОСТ I839-80	м	006				I6	
	Внутренние водостоки									
I	Труба ТК-ПВП-85-I		ГОСТ22689.3-77	м	006				202	
	Водопровод /вариант - из пластмассовых труб/									
I	Задвижка чугунная параллельная	Ø 80	30ч 6бр ГОСТ 8437-75*	шт	796				I	
2	То же	Ø 50	-"-	шт	796				I	
3	Вентиль запорный муфтовый	Ø I5	I5ч 8рк ГОСТI8II6I-72*	шт	796				I	

Альбом 3

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	То же Ø 25	I5 ч 8 рк							
		ГОСТ I8I6I-72*	шт	796				5	
5	То же Ø 32	-"-	шт	796				2	
6	Вентиль запорный муфтовый Ø 40	I5ч 8 рк							
		ГОСТ I8I6I-72*	шт	796				2	
7	Труба ПВП I6 Т	ГОСТI8599-73*	м	006				28	
8	Труба ПВП 20Т	-"-	м	006				9	
9	Труба ПВП 25 С	-"-	м	006				89	
I0	Труба ПВП 32 С	ГОСТI8599-73*	м	006				I08	
II	Труба ПВП 40 С	-"-	м	006				92	
I2	Труба ПВП 50 С	-"-	м	006				33	
I3	Труба ПВП 63 С	-"-	м	006				52	
I4	Труба ПВП 75 С	-"-	м	006				20	
	Канализация /вариант - из пластмассовых труб/								
I	Труба ТК -ПВП-50-I	ГОСТ22689.3-77	м	006				I58	
2	Труба ТК-ПВП-I00-I	-"-	м	006				250	
3	Трубы асбестоцементные Ø 400	ГОСТ I839-80	м	006				I6	

Привязан

Инв. №

Справочно

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Выше отм.0.000								
	Водопровод /основное решение – из стальных труб/								
I	Задвижка чугунная параллельная Ø 80	30 ч 6бр							
		ГОСТ8437-75*	шт	796				3	
2	То же Ø 50	–"–	шт	796				I	
3	Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5ч 8 рк							
		ГОСТI8I6I-72*	шт	796				88	
4	То же Ø 20	–"–	шт	796				3	
5	То же Ø 25	–"–	шт	796				I5	
6	То же Ø 32	–"–						4	
7	Кран поливочный Ø 25 с шлангом ℓ = 5м	ГОСТ I8I6I-72*							
		ГОСТ I8698-79*	шт	796				6	
8	Труба НЦ-Р-I5х2,5	ГОСТ 3262-75*	м	006				340	I,I6
9	Труба НЦ-Р-20х2,5	–"–	м	006				5I	I,50
I0	Труба НЦ-Р-25х2,8	–"–	м	006				77	2,I2
II	Труба НЦ-Р-32х2,8	–"–	м	006				32	2,73
I2	Труба НЦ-Р-40х3	–"–	м	006				I3	3,33
I3	Труба НЦ-Р-50х3	–"–	м	006				I7	4,22

В разделах "Канализация" в числителе приведено количество труб для основного решения кровли, в знаменателе – для варианта со скатной кровлей

Привязан

28

Инв.№

Нач.отд	Гладушин	
Гл.спец.	Денисенко	
ГИП	Козленко	
Рукгр.	Лев	
Разраб.	Нитрей	

Т.П. 224-1-426.84 ВК.СО-3

Спецификация оборудования поставляемого подрядчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Госстрой УССР Укрниигражданстрой г.Киев

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Труба НЦ-Р-70х3,2	ГОСТ3262-75*	м	006				II	5,7I
	Горячее водоснабжение								
I	Задвижка чугунная параллельная Ø 50	30ч 6бр							
		ГОСТ8437-75*	шт	796				4	
2	Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кч I8п2	шт	796				29	
		ГОСТI8I6I-72*							
3	Вентиль запорный муфтовый Ø 20	I5 кч I8п2							
		ГОСТI8I6I-72*	шт	796				2	
4	То же Ø 25	-"-	шт	796				I0	
5	То же Ø 32	-"-	шт	796				6	
6	Термосмеситель с душевой трубкой	ГОСТI968I-74*	шт	796				8	
7	Термосмеситель ТСВБ-50	-"-	шт	796				20	
8	Смеситель для душевых установок	ГОСТI9874-74*	шт	796				I	
9	Труба НЦ-Р-I5х2,5	ГОСТ 3262-75*	м	006				II0	I,I6
I0	Труба НЦ-Р-20х2,5	-"-	м	006				56	I,50
II	Труба НЦ-Р-25х2,5	-"-	м	006				I02	2,I2
I2	Труба НЦ-Р-32х2,8	-"-	м	006				35	2,73
I3	Труба НЦ-Р-40х3	-"-	м	006				I3	3,33
I4	Труба НЦ-Р-50х3	-"-	м	006				2I	4,22
I5	Смеситель для мойки настенный		шт	796					
I6	Кран туалетный		шт	796					
	Канализация /основное решение – из чугунных труб/								
I	Унитаз ТП-КВ	ГОСТ22847-77	шт	796				9	

Привязан

Инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Унитаз ДТ-КВ	ГОСТ22847-77	шт	796				I8	
3	Унитаз напольный керамический		шт	796				I8	
4	Умывальник ПрбС-3 с туалатным краном	ГОСТ23759-79	шт	796				43	
5	Умывальник ПрбС-3 со смесителем	ГОСТ23759-79	шт	796				20	
6	Раковина стальная эмалированная с чугунным сифоном с туалетным краном	ГОСТ23659-79	шт	796				2	
7	Писсуары керамические настенные тип I	ГОСТ 755-72	шт	796				I2	
8	Трап Т50	ГОСТ I8II-8I	шт	796				II	
9	Трап ТI00	ГОСТ I8II-8I	шт	796				9	
I0	Фонтанчик питьевой настенный		шт	796				5	
II	Мойка МЧ-2	ГОСТ7506-73*	шт	796				2	
I2	Сифон СфП	ГОСТ 6924-73	шт	796				II	
I3	Труба ТЧК-50-Б	ГОСТ6942.3-80	м	006				I67	5,9
I4	Труба ТЧК-I00-Б	-"-	м	006				I07	I3,4
I5	Труба НЩ-Р-25х2,8	ГОСТ 3262-75*	м	006				II	2,I2
I6	Труба НЩ-Р-50х3	-"-	м	006				8	4,22
I7	Труба асбестоцементная Ø I00	ГОСТ I839-80	м	006				8/I8	
I8	Труба НЩ-Р-40х3	ГОСТ3262-75*	м	006				I4	3,33
I9	Гигиенический душ с сифоном СфП		шт	796				I	
	Внутренние водостоки								
I	Труба ТК-ПВП-85-I	ГОСТ22689.3-77	м	006				86	
2	Воронки водосточные Вр-9	2.I90-I/72,вШ	шт	796				I2	
	Водопровод /вариант - из пластмассовых труб/								
I	Задвижка чугунная параллельная Ø 80	30ч 6бр ГОСТ8437-75*	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	То же Ø 50	30ч 6бр							
		ГОСТ8437-75*	шт	796				I	
3	Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кч 8рк							
		ГОСТI8I6I-72*	шт	796				77	
4	То же Ø 20	–"–	шт	796				I2	
5	То же Ø 25	–"–	шт	796				I7	
6	То же Ø 32	–"–	шт	796				I	
7	Кран поливочный Ø 25 с шлангом ℓ=5 м	ГОСТI8I6I-72*							
		ГОСТI8698-79*	шт	796				6	
8	Труба ПВПI6Т	ГОСТI8599-73*	шт	006				330	
9	Труба ПВП 20Т	–"–	м	006				56	
I0	Труба ПВП 25С	–"–	м	006				93	
II	Труба ПВП 32С	–"–	м	006				I0	
I2	Труба ПВП 40С	–"–	м	006				2I	
I3	Труба ПВП 50С	ГОСТI8599-73*	м	006				8	
I4	Труба ПВП 63С	ГОСТI8599-73*	м	006				2I	
I5	Труба ПВП 75С	–"–	м	006				8	
	Канализация /вариант – из пластмассовых труб/								
I	Унитаз ТП-КВ	ГОСТ22847-77	шт	796				8	
2	Унитаз ДТ-КВ	–"–	шт	796				I8	
3	Унитаз напольный керамический		шт	796				I8	
4	Умывальник ПрбС-3 с туалетным краном	ГОСТ23759-79	шт	796				43	
5	Умывальник ПрбС-3 со смесителем	ГОСТ23759-79	шт	796				20	
		ГОСТ I9802-74*							

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Раковина стальная эмалированная с чугунным сифоном и с								
	туалетным краном	ГОСТ23695-79	шт	796				2	
7	Писсуары керамические настенные тип I	ГОСТ755-72	шт	796				I2	
8	Трап Т50	ГОСТI8II-8I	шт	796				II	
9	Трап ТI00	–"–	шт	796				3	
I0	Фонтанчик питьевой настенный		шт	796				5	
II	Мойка МЧ-2	ГОСТ7506-73*	шт	796				2	
I2	Сифон СфП	ГОСТ6924-73	шт	796				II	
I3	Труба ТК-ПВП-50-I	ГОСТ22689.3-77	м	006				I67	
I4	Труба ТК-ПВП-I00-I	–"–	м	006				II5/I33	
I5	Труба НЩ-Р-25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				II	2,I2
I6	Труба НЩ-Р-50х3	–"–	м	006				8	4,22
I7	Труба НЩ-Р-40х3	–"–	м	006				I4	3,33
I8	Гигиенический душ с сифоном СфП		шт	796				I	

Привязан

Инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Ниже отм.0.000								
	Водопровод /основное решение – из стальных труб/								
I	Задвижка чугунная параллельная Ø 80	ГОСТ8437-75*							
		30ч 6бр		796				I	
2	Вентиль запорный муфтовый Ø 25	ГОСТI8I6I-72* I5ч 8р		796				7	
3	То же Ø 32	-"-		796				4	
4	То же Ø 40	-"-		796				I	
5	Кран поливочный Ø 25 со шлангом ℓ=20м	ГОСТI8I6I-72*							
		ГОСТI8698-79*		796				7	
6	Труба 4НР 80 ЛА	ГОСТ9583-75		006				II	22,3
7	Труба НЦ-Р-I5х2,5	ГОСТ3262-75*		006				47	I,I6
8	Труба НЦ-Р-20х2,5	ГОСТ3262-75*		006				I5	I,50
9	Труба НЦ-Р-25х2,8	ГОСТ3262-75*		006				47	2,I2
I0	Труба НЦ-Р-32х2,8	ГОСТ3262-75*		006				I59	2,73
II	Труба НЦ-Р-40х3	ГОСТ3262-75*		006				24	3,33
I2	Труба НЦ-Р-70х3,2	ГОСТ3262-75*		006				63	5,7I
I3	Труба НЦ-Р-I00х4	ГОСТ3262-75*		006				I2	I0,85
	Горячее водоснабжение								

Инв.№

Нач.отд. Гладушин
Гл.спец. Денисенко
ГИП Козленко
Тук.гр. Лев
Разраб. Джура

Привязан

ТП 224-1-426.84

ВК.70-4

Вариант здания с техподвольем. Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Ул. Ярославская, 2 г.Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Задвижка чугунная параллельная ø 50	ГОСТ8437-75* 30ч 6бр		796				I	
2	Вентиль запорный муфтовый ø 25	ГОСТ18161-72*							
		I5кч I8п2		796				4	
3	То же ø 32	ГОСТ18161-72*							
		I5кч I8п2		796				2	
4	То же ø 40	ГОСТ18161-72*							
5	Труба НЦ-Р-I5х2,5	I5кч I8п2 ГОСТ3262-75*		796 006				2 2	I,I6
6	Труба НЦ-Р-20х2,5	ГОСТ 3262-75*		006				II9	I,50
7	Труба НЦ-Р-25х2,8	ГОСТ3262-75*		006				I03	2,I2
8	Труба НЦ-Р-32х2,8	–"–		006				I59	2,73
9	Труба НЦ-Р-40х3	–"–		006				86	3,33
I0	Труба НЦ-Р-50х3	–"–		006				62	4,22
II	Труба НЦ-Р-70х3,2	–"–		006				24	5,7I
	Канализация/основное решение – из чугунных труб/								
I	Труба ТЧК-50Б	ГОСТ6942.3-80		006				I44	
2	Труба ТЧК-I00Б	ГОСТ6942.3-80		006				2I5	
	Внетренние водостоки								
I	Труба ТК-ПВП-85-I	ГОСТ22689.3-77		006				I70	
	Водопровод /вариант – из пластмассовых труб/								
I	Задвижка чугунная параллельная ø 80	ГОСТ8437-75*							
		30ч 6бр		796				I	
2	То же ø 50	–"–		796				2	
3	Вентиль запорный муфтовый ø 25	ГОСТ18161-72*							
		I5кч I8р		796				7	

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	То же Ø 32	ГОСТ18161-72*							
		15кч 18р		796				1	
5	То же Ø 40	ГОСТ18161-72*							
		15кч 18р		796				1	
6	Кран поливочный Ø 25 со шлангом ℓ =20	ГОСТ18161-72*							
		ГОСТ18698-79*		796				7	
7	Труба ПВП 16Т	ГОСТ18599-73*		006				37	
8	Труба ПВП 20 Т	ГОСТ18599-73*		006				1	
9	Труба ПВП 25с	ГОСТ18599-73*		006				66	
10	Труба ПВП 32с	ГОСТ18599-73*		006				29	
11	Труба ПВП 50с	ГОСТ18599-73*		006				31	
12	Труба ПВП 40с	ГОСТ18599-73*		006				114	
13	Труба ПВП 63с	ГОСТ18599-73*		006				1	
14	Труба ПВП 75С	ГОСТ18599-73		006				63	
15	Труба ПВП 110с	ГОСТ 18599-73*		006				13	
	Канализация/вариант - из пластмассовых труб/								
1	Труба ТК-ПВП-50-I	ГОСТ22689.3-77		006				144	
2	Труба ТК-ПВП-100-I	ГОСТ22689.3-77		006				215	

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
I	Насос ручной	ВКФ-2	шт					2	
2	Электронасос	ЦВЦ.2.5-2	шт					5	
3	Электронасос	ЦВЦ 4-2,8	шт					I	
4	Регулятор температуры прямого действия	РТК-22I6-							
		ДП-25	шт					6	
5	Водосчетчик турбинный ∅ 80 ВТГ	ГОСТI4I67-76	шт					I	
6	Манометр по ГОСТ 8625-77* Е	ОБМ-I-I60-I6	шт					I4	
7	Термометр № 5 по ГОСТ 2823-73* Е	П-5-2-I60-66	шт					I6	
8	Оправа для термометра по ГОСТ 3029-75	П-200-I00	шт					I4	
9	Оправа для термометра по ГОСТ 3029-75	УI00хI00	шт					2	
	Вентиляция								
I0	Агрегат вентиляторный	А6.3095-I							
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73* /из углеродистой стали/	В-Ц4-70 №6,3							
	исполн.I полож. Пр0°, с электродвигателем №=I,5 квт,	4А90 А6	комп.л					I	I77
	n=930 об/мин								

Привязан

36

Инв.№

ТП 224-1-426.84 ОВ.СО-I

Нач.отд.	Гладушин
Гл.спец.	Денисенко
ГИП ОВ	Лисковой
Рук.гр.	Гиллер
Провер.	Гиллер
Разраб.	Токарь

С.О. поставляемого заказчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой УССР Укрниигражданстройпроект г.Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Агрегат вентиляторный	А6,3I00-I							
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73*/из углеродистой стали/	В-Ц4-70№6,3	комп.л					I	I99
	испол.I, полож.Л0°, с электродвигателем № 2,2 квт, п=930 об/мин								
I2	Агрегат вентиляторный	А6,3I00-I	комп.л					I	I99
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73*/из углеродистой стали/								
	исполн.I, полож.Пр I35°, с электродвигателем №=2,2 квт,	В-Ц4-70-№6,3							
	п=930 об/мин.	4AI00 B6							
I3	Агрегат вентиляторный	А6,3I05-I	комп.л					I	I97
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73* /из углеродистой стали/	В-Ц4-70/6,3							
	испол.I, полож.Пр180°, с электродвигателем №=2,2 квт,п.=930	4AI00 B6							
	об/мин								
I4	Агрегат вентиляторный"	А5090-2	комп.л.					I	II7
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73* /из углеродистой стали/	В-Ц4-70 № 5							
	испол.I, полож.Пр.0°, с электродвигателем №=I,5 квт,	4A80B4							
	п=I400 об/мин.								
I5	Агрегат вентиляторный	А8-2	комп.л.					I	550
	Вентилятор радиальный по ГОСТ5976-73*/ из углеродистой стали/	В-Ц4-70№8							
	испол.6, полож.Пр.0°, с электродвигателем №=4 квт,п=950об/мин.	4AII2MB6							
I6	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем №=0,37квт.	КЦ3-90 №4							
	п=920 об/мин.	4A7IA6	комп.л.					6	65
I7	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем №=0,75 квт,	КЦ3-90 №5	комп.л.					5	88
	п=920 об/мин.	4A80A6							
I8	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем №=2,2 квт.	КЦ3-90 №6,3	комп.л.					I	I35
	П=950 об/мин.	4AI00 6							

Привязан

Инв. №

ТП 224-1-42.84

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка [illegible] документа и № опросного листа	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6		8	9	10
I9	Вентилятор канальный типа "Самал" с электродвигателем	ВК-6У4	компл.					3	
	№=0,025 квт								
20	Вентилятор осевой с электродвигателем №=0,035 квт	ВЭО-IМ	компл.						
		"АИСИ-2"						I	
2I	Калорифер /воздухонагреватель/ пластинчатый многоходовой	КВС-7П	шт					3	65,6
	по ГОСТ 720I-80*								
22	То же	КВС-IОП	шт					I	I02,2
23	То же	КВБ-8П	шт					I	96,6
24	То же	КВБ-IОП	шт					3	I33,7
25	Фильтр ячейковый	ФЯР	шт					34	8,39

Привязан

Инв. №

ТП 224-1-426.84 ОВ.СО-I

Лист 3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление ниже 0.000								
I	Трубы стальные водогазопроводные ∅ I5	ГОСТ3262-75*	м					I30	
2	То же ∅ 20	ГОСТ3262-75*	м					75	
3	То же ∅ 25	ГОСТ3262-75*	м					I70	
4	То же ∅ 32	ГОСТ3262-75*	м					I85	
5	То же ∅ 40	ГОСТ3262-75*	м					I20	
6	То же ∅ 50	ГОСТ3262-75*	м					430	
7	Трубы стальные электросварные ∅ 76х2,8	ГОСТI0704-76*	м					65	
8	То же ∅ 89х2,8	ГОСТI0704-76*	м					75	
9	То же ∅ I08х3,2	ГОСТI0704-76*	м					II0	
I0	Антикоррозийная покраска трубопроводов		м2					332,6	
II	Изоляция труб минераловатными скорлупами δ=40мм		м3					I5,7	
I2	Покровный слой из изола		м2					548,7	
	Отопление выше 0.000								
I3	Трубы стальные водогазопроводные ∅ I5	ГОСТ3262-75*	м					I50	
I4	То же ∅ 20	ГОСТ3262-75*	м					555	
I5	То же ∅ 25	ГОСТ3262-75*	м					285	
I6	То же ∅ 32	ГОСТ3262-75*	м					I40	

Привязан

39

Инв.№

ТП 224-1-426.84 ОВ.СО-2

Нач.отд. Гладушин

Гл.спец. Денисенко

ГИП ОВ Лисковой

Рук.гр. Гиллер

Провер. Гиллер

Разраб. Токарь

С.О.поставляемого подрядчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Госстрой УССР Укрпромгражданстрой г.Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	То же Ø 40	ГОСТ3262-75*	м					48	
I8	То же Ø 50	ГОСТ3262-75*	м					20	
I9	Трубы стальные электросварные Ø 76х2,8	ГОСТI0704-76*	м					3	
20	Трубы стальные электросварные Ø 89х2,8	ГОСТI0704-76*	м					4,5	
2I	То же Ø I08х3,2	ГОСТI0704-76*	м					I9	
22	Конвекторы стальные отопительные настенные "Комфорт-20"	ГОСТ20849-75*	шт/экм					4/3,6	
	проходные	КН20-0,9п							
23	То же	КН20-I,Iп	шт/экм					4/4,4	
24	То же	КН20-I,4п	шт/экм					I0/I4	
25	То же	КН20-I,7п	штэкм					8/I3,6	
26	То же	КН20-2п	шт/экм					I4/28	
27	То же	КН20-2,3п	шт/экм					49/II2,7	
28	То же	КН20-2,6п	шт/экм					39/I0I,4	
29	То же	КН20-2,9п	шт/экм					27/78,3	
30	То же	КН20-3,2п	шт/экм					5I/I63,2	
3I	То же	КН20-3,5п	шт/экм					47/I64,5	
32	То же, концевые	КН20-I,7к	шт/экм					2/3,4	
33	То же	КН20-2,6к	шт/экм					2/5,2	
34	То же	КН20-3,2к	шт/экм					3/9,6	
35	То же	КН20-3,5к	шт/экм					I/3,5	
36	Вентили запорные фланцевые для воды и пара Ру=I6кгс/см2 и	I5кч I9п	шт					26	
	t до 200° Ø 32 ГОСТ I8I62-72								
37	То же Ø 40	I5кч I9п	шт					4	
38	То же Ø 50	I5кч I9п	шт					6	

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Вентили запорные муфтовые для воды и пара Ру=I6кгс/см2 и								
	t до 200° Ø 25 ГОСТ I8I6I-72	I5кч I8п	шт					20	
40	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для								
	воды и пара Ру=I0 кг/см2	30ч 6бр	шт					4	
4I	Краны пробковые проходные сальниковые Ø 25	IIч 8бр	шт					8	
42	Краны для выпуска воздуха констр.Маевского		шт					I22	
43	Обратный клапан Ø 25	I6кч IIр	шт					2	
44	Грязевик	I6-40 Т34.0I	шт					6	
45	Грязевик	I6-I00 Т34.06	шт					I	
	Вентиляция.Теплоснабжение калориферов систем III÷II6,выше								
	0.000								
46	Трубы стальные водогазопроводные Ø I5	ГОСТ3262-75*	м					3	
47	То же Ø 32	ГОСТ3262-75*	м					I8	
48	То же 0/ 40	ГОСТ3262-75*	м					60	
49	То же Ø 50	ГОСТ3262-75*	м					I6	
50	Трубы стальные электросварные Ø 76х2,8	ГОСТI0704-76*	м					I9	
5I	Вентили запорные муфтовые для воды и пара Ру=I6кгс/см2 и								
	t до 200° Ø I5 ГОСТ I8I6I-72	I5кч I8п	шт					II	
52	То же Ø 32	I5кч I8п	шт					8	
53	То же Ø 40	I5кч I8п	шт					I4	
54	Вентили запорные фланцевые для воды и пара Ру=I6кгс/см2 Ø 65	I5кч 22бр	шт					4	
55	Вентили запорные фланцевые с электромагнитным приводом для								
	воды на Ру=I6кгс/см2 с электромагнитной защелкой серии СВВ Ø 50	СВВ	шт					5	
56	То же Ø 65	I5кч 892п СВВ	шт					I	

Привязан

Инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение калориферов ниже 0.000								
57	Трубы стальные водогазопроводные Ø 32	ГОСТ3262-75*	м					II0	
58	То же Ø 40	ГОСТ3262-75*	м					4	
59	То же Ø 50	ГОСТ3262-75*	м					28	
	Вентиляция								
60	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам по серии 5.904-5	ВВ-2I	шт					4	
6I	То же	ВН-I4	шт					4	
62	То же	ВВ-20	шт					I	
63	То же	ВН-I3	шт					I	
64	То же	ВВ-22	шт					I	
65	То же	ВН-I5	шт					I	
66	Заслонка воздушная по серии 5.904-I3	Р400х300р	шт					2	
67	То же	Р400х400р	шт					I	
68	То же	Р600х600р	шт					2	
69	То же	Р600х400р	шт					3	
70	Дефлектор Ø 700 по серии I.494-32	Д.00.000-05	шт					4	92,7
7I	Дефлектор Ø 800 по серии I.494-32	Д.00.000-06	шт					2	I20,6
72	Клапан деревянный утепленный створчатый по типу серии								
	I.494-26 950х630		шт					I	
73	То же, 650х650		шт					I	
74	То же, 700хI840		шт					3	
75	То же, I000хI300		шт					I	
76	То же, 970х455		шт					6	
77	Лебедка ручная по серии I.494-27 в.I		шт					6	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Блок по серии I.494-27 в.I		шт					I8	
79	Трос б=3мм		п.м.					35	
80	Перепускное устройство по серии 2.I90-I/72 в.2	ПУ	шт					48	
8I	Решетки воздухоприточные по серии I.494-8	РР-4	шт					I6	
82	Решетки регулируемые по серии I.494-I0	РI50	шт					392	
83	То же	Р200	шт					I42	
84	Шумоглушитель трубчатый по серии 5.904-I7 ℓ=980	ГТП-I-5	шт					4	
85	Шумоглушитель пластинчатый № I и № 2 ℓ=3000		шт					2	
	а/ пластина глушителя П-2-2	А7Е I77.004	шт					I8	I4,I
	б/ обтекатель ОП2-I	А7ЕI85.003	шт					6	I,08
86	Направляющие уголки 20х3		шт/пм					I2/36	
87	Сталь полосовая – 40х4		шт/пм					I2/I4,4	
88	Подставка под калорифер по серии 4.904-25		шт					24	2,I
89	Двери герметические утепленные по серии 5.904-4 Дус.I,25 х0,5		шт					8	36,0
90	То же, неутепленные Дс I,25х0,5		шт					9	24,53
9I	Шкаф воздухоприточный по серии 2.I90-I/72в.2		шт					I	
92	Воздуховод из тонколистовой оцинкованой кровельной стали								
	б=0,5 I00х200	ГОСТI9904-74*	п.м.					I0,0	
93	То же, I80хI00	ГОСТI9904-74*	п.м.					0,5	
94	То же, I80хI50	ГОСТI9904-74*	п.м.					0,5	
95	То же, I80х200	ГОСТI9904-74*	п.м.					2,0	
96	То же, I80х250	ГОСТI9904-74*	п.м.					[illegible]	
97	То же, I50х200	ГОСТI9904-74*	п.м.					[illegible]	
98	То же, 200х200	ГОСТI9904-74*	п.м.					[illegible]	
99	То же, 200х250	ГОСТI9904-74*	п.м.					[illegible]	

Привязан

43

Т1. 22.[illegible]-20.84

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I00	То же, б=0,7 250х250	ГОСТ I9904-74*	п.м.					5,0	
I0I	То же, 250х400	ГОСТ I9904-74*	п.м.					2,0	
I02	То же 400х500	ГОСТ I9904-74*	п.м.					6,0	
I03	То же, 400х600	ГОСТ I9904-74*	п.м.					I2,0	
I04	То же, 400х800	ГОСТ I9904-74*	п.м.					3,0	
I05	То же: 500х500	ГОСТ I9904-74*	п.м.					I3,0	
I06	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной кровельной стали								
	б=0,7 500х600	ГОСТ I9904-74*	п.м.					27,0	
I07	То же 500х800	ГОСТ I9904-74*	п.м.					8,0	
I08	То же I000х600	ГОСТ I9904-74*	п.м.					3,0	
I09	Воздуховод из тонколистовой кровельной стали б=0,5 I50х200	ГОСТ I9904-74*	п м.					25,0	
II0	То же, б=0,7 300х300	ГОСТ I9904-74*	п.м.					5,0	
III	То же 400х400	ГОСТ I9904-74*	п.м.					20,0	
II2	То же 400х500	ГОСТ I9904-74*	п.м.					I0,0	
II3	То же 800х500	ГОСТ I9904-74*	п.м.					I6,0	
II4	Воздуховоды асбестоцементные I50хI50	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					8,0	
II5	То же I50х200	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					24	
II6	То же 200х200	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					I0,0	
II7	То же 200х300	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					60,0	
II8	То же 200х250	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					8,0	
II9	То же 300х300	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					80,0	
I20	То же 400х300	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					I5,0	
I2I	То же 400х400	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					I5,0	
I22	То же 500х400	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					45,0	

Привязан

Инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода – изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I23	То же 600x300	ГОСТI8I24-75*	п.м.					I,0	
I24	То же 500x500	ГОСТI8I24-75*	п.м.					3,0	
I25	То же 500x600	ГОСТI8I24-75*	п.м.					0,5	
I26	То же 800x500	ГОСТI8I24-75*	п.м.					3,0	
I27	Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза		м2					II5,0	

Привязан

ТП 224-[illegible]-28.84 [illegible]

Лист 7

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вентиляция								
I	Агрегат вентиляторный	А6,3095-I	компл.					I	I77
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73* /из углеродистой стали/	В-Ц4-70 №6,3							
	исполн.I, полож.Пр0°, с электродвигателем № =I,5 квт,	4А90 А6							
	n=930 об/мин.								
2	Агрегат вентиляторный	А6,3 I00-I	компл.					I	I99
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73*/из углеродистой стали/	В-Ц4-70 №6,3							
	исполн.I, полож.Л0°, с электродвигателем №=2,2 квт n=930об/мин.	4А I00 В6							
3	Агрегат вентиляторный	А6,3 I00-I	компл.					I	I99
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73*/из углеродистой стали/	В-Ц4-70 №6,3							
	исполн.I,полож.ПрI35°,с электродвигателем I=22квт n=930 об/мин	4А I00 В6							
4	Агрегат вентиляторный	А6,3I05-I	компл.					I	I97
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73*/ из углеродистой стали/	В-Ц4-70 №6,3							
	исполн.I,полож.Пр.I80°, с электродвигателем №=2,2квт,п.930об/мин.	4АI00 В6							
5	Агрегат вентиляторный	А 5090-2	компл.					I	II7
	Вентилятор радиальный по ГОСТ5976-73*/из углеродистой стали/ ис-	В-Ц4-70 №5							
	полн.I,полож.Пр0°, с электродвигателем №=I,5квт, n=I400 об/мин	4А 80В4							

Привязан

46

Инв.№

ТП 224-1-426.84 ОВ.СО-I

Нач.отд.	Гладушин
Гл.спец.	Денисенко
ГИП ОВ	Лисковой
Рук.гр.	Гиллер
Провер.	Гиллер
Разраб.	Житков

С.О.поставляемого заказчиком /вариант со скатной крышей/

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой УССР Укрнииграждансельстрой г.Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Агрегат вентиляторный	А8-2	компл.					I	550
	Вентилятор радиальный по ГОСТ5976-73*/из углеродистой стали/ ис-	В-Ц4-70 №8							
	полн.6,полож.Пр0°,с электродвигателем №=4квт,п=950 об/мин.	4аII2МВ6							
7	Агрегат вентиляторный	А2,5I00-I	компл.					2	26
	Вентилятор радиальный по ГОСТ5976-73*/из углеродистой стали/ ис-	В-Ц4-70 №2,5							
	пол.I,полож.Л270°,с электродвигателем №=0,I2квт, п=I400 об/мин.	4АА56А4							
8	Агрегат вентиляторный	А2,5I05-I	компл.					I	26
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73*/из углеродистой стали/ ис-	В-Ц4-70 №2,5							
	полн.I, полож.Л270°, с электродвигателем № =0,I2 квт,	4АА56А4							
	п=I400 об/мин.								
9	Агрегат вентиляторный	А3,I5 I00-I	компл.					I	42
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73*/из углеродистой стали/	В-Ц4-70 №3,I5							
	исполн.I, полож.Пр270°, с электродвигателем №=0,25 квт	4АА63А4							
	п=I400 об/мин.								
I0	Агрегат вентиляторный	А3,I5 I05-I	компл.					I	42
	Вентилятор радиальный по ГОСТ5976-73*/из углеродистой стали/	В-Ц4-70 №3,I5							
	исполн.I, полож.Л270°, с электродвигателем №=0,37 квт.	4АА63В4							
	п.I400 об/мин								
II	Агрегат вентиляторный	А3,I5095-I	компл.					I	42
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73*/из углеродистой стали/	В-Ц4-70 №3,I5							
	испол.I, полож. Пр270°, с электродвигателем №=0,25 квт,	4АА63А4							
	п=I400 об/мин.								
I2	Агрегат вентиляторный	А6,3095-I	компл.					2	I77
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73*/из углеродистой стали/	В-Ц4-70 №6,3							

Привязан

Инв. №

47

ТП 224-1-425 84 ... I

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	исполн.I,полож. Пр270°, с электродвигателем №=I,5 квт,	4А90 А6							
	n=950 об/мин.								
I3	Агрегат вентиляторный	А5I00-I	компл.					2	I20
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73* /из углеродистой стали/	В-Ц4-70 № 5							
	исполн.I, полож.Л270°, с электродвигателем №=0,75 квт,	4А 80А6							
	n=930 об/мин.								
I4	Агрегат вентиляторный	А5I05-I	компл.					2	I20
	Вентилятор радиальный по ГОСТ 5976-73*/ из углеродистой стали/								
	исполн.I, полож. Пр270°, с электродвигателем №=0,75 квт,	В-Ц4-70 № 5							
	n=930 об/мин.	4А80А4							
I5	Вентилятор канальный типа "Самал" с электродвигателем	ВК-6У4	компл.					3	
	№=0,025квт								
I6	Вентилятор осевой с электродвигателем №=0,35 квт	В30-IМ							
		"АИСИ-2"	компл.					I	
I7	Калорифер /воздухонагреватель/ пластинчатый многоходовой	КВС-7П	шт.					3	65,6
	по ГОСТ 720I-80*								
I8	То же	КВС-I0П	шт					I	I02,2
I9	То же	КВБ-8П	шт					I	96,6
20	То же	КВБ-I0П	шт					I	I33,7
2I	Фильтр ячейковый	ФЯР	шт					34	8,39

Привязан

Инв. №

ТП 224-1-426.84

ОВ.СО-I

Лист 3

48

Альбом 5

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Вентиляция								
22	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам по серии 5.904-5	ВВ-2I	шт					4	
23	То же	ВН-I4	шт					4	
24	То же	ВВ-20	шт					I	
25	То же	ВН-I3	шт					I	
26	То же	ВВ-22	шт					I	
27	То же	ВН-I5	шт					I	
28	Заслонка воздушная по серии 5.904-I3	Р400х300Р	шт					2	
29	То же	Р400х400Р	шт					I	
30	То же	Р600х600Р	шт					2	
3I	То же	Р600х400Р	шт					3	
32	Дефлектор Ø 700 по серии I.494-32	Д.00.000-05	шт					4	92,7
33	Дефлектор Ø 800 по серии I.494-32	Д.00.000-06	шт					2	I20,6
34	Клапан деревянный утепленный створчатый по типу серии								
	I.494-26 950х630		шт					I	
35	То же 650х650		шт					I	
36	То же 700хI840		шт					3	
37	То же I000хI300		шт					I	

Инв.№

Нач.отд. Гладушин
Гл.спец. Денисенко
ГИП Лисковец
Рук.гр. Гиллер
Провер. Гиллер
Разраб. Литкова

Привязан

ТП 224-1-426.84

ОВ.СО-2

С.П. поставляемого подрядчиком /вариант со скатной крышей/

Стадия	Лист	Листов
		5

Госстрой УССР
Укрнипгражданс[illegible]рой
г.Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	То же 970х455		шт					6	
39	Лебедка ручная по серии I.494-27 в.I		шт					6	
40	Блок по серии I.494-27 в.I		шт					I8	
4I	Тросс ⌀=3 мм		шт					35	
42	Перепускное устройство по серии 2.I90-I/72 в.2	ПУ	шт					48	
43	Решетки воздухоприточные по серии I.494-8	РР-4	шт					I6	
44	Решетки регулируемые по серии I.494-I0	РI50	шт					392	
45	То же	Р200	шт					I42	
46	Шумоглушитель трубчатый по серии 5.904-I7 ℓ=980	ГТП I-5	шт					4	
47	Шумоглушители пластинчатые № I и № 2 ℓ=3000							2	
	а/ пластина глушителя Ш2-2	А7ЕI77-004	шт					I8	I4,I
	б/ обтекатель ОП2-I	А7Е-I85.003	шт					6	I,08
48	Направляющие уголки ∟ 20х3		шт/пм					I2/36	
49	Сталь полосовая – 40х4		шт/пм					I2/I4,4	
50	Подставка под калорифер по серии 4.904-25		шт					24	2,I
5I	Двери герметические утепленные по серии 5.904-4 Дус I,25х0,5		шт					8	36,0
52	То же неутепленные Дс I,25х0,5		шт					9	24,53
53	Шкаф воздухоприточный по серии 2.I90-I/72 в.2	шт						I	
54	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной кровельной стали	ГОСТ I9904-74*	п.м.					I0,0	
	⌀=0,5 I00х200								
55	То же I80хI00	ГОСТ I9904-74*	п.м.					0,5	
56	То же I80хI50	ГОСТ I9904-74*	п.м.					0,5	
57	То же I80х200	ГОСТ I9904-74*	п.м.					2,0	
58	То же I80х250	ГОСТ I9904-74*	п.м.					2,0	
59	То же I50х200	ГОСТ I9904-74*	п.м.					40,0	

Привязан

Инв. №

50

ТП 224-1-426.84 ОВ.СО-2

Лист 2

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	То же 200х200	ГОСТ I9904-74*	п.м.					20,0	
6I	То же 200х250	ГОСТ I9904-74*	п.м.					4,0	
62	То же, б=0,7 250х250	ГОСТ I9904-74*	п.м.					5,0	
63	То же 250х400	ГОСТ I9904-74*	п.м.					2,0	
64	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной кровельной стали	ГОСТ I9904-74*							
	по ГОСТ I9904-74* б=0,7 400х500		п.м.					6,0	
65	То же 400х600	ГОСТ I9904-74*	п.м.					I2,0	
66	То же 400х800	ГОСТ I9904-74*	п.м.					3,0	
67	То же 500х500	ГОСТ I9904-74*	п.м.					I3,0	
68	То же 500х600	ГОСТ I9904-74*	п.м.					27,0	
69	То же 500х800	ГОСТ I9904-74*	п.м.					8,0	
70	То же I000х600	ГОСТ I9904-74*	п.м.					3,0	
7I	Воздуховод из тонколистовой кровельной стали б=0,5 I50х200	ГОСТ I9904-74*	п.м.					25,0	
72	То же, б=0,7 300х300	ГОСТ I9904-74*	п.м.					5,0	
73	То же 400х400	ГОСТ I9904-74*	п.м.					20,0	
74	То же 400х500	ГОСТ I9904-74*	п.м.					I0,0	
75	То же 800х500	ГОСТ I9904-74*	п.м.					I6,0	
76	Воздуховоды асбестоцементные I50хI50	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					8,0	
77	То же I50х200	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					24	
78	То же 200х200	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					I0,0	
79	То же 200х300	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					60,0	
80	То же 200х250	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					8	
8I	То же 300х300	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					80,0	
82	То же 400х300	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					I5,0	
83	То же 400х400	ГОСТ I8I24-75*	п.м.					I5,0	

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	То же 500х400	ГОСТ18124-75*	п.м.					45,0	
85	То же 600х300	ГОСТ18124-75*	п.м.					1,0	
86	То же 500х500	ГОСТ18124-75*	п.м.					3,0	
87	То же 500х600	ГОСТ18124-75*	п.м.					0,5	
88	То же 800х500	ГОСТ18124-75*	п.м.					3,0	
89	Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза		м2					115,0	
90	Воздуховоды асбестоцементные утепленные 150х200		п.м.					15,0	
91	То же 300х250		п.м.					4,0	
92	То же 300х300		п.м.					12,0	
93	То же 250х250		п.м.					2,0	
94	То же 500х600		п.м.					15,0	
95	То же 500х800		п.м.					12,0	
96	То же 800х800		п.м.					43,0	
97	Вытяжные шахты асбестоцементные утепленные 250х250		п.м.					16,0	I
98	То же 250х400		п.м.					3,7	
99	То же 500х500		п.м.					10,0	
100	То же 500х800		п.м.					13,5	
101	Пирамидальные воздуховоды диаметром до 450 мм		м2					3,0	
102	То же, ∅ 630 мм		м2					2,7	
103	То же, ∅ до 710 мм		м2					1,2	
104	То же, периметром до 900 мм		м2					0,06	
105	То же периметром до 1600 мм		м2					0,08	
106	То же, периметром до 1800 мм		м2					1,99	
107	Виброизолирующие вставки из полотна		шт/м2					24/32	

Привязан

Инв. №

52

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I08	Экранный глушитель		шт					I2	
I09	Резиновая прокладка толщиной δ=I0 мм		шт/м2					I2/6,5	
II0	Бетонная плита ПТП-II-9 δ=80 мм		шт/м2					I2/5,85	
III	Зонты по серии I.494-32		шт/кг					I2/I77	

Привязан

Инв. №

ТП 224-1-426.84 ОВ.ОО-2

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Вентиляция								
I	Воздуховод из тонколистовой кровельной стали б=0,5 I50xI50	ГОСТI9904-74*	п.м.					I2,0	
2	То же I50x200	ГОСТI9904-74*	п.м.					4,0	
3	То же 200x200	ГОСТI9904-74*	п.м.					8,0	
4	То же 200x250	ГОСТI9904-74*	п.м.					3,0	
5	То же б=0,7 250x250	ГОСТI9904-74*	п.м.					50,0	
6	То же 200x300	ГОСТI9904-74*	п.м.					4,0	
7	То же 300x300	ГОСТI9904-74*	п.м.					24,0	
8	То же 250x400	ГОСТI9904-74*	п.м.					32,0	
9	То же 250x500	ГОСТI9904-74*	п.м.					I0,0	
I0	То же 400x300	ГОСТI9904-74*	п.м.					3I,0	
II	То же 400x400	ГОСТI9904-74*	п.м.					36,0	
I2	Кожух шумоглушителя ГП5-2 по серии 5.904-I7 в.I-2 500xI200xI500	А7ЕI8I.00I	шт/кг					4/300	

Позиции I–I2 являются дополнительным к спецификации по вентиляции для основного решения и варианта со скатной кровлей

Привязан

Инв.№

54

ТП 224-1-426.84 ОВ.СО-2

Нач.отд.	Гладушин	
Гл.спец.	Денисенко	
ГИП ОВ	Лисковой	
Рук.гр.	Гиллер	
Провер.	Гиллер	
Разраб.	Киткова	

С.О.поставляемого подрядчиком /вариант с техподпольем/

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой УССР Укрнипгражданстрой г.Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Электроизделия								
I	Вводно-распределительное устройство согласно опросному листу	ВРУI-II	компл.	67I				I	
		ВРУI-49	компл.	67I				I	
		ВРУI-43	компл.	67I				I	
		опросный лист							
		ЭЛ-СОI							
2	Щиток осветительный групповой с вводным выключателем А-3II4/7 и	ЩОЗI-2I	шт	796				4	
	6 фидерных выключателей АЕ-I03I $J_р$=I6А, /ЩОI, ЩО2, ЩО3, ЩО9/								
3	То же, на I2 фидерных выключателей АЕ-I03I, $J_р$=I6А	ЩОЗI-32	шт"	796				5	
	/ЩО5, ЩО6, ЩО7, ЩО9, ЩОIO/								
4	Щиток осветительный с вводным выключателем А-3II4/7 и 6-ю	ОЩВ-6	"	"				/3/	
	выключателями А-3I6I, $J_р$=I5 А								
5	Пункт распределительный утопленного исполнения /выключатель	ПР II-I058-							
	А-3720Ф/Iшт./, АЕ2044-I8 шт. / $J_р$=I6А/ /ЩО4/	-2IУ3	"	"				I	
6	То же, на 8 автоматов АЕ 2046Б с $J_р$=6хI5 А+Iх20А+I.25А/ ЩСI	ПРII-3068-							
		2IУ3	"	"				I	
7	То же, на IO автоматов: АЕ 2044, с $J_р$=I6А /6 шт./ и АЕ2046Б	ПРII-3064-							
	с $J_р$=I6А /4 шт/ и вводным автоматом А3720Ф /ЩС2/	2IУ3	шт	796				I	

Количество, приведенное в скобках, относится к варианту с техподпольем

Привязан

55

Инв.№

ТП 224-1-426.84 ЭЛ.СО-I

Нач.отд. Рудь

Гл.спец. Сагойленко

Рук.гр. Савицкий

Проверил Савицкий

Разраб. Самойленко

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Госстрой УССР
Укрпроектстальконструкция
г.Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	То же, на 6 автоматов АЕ-2044 с $J_р$ =4х25А+5хI6А и вводным автоматом А3720Ф /ЩС3/	ПРП-3064-2ЦУ3	шт	796				I	
9	То же, на 6 автоматов АЕ 2044, $J_р$ =I6А и вводным автоматом АЕ 2056 /ЩС4, ЩС5, ЩС6/	ПРП-3046-2ЦУ3	шт	"				3	
I0	То же, на 6 автоматов АЕ 2044 с $J_р$ =5хI6А + Iх25А и 8 автоматов АЕ2046Б 3хI6+2х20+2х25+Iх40 А /ЩС8/	ПРП-3074-2ЦУ3	шт	"				I	
II	То же, на 6 автоматов АЕ 2044 с $J_р$ =6хI6А и 8 автоматов АЕ 2046Б с $J_р$ =6+I6А+Iх20+Iх63 А/ЩС9/	ПРП-3074-2ЦУ3	шт	"				I	
I2	Щит защищенного исполнения с автоматом на вводе А3II4/7, I2 автоматов А3I6I с $J_р$ I5А	УОЩВ-I2	шт	"				I	
	II. Электроаппаратура								
I	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем на ток $J_р$ =I,6 А	АП50Б-3МТ	шт	"				6	
2	То же $J_р$ =6,4 А	АП50-3МТ	шт					23	
3.	То же $J_р$ =I6 А	АП50Б-3МТ	шт	"				2	

Привязан

Инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода – изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	То же, двухполюсный J_p =I6A	АП50Б-2МГ	шт	796				I	
5	Шкаф управления J_p -32А, U =220 в	ШУ5I02-03В2	шт	"				I	
6	То же J_p =I2A	ШУ5I0I-03В2М	шт	"				I	
7	То же J_p =6,3 А	ШУ5I0I-03В2М	шт	"				4	
8	То же J_p =4 А	ШУ5I0I-03В2Е	"	"				2	
9	То же J_p =2,5 А	ШУ5I0I-03В2В	"	"				5	
I0	То же, J_p =I,6 А	ШУ5I0I-03В2Б	"	"				6	
II	Пускатель магнитный J_p=I,6 А, U =220 В	ПМЕ 08I	"	"				I	
I2	Пускатель магнитный вибростойкий	ПНВ-30	"	"				7	
I3	Пост управления кнопочный	ПКУI5.I9.I3I. 40У3	"	"				8	
I4	То же,	ПКЕ-722-2У3	"	"				2	

Привязан

Инв. №

57

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Трансформатор понижающий мощностью 2,5 кВа, 380/220/36 В	ТС 2,5/0,5							
		380/220/36	шт	796				/3/	
I6	То же, I,5 кВа, 380/220/36 В	ТС I,5/05							
		380/220/36	шт	"				2	
I7	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В, 250 Ва	ЯТП-0,25						9	
I8	Выключатель герметический	ПВ3-I0/Н2-							
		УI-IУ-56	шт					I2	
	Ш. Светотехническое оборудование								
I	Светильник люминесцентный потолочный бесстартерный на 2	ЛПО 0I-2х40/							
	лампы по 40 ВТ, cos φ не ниже 0,9	Д-0I	шт	"				270	
2	То же, ПРА, особо низкого уровня шума	ЛПР 2х40	"	"				43	
3	То же, в двухэлементном исполнении на лампу 40 Вт, ПРА особо	ЛПО I2х40/							
	низкого уровня шума	Б20	"	"				64	
4	То же, на две лампы 2х40 вТ	ПВЛ 2х40	"	"				6	
5	Светильник люминесцентный бесстартерный на 2 лампы по 40 Вт,	ПВЛМ 2х40	"	"				I8	
	ПРА особо низкого уровня шума, cos φ не ниже 0,9								

Привязан

Инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	То же	ПВЛП-2х40						34	
7	Светильник люминисцентный потолочный на 2 лампы по 40 Вт, ПРА особо низкого уровня шума, не ниже 0,9	ЛП025х2х40/ /П54,I2У/	шт	796				96	
8	Светильник промышленный уплотненный без стражателя на I лампу накаливания до 200 Вт	НСП 02х200	шт	"				9	
9	То же, до I00 вт	НСП02хI00	"	"				30	
I0	То же, до 60 Вт	НСП03х60	"	"				I4/II2/	
II	Светильник подвесной кольцевой на I лампу накаливания до 300 Вт	ПКР 300	"	"				8	
I2	То же, потолочный на I лампу накаливания до I00 Вт	ПЛ-II	"	"				8	
I3	Светильник потолочный влагозащищенный на I лампу накаливания до 60 Вт	НПО I9х60	шт	"				52	
I4	Светильник местного освещения 36 В, 40 Вт	НКСОI	шт	"				53	
I5	Бра керамическое для наружной установки на I лампу накаливания до 60 Вт	БКВ-60	"	"				7	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Светильник ручной переносной со шнуром и вилкой	РВОВ-220	шт	796				6	
I7	Световой указатель "Выход"	СУВ-М	"	"				I7	
I8	Универсальный световой прибор	РСП-4К	"	"				I4	
I9	Прожектор 220 В 500 Вт	ПР-05-I50	"	"				6	
20	Светофильтр пленочный из ацетатной пленки: синий фабричный	№ 22	м2	055				I	
2I	желтый фабричный	№ 32	"	"				I	
22	красный фабричный	№ 34	"	"				I	
23	Лампа прожекторная 220 В, 500 Вт	ПЖ-220-500	шт	796				7	
24	Лампа накаливания общего назначения 220 В 300 Вт	Г220-300-I	шт	"				8	
	200 Вт	Б220-200	–	–				9	
	I00 Вт	Б220-I00-I	"	"				38	
	60 Вт	Б220-60-I	"	"				7I/54	
	25 Вт	В220-25	"	"				I7	
25	Лампа накаливания местного освещения 36 В, 40 Вт	МО 36-40	"	"				53	
	36 В, 60 Вт	ЛБ-40-4	"	"				/98/	
26	Лампа люминесцентная прямая, белого света 220 В, 40 Вт	ЛБ-40-4	"	"				I432	
	То же, с улучшенной цветопередачей 220 В, 40 Вт	ЛЕ-40	"	"				I02	
27	Стартер с керамическим конденсатором	СК-220	"	"				340	
28	Светильник полностью пылезащищенный	НПП-03-I00/53	"	"				-/54	

В знаменателе указано количество для варианта с чердаком, к-во в скобках относится к варианту с техподпольем

Привязан

Инв. №

60

ТП 224-1-426.84 ЭМ.СО-I

Лист 6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IУ. Провода и кабели								
I	Провод с алюминиевыми жилами с полихлорвиниловой изоляцией								
	сеч. 3х2,5 мм2	АПВС							
	3х2,5 мм2	–"–	м	006				4850	
	2х6 мм2	–"–	м	"				I520	
2	Провод с медными жилами с полихлорвиниловой изоляцией сеч.	ПВ-660							
	IхI,5 мм2		м	"				I00	
	Iх2,5 мм2	–"–	м	"				430	
	Iх4	–"–	м	"				280	
	IхI6	–"–	м	"				40	
3	То же, сеч.I,5	ПГВ	"	"				I00	
4	То же, с алюминиевыми жилами сеч.2,5	АПВ-380	м	"				~~6750~~ 7450	
	4	–"–	м	"				I200	
	6	–"–	м	"				2I00/2~~7~~80/	
	I0	–"–	"	"				II40	
	I6	–"–	"	"				25	
	25	–"–	"	"				36	
	35	–"–	"	"				I870	
	I20	–"–	"	"				460	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией	АВВГ							
	сеч. 2х2,5		м	"				480	
	3х2,5	–"–	м	006				200	
6	То же 3х6	–"–	м	"				/200/	
	2х6	–"–	м	"				/500/	
7	Провод с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в оболочке								
	из сплава АМЦ с фальцованным швом сеч.2х2,5	АПРФ	"	"				250	
	3х2,5	–"–	"	"				I00	
	У. Эксплуатационное оборудование								
I	Телескопический монтажный подъемник	"ТЕМП"	шт	796				I	
2	Указатель напряжения	МИН-I	шт	"				I	
3	Изолирующие клещи до I000 в		"	"				I	
4	Диэлектрические перчатки до I000 в		пара	7I5				2	
5	Огнетушитель	ОУ-2	шт	796				I	
6	Переносное заземление		"	"				I	
7	Диэлектрические галоши для всех напряжений		пар	7I5				2	
8	Предупредительный плакат		компл	67I				I	
9	Диэлектрический коврик до I000 в		шт	796				2	
I0	Защитные очки		пар	7I5				I	

Привязан

Инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Установочные изделия								
I	Выключатель однополюсный на 6А, 250 в	02.I.2.02	шт	796				48	
2	То же, на две цепи с клавишным приводом	02.I.4.I.4	шт	"				95	
3	То же, брызгозащищенный	02.I.I-03	шт	"				23/42/	
4	Розетка штепсельная 2-х полюсная на 6А, 250 в	05.I3-I5	-	-				II0	
5	То же, с заземляющим контактом на IOА, 250в защищенная	05.I3-I5	"	"				37	
6	Розетка штепсельная двухполюсная на IOА, 36в бразгозащищенная	У-86-РБ	"	"				/I4/5/	
7	То же, с заземляющим контактом IO А, 250 в	У-94-БА	"	"				2	
8	То же, без заземляющего контакта, с уплотненным вводом 6А, 250 в	инд.03290	"	"				I9	
9	Розетка трехполюсная с заземляющим контактами 25А, 380 в	А-700-КОМ	"	"				4	

В скобках к-во относится к варианту с техподпольем, в знаменателе – для варианта с чердаком

Привязан

63

Инв.№

ТП 224-1-426.84 ОЛ.СО-2

Нач.отд. Рудь
Гл.спец. Самойленко
Рук.гр. Савицкий
Провер. Савицкий
Разраб. Земелина

С.О., поставляемое подрядчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой УССР
Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Коробка монтажная	СК-I0	"	"				75/85/	
	II. Трубы и металлические изделия								
I	Труба винипластовая дн=20	МНI427-75	м	006				2330/2450	
								2380/2500/	
	дн=25	-"-	"	"				2I0	
	дн=32	-"-	"	"				I5	
	дн=40	-"-	"	"				I5	
	дн=50	-"-	"	"				220	
2	Труба электросварная дн=26	IOCTI0704-76	"	"				530	
								830	
	47	-"-	"	"				I0	
3	Труба стальная водогазопроводная дп=88,5	ГОСТ3262-75	"	"				II5	
4	Рукав металлический гибкий негерметический без оплетки	РЗ-ЦХ-22	м	"				55	

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

альбом 5

Схема межпанельных соединений

Схема ВРУ1

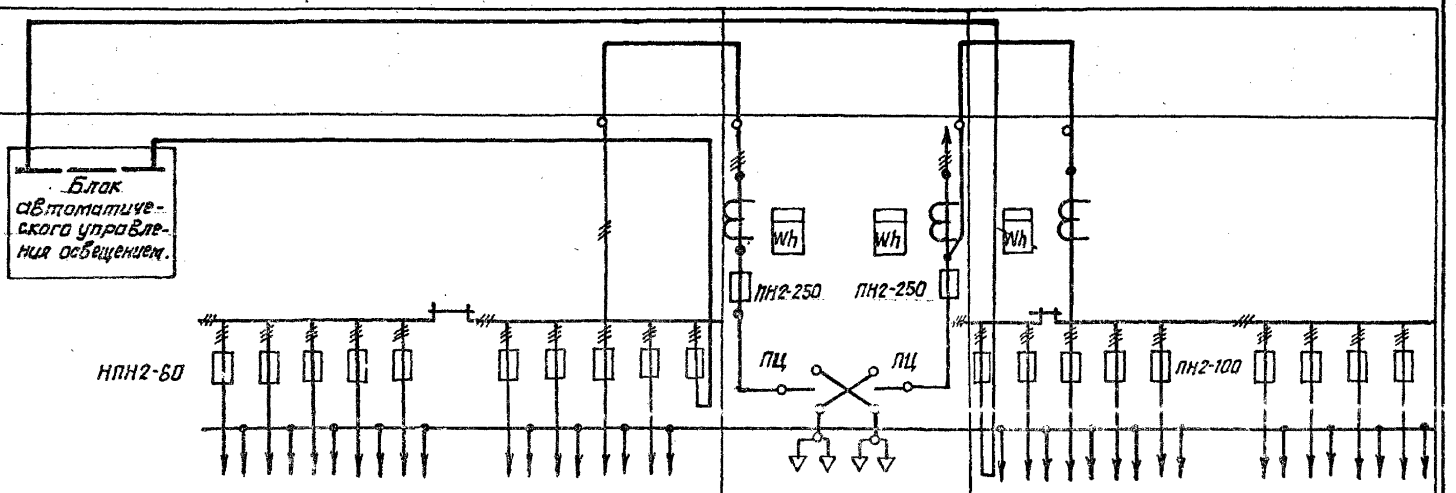

Тип панели	ВРУ1-49											ВРУ1-13		ВРУ1-43								
NN групп	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11	12	13	14	15		16	17	18	19
Номинальный ток расцепителя или плавкой вставки А	30	30	30	30	30		60	60	60	30	30	200	200	30	30	30	30	30		30	30	30	30
Тип и технические данные счетчика												СА4-И672М 380/220 В	СА4У-И672П 380/220 В	СА4-И672М 380/220 В								
Тип и технические данные трансформатора тока.												ТК20-150/5А	ТК20-200/5А	ТК20-50/5А								

			ТП 224-1-426.84	ЭЛ. СО
			Средняя школа на 22 класса.	
Н. контр.	Рудь			Стадия / Лист / Листов: Р / 1 / 1
Гл. спец.	Самойленко			
Рук. гр.	Савицкий			
Провер.	Савицкий		Опросный лист на ВРУ	Госстрой УССР УкрНИИПроектэлектростроя г. Киев.
Разраб.	Замашина			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование								
I	Усилитель трансляционный	I00У-I0I	шт	796				4	
2	Электропроигрыватель		кт-	67I				I	
3	Магнитофон	Тембр-2	шт	796				I	
4	Микрофон	МД-200	"	796				2	
5	Микрофон	МД-54	"	796				4	
6	Колонка звуковая	2К3-5	"	796				6	
7	Оборудование телевизионное унифицированное	ОТУ-2.2-I	"	796				I	
8	Электрочасы первичные	ЦЧМ3-2БР-0I2	шт	796				I	
9	То же, вторичные односторонние	ВЧСI-М2ПВ 24Р-300-323К	-"	796				I2	

Привязан

Инв.№

Нач.отд.	Рудь	
Гл.спец.	Самойленко	
Рук.гр.	Тетерук	
Провер.	Берман	
Разраб.	Сосенко	

ТП 224-1-426.84 СС.СО-I

Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой УССР Укрнипгражданстрой г.Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	То же, для наружной установки	ВНУ-600-24	шт.	796				I	
II	Электрочасы вторичные сигнальные	ЭВЧС-24	"	796				I	
I2	Громкоговоритель мощн. I0ва /в комплекте/	I0ГРД-У	шт.	796				I	
I3	Громкоговоритель трехпрограммный	-"-	шт	796				I4	
I4	Громкоговоритель абонентский	0,25-ГД-Ш-2	"	796				58	
I5	Выпрямитель	КВ-24М	"	796				I	
I6	Телефонный аппарат системы АТС	ТАН-78	"	796				7	
	I.2. Кабельная продукция								
I	Кабель телефонный I0х2х0,32	ТПП	м	006				20	
2	Провод телефонный Iх2х0,5	ТРП	"	006				370	
3	Кабель связи Iх2х0,8	ПРППМ	м	006				7I0	
4	Радиопровод Iх2хI,2	ПТПЖ	"	006				I300	
5	Провод микрофонный 2х0,5	ЕМПЭВ	"	006				70	

Привязан

Инв. №

64

ТП 204-I-420.84 СС.00-I

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Провод алюминиевый с ПХВ изоляцией, сечением 2х2,5мм2	АППВС	шт	006				430	
7	Кабель коаксиальный	РК-75-9-12	"	006				130	
8	То же	РК-75-4-15	"	006				600	
9	Кабель силовой сеч.2х1 мм2	НРГ	"	006				60	
10	Провод установочный сеч.1мм2	ПВ	м	006				100	
11	То же, сеч.1,5 мм2	ПВ	"	006				40	
12	Кабель телефонный 10х2х0,4	ТПП	"	006				40	
13	Провод монтажный сеч.0,15мм2	МГВ	"	006				1700	

Привязан

Инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Труба винипластовая средняя дн-32 мм	МНI427-75	м	006				320	
2	То же, дн-25 мм	-"-	м	006				I090	
3	То же, дн-50 мм	-"-	"	006				I20	
4	Коробка распределительная телефонная	КРТП-I0	шт	796				I	
5	Универсальная коробка разветвительная	УК-2П	"	796				72	
6	То же, ограничительная	УК-2С	"	796				72	
7	Звонок переменного тока	ЗВП-220	"	796				9	
8	Антенна телевизионная коллективного пользования	АТКГ-2.I.I.2, 4.2	"	796				I	

Инв.№

Нач.отд. Рудь
Гл.спец. Самойленко
Рук.гр. Тетерук
Провер. Берман
Разраб. Сосенко

Привязан

69

ТП 224-1-426.84

СС.СО-2

Спецификация материалов, поставляемых подрядчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой УССР
Укрниипгражданселькстрой
г.Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	То же	АТКГ-4.I.6-I2							
		3	шт	796				I	
I0	То же	АТКГ-5.I.2.I-							
		4.I.I.	"	796				I	
II	Радиотрубостойка габ. 0,8 м	РС-II	"	796				I	
I2	Трансформатор абонентский I0 ВА	ТАМУ-I0Т	шт	796				I	
I3	Розетка приборно-кабельная	СР-75-55П	шт	796				I8	
I4	Вилка кабельная	СР-75-54П	"	796				I8	
I5	Радиорозетка пластмассовая	РШР-I	"	796				72	
I6	Коробка подпольная		"	796				68	
I7	Коробка на 2 штепсельных разъема		"	796				3	
I8	Закладная коробка ответвительная пластмассовая	У-I94	"	796				8	
I9	Устройство сложения сигналов	УСС-4	"	796				I	

Альбом 5

Привязан

Инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортног оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	То же	РУМ	шт	796				I	
2I	Устройство абонентское распределительное	УАР-6.I	"	796				4	
22	Конвертор	МТЛ-63	"	796				I	
23	Сталь круглая диам. 8мм	ГОСТ							
		20590-7I[X]	м	006				I20	
24	То же	-"-	кг	I66				45,6	
25	То же, д.I2 мм, ℓ =5м	-"-	м	006				30	
26	То же	-"-	кг	I66				25,5	
27	Сталь угловая 25х25х3, ℓ =2,5 м	ГОСТ8509-72[X]	м	006				5	
28	То же	-"-	кг	I66				5,6	
29	Сталь полосовая 40х4	ГОСТ I03-76	м	006				24	
30	То же	-"-	кг	I66				30,I	

Привязан

Инв. №

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование								
I	Пульт пожарной сигнализации	ППС-I	шт	796				2	
2	Выпрямитель	КВ-24М	"	796				I	
3	Пускатель магнитный	ПМЕ-I2I	"	796				I	
	I.2. Кабельная продукция								
I	Кабель телефонный I0х2х0,4	ТПП	м	006				40	
2	Провод телефонный Iх2х0,5	ТРП	"	006				I760	
3	Кабель силовой сеч.2хIмм2	НРГ	"	006				60	
4	Провод установочный сечением I мм2	ПВ	"	006				I00	
5	То же, сеч.I,5 мм2	ПВ	"	006				40	
6	Провод монтажный сеч.0,I5 мм2	МГВ	"	006				I700	

Привязан

Инв.№

42

ТП 224-1-426.84

ПС.СО-I

Нач.отд.	Рудь	
Гл.спец.	Самойленко	
Рук.гр.	Тетерук	
Провер.	Берман	
Разраб.	Сосенко	

Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой УССР Укрниигражданстрой г.Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Извещатель тепловой	ДТЛ	шт	796				I6I	
2	Светозвуковое сигнальное устройство	СЗСУ	"	796				4	
3	Коробка ответвительная	КО-I	"	796				76	
4	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	"	796				2	
5	Резистор 0,5 вт 2кОм	МЛТ-0,5-2	"	796				I6I	
6	Резистор 0,5 Вт I,5 кОм	МЛТ-0,5-I,5	"	796				I4	
7	Труба резино-эбонитовая дн=2Iмм							30	
8	Металлорукав, ду=25 мм	РЗ-Ц-Х-32	м	006				30	
9	Труба стальная эл.сварная дн=32 мм	ГОСТI0704-76	"	006				40	
I0	То же, дн=25мм	-"-	"	006				500	
II	Подпольная коробка							7	
I2	Прибор	"Сигнал-3I"	шт	796				2	
I3	Прибор	"Барьер"	"	796				I	
I4	Датчик магнитно-контактный	ДМК-I	"	796				2	

Привязан

Инв.№

Нач.отд. Рудь
Гл.спец. Самойленко
Рук.гр. Тетерук
Провер. Берман
Разраб. Сосенко

ТП 224-1-426.84 ПС.СО-2

Спецификация материалов, поставляемых подрядчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой УССР Укрниигражданстрой г.Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Киноустановка стационарная с объективом КПЗ-50-I	Черноморец"IA	к-т	67I				I	I80
2	Выпрямитель	53ВУК-50М	то же	67I				I	II5
3	Распределительное устройство	РУК-2-I	то же	67I				I	59
4	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры	"ЗвукТ2-25"	-"-	67I				I	230
5	Пульт дистанционного управления	55ПДУ	шт	796				I	
6	Заслонка механическая	ЭПШМ	кт	67I				I	
7	Экран размером 3,05х2,25 м	ЭБМ	шт	796				I	
8	Лупа	С030I-I	"	796				I	
9	Набор киномеханика	НК-I	к-т	67I				I	
I0	Шкаф для инструментов		шт	796				I	
II	Стол рабочий		"	796				I	
I2	Кресло киномеханика	КПМ-I	"	796				2	
I3	Фильмостат	ФС-35	"	796				I	42
I4	Светильник	НБО 05х60	"	796				2	
	Провод однохильный ГОСТ 6323-79 сечением IхI,5 мм2	ПВ	м	006				2I0	
	То же, сечением Iх2,5 мм2	ПВ	"	006				90	
	То же, сечением Iх4,0 мм2	ПВ	"	006				35	

Привязан

Инв.№

44

ТП 224-1-426.84 КТ.СО-I

Нач.отд. Рудь

Исп. Белоконь VII.84

Средняя общеобразовательная школа на 22 класса С.О. поставляемого заказчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой УССР Укрниигражданельстрой г.Киев

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, сечением Ix6,0 мм2	ПВ	м	006				5	
	То же, сечением IxI0,0 мм2	ПВ	"	006				I5	
	Кабель микрофонный ТУI6-505.488-73 сечением I/2x0,35/	КММ-2	"	006				40	
	Кабель радиочастотный ГОСТ II326.23-79	РК-75-4-I6	"	006				4	

Привязан

Инв. №

ТП 224-1-426.84 КТ.СО-I

Лист 2

75

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Труба стальная ГОСТ I0704-76 Дн=20 мм, б=2 мм		м	006				45	
2	То же, Дн=26 мм, б=2 мм		м	006				25	

Привязан

Инв.№

76

ТП 224-1-426.84 КТ.СО-2

Нач.отд. Рудь

Исп. Белоконь 11.84

С.О.поставляемого подрядчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой УССР
Укрниигражданстройстрой
г.Киев

альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический угловой. Пределы измерения $-30^{\circ}C \div 50^{\circ}C$	У-2							
	Длина нижней части 441 мм. Длина верхней части – 240 мм	ГОСТ2823-73Е*	шт	796				6	
	Цена деления $1^{\circ}C$. В оправе								
2	Термометр технический прямой. Пределы измерения $0^{\circ} \div 100^{\circ}C$.	П-4							
	Длина верхней части –240мм, длина нижней части – 163 мм.	ГОСТ2823-73Е*	шт	796				6	
	Цена деления $1^{\circ}C$. В оправе								
3	Термометр технический прямой. Пределы измерения $0^{\circ} \div 160^{\circ}C$.								
	Длина верхней части – 240 мм, длина нижней части – 163 мм.	П-5							
	Цена деления $1^{\circ}C$. В оправе	ГОСТ2823-73Е*	шт	796				6	
4	Термометр манометрический. Пределы измерения $0 \div 100^{\circ}C$ без защитной гильзы. Глубина погружения термобаллона 160 мм, длина дистанционного капилляра 6 м	ТПГ-СК	шт	796				6	

Инв.№

Нач.отд. Рудь
Гл.спец. Самойленко
Рук.гр. Чайковский
Пров. Чайковский
Проект. Ледина

Привязан

ТП 224-1-426.84 АОВ.СО-I

Средняя школа на 22 класса. Автоматизация приточных систем. Спецификация оборудования.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой УССР
Укрнипграждансальстрой
г.Киев

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Термометр манометрический. Пределы измерения $-50^{\circ}C$++$50^{\circ}C$.								
	Глубина погружения термобаллона 320 мм, длина дистанционного								
	капилляра - 6 м	ТПГ-СК	шт	796				6	
	II. Щиты								
I.	Щит шкафной малогабаритный 600х400х500 мм	ЩМ	шт	796				6	
	III. Электроаппаратура								
I	Переключатель кулачковый с револьверной рукояткой	ПКУ3-I2с-40I8	шт	796				6	
2	Пакетный выключатель исп.I	ПВI-I0	шт	796				6	
3	Реле электромагнитное унифицированное 4з+4р 220 в	РПУ2-360023	шт	796				I2	
4	Реле времени пневматическое 220 в	РВП72-3I2I							
		00У4	шт	796				6	
5	Реле времени пневматическое 220 в	РВП72-3I22-	шт	796				6	
		00У4							
6	Пост управления кнопочный	ПКЕ-6I2-2	шт	796				6	
7	Пост управления кнопочный	ПКЕ-II2-I	шт	796				I2	
	IУ. Кабели и провода								
I	Провод с алюминиевой жилой в ПВХ изоляции, сечением 2,5 мм2	АПВ-380	км	008				0,600	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Б. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Трубы и основные монтажные материалы								
I	Труба винипластовая, средняя Ду=20 мм	МНI427-75	км	008				0,I85	

Инв.№

Привязан

79

ТП 224-1-426.84 АОВ-ОС-2

Нач.отд.	Рудь	
Гл.спец.	Самойленко	
Рук.гр.	Чайковский	
Провер.	Чайковский	
Проект.	Ледина	

Средняя школа на 22 класса. Автоматизация приточных систем. Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой УССР Укрпингражданстрой г.Киев

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 1" V 1985 г.
Заказ 1060 Тираж 200

gost.e-ecolog.ru