УДК 621.642:621.311.22 Группа Е 25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м³ ОСТ

РЕЗЕРВУАРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С НАРУЖНЫМ ОБОГРЕВОМ 34-42-562 -82

Типы и основные размеры ОКП 52 6526 Взамен О Т 34-42-397-77

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР

от ~~25.11.82~~ (1) ~~20.12.88~~ (2) ~~11.03.91~~ (3) 02.12.96 № ~~414~~ (1) №425а ~~№ 21а~~ (2) № 301 (3)

срок введения установлен

с ~~01.03.82~~ ~~01.02.89~~ (1) ~~01.02.91~~ (2)

до ~~01.03.87~~ ~~01.01.91~~ (1) ~~01.01.96~~ (2) 01.01.01 (3)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на резервуары цилиндрические вертикальные с наружным обогревом вместимостью от 100 до 250 м³, рассчитанные на избыточное давление 0,002 МПа (0,02 кгс/см²) и вакуум 0,00025 МПа (0,0025 кгс/см²). Резервуары рассчитаны на снеговую нагрузку 0,002 МПа (0,02 кгс/см²) и ветровую нагрузку 0,001 МПа (0,01 кгс/см²).

2. Резервуары цилиндрические вертикальные с наружным обогревом изготавливаются по рабочим чертежам Т171.01.00.000 - Т171.03.00.000.


Государственный комитет СССР по стандартам
ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН И ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТР
83.04.22 8189200

Издание официальное Перепечатка воспрещена

(1) Изв N1

gost.e-ecolog.ru

3. Типы и основные размеры резервуаров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

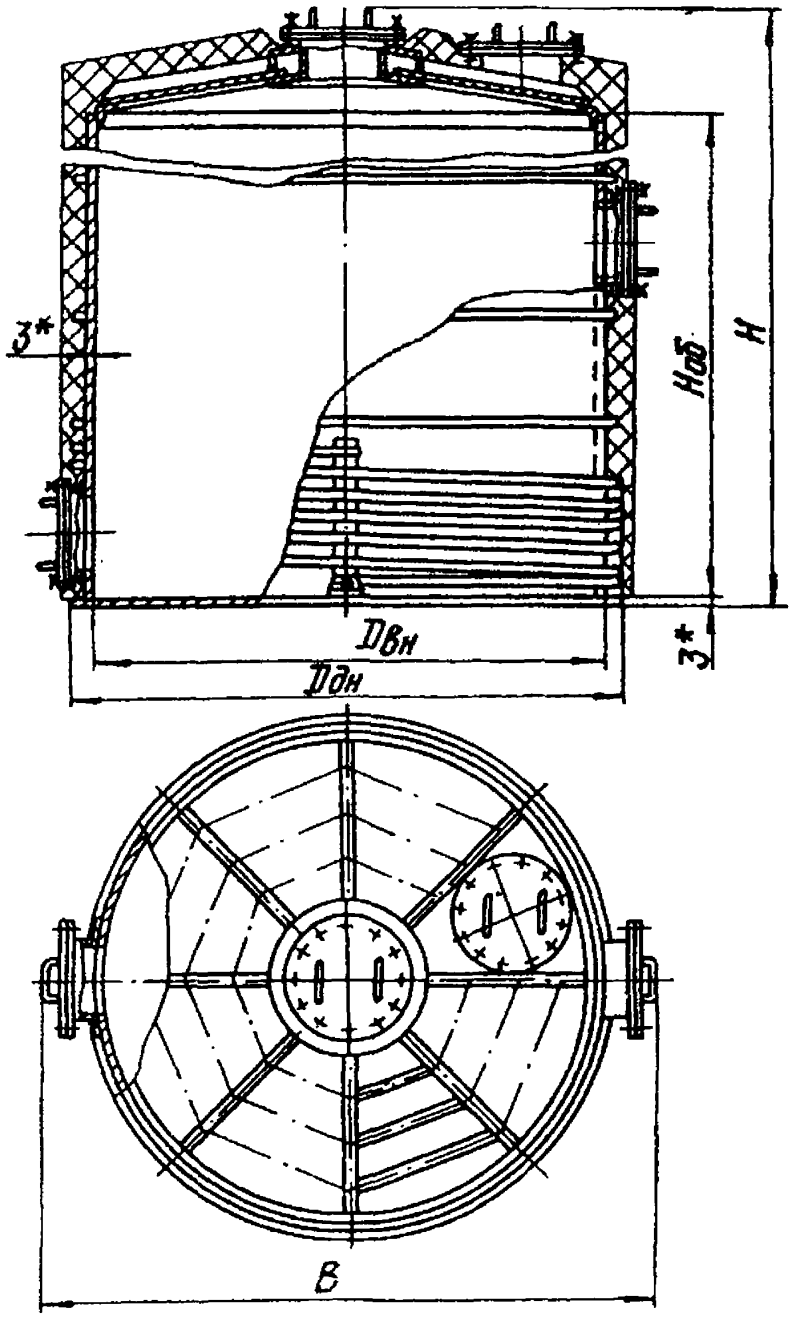

Размеры в мм

Объем полезный, м3	$D_{вн}$	$D_{дн}$	H	$H_{об}$	B	Масса, кг
100	4800	4900	6500	5800	5680	5300
160	5450	5550	7755	7100	6330	5560
250	6900	7000	8045	7300	7790	7500

4. Дополнительные сведения приведены в ОСТ34-42-566-82.

5.* Заводы-изготовители изготавливают баки из листа толщиной 4 мм и выше.

gost.e-ecolog.ru