ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ ТЭС и АЭС ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВМЕСТИМОСТЬЮ до 1000 м^3

Типы и основные размеры

ОСТ 34-42-559-82 - ОСТ 34-42-566-82

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства энергетики и электрификации СССР
от 25.11.82 № 414

ИСПОЛНИТЕЛИ: ПТИ "Энергомонтажпроект"
Главный инженер Е.С.Березной

ЛФ ПТИ "Энергомонтажпроект"
Главный инженер А.М.Шагин
Заведующий отделом В.И.Есарев
Исполнители: О.В.Стрельников
Б.Д.Копылов
Т.В.Жерсон
М.А.Гусева
Л.И.Румянцева
В.Д.Андреева
Н.Д.Дегтярева

СОГЛАСОВАН Главным производственно-техническим управлением по строительству Минэнерго СССР
Главный инженер В.Г.Чумаченко

УДК 621.642:621.311.22 Группа Е 25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м³ ОСТ

РЕЗЕРВУАРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ДНИЩЕМ 34-42-563-82

Типы и основные размеры ОКП 52 6526 Взамен ОСТ 34-42-398-77

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР

(1) от ~~25.11.82~~ ~~20.12.88~~ (2) 11.03.91 ~~№ 414~~ (1) №4259 - №219 срок введения установлен

с ~~01.03.82~~ 01.02.89 (1)

до ~~01.03.82~~ ~~01.01.91~~ 01.01.96 (2)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на резервуары цилиндрические вертикальные с коническим днищем вместимостью от 63 до ~~1000~~ 630 м³ (1), рассчитанные на избыточное давление 0,002 МПа (0,02 кгс/см²) и вакуум 0,00025 МПа (0,0025 кгс/см²). Резервуары рассчитаны на снеговую нагрузку 0,002 МПа (0,02 кгс/см²) и ветровую нагрузку 0,001 МПа (0,01 кгс/см²).

2. Резервуары цилиндрические вертикальные с коническим днищем изготавливаются по рабочим чертежам ~~Т172.01.00.000 - Т172.07.00.000~~ Л8-529.00.000; Л8-529.00.000-01; Л8-530.00.000÷Л8-530.00.000-03 (1)

Государственный комитет ... стандартов
ВСЕСОЮЗ...
ИНФОРМАЦИО...
СТАНДАРТОВ ...
УСА...
ЗА... СТРИ... И ВН...
ГО... ДАРСТВЕННОЙ РЕ...
83.04.22 82.82.215

Издание официальное Перепечатка воспрещена

3. Типы и основные размеры резервуаров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

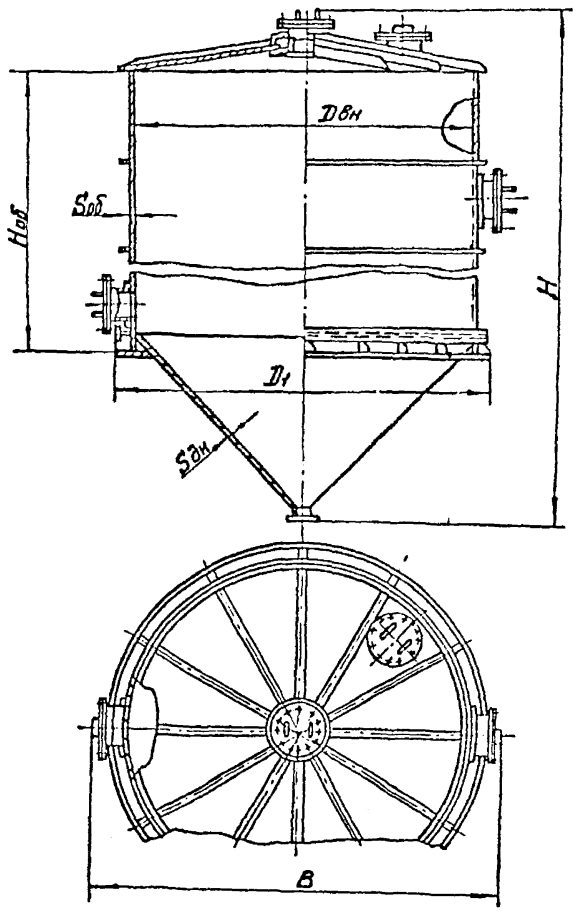

(1) Зан

Размеры в мм

Объем полезный $м^3$	Двн	Ноб	Н	В	$Д_I$	S об	S дн	Масса, кг
63	3800	5600	7610	4530	4450	4;6	4	4900
100	4800	5350	7860	5530	5450			6400
160	5450	6850	10340	6230	6100			11130
250	6900	6350	10665	7680	7550		6	12900
400	7750	8250	13085	8680	8700	6		21650
630	9000	9250	14785	9940	9960	6;8	8	29700

(1) Зам.

4. Дополнительные сведения приведены в ОСТ 34-42-566-82.

5. ** Заводы-изготовители изготавливают баки из листа толщиной 4 мм и выше.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 34-42-563-82

Изм.	Номер листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изм.
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1	2 3			Приказ №4250 от 20.12.88		15.03.89	с 01.02.89. до 01.01.91
2	1	–	–	–	Приказ №21 от 11.03.91			до 01.01.96г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Стр.
ОСТ 34-42-559-82	Баки прямоугольные	3
ОСТ 34-42-560-82	Баки цилиндрические вертикальные	7
ОСТ 34-42-561-82	Баки цилиндрические горизонтальные	13
ОСТ 34-42-562-82	Резервуары цилиндрические вертикальные с наружным обогревом	18
ОСТ 34-42-563-82	Резервуары цилиндрические вертикальные с коническим днищем	23
ОСТ 34-42-564-82	Резервуары цилиндрические вертикальные	28
ОСТ 34-42-565-82	Резервуары цилиндрические вертикальные с теплоизоляцией	33
ОСТ 34-42-566-82	Технические требования	38

gost.e-ecolog.ru