ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

252-9-63

МЕЖБОЛЬНИЧНЫЙ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС С ОТДЕЛЕНИЕМ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ ИИ-04

АЛЬБОМ - VIII

Н-2 ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ ИЗГОТОВИТЕЛЮ ПО ЩИТАМ АВТОМАТИКИ

16932-08
цена 0-72

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

252-9-63

МЕЖБОЛЬНИЧНЫЙ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС С ОТДЕЛЕНИЕМ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ ИИ-04

АЛЬБОМ - VIII

СОСТАВ ПРОЕКТА :

АЛЬБОМ - I	1.1-1	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
	4.1-1	ТЕХНОЛОГИЯ
	4.2-1	ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
АЛЬБОМ - II		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	2.1-1	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
	3.1-1	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ - III	5.1-1	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	5.2-1	КИП И АВТОМАТИКА САНТЕХУСТРОЙСТВ
	6.1-1	УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИЯ
	6.2-1	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ - IV	7.1-1	СМЕТЫ
АЛЬБОМ - V	9.1-1	ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
	9.6-1	ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
	9.8-1	ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АЛЬБОМ - VI	9.8-2	ВИТРАЖИ
АЛЬБОМ - VII	Н-1	НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АЛЬБОМ - VIII	Н-2	ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ ИЗГОТОВИТЕЛЮ ПО ЩИТАМ АВТОМАТИКИ

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
МИНЗДРАВА РСФСР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Ю. ХОЛМОГОРОВ /
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА /Ю. ФЕДОРОВ/

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕН
ГОССТРОЕМ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 4 ОТ. 25.I.1980 Г.
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ МИНЗДРАВА РСФСР
ПРИКАЗ N 178/пр ОТ 17.07.80

Типовой проект 252-9-63 Альбом VIII

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
ЭА-1	Общие данные	
ЭА-2	Заказная спецификация на щиты	
	а. Щиты	
	б. Электроаппаратура, поставляемая комплектно со щитами	
ЭА-3	Щит автоматики ЩА-П1 (ЩА-П2) проточной	
на 16	вентсистемы П1 (П2) Общий вид	
листах	В составе	
	перечень составных частей	
	вид спереди (фронтальная плоскость)	
	вид на внутренние плоскости щита	
	таблица №1	
	"надписи на табло и в рамках"	
	таблица №2	
	"соединения проводок"	
	таблица №3	
	"подключения проводок"	

Лист	Наименование	Примечание
ЭА-4	ШКАФ противопожарной автоматики	
	ШПА. Общий вид	
ЭА-5	ШКАФ противопожарной автоматики	
	ШПА. Технические данные электрооборудования	
ЭА-6	ШКАФ противопожарной автоматики	
	ШПА. Перечень надписей	
ЭА-7	ШКАФ противопожарной автоматики	
	ШПА. Схема соединений.	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докумен	Подпись	Дата
Нач. отд.		Барченков		9.VIII.63
Н. контр.		Селина		9.VIII.63
Гл. инж. пр		Манахов		9.VIII.63
Вед. инж.		Горбушин		7.VIII.63
Инженер		Грачева		7.VIII.63
Провер		Ульман		7.VIII.63

252-9-63 - И2 ЭА

Межбольничный патологоанатомический корпус с отделением бюро судебно-медицинской экспертизы

Патологоанатомический корпус

Стадия	Лист	Листов
Р	1	17

Общие данные

Проектный институт Минздрава РСФСР г. Москва

Копировал: Ребизова

Формат 12

Типовой проект 252-9-63 Альбом VIII

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Утверждаю
Начальник _____
"___" _____ 19__г

Коды
Форма № 080/017

Генеральная проектная организация
Проектная организация разработчик Проектный институт МЭ РСФСР
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерство (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Межбольничный патологоанатомический корпус с отделением бюро судебно-медицинской экспертизы
Гумтс (умтс)
Часть (раздела) проекта ЦИП и автоматика
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Заказная спецификация № ЭА-2 от "*" 19 г

Всего листов
Листов 1

На щиты
(вид оборудования изделия и материалов, поставляемых заказчиком)

№ п/п	№ поз. по технологической схеме места установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования, каталог, чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г: Всего	Принятая потребность на 19 г: в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		А. Щиты.																
1		Щит автоматики ЩА-П1 (ЩА-П2) приточной вентсистемы П-1 (П-2) состоящий из щита шкафного малогабаритного ЩШМ 1000х600- II УЧ1 Р30 ОСТ 36.13-76	ЭА-3	Заводы Главмонтаж автоматики	шт			2										
2		Шкаф противопожарной автоматики ШПА	ПУЭН-4 ЭА-4... ...ЭА-7	Заводы Главэлектромонтажа	шт.			1										

Копировал Ребизова

Формат 12

Альбом VIII

Типовой проект 252-9-63

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Межрайонный патолого-анатомический корпус с отделением бюро судебно-медицинской экспертизы

Заказная спецификация № ЭА-2

Всего листов 3

Лист 1

NN п/п	NN поз. по техн. схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: всего	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		Б. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА, ПОСТАВЛЯЕМАЯ ЗАКАЗЧИКОМ																	
1		Универсальный переключатель с рукояткой револьверной формы для установки на панели ГОСТ 16.708.77	УП5316 Ф456		шт.			2											
2		Табло световое двухламповое с лампой Ц220-10. ТУ 16-535.424-70	ТСБ		шт.			4											
3		Сопротивление ГОСТ 6513-75 5600 Ом 15 Вт	ПЭВ 15		шт.			2											
		20000 Ом 25 Вт	ПЭВ-25		шт.			2											
4		Реле электромагнитное промежуточное с катушкой ~220 В/50 Гц ТУ 16.523-331-75	РПУ2-366203		шт.			6											
			РПУ-2-362223		шт.			4											
			РПУ2-368003		шт.			2											
			РПУ2-362403		шт.			1											
5		Реле электромагнитное 2-х позиционное в защищенном исполнении с передним присоединением проводов с катушкой ~220 В/50 Гц ТУ 16.523.072-76	РП-12		шт.			2											
6		Реле времени электропневматическое с катушкой ~220 В/50 Гц. ТУ 16.523.472-74	РВП-72-3223-00У4		шт.			2											
7		Ступенчатый импульсный прерыватель ~220 В/50 Гц ТУ 5013-71	СИП-01		шт.			2											

Инв. № подл. | Подпись и дата

Копировал: Ревизова

Формат 12

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		Детали		
1		Рейка	1	
2		Рейка	5	
		Стандартные изделия		
3		Шкаф щита		
		ЩШМ-1000 х 600-У4 УР36		
		ОСТ 36.13-76		
		Прочие изделия		
4		Полупроводниковый регулятор		
		температуры трехпозиционный		
		ПТР-3-04	1	
5		Универсальный переключатель		
		УП5316-Ф456 ГОСТ 16-708-77	1	
6		Табло световое ТСБ		
		ТУ16.535.424-70 с лампой Ц220-10	2	
7		Арматура сигнальная АС-220		
		ГОСТ 10264-76 с зеленым стеклом		
		с лампой Ц220-10 ГОСТ 5041-77	1	
		Сопротивление ПЭВ		
		ГОСТ 6513-75		
8		ПЭВ-15	1	ТК4-1935-71

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
9		ПЭВ 25	1	ТК4-1934-9
10		Диод кремниевый выпрямительный Д226Б Щ63.362802 ТУ1	1	
11		Реле РП-12~220В ТУ16.523.078-75	1	
12		Реле РВМ12-3203-0894~220В		
		50Гц ТУ16.523.472-71	1	ТК4-1741-72
		Реле РПУ-2 ТУ16.523.331-71		ТК4-1758-72
13		РПУ-2-366203~220В 50Гц	3	
14		РПУ-2-368803~220В 50Гц	1	
15		РПУ-2-362223~220В 50Гц	2	
16		Ступенчатый импульсный		
		прерыватель СИП-01~220В		
		50Гц ТУ 5043-71	1	ТК4-868 69
17		Автоматический выключатель А-63М Iн.р.=4А Iотс=1,3Iн.р		
		ТУ16, 522.110-74	1	ТМ4-1116-72
18		Блок зажимов БЗ10		
		ТУ36.1750-74	7	
19		Упор ТУ 36.1751-74	2	
20		Рамка 66х26 ТУ36 1130-74	5	
		Материалы		
		Провод медный		
		ГОСТ 6323-71		
21		ПВ-1х1.0 мм²	80м	
22		ПГВ-1х1.0 мм²	30м	

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Нач. отд		Барченков		9.VIII.80
Н. контр.		Селина		8.VIII.80
Гл. инж. пр.		Монахов		8.VIII.80
Рук. инж.		Горбушин		7.VIII.80
Инженер		Грачева		7.VIII.80
Прорер.		Ульман		7.VIII.80

252-9-63-Н2 ЭА-3

Межбольничный патологоанатомический корпус с отделением бюро судебно-медицинской экспертизы

Патологоанатомический корпус

Стадия	Лист	Листов
Р	1	16

Щит автоматики ЩА-П1 (ЩА-П2) приточной вентсистемы П1 (П2) Общий вид.

Проектный институт Минздрава РСФСР г. Москва

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата

252-9-63-Н2 ЭА-3

Лист 2


Копировал РЕБИЗОВА

Формат 12


Альбом VIII

Типовой проект 252-9-63

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

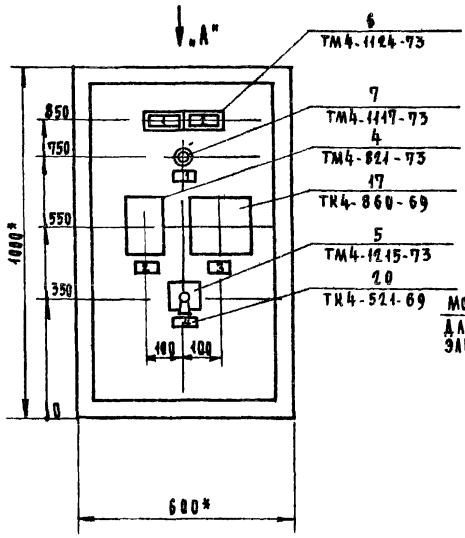

1. По данному чертежу изготовить 2 щита
2. *Размеры для справок.
3. Покрытие - вариант 6, ост 36.13.76
4. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании схем - листы ЭА-6.... 8; альбом III

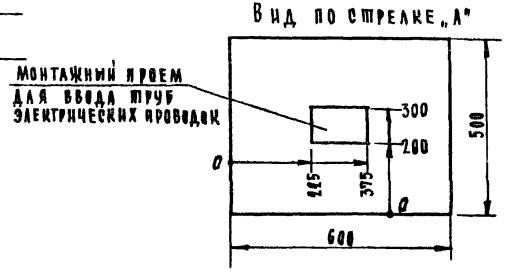




						262-9-63-НЭ	ЭА-3	Лист 3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

Копировал: Ребизова

Формат 12


Инв. № подл. | Подпись и дата

Вид на внутренние плоскости (развернуто)

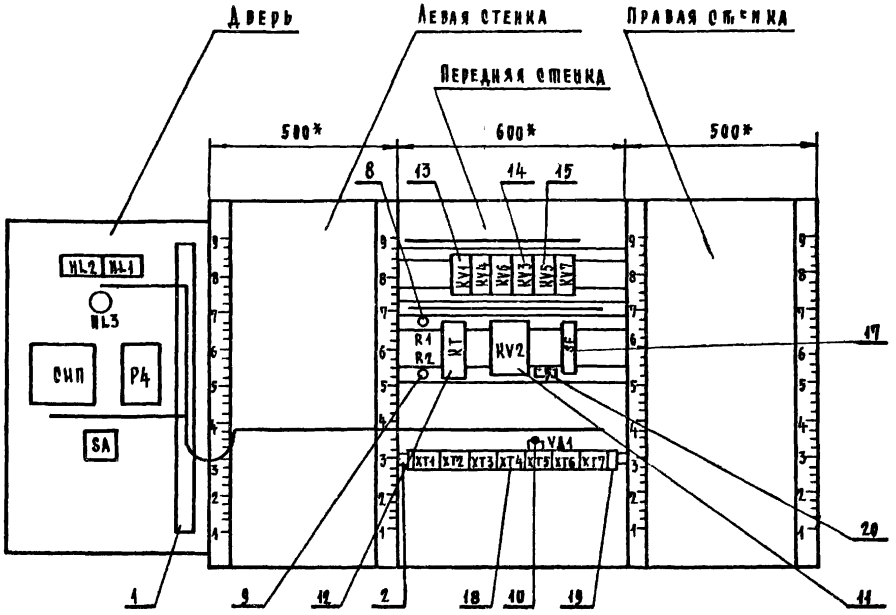


Внутренние схемы аппаратов с условной маркировкой контактов

поз. 11 (РП-12)



поз. 12 (РВМ12-3223-0004)



Типовой проект 252-9-63 Альбом VIII

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	252-9-63 — НЭ	ЭА-3	Лист 4

Копировал Резунова

Таблица 1
Надписи на табло и в рамках.

Продолжение таблицы

№ надписи	Надпись	Кол	№ надписи	Надпись	Кол
	Табло ТСБ				
1	Наличие напряжения	1			
2	Опасность замораживания.	1			
	Рамка 66×26				
1	Работа вентсистемы	1			
2	Контроль и регулирование температуры приточного воздуха.	1			
3.	Ступенчатый импульсный прерыватель	1			
4	Выбор режима работы.				
	Лето-Зима-откл-мест.упр.	1			
5.	Питание схемы регулирования	1			

Инв.№ подл. | Подп. и дата

Таблица 2.
Соединения проводок

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
2	KV1/10	KV2/22		
2	KV2/22	XT7/1		
6	KV1/11	KV3/3		
6	KV3/3	KV3/7		П
6	KV3/7	KV3/11		П
6	KV3/11	XT5/4		
7	KV1/3	KV1/9		П
7	KV1/9	KV4/7		
7	KV4/7	KV4/11		П
7	KV4/11	KV6/9		
7	KV6/9	KV6/10		П
7	KV6/9	KV6/13		П
7	KV6/13	KT/27		
7	KT/27	XT5/8	ПВ1×1,0	
8	KV6/7	KV3/5		
9	KV4/9	KV4/13		П
9	KV4/13	XT1/7		
10	KV6/11	KV3/9		
11	KV1/1	KT/28		
12	KV1/5	KV5/15		
12	KV5/15	KV7/13		
12	KV7/13	KV12/11		
13	KV5/17	KT/A		
13	KT/A	KV2/12		
14	KV6/8	KV7/11		
15	KV1/7	KV7/12		

Инв.№ подл. | Подп. и дата

Копировал. Ковзюк
Формат 12

Продолжение таблицы 2

Провод-ник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Приме-чание
16	KV7/14	KV2/41		
17	KV1/13	KV3/1		
17	KV3/1	KV3/13		П
18	KV6/12	XT5/5		
19	KV6/14	KV2/43		
19	KV2/43	XT1/6		
20	KV1/8	KV7/16		
21	KV7/18	XT5/2		
21	VD1/+	XT5/2		
23	KV2/23	XT7/4		
24	KV7/6	KV2/21		
25	KV3/8	KV3/12		П
25	KV3/12	XT5/1		
25	VD1/–	XT5/1	ПВ1х1,0	
26	KV3/14	XT5/3		
27	KV3/10	KV7/4		
45	KV2/32	XT6/5		
46	KV2/31	XT6/2		
A	SF/1	XT4/10		
51	KV1/15	R1/1		
51	R1/1	SF/2		
51	SF/2	XT3/4		

Продолжение таблицы 2

Провод-ник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Приме-чание
52	R1/2	XT1/1		
53	KV4/3	KV3/6		
53	KV3/6	XT2/5		
54	KV4/5	XT1/2		
55	KV3/4	XT2/10		
56	KV4/1	XT2/8		
57	KV7/3	XT2/7		
58	KV5/1	KV7/5		
59	KV1/17	KV6/1		
59	KV6/1	R2/1		
59	R2/1	XT3/6		
87	R2/2	XT2/1		
60	KV7/1	XT1/9		
61	KV7/2	XT4/2	ПВ1х1,0	
63	KV4/6	KV6/6		
63	KV6/6	KV6/16		П
63	KV6/16	XT1/10		
64	KV1/18	KV4/4		
64	KV4/4	KV5/4		
64	KV5/4	KV7/15		
64	KV7/15	XT3/9		
65	KV7/17	XT4/1		
66	KV4/12	KV6/4		
67	KV4/14	KV5/3		
67	KV5/3	XT3/10		
68	KV5/5	XT1/5		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Ребизова Формат 12

Альбом VIII

Типовой проект 252-9-63

Продолжение таблицы 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
69	KV5/6	XT1/4		
70	KV1/16	KV6/18		
70	KV6/18	KV5/16		
70	KV5/16	KT/25		
72	KV5/18	KT/26		
72	KT/26	XT1/3		
74	KV6/3	KV6/15		П
74	KV6/15	XT1/8		
75	KV6/19	KV2/13		
76	KV5/11	KV2/14		
77	KV5/17	KV5/13	ПВ1х1.0	П
77	KV5/13	XT4/6		
78	KV6/5	KV5/8		
78	KV5/8	XT4/5		
0	KV1/2	KV4/2		
0	KV4/2	KV6/2		
0	KV6/2	KV3/2		
0	KV3/2	KV5/2		
0	KV5/2	KT/B		
0	KT/B	KV2/B		
0	KV2/B	XT4/7		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

252-9-63 - НЗ ЭА-3 Лист 9

Продолжение таблицы 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Дверь			
2	SA/IV	SA/VI	ПВ1х1.0	П
2	SA/VI	SA/VII	ПВ1х1.0	П
2	SA/VII	XT7/1	ПГВ1х1.0	
3	SA/16	XT7/2	ПГВ1х1.0	
4	SA/V	SA/VIII	ПВ1х1.0	П
4	SA/VIII	XT7/3	ПГВ1х1.0	
5	SA/11	SA/13	ПВ1х1.0	П
5	SA/13	XT5/6		
7	SA/9	XT5/9	ПГВ1х1.0	
9	SA/15	XT1/7		
19	SA/8	XT1/6		
51	SA/III	SA/IX		П
51	SA/IX	SA/X	ПВ1х1.0	П
51	SA/X	SA/21		П
51	SA/21	SA/23		П
51	SA/23	XT3/5		
52	HL1/1	XT1/1		
53	SA/19	XT2/6		
54	HL2/1	XT1/2		
87	HL3/1	XT2/1	ПГВ1х1.0	
60	SA/XI	XT1/9		
62	SA/20	XT3/7		
63	SA/XII	XT1/10		
68	P4/5	XT1/5		
69	P4/11	XT1/4		

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

252-9-63 - НЗ ЭА-3 Лист 10

Копировал: Резизова Формат А2

Продолжение таблицы 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
72	СИП /4	Р4 /1	ПВ1 х 1.0	
72	Р4/1	ХТ1 / 3	ПГВ1х1.0	
73	СИП /1	Р4 / 4	ПВ 1 х 1.0	
74	SA /5	SA /17	ПВ 1 х 1.0	П
74	SA /17	ХТ1/ 8	ПГВ1 х 1.0	
79	SA /18	ХТ4/ 3	ПГВ1 х 1.0	
0	HL2 / 2	HL4/ 2	ПВ1 х 1.0	
8	HL1/2	HL3/ 2		
0	HL3/2	СИП/3		
0	СИП/3	Р4 / 2		
0	Р4/2	ХТ4/8	ПГВ 1х1.0	
В-5	KV3 /15	ХТ6/ 3	ПВ1 х 1.0	
В-7	KV3 /17	ХТ6/4	ПВ1 х 1.0	
В-5	KV3 /16	ХТ7/6	ПВ1 х 1.0	
В-7	KV3 /18	ХТ7/7	ПВ1 х 1.0	

Таблица 3 подключения проводок

Продолжение таблицы 3

Проводник	Контакт
	Передняя стенка
	KV1
11	1
0	2
7	3 П
12	5
15	7
20	8
7	9 П
7	9
2	10
6	11
17	13
51	15
70	16
59	17
64	18
	KV4
56	1
0	2
0	2
53	3
64	4
64	4

Продолжение таблицы 3

проводник	Контакт
54	5
63	6
7	7 П
7	7
9	9 П
7	11 П
7	11
66	12
9	13 П
9	13
67	14
	KV6
59	1
59	1
0	2
0	2
74	3
66	4
78	5
63	6
63	6 П
8	7
14	8
7	9 П
7	9
7	10 П
7	10 П

Продолжение таблицы 3

Проводник	Контакт
10	11
18	12
9	13 П
7	13
19	14
74	15
74	15
63	16 П
63	16
75	17
70	18
70	18
	KV3
17	1 П
17	1
0	2
0	2
6	3
6	3 П
55	4
8	5
53	6
53	6
6	7 П
6	7 П
25	8

Инв. № подл. | Подпись и дата

Копировал: Ребизова

Формат 12

Типовой проект 252-9-63 Альбом VIII

Продолжение таблицы 3

Проводник	Контакт
18	9
27	10
6	11 П
6	11
25	12 П
25	12
47	13 П
26	14
В-5	15
В-5	16
В-7	17
В-7	18
	KV5
58	1
А	2
0	2
67	3
67	3
64	4
64	4
68	5
69	6
77	7 П
78	8
78	8

Продолжение таблицы 3

Проводник	Контакт
76	11
77	13 П
77	13
12	15
12	15
70	16
70	16
13	17
72	18
	KV7
60	1
61	2
57	3
27	4
58	5
24	6
14	11
15	12
12	13
12	13
16	14
64	15
64	15
20	16
65	17
21	18

Продолжение таблицы 3

Проводник	Контакт
	K1
51	1
51	1
52	2
	K2
59	1
59	1
87	2
	KT
13	A
13	A
0	B
0	B
70	25
72	26
72	26
7	27
7	27
11	28
	KV2
12	11
13	12
75	13
76	14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

252-9-63 - НЭ ЭА-3 Лист 13

Продолжение таблицы 3

Проводник	Контакт
24	21
2	22
2	22
23	23
46	31
45	32
16	41
19	43
19	43
0	B
0	B
	SF
A	1
51	2
51	2
	VA1
21	+
25	—

Продолжение таблицы 3

Проводник	Контакт
	XT1
52	1
52	1
54	2
54	2
72	3
72	3
69	4
69	4
68	5
68	5
19	6
19	6
9	7
9	7
74	8
74	8
60	9
60	9
63	10
63	10
	XT2
87	1
87	1
53	5 П
53	6 П

Продолжение таблицы 3

Проводник	Контакт
57	7
56	8 П
56	9 П
55	10
	XT3
51	4 П
	5 П
59	6
62	7 П
62	8 П
64	9
67	10
	XT4
65	1
61	2
79	3 П
79	4 П
78	5
77	6
0	7 П
0	8 П
0	9 П
A	10

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

252-9-63 - НЭ ЭА-3 Лист 14

Копировал: Ребизова Формат А2

Альбом VIII

Типовые детали 6.72-7-07


Продолжение таблицы 3

Проводник	Контакт
	XT5
25	1
25	1
21	2
21	2
6	4
18	5
5	6 п
5	7 п
7	8 п
7	9 п
	XT6
46	2
В-5	3
В-7	4
45	5
	XT7
2	1
2	1
3	2
4	3
23	4
В-5	6
В-7	7


Продолжение таблицы 3

Проводник	Контакт


ФАСАД
М 1:10



ПО Б-Б



ПО А-А



4. Технические данные электрооборудования - см. лист ЭА-5
2. Перечень надписей - см. лист ЭА-6
3. Схема соединений - см. лист ЭА-7
4 Щит окрасить в красный цвет

					252-9-63 - М2	ЭА	
Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата	Межбольничный патологоанатомический корпус с отделением бюро судебно-медицинской экспертизы		
Нач. отд.		Барченков		9.VIII.63	Патологоанатомический корпус	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.		Селина		9.VIII.63		Р	4	
Гл. инж. пр.		Монахов		8.VIII.63				
Вед. инж.		Горбушин		7.VIII.63	Шкаф противопожарной автоматики ШПА Общий вид	Проектный институт Минздрава РСФСР г. Москва		
Инженер		Грачева		7.VIII.63				
Проверил		Ульман		7.VIII.63				

Копировал: Ревизова
Формат А2

NN п/п	Обозначение аппарата по схеме	Наименование	Тип	Количество	Технические данные	Примечание
1	SB	Кнопка управления	КЕ-011 исп. 2	1		
2	HL	Арматура сигнальной лампы с добавочным резистором ТУ15-535411-75	АС-53	1	~220В	
3	KV	Реле промежуточное эл. магнитное с катушкой ~220В	РПУ-2-362403	1	~220В	

NN п/п	Обозначение	Место надписи	Текст надписи
1		Рамка	ПОЖАР
2		Рамка	опробование системы
3		Рамка	промежуточное реле

Изм.	Лист	N докумен.	Подпись	Дата
Нач. отд	Барченков			9.VII.80
Н. контр	Селина			9.VII.80
Гл. инжр	Монахов			9.VII.80
Вед. инж	Горбушин			7.VII.80
Инженер	Грачева			7.VII.80
Проверил	Ульман			7.VII.80

252-9-63 - Н2 ЭА

Межбольничный патологоанатомический корпус с отделением бюро судебно-медицинской экспертизы

Патологоанатомический корпус

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Шкаф противопожарной автоматики ШПА. Технические данные электрооборудования

Проектный институт Минздрава РСФСР г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru

Изм.	Лист	N докумен.	Подпись	Дата
Нач. отд	Барченков			9.VII.80
Н. контр	Селина			9.VII.80
Гл. инжр	Монахов			9.VII.80
Вед. инж	Горбушин			7.VII.80
Инженер	Грачева			7.VII.80
Проверил	Ульман			7.VII.80

252-9-63 - Н2 ЭА

Межбольничный патологоанатомический корпус с отделением бюро судебно-медицинской экспертизы

Патологоанатомический корпус

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Шкаф противопожарной автоматики ШПА. Перечень надписей

Проектный институт Минздрава РСФСР г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Ребизова

Формат А2