

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

Детали и элементы
пылегазовоздухопроводов
тепловых электростанций

БЛОКИ - КОРОБА С ПОВОРОТНОЙ ЗАСЛОНКОЙ

Типы и основные размеры

ОСТ 34.42.407-78÷ОСТ 34.42.414-78

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАНЫ Ленинградским филиалом проектно-технологического института "Энергомонтажпроект"

Директор Г.М.ГОВЯДКО

Начальник отдела Н.И.ВАСИЛЬЕВ

Гл.специалист Б.Д.КУЗЬМИН

Руководитель темы Р.М.БАРКАН

Исполнитель Л.Д.СОБОЛЕВА

ВНЕСЕНЫ Проектно-технологическим институтом "Энергомонтажпроект"

Директор Ю.С.МЕДВЕДЕВ

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ

Главным управлением по монтажу теплосилового оборудования электростанций при Министерстве энергетики и электрификации СССР.

Главный инженер В.П.БАННИК

Начальник тех.отдела Е.Е.КАСЬЯНОВ

Ст.инженер Б.И.РЕЗНИКОВ

Главным производственно-техническим управлением по строительству Минэнерго СССР.

Главный инженер Ф.И.СЛОЕВСКИЙ

СОГЛАСОВАНЫ Всесоюзным государственным проектным институтом "Теплоэлектропроект"

Главный инженер В.Н.ОХОТИН

Научно-производственным объединением по исследованию и проектированию энергетического оборудования (ЦКТИ)

Зам.генерального директора по научной работе В.В.МИТОР

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ

Министерства энергетики и электрификации СССР от 11 апреля 1978г. № 154

УДК 621.643 : 621.311.22 Группа Е11

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Детали и элементы пылегазовоздухопроводов тепловых электростанций

БЛОКИ - КОРОБА С ПОВОРОТНОЙ ЗАСЛОНКОЙ С СИММЕТРИЧНЫМ ПОДВОДОМ ВОЗДУХА УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 1200 ÷ 3500 х 1200 ÷ 2800 мм

Типы и основные размеры.

ОСТ 34.42.411-78

Вводится впервые

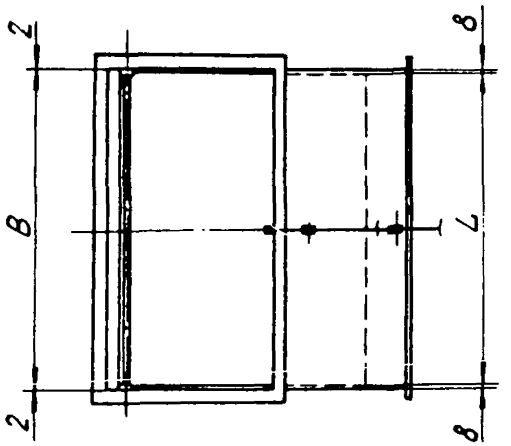
Приказом министерства энергетики и электрификации СССР от 11.04.1978г. № 154 срок введения установлен с 01.06.1978г.

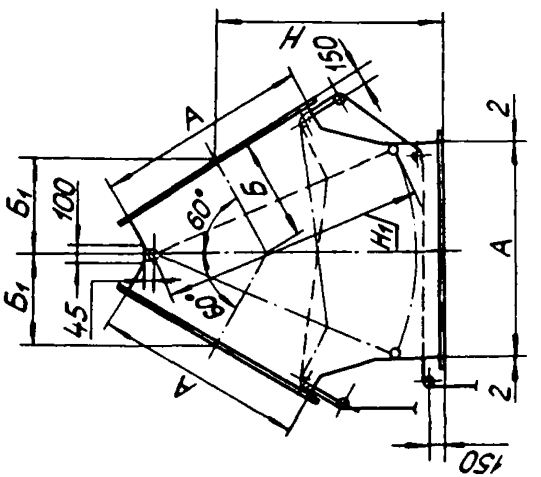
НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

1. Настоящий стандарт распространяется на блоки - короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом 1200 ÷ 3500 х 1200 ÷ 2800 мм, предназначенные для установки во всасывающих шахтах забора холодного воздуха котельных установок тепловых электростанций.

2. Типы и основные размеры блоков - коробов с поворотной заслонкой должны соответствовать чертежу и таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
ГР 8073694 от 19.05.78


2
8
8
7
2
8


H
150
A
2
Б1
100
60°
Б
H1
A
Б1
45
60°
A
2
150

мм

Обозначение блок-короба с заслонкой	А	В	Б	$Б_I$	Н	$Н_I$	L
0I ОСТ 34.42.4II-78	I206	I206	720	624	I525	I580	II90
02		I606					I590
03		2006					I990
04		2406					2390
05		2606					2590
06		2806					2790
07	I406	I206	760	658	I670	I820	II90
08		I606					I590
09		2006					I990
I0		2406					2390
II		2606					2590
I2		2806					2790
I3	I606	I206	800	693	I8I0	2050	II90
I4		I606					I590
I5		2006					I990
I6		2406					2390
I7		2606					2590
I8		2806					2790
I9	2006	2606	960	83I	2II5	25I0	2590
20		2806					2790
2I	2406	2606	II00	953	24I0	2970	2590
22		2806					2790
23	3506	2606	I500	I299	3240	4240	2590
24 ОСТ 34.42.4II-78		2806					2790

Пример условного обозначения блок - короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха сечением I606 х 2606 мм :

БЛОК - КОРОБ С ЗАСЛОНКОЙ I7 ОСТ 34.42.4II-78

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

ОСТ 34.42.407-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом I200 ÷ 3500 х х I200 ÷ 2800 мм	3
ОСТ 34.42.408-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом I200 ÷ 3500 х х 3200 ÷ 5600 мм	8
ОСТ 34.42.409-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом 2000 ÷ 3500 х 7800 и 8400 мм	I3
ОСТ 34.42.4I0-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом 2000 ÷ 3500 х х I0400 и II200 мм	I6
ОСТ 34.42.4II-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом I200 ÷ 3500 х х I200 ÷ 2800 мм	I9
ОСТ 34.42.4I2-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом I200 ÷ 3500 х х 3200 ÷ 5600 мм	23

ОСТ 34.42.418-78 Блоки-короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом 2000 ÷ 3500 х х 7800 и 8400 мм 28

ОСТ 34.42.414-78 Блоки-короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом 2000 ÷ 3500 х х 10400 и 11200 мм 31

Подписано в печать 28.06.78 Формат 60x84 1/16
Ротапринт Печ.л. 2,25 (Усл.печ.л. 2,09) Уч.-изд.л. 1,4
Тираж 700 экз. Заказ № 782 Цена 21 коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации Минэнерго СССР, 129041, Москва, проспект Мира, д.68
Типография Информэнерго, Москва, 1-й Переяславский пер., д.5

gost.e-ecolog.ru