

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

Детали и элементы
пылегазовоздухопроводов
тепловых электростанций

БЛОКИ - КОРОБА С ПОВОРОТНОЙ ЗАСЛОНКОЙ

Типы и основные размеры

ОСТ 34.42.407-78÷ОСТ 34.42.414-78

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАНЫ Ленинградским филиалом проектно-технологического института "Энергомонтажпроект"

Директор Г.М.ГОВЯДКО

Начальник отдела Н.И.ВАСИЛЬЕВ

Гл.специалист Б.Д.КУЗЬМИН

Руководитель темы Р.М.БАРКАН

Исполнитель Л.Д.СОБОЛЕВА

ВНЕСЕНЫ Проектно-технологическим институтом "Энергомонтажпроект"

Директор Ю.С.МЕДВЕДЕВ

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ

Главным управлением по монтажу теплосилового оборудования электростанций при Министерстве энергетики и электрификации СССР.

Главный инженер В.П.БАННИК

Начальник тех.отдела Е.Е.КАСЬЯНОВ

Ст.инженер Б.И.РЕЗНИКОВ

Главным производственно-техническим управлением по строительству Минэнерго СССР.

Главный инженер Ф.И.СЛОЕВСКИЙ

СОГЛАСОВАНЫ Всесоюзным государственным проектным институтом "Теплоэлектропроект"

Главный инженер В.Н.ОХОТИН

Научно-производственным объединением по исследованию и проектированию энергетического оборудования (ЦКТИ)

Зам.генерального директора по научной работе В.В.МИТОР

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ

Министерства энергетики и электрификации СССР от 11 апреля 1978г. № 154

УДК 621.648:621.311.22 Группа Е11

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

Детали и элементы пылегазовоздухопроводов тепловых электростанций

БЛОКИ - КОРОБА С ПОВОРОТНОЙ ЗАСЛОНКОЙ С ОСЕВЫМ И БОКОВЫМ ПОДВОДОМ ВОЗДУХА УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 2000÷3500х10400 и 11200мм

Типы и основные размеры

О С Т

34.42.410-78

Вводится впервые

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 11.04.1978г. № 154 срок введения установлен с 01.06.1978г.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

1. Настоящий стандарт распространяется на блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом 2000÷3500х10400 и 11200 мм, предназначенные для установки во всасывающих шахтах забора холодного воздуха котельных установок тепловых электростанций.

2. Типы и основные размеры блоков-коробов с поворотной заслонкой должны соответствовать чертежу и таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

ГР 8073689 от 19.05.78

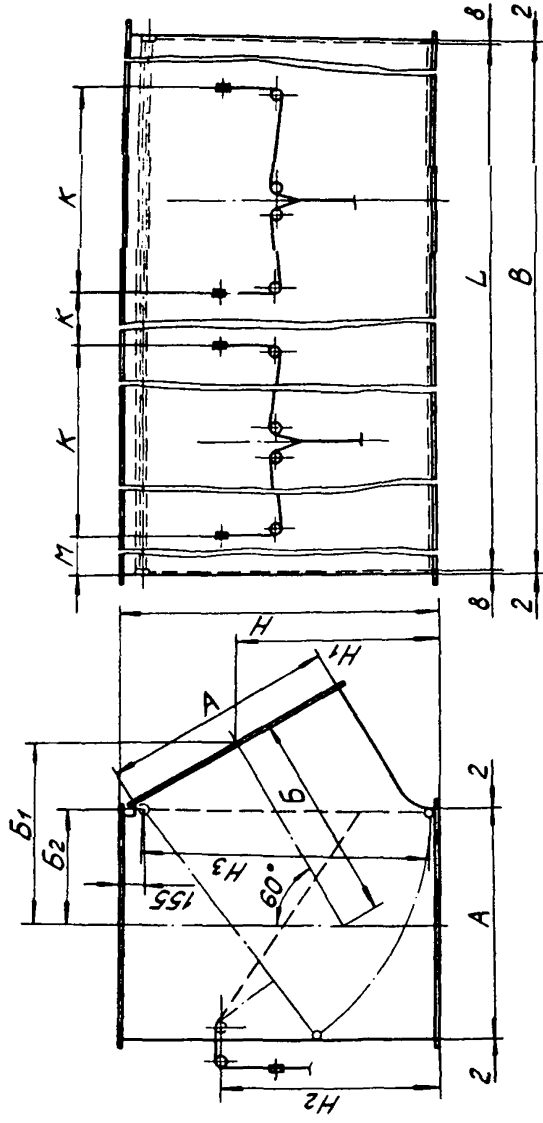
8
2
K
K
K
M
L
B
8
2
H
H1
A
Б1
Б2
Б
H3
155
60°
2
A
2
H2

мм

Обозначение блок-короба с заслонкой	А	В	Б	$Б_1$	$Б_2$	Н
01 ОСТ 34.42.410-78	2006	10406	1866	1616	1076	2750
02		11206				
03	2406	10406	2212	1916	1276	3220
04		11206				
05	3506	10406	3165	2741	1826	4520
06 ОСТ 34.42.410-78		11206				

Продолжение

мм

Обозначение блок-короба с заслонкой	$Н_1$	$Н_2$	$Н_3$	l	М	К
01 ОСТ 34.42.410-78	1778	1900	2510	10390	1303	2600
02				11190	1403	2800
03	2075	2100	2970	10390	1303	2600
04				11190	1403	2800
05	2899	2800	4240	10390	1503	2600
06 ОСТ 34.42.410-78				11190	1403	2800

Пример условного обозначения блок-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха сечением 2406 х 10406 мм :

БЛОК - КОРОБ С ЗАСЛОНКОЙ 03 ОСТ 34.42.410-78

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

ОСТ 34.42.407-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом I200 ÷ 3500 х х I200 ÷ 2800 мм	3
ОСТ 34.42.408-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом I200 ÷ 3500 х х 3200 ÷ 5600 мм	8
ОСТ 34.42.409-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом 2000 ÷ 3500 х 7800 и 8400 мм	I3
ОСТ 34.42.4I0-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом 2000 ÷ 3500 х х I0400 и II200 мм	I6
ОСТ 34.42.4II-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом I200 ÷ 3500 х х I200 ÷ 2800 мм	I9
ОСТ 34.42.4I2-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом I200 ÷ 3500 х х 3200 ÷ 5600 мм	23

ОСТ 34.42.418-78 Блоки-короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом 2000 ÷ 3500 х х 7800 и 8400 мм 28

ОСТ 34.42.414-78 Блоки-короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом 2000 ÷ 3500 х х 10400 и 11200 мм 31

Подписано в печать 28.06.78 Формат 60x84 1/16
Ротапринт Печ.л. 2,25 (Усл.печ.л. 2,09) Уч.-изд.л. 1,4
Тираж 700 экз. Заказ № 782 Цена 21 коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации Минэнерго СССР, 129041, Москва, проспект Мира, д.68
Типография Информэнерго, Москва, 1-й Переяславский пер., д.5

gost.e-ecolog.ru