ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0901-2-1.86
ЗАЩИЩЕННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ
Альбом II

Строительные изделия

21377-02
ЦЕНА
Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0901-2-1.86
ЗАЩИЩЕННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ
Альбом II

Строительные изделия

Рабочий проект утвержден Штабом ГО СССР
Протокол № 22 от 4. 11. 86 г.
Рабочая документация введена в действие Гипрокоммундортрансом
Приказ № 78 от 6. 11. 86 г.

Разработан
Проектным институтом Гипрокоммундортранс

Главный инженер института В.И. Макаров
Главный инженер проекта В.В. Юдин

				Привязан	
Инв №					

Альбом III

Содержание

Обозначение	Наименование	Стр
ТУ	Технические условия	
КЖСИ-1	Каркас плоский КР (КР1; КР5)	
КЖСИ-2	(КР2; КР4)	
КЖСИ-3	КР3	
КЖСИ-4	Решетка металлическая МР-1	
КЖСИ.5	Изделие закладное МН (МН-1 ÷ МН-6)	
КЖСИ.6	Рамка РМ-1	
КЖСИ.7	Изделие закладное МН-7	

Настоящие технические условия распространяются на арматурные изделия, предназначенные для монолитных железобетонных конструкций и закладные изделия.

Строительные изделия должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.

Рабочая и конструктивная арматура принята классов AIII и AI по ГОСТ 5781-82*. Марка стали для арматуры класса AIII - 35ГС или 2Т ГС, для класса AI - марка Ст3 ПС3. Закладные изделия изготовляются из стали марки Вст3 сп2.

Плоские арматурные каркасы должны изготовляться при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с ГОСТ 10922-75 и СН 393-78. Сварку стержней в каркасах производить во всех точках пересечения.

Каждое арматурное изделие должна иметь бирку с указанием его марки.


Арматурные изделия должны быть приняты техническим контролем предприятия - изготовителя (поштучно) по ГОСТ 10922-75.

Предприятие - изготовитель должно сопровождать каждую, принятую техническим контролем, партию паспортом, в котором указываются: наименование и адрес предприятия - изготовителя, номер и дата выдачи паспорта, номер партии, дата изготовления изделий. Паспорт должен быть подписан лицом, ответственным за технический контроль предприятия - изготовителя.


Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Нач.отд.	Федотов		09.86	ТП 0901-2-1.86 ТУ
Н.контр.	Климов		09.86	Технические условия
Гл.спец.	Климов		09.86	Стадия: Р; Лист: —; Листов: 1
Рук.гр.	Смольянинова		09.86	Гипрокоммундортранс г. Москва
Ст.инж.				
Исполнил	Дюшина		09.86	

Альбом II

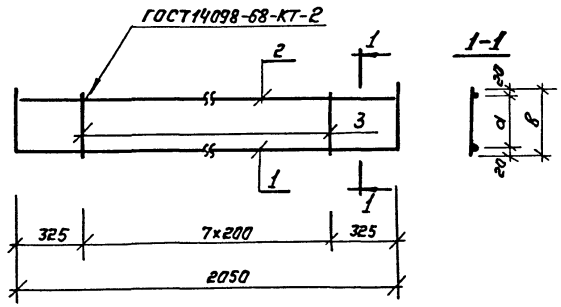

Поз.1

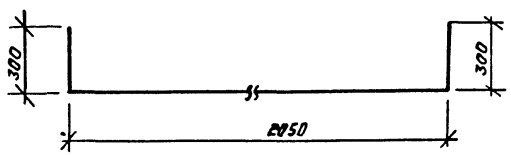

Формат	Зона	Позиц.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А4			0901-2-1.86 -ТУ	Технические условия		
				Детали		
Б4		1	0901-2-1.86 -КЖСИ.1.1	ф12АIII ГОСТ 5781-82* ℓ=2650	1	2.4 кг
Б4		2	КЖСИ.1.2	ф12АIII ГОСТ 5781-82* ℓ=2010	1	1.8 кг
				Переменные данные для исполнений:		
				0901-2-1.86 -КЖСИ.1.3		КР1
				Детали		
Б4		3	0901-2-1.86 -КЖСИ.1.3	ф8АIII ГОСТ 5781-82* ℓ=280	8	0.1 кг
				0901-2-1.86 -КЖСИ.1-01.1		КР5
				Детали		
Б4		3	0901-2-1.86 КЖСИ.1-01.1	ф8АIII ГОСТ 5781-82* ℓ=180	8	0.07 кг

Обозначение	Марка	Размеры, мм		Масса кг
		а	в	
0901-2-1.86-КЖСИ.1	КР1	240	280	5.0
-01	КР5	140	180	4.7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Нач. отд.	Федотов		09.86
Н. контр.	Климов		09.86
Гл. спец.	Климов		09.86
Рук. гр.	Стольникова		09.86
Исполнил	Анкшина		09.86


ТП 0901-2-1.86 -КЖСИ.1

Каркас плоский КР (КР1; КР5)


Стадия	Масса	Масштаб
Р	ст. табл.	1:20
Лист	Листов 1	

Гипрокоммундортранс г. Москва

Альбом II

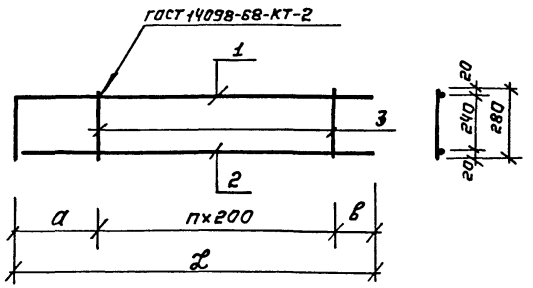

Поз.1

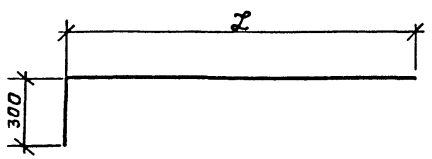

Формат	Зона	Позиц.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А4			0901-2-1.86 - ТУ	Технические условия		
				Переменные данные для исполнений:		
				0901-2-1.86 -КЖСИ.2		КР2
				Детали		
Б4		1	0901-2-1.86 -КЖСИ.2.1	ф12АIII ГОСТ 5781-82* ℓ=1070	1	1.0кг
Б4		2	КЖСИ.2.2	ф12АIII ГОСТ 5781-82* ℓ=750	1	0.7кг
Б4		3	КЖСИ.2.3	ф8АIII ГОСТ 5781-82* ℓ=280	2	0.1кг
				0901-2-1.86 -КЖСИ.2-01		КР4
				Детали		
Б4		1	0901-2-1.86 -КЖСИ.2-01.1	ф12АIII ГОСТ 5781-82* ℓ=2180	1	1.9кг
Б4		2	КЖСИ.2-01.2	ф12АIII ГОСТ 5781-82* ℓ=1850	1	1.7кг
Б4		3	КЖСИ-2-01.3	ф12АIII ГОСТ 5781-82* ℓ=280	9	0.1кг

Обозначение	Марка	П	Размеры, мм			Масса кг
			а	в	ℓ	
0901-2-1.86 -КЖСИ.2	КР2	1	370	200	770	1.9
-01	КР4	8	230	50	1880	4.5

Нач отд.	Федотов		09.86
Н. контр.	Климов		09.86
Гл. спец.	Климов		09.86
Рук. гр.	Стальянинова		09.86
Исполнил	Анашина		09.86

ТП 0901-2-1.86 -КЖСИ.2

Каркас плоский КР (КР2; КР4)


Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:20
Лист	Листов 1	

Гипракоммундортранс г. Москва

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

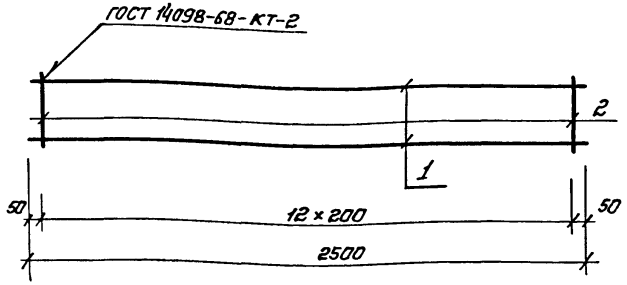

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечан.
				Документация		
А4			0901-2-1.86 -ТУ	Технические условия		
				Детали		
Б4		1	0901-2-1.86 -КЖСИ.3.1	ф12АIII ГОСТ 5781-82* ℓ=2500	2	2.2 кг
Б4		2	КЖСИ.3.2	ф8АIII ГОСТ 5781-82* ℓ=280	13	0.1 кг

Нач.отд.	Федотов		09.86
Н.контр.	Климов		09.86
Гл.спец.	Климов		09.86
Рук.гр.	Стальянинова		09.86
Исполнил	Анюшина		09.86


ТП 0901-2-1.86 -КЖСИ.3

Каркас плоский КР3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5.7кг	1:20
Лист	Листов 1	

Гипрокоммундортранс г. Москва

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

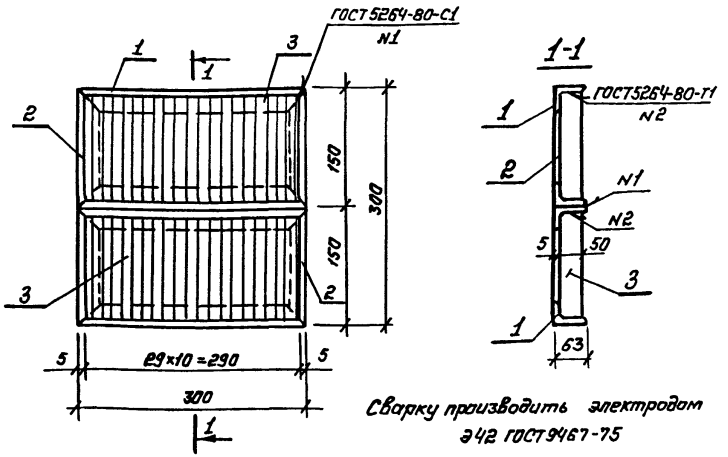

Сварку производить электродом Э42 ГОСТ 9467-75

Формат	Зона	Позиц.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А4			0901-2-1.86 -ТУ	Технические условия		
				Детали		
Б4		1	0901-2-1.86 -КЖСИ.4.1	Уголок Б-63×4 (40×5 ГОСТ 8509-72*) / Ст.3 сп ГОСТ 535-79* ℓ=300	4	1.17 кг
Б4		2	КЖСИ.4.2	Уголок Б-63×4 (90×5 ГОСТ 8510-72*) / Ст.3 сп ГОСТ 535-79* ℓ=150	4	0.58 кг
Б4		3	КЖСИ.4.3	Полоса 4×50 ГОСТ 103-76* / Ст.3 сп ГОСТ 535-79* ℓ=138	56	0.22 кг

Нач.отд.	Федотов		09.86
Н.контр.	Климов		09.86
Гл.спец.	Климов		09.86
Рук.гр.	Стальянинова		09.86
Исполнил	Анюшина		09.86


ТП 0901-2-1.86 -КЖСИ.4

Решетка металлическая МР-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	19.3кг	
Лист	Листов 1	

Гипрокоммундортранс г. Москва

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

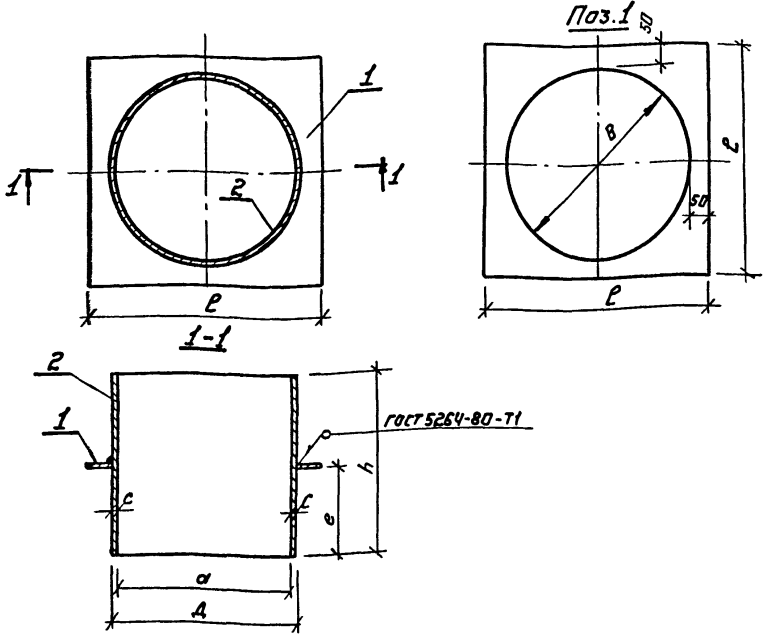

Обозначение	Марка	Размеры, мм							Масса кг
		a	Д	c	б	e	h	ℓ	
0901-2-1.86 -КЖСИ.5	МН-1	ф257	ф273	8	ф275	150	500	375	31.6
-01	МН-2	ф309	ф325	8	ф327	150	500	427	38.4
-02	МН-3	ф408	ф425	9	ф428	150	500	528	57.3
-03	МН-4	ф257	ф273	8	ф275	250	1350	375	76.1
-04	МН-5	ф309	ф325	8	ф327	250	1350	427	91.6
-05	МН-6	ф408	ф426	9	ф428	250	1350	528	136.0

Формат	Зона	Позиц.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А4			0901-2-1.86 -ТУ	Технические условия		
				Переменные данные для исполнений:		
				0901-2-1.86 -КЖСИ.5		МН-1
				Детали		
Б4		1	0901-2-1.86 -КЖСИ.5.1	Лист 375×375×5 ГОСТ 19903-74* / Ст.3 сп ГОСТ 14637-79	1	5.5 кг
Б4		2	КЖСИ.5.2	Труба 273×8 ГОСТ 8732-78* / Б10 ГОСТ 8731-74* ℓ=500	1	26.14 кг
				0901-2-1.86 -КЖСИ.5-01		МН-2
				Детали		
Б4		1	0901-2-1.86 -КЖСИ.5-01.1	Лист 427×427×5 ГОСТ 19903-74* / Ст.3 сп ГОСТ 14637-79	1	7.16 кг
Б4		2	КЖСИ.5-01.2	Труба 325×8 ГОСТ 8732-78* / Б10 ГОСТ 8731-74* ℓ=500	1	31.27 кг
				0901-2-1.86 -КЖСИ.5-02		МН-3
				Детали		
Б4		1	0901-2-1.86 -КЖСИ.5-02.1	Лист 528×528×5 ГОСТ 19903-74* / Ст.3 сп ГОСТ 14637-79	1	11.0 кг
Б4		2	КЖСИ.5-02.2	Труба 426×9 ГОСТ 8732-78* / Б10 ГОСТ 8731-74* ℓ=500	1	46.3 кг
				0901-2-1.86 -КЖСИ.5-03		МН-4
				Детали		
Б4		1	0901-2 -1.86 -КЖСИ.5.1	Лист 375×375×5 ГОСТ 19903-74* / Ст.3 сп ГОСТ 14637-79	1	5.5 кг
Б4		2	КЖСИ.5-03.1	Труба 273×8 ГОСТ 8732-78* / Б10 ГОСТ 8731-74* ℓ=1350	1	70.57 кг

Нач.отд	Федотов		09.86
Н.контр.	Климов		09.86
Гл.спец.	Климов		09.86
Рук.гр.	Столяренко		09.86
Исполнил	Анашина		09.86

ТП 0901-2-1.86 -КЖСИ.5

Изделие закладное МН (МН-1 ÷ МН-6)


Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист 1	Листов 2	

Гипрокоммундортранс г. Москва

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Альбом II

Формат	Зона	Позиц.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				0901-2-1.86 -КЖИ.5-04		МН-5
				Детали		
Б4		1	0901-2-1.86 -КЖИ.5-01.1	Лист 427×427×5 ГОСТ 19903-74* / Ст.3 сп ГОСТ 14637-79	1	7.16кг
Б4		2	КЖИ.5-04.1	Труба 325×8 ГОСТ 8732-78* / Б10 ГОСТ 8731-74* ℓ=1350	1	84.4кг
				0901-2-1.86 -КЖИ.5-05		МН-6
				Детали		
Б4		1	0901-2-1.86 -КЖИ.5-02.1	Лист 528×528×5 ГОСТ 19903-74* / Ст.3 сп ГОСТ 14637-79	1	11.0кг
Б4		2	КЖИ.5-05.1	Труба 426×9 ГОСТ 8732-78* / Б10 ГОСТ 8731-74* ℓ=1350	1	124.96кг

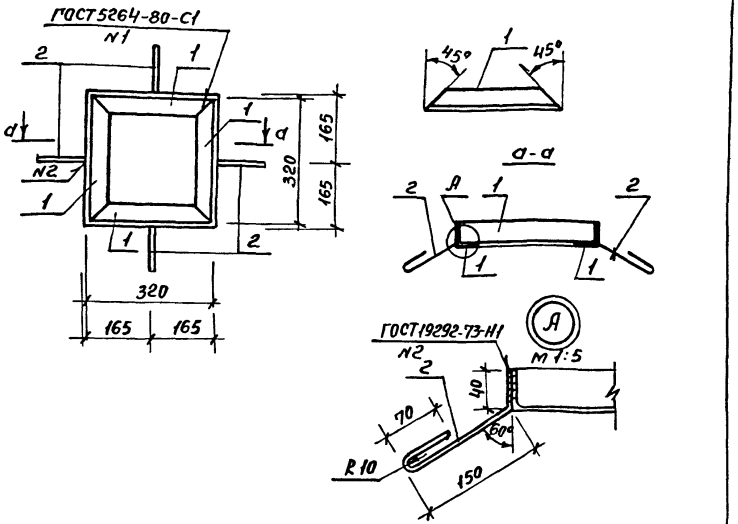

Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	Документация		
0901-2-1.86 -ТУ	Технические условия		
	Детали		
0901-2-1.86 -КЖИ.6.1	Уголок Б-50×50×5 ГОСТ 8509-72* / Ст.3 сп ГОСТ 535-79* ℓ=330	4	1.24кг
0901-2-1.86 -КЖИ.6.2	А-I-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=270	4	0.1кг

Нач.отд.	Федотов	
Н.контр.	Климов	
Гл.спец.	Климов	
Рук.гр.	Столбянинова	
Исполнил	Яношина	

ТП 0901-2-1.86 -КЖИ.6

Рамка РМ-1


Стадия	Масса	Масшт.
Р	5.4кг	1:10
Лист	Листов 1	


Гипрокоммундортранс г. Москва

ТП 0901-2-1.86 -КЖИ.5 Лист 2


Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Пров. Бортовщик 14.03.83г. Кон. Фраинлов

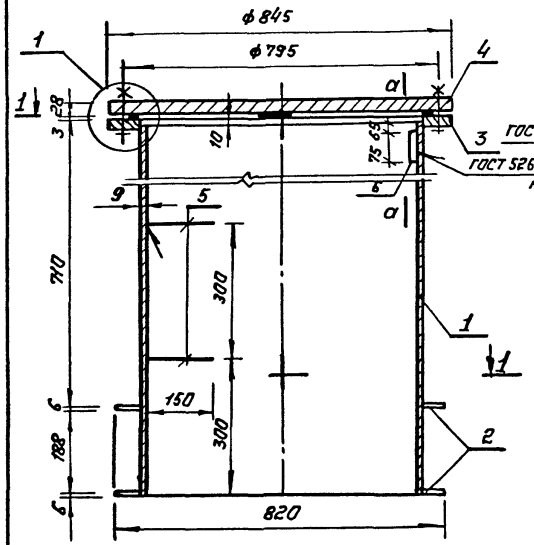





Поз. 3

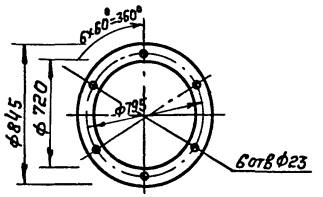



Поз.4



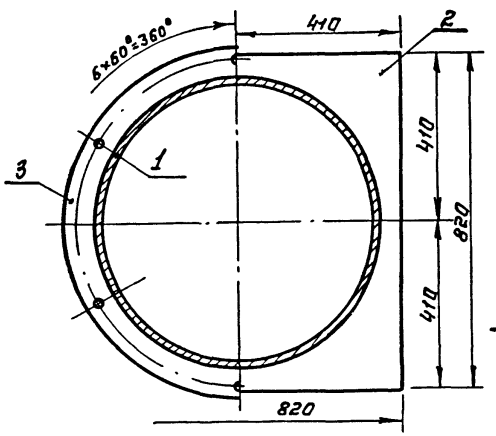


Поз.5



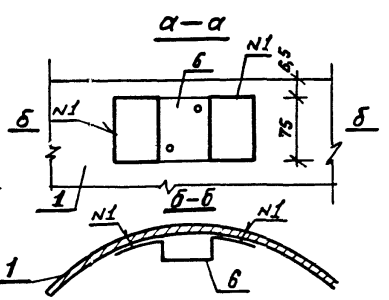


Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечан.
				Документация		
А4			0901-2-1.86 -ТУ	Технические условия		
				Детали		
Б4		1	0901-2-1.86 -КЖСИ.7.1	Труба 720×9 ГОСТ 8732-78* В10 ГОСТ 8731-74* ℓ=900	1	142.0 кг
Б4		2	-КЖСИ.7.2	Полоса Б6×820 ГОСТ 82-70* Ст3сп ГОСТ 14637-79 ℓ=820	2	12.5 кг
Б4		3	-КЖСИ.7.3	Полоса Б28×845 ГОСТ 82-70* Ст3сп ГОСТ 14637-79 ℓ=845	1	34.0 кг
Б4		4	-КЖСИ.7.4	Полоса Б28×845 ГОСТ 82-70* Ст3сп ГОСТ 14637-79 ℓ=845	1	123.5 кг
Б4		5	-КЖСИ.7.5	А-Т-16 ГОСТ 5781-82* ℓ=1200	2	1.9 кг
Б4		6	-КЖСИ.7.6	Полоса 4×75 ГОСТ 103-76* Ст3сп ГОСТ 535-79* ℓ=240	1	0.6 кг
				Стандартные изделия		
		7		Болт М22×80 кл2-011 ГОСТ 7798-70*	6	
		8		Гайка М22 кл2-011 ГОСТ 5915-70*	6	
		9		Прокладка Б600-6 ГОСТ 15180-70	1	

Поз.6



в—в

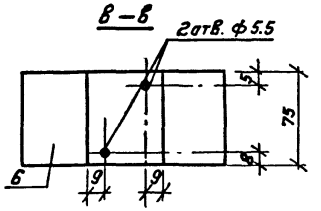

Поз.6 для крепления путевого включателя

				ТП 0901-2-1.86	-КЖСИ.7
Нач.отд.	Федотов		09.86	Изделие закладное МН-7	Стадия: Р; Масса: 328.9кг; Масштаб: 1:10
Н.контр.	Клитов		09.86		Лист; Листов 1
Гл.спец.	Клитов		09.86		Гипрокоммундортранс г. Москва
Рук.гр.	Статянинова		09.86		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

gost.e-ecolog.ru