# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 214-1-260.83

# ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 4 ГРУППЫ /95 МЕСТ/

**СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА**

## АЛЬБОМ III

**ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТВЛЮ**

Инв. № 19201-03

gost.e-ecolog.ru

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 214-1-260.83

# ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 4 ГРУППЫ /95 МЕСТ/

## СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

## АЛЬБОМ III

### ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ


РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЦНИИЭПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА Б.А. МАХАНЬКО
ГЛ. ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Ф. ЦЫКУНОВ
ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Г.Л. ГОРСКАЯ.



ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕН ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ
ПРИКАЗ № 297 ОТ 5 НОЯБРЯ 1982 Г.
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИЭП ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЕМ
ПРИКАЗ № 22/т ОТ 15 МАРТА 1984 Г.



Инв. № 19201-07

214-1-260.83
Альбом III

## Ведомость документов альбома

| Обозначение | Наименование | Лист | Стр. |
|---|---|---|---|
| АВ-001 | Содержание альбома | 1 | 2 |
| АВ-002 | Щит приточной установки. Общий вид. | 1-14 | 3-10 |
| С1 | Заказные спецификации на щиты, электроаппаратуру, поставляемую комплектно со щитом | 1-3 | 11-13 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
4-3036-78

| | | |
|---|---|---|
| Н. контр. | Бородкин | |
| Нач. отд. | Северинов | |
| Гл. спец. | Бородкин | |
| Рук. гр. | Бакшевская | |

Привязан

Т. п. 214-1-260.83 АВ-001

Ясли-сад на 4 группы (95 мест)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

Содержание альбома

ЦНИИЭП гражданвестрой

19201-03

Формат: 12

| Позиция | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1-SB1 | Пост управления ПКЕ-112-2У3 | | с красным и черным |
| | | с КЕ-011 исп.2 ГОСТ 1491-72 | 1 | толкателем |
| 11 | 1-SB2 | То же, ПКЕ-112-1У3 с КЕ-011 | | с красным толкателем |
| | | исп. 2 ГОСТ 1491-72 | 1 | |
| 4 | 1-К7, 1-К8 | Реле промежуточное 2з и 2р контакта ~220В; ПЭ-21-8У3 ТУ 16.523.110-74 | 2 | ТМ3-13-77 |
| 5 | 1-К1, 1-К3-1-К6 | То же, 4з и 2р контакта ПЭ-21-4У3 ТУ 16.523.110-74 ~220В | 5 | |
| 14 | 1-К2 | Реле времени ВС-10-33 ~220В ТУ 16.523.476-74 | 1 | |
| 10 | 1-SF2 | Автоматический выключатель А-63м ~220В Ур=1,6А ТУ16.522.110-74 | 1 | ТМЧ-1176-73 |
| 16 | 1-HL2 | Арматура сигнальной лампы АЕ-220 с красной линзой ТУ16.535.426-70 | 1 | ТМ4-1117-73 |
| 15 | 1-HL1 | То же, с зеленой линзой ТУ16.535426-70 | 1 | » |
| 20 | | Блок зажимов БЗ-10 ТУ 36.1750-74 | 4 | |
| 21 | | Упор ТУ 36.1751-74 | 2 | |
| 22 | | Перемычка П-1 ТУ 36.1752-74 | 3 | |
| 23 | | Рамка 66х26 ТУ 36.1130-74 | 10 | |
| | | Материалы | | |
| 24 | | Провод ПВ 2х1,5 380 ГОСТ 6323-79 | 30 | |
| 25 | | Провод ПВ 1х1,5 380 ГОСТ 6323-79 | 70 | |
| 26 | | Провод ПВ 1х1,0 380 ГОСТ 6323-79 | 30 | |
| 27 | | Провод МГГПЭ 1х0,75 мм² 6ТУ ПКЭП | 20 | |

| Позиция | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 28 | Д.Т6.203 | Рейка | 2 | ТМ3-1-77 |
| 29 | Д.Т6.203 | Рейка | 4 | ТМ3-2-77 |
| 30 | Д.Т6.203 | Рейка | 4 | » |
| 31 | | Плата | 3 | ТМ3--3-77 |
| | | Стандартные изделия | | |
| 19 | | Шкаф щита ЩШМ-1000-600-II УЧ 1Р30.ОСТ 36.13-76 | 1 | |
| | | Прочие изделия | | |
| 1 | 1-Р1 | Регулятор температуры ПТР-3-04 | 1 | ТМЧ-821-73 |
| 6 | 1-СИП | Ступенчатый импульный прерыватель СИП-01УМ ТУ50.58-76 | 1 | |
| 7 | 1-SA2 | Универсальный переключатель УП-5311/С225 ТУ 16.524.074-75 | 1 | ТМЧ--1215-73 |
| 9 | 1-SA3 | Универсальный переключатель УП-5311/А225 ТУ 16.524.074-75 | 1 | » |
| 8 | 1-SA1 | То же, УП-5313/С314 ТУ16.524.074-75 | 1 | » |
| 18 | 1-SF1 | Выключатель пакетный ПВМ-1-10 ОСТ 16.0526.001-77 | 1 | |

214-1-260.83 Альбом III

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | 4-3036-79

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Р | АВ-002 | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Т.п. 214-1-260.83 АВ-002

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Бородкин | | |
| Нач. отд. | Северинов | | |
| Гл. спец. | Бородкин | | |
| Рук. гр. | Бакшевский | | |

Ясли-сад на 4 группы (95 мест)


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 44 |

Щит приточной установки П-1. Общий вид

ЦНИИЭП гражданселькстрой

19201-03

Формат А2

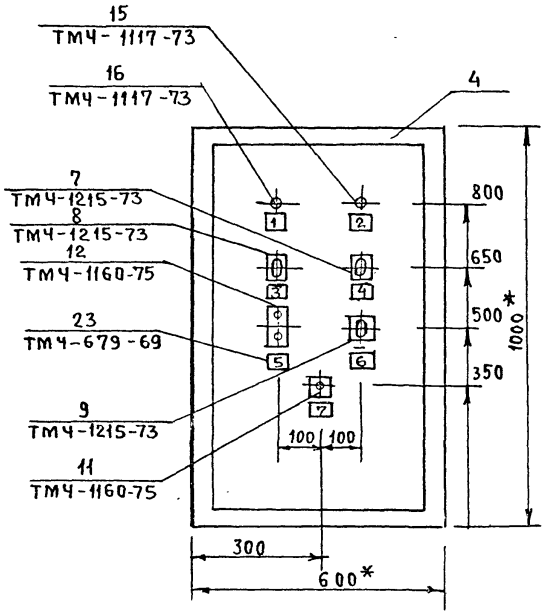



1 *Размеры для справок

2. Покрытие - вариант 6 ГОСТ 36.13.76

3. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании схем: см. листы АВ-4, АВ-5 Ал. III


4. По данному чертежу изготовить 1 (один) щит.

## Вид на внутренние плоскости (развернуто)

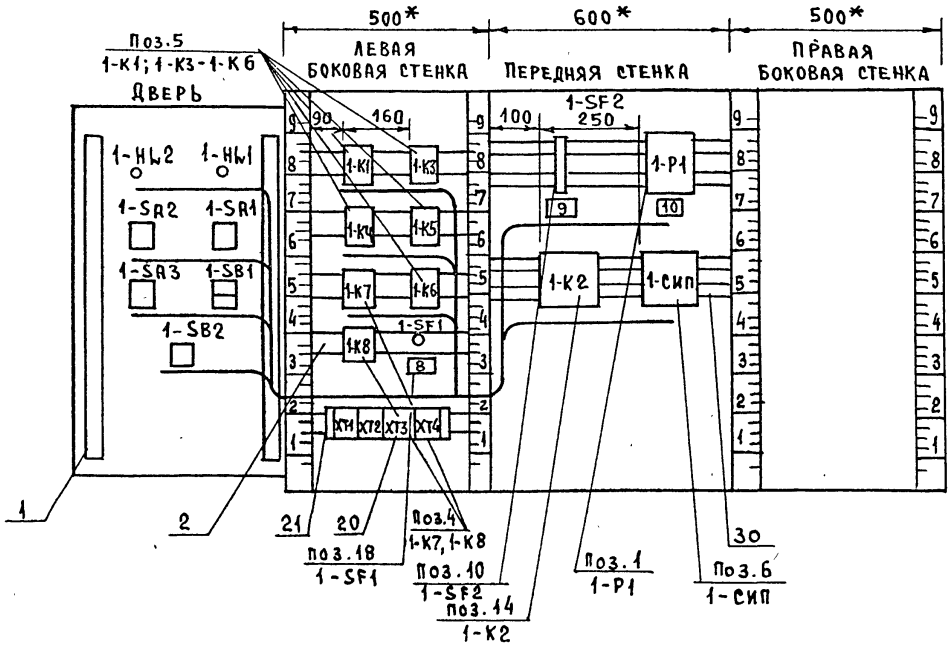


*Размеры для справок

**1-HL1 1-HL2** Арматура сигнальной лампы



**1-SB1** Кнопка управления



**1-SF1** Выключатель автоматический однополюсный



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
4-3036-81

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|

Т.П. 214-1-260.83 Р

АВ-002 Лист 4

19201-03 Формат А2

214-1-260.83 Альбом III

## Таблица №1
Надписи на табло и в рамках

Продолжение таблицы №1

| № надписи | Надпись | Кол. | № надписи | Надпись | Кол. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Рамка 66×26 | | | | |
| 1 | Система работает | 1 | | | |
| 2 | Авария с калорифером | 1 | | | |
| 3 | Выбор режима УПР. | | | | |
| | „местн.-откл.-щит автом." | 1 | | | |
| 4 | Режим регулирования | | | | |
| | „ручное-откл.-автомат" | 1 | | | |
| 5 | Вентилятор | 1 | | | |
| 6 | Температура | | | | |
| | „понизить-повысить" | 1 | | | |
| 7 | Съем аварийного | | | | |
| | сигнала | 1 | | | |
| | | | | | |
| 8 | Режим: лето ⟷ зима | 1 | | | |
| 9 | Питание: ~ 220В | 1 | | | |
| 10 | Температура | | | | |
| | приточного воздуха | 1 | | | |
| | | | | | |

Т.п. 214-1-260.83 Альбом III

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Р АВ-002 Лист 5

## Таблица №2 соединения проводов

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | ХТ 1/1 | 1-5-К6/5 | ПВ 1×1,5 | |
| 1-1 | 1-5-К6/5 | 1-5-К6/7 | ПВ 1×1,0 | |
| 1-1 | 1-5-К6/7 | 1-5-К5/5 | ПВ 1×1,5 | |
| 1-1 | 1-5-К5/5 | 1-5-К5/7 | ПВ 1×1,0 | |
| 1-3 | ХТ 1/2 | 1-8-SA1/3 | | |
| 1-6 | ХТ 1/3 | 1-8-SA1/4 | | |
| 1-7 | 1-5-К3/6 | 1-4-К7/14 | | |
| 1-8 | ХТ 1/4 | 1-4-К7/15 | | |
| 1-8 | 1-4-К7/15 | 1-18-SF1/2 | | |
| 1-8 | 1-18-SF1/2 | 1-14-К2/4 | ПВ 1×1,5 | |
| 1-9 | 1-18-SF1/1 | 1-5-К1/6 | | |
| 1-10 | ХТ 1/5 | 1-5-К3/5 | | |
| 1-10 | 1-5-К3/5 | 1-5-К1/5 | | |
| 1-10 | 1-5-К1/5 | 1-5-К1/7 | ПВ 1×1,0 | |
| 1-10 | 1-5-К1/7 | 1-14-К2/3 | | |
| 1-11 | ХТ 1/6 | 1-5-К1/8 | | |
| 1-11 | 1-5-К1/8 | 1-14-К2/14 | | |
| 1-12 | 1-5-К1/1 | 1-14-К2/1 | | |
| 1-12 | 1-14-К2/1 | 1-14-К2/9 | ПВ 1×1,5 | |
| 1-12 | 1-14-К2/9 | 1-5-К2/15 | | |
| 1-13 | ХТ 1/7 | 1-5-К1/12 | | |
| 1-14 | ХТ 1/9 | 1-5-К3/1 | | |
| 1-15 | ХТ 1/10 | 1-5-К4/1 | | |
| 1-15 | 1-5-К4/1 | 1-5-К3/12 | | |

Т.п. 214-1-260.83

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Р АВ-002 Лист 6

19201-03 Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | 1-3836-82

Продолжение таблицы №2

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| 1-16 | ХТ 2/5 | 1-5-К6/3 | ПВ 1×1,5 | |
| 1-16 | 1-5-К6/3 | 1-5-К3/8 | | |
| 1-17 | 1-5-К5/1 | 1-5-К6/4 | | |
| 1-18 | ХТ 2/6 | 1-5-К5/8 | | |
| 1-19 | 1-5-К3/4 | 1-5-К5/3 | | |
| 1-20 | 1-5-К6/1 | 1-5-К5/4 | | |
| 1-21 | ХТ 2/7 | 1-5-К6/8 | | |
| 1-22 | ХТ 2/8 | 1-5-К6/6 | | |
| 1-22 | 1-5-К6/6 | 1-5-К5/6 | | |
| 1-23 | ХТ 2/9 | 1-5-К6/11 | | |
| 1-23 | 1-5-К6/11 | 1-5-К5/8 | | |
| 1-24 | ХТ 2/10 | 1-5-К6/8 | | |
| 1-24 | 1-5-К6/8 | 1-5-К5/11 | | |
| 1-35 | ХТ3/1 | 1-5-К4/3 | | |
| 1-35 | 1-5-К4/3 | 1-5-К4/5 | ПВ1×1,0 | |
| 1-35 | 1-5-К4/5 | 1-5-К4/7 | ПВ1×1,5 | |
| 1-35 | 1-5-К4/7 | 1-5-К4/11 | | |
| 1-35 | 1-5-К4/11 | 1-5-К1/3 | | |
| 1-35 | 1-5-К1/3 | 1-5-К1/15 | | |
| 1-36 | ХТ 3/2 | 1-5-К4/6 | | |
| 1-37 | ХТ 3/3 | 1-6-СИП/2 | | |
| 1-37 | 1-6-СИП/2 | 1-6-СИП/3 | ПВ1×1,0 | |
| 1-37 | 1-6-СИП/3 | 1-1-1Р/1 | ПВ1×1,5 | |
| | | | | |



214-1-26083 Альбом III
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
4-3035-83

Продолжение таблицы №2

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| 1-39 | ХТ 3/4 | 1-5-К7/5 | ПВ 1×1,5 | |
| 1-39 | 1-5-К7/5 | 1-14-1Р/5 | | |
| 1-40 | ХТ 3/6 | 1-5-К7/3 | | |
| 1-40 | 1-4-К7/3 | 1-5-1Р/11 | | |
| 1-41 | 1-1-1Р/4 | 1-6-СИП/4 | | |
| 1-42 | 1-5-К4/4 | 1-4-К7/2 | | |
| 1-42 | 1-4-К7/2 | 1-4-К7/4 | ПВ 1×1,0 | |
| 1-43 | ХТ 3/7 | 1-5-К4/8 | ПВ 1×1,5 | |
| 1-43 | 1-5-К4/8 | 1-5-К1/4 | | |
| 1-44 | ХТ 3/8 | 1-4-К7/1 | | |
| 1-45 | ХТ 3/10 | 1-5-К4/12 | | |
| 1-46 | 1-5-К1/16 | 1-5-К4/13 | | |
| 1-47 | 1-5-К4/14 | 1-4-К7/16 | | |
| 1-48 | ХТ 4/1 | 1-4-К8/1 | | |
| 1-48 | 1-4-К8/1 | 1-4-К8/5 | ПВ 1×1,0 | |
| 1-48 | 1-4-К8/5 | 1-4-К7/17 | | |
| 1-49 | ХТ 4/2 | 1-4-К8/4 | | |
| N | ХТ 2/1 | 1-4-К8/18 | | |
| N | 1-4-К8/18 | 1-4-К7/18 | | |
| N | 1-4-К7/18 | 1-5-К4/18 | | |
| N | 1-5-К4/18 | 1-5-К3/18 | | |
| N | ХТ 2/2 | 1-14-К2/2 | | |
| N | 1-14-К2/2 | 1-14-К2/10 | | |
| N | 1-14-К2/10 | 1-6-СИП/3 | | |

Продолжение таблицы №2

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| N | 1-6/СИП/3 | 1-1/Р1/2 | ПВ1×15 | |
| Л1 | ХТ 2/4 | 1-10/SF 2/1 | | |
| 1-50 | ХТ 4/3 | 1-1/Р1/6 | МРГПЭ 1×0,75 | Измерительные цепи |
| 1-51 | ХТ 4/4 | 1-1/Р1/7 | | |
| d | ХТ 4/5 | 1-1/Р1/11 | | |
| Земля | Рейка / ⏚ | 1-1/Р1 / ⏚ | ПВ 1×1,5 | |
| | | | | |
| Земля | Рейка для установки | | | |
| | Аппаратов ⏚ | Стойка ⏚ | ПВ 1×1,5 | |
| | Перемычки | | | |
| 1-8 | 1-4/К7/15 | 1-5/К2/4 | ПВ 2×1,5 | |
| 1-11 | 1-5/К1/8 | 1-5/К2/4 | | |
| 1-12 | 1-5/К1/1 | 1-14/К2/1 | | |
| 1-39 | 1-4/К7/5 | 1-1/Р1/5 | | |
| 1-40 | 1-4/К7/3 | 1-1/Р1/11 | | |
| 1-13 | ХТ1/7 | ХТ-1/8 | Перемычки блока | |
| N | ХТ 2/1 | ХТ 2/2 | | |
| N | ХТ 2/2 | ХТ 2/3 | | |
| 1-39 | ХТ3/4 | ХТ 3/5 | | |
| 1-44 | ХТ3/8 | ХТ3/9 | | |



Продолжение таблицы №2

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| | Дверь | | | |
| 1-1 | ХТ 1/1 | 1-8/SA1/0 | ПВ 2×1,5 | |
| 1-3 | ХТ 1/2 | 1-8/SA1/3 | | |
| 1-6 | ХТ 1/3 | 1-8/SA1/0 | | |
| 1-8 | ХТ 1/4 | 1-8/SA1/4 | | |
| 1-10 | ХТ 1/5 | 1-11/SB2/2 | | |
| 1-10 | 1-11/SB2/2 | 1-11/SB2/3 | ПВ 1×1,5 | |
| 1-11 | ХТ 1/6 | 1-11/SB2/4 | ПВ 2×1,5 | |
| 1-13 | ХТ 1/7 | 1-15/1-HL1/1 | | |
| 1-15 | ХТ 1/10 | 1-7/SA2/3 | | |
| 1-36 | ХТ3/2 | 1-7/SA2/0 | | |
| 1-37 | ХТ3/3 | 1-7/SA2/2 | | |
| 1-38 | 1-7/SA2/1 | 1-9/SA3/0 | ПВ 1×1,5 | |
| 1-39 | ХТ 3/4 | 1-9/SA3/1 | ПВ 2×1,5 | |
| 1-40 | ХТ3/6 | 1-9/SA3/2 | | |
| 1-48 | ХТ 4/1 | 1-16/HL2/1 | | |
| 1-49 | ХТ 4/2 | 1-11/SB2/2 | | |
| 1-39 | ХТ3/1 | 1-11/SB2/1 | | |
| | | | | |
| | | | | |



214-1-260.83 Альбом III
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
4-2036-84

# Таблица №3
## Подключения проводок

Продолжение таблицы №3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| Левая боковая стенка | | | | |
| 1-К1 | | | | |
| 1-12 | 1 | к | 18 | 11* |
| 1-10* | 5 | з | 6 | 1-9 |
| 1-10 | п7 | з | 8 | 1-11 |
| 1-35* | 3 | р | 4 | 1-43 |
| 1-35 | п15 | р | 16 | 1-46 |
| 1-28 | 11 | з | 12 | 1-13 |
| 1-К3 | | | | |
| 1-14 | 1 | к | 18 | N* |
| 1-10 | 5 | з | 6 | 1-7 |
| 1-28 | 11 | з | 12 | 1-15 |
| 1-26* | 3 | р | 4 | 1-19 |
| 1-26 | п7 | з | 8 | 1-16 |
| 1-К4 | | | | |
| 1-15 | 1 | к | 18 | N* |
| 1-35* | п3 | р | 4 | 1-42 |
| 1-35* | п7 | з | 8 | 1-43 |
| 1-35* | п11 | з | 2 | 1-45 |
| 1-46 | 13 | з | 14 | 1-47 |
| 1-35* | 5 | з | 6 | 1-36 |
| 1-К5 | | | | |
| 1-17 | 1 | к | 18 | N* |
| 1-19 | 3 | р | 4 | 1-20 |

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| 1-1* | 5 | з | 6 | 1-22 |
| 1-1 | п7 | з | 8 | 1-23 |
| 1-24 | 11 | з | п12 | N* |
| 1-К6 | | | | |
| 1-20 | 1 | к | 18 | 1-21 |
| 1-16 | 3 | р | 4 | 1-17 |
| 1-1* | 5 | з | 6 | 1-22 |
| 1-1 | п7 | з | 8 | 1-24 |
| 1-23 | 11 | з | 12 | N* |
| 1-К7 | | | | |
| 1-44 | 1 | к | 18 | N* |
| 1-7 | 14 | з | 15 | 1-8 |
| 1-47 | 16 | р | 17 | 1-48 |
| 1-42* | 2 | р | 3 | 1-40 |
| 1-42 | п4 | з | 5 | 1-39 |
| 1-К8 | | | | |
| 1-48 | 1 | к | 18 | N |
| 1-49 | 4 | з | 5 | 1-48 |
| 1-SF1 | | | | |
| 1-9 | 1 | з | 2 | 1-8 |





| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| Передняя стенка | | | | |
| 1-SF2 | | | | |
| А1 | 1 | з | 2 | 1-35 |
| 1-Р1 | | | | |
| 1-37 | 1 | к | 2 | N |
| 1-39 | 5 | з | 4 | 1-41 |
| 1-40 | 11 | з | 4 | 1-41 |
| 1-50 | 6 | | | |
| 1-51 | 7 | | | |
| d | 11 | | | |
| 1-К2 | | | | |
| 1-12 | 1 | к | 2 | N* |
| 1-12 | п9 | к | 10 | N* |
| 1-10 | 3 | з | 4 | 1-8 |
| 1-11 | 14 | р | п15 | 1-12 |
| 1-СИП | | | | |
| 1-37 | 1 | к | 2 | N |
| 1-37 | п3 | д | 4 | 1-41 |
| XT1 | | | | |
| 1-1 | 1 | | | |
| 1-3 | 2 | | | |
| 1-6 | 3 | | | |
| 1-8 | 4 | | | |



| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 5 | | | |
| 1-11 | 6 | | | |
| 1-13 | 7 | | | |
| 1-13 | 8 | | | |
| 1-14 | 9 | | | |
| 1-15 | 10 | | | |
| XT2 | | | | |
| N | 1 | | | |
| N | 2 | | | |
| N | 3 | | | |
| А1 | 4 | | | |
| 1-16 | 5 | | | |
| 1-18 | 6 | | | |
| 1-21 | 7 | | | |
| 1-22 | 8 | | | |
| 1-23 | 9 | | | |
| 1-24 | 10 | | | |
| XT3 | | | | |
| 1-35 | 1 | | | |
| 1-36 | 2 | | | |
| 1-37 | 3 | | | |
| 1-39 | 4 | | | |
| 1-40 | 6 | | | |
| 1-43 | 7 | | | |
| 1-44 | 8 | | | |
| 1-45 | 10 | | | |



214-1-260.83 Альбом III
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
4-3036-85
19201-03 Формат А

214-1-260.83
Альбом III

Продолжение таблицы №3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| ХТЧ | | | | |
| 1-48 | 1 | | | |
| 1-49 | 2 | | | |
| 1-50 | 3 | | | |
| 1-51 | 4 | | | |
| d | 5 | | | |
| 1-27 | 6 | | | |
| 1-19 | 7 | | | |

Продолжение таблицы №3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

4-5036.85

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|

Р

т.п. 214-1-260.83

АВ-002

Лист 13

Продолжение таблицы №3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| Дверь | | | | |
| 1-НЬ1 | | | | |
| 1-13 | 1 | | | |
| N | 2 | | | |
| 1-НЬ2 | | | | |
| 1-48 | 1 | | | |
| N | 2 | | | |
| 1-SA1 | | | | |
| 1-3 | 3 | | | |
| 1-6 | 0 | | | |
| 1-8 | 4 | | | |
| 1-26 | 8 | | | |
| 1-27 | 7 | | | |
| 1-28 | 10 | | | |
| 1-1 | 0 | | | |
| 1-SA2 | | | | |
| 1-36 | 0 | | | |
| 1-37 | 2 | | | |
| 1-38 | 1 | | | |
| 1-SA3 | | | | |
| 1-38 | 0 | | | |
| 1-39 | 1 | | | |
| 1-40 | 2 | | | |

Продолжение таблицы №3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| 1-SB1 | | | | |
| 1-28 | 1 | | | |
| 1-10 | 2 | | | |
| 1-10 | 3 | | | |
| 1-11 | 4 | | | |
| 1-SB2 | | | | |
| 1-35 | 1 | | | |
| 1-49 | 2 | | | |

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

Р

т.п. 214-1-260.83

АВ-002

Лист 14

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Ясли-сад на 4 группы (95мест)
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта Автоматика приточных систем
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Коды

Утверждаю
Начальник
"___" _____ 19__ г

# Заказная спецификация №01 от " " 198 г.

На Щиты и электроаппаратуру, поставляемую комплектно со щитами
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 3
Лист №1

| №№ п.п. | №позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования, каталог, №чертежа, №опросного листа, материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на начало года: в т.ч. на складе | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | **Щиты** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-1000×600-11УЧ 1Р30 ОСТ 36.13-76 | чертеж АВ-002 | Главмонтаж-автоматика | комп | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | **Аппараты и приборы поставляемые комплектно со щитами** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **а) приборы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Ступенчатый импульсный прерыватель | СИП-01УМ | г. Винница з-д "Прибор" | шт. | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | **Электроаппаратура.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Реле промежуточное 220в с 2з и 2р контактами | ПЭ-21 | Завод "Реле и автоматики" г. Киев | шт. | | | 2 | | | | | | | | | | |



214-1-260.83 Альбом III
Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№
4-3636-87

Заказная спецификация № С1 Всего листов 3 Лист № 2

Предприятие

Объект (производственная мощность) Ясли-сад на 4 группы (95 мест)

| № п.п. | № позиции по технологической схеме. Место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материалы оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г. Всего | Принятая потребность на 19 г. В том числе по кварталам I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | | То же, с 4з и 2п контактами | ПЗ-21 | З-д „Реле и автоматики" г. Киев | шт. | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 5 | | Универсальный переключатель для установки на панели | УП-5311 с 225 | З-д „Низковольтной аппаратуры" г. Уфа | » | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 6 | | То же, рукоятка револьверной формы | УП-5311 А 225 | » | » | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 7 | | То же, рукоятка овальной формы | УП-5313 С 314 | » | » | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | Автоматический выключатель $I_н = 1.6А$ $I_{рге} = 1,3 I_н$ | А-63м | Электроаппаратный з-д г. Курск | » | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 9 | | Пост управления одноштифтовый | ПКЕ-112-1У3 | З-д „Реостат" г. Великие Луки | » | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 10 | | То же, двухштифтовый | ПКЕ-112-2У3 | » | » | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 11 | | Реле времени программное с выдержкой времени 180 сек, с 3П контактами | ВС-10-33 | З-д „Реле и автоматики" г. Киев | » | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | Арматура сигнальная с колпачком зеленого цвета | АС-220 | З-д „Электропульт" г. Ленинград | » | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 13 | | То же, красного цвета | АС-220 | » | » | | | 1 | | | | | | | | | | |

214-1-260.83 Альбом III

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

4-3036-88

214-1-260.83
Альбом III

Заказная спецификация № С1
Всего листов 3
Лист №3

Предприятие
Объект (производственная мощность) Ясли-сад на 4 группы (95 мест)

| №№ п.п. | № позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материалы оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе | Ожидаемое наличие на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г. | В том числе по кварталам | | | | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Всего | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 14 | | Лампа сигнальная 220в, 10вт | РНЦ-220-10 | " | шт. | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Пакетный выключатель | ПВМ1-10 | "Электротехнический" з-д г. Ташкент | шт. | | | 1 | | | | | | | | | | | |

Главный инженер проекта — Заказчик
Нач. отдела — Северинов — Руководитель комплектующей организации
Составила — Бакшевская

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
4-3036-89

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чобышева,4
Заказ № 686 Инв.№ 19201-03 тираж 700
Сдано в печать 8.01 1988г цена 0-57

gost.e-ecolog.ru