Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

ВПО "Союзфанспичпром"

КОД ОКП 554470

УДК 674.06
Группа К 23

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления
"Вологдатара"
_____ В.Н.Паутов
"14" января 1986 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Череповецкого
фанерно-мебельного
комбината
_____ Н.А.Маракасов
"9" января 1986 г.

ДЕТАЛИ ПОЛОВ И СТЕН ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

Технические условия
ТУ 13-600-2-10-86

Срок действия с 01.02.86г. до 01.02.91г.

РАЗРАБОТАНО
Главный инженер
Череповецкого ФМК
_____ Е.Н.Коротков
"10" января 1986 г.

Инженер по стандартизации
_____ В.И.Макарова
"9" января 1986 г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

gost.e-ecolog.ru

Настоящие технические условия распространяются на детали полов и стен дачных домиков.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Детали полов и стен дачных домиков должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.

I.2. Основные размеры и допускаемые отклонения деталей полов и стен дачных домиков должны соответствовать указанным в таб.I

таблица I

мм

наименование	: размеры	:допускаем.отклон.
длина	I560; I5I0; I460	±4
ширина	6I0; 560; 5I0	±3
толщина	2I	±0,6

Примечание: I. По согласованию с потребителем допускается изготовление деталей полов и стен дачных домиков других размеров.

2. Допускается любое соотношение размеров ширины и длины деталей полов и стен дачных домиков

I.3. Характеристики.

I.3.I. Для изготовления деталей полов и стан дачных домиков должны применяться:

отходы от обрезки фанеры по ГОСТ 3916-69.

отходы от прирезки гнутоклееных заготовок по ГОСТ 2II78-75

смолы синтетические мочевино-формальдегидные по ГОСТ I423I-78,

аммоний хлористый технический по ГОСТ 2210-73

шпон лущеный по ГОСТ 99-75

I.3.2. Детали полов и стен дачных домиков состоят из основания, полученного путем прессования осмоленных стружек из отходов фанеры и гнутоклееных заготовок, на которое

Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | подп. и дата | Инв. № подл

изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
разраб.		Макарова		
провер.		Локшин		
н. контр.		Макарова		
утверд.		Коротков		

ТУ I3-00-2-I0-86

Детали полов и стен дачных домиков

Технические условия

лит	лист	листов
	2	II

Череповецкий фМК

наклеивается с лицевой и оборотной стороны березовый лущеный шпон.

На кромках деталей полов дачных домиков должны быть пазы для соединения деталей между собой при помощи шпонок. Размеры и допускаемые отклонения пазов должны соответствовать черт.I

I.3.3. Шпон на лицевой и оборотной сторонах деталей полов и стен дачных домиков должен быть по ГОСТ 99-75 толщиной не менее I,5 мм и иметь одинаковое направление волокон.

I.3.4. Подбор шпона по сортам при изготовлении деталей полов и стен дачных домиков должен производиться в соответствии с таб.2

таблица 2

Наименование сторон	сорта шпона по ГОСТ 99-75 для поверхностей предназначенных		
	под прозрачную отделку	под непрозрачную отделку	невидимой при эксплуатации
Лицевая	АВ;В	ВВ	
Оборотная			2,3

I.3.5. На лицевой поверхности деталей полов и стен дачных домиков допускаются отщепы, сколы, вырвины и выщербины глубиной не более I,0 мм.

I.3.6. Физико-механические свойства деталей полов и стен дачных домиков должны соответствовать нормам, указанным в табл.3

таблица 3

наименование показателей	Норма для деталей полов и стен дачных домиков
Плотность, кг/м3	600-650
Предел прочности при статическом изгибе, МПА не менее	9,8
Влажность,	8±2
Параметр шероховатости лицевой поверхности по ГОСТ 7016-82 МКМ, не более	200
Покоробленность, мм не более	2

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Примечание: плотность плит одной партии считают среднюю плотность отобранных для испытания плит.

I.3.7. Лицевая сторона деталей полов и стен дачных домиков должна быть шлифованной.

I.3.8. Детали полов и стен дачных домиков должны быть обрезаны с 4-х сторон под прямым углом.

Разность длины диагоналей по пласти не должна превышать 4 мм.

I.3.9. Кромки детали полов дачных домиков должны быть покрыты синтетическим клеем на основе карбамидоформальдегидных смол (ГОСТ I4231-78)

I.3.I0. Учет деталей полов и стен дачных домиков производится в квадратных метрах.

I.4. Комплектность.

I.4.I. Детали полов дачных домиков должны поставляться в комплекье со шпонками: 2 штуки по длине и 2 штуки по ширине. Разность размеров шпонок по длине составляет I00 мм от номинального размера детали,

I.4.2. Шпонки предназначены для соединения деталей и должны быть изготовлены из березовой фанеры марки ФК по ГОСТ 3916-69.

I.4.3. Основные размеры шпонок должны соответствовать указанным в таб.4

таблица 4

мм

наименование	: размеры	: допускаем.отклонен.
длина	I460; I4I0; I360; 5I0; 460; 4I0	±4
ширина	25	±2
толщина	4	±0,3

Примечание: шпонки длиной: I460, I4I0, I360 (мм) могут поставляться составными.

I.5. Упаковка.

I.5.I. Детали полов и стен дачных домиков должны быть уложены в пачки лицевой стороной друг к другу. Масса пачки не должна превышать 900 кг.

I.5.2. Пачки должны быть обвязаны тремя поясами металлической ленты по ГОСТ 3560-73 (двумя поперечными и одним продольным). Продольные, поперечные кромки пачки должны быть покрыты обложками.

I.5.3. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки обеспечивающие сохранность продукции, а также транспортирование деталей полов и стен дачных домиков без упаковки.

I.6. Маркировка.

I.6.I. На каждой пачке должна быть нанесена маркировка. в виде штампа или наклеена этикетка, в которой должно быть указано:

наименование предприятия-изготовителя,
наименование продукции
размеры
количество в м2/штук
обозначение стандарта
цена
дата изготовления
штамп ОТК.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.I. Детали полов и стен дачных домиков должны быть приняты техническим контролером предприятия-изготовителя.

2.2. Детали полов и стен дачных домиков предъявляют к приемке партиями. Партией считают количество деталей, оформленное одним документом о качестве.

2.3. Для контрольного осмотра и обмера отбирают 10 % деталей полов и стен дачных домиков от предъявленной партии, но не менее 20 штук.

2.4. Если число деталей и стен дачных домиков, не соответствующих настоящим техническим условиям, окажется более 5 %, производят повторную проверку удвоенного количества деталей полов и стен дачных домиков, взятых от той же партии. Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

2.5. Для физико-механических испытаний отбирают I % деталей полов и стен дачных домиков, но не менее 3 штук.

2.6. Отбор деталей полов и стен дачных домиков для испытаний производят не ранее, чем через 24 часа после изготовления.

2.7. Каждый испытанный образец должен соответствовать требованиям табл.3

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.

3.1. Внешний вид деталей полов и стен дачных домиков контролируют визуально.

3.2. Длину и ширину деталей полов и стен дачных домиков, шпонок измеряют с точностью до 1 мм металлической рулеткой по ГОСТ 7502-80 или другими средствами измерений, обеспечивающими необходимую точность.

3.3. Толщину деталей полов и стен дачных домиков, шпонок измеряют посередине каждой стороны детали на расстоянии не менее 20 мм от кромок с точностью до 0,1 мм толщиномером по ГОСТ 11358-74 или штангенциркулем ГОСТ 166-80.

3.4. Плотность деталей полов и стен дачных домиков определяют по ГОСТ 10634-78.

3.5. Влажность деталей полов и стен дачных домиков определяют по ГОСТ 10634-78.

3.6. Предел прочности при статическом изгибе деталей полов и стен дачных домиков определяют по ГОСТ 10635-78.

3.7. Параметр шероховатости поверхности деталей полов и стен дачных домиков определяют по ГОСТ 15612-78 или по эталонам, утвержденным в установленном порядке.

3.8. Покоробленность деталей полов и стен дачных домиков определяют по ГОСТ 24053-80.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

4.1. Каждая партия деталей полов и стен дачных домиков должна сопровождаться документом, который должен содержать:

наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель,
наименование предприятия-изготовителя и адрес,
наименование и размеры,
количество в м2
цену,
дату отправки,
обозначение настоящих технических условий.

4.2. Детали полов и стен дачных домиков должны перевозиться в чистых, сухих, транспортных средствах с обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.

4.3. Детали полов и стен дачных домиков должны храниться в сухих закрытых помещениях в стопах, уложенных горизонтально на равных площадках.

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие деталей полов и стен дачных домиков требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня получения потребителем.

Приложение I

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технической документации, на которую даны ссылки в технических условиях

Обозначение	: наименование
ГОСТ 99-75	Шпон лущеный
ГОСТ 166-80	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Основные параметры и размеры.
ГОСТ 3916-69	Фанера клееная
ГОСТ 7016-82	Древесина. Параметры, шероховатости, поверхности
ГОСТ 7502-80	Рулетки измерительные металлические.
ГОСТ 3560-73	Лента стальная упаковочная. Технические условия.
ГОСТ 11358-74	Толщиномеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования
ГОСТ 15612-78	Изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения параметров шероховатости поверхности
ГОСТ 14231-78	Смолы карбамидоформальдегидные.
ГОСТ 10633-78	Плиты древесностружечные. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний.
ГОСТ 10634-78	Плиты древесностружечные. Методы определения физических свойств
ГОСТ 10635-78	Плиты древесностружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе.
ГОСТ 2117-78	Заготовки гнутоклееные.
ГОСТ 24053	Плиты древесностружечные. Метод определения покоробленности

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ


оборудования измерительного инструмента на которые даны ссылки в тексте технических условий

1. Штангенциркуль ГОСТ 166–80 – для измерения толщины деталей полов и стен дачных домиков.
2. Толщиномеры ГОСТ 11358–74 – для измерения толщины деталей полов и стен дачных домиков.
3. Рулетка ГОСТ 7502–80 – для измерения длины и ширины деталей полов и стен дачных домиков


Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (стран. измененных	Номер листов (стран. замененных	Номер листов (стран. новых	Номер листов (стран. аннулированных	Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения

Rz max 320 (√)

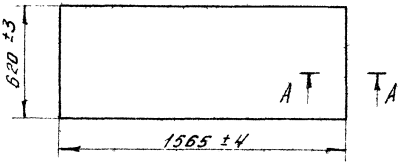

А – А
М 1:1

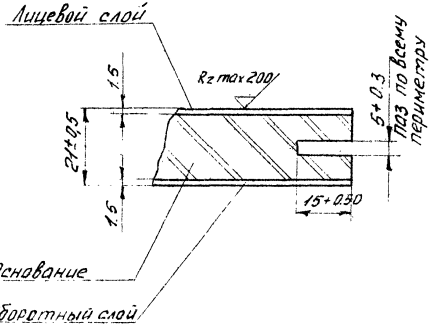

Черт. 1.

gost.e-ecolog.ru