ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ДЕТАЛИ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ ПО УТЕПЛЕННЫМ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ

ТДА 24-2

ДЕТАЛИ ПАРАПЕТОВ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ

ДЛЯ ЗДАНИЙ С ПЕРЕКРЫТИЯМИ ТИПА 2,
ИЗ ПЛИТ, ОПИРАЮЩИХСЯ НА РИГЕЛИ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

8707

МОСКВА 1966

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ДЕТАЛИ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ ПО УТЕПЛЕННЫМ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ

ТДА 24-2

ДЕТАЛИ ПАРАПЕТОВ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ

ДЛЯ ЗДАНИЙ С ПЕРЕКРЫТИЯМИ ТИПА 2, ИЗ ПЛИТ, ОПИРАЮЩИХСЯ НА РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

РАЗРАБОТАНЫ

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений /ЦНИИПРОМЗДАНИЙ/

Утверждены

и введены в действие с 1 января 1967 г. Государственным Комитетом совета министров СССР по делам строительства. Приказ №50 от 7 мая 1966 г.


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА 1966

Гл. инж. проекта Никитин
Рук. мастерской Повалиев


8707 2

Содержание


		Стр.
Деталь 1	Парапет продольной стены	3
Деталь 2	Парапет торцовой стены	4
Деталь 3	Поперечный температурный шов . .	5
Деталь 4	Устройство кровли в местах пропуска труб или шахт	6
Деталь 5	Устройство кровли в местах крепления растяжек	7
Узел А	Установка водосточной воронки Вр9.	8
Узлы Б; В	Устройство поперечного температурного шва Примыкание кровли к стенам . . .	9
Элементы 1, 2, 3	фасонные элементы из оцинкованной кровельной стали	10

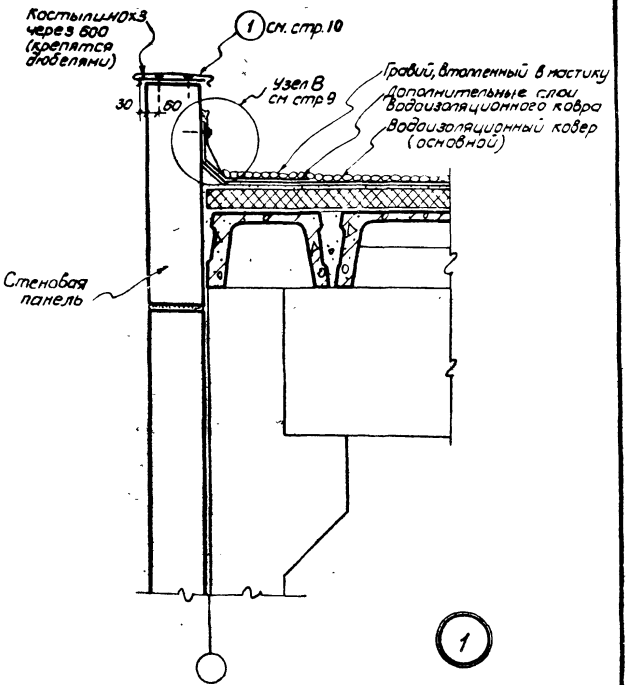

ТДА 1986	Детали парапетов и температурных швов	ТДА 24-2	
	Парапет продольной стены	Деталь	1

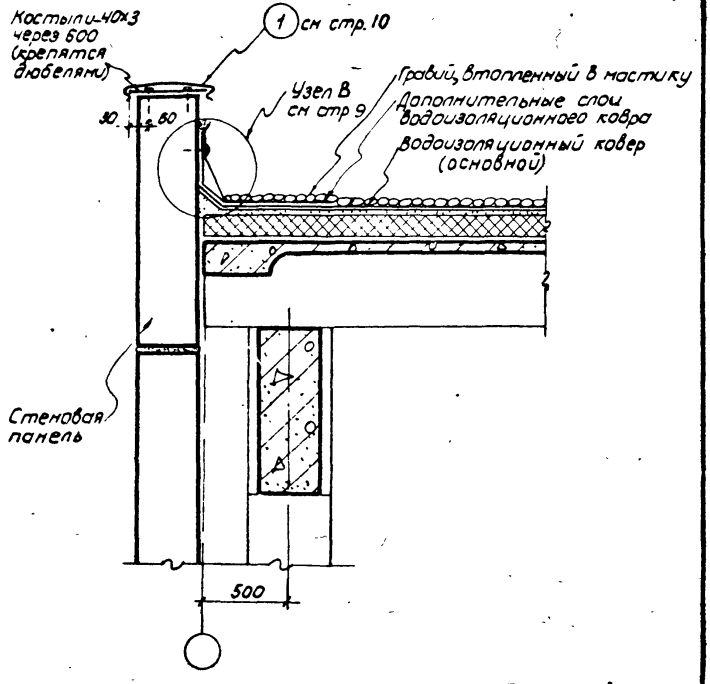


ТДА 1966	Детали парапетов и температурных швов	ТДА	
	Парапет торцовой стены	Дет.	2

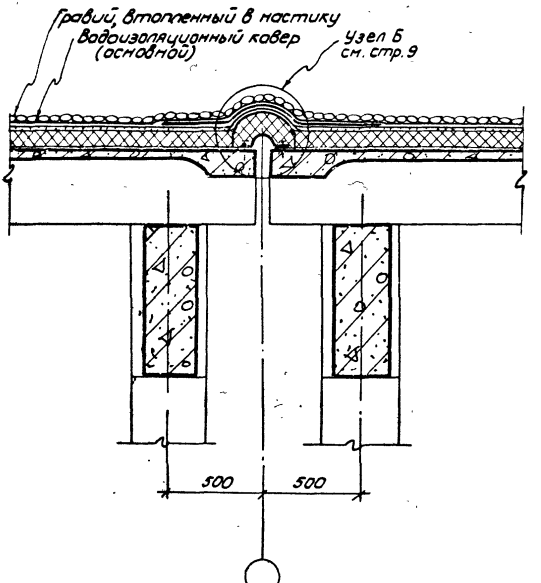

3


ТДА 1966	Детали парапетов и температурных швов	ТДА 24-2	
	Поперечный температурный шов	Деталь	3

8707 6

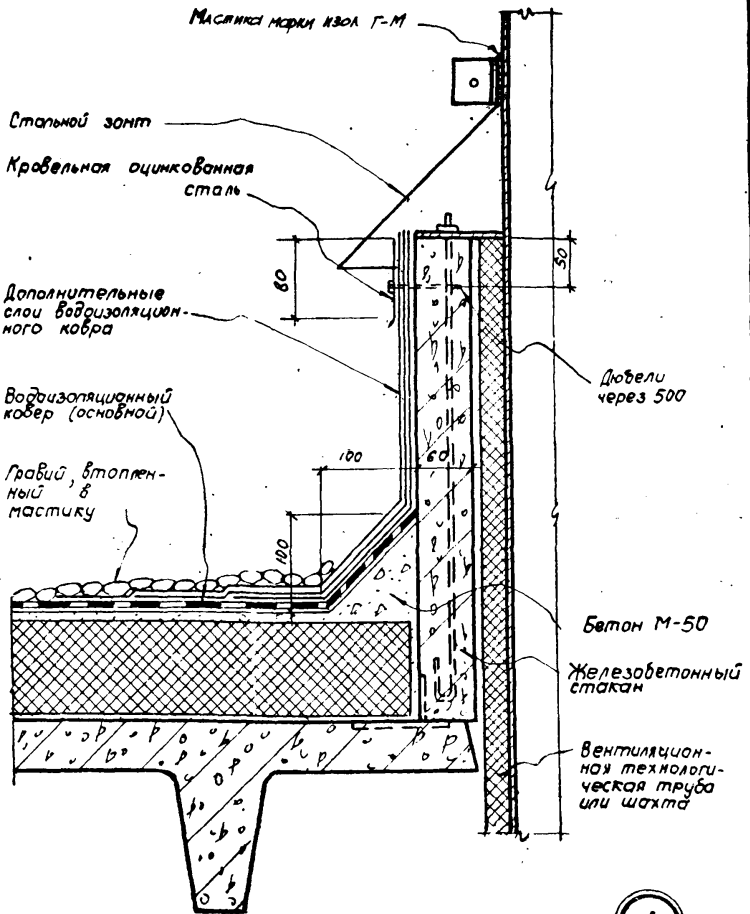

ТДА 1966	Детали парапетов и температурных швов	ТДА 24-2	
	Устройство кровли в местах пропуска труб или шахт	Деталь	4


8ТОР Р

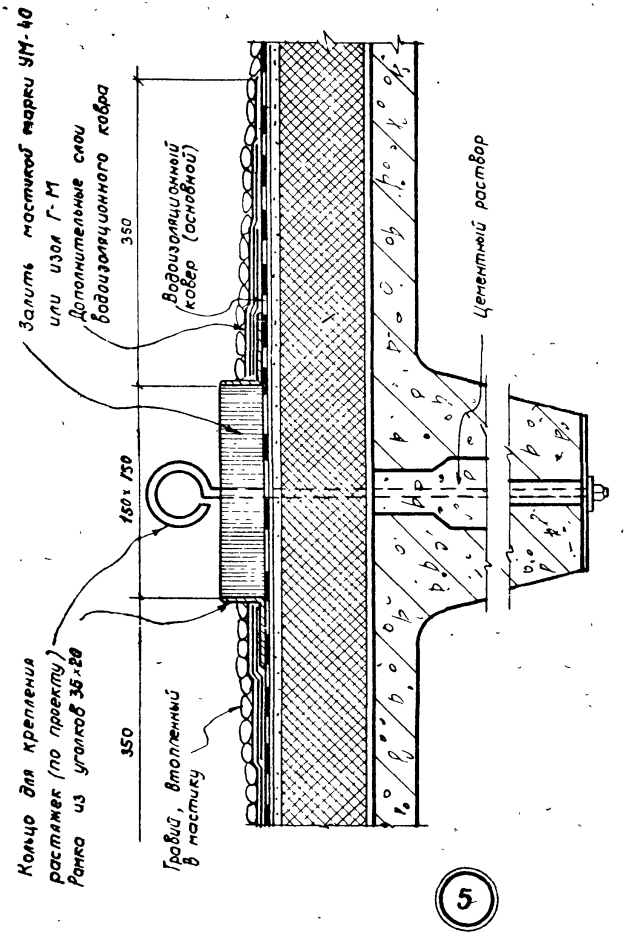

5


ТДА 1965	Детали парапетов и температурных швов	ТДА 24-2
	Устройство кровли в местах крепления растяжек	Деталь 5

8707 8

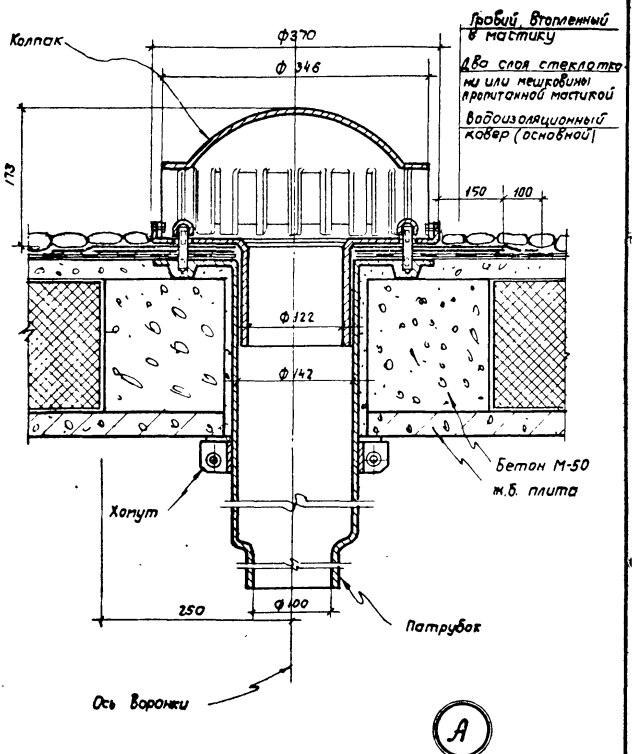


ТДА 1966	Детали парапетов и температурных швов	ТДА 24-2
	Установка водосточной воронки Вр 9	Узел А

ВРОР 9

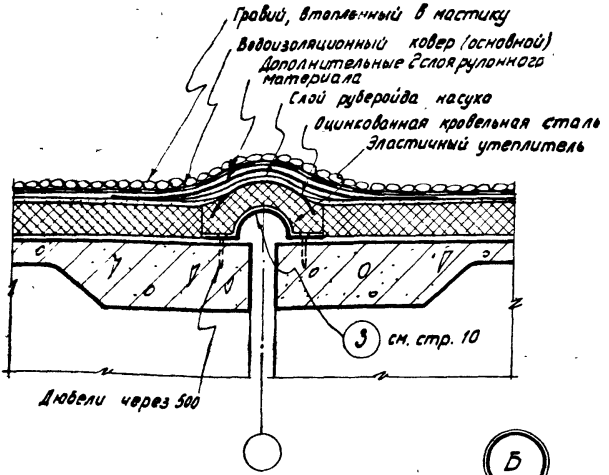


Б

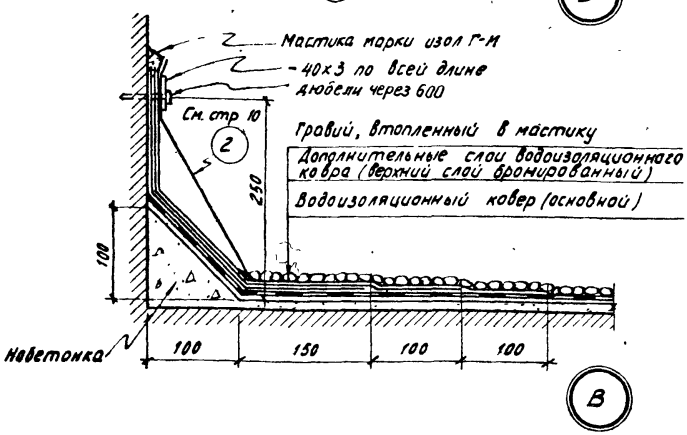



В

Примечание. Количество слоев дополнительного водоизоляционного ковра должно соответствовать числу слоев основного водоизоляционного ковра.

ТДА 1966	Детали парапетов и температурных швов	ТДА 24-2
	Устройство поперечного температурного шва примыкание кровли к стенам.	Узлы Б; В

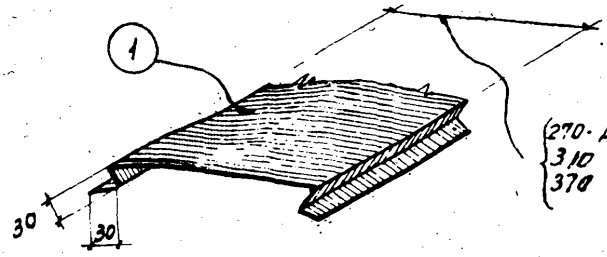

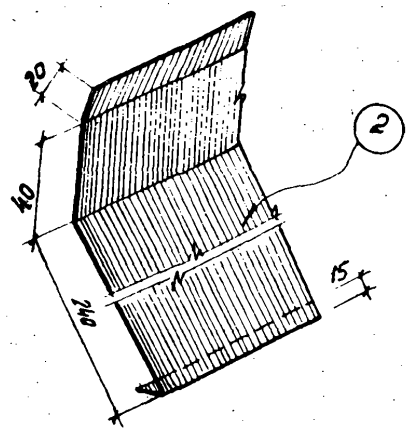

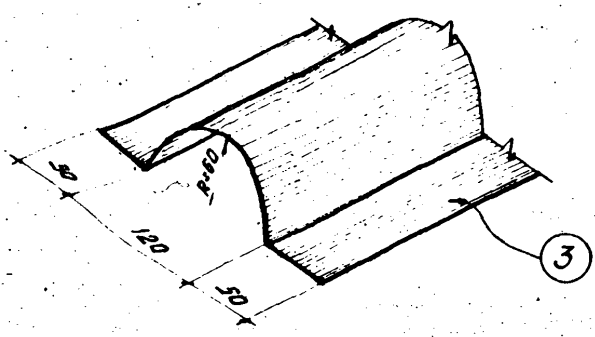

Примечание

Фасонные элементы изготовляются из оцинкованной кровельной стали - (ГОСТ 8075-56) Весом 6,3 кг.

gost.e-ecolog.ru

ГДА 1966	Детали парапетов и температурных швов	ТДА 24-2
	Фасонные элементы из оцинкованной кровельной стали.	Элементы 1.2.3.