ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ДЕТАЛИ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ ПО УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ

ТДА-4-31

Детали парапетов и ендов

РАЗРАБОТАНЫ
Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (Цниипромзданий)
Государственным ордена Трудового Красного Знамени проектным институтом Промстройпроект

УТВЕРЖДЕНЫ
и введены в действие с 1 января 1965г.
Государственным Комитетом по делам строительства СССР
Приказ №194 от 5 ноября 1964г.


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

Москва-1964г


gost.e-ecolog.ru


С О Д Е Р Ж А Н И Е

Деталь		Стр.
I	Парапет продольной стены при привязке "0" и уклоне кровли I:8; I:I2	3
2	Парапет продольной стены при привязке "0" и уклоне кровли I:3	4
3	Парапет продольной стены при привязке "250" и уклоне кровли I:8; I:I2	5
4	Парапет продольной стены при привязке "250" и уклоне кровли I:3	6
5	Парапет торцевой стены	7
6	Средняя ендова при уклоне кровли I:8;I:I2	8
7	Средняя ендова при уклоне кровли I:3	9
Узлы А; Б	Примыкание кровли к стенам Установка чугунной воронки	I0

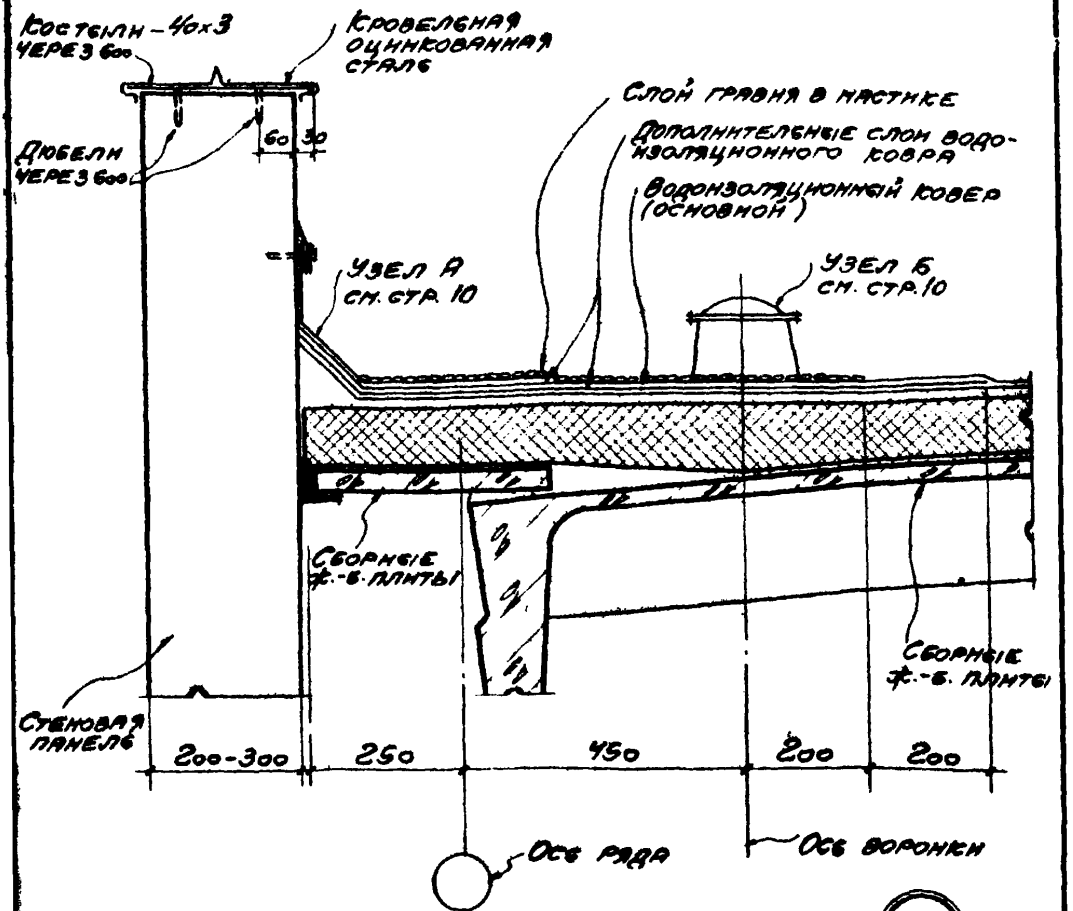


ТДА 1964	Детали скатных кровель по утепленным ж.-б. плитам при шаге ферм 6 и 12 м	ТДА-4-31	
	Парапет продольной стены при привязке 250 и уклонах кровель 1:8; 1:12	Деталь	3

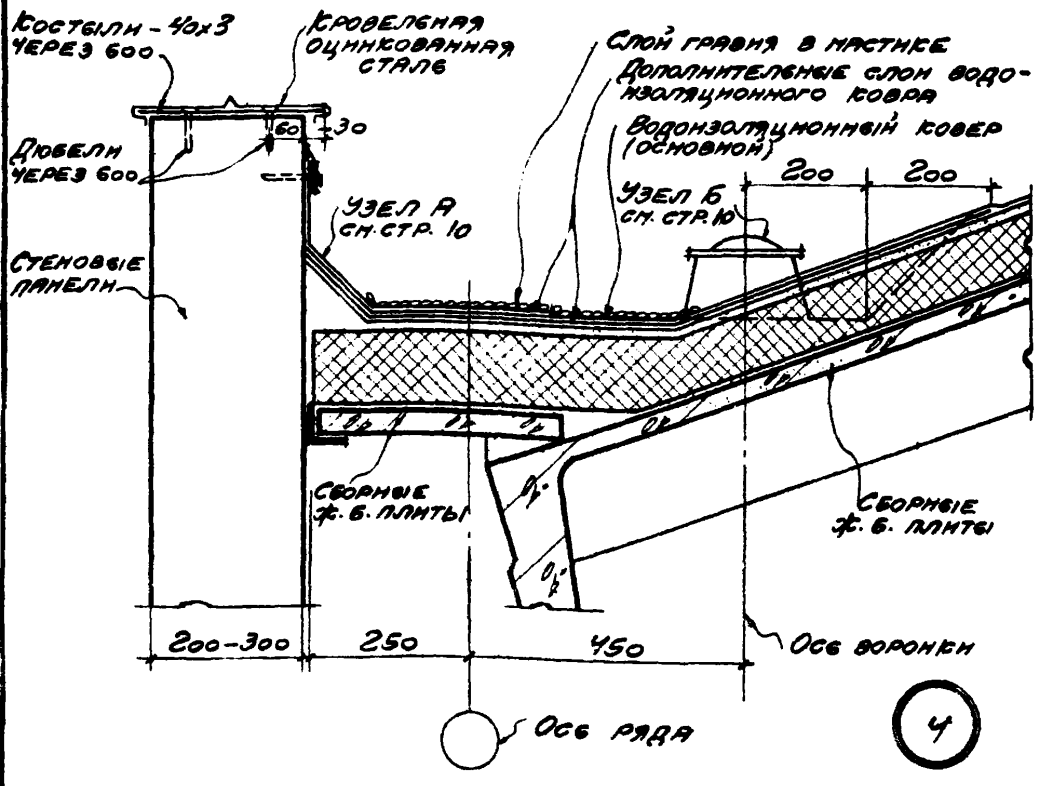

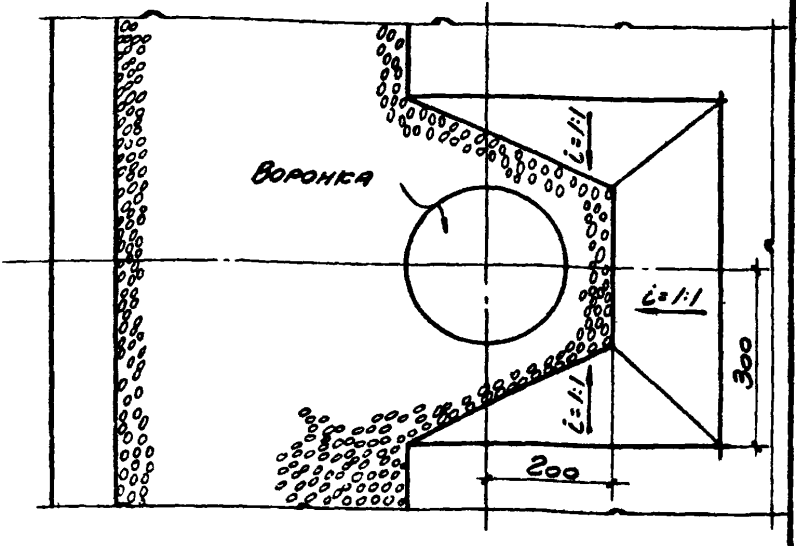


План ендовы

ТДА 1964	Детали скатных кровель по утепленным ж.-б. плитам при шаге ферм 6 и 12 м	ТДА-4-31	
	Парапет продольной стены при привязке „250" и уклоне кровли ≤ 1:3	Деталь	4

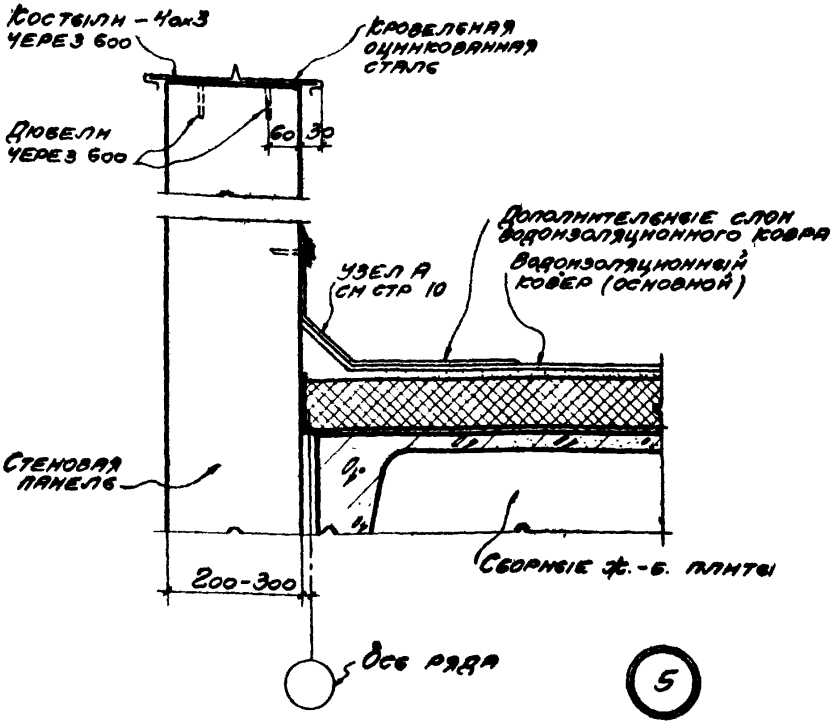


ТДА 1964	Детали скатных кровель по утепленным ж.-б. плитам при шаге ферм 6 и 12 м	ТДА-4-31	
	Парапет торцевой стены	Деталь	5

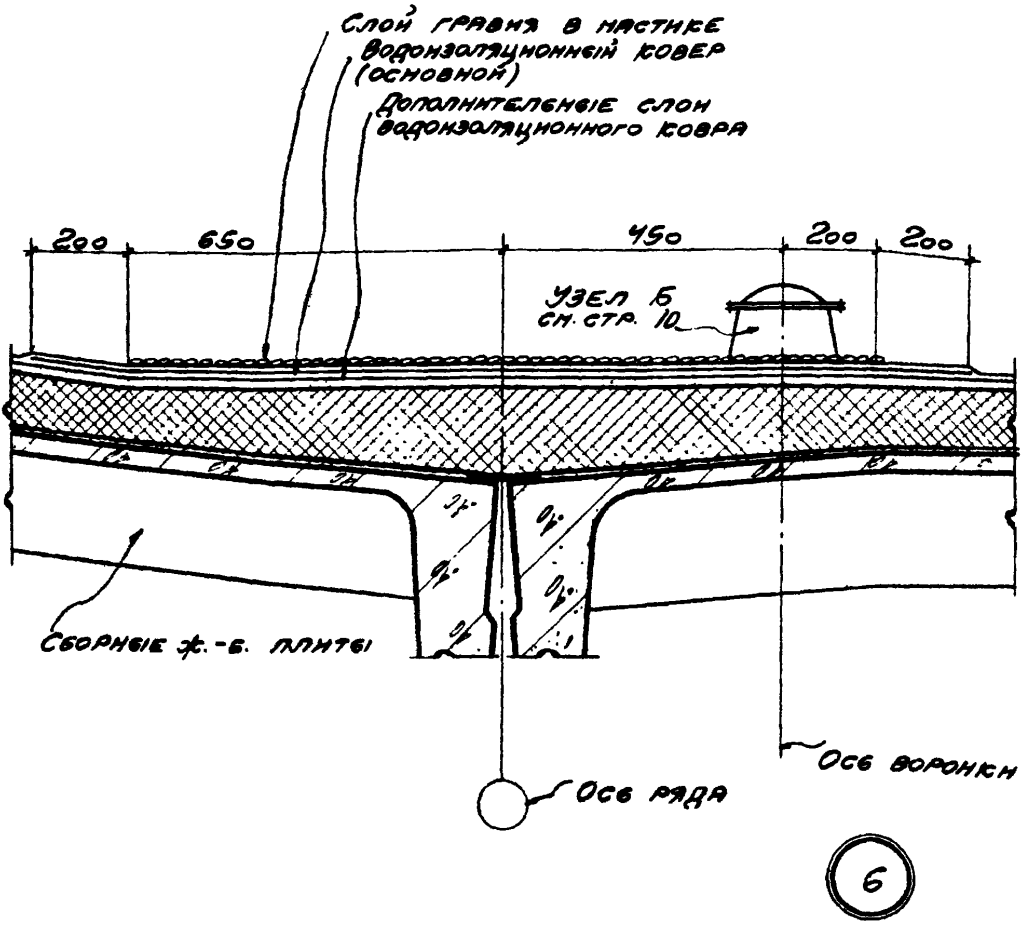


6


ТДА 1964	Детали скатных кровель по утепленным ж.-б. плитам при шаге ферм 6 и 12 м	ТДА-4-31	
	Средняя ендова при уклонах кровель 1:8; 1:12	Деталь	6

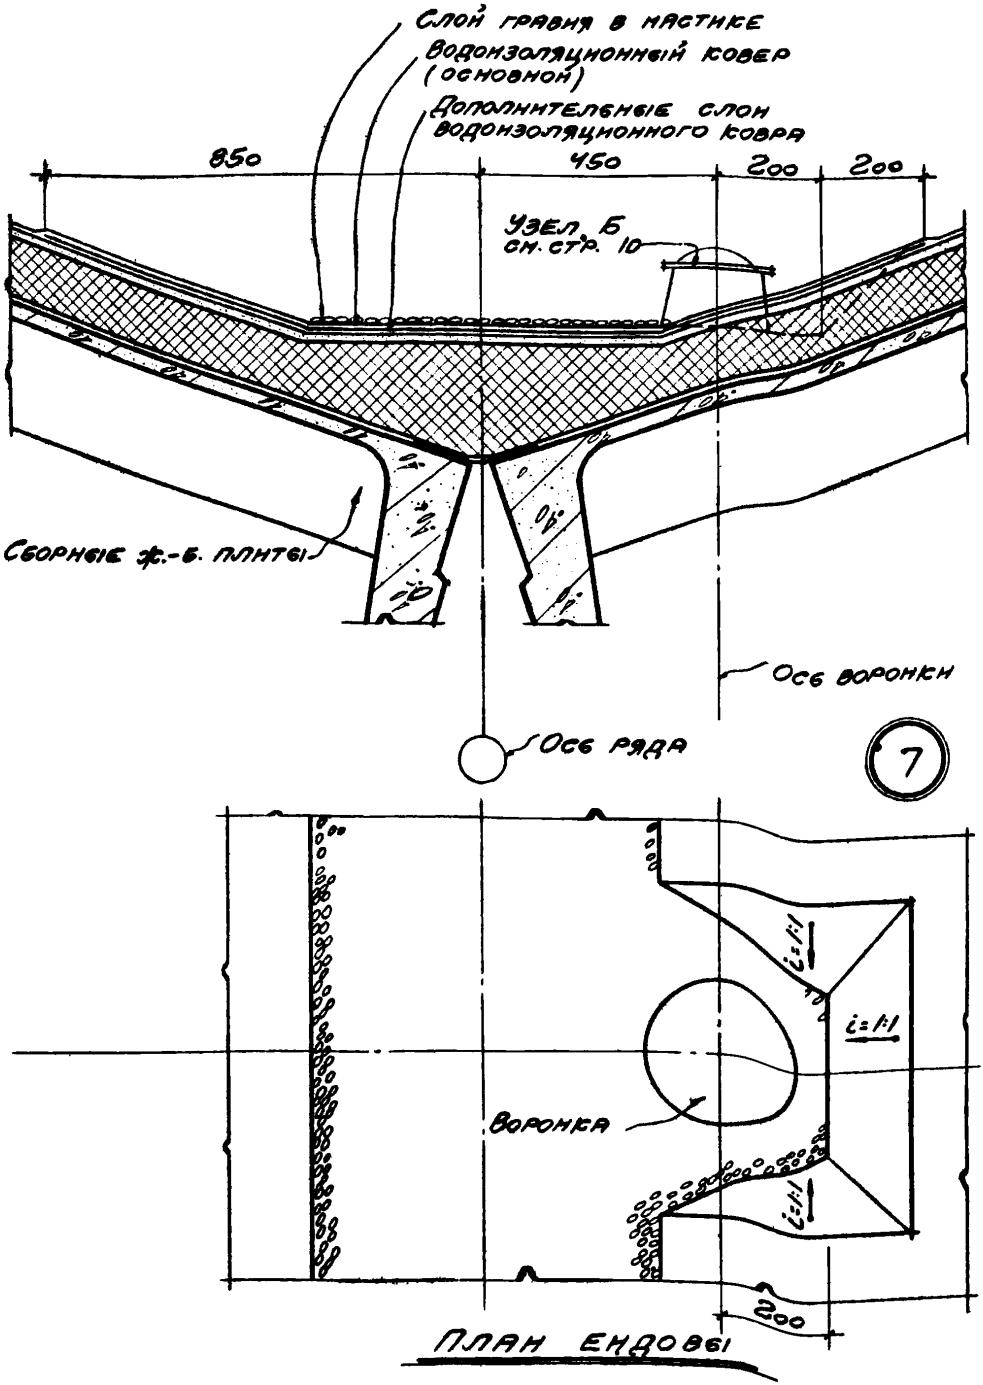

ТДА 1964	Детали скатных кровель по утепленным ж.б. плитам при шаге ферм 6 и 12 м	ТДА-4-31
	Средняя ендова при уклоне кровли ≤ 1:3	Деталь 7

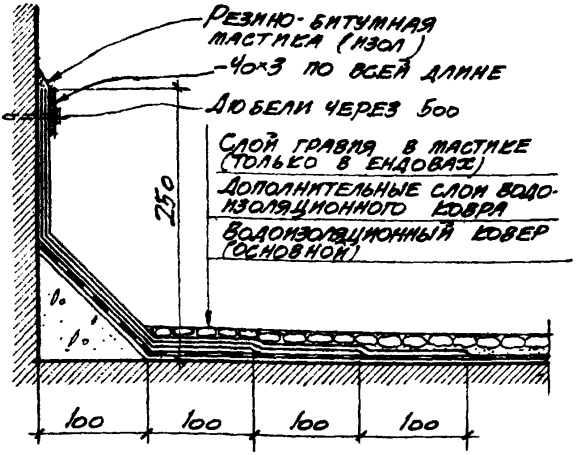

Узел А

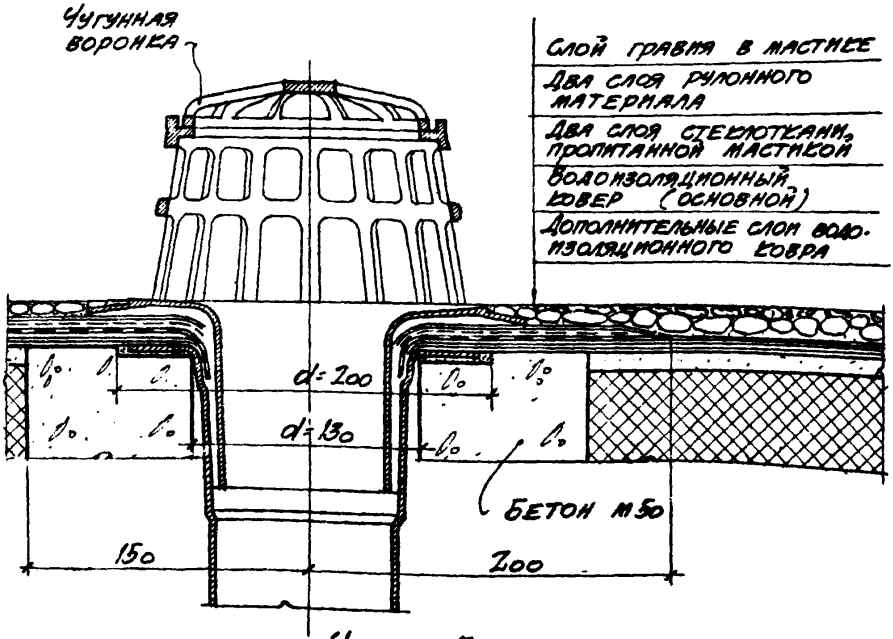

Узел Б

gost.e-ecolog.ru

ТДА 1964	Железобетонная скатная кровля по утепленным ж.б. плитам при шаге ферм 6 и 12 м.	ТДА-4-31
	Примыкание кровли к стенам. Установка чугунной воронки	Узлы А; Б