ГОСКОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ЦНИИЭП ЖИЛИЩА

АС 1-4

СЕРИЯ 121·КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА И БЛОК-СЕКЦИИ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 121-043/1.2

9-ЭТАЖНАЯ 36-КВАРТИРНАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ

1Б·2Б·3Б·3Б

ШИРОТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

ЧАСТЬ 1 · АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ВЫШЕ ОТМ. ±0.00

РАЗДЕЛ 1-4 · С ТЕПЛЫМ ЧЕРДАКОМ

17289-11

ТАБЛИЦА

ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ПОЛОЖЕНИЯ БЛОК-СЕКЦИИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

121-043/1.2		Типы планировочных решений первого этажа					
		I	основное	II	со сколясочной	III	со сквозным проходом с электрошкафом
				IV	с электрощитовой		
1	рядовая	I-1		II-1 IV-1		III-1	
2	рядовая с t швом справа	I-2		II-2 IV-2		III-2	
3	рядовая с t швом слева	I-3		II-3 IV-3		III-3	
4	торцовым окончанием справа	I-4		II-4 IV-4		III-4	
5	торцовым окончанием слева	I-5		II-5 IV-5		III-5	
6	торцовым окончанием справа и t швом слева	I-6		II-6 IV-6		III-6	
7	торцовым окончанием слева и t швом справа	I-7		II-7 IV-7		III-7	
8	торцовым окончанием с двух сторон	I-8		II-8 IV-8		III-8	

gost.e-ecolog.ru

Привязкой принято

1. Планировочное решение:
   — основное
   — с колясочной
   — со сквозным проходом
   — с электрощитовой.
2. Экраны ограждений летних помещений:
   — из железобетона;
   — из армостекла.
3. Наружные стеновые панели:
   — однослойные керамзитобетонные толщиной 30; 35; 40 см;
   — многослойные толщиной 30; 35 см.
4. Междуэтажные перекрытия:
   — акустически однородные из панелей толщиной 16 см;
   — акустически неоднородные из панелей толщиной 10 см.
5. Перегородки:
   — железобетонные панели толщиной 8 см;
   — гипсобетонные панели толщиной 8 см.
6. Санузлы:
   — россыпью;
   — из объемных сантехнических кабин.
7. Полы в комнатах:
   — из линолеума на теплоизолирующей основе при акустически однородных междуэтажных перекрытиях;
   — из паркетных щитов при акустически неоднородных междуэтажных перекрытиях.
8. Окна и балконные двери:
   — со спаренными переплетами;
   — с двойными переплетами;
   — с тройными переплетами;
9. Аннулируются листы
10. Коррективы внесены в листы.

Привязка настоящего типового проекта выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами /в том числе по взрыво-пожарной безопасности/

Гл. архитектор проекта: / /

Гл. инженер проекта: / /

197 г.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами /в том числе по взрыво-пожарной безопасности/.

Гл. архитектор проекта: /И. Маркова/

Гл. инженер проекта: /И. Полозов/

1979 г.

Ведомость чертежей

Лист	Наименование	Стр.
1,2,3	Заглавный лист.	2,3,4
4	Монтажный план 1-го этажа (при санузлах россыпью).	5
5	Монтажный план 1-го этажа с колясочной или электрощитовой (при санузлах „россыпью").	6
6	Монтажный план 1-го этажа со сквозным проходом (при санузлах „россыпью").	7
7	Монтажный план типового типового этажа (при санузлах „россыпью").	8
8	Монтажный план 1-го этажа (при сантехнических кабинах).	9
9	Монтажный план 1-го этажа с колясочной или электрощитовой (при сантехнических кабинах).	10
10	Монтажный план 1-го этажа со сквозным проходом (при сантехнических кабинах).	11
11	Монтажный план типового этажа (при сантехнических кабинах).	12
12	Монтажный план стен. Элементы блокировки.	13

Рук. АКБ1	Н. Розанов		1979	121-043/1.24 часть 1. Раздел 1-4	
Гл. инж. АКБ1	А. Розенфельд				
Рук. маст. 1	В. Баюмекталь				
			Блок-секция 9 этажная 36-квартирная с теплым чердаком		
Гл. арх. пр.	Н. Маркова				
Гл. инж. пр.	И. Полозов				
Вед. инж.	Р. Феофанова		—	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 55	
Разработал	Л. Васильевская				
Проверил	Р. Феофанова		Заглавный лист (начало)	ЦНИИЭП жилища г. Москва	

Лист	Наименование	Стр.
13	Монтажная схема раскладки вентиляционных блоков, сантехнических поддонов и гипсобетонных перегородок (при санузлах „россыпью").	14
14	Монтажная схема раскладки вентиляционных блоков, сантехнических кабин и гипсобетонных перегородок (при сантехнических кабинах).	15
15	Монтажные планы перекрытий типового этажа.	16
16	Монтажный план перекрытия над 9 этажом. План кровли.	17
17	Монтажный план стен чердака.	18
18	Монтажный план покрытия.	19
19	Монтажные планы перекрытий типового этажа и над 9-ым этажом. Элементы блокировки.	20
20	Монтажные планы стен чердака, покрытия, кровли. Элементы блокировки.	21
21	Монтажный план стен машинного отделения. План перекрытия. План покрытия.	22
22	План 1 этажа для отделочных работ (вариант с с/у россыпью)	23
23	План 1этажа со сквозным проходом, с колясочной или электрощитовой для отделочных работ (вариант с с/у россыпью)	24
24	План типового этажа для отделочных работ (вариант с с/у россыпью).	25
25	План 1 этажа для отделочных работ (вариант с с/к).	26
26	План 1 этажа со сквозным проходом, с колясочной или электрощитовой для отделочных работ (вариант с с/к).	27
27	План типового этажа для отделочных работ (вариант с с/к)	28
28	Сводная таблица площадей полов.	29
29	Разрез I-I	30
30	Разрез I-I (по теплому чердаку)	31
31	Разрез II-II	32
32	Разрез III-III.	33
33	Планы лифтовой шахты и приямка.	34
34	Развертка стен лифтовой шахты.	35
35	Спецификация наружных стеновых панелей однослойной конструкции толщиной 300мм и подоконных плит на неизменяемую часть блок-секции.	36
36	Спецификация наружных стеновых панелей однослойной конструкции толщиной 350мм и подоконных плит на неизменяемую часть блок-секции.	37
37	Спецификация наружных стеновых панелей однослойной конструкции толщиной 400мм и подоконных плит на неизменяемую часть блок-секции.	38
38	Спецификация наружных стеновых панелей многослойной конструкции толщиной 300мм и подоконных плит на неизменяемую часть блок-секции.	39
39	Спецификация наружных стеновых панелей многослойной конструкции толщиной 350мм и подоконных плит на неизменяемую часть блок-секции.	40
40	Спецификация наружных стеновых панелей однослойной и многослойной конструкции на элементы блокировки.	41
41	Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции (внутренние стены при санузлах „россыпью" и перекрытиях толщ. 100мм.)	42
42	Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции (внутренние стены при санузлах „россыпью" и перекрытиях толщ. 160мм).	43
43	Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции (внутренние стены при сантехкабинах и перекрытиях толщ. 100мм).	44
44	Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции (внутренние стены при сантехкабинах и перекрытиях толщ. 160мм).	45

Рук. АКБ 1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова	
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов				
Рук. маст. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова				
			Разработ.	Васильевская				

1979 | Заглавный лист. | 121-043/1.24 Часть 1. Раздел 1-4 | ЦНИИЭП жилища г. Москва | Лист 2

Документация применённая


Лист	Наименование	Стр.
45	Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции. Перегородки.	46
46	Спецификация железобетонных изделий на элементы блокировки.	47
47	Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции. Панели перекрытия толщ. 100 мм.	48
48	Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции. Панели перекрытия толщ. 160 мм.	49
49	Спецификация железобетонных изделий на элементы блокировки.	50
50	Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции.	51
51	Спецификация металлических изделий.	52
52	Спецификация деревянных изделий.	53
53	Спецификация деревянных изделий.	54
54	Спецификация деревянных изделий	55

Обозначение	Наименование
	Типовые конструкции и изделия
Серия 1.136-11 вып. 1 Серия 1.136-1	Двери деревянные входные наружные тамбурные и служебные для жилых и общест. зданий Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий Альбом I. Двери деревянные входные и тамбурные.
Серия 1.136-10	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий
ГОСТ 11214-78	Окна и балконные двери жилых зданий. Выпуск 1. Окна и балконные двери со спаренными и раздельными переплетами и полотнами по ГОСТ 11214-78 с учетом изменения № 2.
ГОСТ 16289-80	Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий.
ГОСТ 8242-75	Детали деревянные фрезированные для строительства
Серия 1.188-5	Железобетонные кабины санитарно-технических узлов жилых домов до 9 этажей, высотой этажа 2,8 м. Выпуск 5. Строительные чертежи разобщенных и совмещенных кабин типа „колпак" из тяжелого цементного бетона и керамзитобетона.
Серия 1.172-4	Встроенные шкафы и антресоли каркасной конструкции из унифицированных блоков для жилых зданий. Выпуск 1. Элементы и детали заводского изготовления.
Серия 90	Часть 10. Изделия заводского изготовления. Раздел 10.6-8. Подстолье под мойку ПМ-500 и подставка под холодильник ПХ-600.

Рук. АКБ 1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1979	Заглавный лист	121-043/1,2 Часть 1. Раздел 1-4
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов							ЦНИИЭПжилища г. Москва
Рук. маст. 1	Блюментель		Вед. инж.	Феофанова							Лист 3
Гл. инж. м.			Разработал	Васпалевская							

ТАБЛИЦА ПРИВЯЗКИ РАЗМЕРА „а"

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА СТЕНЫ мм	ЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРА „а" мм
300	200
350	250
400	300

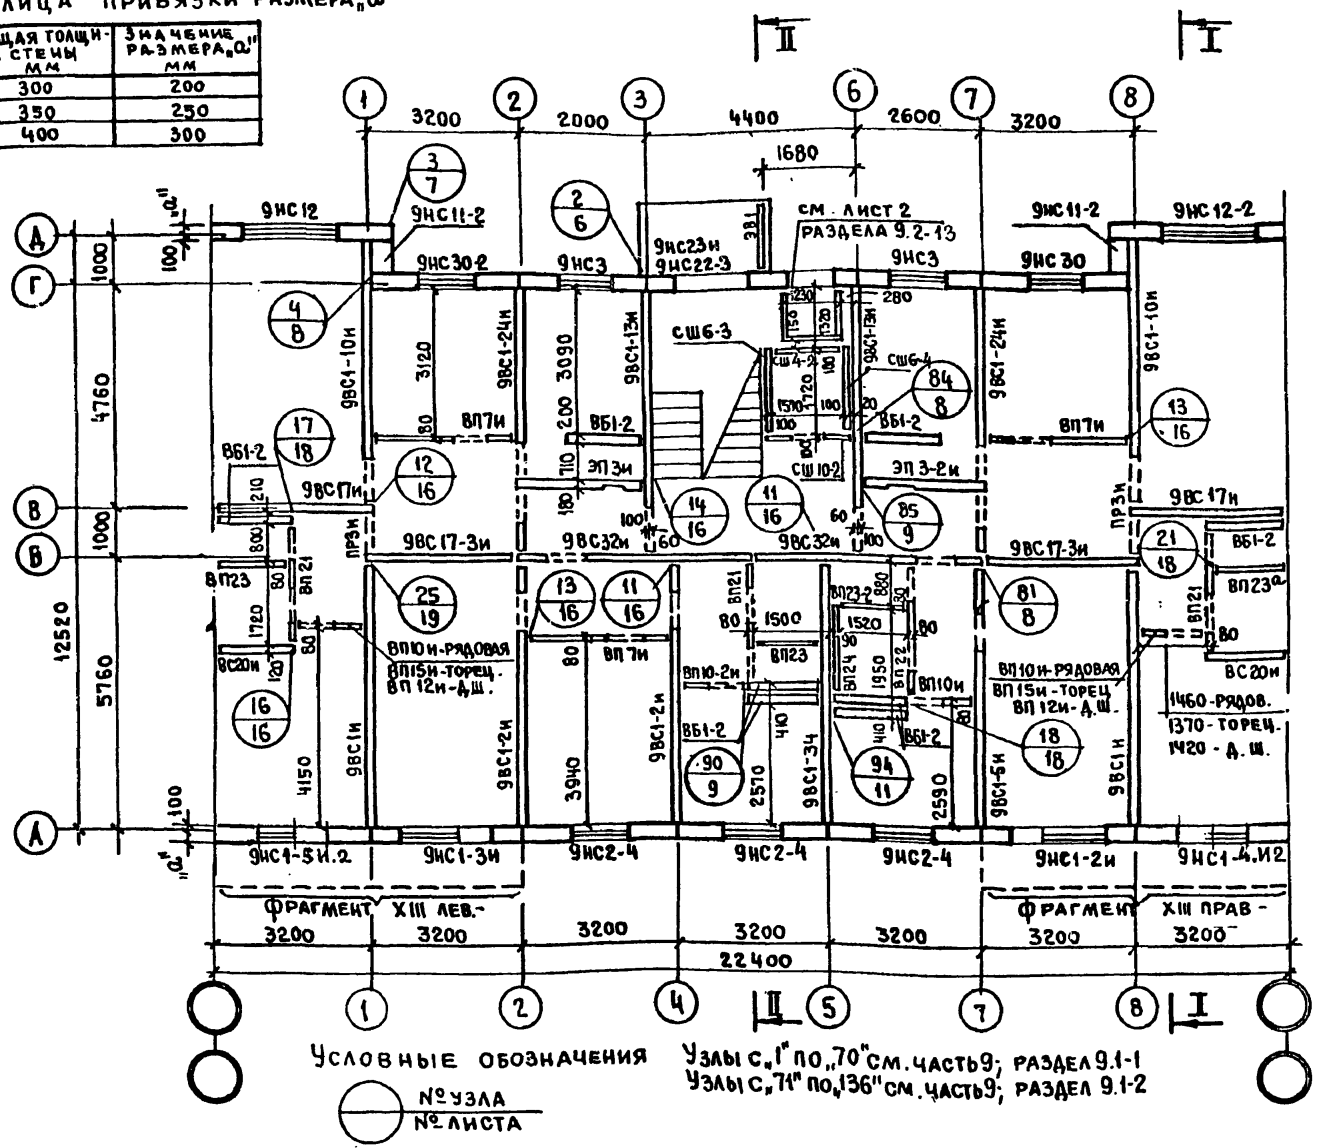

Примечания:

1. Элементы блокировки см. лист 12 данного раздела.
2. Разрез I-I см. лист 29 данного раздела
3. Разрез II-II см. лист 31 данного раздела.
4. Летние помещения /лоджии или балконы/, примыкающие к оси „А" на данном листе условно показаны пунктиром и замаркированы фрагментами XIII лев.- и XIII прав.-
   Рабочие чертежи этих фрагментов предусматривают различные варианты решений, которые, по мере их разработки, включаются в соответствующие выпуски части 9; разделы 9.4-1; 9.4-4 и т.д.
   При привязке проекта на данном чертеже к наименованию фрагмента добавляется № выбранного варианта (например XIII-лев-1; XIII лев.-2 и т.д.)
5. Марки панелей, указанные в скобках на монтажном плане типового этажа, даны для варианта панелей перекрытия толщиной 160мм
6. Монтажная схема раскладки вентиляционных блоков 2-9 этажей, сантехнических поддонов и гипсобетонных перегородок см. лист 13 данного раздела.
7. Перегородки санузлов высотой 2470мм устанавливать на ребра сантехнических поддонов по слою цементного раствора толщиной 15мм.
8. Заполнение стыков наружных стыков см. раздел 9.2-13.

Условные обозначения


№ узла
№ листа

Узлы с „1" по „70" см. часть 9; раздел 9.1-1
Узлы с „71" по „136" см. часть 9; раздел 9.1-2

Рук. АКБ 1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Монтажный план 1-го этажа (при санузлах россыпью)	121-043/1.2 часть 1 раздел 1-4	Лист 4
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва	
Рук. маст 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова								
			Разработ.	Тарасова								

В.К. Верижский — Гл. инж. пр. Баркова
3.0 Подлипенская — Исполнит. Пантелеева

17289-11 5

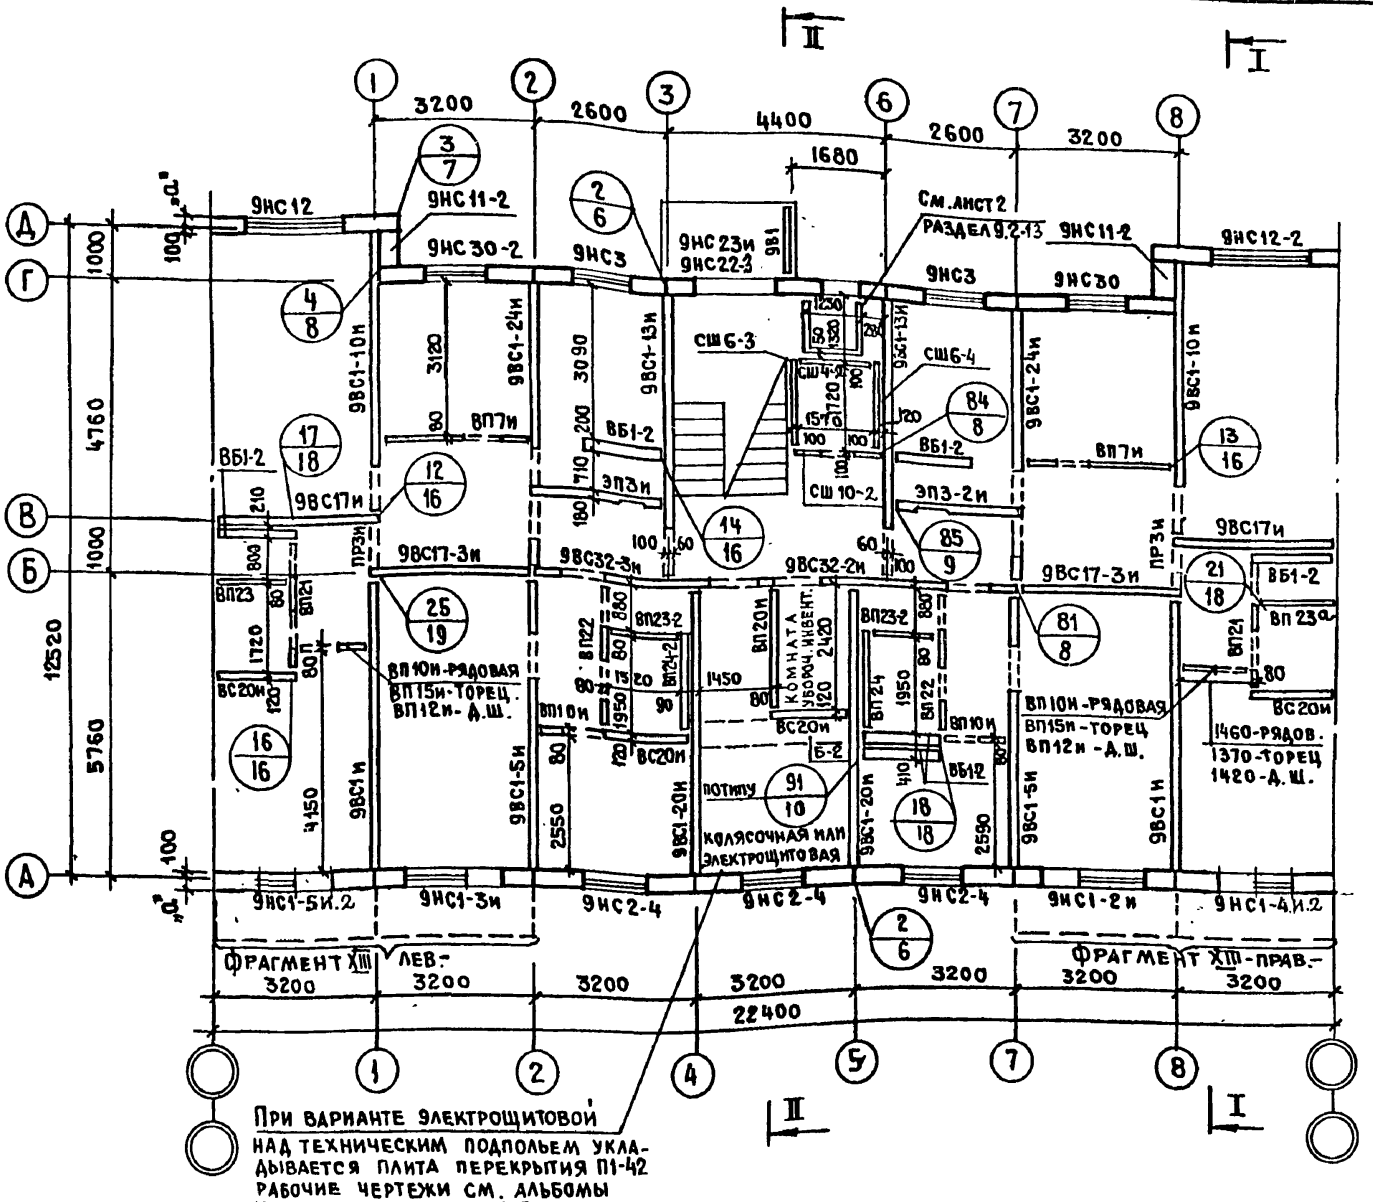


Примечания и условные обозначения см. лист 4 данного раздела.

При варианте электрощитовой над техническим подпольем укладывается плита перекрытия П1-42 рабочие чертежи см. альбомы часть 10 разделы 10.3-29 или 103-30

Рук.АКБ1	Розанов		Гл.арх.пр.	Маркова		Проверил	Феофанова	1980	Монтажный план 1го этажа, с колясочной или электрощитовой /при санузлах россыпью/	121-043/1.2 часть 1 раздел 1-4	лист 5
Гл.инж.АКБ	Розенфельд		Гл.инж.пр	Полозов						ЦНИИЭП жилища г. Москва	
Рук.маст.1	Блюменталь		Вед.инж.	Феофанова							
			Разработ.	Тарасова							

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | Исполнитель Т. Пантелеева

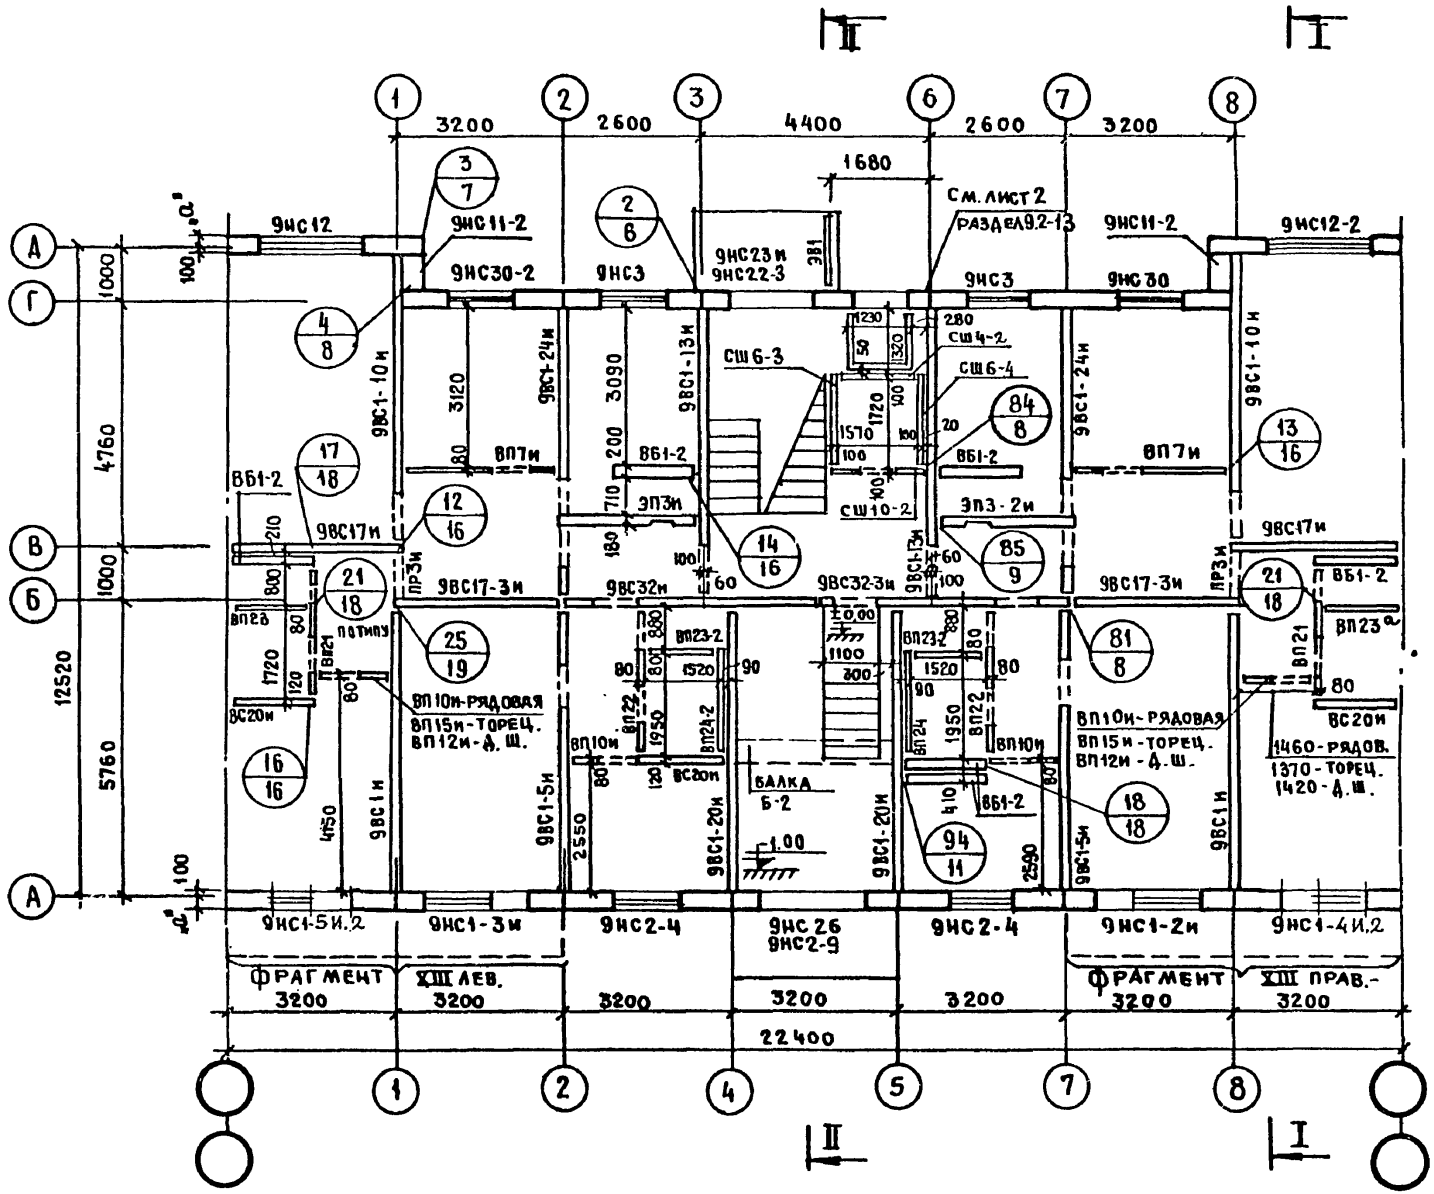


Примечания и условные обозначения см. лист 4 данного раздела

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Монтажный план 1-го этажа со сквозным проходом (при санузлах россыпью)	121-043/12 часть 1 раздел 1-4	Лист
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва	6
Рук. маст. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова								
			Разработ.	Тарасова								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Исполнит. Г. Пантелеева

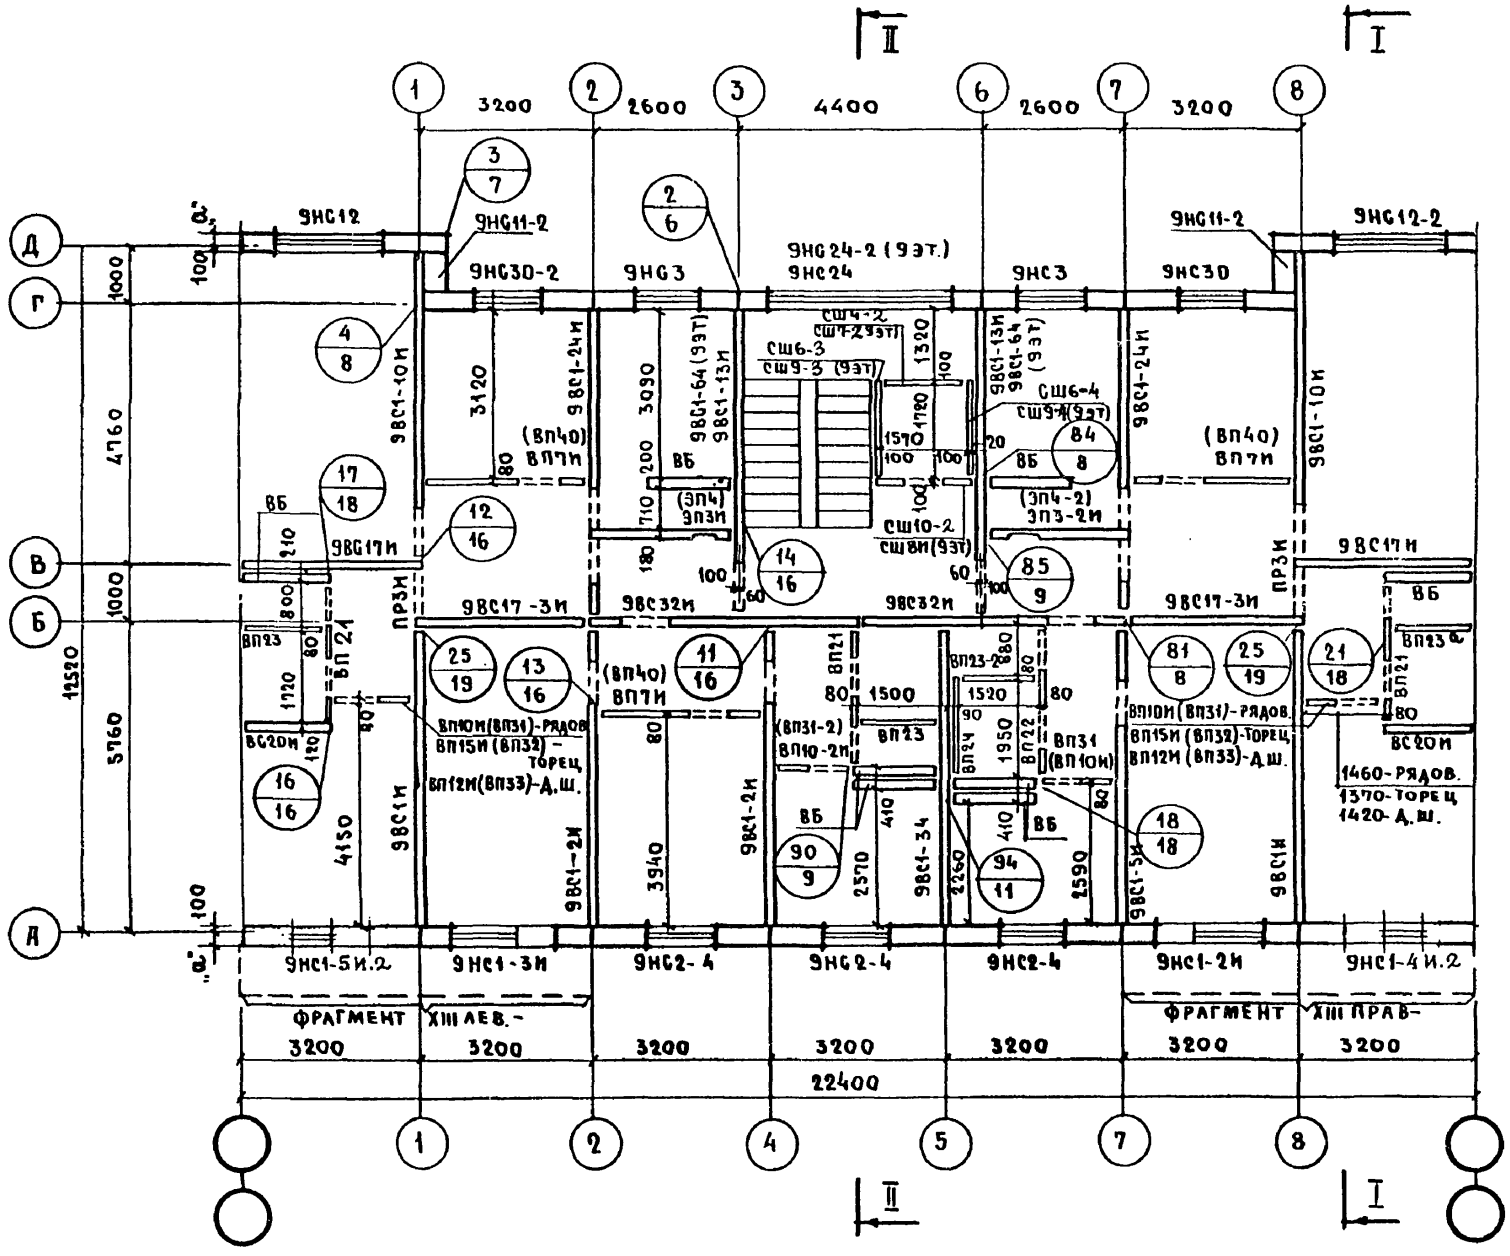

Примечания и условные обозначения см. лист №4 данного раздела.


Рук. АКБ 1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Монтажный план типового этажа, (при санузлах россыпью)	121-043/1.2 Часть 1. Раздел 1-4	Лист
Гл. инж. АКБ 1	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва	7
Рук. маст. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова								
			Разработал	Тарасова								

В.К. С. Верижский
З.О. Н. Подаппенская

Гл. инж. пр. А. Баркова
Исполнит. Г. Пантелеева

Таблица привязки размера „а"

Общая толщина стены мм	Значение размера „а" мм
300	200
350	250
400	300

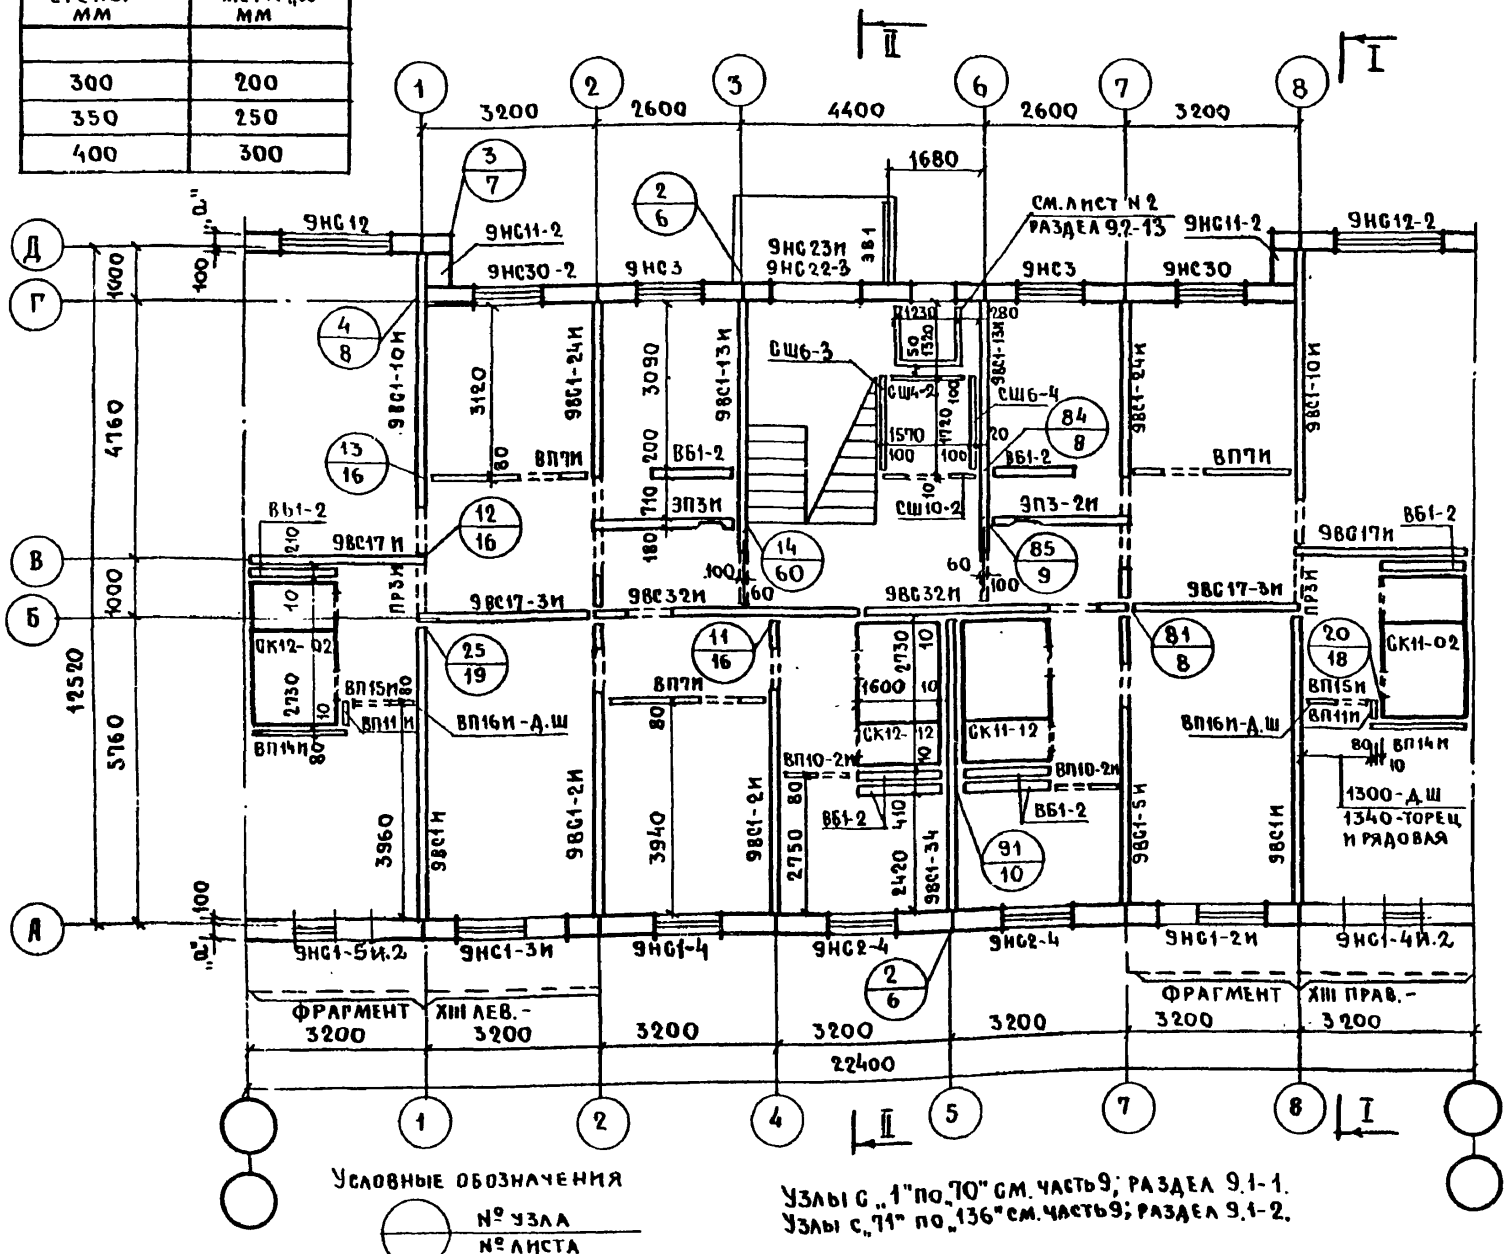

Примечания:

1. Элементы блокировки см. лист 12 данного раздела.
2. Разрез I-I см. лист 29 данного раздела.
3. Разрез II-II см. лист 31 данного раздела.
4. Летние помещения (лоджии или балконы), примыкающие к оси „А" на данном листе условно показаны пунктиром и замаркированы фрагментами XIII лев- и XIII прав.- Рабочие чертежи этих фрагментов предусматривают различные варианты решений, которые, по мере их разработки, включаются в соответствующие выпуски 9.4-1; 9.4-4 и т.д. При привязке проекта на данном чертеже к наименованию фрагмента добавляется № выбранного варианта (например XIII лев - 1; XIII лев - 2 и т.д.)
5. Марки панелей, указанные в скобках на монтажном плане типового этажа, даны для варианта панелей перекрытия толщиной 160 мм.
6. Монтажная схема раскладки вентиляционных блоков 2÷9 этажей, сантехнических кабин и гипсобетонных перегородок см. лист 14 данного раздела.
7. Заполнение стыков наружных стен см. раздела 9.2-13


Условные обозначения

№ узла / № листа

Узлы с „1" по „70" см. часть 9; раздел 9.1-1.
Узлы с „71" по „136" см. часть 9; раздел 9.1-2.

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Монтажный план 1 этажа (при сантехнических кабинах)	121-043/1.24 Часть 1. Раздел 1-4	Лист
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва	8
Рук. маст. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова								
			Разработ.	Тарасова								


Инв. № | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. | Подпись и дата

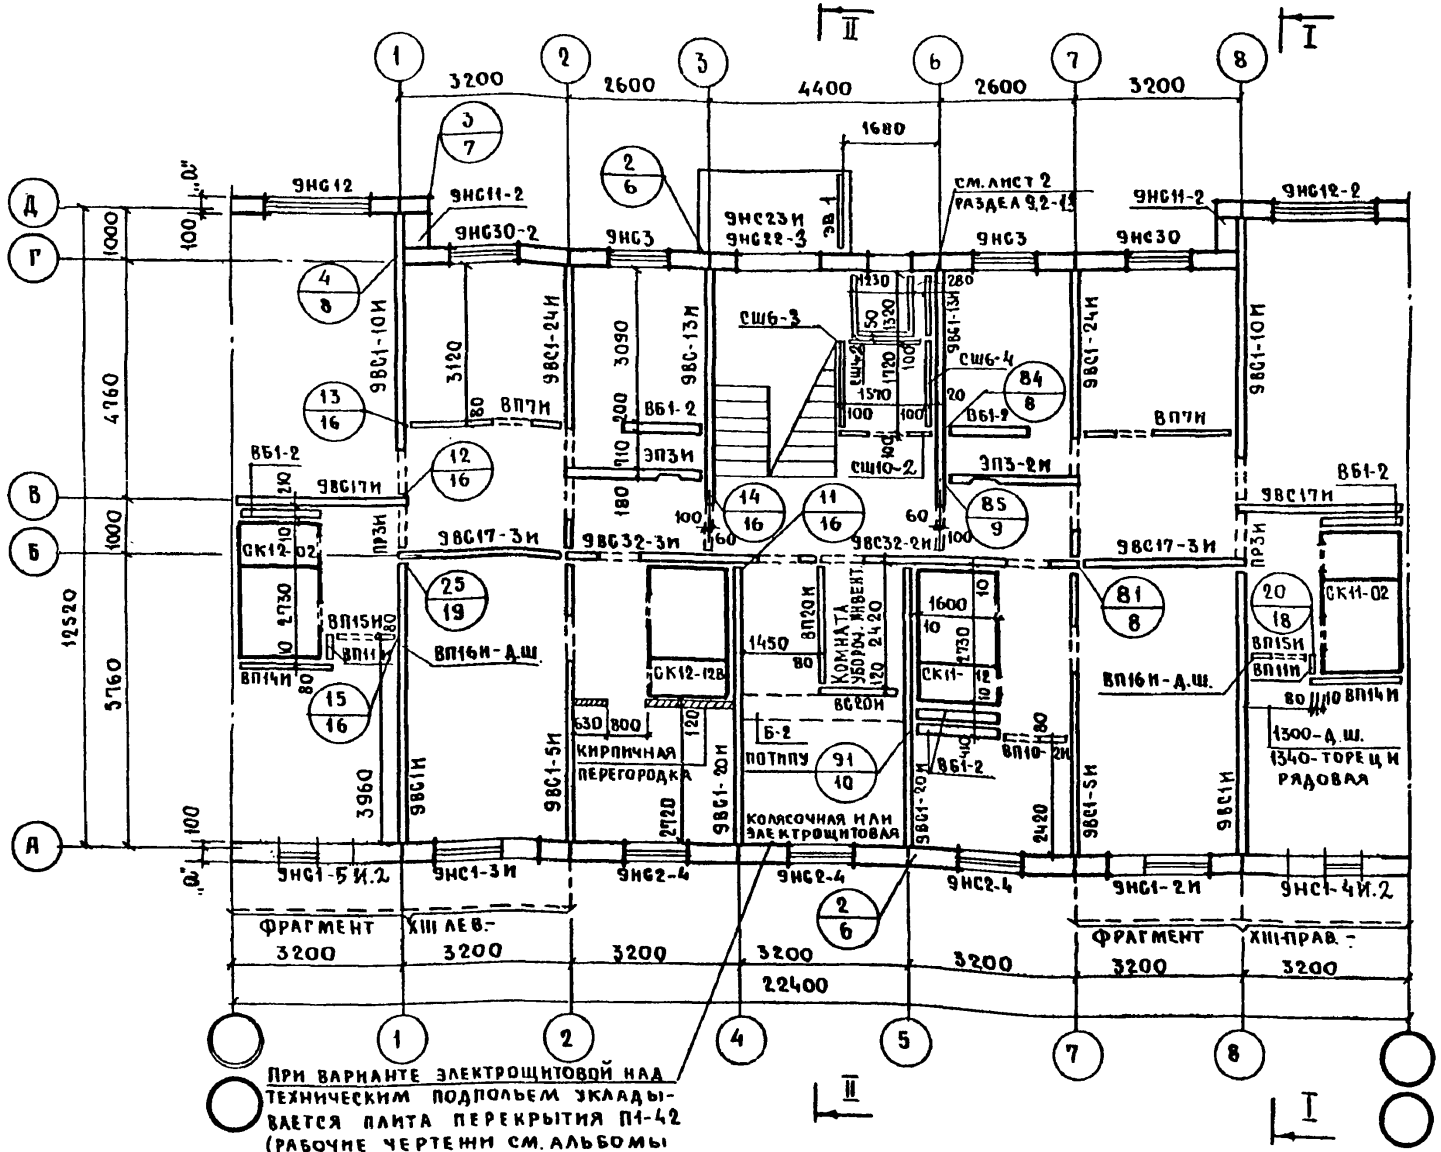

Рук. АКБ1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Монтажный план 1-го этажа сколясочной или электрощитовой (при сантехнических кабинах)	121-043/1.24 часть 1. Раздел 1-4	Лист
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва	9
Рук. маст. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова								
			Разработ.	Тарасова								

В.К. Щ.Верижский
З.О. Н.Подлипенская

Гл. инж. пр. Л.Маркова
Исполнит. Г.Пантелеева

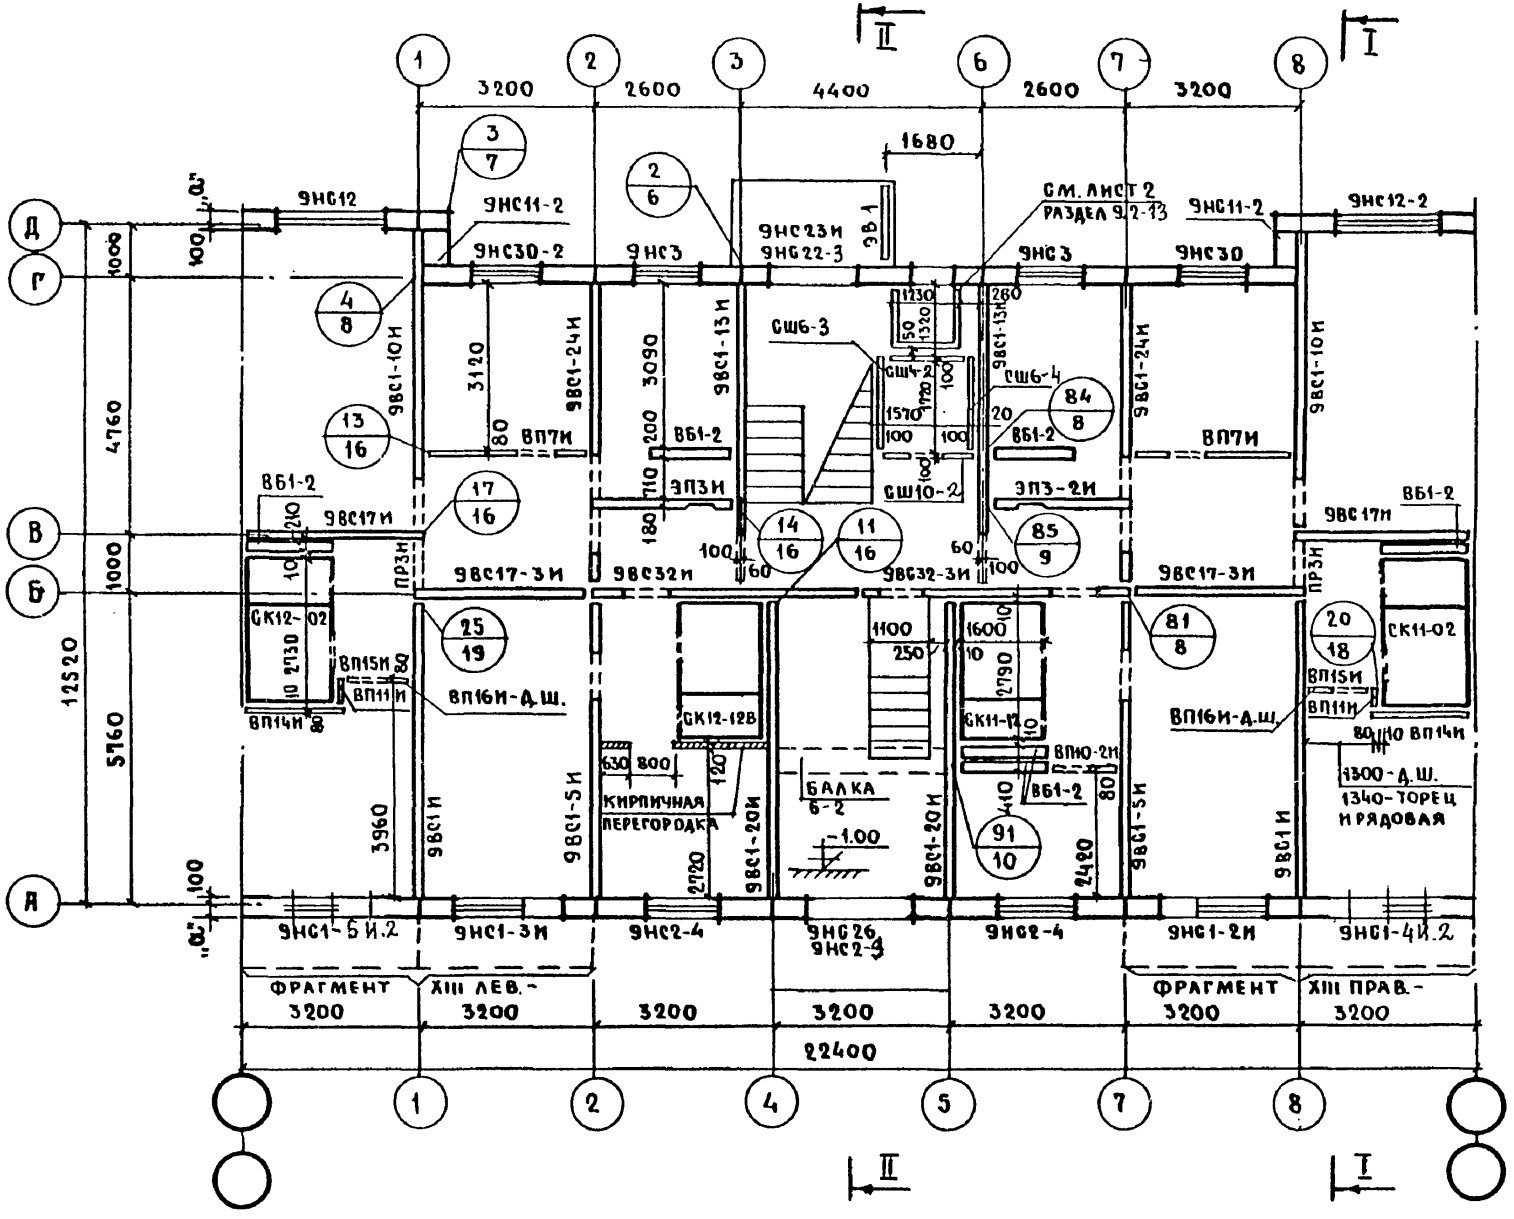


Примечания и условные обозначения см. лист №8 данного раздела

Рук. АКБ1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Монтажный план 1-го этажа со сквозным проходом. (при сантехнических кабинах).	121-043/1.2 Часть 1. Раздел 1-4	Лист
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва	10
Рук. маст. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова								
			Разработ.	Тарасова								

Исполнитель Пантелеева

Н. подлинника

3.0.

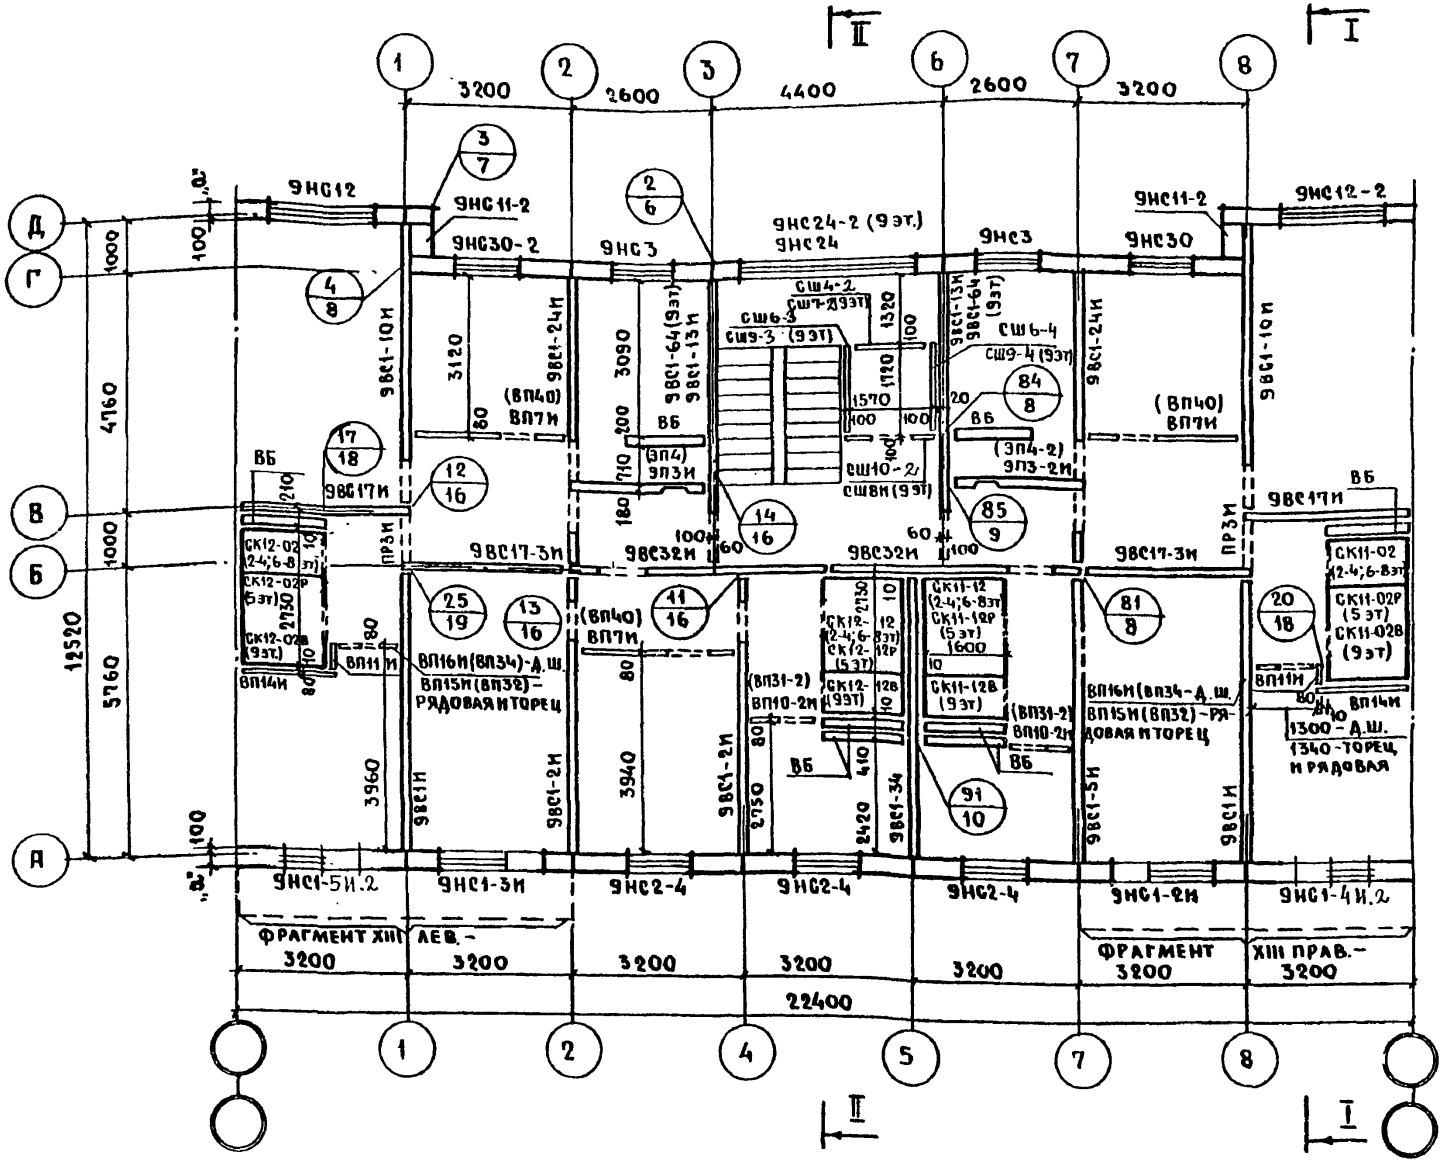


Примечания и условные обозначения см. лист №8 данного раздела.

Рук.АК61	Розанов		ГАрх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Монтажный план типового этажа. (при сантехнических кабинах).	121-043/t.2 Часть 1. Раздел 1-4	Лист 11
Гл.инж.АК6	Розенфельд		Гл.инж.пр.	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва	
Рук.маст.1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова								
			Разработ.	Тарасова								


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | Исполнит. Т. Пантелеева

ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ


ЭБ-1 РЯДОВОЙ

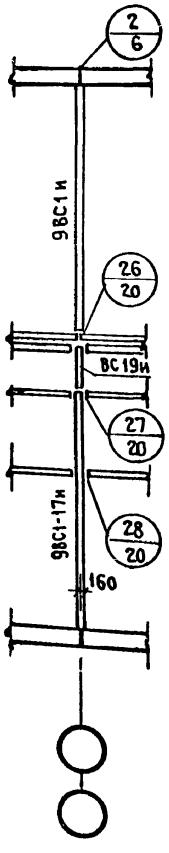


ЭБ-2 С ДЕФОРМАЦИОННЫМ ШВОМ

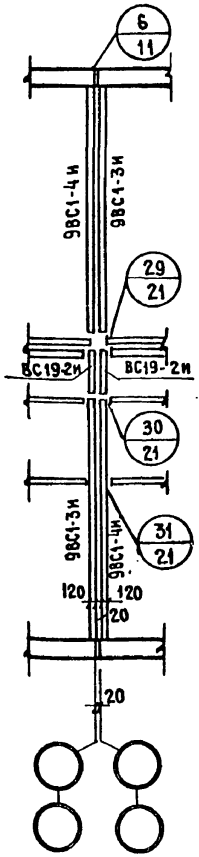

ЭБ-3 ТОРЦЕВОЙ /ЛЕВЫЙ/

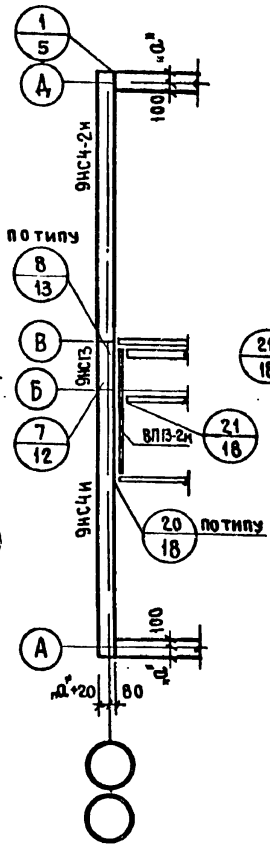


ЭБ-4 ТОРЦЕВОЙ /ПРАВЫЙ/

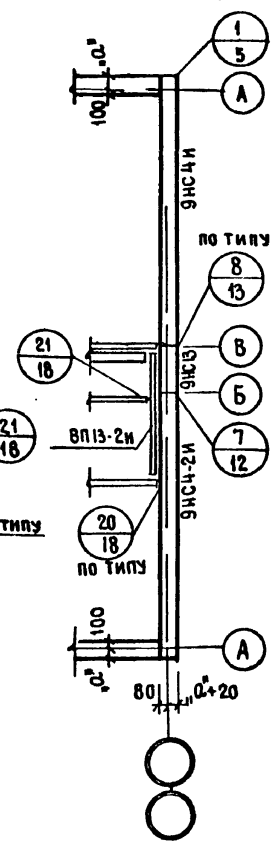


ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ ПРИ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИНАХ


ЭБ-1 РЯДОВОЙ

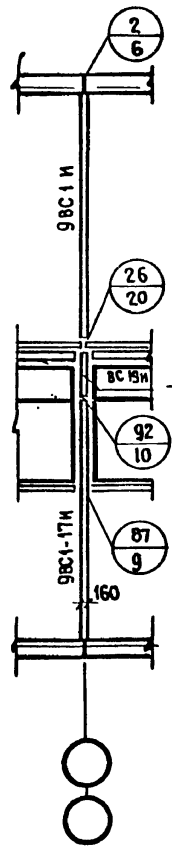


ЭБ-2 С ДЕФОРМАЦИОННЫМ ШВОМ

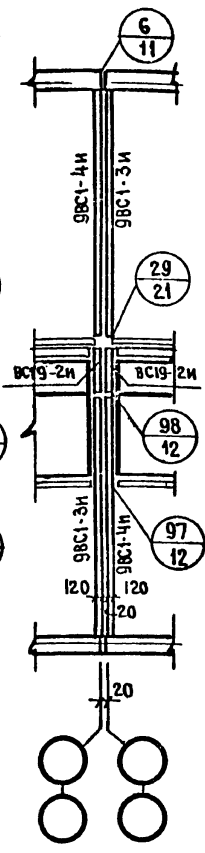

ЭБ-3 ТОРЦЕВОЙ /ЛЕВЫЙ/

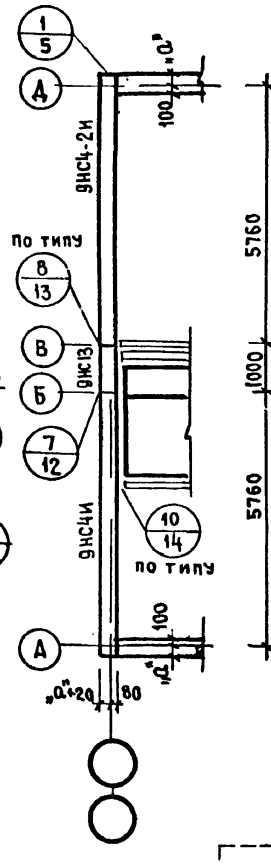

ЭБ-4 ТОРЦЕВОЙ /ПРАВЫЙ/

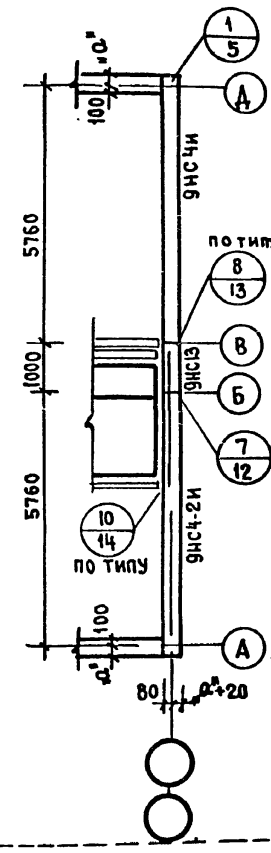

Примечания:

1. Настоящий лист рассматривать совместно с соответствующими листами монтажных планов данного раздела.
2. Условные обозначения см. листы 4 и 8 данного раздела.

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1979
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр	Полозов					
Рук. маст.	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова					
			Разработ.	Тарасова					

Монтажный план стен
Элементы блокировки


121-043/1.2 часть 1 раздел 1-4

ЦНИИЭП жилища г. Москва


Лист 12

Подлипенская 3.0

11289-11 1.3

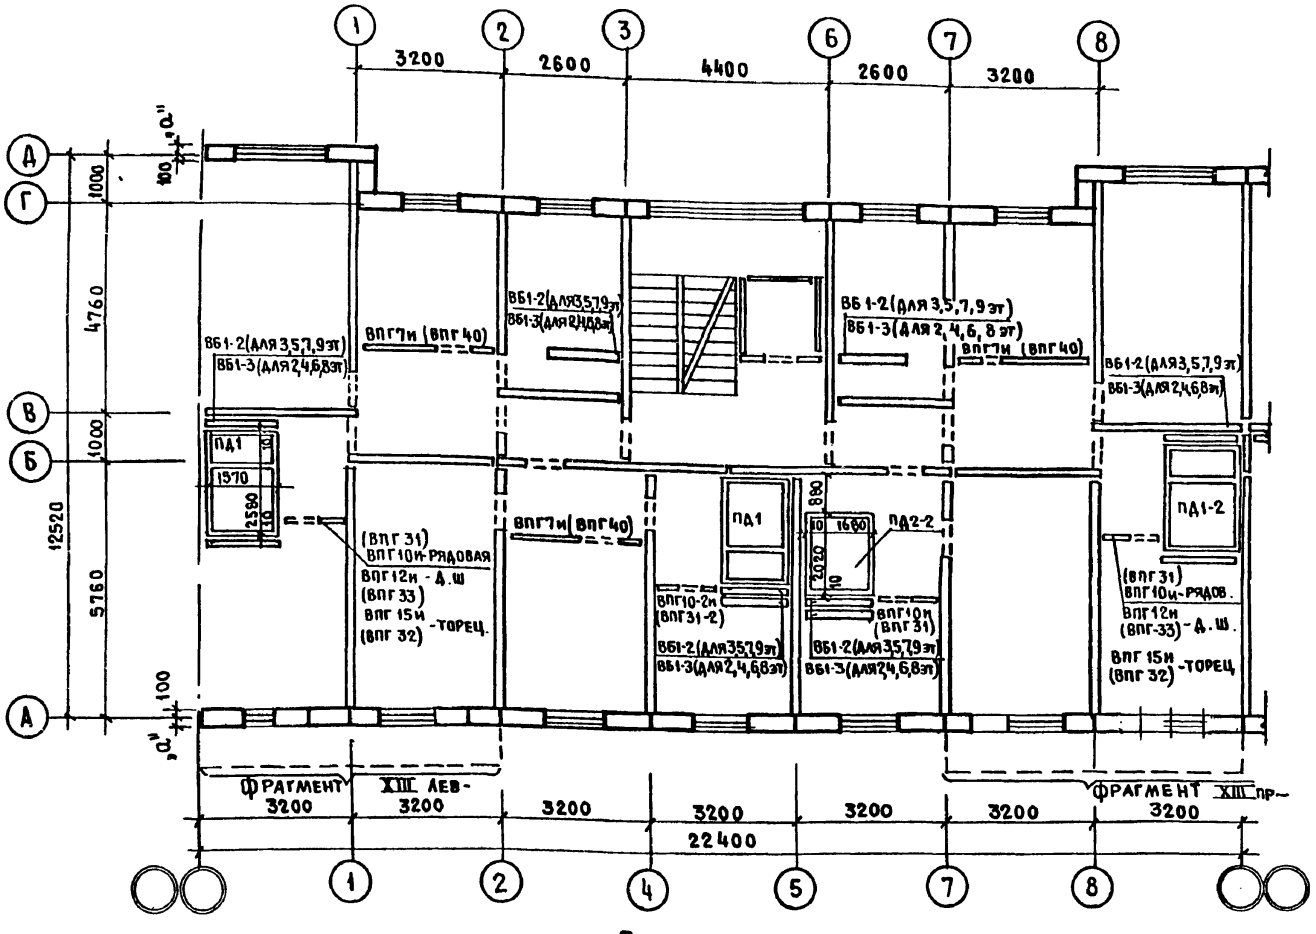

Фрагмент плана 1го этажа, на участке электрощитовой или колясочной

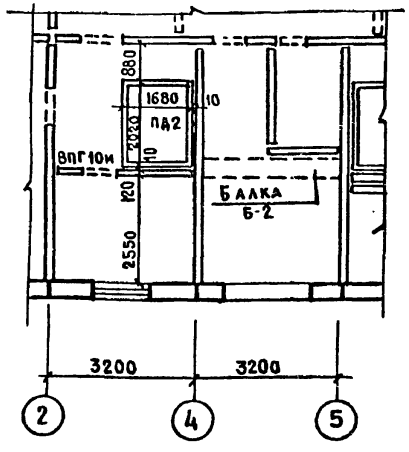


Примечания:


1. Данный лист см. совместно с листами монтажных планов данного раздела.
2. Монтажные развертки унифицированных вентблоков см. часть 9 раздел 9.2-2
3. Сантехнические поддоны устанавливаются на перекрытие по слою песка толщиной 20 мм.

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр	Маркова		Провер.	Феофанова		1979	Монтажная схема раскладки вентиляционных блоков, сантехнических поддонов и гипсобетонных перегородок (при санузлах россыпью)	121-043/1.24 часть 1 раздел 1-4	Лист 13
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва	
Рук. маст.	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова								
			Разработ.	Тарасова								

Подлипенская 3.0.

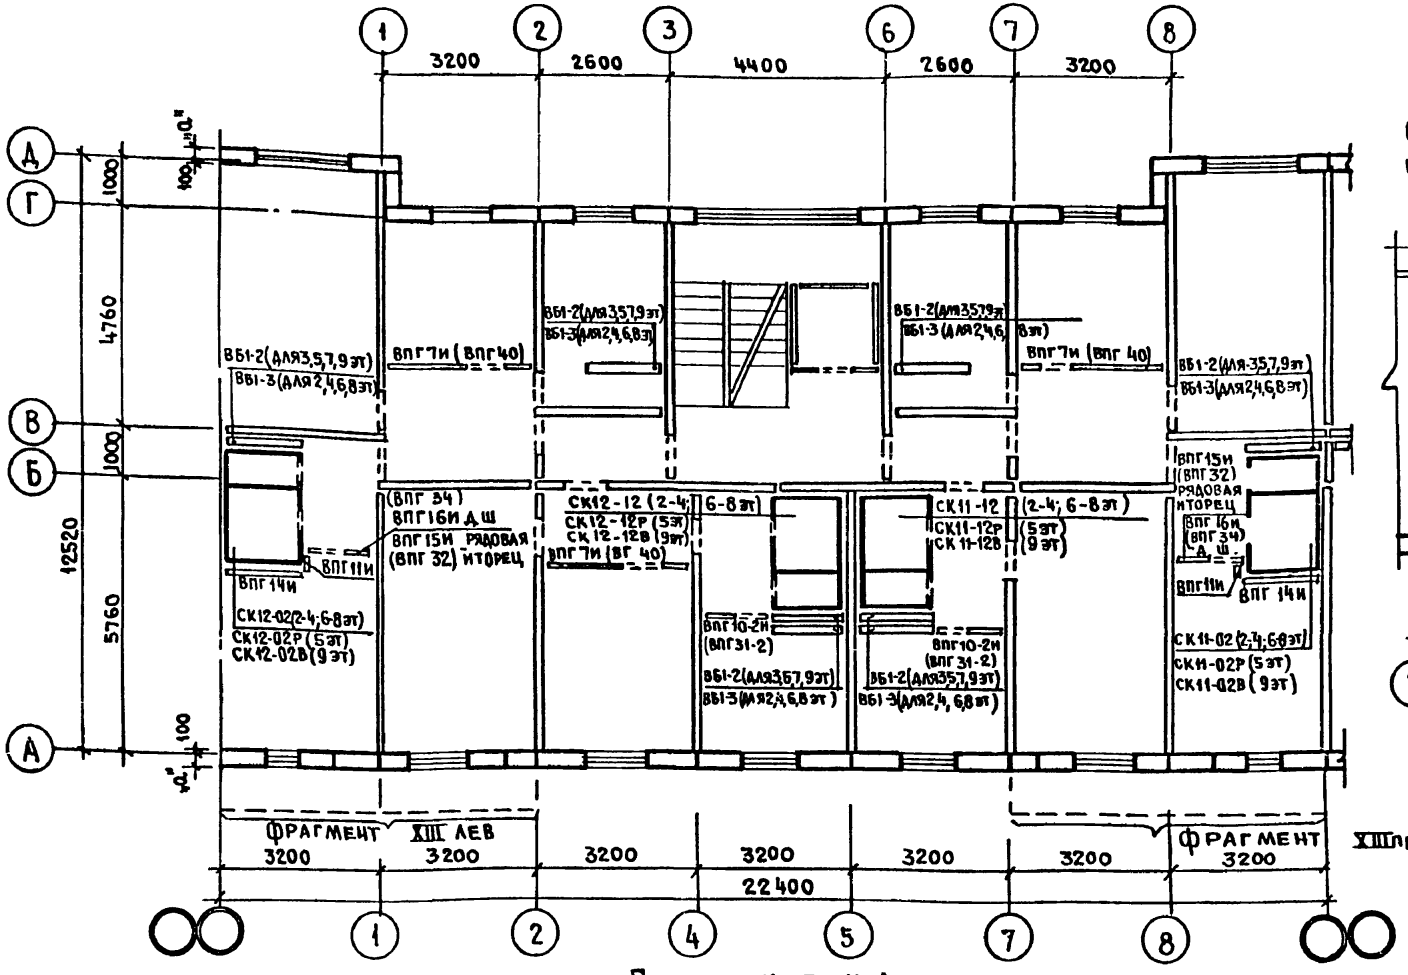

Фрагмент плана 1го этажа на участке электрощитовой и колясочной

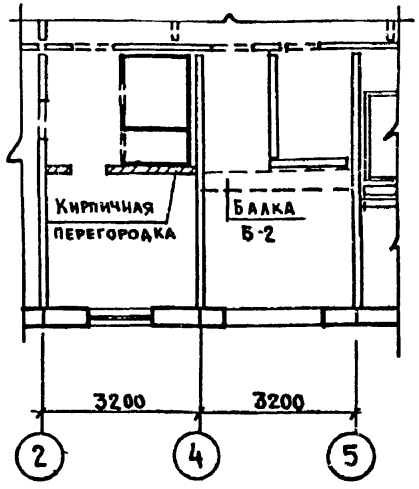

Примечания:

1. Данный лист см. совместно с листами монтажных планов данного раздела.
2. Монтажные развертки унифицированных вентблоков см. часть 9. раздел 9.2-2
3. Сантехнические кабины устанавливаются на перекрытие по слою песка толщиной 20мм.

Зазор между верхом сантехкабины и перекрытием заделывается сухой гипсовой штукатуркой по антисептированному деревянному каркасу.

Рук. АКБ 1	Розанов		Гл. арх. пр	Маркова		Проверил	Феофанова		1979
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр	Полозов					
Рук. маст.	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова					
			Разработ.	Тарасова					

Монтажная схема раскладки вентиляционных блоков; сантехнических кабин и гипсобетонных перегородок /при сантехнических кабинах/


121-043/1.2 Часть 1 Раздел 1-4

ЦНИИЭП жилища г. Москва


Лист 14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | 3.0

При толщине панелей перекрытия 100мм

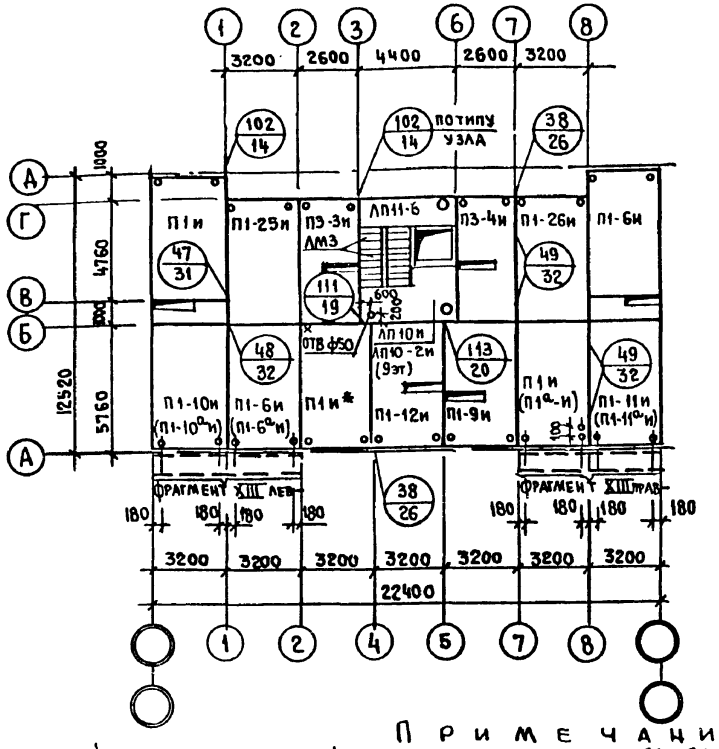


При толщине панелей перекрытия 160мм

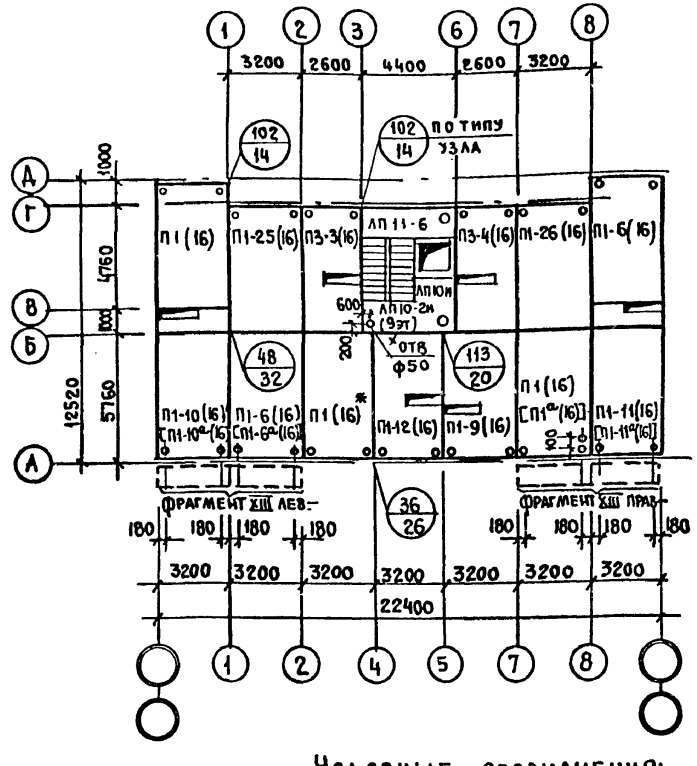

Примечания

1. Панели перекрытий укладываются на слой жесткого цементного раствора марки „100" с опиранием на панели стен по всему контору или по трем сторонам.
2. Марки панелей перекрытия, указанные в скобках даны для варианта наружных стен однослойной конструкции толщиной 300мм и многослойной конструкции толщиной 300 и 350мм при варианте балконных плит.
3. Перекрытия летних помещений (плиты лоджий или балконов), примыкающие к оси „А" на данном листе условно показаны пунктиром и замаркированы фрагментами XIIIлев. XIII прав. Рабочие чертежи этих фрагментов предусматривают различные варианты решений, которые, по мере их разработки, включаются в соответствующие выпуски части 9; разделы 9.4-1, 9.4-4 и т.д. При привязке проекта на данном чертеже к наименованию фрагмента добавляется № выбранного варианта (например XIIIлев-1, XIIIлев-2 и т.д.)
4. Элементы блокировки см. лист 19 данного раздела
5. При варианте со сквозным проходом, с колясочн. и электрощит. панели перекрытия П1и; П1(16) в осях „2-4" над 1ым этажом заменяются соответственно на панели П1-16и и П1-16 (16)
6. Отв. ф50 по месту на отм. -1.270 (газ) только при варианте сквозного прохода, с колясочной и электрощитовой.
7. Отверстия d=80 (отопление) на планах перекрытия с привязкой от осей 180мм должны предусматриваться в панелях при их изготовлении или просверливаться по месту.

Условные обозначения:




Узлы с „1" по „70" см. часть 9; раздел 9.1-1
Узлы с „71" по „136" см. часть 9; раздел 9.1-2


Рук. АКБ 1	Розанов		Гл. Арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1979	Монтажные планы перекрытий типового этажа	121-043/1.2 часть 1 раздел 1-4
Гл. инж. АКБ 1	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва
Рук. маст. 1	Бломенталь		Вед. инж.	Феофанова							лист 15
			Разработ.	Тарасова							

Подпись и дата | Инв. № подл.

Монтажный план перекрытия над 9ым этажом

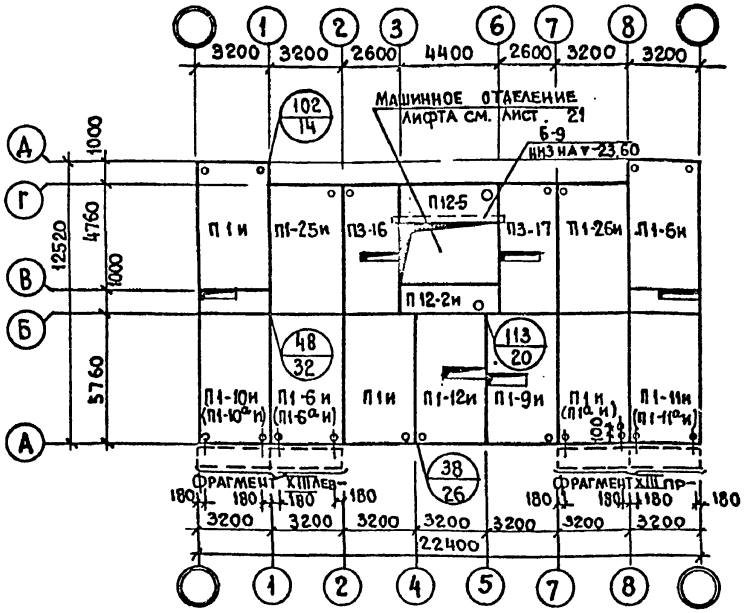

План кровли

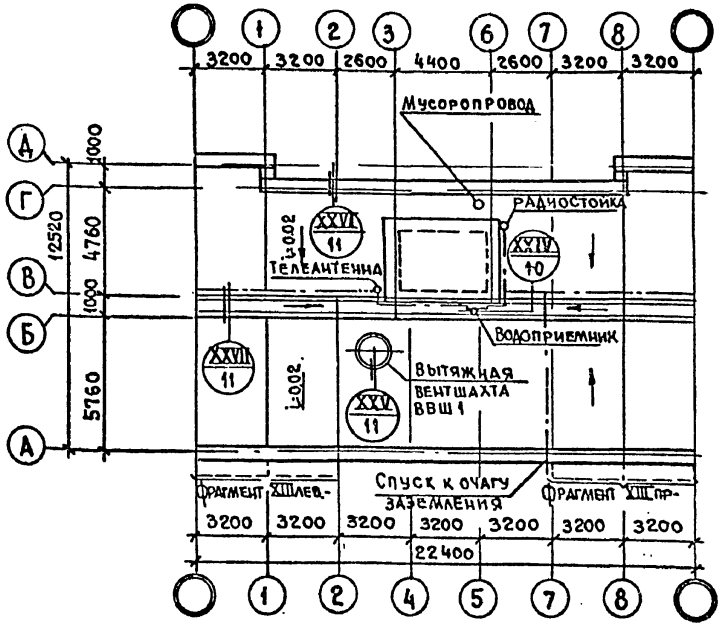


Примечания:

1. Общие примечания см. лист 15 данного раздела.
2. Элементы блокировки см. листы 19,20 данного раздела.
3. Крепление опорных стоек телеантенн и радиостоек см. часть 9. Раздел 9.1-7
4. Арматурная сталь ф8 /для заземления радиостоек и телеантенн/ укладывается открыто по кровле и покрывается антикоррозийным составом.
5. Монтажные узлы, указанные на плане кровли, см. альбом часть 9, раздел 9.1-7.

Рук. АКБ 1	Н. Розанов		Гл. арх. пр-та	И. Маркова		Проверил	Р. Феофанова		1979	Монтажный план перекрытия над 9ым этажом. План кровли	121-043/12 часть 1 раздел 1-4	Лист 16
Гл. инж. АКБ	А. Розенфельд		Гл. инж. пр-та	И. Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва	
Рук. маст. 1	А. Блюменталь		Вед. инж.	Р. Феофанова								
			Разработ.	И. Шумский								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

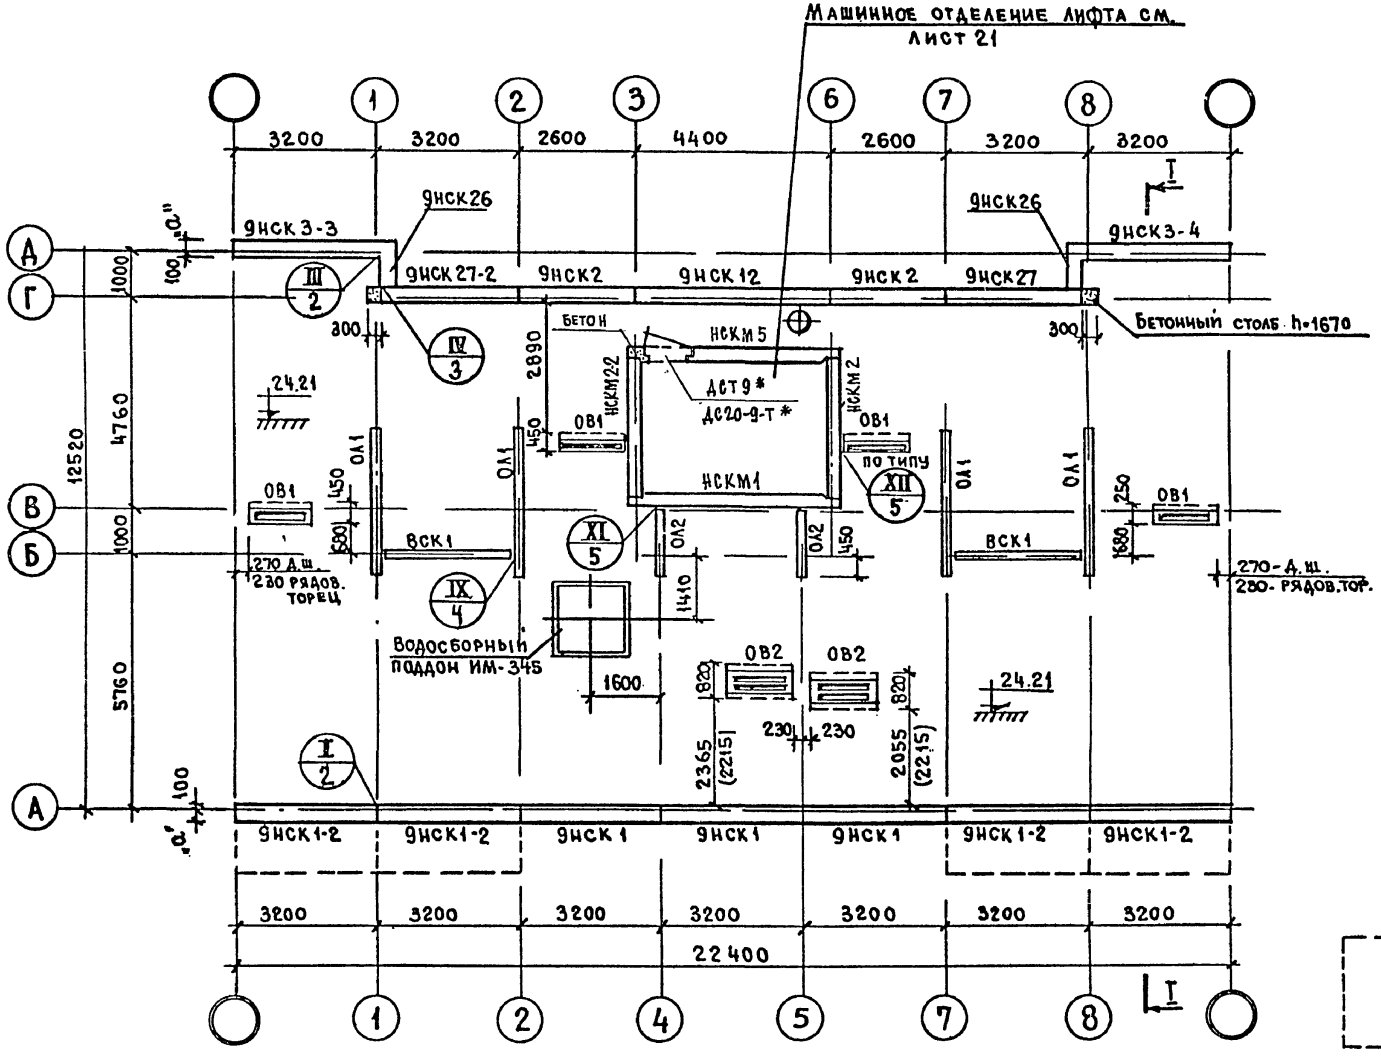


Примечания

1. Элементы блокировки см лист 20 данного раздела
2. Узлы см. альбом часть 9 раздел 9.1-7
3. Устойчивость наружных стеновых панелей чердака до монтажа и приварки к ним кровельных панелей должна обеспечиваться монтажной оснасткой с использованием специально предусмотренных петель в этих панелях и монтажных отверстий в панелях перекрытия над 9 этажом
4. Разрез I-I по теплому чердаку см. лист 30 данного раздела.

Рук.ДКБ 1	Н.Розанов		Гл. арх. пр.	И.Маркова		Проверил	Р.Феофанова		1979	Монтажный план стен чердака	121-043/1.2 часть 1 раздел 1-4	Лист 17
Гл.инж.АКБ 4	А.Розенфельд		Гл.инж.пр	И.Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва	
Рук.маст.1	В.Блюменталь		Вед. инж.	Р.Феофанова								
			Разработал	И.Тарасова								

В.К. Верижский
З.О. Подлипенская

17289-11 18

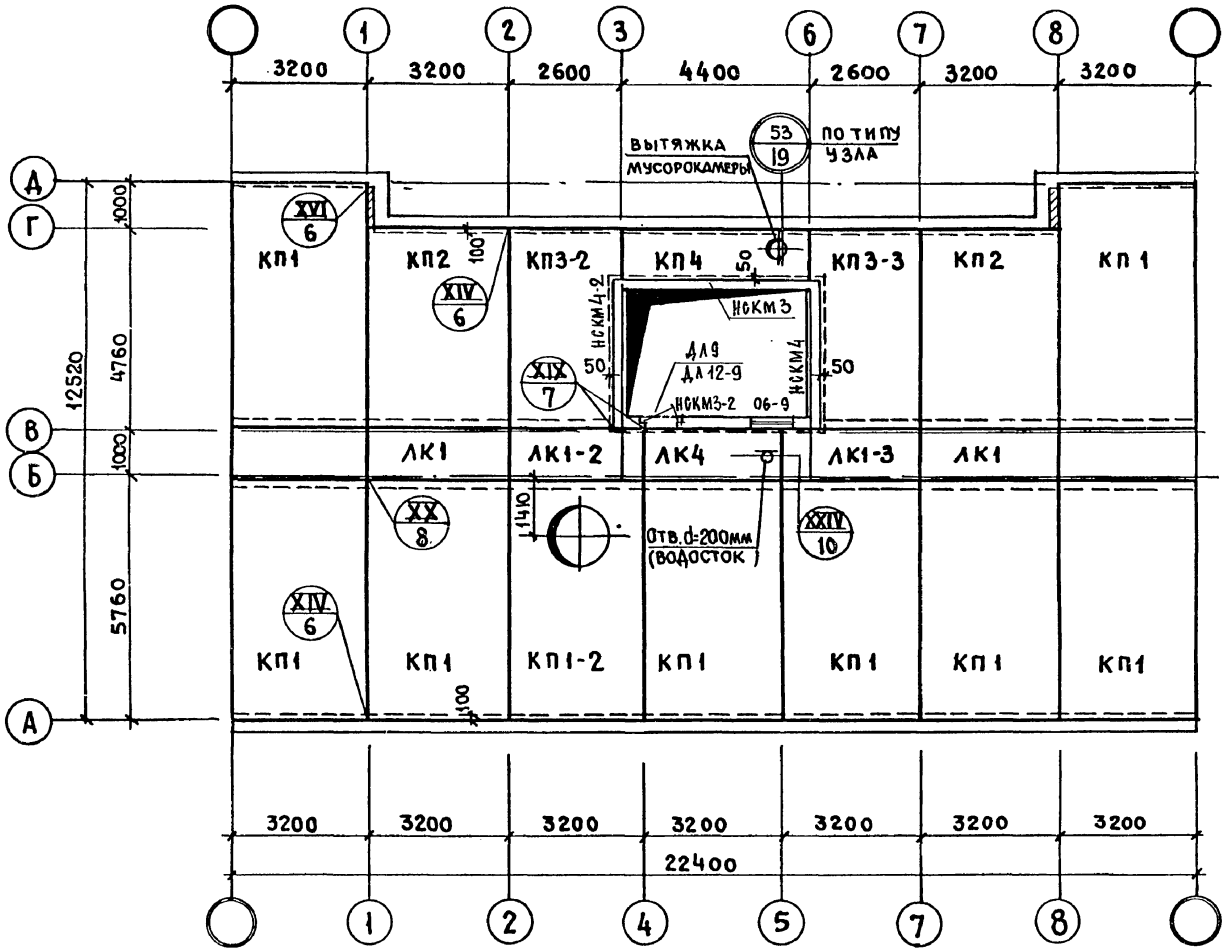


Примечания

1 Элементы блокировки см. лист 20 данного раздела.
2 Узлы см. альбом часть 9 раздел 9.1-7
3 Узел 53 см. альбом часть 9 раздел 9.2-1
4 Лотковые и кровельные панели укладываются на опорные конструкции по слою жесткого цементного раствора М100

Рук. АКБ I	Ц.Розанов		Гл. арх. пр.	И.Маркова		Проверил	Р.Феофанова	1979	Монтажный план покрытия
Гл. инж. АКБ I	А.Розенфельд		Гл. инж. пр.	И.Полозов					
Рук. маст. I	В.Блюменталь		Вед. инж.	Р.Феофанова					
			Разработ.	Н.Тарасова					

121-043/1.2 часть I раздел 1-4	ЦНИИЭП жилища г. Москва	лист 18

Типовой проект 3.0 Центральный Подмосковный

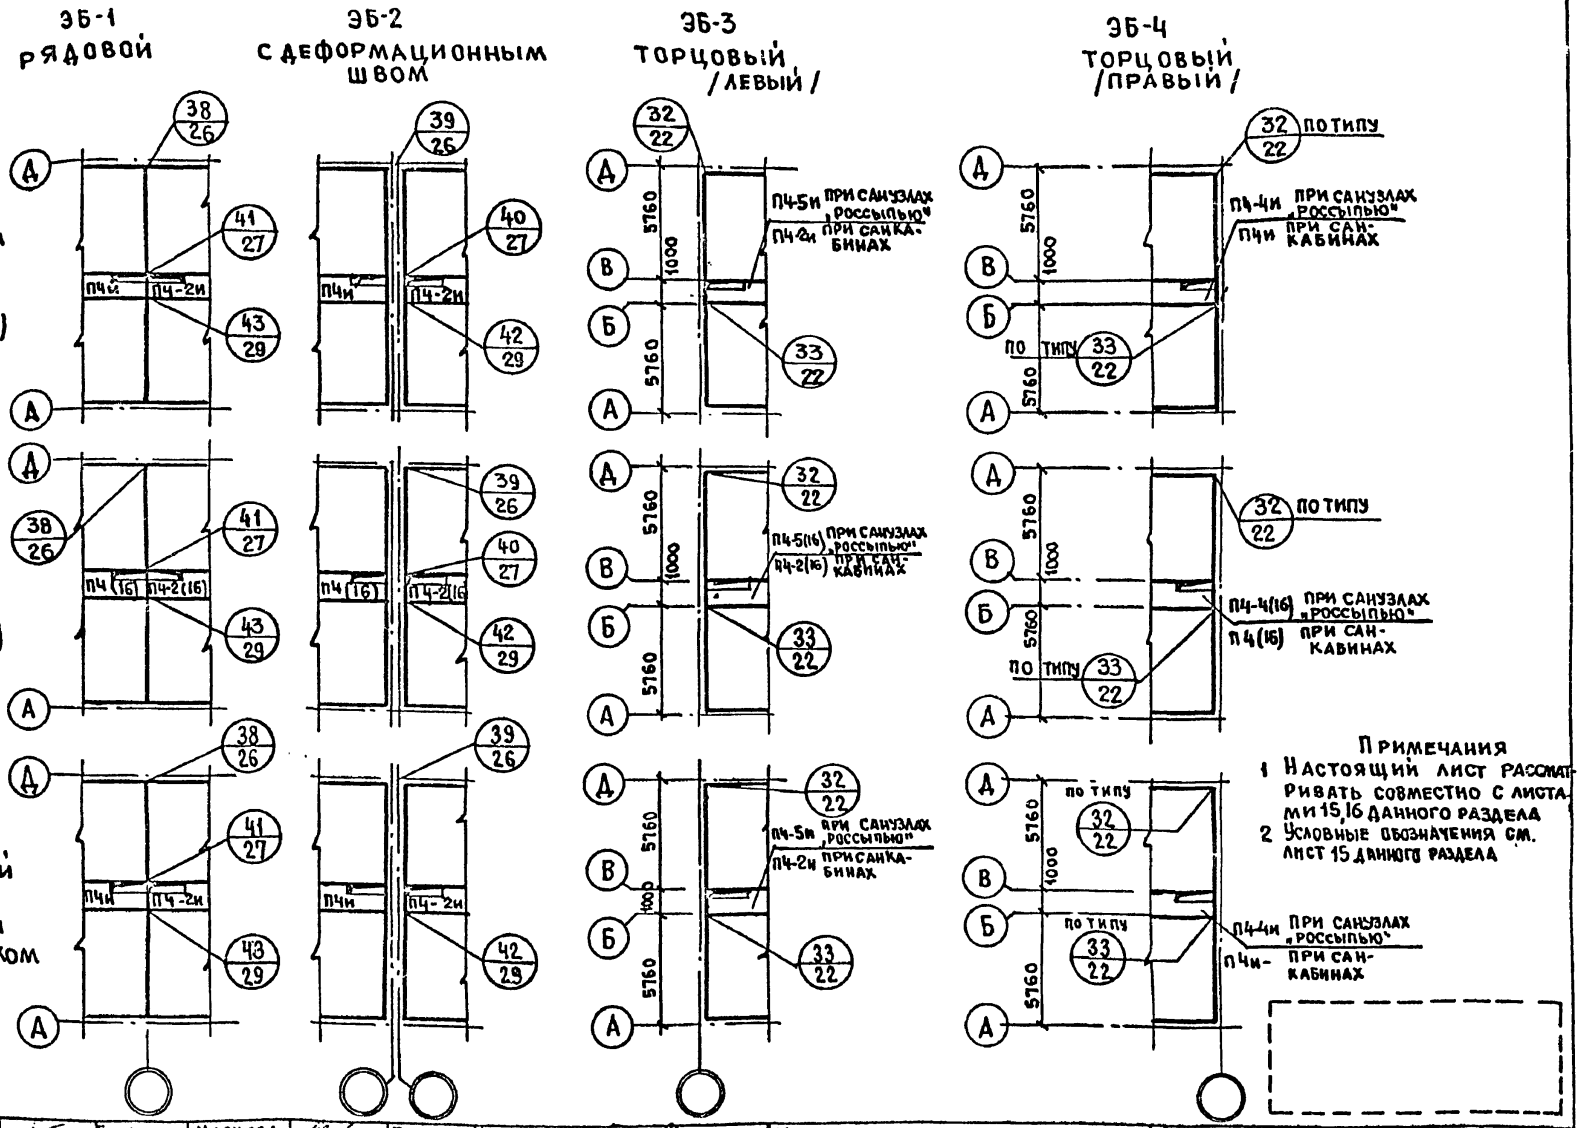

Примечания

1. Настоящий лист рассматривать совместно с листами 15,16 данного раздела
2. Условные обозначения см. лист 15 данного раздела

Рук. АКБ 1	Н. Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1979	Монтажные планы перекрытий типового этажа и над 9ым этажом. Элементы блокировки.	121-043/1.2 часть 1 раздел 1-4	Лист 19
Гл. инж. АКБ 1	А. Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва	
Рж. маст. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова								
			Разработ	Тарасова								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЭБ-1 РЯДОВОЙ

ЭБ-2 С ДЕФОРМАЦИОННЫМ ШВОМ


ЭБ-3 ТОРЦОВЫЙ /ЛЕВЫЙ/

ЭБ-4 ТОРЦОВЫЙ /ПРАВЫЙ/

Монтажный план стен чердака

Монтажный план покрытия

Монтажный план кровли

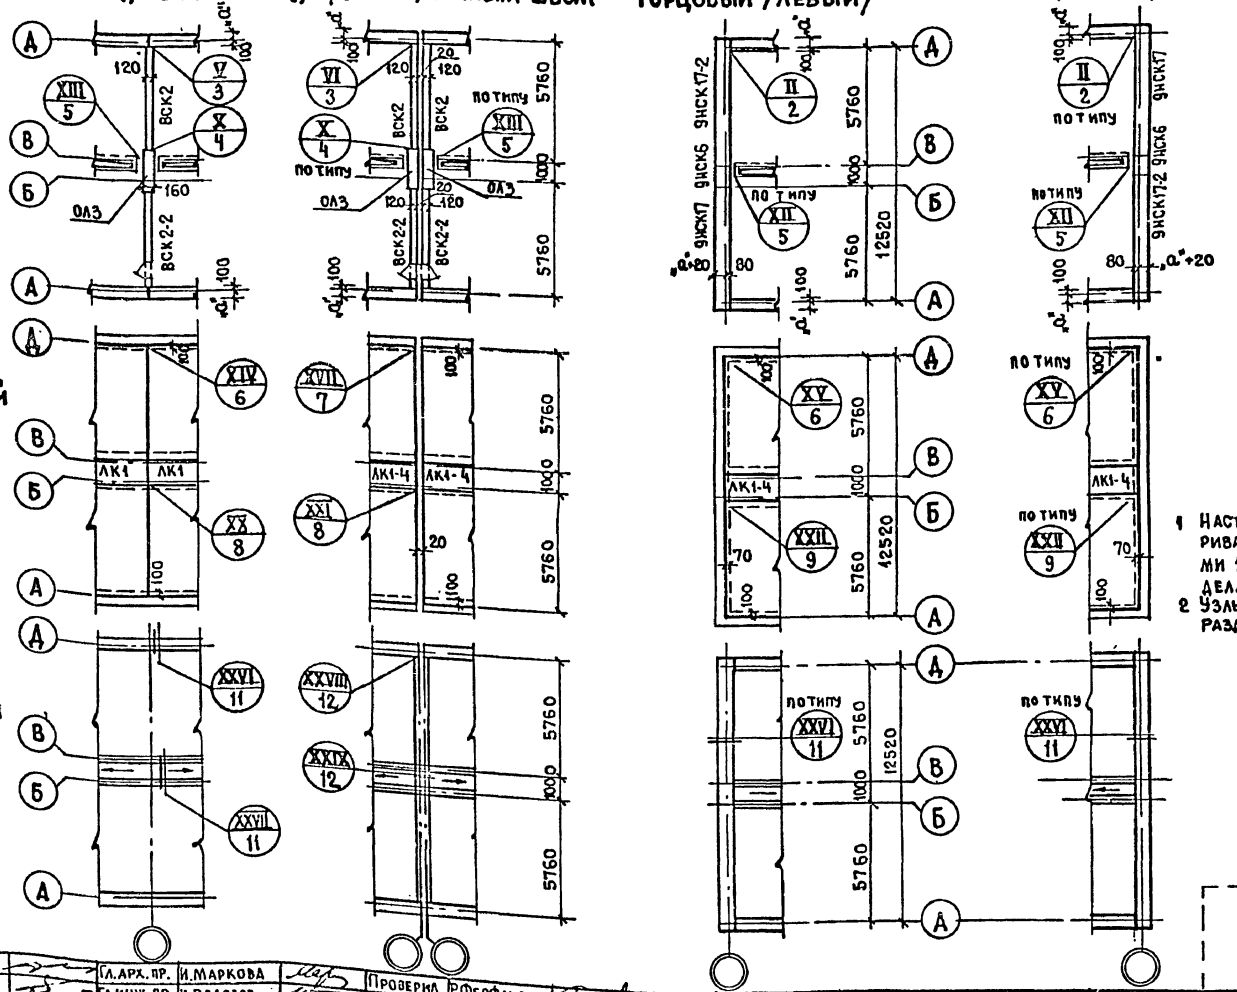

Примечания:

1 Настоящий лист рассматривать совместно с листами 16,17,18 данного раздела.

2 Узлы см. альбом часть 9 раздел 9.1-7

Рук. АКБ1	Н.Розанов		Гл. арх. пр.	И.Маркова		Проверил	Р.Феофанова
Гл. инж. АКБ1	А.Розенфельд		Гл. инж. пр.	И.Полозов			
Рук. маст. 1	В.Блюменталь		Вед. инж.	Р.Феофанова			
			Разработал	И.Тарасова			

1979

Монтажные планы стен чердака, покрытия, кровли. Элементы блокировки

121-043/12 часть 1, раздел 1-4


ЦНИИЭП жилища г. Москва

Лист 20


В.К. Верижский

Э.О. Подлипенская


Монтажный план стен машинного отделения лифта

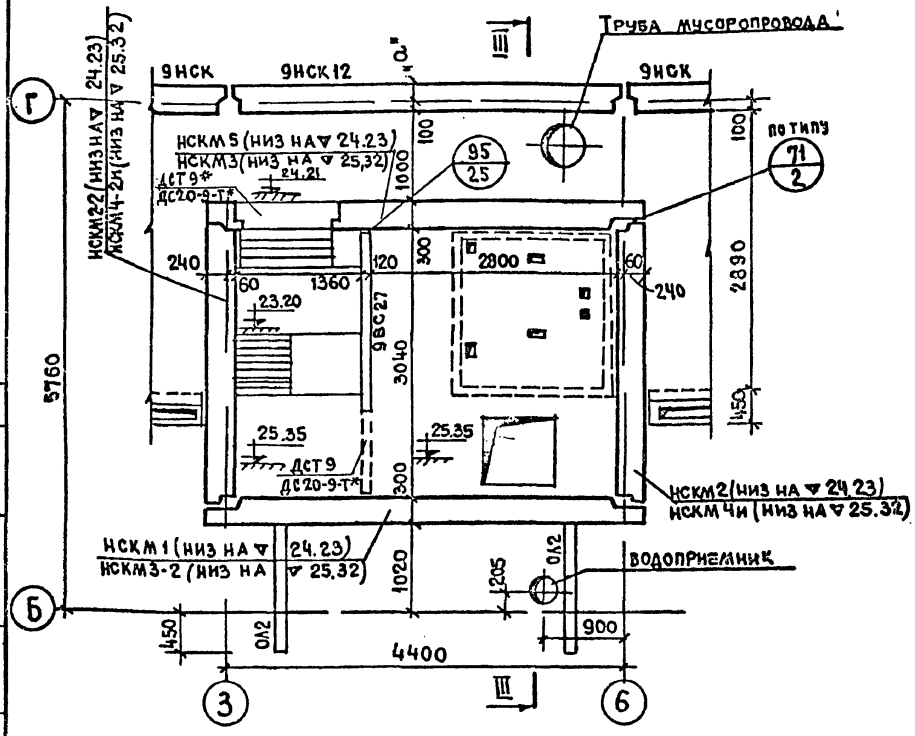

План перекрытия /верх плит на ▽ 25.30/

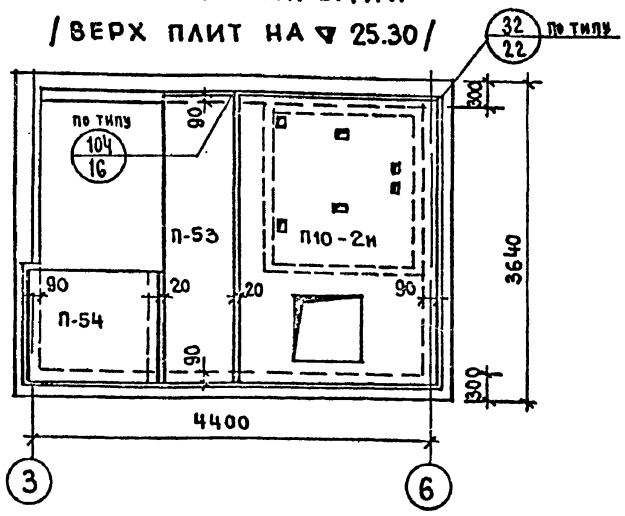

План покрытия

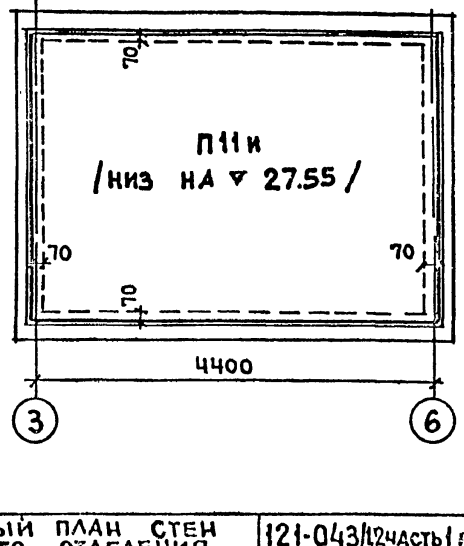

Примечания:

1. В целях исключения передачи нагрузки от конструкций машинного отделения на плиту П12-2и "Панель „НСКМ1" необходимо укладывать на стальные монтажные подкладки 300×300×20(h)мм, расположенные по краям панели, сохраняя не заполненным раствором зазор между стеновой панелью и перекрытием, который после монтажа заполнить упругим материалом /минеральная вата, войлок и пр./; прочие стеновые панели устанавливать на мягкие прокладки по слою цементного раствора.
2. Детали машинного отделения см. часть 9 раздел 9.1-7
3. Узел 32 см. часть 9. раздел 9. 1-1
   Узлы 71, 104 см. часть 9. раздел 9.1-2
   Узел 95 см. часть 9. раздел 9. 2-2

Рук. АКБ	Н. Розанов		Гл. арх. пр.	И. Маркова		Проверил	Р. Феофанова	
Гл. инж. АКБ	А. Розенфельд		Гл. инж. пр.	И. Полозов				
Рук. маст.	А. Блюменталь		Вед. инж.	Р. Феофанова				
			Разработ.	Василевская				

1979


Монтажный план стен машинного отделения. План перекрытия. План покрытия

121-043/12 часть I раздел 1-4 | Лист 21

ЦНИИЭП жилища г. Москва

В.К. Берижский
Э.О. Подляпенская

17289-11 22

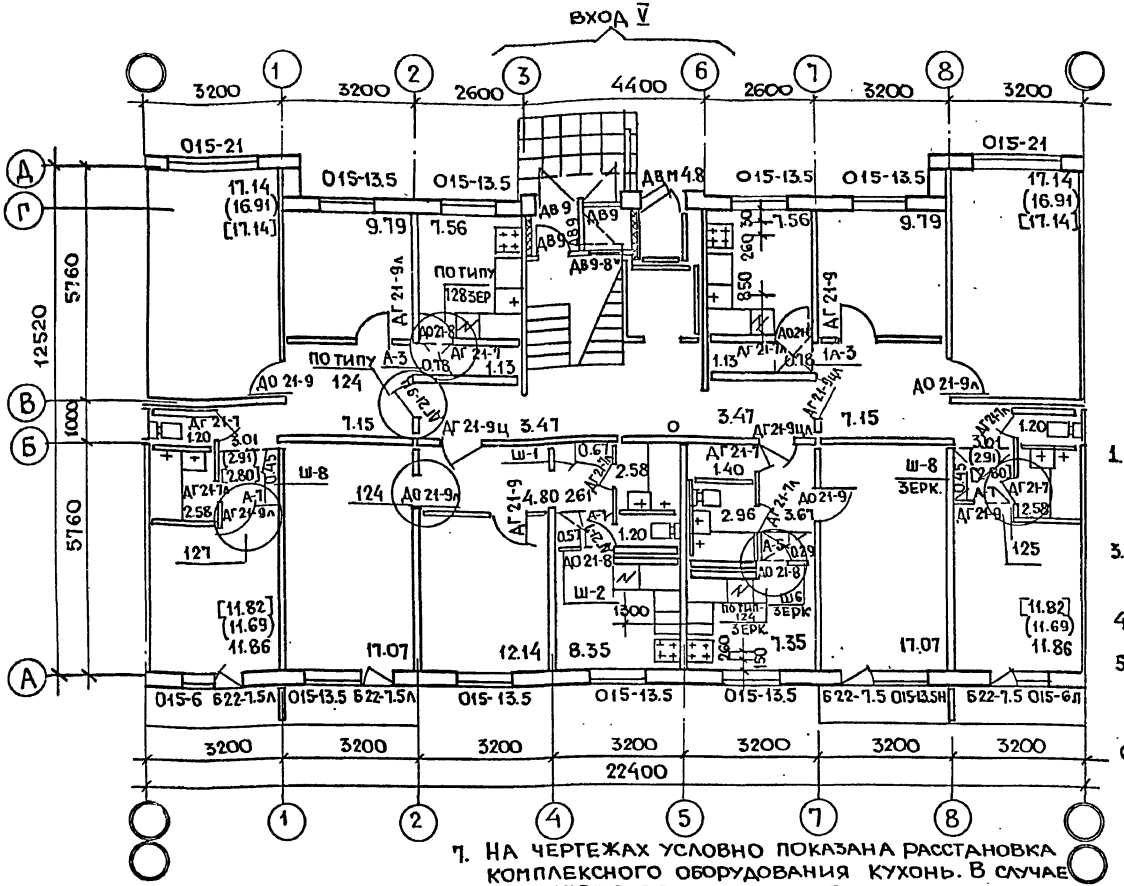


Примечания:


1. Вход V см. раздел 9.2-7 лист 2 сквозной проход V см. раздел 9.2-7 лист 5 даны для варианта с деформационным швом; в квадратных-для варианта с торцом.
3. Сводную таблицу площадей полов см. лист 24 данного раздела. см. лист 24 данного раздела.
4. Детали установки дверей NN 124,125, 127,128,129 см. лист 5 раздела 9.2-8
5. Рисунки дверей ДВ9 и ДВМ 4.8 выбираются при привязке; марка выбранного рисунка проставляется на данном листе
6. Шкафы и антресоли, отмеченные звездочками, на 2 этаже не устанавливать; (в связи с проводкой газа.)
7. На чертежах условно показана расстановка комплексного оборудования кухонь. В случае отсутствия этого оборудования кухни всех квартир оборудуются кухонной плитой, мойкой, подставками под холодильник (ПХ-600) устанавливаемыми между вент.блоком и подстольем под мойку.

Рук.АКБ	Розенфельд		Гл.архпр	Маркова		Провер.	Маркова	1980	План 1 этажа для отделочных работ (Вариант с у/россыпью)	121-043 1.24 часть 1 Раздел 1-4
Гл.инж.АКБ	Розенфельд		Нач.отд	Баркова						ЦНИИЭП жилища г. Москва
Рук.м.1	Блюменталь		Рук.арх.гр	Морозова						Лист 22
Гл.инж.	Гендельман		Ст.архит	Пангелеева						


Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

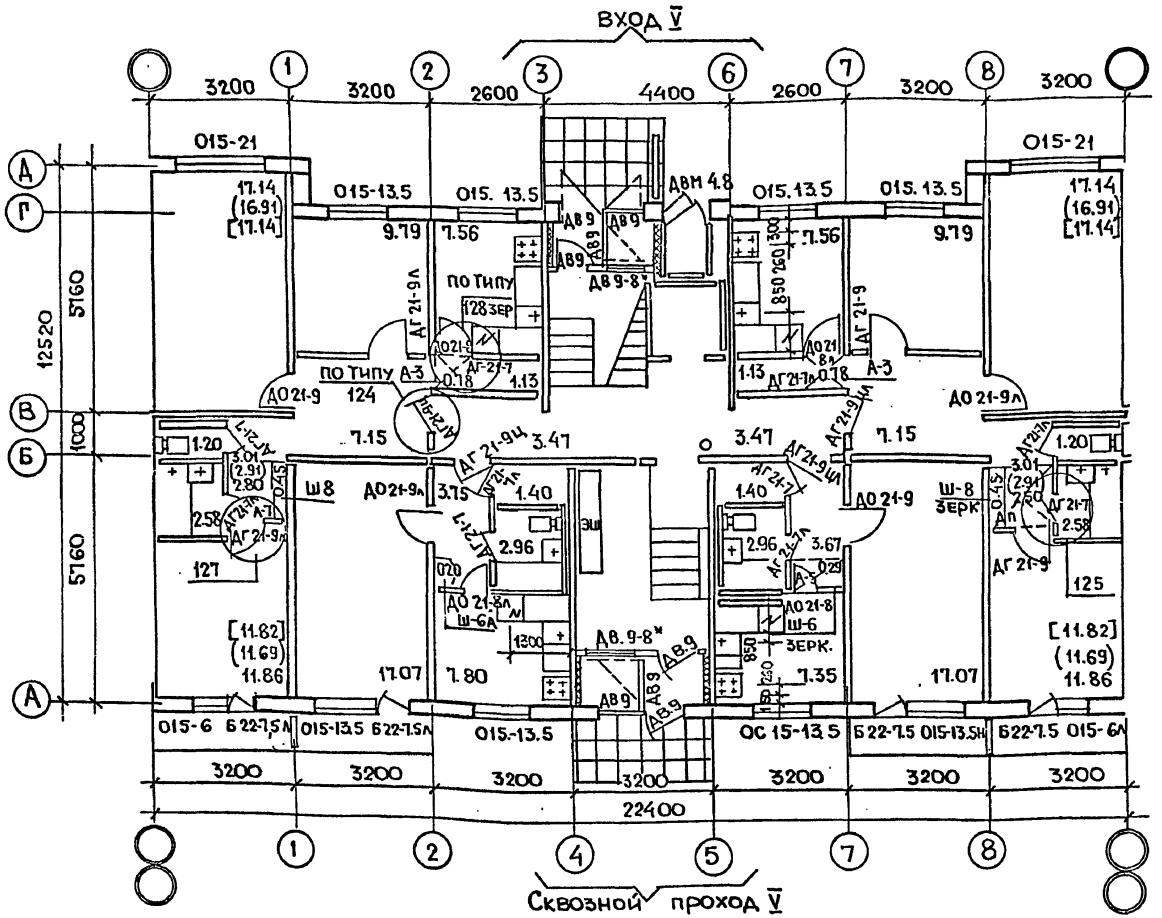

Фрагмент плана с колясочной или электрощитовой

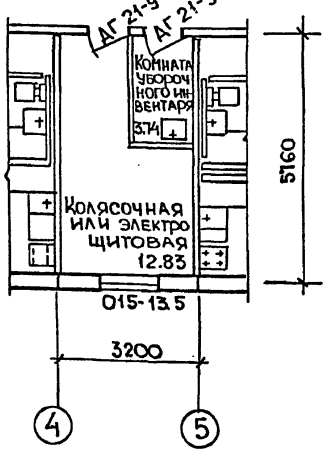


Рук. АК51	Розанов		Гл. арх. пр	Маркова		Проверил	Маркова	1980	План 1 этажа со сквозным проходом, с колясочной или электрощитовой для отделочных работ (вариант с с/у россыпью)	121-043/1.2 Часть 1 Раздел 1-4	Лист 23
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр	Баркова						ЦНИИЭП жилища г. Москва	
Рук. н.м.	Блюменталь		Рук. арх. гр	Морозова							
Гл. инж.	Гендельман		Ст. архит	Пантелеева							

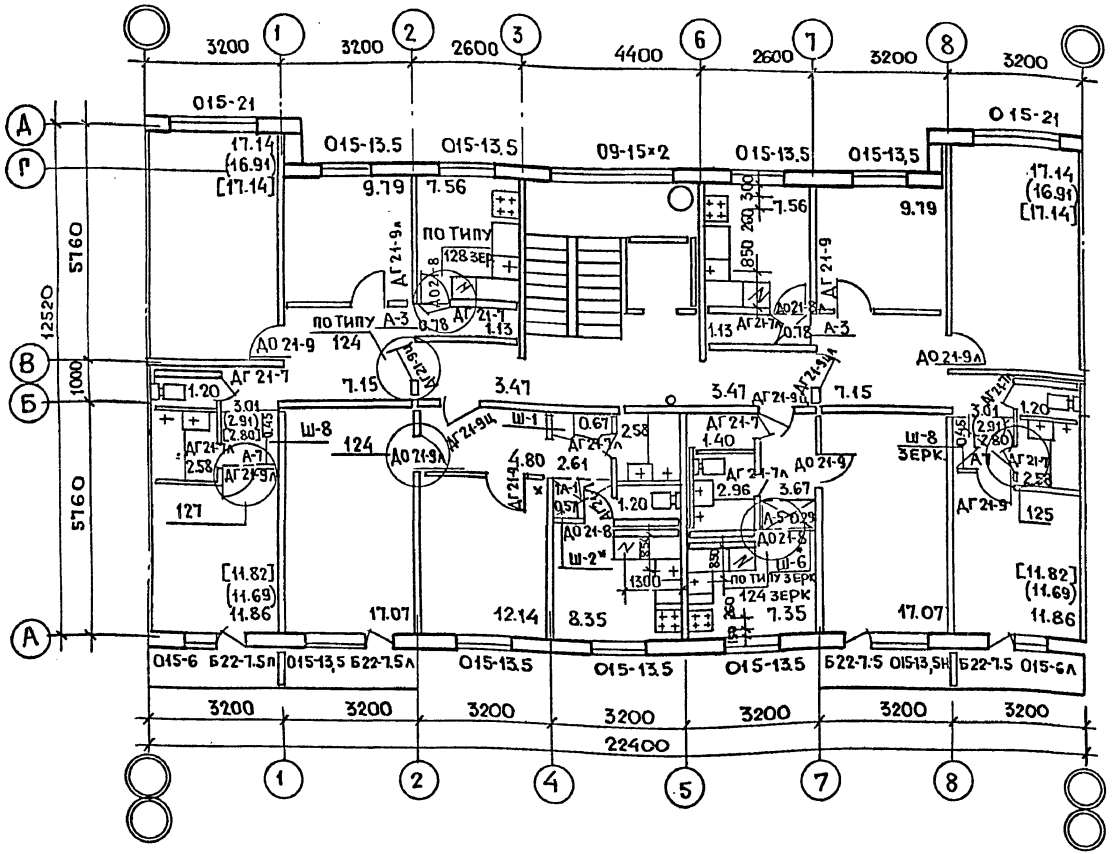

Примечания см. лист N 22

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Маркова	1980	План типового этажа для отделочных работ. (Вариант с/у россыпью)	121-043/12 Часть 1. Раздел 1-4 ЦНИИЭП жилища г. Москва	Лист 24
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Баркова							
Рук. маст.	Блюменталь		Рук. арх. гр.	Морозова							
Гл. инж.	Гендельман		Ст. архит.	Пантелеева							

Типовой проект

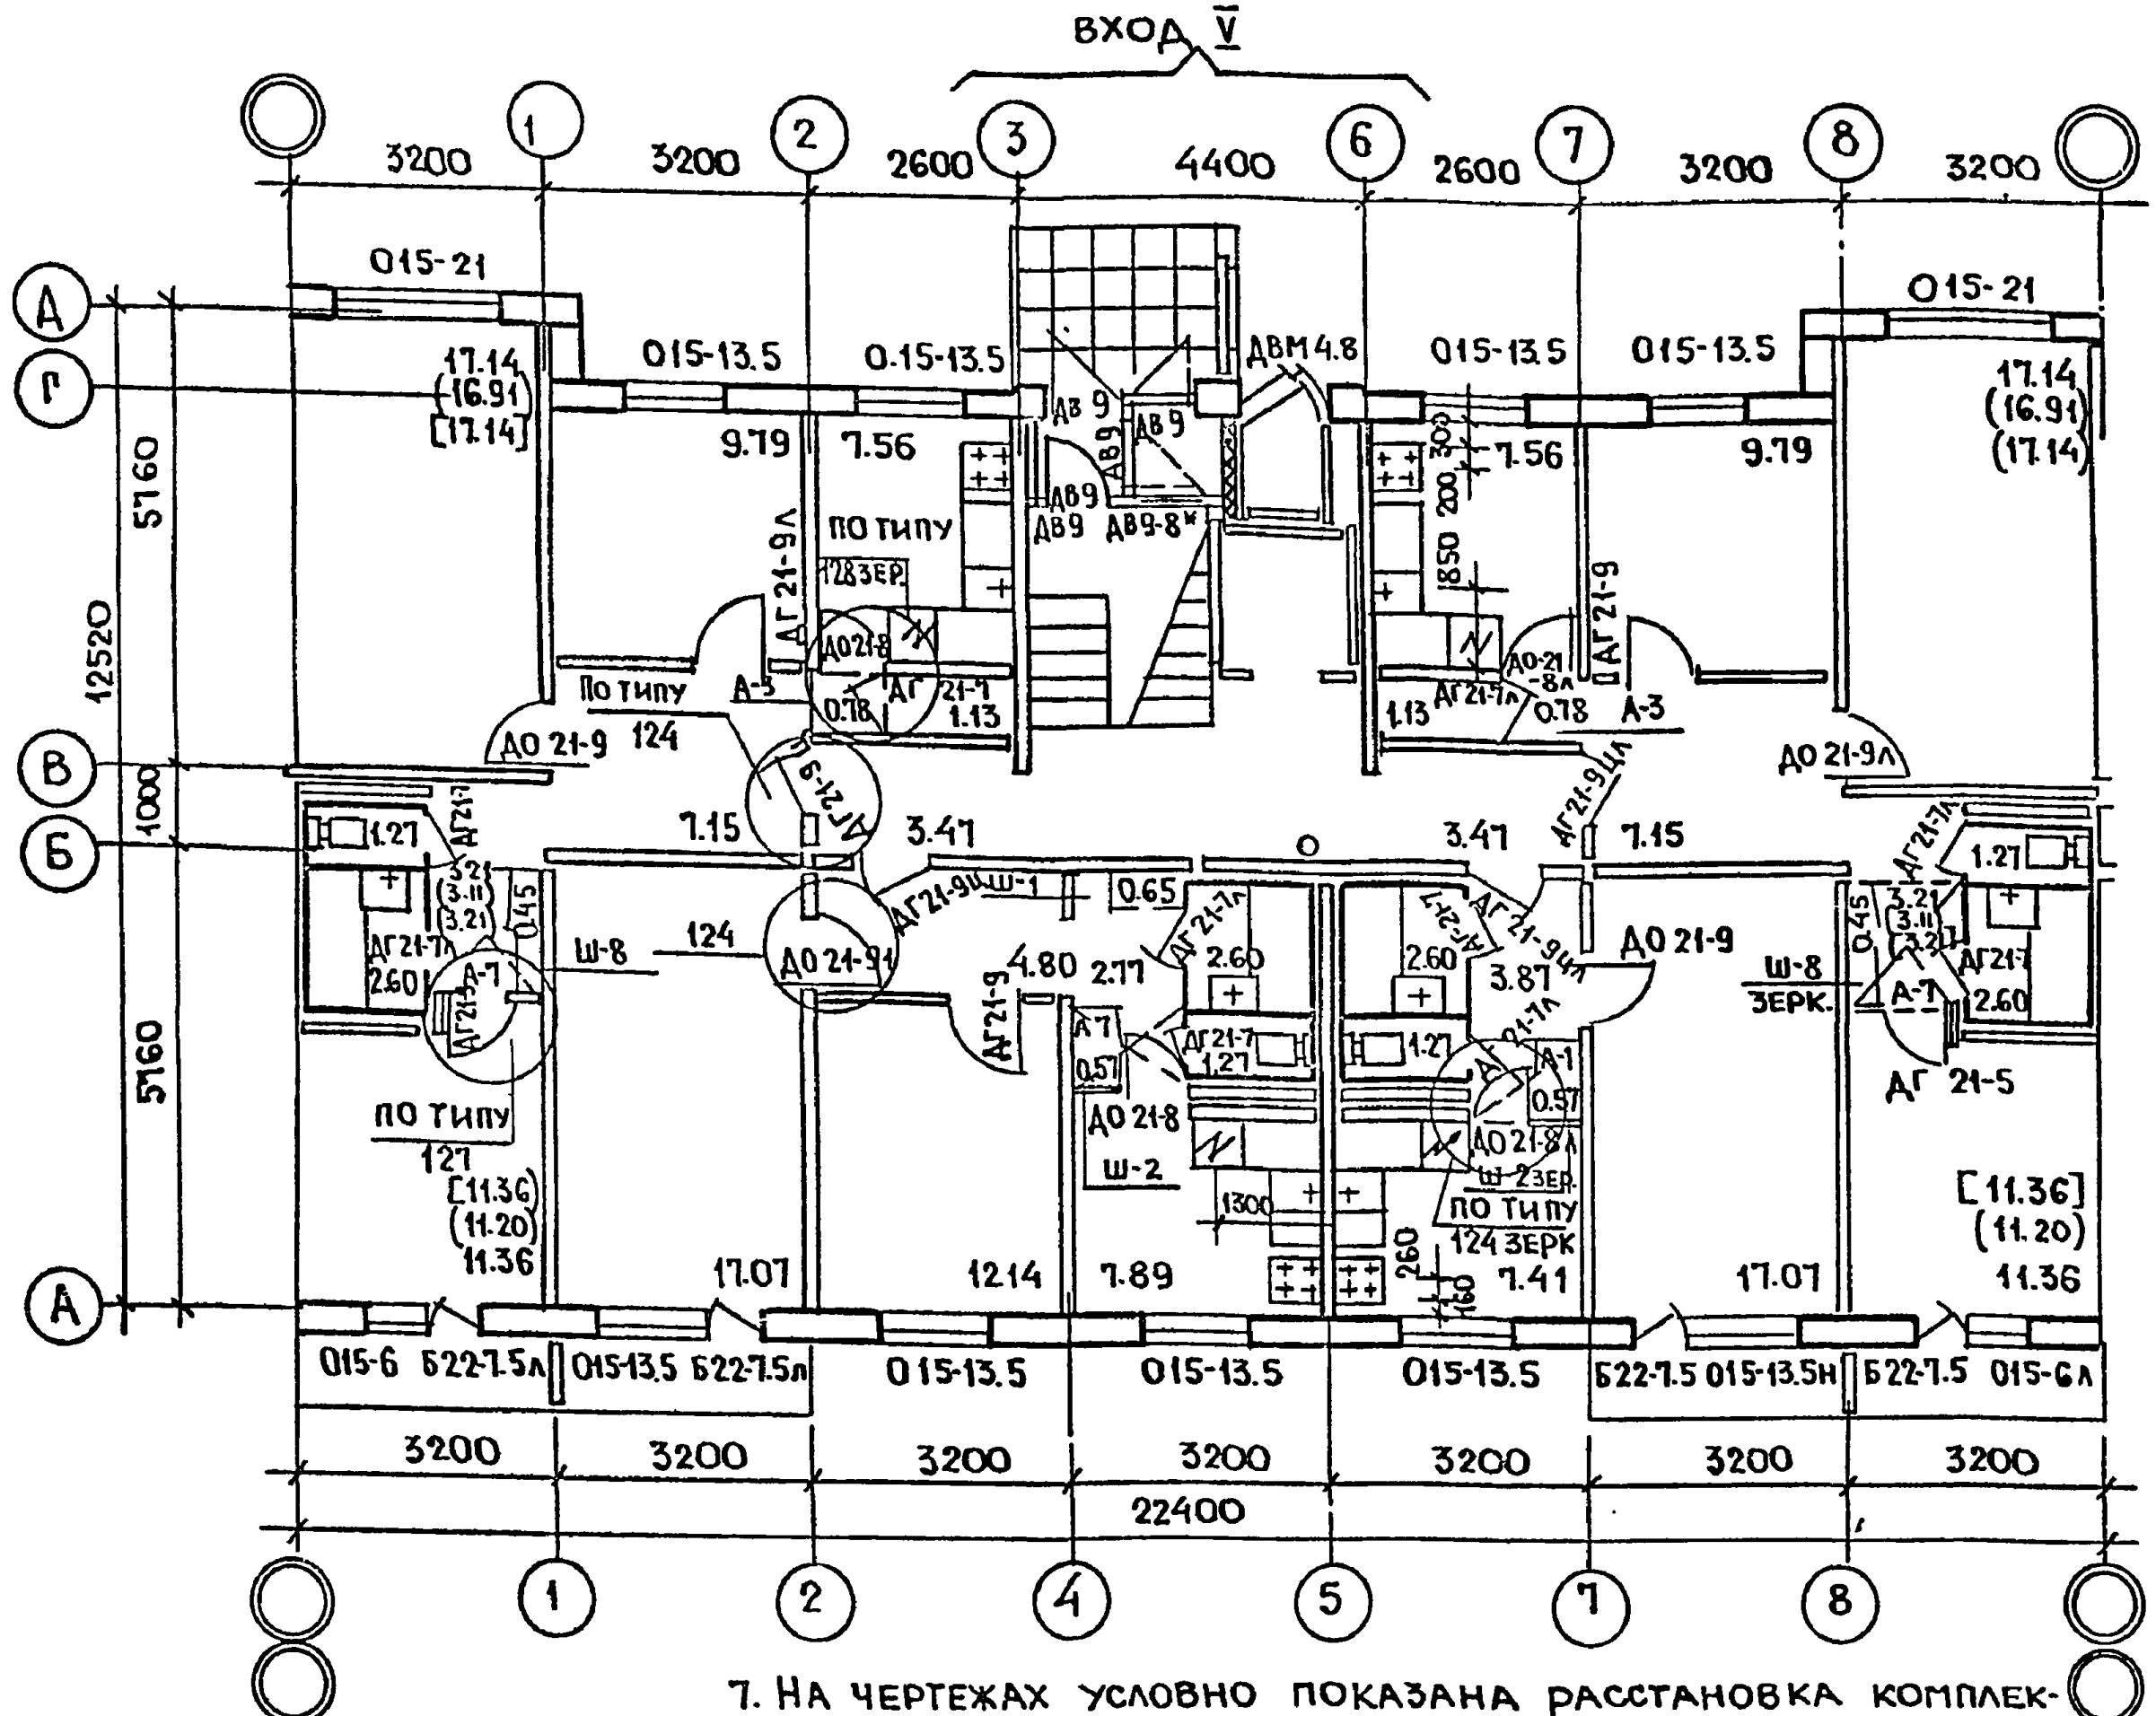


Примечания:


1. Вход V см. раздел 9.2-7 лист 2
   сквозной проход V см. раздел 9.2-7 лист 5
2. Площади полов в круглых скобках даны для варианта с деформационным швом, в квадратных для варианта с торцом.
3. Сводную таблицу площадей полов см. лист 28 данного раздела.
4. Детали установки дверей NN 124, 127, 125, 128, 129 см. лист 5 раздела 9.2-8.
5. Рисунки дверей ДВ9 и ДВМ 4.8 выбираются при привязке; марка выбранного рисунка проставляется на данном листе.
6. Шкафы и антресоли отмеченные звездочками, на 2 этаже не устанавливать; щиты ИД 9 и ИД 10 в осях 6-7 устанавливать только во 2 этаже (в связи с проводкой газа)
7. На чертежах условно показана расстановка комплексного оборудования кухонь. В случае отсутствия этого оборудования кухни всех квартир оборудуются кухонной плитой, мойкой подстольем под мойку (ПМ-500 лев или прав,) подставками под холодильник (ПХ-600) устанавливаемыми между вентблоком и подстольем под мойку.

Рук. АКБ1	Розанов		Гл. арх. пр	Маркова		Проверил	Маркова	1980	План 1 этажа для отделочных работ. (Вариант С/К)	121-043/1.2 Часть 1 Раздел 1-4	Лист
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр	Баркова						ЦНИИЭП жилища г. Москва	25
Рук. м 1	Блюменталь		Рук. гр. арх	Морозова							
Гл. инж.	Гендельман		Ст. архит.	Пантелеева							

Инв. N подл.

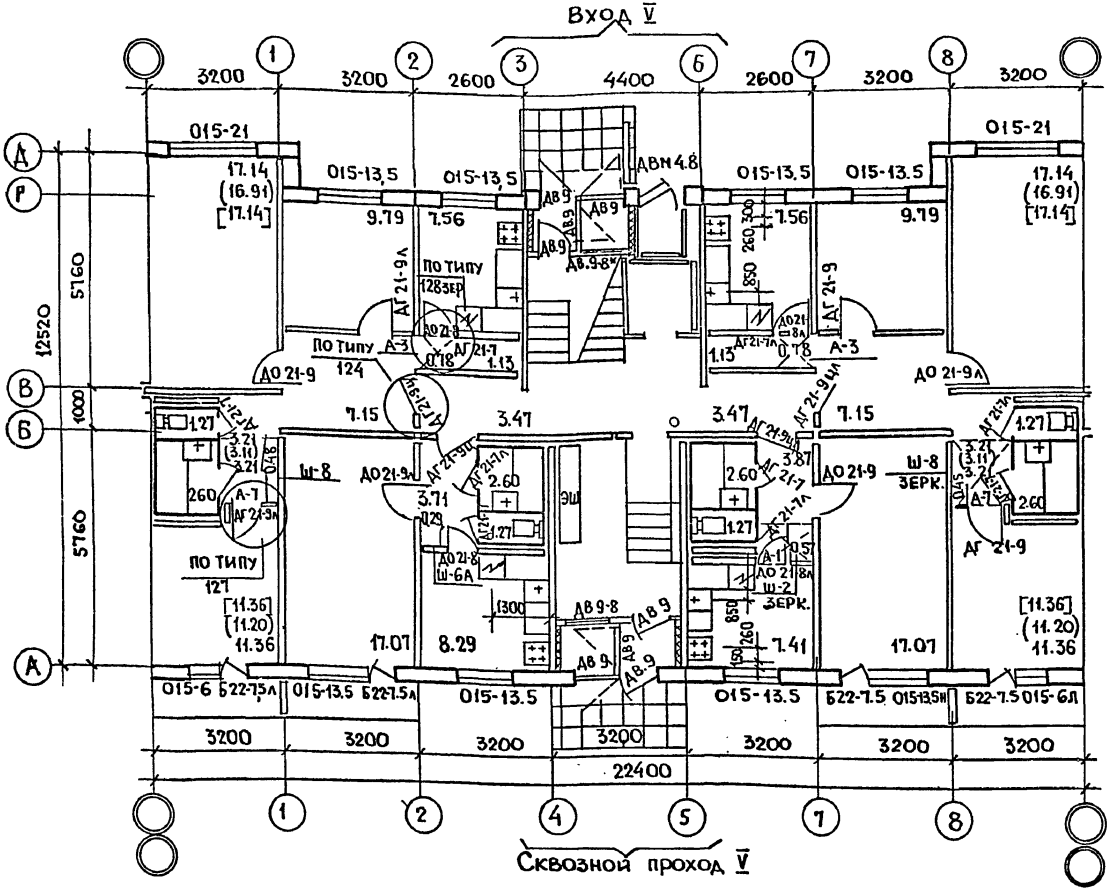


Фрагмент плана с колясочной или электрощитовой

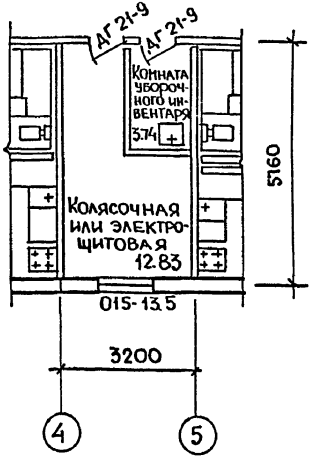

Примечания см. лист N 25

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Маркова	1980	План 1 этажа со сквозным проходом с колясочной или электрощитовой для отделочных работ (вариант с с/к)	121-043/1.2 Часть 1. Раздел 1-4
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр	Баркова						ЦНИИЭП жилища г. Москва
Рук. м. 1	Блюменталь		Рук. арх. гр	Морозова						
Гл. инж	Гендельман		Ст. архит	Пантелеева						Лист 26

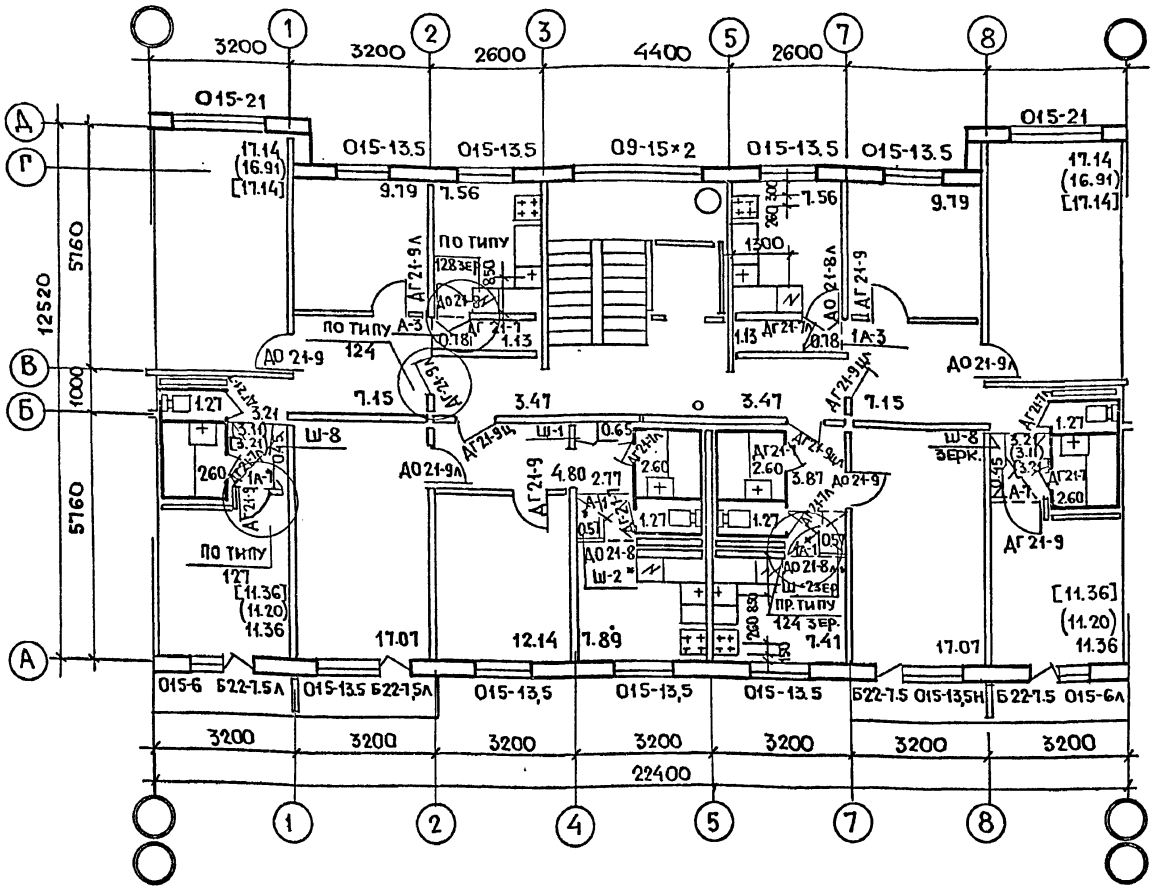

Примечания см. лист N 25

Рук.АКБ	Розанов		Гл.арх.пр	Маркова		Проверил	Маркова	1980	План типового этажа для отделочных работ. (Вариант с/к)	121-043/1.2 Часть 1 Раздел 1-4	Лист 27
Гл.инж.АКБ	Розенфельд		Гл.инж.пр	Баркова						ЦНИИЭП жилища г. Москва	
Рук.м 1	Блюментальс		Рук.гр.арх	Морозова							
Гл.инж.	Гендельман		Ст.архит.	Пантелеева							

NN п/п	Наименование помещений	ед изм	Неизменяемая часть: Основная схема: Всего	Основная схема: на этаж 1	Основная схема: на этаж 2	Основная схема: на этаж 3-9	Со сквозным проходом: Всего	Со сквозным проходом: на этаж 1	Со сквозным проходом: на этаж 2	Со сквозным проходом: на этаж 3-9	С колясочной: Всего	С колясочной: на этаж 1	С колясочной: на этаж 2	С колясочной: на этаж 3-9
	Вариант с санузлами россыпью													
1	Жилые комнаты	м²	1115.0	124.0 NN 312-315	124.0 N 307 NN 308-311	867.0 N 307 NN 308-311	1103.0	112.0 NN 312-315	124.0 N 307 NN 308-311	867.0 N 307 NN 308-311	1103.0	112.0 NN 312-315	124.0 N 307 NN 308-311	867.0 N 307 NN 308-311
2	Кухни	"	278.0	31.0 NN 320-324	31.0 N 307 NN 316-319	216.0 N 307 NN 316-319	277.5	30.5 N 320-324	31.0 N 307 NN 316-319	216.0 N 307 NN 316-319	277.5	30.5 NN 320-324	31.0 N 307 NN 316-319	216.0 N 307 NN 316-319
3	Коридоры	"	297.0	33.0 NN 312-315	33.0 N 307 NN 308-311	231.0 N 307 NN 308-311	294.5	29.5 NN 312-315	34.0 N 307 NN 308-311	231.0 N 307 NN 308-311	294.0	29.5 NN 312-315	34.0 N 307 NN 308-311	231.0 N 307 NN 308-311
4	Санузлы	"	129.0	14.5 N 303	14.5 N 302	100.0 N 302	128.0	13.5 N 303	14.5 N 302	100.0 N 302	128.0	13.5 N 303	14.5 N 302	100.0 N 302
5	Встроенные шкафы коридоров	"	21.5	2.5 NN 312-315	2.0 N 307 NN 308-311	17.0 N 307 NN 308-311	20.5	1.5 NN 312-315	2.0 N 307 NN 308-311	17.0 N 307 NN 308-311	20.5	1.5 NN 312-315	2.0 N 307 NN 308-311	17.0 N 307 NN 308-311
6	Кладовые	"	34.0	4.0 NN 312-315	4.0 N 307 NN 308-311	26.0 N 307 NN 308-311	35.0	5.0 NN 312-315	4.0 N 307 NN 308-311	26.0 N 307 NN 308-311	35.0	5.0 NN 312-315	4.0 N 307 NN 308-311	26.0 N 307 NN 308-311
7	Комнаты лестничных клеток колясочные и электрощитовые расположенные на 1 этаже	"	63.0 N 305	7.0	7.0	49.0	62.5 N 305	7.0	7.0	49.0	79.0	24.0	7.0	49.0
8	Сквозной проход, вестибюль и тамбура	"	8.0 N 305	8.0	0	0	21.0 N 305	21.0	0	0	8.0	8.0	0	0
	Вариант с сантехкабинами													
1	Жилые комнаты	"	1106.0	123.0 NN 312-315	123.0 N 307 NN 308-311	860.0 N 307 NN 308-311	1095.0	111.0 NN 312-315	123.0 N 307 NN 308-311	860.0 N 307 NN 308-311	1095.0	111.0 NN 312-315	123.0 N 307 NN 308-311	860.0 N 307 NN 308-311
2	Кухни	"	274.0	30.5 NN 320-324	30.5 N 307 NN 316-319	213.0 N 307 NN 316-319	274.5	31.0 NN 320-324	30.5 N 307 NN 316-319	213.0 N 307 NN 316-319	274.5	31.0 NN 320-324	30.5 N 307 NN 316-319	213.0 N 307 NN 316-319
3	Коридоры	"	304.0	34.0 NN 312-315	34.0 N 307 NN 308-311	236.0 N 307 NN 308-311	300.0	30.0 NN 312-315	34.0 N 307 NN 308-311	236.0 N 307 NN 308-311	300.0	30.0 NN 312-315	34.0 N 307 NN 308-311	236.0 N 307 NN 308-311
4	Санузлы	"	139.5	15.5 N 303	15.5 N 302	108.5 N 302	139.5	15.5 N 303	15.5 N 302	108.5 N 302	139.5	15.5 N 303	15.5 N 302	108.5 N 302
5	Встроенные шкафы коридоров	"	24.0	13.0 NN 312-315	2.0 N 307 NN 308-311	19.0 N 307 NN 308-311	24.0	2.5 NN 312-315	2.5 N 307 NN 308-311	19.0 N 307 NN 308-311	25.0	2.5 NN 312-315	2.0 N 307 NN 308-311	19.0 N 307 NN 308-311
6	Кладовые	"	21.0	2.5 NN 312-315	2.5 N 307 NN 308-311	16.0 N 307 NN 308-311	21.0	2.5 N 312-315	2.5 N 307 NN 308-311	16.0 N 307 NN 308-311	20.5	2.5 NN 312-315	2.5 N 307 NN 308-311	16.0 N 307 NN 308-311
7	Карманы лестничных клеток колясочные и электрощитовые, расположенные на 1 этаже	"	63.0 N 305	7.0	7.0	49.0	63.0 N 305	7.0	7.0	49.0	79.0 N 305	23.5	7.0	49.0
8	Сквозной проход, вестибюль и тамбура	"	8.0 N 305	8.0	0	0	21.0 N 305	21.0	0	0	8.0 N 305	8.0	0	0

Примечания:
1. Площадь неизменяемой части условно учитывает все возможные случаи блокировки
2. Деталь пола N 302-песок 30 мм; N 303-минвойлок 30 мм.
3. Детали полов N 301-324 см. раздел 9.2-8 лл. 9-13; N 305- раздел 9.2-7 лист 5
4. Полы встроенных шкафов и кладовых принимаются аналогичными с полами тех помещений куда открываются эти встроенные шкафы и кладовые.


Рук. АКБ	Розанов		Гл. Арх. пр	Маркова		Проверил	Маркова		1979	Сводная таблица полов
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр	Полозов						
Рук. маст 1	Блюментель		Рук. Арх. гр	Морозова						
			Ст. Архит	Пантелеева						

121-043/1.2 Часть 1, раздел 1-4

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Лист 28

Разрез I-I

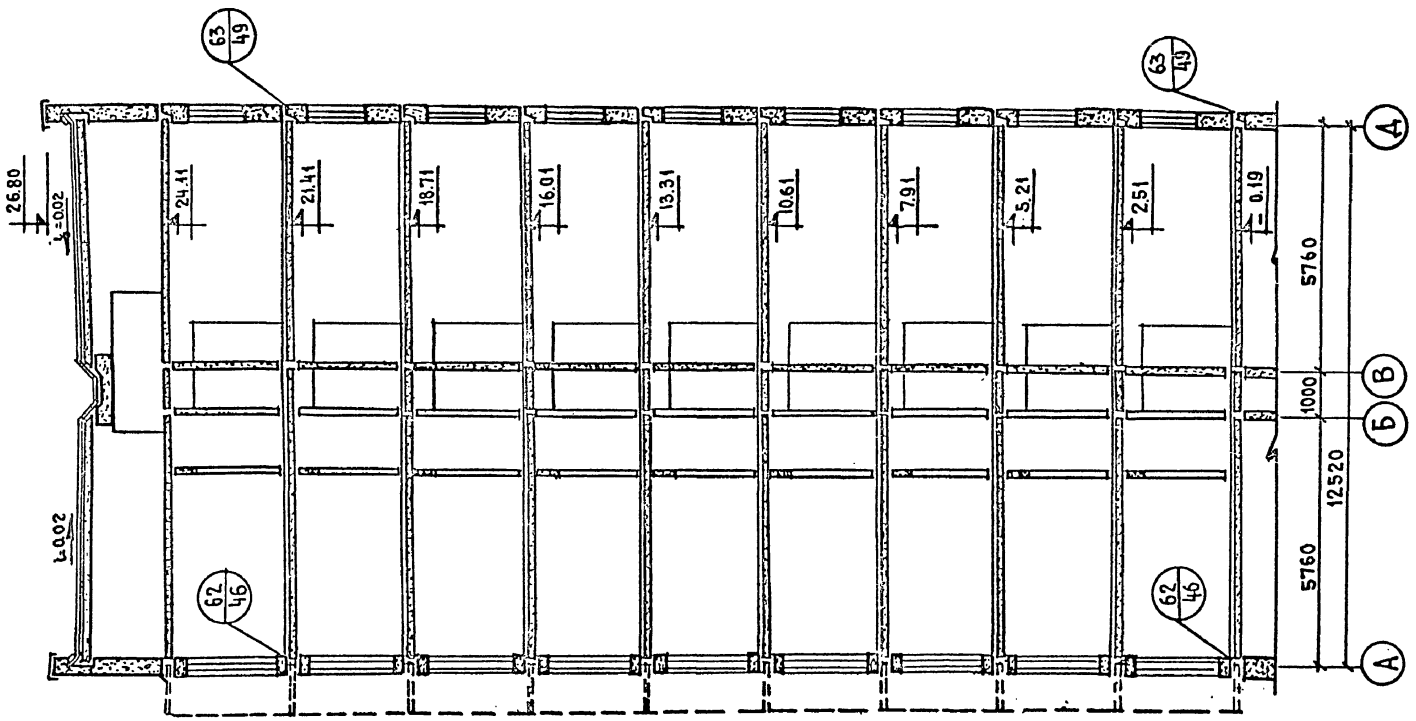

Примечание

Летние помещения /лоджии или балконы/ примыкающие к оси „А", на данном листе условно показаны пунктиром, см. соответствующие части 9: разделы 9.4-1; 9.4-4 и т.д

Условные обозначения:

№ детали
№ листа части 9; раздела 9.1-1

№ детали
№ листа части 9; раздела 9.2-1

Рук. АКБ1	Розанов		Гл. арх. пр-та	Маркова		Проверил	Феофанова		
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр-та	Полозов					
Рук. маст.	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова					
			Разработ.	Шумский					


1979

Разрез I-I

121-043/1.24 Часть 1 Раздел 1-4

ЦНИИЭП жилища г. Москва


Лист 29

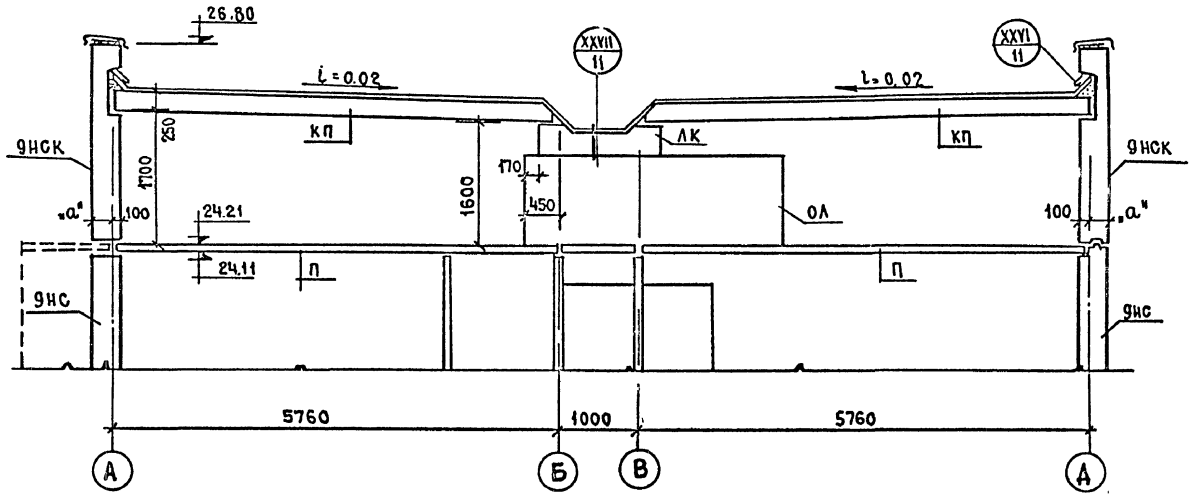

Рук. АКБ 1	Н. Розанов		Гл. Арх. пр.	И. Маркова		Проверил	Феофанова		1979	Разрез I-I по теплому чердаку	121-043/1.2 часть 1 раздел 1-4
Гл. инж. АКБ	А. Розенфельд		Гл. инж. пр.	И. Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва
Рук. маст. 1	А. Баюментальд		Вед. инж.	Р. Феофанова							Лист 30
			Разработ.	Василевская							

17289-11 21

Разрез II-II

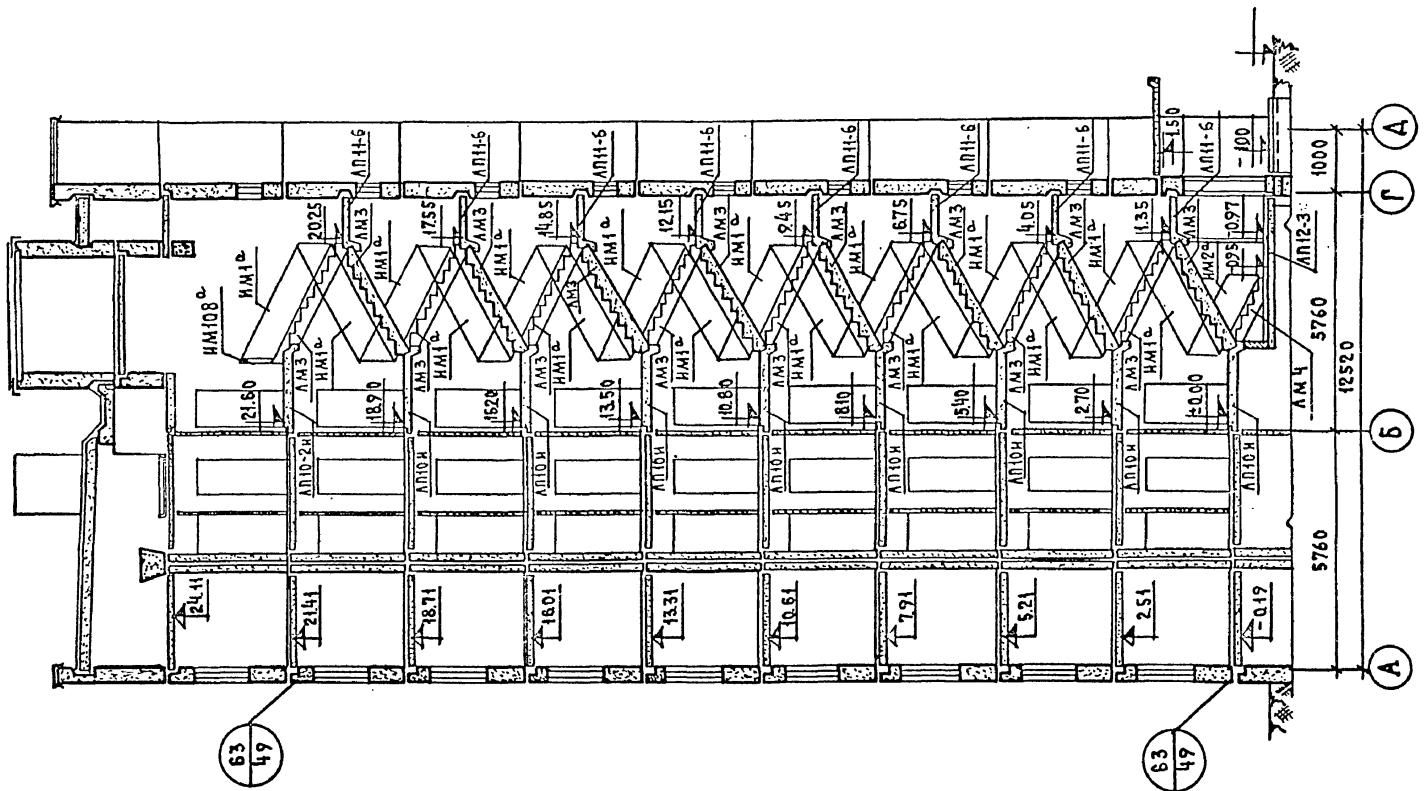


Примечания:

1. Монтажные узлы лестницы см. листы 4 и 5 части 9, раздел 9.1-3.
2. Установку ограждений лестницы выполнять по чертежам части 9; раздела 9.2-1
3. Условные обозначения см. лист 29
4. Выходы на чердак, крышу и в машинное отделение см. раздел 9.1-7 л.л 13-15.

Рук. АКБ	И.Рязанов		Гл.архпр-та	И.Маркова		Проверил	Р.Феофанова		1979	Разрез II-II	121-043.1 Часть 1, раздел 1-4	Лист
Гл.инж.АКБ	А.Розенфельд		Гл.инж.пр-та	И.Полозов							ЦНИИЭПжилища г.Москва	31
Рук.маст.	Э.Клементаль		Вед.инж.	З.Феофанова								
			Разработал	И.Шумский								

НА ИНЖ. ПР. Л. ВАРКОВА
ИСПОЛНИТ. Г. ПАПЕЛАЕВА


Разрез III – III

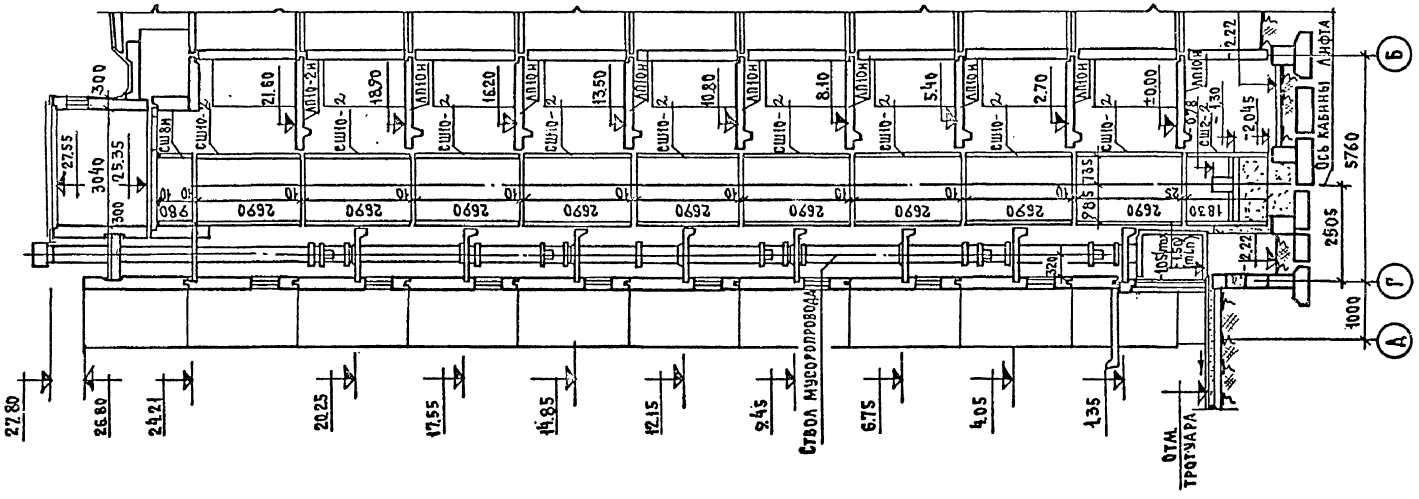


Рук. АКБ 1	Розанов		Гл. архпр-та	Н. Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Разрез III – III
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр-та	Н. Полозов						
Рук. маст. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Р. Феофанова						
			Разработал	Н. Шумский						

121-043/1.84 часть 1 раздел 1-4	ЦНИИЭП жилища г. Москва	Лист 32

План лифтовой шахты

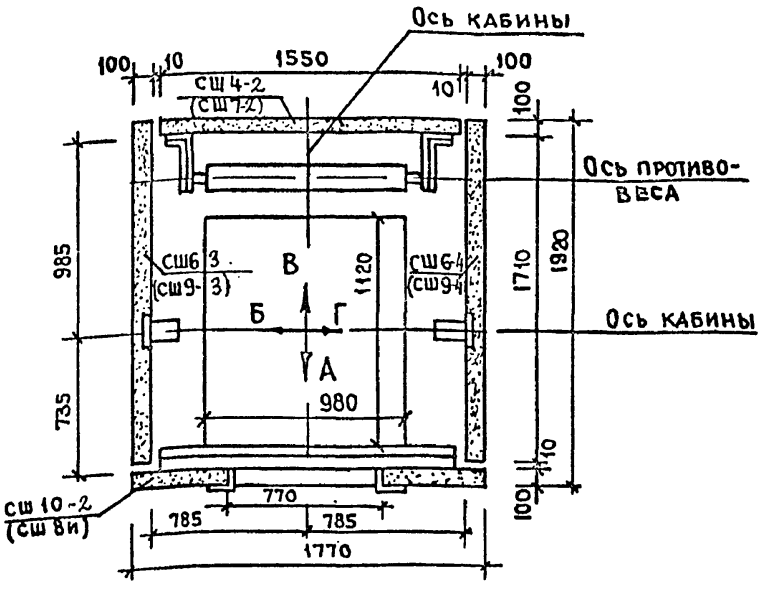

План приямка лифтовой шахты

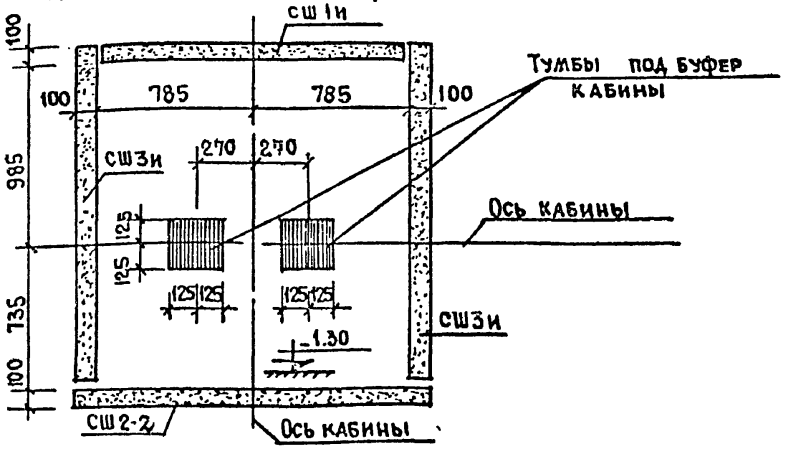

Характеристика лифта

1	Тип лифта	Лифт пассажирский по ГОСТ 5746-67 конструкции ЦПКБ В/О „Союзлифтмаш"
2	Грузоподъемность лифта	320 кгс
3	Скорость движения кабины	0,71 м/сек.
4	Высота подъема кабины	21.6м
5	Количество остановок кабины	9
6	Вместимость кабины, количество пассажиров	4 человека
7	Тип кабины	Непроходная
8	Габариты кабины	980×1120×2100мм
9	Тип двери кабины	Раздвижная автоматическая
10	Тип шахты	Глухая железобетонная
11	Тип двери шахты	Раздвижная автоматическая
12	Расположение противовеса	Сзади кабины
13	Расположение машинного отделения	Вверху над шахтой
14	Система управления лифта	Кнопочная внутренняя с вызовом порожней кабины на любой этаж
15	Напряжение питания сети	Заполняется при привязке
16	Привод	Лебедка правая

Примечание.
Развертки стен лифтовой шахты (виды А; Б; В; Г) см. лист № 34

Рук. АКБ1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Планы лифтовой шахты и приямка	121-043/1.2 часть 1 раздел 1-4
Гл. инж. АКБ1	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва
Рук. маст. 1	Баюментальь		Вед. инж.	Феофанова							
			Разработ.	Тарасова							

Гл. инж. пр. А. Баркова
Исполнит. Т. Пантелеева

Лист 33

ГЛ.ИНЖ.МАСТ. Л.БАРКОВА
ИСПОЛНИТ. Т.ПАНТЕЛЕЕВА

РУК.АКБ Розанов
Гл.инж.АКБ Розенфельд
РУК.МАСТ. Документаль
Гл.арх.пр. Маркова
Гл.инж.пр. Полозов
Вед.инж. Феофанова
РАЗРАБОТАЛ Шумский
Проверил Феофанова

1980

Развертка стен лифтовой шахты.


121-043.2ЧАСТЬ1,РАЗДЕЛ1-4

ЦНИИЭП ЖИЛИЩА г.Москва


Лист 34

ф90 отв. для аварийного открывания дверей на верхней, нижней и на промежуточных остановках через одну.

Вид А Вид Б Вид В Вид Г

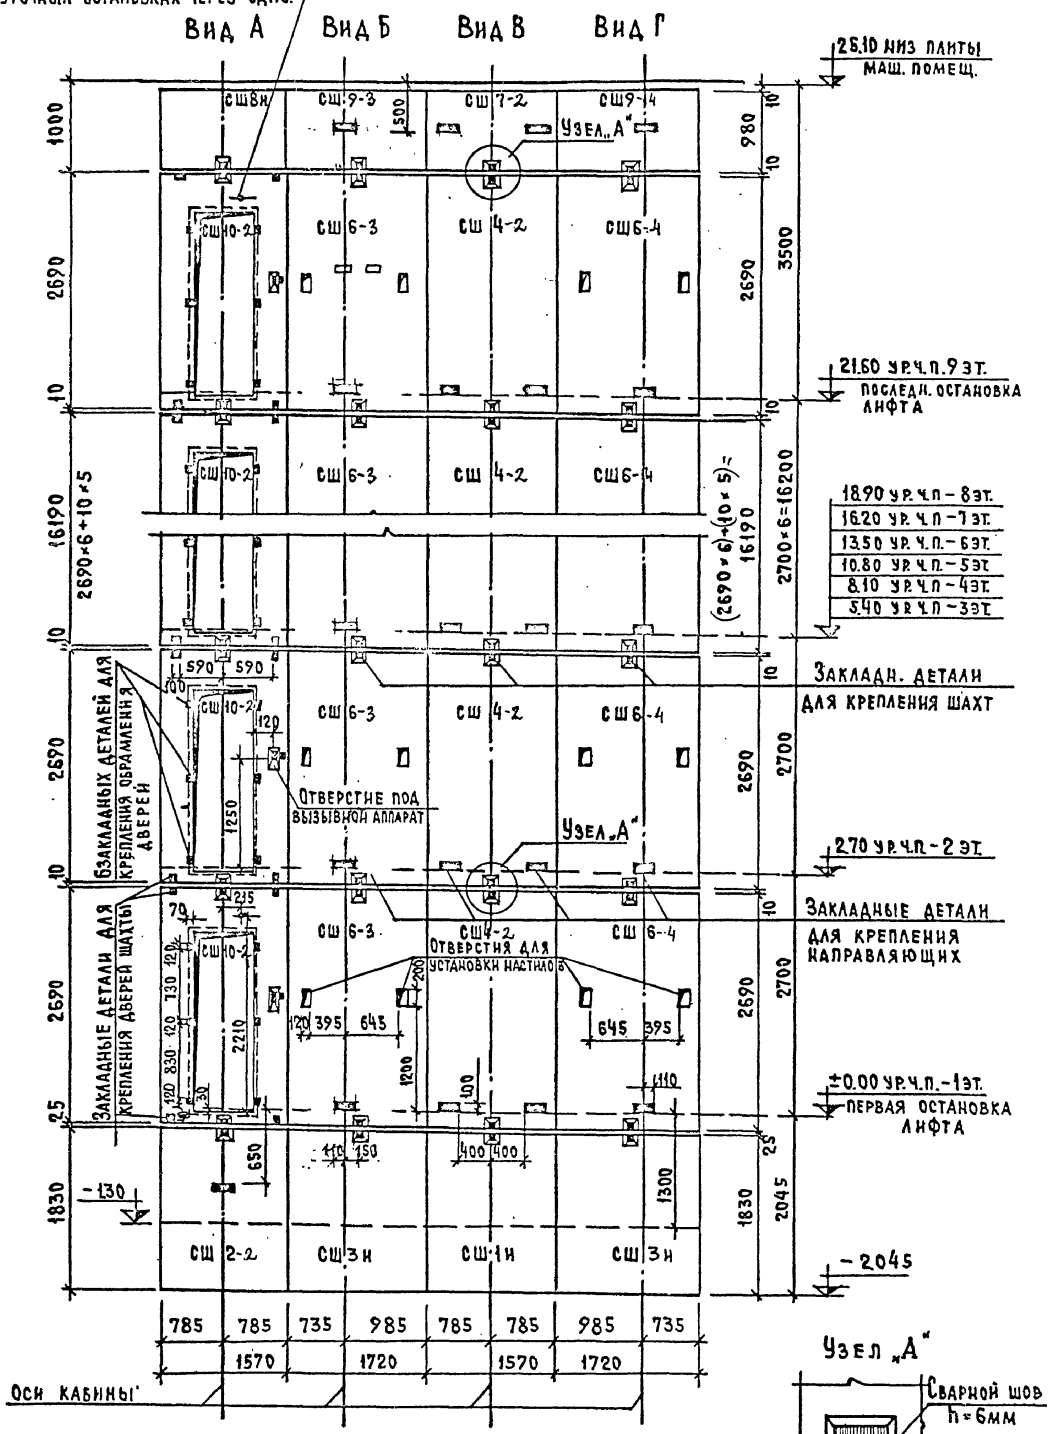

Узел „А"



Примечание:

Данный чертеж см. совместно с листом № 33 настоящего альбома

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота (ширина)	толщина	Масса т.	Количество, шт: основная, с колясочной, с электрощитовой: Всего	на этажи: 1	2-8	9	маш. отд.	со сквозным проходом: Всего	на этажи: 1	2-8	9	маш. отд.	Альбом рабоч. черт. серии „121": раздел	№ листа
НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ																
9НС1-2И	3185	2570	300	1.56	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-40 (2 реа.)	4
9НС1-3И	3185	2570	300	1.56	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС2-4	3185	2760	300	2.10	27	3	21	3	—	26	2	21	3	—	10.1-1 (2 реа.)	3
9НС3	2585	2760	300	1.62	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—		
9НС11-2	780	2680	300	0.64	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.1-28 (2 реа.)	4
9НС12	3575	2760	300	2.06	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-1 (2 реа.)	21
9НС12-2	3575	2760	300	2.06	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС23И	4385	1170	300	1.47	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	10.1-40 (2 реа.)	9
9НС24	4385	2760	300	2.80	7	—	7	—	—	7	—	7	—	—	10.1-9 (2 реа.)	13
9НС24-2	4385	2760	300	2.84	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—		14
9НС26	3185	1170	300	1.07	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	10.1-30 (2 реа.)	4
9НС30	3115	2760	300	2.09	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-40 (2 реа.)	8
9НС30-2	3115	2760	300	2.09	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС1-4И.2	3185	2570	300	1.86	9	1	7	1	-	9	1	7	1		10.1-65	4
9НС1-5И.2	3185	2570	300	1.86	9	1	7	1	-	9	1	7	1			
Подоконные плиты в наружных стенах (окна и балконные двери с раздельными переплетами и полотнами)																
ПП5	2180	150	45	0.038	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.4-1	105
ПП6	1450	150	45	0.025	63	7	49	7	—	62	6	49	7	—		
ПП7	1390	150	45	0.023	36	4	28	4	—	36	4	28	4	—		
Подоконные плиты в наружных стенах (окна и балконные двери со спаренными переплетами и полотнами).																
ПП1	2180	200	45	0.05	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.4-1	105
ПП2	1450	200	45	0.033	63	7	49	7	—	62	6	49	7	—		
ПП3	1390	200	45	0.033	36	4	28	4	—	36	4	28	4	—		

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота	толщина	Масса т	Кол-во, шт.	Альбом рабоч. черт. серии „121": раздел	№ листа
Наружные стеновые панели чердака и машинного отделения лифта							
9НСК1	3185	2570	300	2.40	3	10.1-62	4
9НСК1-2	3185	2570	300	2.40	4		
9НСК2	2585	2570	300	1.96	2		5
9НСК3-3	3575	2570	300	2.68	1		6
9НСК3-4	3575	2570	300	2.68	1		
9НСК12	4385	2570	300	3.32	1		5
9НСК26	780	2570	300	0.60	2		7
9НСК27	3115	2570	300	2.32	1		16
9НСК27-2	3115	2570	300	2.32	1		
НСКМ1	4880	1070	300	1.64	1		17
НСКМ2	3185	1070	300	1.03	1		18
НСКМ2-2	3185	1070	300	1.12	1		
НСКМ3	4880	2480	300	3.73	1		19
НСКМ3-2	4880	2480	300	3.10	1		20
НСКМ4	3185	2480	300	2.53	1		21
НСКМ4-2	3185	2480	300	2.53	1		
НСКМ5	3630	1070	300	1.20	1		22

ПРИМЕЧАНИЕ:
Масса панелей типа „9НС" и „9НСК" указана при керамзитобетоне $\gamma = 900$ кг/м³

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. ар	Полозов					
Рук. маст.	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова					
			Разработал	Васильевская					

Спецификация наружных стеновых панелей однослойной конструкции толщиной 300 мм и подоконных плит на неизменяемую часть блок-секции.

121-043/12 часть 1 раздел 1-4 — Лист 35

ЦНИИЭП жилища г. Москва

На. инж. пруд. Бауков В.А.
Исполнит. Пантелеева

Марка изделия	Габариты, мм: Длина	Высота (ширина)	Толщина	Масса т	Количество, шт.: Основная, с колясочной, с электрощитовой: Всего	на этажи: 1	2-8	9	маш. отд.	Со сквозным проходом: Всего	на этажи: 1	2-8	9	маш. отд.	Альбом рабоч. черт. серии „121": раздел	№ листа
Наружные стеновые панели																
9НС1-2н	3185	2570	350	1.77	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-40 (2 ред.)	4
9НС1-3н	3185	2570	350	1.77	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС2-4	3185	2760	350	2.38	27	3	21	3	—	26	2	21	3	—	10.1-2 (2 ред.)	3
9НС3	2585	2760	350	1.83	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—		
9НС11-2	730	2680	350	0.69	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.1-28 (2 ред.)	4
9НС12	3625	2760	350	2.33	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-2 (2 ред.)	21
9НС12-2	3625	2760	350	2.33	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС23н	4385	1170	350	1.73	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	10.1-40 (2 ред.)	9
9НС24	4385	2760	350	3.30	7	—	7	—	—	7	—	7	—	—	10.1-7 (2 ред.)	13
9НС24-2	4385	2760	350	3.37	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—		14
9НС26	3185	1170	350	1.25	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	10.1-30 (2 ред.)	4
9НС30	3115	2760	350	2.43	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-40 (2 ред.)	8
9НС30-2	3115	2760	350	2.43	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС1-4И.2	3185	2570	350	2.11	9	1	7	1	-	9	1	7	1	-	10.1-65	4
9НС1-5И.2	3185	2570	350	2.11	9	1	7	1	-	9	1	7	1	-		
Подоконные плиты в наружных стенах (окна и балконные двери с раздельными переплетами и полотнами)																
ПП5	2180	150	45	0.038	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.4-1	105
ПП6	1450	150	45	0.025	63	7	49	7	—	62	6	49	7	—		
ПП7	1390	150	45	0.023	36	4	28	4	—	36	4	28	4	—		
Подоконные плиты в наружных стенах (окна и балконные двери со спаренными переплетами и полотнами)																
ПП1	2180	200	45	0.05	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.4-1	105
ПП2	1450	200	45	0.033	63	7	49	7	—	62	6	49	7	—		
ПП3	1390	200	45	0.033	36	4	28	4	—	36	4	28	4	—		

Марка изделия	Габариты, мм: Длина	Высота	Толщина	Масса т.	Кол-во шт.	Альбом рабоч. черт. серии „121": раздел	№ листа
Наружные стеновые панели чердака и машинного отделения лифта							
9НСК1	3185	2570	350	2.82	3	10.1-62	4
9НСК1-2	3185	2570	350	2.82	4		
9НСК2	2585	2570	350	2.29	2		5
9НСК3-3	3625	2570	350	3.18	1		6
9НСК3-4	3625	2570	350	3.18	1		
9НСК12	4385	2570	350	3.89	1		5
9НСК26	730	2570	350	0.65	2		7
9НСК27	3115	2570	350	2.72	1		16
9НСК27-2	3115	2570	350	2.72	1		
НСКМ1	4880	1070	300	1.64	1		17
НСКМ2	3185	1070	300	1.03	1		18
НСКМ2-2	3185	1070	300	1.12	1		
НСКМ3	4880	2480	300	3.73	1		19
НСКМ3-2	4880	2480	300	3.10	1		20
НСКМ4	3185	2480	300	2.53	1		21
НСКМ4-2	3185	2480	300	2.53	1		
НСКМ5	3630	1070	300	1.20	1		22

Примечание:
Масса панелей типа „9НС" и „9НСК" указана при керамзитобетоне $\gamma = 900$ кг/м³

Гл. инж. пр. Л. Баркова
Исполнитель Пантелеева

Рук. АКБ 1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Спецификация наружных стеновых панелей однослойной конструкции толщиной 350 мм и подоконных плит на неизменяемую часть блок-секции
Гл. инж. АКБ 1	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Подозов						
Рук. маст. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова						
			Разработал	Василевская						

121-043	1.2 Часть 1, раздел 1-4	Лист
ЦНИИЭП жилища, г. Москва		36

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота (ширина)	толщина	Масса т	Количество, шт.: основная, с колясочной с электрощитовой: всего	на этажи: 1	2-8	9	маш. отд.	со сквозным проходом: всего	на этажи: 1	2-8	9	маш. отд.	Альбом рабоч. черт. серии „121": раздел	№ листа
Наружные стеновые панели																
9НС1-2И	3185	2570	400	1.905	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-40 (2 ред.)	4
9НС1-3И	3185	2570	400	1.905	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС2-4	3185	2760	400	2.62	27	3	21	3	—	26	2	21	3	—	10.1-3 (2 ред.)	3
9НС3	2585	2760	400	1.99	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—		
9НС11-2	680	2680	400	0.77	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.1-28 (2 ред.)	4
9НС12	3675	2760	400	2.58	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-3 (2 ред.)	21
9НС12-2	3675	2760	400	2.58	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС23И	4385	1170	400	1.95	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	10.1-40 (2 ред.)	9
9НС24	4385	2760	400	4.04	7	—	7	—	—	7	—	7	—	—	10.1-10 (2 ред.)	13
9НС24-2	4385	2760	400	4.04	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—		14
9НС26	3185	1170	400	1.42	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	10.1-30 (2 ред.)	4
9НС30	3115	2760	400	2.71	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-40 (2 ред.)	8
9НС30-2	3115	2760	400	2.71	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС1-4И.2	3185	2570	400	2.27	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-65	4
9НС1-5И.2	3185	2570	400	2.27	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
Подоконные плиты в наружных стенах (окна и балконные двери с раздельными переплетами и полотнами).																
ПП5	2180	150	45	0.038	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.4-1	105
ПП6	1450	150	45	0.025	63	7	49	7	—	62	6	49	7	—		
ПП7	1390	150	45	0.023	36	4	28	4	—	36	4	28	4	—		

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота	толщина	Масса т	Кол-во шт.	Альбом рабоч. черт. серии „121": раздел	№ листа
Наружные стеновые панели чердака и машинного отделения лифта							
9НСК1	3185	2570	400	3.23	3	10.1-62	4
9НСК1-2	3185	2570	400	3.23	4		
9НСК2	2585	2570	400	2.62	2		5
9НСК3-3	3675	2570	400	3.69	1		6
9НСК3-4	3675	2570	400	3.69	1		
9НСК12	4385	2570	400	4.46	1		5
9НСК26	680	2570	400	0.70	2		7
9НСК27	3115	2570	400	3.12	1		16
9НСК27-2	3115	2570	400	3.12	1		
НСКМ1	4880	1070	300	1.64	1		17
НСКМ2	3185	1070	300	1.03	1		18
НСКМ2-2	3185	1070	300	1.12	1		
НСКМ3	4880	2480	300	3.73	1		19
НСКМ3-2	4880	2480	300	3.10	1		20
НСКМ4	3185	2480	300	2.53	1		21
НСКМ4-2	3185	2480	300	2.53	1		
НСКМ5	3630	1070	300	1.20	1		22

Примечание:
Масса панелей типа „9НС" и „9НСК" указана при керамзитобетоне $\gamma = 900$ кг/м³.

Рук. АКБ 1	Розанов		Гл. арх. пр	Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Спецификация наружных стеновых панелей однослойной конструкции толщиной 400 мм и подоконных плит на неизменяемую часть блок-секции.	121-043 1.2 Части 1, раздел 1-4
Гл. инж. АКБ 1	Розенфельд		Гл. инж. пр	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва
Рук. маст. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова							Лист 37
			Разработал	Васильевская							

Гл. инж. пр. Л. Варкова
Исполнитель Плантелеева

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота (ширина)	толщина	Масса т	Количество, шт.: основная, с колясочной с электрощитовой: всего	на этажи: 1	2-8	9	маш. отд.	со сквозным проходом: всего	на этажи: 1	2-8	9	маш. отд.	Альбом рабоч. черт. серии „121": раздел	№ листа
Наружные стеновые панели																
9НС1-2и	3185	2570	300	2.10	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-41 (2 ред.)	4
9НС1-3и	3185	2570	300	2.10	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС2-4	3185	2760	300	2.99	27	3	21	3	—	26	2	21	3	—	10.1-5 (2 ред.)	3
9НС3	2585	2760	300	2.05	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—		
9НС11-2	780	2680	300	0.51	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.1-29 (2 ред.)	4
9НС12	3575	2760	300	2.48	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-5 (2 ред.)	21
9НС12-2	3575	2760	300	2.48	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС23и	4385	1170	300	2.03	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	10.1-41 (2 ред.)	9
9НС24	4385	2760	300	4.39	7	—	7	—	—	7	—	7	—	—	10.1-8 (2 ред.)	13
9НС24-2	4385	2760	300	3.68	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—		14
9НС26	3185	1170	300	1.34	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	10.1-31 (2 ред.)	4
9НС30	3115	2760	300	2.95	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-41 (2 ред.)	8
9НС30-2	3115	2760	300	2.95	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС1-4И.2	3185	2570	300	2.43	9	1	7	1	-	9	1	7	1	-	10.1-66 (2 ред.)	3
9НС1-5И.2	3185	2570	300	2.43	9	1	7	1	-	9	1	7	1	-		
Подоконные плиты в наружных стенах (окна и балконные двери с раздельными переплетами и полотнами)																
ПП5	2180	150	45	0.038	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.4-1	105
ПП6	1450	150	45	0.025	63	7	49	7	—	62	6	49	7	—		
ПП7	1390	150	45	0.023	36	4	28	4	—	36	4	28	4	—		
Подоконные плиты в наружных стенах (окна и балконные двери со спаренными переплетами и полотнами)																
ПП1	2180	200	45	0.05	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.4-1	105
ПП2	1450	200	45	0.033	63	7	49	7	—	62	6	49	7	—		
ПП3	1390	200	45	0.033	36	4	28	4	—	36	4	28	4	—		

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота	толщина	Масса т	Кол-во шт.	Альбом рабочих черт. серии „121": раздел	№ листа
Наружные стеновые панели чердака и машинного отделения лифта							
9НСК1	3185	2570	300	3.13	3	10.1-63	4
9НСК1-2	3185	2570	300	3.14	4		5
9НСК2	2585	2570	300	2.55	2		6
9НСК3-3	3575	2570	300	3.45	1		5
9НСК3-4	3575	2570	300	3.45	1		7
9НСК12	4385	2570	300	4.31	1		16
9НСК26	780	2570	300	0.69	2		17
9НСК27	3115	2570	300	3.07	1		18
9НСК27-2	3115	2570	300	3.07	1		19
НСКМ1	4880	1070	300	1.64	1		20
НСКМ2	3185	1070	300	1.03	1		21
НСКМ2-2	3185	1070	300	1.12	1		22
НСКМ3	4880	2480	300	3.73	1		
НСКМ3-2	4880	2480	300	3.10	1		
НСКМ4	3185	2480	300	2.53	1		
НСКМ4-2	3185	2480	300	2.53	1		
НСКМ5	3630	1070	300	1.20	1		

Примечание:

Масса панелей типа „9НС" и „9НСК" указана при утеплителе из полужестких минераловатных плит $\gamma = 150 \div 250$ кг/м³

Гл. инж. пр.	А. Баркова										
Исполнит.	Г. Пантелеева										
Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Спецификация наружных стеновых панелей многослойной конструкции толщиной 300 мм и подоконных плит на неизменяемую часть блок-секции	121-043/1.2 часть 1 раздел 1-4
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва
Рук. маст.	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова							Лист 38
			Разработ.	Василевская							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота (ширина)	толщина	Масса т	Количество, шт.: основная, с колясочной с электрощитовой: всего	на этажи: 1	2-8	9	маш. отд.	со сквозным проходом: всего	на этажи: 1	2-8	9	маш. отд.	Альбом рабочих черт. серии „121": раздел	№ листа
Наружные стеновые панели																
9НС1-2и	3185	2570	350	2.18	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-41 (2 ред.)	4
9НС1-3и	3185	2570	350	2.18	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС2-4	3185	2760	350	3.08	27	3	21	3	—	26	2	21	3	—	10.1-6 (2 ред.)	3
9НС3	2585	2760	350	2.10	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—		
9НС 11-2	730	2680	350	0.49	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.1-29 (2 ред.)	4
9НС12	3625	2760	350	2.63	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-6 (2 ред.)	21
9НС12-2	3625	2760	350	2.63	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС 23и	4385	1170	350	2.12	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	10.1-41 (2 ред.)	9
9НС 24	4385	2760	350	4.51	7	—	7	—	—	7	—	7	—	—	10.1-11 (2 ред.)	13
9НС 24-2	4385	2760	350	3.84	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—		14
9НС 26	3185	1170	350	1.35	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	10.1-31 2 ред.	4
9НС 30	3115	2760	350	3.08	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-41 (2 ред.)	8
9НС 30-2	3115	2760	350	3.08	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
9НС1-4И.2	3185	2570	350	2.54	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.1-66	3
9НС1-5И.2	3185	2570	350	2.54	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
Подоконные плиты в наружных стенах (окна и балконные двери с раздельными переплетами и полотнами)																
ПП 5	2180	150	45	0.038	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.4-1	105
ПП 6	1450	150	45	0.025	63	7	49	7	—	62	6	49	7	—		
ПП 7	1390	150	45	0.023	36	4	28	4	—	36	4	28	4	—		
Подоконные плиты в наружных стенах (окна и балконные двери со спаренными переплетами и полотнами)																
ПП1	2180	200	45	0.05	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	10.4-1	105
ПП2	1450	200	45	0.033	63	7	49	7	—	62	6	49	7	—		
ПП3	1390	200	45	0.033	36	4	28	4	—	36	4	28	4	—		

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота	толщина	Масса т	Кол-во шт.	Альбом рабочих черт. серии „121": раздел	№ листа
Наружные стеновые панели чердака и машинного отделения лифта							
9НСК1	3185	2570	350	3.41	3	10.1-63	4
9НСК1-2	3185	2570	350	3.42	4		
9НСК2	2585	2570	350	2.77	2		5
9НСК3-3	3625	2570	350	3.81	1		6
9НСК3-4	3625	2570	350	3.81	1		
9НСК12	4385	2570	350	4.68	1		5
9НСК26	730	2570	350	0.72	2		7
9НСК27	3115	2570	350	3.36	1		16
9НСК27-2	3115	2570	350	3.36	1		
НСКМ1	4880	1070	300	1.64	1		17
НСКМ2	3185	1070	300	1.03	1		18
НСКМ2-2	3185	1070	300	1.12	1		
НСКМ3	4880	2480	300	3.73	1		19
НСКМ3-2	4880	2480	300	3.10	1		20
НСКМ4	3185	2480	300	2.53	1		21
НСКМ4-2	3185	2480	300	2.53	1		
НСКМ5	3630	1070	300	1.20	1		22

Примечание:
Масса панелей типа „9НС" и „9НСК" указана при утеплителе из полужестких минераловатных плит $\gamma = 150 \div 250$ кг/м³.

Гл. инж. пр. Л. Баркова
Исполнитель Т. Пантелеева

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова	
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов				
Рук. масс.	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова				
			Разработ.	Василевская				

1980

Спецификация наружных стеновых панелей многослойной конструкции толщиной 350 мм и подоконных плит на неизменяемую часть блок-секции

121-043/12 часть 1 раздел 1-4

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Лист 39

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота (ширина)	толщина	Масса т	Количество шт. Элементы блокировки: ЭБ1 всего	ЭБ1 на этажи: 1	2-8	9	ЭБ2 всего	ЭБ2 на этажи: 1	2-8	9	ЭБ3 всего	ЭБ3 на этажи: 1	2-8	9	ЭБ4 всего	ЭБ4 на этажи: 1	2-8	9	Альбом рабочих чертежей серии „121": раздел	лист
Наружные стены (панели однослойной конструкции толщиной 300 мм)																						
9НС4и	5950	2760	300	4.99	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1	10.1-45	5
9НС4-2и	5950	2760	300	4.99	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1		
9НС13	985	2760	300	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1	10.1-1 (2 рел.)	12
9НСК6	985	2570	300	0.73	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	10.1-62	7
9НСК17	5950	2570	300	4.86	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1		14
9НСК17-2	5950	2570	300	4.56	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1		15
Наружные стены (панели однослойной конструкции толщиной 350 мм)																						
9НС4и	6000	2760	350	5.71	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1	10.1-45	5
9НС4-2и	6000	2760	350	5.71	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1		
9НС13	985	2760	350	0.92	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1	10.1-2 (2 рел.)	12
9НСК6	985	2570	350	0.87	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	10.1-62	7
9НСК17	6000	2570	350	5.35	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1		14
9НСК17-2	6000	2570	350	5.35	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1		15
Наружные стены (панели однослойной конструкции толщиной 400 мм)																						
9НС4и	6050	2760	400	6.40	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1	10.1-45	5
9НС4-2и	6050	2760	400	6.40	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1		
9НС13	985	2760	400	1.027	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1	10.1-3 (2 рел.)	12
9НСК6	985	2570	400	0.99	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	10.1-62	7
9НСК17	6050	2570	400	6.19	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1		14
9НСК17-2	6050	2570	400	6.19	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1		15
Наружные стены (панели многослойной конструкции толщиной 300 мм)																						
9НС4и	5950	2760	300	6.41	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1	10.1-46	5
9НС4-2и	5950	2760	300	6.41	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1		
9НС13	985	2760	300	1.02	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1	10.1-5	12
9НСК6	985	2570	300	0.97	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	10.1-63	7
9НСК17	5950	2570	300	5.88	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1		14
9НСК17-2	5950	2570	300	5.88	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1		15
Наружные стены (панели многослойной конструкции толщиной 350 мм)																						
9НС4	6000	2760	350	6.68	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1	10.1-46	5
9НС4-2и	6000	2760	350	6.68	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1		
9НС13	985	2760	350	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	9	1	7	1	10.1-6	12
9НСК6	985	2570	350	1.09	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	10.1-63	7
9НСК17	6000	2570	350	6.40	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1		14
9НСК17-2	6000	2570	350	6.40	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1		15

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова	
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов				
Рук. маст.	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова				
			Разработал	Васильевская				

1979

Спецификация наружных стеновых панелей однослойной и многослойной конструкции на элементы блокировки

121-043/1.24 часть 1 раздел 1-4

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Лист 40

Масса изделия	Габариты, мм: Длина	Высота (ширина)	Толщина	Масса, т	Количество, шт: Основная: Всего	На этаж: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	маш. отд.	С колясочной, с электрощитовой: Всего	На этаж: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	маш. отд.	Со сквозным проходом: Всего	На этаж: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	маш. отд.	Альбом рабоч. чертеж. серии „121" Раздел	№ листа
Внутренние стены (в т.ч. панели, балки, перемычки, стенки лифтовой шахты, вентблоки, электропанели)																																					
9ВС1и	5620	2570	160	5.75	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-9	7
9ВС1-2и	5620	2570	120	3.75	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—	16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—		
9ВС1-5и	5620	2570	120	3.75	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—		8
9ВС1-10и	5620	2570	120	3.75	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—		9
9ВС1-13и	5620	2570	160	4.60	16	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	16	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—		
9ВС1-20и	5620	2570	160	5.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2-10	4
9ВС1-24и	5620	2570	120	3.15	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—		6
9ВС1-34	5620	2570	160	5.75	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—		7
9ВС1-64	5620	2570	160	4.70	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		6
9ВС17и	3200	2570	120	2.45	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.9-12	24
9ВС17-3и	3200	2570	160	3.27	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-9	11
ВС20и	1570	2570	120	1.20	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	19	3	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-10	9
9ВС27	3020	2220	120	1.42	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2-9	12
9ВС32и	4830	2570	160	4.23	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—	17	1	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.4-1	102
9ВС32-2и	4830	2570	160	3.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2-10	12
9ВС32-3и	4830	2570	160	3.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12
Б-2	3340	400	450	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11
Б-9	4580	500	300	1.73	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-4	15
ПРЗи	1140	430	120	0.15	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.9-12	42
СШ4-2	1550	2690	100	1.05	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10.4-11	48
СШ6-4	1810	2690	100	1.23	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—		
СШ6-3	1810	2690	100	1.23	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10.4-22	3
СШ7-2	1550	980	100	0.375	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
СШ8и	1770	980	100	0.425	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-22	4
СШ9-4	1810	980	100	0.45	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-11	6
СШ9-3	1810	980	100	0.45	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-22	4
СШ10-2	1770	2690	100	0.75	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—		4
ВБ1-2	1570	2680	200	1.00	40	8	—	8	—	8	—	8	—	8	—	38	6	—	8	—	8	—	8	—	8	—	38	6	—	8	—	8	—	8	—	8	—		
ВБ1-3	1570	2680	200	1.00	32	—	8	—	8	—	8	—	8	—	—	32	—	8	—	8	—	8	—	8	—	—	32	—	8	—	8	—	8	—	8	—	—	10.4-1	35
ЭП3и	2550	2570	180	2.45	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—		36
ЭП3-2и	2550	2570	180	2.45	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10.4-11	38
																																						39

Гл. инж. пр. А. Баркова
Исполнитель Т. Пантелеева

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов					
Рук. маст.	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова					
			Разработ.	Васильевская					

Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции (внутренние стены при санузлах „россыпью" и перекрытиях толщ. 100 мм)

121-043/1.12 часть 1; раздел 1-4

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Лист 41

Масса изделия	Габариты, мм: Длина	Высота (ширина)	Толщина	Масса т	Количество, шт. Основная: Всего	На этаж: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Машотд.	С колясочной, с электрощитовой: Всего	На этаж: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Машотд.	Со сквозным проходом: Всего	На этаж: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Машотд.	Альбом рабоч. чертеж. серии „121" Раздел	№ листа
Внутренние стены (в. т. ч. панели, балки, перемычки, стенки лифтовой шахты, вентблоки, электропанели)																																						
9ВС1И	5620	2570	160	5.75	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-9	7
9ВС1-2И	5620	2570	120	3.75	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—	16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—		
9ВС1-5И	5620	2570	120	3.75	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—		8
9ВС1-10И	5620	2570	120	3.75	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—		9
9ВС1-13И	5620	2570	160	4.60	16	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	16	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	16	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	10.2-10	4
9ВС1-20И	5620	2570	160	5.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
9ВС1-24И	5620	2570	120	3.15	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—		7
9ВС1-34	5620	2570	160	5.75	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—		6
9ВС1-64	5620	2570	160	4.70	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	10.9-12	24
9ВС17И	3200	2570	120	2.45	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-9	11
9ВС17-3И	3200	2570	160	3.27	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-10	9
ВС 20И	1570	2570	120	1.20	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	19	3	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-9	12
9ВС 27	3020	2220	120	1.42	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10.4-1	102
9ВС32И	4830	2570	160	4.23	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—	17	1	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-10	12
9ВС32-2И	4830	2570	160	3.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9ВС32-3И	4830	2570	160	3.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11
Б-2	3340	400	450	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4-4	15
Б-9	4580	500	300	1.73	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.9-12	42
ПР 3И	1140	430	120	0.15	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.4-11	48
СШ4-2	1550	2690	100	1.05	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—		
СШ6-4	1810	2690	100	1.23	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10.4-22	3
СШ6-3	1810	2690	100	1.23	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—		
СШ7-2	1550	980	100	0.375	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-22	4
СШ8И	1770	980	100	0.425	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-11	6
СШ9-4	1810	980	100	0.45	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-22	4
СШ9-3	1810	980	100	0.45	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-22	4
СШ10-2	1770	2690	100	0.75	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—		4
ВБ1-2	1570	2680	200	1.00	40	8	—	8	—	8	—	8	—	8	—	38	6	—	8	—	8	—	8	—	8	—	38	6	—	8	—	8	—	8	—	8	—	10.4-1	35
ВБ1-3	1570	2680	200	1.00	32	—	8	—	8	—	8	—	8	—	—	32	—	8	—	8	—	8	—	8	—	—	32	—	8	—	8	—	8	—	8	—	—		36
ЭП3И	2550	2570	180	2.45	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38
ЭП3-2И	2555	2570	180	2.45	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39
ЭП4	2550	2510	180	2.37	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10.4-11	41
ЭП4-2	2550	2510	180	2.37	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—		42

Гл. инж. пр. А. Баркова
Исполнитель Т. Пантелеева

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980	Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции (внутренние стены при санузлах „россыпью" и перекрытиях толщ. 160мм).	121-043/1.12 часть 1 раздел 1-4	Лист 42
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва	
Рук. маст.	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова								
			Разработ.	Василевская								

Масса изделия	Габариты, мм: Длина	Высота (ширина)	Толщина	Масса т	Количество, шт. Основная: Всего	На этаж: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	маш.отд.	С колясочной, с электрощитовой: Всего	На этаж: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	маш.отд.	Со сквозным проходом: Всего	На этаж: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	маш.отд.	Альбом рабоч. чертеж. серии "121": Раздел	№ листа
Внутренние стены (в т.ч. панели, балки, перемычки, стенки лифтовой шахты, вентблоки, электропанели)																																						
9ВС1и	5620	2570	160	5.75	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-9	7
9ВС1-2и	5620	2570	120	3.75	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	16	—	2	2	2	2	2	2	2	—	16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—		
9ВС1-5и	5620	2570	120	3.75	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—		8
9ВС1-10и	5620	2570	120	3.75	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—		9
9ВС1-13и	5620	2570	160	4.60	16	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	16	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	16	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	10.2-10	4
9ВС1-20и	5620	2570	160	5.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
9ВС1-24и	5620	2570	120	3.15	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—		7
9ВС1-34	5620	2570	160	5.75	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—		6
9ВС1-64	5620	2570	160	4.70	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	10.9-12	24
9ВС17и	3200	2570	120	2.45	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-9	11
9ВС17-3и	3200	2570	160	3.27	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-10	9
ВС 20и	1570	2570	120	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2-9	12
9ВС 27	3020	2220	120	1.42	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10.4-1	102
9ВС32и	4830	2570	160	4.23	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—	17	1	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-10	12
9ВС32-2и	4830	2570	160	3.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9ВС32-3и	4830	2570	160	3.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11
Б-2	3340	400	450	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4-4	15
Б-9	4580	500	300	1.73	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.9-12	42
ПР3и	1140	430	120	0.15	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.4-11	48
СШ4-2	1550	2690	100	1.05	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10.4-22	3
СШ6-4	1810	2690	100	1.23	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—		
СШ6-3	1810	2690	100	1.23	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—		
СШ7-2	1550	980	100	0.375	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-22	4
СШ8и	1770	980	100	0.425	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-11	6
СШ9-4	1810	980	100	0.45	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-22	4
СШ9-3	1810	980	100	0.45	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		4
СШ10-2	1770	2690	100	0.75	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—		
ВБ1-2	1570	2680	200	1.00	40	8	—	8	—	8	—	8	—	8	—	38	6	—	8	—	8	—	8	—	8	—	38	6	—	8	—	8	—	8	—	8	—		
ВБ1-3	1570	2680	200	1.00	32	—	8	—	8	—	8	—	8	—	—	32	—	8	—	8	—	8	—	8	—	—	32	—	8	—	8	—	8	—	8	—	—	10.4-1	35
ЭП3и	2550	2570	180	2.45	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—		36
ЭП3-2и	2550	2570	180	2.45	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10.4-11	38
																																							39

Гл. инж. пр. Баркова
Исполнитель Пантелеева

Рук. АКБ1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1980
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов					
Рук. маст.	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова					
			Разработ.	Васильевская					

Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции (внутренние стены при сантехкабинах и перекрытиях толщ. 100 мм)

121-043/1,2 часть 1, раздел 1-4

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Лист 43

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота (ширина)	толщина	Масса т	Количество шт. с поперечной, с электрощитовой: всего	на этаж: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	малогаб.	со сквозным проходом: всего	на этаж: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	малогаб.	Альбом (чертеж) серия	раздел	№ листа
	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ (В Т.Ч. ПАНЕЛИ, БАЛКИ, ПЕРЕМЫЧКИ, СТЕНКИ ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ, ВЕНТБЛОКИ, ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ)																												
9ВС1И	5620	2570	160	5.75	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—			7
9ВС1-2И	5620	2570	120	3.75	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—	16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—			
9ВС1-5И	5620	2570	120	3.75	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10.2-9		8
9ВС1-10И	5620	2570	120	3.75	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—			9
9ВС1-13И	5620	2570	160	4.60	16	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	16	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	16	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—			4
9ВС1-20И	5620	2570	160	5.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2-10		6
9ВС1-24И	5620	2570	120	3.45	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—			7
9ВС1-3Ч	5620	2570	160	5.75	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—			6
9ВС1-6Ч	5620	2570	160	4.70	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	10.9-12		24
9ВС17И	3200	2570	120	2.45	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-9		11
9ВС17-3И	3200	2570	160	3.27	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-10		9
ВС20И	1570	2570	120	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2-9		12
9ВС27	3020	2220	120	1.42	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-1		102
9ВС32И	4830	2570	160	4.23	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	—	17	1	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.2-10		12
9ВС32-2И	4830	2570	160	3.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9ВС32-3И	4830	2570	160	3.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11
Б-2	3340	400	450	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4-4		15
Б-9	4580	500	300	1.73	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.9-12		42
ПР3И	1140	430	120	0.15	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10.4-11		48
СШ4-2	1550	2690	100	1.05	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—			
СШ6-4	1810	2690	100	1.23	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	10.4-22		3
СШ6-3	1810	2690	100	1.23	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—			
СШ7-2	1550	980	100	0.375	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-22		4
СШ8И	1770	980	100	0.425	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-11		6
СШ9-4	1810	980	100	0.45	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-22		4
СШ9-3	1810	980	100	0.45	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.4-22		4
СШ10-2	1770	2690	100	0.75	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—			4
ВБ1-2	1570	2680	200	1.00	40	8	—	8	—	8	—	8	—	8	—	38	6	—	8	—	8	—	8	—	8	—	38	6	—	8	—	8	—	8	—	8	—	10.4-1		35
ВБ1-3	1570	2680	200	1.00	32	—	8	—	8	—	8	—	8	—	—	32	—	8	—	8	—	8	—	8	—	—	32	—	8	—	8	—	8	—	8	—	—			36
ЭП3И	2550	2570	180	2.45	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			38
ЭП3-2И	2550	2570	180	2.45	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			39
ЭПЧ	2550	2510	180	2.37	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—			41
ЭПЧ-2	2550	2510	180	2.37	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—			42

Гл. инж. пр. А. Баркова
Исполнитель Пантелеева

Рук. акб.	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1989	Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть. Блок-секции (внутренние стены при сантехкабинах и перекрытиях толщ. 160 мм).	121-043/12.4 Часть I Раздел 1-4
Гл. инж. акб.	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов							ЦНИИЭП жилища г. Москва
Рук. маст. I	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова							Лист 44
			Разработ.	Васиевская							

| Марка изделия | Габариты мм: Длина | Высота (ширина) | Толщина | Масса, т | Количество, шт. Вариант железобетонных перегородок: при толщине панелей перекрытия 100 мм: основная: всего | основная: на этажи: 1 | основная: на этажи: 2-8 | основная: на этажи: 9 | с колясочной электрощитов: всего | с колясочной электрощитов: на этажи: 1 | с колясочной электрощитов: на этажи: 2-8 | с колясочной электрощитов: на этажи: 9 | со сквозным проходом: всего | со сквозным проходом: на этажи: 1 | со сквозным проходом: на этажи: 2-8 | со сквозным проходом: на этажи: 9 | при толщине панелей перекрытия 160 мм: основная: всего | основная: на этажи: 1 | основная: на этажи: 2-8 | основная: на этажи: 9 | с колясочной электрощитов: всего | с колясочной электрощитов: на этажи: 1 | с колясочной электрощитов: на этажи: 2-8 | с колясочной электрощитов: на этажи: 9 | со сквозным проходом: всего | со сквозным проходом: на этажи: 1 | со сквозным проходом: на этажи: 2-8 | со сквозным проходом: на этажи: 9 | Вариант гипсобетонных перегородок: при толщине панелей перекрытия 100 мм: основная: всего | основная: на этажи: 1 | основная: на этажи: 2-8 | основная: на этажи: 9 | с колясочной электрощитовой: всего | с колясочной электрощитовой: на этажи: 1 | с колясочной электрощитовой: на этажи: 2-8 | с колясочной электрощитовой: на этажи: 9 | со сквозным проходом: всего | со сквозным проходом: на этажи: 1 | со сквозным проходом: на этажи: 2-8 | со сквозным проходом: на этажи: 9 | при толщине панелей перекрытия 160 мм: основная: всего | основная: на этажи: 1 | основная: на этажи: 2-8 | основная: на этажи: 9 | с колясочной электрощитов: всего | с колясочной электрощитов: на этажи: 1 | с колясочной электрощитов: на этажи: 2-8 | с колясочной электрощитов: на этажи: 9 | со сквозным проходом: всего | со сквозным проходом: на этажи: 1 | со сквозным проходом: на этажи: 2-8 | со сквозным проходом: на этажи: 9 | Альбом рабочих чертежей серии "121": раздел | № листа |
|---|---|---

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота	толщина	Масса, т	Количество, шт. Элементы блокировки: ЭБ1 всего	ЭБ1 на этажи 1	ЭБ1 2-8	ЭБ1 9	ЭБ2 всего	ЭБ2 на этажи 1	ЭБ2 2-8	ЭБ2 9	ЭБ3 всего	ЭБ3 на этажи 1	ЭБ3 2-8	ЭБ3 9	ЭБ4 всего	ЭБ4 на этажи 1	ЭБ4 2-8	ЭБ4 9	Альбом рабочих чертежей серии „121" раздел	лист
ВАРИАНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК																						
Перегородки при санузлах „россыпью" (перекрытия толщ. 100 мм)																						
ВП10И	1440	2570	80	0,36	18	2	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.2-9	56
ВП12И	1400	2570	80	0,35	–	–	–	–	18	2	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–		57
ВП13-2И	2890	2570	80	1,47	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1	7	1	9	1	7	1		57
ВП15И	1320	2570	80	0,33	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1	7	1	9	1	7	1		
Перегородки при сантехнических кабинах по серии 1.188-5 (перекр. толщ. 100 мм)																						
ВП15И	1320	2570	80	0,30	18	2	14	2	–	–	–	–	9	1	7	1	9	1	7	1	10.2-9	57
ВП16И	1280	2570	80	0,28	–	–	–	–	18	2	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–		58
Перегородки при санузлах „россыпью" (перекрытия толщ. 160 мм)																						
ВП10И	1440	2570	80	0,36	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.2-9	56
ВП12И	1400	2570	80	0,35	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		57
ВП13-2И	2890	2570	80	1,47	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1	7	1	9	1	7	1		57
ВП15И	1320	2570	80	0,33	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–		57
ВП31	1440	2510	80	0,38	16	–	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		60
ВП32	1320	2510	80	0,30	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	7	1	8	–	7	1		58
ВП33	1400	2510	80	0,35	–	–	–	–	16	–	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–		57
Перегородки при сантехнических кабинах по серии 1.88-5 (перекр. толщ. 160 мм)																						
ВП15И	1320	2570	80	0,30	2	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	10.2-9	57
ВП16И	1280	2570	80	0,29	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
ВП32	1320	2510	80	0,30	16	–	14	2	–	–	–	–	8	–	7	1	8	–	7	1		58
ВП34	1280	2510	80	0,28	–	–	–	–	16	–	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–		
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ																						
9ВС1И	5620	2570	160	5,75	9	1	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.2-9	7
9ВС1-3И	5620	2570	120	4,30	–	–	–	–	18	2	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–		8
9ВС1-4И	5620	2570	120	4,30	–	–	–	–	18	2	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–		
9ВС1-17И	5620	2570	160	5,75	9	1	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		10
9ВС19И	980	2570	160	1,00	9	1	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		11
9ВС19-2И	980	2570	120	0,75	–	–	–	–	18	2	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–		12

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота	толщина	Масса, т	Количество, шт. Элементы блокировки: ЭБ1 всего	ЭБ1 на этажи 1	ЭБ1 2-8	ЭБ1 9	ЭБ2 всего	ЭБ2 на этажи 1	ЭБ2 2-8	ЭБ2 9	ЭБ3 всего	ЭБ3 на этажи 1	ЭБ3 2-8	ЭБ3 9	ЭБ4 всего	ЭБ4 на этажи 1	ЭБ4 2-8	ЭБ4 9	Альбом рабочих чертежей серии „121" раздел	лист
ВАРИАНТ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК																						
При санузлах „россыпью" (перекрытия толщ. 100 мм)																						
ВПГ10И	1440	2570	80	0,20	18	2	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.4-18	9
ВПГ12И	1400	2570	80	0,19	–	–	–	–	18	2	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–		
ВПГ15И	1320	2570	80	0,16	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1	7	1	9	1	7	1		
ВП13-2И	2890	2570	80	1,47	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1	7	1	9	1	7	1	10.2-9	57
При сантехнических кабинах по серии 1.188-5 (перекрытия толщ. 100 мм)																						
ВПГ15И	1320	2570	80	0,16	18	2	14	2	–	–	–	–	9	1	7	1	9	1	7	1	10.4-18	9
ВПГ16И	1280	2570	80	0,16	–	–	–	–	18	2	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–		
При санузлах „россыпью" (перекрытия толщ. 160 мм)																						
ВПГ10И	1440	2570	80	0,20	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.4-18	9
ВПГ12И	1400	2570	80	0,19	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
ВПГ15И	1320	2570	80	0,16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–		
ВПГ31	1440	2510	80	0,20	16	–	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
ВПГ32	1320	2510	80	0,16	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	7	1	8	–	7	1		
ВПГ33	1400	2510	80	0,19	–	–	–	–	16	–	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–		
ВП13-2И	2890	2570	80	1,47	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1	7	1	9	1	7	1	10.2-9	57
При сантехнических кабинах по серии 1.188-5 (перекрытия толщ. 160 мм)																						
ВПГ15И	1320	2570	80	0,16	2	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	10.4-18	9
ВПГ16И	1280	2570	80	0,16	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
ВПГ32	1320	2510	80	0,16	16	–	14	2	–	–	–	–	8	–	7	1	8	–	7	1		
ВПГ34	1280	2510	80	0,15	–	–	–	–	16	–	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–		
ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОГО ЧЕРДАКА																						
ВСК-2	5170	1570	120	2,60	1	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–		21
ВСК-2-2	5170	1570/1670	120	2,20	1	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–		21
ОЛ3	1900	1180	160	0,90	1	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–		21
ЛК1	3180	1560	380	2,12	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		15
ЛК1-Ч	3180	1560	380	2,29	–	–	–	–	2	–	–	2	1	–	–	1	1	–	–	1		15

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1979
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов					
Рук. мас.	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова					
			Разработал	Басимбекская					

Спецификация железобетонных изделий на элементы блокировки

121-043/1.2 Часть 1 Раздел 1-Ч

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Лист 46

Марка изделия	Габариты, мм. Длина	Высота (ширина)	Толщина	Масса, т	Количество, шт. При лоджиях (при любых наружных стенах) при балконах (при наружных стеновых панелях однослойной конструкции толщиной 350 и 400 мм) Основная: Всего	На этажи 1	2-8	9	Маш. отд.	С колясочной, с электрощитовой и со сквозным проходом: Всего	На этажи 1	2-8	9	Маш. отд.	При балконах (при наружных стеновых панелях однослойной конструкции толщ. 300 мм. и многослойной конструкции толщ. 300 и 350 мм) Основная: Всего	На этажи 1	2-8	9	Маш. отд.	С колясочной, с электрощитовой и со сквозным проходом: Всего	На этажи 1	2-8	9	Маш. отд.	Альбом рабочих черт. серии „121" Раздел	№ листа
Панели перекрытия толщиной 100 мм.																										
П1И	5700	3180	100	4,53	27	3	21	3	—	26	2	21	3	—	18	2	14	2	—	17	1	14	2	—	10.3-9	3
П1^аИ	5700	3180	100	4,48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		4
П1-6И	5700	3180	100	4,53	18	2	14	2	—	18	2	14	2	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		3
П1-6^аИ	5700	3180	100	4,48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		4
П1-9И	5700	3180	100	4,32	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.3-12	3
П1-10И	5700	3180	100	4,50	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3-9	7
П1-10^аИ	5700	3180	100	4,45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.3-12	4
П1-11И	5700	3180	100	4,50	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3-9	7
П1-11^аИ	5700	3180	100	4,45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		4
П1-12И	5700	3180	100	4,32	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		5
П1-16И	5700	3180	100	4,46	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—		3
П1-25И	5700	3180	100	4,52	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	10.3-12	7
П1-26И	5700	3180	100	4,52	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—	9	1	7	1	—		
П3-3И	5700	2640	100	3,63	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	10.9-12	27
П3-4И	5700	2640	100	3,63	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—		
П3-16	5700	2640	100	3,63	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	10.9-12	29
П3-17	5700	2640	100	3,63	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—		
П12-2И	4380	1330	160	2,23	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	10.4-11	46
П12-5	4380	1330	100	1,43	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	10.9-12	33
П10-2И	3220	2220	200	3,20	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	10.4-11	45
П11И	4420	3180	100	3,50	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1		44
П53	3220	890	200	1,45	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	10.9-12	33
П54	1430	1190	100	0,43	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1		

Рук. АКБ 1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова	
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов				
Рук. маст. 1	Займентал		Вед. инж.	Феофанова				
			Разработал	Тарасова				

1979

Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции. Панели перекрытия толщ. 100 мм

121-043/1.2 часть 1 раздел 1-4

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Лист 47

Марка изделия	Габариты, мм. Длина	Высота (ширина)	Толщина	Масса, т.	Количество, шт. При лоджиях (при любых наружных стенах) При балконах (при наружных стеновых панелях) однослойной конструкции толщиной 350 и 400 мм. Основная. Всего	На этажи 1	2-8	9	Маш. отд.	С колясочной, с электрощитовой и со сквозным проходом. Всего	На этажи 1	2-8	9	Маш. отд.	При балконах (при наружных стеновых панелях однослойной конструкции толщ. 300 мм. и многослойной конструкции толщ. 300 и 350 мм.) Основная. Всего	На этажи 1	2-8	9	Маш. отд.	С колясочной, с электрощитовой и со сквозным проходом. Всего	На этажи 1	2-8	9	Маш. отд.	Альбом рабочих чертежей серии „121" Раздел	№ листа
Панели перекрытий толщиной 160 мм.																										
П1 (16)	5700	3180	160	6,93	24	3	21	—	—	23	2	21	—	—	16	2	14	—	—	15	1	14	—	—		6
П1а (16)	5700	3180	160	6,85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—		7
П1-6 (16	5700	3180	160	6,93	16	2	14	—	—	16	2	14	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	10.3-10	6
П1-6а (16)	5700	3180	160	6,85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—		7
П1-9 (16)	5700	3180	160	6,12	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	10.3-13	3
П1-10 (16)	5700	3180	160	6,33	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3-10	8
П1-10а (16)	5700	3180	160	6,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	10.3-13	4
П1-11 (16)	5700	3180	160	6,33	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3-10	8
П1-11а (16)	5700	3180	160	6,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—		4
П1-12 (16)	5700	3180	160	6.05	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—		5
П1-16 (16)	5700	3180	160	6,95	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—		3
П1-25 (16)	5700	3180	160	6,99	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	10.3-13	6
П1-26 (16)	5700	3180	160	6,99	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—		
П3-3 (16)	5700	2640	160	5,50	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	10.9-12	28
П3-4 (16)	5700	2640	160	5,50	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—	8	1	7	—	—		
П1И	5700	3180	100	4,53	3	—	—	3	—	3	—	—	3	—	2	—	—	2	—	2	—	—	2	—		14
П1аИ	5700	3180	100	4,48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—		14
П1-6И	5700	3180	100	4,53	2	—	—	2	—	2	—	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	10.3-10	
П1-6аИ	5700	3180	100	4,48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—		
П1-9И	5700	3180	100	4,32	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	10.3-13	10
П1-10И	5700	3180	100	4,50	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3-10	17
П1-10аИ	5700	3180	100	4,45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	10.3-13	11
П1-11И	5700	3180	100	4,50	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3-10	17
П1-11аИ	5700	3180	100	4,45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—		11
П1-12И	5700	3180	100	4,32	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—		12
П1-25И	5700	3180	100	4,52	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	10.3-13	10
П1-26И	5700	3180	100	4,52	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—		
П3-16	5700	2640	100	3,63	1	—	—	1		1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—		
П3-17	5700	2640	100	3,63	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	10.9-12	29
П12-2И	4380	1330	160	2,23	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	10.4-11	46
П12-5	4380	1330	100	1,43	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	10.9-12	33
П10-2И	3220	2220	200	3,20	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1		45
П11И	4420	3180	100	3,50	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	10.4-11	44
П53	3220	890	200	1,45	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	10.9-12	33
П54	1430	1190	100	0,43	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1		

Рук. АКБ1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1979
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов					
Рук. мас. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова					
Гл. инж. мас.			Разработ.	Тарасова					

Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции. Панели перекрытия тол. 160 мм

121-043/1.2 Часть 1 Раздел 1-4

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Лист 48

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота (ширина)	толщина	Масса, т	Количество, шт: Элементы блокировки: ЭБ-1 всего	ЭБ-1 на этажи: 1	2-8	9	ЭБ-2 всего	ЭБ-2 на этажи: 1	2-8	9	ЭБ-3 всего	ЭБ-3 на этажи: 1	2-8	9	ЭБ-4 всего	ЭБ-4 на этажи: 1	2-8	9	Альбом рабочих чертежей серии „121" раздел	лист
Панели перекрытия толщ. 100 мм (при санузлах „россыпью")																						
П4И	1020	3180	100	0,68	9	1	7	1	9	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3-9	10
П4-2И	1020	3180	100	0,68	9	1	7	1	9	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
П4-4И	1020	3180	100	0,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1		11
П4-5И	1020	3180	100	0,68	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	7	1	—	—	—	—		
Панели перекрытия толщ. 100 мм (при сантехкабинах)																						
П4И	1020	3180	100	0,68	9	1	7	1	9	1	7	1	—	—	—	—	9	1	7	1	10.3-9	10
П4-2И	1020	3180	100	0,68	9	1	7	1	9	1	7	1	9	1	7	1	—	—	—	—		
Панели перекрытия толщ. 160 мм (при санузлах „россыпью")																						
П4(16)	1020	3180	160	0,85	8	1	7	—	8	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3-10	11
П4-2(16)	1020	3180	160	0,85	8	1	7	—	8	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
П4-4(16)	1020	3180	160	0,85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	7	—		
П4-5(16)	1020	3180	160	0,85	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	7	—	—	—	—	—		
П4И	1020	3180	100	0,68	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3-10	58
П4-2И	1020	3180	100	0,68	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
П4-4И	1020	3180	100	0,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1		59
П4-5И	1020	3180	100	0,68	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—		
Панели перекрытия толщ. 160 мм (при сантехкабинах)																						
П4(16)	1020	3180	160	0,85	8	1	7	—	8	1	7	—	—	—	—	—	8	1	7	—	10.3-10	11
П4-2(16)	1020	3180	160	0,85	8	1	7	—	8	1	7	—	8	1	7	—	—	—	—	—		
П4И	1020	3180	100	0,68	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	10.3-10	58
П4-2И	1020	3180	100	0,68	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—		

Рук. АКБ 1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова		1979	Спецификация железобетонных изделий на элементы блокировки
Гл. инж. АХБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов						
Рук. маст. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова						
			Разработал	Василевская						

121-043/1.2 часть 1, раздел 1-4

ЦНИИЭПжилища г. Москва

Лист 49

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота (ширина)	толщина	Масса, т	Количество, шт: основная всего	основная на этаж 1	2	3	4	5	6	7	8	9	с колясочной, с электрощитовой и со сквозным проходом всего	с колясочной на этаж 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Альбом рабочих чертежей серии 121: раздел	лист
Сантехнические поддоны (при санузлах „россыпью")																										
ПД1	2580	1570	85	0,53	18	2	2	2	2	2	2	2	2	17	1	2	2	2	2	2	2	2	10.4-10	9
ПД1-2	2580	1570	85	0,53	9	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1		
ПД2	2020	1680	85	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—		10
ПД2-2	2020	1680	85	0,38	9	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	10.4-11	25
Итого:					36										36											
Сантехнические кабины по серии 1.188-5																										
СК11-02	2730	1600	—	3,31	7	1	1	1	1	—	1	1	1	—	7	1	1	1	1	—	1	1	1	—	Серия 1.188-5	
СК11-02Р	2730	1600	—	3,31	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
СК11-02Б	2730	1600	—	3,31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
СК11-12	2730	1600	—	3,31	7	1	1	1	1	—	1	1	1	—	7	1	1	1	1	—	1	1	1	—		
СК11-12Р	2730	1600	—	3,31	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
СК11-12Б	2730	1600	—	3,31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
СК12-02	2730	1600	—	3,31	7	1	1	1	1	—	1	1	1	—	7	1	1	1	1	—	1	1	1	—		
СК12-02Р	2730	1600	—	3,31	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
СК12-02Б	2730	1600	—	3,31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
СК12-12	2730	1600	—	3,31	7	1	1	1	1	—	1	1	1	—	6	—	1	1	1	—	1	1	1	—		
СК12-12Р	2730	1600	—	3,31	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
СК12-12Б	2730	1600	—	3,31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1		
Итого					36										36											
Лестничные марши (в т.ч. марши, площадки)																										
ЛМ3	2698	1100	259	1,34	16	1	2	2	2	2	2	2	1	16	1	2	2	2	2	2	2	1	10.4-2	31
ЛП10и	4260	2410	350/190	5,45	7	—	1	1	1	1	1	1	—	7	—	1	1	1	1	1	1	—	10.4-11	49
ЛП10-2и	4260	2410	350/190	5,475	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1		50
ЛП11-6	4260	1370	350/100	1,93	8	1	1	1	1	1	1	1	—	8	1	1	1	1	1	1	1	—	10.4-22	6
Итого:					32										32											
Элементы входа (в т.ч. козырьки, разделительные стенки, экраны входов)																										
КВ2и	4660	2340	250/160	4,28	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10.4-11	47
ЭВ1	1500	2480	120	1,17	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10.4-1	4
Итого:					3										3											

Марка изделия	Габариты, мм: длина	высота (ширина)	толщина	Масса, т	Количество, шт	Альбом рабоч. чертежей серии 121: раздел	лист
Изделия теплого чердака (в т.ч. панели покрытия, опоры лотков, внутренние стены чердака, оголовки вентблоков, вытяжная шахта)							
КП1	5700	3180	250	6,32	8	10.9-12	4
КП1-2	5700	3180	250	5,83	1		
КП2	4700	3180	250	5,23	2		5
КП3-2	4700	2580	250	4,02	1		6
КП3-3	4700	2580	250	4,02	1		7
КП4	4380	1150	250	1,75	1		
ЛК1	3180	1560	380	2,12	2		15
ЛК1-2	3180	1560	380	2,04	1		
ЛК1-3	3180	1560	380	2,04	1		
ЛК4	3180	1350	380	1,77	1		16
ОЛ1	3300	1180	160	1,55	4		21
ОЛ2	1450	1180	160	0,68	2		
ВСК1	3000	1180	120	1,05	2		
ОВ1	1500	600	300/460	0,46	4		41
ОВ2	1500	600	520/820	0,78	2		
ВВШ1	2160	$d_н$=1560	80	1,42	1		45

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Феофанова	
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Полозов				
Рук. маст. 1	Блюменталь		Вед. инж.	Феофанова				
			Разработал	Васильевская				

1980

Спецификация железобетонных изделий на неизменяемую часть блок-секции

121-043/1.2 Часть 1 Раздел 1-4

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Лист 50

Гл. инж. пр. Л. Баркова

Исполнит. Г. Пантелеева

НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ БЛОК-СЕКЦИИ

	Наименование элементов	Марка элемента	Масса кг	Кол-во шт.	Общая масса кг	Альбом раб. черт. серии 121 раздел	Альбом раб. черт. серии 121 № листа
Монтажные элементы соединения	Наружных стен	ИМ-15	0,24	27	6,48	10.7-1	3
		ИМ-47	0,93	216	200,88		
		ИМ-50	0,29	234	67,86		
		ИМ-51	0,25	18	4,50		
		ИМ-52	0,37	108	39,96		
	Внутренних стен и стенок лифтовой шахты	ИМ-15	0,24	270	64,80		
		ИМ-17	0,37	198	73,26		
		ИМ-18	0,19	36	6,84		
		ИМ-67	0,11	18	1,98		4
		ИМ-83	0,18	18	3,24		
	Перекрытий	ИМ-15	0,24	18	4,32		3
		ИМ-18	0,19	18	3,42		
		ИМ-50	0,29	18	5,22		
		ИМ-52	0,37	27	9,99		
		ИМ-67	0,11	54	5,94		4
		ИМ-90	0,23	54	12,42		3
		ИМ-83	0,18	108	19,44		
		ИМ-84	0,94	36	33,84		4
		ИМ-94	0,18	54	9,72		
	Изделий чердака и машинного отделения	ИМ-13	0,56	10	5,60		3
		ИМ-15	0,24	2	0,48		
		ИМ-18	0,19	26	4,94		
		ИМ-48	0,71	6	4,26		
		ИМ-49	0,75	10	7,50		
		ИМ-50	0,29	14	4,06		
		ИМ-51	0,25	2	0,50		
		ИМ-52	0,37	20	7,40		
		ИМ-53	0,44	28	12,32		
		ИМ-54	0,88	12	10,56		
		ИМ-55	0,62	4	2,48		
		ИМ-65	0,59	4	2,36		4
		ИМ-81	0,25	8	2,00		
		ИМ-84	0,94	4	3,76		
		ИМ-90	0,72	4	2,88		
		ИМ-347	2,13	2	4,26	10.9-12	51
		ИМ-348	0,63	34	21,42		
Ограждения лестниц и площадок		ИМ-1а	31,09	16	497,12	10.7-2	1
		ИМ-108а	14,14	1	14,14	10.7-3	12
Столики под лест. площ.		ИМ-36	5,91	32	189,12	10.7-1	3
Мусоропровод		комплект	—	1	—	раздел 9.2-1	

Наименование элементов	Марка элемента	Масса кг.	Кол-во шт.	Общая масса кг.	Альбом раб. черт. серии 121 раздел	Альбом раб. черт. серии 121 № листа
Металлические лестницы, площадки, ограждения, столики площадки, чердака и машин. отделения	ИМ-100	0,95	4	3,80	10.7-1	4
	ИМ-102а	65,42	1	65,42	10.7-3	12
	ИМ-103	165,22	1	165,22	10.7-1	13
	ИМ-108а	14,14	1	14,14	10.7-3	12
	ИМ-124	17,46	1	17,46	10.7-1	20
	ИМ-340	74,24	1	74,24	10.9-12	50
	ИМ-341	39,48	1	39,48		
	ИМ-342	17,16	1	17,16		
	ИМ-343	15,74	1	15,74		
	ИМ-344	23,47	1	23,47		51

Наименование элементов	Марка элемента	Масса кг.	Кол-во шт.	Общая масса кг.	Альбом раб. черт. серии 121 раздел	Альбом раб. черт. серии 121 № листа
Радиостойки, телеантенны и их крепление	ИМ-111	33,36	1	33,36	10.7-1	16
	ИМ-112	49,30	1	49,30		17
	ИМ-113	3,11	1	3,11		4
	ИМ-114	2,54	1	2,54		
	ИМ-115	4,98	2	9,96		
Водосборный поддон	ИМ-345	69,24	1	69,24	10.9-12	51
Фартук вытяжной шахты	ИМ-346	21,82	1	21,82		

ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

	Наименование элементов	Марка элемента	Масса кг	ЭБ-1 Кол-во шт.	ЭБ-1 Общая масса, кг	ЭБ-2 Кол-во шт.	ЭБ-2 Общая масса, кг	ЭБ-3 Кол-во шт.	ЭБ-3 Общая масса, кг	ЭБ-4 Кол-во шт.	ЭБ-4 Общая масса, кг	Альбом раб. черт. серии 121 раздел	Альбом раб. черт. серии 121 № листа
Монтажные элементы соединения	Наружных стен	ИМ-15	0,24	9	2,16	18	4,32	9	2,16	9	2,16	10.7-1	3
		ИМ-47	0,93	18	16,74	—	—	9	8,37	9	8,37		
		ИМ-48	0,71	—	—	—	—	18	12,78	18	12,78		
		ИМ-49	0,75	—	—	—	—	9	6,75	9	6,75		
		ИМ-50	0,29	36	10,44	—	—	18	5,22	18	5,22		
		ИМ-51	0,25	—	—	72	18,00	18	4,50	18	4,50		
		ИМ-52	0,37	18	6,66	—	—	45	16,65	45	16,65		
		ИМ-82	0,50	—	—	36	18,00	—	—	—	—		
	Внутренних стен	ИМ-14	0,45	9	4,05	18	9,10	—	—	—	—		
		ИМ-15	0,24	54	12,96	72	17,28	18	4,32	18	4,32		
		ИМ-18	0,19	—	—	—	—	9	1,71	9	1,71		
		ИМ-59	0,21	—	—	36	7,56	—	—	—	—		
		ИМ-68	0,35	18	2,07	—	—	—	—	—	—		
	Перекрытий	ИМ-15	0,24	45	10,80	18	4,32	9	2,16	9	2,16		
		ИМ-18	0,19	9	1,71	—	—	—	—	—	—		
		ИМ-52	0,37	18	6,66	18	6,66	9	3,33	9	3,33		
		ИМ-59	0,21	—	—	—	—	18	3,78	18	3,78		
		ИМ-83	0,18	26	4,68	—	—	9	1,62	9	1,62		
		ИМ-84	0,94	—	—	36	33,84	18	16,92	18	16,92		
	Изделий теплого чердака	ИМ-13	0,56	2	1,12	—	—	—	—	—	—		
		ИМ-14	0,45	2	0,90	2	0,90	1	0,45	1	0,45		
		ИМ-18	0,19	4	0,76	4	0,76	5	0,95	5	0,95		
		ИМ-47	0,93	2		—	—	—	—	—	—		
		ИМ-48	0,71	—	—	—	—	4	2,84	4	2,84		
		ИМ-50	0,29	4	1,16	—	—	2	0,58	2	0,58		
		ИМ-51	0,25	—	—	8	2,00	2	0,50	2	0,50		
		ИМ-52	0,37	2	0,74	—	—	—	—	—	—		
		ИМ-53	0,44	4	1,76	4	1,76	4	1,76	4	1,76		
		ИМ-54	0,88	2	1,76	—	—	—	—	—	—		
		ИМ-55	0,62	2	1,24	4	2,48	—	—	—	—		
		ИМ-82	0,50	—	—	4	2,00	—	—	—	—		
		ИМ-348	0,63	6	3,78	4	2,52	2	1,26	2	1,26	10.9-12	51

Рук. АКБ 1	Н. Розанов		Гл. инж. пр-та	И. Полозов		1979	Спецификация металлических изделий	121-043/1.2 Часть 1 Раздел 1-4	Лист 51
Гл. инж. АКБ	А. Розенфельд		Вед. инж.	Р. Феофанова				ЦНИИЭП жилища г. Москва	
Рук. маст. 1	В. Блюменталь		Разработал	И. Шумский					
			Проверил	И. Полозов					

Назначение изделия			Марка изделия	Габариты, мм: высота	ширина	толщина	Количество штук: основная схема всего	на этаж 1	на этаж 2-9	со сквозным проходом всего	на этаж 1	на этаж 2-9	с колясочной всего	на этаж 1	на этаж 2-9	ГОСТ	Альбом рабочих чертежей: серия	раздел	N стр.
Окна и балконные двери (в т.ч. погонажные изделия окон и балконных дверей																			
Переплеты	спаренные	Окна	ОС 15-21	1460	2070	94	18	2	16	18	2	16	18	2	16				8
			ОС 15-13.5	1460	1320	94	72	8	64	71	7	64	72	8	64				7
			ОС 15-13.5н	1460	1320	94	9	1	8	9	1	8	9	1	8				
			ОС 9-15	860	1470	94	16	—	16	16	—	16	16	—	16				
			ОС 6-9	560	870	94	1	—	—	1	—		1	—	—	11214-78	—	—	6
			ОС 15-6	1460	570	94	9	1	8	9	1	8	9	1	8				
			ОС 15-6л	1460	570	94	9	1	8	9	1	8	9	1	8				
		Двери	БС 22-7.5	2175	720	94	18	2	16	18	2	16	18	2	16				9
			БС 22-7.5л	2175	720	94	18	2	16	18	2	16	18	2	16				
	двойные	Окна	ОР 15-21	1460	2070	138	18	2	16	18	2	16	18	2	16				21
			ОР 15-13.5	1460	1320	138	72	8	64	71	7	64	72	8	64				20
			ОР 15-13.5н	1460	1320	138	9	1	8	9	1	8	9	1	8				
			ОР 9-15	860	1470	138	16	—	16	16	—	16	16	—	16				
			ОР 6-9	560	870	138	1	—	—	1	—	—	1	—	—	11214-78	—	—	19
			ОР 15-6	1460	570	138	9	1	8	9	1	8	9	1	8				
			ОР 15-6л	1460	570	138	9	1	8	9	1	8	9	1	8				
		Двери	БР 22-7.5	2175	720	138	18	2	16	18	2	16	18	2	16				22
			БР 22-7.5л	2175	720	138	18	2	16	18	2	16	18	2	16				
	тройные	Окна	ОРС 15-21	1460	2070	138	18	2	16	18	2	16	18	2	16				6
			ОРС 15-13.5	1460	1320	138	72	8	64	71	7	64	72	8	64				5
			ОРС 15-13.5н	1460	1320	138	9	1	8	9	1	8	9	1	8				
			ОРС 9-15	860	1470	138	16	—	16	16	—	16	16	—	16				
			ОРС 6-9	560	870	138	1	—	—	1	—	—	1	—	—	16289-80	—	—	4
			ОРС 15-6	1460	570	138	9	1	8	9	1	8	9	1	8				
			ОРС 15-6л	1460	570	138	9	1	8	9	1	8	9	1	8				
		Двери	БРС 22-7.5	2175	720	138	18	2	16	18	2	16	18	2	16				7
			БРС 22-7.5л	2175	720	138	18	2	16	18	2	16	18	2	16				
Погонажные изделия			Наличник тип 2	п.м.	34	13	720	80	640	720	80	640	720	80	640	8242-75			4
Двери наружные и тамбурные (в т.ч. погонажные изделия.)																			
			ДВ9-21(20.9)	2088	986	94	4/3	4/3	—	8/6	8/6	—	4/3	4/3	—		1.135-1 1-156-11	Альбом I	11-20 14 24-26 18
			ДВ9-8-21(20.9)н	2088	986	94	1	1	—	2	2	—	1	1	—				
			ДВ9-14.8-21(20.9-8-1)н	2088	1276	94	1	1	—	1	1	—	1	1	—				
Погонажные изделия			Наличник тип 1	п.м	54	13	40	40	—	60	60	—	40	40	—	8242-75			4

Примечания см. лист 54

Рук. АКБ	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Маркова	1980	Спецификация деревянных изделий.	121-043/1.2 Часть 1 Раздел 1.4	Лист 52
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Баркова						ЦНИИЭП жилища г. Москва	
Рук. маст.	Блюменталь		Рук. гр. арх.	Морозова							
Гл. инж.	Гендельман		Ст. архит.	Жучкова							

Инв. № подл.

Назначение изделия	Марка изделия	Габариты, мм: Высота	Ширина	Толщина (длина)	Количество штук: Вариант санузлов россыпью: основная схема: Всего	на этаж: 1	2-9	со сквозным проходом: Всего	на этаж: 1	2-9	с колясочной: Всего	на этаж: 1	2-9	Вариант с сантехкабинами: основная схема: Всего	на этаж: 1	2-9	со сквозным проходом: Всего	на этаж: 1	2-9	с колясочной: Всего	на этаж: 1	2-9	ГОСТ	Альбом рабочих чертежей: Серия	Раздел	№ листа
Двери внутренние (в т.ч. погонажные изделия внутренних дверей)																										
Сплошные	ДГ21-9ЦЛ	2071	870	40	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16	6629-74	1.136.10	—	4
	ДГ21-9Ц	2071	870	40	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16				
	ДГ21-9Л	2071	870	40	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16				
	ДГ21-9	2071	870	40	27	3	24	26	2	24	28	4	24	27	3	24	26	2	24	28	4	24				
	ДГ21-7Л	2071	670	40	45	5	40	45	5	40	45	5	40	9	1	8	9	1	8	9	1	8				2
	ДГ21-7	2071	670	40	45	5	40	45	5	40	45	5	40	9	1	8	9	1	8	9	1	8				
Для сантехкабин	ДГ21-7Л	2071	670	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	4	32	36	4	32	36	4	32	6629-74	1.136-10	—	2
	ДГ21-7	2071	670	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	4	32	36	4	32	36	4	32				
Остекленные	ДО21-9Л	2071	870	40	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16	6629-74	1.136-10	—	14
	ДО21-9	2071	870	40	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16	18	2	16				
	ДО21-8Л	2071	770	40	9	1	8	10	2	8	10	2	8	18	2	16	18	2	16	18	2	16				13
	ДО21-8	2071	770	40	27	3	24	26	2	24	26	2	24	18	2	16	18	2	16	18	2	16				
Погонажные изделия	Наличник тип 1		54	13	2400	260	2140	2400	260	2140	2400	260	2140	2400	260	2140	2400	260	2140	2400	260	2140	8242-75			4
Встроенное оборудование																										
Шкафы	Ш-1	2500	450	880	9	1	1	7	8	—	1	7	8	—	1	7	9	1	1	7	8	—	1	7	8	—	1	7	121	10.6-4	2
	Ш-2	2500	600	1000	8	1	—	7	7	—	—	7	7	—	—	7	8	1	—	7	7	—	—	7	7	—	—	7			
	Ш-2зер.	2500	600	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	7	8	1	—	7	8	1	—	7			3
	Ш-6А	2500	450	700	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—			7
	Ш-6Зер.	2500	450	700	8	1	—	7	8	1	—	7	8	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6
	Ш-8	2500	300	1390	9	1	1	7	9	1	1	7	9	1	1	7	9	1	1	7	9	1	1	7	9	1	1	7			8
	Ш-8зер.	2500	300	1390	9	1	1	7	9	1	1	7	9	1	1	7	9	1	1	7	9	1	1	7	9	1	1	7			
Антресоли	А-1	423	1020	1480	8	1	—	7	7	—	—	7	7	—	—	7	16	2	—	14	15	1	—	14	15	1	—	14			3
	А-3	423	900	1130	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14			7
	А-5	423	700	1370	8	1	—	7	8	1	—	7	8	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6
	А-7	423	1480	1390	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14			8
Подстолье под мойку	ПМ-500Л	840	600	500	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	90	10.6-8	4
	ПМ-500П	840	600	500	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14	18	2	2	14			
Подстолье под холодильник	ПХ-600	350	600	600	36	4	4	28	36	4	4	28	36	4	4	28	36	4	4	28	36	4	4	28	36	4	4	28			15

Примечания см. лист 54.

Рук. АКБ	Н. Розлнов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Маркова
Гл. инж. АКБ	Д. Розенфельд		Гл. инж. пр.	Баркова			
Рук. маст. 1	В. Блюменталь		Рук. арх. гр.	Морозова			
Гл. инж.	Гендельман		Ст. архит.	Пантелеева			

1980

Спецификация деревянных изделий

121-043/1.2, часть 1, раздел 1-4

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Лист 53


Инв. № подл.

Назначения изделия	Марка изделия	Габариты, мм			Количество штук									ГОСТ	Альбом рабочих чертежей			Примечания
		Высота	Ширина	Толщина	основная схема			со сквозным проходом			с колясочной или электощит				Серия	Раздел	N листа	
					всего	чердак		всего	чердак		всего	чердак						
Двери машинного отделения и чердака (в т.ч. погонажные изделия)																		
В машинное отделение	ДСТ.9 * / АС20.9Т	1888	986	94	1	1		1	1		1	1			1.135-1 / 1.136-11	Альбом II / —	17/152	С уплотнительными резиновыми прокладками; в знаменателе дано кол-во на Эб1, Эб2
Выход на чердак	ДСТ9 * / АС20.9Т	1288	986	94	1	1		1	1		1	1					17/152	
Выход на крышу; чердак	ДЛ9 / ДЛ12-9	1288	986	94	1/1	1/1		1/1	1/1		1/1	1/1					20/152	
Погонажные изделия	Плинтус тип 3	37	38	—	1800	200	1600	1800	200	1600	1800	200	1600	8242-75	—	—	3	

Назначения изделия	Марка изделия	Габариты, мм			Количество штук				ГОСТ	Альбом рабочих чертежей		
		Высота	Ширина	Толщина	вариант входа N1	вариант входа N2	вариант входа N3	вариант входа N4		Серия	Раздел	№ листа
Разные изделия												
Щиты входа в мусорокамеру	ИД 24	380	1280	70	—	—	—	1		121	9.2-9	15
	ИД 25	230	1280	70	—	—	1	—				
	ИД 26	300	1120	70	—	1	1	1				

Примечания

1. Варианты входов с N1 по N4 выбираются при привязке в зависимости от отметки земли и положения мусорокамеры см. раздел 9.2-7 лист 12
2. Рисунки дверей Д8.9 и ДВМ4-8 выбираются при привязке; марка выбранного рисунка проставляется в данной спецификации.
3. Высота дверного блока ДВМ4-8 дана без учета монтажной доски: оба полотна двери не должны иметь остекления.
4. Марки дверей, отмеченные* выполнять по габаритным размерам, указанным в данной спецификации.
5. Наличники на двери тип 1 заполувалиать только с одной стороны, согласно данному рисунку / для удобства наклейки обоев/



6. Дверной блок Д69-8г используется как остекленная стенка тамбура без открывания.
7. В графе „Двери наружные Д69" в числителе дано количество дверей для районов со средней температурой наиболее холодной пятидневки ниже 25°С, в знаменателе для районов со средней температурой наиболее пятидневки – выше - 25°С.
8. Двери ДЛ9/ДЛ12-9, относящиеся к элементам блокировки Эб1, Эб2, устанавливаются в обычной межсекционной перегородке; при площади застройки дома, превышающей требования п. 5.1 СНиП'а II-Л.1-71**; полотно двери в противопожарной стене обивается с двух сторон железом по асбесту.

gost.e-ecolog.ru

Рук. АКБ1	Розанов		Гл. арх. пр.	Маркова		Проверил	Маркова		1980	Спецификация деревянных изделий	121-043 / 1.2 часть 1, раздел 14
Гл. инж. АКБ	Розенфельд		Гл. инж. пр.	Баркова							ЦНИИЭП жилища г. Москва
Рук. маст. 1	Блюменталь		Рук. гр. арх.	Морозова							Лист 54
Гл. инж. М1	Гендельман		Ст. арх.	Жучкова							

Инв. № подл.