О Т Р А С Л Е В Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ СТАЛЕЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ АЭС $D_н$=16÷720 мм

ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 24.125.30—89 — ОСТ 24.125.57—89

Издание официальное

1991

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 26.05.89 № ВА-002-1/4829

СОГЛАСОВАН с Главным научно-техническим управлением Минатомэнерго СССР

Государственным комитетом СССР по надзору за безопасным ведением работ в атомной энергетике (Госатомэнергонадзор СССР)

© Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова (НПО ЦКТИ), 1991.

УДК [621.311.25 : 621.039] : 621.643 Группа Ф68

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОЛЬЦА ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 69 3717 0000

ОСТ 24.125.44—89

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на подкладные кольца для штуцерных соединений трубопроводов АЭС.

2. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Масса подкладных колец, указанная в таблице, — расчетная, приведена для справки.


3. Материал — сталь марки 20 по ГОСТ 1050 или другая углеродистая сталь спокойной плавки с содержанием углерода не более 0,24%.

4. При изготовлении колец из труб, внутренний диаметр которых равен внутреннему диаметру кольца, обработка по внутреннему диаметру не требуется.

5. Разрешается изготавливать кольца из полосы с последующей заваркой зазора и зачисткой шва заподлицо.

6. Пример условного обозначения кольца подкладного исполнения 05 $d=84$ мм:

КОЛЬЦО 05 ОСТ 24.125.44.

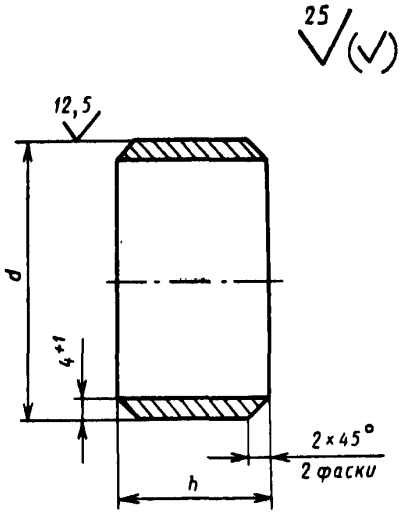

Размеры, мм

Исполнение	d		h +5	Масса, кг
	Номин.	Пред. откл.		
01	38	—0,46	30	0,10
02	62			0,17
03	71			0,20
04	75		35	0,25
05	84	—0,54		0,28
06	104			0,33
07	124	—0,63	40	0,38
08	130			0,50

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ УКАЗАНИЕМ** Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 26.05.89 № ВА-002-1/4829

2. **ИСПОЛНИТЕЛИ**

   К. И. Бояджи; Л. Н. Жылюк; Ф. А. Глова́ч; В. Ф. Логвиненко (руководители темы); В. Я. Шейфель; А. З. Гармаш; Л. М. Рачко

3. **ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Центральным государственным фондом стандартов и технических условий за № 8428256 от 27.10.89

4. **ВЗАМЕН ОСТ 24.462.29—74**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 1050—88	3

gost.e-ecolog.ru