ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСОК СТАНЦИОННЫХ И ТУРБИННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОСТ 108.275.51—80 — ОСТ 108.275.67—80,
ОСТ 108.343.02—80, ОСТ 108.343.03—80,
ОСТ 108.367.37—80, ОСТ 108.382.01—80,
ОСТ 108.382.02—80, ОСТ 108.386.03—80,
ОСТ 108.632.01—80 — ОСТ 108.632.09—80,
ОСТ 108.643.01—80, ОСТ 108.764.01—80

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80 № ЮК-002/5260

ИСПОЛНИТЕЛИ:
НПО ЦКТИ — П. М. ХРИСТЮК, Д. Д. ДОРОФЕЕВ, Г. Н. СМИРНОВ, М. Е. ПОГРЕБНЯКОВ, В. Н. ШАНСКИЙ, Д. Ф. ФОМИНА, Н. В. МОСКАЛЕНКО, Л. Н. ЖЫЛЮК, Т. В. ВАСЕНЕВА, Л. С. ЩЕРБИНКИНА

БЗЭМ — Г. А. МИСИРЬЯНЦ, В. Ф. ЛОГВИНЕНКО, Ф. А. ГЛОВАЧ, Н. Г. МАЗИН

СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР

М. М. ПЧЕЛИН

© Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова (НПО ЦКТИ), 1981.

Сборник отраслевых стандартов

"Сборочные единицы и детали подвесок станционных и турбинных трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Типы, основные параметры, конструкция, размеры и технические требования".

ОСТ 108.275.51-80 - ОСТ 108.275.67-80,
ОСТ 108.343.02-80, ОСТ 108.343.03-80,
ОСТ 108.367.37-80, ОСТ 108.382.01-80,
ОСТ 108.382.02-80, ОСТ 108.386.03-80,
ОСТ 108.632.01-80 - ОСТ 108.632.09-80,
ОСТ 108.643.01-80, ОСТ 108.764.01-80.

Издан с учетом изменения № 1

Ротапринт. НПО ЦКТИ. Тираж 1500. Заказ 9. 1982 г.

Допечатка. НПО ЦКТИ. Тир.100. Зак. 21 1989 г.

УДК 621.88:621.643

Группа Е26

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ХОМУТЫ СВАРНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСОК РУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 31 1312

ОСТ 108.343.03—80

Введен впервые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80 № ЮК-002/5260 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сварные хомуты для хомутовых блоков с траверсой для подвесок трубопроводов с температурой среды не более 300°С с наружным диаметром:


530—1420 мм из электросварных труб из углеродистой стали для ТЭС и АЭС;

325—720 мм из бесшовных труб из кремнемарганцовистых и углеродистой сталей для ТЭС и АЭС.

2. Конструкция, основные размеры и материал деталей хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

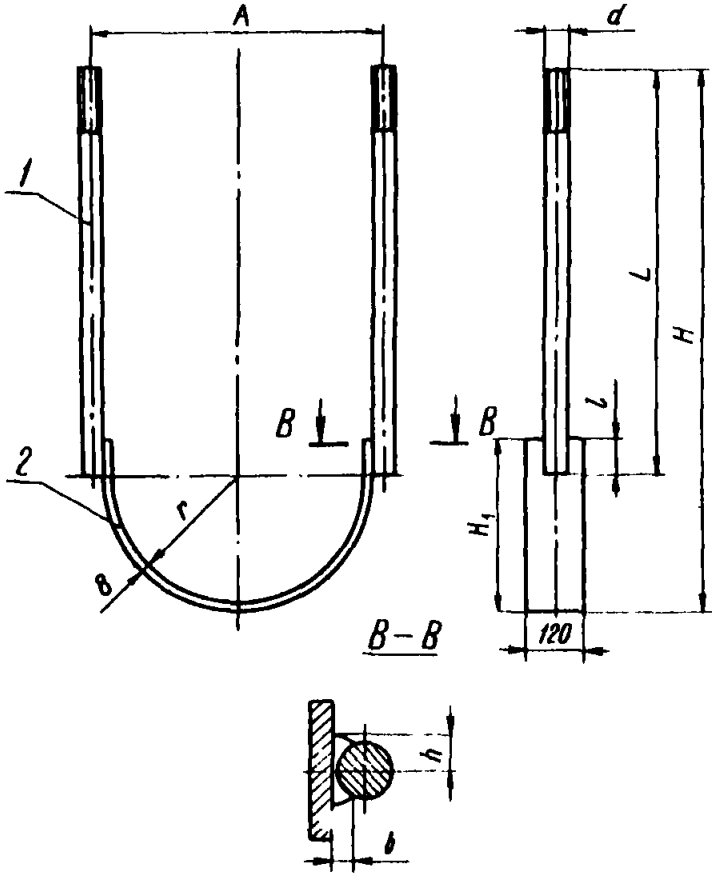

1 — тяга резьбовая; *2* — подушка

Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода	A		d*	H*	H_1		L*	r		l (пред. откл. +3)	b	h	Масса наплавленного металла, кг	Масса, кг	Тяга резьбовая, поз 1, 2 шт.	Подушка, поз. 2, 1 шт.	
		Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Не менее				Исполнение по ОСТ 108.632.08—80	Материал	Масса, кг
01	325	366	±2	M20	678	248	±1,2	500	165	±1,2	70	7	11	0,10	7,7	37	ВСт3пс5 ГОСТ 14637—78	5,1
02	377	418			704	276			191						8,3			5,7
03	426	468			829	299		600	216						9,4	38		6,3
04	465	506			848	316	±2		235						9,8			6,8
05	530	576		M24	1081	351		800	268		80	8	13	0,13	13,6	53		7,7
06	630	676			1131	411			318	±2					14,7			8,9
07	720	766			1276	456		900	363						16,4	54		9,9
08	820	866			1326	506			413						17,6			11,1
09	920	969		M27	1476	576		1000	463		100	10	15	0,25	21,9	66		12,6
10	1020	1071	±3		1527	627			514						23,1			13,8
11	1220	1271			1827	727		1200	614						27,3	67		16,2
12	1420	1474		M30	2127	827		1400	714				17	0,28	34,4	79		18,6

* Размеры для справок.

Пример условного обозначения сварного хомута исполнения 05 для хомутового блока подвески трубопровода наружным диаметром 530 мм:

ХОМУТ СВАРНОЙ 05ОСТ 108.343.03—80

Пример маркировки:

05ОСТ 108.343.03—80.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 108.343.03—80

Изм	Номер листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

СОДЕРЖАНИЕ

ОСТ 108.275.51—80. Сборочные единицы и детали подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Типы, основные параметры и размеры 1

ОСТ 108.275.52—80. Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. *Конструкция и размеры* 23

ОСТ 108.275.53—80. Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов АЭС. Конструкция и размеры 30

ОСТ 108.275.54—80. Блоки хомутовые с опорной балкой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры 36

ОСТ 108.275.55—80. Блоки хомутовые с опорной балкой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры 41

ОСТ 108.275.56—80. Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры 48

ОСТ 108.275.57—80. Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов АЭС Конструкция и размеры 56

ОСТ 108.275.58—80. Блоки пружинные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры 62

ОСТ 108.275.59—80. Блоки пружинные сдвоенные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры . 68

ОСТ 108.275.60—80. Блоки пружинные опорные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры . . . 74

ОСТ 108.764.01—80. Пружины винтовые цилиндрические для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция, размеры и технические требования 79

ОСТ 108.275.61—80. Плиты опорные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры 85

ОСТ 108.275.62—80. Блоки приварные с опорной балкой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры 88

ОСТ 108.275.63—80. Блоки хомутовые с траверсой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры . . 92

ОСТ 108.275.64—80. Блоки хомутовые с траверсой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры . . 98

ОСТ 108.275.65—80. *Блоки хомутовые с траверсой для подвесок трубопроводов* АЭС. Конструкция и размеры 104

ОСТ 108.275.66—80. Блок хомутовый с опорной балкой для подвески трубопровода наружным диаметром 159 мм для АЭС. Конструкция и размеры 108

ОСТ 108.275.67—80. Блоки хомутовые с опорной балкой для подвесок трубопроводов АЭС. Конструкция и размеры . . 111

ОСТ 108.343.02—80. Хомуты для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры 116

ОСТ 108.343.03—80. Хомуты сварные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры 122

ОСТ 108.382.01—80. Полухомуты для хомутовых блоков подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры . . 126

ОСТ 108.382.02—80. Полухомуты для хомутовых блоков подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры . . 132

ОСТ 108.386.03—80. Прокладки для хомутовых блоков подвесок трубопроводов АЭС. Конструкция и размеры 139

ОСТ 108.632.01—80. Тяги с проушиной для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры 142

ОСТ 108.632.02—80. Тяги с серьгой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры 146

ОСТ 108.632.03—80. *Тяги резьбовые с ушком для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры* 151
ОСТ 108.632.04—80. *Тяги резьбовые с проушиной для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры* . . . 157
ОСТ 108.632.05—80. *Тяги резьбовые с серьгой и муфтой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры* 165
ОСТ 108.632.06—80 *Тяги шарнирные резьбовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры* . . . 170
ОСТ 108.632.07—80. *Тяги шарнирные резьбовые с муфтой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры* 176
ОСТ 108.632.08—80. *Тяги резьбовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры* 181
ОСТ 108.632.09—80. *Тяги с траверсой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры* 189
ОСТ 108.367.37—80. *Проушины для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры* 194
ОСТ 108.643.01—80. *Ушки для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры* 198

Редактор Л.П.Коняева

Техн.ред. Н.П.Белянина Корректор Л.А.Крупнова

gost.e-ecolog.ru

06.02.81. Подписано к печ.30.11.81.
Формат бум.60х90 1/16. Объем 12,75 печ.л. Тираж 1500.
Заказ 119. Цена 2 р.55 к.

Допечатка. НПО ЦКТИ. Тир.100. За . 21 1989 г. Цена 2р.55к.