ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ ГОССТРОЙ СССР /

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.465-7

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

РАЗМЕРОМ 3×6 И 1,5×6 М СО СТЕРЖНЕВОЙ, ПРОВОЛОЧНОЙ И ПРЯДЕВОЙ АРМАТУРОЙ

Выпуск 0

ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КФ ЦИТП инв. N 12594

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ ГОССТРОЙ СССР /.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.465-7

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

РАЗМЕРОМ 3×6 и 1.5×6 м СО СТЕРЖНЕВОЙ, ПРОВОЛОЧНОЙ И ПРЯДЕВОЙ АРМАТУРОЙ

Выпуск 0

ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗРАБОТАНЫ
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
совместно с НИИЖБ

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
с 1 ДЕКАБРЯ 1973г.
Постановление ГОССТРОЯ СССР
от 27 августа 1973г, № 174

Главный инженер			
Гл. конструктор		С. Сергеев	Зам. директора
Гл. конструктор		Б. Васильев	Рук. лаборатории
Нач. ОТК-3		Н. Петров	Ст. науч. сотрудник
Гл. конструктор ОТК-3		Л. Баженов	Гл. инж. лаборатории
Гл. инж. проекта		Л. Баженова	

ЦНИИПромзданий

Гл. инженер		Г. Александровский
Гл. конструктор		Г. Бердичевский
Нач. ОТК		А. Сотов
Гл. конструктор ОТК		О. Фрейдензон

12594

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист	Стр.
Пояснительная записка.		2-34
Номенклатура плит.	I	35
Указания по защите плит в агрессивной среде.	2	36
Установка стаканов на плиты с отверстиями	3,4	37,38
Примеры решения покрытия с легкосбрасываемой кровлей при применении плит размером I,5x6 и 3x6 м.	5	39
Схемы опирания и загружения плит размером 3x6 м при испытании.	6	40
Схемы опирания и загружения плит размером I,5x6 м при испытании.	7	41

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая часть

I. Настоящая серия содержит рабочие чертежи сборных железобетонных предварительно напряженных плит длиной 6 м для покрытий одноэтажных производственных зданий, включая плиты с отверстиями для пропуска вентшахт с дефлекторами, зонтами и крышными вентиляторами и плиты для легкосбрасываемой кровли.

Серия состоит из следующих выпусков:

Выпуск 0. Общие материалы

Выпуск I. Часть I. Рабочие чертежи плит размером 3x6 м
Часть 2. Рабочие чертежи арматурных изделий и закладных деталей для плит размером 3x6 м.

Выпуск 2. Часть I. Рабочие чертежи плит размером 3x6 м для легкосбрасываемой кровли.

Часть 2. Рабочие чертежи арматурных изделий и закладных деталей для плит размером 3x6 м для легкосбрасываемой кровли.

Выпуск 3. Часть I. Рабочие чертежи плит размером I,5x6 м.

Часть 2. Рабочие чертежи арматурных изделий и закладных деталей для плит размером I,5x6 м.

Выпуск 4. Часть I. Рабочие чертежи плит размером I,5x6 м для легкосбрасываемой кровли.

Часть 2. Рабочие чертежи арматурных изделий и закладных деталей для плит размером I,5x6 м для легкосбрасываемой кровли.

Выпуск 5. Рабочие чертежи железобетонных стаканов для крепления дефлекторов, зонтов и крышных вентиляторов.

2. Настоящий выпуск содержит общие материалы для проектирования и изготовления плит.

Материалы для проектирования включают в себя показатели на каждую марку плиты, указания по применению и маркировке плит, общие сведения о расчете плит.

В материалах для изготовления плит даны общие указания по изготовлению арматурных изделий и закладных деталей, по предварительному натяжению арматуры, по бетонированию плит, отмечены особенности изготовления плит, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах, перечислены требования к внешнему виду плит, даны указания по контрольным испытаниям, по транспортированию и складированию плит.

3. Номенклатура плит и показатели на каждую марку плиты приведены на листе I и в табл.4÷20.

4. В работе предусмотрены следующие варианты армирования продольных ребер плит напрягаемой арматурой:

- стержневой из стали классов А-IIв, А-IУ, А-У, Ат-IУ, Ат-У и Ат-УI;

ЦНИИПромзданий г. Москва
Нач. отд-з Ю. Петров
Гл. конст. отд. В. Балюков
Гл. инж. пр-та В. Бородов
Дата выпуска: 1973г.

12594

- проволочной из стали класса Вр-II;
- семипроволочными арматурными прядями класса П-7.

Вид напрягаемой арматуры выбирается с учетом условий применения плит.

Примечание. Применение стержневой арматуры классов А-IIIв и Ат-IУ может быть допущено только при отсутствии других классов стали, предусмотренных в настоящей серии.

Материалы для проектирования

I. Указания по применению плит

5. Плиты настоящей серии предназначены для применения в покрытиях одноэтажных производственных зданий с несущими конструкциями (фермы, балки, стены), расположенными с шагом 6 м.

6. Основным типом железобетонных ребристых плит покрытий при шаге несущих конструкций 6 м являются плиты размером 3х6 м. Плиты размером I,5х6 м предназначены, в основном, для применения в качестве доборных на участках покрытия с повышенными нагрузками, где по несущей способности не могут быть использованы плиты шириной 3 м. Применение плит размером I,5х6 м под нагрузки 500-900 кгс/м2 может быть допущено только при соответствующем технико-экономическом обосновании.

7. Плиты настоящей серии могут применяться в помещениях с неагрессивными, а также слабо- и среднеагрессивными газовыми средами (при соблюдении указаний п.19 настоящей записки).

Примечание. Классификация помещений по степени агрессивности среды производится в соответствии с "Указаниями по проектированию антикоррозионной защиты строительных конструкций" СН 262-67.

8. Плиты могут применяться в покрытиях зданий с расчетной сейсмичностью до 6 баллов включительно. При проведении соответствующих мероприятий разрешается применение плит при расчетной сейсмичности 7,8 и 9 баллов. Дополнительные чертежи и требования, которые должны быть учтены при применении типовых сборных железобетонных плит в покрытиях зданий с расчетной сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, приведены в серии I.465-5с "Сборные железобетонные предварительно напряженные плиты покрытий длиной 6 и I2 м для одноэтажных промышленных зданий с расчетной сейсмичностью 7,8 и 9 баллов. Материалы для проектирования".

9. При проектировании производственных зданий с применением плит настоящей серии следует руководствоваться "Рекомендациями по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий" (серия I.400-II).

I0. При действии на покрытие многократно повторяющейся нагрузки от крышных вентиляторов применение плит должно производиться согласно указаниям серии I.469-5 "Применение типовых сборных железобетонных предварительно напряженных конструкций покрытий промышленных зданий при установке на них центробежных и осевых крышных вентиляторов № 4,5,6 (невиброизолированных) и № 8, I0 и I2 (виброизолированных). Материалы для проектирования" с учетом указаний п.I5 пояснительной записки.

II. Плиты настоящей серии предназначены для применения в условиях нагрева до +50°С.

При систематическом воздействии на плиты технологических температур 50°С < t°С ≤ I00°С допускается применение плит с напрягаемой стержневой арматурой классов АIIIв и А-IУ, проволочной класса Вр-II и напрягаемой прядевой арматурой класса П-7.

При этом должны быть учтены требования главы СНиП II-В.7-67 "Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур".

1259

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия I.465-
I973	Пояснительная записка.	Вып.0

ЦНИИПромзданий г. Москва
Гл. конструктор [illegible]
Гл. инж. пр-та [illegible]
Нач. отдела [illegible]
Рук. группы [illegible]
Инженеры [illegible]
1973г.

Несущая способность плит при работе их в условиях длительного нагрева до температуры +75°С и +100°С приведена в табл.21 и 22. Для промежуточных значений максимальных температур нагрева несущую способность плит разрешается определять по линейной интерполяции.

12. Не допускается применение плит в неотапливаемых зданиях при расчетных температурах наружного воздуха ниже -40°С, а плит с напрягаемой арматурой из стали классов А-IIIв марки 35ГС и А-IУ марки 80С - ниже -30°С.

13. Если монтаж плит должен производиться в условиях воздействия расчетных температур -40°С и ниже, необходимо руководствоваться указаниями п.1.22(з) и 2.77 главы СНиП II-В.1-62*

14. В случае применения плит в неотапливаемых зданиях при расчетных температурах наружного воздуха от -30°С до -40°С закладные детали должны изготавливаться из стали марки ВСт3пс2 для сварных конструкций по ГОСТ 380-71. Указанное требование должно быть отражено в проекте здания.

Примечание. Расчетные зимние температуры наружного воздуха устанавливаются по наиболее холодной пятидневке в зависимости от района строительства по главе СНиП II-А.6-72.

15. Рабочие чертежи плит с отверстиями для пропуска вентшахт с дефлекторами и зонтами и воздуховодов с крышными вентиляторами приведены в выпусках I (плиты размером 3х6 м) и 3 (плиты размером 1,5х6 м).

Выбор марок плит с отверстиями производится с учетом следующих положений:

а) нагрузка на плиту от вентиляционного устройства определяется суммированием нагрузки от собственного веса вентиляционного устройства, воздействия ветра на него, а при крышных вентиляторах - и динамической нагрузки.

Эта нагрузка приводится к эквивалентной равномерно распределенной нагрузке на плиту (q экв.), указанной в табл.I на стр.5 для вентиляционных шахт с дефлекторами и зонтами и в табл.2 серии I. 69-5 для крышных вентиляторов.

При подсчете нагрузок от вентиляционного устройства при вентшахтах с дефлекторами и зонтами учтен собственный вес дефлекторов и зонтов, труб высотой до 2,5 и 8 метров, звена трубы с утеплителем и клапаном, а также наветочки и железобетонного стакана.

При установке крышных вентиляторов в нагрузке от вентиляционного устройства учтен вес вентилятора с клапаном и поддоном с водой, наветонки и железобетонного стакана.

б) суммарная равномерно распределенная нагрузка от плит с отверстием определяется следующим образом:

$$q = q_{покр.} + q_{сн.} + q_{экв.}$$

где $q_{покр.}$ - нагрузка от веса покрытия, включая нагрузку от собственного веса плиты с заливкой швов.

$q_{сн.}$ - снеговая нагрузка.

$q_{экв.}$ - эквивалентная равномерно распределенная нагрузка на плиту от вентиляционного устройства.

Суммарная равномерно распределенная нагрузка q (кгс/м2) не должна превышать величину нагрузки для данной марки плиты, указанную в табл.4-9 для плит размером 3х6 м и в табл.13-17 для плит размером 1,5х6 м.

При определении изгибающих моментов на плиту от воздействия ветра на вентиляционное устройство аэродинамический коэффициент "С" определен согласно главе СНиП II-А.11-62, а нормативный ветровой напор на уровне середины вентиляционной трубы принят равным:

12594

ЦНИИОМТПСП г. Москва
Гл. инж. проекта Петров
Гл. конструктор Блинков
Рук. группы Блинков
Авторы выпуска 1973г.

Дополнительные расчетные эквивалентные нагрузки на плиты с отверстиями

Типоразмер плиты	Вид вентиляционной установки	Диаметр отверстия в плите, мм	Расчетная эквивалентная равномерно-распределенная нагрузка на плиту $q_{экв}$ в кгс/м²											
			I ветровой район			II ветровой район			III ветровой район			IV ветровой район		
			Высота трубы вентиляционной установки, м											
			2	5	8	2	5	8	2	5	8	2	5	8
3×6 м	Вентиляционная шахта с дефлектором	400	20	25	35	20	30	45	20	30	50	25	35	60
		700	25	35	55	26	40	65	30	50	80	30	55	90 x)
		1000	30	90 x)	—	80	95 x)	—	85	105 x)	—	90	115 x)	—
		1450	110 x)	—	—	120 x)	—	—	130 x)	—	—	140 x)	—	—
	Вентиляционная шахта с зонтом	400	20	25	35	20	25	40	20	30	45	25	30	55
		700	25	30	50	25	35	55	25	40	70	30	45	80
		1000	75	85 x)	—	75	90 x)	—	80	95 x)	—	80	105 x)	—
		1450	90 x)	—	—	100 x)	—	—	110 x)	—	—	120 x)	—	—
1,5×6 м	Вентиляционная шахта с дефлектором	400	45	60	80	45	65	90	50	70	105	50	75	120
		700	60	85	120	60	95	140	65	110	165	70	120	190
		1000	85	110	160	95	120	190	100	140	220	110	160	260
	Вентиляционная шахта с зонтом	400	40	55	75	40	60	85	45	65	100	45	70	115
		700	50	75	110	50	80	125	55	90	145	60	100	165
		1000	75	100	150	80	110	170	85	120	200	90	140	230

Примечания:

1. Прочерк в таблице означает, что соответствующее вентиляционное устройство при указанной высоте и ветровом районе устанавливать на разработанные в настоящей серии плиты и стаканы не допускается
2. При определении собственного веса вентиляционного устройства учтен вес набетонки железобетонного стакана, трубы с утеплителем и клапаном, дефлектора или зонта.
3. Нормативную эквивалентную равномерно распределенную нагрузку на плиту допускается определять, умножая табличные значения на коэффициент 0,85.
4. В случаях, отмеченных звездочкой, вентиляционные устройства разрешается устанавливать только при рабочей арматуре поперечных ребер плиты, примыкающих к отверстию, из стали ⌀ 14 А II класса, т.е. при каркасах КР 8 или КР 9.

1259

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м.	Серия 1.465-7
1973 г.	Пояснительная записка	Вып. 0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инж. пр-ва Гуляев 1973 г.
Нач. отд. выпуска: Баженов 1973 г.
г. Москва

для I ветрового района - 42,5 кгс/м2;
для II ветрового района - 55,0 кгс/м2;
для III ветрового района - 71,0 кгс/м2;
для IУ ветрового района- 86,5 кгс/м2.

I6. Рабочие чертежи сборных железобетонных стаканов, устанавливаемых на плиты с отверстиями и предназначенных для крепления дефлекторов, зонтов и крышных вентиляторов, приведены в выпуске 5.

В соответствии с размерами отверстий в плитах железобетонные стаканы имеют внутренние диаметры равные 400, 700, I000 и I450 мм. Кроме того разработан стакан с диаметром I200 мм, предназначенный для установки на него крышного вентилятора № I0 (типа КЦ4-84-в). Стакан ⌀ I200 мм устанавливается на плиту с отверстием ⌀ I000 мм. Детали крепления стаканов к закладным деталям плит приведены на листах 3 и 4.

I7. Применение плит размером 3х6 м и I,5х6 м для легкосбрасываемой кровли (см.выпуски 2 и 4) должно производиться с учетом следующих положений:

а) количество и местоположение таких плит в покрытии определяется требуемой площадью вышибных отверстий, а также расположением в здании взрывоопасных производств;

б) плиты размером I,5х6 м укладываются в покрытии с интервалом в I,5 м. Примыкание плит с отверстиями к плитам без отверстий должно осуществляться без зазора (вплотную); при этом швы тщательно заполняются бетоном марки I50;

в) укладка плит шириной 3 м с интервалом не допускается;

г) по контуру каждого температурного блока здания следует устанавливать плиты без отверстий.

В зданиях с мостовыми кранами при плитах шириной I,5 м вдоль крайних колонн следует укладывать не менее двух рядов цельных плит. Вдоль средних рядов колонн во всех случаях следует предусматривать полосу из плит без отверстий шириной не менее 6 м.

Если предусмотренные плиты без отверстий, усиленные по контуру здания, не обеспечат пространственную работу каркаса здания в соответствии с требованиями "Рекомендаций по применению сборных железобетонных типовых плитпокрытий зданий промышленных предприятий" (серия I.400-II), следует или увеличить количество рядов плит без отверстий, или предусмотреть в покрытии в плоскости верхних поясов фермы горизонтальные стальные связи.

Примеры решения покрытия при легкосбрасываемой кровли приведены на листе 5.

I8. Отверстия в легкосбрасываемых плитах шириной I,5 м и промежутки между плитами перекрываются несущими асбестоцементными волнистыми листами унифицированного профиля (МРТУ 2I-I5-66).

Отверстия в плитах шириной 3,0 м перекрываются несущими асбестоцементными волнистыми листами усиленного профиля по ГОСТ 8423-57. Архитектурно-строительные детали легкосбрасываемых покрытий одноэтажных промышленных зданий со взрывоопасными производствами приведены в серии I.460-4.

I9. Плиты со всеми видами напрягаемой арматуры, за исключением плит с термически упрочненной арматурой, допускается применять в слабо- и среднеагрессивной газовой среде.

Плиты с термически упрочненной арматурой допускается применять только в слабоагрессивной газовой среде, не содержащей ионы хлора, пыль хлористых солей, пары хлористого водорода и сероводорода.

Гл. конструктор Гл. инж. пр-та Дата выпуска: 1973

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия I.465-7
	Пояснительная записка.	Вып. 0

Плиты, предназначенные для применения в агрессивной среде, должны иметь повышенную коррозионную стойкость.

Марки таких плит содержат дополнительные индексы К или КП в зависимости от требуемой плотности бетона (см.табл.2 и 3). Повышение коррозионной стойкости плит производится при их изготовлении на заводе-изготовителе (см.раздел У пояснительной записки), а также в процессе и после монтажа плит.

В процессе монтажа плит после приварки их к несущим конструкциям (ферме, балкам, стенам и т.п.) сварные швы и участки закладных деталей с нарушенным защитным покрытием (см. п.49 пояснительной записки) должны быть дополнительно металлизированы. Способы металлизации приведены во "Временных указаниях по антикоррозионной защите стальных закладных деталей и сварных соединений в крупнопанельных зданиях" СН 206-62, а также в "Указаниях по проектированию антикоррозионной защиты строительных конструкций" СН 262-67.

В случае применения плит в среднеагрессивной газовой среде увеличенные зазоры между продольными ребрами плит в местах перелома верхнего пояса стропильных конструкций должны быть заделаны бетоном марки 150 на всю высоту ребра, а все остальные продольные и поперечные швы должны быть заделаны снизу герметиком (см.лист 2).

Обращенные внутрь здания поверхности плит и закладных деталей, а также наружные боковые поверхности, примыкающие к стенам и фонарям, должны быть покрыты лакокрасочными материалами или известковой побелкой (см.лист 2 и табл.3).

Варианты составов защитных лакокрасочных покрытий приведены в приложениях 7-9 СН 262-67 Лакокрасочные покрытия должны наноситься только на подготовленную поверхность с соблюдением требований приложения II СН 262-67 по допустимым сочетаниям грунтов с покрывными слоями. При этом выравнивание мелких дефектов поверхности плит (околов и вмятин глубиной и диаметром 2-3 мм), возникших при перевозке и монтаже, может осуществляться дополнительным шпатлевочным слоем на той же лаковой основе, что и грунт.

20. При разработке проектов зданий со слабо- и среднеагрессивной газовой средой, кроме материалов настоящего раздела, следует руководствоваться "Указаниями о составе и содержании проектных материалов по антикоррозионной защите строительных конструкций зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в производствах с агрессивными средами (дополнение к СН 202-62 и СН 227-62)".

21. Сопряжение плит с элементами здания для типовых схем зданий следует осуществлять в соответствии с указаниями серии 2.460-2."Монтажные детали сборных железобетонных конструкций покрытий одноэтажных промышленных зданий" с учетом дополнительных указаний настоящего выпуска.

Область применения монтажных деталей определена выпуском 0 упомянутой выше серии ("Указания по применению типовых монтажных деталей").

22. Швы между плитами во всех случаях, за исключением специально оговоренных в серии I.400-II, должны быть заполнены бетоном марки 150. При этом зазоры между торцами продольных ребер должны быть заделаны на всю высоту ребра. При отсутствии смежных плит (в торцах здания, фонарей и т.п.) выступающие концы напрягаемой арматуры и анкерные шайбы должны быть защищены слоем плотного цементно-песчаного раствора толщиной не менее 15 мм.

23. На монтажных чертежах покрытий должны быть помечены места приварки плит к несущим конструкциям.

П. Маркировка плит

24. Плиты обозначаются марками. Марка плиты состоит из дроби с рядом дополнительных символов.

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия I.465-7
1973	Пояснительная записка.	Вып.0

Госстрое СССР
ЦНИИПромзданий
г. Москва
Гл. инж. инст. Ф. Петров
Нач. отд. В Бохнов
Гл. конст. отд. В Бохнов
Гл. инж. проекта
Дата выпуска 1973г.

В числителе дроби указываются:

а) буквы "П" (плита) или "ПЛ" (плита для легкосбрасываемой кровли);

б) индекс арматурной стали, характеризующий класс и вид напрягаемой арматуры (в соответствии с главой СНиП I-В.4-62), например А-У или Вр-П.

В знаменателе дроби указываются номинальные размеры плиты в плане.

В марках плит с отверстиями для пропуска вентшахт диаметр отверстия в дм (4,7,10 и 14, что соответствует ∅ 400, 700, 1000 и 1450 мм) проставляется в числителе дроби после черточки.

Против дроби после черточки ставятся:

а) цифра, обозначающая порядковый номер плиты в зависимости от ее несущей способности;

б) буквы "а", "б" или "в" для плит с дополнительными закладными деталями, например, для крепления плит в торцах здания и у температурных швов или для крепления к плитам парапетов (см.листы 56,57 выпуска I части I и лист 44 выпуска 3 части I);

в) в плитах, предназначенных для эксплуатации в слабо- или среднеагрессивных средах, добавляются после черточки буквы "К" - при бетоне нормальной плотности или "КП" - при бетоне повышенной плотности.

Пример: $\frac{\text{ПАУ}}{\text{3х6}}$ - I - плита размером 3х6 м минимальной несущей способности со стержневой напрягаемой арматурой класса А-У.

$\frac{\text{ПАУ}}{\text{3х6}}$ - Iа - то же, но с дополнительными закладными деталями для крепления парапетов.

$\frac{\text{ПАУ-7}}{\text{3х6}}$ -I-К - плита размером 3х6 м с отверстием для пропуска вентшахт ∅ 700 мм, минимальной несущей способности, с напрягаемой стержневой арматурой класса А-У, предназначена для эксплуатации в агрессивной среде и изготавливается из бетона нормальной плотности.

III. Расчет плит

25. Расчет плит произведен в соответствии с главой СНиП П-В.I-62^{x} с учетом требований "Указаний по проектированию антикоррозионной защиты строительных конструкций" СН 262-67.

Продольные ребра плит рассчитаны как шарнирно опертые балки таврового сечения II или III категории трещиностойкости. Категория трещиностойкости устанавливается в зависимости от вида напрягаемой арматуры и условий применения плит.

Поперечные ребра плит рассчитаны как шарнирно опертые балки таврового сечения III категории трещиностойкости.

Полка плиты рассчитана как балочная конструкция в плитах размером 3х6 м и как плита опертая по контуру в плитах размером I,5х6 м с учетом рекомендаций "Инструкции по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций с учетом перераспределения усилий".

26. В верхних зонах концевых участков продольных ребер плит по расчету допущено образование трещин.

В стадии транспортирования и монтажа в месте расположения строповочной петли (наиболее напряженное сечение) раскрытие верхних трещин по расчету не превышает 0,2 мм. При складе-

12594

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

рования плит в сечении, отстоящем от торца на расстояние 0,3 м, по расчету раскрытие трещин не превышает 0,1 мм.

27. Потери предварительного напряжения за счет обжатия анкеров в расчете приняты равными нулю.

Материалы для изготовления

IУ. Общие указания по изготовлению плит

28. При изготовлении плит необходимо выполнять требования следующих нормативных и инструктивных документов:

а) главы СНиП

I-В.I-62 "Заполнители для бетонов и растворов";

I-В.2-69 "Вяжущие материалы неорганические и добавки для бетонов и растворов";

I-В.3-62 "Бетоны на неорганических вяжущих и заполнителях";

I-В.4-62 "Арматура для железобетонных конструкций";

I-В.5-62 "Железобетонные изделия. Общие указания";

I-В.5.I-62 "Железобетонные изделия для зданий".

Ш-А.II-70 "Техника безопасности в строительстве".

б) ГОСТ I0922-64 "Арматура и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний";

в) ГОСТ I30I5-67 "Изделия железобетонные и бетонные. Общие технические требования";

г) "Инструкция по технологии изготовления и установке стальных закладных деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях" (СН 3I3-65)";

д) "Указания по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" (СН 393-69);

е) "Указания по технологии предварительного напряжения стержневой арматуры железобетонных конструкций";

ж) "Указания по применению в железобетонных конструкциях стержневой арматуры" (СН 390-69);

з) "Инструкция по технологии предварительного напряжения стержневой, проволочной и прядевой арматуры железобетонных конструкций электротермическим и электротермомеханическим способами" (НИИЖБ, I962 г.).

и) "Руководство по применению арматурных прядей и канатов в предварительно напряженных железобетонных конструкциях";

к) "Рекомендации по технологии заготовки и натяжения эффективных видов напрягаемой арматуры".

29. Изготовление плит предусмотрено по агрегатно- поточной технологии.

Примечание. При наличии на заводах железобетонных конструкций стальных фор для изготовления плит покрытий по сериям 755-66/69 или I.465-I (опалубка с вутами) разрешается их использование для изготовления плит настоящей серии.

При этом в плитах размером 3х6 м толщину полки принимать равной 30 мм, высоту продольных ребер 305 мм, поперечных ребер - I55 мм.

При высоте поперечных ребер плит размером I,5х6 м равной I40 мм поперечные стержни каркасов КР4-КР6 готовить длиной I20 мм. Указания об этом даны в пояснительных записках к вып.3 части 2 и вып.4 части 2.

30. Плиты размером 3х6 м с расчетной нагрузкой до 7I0 кгс/м2 (с учетом собственного веса плиты), предназначенные для применения в зданиях с неагрессивными газовыми средами, допускается изготавливать с полкой толщиной 25 $^{+5}_{-0}$ мм при условии соблюдения минимальной толщины защитного слоя бетона для верхней арматуры сетки в полке равной 5 мм, а для нижней арматуры сетки - равной I0 мм.

12594

Типпроект г. Москва
Гл. инж. арх. Дата выпуска: Божанов 1973 г.

31. Натяжение напрягаемой стержневой арматуры классов А-Шв, А-IУ, А-У, Ат-IУ, Ат-У может осуществляться как электротермическим, так и механическим способами.

Натяжение напрягаемой стержневой арматуры класса Ат-УI, а также проволочной и прядевой арматуры классов Вр-П и П-7, предусмотрено только механическим способом.

32. При электротермическом способе натяжения арматуры во избежание снижения условного предела текучести и временного сопротивления напрягаемой стержневой арматуры температура нагрева не должна превышать максимально допустимых величин, указанных в таблице 8 "Руководства по технологии предварительного напряжения стержневой арматуры железобетонных конструкций" и приведенных в пояснительных записках выпусков I,2,3 и 4.

33. При натяжении термически упрочненной арматуры электротермическим способом должна производиться контрольные испытания образцов стержней после электронагрева в соответствии с "Указаниями по применению в железобетонных конструкциях стержневой арматуры" (СН 390-69).

34. Для закрепления напрягаемой стержневой арматуры на упоры при ее натяжении следует применять один из видов временных концевых анкеров предусмотренных "Руководством по технологии предварительного напряжения стержневой арматуры железобетонных конструкций".

Заготовку и натяжение проволочной и прядевой арматуры производить в соответствии с "Рекомендациями по технологии заготовки и натяжения эффективных видов напрягаемой арматуры".

35. Для изготовления плит применяются бетоны с проектными марками по прочности 250, 300, 350 и 400.

К моменту передачи усилий предварительного обжатия на плиту кубиковая прочность бетона должна быть не менее 70% проектной величины.

36. Сетки и каркасы должны изготовляться при помощи контактной точечной сварки.

37. Петли строповочные следует выполнять из горячекатаной стали класса А-I марок ВСт.3сп2, ВСт.3пс2. В случае, если возможен монтаж плит при температуре минус 40°С и ниже, сталь марки ВСт.3пс2 применять не следует.

Допускается изготавливать петли из стали класса А-П марки IОГТ при сохранении того же диаметра стержня петли.

38. Закладные детали должны изготовляться из стали марки ВСт3.КП2 для сварных конструкций по ГОСТ 380-71, за исключением случаев, оговоренных в проекте здания (см.п.I4 настоящей записки).

39. Проектное положение арматурных изделий и толщины защитных слоев бетона следует фиксировать прокладками из плотного цементно-песчаного раствора или пластмассовыми фиксаторами. Применение стальных фиксаторов не допускается.

40. В рабочих чертежах предусмотрены два способа анкеровки напрягаемой стержневой арматуры: I) путем устройства на стержнях "обжатых обойм" или "высаженных головок", располагаемых в теле бетона в зоне опорных закладных деталей М1, 2) путем приварки шайб к торцевым пластинкам опорных закладных деталей М2.

41. При изготовлении плит должен быть обеспечен пооперационный технологический контроль на всех стадиях производства.

При бетонировании плит особое внимание следует обращать на тщательное заполнение бетоном опорных зон продольных ребер.

42. Отпуск натяжения необходимо производить плавно.

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия I.465-7
1973	Пояснительная записка.	Вып.0

ЦНИИЭПсельстроя
Гл.констр.отд. Дегтярев
Гл.инж.проекта Ильин
Дата выпуска: 1973
г.Москва

43. Обрезка арматуры должна производиться таким образом, чтобы концы напрягаемых стержней выступали за торец пластинки закладных деталей М2 на 15 мм.

При применении закладных деталей М1 (при внутренней анкеровке стержневой арматуры, а также при проволочной или прядевой напрягаемой арматуре) концы стержней должны выступать за торец плиты не более, чем на 10 мм.

44. Внешний вид плит и качество поверхностей должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-67.

При этом:

а) на нижней поверхности плиты диаметр раковин не должен превышать 6 мм; высота местных наплывов, глубина раковин, вмятин и пор не должна превышать 3 мм (за исключением случаев, оговоренных в п.50);

б) на верхней поверхности полки плиты и на наружных боковых гранях продольных и торцевых поперечных ребер диаметр раковин не должен превышать 10 мм, а высота местных наплывов и глубина раковин, вмятин и пор - 5 мм;

в) в местах сопряжений торцевых поперечных ребер с вутами допускаются несквозные трещины с раскрытием до 0,1 мм; на поверхности полки и поперечных ребер допускаются трещины с раскрытием до 0,05 мм.

45. Разница выгибов плит одной марки не должна превышать 10 мм.

46. Поставка плит потребителю должна производиться по достижении бетоном отпускной прочности.

Величина отпускной прочности устанавливается в соответствии с п.14 ГОСТ 13015-67 (с учетом изменений № 1, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 18 апреля 1972г. № 67).

У. Указания по повышению коррозионной стойкости плит, предназначенных для применения в зданиях со слабо- и среднеагрессивной газовой средой

47. В конструкцию плит, предназначенных для применения в слабо- или среднеагрессивной газовой среде (марки плит с индексами К, КП), должны быть внесены следующие изменения:

а) защитный слой бетона до рабочей арматуры каркасов поперечных ребер увеличивается с 20 до 25 мм;

б) защитный слой бетона для сетки полки снизу увеличивается с 10 мм до 15 мм;

в) сетки С1 (или С1Г, или С1а) в плитах 3х6 м должны быть заменены соответственно сетками марок С2 (или С2Г, или С2а) при соответствующем увеличении общего расхода стали на плиту.

48. Плиты, предназначенные для применения в агрессивной среде, должны изготавливаться из бетонных смесей, удовлетворяющих требованиям "Указаний по проектированию антикоррозионной защиты строительных конструкций" СН 262-67.

Марка бетона по водонепроницаемости назначается в соответствии с табл.2.

Таблица 2

Плита с маркой, включающей индекс	Плотность бетона	Марка бетона по водонепроницаемости	Водоцементное отношение (В/Ц) не более
К	нормальная	В-4	0,6
КП	повышенная	В-6	0,55

12594

Инв.№ 8468
г. Москва
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
Дата выпуска 1973

49 Закладные детали с анкерами, выступающие концы напрягаемой арматуры и шайбы должны быть металлизированы слоем цинка толщиной не менее 0,15 мм.

В тех случаях, когда по характеру агрессивной среды цинковое покрытие не является стойким, рекомендуется применять алюминиевые металлизационные покрытия той же толщины со специальной обработкой. Вид покрытия должен быть указан в конкретном проекте здания.

Способы металлизации приведены во "Временных указаниях по антикоррозийной защите стальных закладных деталей и сварных соединений в крупнопанельных зданиях" СН 206-62.

Анкерные стержни закладных деталей оцинковываются на длину приварки плюс 50 мм.

Расход цинка (алюминия), указанный в таблицах показателей на плиты, применяемые в агрессивных средах, подсчитан из условия потребности 1,5 кг цинка (алюминия) на 1 м2 покрываемой поверхности.

50. Нижняя поверхность плит не должна иметь раковин, чубоин и околов. Исправление дефектов последующей штукатуркой не допускается.

УI. Общие указания по испытанию плит

51. Для оценки качества изготовляемых плит необходимо систематически проводить их испытания в соответствии с ГОСТ 8829-66 "Изделия железобетонные сборные. Методы испытаний и оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" с учетом настоящего раздела пояснительной записки.

52. Перед началом изготовления и при изменении вида напрягаемой арматуры (из числа предусмотренных в настоящем проекте) следует производить контрольные статические испытания не менее 2 шт. плит.

При хорошо отработанной технологии изготовления плит и наличии на заводе систематического контроля за качеством бетона и арматуры в соответствии с п.I.5 - I.8 ГОСТ 8829-66 оценка качества изделий может производиться испытанием неразрушающими методами. В этом случае контрольные статические испытания плит допускается не производить.

При невозможности проводить испытания неразрушающими методами, должны проводиться выборочные текущие контрольные статические испытания плит по прочности, жесткости и трещиностойкости. От каждой партии плит подлежат испытанию 2 шт. В партию входят плиты, изготовленные по одной технологии, из материалов одного вида и качества. Размер партии не должен превышать 200 шт.

53. Величины контрольных нагрузок при испытании плит на прочность, жесткость и трещиностойкость, а также величины контрольных прогибов и ширины раскрытия трещин для всех видов напрягаемой арматуры приведены в выпусках I и 3 настоящей серии.

54. Оценка прочности плит производится по величине разрушающей нагрузки, которая должна быть больше или равна контрольной равномерно распределенной нагрузке "Рконт", для оценки прочности плит.

55. Величина контрольной нагрузки для оценки прочности плит определяется путем умножения расчетной нагрузки на коэффициент С.

Величина коэффициента С в зависимости от возможного характера разрушения принимается равной:

а) С=1,4 - в случае разрушения конструкции из-за текучести продольной растянутой арматуры или из-за раздробления бетона сжатой зоны одновременно с текучестью продольной растянутой арматуры.

Альбом 6810 усм8 1973

б) C=I,6 – в случае разрушения конструкции из-за разрыва продольной арматуры, раздробления бетона сжатой зоны, разрушения по косым трещинам до достижения текучести продольной растянутой арматурой или из-за выдергивания арматуры и раскола бетона торцов.

56. В случае разрушения хотя бы одной из отобранных от партии плиты при нагрузке, меньшей контрольной, но большей, чем 85% от контрольной, испытывают еще такое же количество плит.

Если при испытании дополнительных плит величина разрушающей нагрузки окажется не менее 85% от контрольной, то вся партия плит признается годной.

Если разрушающая нагрузка хотя бы одной из первоначально или повторно испытанных плит будет менее 85% от контрольной, то вся партия приемке не подлежит.

57. В случае, когда разрушение плиты произошло из-за текучести арматуры или одновременно из-за раздробления бетона и текучести арматуры при нагрузке менее контрольной по прочности, но не менее 85% от контрольной, допускается вместо повторных испытаний произвести испытание арматуры, вырезанной из слабо напряженных участков плиты. Если в результате испытаний стали окажется, что предел текучести арматуры не превышает величину:

$$\sigma_т = I,4 \frac{Ra \cdot P.разр.}{P\ контр.}$$, где

Ra – расчетное сопротивление арматуры в кгс/см2;

Рконтр. – контрольная нагрузка по проверке прочности в кгс/см2,

Рразр. – нагрузка, вызвавшая разрушение плиты, в кгс/см2,

то повторное испытание не производят и партия изделий признается годной.

58. При испытании плит с предвари арматурой, а также со стержневой арматурой классов А-У, Ат-У и Ат-УI без анкерующих выпусков (вариант с внутренней анкеровкой стержней напрягаемой арматуры) должны измеряться смещения концов арматуры относительно бетона на торцах продольных ребер плит. Плиты признаются годными, если при нагрузке, равной I,4 от расчетной (см. "Рконт" при C=I,4), смещение концов арматуры на торцах продольных ребер относительно бетона не превышало 0,I мм.
Если при этой нагрузке смещение концов арматуры будет более 0,I мм, но менее 0,2 мм, производят повторное испытание еще такого же количества плит. Партия признается годной, если величина смещения концов арматуры при повторном испытании не будет превышать 0,2 мм.

Если же при этой нагрузке смещение концов арматуры относительно бетона хотя бы в одной первоначально или повторно испытанной плите будет превышать 0,2 мм, партия плит приемке не подлежит.

59. Оценка жесткости плит производится по величине прогиба продольных ребер. Прогиб при испытании замеряется согласно рис.7 на листах 7,8.

Партия плит признается годной, если измеренный прогиб превышает контрольный "$f_{конт}$" не более чем на 20%.

Если измеренный прогиб хотя бы одной из отобранных от партии плиты превышает контрольный прогиб более чем на 20%, но менее чем на 30%, производят повторное испытание еще такого же количества изделий. Партия плит признается годной, если величина измеренного прогиба при повторном испытании не будет превышать контрольный прогиб "$f_{конт}$" более чем на 30%.

60. Оценка трещиностойкости плит производится:

12594

Типовой проект разработан Государственным комитетом по делам строительства г. Москва
Утвержден и введен в действие 30 ноября 1973 г.

а) по образованию трещин – для конструкций II категории трещиностойкости;

б) по ширине раскрытия трещин – для конструкций III категории трещиностойкости.

К конструкциям II категории трещиностойкости относятся:

– плиты с предварительно напрягаемой арматурой классов Ат-VI; Вр-II; П-7;

– плиты с термически упрочненной напрягаемой арматурой классов Ат-IV и Ат-V, предназначенные для эксплуатации в слабоагрессивной газовой среде (марки плит с индексами К и КП);

– плиты с предварительно напрягаемой арматурой класса А-V, предназначенные для эксплуатации в среднеагрессивной газовой среде (марки плит с индексами КП).

В остальных случаях плиты рассматриваются как конструкции III категории трещиностойкости.

Партия плит с продольными ребрами II категории трещиностойкости признается годной, если нагрузка при появлении первой трещины была равна или более контрольной "Ртр".

Если хотя бы в одной из отобранных от партии плите появляются трещины при нагрузке менее контрольной "Ртр", то вся партия плит приемке не подлежит.

Партия плит с продольными ребрами III категории трещиностойкости признается годной, если при контрольной нагрузке "Ртр" измеренная ширина раскрытия трещин превышает контрольную величину не более чем на 50%.

Если измеренная ширина раскрытия трещин превышает контрольную более чем на 50%, то вся партия изделий приемке не подлежит.

Контрольная ширина раскрытия трещин при испытании указана под таблицами контрольных нагрузок в выпусках I и 3.

61. Порядок использования плит, не выдержавших испытаний, регламентируется п.3.5 ГОСТ 8829-66.

УП. Указания по складированию, транспортированию и монтажу плит

62. Подъем плит следует производить таким образом, чтобы нагрузка от собственного веса распределялась равномерно между всеми четырьмя петлями.

63. Транспортирование и хранение плит покрытий производится в "рабочем" – горизонтальном положении.

64. При хранении плит в штабелях прокладки должны устанавливаться по торцам продольных ребер в местах расположения опорных закладных деталей.

Прокладки должны располагаться строго по вертикали и быть минимальной (из условия снятия) ширины.
Толщина прокладок должна быть не менее размера выступающей над полкой части петли.

Высота штабеля плит должна быть не более 2,5 м (п.2.21 главы СНиП III-А.II-70).

65. При перевозке плит автомобильным транспортом следует руководствоваться "Временными указаниями по перевозке унифицированных сборных железобетонных деталей и конструкций промышленного строительства автомобильным транспортом".

Высота штабеля при перевозке устанавливается в зависимости от грузоподъемности транспортных средств, но не более 1,5 м (4 плиты с прокладками между ними, устанавливаемыми строго по одной вертикали).

66. При перевозке плит железнодорожным транспортом следует учитывать требования, изложенные в "Руководстве по перевозке железнодорожным транспортом сборных крупноразмерных железобетонных конструкций промышленного и жилищного строительства".

67. При производстве монтажных работ следует руководствоваться главой СНиП III-В.3-62[X] "Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Правила производства и приемки монтажных работ" и "Инструкцией по монтажу сборных железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений", (СН 393-65).

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия I.465-7
1973	Пояснительная записка.	Вып.0

ЦНИИПромзданий г. Москва
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
Копировал
1973 г.

Таблица 3.

Указания по применению плит в условиях слабо- и среднеагрессивной газовой сред

Характеристика степени агрессивного воздействия газовой среды	Характеристика газовой среды	Относительная влажность воздуха в отапливаемых помещениях	Зона влажности для неотапливаемых зданий	Вид или группа защитного покрытия (см. приложения 7 и 8 СН 262-67)	Плотность бетона конструкции при арматуре класса								
					$A\text{-}III_в$	A-IV	A-V	$A_т$-II	$A_т$-V	$A_т$-VI	B_0-II	15П7	12П7
Слабоагрессивная	Без агрессивных газов	>75%	Влажная	Без защиты	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
	Агрессивные группы А	61-75%	Нормальная	I (в помещении - известковая побелка; в атмосферных условиях - без защиты)	Н	Н	Н	П	П	П	П	П	П
	Агрессивные группы Б	≤60%	Сухая		Н	Н	Н	П	П	П	П	П	П
Среднеагрессивная	Агрессивные группы А	>75%	Влажная	II	П	П	П	не применять			П	П	П
	Агрессивные группы Б	61-75%	Нормальная	III	П	П	П				П	П	П
	Агрессивные группы В	≤60%	Сухая		П	П	П				П	П	П

Примечания:

1. Настоящая таблица составлена на основе „Указаний по проектированию антикоррозионной защиты строительных конструкций" СН 262-67.
2. Принятые обозначения плотности бетона, показатели которой приведены в таблице 6 СН 262-67, соответствуют: Н - бетону нормальной плотности (в марках плит добавляется индекс Н); П - бетону повышенной плотности (в марках плит добавляется индекс НП).
3. Для плит с предварительно напрягаемой стержневой арматурой из стали класса A-IIIв и A-IV, применяемых в среднеагрессивной газовой среде, рекомендуются трещиностойкие лакокрасочные покрытия.

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия 1.465-7
1973	Пояснительная записка 6	Вып. 2

г. Москва
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
1973г.

Таблица 4.

Показатели на одну плиту размером 3×6 м со стержневой арматурой классов A-III в, A-IV, Ат-IV, A-V и Ат-V, предназначенную для применения в условиях неагрессивных газовых сред

	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка, кгс/м²				Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты т	Объем бетона м³	Марка бетона	Расход стали кг
		с учетом собствен. веса плиты		без учета собствен. веса плиты						
		Расчетная	Нормативн.	Расчетная	Нормативн.					
Предварительно напряженные ребристые плиты покрытий из тяжелого бетона с арматурой класса A-III в	ПАIII в / 3×6 – 1	350	300	175	140	2Ф16 AIII в	2,65	1,07	250	74,2
	ПАIII в / 3×6 – 2	450	380	275	220	2Ф18 AIII в				84,8
	ПАIII в / 3×6 – 3	560	460	385	300	2Ф20 AIII в			300	103,1
	ПАIII в / 3×6 – 4	680	550	505	390	2Ф22 AIII в				111,6
	ПАIII в / 3×6 – 5	840	660	665	500	4Ф18 AIII в			350	132,2
	ПАIII в / 3×6 – 6	950	740	775	580	4Ф20 AIII в			400	161,4
Предварительно напряженные ребристые плиты покрытий из тяжелого бетона с арматурой класса A-IV	ПАIV / 3×6 – 1; ПАтIV / 3×6 – 1	350	300	175	140	2Ф14 AIV (AтIV)			250	69,8
	ПАIV / 3×6 – 2; ПАтIV / 3×6 – 2	450	380	275	220	2Ф16 AIV (AтIV)				79,8
	ПАIV / 3×6 – 3; ПАтIV / 3×6 – 3	560	460	385	300	2Ф18 AIV (AтIV)			300	97,5
	ПАIV / 3×6 – 4; ПАтIV / 3×6 – 4	680	550	505	390	2Ф20 AIV (AтIV)				105,4
	ПАIV / 3×6 – 5; ПАтIV / 3×6 – 5	840	660	665	500	2Ф22 AIV (AтIV)			350	120,0
	ПАIV / 3×6 – 6; ПАтIV / 3×6 – 6	950	740	775	580	4Ф18 AIV (AтIV)			400	150,2
Предварительно напряженные ребристые плиты покрытий из тяжелого бетона с арматурой класса A-V	ПАV / 3×6 – 1; ПАтV / 3×6 – 1	310	260	135	100	2Ф12 AV (AтV)			300	65,8
	ПАV / 3×6 – 2; ПАтV / 3×6 – 2	450	380	275	220	2Ф14 AV (AтV)				75,4
	ПАV / 3×6 – 3; ПАтV / 3×6 – 3	560	460	385	300	2Ф16 AV (AтV)				92,5
	ПАV / 3×6 – 4; ПАтV / 3×6 – 4	710	570	585	410	2Ф18 AV (AтV)			350	99,8
	ПАV / 3×6 – 5; ПАтV / 3×6 – 5	840	660	665	500	2Ф20 AV (AтV)				113,8
	ПАV / 3×6 – 6; ПАтV / 3×6 – 6	950	740	775	580	4Ф16 AV (AтV)			400	140,2

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия 1.465-7
1973	Пояснительная записка	Вып. 0

Типовой 1973

Таблица 5.

Показатели на одну плиту размером 3х6 м со стержневой, проволочной и прядевой арматурой классов Ат-VI, Вр-II и П-7, предназначенную для применения в условиях неагрессивных газовых сред.

	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка, кгс/м²				Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты	Объем бетона	Марка бетона	Расход стали
		с учетом собственного веса плиты		без учета собственного веса плиты						
		Расчетная	Норматив.	Расчетная	Норматив.		т	м³		кг
Предварительно напряженная арматура класса Ат-II	ПАтVI/3х6-1	350	290	175	130	2Ф12АтVI	2,65	1,07	350	65,8
	ПАтVI/3х6-2	450	360	275	200	2Ф14АтVI			400	75,4
	ПАтVI/3х6-3	590	470	415	310	2Ф16АтVI				92,5
	ПАтVI/3х6-4	680	540	505	380	2Ф18АтVI				99,8
	ПАтVI/3х6-5	800	620	625	460	2Ф20АтVI			450	113,8
Предварительно напряженная арматура класса Вр-II	ПВрII/3х6-1	350	290	175	130	8Ф6ВрII			300	62,4
	ПВрII/3х6-2	450	360	275	200	12Ф6ВрII				71,6
	ПВрII/3х6-3	550	450	375	290	16Ф5ВрII				87,7
	ПВрII/3х6-4	680	540	505	380	20Ф5ВрII			400	93,8
	ПВрII/3х6-5	800	620	625	460	24Ф5ВрII				105,8
Предварительно напряженная арматура класса П-7	ПП7/3х6-1	390	320	215	160	2Ф12П7			350	63,8
	ПП7/3х6-2	550	450	375	290	2Ф15П7			400	86,9
	ПП7/3х6-3	630	510	455	350	4Ф12П7				93,0
	ПП7/3х6-4	860	680	685	520	4Ф16П7				111,0

В плите марки ПАтVI/3х6-5 допускается применение бетона марки 400 при содержании крупного заполнителя не менее 820 л на 1 м³ бетона.

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м.	Серия 1.465-7
1973	Пояснительная записка	Вып. 0

г. Москва Дата выпуска 1973

Таблица 6

Показатели на одну плиту размером 3×6 м со стержневой арматурой классов А-IIIв и А-IV, предназначенную для применения в условиях слабо- и среднеагрессивных газовых сред

	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка, кгс/м²				Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты	Объем бетона	Марка бетона		Расход стали	Расход цинка (алюминия)
		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты					По прочности	По водонепроницаемости		
		Расчетная	Нормативн.	Расчетная	Нормативн.		т	м³			кг	кг
Предварительно напрягаемая арматура класса А-IIIв	ПАIIIв 3×6 – 1-К	350	300	175	140	2ф16 АIIIв	2,65	1,07	250	В-4	77,1	0,7
	ПАIIIв 3×6 – 1-КП									В-6		
	ПАIIIв 3×6 – 2-К	450	380	275	220	2ф18 АIIIв				В-4	87,7	"
	ПАIIIв 3×6 – 2-КП									В-6		
	ПАIIIв 3×6 – 3-К	560	460	385	300	2ф20 АIIIв			300	В-4	103,1	"
	ПАIIIв 3×6 – 3-КП									В-6		
	ПАIIIв 3×6 – 4-К	680	550	505	390	2ф22 АIIIв				В-4	111,6	"
	ПАIIIв 3×6 – 4-КП									В-6		
	ПАIIIв 3×6 – 5-К	840	660	665	500	4ф18 АIIIв			350	В-4	138,3	"
	ПАIIIв 3×6 – 5-КП									В-6		
	ПАIIIв 3×6 – 6-К	875	690	700	530	4ф20 АIIIв			400	В-4	161,4	"
	ПАIIIв 3×6 – 6-КП									В-6		
Предварительно напрягаемая арматура класса А-IV	ПАIV 3×6 – 1-К	320	260	145	100	2ф14 АIV			250	В-4	72,7	"
	ПАIV 3×6 – 1-КП									В-6		
	ПАIV 3×6 – 2-К	410	340	235	180	2ф16 АIV				В-4	82,7	"
	ПАIV 3×6 – 2-КП									В-6		
	ПАIV 3×6 – 3-К	520	420	345	260	2ф18 АIV			300	В-4	97,5	"
	ПАIV 3×6 – 3-КП									В-6		
	ПАIV 3×6 – 4-К	640	510	465	350	2ф20 АIV				В-4	105,4	"
	ПАIV 3×6 – 4-КП									В-6		
	ПАIV 3×6 – 5-К	770	600	595	440	2ф22 АIV			350	В-4	126,1	"
	ПАIV 3×6 – 5-КП									В-6		
	ПАIV 3×6 – 6-К	875	690	700	530	4ф18 АIV			400	В-4	150,2	"
	ПАIV 3×6 – 6-КП									Г-6		

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м.	Серия 1.465-7
1973	Пояснительная записка	Вып. 0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | г. Москва | Дата выпуска: 1973 г. | Боженова

Таблица 7

Показатели на одну плиту размером 3×6 м со стержневой арматурой классов A_T-IV и A_T-V предназначенную для применения в условиях слабоагрессивных газовых сред.

	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка, кгс/м²				Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты	Объем бетона	Марка бетона		Расход стали	Расход цинка (ориентир.)
		с учетом собственного веса плиты		без учета собственного веса плиты					по прочности	по водонепроницаемости		
		расчетная	нормативная	расчетная	нормативная		т	м³			кг	кг
Предварительно напряженная по верхней зоне категория трещиностойкости II	ПАт-IV 3×6 -2-К / ПАт-IV 3×6 -2-КП	340	280	165	120	2Ф16 A_T-IV	2,65	1,07	250	В-4 / В-6	82,7	"
	ПАт-IV 3×6 -3-К / ПАт-IV 3×6 -3-КП	410	330	235	170	2Ф18 A_T-IV			300	В-4 / В-6	97,5	"
	ПАт-IV 3×6 -4-К / ПАт-IV 3×6 -4-КП	460	370	285	210	2Ф20 A_T-IV				В-4 / В-6	105,4	"
	ПАт-IV 3×6 -5-К / ПАт-IV 3×6 -5-КП	540	430	365	270	2Ф22 A_T-IV			350	В-4 / В-6	120,9	"
	ПАт-IV 3×6 -6-К / ПАт-IV 3×6 -6-КП	640	500	465	340	4Ф18 A_T-IV			400	В-4 / В-6	150,2	"
Предварительно напряженная по верхней зоне категория трещиностойкости I	ПАт-V 3×6 -1-К / ПАт-V 3×6 -1-КП	300	250	125	90	2Ф12 A_T-V			300	В-4 / В-6	68,7	"
	ПАт-V 3×6 -2-К / ПАт-V 3×6 -2-КП	380	320	205	160	2Ф14 A_T-V				В-4 / В-6	78,3	"
	ПАт-V 3×6 -3-К / ПАт-V 3×6 -3-КП	470	380	295	220	2Ф16 A_T-V				В-4 / В-6	92,5	"
	ПАт-V 3×6 -4-К / ПАт-V 3×6 -4-КП	560	450	385	290	2Ф18 A_T-V			350	В-4 / В-6	99,8	"
	ПАт-V 3×6 -5-К / ПАт-V 3×6 -5-КП	630	500	455	340	2Ф20 A_T-V				В-4 / В-6	113,8	"
	ПАт-V 3×6 -6-К / ПАт-V 3×6 -6-КП	720	570	545	410	4Ф16 A_T-V			400	В-4 / В-6	140,2	"

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия 1.465-7
1973	Пояснительная записка	Вып. 0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект разработан Госстроем СССР и Академией архитектуры СССР. Утвержден Госстроем СССР 22 марта 1973 г. Протокол № 22. Введен в действие с 1 января 1974 г. г. Москва

Показатели на одну плиту размером 3×6 м со стержневой арматурой классов А-V и Ат-VI предназначенную для применения в условиях слабо- и среднеагрессивных* газовых сред.

Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка кгс/м²				Предварительно напряженная арматура (на плиту)	Масса плиты	Объем бетона	Марка бетона		Расход стали	Расход цинка (алюминия)
	с учетом собственного веса плиты		без учета собственного веса плиты					по прочности	по водонепроницаемости		
	расчетная	нормативная	расчетная	нормативная		т	м³			кг	кг
Предварительно напряженная арматура класса А-V											
ПА V 3×6 -1-К	310	260	135	100	2 Ф 12 А V	2,65	1,07	300	В-4	68,7	0,7
ПА V 3×6 -1-КП	300	250	125	90					В-6		
ПА V 3×6 -2-К	410	340	235	180	2 Ф 14 А V				В-4	78,3	"
ПА V 3×6 -2-КП	380	320	205	160					В-6		
ПА V 3×6 -3-К	520	420	345	260	2 Ф 16 А V				В-4	92,5	"
ПА V 3×6 -3-КП	470	380	295	220					В-6		
ПА V 3×6 -4-К	650	520	475	360	2 Ф 18 А V			350	В-4	99,8	"
ПА V 3×6 -4-КП	560	450	385	290					В-6		
ПА V 3×6 -5-К	770	600	595	440	2 Ф 20 А V				В-4	119,9	"
ПА V 3×6 -5-КП	630	500	455	340					В-6		
ПА V 3×6 -6-К	875	690	700	530	4 Ф 16 А V			400	В-4	140,2	"
ПА V 3×6 -6-КП	720	570	545	410					В-6		
Предварительно напряженная арматура класса Ат-VI											
ПАт VI 3×6 -1-К ПАт VI 3×6 -1-КП	350	290	175	130	2 Ф 12 Ат VI			350	В-4 В-6	68,7	"
ПАт VI 3×6 -2-К	450	360	275	200	2 Ф 14 Ат VI			400	В-4	78,3	"
ПАт VI 3×6 -2-КП									В-6		
ПАт VI 3×6 -3-К	590	470	415	310	2 Ф 16 Ат VI				В-4	92,5	"
ПАт VI 3×6 -3-КП									В-6		
ПАт VI 3×6 -4-К	680	540	505	380	2 Ф 18 Ат VI				В-4	99,8	"
ПАт VI 3×6 -4-КП									В-6		
ПАт VI 3×6 -5-К	800	620	625	460	2 Ф 20 Ат VI			450**	В-4	119,9	"
ПАт VI 3×6 -5-КП									В-6		

* Плиты, армированные термически упрочненной сталью класса Ат-VI, допускается применять только в слабоагрессивной газовой среде.

** В плите марки ПАт VI 3×6 -5-К; (-КП) допускается применение бетона марки 400 при содержании крупного заполнителя не менее 820 л на 1 м³ бетона.

12594

ТК 1973	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия 1.465-7
	Пояснительная записка.	Вып. 0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Таблица 9

Показатели на одну плиту размером 3×6 м с проволочной и прядевой арматурой классов Вр-II и К-7, предназначенную для применения в условиях слабо- и среднеагрессивных газовых сред.

	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка, кгс/м²				Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты	Объем бетона	Марка бетона		Расход стали	Расход цинка (алюминия)
		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты					По прочности	По водонепроницаемости		
		Расчетная	Нормативная	Расчетная	Нормативная		т	м³			кг	кг
Предварительно напрягаемая проволочная арматура класса Вр-II	ПВр II 3×6 -1-К ПВр II 3×6 -1-КП	350	290	175	130	8Ф5Вр II	2,65	1,07	300	В-4 В-6	65,3	0,7
	ПВр II 3×6 -2-К ПВр II 3×6 -2-КП	450	360	275	200	12Ф5Вр II				В-4 В-6	74,5	"
	ПВр II 3×6 -3-К ПВр II 3×6 -3-КП	550	450	375	290	16Ф5Вр II				В-4 В-6	87,7	"
	ПВр II 3×6 -4-К ПВр II 3×6 -4-КП	680	540	505	380	20Ф5Вр II			400	В-4 В-6	93,8	"
	ПВр II 3×6 -5-К ПВр II 3×6 -5-КП	800	620	625	460	24Ф5Вр II				В-4 В-6	111,9	"
Предварительно напрягаемая прядевая арматура класса К-7	ППП7 3×6 -1-К ППП7 3×6 -1-КП	390	320	215	160	2Ф12П7			350	В-4 В-6	66,7	"
	ППП7 3×6 -2-К ППП7 3×6 -2-КП	550	450	375	290	2Ф15П7			400	В-4 В-6	86,9	"
	ППП7 3×6 -3-К ППП7 3×6 -3-КП	630	510	455	350	4Ф12П7				В-4 В-6	93,0	"
	ППП7 3×6 -4-К ППП7 3×6 -4-КП	860	680	685	520	4Ф15П7				В-4 В-6	117,1	"

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия 1.465-7
1973	Пояснительная записка	Вып. 0

г. Москва
Цветаевский
Двинской
Шмелев
Гаврилов
Шмелев
Шмелев
1973 г.

Показатели на одну плиту размером 3×6 м для легкосбрасываемой кровли, предназначенную для применения в условиях неагрессивных газовых сред. (таблица 10)

Класс напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка; кгс/м²				Предварительно напрягаемая арматура (на плиту).	Масса плиты	Объем бетона	Марка бетона	Расход стали
		с учетом собственного веса плиты.		без учета собственного веса плиты.						
		Расчетная	Нормативн.	Расчетная	Нормативн.		т	м³		кг
Стержневая класса А-IIIв	ПЛА IIIв 3×6 -1	340	290	220	180	2Ф16А IIIв	1,75	0,7	250	83,1
	ПЛА IIIв 3×6 -2	420	350	300	240	2Ф18А IIIв			300	97,9
	ПЛА IIIв 3×6 -3	510	420	390	310	2Ф20А IIIв				103,5
	ПЛА IIIв 3×6 -4	610	490	490	380	2Ф22А IIIв			350	118,1
Стержневая класса А-IV или Ат-IV	ПЛА IV 3×6 -1; ПЛАт IV 3×6 -1	340	290	220	180	2Ф14А IV (Ат IV)			250	78,7
	ПЛА IV 3×6 -2; ПЛАт IV 3×6 -2	420	350	300	240	2Ф16А IV (Ат IV)			300	92,9
	ПЛА IV 3×6 -3; ПЛАт IV 3×6 -3	510	420	390	310	2Ф18А IV (Ат IV)				97,9
	ПЛА IV 3×6 -4; ПЛАт IV 3×6 -4	610	490	490	380	2Ф20А IV (Ат IV)			350	111,9
Стержневая класса А-V или Ат-V	ПЛА V 3×6 -1; ПЛАт V 3×6 -1	310	270	190	160	2Ф12А V (Ат V)			300	74,7
	ПЛА V 3×6 -2; ПЛАт V 3×6 -2	420	350	300	240	2Ф14А V (Ат V)				88,5
	ПЛА V 3×6 -3; ПЛАт V 3×6 -3	510	420	390	310	2Ф16А V (Ат V)				92,9
	ПЛА V 3×6 -4; ПЛАт V 3×6 -4	610	490	490	380	2Ф18А V (Ат V)			400	106,3
Стержневая класса Ат-VI	ПЛАт VI 3×6 -1	290	240	170	130	2Ф12Ат VI			350	74,7
	ПЛАт VI 3×6 -2	370	300	250	190	2Ф14Ат VI			400	78,7
	ПЛАт VI 3×6 -3	490	390	370	280	2Ф16Ат VI				92,9
	ПЛАт VI 3×6 -4	520	420	400	310	2Ф18Ат VI				97,9
Высокопрочная проволока класса Вр-II	ПЛВр II 3×6 -1	290	240	170	130	8Ф5Вр II			300	71,3
	ПЛВр II 3×6 -2	400	320	280	210	12Ф5Вр II				84,7
	ПЛВр II 3×6 -3	490	390	370	280	16Ф5Вр II			350	88,3
	ПЛВр II 3×6 -4	570	450	450	340	20Ф5Вр II			400	100,3
Арматурные канаты (пряди) класса П-7	ПЛП7 3×6 -1	360	290	240	180	2Ф12П7			350	72,7
	ПЛП7 3×6 -2	500	400	380	290	2Ф15П7			400	87,3
	ПЛП7 3×6 -3	610	490	490	380	4Ф12П7				99,5

Показатели на одну плиту размером 3×6 м для легкосбрасываемой кровли, предназначенную для применения в условиях слабо- и средненагрессивных воздушных сред

Марка напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка, кгс/м²				Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты	Объем бетона	Класс бетона		Расход стали	Расход цинка (алюминия)
		с учетом собственного веса плиты		без учета собственного веса плиты					по прочности	по водонепроницаемости		
		расчетная	нормативная	расчетная	нормативная		т	м³			кг	кг
Стержневая класса А-IIIв	ПЛАIIIв 3×6 -1-К	340	290	220	180	2Ф16 А IIIв	1,75	0,7	250	В-4	83,1	0,7
	ПЛАIIIв 3×6 -1-КП									В-6		
	ПЛАIIIв 3×6 -2-К	420	350	300	240	2Ф18 А IIIв			300	В-4	97,9	
	ПЛАIIIв 3×6 -2-КП									В-6		
	ПЛАIIIв 3×6 -3-К	510	420	390	310	2Ф20 А IIIв				В-4	103,5	
	ПЛАIIIв 3×6 -3-КП									В-6		
	ПЛАIIIв 3×6 -4-К	610	490	490	380	2Ф22 А IIIв			350	В-4	118,1	
	ПЛАIIIв 3×6 -4-КП									В-6		
Стержневая класса А-IV	ПЛАIV 3×6 -1-К	310	270	190	160	2Ф14 А IV			250	В-4	78,7	
	ПЛАIV 3×6 -1-КП									В-6		
	ПЛАIV 3×6 -2-К	380	320	260	210	2Ф16 А IV			300	В-4	92,9	
	ПЛАIV 3×6 -2-КП									В-6		
	ПЛАIV 3×6 -3-К	480	400	360	290	2Ф18 А IV				В-4	97,9	
	ПЛАIV 3×6 -3-КП									В-6		
	ПЛАIV 3×6 -4-К	570	460	450	350	2Ф20 А IV			350	В-4	111,9	
	ПЛАIV 3×6 -4-К.Т									В-6		
Стержневая класса А-V	ПЛАV 3×6 -1-К	290	240	170	130	2Ф12 А V			300	В-4	74,7	
										В-6		
	ПЛАV 3×6 -2-К	380	320	260	210	2Ф14 А V			300	В-4	88,5	
	ПЛАV 3×6 -2-КП	320	260	200	150					В-6		
	ПЛАV 3×6 -3-К	480	400	360	290	2Ф16 А V				В-4	92,9	
	ПЛАV 3×6 -3-КП	400	320	280	210					В-6		
	ПЛАV 3×6 -4-К	570	460	450	350	2Ф18 А V			400	В-4	106,9	
	ПЛАV 3×6 -4-КП	480	400	360	290					В-6		

12594

г. Москва Дата выпуска: 1973

Показатели на одну плиту размером 3×6 м для легкобетонной кровли, предназначенную для применения в условиях слабо- и среднеагрессивных газовых сред.

Класс напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка, кгс/м²				Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты т	Объем бетона м³	Марка бетона		Расход стали кг	Расход цинка (напыление) кг
		с учетом собственного веса плиты		без учета собственного веса плиты					по прочности	по водонепроницаемости		
		расчетная	нормативн.	расчетная	нормативн.							
Стержневая класса Ат-IV	ПлАт IV 3×6 – 2-К ПлАт IV 3×6 – 2-КП	310	250	190	140	2Ф16 Ат-IV	1,75	0,7	300	В-4 В-6	92,9	0,7
	ПлАт IV 3×6 – 3-К ПлАт IV 3×6 – 3-КП	400	320	280	210	2Ф18 Ат-IV				В-4 В-6	97,9	
	ПлАт IV 3×6 – 4-К ПлАт IV 3×6 – 4-КП	440	350	320	240	2Ф20 Ат-IV			350	В-4 В-6	111,9	
Стержневая класса Ат-V	ПлАт V 3×6 – 2-К ПлАт V 3×6 – 2-КП	320	260	200	150	2Ф14 Ат-V			300	В-4 В-6	88,5	
	ПлАт V 3×6 – 3-К ПлАт V 3×6 – 3-КП	400	320	280	210	2Ф16 Ат-V				В-4 В-6	92,9	
	ПлАт V 3×6 – 4-К ПлАт V 3×6 – 4-КП	480	400	360	290	2Ф18 Ат-V			400	В-4 В-6	106,3	
Стержневая класса Ат-VI	ПлАт VI 3×6 – 1-К ПлАт VI 3×6 – 1-КП	290	240	170	130	2Ф12 Ат-VI			350	В-4 В-6	74,7	
	ПлАт VI 3×6 – 2-К ПлАт VI 3×6 – 2-КП	370	300	250	190	2Ф14 Ат-VI			400	В-4 В-6	78,7	
	ПлАт VI 3×6 – 3-К ПлАт VI 3×6 – 3-КП	490	390	370	280	2Ф16 Ат-VI				В-4 В-6	92,9	
	ПлАт VI 3×6 – 4-К ПлАт VI 3×6 – 4-КП	520	420	400	310	2Ф18 Ат-VI				В-4 В-6	97,9	
Высокопрочная проволока класса Вр-II	ПлВр II 3×6 – 1-К ПлВр II 3×6 – 1-КП	290	240	170	130	8Ф5 Вр-II			300	В-4 В-6	71,3	
	ПлВр II 3×6 – 2-К ПлВр II 3×6 – 2-КП	400	320	280	210	12Ф5 Вр-II				В-4 В-6	84,7	
	ПлВр II 3×6 – 3-К ПлВр II 3×6 – 3-КП	490	390	370	280	16Ф5 Вр-II			350	В-4 В-6	88,3	
	ПлВр II 3×6 – 4-К ПлВр II 3×6 – 4-КП	570	450	450	340	20Ф5 Вр-II			400	В-4 В-6	100,3	
Арматурная канат класса К-7	ПлК7 3×6 – 1-К ПлК7 3×6 – 1-КП	360	290	240	180	2Ф12 К7			350	В-4 В-6	72,7	
	ПлК7 3×6 – 2-К ПлК7 3×6 – 2-КП	500	400	380	290	2Ф15 К7			400	В-4 В-6	87,3	
	ПлК7 3×6 – 3-К ПлК7 3×6 – 3-КП	610	490	490	380	4Ф12 К7				В-4 В-6	99,5	12,594

Примечание. Стержневая арматура класса Ат-IV, Ат-V и Ат-VI применяется только в слабоагрессивной газовой среде.

ТК 1973	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м. Пояснительная записка.	Серия 1.465-7 Вып. 0

Госстрой СССР Союзгипростроммонтаж

Таблица 13.

Показатели на одну плиту размером 1,5×6 м предназначенную для применения в условиях неагрессивных газовых сред

Класс напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка кгс/м² с учетом собственного веса плиты: расчетная	нормативная	без учета собственного веса плиты: расчетная	нормативная	Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты т	Объем бетона м³	Марка бетона	Расход стали кг
Стержневая класса $A\text{-}III_в$	$\frac{ПА\,III_в}{1,5\times6}$-1	560	460	380	280	$2Ф14A\,III_в$	1,5	0,615	200	41,5
	$\frac{ПА\,III_в}{1,5\times6}$-2	700	550	500	370	$2Ф16A\,III_в$			200	53,5
	$\frac{ПА\,III_в}{1,5\times6}$-3	900	710	700	530	$2Ф18A\,III_в$			250	63,5
	$\frac{ПА\,III_в}{1,5\times6}$-4	1100	870	900	690	$2Ф20A\,III_в$			300	78,9
	$\frac{ПА\,III_в}{1,5\times6}$-5	1350	1040	1150	860	$2Ф22A\,III_в$			350	85,1
Стержневая класса $A\text{-}IV$ или $A_т\text{-}IV$	$\frac{ПА\,IV}{1,5\times6}$-1, $\frac{ПА_т\,IV}{1,5\times6}$-1	520	420	320	240	$2Ф12A\,IV(A_т\,IV)$			200	37,5
	$\frac{ПА\,IV}{1,5\times6}$-2, $\frac{ПА_т\,IV}{1,5\times6}$-2	700	550	500	370	$2Ф14A\,IV(A_т\,IV)$			200	49,1
	$\frac{ПА\,IV}{1,5\times6}$-3, $\frac{ПА_т\,IV}{1,5\times6}$-3	900	710	700	530	$2Ф16A\,IV(A_т\,IV)$			250	58,5
	$\frac{ПА\,IV}{1,5\times6}$-4, $\frac{ПА_т\,IV}{1,5\times6}$-4	1100	870	900	690	$2Ф18A\,IV(A_т\,IV)$			300	73,3
	$\frac{ПА\,IV}{1,5\times6}$-5, $\frac{ПА_т\,IV}{1,5\times6}$-5	1350	1040	1150	860	$2Ф20A\,IV(A_т\,IV)$			350	78,5
Стержневая класса $A\text{-}V$ или $A_т\text{-}V$	$\frac{ПА\,V}{1,5\times6}$-1, $\frac{ПА_т\,V}{1,5\times6}$-1	640	510	440	330	$2Ф12A\,V(A_т\,V)$			300	37,5
	$\frac{ПА\,V}{1,5\times6}$-2, $\frac{ПА_т\,V}{1,5\times6}$-2	870	690	670	510	$2Ф14A\,V(A_т\,V)$				49,1
	$\frac{ПА\,V}{1,5\times6}$-3, $\frac{ПА_т\,V}{1,5\times6}$-3	1100	870	900	690	$2Ф16A\,V(A_т\,V)$				68,3
	$\frac{ПА\,V}{1,5\times6}$-4, $\frac{ПА_т\,V}{1,5\times6}$-4	1350	1040	1150	860	$2Ф18A\,V(A_т\,V)$			350	73,3

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия 1.435-7
1973	Пояснительная записка	Вып. 0

Типовой проект разработан Госстроем СССР
г. Москва
Дата выпуска: 1973

Таблица 14

Показатели на одну плиту размером 1,5×6 м предназначенную для применения в условиях неагрессивных газовых сред

Класс напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка кгс/м²				Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты т	Объем бетона м³	Марка бетона	Расход стали кг
		с учетом собственного веса плиты		без учета собственного веса плиты						
		Расчетная	Нормативн.	Расчетная	Нормативн.					
Стержневая класса А-VI	ПАт VI / 1,5×6 -1	690	540	490	360	2Ф12 А-VI	1,5	0,615	350	45,1
	ПАт VI / 1,5×6 -2	870	690	670	510	2Ф14 А-VI			400	49,1
	ПАт VI / 1,5×6 -3	1050	820	850	640	2Ф16 А-VI				68,3
	ПАт VI / 1,5×6 -4	1200	930	1000	750	2Ф18 А-VI				73,3
Высокопрочная проволока класса Вр-II	ПВр II / 1,5×6 -1	620	500	420	320	8Ф5 Вр-II			300	34,1
	ПВр II / 1,5×6 -2	900	710	700	530	12Ф5 Вр-II				45,3
	ПВр II / 1,5×6 -3	1050	830	850	650	16Ф5 Вр-II			350	63,7
	ПВр II / 1,5×6 -4	1300	1020	1100	840	20Ф5 Вр-II			400	67,3
Арматурные канаты (пряди) класса К-7	ПК7 / 1,5×6 -1	780	620	580	440	2Ф12К7			350	43,1
	ПК7 / 1,5×6 -2	1050	830	850	650	2Ф15К7			400	62,7
	ПК7 / 1,5×6 -3	1270	980	1070	800	4Ф12К7				66,5

ЦНИИЭПсельстрой г. Москва
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
2312

Таблица 15.

Показатели на одну плиту размером 1,5×6 м, предназначенную для применения в условиях слабо- и среднеагрессивных газовых сред

Класс напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка кгс/м²				Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты	Объем бетона	Марка бетона		Расход стали	Расход цинка (алюминия)
		с учетом собственного веса плиты		без учета собственного веса плиты					по прочности	по водонепроницаемости		
		расчетная	нормативн.	расчетная	нормативн.		т	м³			кг	кг
Стержневая класса $A\text{-}III_в$	ПАIII 1,5×6 — 1-К; ПАIIIо 1,5×6 — 1-КП	560	460	360	280	2Ф14 $A\text{-}III_в$	1,5	0,615	200	В-4	41,5	0,6
										В-6		
	ПАIIIо 1,5×6 — 2-К; ПАIIIо 1,5×6 — 2-КП	700	550	500	370	2Ф16 $A\text{-}III_в$			200	В-4	53,5	
										В-6		
	ПАIIIо 1,5×6 — 3-К; ПАIIIо 1,5×6 — 3-КП	900	710	700	530	2Ф18 $A\text{-}III_в$			250	В-4	63,5	
										В-6		
	ПАIIIо 1,5×6 — 4-К; ПАIIIв 1,5×6 — 4-КП	1100	870	900	690	2Ф20 $A\text{-}III_в$			300	В-4	78,9	
										В-6		
	ПАIIIо 1,5×6 — 5-К; ПАIIIв 1,5×6 — 5-КП	1350	1040	1150	860	2Ф22 $A\text{-}III_в$			350	В-4	85,1	
										В-6		
Стержневая класса $A\text{-}IV$	ПАIV 1,5×6 — 1-К; ПАIV 1,5×6 — 1-КП	470	380	270	200	2Ф12 $A\text{-}IV$			200	В-4	37,5	
										В-6		
	ПАIV 1,5×6 — 2-К; ПАIV 1,5×6 — 2-КП	630	510	430	330	2Ф14 $A\text{-}IV$			200	В-4	49,1	
										В-6		
	ПАIV 1,5×6 — 3-К; ПАIV 1,5×6 — 3-КП	810	660	610	470	2Ф16 $A\text{-}IV$			250	В-4	58,5	
										В-6		
	ПАIV 1,5×6 — 4-К; ПАIV 1,5×6 — 4-КП	1000	800	800	620	2Ф18 $A\text{-}IV$			300	В-4	73,3	
										В-6		
	ПАIV 1,5×6 — 5-К; ПАIV 1,5×6 — 5-КП	1250	980	1050	780	2Ф20 $A\text{-}IV$			350	В-4	78,9	
										В-6		
Стержневая класса $A\text{-}V$	ПАV 1,5×6 — 1-К; ПАV 1,5×6 — 1-КП	580	470	380	290	2Ф12 $A\text{-}V$			300	В-4	37,5	
										В-6		
	ПАV 1,5×6 — 2-К; ПАV 1,5×6 — 2-КП	790 / 670	630 / 530	590 / 470	450 / 350	2Ф14 $A\text{-}V$				В-4	49,1	
										В-6		
	ПАV 1,5×6 — 3-К; ПАV 1,5×6 — 3-КП	1200 / 980	800 / 690	800 / 680	620 / 510	2Ф16 $A\text{-}V$				В-4	62,8	
										В-6		
	ПАV 1,5×6 — 4-К; ПАV 1,5×6 — 4-КП	1200 / 1080	940 / 830	1000 / 880	760 / 650	2Ф18 $A\text{-}V$			350	В-4	73,3	
										В-6		

12598

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия 1.465-7
1973	Пояснительная записка	Вып. 0

Показатели на одну плиту размером 1,5×6 м, предназначенную для применения в условиях слабоагрессивных газовых сред

Таблица 16

Класс напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка кгс/м²				Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты т	Объем бетона м³	Марка бетона		Расход стали кг	Расход цинка (алюминия) кг
		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты					По прочности	По водонепроницаемости		
		Расчетная	Нормативная	Расчетная	Нормативная							
Стержневая класса Ат-IV	ПАт IV 1,5×6 — 2-К ПАт IV 1,5×6 — 2-КП	500	400	300	220	2Ø14Ат-IV	1,5	0,615	200	В-4 В-6	49,1	
	ПАт IV 1,5×6 — 3-К ПАт IV 1,5×6 — 3-КП	620	500	420	320	2Ø16Ат-IV			250	В-4 В-6	58,5	
	ПАт IV 1,5×6 — 4-К ПАт IV 1,5×6 — 4-КП	750	600	560	420	2Ø18Ат-IV			300	В-4 В-6	73,3	
	ПАт IV 1,5×6 — 5-К ПАт IV 1,5×6 — 5-КП	870	700	670	520	2Ø20Ат-IV			350	В-4 В-6	78,9	
Стержневая класса Ат-V	ПАт V 1,5×6 — 1-К ПАт V 1,5×6 — 1-КП	580	470	380	290	2Ø12Ат-V			300	В-4 В-6	37,5	
	ПАт V 1,5×6 — 2-К ПАт V 1,5×6 — 2-КП	670	530	470	350	2Ø14Ат-V				В-4 В-6	49,1	
	ПАт V 1,5×6 — 3-К ПАт V 1,5×6 — 3-КП	880	690	680	510	2Ø16Ат-V				В-4 В-6	58,5	
	ПАт V 1,5×6 — 4-К ПАт V 1,5×6 — 4-КП	1080	830	880	650	2Ø18Ат-V			350	В-4 В-6	73,3	
Стержневая класса Ат-VI	ПАт VI 1,5×6 — 1-К ПАт VI 1,5×6 — 1-КП	690	540	490	360	2Ø12Ат-VI			350	В-4 В-6	45,1	
	ПАт VI 1,5×6 — 2-К ПАт VI 1,5×6 — 2-КП	870	690	670	510	2Ø14Ат-VI			400	В-4 В-6	49,1	
	ПАт VI 1,5×6 — 3-К ПАт VI 1,5×6 — 3-КП	1050	820	850	640	2Ø16Ат-VI				В-4 В-6	58,3	
	ПАт VI 1,5×6 — 4-К ПАт VI 1,5×6 — 4-КП	1200	937	1000	750	2Ø18Ат-VI				В-4 В-6	73,3	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

12594

ТК 1973	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м. Пояснительная записка	Серия 1.465-7 Вып. 0

Показатели на одну плиту размером 1,5×6 м, предназначенную для применения в условиях слабо- и среднеагрессивных газовых сред

К плите по прочности (трещиностойкости)	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка, кгс/м² с учетом собственного веса плиты: расчетная	нормативная	без учета собственного веса плиты: расчетная	нормативная	Предварительное напряжение арматуры (на плиту)	Масса плиты, т	Объем бетона, м³	Марка бетона по прочности	Марка бетона по водонепроницаемости	Расход стали, кг	Расход цинка, кг
В категории слабоагрессивного класса В₂₀ II	ПВр II 4.5А6 -1-К ПВр II 4.5А6 -1-КП	620	520	420	320	8Ф5Вр II	1,5	0,615	300	В-4	34,1	0,6
										В-6		
	ПВр II 4.5А6 -2-К ПВр II 4.5А6 -2-КП	900	740	700	530	12Ф5Вр II				В-4	45,3	
										В-6		
	ПВр II 4.5А6 -3-К ПВр II 4.5А6 -3-К-КП	1050	830	850	650	18Ф5Вр II			350	В-4	63,7	
										В-6		
	ПВр II 4.5А6 -4-К ПВр II 4.5А6 -4-КП	1300	1020	1100	840	20Ф5Вр II			400	В-4	67,3	
										В-6		
В агрессивной газовой (кроме сернистого) среде П-7	ПП7 4.5А6 -1-К ПП7 4.5А6 -1-КП	780	620	580	440	2Ф12П7			350	В-4	43,1	
										В-6		
	ПП7 4.5А6 -2-К ПП7 4.5А6 -2-КП	1050	830	850	650	2Ф15П7			400	В-4	62,7	
										В-6		
	ПП7 4.5А6 -3-К ПП7 4.5А6 -3-КП	1250	980	1070	820	4Ф12П7				В-4	66,5	
										В-6		

12694

ТК	Железобетонные плиты покрытий зданий 6м	1 серия 1.465-7
1973	Пояснительная записка	Вып. 0

Таблица 18

Показатели на одну плиту размером 1,5×6 м для легкосбрасываемой кровли, предназначенную для применения в условиях неагрессивных газовых сред

Класс напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка в кгс/м² покрытия (без учета собственного веса плиты)		Равномерно распределенная нагрузка в кгс/п м продольного ребра плиты (с учетом собственного веса плиты)		Предварительно напряженная арматура (на плиту)	Масса плиты	Объем бетона	Марка бетона	Расход стали
		Расчетная	Нормативная	Расчетная	Нормативная		т	м³		кг
Стержневая класса А-IIIв	ПЛА IIIв 1,5×6 -1	350	290	640	540	2Ф18А IIIв	1,15	0,46	250	65,2
	ПЛА IIIв 1,5×6 -2	440	350	780	630	2Ф20А IIIв			300	78,6
	ПЛА IIIв 1,5×6 -3	520	400	900	710	2Ф22А IIIв			350	84,8
Стержневая класса А-IV или Ат-IV	ПЛА IV 1,5×6 -1, ПЛАт IV 1,5×6 -1	350	290	640	540	2Ф16А IV (Ат IV)			250	60,2
	ПЛА IV 1,5×6 -2; ПЛАт IV 1,5×6 -2	440	350	780	630	2Ф18А IV (Ат IV)			300	73,0
	ПЛА IV 1,5×6 -3; ПЛАт IV 1,5×6 -3	540	410	920	720	2Ф20А IV (Ат IV)			350	78,6
Стержневая класса А-V или Ат-V	ПЛА V 1,5×6 -1; ПЛАт V 1,5×6 -1	350	290	640	540	2Ф14А V (Ат V)			300	55,8
	ПЛА V 1,5×6 -2; ПЛАт V 1,5×6 -2	440	350	780	630	2Ф16А V (Ат V)				68,0
	ПЛА V 1,5×6 -3; ПЛАт V 1,5×6 -3	540	410	920	720	2Ф18А V (Ат V)			400	73,0
Стержневая класса Ат-VI	ПЛАт VI 1,5×6 -1	300	240	560	450	2Ф14Ат VI			400	55,8
	ПЛАт VI 1,5×6 -2	400	310	720	570	2Ф16Ат VI				68,0
	ПЛАт VI 1,5×6 -3	450	340	790	610	2Ф18Ат VI			400	73,0
Высокопрочная проволока класса Вр-II	ПЛВр II 1,5×6 -1	310	250	580	480	12В5Вр II			300	52,0
	ПЛВр II 1,5×6 -2	380	300	680	550	16В5Вр II			350	63,4
	ПЛВр II 1,5×6 -3	440	350	780	630	20В5Вр II			400	67,0
Арматурные каркасы (прядь) класса П-7	ПЛП7 1,5×6 -1	260	210	510	420	2Ф12П7			400	49,8
	ПЛП7 1,5×6 -2	380	300	680	550	2Ф15П7				62,4
	ПЛП7 1,5×6 3	450	340	790	610	4Ф12П7				66,2

Примечание

Величина собственного веса плиты с заделкой швов принята равной $q^{н}_{св}$ = 140 и $q^{р}_{св}$ = 155 кгс/м²

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м.	Серия 1.465-7
1973	Пояснительная записка	Вып 0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Разработано в ЦНИИЭПсельстрое г. Пермь

Показатели на одну плиту размером 1,5×6м для легкосбрасываемой кровли предназначенные для применения в условиях слабо- и среднеагрессивных газовых сред.

Марка напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка (кгс/м² покрытия без учета собственного веса плиты)		Равномерно распределенная нагрузка (кгс/п.м продольного ребра плиты с учетом собственного веса плиты)		Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты	Объем бетона	Марка бетона		Расход стали	Расход цинка (алюминия)
		Расчетная	Нормативная	Расчетная	Нормативная				По прочности	По водонепроницаемости		
							т	м³			кг	кг
Стержневая класса А-IIIв	ПГА IIIв 1,5×6 -1-К ПГА IIIв 1,5×6 -1-КП	350	290	640	540	2Ф18А IIIв	1,15	0,46	250	В-4 В-6	65,2	0,6
	ПГА IIIв 1,5×6 -2-К ПГН IIIв 1,5×6 -2-КП	440	350	780	630	2Ф20А IIIв			300	В-4 В-6	78,6	
	ПГА IIIв 1,5×6 ПГА IIIс 1,5×6 -3-КП	520	400	900	710	2Ф22А IIIв			350	В-4 В-6	84,8	
Стержневая класса А-IV	ПГА IV 1,5×6 -1-К ПГА IV 1,5×6 -1-КП	310	250	580	480	2Ф16А IV			250	В-4 В-6	60,2	
	ПГА IV 1,5×6 -2-К	390	300	700	560	2Ф18А IV			300	В-4	73,0	
	ПГА IV 1,5×6 -2-КП	330	260	610	500					В-6		
	ПГА IV 1,5×6 -4-К	470	370	820	650	2Ф20А IV			350	В-4	78,6	
	ПГА IV 1,5×6 -4-КП	440	350	780	640					В-6		
Стержневая класса А-V	ПГА V 1,5×6 -1-К	310	250	580	480	2Ф14А V			300	В-4	55,8	
	ПГА V 1,5×6 -2-К	390	300	700	560	2Ф16А V			300	В-4	68,0	
	ПГА V 1,5×6 -2-КП	310	250	580	480					В-6		
	ПГА V 1,5×6 -3-К	470	370	820	650	2Ф18А V			400	В-4	78,0	
	ПГА V 1,5×6 -3-КП	400	310	720	570					В-6		

12594

ЦИТП Госстроя СССР Акт. по выпуску 1973

Таблица 20

Показатели на одну плиту размером 1,5×6 для легкосбрасываемой кровли предназначенную для применения в условиях слабоагрессивной и среднеагрессивной газовой среды.

Класс напрягаем. арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка в кгс/м² покрытия (без учета собственного веса плиты)		Равномерно распределенная нагрузка в кгс/п.м. продольного ребра плиты (с учетом собств. бетонного веса плиты)		Предварительно напрягаемая арматура (на плиту)	Масса плиты	Объем бетона	Марка бетона		Расход стали	Расход цинка (алюминия)
		Расчетная	Нормативная	Расчетная	Нормативная				По прочности	По водонепроницаемости		
							т	м³			кг	кг
Стержневая класса A_T-IV	ПАТ-IV 1,5×6 — 2-К / ПАТ-IV 1,5×6 — 2-КП	260	210	510	420	2Ф18 A_T-IV	1,15	0,46	300	В-4 / В-6	73,0	0,6
	ПАТ-IV 1,5×6 — 3-К / ПАТ-IV 1,5×6 — 3-КП	350	290	640	540	2Ф20 A_T-IV			350	В-4 / В-6	78,6	
Стержневая класса A_T-V	ПАТ-V 1,5×6 — 2-К / ПАТ-V 1,5×6 — 2-КП	310	250	580	480	2Ф16 A_T-V			300	В-4 / В-6	68,0	
	ПАТ-V 1,5×6 — 3-К / ПАТ-V 1,5×6 — 3-КП	400	310	720	570	2Ф18 A_T-V			400	В-4 / В-6	73,0	
Стержневая класса A_T-VI	ПАТ-VI 1,5×6 — 1-К / ПАТ-VI 1,5×6 — 1-КП	300	240	560	460	2Ф14 A_T-VI			400	В-4 / В-6	55,8	
	ПАТ-VI 1,5×6 — 2-К / ПАТ-VI 1,5×6 — 2-КП	400	310	720	570	2Ф16 A_T-VI			400	В-4 / В-6	68,0	
	ПАТ-VI 1,5×6 — 3-К / ПАТ-VI 1,5×6 — 3-КП	450	340	790	610	2Ф18 A_T-VI			400	В-4 / В-6	73,0	
Высокопрочная проволока класса Вр-II	ПВр-II 1,5×6 — 1-К / ПВр-II 1,5×6 — 1-КП	310	250	580	480	12Ф5 Вр-II			300	В-4 / В-6	52,0	
	ПВр-II 1,5×6 — 2-К / ПВр-II 1,5×6 — 2-КП	380	300	680	550	16Ф5 Вр-II			350	В-4 / В-6	63,4	
	ПВр-II 1,5×6 — 3-К / ПВр-II 1,5×6 — 3-КП	440	350	780	630	20Ф5 Вр-II			400	В-4 / В-5	67,0	
Арматурные пакеты (пряди) класса П-7	ПП 7 1,5×6 — 1-К / ПП 7 1,5×6 — 1-КП	260	210	510	420	2Ф12 П7			400	В-4 / В-6	49,8	
	ПП 7 1,5×6 — 2-К / ПП 7 1,5×6 — 2-КП	380	300	680	550	2Ф15 П7			400	В-4 / В-6	62,4	
	ПП 7 1,5×6 — 3-К / ПП 7 1,5×6 — 3-КП	450	340	790	610	4Ф12 П7			400	В-4 / В-6	65,2	42594

Примечание. Плиты с напрягаемой арматурой классов A_T-IV, A_T-V и A_T-VI допускается применять только в слабоагрессивных газовых средах

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м.	Серия 1.465-7
1973	Пояснительная записка.	Вып. 0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
г. Москва.

Равномерно распределенная нагрузка на плиты размером 3×6 м, предназначенные для эксплуатации в условиях систематического воздействия повышенных температур $50°C < t° \leq 100°C$

Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка в кгс/м² при систематическом воздействии повышенной температуры.							
	75°C				100°C			
	С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты	
	Расчетная	Нормативная	Расчетная	Нормативная	Расчетная	Норм. тивная	Расчетная	Нормативная
ПАIIIв/3×6-1	310	260	135	100	300	250	125	90
ПАIIIв/3×6-2	390	320	215	160	380	310	205	150
ПАIIIв/3×6-3	470	380	295	220	460	370	285	210
ПАIIIв/3×6-4	580	460	405	300	560	440	385	280
ПАIIIв/3×6-5	710	560	535	400	690	540	515	380
ПАIIIв/3×6-6	870	680	695	520	850	660	675	500
ПАIV/3×6-2	350	290	175	130	340	280	165	120
ПАIV/3×6-3	440	360	265	200	430	350	255	190
ПАIV/3×6-4	540	440	365	280	520	430	345	270
ПАIV/3×6-5	650	520	475	360	630	500	455	340
ПАIV/3×6-6	800	620	625	470	780	610	605	450
ПВоII/3×6-2	360	300	185	140	340	280	165	120
ПВоII/3×6-3	440	360	265	200	420	340	245	180
ПВоII/3×6-4	540	430	365	270	520	410	345	250
ПВоII/3×6-5	630	500	455	340	590	470	415	310
ПП7/3×6-1	320	260	145	100	290	240	115	80
ПП7/3×6-2	430	350	255	190	400	330	225	170
ПП7/3×6-3	510	410	335	250	470	380	295	220
ПП7/3×6-4	640	510	465	350	600	480	425	320

Примечание
Нагрузки на плиты, эксплуатируемые в условиях слабо- и среднеагрессивных газовых сред (плиты с индексами „К" и „КП"), принимать по таблице 21.

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия 1.465-7
1973	Пояснительная записка	Вып. 0

г. Ленинград Дата выпуска 1973

Равномерно распределенная нагрузка на плиты размером 1,5×6 м, предназначенные для эксплуатации в условиях систематического воздействия повышенных температур 50 °С < t ≤ 100 °С

Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка в кгс/м² при систематическом воздействии повышенной температуры.							
	75 °С				100 °С			
	с учетом собственного веса плиты		без учета собственного веса плиты		с учетом собственного веса плиты		без учета собственного веса плиты.	
	Расчетная	Нормативн.	Расчетная	Нормативн.	Расчетная	Нормативная	Расчетная	Нормативн.
ПАIIIв 1,5×6 -1	480	400	280	220	470	390	270	210
ПАIIIв 1,5×6 -2	620	500	420	320	610	490	410	310
ПАIIIв 1,5×6 -3	780	620	580	440	760	600	560	420
ПАIIIв 1,5×6 -4	960	750	760	570	940	730	740	550
ПАIIIв 1,5×6 -5	1160	900	960	720	1130	870	930	690
ПАIV 1,5×6 -1	400	330	200	150	400	330	200	150
ПАIV 1,5×6 -2	540	440	340	260	530	430	330	250
ПАIV 1,5×6 -3	700	560	500	380	680	540	480	360
ПАIV 1,5×6 -4	890	700	690	520	870	680	670	500
ПАIV 1,5×6 -5	1080	840	880	660	1050	820	850	640
ПВрII 1,5×6 -1	530	430	330	250	500	410	300	230
ПВрII 1,5×6 -2	680	550	480	370	640	520	440	340
ПВрII 1,5×6 -3	810	650	610	470	750	600	550	420
ПВрII 1,5×6 -4	1050	810	850	630	990	760	790	580
ППГ7 1,5×6 -1	620	500	420	320	580	470	380	290
ППГ7 1,5×6 -2	820	660	620	480	780	620	580	440
ППГ7 1,5×6 -3	1000	780	800	600	900	700	700	520


Примечание

Нагрузки на плиты, эксплуатируемые в условиях слабо- и среднеагрессивных газовых сред (плиты с индексами „К" и „КП"), принимать по таблице 22.


12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий одноэтажных зданий.	Серия 1.465-7
1973	Пояснительная записка	Вып. 6


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




Плиты размером 3×6м
(выпуск 1)

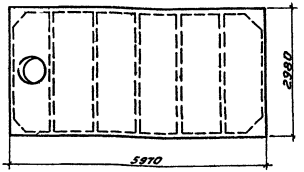


Плиты размером 3×6м с отверстиями диаметром 400 и 700мм (выпуск 1)

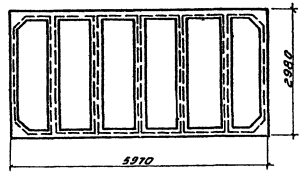


Плиты размером 3×6м
для легкосбрасываемой кровли
(выпуск 2)




Плиты размером 1,5×6м
(выпуск 3)

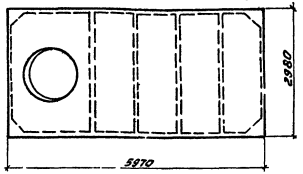

Плиты размером 3×6м с отверстиями диаметром 1000 и 1450мм (выпуск 1)



Плиты размером 1,5×6м
для легкосбрасываемой кровли
(выпуск 4)





Плиты размером 1,5×6м с отверстиями диаметром 400, 700 и 1000мм (выпуск 3)

12594


ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6м	Серия 1.465-7
1973	Номенклатура плит.	Вып. 0 Лист 1

г. Пенза | Дата выпуска: 1975

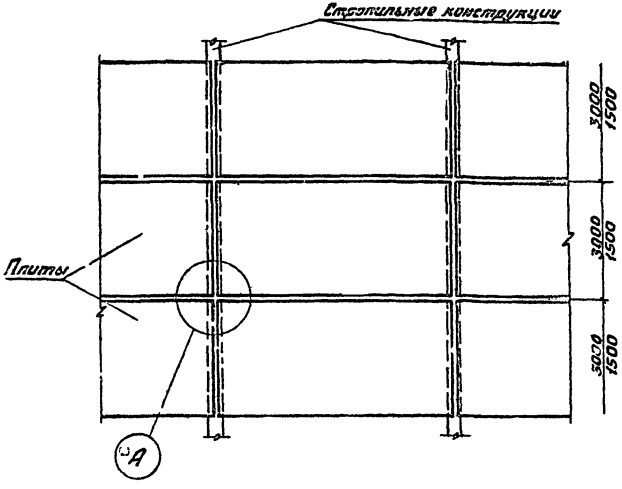

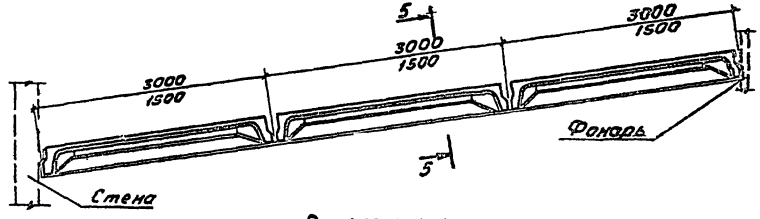


Разрез покрытия




5-5

Поверхности плит, подлежащие покрытию лакокрасочными материалами или побелке известью при применении плит в агрессивной среде

План покрытия

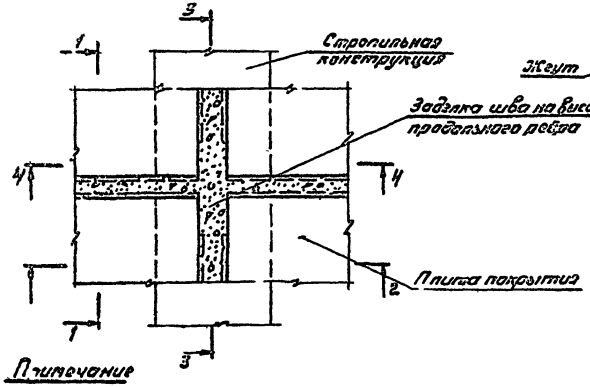

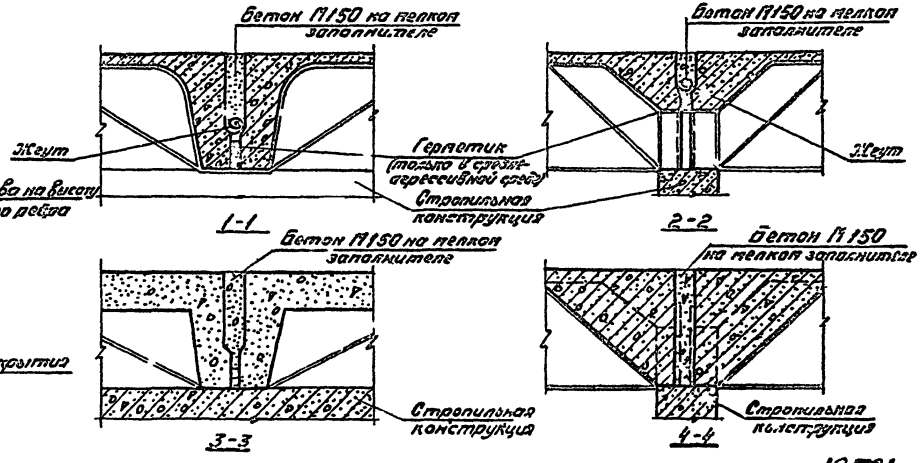

Примечание


Поверхности плит, подлежащие покрытию лакокрасочными материалами или побелке известью (см. п.13 пояснительной записки), на чертеже показаны двойной линией


12594

ГК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м	Серия 1.465-7	
1973	Указания по защите плит в агрессивной среде	Вып. 0	Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Госстрой СССР
г. Москва

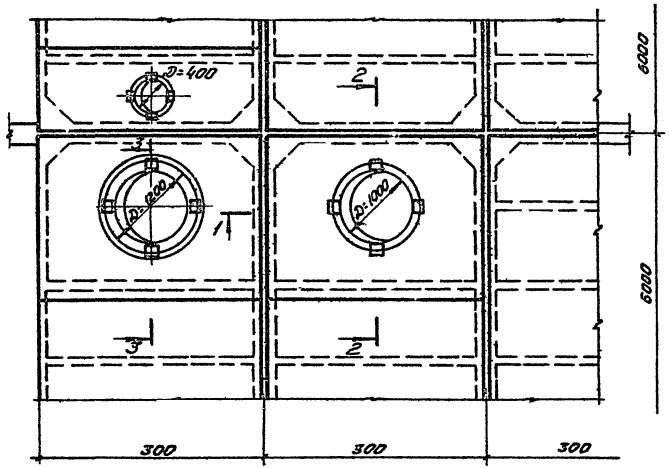

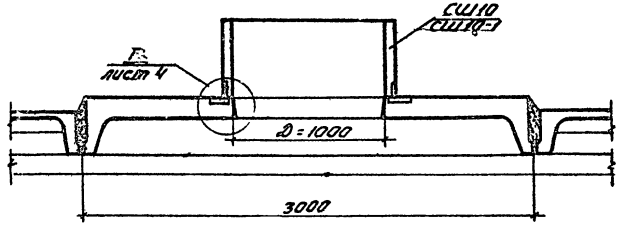


1-1

(При уклоне кровли 1.5%)

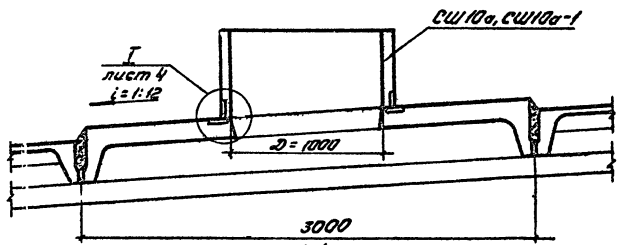


1-1

(При скатной кровле)

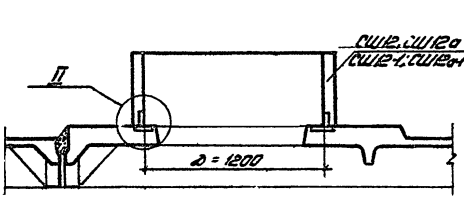


3-3

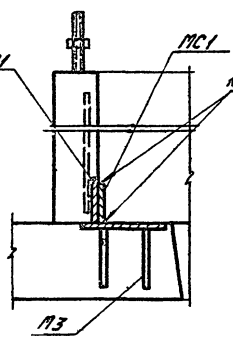

II

М1:5

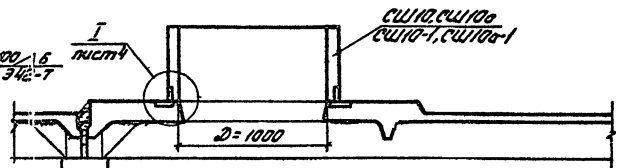

2-2


Примечание


Стаканы крепятся к плитам путем приварки закладных деталей стакана М1 к закладным деталям М3 в плитах с отверстиями через соединительную пластинку МС1 (см. детали I и II).

При зазоре между закладными деталями стакана и плиты менее 2мм допускается производить приварку без соединительной детали МС1.

А3594


ГК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6м.	Серия 1.465-7
1973	Установка стаканов на плитные отверстиями.	Вып. 0 Лист 3

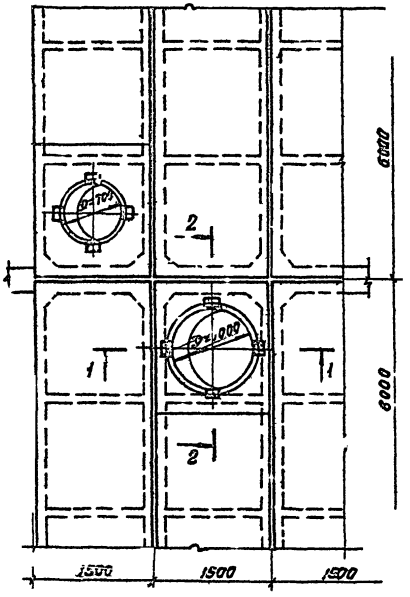

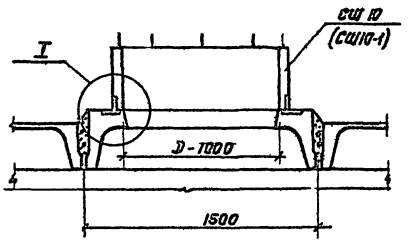


1-1

(При уклоне кровли 1,5%)

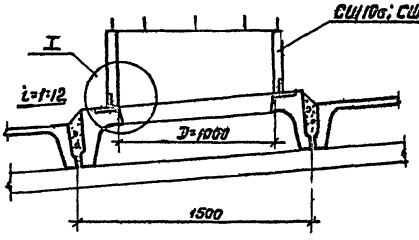

1-1

(При скатной кровле)

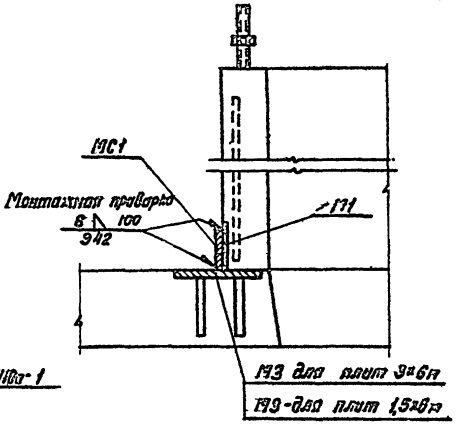

I


1:5

Спецификация соединительных деталей на один стакан

Марка стакана	Марка детали	Колич. штук
Все марки стаканов	МС1	4

Спецификация стали на одну деталь

Марка детали	Сечение мм	Длина мм	Масса, кг	
			1 шт.	Марки
МС1	-80х6	80	0,2	Ст.3

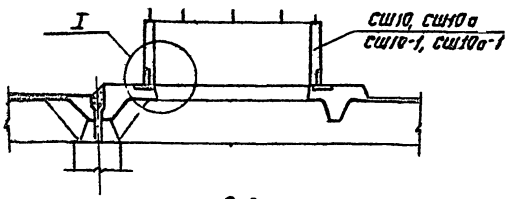

2-2


Примечания:


1. При зазоре между закладными деталями стакана и плиты менее 2 мм допускается производить приварку без соединительной детали МС1.
2. Деталь крепления стакана D=1200 мм приведена на листе 3.


12594


ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м		Серия 1.465-7
1973	Установка стаканов на плиты с отверстиями	Вып. 0	Лист 4


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата
г. Москва 1973 г.

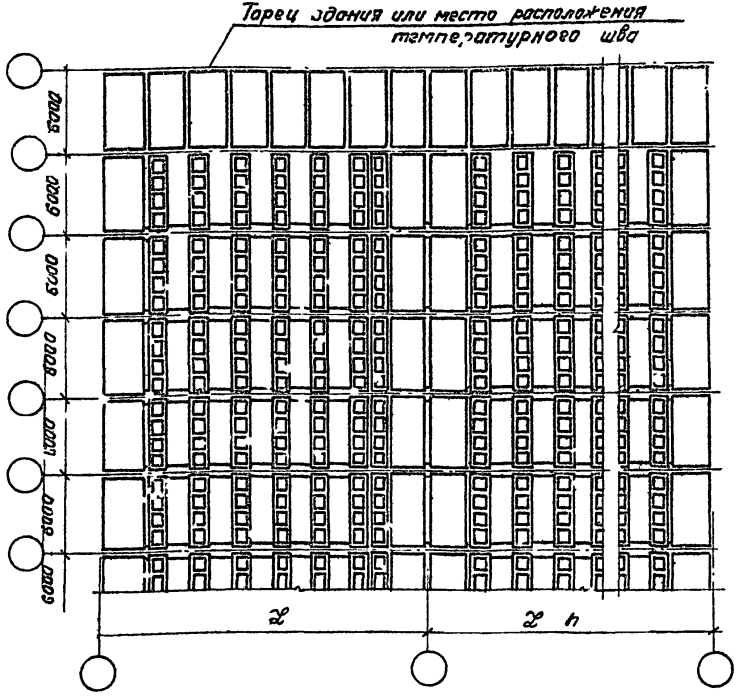

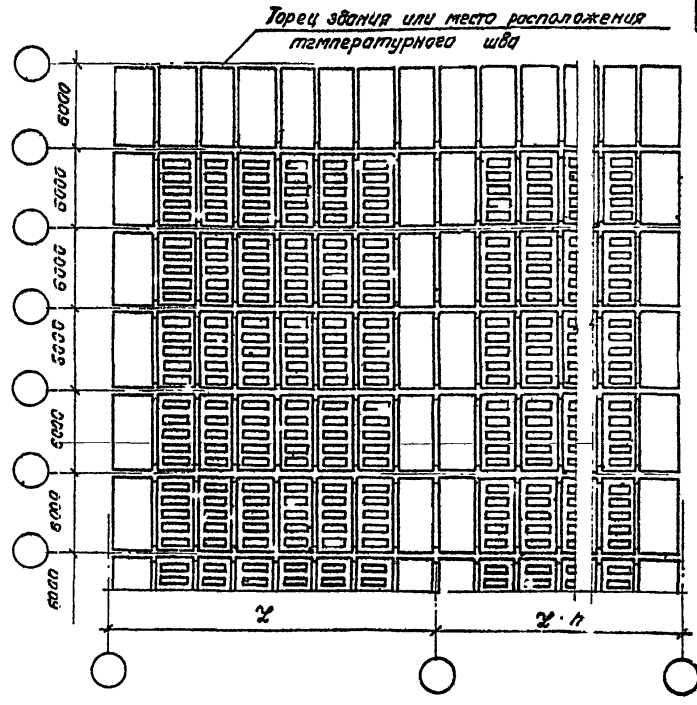

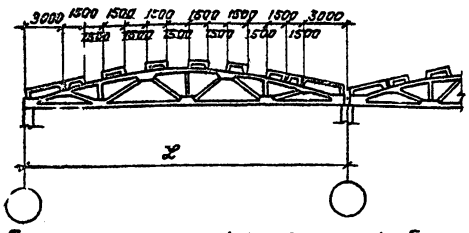

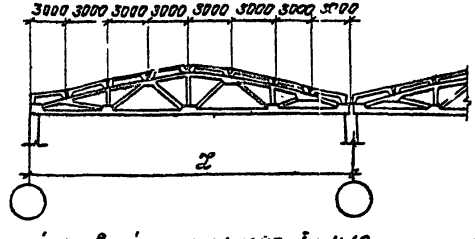

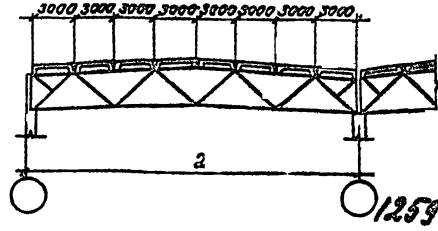

12594

Примеры решения покрытия с легкосбрасываемой кровлей при уклоне i = 1:12

Пример решения покрытия с легкосбрасываемой кровлей при уклоне 1,5 %


Примечание


Швы в местах примыкания плит с отверстиями друг к другу и к плитам без отверстий следует тщательно заделать бетоном марки 150 на мелком заполнителе.

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м.	Серия 1.465-7	
1973	Примеры решения покрытия с легкосбрасываемой кровлей при применении плит размером 1,5×6 и 3×6 м.	Вып. 0	Лист 5


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

г. Москва

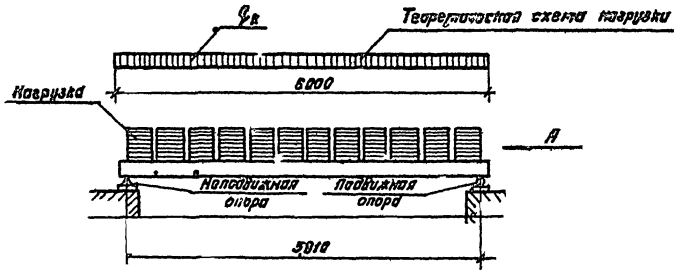




Вид по стрелке „А"

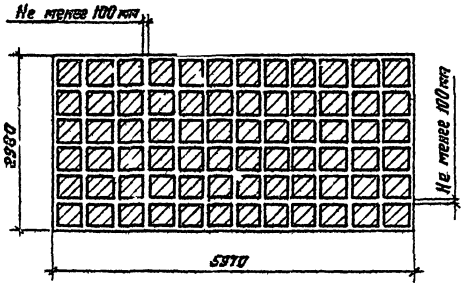

Расположение нагрузки на плите в плане

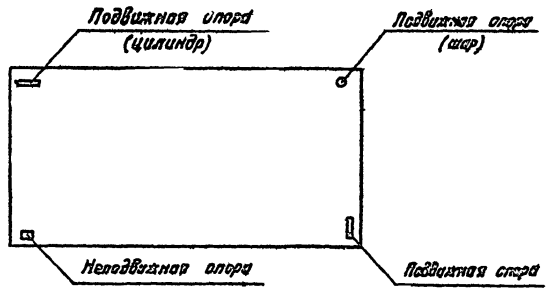

План расположения опор при испытании




Схема перемещения продольных ребер плиты при загружении


Примечание.
Опорные закладные детали плит должны быть приварены к заглушкам, предохраняющим продольные ребра от перемещения в поперечном направлении.


12594


ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м.	Серия 1.465-7	
1973	Схемы опирания и загружения плит размером 3×6 м при испытании	Вып. 0	Лист 6

Гл. конструктор
Гл. инж. пр-та
Руководитель группы
Исполнитель
Дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подпись и дата

ЦНИИПромзданий
г. Москва

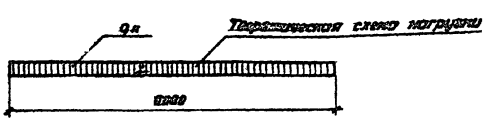

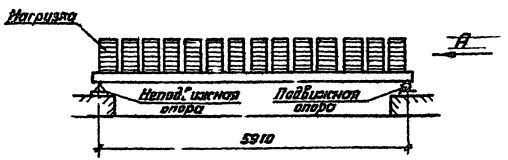

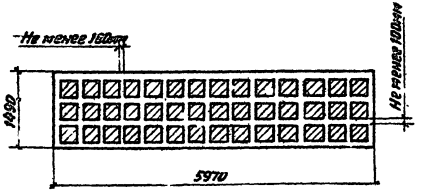

Расположение нагрузки на плите в плане







Схема перемещения продольных ребер плиты при загружении





Вид по стрелке „А"

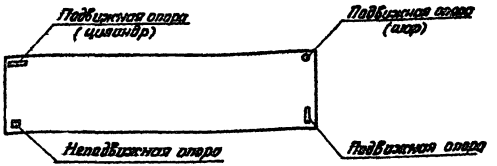

План расположения опор при испытании

12594

ТК	Железобетонные плиты покрытий длиной 6м.	Серия 1.465-7	
1973	Схемы опирания и загружения плит размерами 1,5×6 м при испытании	Вып 0	Лист 7

ГПИ Промстройпроект Госстроя СССР
г. Москва
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
1973 г.
gost.e-ecolog.ru