ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

904-02-35.88

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КТЦ3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ

АЛЬБОМ IV

ЧАСТЬ 2, СТР. 153 - 231

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ МОДИФИКАЦИЙ БАЗОВОЙ СХЕМЫ 3

gost.e-ecolog.ru

Госстрой 10107/5

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

904-02-35.88

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КТЦ3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ

АЛЬБОМ IV

ЧАСТЬ 2, СТР. 153-231

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АЛЬБОМ II СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ, НАСОСЫ К БТМ И РЕГЕНЕРАЦИОННУЮ УСТАНОВКУ

АЛЬБОМ III СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ МОДИФИКАЦИЙ БАЗОВЫХ СХЕМ 1,2

АЛЬБОМ IV СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ МОДИФИКАЦИЙ БАЗОВОЙ СХЕМЫ 3

АЛЬБОМ V СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ МОДИФИКАЦИЙ БАЗОВОЙ СХЕМЫ 4

АЛЬБОМ VI СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА К СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

АЛЬБОМ VII СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗРАБОТАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
„ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.А. СЛЮСАРЕВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.И. ЛЕВОНТИН

© ГОСГРАЖДАНСТРОЙ СССР 1989г.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ
В ДЕЙСТВИЕ
ГЛАВПРОЕКТОМ
ГОССТРОЯ СССР
ПРОТОКОЛ № 70 ОТ 14.10 1988г.

№ 10107/5

Альбом IV

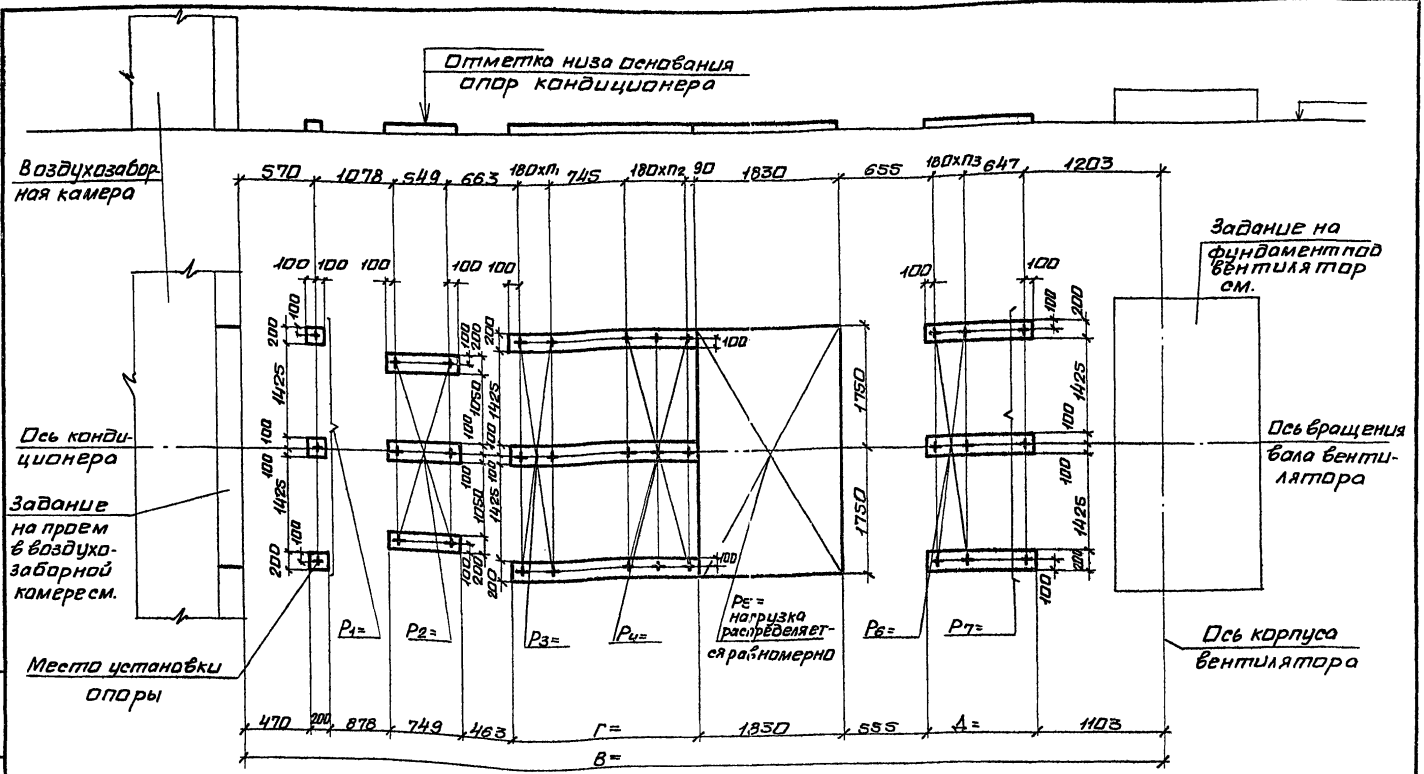

10107/5

Нач.отд	Белоусов		904-02-35.88
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		Строительное задание. КТЦ3-80. Компоновки 46,47.
Рук.гр.	Сапрык		Стадия Р; Лист 151; Листов
Ст.инж.	Бялецкая		Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект
Ст.инж.	Корзова		
Инж.	Герашенко		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

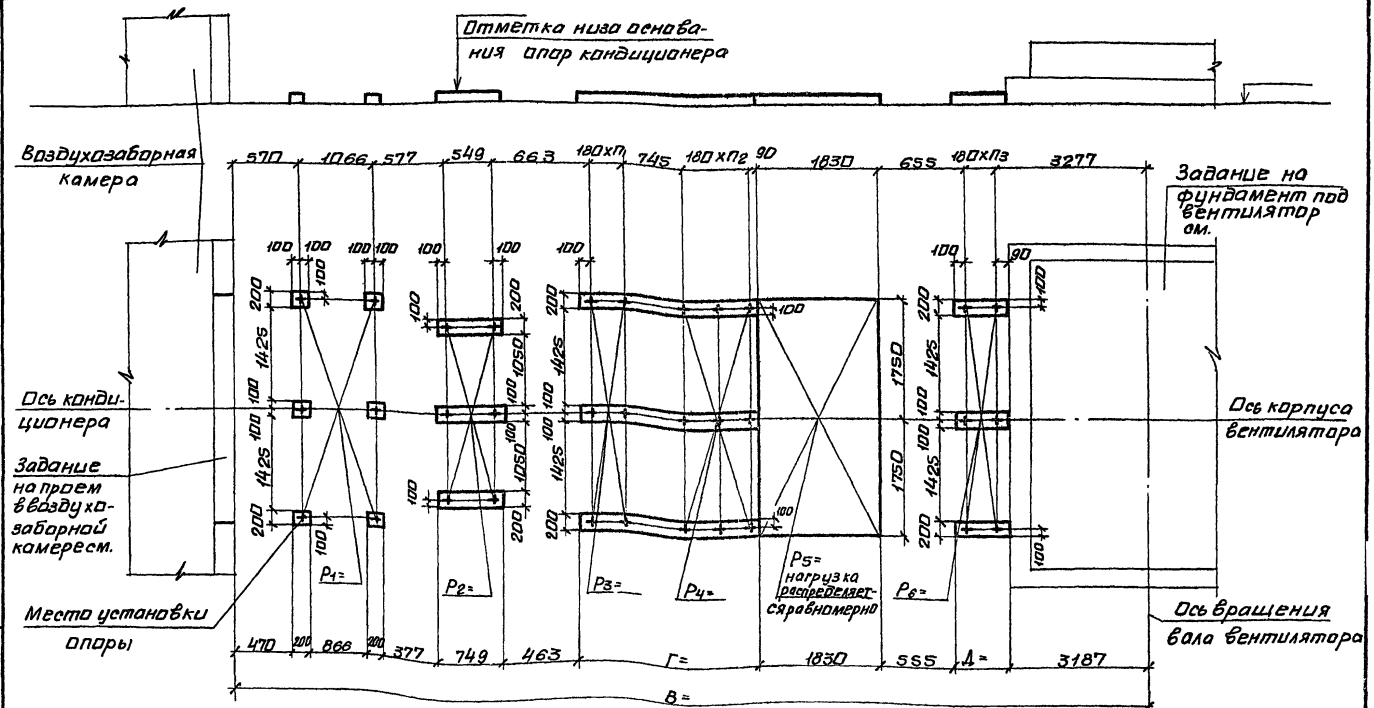

10107/5

Нач.отд	Белоусов		904-02-35.88
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синебский		Строительное задание. КТЦ3-160. Компоновки 46,47.
Рук.гр.	Сандик		Стадия: Р; Лист: 152; Листов:
Ст.инж.	Бальская		Госстрой СССР Харьковский сантехпроект
Ст.инж.	Карзова		
Инж.	Герашенко		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IX

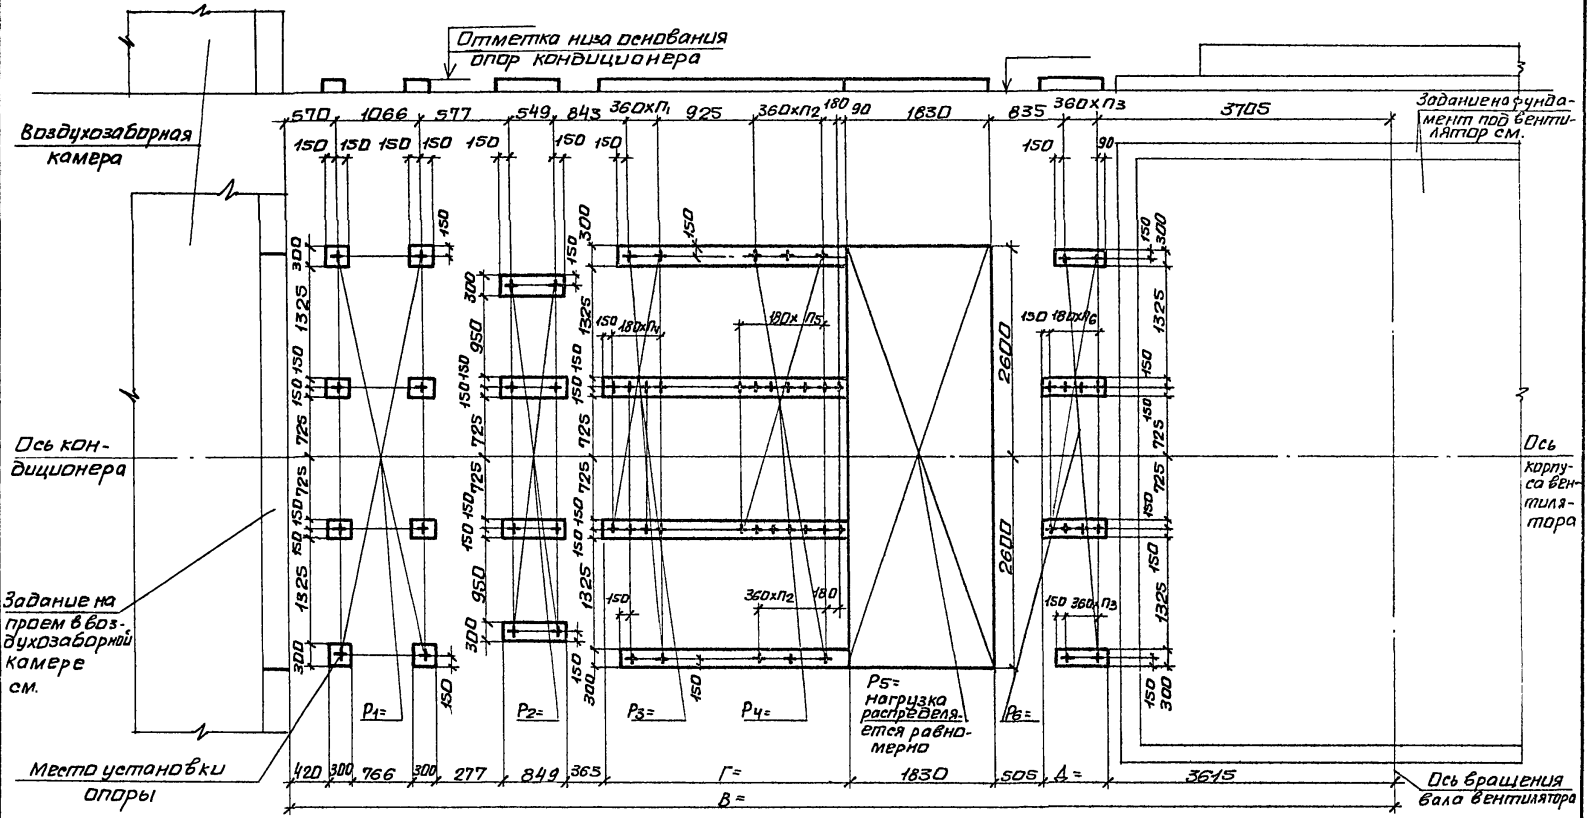

10107/5

Нач.отд	Белоусов		904-02-35.88
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		Строительное задание. КТЦ3-250. Компановки 46,47.
Рук.гр.	Сандик		Стадия Р; Лист 153; Листов 6
Ст.инж.	Бяльская		Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект
Ст.инж.	Корзово		
Инж.	Геращенко		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

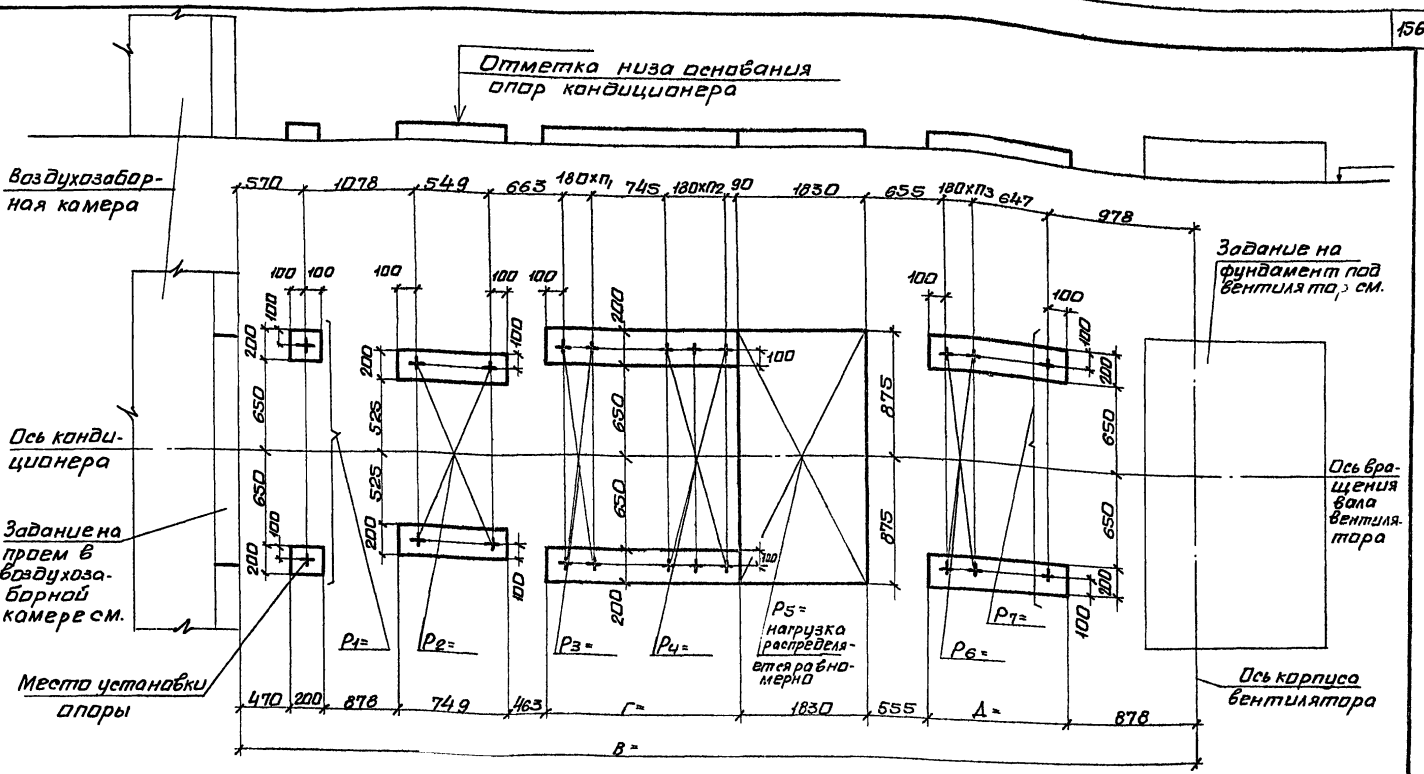

10107/5

Нач.отд	Белоусов	
Н.контр	Табак	
Гл.спец.	Синайский	
Рук.гр	Сандик	
Ст.инж.	Бяльская	
Ст.инж	Корзова	
Инж.	Горощенко	

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ3-40. Компоновка 47.

Стадия	Лист	Листов
Р	154	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом IV

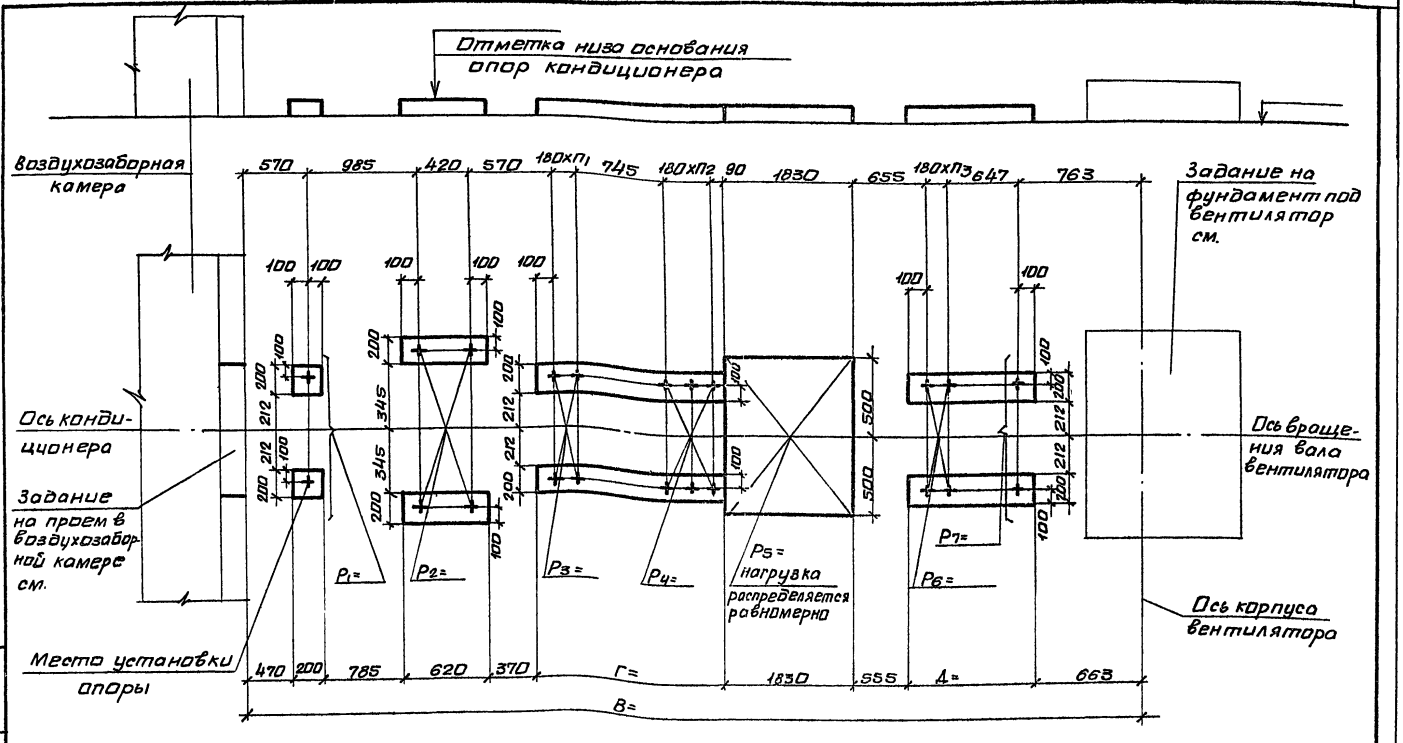

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		904-02-35.88
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		Строительное задание. КТЦ3-10. Компоновки 48,50.
Рук.гр.	Сандик		Стадия Р; Лист 155; Листов
Ст.инж.	Бялькая		Госстрой СССР Харьковский сантехпроект
Ст.инж.	Карзова		
Инж.	Герашенко		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

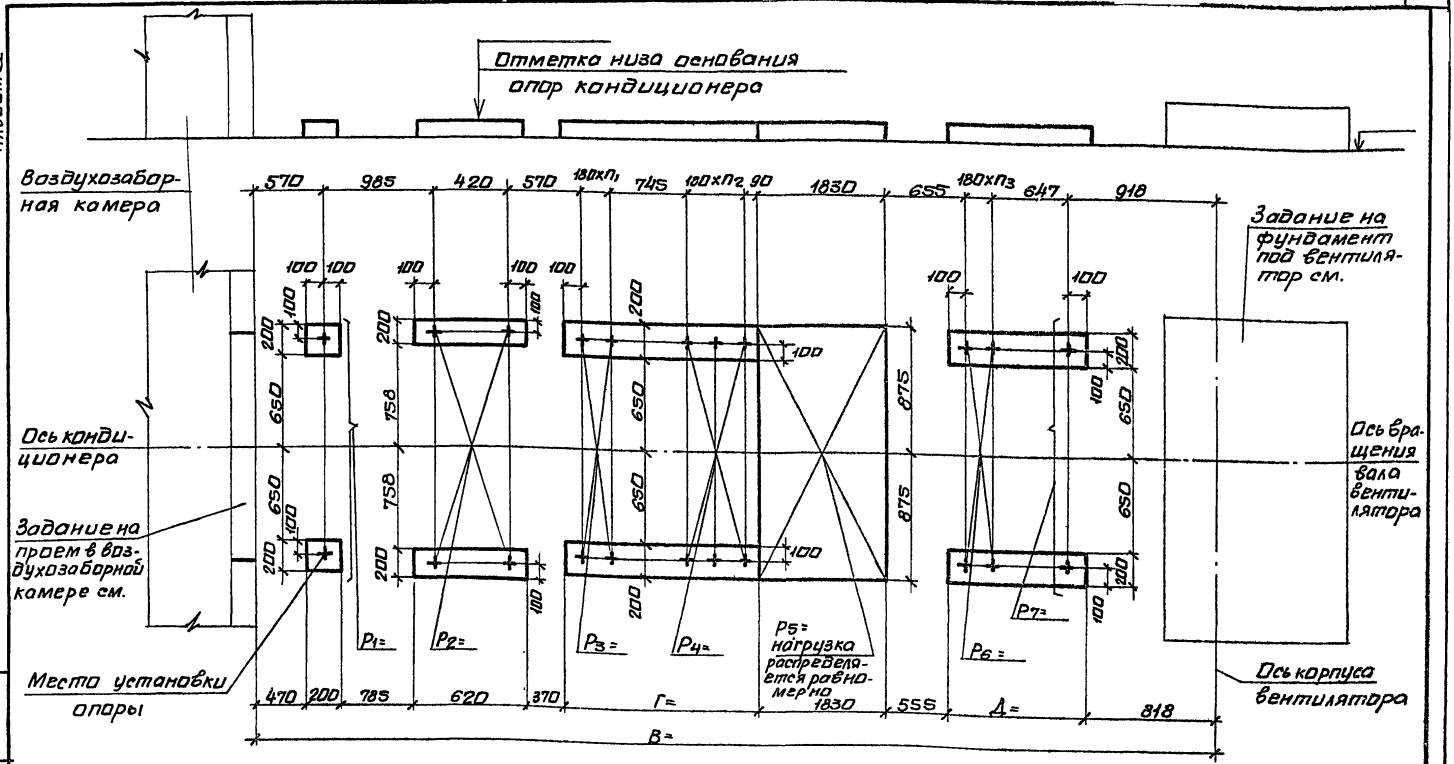

10107/5

Нач.отд	Белоусов	
Н.контр.	Табак	
Гл.спец.	Синайский	
Рук. гр.	Сандик	
Ст.инж.	Бальская	
Ст.инж.	Корзова	
Инж.	Геращенко	

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ3-20. Компоновки 48,50.

Стадия	Лист	Листов
Р	156	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом IV

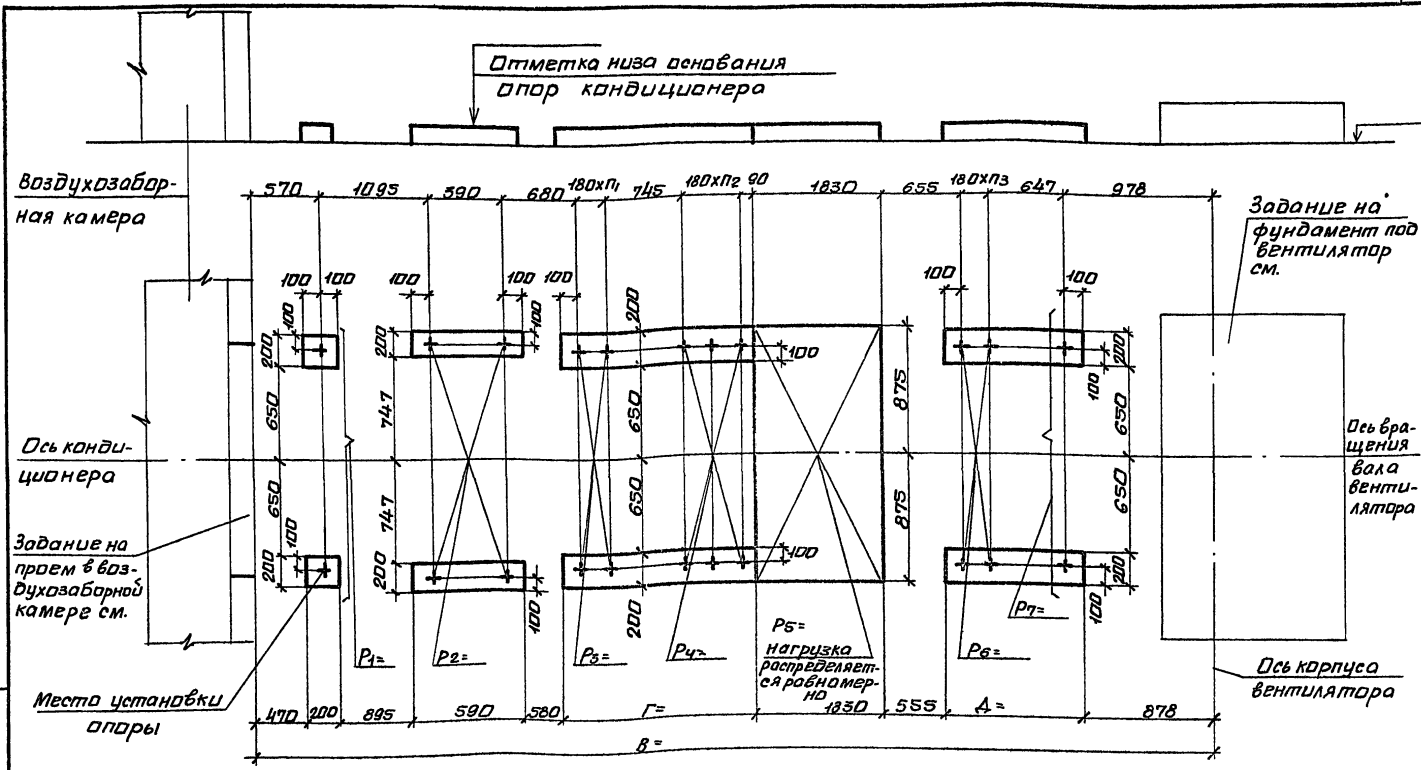

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		904-02-35.88
Н.контр.	Табак		Строительное задание. КТЦЗ-31,5. Компоновки 48,50.
Гл.спец.	Синайский		Стадия Р; Лист 157; Листов
Рук.гр.	Сандик		Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект
Ст.инж.	Бялецкая		
Ст.инж.	Корзова		
Инж.	Гегошенко		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

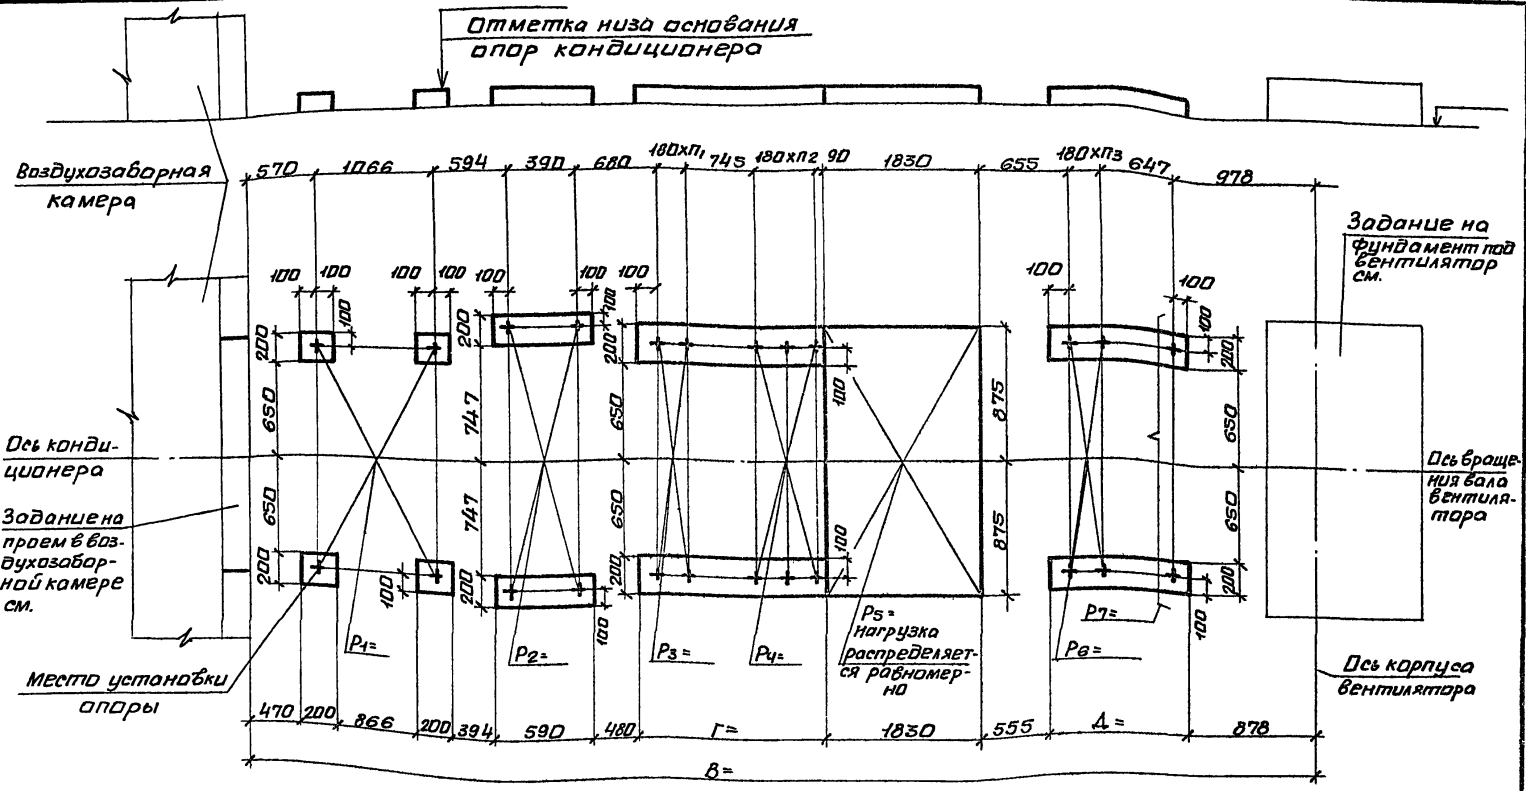

10107/5

Нач.отд.	Белоусов	
Н.контр.	Табак	
Гл.спец.	Синайский	
Рук.гр.	Сандик	
Ст.инж.	Бялькая	
Ст.инж.	Карзова	
Инж.	Гераценко	

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ3-40. Компоновка 48.

Стадия	Лист	Листов
Р	158	

Госстрой СССР Харьковский сантехпроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом VI

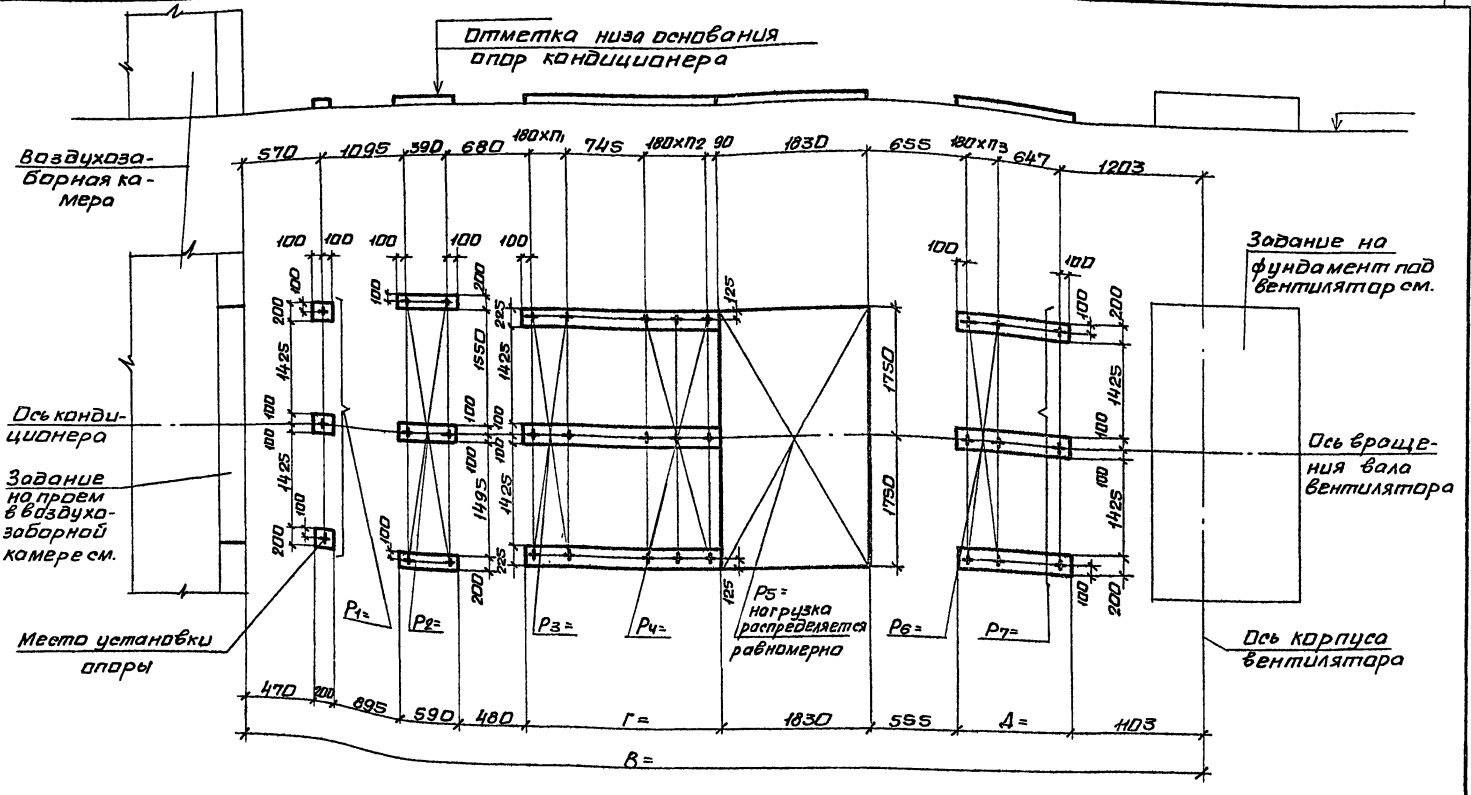

10107/5

Нач.отд.	Белецкий		904-02-35.86	
Н.контр.	Табак			
Гл.спец.	Синайский		Строительное задание. КТЦ3-63. Компоновки 48...50.	Стадия Р; Лист 159; Листов
Рук.гр.	Сандик			
Ст.инж.	Бяльская			
Ст.инж.	Карзова			
Инж.	Герасименко			Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом IV

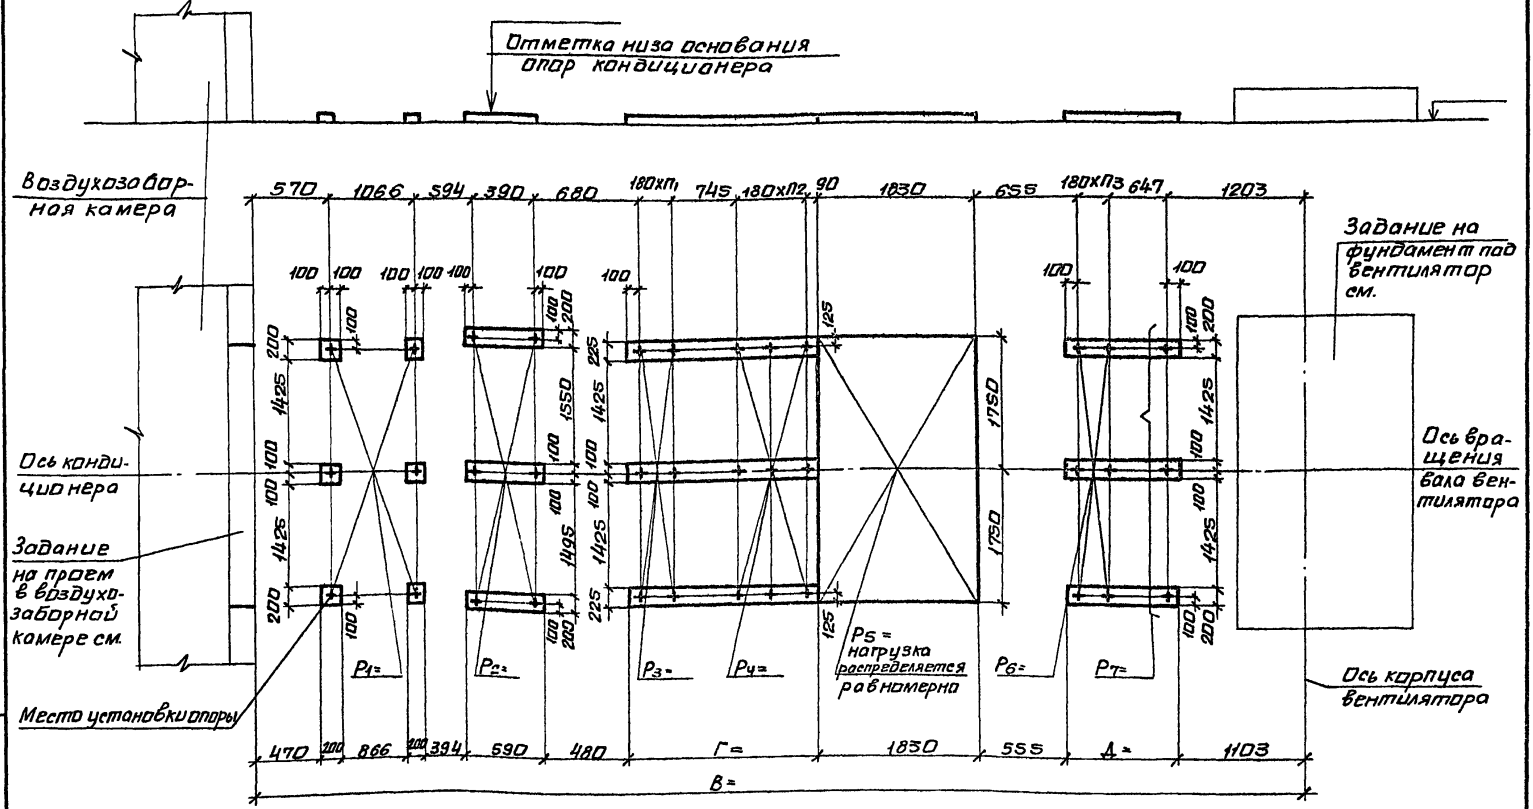

10107/5

Нач.отд.	Белоусов	
Н.контр.	Табак	
Гл.спец.	Синайский	
Рук.гр.	Сандик	
Ст.инж.	Бяльская	
Ст.инж.	Карзова	
Инж	Геращенко	

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ3-80. Компоновка 48.

Стадия	Лист	Листов
Р	160	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

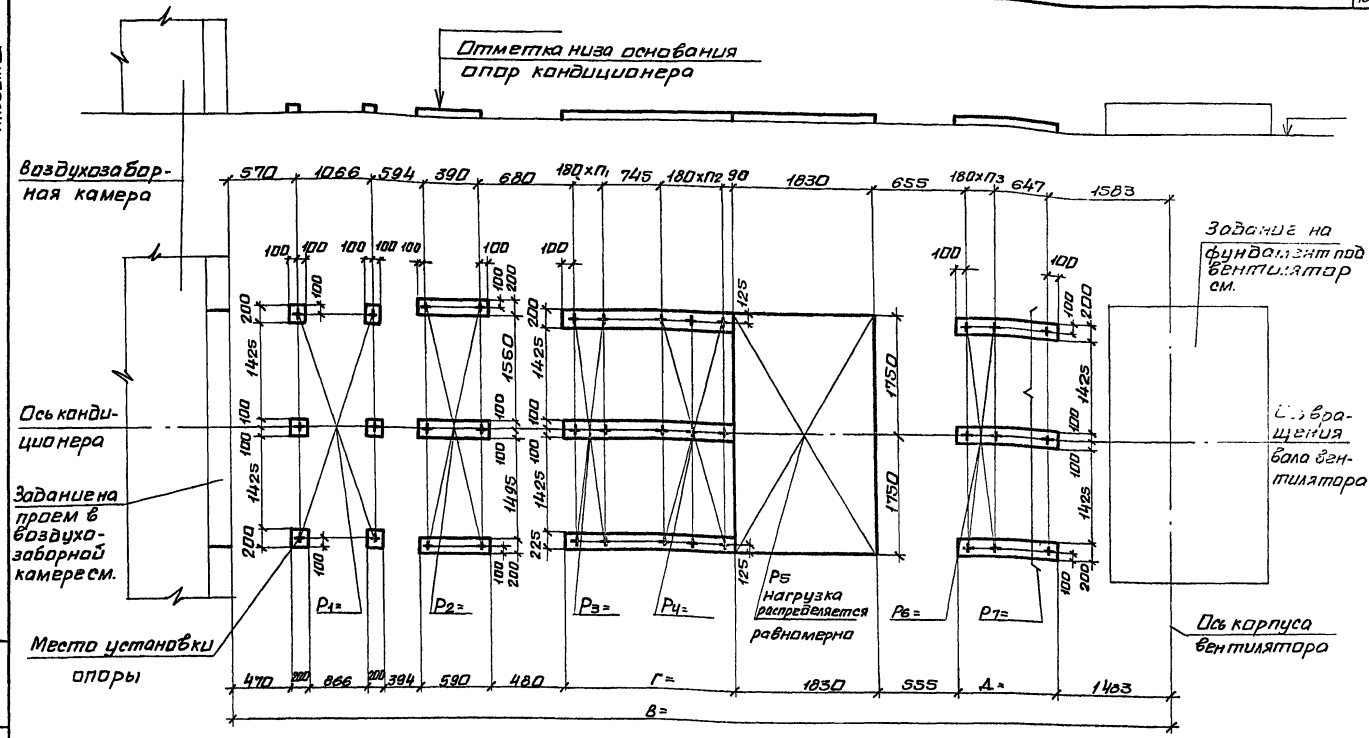

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		904-02-35.88
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		Строительное задание. КТЦ3-125. Компоновки 48... 80.
Рук.гр.	Сандик		Стадия Р; Лист 161; Листов
Ст.инж.	Бяльская		Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект
Ст.инж.	Корзова		
Инж.	Геращенко		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

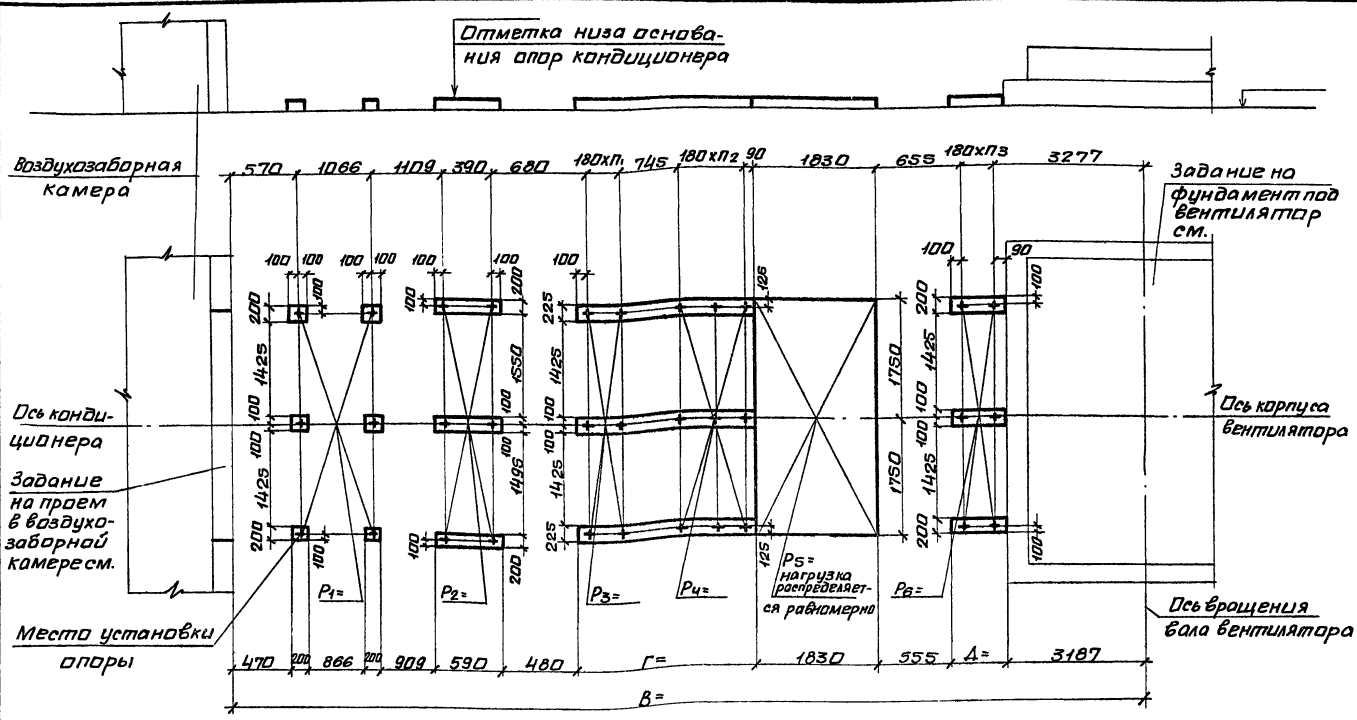

10107/5

Нач.отд.	Белоусов	
Н.контр.	Табак	
Гл.спец.	Синайский	
Рук.гр.	Сандик	
Ст.инж.	Бялькая	
Ст.инж.	Карзова	
Инж.	Герощенко	

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ3-160. Компоновка 4в.

Стадия	Лист	Листов
Р	162	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

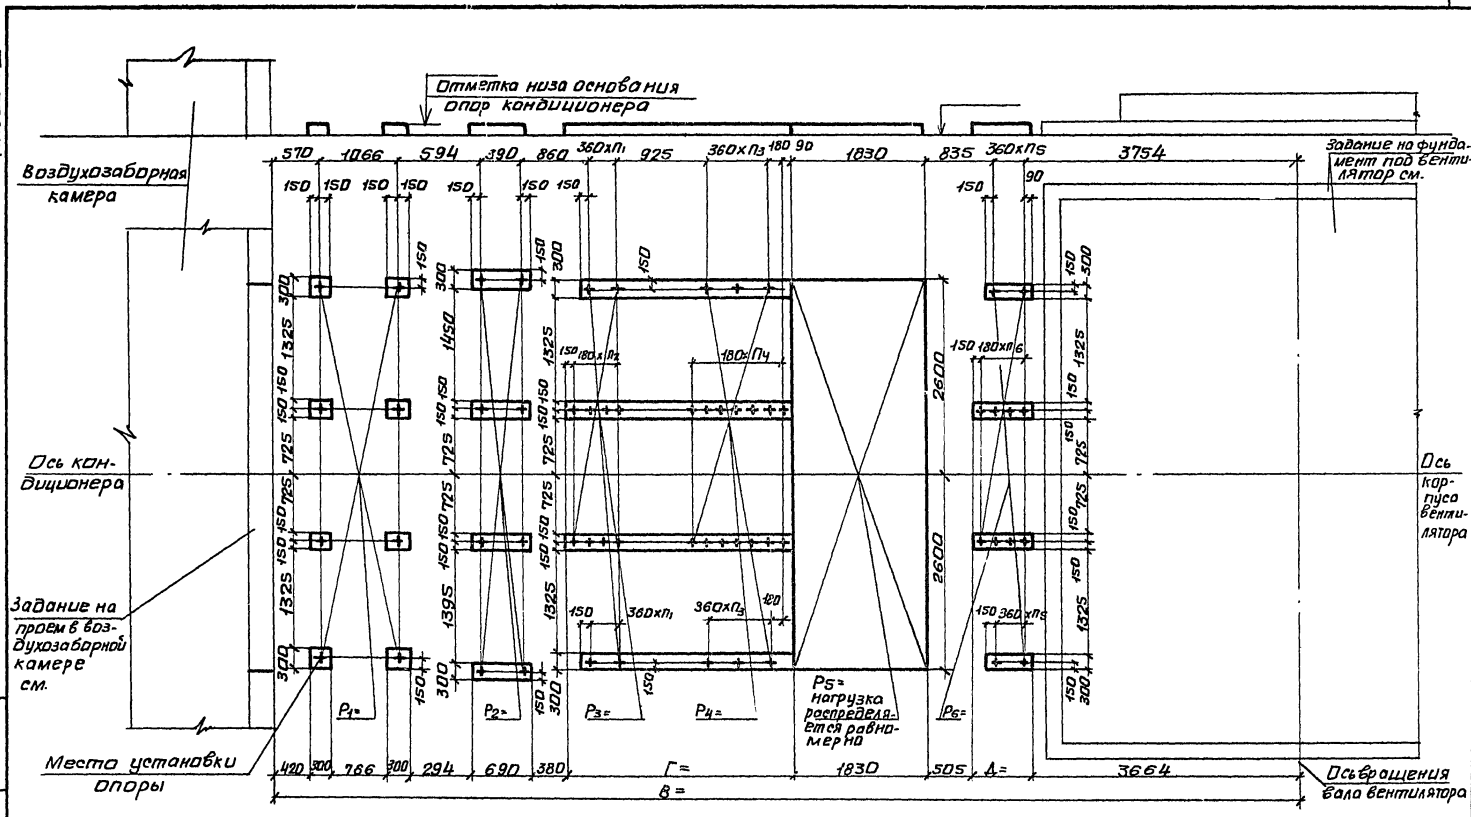

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		
Рук.гр.	Сандик		
Ст.инж.	Бяльская		
Ст.инж.	Корзова		
Инж.	Гращенко		

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ3-200. Компоновки 48...50.

Стадия	Лист	Листов
Р	163	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

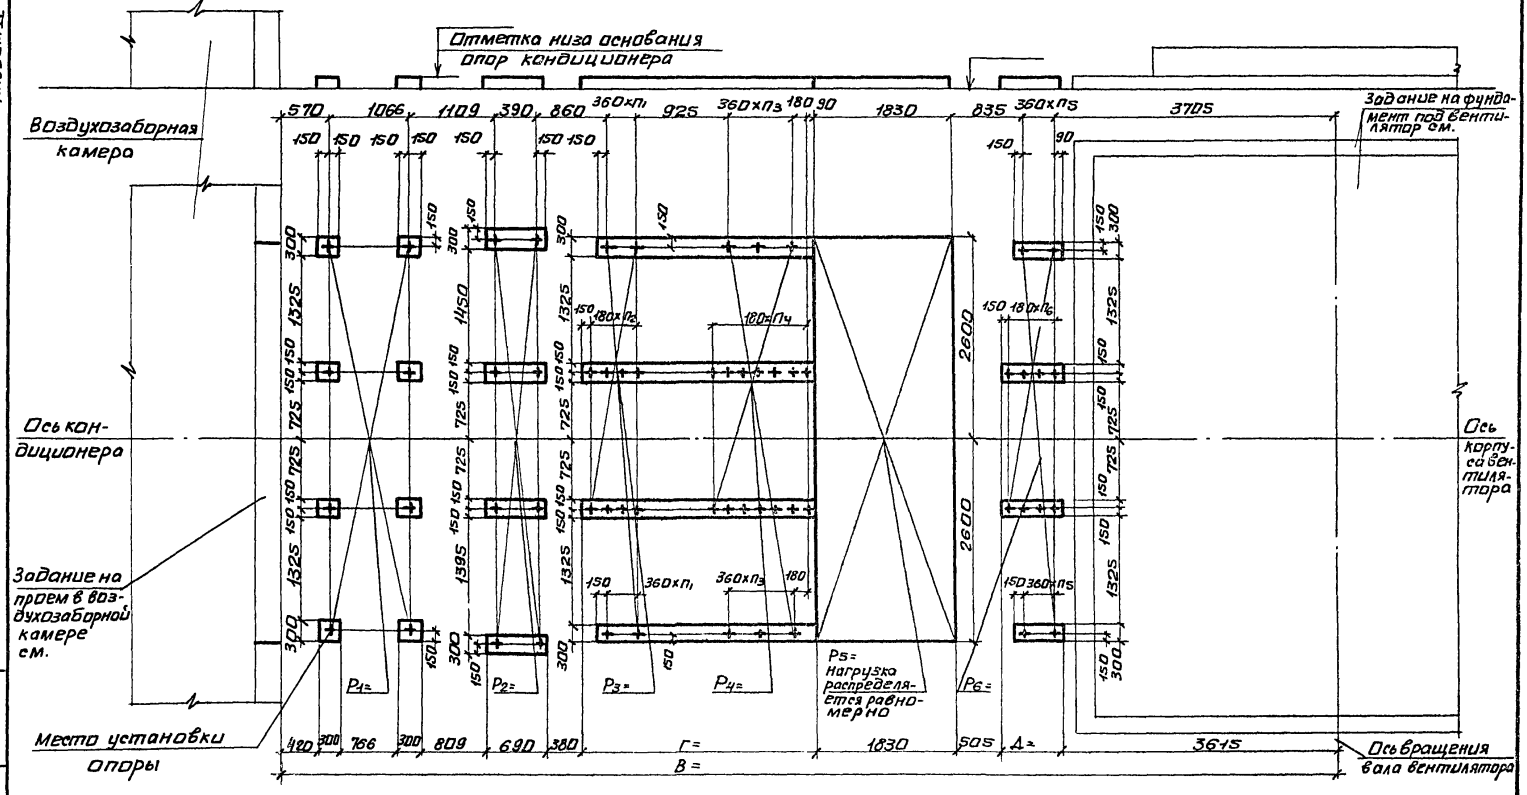

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		
Рук.гр.	Сандик		
Ст.инж.	Бяльская		
Ст.инж.	Карзова		
Инж	Удращенко		

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ3-250. Компоновка 48.

Стадия	Лист	Листов
Р	164	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

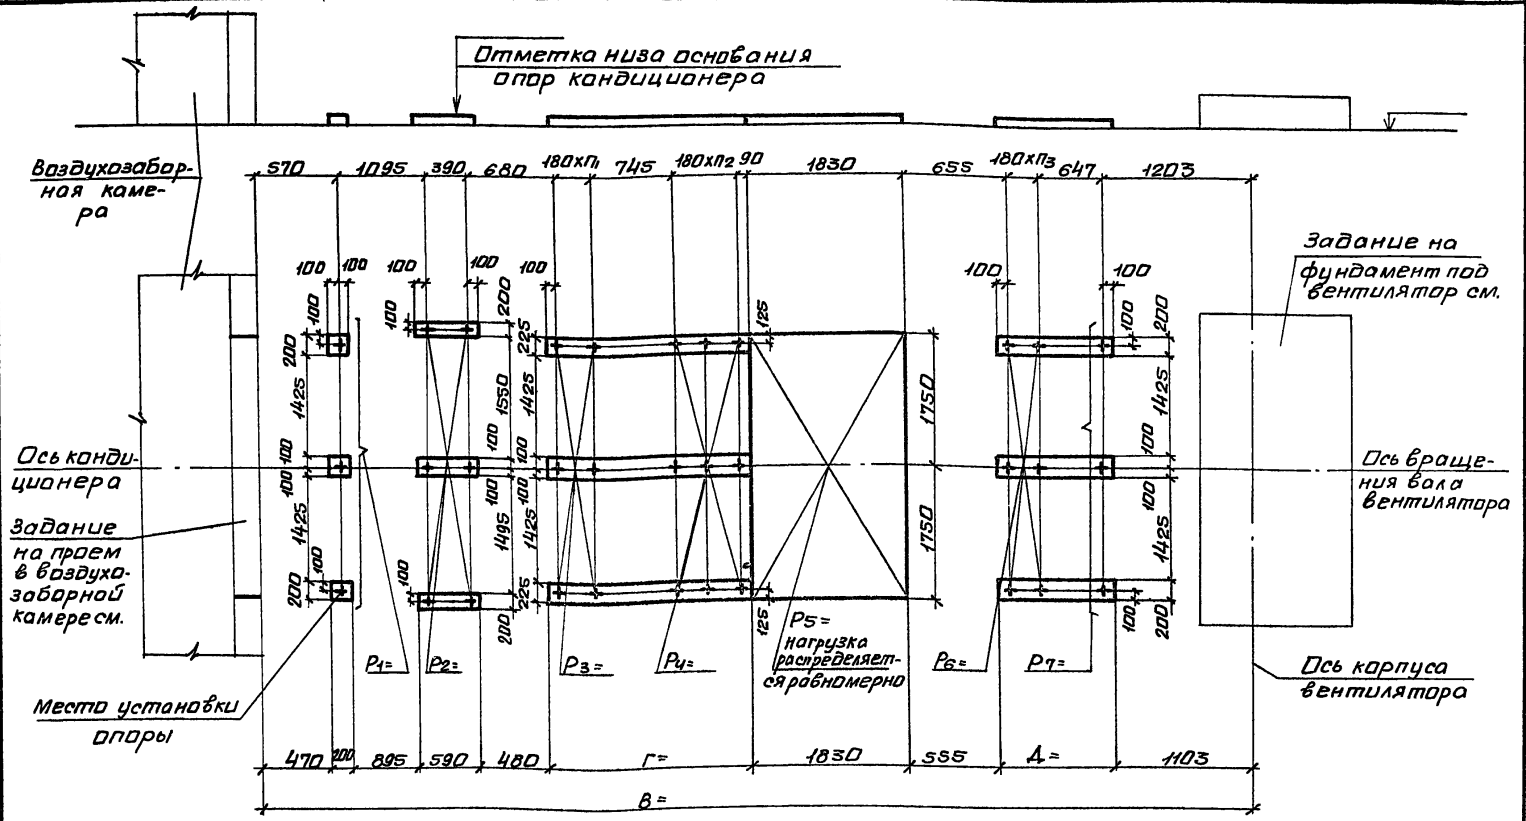

10107/5

Нач.отд.	Белусов		
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		
Рук.гр.	Сандик		
Ст.инж.	Бяльская		
Ст.инж.	Карзова		
Инж.	Герашенко		

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ 3-80. Компоновки 49,50.

Стадия	Лист	Листов
Р	165	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

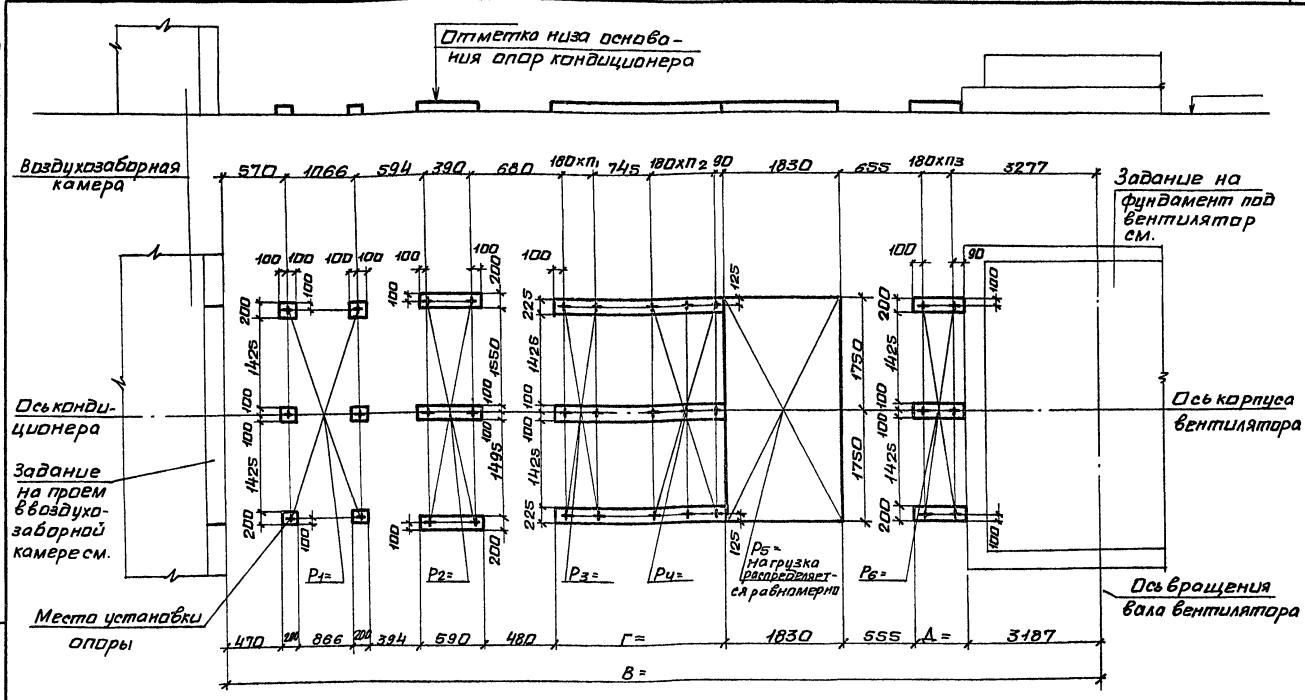

1010715

Нач.отд.	Белоусов		904-02-35.88
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		Строительное задание. КТЦ3-160. Компоновки 49,50.
Рук.гр.	Сандик		Стадия Р; Лист 186; Листов
Ст.инж.	Бяльская		Госстрой СССР Харьковский сантехпроект
Ст. инж.	Карзова		
Инж.	Герощенко		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

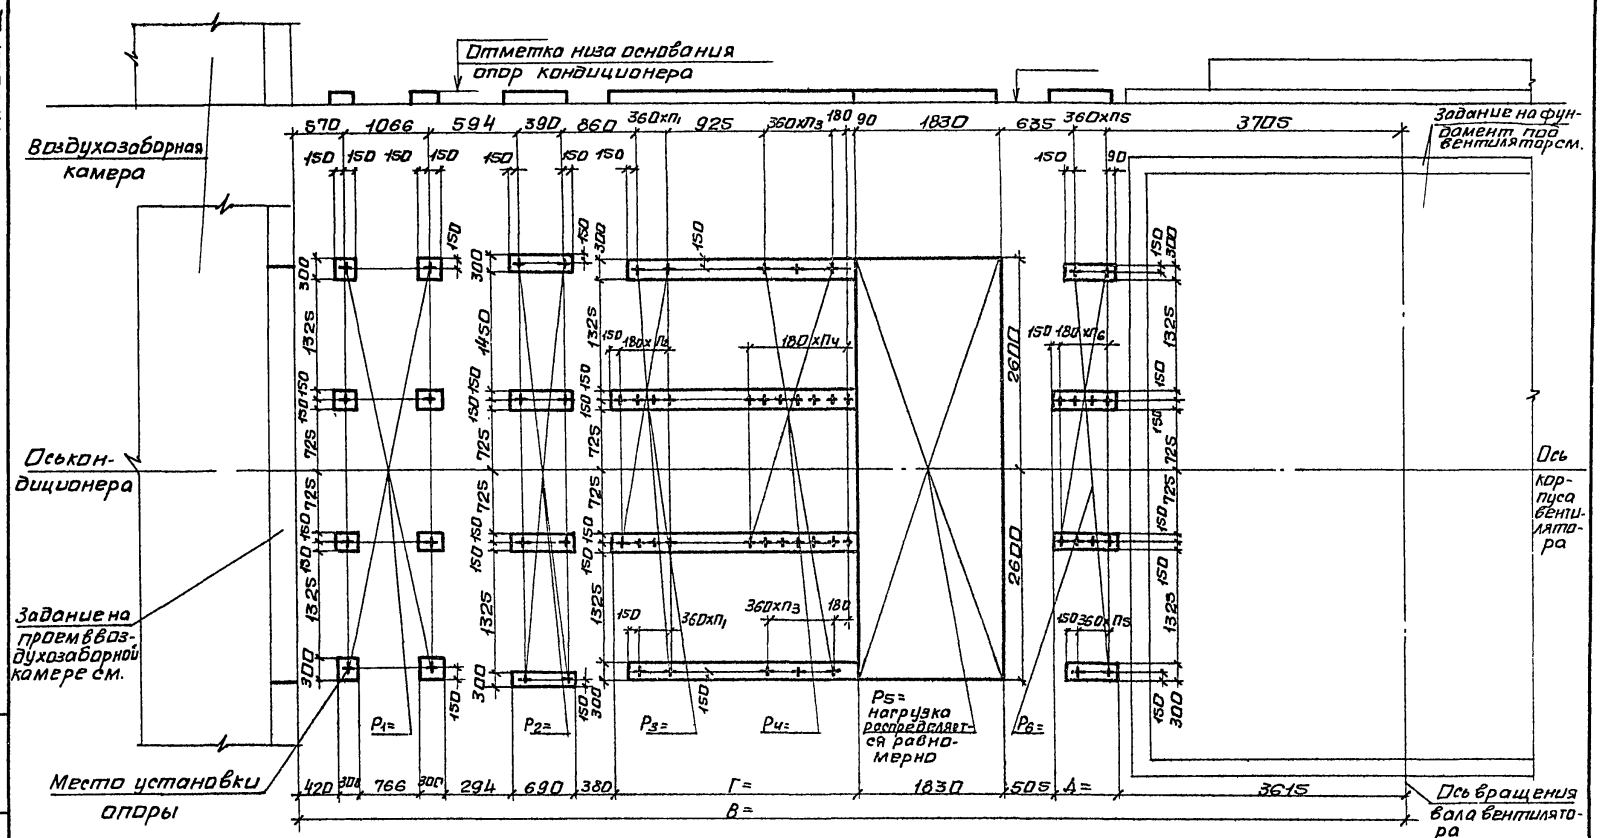

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		
Рук.гр.	Сандик		
Ст.инж.	Бяльская		
Ст.инж.	Карзова		
Инж.	Гершенко		

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ3-250. Компановки 49,50.

Стадия	Лист	Листов
Р	167	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

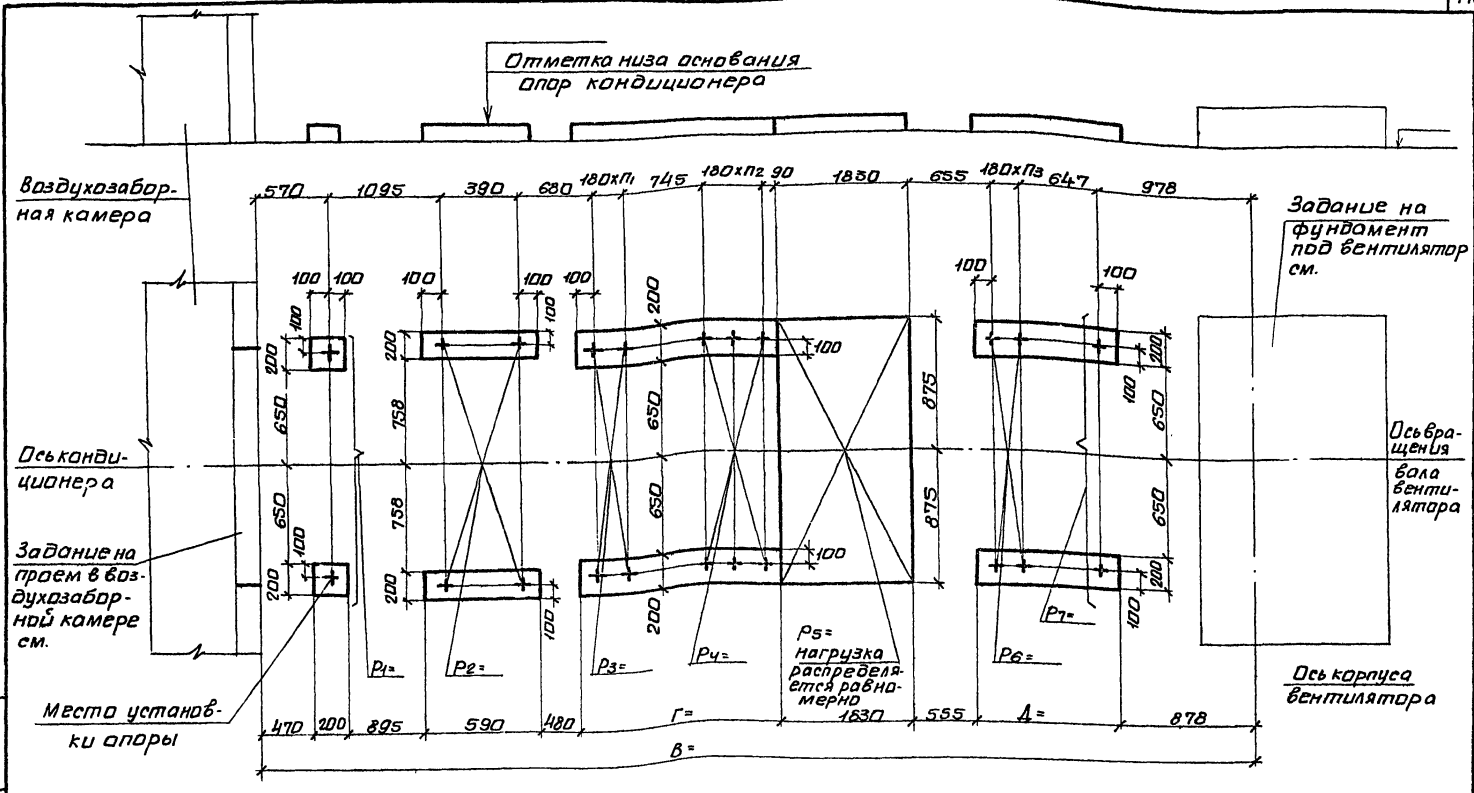

10107/5

Нач отд.	Белоусов		904-02-35.88	
Н.контр.	Табак			
Гл спец	Синайский		Строительное задание. КТЦ3-40. Компоновка 50.	Стадия Р; Лист 168; Листов
Рук гр	Сандик			Госстрой СССР Харьковский сантехпроект
Ст инж	Бяльская			
Ст инж.	Карзова			
Инж	Герашенко			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III

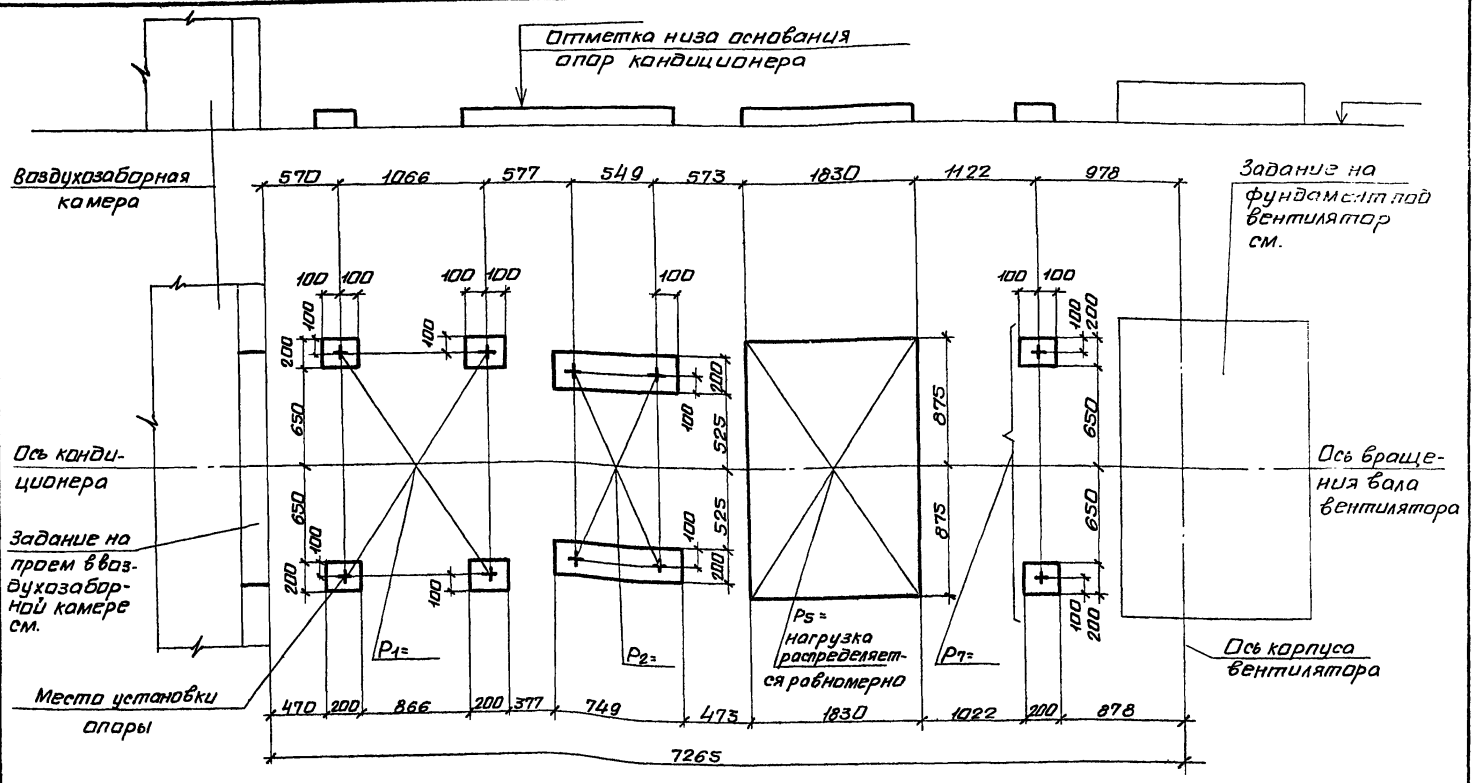

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		904-02-35.88
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		Строительное задание. КТЦ 3-40. Компоновка 56.
Рук.гр.	Сандик		Стадия: Р; Лист: 169; Листов:
Ст.инж.	Бальская		Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект
Ст.инж.	Карзова		
Инж.	Урощенко		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

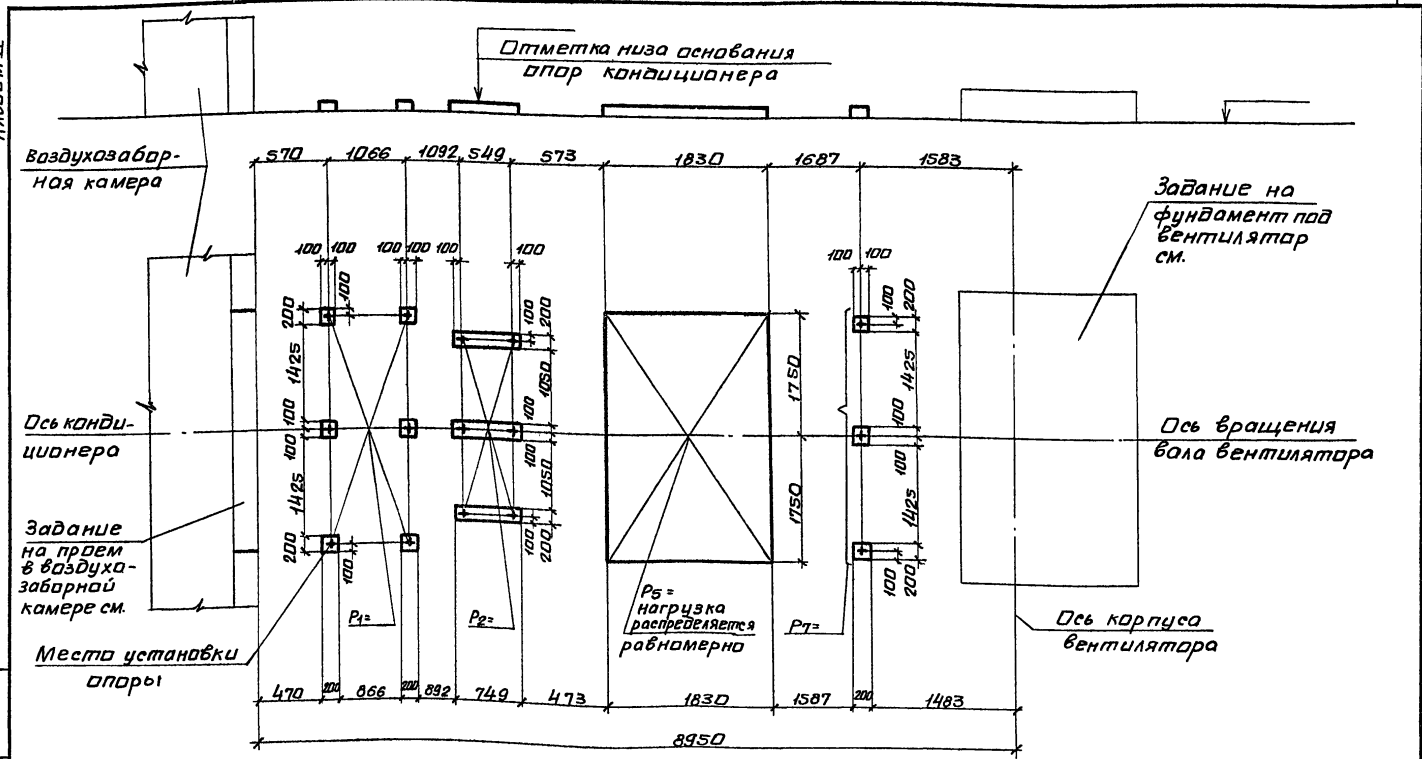

10107/5

Нач.отд	Белоусов		904-02-35.88
Н.контр	Табак		
Гл.спец.	Синайский		Строительное задание. КТЦ3-125. Компоновка 56.
Рук.гр.	Сандик		Стадия Р; Лист 170; Листов
Ст.инж.	Бяльская		Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект
Ст.инж.	Карзова		
Инж.	Геращенко		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом VI

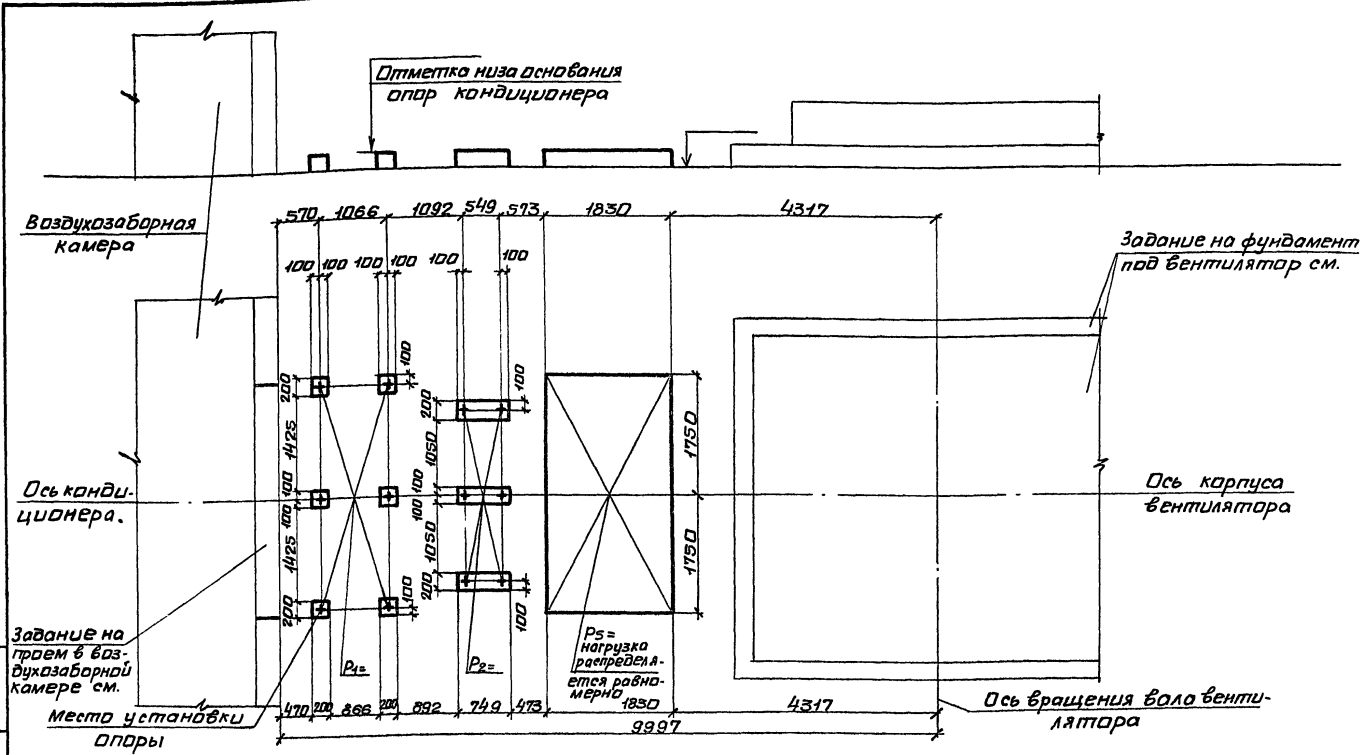

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		
Рук.гр.	Сандик		
Ст.инж.	Бальская		
Ст.инж.	Карзова		
Инж.	Гращенко		

904-02-35.88

Строительное задание КТЦ3-160.

Компоновка 56.

Стадия	Лист	Листов
Р	171	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

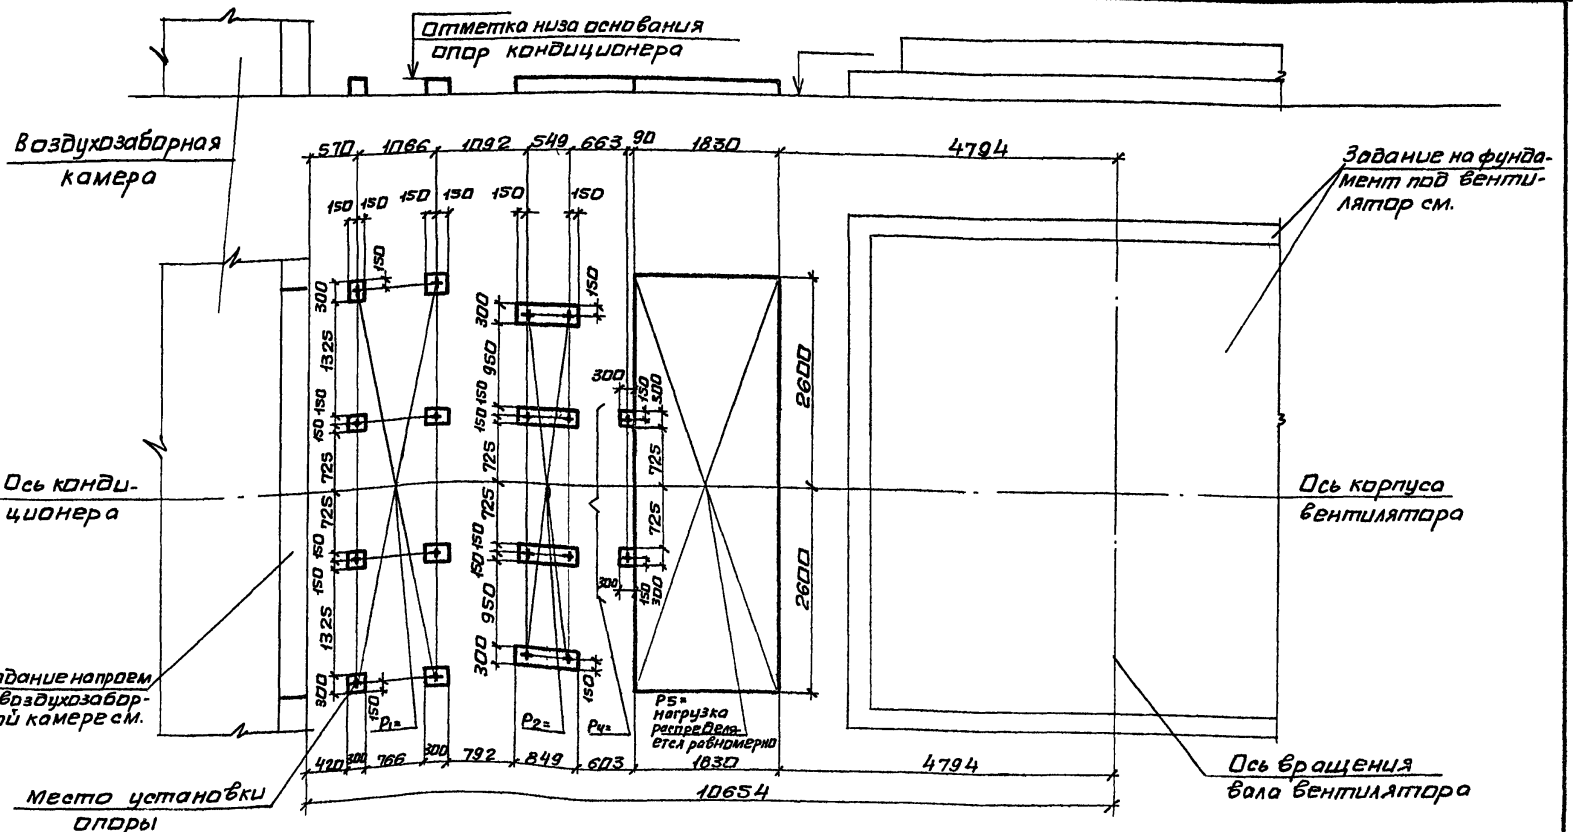

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		
Рук.гр.	Сандик		
Ст.инж.	Бяльская		
Ст.инж.	Карзова		
Инж.	Геращенко		

904-02-35.88

Строительное задание КТЦ 3-200. Компоновка 56.

Стадия	Лист	Листов
Р	172	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

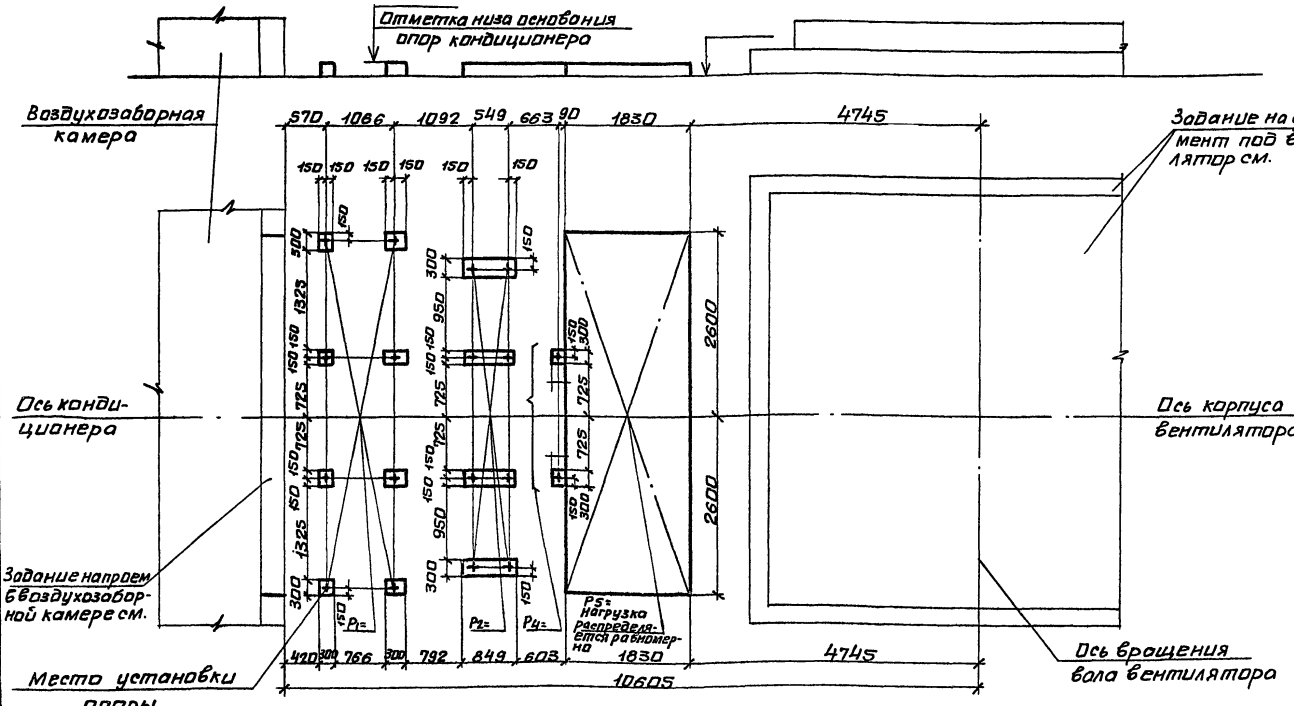

10107/5

Нач.отд.	Белоцерк		904-02-35.88
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		Строительное задание. КТЦ 3-250. Компоновка 56.
Рук.гр.	Сандик		Стадия Р; Лист 173; Листов
Ст.инж.	Бяльская		Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект
Ст.инж.	Коравва		
Инж.	Геращенко		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IX

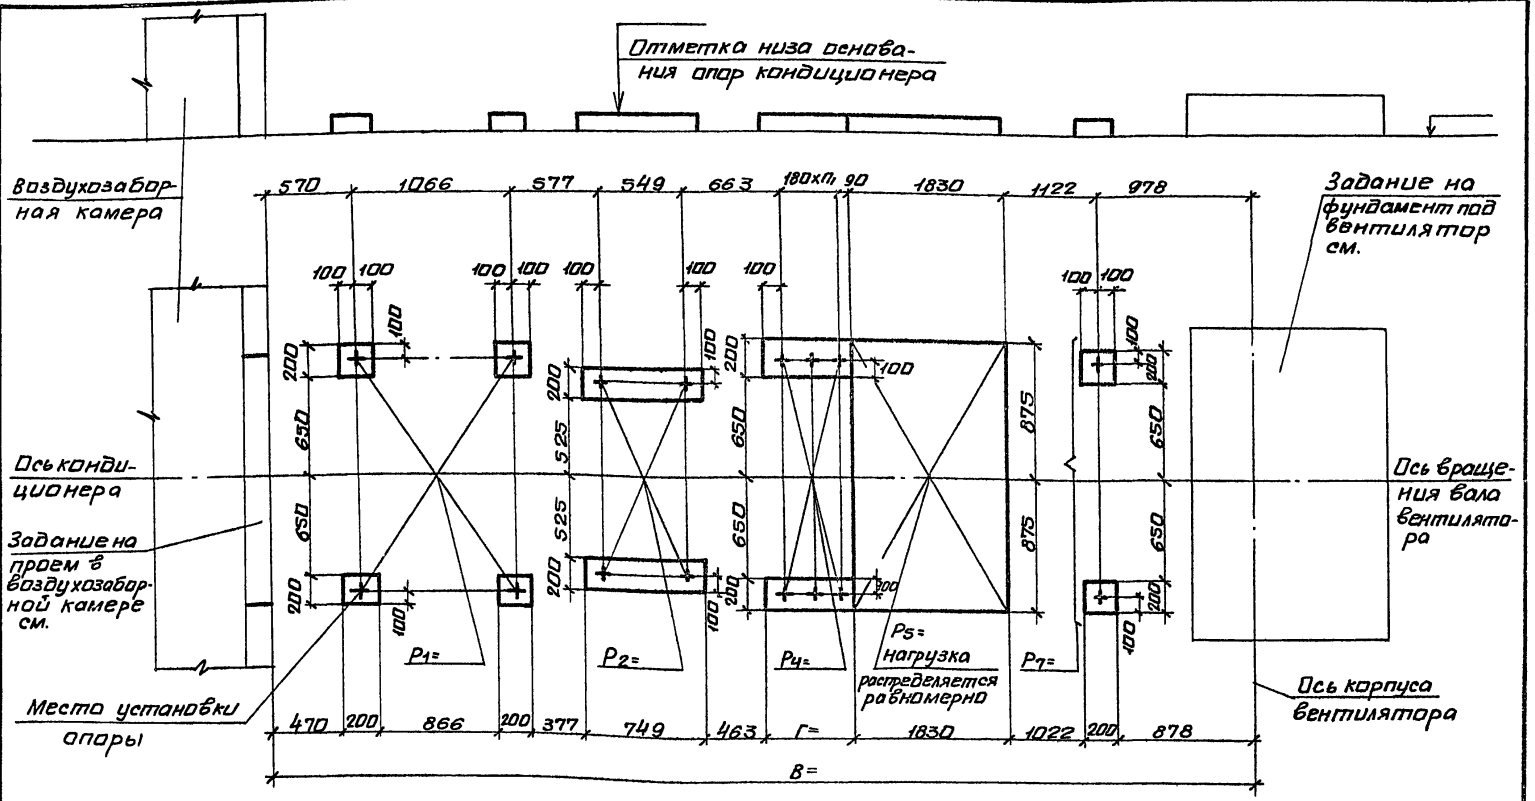

10107/5

Нач отд.	Белоусов		
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		
Рук. гр.	Сандик		
Ст.инж.	Бяльская		
Ст.инж.	Карзова		
Инж.	Герощенко		

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ3-40. Компоновка 57.

Стадия	Лист	Листов
Р	174	

Госстрой СССР Харьковский сантехпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IX

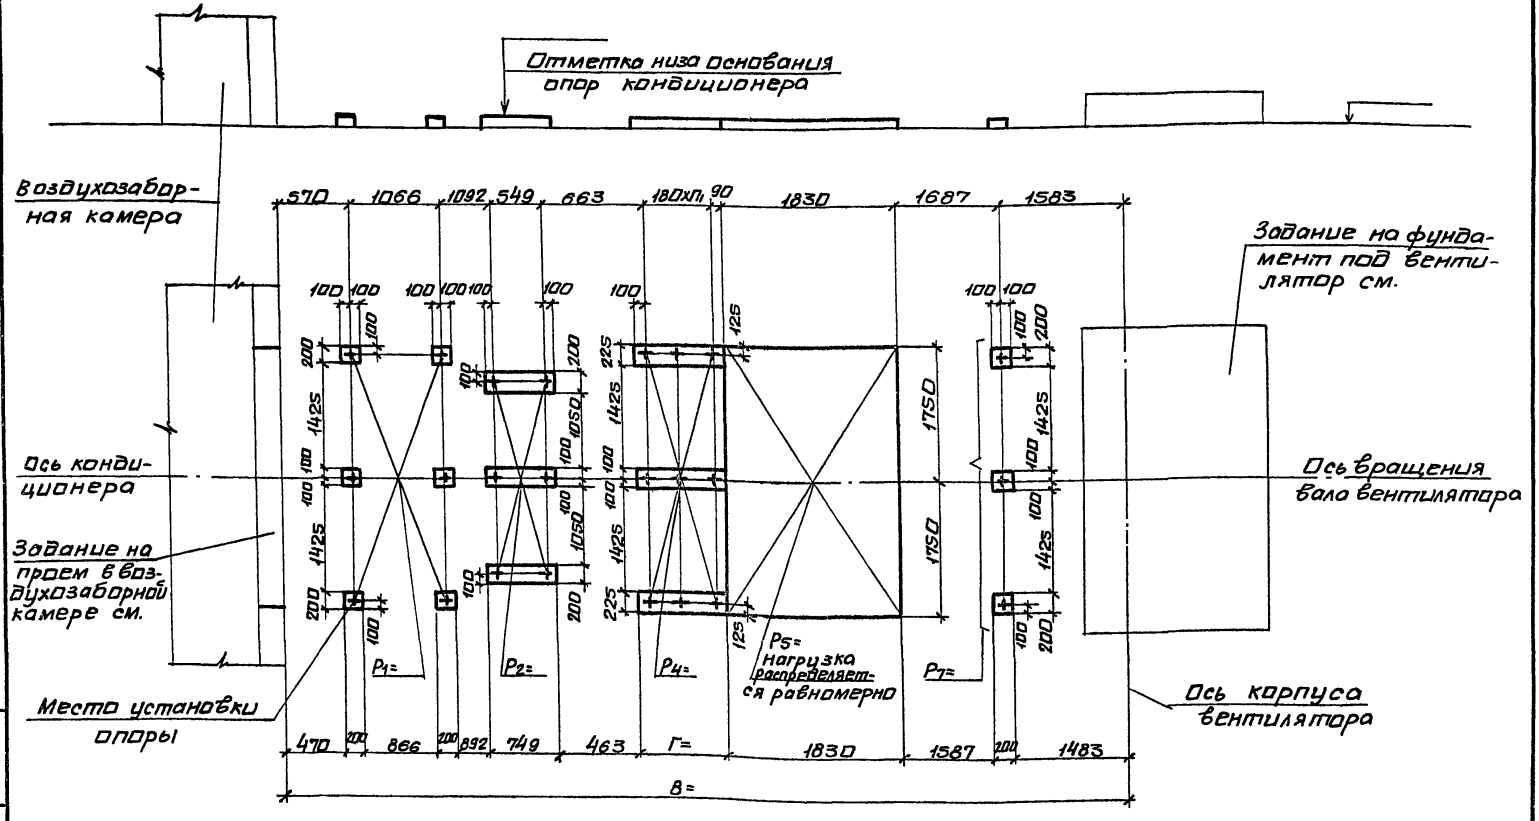

10107/5

Нач. отд.	Белоусов		
Н. контр.	Табак		
Гл. спец.	Синайский		
Рук. гр.	Сандик		
Ст. инж.	Бяльская		
Ст. инж.	Карзова		
Инж.	Геращенко		

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ3-125. Компоновка 57.

Стадия	Лист	Листов
Р	175	

Госстрой СССР Харьковский сантехпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

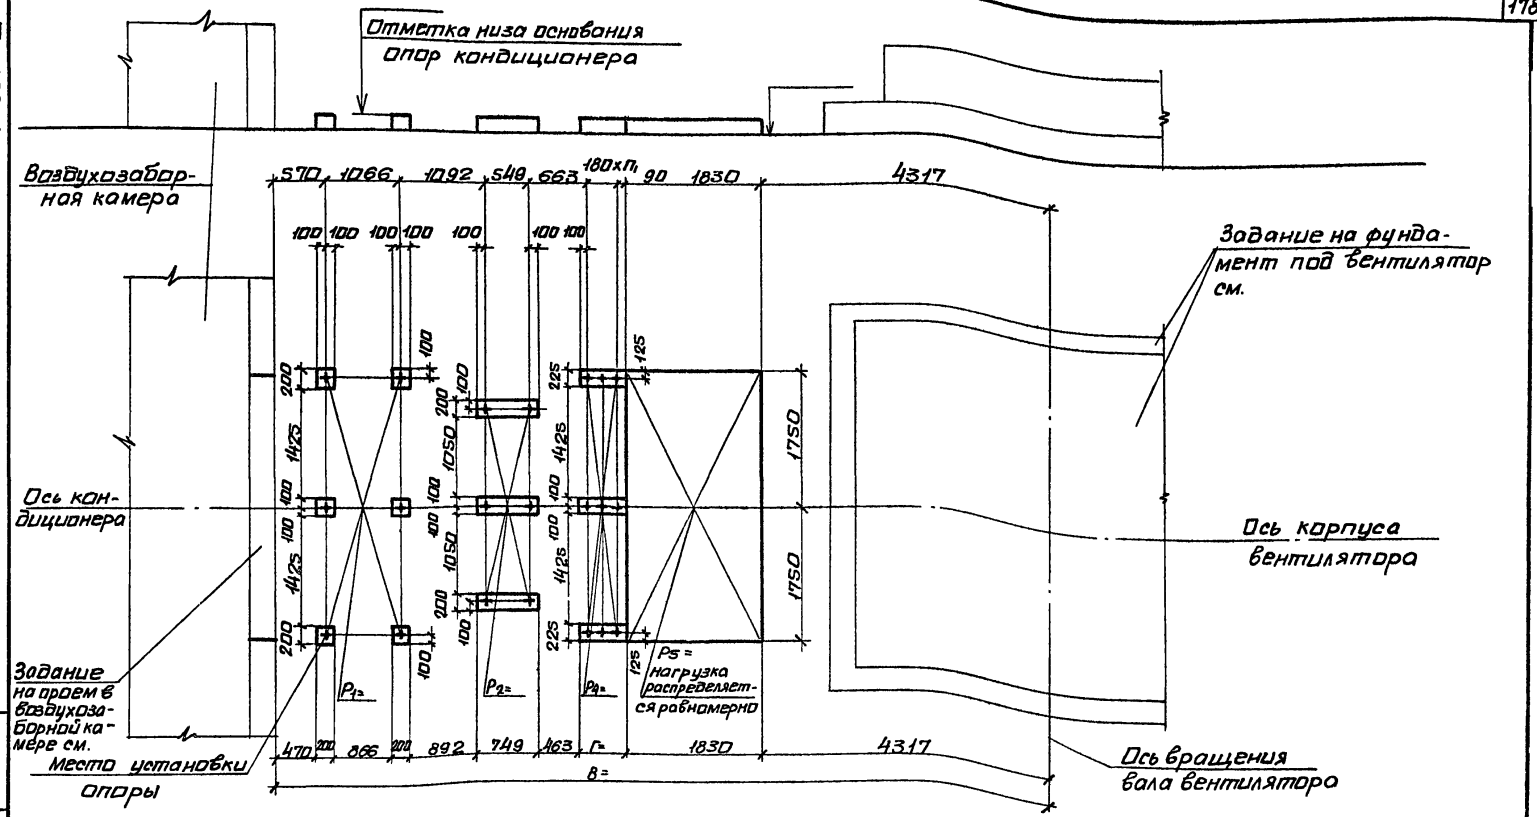

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

Нач. отд	Белоусов	
Н. контр.	Табак	
Гл. спец.	Синайский	
Рук. гр.	Сандик	
Ст. инж.	Бяльская	
Ст. инж.	Карзова	
Инж	Гращенко	

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ 3-160.

Компоновка 57.

Стадия	Лист	Листов
Р	176	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Альбом IV

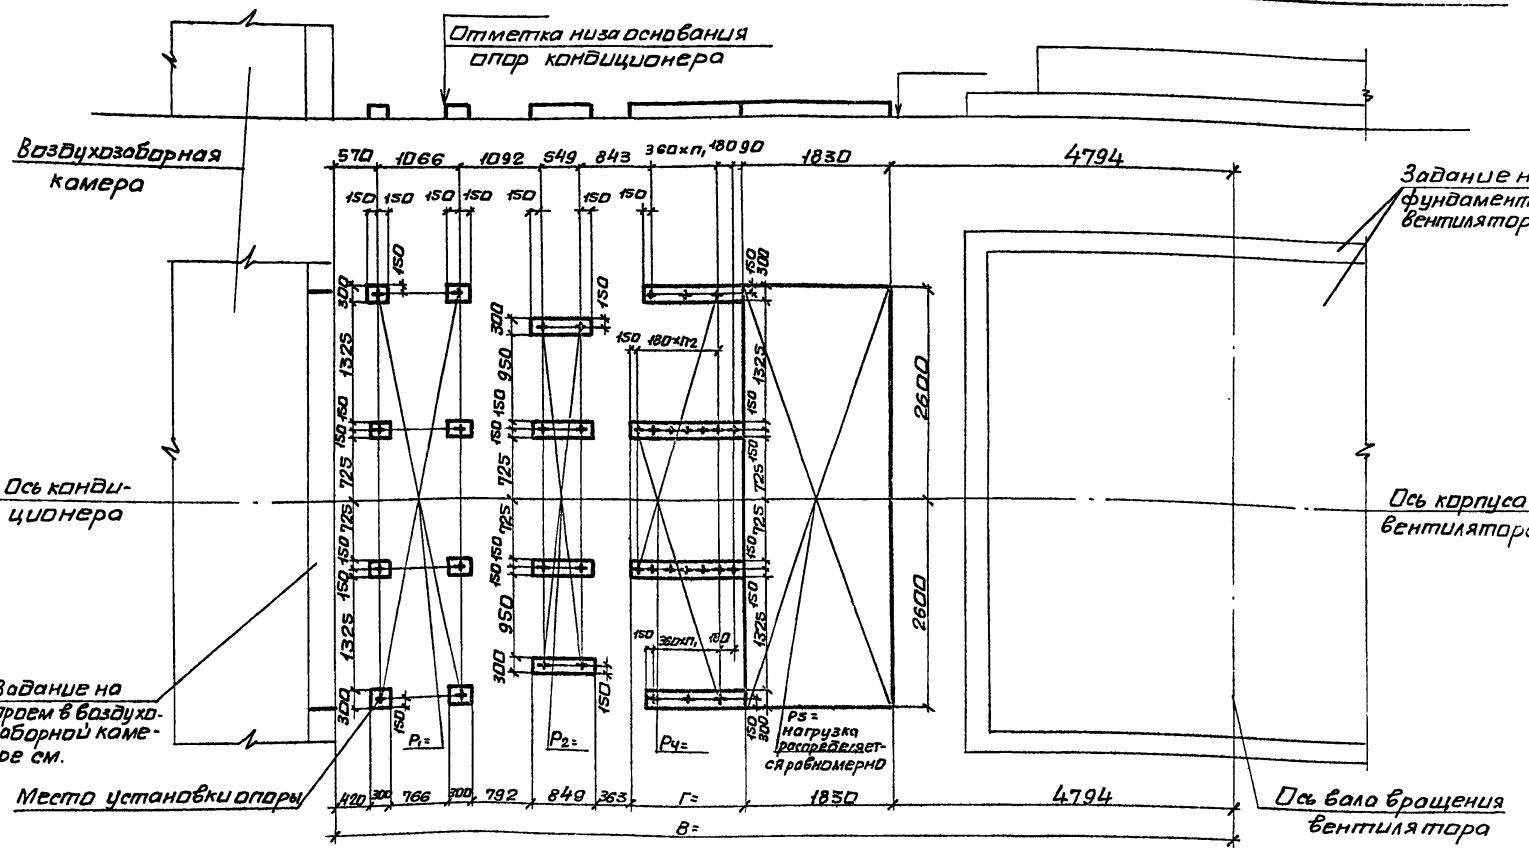

10107/5

Нач. отд.	Белоусов		
Н. контр.	Табак		
Гл. спец.	Синайский		
Рук. гр.	Сандик		
Ст. инж.	Бяльская		
Ст. инж.	Карзова		
Инж.	Герощенко		

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ 3-200. Компоновка 57.

Стадия	Лист	Листов
Р	177	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

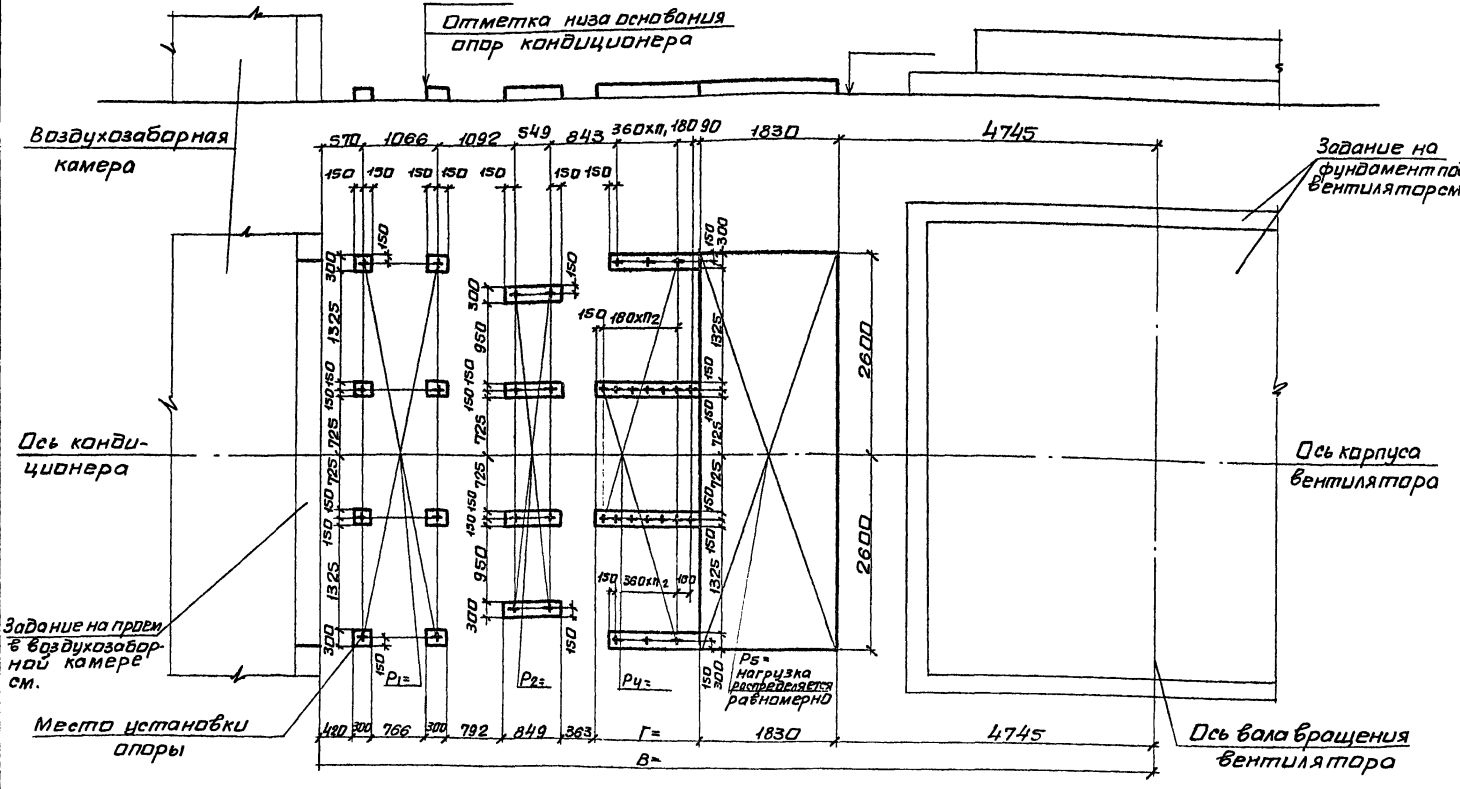

1010715

Нач.отд.	Белоусов	
Н.контр.	Табак	
Гл.спец.	Синайский	
Рук.гр.	Сандик	
Ст.инж.	Бяльская	
Ст.инж.	Корзова	
Инж.	Геращенко	

904-02-35.88

Строительное задание.
КТЦ3-250.
Компоновка 57.

Стадия	Лист	Листов
Р	178	

Госстрой СССР
Харьковский
Сантехпроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

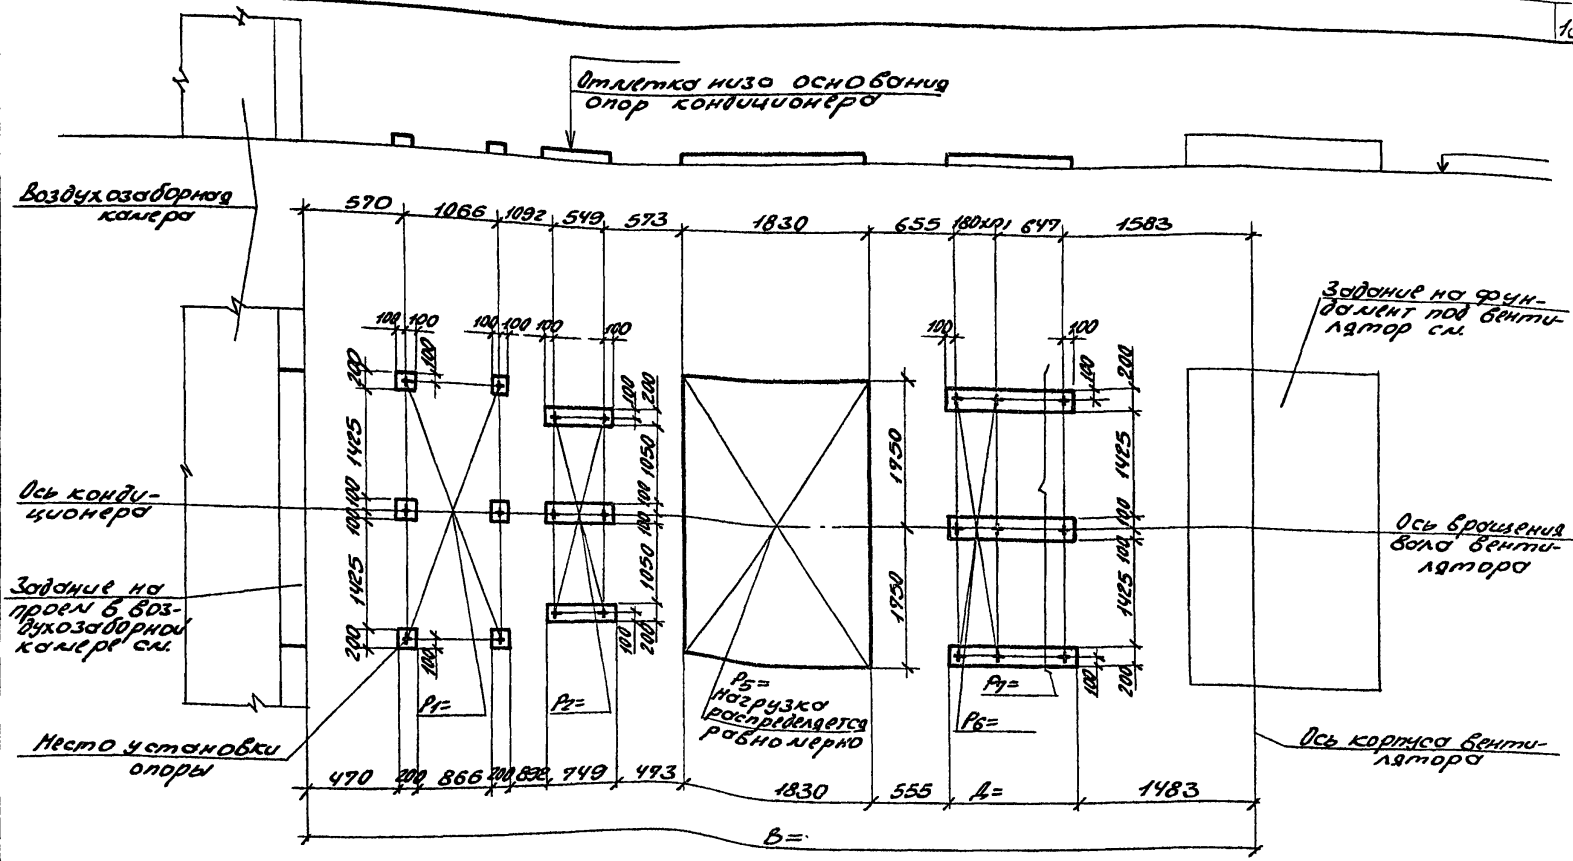

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		
Рук.гр.	Сандик		
Ст.инж.	Бялецкая		
Ст.инж.	Карзова		
Инж.	Геращенко		

904-02-35.88

Строительное задание.
КТЦ 3-125.
Компоновка 58.

Стадия	Лист	Листов
Р	179	

Госстрой СССР, Харьковский Сантехпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

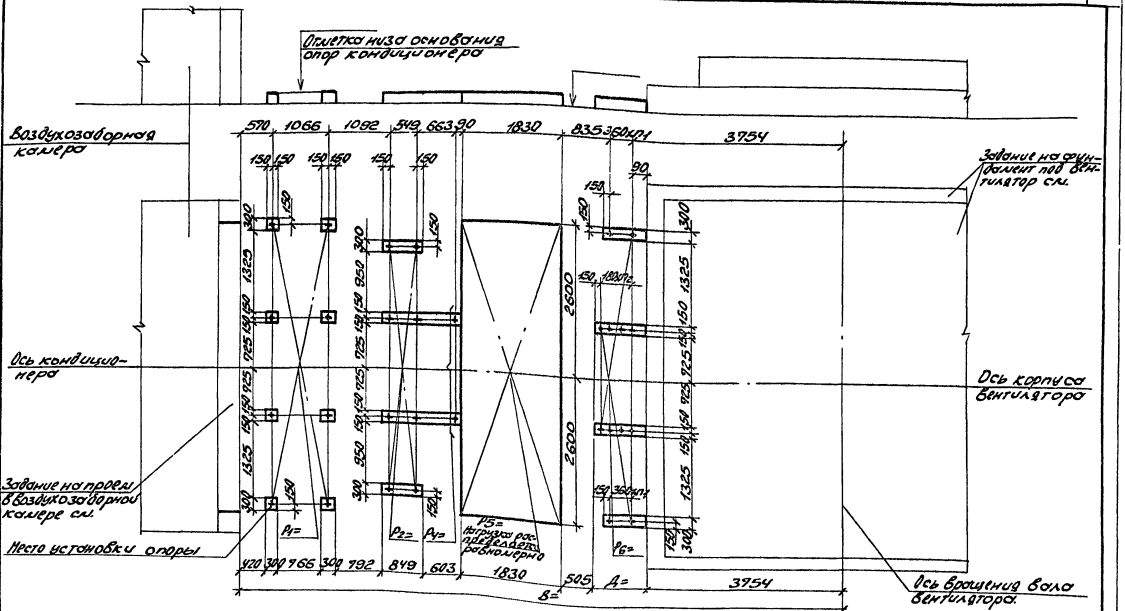

10101/5

Нач. отд.	Белоусов			904-02-35.88
Н. контр.	Табак			
Гл. спец.	Синайский			Строительное задание. КТЦ3-200. Компоновка 58.
Рук. гр.	Сандик			
Ст. инж.	Бальская			
Ст. инж.	Карзова			
Инж.	Геращенко			

Стадия	Лист	Листов
Р	180	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

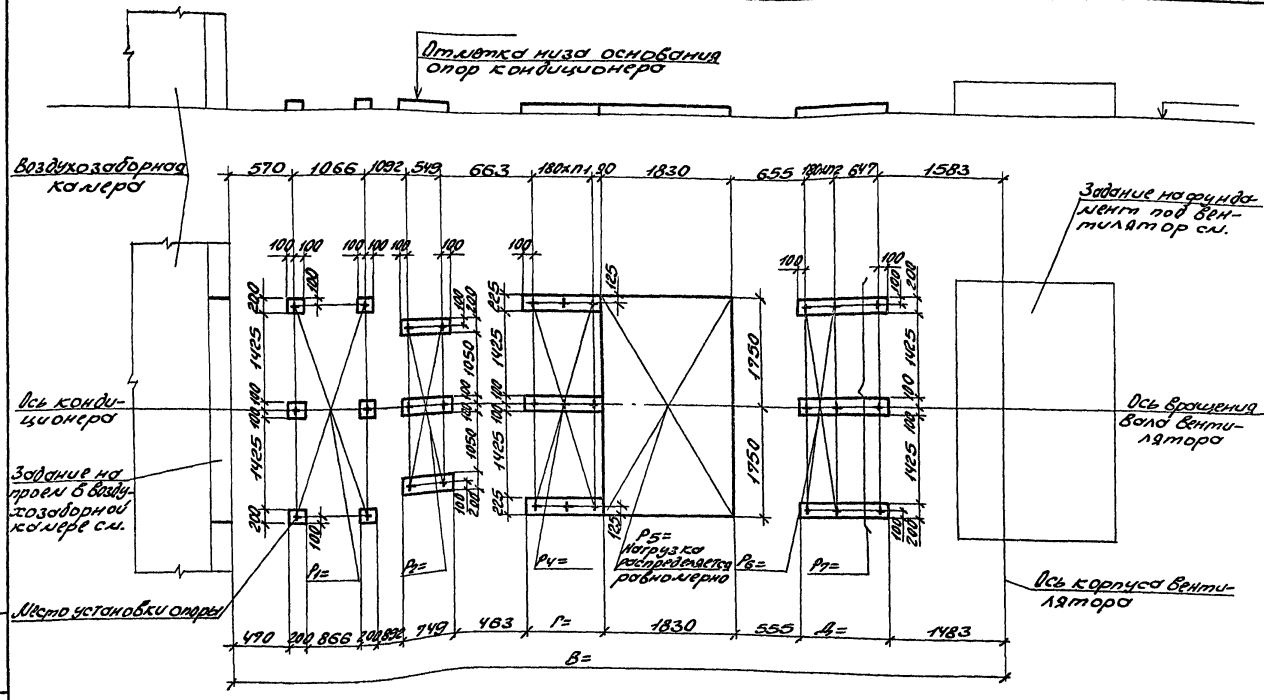

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Янайский		
Рук.гр.	Сандик		
Ст.инж.	Бялыская		
Ст.инж.	Карзаба		
Инж.	Ерошенко		

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ3-125. Коломновка 59.

Стадия	Лист	Листов
Р	181	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом V

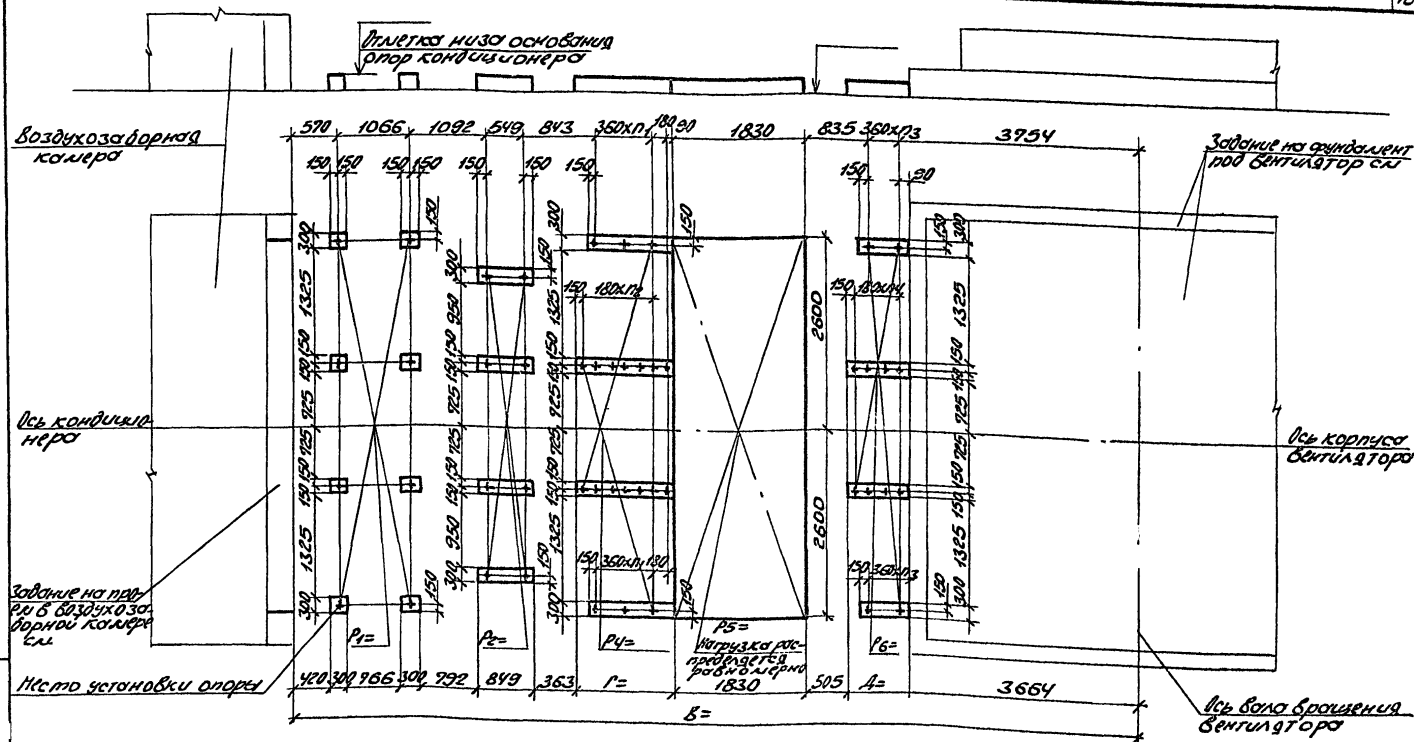
Отметка низа основания опор кондиционера
Воздухозаборная камера
570 1066 1092 549 843 360хП 180 90 1830 835 360хП3 3754
150 150 150 150 150 150 150 150 150 20
300 1325 150 150 150 150 150 150 150 150

Альбом IV

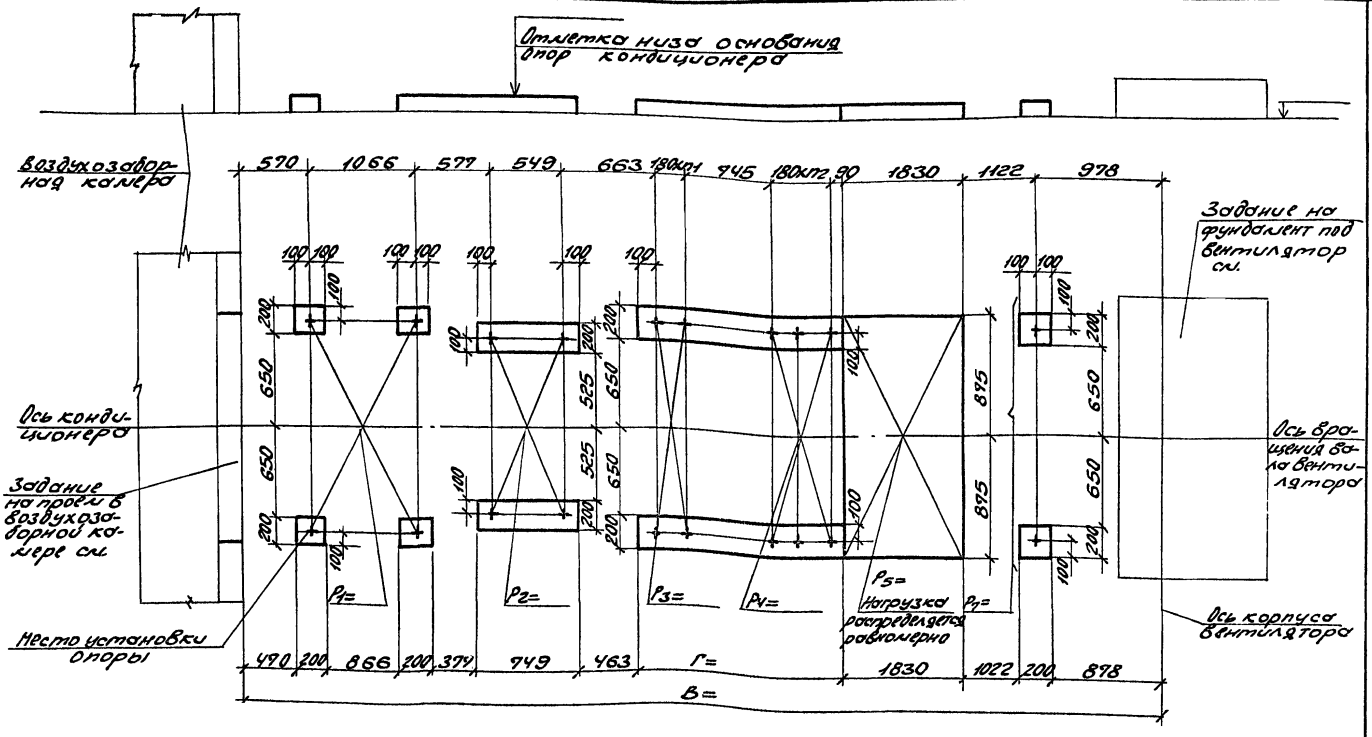

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		904-02-35.88
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Синайский		Строительное задание. КТЦ 3-40. Компоновка 60.
Рук.гр.	Кондик		Стадия: Р; Лист: 183; Листов:
Ст.инж.	Яльская		Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект
Ст.инж.	Корзова		
Инж.	Прошунина		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

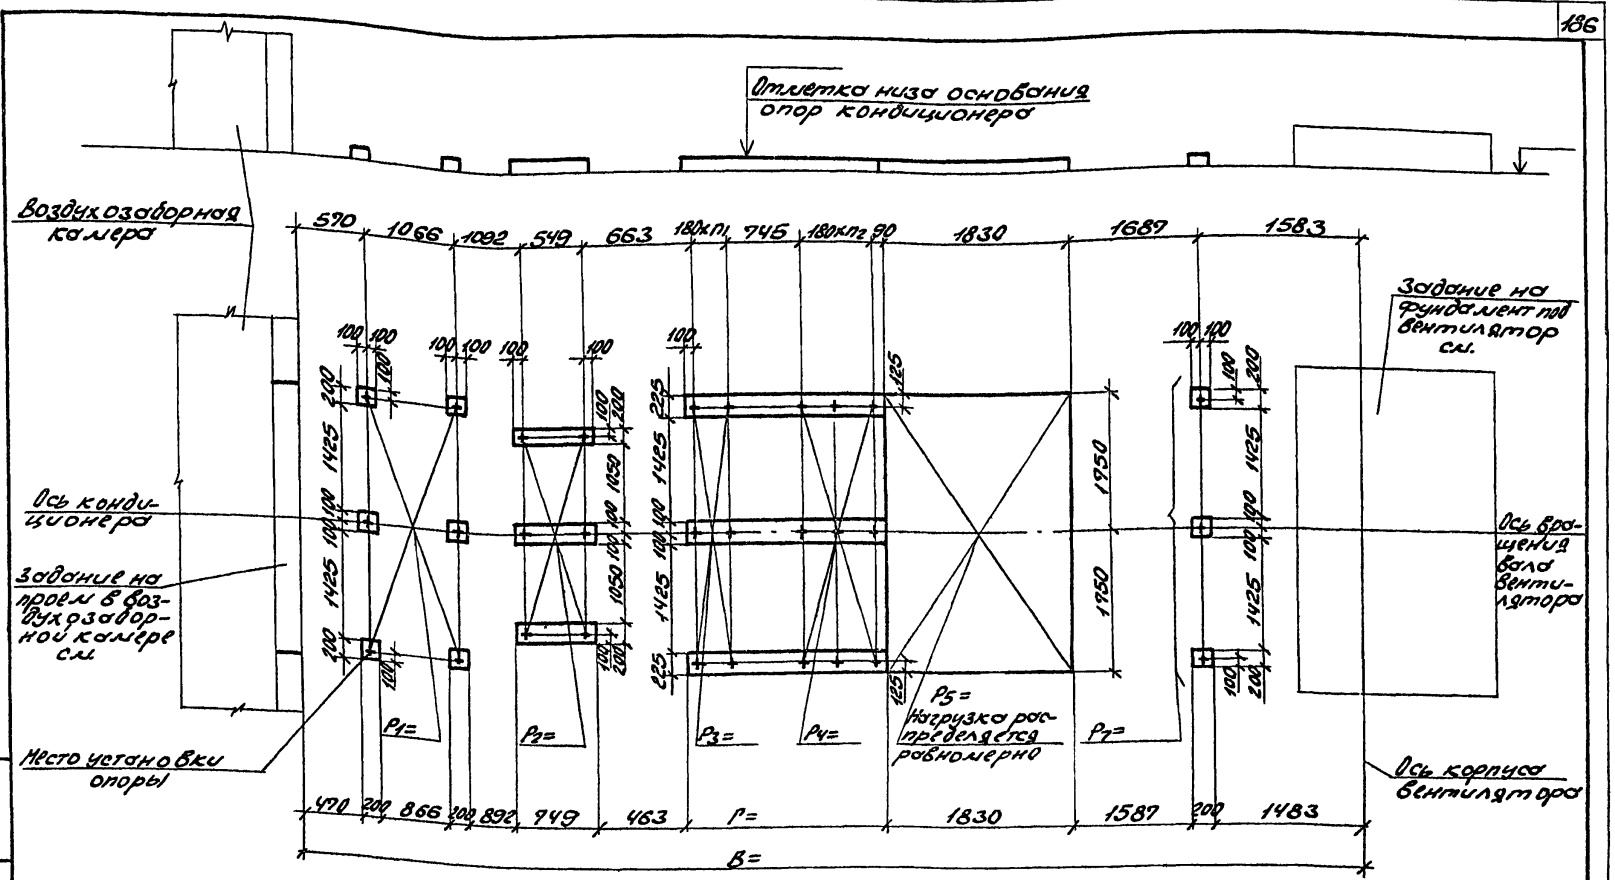

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		904-02-35.88	
Н.контр.	Тодик			
Гл.спец.	Синойский		Строительное задание. КТЦ 3 - 125. Компоновка 60.	Стадия: Р; Лист: 184; Листов:
Рук.гр.	Сондик			Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект
Ст.инж.	Ядыская			
Ст.инж.	Корзова			
Инж.	Грошинка			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

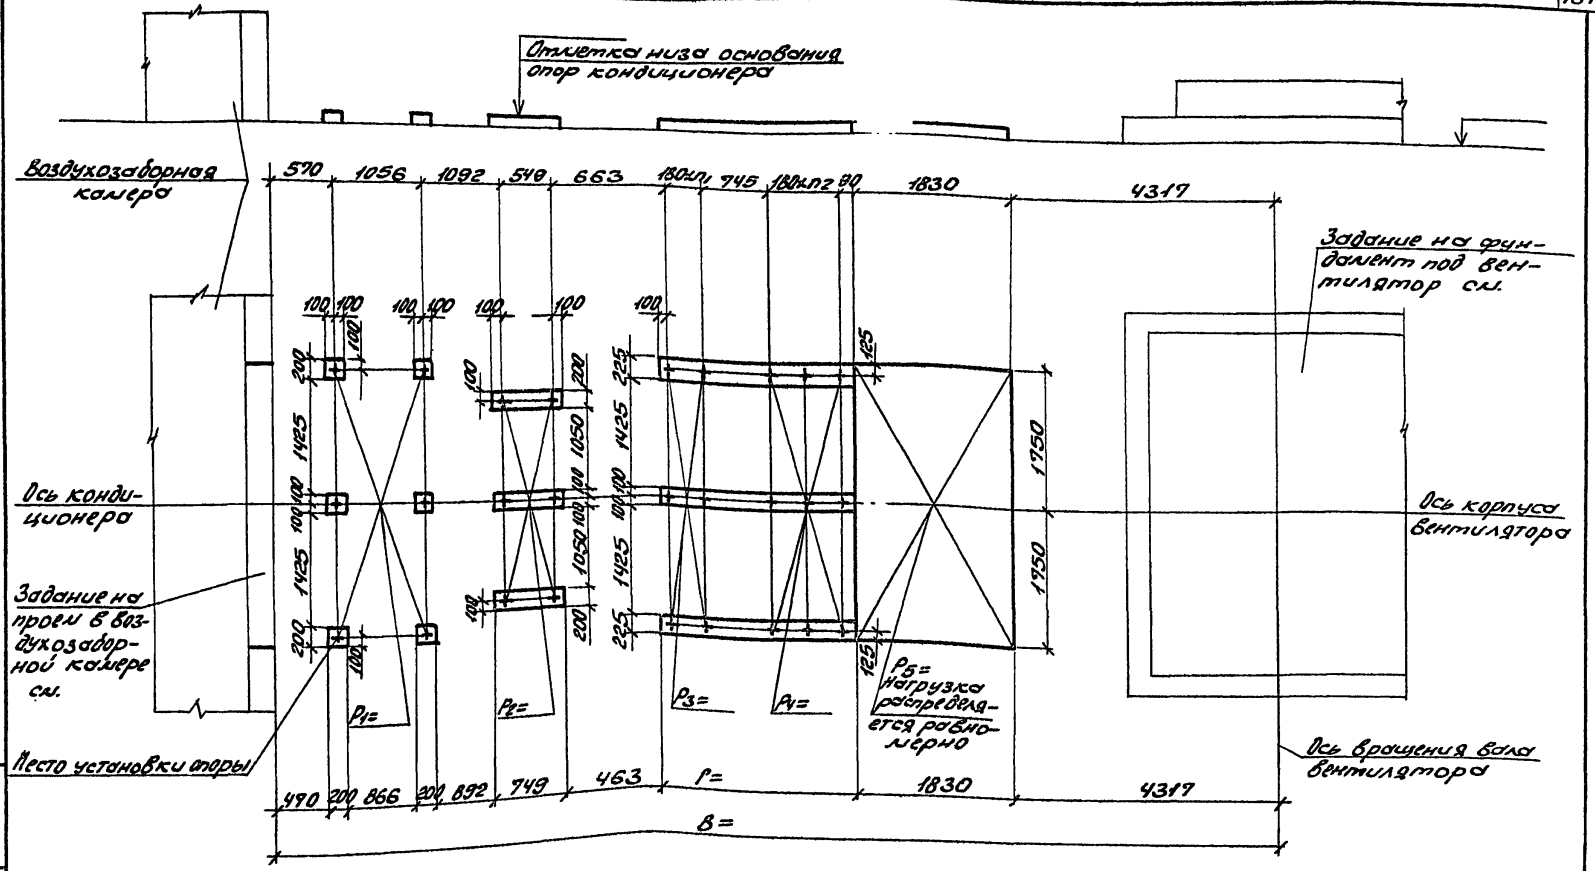

10107/5

Нач. отд.	Белоусов		904-02-35.88
Н. контр.	Табак		
Гл. спец.	Синайский		Строительное задание КЦ 3-160. Компоновка 60.
Рук. гр.	Сундук		
Ст. инж.	Бальская		
Ст. инж.	Карзова		
Инж.	Прошанкин		

стадия	лист	листов
Р	185	

Госстрой СССР Харьковский Промстройпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

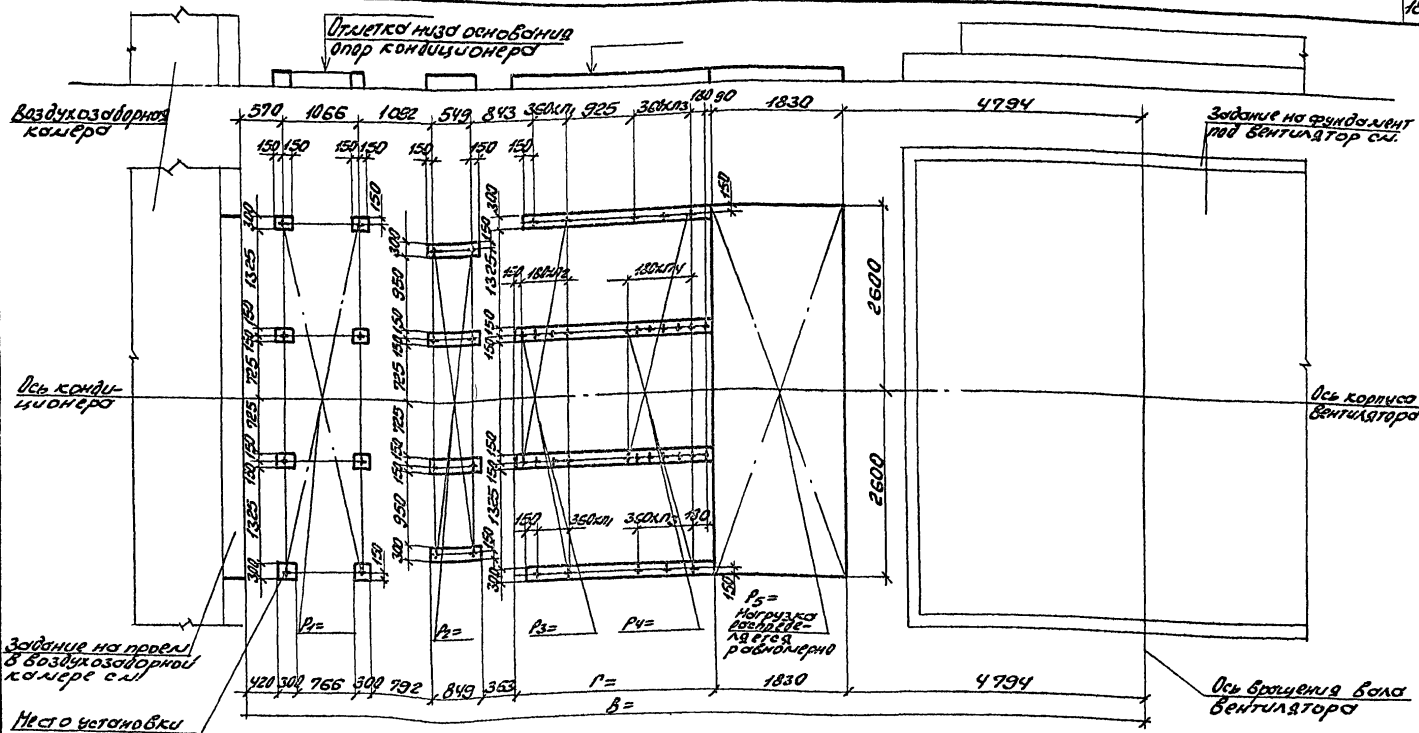

Нач.отд.	Белоусов		10107/5	
Н.контр.	Гобик		904-02-35.88	
Гл.спец.	Синойский		Строительное задание. КТЦЗ-200. Компоновка 60.	Стадия: Р; Лист: 186; Листов:
Рук.гр.	Гордик			Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект
Ст.инж.	Бальская			
Ст.инж.	Сарзова			
Инж.	Герценко			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

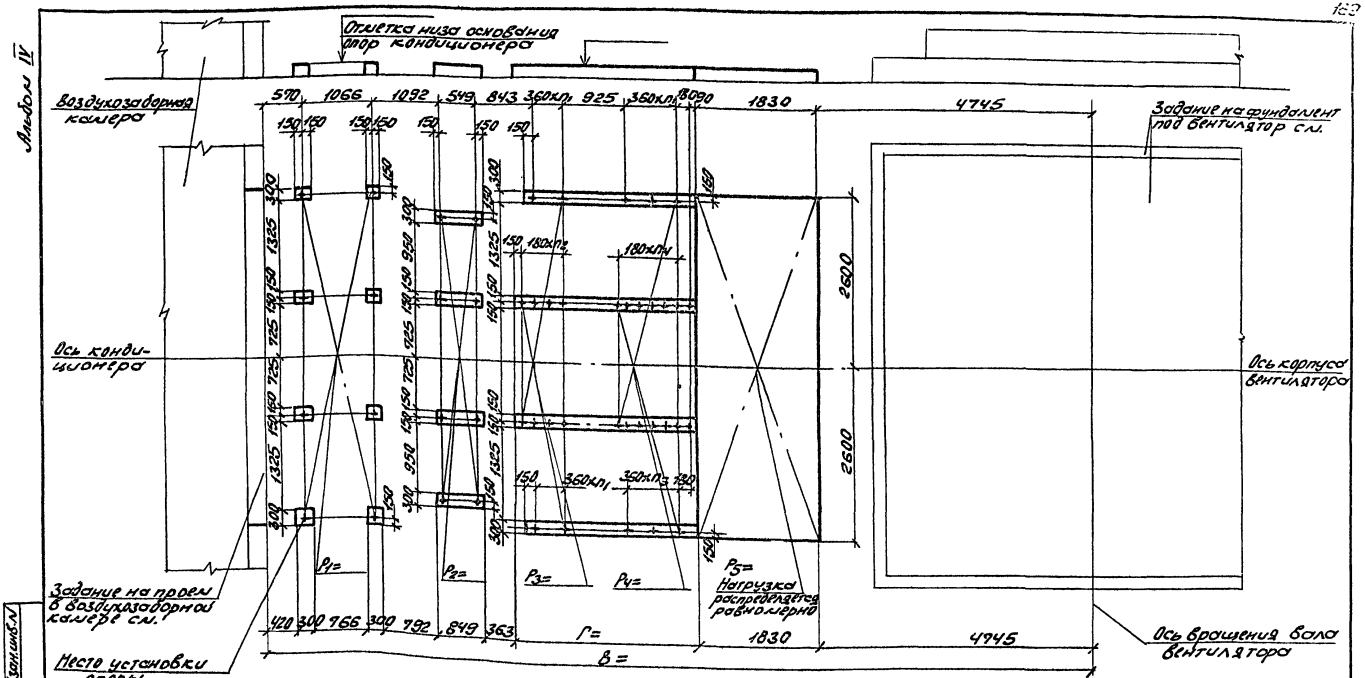

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Динайский		
Рук.гр.	Сандик		
Ст.инж.	Бялыская		
Ст.инж.	Карзова		
Инж.	Гераценко		

904-02-35.88

Строительное задание.
КТЦЗ-250.
Компоновка 60.

Стадия	Лист	Листов
Р	187	

Госстрой СССР
Харьковский Сантехпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

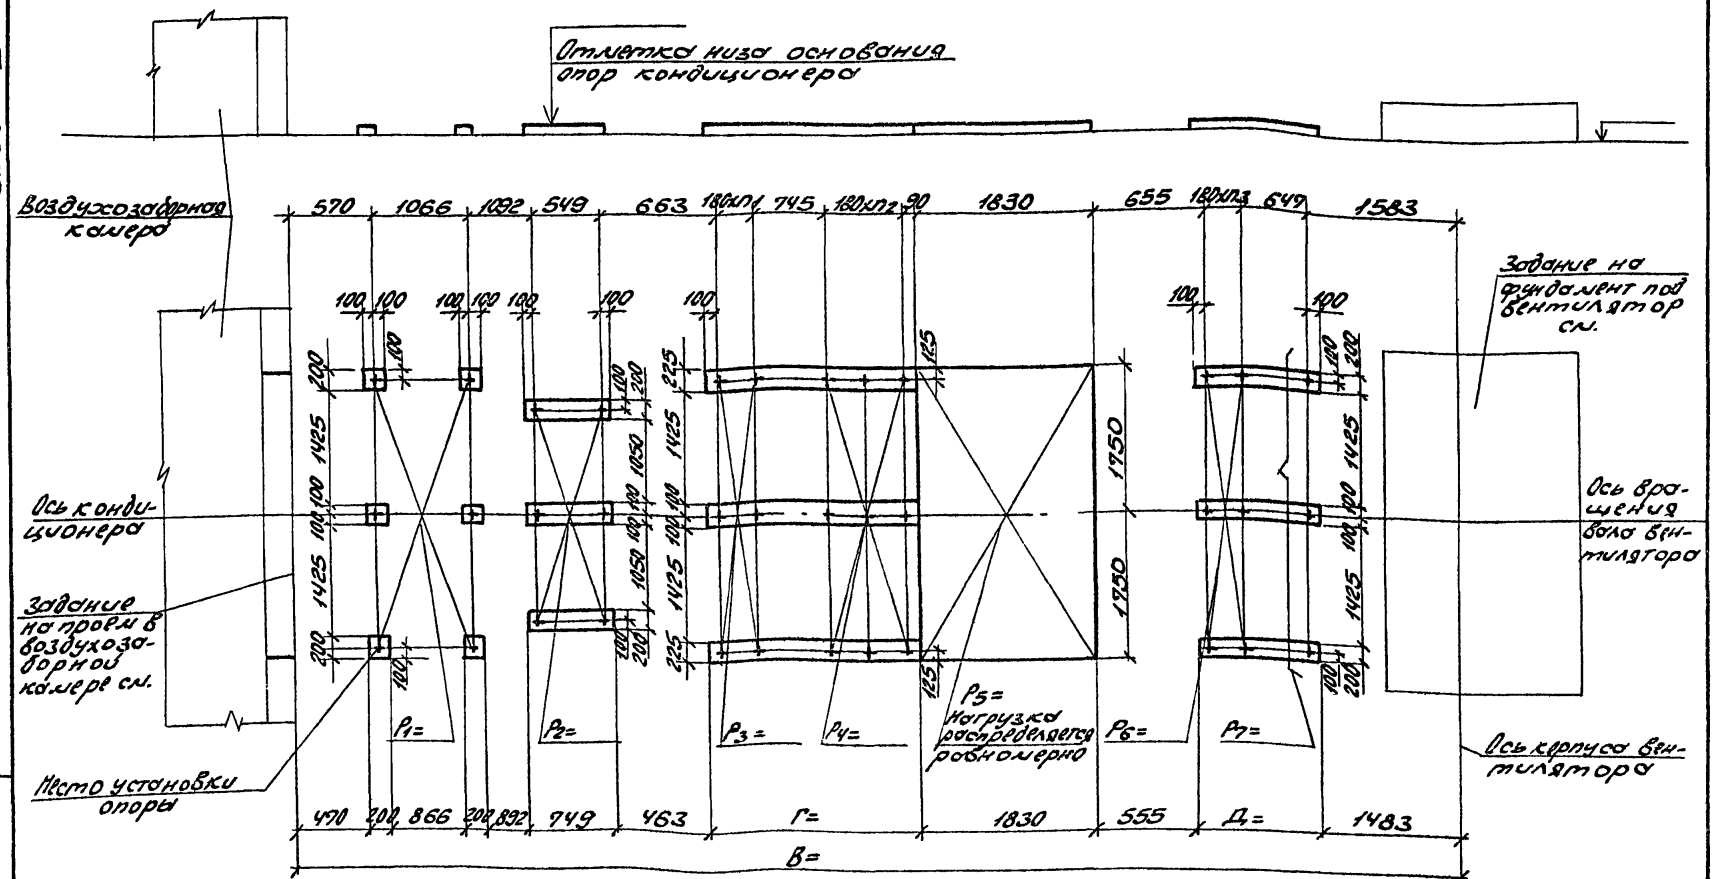

10107/5

Нач.отд.	Бладусов	
Н.контр.	Тафок	
Гл.спец.	Синайский	
Рук.гр.	Гондик	
Ст.инж.	Больская	
Ст.инж.	Корзова	
Инж.	Грошенко	

904-02-35.88

Строительное задание. КТЦ 3-125. Компоновка 61.

Стадия	Лист	Листов
Р	188	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

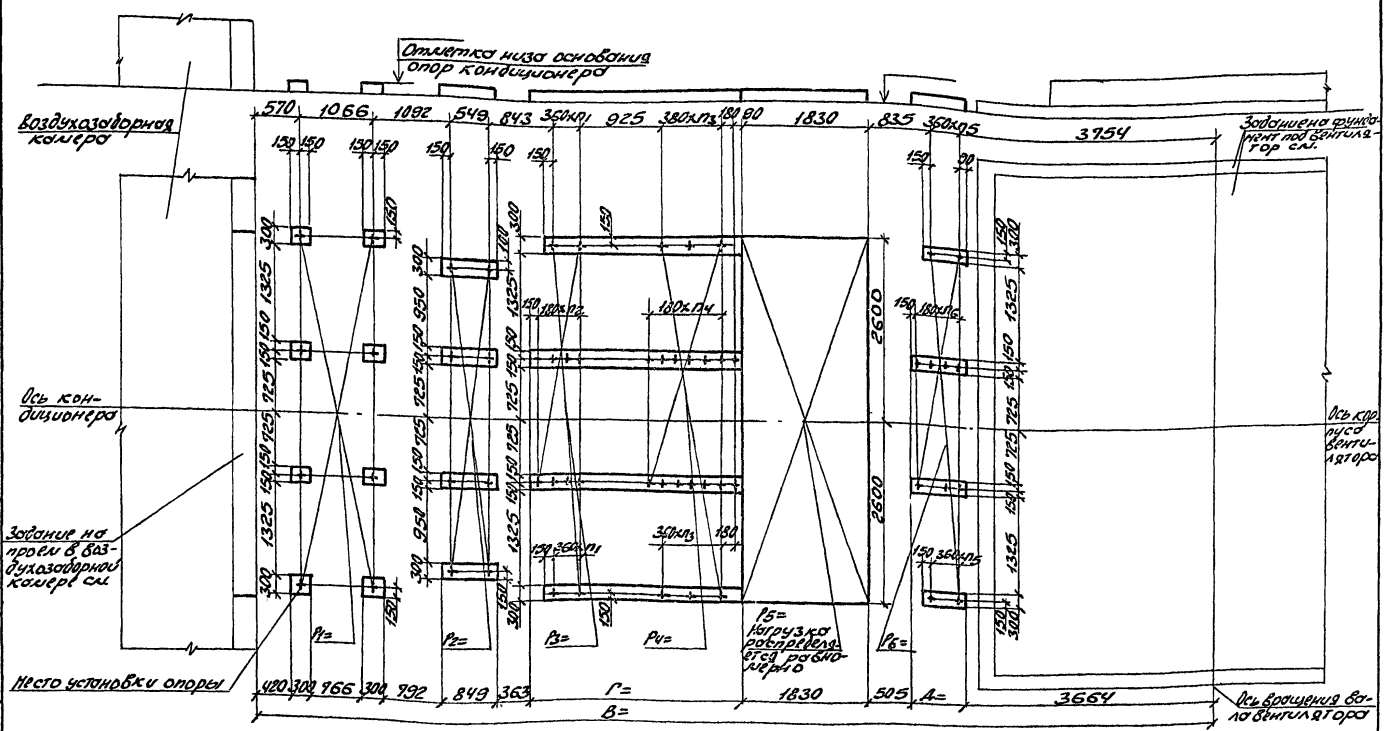

10107/5

Нач.отд.	Белоусов		904-02-35.88
Н.контр.	Табак		
Гл.спец.	Янковский		Строительное задание. КТИ3-200. Компоновка 61.
Рук.гр.	Сундук		
Ст.инж.	Бальсова		
Ст.инж.	Кирзова		
Инж.	Ярошенко		

Стадия	Лист	Листов
Р	189	

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом IV

Таблица размеров и нагрузок

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м²						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
1	5	10	—	—	—	—	—	—	110	310	—	—	1520	—	100
									3,1	6,9	—	—	13,3	—	1,8
2	6	20	—	—	—	—	—	—	160	390	—	—	1844	—	100
									4,6	9,7	—	—	18,4	—	2,7
3	7	31,5	—	—	—	—	—	—	185	715	—	—	3870	—	100
									6,2	12,5	—	—	27,8	—	3,7
4	8	40	—	—	—	—	—	—	460	690	—	—	4140	—	100
									15,8	9,6	—	—	30,8	—	4,4
5	9	63	—	—	—	—	—	—	430	1440	—	—	6910	—	250
									9,2	18,5	—	—	41,0	—	18,7
6	10	80	—	—	—	—	—	—	800	1315	—	—	7470	—	320
									24,4	13,6	—	—	45,8	—	21,0
7	11	125	—	—	—	—	—	—	1530	2060	—	—	9110	—	450
									31,0	17,0	—	—	50,7	—	31,8
8	12	160	—	—	—	—	—	—	1625	2500	—	—	9900	—	—
									45,2	19,2	—	—	55,6	—	—
9	13	200	—	—	—	—	—	—	2200	3050	—	—	13360	—	—
									41,0	21,0	—	—	68,9	—	—
10	14	250	—	—	—	—	—	—	2300	3680	—	—	14720	—	—
									60,0	23,2	—	—	74,0	—	—
11	15	80	—	—	—	—	—	—	890	1315	—	—	7470	—	320
									17,8	13,6	—	—	45,8	—	21,0

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м²						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
12	16	160	—	—	—	—	—	—	2020	2500	—	—	9900	—	—
									36,0	19,2	—	—	55,6	—	—
13	17	250	—	—	—	—	—	—	2800	3680	—	—	14720	—	—
									38,6	23,2	—	—	74,0	—	—
14	18	10	—	—	—	—	—	—	110	660		—	15,20	—	100
									3,1	6,6		—	13,3	—	1,8
15	19	20	—	—	—	—	—	—	160	1065		—	1844	—	100
									4,6	9,7		—	18,4	—	2,7
16	20	31,5	—	—	—	—	—	—	185	1575		—	3870	—	100
									6,2	14,3		—	27,8	—	3,7
17	21	40	—	—	—	—	—	—	460	1500		—	4140	—	100
									15,8	11,2		—	30,8	—	4,4
18	22	63	—	—	—	—	—	—	430	2740		—	6910	—	250
									9,2	22,1		—	41,0	—	18,7
19	23	80	—	—	—	—	—	—	800	2500		—	7470	—	320
									24,4	16,8		—	45,8	—	21,0
20	24	125	—	—	—	—	—	—	1530	2740		—	9110	—	450
									31,0	19,9		—	50,7	—	31,8
21	25	160	—	—	—	—	—	—	1625	2950		—	9900	—	—
									45,2	21,8		—	55,6	—	—
22	26	200	—	—	—	—	—	—	2200	3500		—	13360	—	—
									41,0	25,7		—	68,9	—	—

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

Альбом IV

№ стороки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² Р1 / F1	Р2 / F2	Р3 / F3	Р4 / F4	Р5 / F5	Р6 / F6	Р7 / F7
23	27	250	—	—	—	—	—	—	2300 / 60,0	4000 / 27,6	— / —	— / —	14720 / 74,0	— / —	— / —
24	28	80	—	—	—	—	—	—	890 / 17,8	2500 / 16,8	— / —	— / —	7470 / 45,8	— / —	320 / 21,0
25	29	160	—	—	—	—	—	—	2020 / 36,0	2950 / 21,8	— / —	— / —	9900 / 55,6	— / —	— / —
26	30	250	—	—	—	—	—	—	2800 / 38,6	4000 / 27,6	— / —	— / —	14720 / 74,0	— / —	— / —
27	31	10	0	—	—	6100	1402	—	110 / 3,1	310 / 6,9	— / —	450 / 2,0	1500 / 12,0	— / —	100 / 1,8
28			1	—	—	6280	1582	—			— / —	850 / 2,8		— / —	
29			2	—	—	6460	1762	—			— / —	1250 / 3,6		— / —	
30	32	20	0	—	—	6255	1402	—	160 / 4,6	390 / 9,7	— / —	450 / 2,9	1810 / 16,7	— / —	100 / 2,7
31			1	—	—	6435	1582	—			— / —	850 / 4,1		— / —	
32			2	—	—	6615	17,62	—			— / —	1250 / 5,3		— / —	
33	33	315	0	—	—	6315	1402	—	185 / 6,2	715 / 12,5	— / —	640 / 3,5	3830 / 25,7	— / —	100 / 3,7

№ стороки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² Р1 / F1	Р2 / F2	Р3 / F3	Р4 / F4	Р5 / F5	Р6 / F6	Р7 / F7
34	33	315	1	—	—	6495	1582	—	185 / 6,2	715 / 12,6	— / —	1240 / 4,9	3830 / 25,7		100 / 3,7
35			2	—	—	6675	1762	—			— / —	1840 / 6,3			
36	34	40	0	—	—	6880	190	—	460 / 15,8	690 / 9,6	— / —	800 / 4,0	4100 / 28,4		100 / 4,4
37			1	—	—	7060	370	—			— / —	1550 / 5,6			
38			2	—	—	7240	550	—			— / —	2300 / 7,2			
39	35	63	0	—	—	7105	190	—	430 / 9,2	1440 / 18,5	— / —	1200 / 5,1	6910 / 37,9		250 / 18,7
40			1	—	—	7285	370	—			— / —	2350 / 7,1			
41			2	—	—	7465	550	—			— / —	3500 / 9,1			
42	36	80	0	—	—	7670	190	—	800 / 24,4	1315 / 13,6	— / —	1510 / 5,6	7420 / 42,4		320 / 21,0
43			1	—	—	7850	370	—			— / —	2460 / 7,8			
44			2	—	—	8030	550	—			— / —	4410 / 10,0			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

Альбом IV

№ строки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
									Поверхность секции, м²						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
45	37	125	0	—	—	8060	190	—	1530	2060	—	2270	9040	—	450
									31,0	17,0	—	7,1	46,5	—	31,8
46			1	—	—	8230	370	—			—	4470		—	
											—	9,9		—	
47			2	—	—	8410	550	—			—	6670		—	
											—	12,7		—	
48	38	160	0	—	—	9612	190	—	1625	2500	—	2780	9820	—	—
									45,2	19,2	—	8,0	50,8	—	—
49			1	—	—	9792	370	—			—	5480		—	—
											—	11,2		—	—
50			2	—	—	9972	550	—			—	818		—	—
											—	14,4		—	—
51	39	200	0	1	—	9934	600	—	2200	3050	—	3580	13280	—	—
									41,0	21,0	—	12,1	63,7	—	—
52			1	3	—	10294	960	—			—	7080		—	—
											—	18,9		—	—
53			2	5	—	10654	1320	—			—	10580		—	—
											—	25,7		—	—
54	40	250	0	1	—	10400	600	—	2300	3680	—	4390	14640	—	—
									60,0	23,2	—	13,4	68,2	—	—
55			1	3	—	10760	960	—			—	8690		—	—
											—	21,0		—	—

№ строки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
									Поверхность секции, м²						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
									2300	3680	—	12990	14640	—	—
56	40	250	2	5	—	11120	1320	—	60,0	23,2	—	28,6	68,2	—	—
57	41	80	0	—	—	7105	190	—			—	1510		—	
											—	5,6		—	
58			1	—	—	7285	370	—	890	1315	—	2960	7420	—	320
									17,8	13,6	—	7,8	42,4	—	21,0
59			2	—	—	7465	550	—			—	4410		—	
											—	10,0		—	
60	42	160	0	—	—	9097	190	—			—	2780		—	—
											—	8,0		—	—
61			1	—	—	9277	370	—	2020	2500	—	5480	9820	—	—
									36,0	19,2	—	11,2	50,8	—	—
62			2	—	—	9457	550	—			—	8180		—	—
											—	14,4		—	—
63	43	250	0	1	—	9885	600	—			—	4390		—	—
											—	13,4		—	—
64			1	3	—	10245	960	—	2000	3680	—	8690	14640	—	—
									38,6	23,2	—	21,0	68,2	—	—
65			2	5	—	10605	1320	—			—	12990		—	—
											—	28,6		—	—
66	44	40	0	—	—	6315	1402	—	170	800	—	800	4100	—	100
									6,8	14,0	—	4,0	28,4	—	4,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
67	44	40	1	—	—	6495	1582	—	170 / 6,8	800 / 14,0	—	1550 / 5,6	4100 / 28,4	—	100 / 4,4
68			2	—	—	6675	1762	—			—	2300 / 7,2		—	
69	45	10	0	—	—	5785	190	—	110 / 3,1	660 / 6,6	—	450 / 2,0	1500 / 12,0	—	100 / 1,8
70			1	—	—	5965	370	—			—	850 / 2,8		—	
71			2	—	—	6145	550	—			—	1250 / 3,6		—	
72	46	20	0	—	—	5940	1180	—	160 / 4,6	1065 / 9,7	—	450 / 2,9	1810 / 16,7	—	100 / 2,7
73			1	—	—	6120	1360	—			—	850 / 4,1		—	
74			2	—	—	6300	1540	—			—	1250 / 5,3		—	
75	47	31,5	0	—	—	6190	190		185 / 6,2	1575 / 14,3	—	640 / 3,5	3830 / 25,7	—	100 / 3,7
76			1	—	—	6370	370				—	1240 / 4,9		—	
77			2	—	—	6550	550				—	1840 / 6,3		—	

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
78	48	40	0	—	—	6755	190	—	460 / 15,8	1500 / 11,2	—	800 / 4,0	4000 / 28,4	—	100 / 4,4
79			1	—	—	6935	370	—			—	1550 / 5,6		—	
80			2	—	—	7115	550	—			—	2300 / 7,2		—	
81	49	63	0	—	—	6980	190		430 / 9,2	2740 / 22,1	—	1200 / 5,1	6910 / 37,9	—	250 / 18,7
82			1	—	—	7160	370				—	2350 / 7,1		—	
83			2	—	—	7340	550				—	3500 / 9,1		—	
84	50	80	0	—	—	7915	190		800 / 24,4	2500 / 16,8	—	1510 / 5,6	7420 / 42,4	—	320 / 21,0
85			1	—	—	7725	370				—	2960 / 7,8		—	
86			2	—	—	7905	550				—	4410 / 10,0		—	
87	51	125	0	—	—	7925	190		1530 / 31,0	2740 / 19,9	—	2270 / 7,1	9040 / 46,5	—	450 / 31,8
88			1	—	—	8105	370				—	4470 / 9,9		—	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

904-02-35.88

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
89	51	125	2	—	—	8285	550	—	1530 / 31,0	2740 / 19,9	— / —	6670 / 12,7	9040 / 46,5	— / —	450 / 31,8
90			0	—	—	9481	190	—			— / —	2780 / 8,0		— / —	— / —
91	52	160	1	—	—	9661	370	—	1625 / 45,2	2450 / 19,2	— / —	5480 / 11,2	9820 / 50,8	— / —	— / —
92			2	—	—	9841	550	—			— / —	8180 / 14,4		— / —	— / —
93			0	1	—	9809	600	—			— / —	3580 / 12,1		— / —	— / —
94	53	200	1	3	—	10169	960	—	2200 / 41,0	3500 / 21,0	— / —	7080 / 18,9	13280 / 63,7	— / —	— / —
95			2	5	—	10889	1320	—			— / —	10580 / 25,7		— / —	— / —
96			0	1	—	10275	600	—			— / —	4390 / 13,4		— / —	— / —
97	54	250	1	3	—	10635	960	—	2300 / 60,0	4000 / 23,2	— / —	8690 / 21,0	14640 / 68,2	— / —	— / —
98			2	5	—	10995	1320	—			— / —	12990 / 28,6		— / —	— / —
99	55	80	0	—	—	6980	190	—	890 / 17,8	2500 / 16,8	— / —	1510 / 5,6	7420 / 42,4	— / —	320 / 21,0

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
100	55	80	1	—	—	7160	370	—	890 / 17,8	2500 / 16,8	— / —	2960 / 7,8	7420 / 42,4	— / —	320 / 21,0
101			2	—	—	7340	550	—			— / —	4410 / 10,0		— / —	
102			0	—	—	8972	190	—			— / —			— / —	— / —
103	56	160	1	—	—	9152	370	—	2020 / 36,0	2950 / 21,8	— / —	5480 / 11,2	9820 / 50,8	— / —	— / —
104			2	—	—	9332	550	—			— / —			— / —	— / —
105			0	1	—	9760	600	—			— / —			— / —	— / —
106	57	250	1	3	—	10120	960	—	2800 / 38,6	4000 / 27,6	— / —	8690 / 21,0	14690 / 68,2	— / —	— / —
107			2	5	—	10480	1320	—			— / —			— / —	— / —
108			0	—	—	6190	190	—			— / —	800 / 4,0		— / —	— / —
109	58	40	1	—	—	6370	370	—	170 / 6,8	1610 / 15,5	— / —	1550 / 5,6	4100 / 28,4	— / —	100 / 4,4
110			2	—	—	6550	550	—			— / —	2200 / 7,2		— / —	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
111	59	10	0	—	—	6665	—	847	110 / 3,1	310 / 6,9	—	—	1510 / 12,7	470 / 3,9	100 / 1,8
112			1	—	—	6845	—	1027			—	—		870 / 4,7	
113	60	20	0	—	—	6820	—	847	160 / 4,6	390 / 9,7	—	—	1820 / 17,4	480 / 5,6	100 / 2,7
114			1	—	—	7000	—	1027			—	—		880 / 6,8	
115	61	31,5	0	—	—	6880	—	847	185 / 6,2	715 / 12,5	—	—	3830 / 26,2	680 / 7,2	100 / 3,7
116			1	—	—	7060	—	1027			—	—		1280 / 8,6	
117	62	40	0	—	—	7445	—	847	460 / 15,8	690 / 9,6	—	—	4090 / 28,8	890 / 8,4	100 / 4,4
118			1	—	—	7625	—	1027			—	—		1640 / 10,0	
119	63	63	0	—	—	7805	—	847	430 / 9,2	1440 / 8,5	—	—	6910 / 41,0	1340 / 12,9	130 / 7,8
120			1	—	—	7285	—	1027			—	—		2480 / 14,9	
101	64	80	0	—	—	7670	—	847	800 / 24,4	1315 / 13,6	—	—	7420 / 45,8	1660 / 14,4	160 / 8,8

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
122	64	80	1	—	—	7850	—	1027	800 / 24,4	1315 / 13,6	—	—	7420 / 45,8	3110 / 16,6	160 / 8,8
123	65	125	0	—	—	8050	—	847	1530 / 31,0	2060 / 17,0	—	—	9040 / 50,7	2490 / 18,9	220 / 11,8
124			1	—	—	8230	—	1027			—	—		4690 / 21,7	
125	66	160	0	—	—	9612	—	190	1625 / 45,2	2500 / 19,2	—	—	9900 / 55,6	2780 / 8,0	—
126			1	—	—	9792	—	370			—	—		5480 / 11,2	—
127	67	200	0	1	—	9934	—	420	2200 / 41,0	3050 / 21,0	—	—	13360 / 68,9	3580 / 12,1	—
128			1	3	—	10294	—	780			—	—		7080 / 18,9	—
129	68	250	0	—	—	10400	—	420	2300 / 60,0	3680 / 23,2	—	—	14720 / 74,0	4390 / 13,4	—
130			1	—	—	10760	—	780			—	—		8690 / 21,0	—
131	69	80	0	—	—	7105	—	847	890 / 17,8	1315 / 13,6	—	—	7420 / 45,8	1660 / 14,4	160 / 88
132			1	—	—	7285	—	1027			—	—		3110 / 16,6	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

Альбом IV

№ строки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
133	70	160	0	—	—	9097	—	190	2020 / 36,0	2500 / 36,0	—	—	9900 / 55,6	2780	—
											—	—		8,0	
134			1	—	—	9277	—	370			—	—		5480	—
											—	—		11,2	
135	71	250	0	1	—	9885	—	420	2800 / 38,6	3680 / 27,6	—	—	14720 / 74,0	4390	—
											—	—		13,4	
136			1	3	—	10245	—	780			—	—		8690	—
											—	—		21,0	
137	72	10	0	—	—	6350	—	847	110 / 3,1	660 / 6,6	—	—	1510 / 12,7	470	100
											—	—		3,9	
138			1	—	—	6530	—	1027			—	—		870	1,8
											—	—		4,7	
139	73	20	0	—	—	6505	—	847	160 / 4,6	1065 / 9,7	—	—	1820 / 17,4	480	100
											—	—		5,6	
140			1	—	—	6685	—	1027			—	—		880	2,7
											—	—		6,8	
141	74	31,5	0	—	—	6755	—	847	185 / 6,2	1575 / 14,3	—	—	3830 / 26,2	680	
											—	—		7,2	100
142			1	—	—	6935	—	1027			—	—		1280	3,7
											—	—		8,6	
143	75	40	0	—	—	7320	—	847	460 / 15,8	1500 / 11,2	—	—	4090 / 28,8	890	100
											—	—		8,4	4,4
144	75	40	1	—	—	7500	—	1027	460 / 15,8	1500 / 14,2	—	—	4090 / 28,8	1640	100
											—	—		10,0	4,4
145	76	63	0	—	—	6980	—	847	430 / 9,2	2740 / 22,1	—	—	6910 / 41,0	1340	
											—	—		12,9	130
146			1	—	—	7160	—	1027			—	—		2480	7,8
											—	—		14,9	
147	77	80	0	—	—	7545	—	847	800 / 24,4	2500 / 16,8	—	—	7420 / 45,8	1660	
											—	—		14,4	160
148			1	—	—	7725	—	1027			—	—		3110	8,8
											—	—		16,6	
149	78	125	0	—	—	7925	—	847	1530 / 31,0	2740 / 19,9	—	—	9040 / 50,7	2490	
											—	—		18,9	220
150			1	—	—	8105	—	1027			—	—		4690	11,8
											—	—		21,7	
151	79	160	0	—	—	9487	—	190	1625 / 45,2	2950 / 21,8	—	—	9900 / 55,6	2780	—
											—	—		8,0	—
152			1	—	—	9667	—	370			—	—		5480	—
											—	—		11,2	—
153	80	200	0	1	—	9719		420	2200 / 41,0	3500 / 25,7	—	—	13360 / 68,9	3580	—
											—	—		12,1	—
154			1	3	—	10079		780			—	—		7080	—
											—	—		18,9	—

10107/5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

№ строки	№ листа графического задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
155	81	25	0	1	—	10275	—	420	2300	4000	—	—	14720	4390	—
									60,0	27,6	—	—	74,0	13,4	—
156			1	3	—	10835	—	780			—	—		8690	—
											—	—		21,0	—
157	82	20	0	—	—	6980	—	847	890	2500	—	—	7420	1660	—
									17,8	16,8	—	—	45,8	14,4	160
158			1	—	—	7160	—	1027			—	—		3110	8,8
											—	—		16,6	
159	83	16	0	—	—	8972	—	190	2020	2950	—	—	9900	2780	—
									36,0	21,8	—	—	55,6	8,0	—
160			1	—	—	9152	—	370			—	—		5480	—
											—	—		11,2	—
161	84	25	0	1	—	9760	—	420	2800	4000	—	—	14720	4390	—
									38,6	27,6	—	—	74,0	13,4	—
162			1	3	—	10120	—	780			—	—		8690	—
											—	—		21,0	—
163	85	10	0	1	—	6845	1402	847	110	310	—	450	1480	470	100
									3,1	6,9	—	2,0	11,5	3,9	1,8
164			1	1	—	7025	1582	847			—	850			
											—	2,8			
165			2	1	—	7205	1762	847			—	1250			
											—	3,6			

№ строки	№ листа графического задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
166	85	10	0	1	—	7025	1402	1027	110	310	—	450	1480	870	100
									3,1	6,9	—	2,0	11,5	4,7	1,8
167			1	1	—	7205	1582	1027			—	850			
											—	2,8			
168			2	1	—	7385	1762	1027			—	1250			
											—	3,6			
169	86	20	0	0	—	7000	190	847	160	390	—	450	1790	480	100
									4,6	9,7	—	2,9	15,7	5,6	2,7
170			1	0	—	7180	370	847			—	850			
											—	4,1			
171			2	0	—	7360	550	847			—	1250			
											—	5,3			
172			0	1	—	7180	190	1027			—	450			
											—	2,9			
173			1	1	—	7360	370	1027			—	850	1790	880	
											—	4,1	15,7	6,8	
174			2	1	—	7540	550	1027			—	1250			
											—	5,3			
175	87	31,5	0	0	—	7060	190	847	185	715	—	640	3790	720	100
									6,2	12,5	—	3,5	24,1	7,2	3,7
176			1	0	—	7240	370	847			—	1240			
											—	4,9			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
177	87	31,5	2	0	—	7420	550	847	185 / 6,2	715 / 12,5	—	1840 / 6,3			
178			0	1	—	7240	190				—	640 / 3,5			
179			1	1	—	7420	370	1027			—	1240 / 4,9			
180			2	1	—	7600	550				—	1840 / 6,3			
181	88	40	0	0	—	7625	190	847	460 / 15,8	690 / 9,6	—	800 / 4,0	4050 / 26,4	890 / 4,4	100 / 4,4
182			1	0	—	7805	370				—	1550 / 5,6			
183			2	0	—	7985	550				—	2300 / 7,2			
184			0	1	—	7805	190	1027			—	800 / 4,0			
185			1	1	—	7985	370				—	1550 / 5,6			
186			2	1	—	8165	550				—	2300 / 7,2			
187	89	63	0	0	—	7285	190	847	430 / 9,2	1440 / 18,5	—	1200 / 5,1	6850 / 37,9	1340 / 12,9	130 / 7,8

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
188	89	63	1	0	—	7465	370	847	430 / 9,2	1440 / 18,5	—	2350 / 7,1	6850 / 37,9	1340 / 12,9	130 / 7,8
189			2	0	—	7645	550				—	3500 / 9,1			
190			0	1	—	7465	190	1027			—	1200 / 5,1			
191			1	1	—	7645	370				—	2350 / 7,1	6850 / 37,9	2480 / 14,9	
192			2	1	—	7825	550				—	3500 / 9,1			
193	90	80	0	0	—	7850	190	847	800 / 24,4	1315 / 13,6	—	1510 / 5,6	7360 / 42,4	1660 / 14,4	160 / 8,8
194			1	0	—	8030	370				—	2960 / 7,8			
195			2	0	—	8210	550				—	4410 / 10,0			
196			0	1	—	8030	190	1027			—	1510 / 5,6		3110 / 16,6	
197			1	1	—	8210	370				—	2960 / 7,8			
198			2	1	—	8390	550				—	4410 / 10,0			

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

Альбом IV

№ строки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
199	91	125	0	0	—	8230	190	847	1530 / 31,0	2060 / 17,0	—	2270 / 7,1	8970 / 46,5	2490 / 18,9	220 / 11,8
200			1	0	—	8410	370				—	4470 / 9,9			
201			2	0	—	8590	550				—	6670 / 12,7			
202			0	1	—	8410	190	1027			—	2270 / 7,1		4690 / 21,7	
203			1	1	—	8590	370				—	4470 / 9,9			
204			2	1	—	8770	550				—	6670 / 12,7			
205	92	160	0	0	—	9792	190	190	1625 / 45,2	2500 / 19,2	—	2780 / 8,0	9830 / 50,8	2780 / 8,0	—
206			1	0	—	9972	370				—	5480 / 11,2			—
207			2	0	—	10152	550				—	8180 / 14,4			—
208			0	1	—	9972	190	370			—	2780 / 8,0		5480	—
209			1	1	—	10152	370				—	5480 / 11,2			—

№ строки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
210	92	160	2	1	—	—	10332	550	370	1625 / 45,2	2500 / 19,2	—	8180 / 14,4	9830 / 50,8	5480 / 11,2	—
211	93	200	0	1	0	1	10809	600	420	2200 / 41,0	3050 / 21,0	—	3580 / 12,1	13280 / 63,7	7080 / 18,9	—
212			1	3	0	1	11169	960				—	7080 / 18,9			—
213			2	5	0	1	11529	1320				—	10580 / 25,7			—
214			0	1	1	3	11169	600	780			—	3580 / 12,1			—
215			1	3	1	3	11529	960				—	7080 / 18,9			—
216			2	5	1	3	11889	1320				—	10580 / 25,7			—
217	94	250	0	1	0	1	10760	600	420	2300 / 60,0	3680 / 23,2	—	4390 / 13,4	14640 / 68,2	4390 / 13,4	—
218			1	3	0	1	11120	960				—	8690 / 21,0			—
219			2	5	0	1	11480	1320				—	12990 / 28,6			—
220			0	1	1	3	11120	600	780			—	4390 / 13,4			—

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

904-02-35.88

Лист 199

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
221	94	250	1	3	1	3	11480	960	780	2300 / 60,0	3680 / 23,2	—	8690 / 21,0	14640 / 68,2	8630 / 21,0	—
222			2	5	1	3	11840	1320				—	12990 / 28,6			—
223	95	80	0	0	—	—	7285	190		890 / 17,8	1315 / 13,6	—	1510 / 5,6	7360 / 42,4	1660 / 14,4	160 / 8,8
224			1	0	—	—	7465	370				—	2960 / 7,8			
225			2	0	—	—	7645	550				—	4410 / 10,0			
226			0	1	—	—	7465	190				—	1510 / 5,6	7360 / 42,4	3110 / 16,6	
227			1	1	—	—	7645	370				—	2960 / 7,8			
228			2	1	—	—	7825	550				—	4410 / 10,0			
229	96	160	0	0	—	—	9277	190		2020 / 36,0	2500 / 19,2	—	2780 / 8,0	9830 / 50,8	2780 / 8,0	—
230			1	0	—	—	9457	370				—	5480 / 11,2			—
231			2	0	—	—	9637	550				—	8180 / 14,4			—

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
232	96	160	0	1	—	—	9457	190	370	2020 / 36,0	2500 / 19,2	—	2780 / 8,0	9830 / 50,8	5480 / 11,2	—
233			1	1	—	—	9637	370				—	5480 / 11,2			—
234			2	1	—	—	9817	550				—	8180 / 14,4			—
235	97	250	0	1	0	1	10245	600	420	2800 / 38,6	3680 / 23,2	—	4390 / 13,4	14640 / 68,2	4390 / 13,4	—
236			1	3	0	1	10605	960				—	8690 / 21,0			—
237			2	5	0	1	10965	1320				—	12990 / 28,6			—
238			0	1	1	3	10605	600	780	2800 / 38,6	3680 / 23,2	—	4390 / 13,4	14640 / 61,2	8640 / 21,0	—
239			1	3	1	3	10965	960				—	8690 / 21,0			—
240			2	5	1	3	11325	1320				—	12990 / 28,6			—
241	98	40	0	0	—	—	7060	190		170 / 16,8	800 / 14,0	—	800 / 4,0	4050 / 26,4	890 / 8,4	100 / 4,4
242			1	0	—	—	7240	370				—	1550 / 5,6			

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

10107/5

904-02-35.88

Лист 200

Альбом IV

№ стр-ки	№ листа стр. части здания	Привязка оси ленты по ГОСТ 23-01-99 к оси	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг/м² Поверхность секции, м² Р1 / F1	Р2 / F2	Р3 / F3	Р4 / F4	Р5 / F5	Р6 / F6	Р7 / F7
243	98	40	2	0	—	7420	550	847			—	2300		890	
											—	7,2		8,4	
244			0	1	—	7240	190		670	800	—	800			
									6,8	14,0	—	4,0			
245			1	1	—	7420	370	1027			—	1550	4050	1640	100
											—	5,6	26,4	10,0	4,4
246			2	1	—	7600	550				—	2300			
											—	7,2			
247	99	10	0	0	—	6530	190	847			—	450			
											—	2,0			
248			1	0	—	6710	370				—	850		470	
											—	2,8		3,9	
249			2	0	—	6890	550				—	1250			
									110	660	—	3,6	1480		100
250			0	1	—	6710	190	1027	3,1	6,1	—	450	11,5		1,8
											—	2,0			
251			1	1	—	6890	370				—	850		870	
											—	2,8		4,7	
252			2	1	—	7070	550				—	1250			
											—	3,6			
253	100	20	0	0	—	6685	190	847	160	1065	—	450	1790	480	100
									4,6	9,7	—	2,9	15,7	5,6	2,7

№ стр-ки	№ листа стр. торцевой части здания	Привязка оси ленты по ГОСТ 23-01-99 к оси	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг/м² Поверхность секции, м² Р1 / F1	Р2 / F2	Р3 / F3	Р4 / F4	Р5 / F5	Р6 / F6	Р7 / F7
254			1	1	—	6865	370	847			—	850			
											—	4,1		480	
255			2	1	—	7045	550				—	1250		5,6	
											—	5,3			
256	100	20	0	2	—	6865	190		160	1065	—	450	1790		100
									4,6	9,7	—	2,9	15,7		2,7
257			1	2	—	7045	370	1027			—	850		880	
											—	4,1		6,8	
258			2	2	—	7225	550				—	1250			
											—	5,3			
259	101	315	0	0	—	6935	190	847			—	640			
											—	3,5			
260			1	0	—	7115	370				—	1240		720	
											—	4,9		7,2	
261			2	0	—	7295	550				—	1840			
									185	1575	—	6,3	3790		100
262			0	1	—	7115	190		6,2	14,3	—	640	24,1		3,7
											—	3,5			
263			1	1	—	7295	370	1027			—	1240		1320	
											—	4,9		8,6	
264			2	1	—	7475	550				—	1840			
											—	6,3			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

Альбом IV

№ стропки	N листа стропильного задания	Проектная нагрузка по воздуху кгс/м²	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг. Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
											—	800			
265			0	0	—	7500	190				—	4,0			
											—	1550		890	
266			1	0	—	7680	370	847			—	5,6		8,4	
											—	2300			
267			2	0	—	7860	550		460	1500	—	7,2	4050		100
	102	40							15,8	11,2	—	800	26,4		4,4
268			0	1	—	7680	190				—	4,0			
											—	1550		1640	
269			1	1	—	7860	370	1027			—	5,6		10,0	
											—	2300			
270			2	1	—	8040	550				—	7,2			
											—	1200			
271			0	0	—	7160	190				—	5,1			
											—	2350		1340	
272			1	0	—	7340	370	847			—	7,1		12,9	
									430	2740	—	3500	6850		130
273	103	63	2	0	—	7520	550		9,2	22,1	—	9,1	37,9		7,8
											—	1200			
274			0	1	—	7340	190				—	5,1		2480	
								1027			—	2350		14,9	
275			1	1	—	7520	370				—	7,1			

№ стропки	N листа стропильного задания	Проектная нагрузка по воздуху кгс/м²	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг. Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
										430	2740	—	3500	6850	2480	130
276	103	63	2	1	—	—	7700	550	1027	9,2	22,1	—	9,1	37,9	14,9	7,8
												—	1510			
277			0	0	—	—	7725	190				—	5,6			
												—	2960		1660	
278			1	0	—	—	7905	370	847			—	7,8		14,4	
												—	4410			
279			2	0	—	—	8085	550		800	2500	—	10,0	7360		160
	104	80								24,4	16,8	—	1610	42,4		8,8
280			0	1	—	—	7905	190				—	5,6			
												—	2960			
281			1	1	—	—	8085	370	1027			—	7,8			
												—	4410			
282			2	1	—	—	8265	550				—	10,0		3110	
												—	2270		16,6	
283			0	0	—	—	8105	190				—	7,1			
												—	4470			
284			1	0	—	—	8285	370	847	1530	2740	—	9,9	8970		220
	105	125								31,0	19,9	—	6670	46,5		11,8
285			2	0	—	—	8465	550				—	12,7			
												—	2270			
286			0	1	—	—	8285	190				—	7,1			

10107/5

904-02-35.88

Лист 202

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ стр-ки	№ листа строительного задания	Привязочная строительная высота по бозовым осям, мм х10	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг. Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
													4470			220
287	105	125	1	1	—	—	8465	370	1027	1530	2740	—	9,9	8970	4690	11,8
										31,0	19,9	—	6670	46,5	21,7	220
288			2	1	—	—	8645	550				—	12,7			11,8
												—	2780			—
289			0	0	—	—	9667	190				—	8,0			—
												—	5480		2780	—
290			1	0	—	—	9847	370	190			—	11,2		8,0	—
												—	8180			—
291	106	160	2	0	—	—	10027	550		1625	2950	—	14,4	9830		—
										45,2	21,8	—	2780	50,8		—
292			0	1	—	—	9847	190				—	8,0			—
												—	5480		5480	—
293			1	1	—	—	10027	370	370			—	11,2		11,2	—
												—	8180			—
294			2	1	—	—	10207	550				—	14,4			—
												—	3580			—
295			0	1	0	1	10169	600				—	12,1			—
										2200	3500	—	7080	13280	3580	—
296	107	200	1	3	0	1	10529	960	420	41,0	25,7	—	18,9	63,7	12,1	—
												—	10580			—
297			2	5	0	1	10889	1320				—	25,7			—

№ стр-ки	№ листа строительного задания	Привязочная строительная высота по бозовым осям, мм х10	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг. Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
												—	3580			
298			0	1	1	3	10529	600				—	12,1			
										2200	3500	—	7080	13280	7080	
299	107	200	1	3	1	3	10889	960	780	41,0	25,7	—	18,9	63,7	18,9	
												—	10580			
300			2	5	1	3	11249	1320				—	25,7			
												—	4390			—
301			0	1	0	1	10635	600				—	13,4			—
												—	8690			—
302			1	3	0	1	10995	960	420			—	21,0			—
												—	12990			—
303			2	5	0	1	11355	1320		2300	4000	—	28,6	14640	4390	—
	108	250								60,0	27,6	—	4390	68,2	13,4	—
304			0	1	1	3	10995	600				—	13,4			—
												—	8690			—
305			1	3	1	3	11355	960	780			—	21,0			—
												—	12990			—
306			2	5	1	3	11715	1320				—	28,6			—
												—	1510			
307	109	80	0	1	—	—	7160	190	847	890	2500	—	5,6	7360	1660	160
										17,8	16,8	—	2960	42,4	14,4	8,8
308			1	3	—	—	7340	370				—	7,8			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
309	109	80	2	1	—	—	7520	550	847	890 / 17,8	2500 / 16,8	—	4410 / 10,0	7360 / 42,4	1660 / 14,4	160 / 8,8
310			0		—	—	7340	190	1027			—	1510 / 5,6		3110 / 16,6	
311			1		—	—	7520	370				—	2960 / 7,8			
312			2		—	—	7700	550				—	4410 / 10,0			
313	110	160	0	0	—	—	9152	190	190	2020 / 36,0	2950 / 21,8	—	2780 / 8,0	9830 / 50,8	2780 / 8,0	—
314			1		—	—	9332	370				—	5480 / 11,2			—
315			2		—	—	9512	550				—	8180 / 14,4			—
316			0	1	—	—	9332	190	370			—	2780 / 8.0		5480 / 11,2	—
317			1		—	—	9512	370				—	5480 / 11,2			—
318			2		—	—	9692	550				—	8180 / 14,4			—
319	111	250	0		0	1	10120	600	420	2800 / 38,6	4000 / 27,6	—	4390 / 13,4	14690 / 68,2	4390 / 13,4	—

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
320	111	250	1	3	0	1	11480	960	420	2800 / 38,6	4000 / 27,6	—	8690 / 21,0	14640 / 68,2	4390 / 13,4	—
321			2	5			11840	1320				—	12990 / 28,6			—
322			0	1	1	3	11480	600	780			—	4390 / 13,4		8690 / 21,0	—
323			1	3			11840	960				—	8690 / 21,0			—
324			2	5			11200	1320				—	12990 / 28,6			—
325	112	40	0	0	—	—	6935	190	847	170 / 6,7	1610 / 15,5	—	800 / 4,0	4050 / 26,4	890 / 8,4	100 / 4,4
326			1		—	—	7115	370				—	1550 / 5,6			
327			2		—	—	7295	550				—	2300 / 7,2			
328			0	1	—	—	7115	190	1027			—	800 / 4,0		1640 / 10,0	
329			1		—	—	7295	370				—	1550 / 5,6			
330			2		—	—	7475	550				—	2300 / 7,2			

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

904-02-35.88

Лист 204

Альбом IV

№ спт-ра-ки	N листа стропильного задания	Предельная грузоподъемность по воздуху м³/ч x 10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг/м² Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
331	113	10	0	0	—	6846	2147	—	110 / 3,1	310 / 6,9	460 / 3,3	450	1500 / 12,0	—	100 / 1,8
												2,0		—	
332				1	—	7025	2327	—				850		—	
												2,8		—	
333				2	—	7205	2507	—				1250		—	
												3,6		—	
334			1	0	—	7025	2327	—			860 / 4,1	450		—	
												2,0		—	
335				1	—	7205	2507	—				850		—	
												2,8		—	
336				2	—	7385	2687	—				1250		—	
												3,6		—	
337	114	20	0	0	—	7000	935	—	160 / 4,6	390 / 9,7	470 / 4,6	450	1810 / 16,7	—	100 / 2,7
												2,9		—	
338				1	—	7180	1115	—				850		—	
												4,1		—	
339				2		7360	1295	—				1250		—	
												5,3		—	
340			1	0	—	7180	1115	—			870 / 5,8	450		—	
												2,9		—	
341				1	—	7360	1295	—				850		—	
												4,1		—	

№ спт-ра-ки	N листа стропильного задания	Предельная грузоподъемность по воздуху м³/ч x 10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг/м² Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
342	111	20	1	2	—	7540	1475	—	160 / 4,6	390 / 9,7	870 / 5,8	1250 / 5,3	1810 / 16,7	—	100 / 2,7
343	115	31,5	0	0	—	7060	935	—	185 / 6,2	715 / 12,5	680 / 5,6	640	3830 / 25,7	—	100 / 3,7
												3,5		—	
344				1	—	7240	1115	—				1240		—	
												4,9		—	
345				2	—	7420	1295	—				1840		—	
												6,3		—	
346			1	0	—	7240	1115	—			1280 / 7,0	640		—	
												3,5		—	
347				1	—	7420	1295	—				1240		—	
												4,9		—	
348				2	—	7600	1475	—				1840		—	
												6,3		—	
349	116	40	0	0	—	7625	935	—	460 / 16,8	690 / 9,6	840 / 6,4	800	4100 / 28,4	—	100 / 4,4
												4,0		—	
350				1	—	7805	1115	—				1550		—	
												5,6		—	
351				2	—	7985	1295	—				2300		—	
												7,2		—	
352			1	0	—	7805	1115	—			1590 / 8,0	800		—	
												4,0		—	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1010715

№ стороки	№ листа строительного задания	Предельное количество балок в заданиях, шт	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг/м²						
									Поверхность секции, м²						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
353	116	40	1	1	—	7985	1295	—	460	690	1590	1550	4100	—	100
									15,8	9,6	8,0	5,6		—	
354				2	—	8165	1475	—				2300	28,4	—	4,4
												7,2		—	
355				0	—	7850	935	—				1200		—	
												5,1		—	
356			0	1	—	8030	1115	—			1260	2350		—	
											8,2	7,1		—	
357				2	—	8210	1295	—				3500		—	
									430	1440		9,1	6910	—	250
358	117	63		0	—	8030	1115	—	9,2	18,5		1200	37,9	—	18,7
												5,1		—	
359			1	1	—	8210	1295	—			2410	2350		—	
											10,2	7,1		—	
360				2	—	8390	1475	—				3500		—	
												9,1		—	
361				0	—	8415	935	—				1510		—	
												5,6		—	
362	118	80	0	1	—	8595	1115	—	800	1315	1570	2960	7420	—	320
									24,4	13,6	9,0	7,8	42,4	—	21,0
363				2	—	8775	1295					4400		—	
												10,0		—	

№ стороки	№ листа строительного задания	Предельное количество балок в заданиях, шт	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг/м²						
									Поверхность секции, м²						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
364				0	—	8595	1115	—				1510		—	
												5,6		—	
365	118	80	1	1	—	8775	1295	—	800	1315		2960	7420	—	320
									24,4	13,6		7,8	42,4	—	21,0
366				2	—	8955	1475	—				4410		—	
												10,0		—	
367				0	—	8795	935	—				2270		—	
												7,1		—	
368			0	1	—	8975	1115	—				4470		—	
												9,9		—	
369				2	—	9155	1295	—				6670		—	
	119	125							1530	2060		12,7	9010	—	450
370				0	—	8975	1115	—	31,0	17,0		2270	46,5	—	31,8
												7,1		—	
371			1	1	—	9155	1295	—				4470		—	
												9,9		—	
372				2	—	9335	1475	—				6670		—	
												12,7		—	
373				0		10357	935	—				2780		—	—
	120	160	0						1625	2500		8,0	9820	—	—
374				1		10537	1115		45,2	19,2		5480	50,8	—	—
												11,2		—	—

10107/5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
375	120	160	0	2		—	10717	1295	—			2850	8180		—	—
												12,8	14,4		—	—
376			1	0	—	—	10537	1115	—			5550	2780		—	—
										1625	2500	16,0	8,0	9820	—	—
377				1	—	—	10717	1295	—	45,2	19,2	5550	5480	50,8	—	—
												16,0	11,2		—	—
378				2	—	—	10897	1475	—			5550	8180		—	—
												16,0	14,4		—	—
379	121	200	0	1	0	1	10859	1525	—			3660	3580		—	—
												17,3	12,1		—	—
380				1	1	3	11219	1885	—			3660	7080		—	—
												17,3	18,9		—	—
381				1	2	5	11579	2245	—			3660	10580		—	—
										2200	3050	17,3	25,7	13250	—	—
382			1	3	0	1	11219	1885	—	41,0	21,0	7160	3580	63,7	—	—
												24,1	12,1		—	—
383				3	1	3	11579	2245	—			7160	7080		—	—
												24,1	18,9		—	—
384				3	2	5	11939	2605	—			7160	10580		—	—
												24,1	25,7		—	—
385	122	250	0	1	0	1	11325	1525	—	2300	3680	4470	4390	14640	—	—
										60,0	23,2	19,2	13,4	68,2	—	—

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
386	122	250	0	1	1	3	11685	1885	—				8690		—	—
												4470	21,0		—	—
387					2	5	12075	2245	—			19,2	12990		—	—
													28,6		—	—
388			1	3	0	1	11685	1885	—	2200	3680		4390	14640	—	—
										60,0	23,2		13,4	68,2	—	—
389					1	3	12045	2245	—			8770	8690		—	—
												26,8	21,0		—	—
390					2	5	12405	2605	—				12990		—	—
													28,6		—	—
391	123	80	0	0	—	—	7850	935	—				1510		—	
													5,6		—	
392				1	—	—	8030	1115	—			1570	2960		—	
												9,0	7,8		—	
393				2	—	—	8210	1295	—				4410		—	
										890	1315		10,0	7420	—	320
394			1	0	—	—	8030	1115	—	17,8	13,6		1510	42,4	—	21,0
													5,6		—	
395				1	—	—	8210	1295	—			3020	2960		—	
												11,2	7,8		—	
396				2	—	—	8390	1475	—				4410		—	
													10,0			

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

Альбом IV

№ строки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
397	124	160	0	0	—	—	9842	935	—	2020 / 36,0	2500 / 19,2	2850 / 12,8	2780 / 8,0	9820 / 50,8	—	—
398				1	—	—	10022	1115	—				5480 / 11,2		—	—
399				2	—	—	10202	1295	—				8180 / 14,4		—	—
400			1	0	—	—	10022	1115	—			5550 / 16,0	2780 / 8,0		—	—
401				1	—		10202	1295	—				5480 / 11,2		—	—
402				2	—	—	10382	1475	—				8180 / 14,4		—	—
403	125	250	0	1	0	1	10810	1525	—	2800 / 38,6	3680 / 23,2	4470 / 19,2	4390 / 13,4	14640 / 68,2	—	—
404				1	1	3	11170	1885	—				8690 / 21,0		—	—
405				1	2	5	11530	2245	—				12990 / 28,6		—	—
406			1	3	0	1	11170	1885	—			8770 / 26,8	4390 / 13,4		—	—
407				3	1	3	11530	2245	—				8690 / 21,0		—	—

№ строки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
408	125	250	1	3	2	5	11890	2605	—	2800 / 38,6	3680 / 23,2	8770 / 26,8	12990 / 28,6	14640 / 68,2	—	—
409	126	40	0	0	—	—	7060	935	—	170 / 6,8	800 / 14,0	840 / 6,4	800 / 4,0	4100 / 28,4	—	100 / 4,4
410				1	—	—	7240	1115	—				1550 / 5,6		—	
411				2	—	—	7420	1295	—				2300 / 7,2		—	
412			1	0	—	—	7240	1115	—			1590 / 8,0	800 / 4,0		—	
413				1	—	—	7420	1295	—				1550 / 5,6		—	
414				2	—	—	7600	1475	—				2300 / 7,2		—	
415	127	10	0	0	—	—	6530	935	—	110 / 3,1	660 / 6,6	460 / 3,3	450 / 2,0	1500 / 12,0	—	100 / 1,8
416				1	—	—	6710	1115	—				850 / 2,8		—	
417				2	—	—	6890	1295	—				1250 / 3,6		—	
418			1	0	—	—	6710	1115	—			860 / 4,1	450 / 2,0		—	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

904-02-35.88

Альбом IV

№ стр-ки	№ листа строительного задания	Производительность по газовоздушной смеси, м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
419	127	10	1	1	—	6890	1295	—	110	660	860	850	1500	—	100
									3,1	6,6	4,1	2,8	12,0	—	1,8
420				2	—	7070	1475	—				1250		—	
												3,6		—	
421				0	—	6685	935	—				450		—	
												2,9		—	
422			0	1	—	6865	1115	—			470	850		—	
											4,6	4,1		—	
423				2	—	7045	1295	—				1250		—	
	128	20							160	1065		5,3	1810	—	100
424				0	—	6865	1115	—	4,6	9,7		450	16,7	—	2,7
												2,9		—	
425			1	1	—	7045	1295	—			870	850		—	
											5,8	4,1		—	
426				2	—	7225	1475	—				1250		—	
												5,3		—	
427				0	—	6935	935	—				640		—	
												3,5		—	
428	129	31,5	0	1	—	7115	1115	—	185	1575	680	1240	3830	—	100
									6,2	14,3	5,6	4,9	25,7	—	3,7
429				2	—	7295	1295	—				1840		—	
												6,3		—	

№ стр-ки	№ листа строительного задания	Производительность по газовоздушной смеси, м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка безизоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
430				0	—	7115	1115	—				640		—	
												3,5		—	
431	129	31,5	1	1	—	7295	1245	—	185	1575	1280	1240	3830	—	100
									6,2	14,3	7,0	4,9	25,7	—	3,7
432				2	—	7475	1475	—				1840		—	
												6,3		—	
433				0	—	7500	935	—				800		—	
												4,0		—	
434			0	1	—	7680	1115	—			840	1550		—	
											6,4	5,6		—	
435				2	—	7860	1295	—				2300		—	
	130	40							460	1500		7,2	4100	—	100
436				0	—	7680	1115	—	15,8	11,2		800	28,4	—	4,4
												4,0		—	
437			1	1	—	7860	1295	—			1590	1550		—	
											8,0	5,6		—	
438				2	—	8040	1475	—				2300		—	
												7,2		—	
439				0	—	7725	935	—				1200		—	
												5,1		—	
440	131	63	0	1	—	7905	1115	—	430	2740	1260	2350	6910	—	250
									9,2	22,1	8,2	7,1	37,9	—	18,7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
441	131	63	0	2	—	8085	1295	—			1260 / 8,2	3500 / 9,1		— / —	
442			1	0	—	7905	1115	—	430 / 9,2	2740 / 22,1	2410 / 10,2	1200 / 5,1	6910 / 37,9	— / —	250 / 18,7
443				1	—	8085	1295	—				2350 / 7,1		— / —	
444				2	—	8265	1475	—				3500 / 9,1		— / —	
445	132	80	0	0	—	8290	935	—				1510 / 5,6		— / —	
446				1	—	8470	1115	—			1570 / 9,0	2960 / 7,8		— / —	
447				2	—	8650	1295	—	800 / 24,4	2500 / 16,8		4410 / 10,0	7420 / 42,4	— / —	320 / 21,0
448			1	0	—	8470	1115	—				1510 / 5,6		— / —	
449				1	—	8650	1295	—			3020 / 11,2	2960 / 7,8		— / —	
450				2	—	8830	1475	—				4410 / 10,0		— / —	
451	133	125	0	0	—	8670	935	—	1530 / 31,0	2740 / 19,9	2340 / 11,3	2270 / 7,1	9040 / 46,5	— / —	450 / 31,8

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
452	133	125	0	1	—	8850	1115	—			2340 / 11,3	4470 / 9,9		— / —	
453				2	—	9030	1295	—				6670 / 12,7		— / —	
454			1	0	—	8850	1115	—	1530 / 31,0	2740 / 19,9		2270 / 7,1	9040 / 46,5	— / —	450 / 31,8
455				1	—	9030	1295	—			4540 / 14,1	4470 / 9,9		— / —	
456				2	—	9210	1475	—				6670 / 12,7		— / —	
457	134	160	0	0	—	10232	935	—				2780 / 8,0		— / —	— / —
458				1	—	10412	1115	—			2850 / 12,8	5480 / 11,2		— / —	— / —
459				2	—	10592	1295	—	1625 / 45,2	2950 / 21,8		8180 / 14,4	9820 / 50,8	— / —	— / —
460			1	0	—	10412	1115	—				2780 / 8,0		— / —	— / —
461				1	—	10592	1295	—			5550 / 16,0	5480 / 11,2		— / —	— / —
462				2	—	10772	1475	—				8180 / 14,4		— / —	— / —

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

904-02-35.88

Лист 210

Альбом III

№ строки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг/м² Поверхность секции, м² Р1 F1	Р2 F2	Р3 F3	Р4 F4	Р5 F5	Р6 F6	Р7 F7
													3580		—	—
463					0	1	10734	1525	—				12,1		—	—
												3660	7080		—	—
464			0	1	1	3	11094	1885	—			17,3	18,9		—	—
													10580		—	—
465					2	5	11454	2245	—	2200	3500		25,7	13280	—	—
	135	200								41,0	25,7		3580	63,7	—	—
466					0	1	11094	1685	—				12,1		—	—
												7160	7080		—	—
467			1	3	1	3	11454	2245	—			24,1	18,9		—	—
													10580		—	—
468					2	5	11814	2605	—				25,7		—	—
													4390		—	—
469					0	1	11200	1525	—				13,4		—	—
												4470	8690		—	—
470			0	1	1	3	11560	1885	—			19,2	21,0		—	—
										2300	4000		12990	14640	—	—
471	136	250			2	5	11920	2245	—	60,0	27,6		28,6	68,2	—	—
													4390		—	—
472					0	1	11560	1885	—			8770	13,4		—	—
			1	3									8690		—	—
473					1	3	11920	2245	—			26,8	21,0		—	—

№ строки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг/м² Поверхность секции, м² Р1 F1	Р2 F2	Р3 F3	Р4 F4	Р5 F5	Р6 F6	Р7 F7
										2300	4000	8770	12990	14640	—	—
474	136	250	1	3	2	5	12280	2605	—	60,0	27,6	26,8	28,6	68,2	—	—
													1510		—	
475				0	—	—	7725	935	—				5,6		—	
												1570	2960		—	
476			0	1	—	—	7905	1115	—			9,0	7,8		—	
													4410		—	
477				2	—	—	8085	1295	—	890	2500		10,0	7420	—	320
	137	80								17,8	16,8		1510	42,4	—	21,0
478				0	-	-	7905	1115	—				5,6		—	
												3020	2960		—	
479			1	1	—	—	8085	1295	—			11,2	7,8		—	
													4410		—	
480				2	—	—	8265	1475	—				10,0		—	
													2780		—	—
481				0	—	—	9717	935	—				8,0		—	—
												2850	5480		—	—
482			0	1	—	—	9897	1115	—	2020	2950	12,8	11,2	98,20	—	—
	138	160								36,0	21,8		8180	50,8	—	—
483				2	—	—	10077	1295	—				14,4		—	—
												5550	2780		—	—
484			1	0	—	—	9897	1115	—			16,0	8,0		—	—

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
485	138	160	1	1	—	—	10077	1295	—	2020 / 36,0	2950 / 21,8	5550 / 16,0	5480 / 11,2	9820 / 50,8	— / —	— / —
486				2	—	—	10257	1475	—				8180 / 14,4		— / —	— / —
487	139	250	0	1	0	1	10685	1525	—	2800 / 38,6	4000 / 27,6	4470 / 19,2	4390 / 13,4	14640 / 68,2	— / —	— / —
488					1	3	11045	1885	—				8690 / 21,0		— / —	— / —
489					2	5	11405	2245	—				12990 / 28,6		— / —	— / —
490			1	3	0	1	11045	1885	—			8770 / 26,8	4390 / 13,4		— / —	— / —
491					1	3	11405	2245	—				8690 / 21,0		— / —	— / —
492					2	5	11765	2605	—				12990 / 28,6		— / —	— / —
493	140	40	0	0	—	—	6935	935	—	170 / 6,8	1610 / 15,5	840 / 4,0	800 / 4,0	4100 / 28,4	— / —	100 / 4,4
494				1	—	—	7115	1115	—				1550 / 5,6		— / —	
495				2	—	—	7295	1295	—				2300 / 7,2		— / —	

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
496	140	40	1	0	—	—	7115	1115	—	170 / 6,8	1610 / 15,5	1590 / 5,6	800 / 4,0	4100 / 28,4	— / —	100 / 4,4
497				1	—	—	7295	1295	—				1550 / 5,6		— / —	
498				2	—	—	7475	1475	—				2300 / 7,2		— / —	
499	141	10	0	0	0	—	7590	2147	847	110 / 3,1	310 / 6,9	460 / 3,3	450 / 2,0	1480 / 11,5	470 / 3,9	100 / 1,8
500				1		—	7770	2327	847				850 / 2,8			
501				2		—	7950	2507	847				1250 / 3,6			
502			1	0		—	7770	2327	847			860 / 4,1	450 / 2,0			
503				1		—	7950	2507	847				850 / 2,8			
504				2		—	8130	2687	847				1250 / 3,6			
505			0		1	—	7770	2327	1027			460 / 3,3	450 / 2,0			
506						—	7950	2507	1027				850 / 2,8			

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

904-02-35.88

Лист 212

Альбом IV

№ строки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
507	141	10	0	2	1	8130	2507	1027	110 / 3,1	310 / 6,9	460 / 3,3	1250 / 3,6	1480 / 11,5	870 / 4,7	100 / 1,8
508			1	0		7950	2327				860 / 4,1	450 / 2,0			
509				1		8130	2507				860 / 4,1	850 / 2,8			
510				2		8310	2687				860 / 4,1	1250 / 3,6			
511	142	20	0	0	0	7745	935	847	160 / 4,6	390 / 9,7	470 / 4,6	450 / 2,9	1790 / 15,7	480 / 5,6	100 / 2,7
512				1		7925	1115				470 / 4,6	850 / 4,1			
513				2		8105	1295				470 / 4,6	1250 / 5,3			
514			1	0		7925	1115				870 / 5,8	450 / 2,9			
515				1		8105	1295				870 / 5,8	850 / 4,1			
516				2		8285	1475				870 / 5,8	1250 / 5,3			
517			0	0	1	7925	935	1027			470 / 4,6	450 / 2,9		880 / 6,8	

№ строки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
518	142	20	0	1	1	8105	1115	1027	160 / 4,6	390 / 9,7	470 / 4,6	850 / 4,1	1790 / 15,7	880 / 6,8	100 / 2,7
519				2		8285	1295					1250 / 5,3			
520			1	0		8105	1115				870 / 5,8	450 / 2,9			
521				1		8285	1295					850 / 4,1			
522				2		8465	1475					1250 / 5,3			
523	143	31,5	0	0	0	7805	935	847	185 / 6,2	715 / 12,5	680 / 5,6	640 / 3,5	3790 / 24,1	720 / 7,2	100 / 3,7
524				1		7985	1115					1240 / 4,9			
525				2		8165	1295					1840 / 6,3			
526			1	0		7985	1115				1280 / 7,0	640 / 3,5			
527				1		8165	1295					1240 / 4,9			
528				2		8345	1475					1840 / 6,3			

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

904-02-35.88

Лист 213

Альбом IV

№ стороки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
529				0		7985	935					640			
												3,5			
530			0	1		8165	1115				680	1240			
											5,6	4,9			
531				2		8345	1295					1840			
	143	31,5			1			1027	185	715		6.3	3790	1320	100
532				0		8165	1115		6,2	12,5		640	24,1	8,6	3,7
												3,5			
533			1	1		8345	1295				1280	1240			
											7,0	4,9			
534				2		8525	1475					1840			
												6,3			
535				0		8370	935					800			
												4,0			
536			0	1		8550	1115				840	1550			
											6,4	5,6			
537	144	40		2	0	8730	1295	847	460	690		2300	4050	890	100
									15,8	9,6		7,2	26,4	8,4	4,4
538				0		8550	1115					800			
			1								1590	4,0			
539				1		8730	1295				8,0	1550			
												5,6			

№ стороки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
540			1	2	0	8910	1475	847			1590	2300		890	
											8,0	7,2		8,4	
541				0		8550	935					800			
												4,0			
542			0	1		8730	1115				840	1550			
											6,4	5,6			
543	144	40		2	1	8910	1295	1027	460	690		2300	4050		100
									15,8	9,6		7,2	26,4	1640	4,4
544				0		8730	1115					800		10,0	
											1590	4,0			
545			1	1		8910	1295				8,0	1550			
												5,6			
546				2		9090	1475					2300			
												7,2			
547				0		8130	935					1200			
												5,1			
548			0	1		8210	1115				1260	2350			
	145	63			0			847	430	1440	8,2	7,1	6850	1340	130
549				2		8390	1295		9,2	18,5		3500	37,9	12,9	7,8
												9,1			
550			1	0		8210	1115				2410	1200			
											10,2	5,1			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

№ стеновой панели	№ листа стр. чертежа	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² Р1 F1	Р2 F2	Р3 F3	Р4 F4	Р5 F5	Р6 F6	Р7 F7
551	145	63	1	1		8390	1295	847			2410	2350		1340	
												7,1		12,9	
552				2		8570	1475				10,2	3500			
												9,1			
553			0	0		8210	935					1200			
												5,1			
554				1		8390	1115		430	1440	1260	2350	6850		130
									9,2	18,5	8,2	7,1	37,9		7,8
555				2		8570	1295	1027				3500		2480	
												9,1		14,9	
556				0		8390	1115					1200			
												5,1			
557			1	1		8570	1295				2410	2350			
											10,2	7,1			
558				2		8750	1475					3500			
												9,1			
559			0	0		8595	935					1510			
												5,6			
560	146	80	0	1		8775	1115	847	800	1315	1570	2960	7360	1660	160
									24,4	13,6	9,0	7,8	42,4	14,4	8,8
561				2		8955	1295					4410			
												10,0			

№ стеновой панели	№ листа стр. чертежа	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² Р1 F1	Р2 F2	Р3 F3	Р4 F4	Р5 F5	Р6 F6	Р7 F7
562	146	80	0	0	1	8775	1115	847	800	1315	1570	1510	7360	1660	160
												5,6			
563			1	1	0	8955	1295				3020	2960		14,4	8,8
											11,2	7,8			
564				2		9135	1475					4410			
												10,0			
565				0		8775	935					1510			
												5,6			
566			0	1		8955	1115				1570	2960			
											9,0	7,8			
567				2	1	9135	1295	1027				4410			
												10,0			
568				0		8955	1115					1510			
												5,6			
569			1	1		9135	1295				3020	2960			
											11,2	7,8			
570				2		9315	1475					4410			
												10,0			
571	147	125	0	0	0	8975	935	847	1530	2060	2340	2270	8970	2490	220
												7,1			
572				1		9155	1115					4470			
												9,9			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

Альбом IV

№ стороки	Лист стеклопакета	Предварительно напряженные	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
									Поверхность секции, м²						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
573			0	2		9335	1295				2340	6670			
											11,3	12,7			
574				0		9155	1115				4540	2270		2490	
											14,1	7,1			
575			1	1	0	9335	1295	847			4540	4470		18,9	
											14,1	9,9			
576				2		9515	1475				4540	6670			
											14,1	12,7			
577	147	125		0		935	935		153,0	206,0	2340	2270			220
									31,0	17,0	11,3	7,1	897,0		11,8
578			0	1		9335	1115				2340	4470	46,5		
											11,3	9,9			
579				2		9515	1295				2340	6670			
					1			1027			11,3	12,7		469,0	
580				0		9335	1115				4540	2270		21,7	
											14,1	7,1			
581			1	1		9515	1295				4540	4470			
											14,1	9,9			
582				2		9695	1475				4540	6670			
											14,1	12,7			
583	148	160	0	0	0	10537	935	190	162,5	250,0	2850	2780	983,0	278,0	
									45,2	19,2	12,8	8,0	50,8	8,0	

№ стороки	Лист стеклопакета	Предварительно напряженные	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
									Поверхность секции, м²						
			П1	П2	П3	В	Г	Д	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
584			0	1		10747	1115					5480			
											2850	11,2			
585				2		10897	1295				12,8	8180			
												14,4			
586				0	0	10717	1115	190				2780		2780	
												8,0		8,0	
587			1	1		10897	1295				5550	5480			
											16,0	11,2			
588				2		11077	1475					8180			
												14,4			
589	148	160		0		10747	935		162,5	250,0		2780	983,0		
									45,2	19,2		8,0	50,8		
590			0	1		10897	1115				2850	5480			
											12,8	11,2			
591				2		11077	1295					8180			
					1			370				14,4		5480	
592				0		10897	1115					2780		11,2	
												8,0			
593			1	1		11077	1295				5550	5480			
											16,0	11,2			
594				2		11257	1475					8180			
												14,4			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1010715

Альбом IV

№ стр-ки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	П5	П6	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции кг: Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6
595	149	200	1	0	1	1	1	1	1219	1325	420				3580		
															12,1		
														3660	7080		
596			0	1	1	1	3		1579	1885				17,3	18,9		
															10580		
597				2	0		5		1939	2245					25,7		3580
															3580		12,1
598				0			1		1579	1885				7160	7080		
599			1	1	3		3		1939	2245				24,1	18,9		
															10580	1328	
600				2			5		2299	2605		2200	3050		25,7	63,7	
												41,0	21,0		3580		
601				0			1		1579	1525					12,1		
														3660	7080		
602			0	1	1		3		1939	1885				17,3	18,9		
															10580		7080
603				2	1		5	3	2299	2245	780				25,7		18,9
															3580		
604				0			1		1939	1885				7160	12,1		
			1		3									24,1	7080		
605				1			3		2299	2245					18,9		

№ стр-ки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	П5	П6	В	Г	Д	Статическая нагрузка, без изоляции кг: Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6
606	149	200	1	2	1	3	5	3	2659	2605	780	2200	3050	7160	10580	13280	7080
												41,0	21,0	24,1	25,7	63,7	18,9
607				0			1		1685	1525					4390		
															13,4		
608			0	1		1	3			1885				4470	8690		
														19,2	21,0		
609				2	0		5	1	1204	2245	420				12990		
															28,6		4390
610				0			1			1885					4390		13,4
															13,4		
611				1		3	3			2245				8770	8690		
	150	250	1		3							2300	3680	26,8	21,0	14640	
				2			5		2765	2605		60,0	23,2		12990	68,2	
612															28,6		
613				0			1			1525					4390		
									1204						13,4		
614			0	1	1	1	3	3		1885	780			4470	8690		8690
					1									19,2	21,0		21,0
615				2			5		2765	2245					12990		
															28,6		
616			1	0		3	1		1205	1885				8770	4390		
														26,2	13,4		

10107/5

904-02-35.88

Лист 217

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	П5	П6	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
617	150	250	1	1	1	3	3	3	12765	2245	780	2300 / 60,0	3680 / 23,2	8770 / 26,8	8690 / 21,0	14640 / 68,2	8690 / 21,0	— / —
618			1	2	1	3	5	3	13125	2605	780				12990 / 26,8			— / —
619			0	0	0	—	—	—	8030	935	847				1510 / 5,6			
620			0	1	0	—	—	—	8210	1115	847			1570 / 9,0	2960 / 7,8			
621			0	2	0	—	—	—	8390	1295	847				4410 / 10,0			
622	151	80	1	0	0	—	—	—	8210	1115	847	890 / 17,8	1315 / 13,6		1510 / 5,6	7360 / 42,4	1660 / 14,4	160 / 8,8
623			1	1	0	—	—	—	8390	1295	847			3020 / 11,2	2960 / 7,8			
624			1	2	0	—	—	—	8570	1475	847				4410 / 10,0			
625			0	0	1	—	—	—	8210	1115	1027				1510 / 5,6			
626			0	1	1	—	—	—	8390	1295	1027			1570 / 9,0	2960 / 7,8			
627			0	2	1	—	—	—	8570	1475	1027				4410 / 10,0			

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
628			1	0	1	8390	1295	1027				1510 / 5,6			
629	151	80	1	1	1	8570	1475	1027	890 / 17,8	1315 / 13,6	3020 / 11,2	2960 / 7,8	7360 / 42,4	3110 / 16,6	160 / 8,8
630			1	2	1	8750	1655	1027				4410 / 10,0			
631			0	0	0	10023	935	190				2780 / 8,0			— / —
632			0	1	0	10202	1115	190			2850 / 12,8	5480 / 11,2			— / —
633			0	2	0	10382	1295	190				8180 / 14,4			— / —
634	152	160	1	0	0	10202	1115	190	2020 / 36,0	2500 / 19,2		2780 / 8,0	9830 / 50,8	2780 / 8,0	— / —
635			1	1	0	10382	1295	190			5550 / 16,0	5480 / 11,2			— / —
636			1	2	0	10562	1475	190				8180 / 14,4			— / —
637			0	0	1	10202	935	370			2850 / 18,8	2780 / 8,0		5480 / 11,2	— / —
636			0	1	1	10382	1115	370				5480 / 11,2			— / —

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

904-02-35.88

Альбом IV

№ стр-ки	N листа стр-ного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	П5	П6	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6
639			0	2	1	—	—	—	10562	1295	370			2850 12,8	8180 14,4		
640			1	0	1	—	—	—	10382	1115	370				2780 8,0		
641	152	160	1	1	1	—	—	—	10562	1295	370	2020 36,0	2500 19,2	5550 16,0	5480 11,2	9830 50,8	5480 11,2
642			1	2	1	—	—	—	10742	1475	370				8180 14,4		
643			0	0	0	1	1	1	11170	1525	420				4390 13,4		
644			0	1	0	1	3	1	11530	1885	420			4470 19,2	8690 21,0		
645			0	2	0	1	5	1	11890	2245	420				12990 28,6		
646	153	250	1	0	0	3	1	1	11530	1885	420	2800 38,6	3680 23,2		4390 13,4	14640 68,2	4390 13,4
647			1	1	0	3	3	1	11890	2245	420			8770 26,8	8690 21,0		
648			1	2	0	3	5	1	12250	2605	420				12990 28,6		
649			0	0	1	1	1	3	11530	1525	780			4470 19,2	4390 13,4		8690 21,0

№ стр-ки	N листа стр-ного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	П4	П5	П6	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7
650			0	1	1	1	3	3	11890	1885	780				8690 21,0			—
651			0	2	1	1	5	3	12250	2245	780			4470 19,2	12990 28,6			—
652	153	250	1	0	1	3	1	3	11890	1885	780	2800 38,6	3680 23,2		4390 13,4	14640 68,2	8690 21,0	—
653			1	1	1	3	3	3	12250	2245	780			8770 26,8	8690 21,0			—
654			1	2	1	3	5	3	12610	2605	780				12990 28,6			—
655			0	0	0	—	—	—	7805	955	847				800 4,0			
656			0	1	0	—	—	—	7985	1115	847			840 6,4	1550 5,6			
657	154	40	0	2	0	—	—	—	8165	1295	847	170 6,8	800 14,0		2300 7,2	4050 26,4	890 8,4	100 4,4
658			1	0	0	—	—	—	7985	1115	847				800 4,0			
659			1	1	0	—	—	—	8165	1295	847			1590 8,0	1550 5,6			
660			1	2	0	—	—	—	8345	1475	847				2300 7,2			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч x10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
661			0	0	1	7985	935	1027				800 / 4,0			
662			0	1	1	8165	1115	1027			840 / 6,4	1550 / 5,6			
663			0	2	1	8345	1295	1027				2300 / 7,2			
664	154	40	1	0	1	8165	1115	1027	170 / 6,8	800 / 14,0		800 / 4,0	4050 / 26,4	1640 / 10,0	100 / 4,4
665			1	1	1	8345	1295	1027			1590 / 8,0	1550 / 5,6			
666			1	2	1	8525	1475	1027				2300 / 7,2			
667			0	0	0	7275	935	847				450 / 2,0			
668	155	10	0	1	0	7455	1115	847			460 / 3,3	850 / 2,8			
669			0	2	0	7635	1295	847	110 / 3,1	660 / 6,6		1250 / 3,6	1480 / 11,5	470 / 3,9	100 / 1,8
670			1	0	0	7455	1115	847			860 / 4,1	450 / 2,0			
671			1	1	0	7635	1295	847				850 / 2,8			

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч x10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
672			1	2	0	7815	1475	847			860 / 4,1	1250 / 3,6		470 / 3,9	
673			0	0	1	7455	935	1027				450 / 2,0			
674			0	1	1	7635	1115	1027			460 / 3,3	850 / 2,8			
675	155	10	0	2	1	7815	1295	1027	110 / 3,1	660 / 6,6		1250 / 3,6	1480 / 11,5	870 / 4,7	100 / 1,8
676			1	0	1	7635	1115	1027				450 / 2,0			
677			1	1	1	7815	1295	1027			860 / 4,1	850 / 2,8			
678			1	2	1	7995	1475	1027				1250 / 3,6			
679			0	0	0	7430	935	847				450 / 2,9			
680	156	20	0	1	0	7610	1115	847	160 / 4,6	1065 / 9,7	470 / 4,6	850 / 4,1	1790 / 15,7	480 / 5,6	100 / 2,7
681			0	2	0	7790	1295	847				1250 / 5,3			
682			1	0	0	7610	1115	847			870 / 5,8	450 / 2,9			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

10107/5

904-02-35.88

Альбом IV

№ стр-ки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
683	156	20	1	1	0	7790	1295	847	160 / 4,6	1065 / 9,7	870 / 5,8	850	1790 / 15,7	880 / 6,8	100 / 2,7
												4,1			
684			1	2	0	7970	1475	847				1250			
												5,3			
685			0	0	1	7610	935	1027			470 / 4,6	450			
												2,9			
686			0	1	1	7790	1115	1027				850			
												4,1			
687			0	2	1	7970	1295	1027				1250			
												5,3			
688			1	0	1	7790	1115	1027			870 / 5,8	450			
												2,9			
689			1	1	1	7970	1295	1027				850			
												4,1			
690			1	2	1	8150	1475	1027				1250			
												5,3			
691	157	31,5	0	0	0	7680	935	847	185 / 6,2	1575 / 14,3	680 / 5,6	640	3150 / 24,1	720 / 7,2	100 / 3,7
												3,5			
692			0	1	0	7860	1115	847				1240			
												4,9			
693			0	2	0	8040	1295	847				1840			
												6,3			

№ стр-ки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
694	157	31,5	1	0	0	7860	1115	847	185 / 6,2	1575 / 14,3	1280 / 7,0	640	3790 / 24,1	1320 / 8,6	100 / 3,7
												3,5			
695			1	1	0	8040	1295	847				1240			
												4,9			
696			1	2	0	8220	1475	847				1840			
												6,3			
697			0	0	1	7860	935	1027			680 / 5,6	640			
												3,5			
698			0	1	1	8040	1115	1027				1240			
												4,9			
699			0	2	1	8220	1295	1027				1840			
												6,3			
700			1	0	1	8040	1115	1027			1280 / 7,0	640			
												3,5			
701			1	1	1	8220	1295	1027				1240			
												4,9			
702			1	2	1	8400	1475	1027				1840			
												6,3			
703	158	40	0	0	0	8245	935	847	460 / 15,8	1500 / 11,2	840 / 6,4	800	4050 / 26,4	890 / 8,4	100 / 4,4
												4,0			
704			0	1	0	8425	1115	847				1550			
												5,6			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

10107/5

Альбом III

№ стороки	№ листа стр. чертежа здания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
705			0	2	0	8605	1295	847				2300 / 7,2			
706			1	0	0	8425	1115	847				800 / 4,0		890 / 8,4	
707			1	1	0	8605	1295	847				1550 / 5,6			
708			1	2	0	8785	1475	847				2300 / 7,2			
709			0	0	1	8425	935	1027				800 / 4,0			
710	158	40	0	1	1	8605	1115	1027	460 / 15,8	1500 / 11,2	840 / 6,4	1550 / 5,6	4050 / 26,4	1640 / 10,0	100 / 4,4
711			0	2	1	8785	1295	1027				2300 / 7,2			
712			1	0	1	8605	1115	1027				800 / 4,0			
713			1	1	1	8785	1295	1027				1550 / 5,6			
714			1	2	1	8965	1475	1027				2300 / 7,2			
715	159	40	0	0	0	7905	935	847	430 / 9,2	2740 / 22,1	1260 / 8,2	1200 / 5,1	6850 / 37,9	1340 / 12,9	130 / 7,8

№ стороки	№ листа стр. чертежа здания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
716			1	1	2	8085	1115	847			1260 / 8,2	2350 / 7,1			
717			1	1	3	8265	1295	847				3500 / 9,1			
718			2	1	1	8085	1115	847				1200 / 5,1	6850 / 37,9	1340 / 12,9	
719			2	1	2	8265	1295	847			2410 / 10,2	2350 / 7,1			
720			2	1	3	8445	1475	847				3500 / 9,1			
721	159	63	1	2	1	8085	935	1027	430 / 9,2	2740 / 22,1		1200 / 5,1			130 / 7,8
722			1	2	2	8265	1115	1027			1260 / 8,2	2350 / 7,1			
723			1	2	3	8445	1295	1027				3500 / 9,1	6850 / 37,9	2480 / 14,9	
724			2	2	1	8265	1115	1027				1200 / 5,1			
725			2	2	2	8445	1295	1027			2410 / 10,2	2350 / 7,1			
726			2	2	3	8625	1475	1027				3500 / 9,1			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
727			0	0	0	8470	935	847				1510 / 5,6			
728			0	1	0	8650	1115	847			1570 / 9,0	2960 / 7,8			
729			0	2	0	8830	1295	847				4410 / 10,0			
730			1	0	0	8650	1115	847				1510 / 5,6		1660 / 14,4	
731			1	1	0	8830	1295	847			3020 / 11,2	2960 / 7,8			
732	160	80	1	2	0	9010	1475	847	800 / 24,4	2500 / 16,8		4410 / 10,0	7360 / 42,4		160 / 8,8
733			0	0	1	8650	935	1027				1510 / 5,6			
734			0	1	1	8830	1115	1027			1570 / 9,0	2960 / 7,8			
735			0	2	1	9010	1295	1027				4410 / 10,0		3110 / 16,6	
736			1	0	1	8830	1115	1027			3020 / 11,2	1510 / 5,6			
737			1	1	1	9010	1295	1027				2960 / 7,8			

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
738	160	80	1	2	1	9190	1475	1027	800 / 24,4	2500 / 16,8	3020 / 11,2	4410 / 10,0	7360 / 42,4	3110 / 16,6	160 / 8,8
739			0	0	0	8850	935	847				2270 / 7,1			
740			0	1	0	9030	1115	847			2340 / 11,3	4470 / 9,9			
741			0	2	0	9210	1295	847				6670 / 12,7		2490 / 18,9	
742			1	0	0	9030	1115	847				2270 / 7,1			
743	161	125	1	1	0	9210	1295	847	1530 / 31,0	2740 / 19,9	4540 / 14,1	4470 / 9,9	8970 / 46,5		220 / 11,8
744			1	2	0	9390	1475	847				6670 / 12,7			
745			0	0	1	9030	935	1027				2270 / 7,1			
746			0	1	1	9210	1115	1027			2340 / 11,3	4470 / 9,9		4690 / 21,7	
747			0	2	1	9390	1295	1027				6670 / 12,7			
748			1	0	1	9210	1115	1027			4540 / 14,1	2270 / 7,1			

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

10107/5

904-02-35.88

№ стороки	№ листового стального заводского изделия	Условное давление по ГОСТ 3619-82 кгс/см²	Размер, мм n1	n2	n3	B	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
749	161	125	1	1	1	9390	1295	1027	1530	2740	4540	4490 9,9	8970	4690	220
750			1	2	1	9570	1475	1027	31,0	19,9	14,1	6670 12,7	46,5	21,7	11,8
751			0	0	0	10412	935	190				2780 8,0			—
752			0	1	0	10592	1115	190			2850	5480 11,2			—
753			0	2	0	10772	1295	190			12,8	8180 14,4			—
754	162	160	1	0	0	10592	1115	190	1625	2950	5550	2780 8,0	9830	2780	—
755			1	1	0	10772	1295	190	45,2	21,8	16,0	5480 11,2	50,8	8,0	—
756			1	2	0	10952	1475	190				8180 14,4			—
757			0	0	1	10592	935	370				2780 8,0			—
758			0	1	1	10772	1115	370			2850	5480 11,2		5480 14,2	—
759			0	2	1	10952	1295	370			12,8	8180 14,4			—

№ стороки	№ листового стального заводского изделия	Условное давление по ГОСТ 3619-82 кгс/см²	Размер, мм n1	n2	n3	B	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
760			1	0	1	10792	1115	370				2780 8,0			—
761	162	160	1	1	1	10952	1295	370	1625 45,2	2950 21,8	5550 16,0	5480 14,2	9830 50,8	5480 14,2	—
762			1	2	1	11132	1475	370				8180 14,4			—
763			0	0	0	11094	1525	420				3580 12,1			—
764			0	1	0	11454	1885	420			3660 17,3	7080 18,9			—
765			0	2	0	11814	2245	420				10580 25,7			—
766	163	200	1	0	0	11454	1885	420	2200 41,0	3500 25,7		3580 12,0	13280 63,7	3580 12,1	—
767			1	1	0	11814	2245	420			9160 24,1	7080 18,9			—
768			1	2	0	12174	2605	420				10580 25,7			—
769			0	0	1	11454	1525	780			3600 17,3	3580 12,1		7080 18,9	—
770			0	1	1	11814	1885	780				7080 18,9			—

Альбом IV

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

№ ст-ро-ки	N чертежа ограничительного задания	Объем бетона, м³	Размер, мм n1	n2	n3	B	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг/м² Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
771			0	2	1	12174	2245	780			3660	10580			—
											17,3	25,7			—
772			1	0	1	11814	1885	780				3580			—
	163	200										12,0			—
773			1	1	1	12174	2245	780	2200	3500	7160	7080	13280	7080	—
									41,0	25,7	24,1	18,9	63,7	18,9	—
774			1	2	1	12534	2605	780				10580			—
												25,7			—
775			0	0	0	11560	1525	420				4390			—
												13,4			—
776			0	1	0	11920	1885	420			4470	8690			—
											19,2	21,0			—
777			0	2	0	12280	2245	420				12990			—
												28,6			—
778	164	250	1	0	0	11920	1885	420	2300	4000	8770	4390	14640	4390	—
									60,0	27,6	26,8	13,4	68,2	13,4	—
779			1	1	0	12280	2245	420				8690			—
												21,0			—
780			1	2	0	12640	2605	420				12990			—
												28,6			—
781			0	0	1	1192	1525	780				4390		8690	—
												13,4		21,0	—

№ ст-ро-ки	N чертежа ограничительного задания	Объем бетона, м³	Размер, мм n1	n2	n3	B	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг/м² Поверхность секции, м² P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
782			0	1	0	12280	1885	780				8690			—
											4470	21,0			—
783			0	2	0	12640	2245	780			19,2	12990			—
												28,6			—
784	164	250	1	0	1	12280	1885	780	2300	4000		4390	14640	8690	—
									60,0	27,6		13,4	68,2	21,0	—
785			1	1	1	12640	2245	780			8770	8690			—
											26,8	21,0			—
786			1	2	1	13000	2605	780				12990			—
												28,6			—
787			0	0	0	7905	935	847				1510			
												5,6			
788			0	1	0	8085	1115	847			1570	2960			
											9,0	7,8			
789	165	80	0	2	0	8265	1295	847	890	2500		4410	7360	1660	160
									17,8	16,8		10,0	42,4	14,4	8,8
790			1	0	0	8085	1115	847				1510			
												5,6			
791			1	1	0	8265	1295	847			3020	2960			
											11,2	7,8			
792			1	2	0	8445	1475	847				4410			
												10,0			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

904-02-35.88

Лист 225

Альбом IV

№ ст-ро-ки	Число отключающих элементов	Удельная теплоусвоение по ОСТ 36-34-83 кг/м²	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг/м² Поверхность сечения, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
793			0	0	1	8085	935	1027				1510			
												5,6			
794			0	1	1	8265	1115	1027			1570	2960			
											9,0	11,8			
795	165	80	0	2	1	8445	1295	1027				4410			
												10,0			
796			1	0	1	8265	1115	1027	890	2500		1510	7360	3110	160
									17,8	16,8		5,6	42,4	16,6	8,8
797			1	1	1	8445	1295	1027			3020	2960			
											14,2	11,8			
798			1	2	1	8625	1475	1027				4410			
												10,0			
799			0	0	0	8397	935	190				2780			—
												8,0			—
800			0	1	0	10077	1115	190			2850	5480			—
											12,8	11,2			—
801	166	160	0	2	0	10257	1295	190	2020	2950		8180	9830	2780	—
									36,0	21,8		14,4	50,8	8,0	—
802			1	0	0	10077	1115	190				2780			—
											5550	8,0			—
813			1	1	0	10257	1295	190			16,0	5480			—
												11,2			—

№ ст-ро-ки	Число отключающих элементов	Удельная теплоусвоение по ОСТ 36-34-83 кг/м²	Размер, мм П1	П2	П3	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг/м² Поверхность сечения, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
804			1	2	0	10437	1475	190			5550	8180		2780	—
											16,0	14,4		8,0	—
815			0	0	1	10077	935	370				2780			—
												8,0			—
805			0	1	1	10257	1115	370			2850	5480			—
											12,8	11,2			—
816	166	160	0	2	1	10437	1295	370				8180			—
									2020	2950		14,4	3830	5480	—
806			1	0	1	10257	1115	370	36,0	21,8		2780	50,8	11,2	—
												8,0			—
809			1	1	1	10437	1295	370			5550	5480			—
											16,0	11,2			—
810			1	2	1	10617	1475	370				8180			—
												14,4			—
811			0	0	0	11045	1525	420				4390			—
												13,4			—
812	167	250	0	1	0	11405	1885	420	2800	4000	4470	8690	14640	4390	—
									38,6	29,6	19,2	21,0	68,2	13,4	—
813			0	2	0	11765	2245	420				12990			—
												28,6			—
814			1	0	0	11405	1885	420			8770	4390			—
											26,8	13,4			—

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

№ ст-рок	№ листа строительного задания	Проц. водопоглощения по массе без добавки Na_2SiO_3	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
									Поверхность секции, м²						
			n_1	n_2	n_3	B	Г	Д	P_1 / F_1	P_2 / F_2	P_3 / F_3	P_4 / F_4	P_5 / F_5	P_6 / F_6	P_7 / F_7
815			1	1	0	11765	2245	420				8690			—
											8790	21,0		4390	—
816			1	2	0	12125	2605	420			26,6	12990		13,4	—
												28,6			—
817			0	0	1	11405	1525	780				4390			—
											4470	13,4			—
818			0	1	1	11765	1885	780			19,2	8690			—
												21,0			—
819	167	250	0	2	1	12125	2245	780	2800 / 38,6	4000 / 27,6		12990	14640 / 68,2	8690 / 24,0	—
												28,6			—
820			1	0	1	11765	1885	780				4390			—
											8770	13,4			—
821			1	1	1	12125	2245	780			26,8	8690			—
												21,0			—
822			1	2	1	12485	2605	780				12990			—
												28,6			—
823			0	0	0	7680	935	847				800			
												4,0			
824	168	40	0	1	0	7860	1115	847	170 / 6,8	1610 / 15,5	840 / 6,4	1550 / 5,6	4050 / 26,4	890 / 8,4	100 / 4,4
825			0	2	0	8040	1295	847				2300			
												7,2			

№ ст-рок	№ листа строительного задания	Проц. водопоглощения по массе без добавки Na_2SiO_3	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
									Поверхность секции, м²						
			n_1	n_2	n_3	B	Г	Д	P_1 / F_1	P_2 / F_2	P_3 / F_3	P_4 / F_4	P_5 / F_5	P_6 / F_6	P_7 / F_7
826			1	0	0	9860	1115	847				800			
												4,0			
827			1	1	0	8040	1295	847			1590 / 8,0	1550 / 5,6		890 / 8,4	
828			1	2	0	8220	1495	847				2300			
												7,2			
829			0	0	1	7860	935	1027				800			
												4,0			
830	168	40	0	1	1	8040	1115	1027	170 / 6,8	1610 / 15,5	840 / 6,4	1550 / 5,6	4050 / 26,4	1640 / 10,0	100 / 4,4
831			0	2	1	8220	1295	1027				2300			
												7,2			
832			1	0	1	8040	1115	1027				800			
												4,0			
833			1	1	1	8220	1295	1027			1590 / 8,0	1550 / 5,6			
834			1	2	1	8400	1495	1027				2300			
												7,2			
835	169	40	—	—	—	—	—	—	530 / 16,4	680 / 9,6	—	—	4170 / 31,2	—	240 / 12,6
836	170	125	—	—	—	—	—	—	1530 / 41,3	2060 / 17,0	—	—	9180 / 52,4	—	450 / 32,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ строки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
									Поверхность секции, м²						
			n1	n2	n3	B	Г	Д	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
839	171	160	—	—	—	—	—	—	2020	2500	—	—	10050	—	—
									45,2	19,2	—	—	60,4	—	—
838	172	200	—	—	—	—	—	—	2110	3050	—	—	13520	—	—
									48,0	21,0	—	—	74,2	—	—
839	173	250	—	—	—	—	—	—	2800	3680	—	—	14900	—	—
									60,0	23,2	—	—	79,8	—	—
840			0	—	—	7445	190	—	530	580	—	800	4130	—	
									16,4	9,6	—	4,0	28,8	—	
841	174	40	1	—	—	7625	370	—	530	680	—	1550	4130	—	240
									16,4	9,6	—	5,6	28,8	—	12,6
842			2	—	—	7805	550	—	530	680	—	2300	4130	—	
									16,4	9,6	—	9,2	28,8	—	
843			0	—	—	9130	190	—	1530	2060	—	2270	9110	—	
									41,3	17,0	—	7,1	50,7		
844	175	125	1	—	—	9310	370	—	1530	2060	—	4470	9110	—	510
									41,3	17,0	—	9,9	50,7		32,0
845			2	—	—	9490	550	—	1530	2060	—	6670	9110	—	
									41,3	17,0	—	12,9	50,7		
846	176	160	0	—	—	10179	190	—	2020	2500	—	2780	9975	—	—
									45,2	19,2	—	8,0	556	—	—
847			1	—	—	10359	370	—	2020	2500	—	5480	9975	—	—
									45,2	19,2	—	11,3	556	—	—

№ ст-ки	№ листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч х10³	Размер, мм						Статическая нагрузка без изоляции, кг						
									Поверхность секции, м²						
			n1	n2	n3	B	Г	Д	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
									F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
848	176	160	2	—	—	10539	550	—	2020	2500	—	8180	9975	—	—
									45,2	19,2	—	14,4	55,6	—	—
849			0	1	—	11014	600	—			—	3580	13440	—	—
											—	12,1	68,9	—	—
850	177	200	1	3	—	11374	960	—	2200	3050	—	7080	13440	—	—
									48,0	21,0	—	18,9	68,9	—	—
851			2	5	—	11734	1320	—			—	10580	13440	—	—
											—	25,7	68,9		
852			0	1	—	10965	600	—			—	4390	14805	—	—
											—	13,4	74,0	—	—
853	178	250	1	3	—	11325	960	—	2300	3680	—	8630	14805	—	—
									60,0	23,2	—	21,0	74,0	—	—
854			2	5	—	11685	1320	—			—	12930	14805	—	—
											—	28,6	74,0	—	—
855	179	125	0	—	—	8565	—	847	1530	2060	—	—	9040	2490	
									41,0	17,0	—		50,7	19,0	220
856			1	—	—	8745	—	1027			—	—	9040	4690	11,8
											—	—	50,7	21,8	
857	180	200	0	—	—	10539	—	420	2110	3050	—	—	13360	3580	—
											—	—	68,9	12,1	—
858			1	—	—	10859	—	780	48,0	24,0	—	—	13360	9080	—
											—	—	68,9	18,9	—

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм: п1	п2	п3	п4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м²: P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
859			0	0	—	—	8745	190	847			—	2270			220
												—	7,1			11,8
860			1	0	—	—	8925	370	847			—	4470		2490	220
												—	9,1		19,0	11,8
861			2	0	—	—	9105	550	847			—	6670			220
												—	12,7			11,8
862	181	125	0	1	—	—	8925	190	1027	1530	2060	—	2270	8970		220
										41,3	17,0	—	7,1	46,5		11,8
863			1	1	—	—	9105	370	1027			—	4470		4690	220
												—	9,1		21,8	11,8
864			2	1	—	—	9285	550	1027			—	6670			220
												—	12,7			11,8
865			0	1	0	1	10809	600	420			—	3580			—
												—	12,1			—
866			1	3	0	1	11169	960	420			—	7080		3580	—
										2110	3050	—	18,9	13280	12,1	—
867	182	250	2	5	0	1	11529	1320	420	48,0	21,0	—	10580	63,7		—
												—	25,7			—
868			0	1	1	3	11169	600	780			—	3580			—
												—	12,1		7080	—
869			1	3	1	3	11529	960	780			—	7080		18,9	—
												—	18,9			—

№ строки	N листа строительного задания	Производительность по воздуху м³/ч ×10³	Размер, мм: п1	п2	п3	п4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг / Поверхность секции, м²: P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
870	182	200	2	5	1	3	11889	1320	780	2110	3050	—	10580	13280	7080	—
										48,0	21,0	—	25,7	63,7	18,9	—
871			0	0	—	—	8190	935	—				800	4130	—	
													4,0	28,8	—	
872			0	1	—	—	8370	1115	—			840	1550	4130	—	
												6,4	5,6	28,8	—	
873			0	2	—	—	8550	1295	—				2300	4130	—	
	183	40								530	680		7,2	28,8	—	240
874			1	0	—	—	8370	1115	—	16,4	9,6		800	4130	—	12,6
													4,0	28,8	—	
875			1	1	—	—	8550	1295	—			1590	1550	4130	—	
												8,0	5,6	28,8	—	
876			1	2	—	—	8730	1475	—				2300	4130	—	
													7,2	28,8	—	
877			0	0	—	—	9875	935	—				2270	9110	—	
												2340	7,1	50,7	—	
878	184	125	0	1	—	—	10055	1115	—			11,3	4470	9110	—	510
										1530	2060		9,9	50,7	—	32,0
879			0	2	—	—	10235	1295	—	41,3	17,0		6670	9110	—	
													12,7	50,7	—	
880			1	0	—	—	10055	1115	—			4540	2270	9110	—	
												14,1	7,1	50,7	—	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10107/5

904-02-35.88

№ ст-ок	№ лист. по справочн.	Ссылка на лист. по зависимости	Размер, мм п1	п2	п3	п4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг/м² Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
881	184	125	1	1	—	—	10235	1295	—	1530	2060	4540	4490	9110	—	510
													9,9		—	
882			1	2	—	—	10415	1475	—	41,3	17,0	14,1	6670	50,7	—	32,0
													12,7		—	
883			0	0	—	—	10922	935	—				2780		—	—
													8,0		—	—
884			0	1	—	—	11102	1115	—			2850	5180		—	—
												12,8	11,3		—	—
885	185	160	0	2	—	—	11282	1225	—				8180		—	—
										2020	2500		14,4	9975	—	—
886			1	0	—	—	11102	1115	—	45,2	19,2		2780	55,6	—	—
													8,0		—	—
887			1	1	—	—	11282	1295	—			5550	5480		—	—
												16,0	11,3		—	—
888				2	—	—	11462	1475	—				8180		—	—
													14,4		—	—
889			0	1	0	1	11939	1525	—				3580		—	—
													12,1		—	—
890	186	200	0	1	1	3	12220	1885	—	2200	3050	3600	7080	13440	—	—
										48,0	21,0	19,3	18,9	68,9	—	—
891			0	1	2	5	12650	2245	—				10580		—	—
													25,7		—	—

№ ст-ок	№ лист. по справочн.	Ссылка на лист. по зависимости	Размер, мм п1	п2	п3	п4	В	Г	Д	Статическая нагрузка без изоляции, кг/м² Поверхность секции, м² P1 F1	P2 F2	P3 F3	P4 F4	P5 F5	P6 F6	P7 F7
892			1	3	0	1	12230	1885	—				3580		—	—
													12,1		—	—
893	186	200	1	3	1	3	12650	2245	—	2200	3050	7160	7080	13440	—	—
										48,0	21,0	24,1	18,9	68,9	—	—
894			1	3	2	5	13019	2605	—				10580		—	—
													25,7		—	—
895			0	1	0	1	11890	1525	—				4390		—	—
													13,4		—	—
896			0	1	1	3	12250	1885	—			4470	8690		—	—
												19,2	21,0		—	—
897			0	1	2	5	12610	2245	—				12990		—	—
	187	250								2300	3680		28,6	14805	—	—
898			1	3	0	1	12250	1885	—	60,0	23,2		4390	74,0	—	—
													13,4		—	—
899			1	3	1	3	12610	2245	—			8770	8690		—	—
												25,8	21,0		—	—
900			1	3	2	5	12970	2605	—				12990		—	—
													28,6		—	—
901			0	0	0	—	9490	935	847	1530	2060	2340	2290			
	188	125											9,1	8970	2490	220
902			0	1	0	—	9670	1115	847	41,3	17,0	11,3	4470	46,5	19,0	11,8
													9,9			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

904-02-35.88

Лист 230

№ отправки	№ листа справочника задания	Производственное электрооборудование для изготовления ж/б изделий	Размер, мм									Статическая нагрузка без изоляции, кг						
												Поверхность секции, м²						
			п1	п2	п3	п4	п5	п6	В	Г	Д	P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
903			0	2	0	–	–	–	9850	1295	847			2340	6670			
														11,3	12,7			
904			1	0	0	–	–	–	9670	1115	847				2290			
															7,1			
905			1	1	0	–	–	–	9850	1295	847			4540	4470		2490	
														14,1	9,9		19,0	
906			1	2	0	–	–	–	10030	1475	847				6670			
															12,7			
907			0	0	1	–	–	–	9670	935	1027				2270			220
															7,1			11,8
908	188	125	0	1	1	–	–	–	9850	1115	1027	1530 / 44,0	2060 / 19,0	2340 / 11,3	4470 / 9,9	8970 / 46,5		
909			0	2	1	–	–	–	10030	1295	1027				6670		4690	
															12,7			
910			1	0	1	–	–	–	9850	1115	1027				2290		21,8	
															7,1			
911			1	1	1	–	–	–	10030	1295	1027			4540	4470			
														14,1	9,9			
912			1	2	1	–	–	–	10210	1475	1027				6670			
															12,7			
913	189	200	0	1	0	1	0	1	11734	1525	420	2110 / 48,0	3050 / 21,0	3660 / 17,3	3580 / 12,1	13280 / 63,7	3580 / 12,1	–

№ отправки	№ листа справочника задания	Производственное электрооборудование для изготовления ж/б изделий	Размер, мм									Статическая нагрузка без изоляции, кг						
												Поверхность секции, м²						
			п1	п2	п3	п4	п5	п6	В	Г	Д	P1 / F1	P2 / F2	P3 / F3	P4 / F4	P5 / F5	P6 / F6	P7 / F7
914			0	1	1	3	0	1	12094	1885	420				7080			
														3660	18,9			
915			0	1	2	5	0	1	12454	2215	420			19,3	10580			
															25,7			
916			1	3	0	1	0	1	12094	1885	420				3580			3580
															12,1			12,1
917			1	3	1	3	0	1	12454	2245	420			7160	7080			
														24,1	18,9			
918			1	3	2	5	0	1	12814	2605	420				10580			
															25,7			
919	189	200	0	1	0	1	1	3	12094	1525	780	2110 / 48,0	3050 / 21,0		3580	13280		
															12,1	63,7		
920			0	1	1	3	1	3	12454	1885	780			3660	7080			
														19,3	18,9			
921			0	1	2	5	1	3	12814	2245	780				10580			7080
															25,7			18,9
922			1	3	0	1	1	3	12454	1885	780				3580			
															12,1			
923			1	3	1	3	1	3	12814	2245	780			7160	7080			
														24,1	18,9			
924			1	3	2	5	1	3	13174	2605	780				10580			
															25,7			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10107/5

904-02-35.88

Лист 231

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

59/5
Заказ № 7233/р Инв № 10107-05 Тираж 550
Сдано в печать 1/8 1989 Цена 6·38

gost.e-ecolog.ru