УДК 621.884-2:629.7

Группа Г34

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11298-74

СЕРДЕЧНИКИ ЗАКЛЕПОК
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен

ОКП 75 9323

Распоряжением Министерства от 14.06.74 № 087-16

срок введения установлен с 01.01.75

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры сердечников должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Издание официальное

ГР № 3472 от 12.07.74.

Перепечатка воспрещена

№ изм. | 1 | 4 | 5 | 7 | 9
№ изв. | 6202 | 8472 | 9625 | 9883 | 11950

Инв. № дубликата | 1912
Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru

Инв. № дубликата		№ изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Инв. № подлинника	1912	№ изв.	6202	6700	7112	8472	9625	9819	9883	9982	11950		

3,2

Вариант

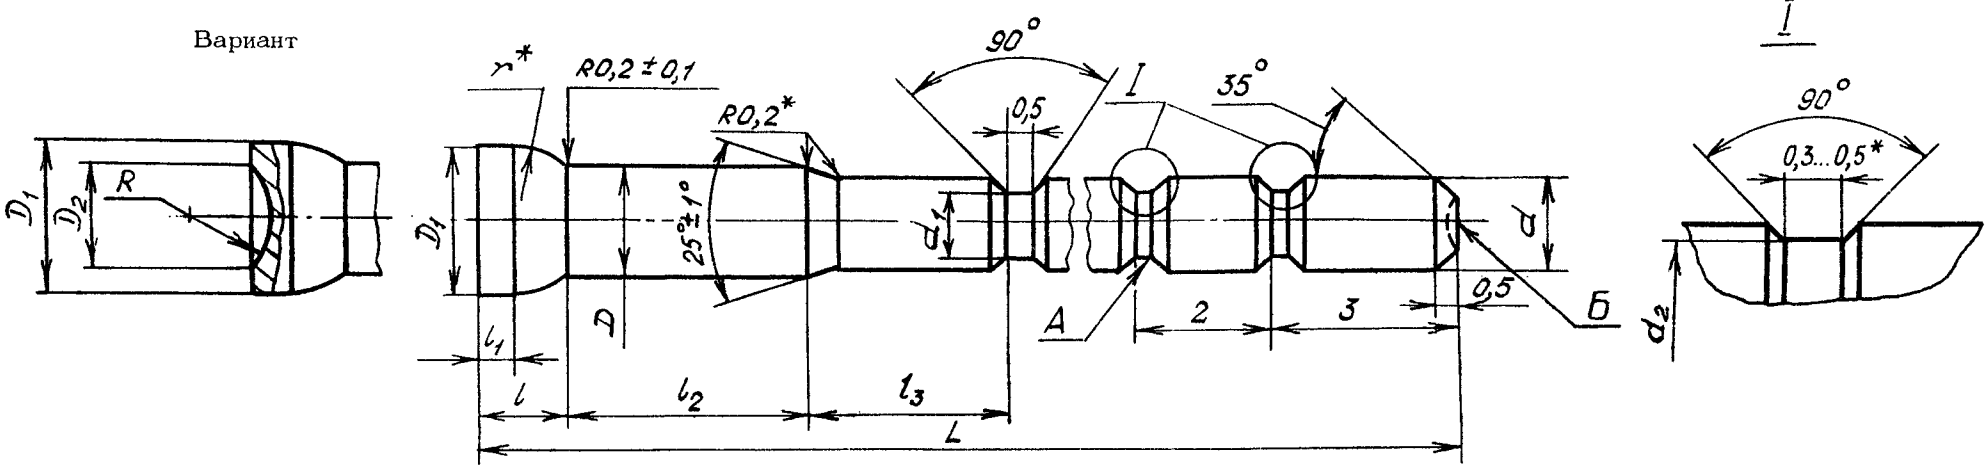


Таблица 1

Размеры в мм

Типоразмер	Применяемость	D		D_1	D_2	d	d_1	d_2	R	r	L	l	l_1	l_2	l_3	Масса 1000 шт., кг
		Номин.	Пред. откл.	Предельные отклонения											Пред. откл. ±0,5	
				-0,08	+0,3	-0,08	по h11		-0,1	±0,2						
1		2,58	-0,03	3,40	2,1	2,29	1,88	2,15	1,4	1,5	35	2,0	0,90	5,5	3,0	0,444
2							1,95				41			8,5		0,550
3							2,05				35			5,5		0,444
4											41			8,5		0,550
5		3,00		3,95	2,3	2,69	2,28	2,55	1,7	2,0	35	2,4	1,10	6,0		0,642
6							2,35				41			9,0		0,748
7		3,84	-0,04	4,95	3,3	3,49	2,62	3,30	3,1	2,5		2,8	1,25	8,0	3,3	1,554
8							2,82				46			11,0		1,657
9							3,00				52			12,5		1,828

* Размеры обеспеч. инстр.

2. Материал: алюминиевый сплав марки В95ПС.

3. Термическая обработка: $\sigma_в$ = 540...589 МПа (55...60 кгс/мм^2). Группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.

4. Допускается увеличение диаметра $\mathcal{D}$ на 0,01 мм на длине 1,5 мм от головки сердечника.

5. Сердечники типоразмеров 1 и 2 изготовлять с канавкой А.

6. Форма лунки на торце Б не регламентируется.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

8. Покрытие: Ан.Окс.хром.

9. Коды ОКП сердечников должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица 2

Типо-размер	Код ОКП	КЧ
1	75 9323 1001	02
2	75 9323 1002	01
3	75 9323 1003	00
4	75 9323 1004	10
5	75 9323 1005	09
6	75 9323 1006	08
7	75 9323 1007	07
8	75 9323 1008	06
9	75 9323 1009	05

10. Технические условия - по ОСТ 1 00656-81.

Пример наименования и обозначения сердечника заклепки типоразмера 7:

Сердечник 7-ОСТ 1 11298-74

№ изм. 1 2 4 6 7
№ изв. 6202 6700 8472 9819 9883
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 1912

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1	–	–	–	6202			01.07.76
2	2,3	–	–	–	6700			01.07.77
3	2	–	–	–	7112			01.07.78
4	1,2,3	–	4	–	8472		20.10.81	01.07.82
5	1,2	–	–	–	9625		18.11.85	01.07.86
6	2, 3	–	–	–	9819		17.08.89	01.01.90
7	1,2,3	–	–	–	9883		15.03.90	01.01.91
8	2	–	–	–	9982		20.05.92	01.01.93
9	1,2	–	–	–	11950		26.02.02	01.01.2003

Инвентарный № 1912

gost.e-ecolog.ru

④ Нов. Изв. № 8472