УДК

Группа Г 43

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЛЮКИ ИЗ ДВУХСЛОЙНЫХ СТАЛЕЙ С ПЛОСКИМИ ФЛАНЦАМИ И ГЛАДКОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ НА Ру от 0,6 до I,6 МПа Конструкция и размеры

ОСТ 26-02-2047-79

Взамен МН 459I-63

ОКП 36 8300

Письмом Минхиммаша
от _____I98 г. №____

срок действия
с 0I.0I.I98I г.
до 0I.0I.I99I г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Настоящий стандарт распространяется на люки из двухслойных сталей с плоскими приварными фланцами, с наплавленной гладкой уплотнительной поверхностью на условный проход Ду от 400 до 500 мм, условное давление Ру от 0,6 до I,6 МПа (от 6 до I6 кгс/см^2) и температуру от минус 60 до 475^{0}С.

2. Конструкция и размеры люков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал, технические требования и маркировка люков по ОСТ 26-02-2053-79.


ГР 8I38562
от II.09.79

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание с Изменениями № I, 2

gost.e-ecolog.ru

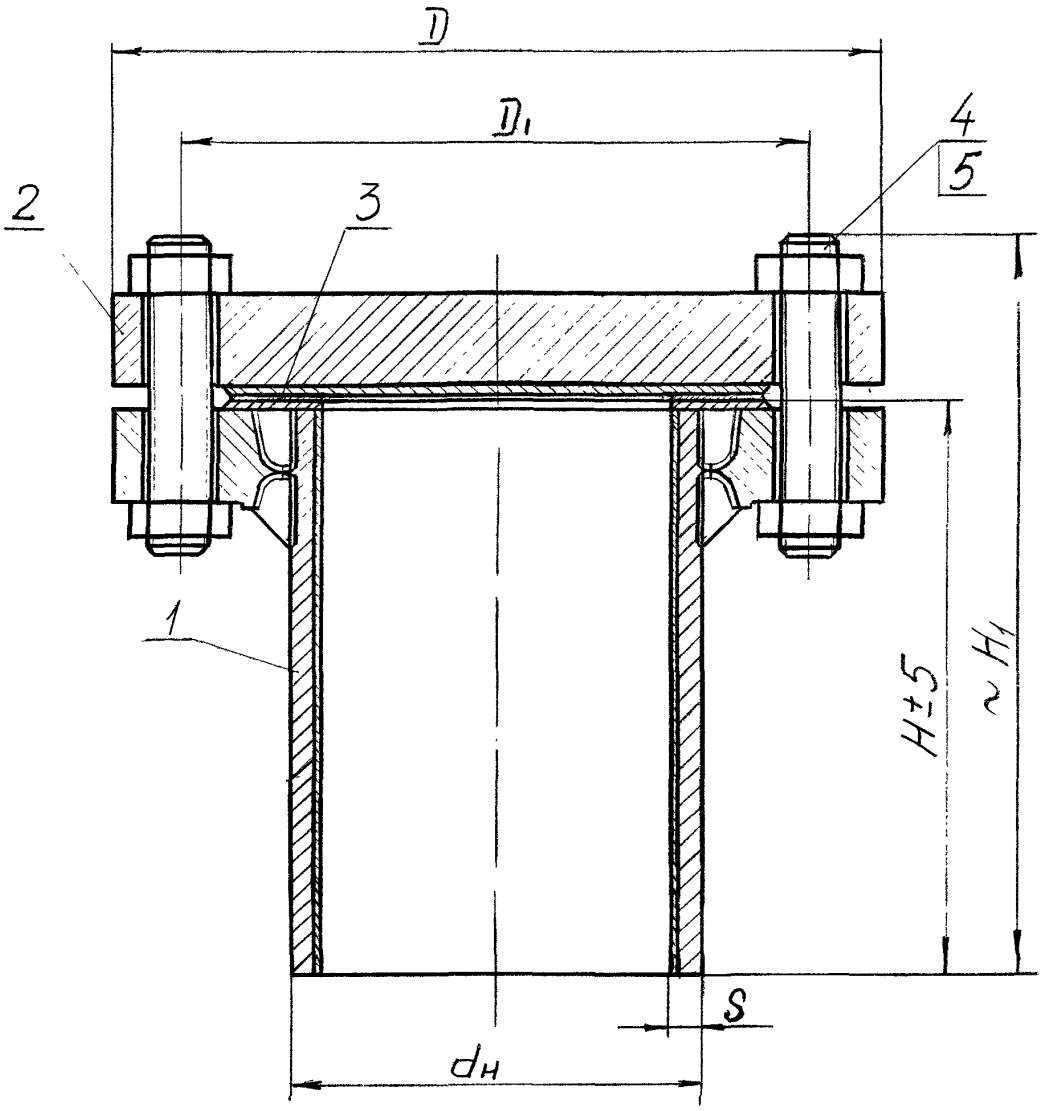

I–штуцер; 2–крышка; 3–прокладка; 4–шпилька; 5–гайка.

Размеры в мм

D_y	Ру, МПа (кгс/см)	D	D_1	$d_н$	S	H	H_1	Шпилька: Диаметр и длина	Шпилька: n	Масса, кг
400	0,6 (6)	535	495	426	I2	204	250	M20xII0	I6	82,6
						264	3I0			II3,0
450		590	550	480		204	250			III,5
						264	3I0			II6,9
500		640	600	530		204	250			I22,5
						264	3I0			I26,3
400	I,0 (I0)	565	5I5	426		204	260	M24xI20		I04,9
						264	320			II2,2
450		6I5	565	480		234	290		20	I33,7
						294	350			I39,3
500		670	620	530		234	290			I54,8
						294	350			I60,9
400	I,6 (I6)	580	525	426		204	290	M27xI60	I6	I30,6
						264	350			I37,9
450		640	585	480		254	330		20	I92,8
						3I4	390			202,8
500		7I0	650	530	I6	254	330	M30xI60		242,I
						3I4	390			254,4

Пример условного обозначения люка Ду 400 мм на Ру I,6 МПа, Н=204 мм, патрубок из стали ВСтЗсп + 08Х18Н10Т, фланец из стали 20К, крышка из стали 20К:

юк 400-I,6-204-Iв -2-2 ОСТ 26-02-2047-79

gost.e-ecolog.ru