УДК 621.643—219

Группа Е26

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОПОРЫ ПРИВАРНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 31 1312

ОСТ 108.275.49—80

Введен впервые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80 № ЮК-002/5261 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на приварные скользящие направляющие опоры трубопроводов наружным диаметром 530—1420 мм из электросварных труб для ТЭС и АЭС.

2. Конструкция и основные размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Приварка опоры к трубопроводу — по ОСТ 108.275.47—80.


3. Сварку производить электродами типа Э46А ГОСТ 9467—75.

4. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1980 г.

gost.e-ecolog.ru

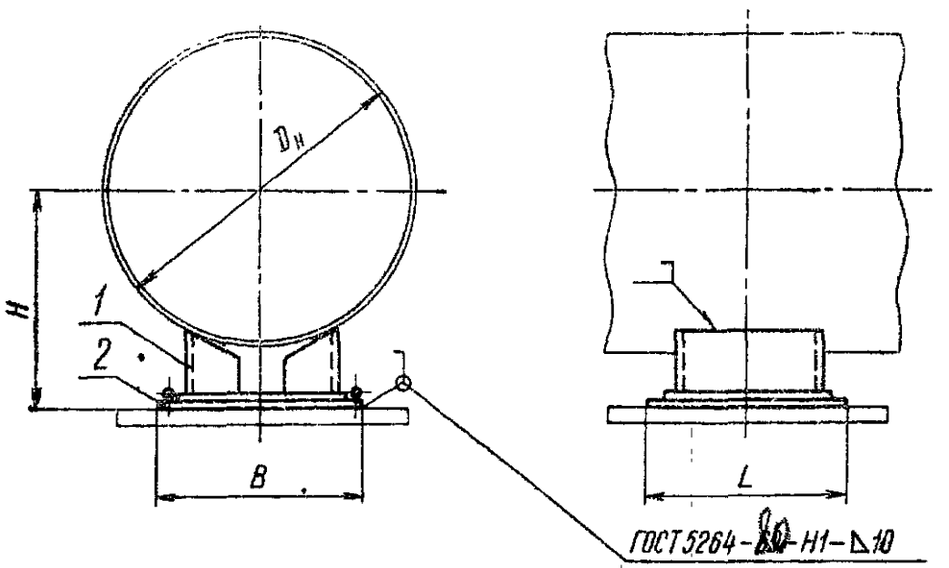

1 — опора приварная; *2* — плита направляющая

Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода $D_н$	B	H	L	Масса, кг	Опора скользящая, поз. 1, 1 шт.	Плита направляющая, поз. 2, 1 шт.
						Исполнение	
						по ОСТ 108.275.48—80	по ОСТ 108.275.41—80
01	530	325	380	400	25,7	01	16
02	630	380	420		28,8	02	18
	720		470				
03	820	440	515	500	35,9	03	20
	920		570				
04	1020	505	610		40,3	04	21
05	1220	585	685		45,8	05	22
06	1420	715	780		53,0	06	23

Пример условного обозначения приварной скользящей направляющей опоры исполнения 02 для трубопровода наружным диаметром 630 мм:

ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ 630 02ОСТ 108.275.49—80

gost.e-ecolog.ru