УДК 621.643–219

Группа Е26

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДЛЯ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 31 1312

ОСТ 108.275.46—80

Взамен МВН 1786—65

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80 № ЮК-002/5261 срок введения установлен

с 01.01.82 ~~01.01.83~~

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на опорные промежуточные плиты, входящие в блоки катковых опор трубопроводов ТЭС и АЭС.
2. Конструкция, основные размеры и материал деталей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Маркировать: обозначение по стандарту, товарный знак.
4. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1980 г.

Просрочен с 1983 г.

gost.e-ecolog.ru

Изменение №2 ОСТ 108.27546-80 Стр.2

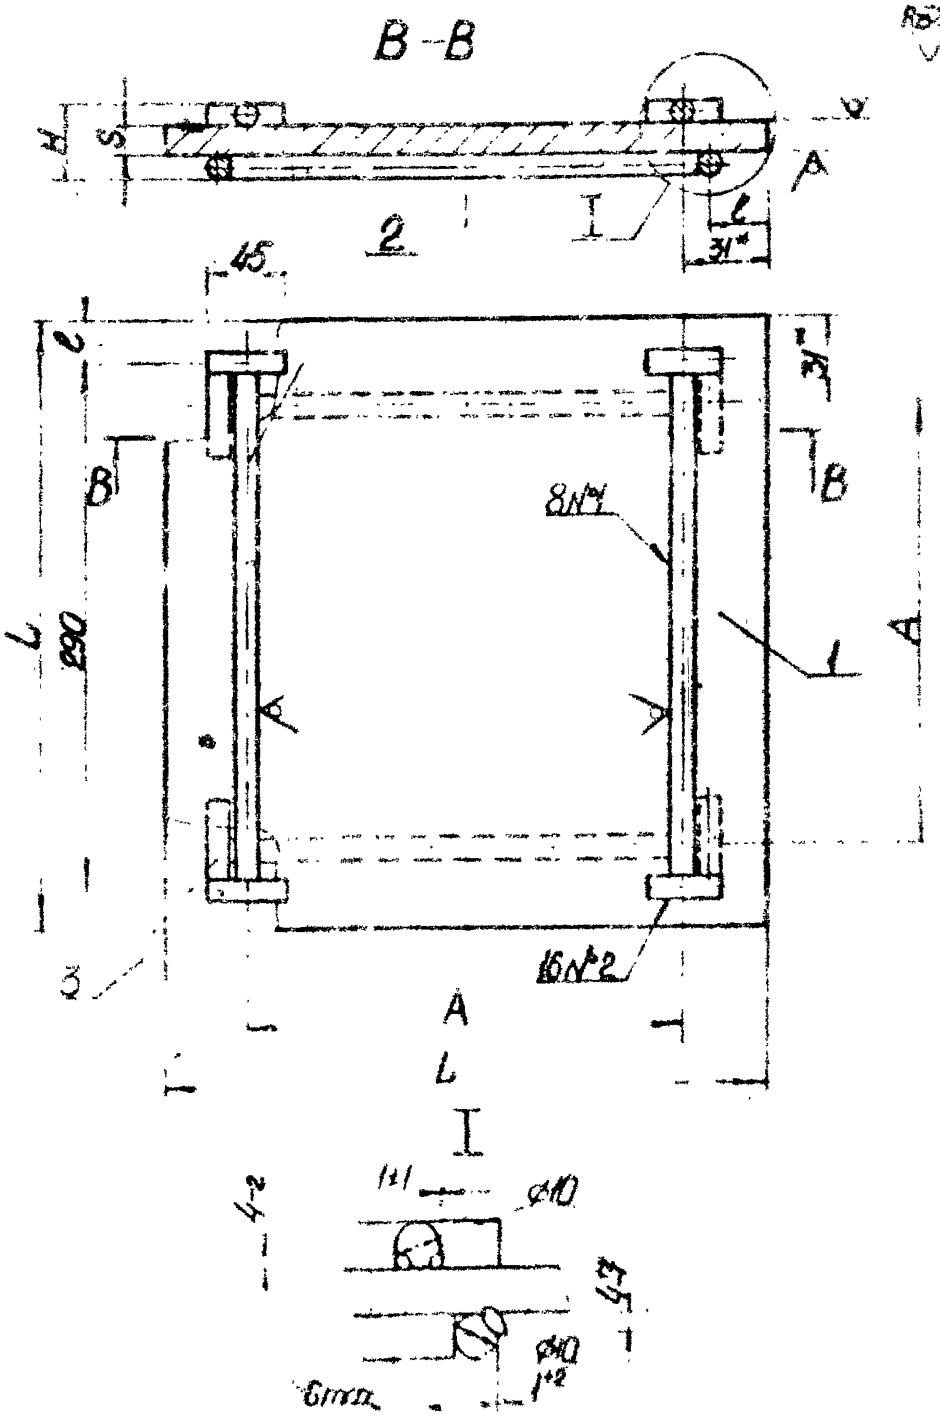

1 – [illegible]; 2 – [illegible]; 3 – [illegible]

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 108.275.46—80

Изм.	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

gost.e-ecolog.ru