ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СЕРИЯ 1.136-1

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

АЛЬБОМ I

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И ТАМБУРНЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА

9950-01

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СЕРИЯ 1.136-1

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОСТАВ СЕРИИ:
АЛЬБОМ I ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И ТАМБУРНЫЕ
АЛЬБОМ II ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ

АЛЬБОМ I

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И ТАМБУРНЫЕ

РАЗРАБОТАН
ИНСТИТУТОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОССТРОЯ ЛИТ. ССР
ПРИ УЧАСТИИ ЦНИИЭП ЖИЛИЩА

УТВЕРЖДЕН
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ПРИКАЗОМ ГОСКОМИТЕТА ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ОТ 10 ИЮНЯ 1968г №94.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА 1968

НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ	МАРКА	ЛИСТ	СТР.
1	2	3	4
Содержание	-	С1-С4	2-5
Пояснительная записка	-	П1-П4	6-9
Номенклатура входных и тамбурных дверей	-	Н1-Н7	10-16
ДВЕРИ С ПОЛОТНАМИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ			
[illegible]	ДВ8-1	1	17
То же, с верт.обшивкой	ДВ8-2/8	2	18
То же, с гориз.обшивкой	ДВ8-3/10	3	19
Дверь полуостекленная	ДВ8-5	4	20
То же, с верт.обшивкой	ДВ8-6/8	5	21
То же, с гориз.обшивкой	ДВ8-7/10	6	22
Дверь полуостекленная	ДВ8-9	7	23
То же, с верт.обшивкой	ДВ8-10/8	8	24
То же, с гориз.обшивкой	ДВ8-11/10	9	25
Дверь полуостекленная	ДВ8-12	10	26
Дверь глухая	ДВ9-1	11	27
То же, с верт. обшивкой	ДВ9-2/8	12	28
То же, с гориз.обшивкой	ДВ9-3/10	13	29
Дверь полуостекленная	ДВ9-5	14	30
То же, с верт.обшивкой	ДВ9-6/8	15	31
То же,с гориз. обшивкой	ДВ9-7/10	16	32
Дверь полуостекленная	ДВ9-9	17	33
То же,с вертик.обшивкой	ДВ9-10/8	18	34
То же, с гориз.обшивкой	ДВ9-11/10	19	35
Дверь полуостекленная	ДВ9-12	20	36
Дверь полуостекленная с витражом	ДВ(4).8-1	21	37
То же, с верт.обшивкой	ДВ(4).8-2/8	22	38
То же, с гориз.обшивкой	ДВ(4).8-3/10	23	39
Дверь полуостекленная	ДВ4.8-4	24	40
-"- -"-	ДВ4.8-5	25	41
-"- -"-	ДВ4.8-6	26	42
Дверь полуостекленная с витражом	ДВ(4).9-1	27	43
То же, с верт.обшивкой	ДВ(4).9-2/8	28	44
То же, с гориз.обшивкой	ДВ(4).9-3/10	29	45
Дверь полуостекленная	ДВ4.9-4	30	46
-"- -"-	ДВ4.9-5	31	47
-"- -"-	ДВ4.9-6	32	48
Дверь полуостекленная	ДВ7.7-1	33	49
-"- -"-	ДВ7.7-2	34	50
То же, с вертик.обшивкой	ДВ7.7-4/8	35	51
-"- -"-	ДВ7.7-5/8	36	52
Дверь глухая с верт.обшивкой	ДВ7.7-7/8	37	53
то же, с горизонтальной обшивкой	ДВ7.7-8/10	38	54
То же, с наклонной обшивкой	ДВ7.7-9/10	39	55
Дверь полуостекленная	ДВ5.9-1	40	56
-"- -"-	ДВ5.9-2	41	57

Госстрой Лит.ССР
ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Нач.отдела И.Волкус
Гл.инж.отд. М.Иоффе
Рук.группы М.Фиркович
Гл.инж.-пр-та М.Фиркович

1	2	3	4
То же, с вертик.обшивкой	ДВ5.9-4/8	42	58
-"- -"-	ДВ5.9-5/8	43	59
Дверь глухая с верт.обшивкой	ДВ5.9-7/8	44	60
То же, с горизонт.обшивкой	ДВ5.9-8/10	45	61
То же, с наклонной обшивкой	ДВ5.9-9/10	46	62
Дверь полуостекленная	ДВ8.8-1	47	63
-"- -"-	ДВ8.8-2	48	64
То же, с вертик.обшивкой	ДВ8.8-4/8	49	65
-"- -"-	ДВ8.8-5/8	50	66
Дверь глухая с верт.обшивкой	ДВ8,8-7/8	51	67
то же с гориз.обшивкой	ДВ8.8-8/10	52	68
То же, с наклонной обшивкой	ДВ8.8-9/10	53	69
Дверь полуостекленная	ДВ9.9-1	54	70
-"- -"-	ДВ9.9-2	55	71
То же, с вертик.обшивкой	ДВ9.9-4/8	56	72
-"- -"-	ДВ9.9-5/8	57	73
Дверь глухая с вертик.обшивкой	ДВ9.9-7/8	58	74
То же, с горизонт.обшивкой	ДВ9.9-8/10	59	75
То же, с наклонной обшивкой	ДВ9.9-9/10	60	76
Дверь полуостекленная	ДВВ7.7-1	61	77
-"- -"-	ДВВ7.7-2	62	78
То же, с вертик.обшивкой	ДВВ7.7-4/8	63	79
-"- -"-	ДВВ7.7-5/8	64	80
Дверь глухая с верт.обшивкой	ДВВ7.7-7/8	65	81
То же, с гориз.обшивкой	ДВВ7.7-8/10	66	82
То же, с наклонной обшивкой	ДВВ7.7-9/10	67	83
Дверь полуостекленная	ДВВ5,9-1	68	84
-"- -"-	ДВВ5,9-2	69	85
То же, с верт.обшивкой	ДВВ5,9-4/8	70	86
-"- -"-	ДВВ5,9-5/8	71	87
Дверь глухая с верт.обшивкой	ДВВ5.9-7/8	72	88
То же, с гориз.обшивкой	ДВВ5,9-8/10	73	89
То же, с наклонной обшивкой	ДВВ5,9-9/10	74	90
Дверь полуостекленная	ДВВ8.8-1	75	91
-"- -"-	ДВВ8.8-2	76	92
То же, с верт.обшивкой	ДВВ8.8-4/8	77	93
-"- -"-	ДВВ8.8-5/8	78	94
Дверь глухая с верт.обшивкой	ДВВ8.8-7/8	79	95
То же, с гориз.обшивкой	ДВВ8.8-8/10	80	96
То же, с наклонной обшивкой	ДВВ8.8-9/10	81	97
Дверь полуостекленная	ДВВ9.9-1	82	98
-"- -"-	ДВВ9.9-2	83	99
То же, с верт.обшивкой	ДВВ9.9-4/8	84	100
-"- -"-	ДВВ9.9-5/8	85	101
Дверь глухая с верт.обшивкой	ДВВ9.9-7/8	86	102
То же, с гориз.обшивкой	ДВВ9.9-8/10	87	103
То же, с наклонной обшивкой	ДВВ9.9-9/10	88	104
Детали дверей щитовой конструкции	-	89	105
-"- -"-	-	90	106

Т.К. 1967г.

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Марка

Серия I.I35-I

Альбом I | Лист С2

9950-01 4

1	2	3	4
Детали дверей щитовой конструкции с верт. обшивкой	-	91	I07
-"-	-	92	I08
Детали дверей щитовой конструкции с горизонт. обшивкой	-	9	I09
-"- -"-	-		II0
Детали дверей щитовой конструкции с наклонной обшивкой	-	95	III
Детали дверей щитовой конструкции с витражом	-	96	II2
ДВЕРИ С ПОЛОТНАМИ ОБВЯЗОЧНОЙ И ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИЙ			
Дверь остекленная	ДВ4.8-7	97	II3
-"-	ДВ4.9-7	98	II4
Детали дверей обвязочной и щитовой конструкции	-	99	II5
ДВЕРИ С ПОЛОТНАМИ ОБВЯЗОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ			
Дверь остекленная	ДВ8-4	I00	II6
-"-	ДВ9-4	I0I	II7
-"-	ДВ4.8-8	I02	II8
-"-	ДВ4.9-8	I03	II9
-"-	ДВ7.7-8	I04	I20
-"-	ДВ5.9-8	I05	I2I
-"-	ДВ8.8-8	I06	I22

1	2	3	4
Дверь остекленная	ДВ9.9-8	I07	I23
-"-	ДВВ7.7-8	I08	I24
-"-	ДВВ5.9-8	I09	I25
-"-	ДВВ8.8-8	II0	I26
-"-	ДВВ9.9-8	III	I27
Детали дверей обвязочной конструкции	-	II2	I28
ДВЕРИ С ПОЛОТНАМИ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ			
Дверь остекленная	ДВ8-8	II3	I29
-"-	ДВ9-8	II4	I30
-"-	ДВ4.8-9	II5	I3I
-"-	ДВ4.9-9	II6	I32
-"-	ДВ7.7-6	II7	I33
-"-	ДВ5.9-6	II8	I34
-"-	ДВ8.8-6	II9	I35
-"-	ДВ9.9-6	I20	I36
-"-	ДВВ7.7-6	I2I	I37
-"-	ДВВ5.9-6	I22	I38
-"-	ДВВ8.8-6	I23	I39
-"-	ДВВ9.9-6	I24	I40
Детали дверей решетчатой конструкции	-	I25	I4I

М.Ипатов
И.Харкович
Н.Харкович

Рук.группы
Гл.инж.пр-та

ГОРОЗСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СОДЕРЖАНИЕ	Марка	Серия Альбом I	I.I35-I Лист С8

9950-01

I	2	3	4
ДВЕРИ С КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ			
Дверь остекленная	ДВ7.7-3К	I26	I42
-"-	ДВ8.8-3К	I27	I43
-"-	ДВ9.9-3К	I28	I44
-"-	ДВВ7.7-3К	I29	I45
-"-	ДВВ8.8-3К	I30	I46
-"-	ДВВ9.9-3К	I3I	I47
Детали дверей обвязочной конструкции с качающимися полотнами	-	I32	I48
Сечения брусков коробок, обкладок и шпаликов	-	I33	I49
Сечения брусков обвязочных полотен	-	I34	I50
Сечения брусков решетчатых полотен	-	I35	I5I
Профили реечной обшивки и рисунки ручек	-	I36	I52
Примерные места врезки приборов	-	I37	I53
Детали заделки стекла и др.	-	I38	I54
Останов-фиксатор и безпружинный прибор	-	I39	I55
Габаритные размеры дверных блоков и проемов	-	I40	I56
Габаритные размеры дверных блоков и проемов	-	I4I	I57
Примеры установки дверных блоков в стенах	-	I42	I58
Примеры конструкции дверных полотен	-	I48	I59

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Гл.инж.пр-та

М.Фиркович

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СОДЕРЖАНИЕ	Марта	Серия I-135-I Альбом I	Лист С4

2980-01 Б.

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В серии I.I85-I включены рабочие чертежи дверей, разработанные в соответствии с межреспубликанскими техническими условиями МРТУ 20-6-65 "Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий", утвержденными Гос.Комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР 31 декабря 1965 г.

Рабочие чертежи серии I.I85-I состоят из следующих альбомов:

Альбом I - Двери деревянные входные и тамбурные.

Альбом II - Двери деревянные служебные.

Альбом I - содержит также рабочие чертежи входных дверей типа ДВ5.9 (9 рисунков) и типа ДВВ5.9 (9 рисунков), дополнительно включенных в МРТУ 20-6-65.

Содержащиеся в альбоме I чертежи дверей предназначены для применения при проектировании жилых и общественных зданий и для производства этих изделий деревообрабатывающими предприятиями.

Настоящие чертежи не распространяются на двери парадных входов уникальных общественных зданий и на входные двери специального назначения и конструкций.

2. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Двери, включенные в альбом I, подразделяются на однопольные, полуторапольные и двупольные и изготовляются глухими, остекленными или полуостекленными.

Двери с притвором вчетверть могут изготовляться правыми или левыми с порогами или без порогов. Остекленные двери с качающимися полотнами изготовляются без порога и без притворов.

Альбом I включает следующие типы дверей:

ДВ-двери входные, наружные и тамбурные (в вестибюли, в торговые и операционные залы, а также на лестничные клетки) однопольные, полуторапольные или двупольные, глухие, полуостекленные или остекленные с высотой полотен 2000 мм;

ДВВ- то же, двупольные и полуторапольные с высотой полотен 2300 мм.

Двери, поставляемые заводами-изготовителями, должны быть собранными в блоки, в состав которых входят коробки и дверные полотна без остекления или с остеклением, навешенные на петли, с установленными амортизационными прокладками, прирезанными приборами и укомплектованными ручками, в соответствии со спецификациями к заказу. Отделка поставляемых дверей при применении прозрачных лаков должна быть окончательной, окрашиваемых - с окраской за один раз.

Типы и конструкции дверных блоков, а также сечения и размеры по высоте и ширине полотен и блоков должны соответствовать рабочим чертежам. Коробки дверей, предназначаемые для установки в проемы с внутренними четвертями, следует усиливать путем набивки вертикальных брусков сечением 40х94мм, что должно быть указано в спецификациях. Рекомендуемые рисунки для разных марок дверных блоков даны в рабочих чертежах альбома I. Допускается изготовлять входные и тамбурные дверные блоки по другим рисункам, сохраняя установленные настоящим альбомом толщины и размеры

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Гл.инж.отд. М.Иоффе
Рук.группы М.Фиркович
Гл.инж.пр-та М.Фиркович

полотен, коробок и их конструкции.

Допускаемые отклонения от номинальных размеров дверных блоков, полотен, коробок и их деталей должны соответствовать ГОСТ 475-64 "Окна и двери деревянные. Технические требования".

Все размеры на чертежах для неокрашенных изделий и деталей приведены в мм.

Зазоры между боковыми гранями полотна и четвертью коробки дверного блока должны быть 2 мм, а в верхней и нижней части, между гранями полотна и четвертью коробки - 3 мм; в дверных блоках с качающимися полотнами вышеуказанные зазоры должны быть 2 мм, а между полотнами - 4 мм.

Расход древесины определен по черновым заготовкам.

Площадь дверных блоков определяется по наружным размерам коробок.

Дверные блоки обозначаются марками, состоящими из буквенных обозначений типов, дополненных цифрами, указывающими ширину полотен (в модулях).

В конце марки, через тире, указывается порядковый номер выбранного рисунка двери.

При обшивке щитовых полотен входных дверей профилированными рейками порядковый номер рисунка ставится в числителе, а номер рисунка профиля обшивки - в знаменателе (например ДВ8-6/8).

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается по специальному заказу с разрешения госстроев союзных республик изготовление дверей, облицованных древесиной твердых пород, и при сохранении общих размеров и конструкций предусмотренных в альбоме I.

В рабочих чертежах альбома I дверные блоки показаны с правым открыванием дверных полотен. При левом открывании дверных полотен марки дверей дополняются буквенным обозначением Н. Марки качающихся двупольных остекленных дверей (изготовляемых без порога) с монтажной доской дополняются буквой К.

Марки входных и тамбурных дверей с монтажной доской (без деревянного порога) дополняются буквой М.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае устройства порога из металлической полосы, дверной блок изготовляется с монтажной доской, и марки дверей дополняются буквой с индексом $М^{I}$.

Примеры марок дверей:

ДВ8-5 обозначает "дверь входная однопольная с полотном высотой 2000 мм и шириной 800 мм, с рисунком 5, деревянным порогом и правым открыванием" (лист 4);

ДВВ 5.9-6Н обозначает "дверь входная полуторапольная с полотнами высотой 2300 мм и ширинами 500 и 900 мм, с рисунком 6, с деревянным порогом и левым открыванием".

ДВВ 8.8-7/8 $НМ^{I}$ обозначает " дверь входная двупольная с полотнами высотой 2300 мм и шириной по 800 мм с рисунком 7, с профилем реечной обшивки 8, с левым открыванием, с монтажной доской (без деревянного порога) и с металлической полосой для устройства порога в конструкции покрытия пола".

М.Фиркович
Гл.инж.пр-та

ДВ9.9-8К обозначает "Дверь входная двупольная с полотнами высотой 2000 мм и шириной по 900 мм с рисунком 8 остекленная качающаяся" (лист I28).

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Дверные блоки должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 475-62 "Окна и двери деревянные. Технические требования",

ГОСТ 8486-66 "Пиломатериалы хвойных пород",

ГОСТ 7307-66 "Детали деревянные. Припуски на механическую обработку",

ГОСТ 6782-67 "Пиломатериалы хвойных пород. Припуски на усушку",

ГОСТ 9685-6I "Заготовки из древесины хвойных пород" и требованиями настоящего альбома.

Исходя из толщин пиломатериалов и заготовок, принятых в ГОСТ 8486-66 и 9685-6I и припусков на усушку и механическую обработку древесины, установленных ГОСТ 6782-67 и 7307-66, толщины брусков и внешние размеры дверных коробок по высоте и ширине уменьшены соответственно на 2 и 4 мм против размеров, приведенных в МРТУ 20-6-65.

Конструкция дверных полотен остекленных предусматривается обвязочная или решетчатая, глухих или полуостекленных -щитовая со сплошным заполнением деревянными рейками.

Полотна входных и тамбурных дверей щитовой конструкции должны облицовываться с обеих сторон сверхтвердыми древесно-волокнистыми плитами (ГОСТ 4598-60) или водостойкой фанерой марки ФСФ (ГОСТ 3916-65).

Полотна входных дверей щитовой конструкции допускается обшивать деревянными, профилированными, вертикально, наклонно или горизонтально расположенными рейками, с наружной стороны.

Твердые древесноволокнистые плиты допускается применять для облицовки полотен наружных щитовых дверей при условии сплошной рейчатой обшивки их поверхностей по слою пергамина.

Нижние части полотен входных и тамбурных дверей следует с обеих сторон защищать полосами гетинакса (ГОСТ 2718-54) или декоративного бумажнослоистого пластика толщиной 2,5-3 мм (ГОСТ 9590-6I), которые крепятся на шурупах с антикоррозионным покрытием головок.

С улучшенной отделкой должны изготовляться:
дверные блоки входные и тамбурные с окраской полотен и коробок пентафталевыми, алкидномочевидными, алкиднокарбамидными эмалевыми или масляными красками;

полотна входных дверей щитовых конструкций, обитые профилированными рейками, их лицевые и торцовые поверхности отделываются прозрачными мочевиноформальдегидными, полиуретановыми или эпоксидными лаками.

Для остекления дверей следует применять прозрачное или узорчатое стекло толщиной 4-5 мм (отвечающее требованиям стандартов на эти виды стекла) с креплением стекла штапиками. Двери с качающимися полотнами должны остекляться только прозрачным стеклом. Стекло устанавливается на двойной невысыхающей замазке или с применением П-образных профилей из синтетического каучука (см. лист I38). Допускается горизонтальное стыкование стекол с применением штапика Н-образных профилей из синтетического каучука ("групповое ТУ-МХП" № 233-54р, группа Б) (см. лист I38).

Инв.№ подл. | Дата | Взам.инв.№ | Инв.№ отд.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	Марка	Серия I.I35-I Альбом I / лист ПЗ

Размеры и качество дверных приборов должны соответствовать требованиям действующих стандартов на эти приборы. Для входных и тамбурных дверей рекомендуется изготовлять ручки и фиксаторы применительно к требованиям листов I36, I39.

Ручки согласно листу I36 могут быть заменены ручками по ГОСТ 5087-65, которые входят в комплект замков. В последнем случае рекомендуется для входных и тамбурных дверей применять замок типа ЗВЦФС ГОСТ 5089-65 вместо типа ЗВЦ и исключить из комплекта приборов защелку типа ЗВР.

Для предохранения дверных полотен и их остекления от ударов следует устанавливать амортизаторы из губчатой резины (марки ТУ-МХП № I206-55р) между полотнами и коробкой: по одному на верхних притворах и по два на вертикальном. Диаметр амортизатора I0-I5 мм, толщина 2,5 мм.

Спецификации приборов даны в рабочих чертежах дверей. Примерные места врезки приборов см.лист I87.

Установка дверных блоков в проемы должна производиться согласно правилам производства и приемки монтажных работ на деревянные конструкции СНиП Ш.В.7-62. Примеры установки дверных блоков приведены на листах I40, I4I, I42.

В спецификации к заказу на поставку дверных блоков, предусмотренных настоящей серией, должно быть указано:

а)номер и год введения серии;

б)количество дверных блоков по маркам (правого и левого открывания), по видам коробок (обычных или усиленных); по видам порогов (с деревянным порогом, с порогом из металлической полосы или без порога);

в) характер, вид и цвет отделки;

г)вид остекления - стекло прозрачное или узорчатое;

д)уточненная спецификация приборов.

Рук.группы
Гл.инж.пр-та

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	Марка	Серия I.I35-I
				Альбом I / Лист П4

Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Констр. полотна	Вид обшивки	№ листа	Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Констр. полотна	Вид обшивки	№ листа	Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Констр. полотна	Вид обшивки	№ листа
	ДВ8-1	Щ	—	1		ДВ8-7/10	Щ	горизонтальная	6		ДВ9-1	Щ	—	11
	ДВ8-2/8	Щ	вертикальная	2		ДВ8-8	Р	—	113		ДВ9-2/8	Щ	вертикальная	12
	ДВ8-3/10	Щ	горизонтальная	3		ДВ8-9	Щ	—	7		ДВ9-3/10	Щ	горизонтальная	13
	ДВ8-4	О	—	100		ДВ8-10/8	Щ	вертикальная	8		ДВ9-4	О	—	101
	ДВ8-5	Щ	—	4		ДВ8-11/10	Щ	горизонтальная	9		ДВ9-5	Щ	—	14
	ДВ8-6/8	Щ	вертикальная	5		ДВ8-12	Щ	—	10		ДВ9-6/8	Щ	вертикальная	15

10

Т.К. 1967г. Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий

Номенклатура входных и тамбурных дверей

Марка

Серия 1.135-1

Альбом I | Лист Н1

9950-01 11



















Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Констр. полотна	Вид обшивки	№ листа	Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Констр. полотна	Вид обшивки	№ листа	Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Констр. полотна	Вид обшивки	№ листа
2000, 2088, 900, 986	ДВ 9-7/10	Щ	Горизонтальная	16	2000, 2088, 800, 1276	ДВ(4).8-1	Щ с витражом	—	21	2000, 2088, 400, 800, 1276	ДВ 4.8-7	О-Щ	—	97
2000, 2088, 900, 986	ДВ 9-8	Р	—	114	2000, 2088, 800, 1276	ДВ(4).8-2/8	Щ с витражом	Вертикальная	22	2000, 2088, 400, 800, 1276	ДВ 4.8-8	О	—	102
2000, 2088, 900, 986	ДВ 9-9	Щ	—	17	2000, 2088, 800, 1276	ДВ(4).8-3/10	Щ с витражом	Горизонтальная	23	2000, 2088, 400, 800, 1276	ДВ 4.8-9	Р	—	115
2000, 2088, 900, 986	ДВ 9-10/8	Щ	Вертикальная	18	2000, 2088, 400, 800, 1276	ДВ 4.8-4	Щ	—	24	2000, 2088, 900, 1376	ДВ(4).9-1	Щ с витражом	—	27
2000, 2088, 900, 986	ДВ 9-11/10	Щ	Горизонтальная	19	2000, 2088, 400, 800, 1276	ДВ 4.8-5	Щ	—	25	2000, 2088, 900, 1376	ДВ(4).9-2/8	Щ с витражом	Вертикальная	28
2000, 2088, 900, 986	ДВ 9-12	Щ	—	20	2000, 2088, 400, 800, 1276	ДВ 4.8-6	Щ	—	26	2000, 2088, 900, 1376	ДВ(4).9-3/10	Щ с витражом	Горизонтальная	29



















Городского строительства | Гл. инж. пр-та | М. Фиркович | Проверил

Т. К. 1967 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Номенклатура входных и тамбурных дверей	Марка	Серия 1.135-1	Альбом I	Лист Н2

9950-01 12

Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Констр. полотна	Вид обшивки	№ листа
	ДВ 4.9-4	Щ	–	30
	ДВ 4.9-5	Щ	–	31
	ДВ 4.9-6	Щ	–	32
	ДВ 4.9-7	О-Щ	–	98
	ДВ 4.9-8	О	–	103
	ДВ 4.9-9	Р	–	116
	ДВ 7.7-1	Щ	–	33
	ДВ 7.7-2	Щ	–	34
	ДВ 7.7-3	О	–	104
	ДВ 7.7-4/8	Щ	Вертикальная	35
	ДВ 7.7-5/8	Щ	Вертикальная	36
	ДВ 7.7-6	Р	–	117
	ДВ 7.7-7/8	Щ	Вертикальная	37
	ДВ 7.7-8/10	Щ	Горизонтальная	38
	ДВ 7.7-9/10	Щ	Наклонная	39
	ДВ 5.9-1	Щ	–	40
	ДВ 5.9-2	Щ	–	41
	ДВ 5.9-3	О	–	105

Т.К. 1967 г.

Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий

Номенклатура входных и тамбурных дверей

Марка

Серия 1.135-1

Альбом I

Лист 113

9950-01 13

Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Количество полотен	Вид обшивки	№ листа	Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Количество полотен	Вид обшивки	№ листа	Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Количество полотен	Вид обшивки	№ листа
	ДВ 5.9-4/8	Щ	вертикальная	42		ДВ 8.8-1	Щ	—	47		ДВ 8.8-7/8	Щ	вертикальная	51
	ДВ 5.9-5/8	Щ	вертикальная	43		ДВ 8.8-2	Щ	—	48		ДВ 8.8-8/10	Щ	горизонтальная	52
	ДВ 5.9-6	Р	—	118		ДВ 8.8-3	О	—	106		ДВ 8.8-9/10	Щ	наклонная	53
	ДВ 5.9-7/8	Щ	вертикальная	44		ДВ 8.8-4/8	Щ	вертикальная	49		ДВ 9.9-1	Щ	—	54
	ДВ 5.9-8/10	Щ	горизонтальная	45		ДВ 8.8-5/8	Щ	вертикальная	50		ДВ 9.9-2	Щ	—	55
	ДВ 5.9-9/10	Щ	наклонная	46		ДВ 8.8-6	Р		119		ДВ 9.9-3	О	—	107

Городского строительства при Инж. пр-ле | Гл. инж. пр-ла | К. Фирсовский | Проверил

Т. К. 1967г.

Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий

Номенклатура входных и тамбурных дверей

Марка

Серия 1.135-1

Альбом I | Лист Н4

9950-01 14













Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Констр. полотна	Вид обшивки	№ листа	Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Констр. полотна	Вид обшивки	№ листа	Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Констр. полотна	Вид обшивки	№ листа
2000 2088 / 900 900 / 1876	ДВ9.9-4/8	Щ	Вертикальная	56	2300 2388 / 700 700 / 1476	ДВВ7.7-1	Щ	—	61	2300 2388 / 700 700 / 1476	ДВВ7.7-7/8	Щ	Вертикальная	65
2000 2088 / 900 900 / 1876	ДВ9.9-5/8	Щ	Вертикальная	57	2300 2388 / 700 700 / 1476	ДВВ7.7-2	Щ	—	62	2300 2388 / 700 700 / 1476	ДВВ7.7-8/10	Щ	Горизонтальная	66
2000 2088 / 900 900 / 1876	ДВ9.9-6	Р	—	120	2300 2388 / 700 700 / 1476	ДВВ7.7-3	О	—	108	2300 2388 / 700 700 / 1476	ДВВ7.7-9/10	Щ	Наклонная	67
2000 2088 / 900 900 / 1876	ДВ9.9-7/8	Щ	Вертикальная	58	2300 2388 / 700 700 / 1476	ДВВ7.7-4/8	Щ	Вертикальная	63	2300 2388 / 500 900 / 1476	ДВВ 5.9-1	Щ	—	68
2000 2088 / 900 900 / 1876	ДВ9.9-8/10	Щ	Горизонтальная	59	2300 2388 / 700 700 / 1476	ДВВ 7.7-5/8	Щ	Вертикальная	64	2300 2388 / 500 900 / 1476	ДВВ 5.9-2	Щ	—	69
2000 2088 / 900 900 / 1876	ДВ9.9-9/10	Щ	Наклонная	60	2300 2388 / 700 700 / 1476	ДВВ7.7-6	Р	—	121	2300 2388 / 500 900 / 1476	ДВВ 5.9-3	О	—	109

























Т.К. 1967 г. — Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий

НОМЕНКЛАТУРА ВХОДНЫХ И ТАМБУРНЫХ ДВЕРЕЙ

Марка

Серия 1.135-1

Альбом I

Лист 115

9950-01 15

Институт проектирования городского строительства

Рук. отдела — Рук. сектора — Н. Волкус — Н. Иоффе — М. Фиркович — Н. Фиркович — Проверил

Гл. инж. отд. — Рук. группы — Гл. инж. пр-та

Д. Хазанов — В. Мунц

Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Конструкция полотна	Вид обшивки	№ листа	Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Конструкция полотна	Вид обшивки	№ листа	Схема и размеры двери в мм	Марка изделия	Конструкция полотна	Вид обшивки	№ листа
	ДВВ 5.9-4/8	Щ	вертикальная	70		ДВВ 8.8-1	Щ	—	75		ДВВ 8.8-7/8	Щ	вертикальная	79
	ДВВ 5.9-5/8	Щ	вертикальная	71		ДВВ 8.8-2	Щ	—	76		ДВВ 8.8-8/10	Щ	горизонтальная	80
	ДВВ 5.9-6	Р	—	122		ДВВ 8.8-3	О	—	110		ДВВ 8.8-9/10	Щ	наклонная	81
	ДВВ 5.9-7/8	Щ	вертикальная	72		ДВВ 8.8-4/8	Щ	вертикальная	77		ДВВ 9.9-1	Щ	—	82
	ДВВ 5.9-8/10	Щ	горизонтальная	73		ДВВ 8.8-5/8	Щ	вертикальная	78		ДВВ 9.9-2	Щ	—	83
	ДВВ 5.9-9/10	Щ	наклонная	74		ДВВ 8.8-6	Р	—	123		ДВВ 9.9-3	О	—	111

15

Т.К. 1967 г.

Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий

Номенклатура входных и тамбурных дверей

Марка

Серия 1.135-1

Альбом I

Лист Н6

9950-01 16

Городского строительства и архитектуры при Госстрое СССР

Гл. инж. К-ты Ю. Фрижович

Проверил

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ДВЕРИ В ММ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОНСТР. ПОЛОТНА	ВИД ОБШИВКИ	№ ЛИСТА	СХЕМА И РАЗМЕРЫ ДВЕРИ В ММ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОНСТР. ПОЛОТНА	ВИД ОБШИВКИ	№ ЛИСТА
	ДВВ 9.9-4/8	Щ	ВЕРТИКАЛЬНАЯ	84		ДВ 7.7-3К	О	—	126
	ДВВ 9.9-5/8	Щ	ВЕРТИКАЛЬНАЯ	85		ДВ 8.8-3К	О	—	127
	ДВВ 9.9-6	Р	—	124		ДВ 9.9-3К	О	—	128
	ДВВ 9.9-7/8	Щ	ВЕРТИКАЛЬНАЯ	86		ДВВ 7.7-3К	О	—	129
	ДВВ 9.9-8/10	Щ	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ	87		ДВВ 8.8-3К	О	—	130
	ДВВ 9.9-9/10	Щ	НАКЛОННАЯ	88		ДВВ 9.9-3К	О	—	131

ГИПРОСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГА. ИНЖ. ОТД. М. ИОФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГА. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ

Т. К. 1967 г.

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

НОМЕНКЛАТУРА ВХОДНЫХ И ТАМБУРНЫХ ДВЕРЕЙ

МАРКА

СЕРИЯ 1.135-1

АЛЬБОМ I | ЛИСТ Н7

9950-01 17

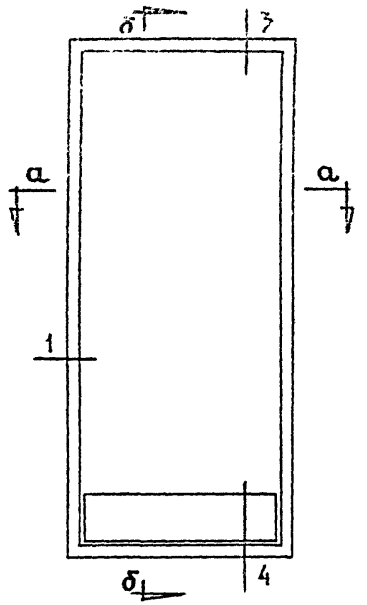

ПО а-а

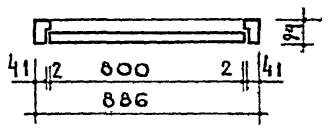

ПО б-б

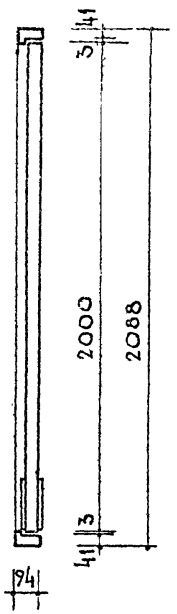

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,036
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА.	$м^3$	0,070
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,0
4.	ПЕТЛИ ПЧЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
5.	ЗАЩЕЛКА ЗВР-ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
6.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	2
8.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
9.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,31
10.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
11.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ 89.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ГЛ. ИНЖ. ОТД.	М. ИОФФЕ	РУК. СЕКТОР	Р. МУНЦ
	РУК. ГРУППЫ	М. ФИРКОВИЧ		
	ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА	М. ФИРКОВИЧ	ПРОВЕРИЛ	САБЛЯУСКАС

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ	МАРКА ДВ8-1	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 1

9950-01 18

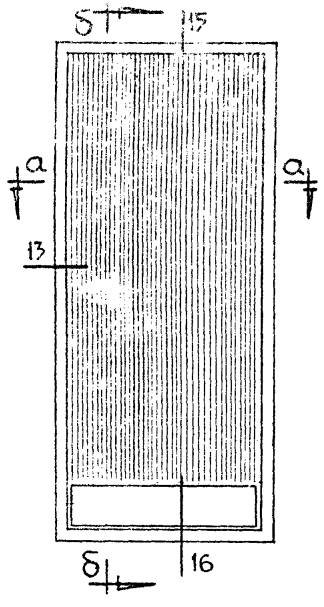

по б-б

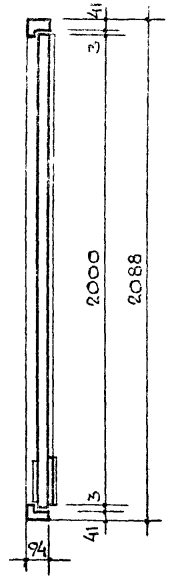

по а-а

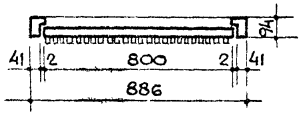

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,036
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,070
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,031
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,0
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,31
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ГЛ. ИНЖ. ТР-ТА | И. ФИРКСАНЧ | ПРОВЕРИЛ | САБАЛЯУСКАС

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ8-2/8	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I / ЛИСТ 2

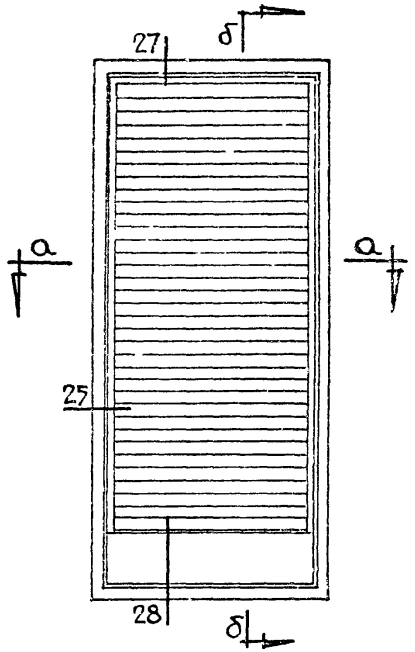

по б-б

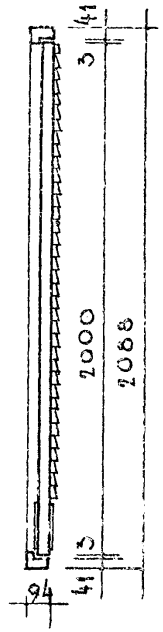

по а-а

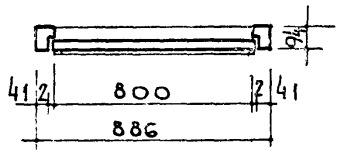

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,036
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,070
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,038
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,0
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-69	ШТ.	3
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	ШТ.	1
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,31
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65.	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ 93.

ГОССТРОЙ АРХ. ССР
ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА		ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА	САБАЛЯУСКАС
ГЛ. ИНЖ. ОТД.		РУК. ГРУППЫ	
ГЛ. ИНЖ. ОТД.		РУК. СЕКТОРА	
РУК. ГРУППЫ		РУК. ОТДЕЛА	
ИСПОЛНИЛ		ПРОВЕРИЛ	
ВАНАГАС	ВОЙКУС	ФИРКОВИЧ	ФИРКОВИЧ
ТУГУШИ			
ЖИЛИЩА	ХАЗАНОВ	МУНЦ	

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ8-3/10	СЕРИЯ 1.135-1
				АЛЬБОМ I ЛИСТ 3

9.950-01 ЭП

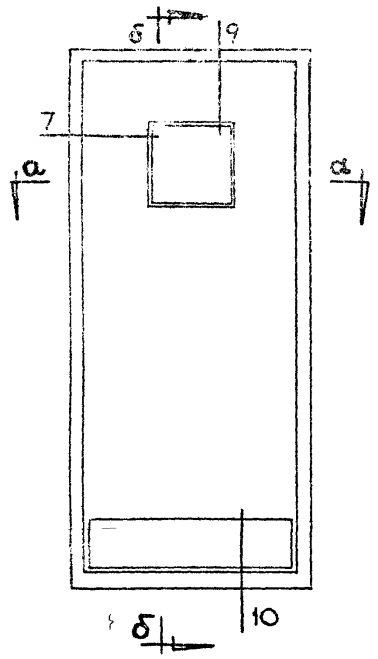

ПО б-б

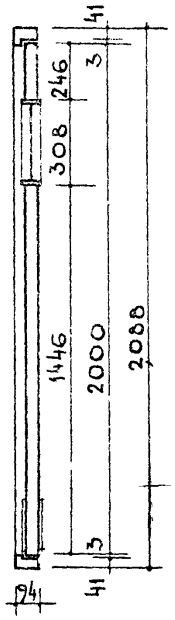

ПО а-а

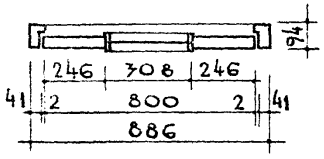

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,036
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,067
3. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3.0
4. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 300×300×4 – 1 ШТ.	$м^2$	0,09
5. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
6. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
9. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
10. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,31
11. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
12. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 90.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 8-5	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 4

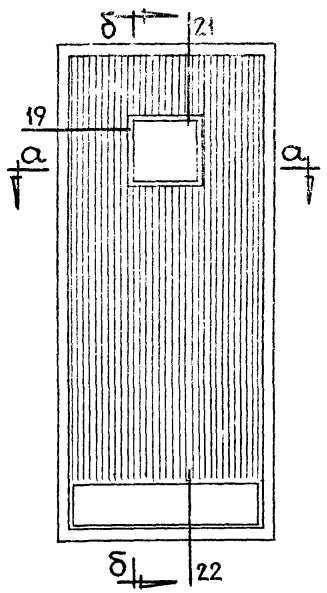

по б-б

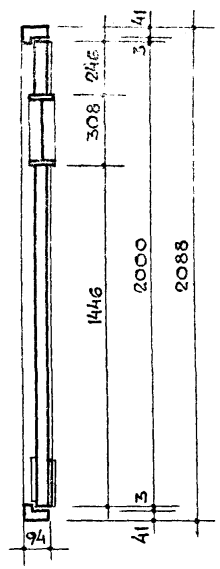

по а-а

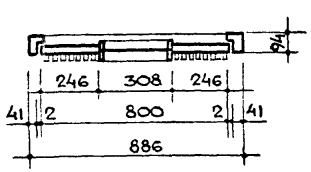

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,036
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,067
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,031
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,0
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-69 300×300×4 – 1 ШТ.	$м^2$	0,09
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-69	ШТ.	3
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	ШТ.	1
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,31
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 92.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РУК. ГРУППЫ — ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА
М. ФИРКОВИЧ — ПРОВЕРИЛ
М. ФИРКОВИЧ
САБАЛЯУСКАС

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ8-6/8	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 5

9950-01 22

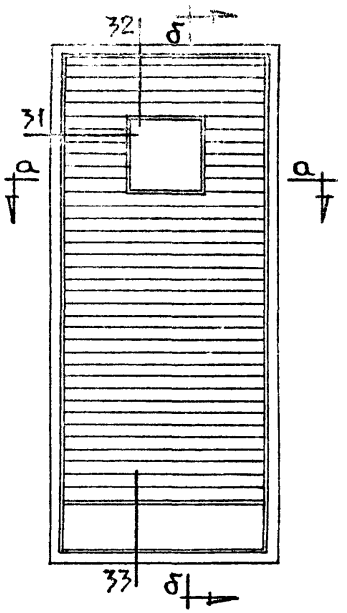

ПО б-б

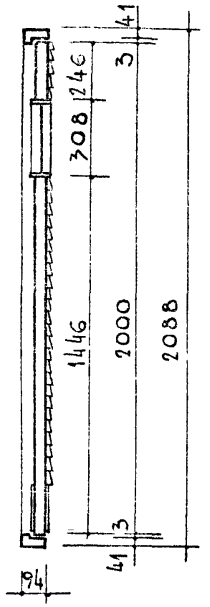

ПО а-а

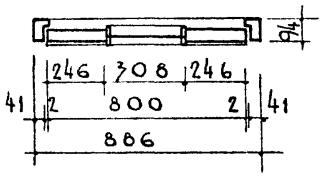

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,036
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,067
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,036
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60.	$м^2$	3,0
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 300×300×4 – 1 ШТ.	$м^2$	0,09
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,31
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 94.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 8-7/10	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I	ЛИСТ 6

9950-01 22

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | РУК. ГРУППЫ | ГЛ. ИНЖ. ОТД. | М. ФИРКОВИЧ | М. ФИРКОВИЧ | М. ЧИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | САВА ЛУСКАЯ | РУК. СЕКТОРА | В. МУНЦ

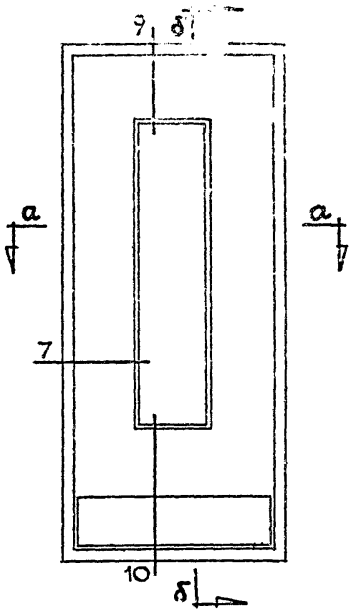

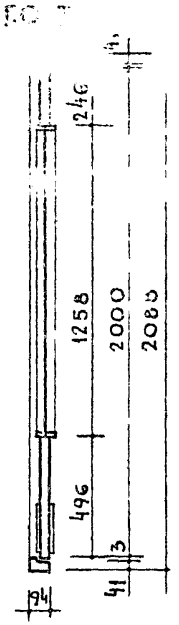

по а-а

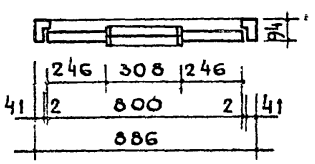

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,036
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,059
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ3916-69 ИЛИ СВЕТОТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	2,30
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 – 1 ШТ	$м^2$	0,38
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,31
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 90.

ГИПРОГОРСТРОЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА САБАЛЯУСКАС
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ М. ФИРКОВИЧ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ8-9	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 7

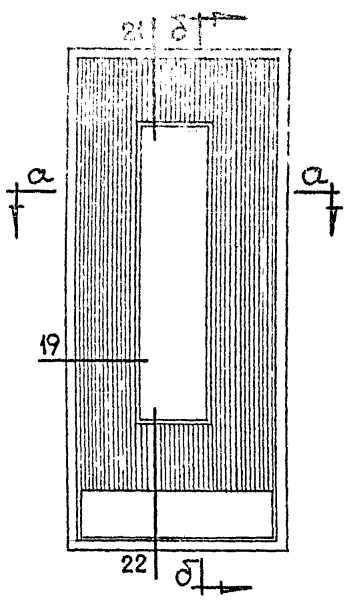

ПО б-б

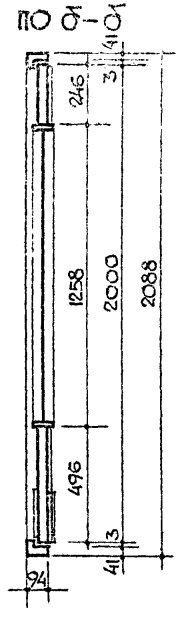

ПО а-а

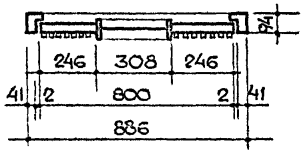

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,036
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,059
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,026
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	2,30
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 – 1 ШТ.	$м^2$	0,38
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,31
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 92.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ8-10/8	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ Т	ЛИСТ 8

9950-01 25

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ИОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ САБ. ЛЯУСКАС
РУК. СЕКТОРА В. МУНЦ

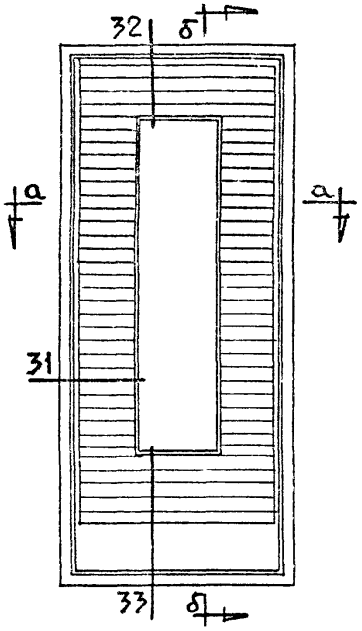

По б-б

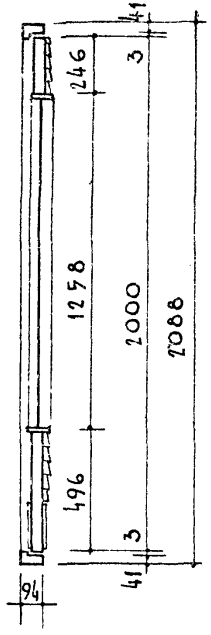

По а-а

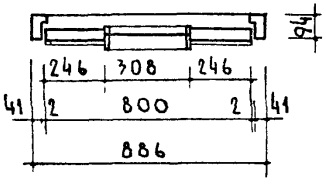

Спецификация на 1 изделие

1.	Древесина коробки	м³	0,036
2.	Древесина полотна	м³	0,059
3.	Древесина обшивки	м³	0,028
4.	Водостойкая фанера марки ФСФ ГОСТ 3916-65 или сверхтвердые древесно-волокнистые плиты ГОСТ 4598-60	м²	2,30
5.	Стекло оконное ГОСТ 111-65 1250×300×4 – 1 шт.	м²	0,38
6.	Петли ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	3
7.	Защелка ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
8.	Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
9.	Ручки согласно листу № 136	шт.	2
10.	Останов дверной ГОСТ 5091-65	шт.	1
11.	Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	м²	0,31
12.	Амортизатор из губчатой резины	шт.	3
13.	Пружины ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

Примечания:

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту.
2. Приборы на чертеже условно не показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
5. Сечения дверных блоков см. лист 94.

Т. К. 1967 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь полуостекленная с горизонтальной обшивкой	Марка ДВ8-11/10	Серия 1.135-1	
				Альбом I	Лист 9

Госстрой СССР Союзгипростроммаш Отд. Городского строительства
Рук. группы
Гл. инж. пр-та
М. Фиркович
М. Фиркович
Проверил
Сабалуская

9950-01 26

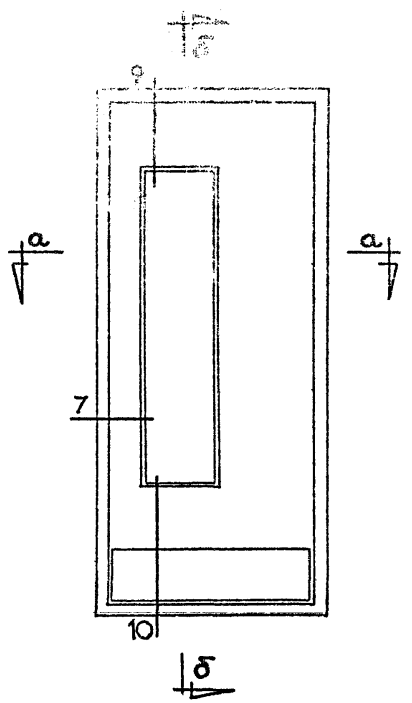

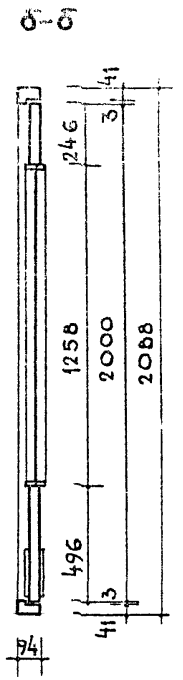

по а-а

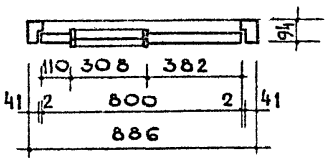

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,036
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,059
3. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	2,30
4. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 – 1 ШТ	$м^2$	0,38
5. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
6. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	2
9. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
10. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,31
11. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
12. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65.	ШТ	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 90.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ САБАЛЯУСКИЙ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 8-12	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I ЛИСТ 10

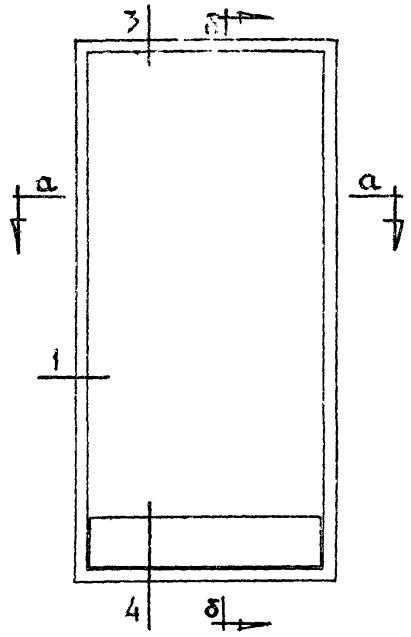

ПО а-а

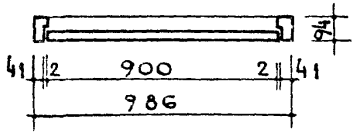

ПО б-б

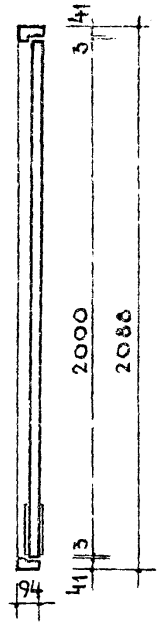

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,037
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,077
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,40
4.	ПЕТЛИ ПИЦ 130 ГОСТ 5088-69	ШТ.	3
5.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
6.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
8.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	ШТ.	1
9.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,35
10.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
11.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 89.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ	МАРКА ДВ9-1	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 11

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ САБАЛЛУСКАС
РУК. СЕКТОРА В. МУНЦ

9950-01 28

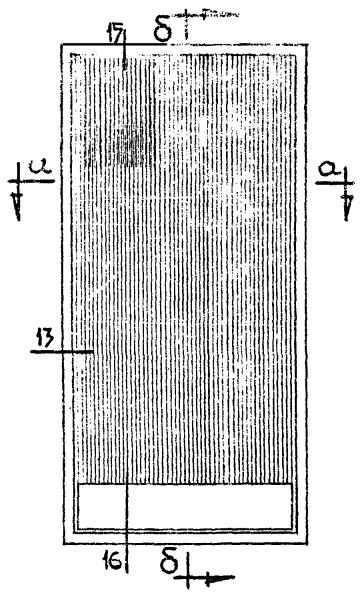

по а-а

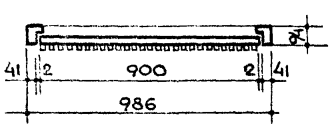

по δ-δ

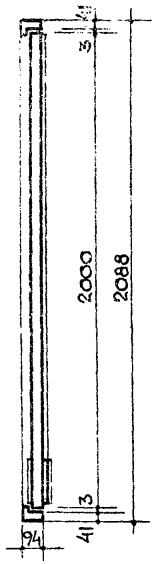

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,037
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,077
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,034
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,40
5.	ПЕТЛИ ПВ Ц 130 ГОСТ 5088-67	ШТ.	3
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-67	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-67	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-67	ШТ.	1
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,35
11	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАЧ. ОТДЕЛА Н. ВОЛКУС
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ИОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ САБАЛЯУСКАС
РУК. СЕКТОРА Л. ЛУНЦ
РУК. ОТДЕЛА Н. ХАЗАНОВ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 9-2/8	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I / ЛИСТ 12

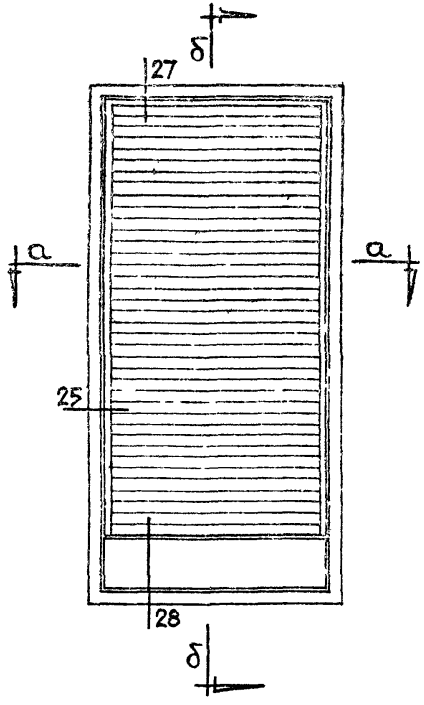

ПО б-б

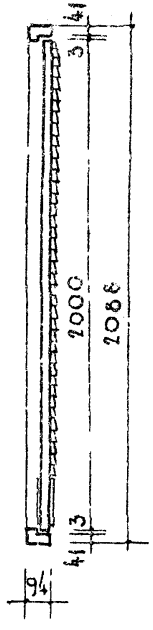

ПО а-а

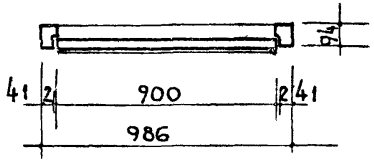

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,037
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,077
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,042
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,40
5. ПЕТЛИ ПИЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
6. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
9. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
10. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,35
11. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
12. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 93.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 9-3/10	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 13

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛ. ИНЖ. ОТД.	М. ИОФФЕ	РУК. СЕКТОРА	В. МУНЦ
РУК. ГРУППЫ	М. ФИРКОВИЧ		
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА	М. ФИРКОВИЧ	ПРОВЕРИЛ	САБАЛЯУСКАС

9950-01 30

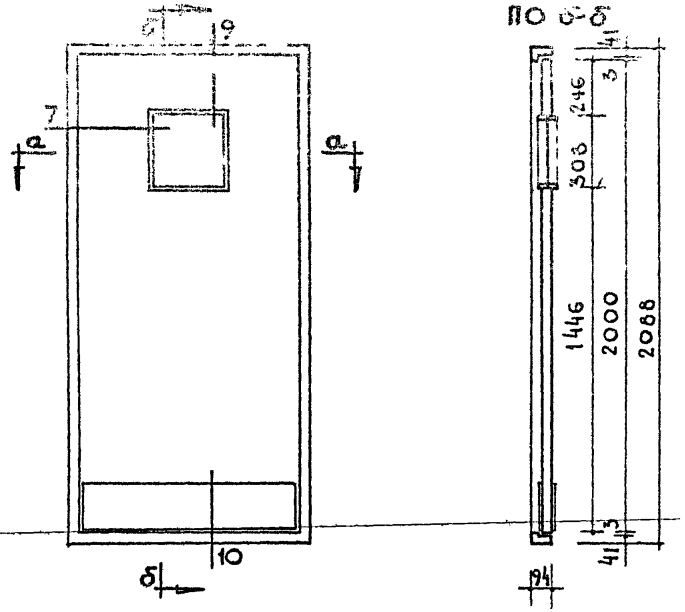

ПО а-а

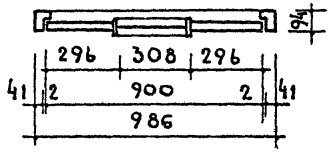

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,037
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,075
3. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,40
4. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 300×300×4 — 1 ШТ.	$м^2$	0,09
5. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
6. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	2
9. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
10. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,35
11. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
12. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ 90

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 9-5	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 14

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА
РУК. ГРУППЫ
ГЛ. ИНЖ. ОТД.
М. ФИРКОВИЧ
М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ
М. ИОФФЕ
САЛ. ДЛЯУСКАС
РУК. СЕКТОРА
В. МУНЦ

9950-01 31

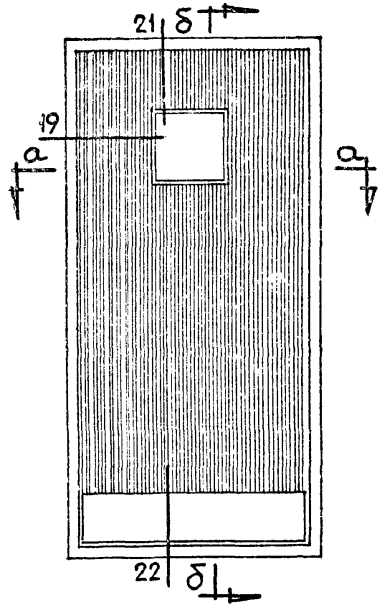

ПО δ-δ

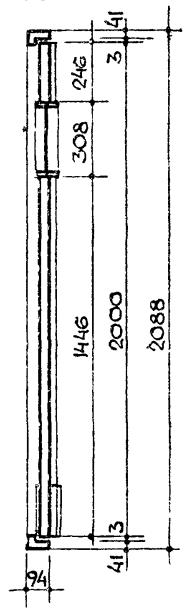

ПО а-а

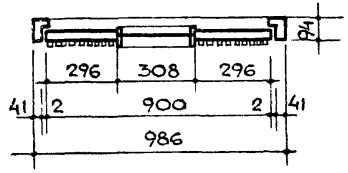

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,037
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,075
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,034
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,40
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 300×300×4 – 1 ШТ.	$м^2$	0,09
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,35
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 92.

ГОССТРОЙ АМ. ССР
ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НАЧ. ОТДЕЛА	И. ВОЛКУС	ПРОВЕРИЛ	САБАЛЯУСКАС	РУК. ОТДЕЛА
ГЛ. ИНЖ. ОТД.	М. ИОФФЕ			РУК. СЕКТОРА
РУК. ГРУППЫ	М. ФИРКСВИЧ			
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА	М. ФИРКСВИЧ			

Д. ХАЗАНОВ
В. МУНЦ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 9-6/8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I	ЛИСТ 15

9950-01 32

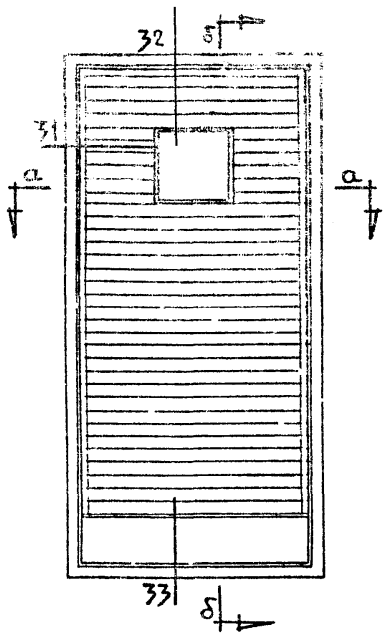

По а-а

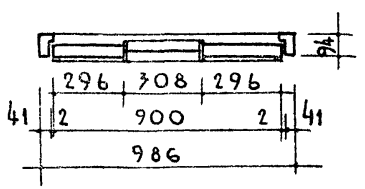

По б-б

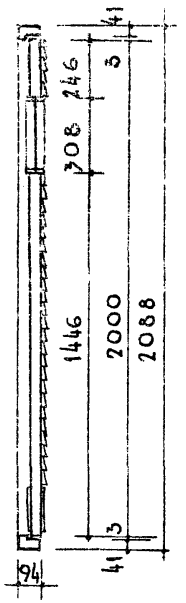

Спецификация на 1 изделие

1.	Древесина коробки	м³	0,037
2.	Древесина полотна	м³	0,075
3.	Древесина обшивки	м³	0,040
4.	Водостойкая фанера марки ФСФ ГОСТ 3916-69 или сверхтвердые древесно-волокнистые плиты ГОСТ 4598-60	м²	3,40
5.	Стекло оконное ГОСТ 111-69 300×300×4 – 1 шт.	м²	0,09
6.	Петли ПВ 130 ГОСТ 5088-69	шт.	3
7.	Защелка ЗВР ГОСТ 5089-69	шт.	1
8.	Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-69	шт.	1
9.	Ручки согласно листу № 136.	шт.	2
10.	Останов дверной ГОСТ 5091-69	шт.	1
11.	Отройный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	м²	0,39
12.	Амортизатор из губчатой резины	шт.	3
13.	Пружина ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

Примечания

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту.
2. Приборы на чертеже условно не показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
5. Сечения дверных блоков см. лист 94

Гл. инж. пр-та М. Фиркович
Рук. группы М. Фиркович
Проверил
Гл. архитектор Сев. Алусакс
Городского строительства

Т. К. 1967 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь полуостеклянная с горизонтальной обшивкой	Марка ДВ9-7/10	Серия 1.135-1	
				Альбом I	Лист 16

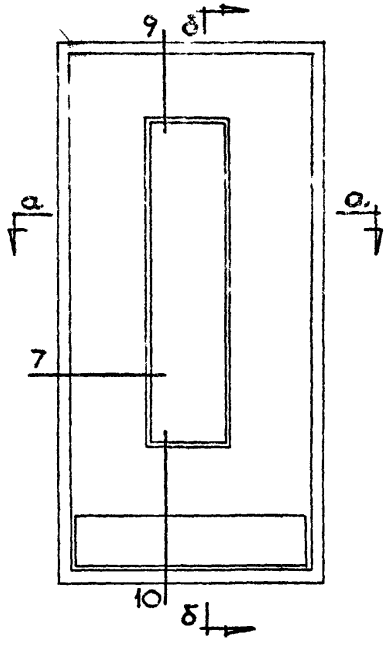

По а-а

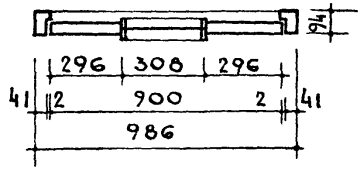

По б-б

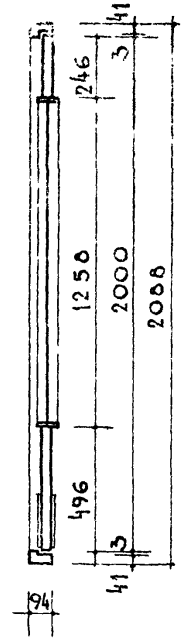

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	Древесина коробки	м³	0,037
2.	Древесина полотна	м³	0,067
3.	Водостойкая фанера марки ФСФ ГОСТ 3916-69 или сверхтвердые древесно-волокнистые плиты ГОСТ 4598-60	м²	2,70
4.	Стекло оконное ГОСТ 111-65 1250×300×4 – 1 шт	м²	0,38
5.	Петли ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	3
6.	Защелка ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
7.	Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
8.	Ручки согласно листу № 136.	шт.	2
9.	Останов дверной ГОСТ 5091-65	шт.	1
10.	Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	м²	0,35
11.	Амортизатор из губчатой резины	шт.	3
12.	Пружина ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту.
2. Приборы на чертеже условно не показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
5. Сечения дверных блоков см. лист 90.

Институт Проектирования городского строительства

Гл. инж. ота	М. Иоффе	
Рук. группы	М. Фирькович	
Гл. инж. пр-та	М. Фирькович	Проверил
		Сабалаускас
		Рук. сектора
		В. Мунц
		А. Хазанов

Т.К. 1067 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь полуостекленная	Марка ДВ 9-9	Серия 1.135-1
				Альбом I / Лист 17

9950-01 34

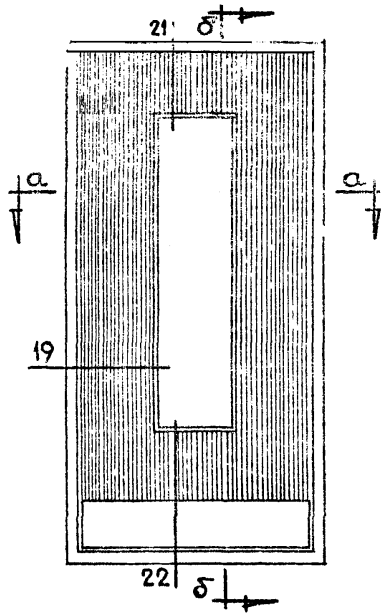

ПО б-б

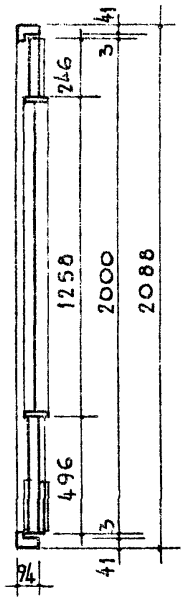

ПО а-а

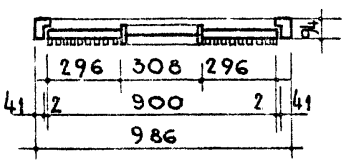

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ		0,037
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА		0,067
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ		0,030
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	2,70
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 - 1 ШТ.	$м^2$	0,38
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,35
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 92.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 9-10/8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I	ЛИСТ 18

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ИОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ПИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ПИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ САВАЛЯУСКАЯ
РУК СЕКТОРА В. МУНЦ

9950-01 35

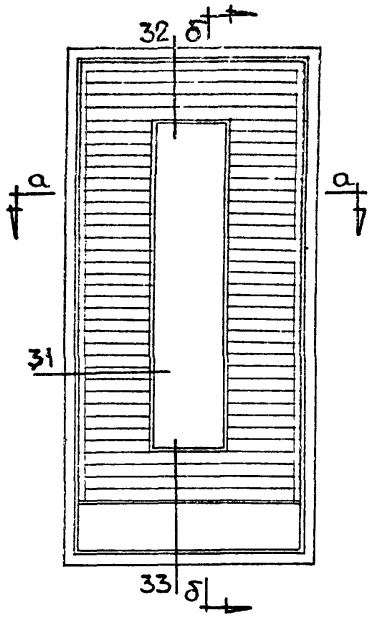

ПО а-а

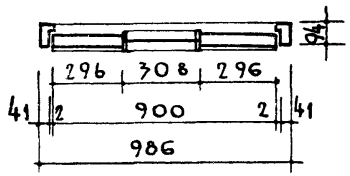

ПО б-б

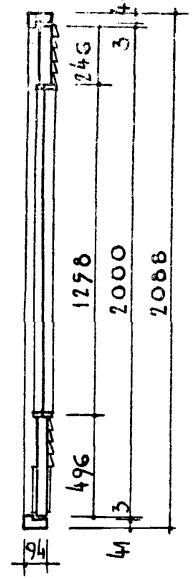

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,037
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,067
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,032
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	2,70
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250 × 300 × 4 – 1 ШТ.	$м^2$	0,38
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,35
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-6	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 94.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 9-11/10	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 19

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА
РУК. ГРУППЫ
ГЛ. ИНЖ. ОТД.
М. ФИРКОВИЧ
М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ
САБАЛЯУСКАС
В. МУНЦ

9950-01 36

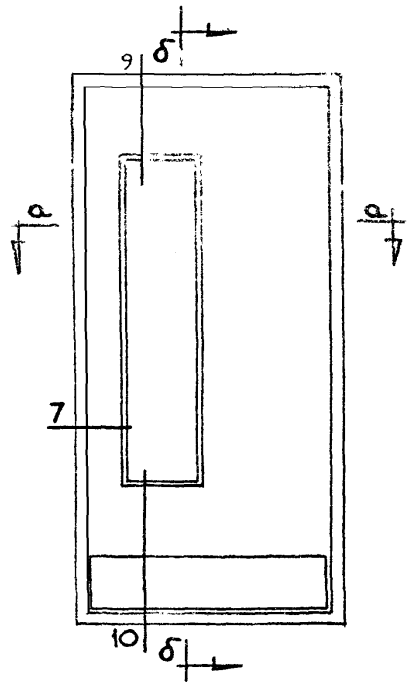

По а-а

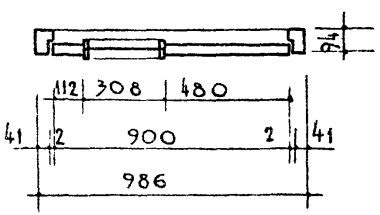

По б-б

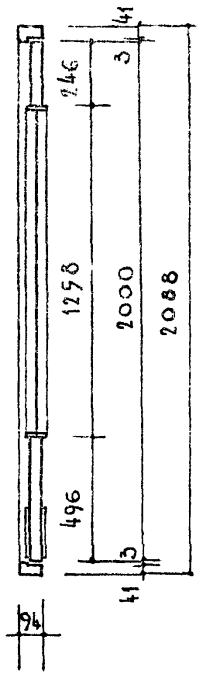

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,037
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,067
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	2,70
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250 х 300 х 4 – 1 ШТ.	$м^2$	0,38
5.	ПЕТЛИ ПИЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ №136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,35
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 9а

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РУК. ГРУППЫ — М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ — САБАЛАУСК.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ9-12	СЕРИЯ 1.135-1 ; АЛЬБОМ I ; ЛИСТ 20

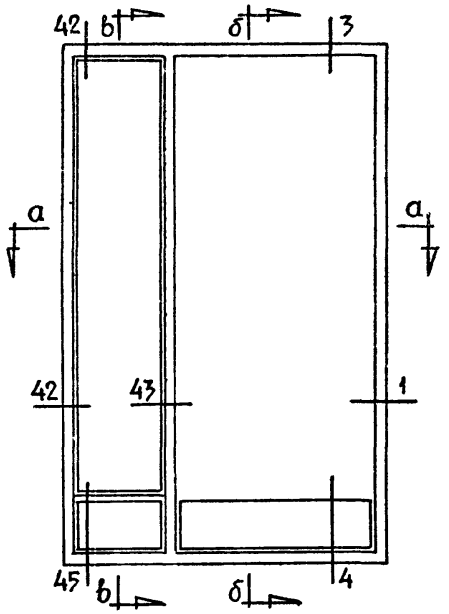

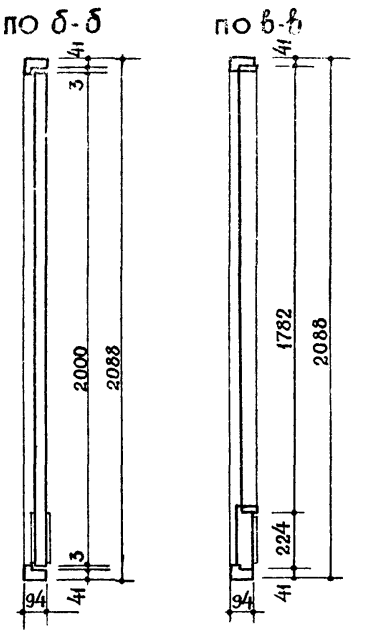

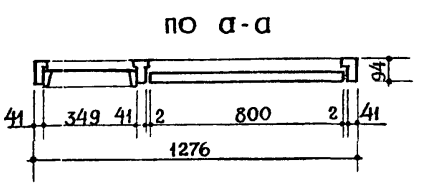

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,057
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА		0,081
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,0
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1775 × 340 × 4 - 1 шт.	$м^2$	0,60
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	3
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	шт.	2
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	шт.	1
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,39
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	шт.	3
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА ПОКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 89, 96.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ИОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ К. САБЛЯУСКАС
Б. МУНЦ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВИТРАЖОМ	МАРКА ДВ(4). 8-1	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 21

9950-01 38

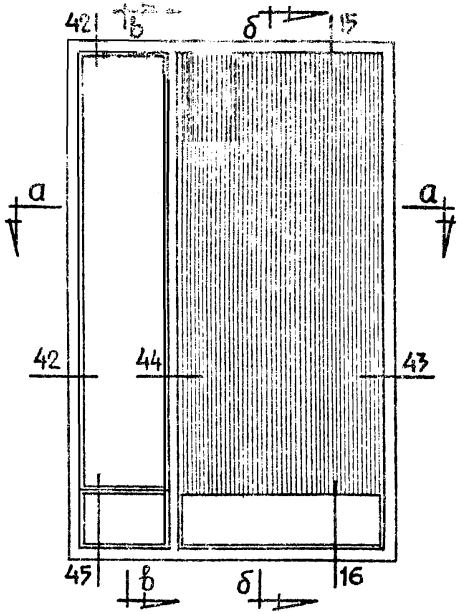

по а-а

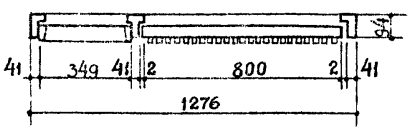

по б-б

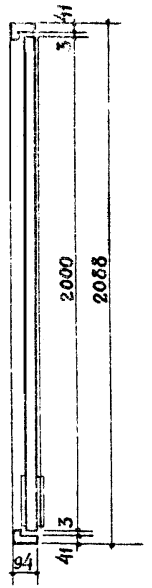

по в-в

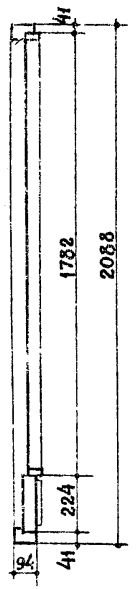

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,057
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,081
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,031
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,0
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1775 х 340х4 - 1 ШТ.	$м^2$	0,60
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ №136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,39
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91, 96.

ГИПРОГОРСТРОЙ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. В. МУНЦ
РУК. ГРУППЫ РУК. СЕКТОРА
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА К. САВИЯУСКАС
М. ЧОФФЕ
М. ФИРКОВИЧ ПРОВЕРИЛ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВИТРАЖОМ, С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ.	МАРКА ДВ(4).8-2/8	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I / ЛИСТ 22

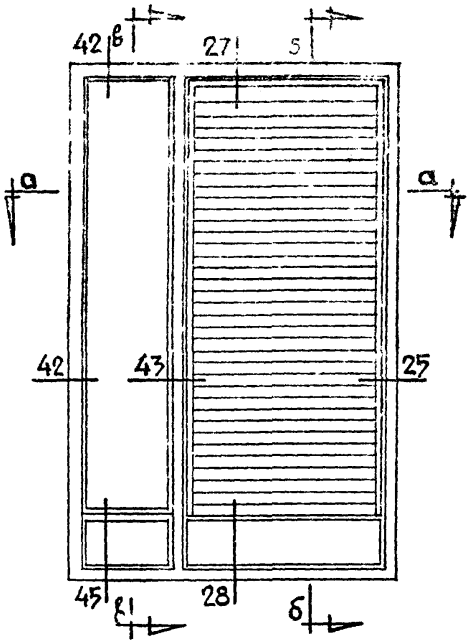

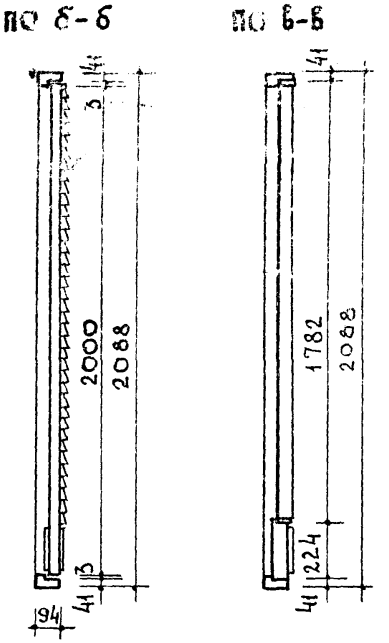

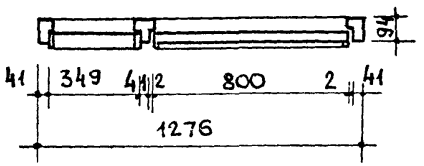

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,057
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,081
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,038
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,0
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1775×340×4 — 1 ШТ.	$м^2$	0,60
6.	ПЕТЛИ ПИЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ. 5091-65	ШТ.	1
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,39
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ. 93,96.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. | РУК. ГРУППЫ | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | М. ИОФФЕ | М. ФИРКОВИЧ | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | САБАЛЯУСКАС | РУК. СЕКТОРА | Б. ХАЗАНО | Б. МУНЦ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВИТРАЖОМ, С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ(4).8-3/10	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I	ЛИСТ 23

9950-01 4Ü

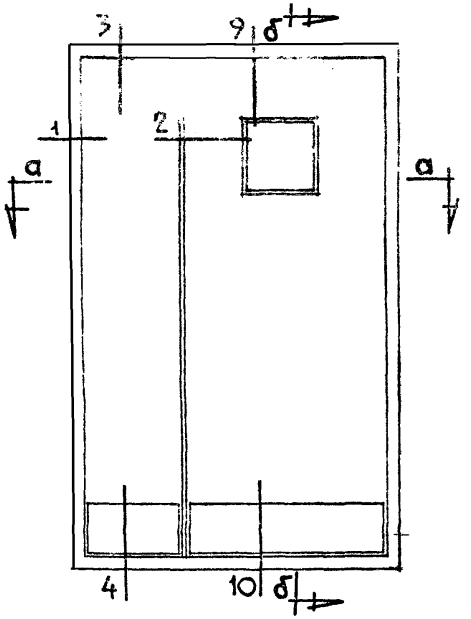

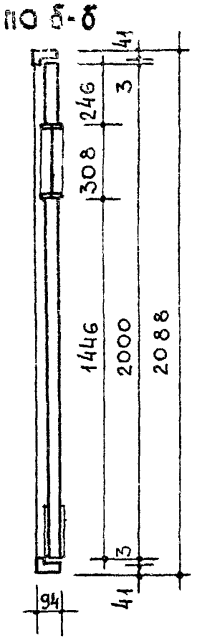

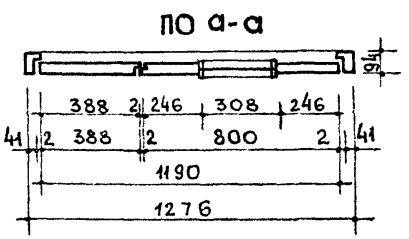

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,040
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,104
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	4,40
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 300×300×4 – 1 ШТ.	$м^2$	0,09
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,47
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
7. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 89,90.

ГИПРОНИИ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГА. ИНЖ. ОТД. М. ЛОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГА. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ СМ. АЛЯУСКАС
РУК. СЕКТОРА В. МУНЦ

9950-01 41

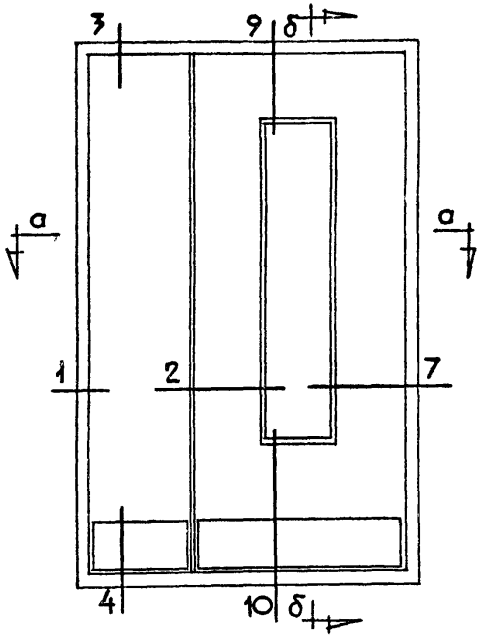

ПО б-б

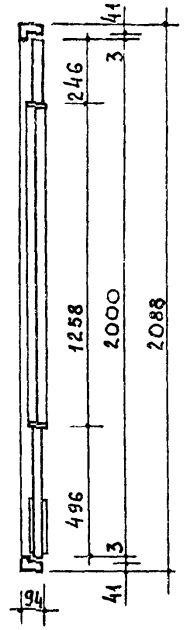

ПО а-а

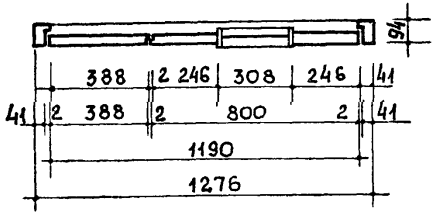

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,040
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,095
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,76
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 – 1 ШТ.	$м^2$	0,38
5	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,47
12	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-61	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 89,90.

ГИПРОГОРСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА К.КАБАЛЯУСКАС
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ ПРОВЕРИЛ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ИОФФЕ
В. МУЛЦ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 4.8-5	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 25

9950-01 42

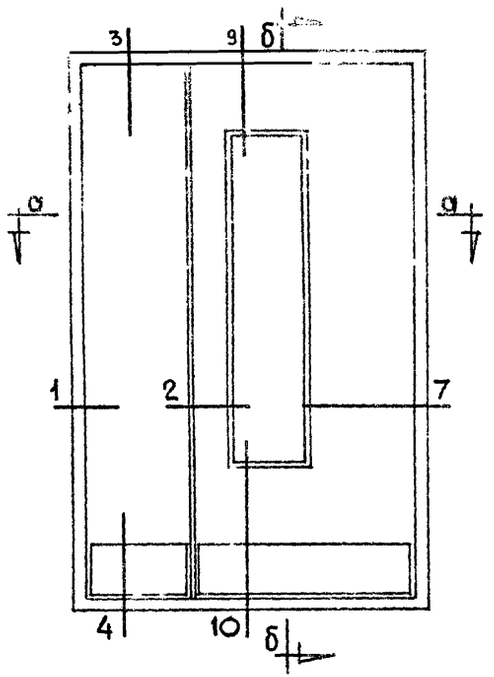

По а-а

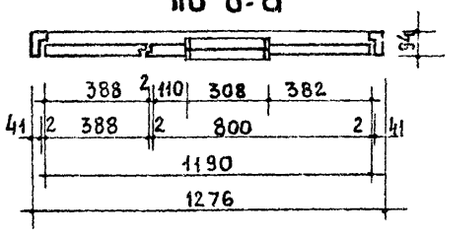

По б-б

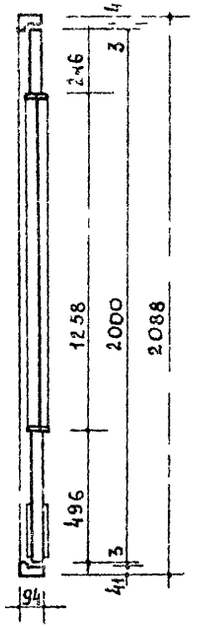

Спецификация на 1 изделие

1.	Древесина коробки	м³	0,040
2.	Древесина полотна	м³	0,095
3.	Водостойкая фанера марки ФСФ ГОСТ 3916-65 или сверхтвердые древесно-волокнистые плиты ГОСТ 4598-60	м²	3,76
4.	Стекло оконное ГОСТ 111-65 1250×300×4 – 1 шт.	м²	0,38
5.	Петли ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт	6
6.	Шпингалеты ШП ГОСТ 5090-65	шт	2
7.	Защелка ЗВР ГОСТ 5089-65	шт	1
8.	Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт	1
9.	Ручки согласно листу № 136.	шт	2
10	Останов дверной ГОСТ 5091-65	шт	2
11	Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	м²	0,47
12	Амортизатор из губчатой резины	шт	4
13.	Пружина ПСП ГОСТ 5091-65	шт	1

Примечания:

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту
2. Приборы на чертеже условно не показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
5. Сечения дверных блоков см. лист 89,90.

Т. К. 1967 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь полуостекленная	Марка ДВ4.8-6	Серия 1.135-1	Альбом I Лист 26

Госстрой СССР Главное управление по делам строительства Городского строительства Гипрогражданпроект Рук. группы Гл. инж. проекта Гл. архитектор проекта Нач. отдела Нач. сектора Руг сектора В. Мунц

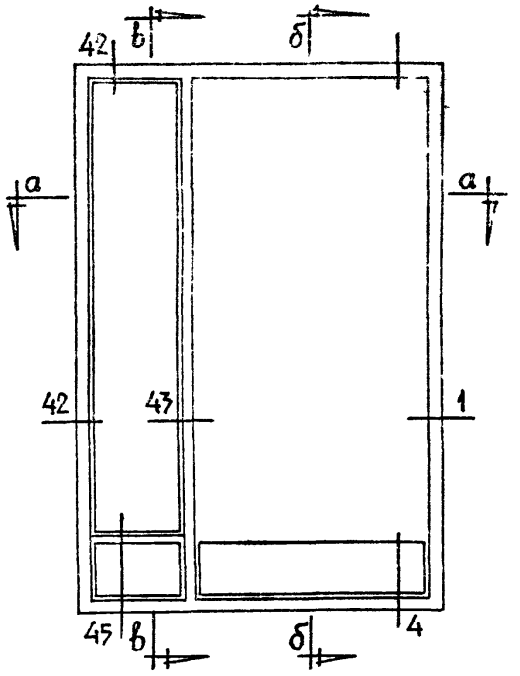

по а-а

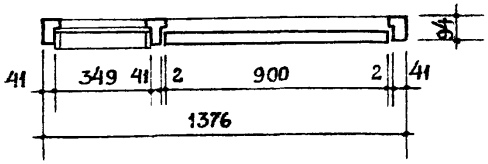

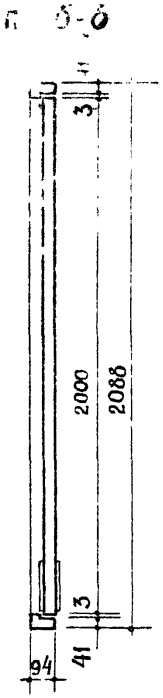

по б-б

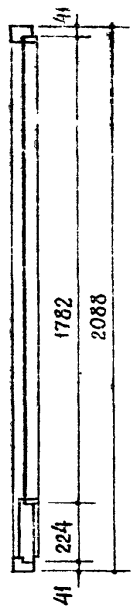

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,060
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,089
3. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916 65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,4
4. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111 - 65 1775 Х 340 Х 4 - 1 ШТ.	$м^2$	0,60
5. ПЕТЛИ ПНШ 130 ГОСТ 5088 - 65	ШТ.	3
6. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089 - 65	ШТ.	1
7. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089 - 65	ШТ.	1
8. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
9. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
10. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,42
11. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
12. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 89, 96.

ГИПРОГОРСТРОЙ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — Ю. ЭЛЬКИНСОН; ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — ВУК ГРУПЫ; ПРОВЕРИЛА — М. ФИРКОВИЧ; М. ФИРКОВИЧ; М. НОРФЕ; РУК. СЕКТОРА — ВУК СЕКТОРА; К. САБАЛЯУСКАС

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВИТРАЖОМ	МАРКА ДВ(4)9-1	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I / ЛИСТ 27

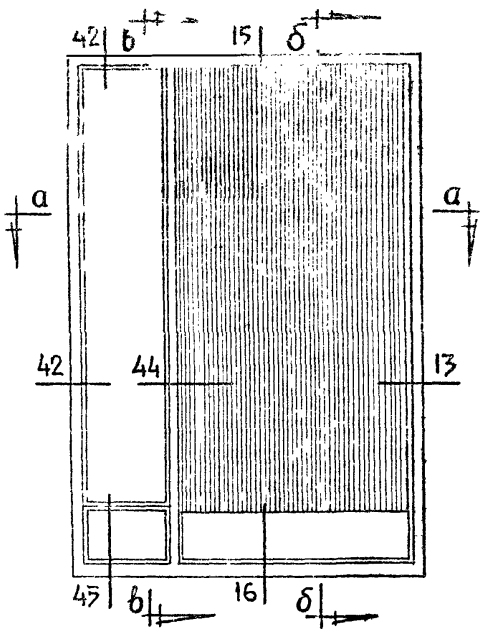

по а-а

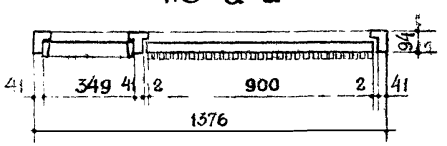

по б-б

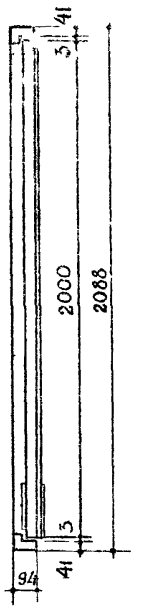

по в-в

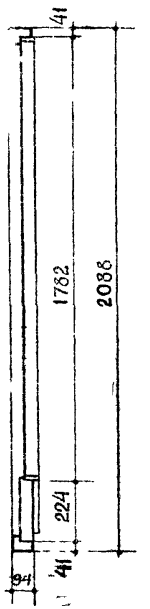

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,060
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,089
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^2$	0,034
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,40
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1775 Х 340 Х 4 - 1 ШТ.	$м^2$	0,60
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091 65	ШТ.	1
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718 54	$м^2$	042
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91,96.

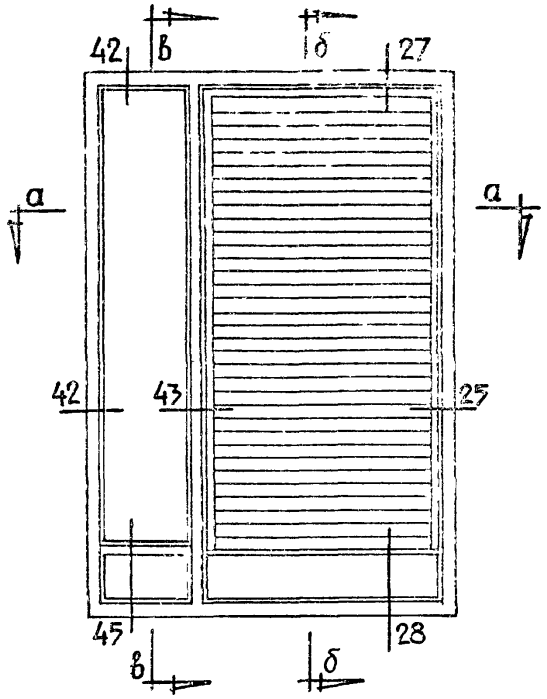

по а-а

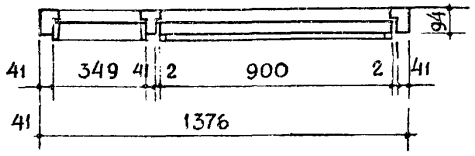

по б-б

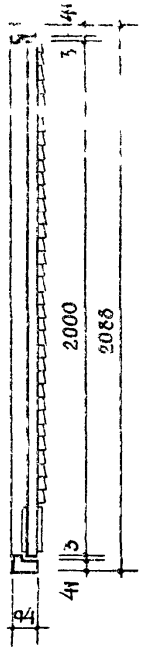

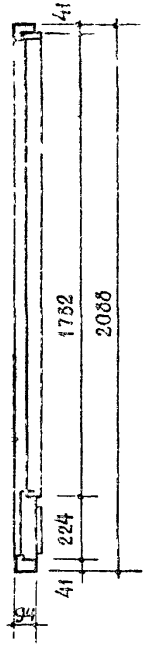

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,060
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,089
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,042
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916 65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3.40
5. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1775 X 340X4 - 1 ШТ.	$м^2$	0.60
6. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	2
10. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091 65	ШТ.	1
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,42
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
13. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ ЛИСТ 137
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ 93 96

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВИТРАЖОМ, С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ(4).9-3/10	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I	ЛИСТ 29

9950-01 46

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | РУК ГРУППЫ | ГА И К ПР-ТА | М ФИРКОВИЧ | М ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | К САБАЛЯУСКАС

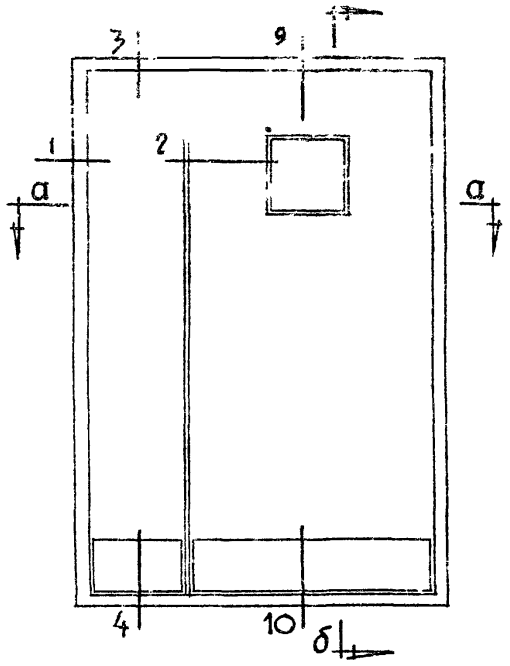

по б-б

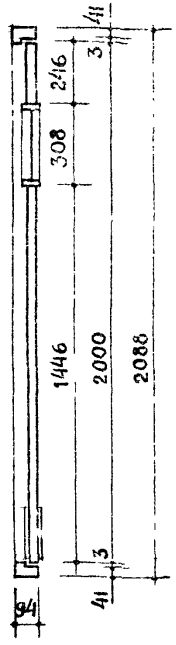

по а-а

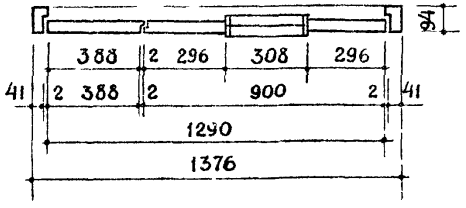

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,045
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,115
3. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916 65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	4,80
4. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 300×300×4 - 1 ШТ.	$м^2$	0,09
5. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	2
10. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,51
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091 65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ № 89, 90.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ4.9-4	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 30

9950-01 47

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. НОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ
К. СА. АЛЯУСКАС
РУК. СЕКТОРА
В. МУНЦ

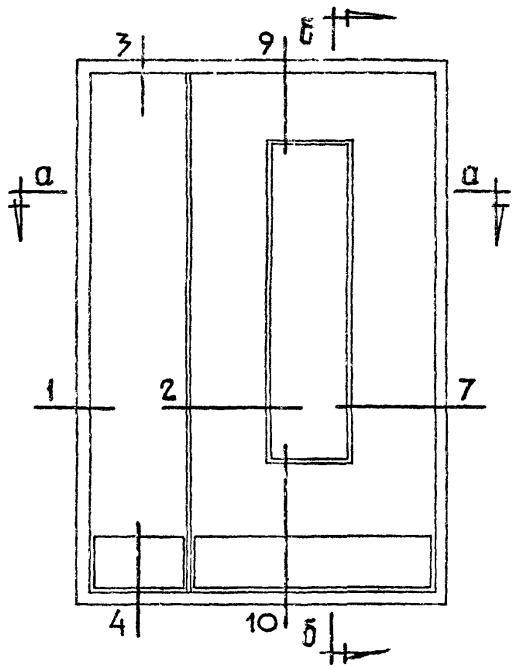

по а-а

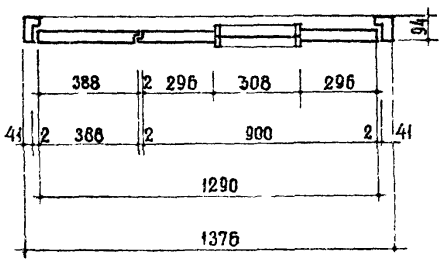

по б-б

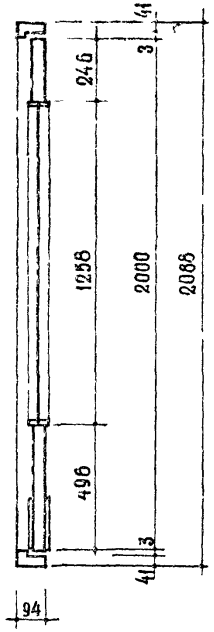

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. Древесина коробки	$м^3$	0.043
2. Древесина полотна	$м^3$	0.103
3. Водостойкая фанера марки ФСФ ГОСТ 3916-65 или сверхтвердые древесно-волокнистые плиты ГОСТ 4598-60	$м^2$	4.12
4. Стекло оконное ГОСТ 111-65 1250×300×4 – 1 шт.	$м^2$	0.38
5. Петли ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	6
6. Шпингалеты ШП ГОСТ 5090-65	шт.	2
7. Защелка ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
8. Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
9. Ручки согласно листу № 136	шт.	2
10. Останов дверной ГОСТ 5091-65	шт.	2
11. Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	$м^2$	0.51
12. Амортизатор из губчатой резины	шт.	4
13. Пружина ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту.
2. Приборы на чертеже условно не показаны
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков
5. Сечения дверных блоков см лист. 89,90.

ГИПРОНИИ ГА инж. отд. / рук. группы / гл. инж. пр-та — Н. Шорфе, Н. Фрикозич, М. Фриковин — Гл. Оверина — К. Сабаяускас — рук. сектора — А. Хазанов, Г. Клунц

Т. К. 1967 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь полуостекленная	Марка ДВ 4.9-5	Серия 1.135-1 Альбом I Лист 31

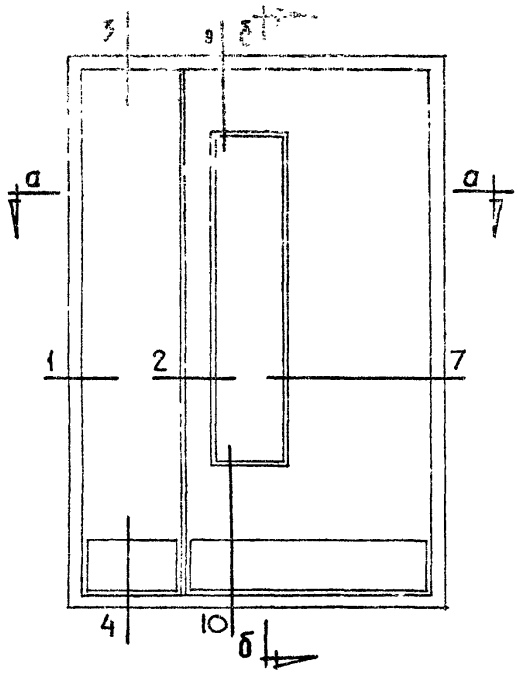

по б-б

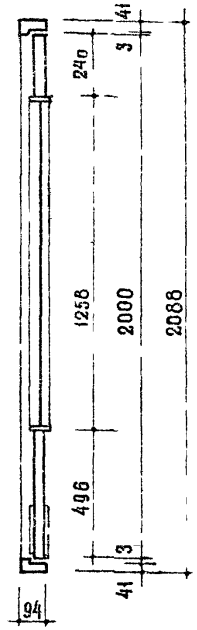

по а-а

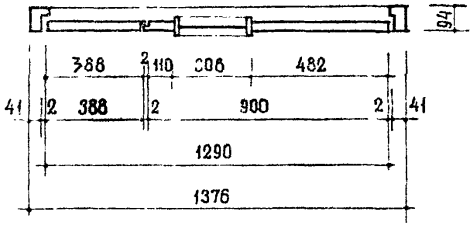

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,103
3. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	4,12
4. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 – 1 ШТ.	$м^2$	0,38
5. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ №136.	ШТ.	2
10. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,51
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13. ПРУЖИНА ПСП 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ 89, 90.

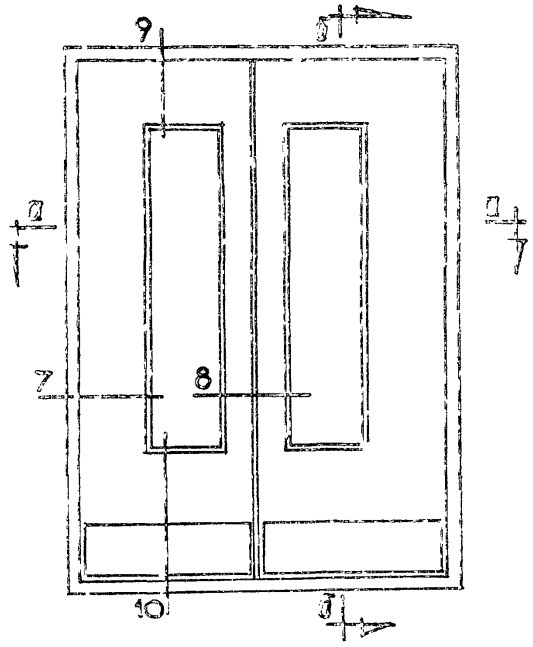

по б-б

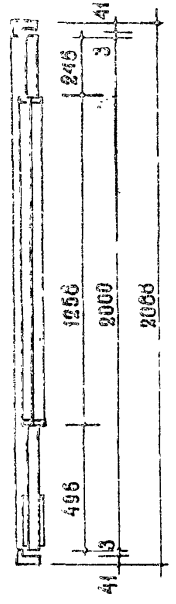

по а-а

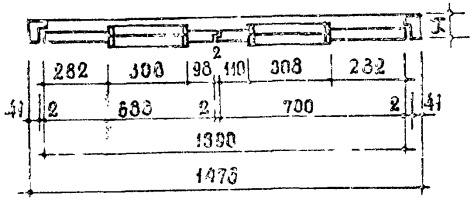

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,099
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,70
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 — 2 ШТ.	$м^2$	0,75
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1.
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2710-54	$м^2$	0,55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧЧЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ 90.

ГОССТРОЙ АН СССР
ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 7.7-1	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 33

9950-01 50

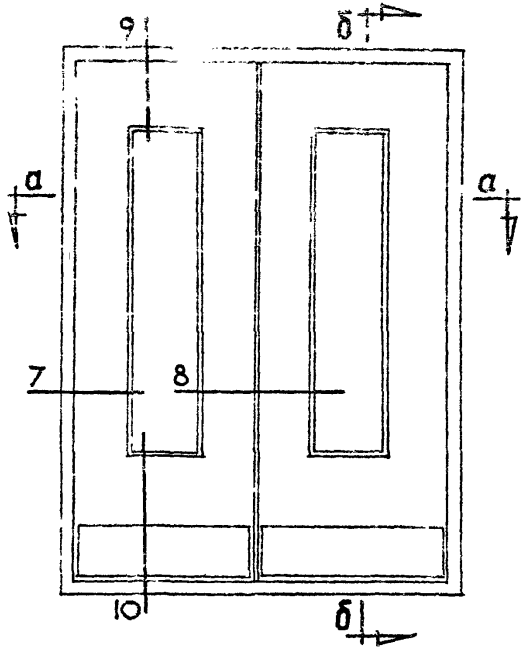

по а-а

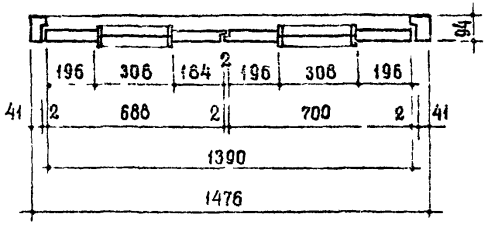

по б-б

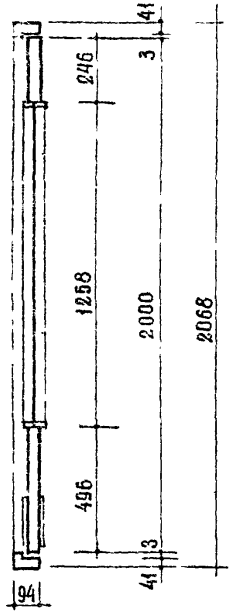

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0.043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0.099
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3.70
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 - 2 ШТ.	$м^2$	0.75
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА З ВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК З ВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТВОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0.55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ) НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 90.

ГПИ Минмонтажспецстроя СССР
Гл. инж. проекта А. Фирко '64
Проверил
Горьковского строительства

Т. К 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 7.7-2	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I / ЛИСТ 34

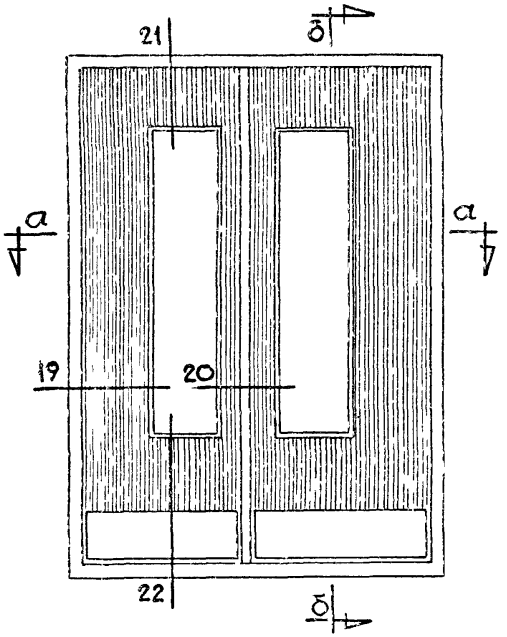

ПО б-б

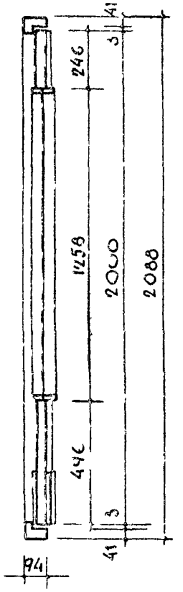

ПО а-а

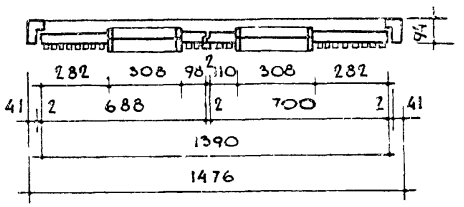

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,099
3	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,044
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,70
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4-2 ШТ	$м^2$	0,75
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
7	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
8.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
10.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
11.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
12.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2713-54	$м^2$	0,55
13.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
14.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091 65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ 92.

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ77-4/8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 35

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРО ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ К. СЛЕДЛЯУСКАС
Р.К. СЕКТОРА
В. ЛИЦ

9950-01 52

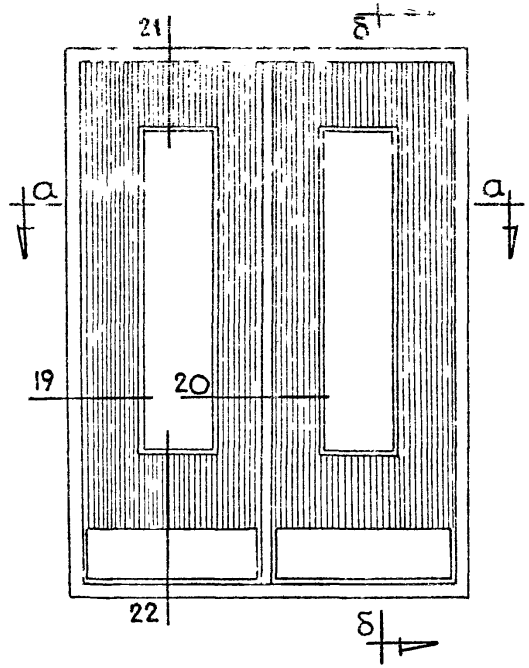

по б-б

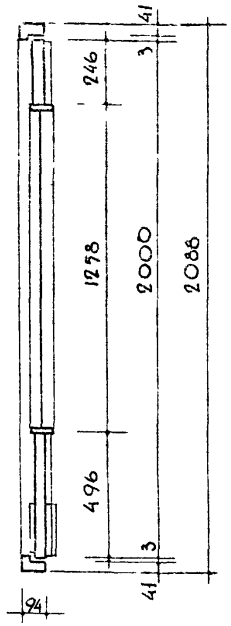

по а-а

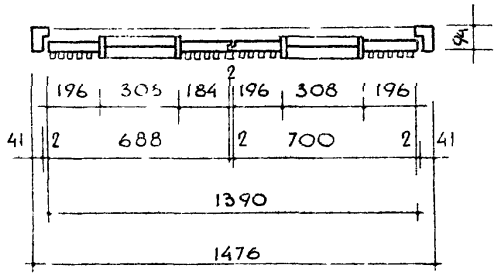

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,099
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,044
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	3,70
5. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 - 2ШТ	$м^2$	0,75
6. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
7. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
8. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
10. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
11. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
12. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
13. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
14. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 92.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. НОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. И. Ж. ГР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ К. С. БАЛЯУСКАС
РУК. СЕКТОРА В. МУНЦ

ТК 1967г	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 7.7-5/8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 36

9950-01 53

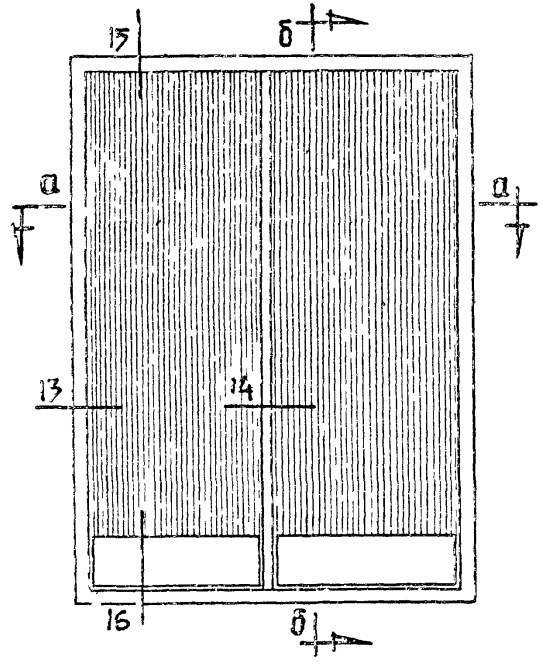

по б-б

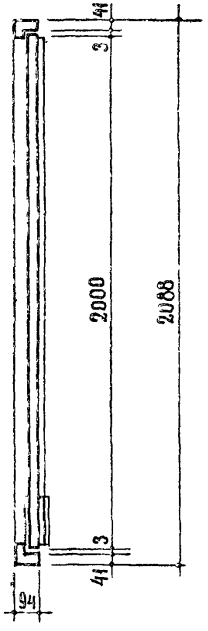

по а-а

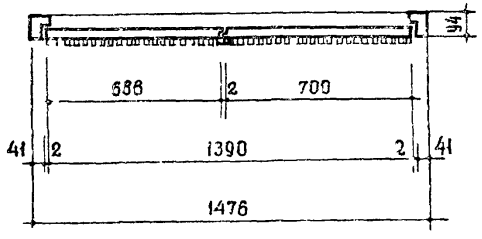

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0 043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0 122
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0 054
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-55 ИЛИ СВЕХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	5 40
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5098-65	ШТ	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0 55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ	4
13.	ПРУЖИНА ПДП ГОСТ 5091-65	ШТ	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91.

ГПИ ГРАЖДАНПРОЕКТ ГОССТРОЯ СССР
ОДЕССКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА Ю. ЮДИН
ГРУППА А НАЧ. ГР. Ю. ЮДИН
Н. КОНТР. Ю. ЮДИН
ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Ю. ЮДИН
ГЛ. КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА Ю. ЮДИН
ЭВГЕНА
И. ФИРКОВИЧ
К САЛЯНУСКАС

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 7.7-7/8	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 37

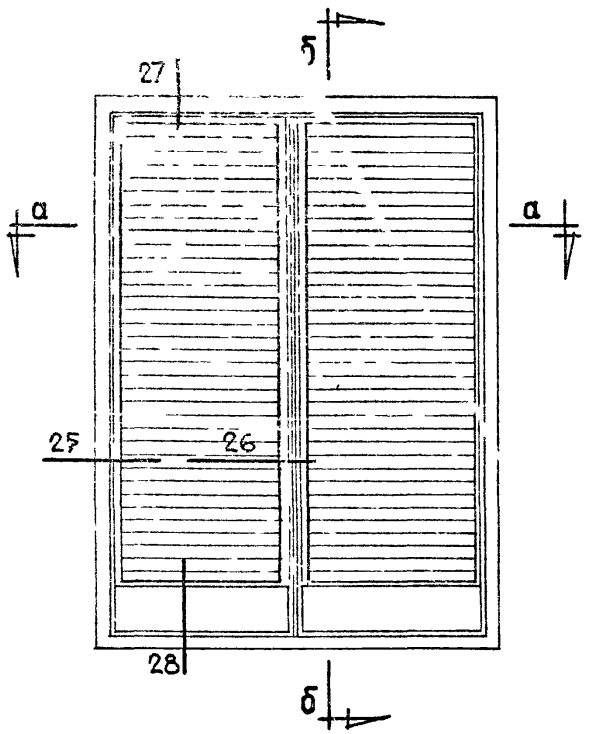

по а-а

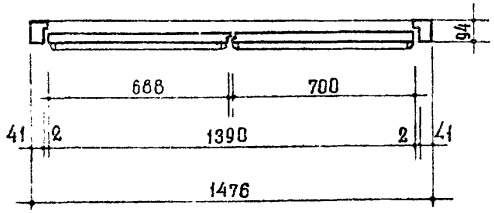

по б-б

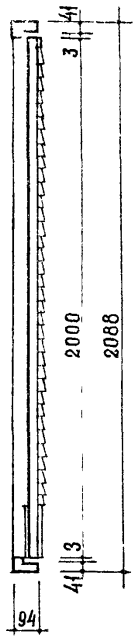

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,122
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,066
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	5,40
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7	ЗАЩЕЛКА ЗБР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ №136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 93.

9950-01 55

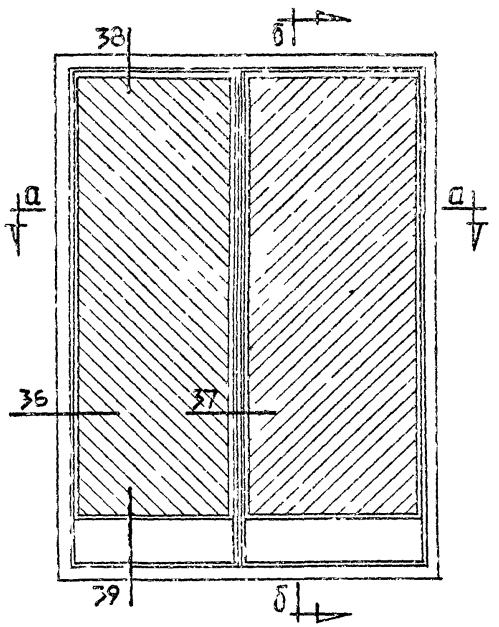

по а-а

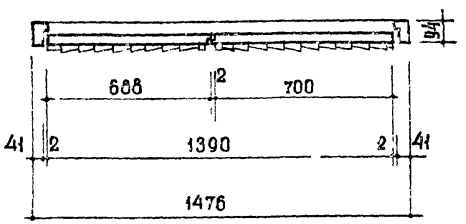

по б-б

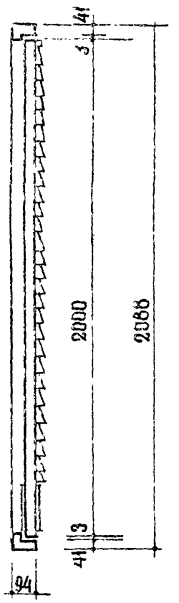

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,122
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,066
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-55 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	5,40
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ 95.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГИП ГРУППЫ ... ГА ИНЖ. ПР-ТА ... ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА ... К. САБАЛЯУСКАС
Т. К 1967 г.
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С НАКЛОННОЙ ОБШИВКОЙ

МАРКА ДВ 77-9/10

СЕРИЯ 1.135-1

АЛЬБОМ I ЛИСТ 39

9950-01 56

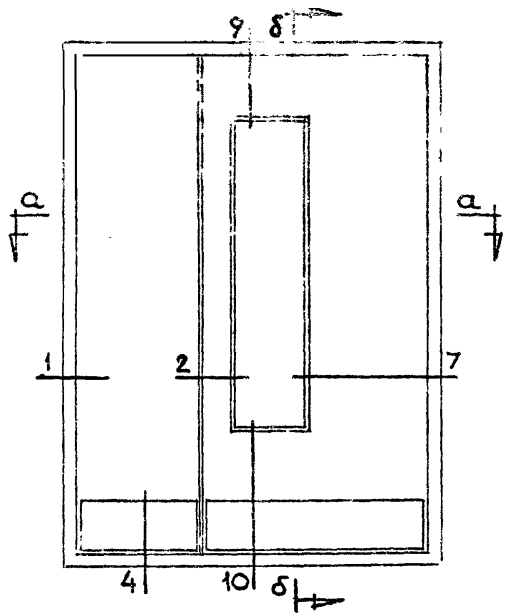

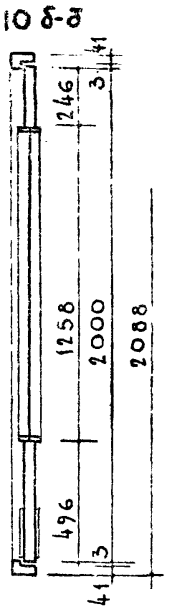

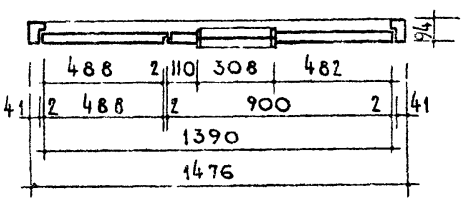

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,112
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	4,50
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 - 1 ШТ.	$м^2$	0,38
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 89,90.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
САБ ЛАБУСЕНКО
ПРОЗЕРИНА
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА
РУК ГРУППЫ
М ФИРКОВИЧ
Н. ФИРКОВИЧ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 5.9-1	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 40

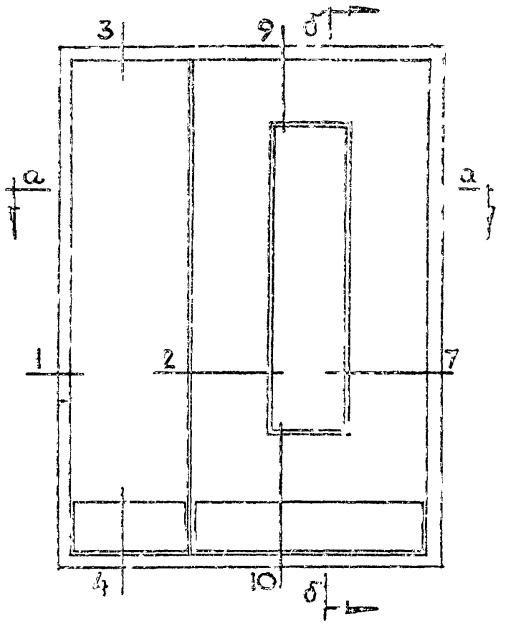

по а-а

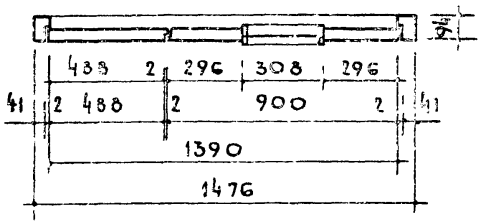

по б-б

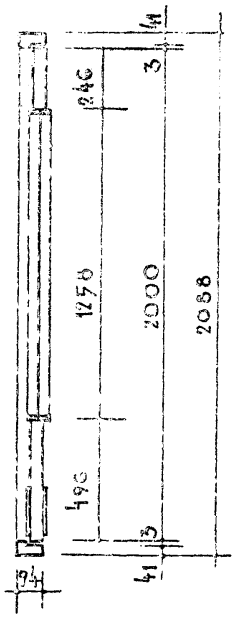

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,112
3. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	4,50
4. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 - 1 ШТ.	$м^2$	0,38
5. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 89,90.

Т.К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 5.9-2	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I	ЛИСТ 41

9950-01 58

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РУК ГРУППЫ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА
М. ФИРКОВИЧ
М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ
САБАЛЛУСКАЯ
В. МУНЦ

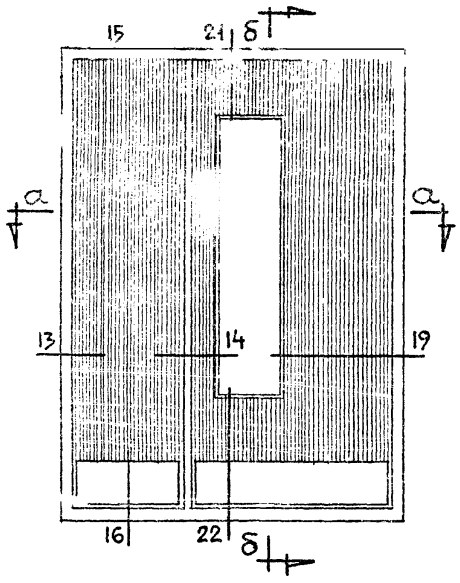

по а-а

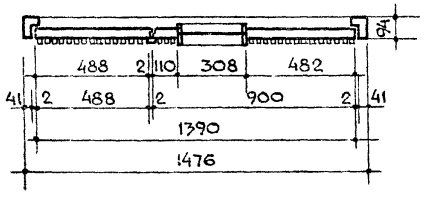

по б-б

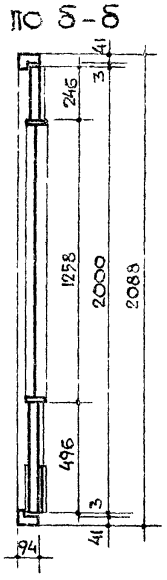

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,112
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,048
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	4,50
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-69 1270×300×4 - 1 ШТ.	$м^2$	0,38
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-69	ШТ.	6
7.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-69	ШТ.	2
8.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
9.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
10.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	2
11.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	ШТ.	2
12.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
13.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
14.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91, 92.

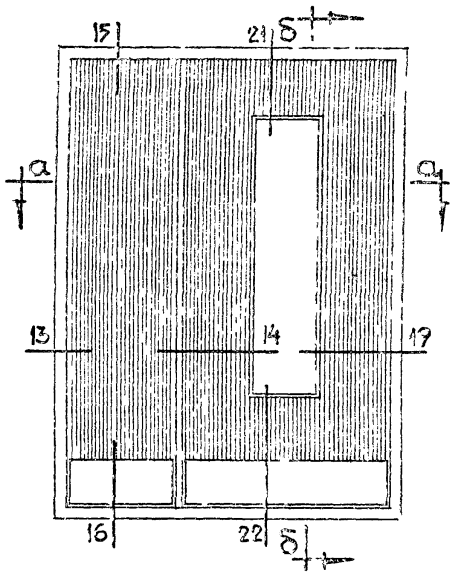

по а-а

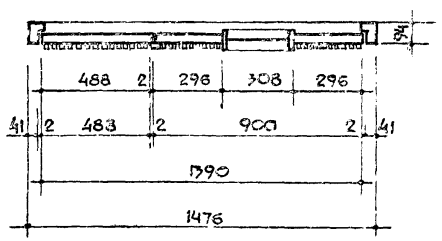

по б-б

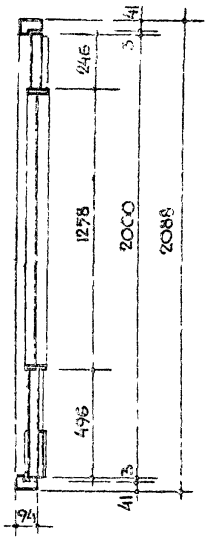

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	м³	0,043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	м³	0,112
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	м³	0,048
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	м²	4,50
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-69 1250×300×4 – 1 ШТ.	м²	0,38
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-69	шт.	6
7.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-69	шт.	2
8.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	шт.	1
9.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-69	шт.	1
10.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ №136.	шт.	2
11.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	шт.	2
12.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	м²	0,75
13.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	шт.	4
14.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91,92.

ГИСИ ГИСПИ Минстроя РСФСР ГОСПИ ГИПРОГОРСТРОЙ ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГИП Г. ИЛЬЖ ПР-ТА | РУК. ГРУППЫ | ОТД. | М. ИОФФЕ | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | САБЛАЙСКАЯ | РУК. СЕКТ. | В. МУНЦ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ5.9-5/8	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I	ЛИСТ 43

9950-01 60

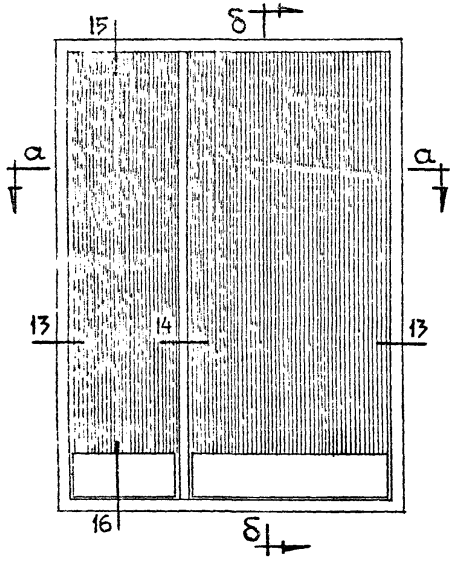

по б-б

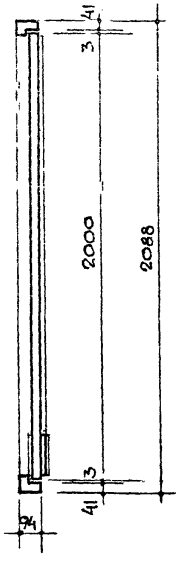

по а-а

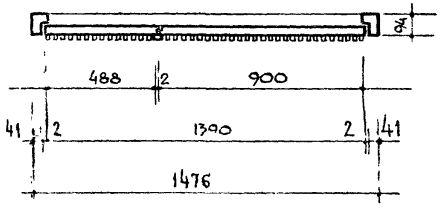

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	м³	0,043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	м³	0,123
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	м³	0,054
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	м²	5,40
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5098-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	м²	0,55
12	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 95.

Т К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 5.9-7/8	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 44

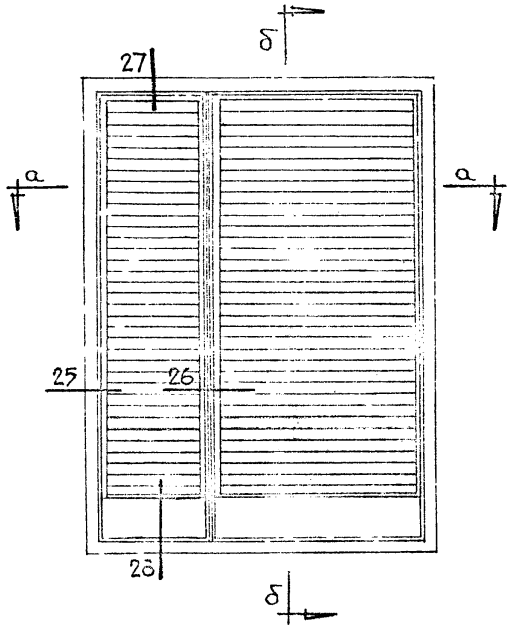

по а-а

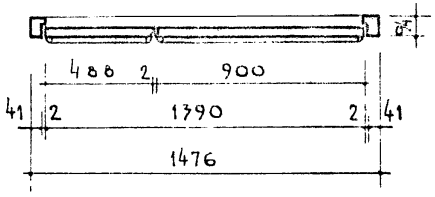

по б-б

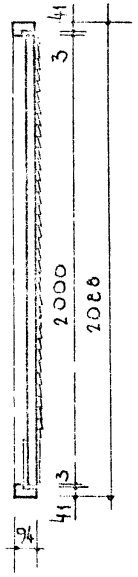

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,04
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,12
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,0
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	2,3
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-69	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-69	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	ШТ.	
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	ШТ.	
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВ. В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 93.

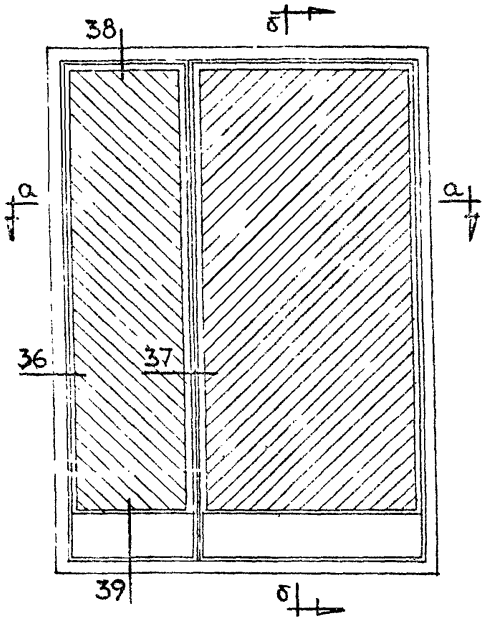

по а-а

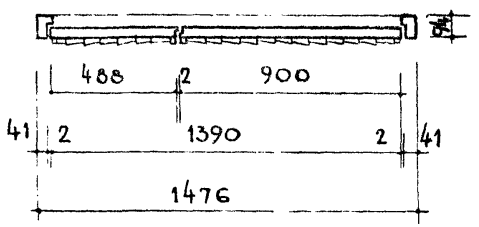

по б-б

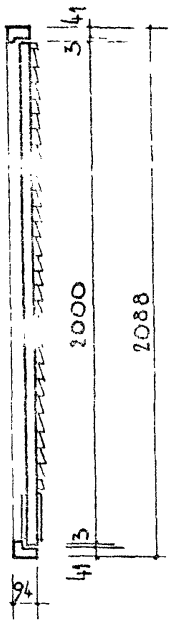

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,04
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,123
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,066
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	5,40
5. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-69	ШТ.	6
6. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-69	ШТ.	2
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	ШТ.	2
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091 – 65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 95.

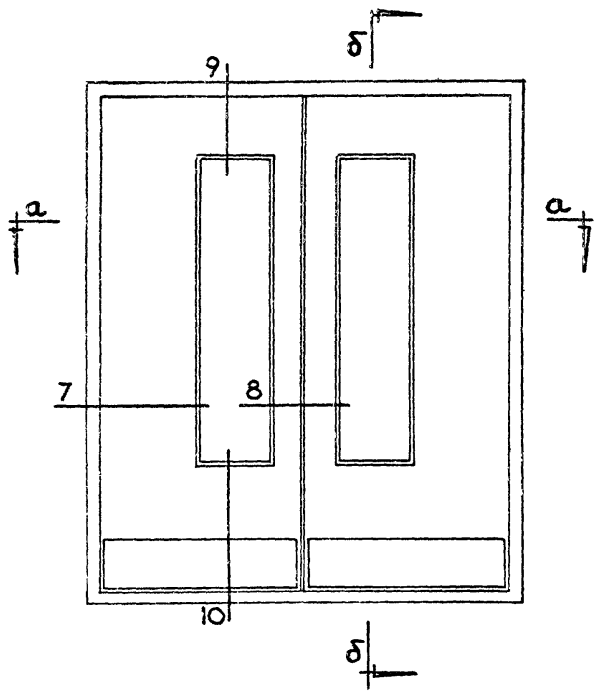

по а-а

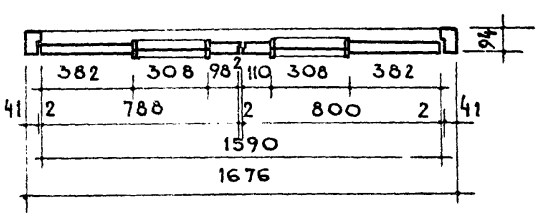

по б-б

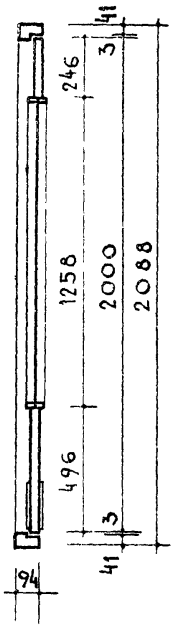

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	м³	0,045
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	м³	0,116
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	м²	4,60
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-69 1250×300×4 - 2 ШТ.	м²	0,75
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-69	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-69	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	м²	0,63
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 90.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ8.8-1	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I ЛИСТ 47

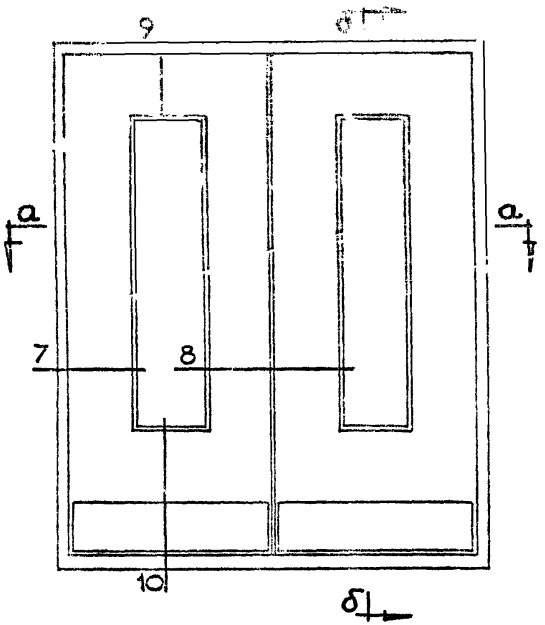

по б-б

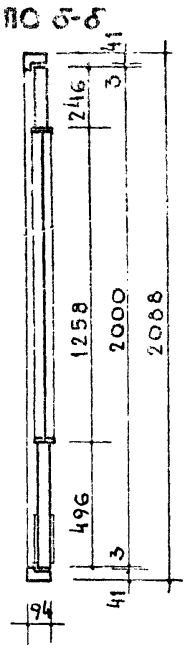

по а-а

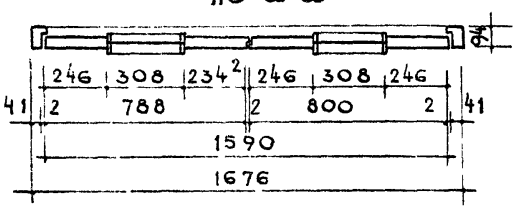

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,045
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,116
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	4,60
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-69 1250×300×4 – 2 ШТ.	$м^2$	0,77
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 170 ГОСТ 5088-69	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-69	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,63
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
7. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 90.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 8.8-2	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 48

9950-01 65

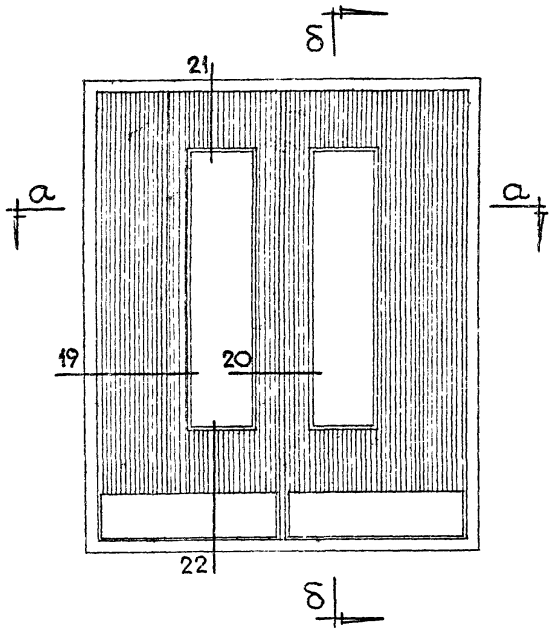

по б-б

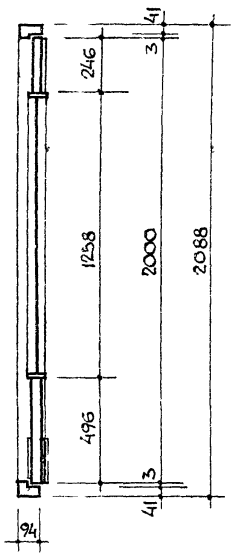

по а-а

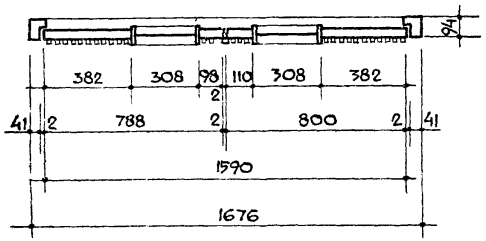

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	м³	0,049
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	м³	0,116
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	м³	0,055
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	м²	4,60
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1290×300×4 – 2 ШТ.	м²	0,77
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 170 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
7.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
8.	ЗАЩЕЛКА ЗРР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
10.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ	4
11.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
12.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕГИНАКСА ГОСТ 2718-54	м²	0,63
13.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУРЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
14.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 92.

ГОССТРОЙ СССР ИНСТИТУТ ПРОЕКТОМОСТРОЙ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — САВИНА
НАЧ. ОТДЕЛА — В. ВОЛКУС
РУК. ГРУППЫ — Н. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. АРХИТ. — САВИНА
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — ПРОБЕРА
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — САВАРИСКАЯ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — Н. ХАЗУНОВ
НАЧ. ОТДЕЛА — Г. ЖУНЦ
РУК. СЕКТОРА — Ю. ЛЕВИНСОН

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ8.8-4/8	СЕРИЯ 1.135	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ

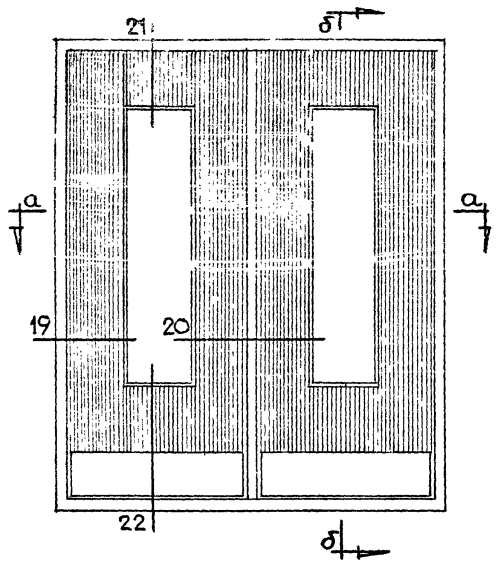

ПО б-б

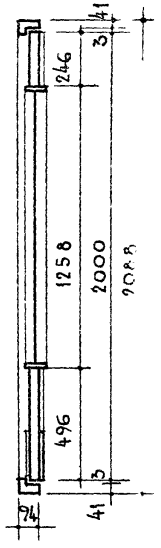

ПО а-а

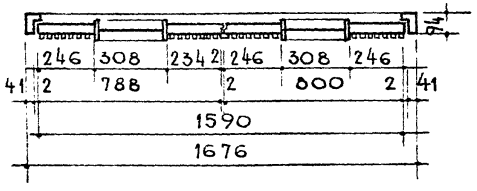

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,045
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,116
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,055
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	4,60
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 - 2 ШТ.	$м^2$	0,75
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
7.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
8.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
10.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ	4
11.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
12.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,03
13.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
14.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ. 92.

Гл. инж. пр-та Ю. Фирковский проверил

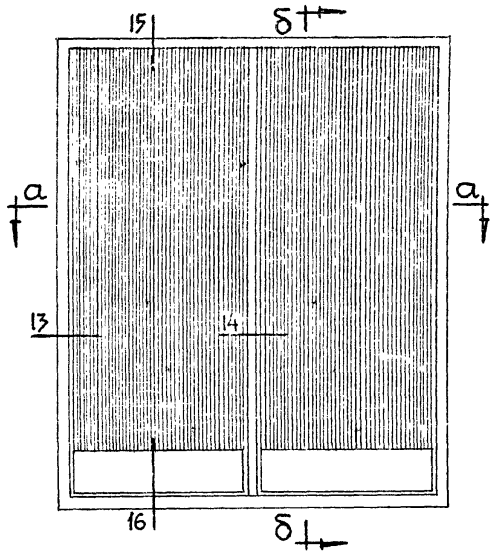

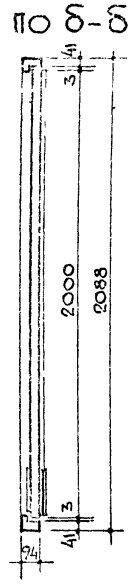

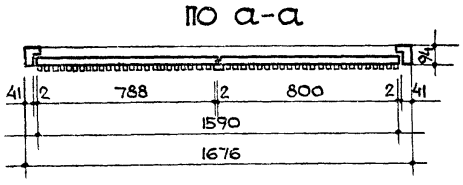

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,045
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,140
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,062
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	6,0
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,63
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 8.8-7/8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 51

9950-01 68

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ПОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ САБАЛЯУСКАЯ

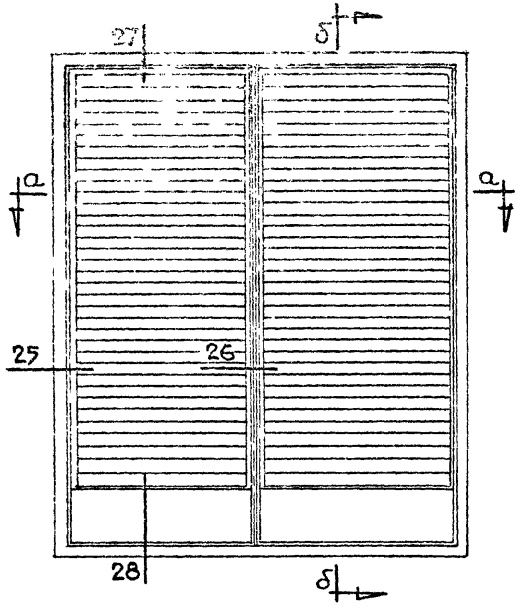

по а-а

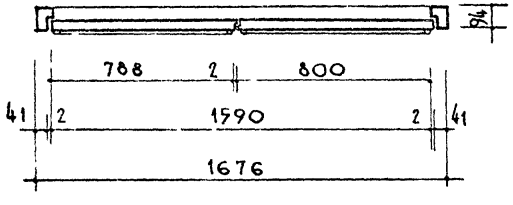

по б-б

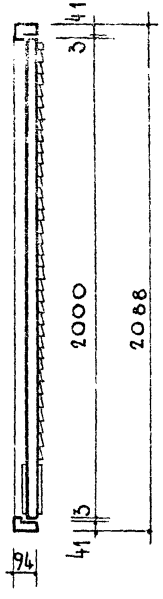

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	м³	0,045
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	м³	0,140
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	м³	0,076
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	м²	6,5
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-69	шт.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-69	шт.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	шт.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-69	шт.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ №136.	шт.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	шт.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	м²	0,03
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	шт.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 93.

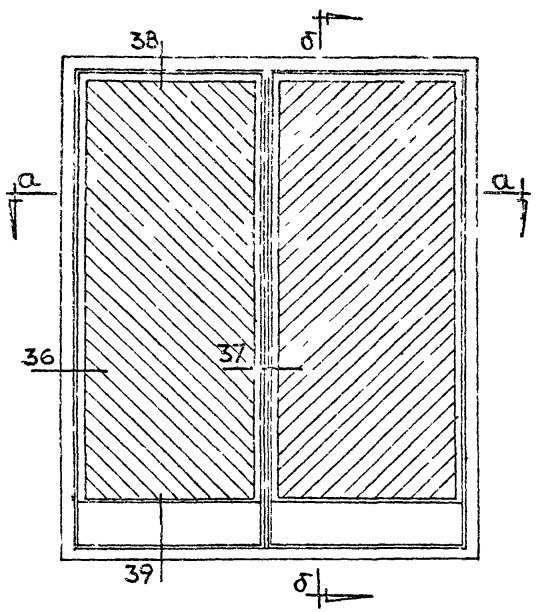

По а-а

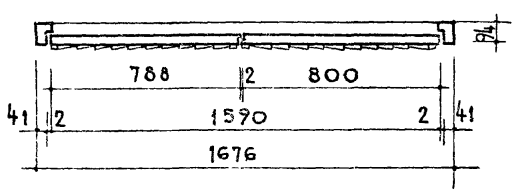

По б-б

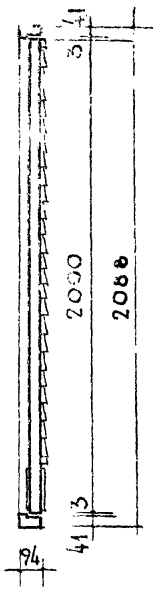

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	Древесина коробка	м³	0,045
2.	Древесина полотна	м³	0,140
3.	Древесина обшивки	м³	0,076
4.	Водостойкая фанера марки ФСФ ГОСТ 5916-65 или сверхтвердые древесно-волокнистые плиты ГОСТ 4598-60	м²	6,0
5.	Петли ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	6
6.	Шпингалеты ШП ГОСТ 5090-65	шт.	2
7.	Защелка ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
8.	Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
9.	Ручки согласно листу № 136.	шт.	4
10.	Останов дверной ГОСТ 5091-65	шт.	2
11.	Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	м²	0,63
12.	Амортизатор из губчатой резины	шт.	4
13.	Пружина ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту.
2. Приборы на чертеже условно не показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
5. Сечения дверных блоков см. лист 95.

Т. К. 267 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь глухая с наклонной обшивкой	Марка ДВ 8.8-9/10	Серия 1.135-1	
				Альбом I	Лист 73

9950-01 70

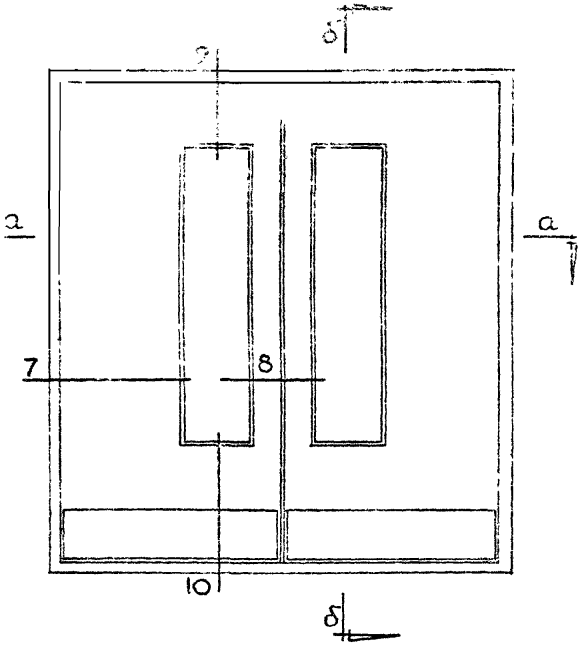

по а-а

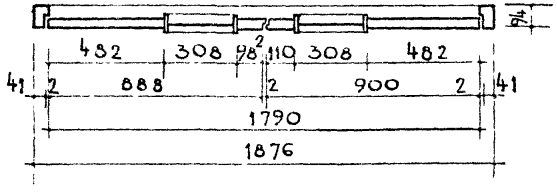

по б-б

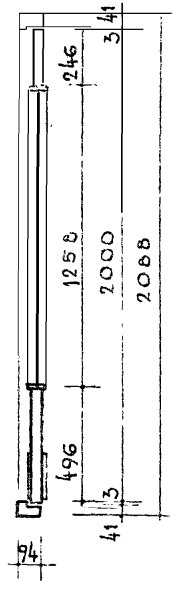

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. Древесина коробки	$м^3$	0,047
2. Древесина полотна	$м^3$	0,134
3. Водостойкая фанера марки ФСФ - ГОСТ 3916-69 или сверхтвердые древесно волокнистые плиты ГОСТ 4598-60		5,40
4. Стекло оконное ГОСТ 111-65 1250×300×4 - 2 шт.	$м^2$	0,75
5. Петли ПН Ц 170 ГОСТ 5088-65	шт.	6
6. Шпингалеты ШП ГОСТ 5090-65	шт.	2
7. Защелка ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
8. Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
9. Ручки согласно листу № 136.	шт.	4
10. Остановы дверной ГОСТ 5091-65	шт.	2
11. Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,71
12. Амортизатор из губчатой резины	шт.	4
13. Пружина ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту.
2. Приборы на чертеже условно не показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
5. Сечения дверных блоков см. лист 90.

Типовой проект разработан Гл. инж. пр-та Ю. А. Гаврилов
Рук. группы М. Фирькович
Городского строительства М. Фирькович Проверил
М. Фирькович

Т. К. 1967 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь полуостекленная	Марка ДВ 9.9-1	Серия 1.135 Альбом I Лист 54

9950-01 71

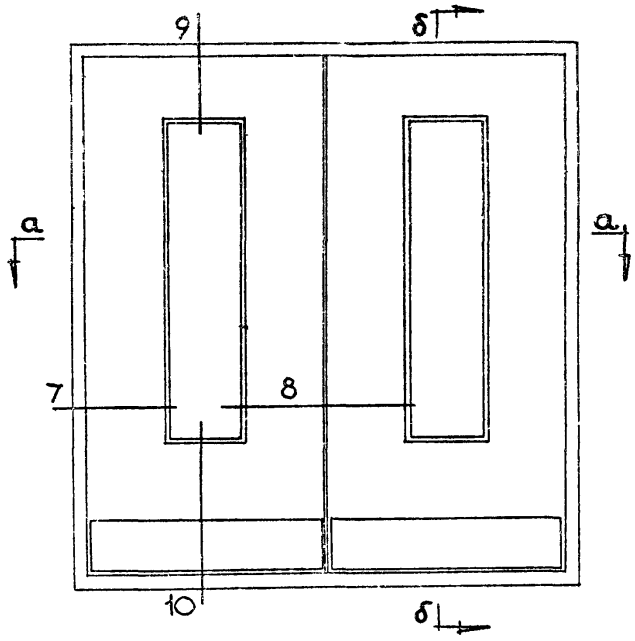

по б-б

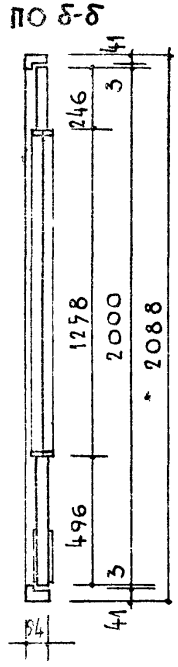

по а-а

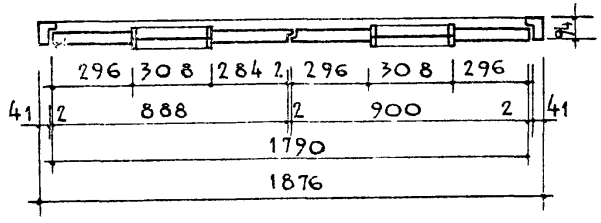

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. Древесина коробки	м³	0,047
2. Древесина полотна	м³	0,134
3. Водостойкая фанера марки ФСФ ГОСТ 3916-69 и и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты ГОСТ 4598-60	м²	5,40
4. Стекло оконное ГОСТ 111-65 1250х300х4 – 2 шт.	м²	0,75
5. Петли ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	6
6. Шпингалеты ШП ГОСТ 5090-65	шт.	2
7. Защелка ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
8. Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
9. Ручки согласно листу № 136.	шт.	4
10. Останов дверной ГОСТ 5091-65	шт.	2
11. Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	м²	0,71
12. Амортизатор из губчатой резины	шт.	4
13. Пружина ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Открывание дверей (левое или правое) наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту.
2. Приборы на чертеже условно не показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
5. Сечения дверных блоков см. лист 90.

Т.К. 967 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь полуостекленная	Марка ДВ 9.9-2	Серия 1.135-1	
				Альбом I	Лист 55

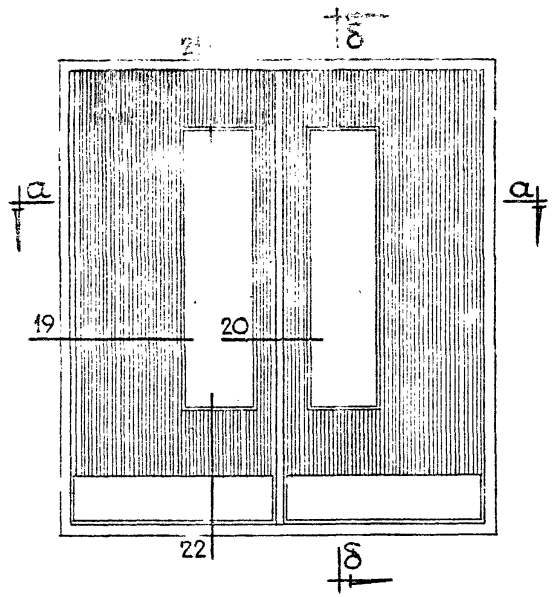

по а-а

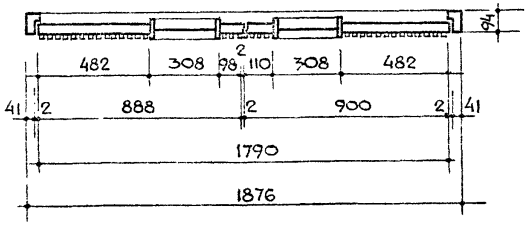

по б-б

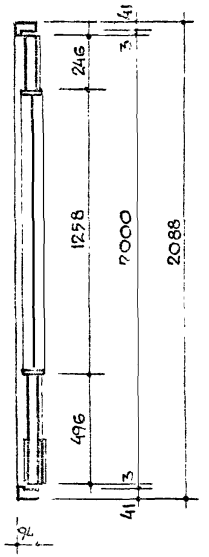

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	04
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	13
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	06
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	54
5. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 - 2 ШТ	$м^2$	0,75
6. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
7. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
8. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
10. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ №136	ШТ.	4
11. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
12. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,71
13. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
14. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 92.

Госгражданстрой | Рук. группы | М. Фирюлина | Гл. инж. пр-та | Проверил | Е. Балакирский

Т.К. 1967 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь полуостекленная с вертикальной обшивкой	Марка ДВ 9.9-4/8	Серия 1.135-1	
				Альбом I	Лист 56

9930-01 ТЗ

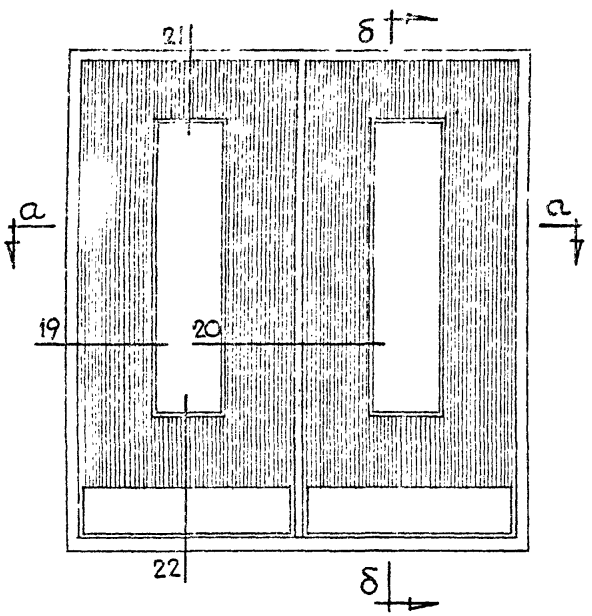

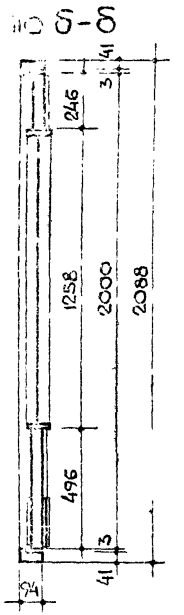

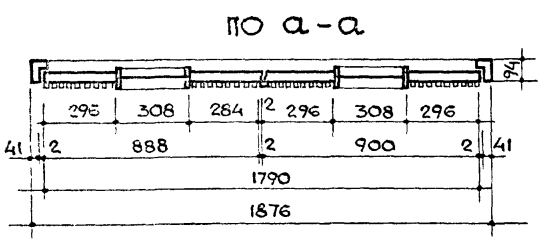

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,047
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,134
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,063
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	5,40
5. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1250×300×4 - 2 ШТ.	$м^2$	0,75
6. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
7. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
8. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
10. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
11. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
12. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,71
13. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
14. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 92.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 9.9-5/8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 57

9950-01 74

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РУК. ГРУППЫ ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ ПРОВЕРИЛ САБАЛЛАТОВ

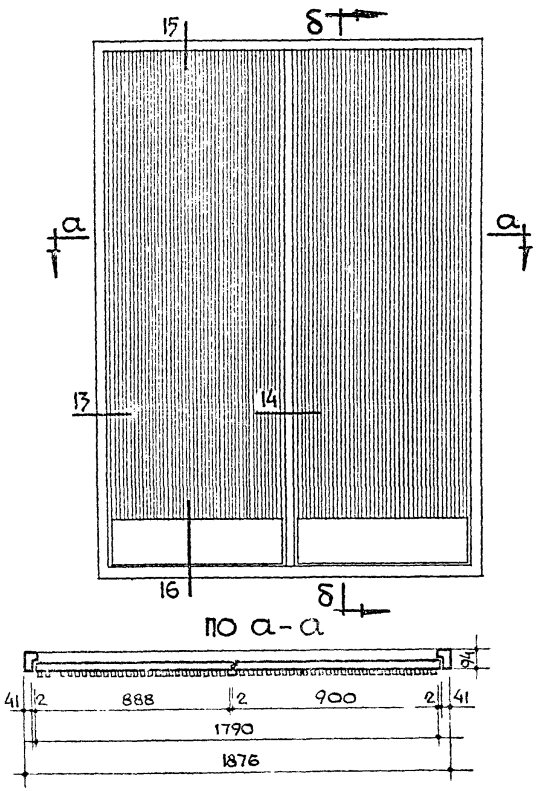

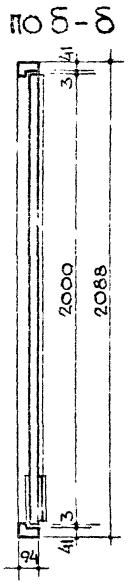

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,047
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,154
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,068
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	5,80
5.	ПЕТЛИ ПИЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,71
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ 91.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ9.9-7/8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 58

9950-01 ТК

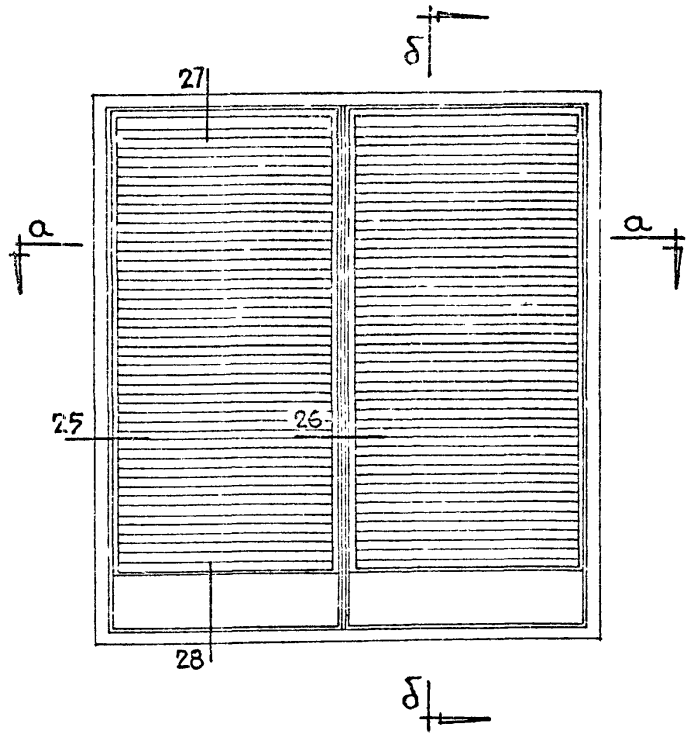

ПО б-б

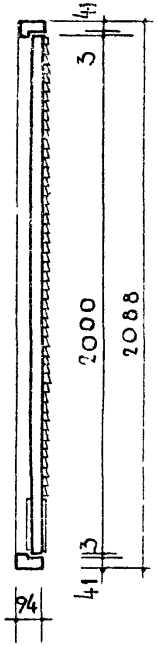

ПО а-а

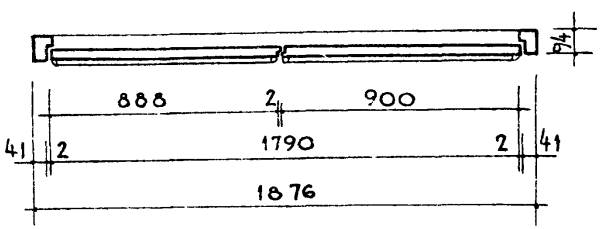

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,047
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,154
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,084
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	6,80
5.	ПЕТЛИ ПИЦ 130 ГОСТ 5088-69	ШТ.	
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-69	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,71
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65.	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 93.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 9-9-8/10	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 59

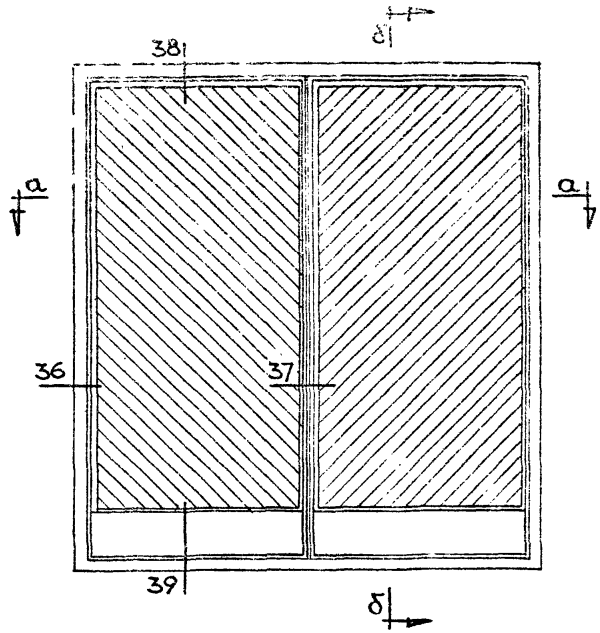

ПО а-а

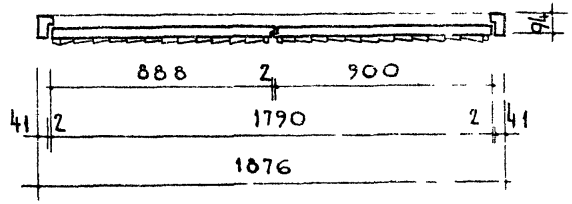

ПО б-б

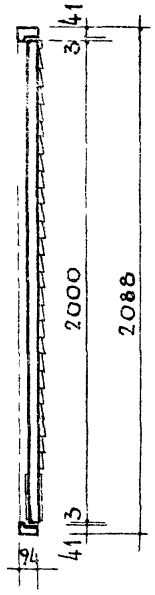

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,047
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,154
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,084
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	6,80
5. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,71
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 95.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НАЧ. ОТДЕЛА — И. ВОЛКУС
ГЛ. ИНЖ. ОТД. — М. НОФФЕ
РУК. ГРУППЫ — М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ — САБАЛЯУСКАС
РУК. ОТДЕЛА — Д. ХАЗАНОВ
РУК. СЕКТОРА — В. МУНЦ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С НАКЛОННОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВ 9.9-9/10	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 60

9950-01 77

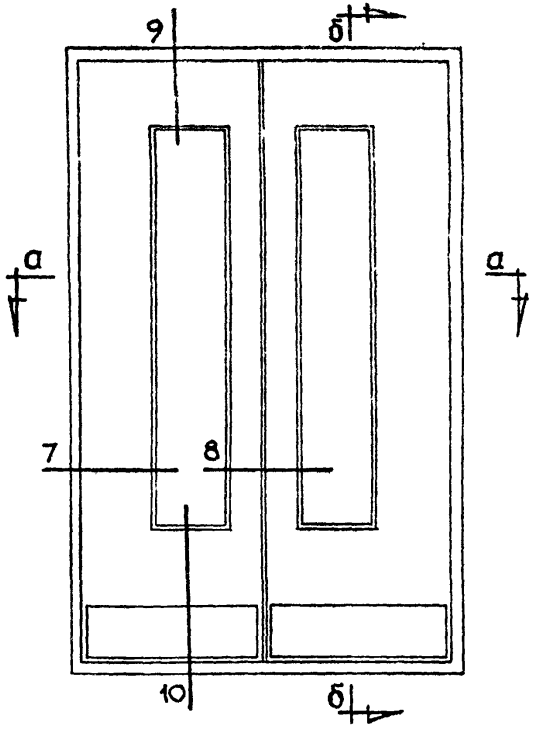

по б-б

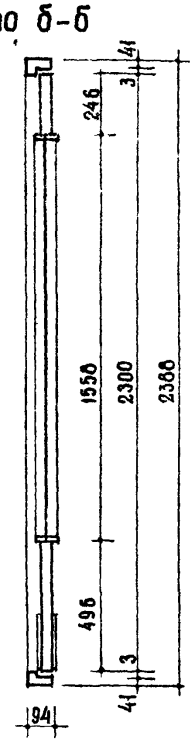

по а-а

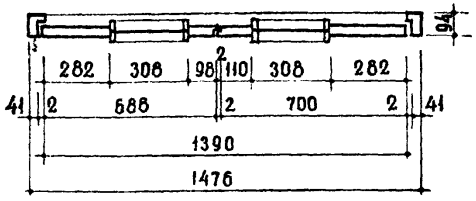

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,111
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	4,10
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1550 × 300 × 4 – 2 ШТ.	$м^2$	0,93
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОРНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	2

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 90.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГЛ. КНИЖ. ИЛ-ТА К. САБАЛЮК-КАС
ФИРКОВИЧ ПРОВЕРИЛ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВВ 7.7-1	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 61

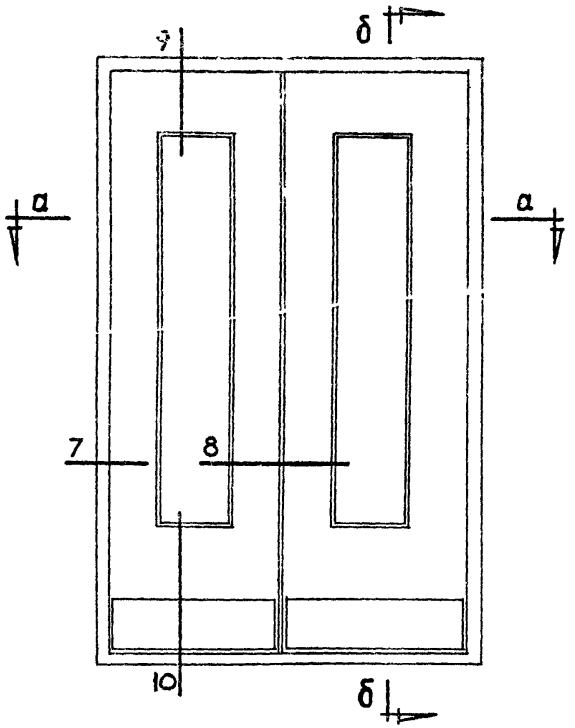

по б-б

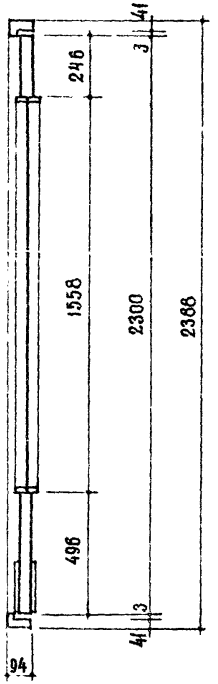

по а-а

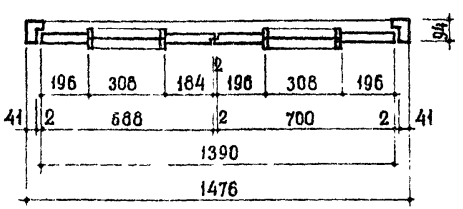

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,111
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	4,10
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1550×300×4 - 1 ШТ.	$м^2$	0,93
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 90.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. | РУК. ГРУППЫ | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | К. САБАЛЯУСКАС | РУК. СЕКТОРА | РУК. ОТДЕЛА | Д. ХАЗАНОВ | В. МУНЦ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВВ 7.7-2	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I	ЛИСТ 62

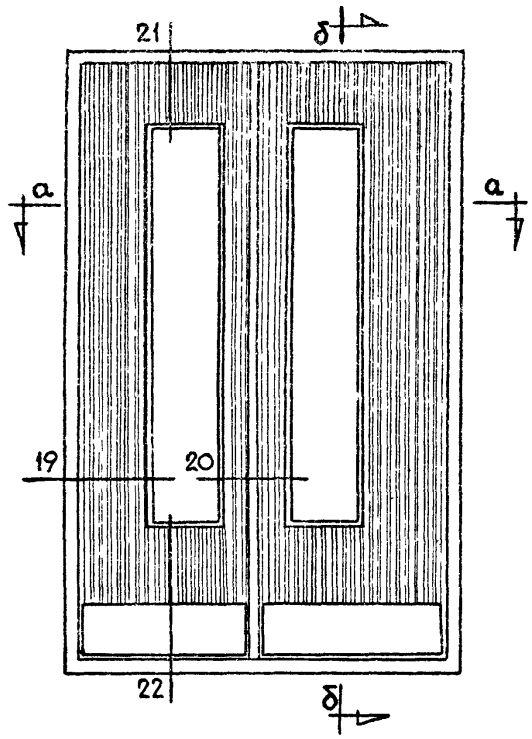

ПО а-а

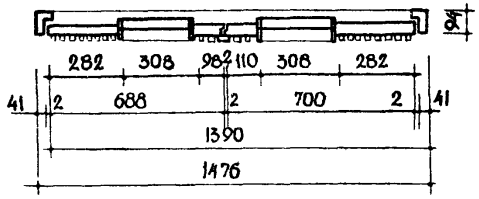

ПО б-б

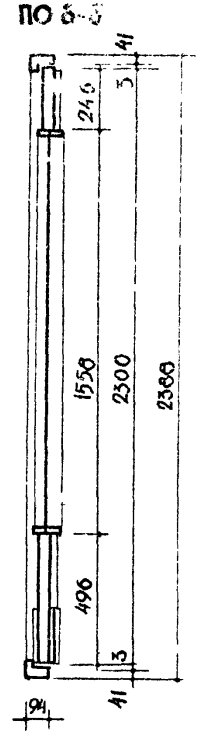

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,111
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,059
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	4,10
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1550 × 300 ×4 –2 шт.	$м^2$	0,93
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	6
7.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	шт.	2
8.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
9.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
10.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	шт.	4
11.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	шт.	2
12.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
13.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	шт.	4
14.	ПРУЖИНА ПСН ГОСТ 5091-65	шт.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ) НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 92.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ7.7-4/8	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I ЛИСТ 93

9950-01 80

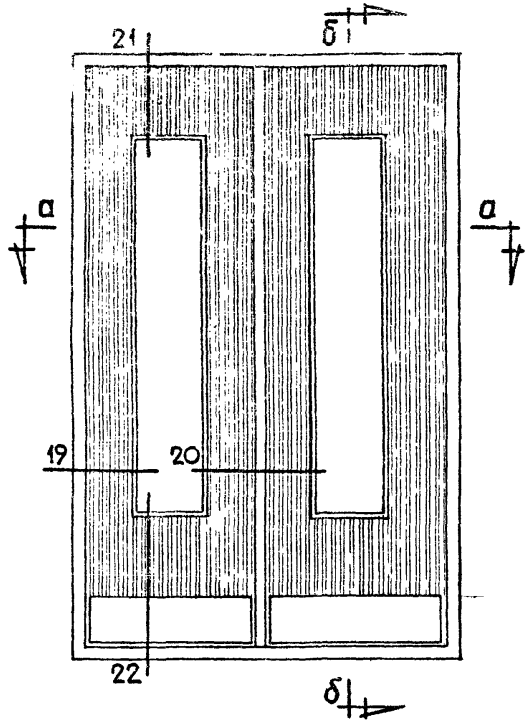

по б-б

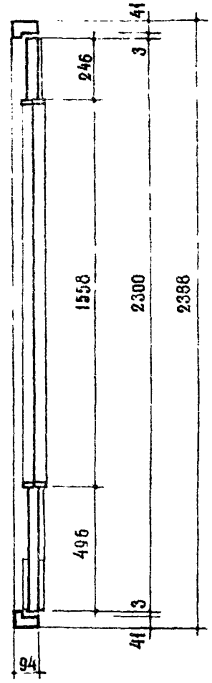

по а-а

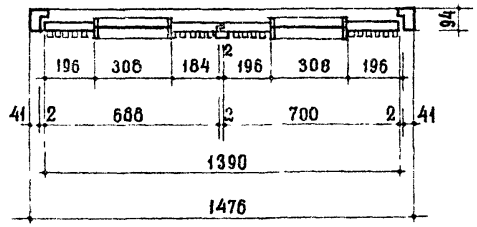

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,46
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,111
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,059
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	4,10
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1550 × 300 × 4 – 1 ШТ.	$м^2$	0,93
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
7.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
8.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
10.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ 136.	ШТ.	4
11.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
12.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
13.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
14.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ 92.

ГОССТРОЙ АНТ. ССР
ИНСТИТУТ ПРОЕКТИОРГСТРОЙ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА	М. ФИРКОВИЧ	ПРОВЕРИЛ	К. СЕБЕЛЯУСКАС
РУК. ГРУППЫ	М. ФИРКОВИЧ		
ГЛ. ИНЖ. ОТД.	И. КОФФЕ		
НАЧ. ОТДЕЛА	И. БОЛКУС		
ГЛ. АРХИТ.	Н. ВАНАГС	Н. КОЛОСОВА	Г. НЕДЗИНСКЕНЕ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ 7.7-5/8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 64

9950-01 81

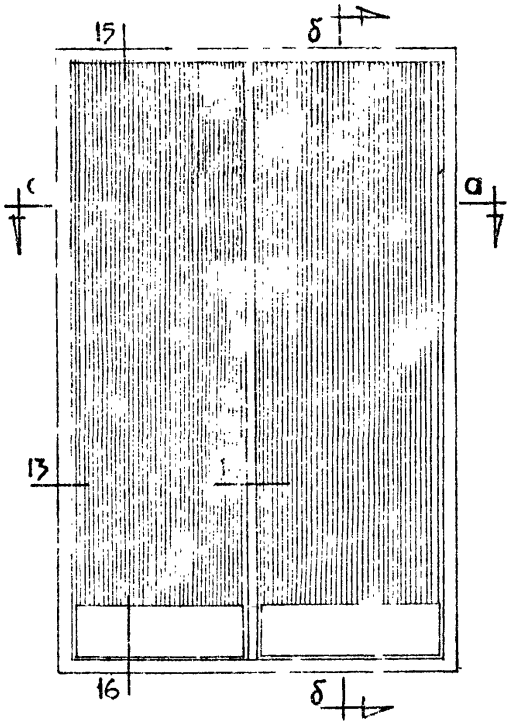

по а-а

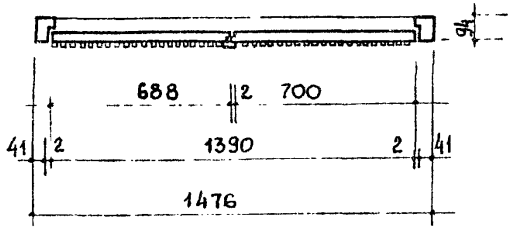

по б-б

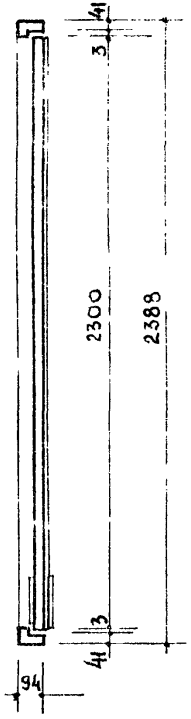

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	м³	0,046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	м³	0,140
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	м³	0,065
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	м²	5,9
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОРНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	м²	0,55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91.

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДБ37.7-7/8	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I ЛИСТ 65

9950-01 82

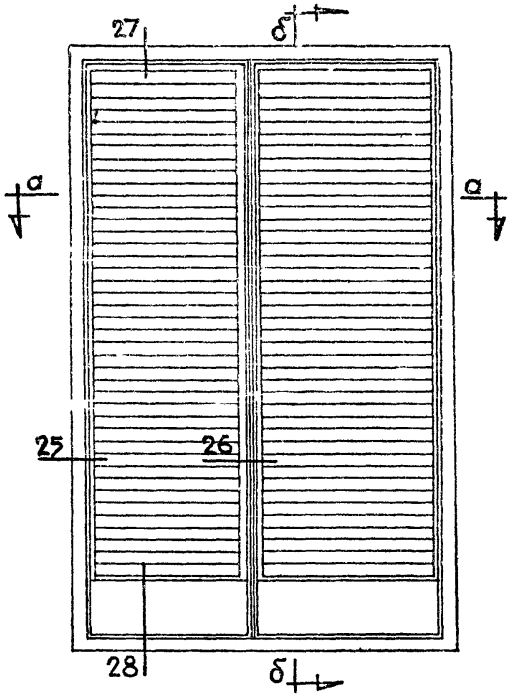

По а-а

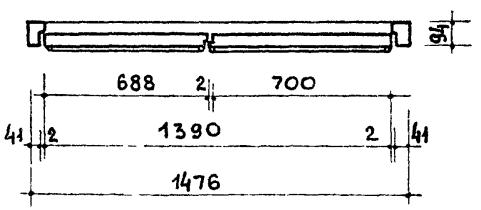

По б-б

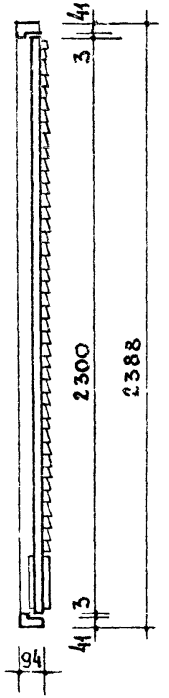

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	м³	0,046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	м³	0,140
3	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	м³	0,077
4	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	м²	5,30
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	м²	0,55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 93.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ИОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ
Н. САБАНЕЕВСКАС
РУК. СЕКТОРА
В. МУНЦ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВБ7.7-8/10	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 66

9950-11 ОО

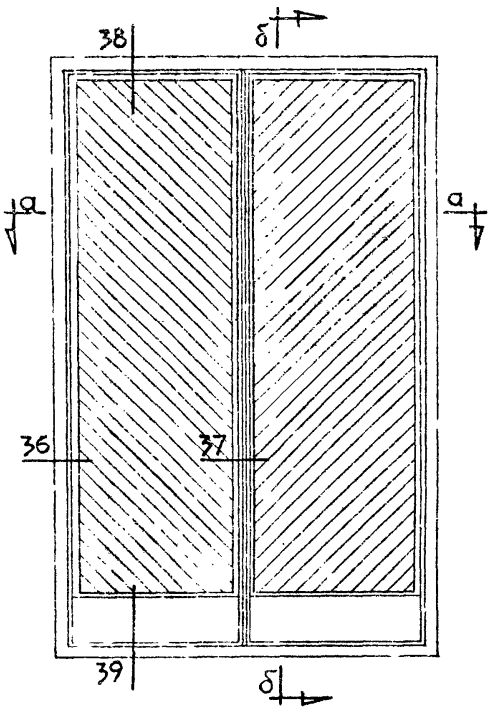

ПО а-а

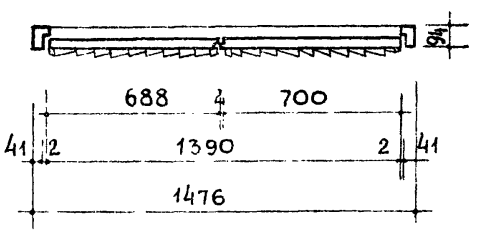

ПО б-б

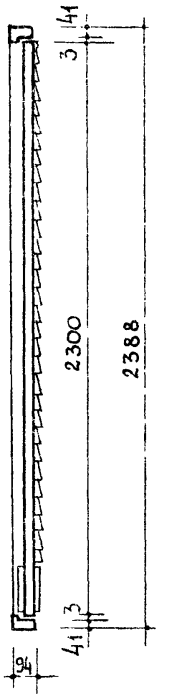

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,140
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,077
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	5,90
5.	ПЕТЛИ ПИЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 95.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С НАКЛОННОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ 7.7-9/10	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 67

9950-01 84

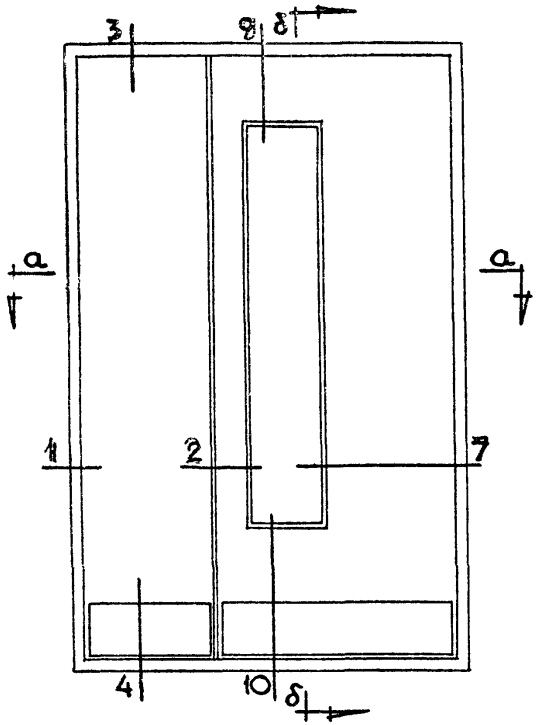

ПО б-б

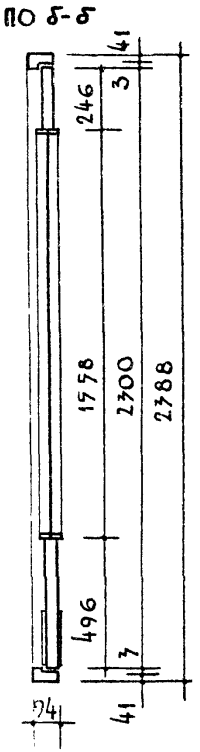

ПО а-а

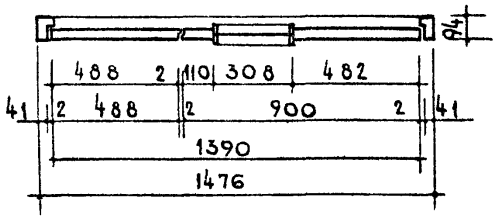

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,124
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	5,10
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1550×300×4 - 1 ШТ.	$м^2$	0,47
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 170 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	4

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 89,90.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВВ 5. 9-1	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I ЛИСТ 68

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА — РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ — ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ — ПРОВЕРИЛ — САБ. ГУСКАС

9950-01 85

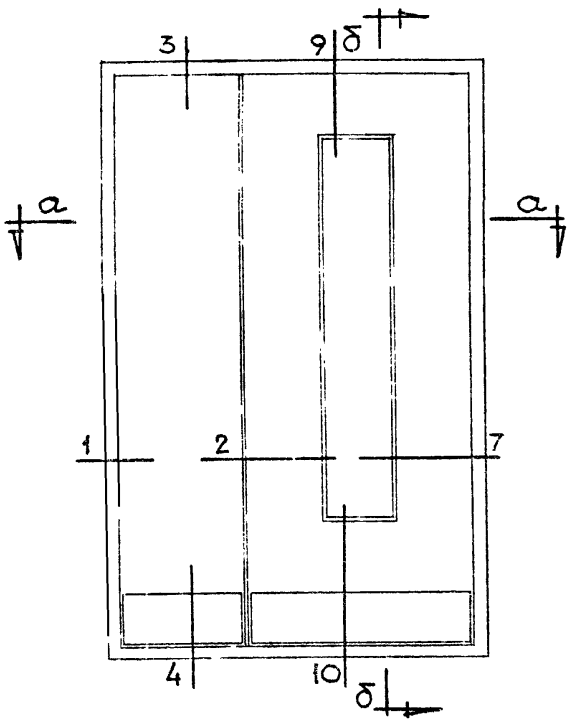

по δ-δ

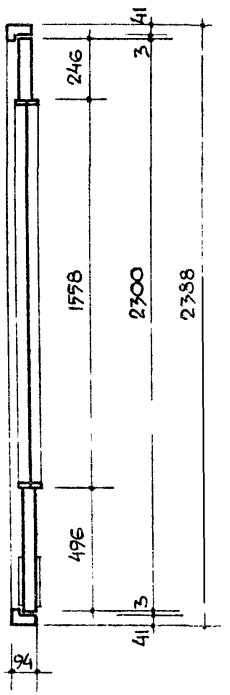

по a-a

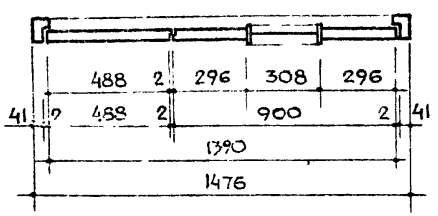

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,046
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,124
3. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	5,10
4. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 550×300×4 – 1 ШТ.	$м^2$	0,47
5. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ. 89,90.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВВ 5.9-2	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 69

9950-01 86

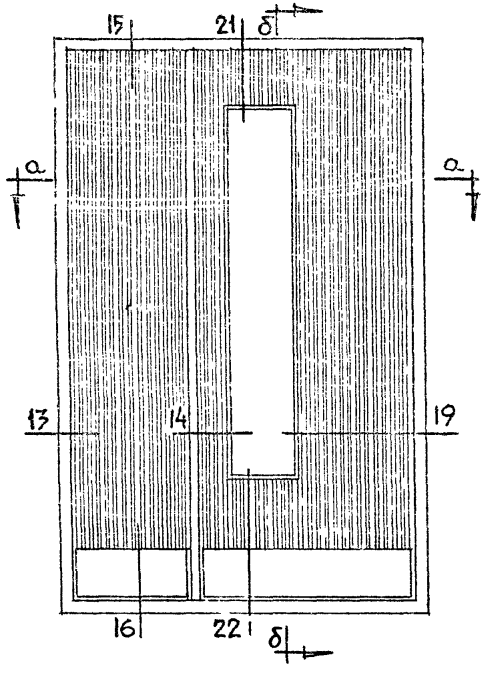

ПО а-а

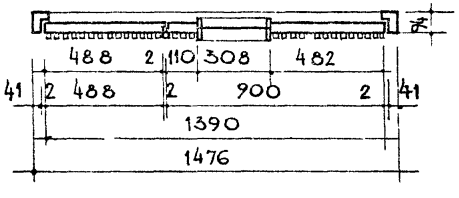

ПО б-б

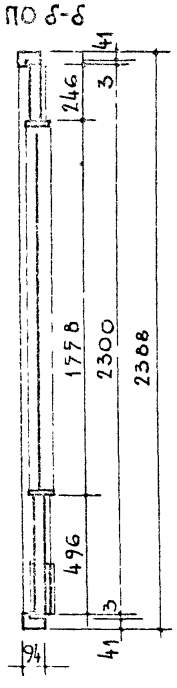

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$ 0,046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$ 0,124
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$ 0,059
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$ 5,10
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1550×300×4 – 1 ШТ.	$м^2$ 0,47
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ. 6
7.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ. 2
8.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ. 1
9.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ. 1
10.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ. 2
11.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ. 2
12.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$ 0,55
13.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ. 4
14.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ. 1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91, 92.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ИОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ
САВ. ЛУСКАС
РУК. СЕКТОРА

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ 59-4/8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 70

9950-01 87

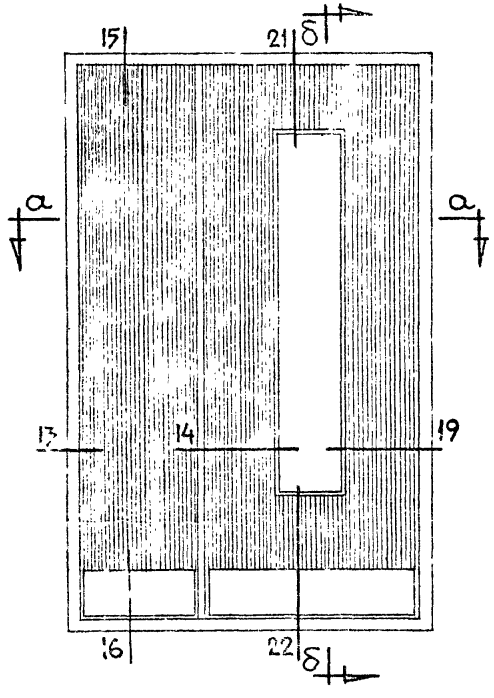

по δ-δ

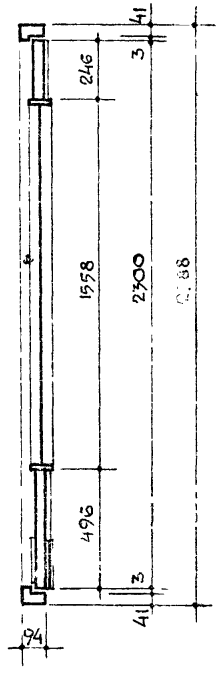

по а-а

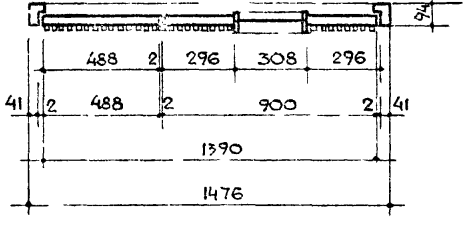

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	м³	0,046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	м³	0,124
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	м³	0,059
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	м²	5,10
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1550×300×4 – 1 ШТ.	м²	0,47
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
7.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
8.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
10.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ №136.	ШТ.	2
11.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
12.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	м²	0,55
13.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
14.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91,92.

Т. К. 1957 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ5.9-5/8	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I / ЛИСТ 71

9950-01 88

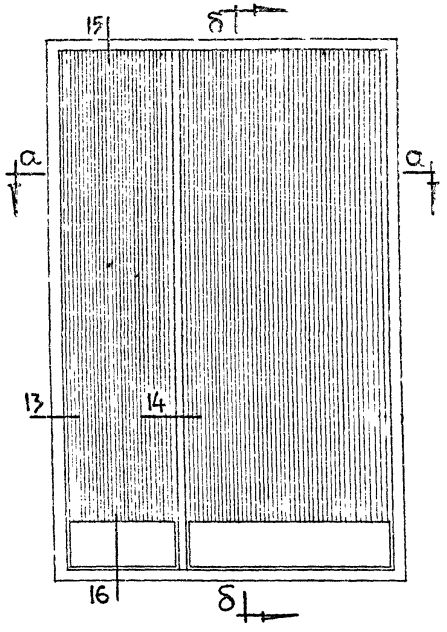

ПО δ-δ

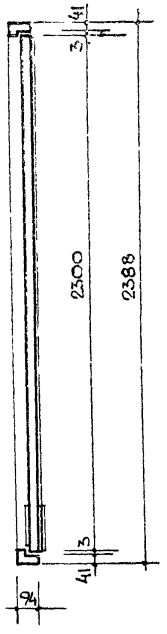

ПО а-а

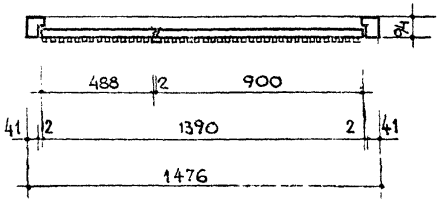

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,046
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,141
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,065
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	5,9
5. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ5.9-7/8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 72

9950-01 89

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ИОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ САБАЛАНСКАЯ

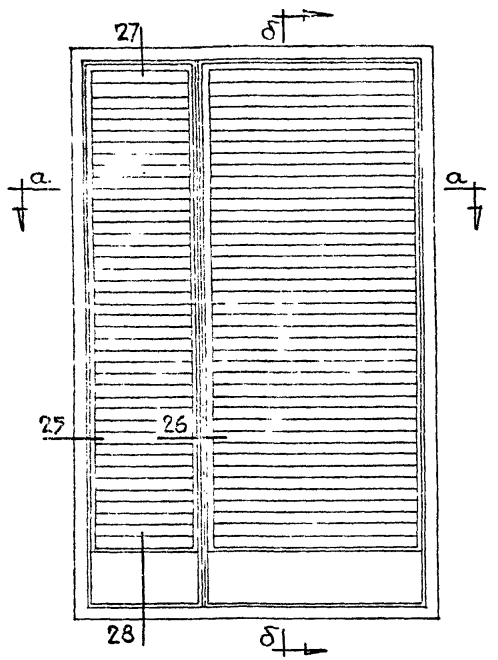

ПО а-а

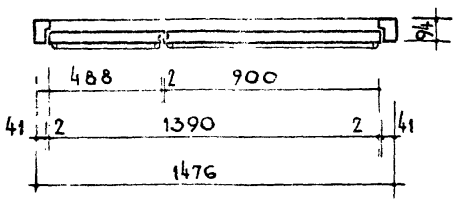

ПО б-б

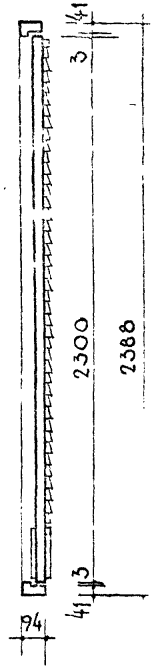

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,141
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,077
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	5,90
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 93.

Т.К. 967г	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ5.9-8/10	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 77

9950-01 9D

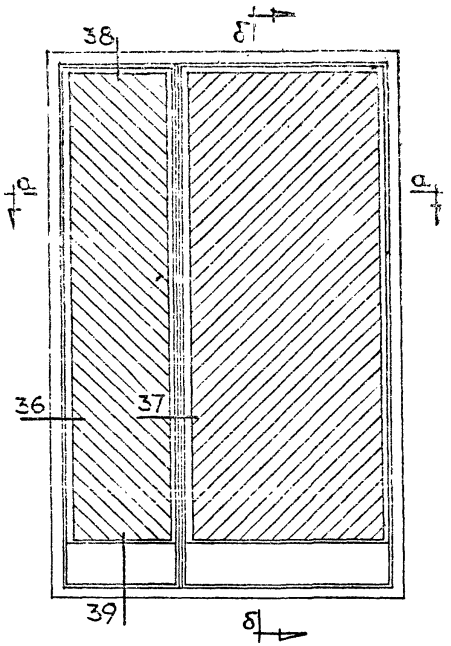

ПО а-а

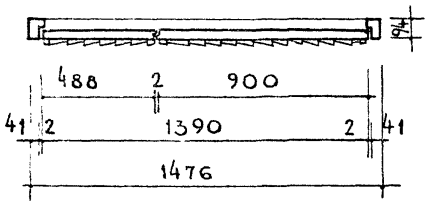

ПО б-б

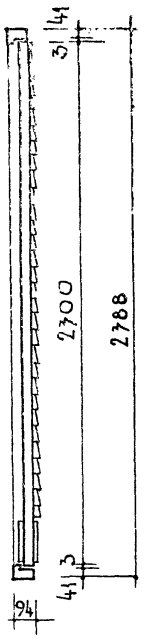

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,046
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,141
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,077
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	5,90
5. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 95.

Т. К. 1967	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С НАКЛОННОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ 5.9-9/10	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 74

9950-01 91

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РУК. ГРУППЫ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА
М. ФИРКОВИЧ
М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ

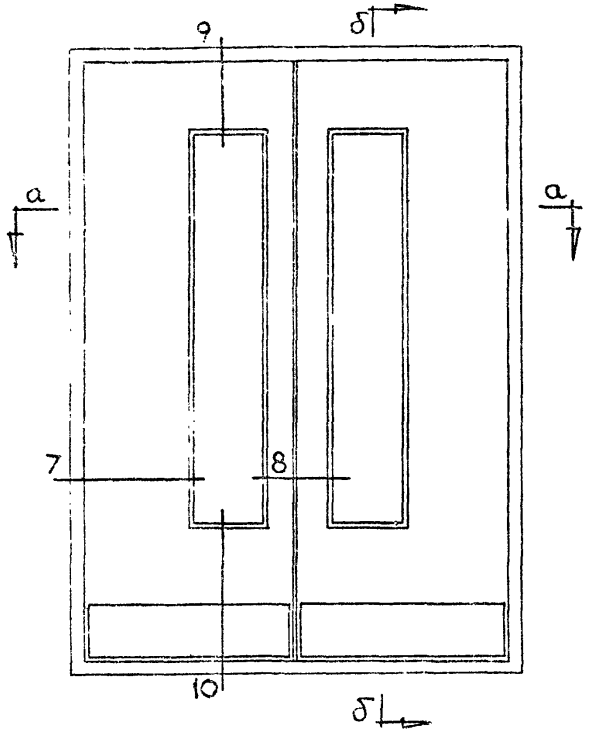

по а-а

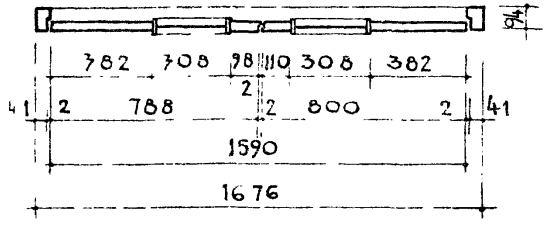

по б-б

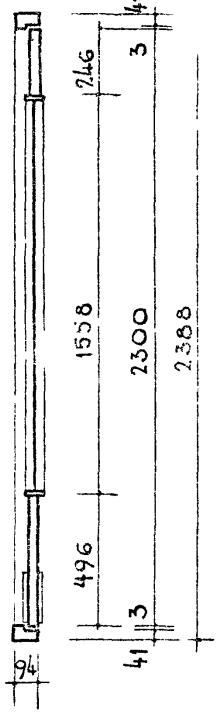

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	м³	0,049
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	м³	0,130
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	м²	5,10
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-69 1550х300х4 - 2 ШТ.	м²	0,93
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-69	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-69	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	м²	0,63
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ. 90.

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВВ 8.8-1	СЕРИЯ 1.135-1
				АЛЬБОМ I ЛИСТ 75

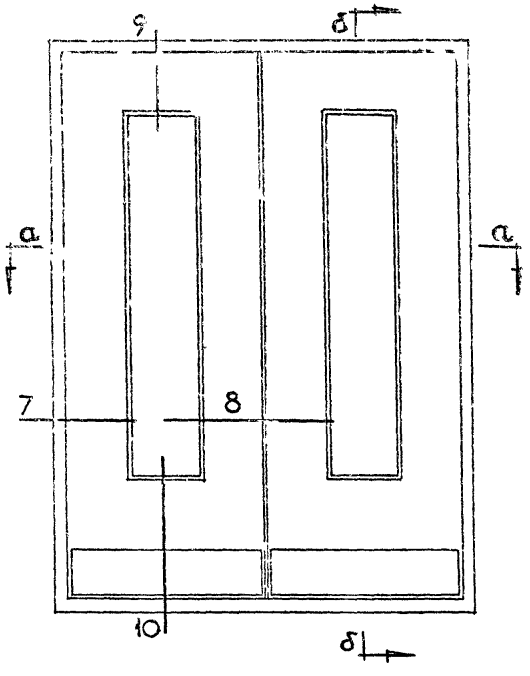

По б-б

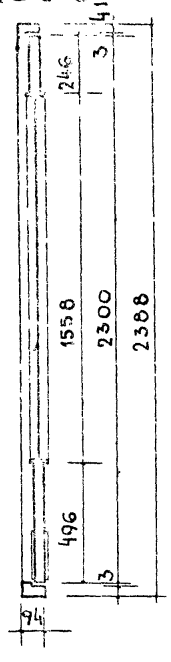

По а-а

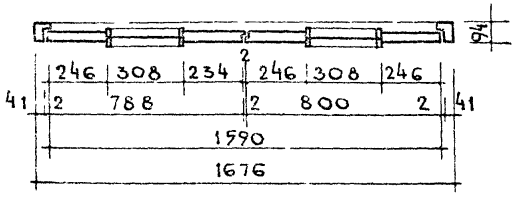

Спецификация на 1 изделие

1.	Древесина коробки	м³	0,049
2.	Древесина полотна	м³	0,130
3.	Водостойкая фанера марки ФСФ ГОСТ 3916-69 или сверхтвердые древесно-волокнистые плиты ГОСТ 4598-60	м²	5,10
4.	Стекло оконное ГОСТ 111-65 1550×300×4 - 2 шт.	м²	0,93
5.	Петли ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	6
6.	Шпингалеты ШП ГОСТ 5090-65	шт.	2
7.	Защелка ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
8.	Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
9.	Ручки согласно листу № 136.	шт.	4
10.	Останов дверной ГОСТ 5091-65	шт.	2
11.	Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	м²	0,63
12.	Амортизатор из губчатой резины	шт.	4
13.	Пружина ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

Примечания:

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту.
2. Приборы на чертеже условно не показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
5. Сечения дверных блоков см. лист 90.

Т. К. 1967 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь полуостекленная	Марка ДВВ 8.8-2	Серия 1.135-1	
				Альбом I	Лист

9950-01 93

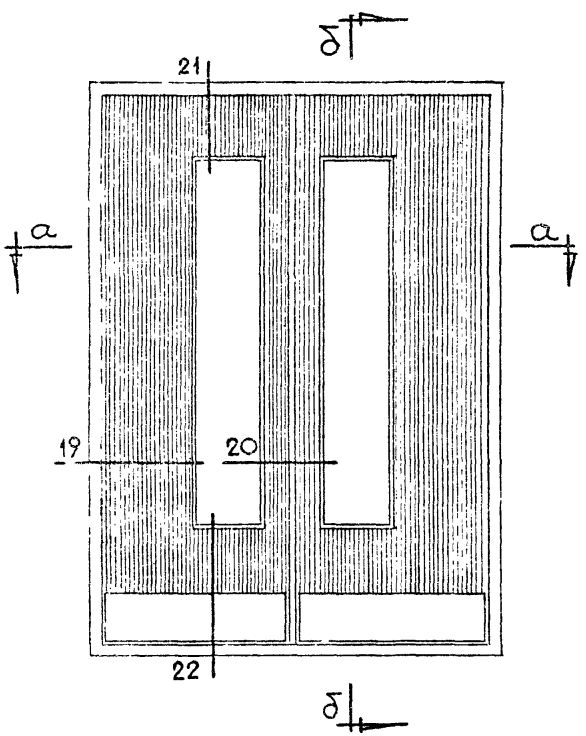

ПО а-а

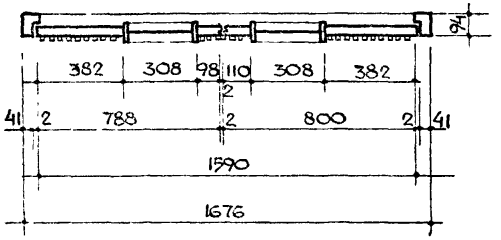

ПО б-б

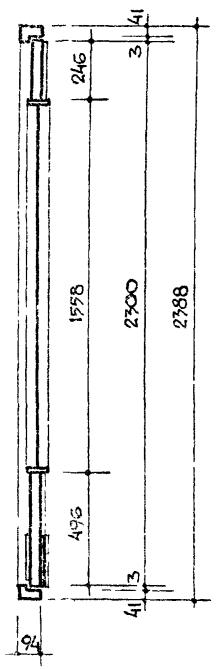

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,049
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,130
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,062
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-67 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60.	$м^2$	5,10
5. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-67 1550×300×4 - 1 ШТ.	$м^2$	0,93
6. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-67	ШТ.	6
7 ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-67	ШТ.	2
8. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-67	ШТ.	1
9. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-67	ШТ.	1
10. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
11. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-67	ШТ.	2
12. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,63
13. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
14. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ 92.

ГОССТРОЙ ЛИТ. ССР
ИНСТИТУТ ПРОТАТИПОВ
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ 8.8-4/8	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I
					ЛИСТ 7

9950-01 94

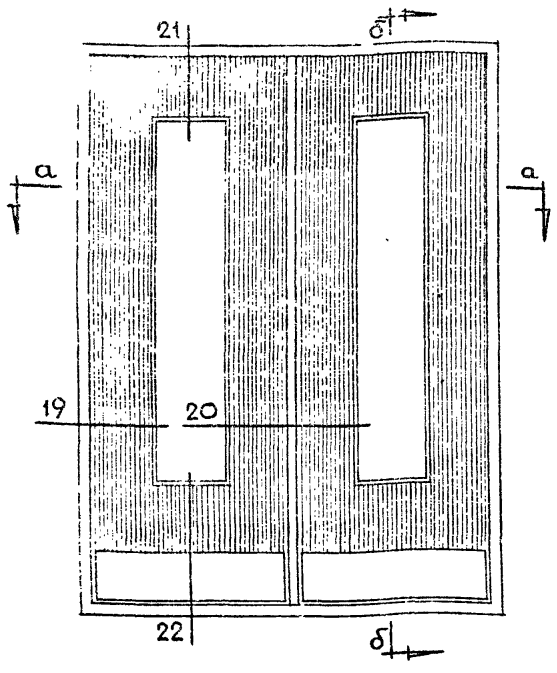

По б-б

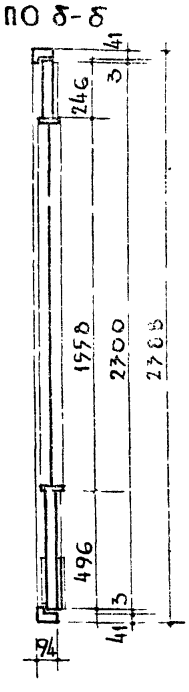

По а-а

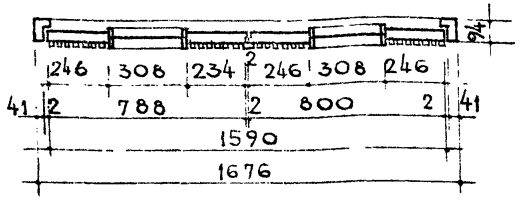

Спецификация на 1 изделие

1. Древесина коробки	$м^3$	0,049
2. Древесина полотна	$м^3$	0,130
3. Древесина обшивки	$м^3$	0,062
4. Водостойкая фанера марки ФСФ ГОСТ 3916-69 или сверхтвердые древесно-волокнистые плиты ГОСТ 4598-60	$м^2$	5,10
5. Стекло оконное ГОСТ 111-65 1550×300×4 - 2 шт.	$м^2$	0,93
6. Петли ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	6
7. Шпингалеты ШП ГОСТ 5090-65	шт.	2
8. Защелка ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
9. Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
10. Ручки согласно листу № 136.	шт.	4
11. Останов дверной ГОСТ 5091-65	шт.	2
12. Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,63
13. Амортизатор из губчатой резины	шт.	4
14. Пружина ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

Примечания:

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту.
2. Приборы на чертеже условно не показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
5. Сечения дверных блоков см. лист 92.

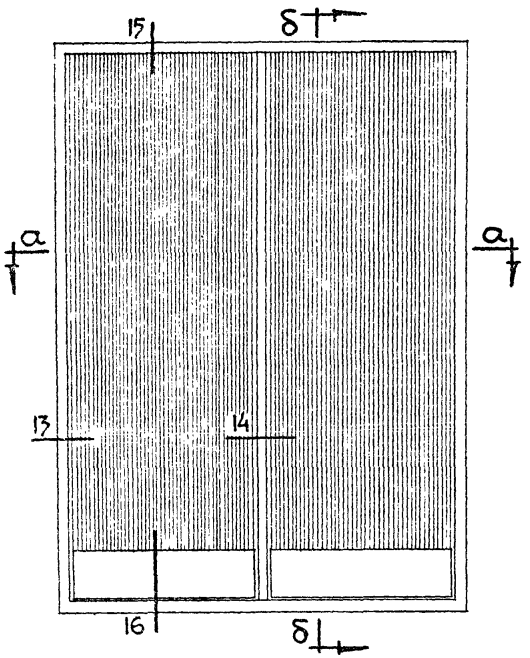

По δ-δ

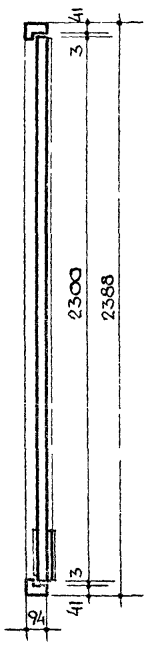

По а-а

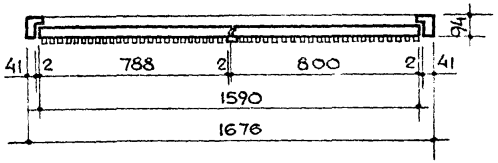

Спецификация на 1 изделие

1.	Древесина коробки	$м^3$ 0,049
2.	Древесина полотна	$м^3$ 0,160
3.	Древесина обшивки	$м^3$ 0,073
4.	Водостойкая фанера марки ФСФ ГОСТ 3916-69 или сверхтвердые древесно-волокнистые плиты ГОСТ 4598-60	$м^2$ 7,0
5.	Петли ПНЦ 130 ГОСТ 5088-69	шт. 6
6.	Шпингалеты ШП ГОСТ 5090-69	шт. 2
7.	Защелка ЗВР ГОСТ 5089-69	шт. 1
8.	Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-69	шт. 1
9.	Ручки согласно листу № 136.	шт. 4
10.	Останов дверной ГОСТ 5091-69	шт. 2
11.	Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	$м^2$ 0,63
12.	Амортизатор из губчатой резины	шт. 4
13.	Пружина ПСП ГОСТ 5091-65	шт. 1

Примечания:

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту.
2. Приборы на чертеже условно не показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
5. Сечения дверных блоков см. лист 91.

Т. К. 1967 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь глухая с вертикальной обшивкой	Марка ДВВ 8.8-7/8	Серия 1.135-1	
				Альбом I	Лист 79

9950-01 96

Госстрой СССР. Институт проектирования городского строительства. ЦИИЭП жилища. Гл. инж. института Шедрицкене. Рук. отдела Казанов. Рук. сектора Мунц. Гл. инж. отд. Сабалаускас. Рук. группы Баканас. Гл. инж. пр-та Фирсович. Исполнили: Волкус, Гофе, Фирсович. Проверил Фирсович.

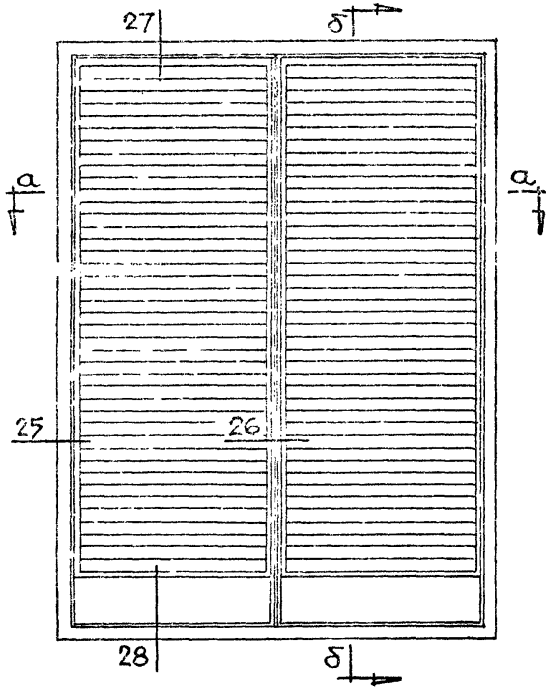

по а-а

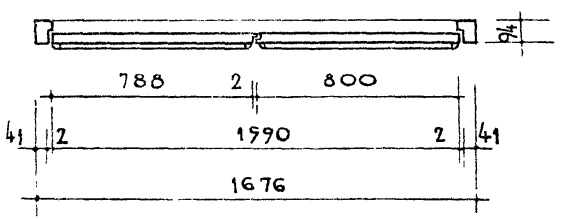

по б-б

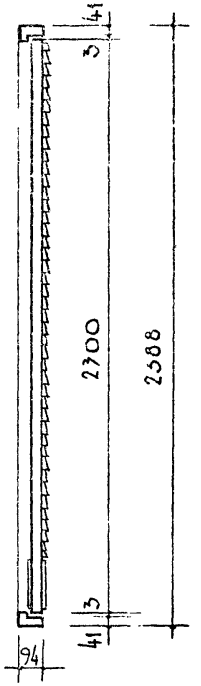

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,049
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,160
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,088
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	7,0
5. ПЕТЛИ ДНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10. УСТАНОВ. ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,63
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 93.

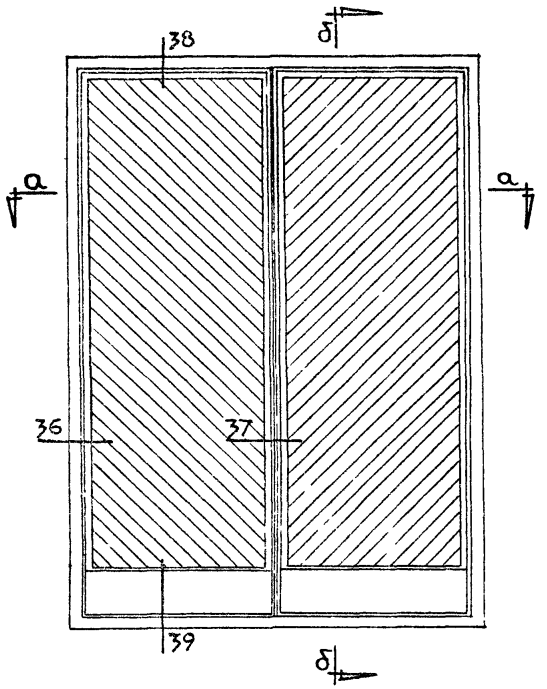

ПО а-а

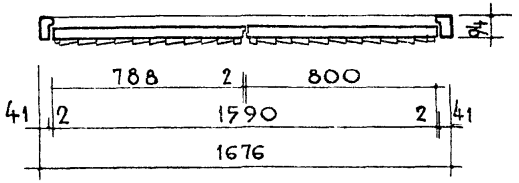

ПО б-б

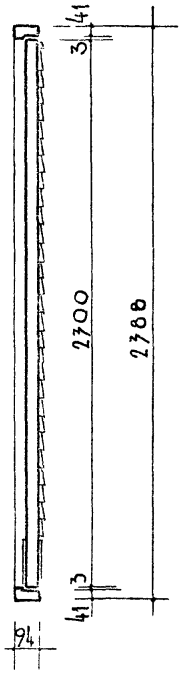

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,049
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,160
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,088
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	7,0
5. ПЕТЛИ ПИЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,63
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 95.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С НАКЛОННОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ 8.8-9/10	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 81

9950-01 98

ЦНТ
РУК. ОТД. Р. К. СЕКТОРА
В МУНЦ
ПРОВЕРИЛ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА
ГЛ. ИНЖ. ОТД.
РУК. ГРУППЫ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА
ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

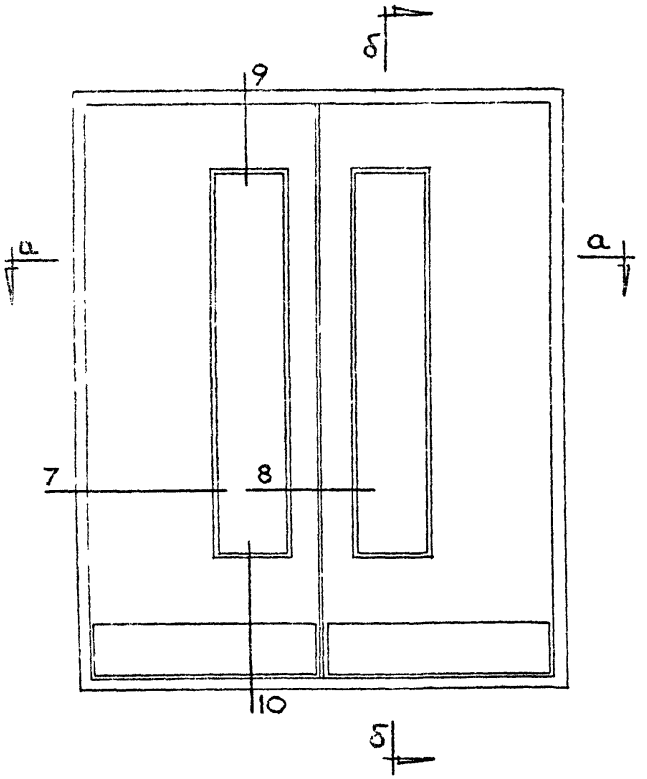

по а-а

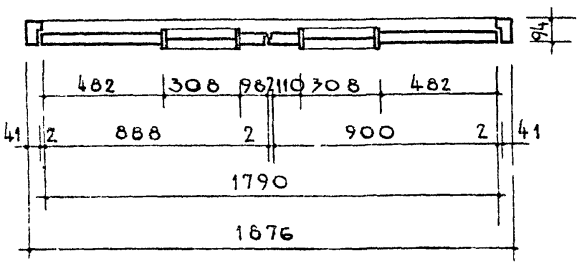

по б-б

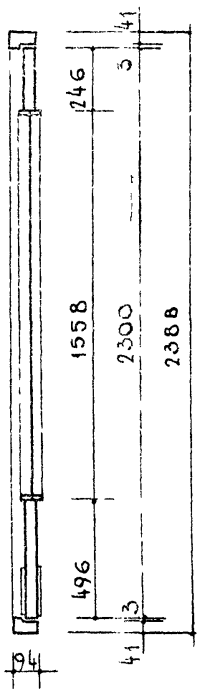

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	м³	0,051
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	м³	0,153
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	м²	6,00
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1550×300×4 – 2 шт.	м²	0,93
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 120 ГОСТ 5088-69	шт.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-69	шт.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	шт.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-69	шт.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	шт.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	шт.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	м²	0,71
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ РУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	шт.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 90.

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВВ 9.9-1	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 82

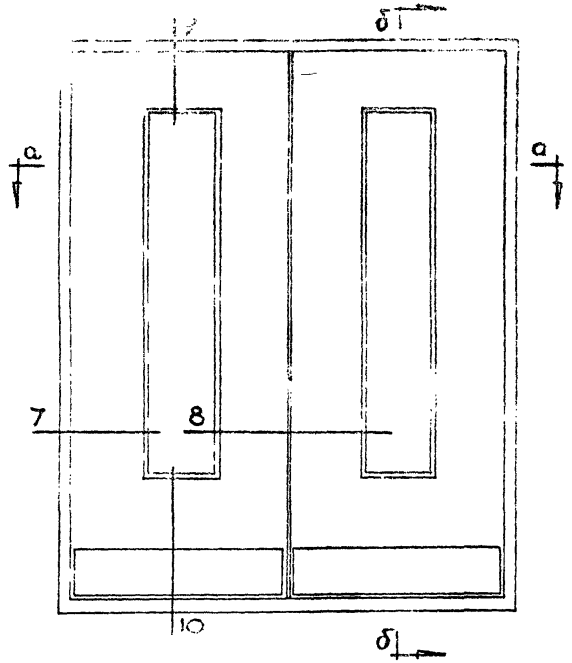

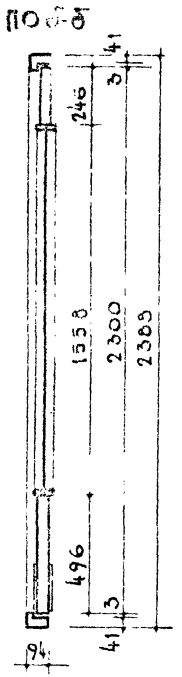

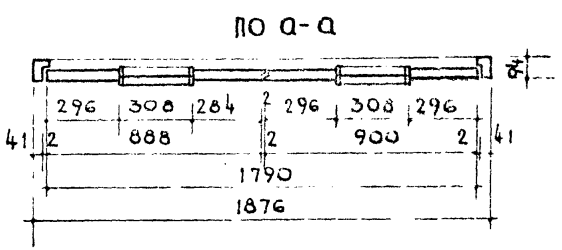

Спецификация на 1 изделие

1.	Древесина коробки	м³	0,05
2.	Древесина полотна	м³	0,03
3.	Водостойкая фанера марки ФСФ ГОСТ 3916-69 или сверхтвердые древесно-волокнистые плиты ГОСТ 4598-60	м²	0,6
4.	Стекло оконное ГОСТ 111-69 1550×300×4 – 2 шт.	м²	0,93
5.	Петли ПВ 130 ГОСТ 5088-69	шт.	6
6.	Шпингалеты ШП ГОСТ 5090-69	шт.	2
7.	Защелка ЗВР ГОСТ 5089-69	шт.	1
8.	Замок ЗВШ ГОСТ 5089-69	шт.	1
9.	Ручки согласно листу № 136.	шт.	–
10.	Останов дверной ГОСТ 5091-69	шт.	2
11.	Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	м²	0,71
12.	Амортизатор из губчатой резины	шт.	4
13.	Пружина ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

Примечания:

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту.
2. Приборы на чертеже условно не показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков
5. Сечения дверных блоков см. лист 90.

Типовые проектные решения для массового строительства. Рук. труд. А. Якубовский

Т. К. двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий 1967 г.	Дверь полуостекленная	Марка ДВВ 9.9-2	Серия 1.135	
			Альбом 1	Лист

9950-01 10.7

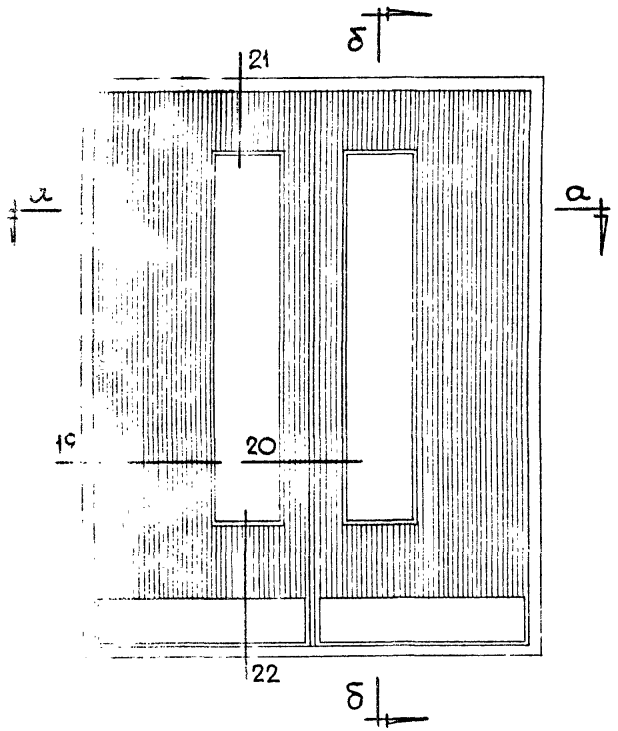

по δ-δ

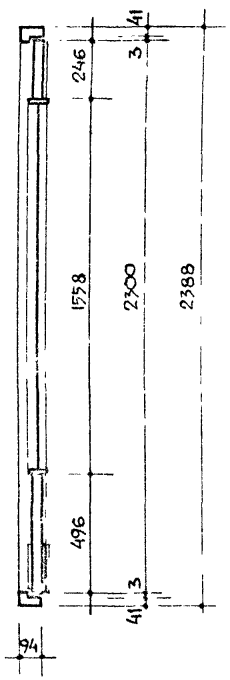

по а-а

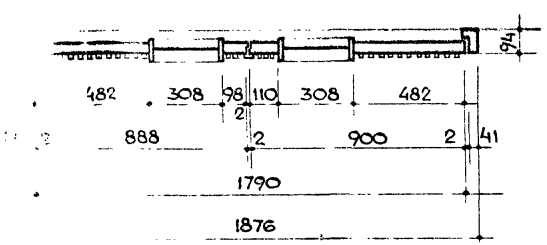

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	м³	0,091
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	м³	0,154
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	м³	0,073
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-69 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	м²	6,0
5. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-69 1550×300×4 – 2 ШТ.	м²	0,93
6. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-69	ШТ.	6
7. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-69	ШТ.	2
8. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
9. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-69	ШТ.	1
10. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
11. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-69	ШТ.	2
12. ОГБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	м²	0,71
13. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
14. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 92.

ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ...ЫЛЫХ ... ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ 9.9-4/8	СЕРИЯ 1.135-1 ... АЛЬБОМ V ... ЛИСТ 84

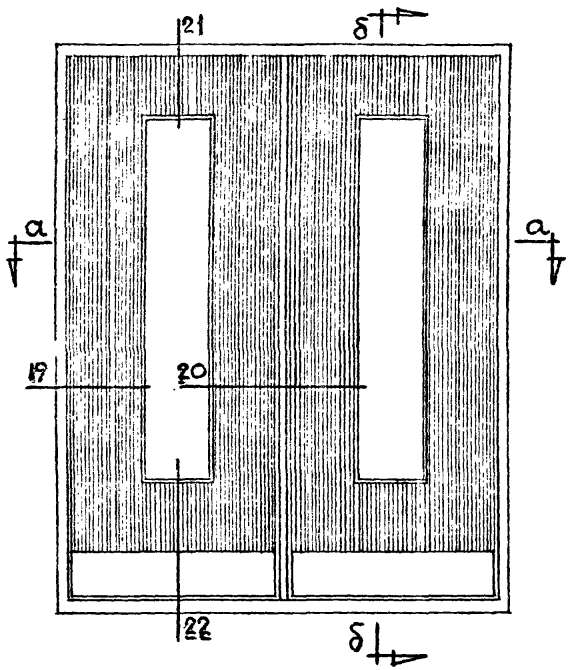

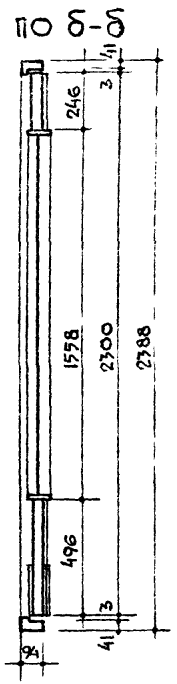

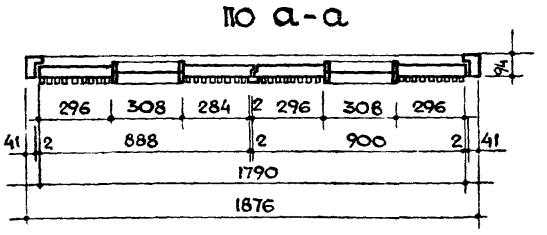

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,051
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,154
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,073
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	6 0
5.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1550×300×4 – 2 ШТ.	$м^2$	0,93
6.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
7.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
8.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
10.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
11.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
12.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718 54	$м^2$	0,71
13.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
14.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 92.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ПОЛУОСТЕКЛЕННАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ 9.9-5/8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 85

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. РУК. ГРУППЫ ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА
М. ФИРКОВИЧ М. ФИРКОВИЧ ПРОВЕРИЛ
САБАЛЯУСКАС
РУК. СЕКТОР

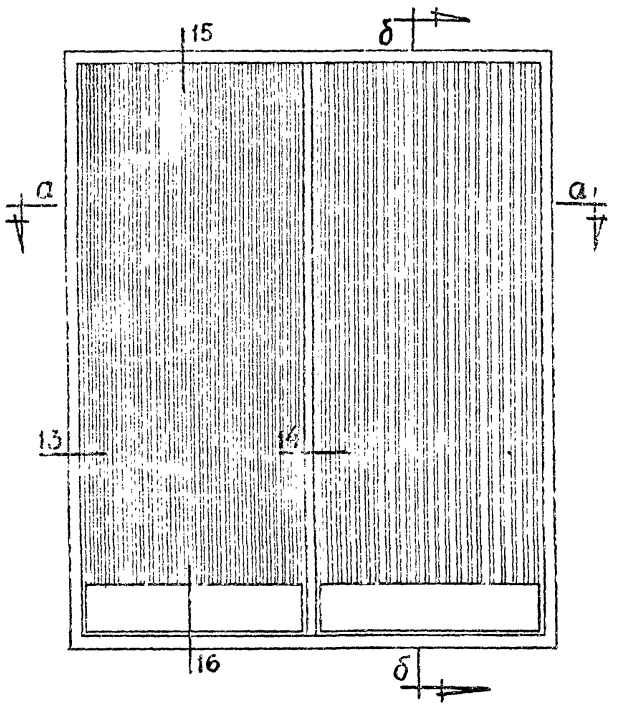

по б-б

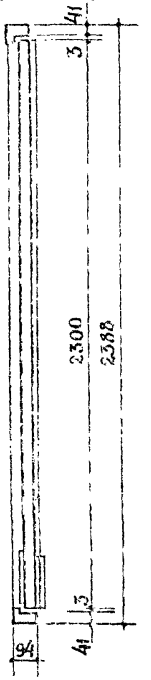

по а-а

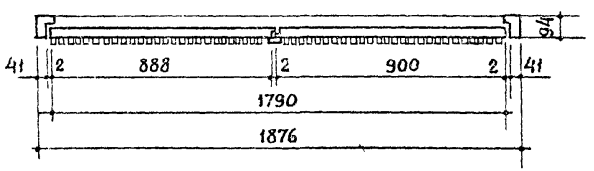

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,051
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,178
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,080
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	7,90
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,71
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 91

Госстрой СССР | ГПИ и НИИ Госгражданстроя | Гипроспецпроект | Ленинградское отделение | Ленпроект | Ленинградский ПромстройНИИпроект | Ленинградский ЗНИИЭП | Ленинградский филиал ЦИТП | Ленинградское отделение ЦИТП | Ленинградский филиал ЦНИИЭП жилища | Ленинградский филиал ЦНИИЭП учебных зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП зрелищных зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП торговых зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП культурно-просветительных зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП спортивных зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП лечебных зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП научно-исследовательских зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП административных зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП предприятий общественного питания | Ленинградский филиал ЦНИИЭП бытового обслуживания | Ленинградский филиал ЦНИИЭП гостиниц | Ленинградский филиал ЦНИИЭП вокзалов | Ленинградский филиал ЦНИИЭП предприятий связи | Ленинградский филиал ЦНИИЭП зрелищных зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП торговых зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП культурно-просветительных зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП спортивных зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП лечебных зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП научно-исследовательских зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП административных зданий | Ленинградский филиал ЦНИИЭП предприятий общественного питания | Ленинградский филиал ЦНИИЭП бытового обслуживания | Ленинградский филиал ЦНИИЭП гостиниц | Ленинградский филиал ЦНИИЭП вокзалов | Ленинградский филиал ЦНИИЭП предприятий связи

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ9.9-7/8	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 86

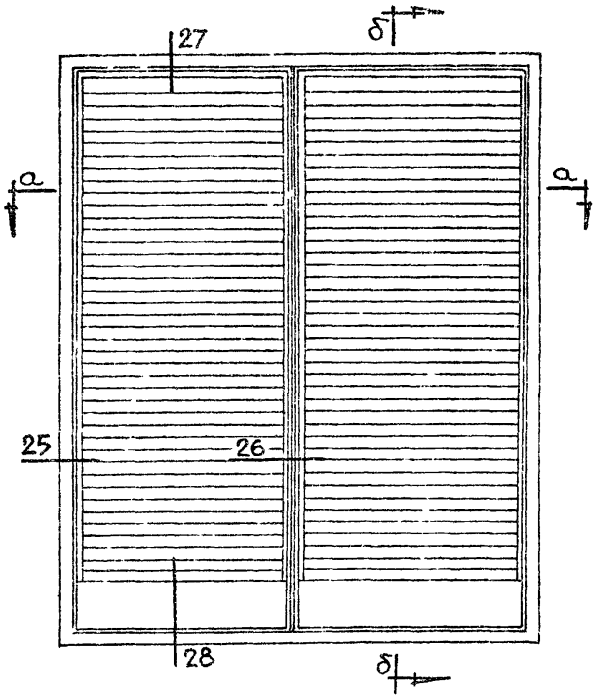

ПО а-а

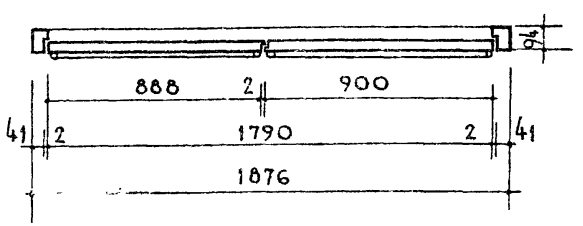

ПО б-б

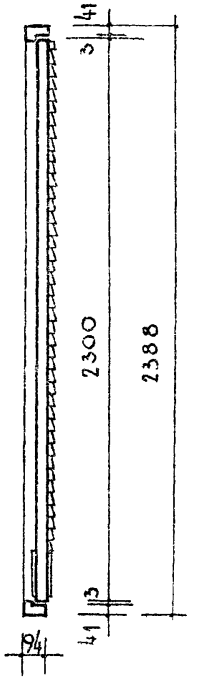

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,051
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,178
3. ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	$м^3$	0,099
4. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	7,90
5. ПЕТЛИ ПИЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	4
10. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,71
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРОВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 93.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ 9.9-8/10	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 87

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РУК. ГРУППЫ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА
М. ФИРКОВИЧ
М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ
САБАЛЯУСКАС
РУК СЕКТОРА

9950-01 104

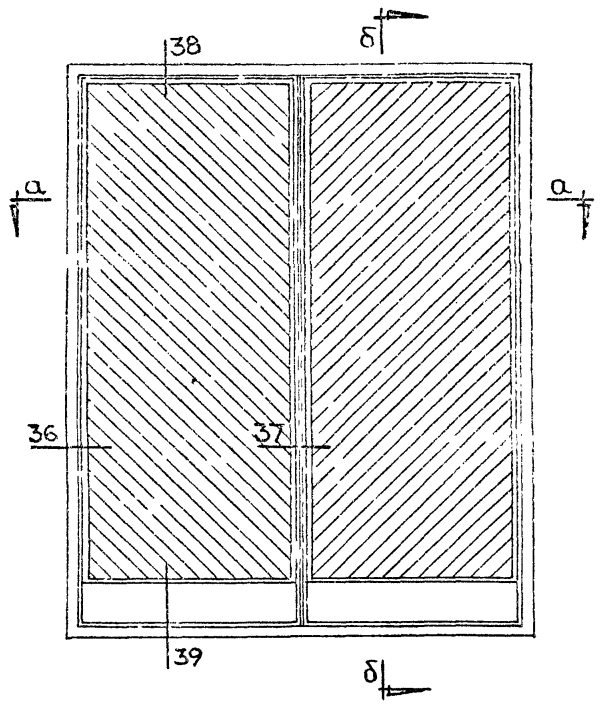

по а-а

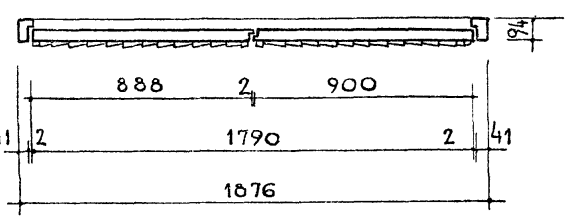

по б-б

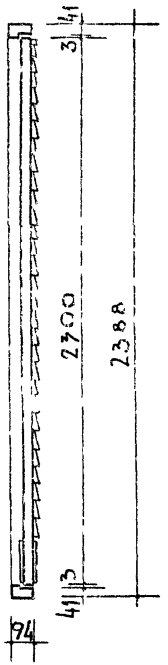

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	М³	0,071
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	М³	0,178
3.	ДРЕВЕСИНА ОБШИВКИ	М³	0,099
4.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	М²	7,90
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-67	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-67	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-67	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	М²	0,71
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 95.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
РУК. ГРУППЫ — САВАЛЬСКАЯ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ — М. ФИРКОВИЧ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ГЛУХАЯ С НАКЛОННОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА ДВВ 9.9-9/10	СЕРИЯ 1.135-1
				АЛЬБОМ I — ЛИСТ 88

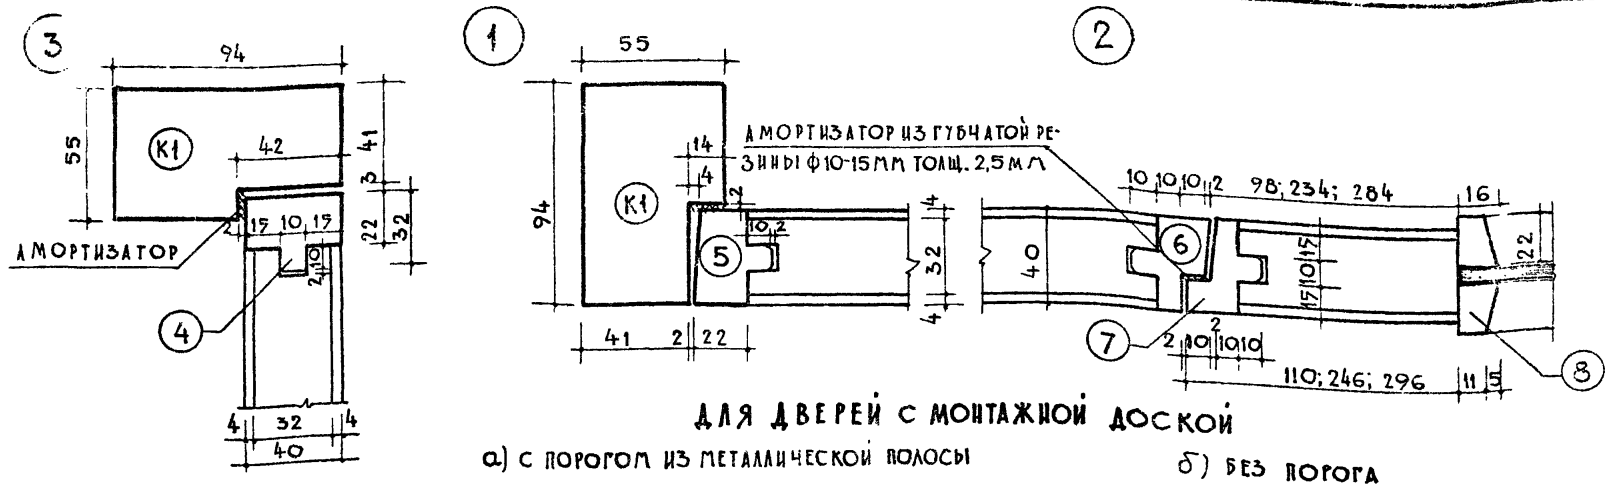

ДЛЯ ДВЕРЕЙ С МОНТАЖНОЙ ДОСКОЙ

а) С ПОРОГОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ

б) БЕЗ ПОРОГА

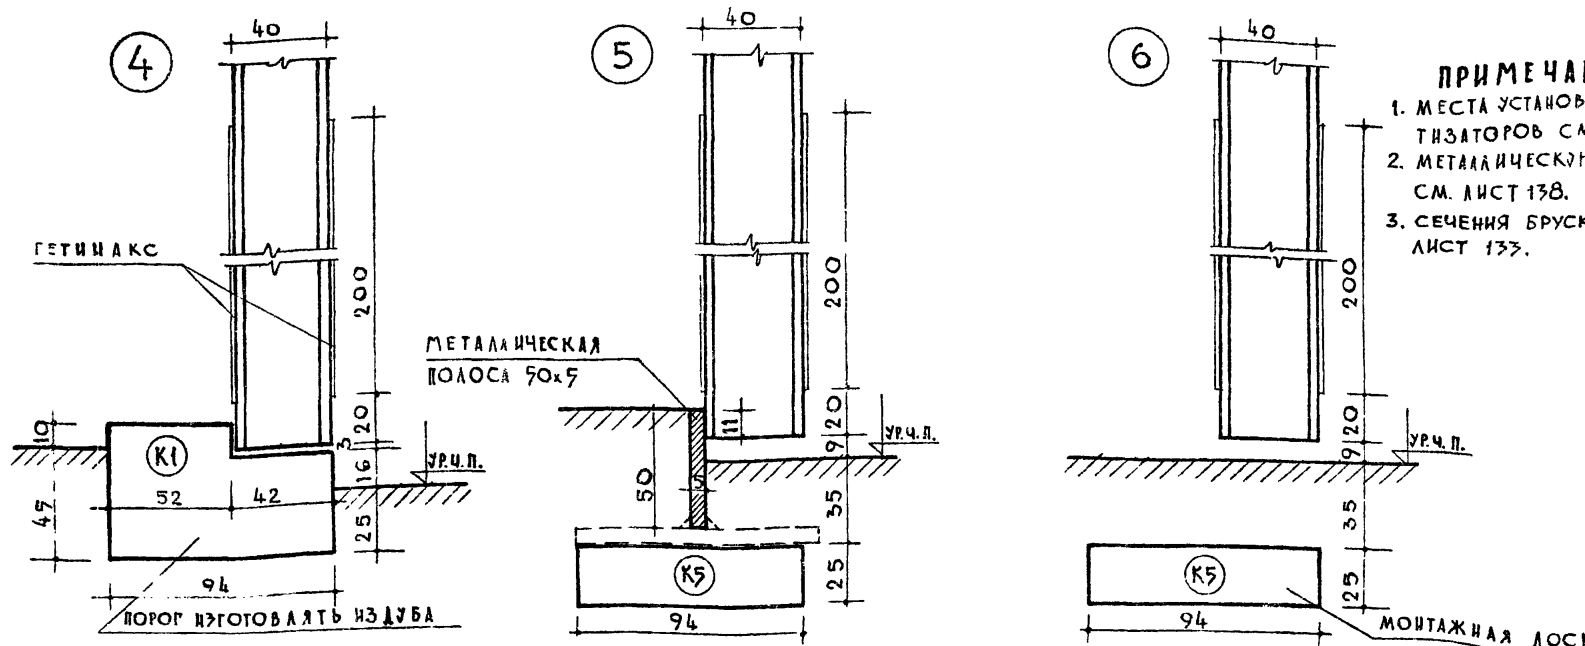

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕСТА УСТАНОВКИ АМОРТИЗАТОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
2. МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОЛОСУ СМ. ЛИСТ 138.
3. СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ СМ. ЛИСТ 133.

ГИПРОГОРСТРОЙ	Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
		МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1
			АЛЬБОМ I — ЛИСТ 89

9950-01 106

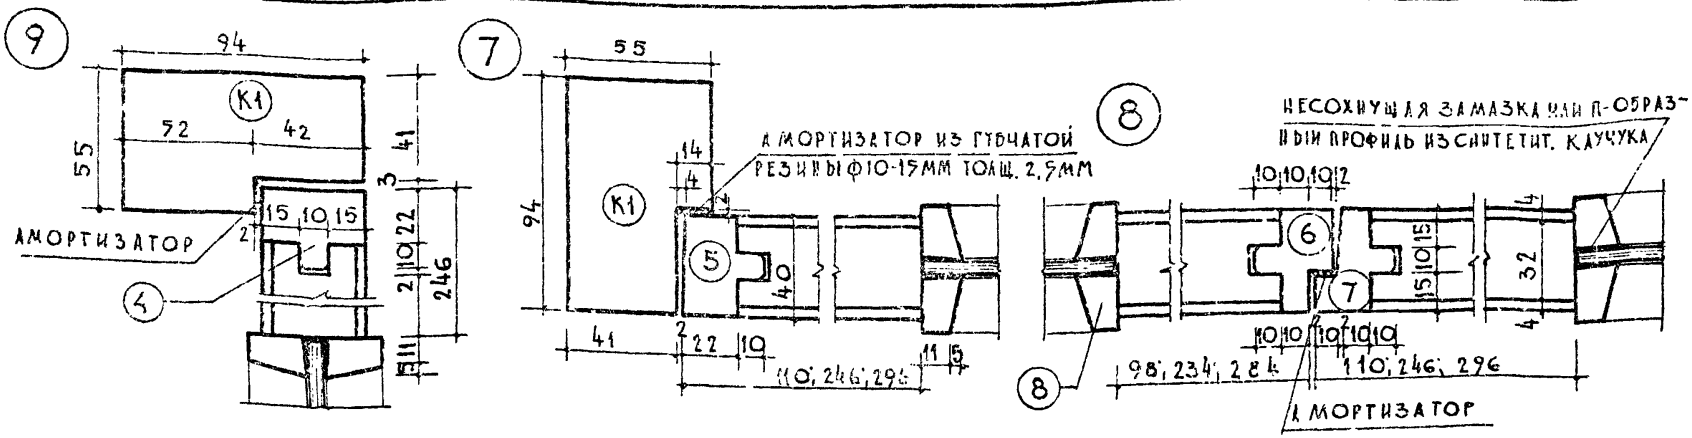

ДЛЯ ДВЕРЕЙ С МОНТАЖНОЙ ДОСКОЙ

а) С ПОРОГОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ б) БЕЗ ПОРОГА

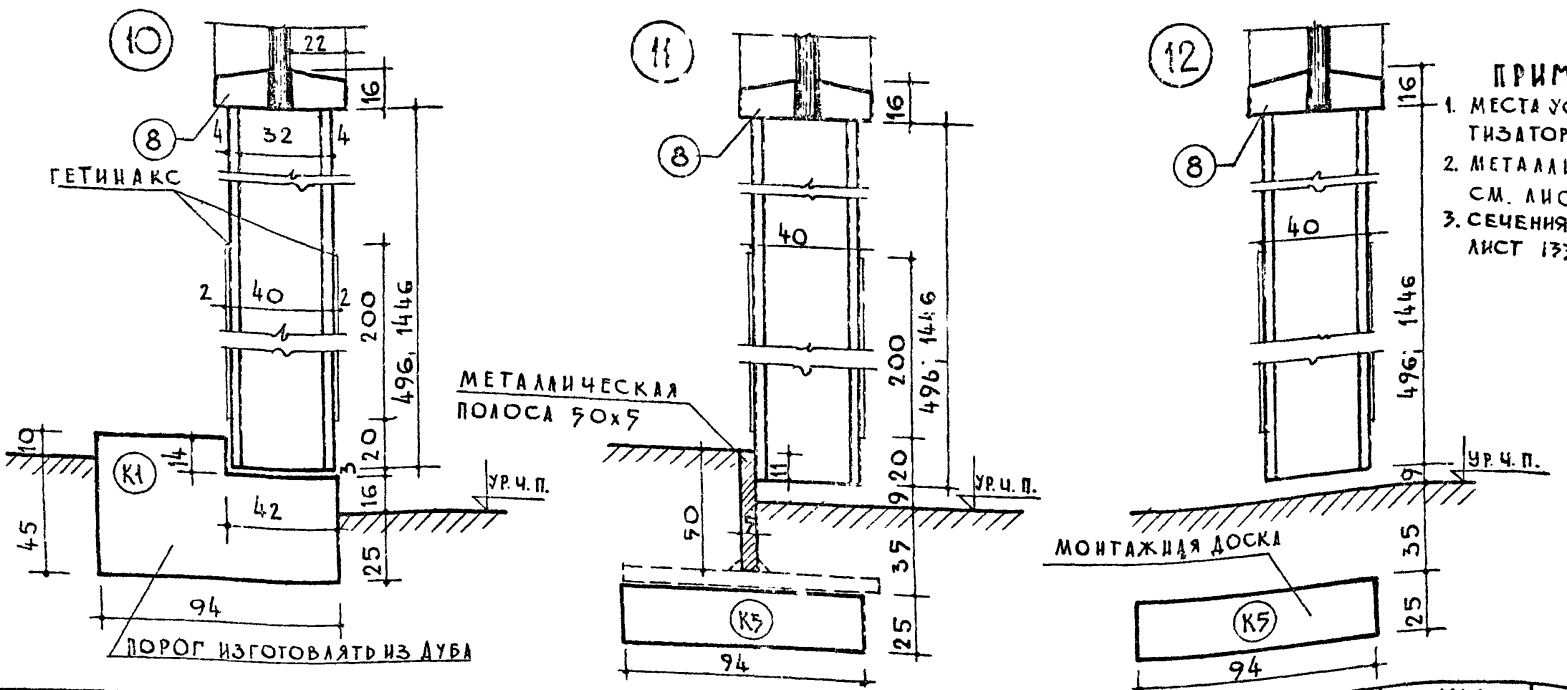

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕСТА УСТАНОВКИ АМОРТИЗАТОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
2. МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОЛОСУ СМ. ЛИСТ 138.
3. СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ СМ. ЛИСТ 133.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 90

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | К. САБАЛЯУ

9950-01 107

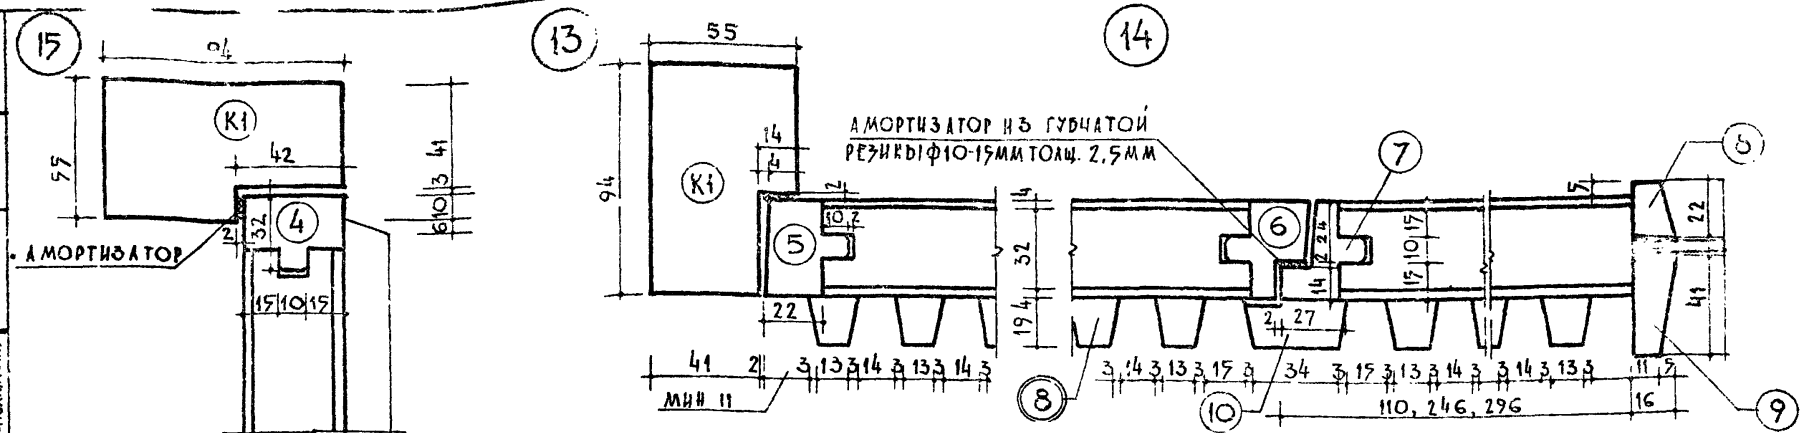

ДЛЯ ДВЕРЕЙ С МОНТАЖНОЙ ДОСКОЙ

а) С ПОРОГОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ

б) БЕЗ ПОРОГА

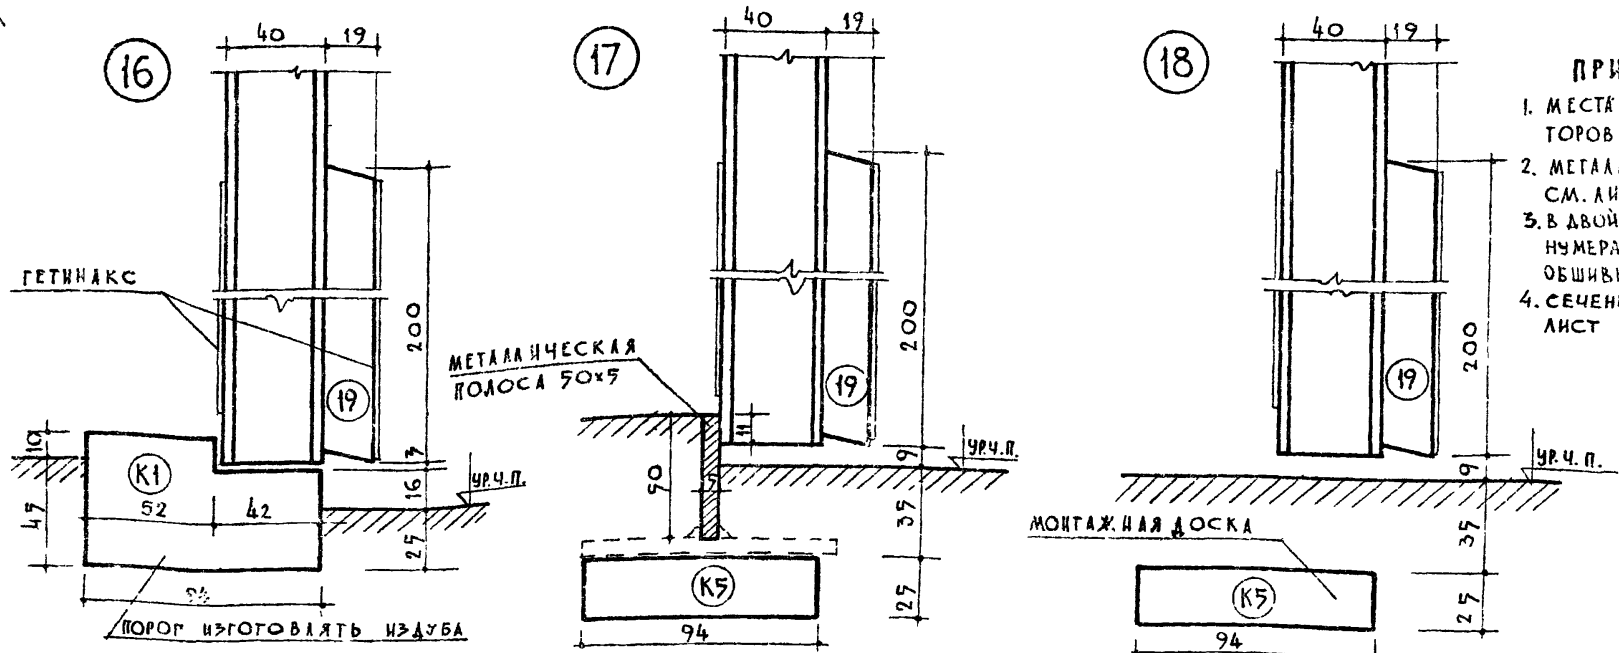

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕСТА УСТАНОВКИ АМОРТИЗАТОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
2. МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОЛОСУ СМ. ЛИСТ 138.
3. В ДВОЙНЫХ КРУЖКАХ ДАНА НУМЕРАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ РЕЕЧНОЙ ОБШИВКИ, СМ. ЛИСТ 136.
4. СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ СМ. ЛИСТ 133.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 91

ИНСТИТУТ ПРОЕКТ... ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Н. ОТД. Н. КУЗ. | РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ | РУК. СЕКТОРА К. САБАДИЧКО | ГИП М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ

9950-01 108

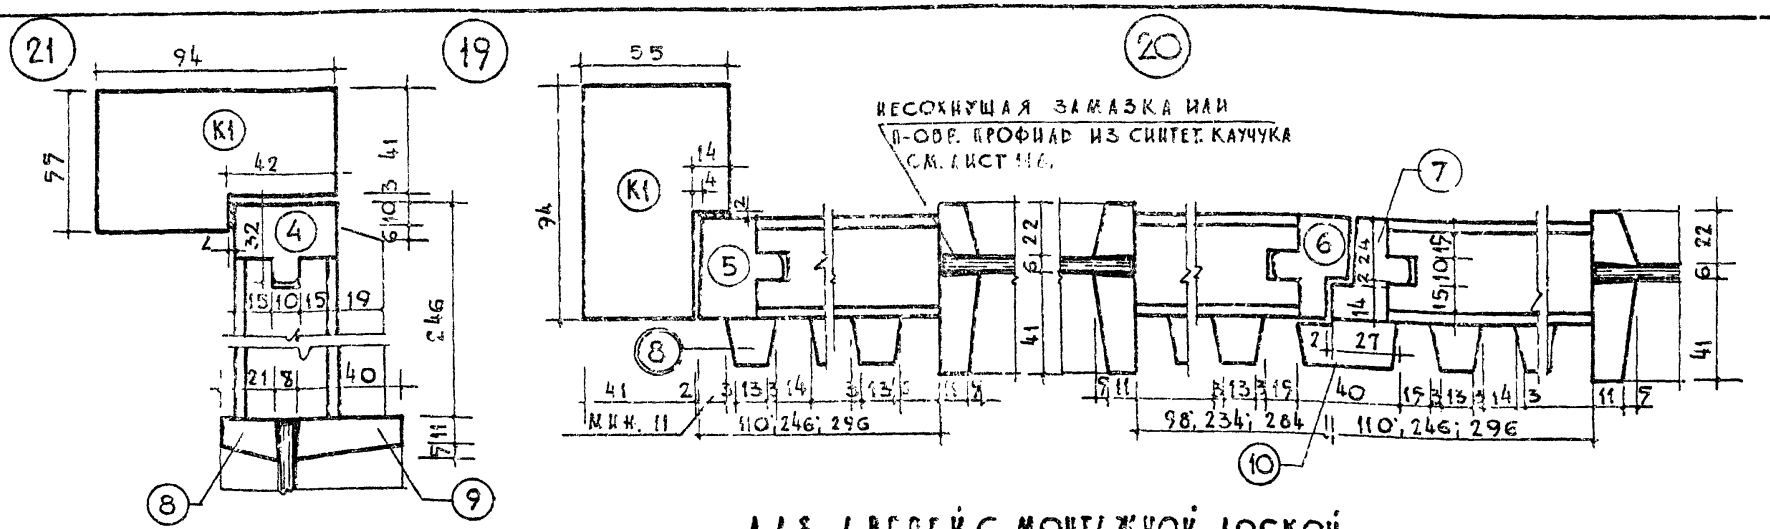

ДЛЯ ДВЕРЕЙ С МОНТАЖНОЙ ДОСКОЙ

а) С ПОРОГОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ

б) БЕЗ ПОРОГА

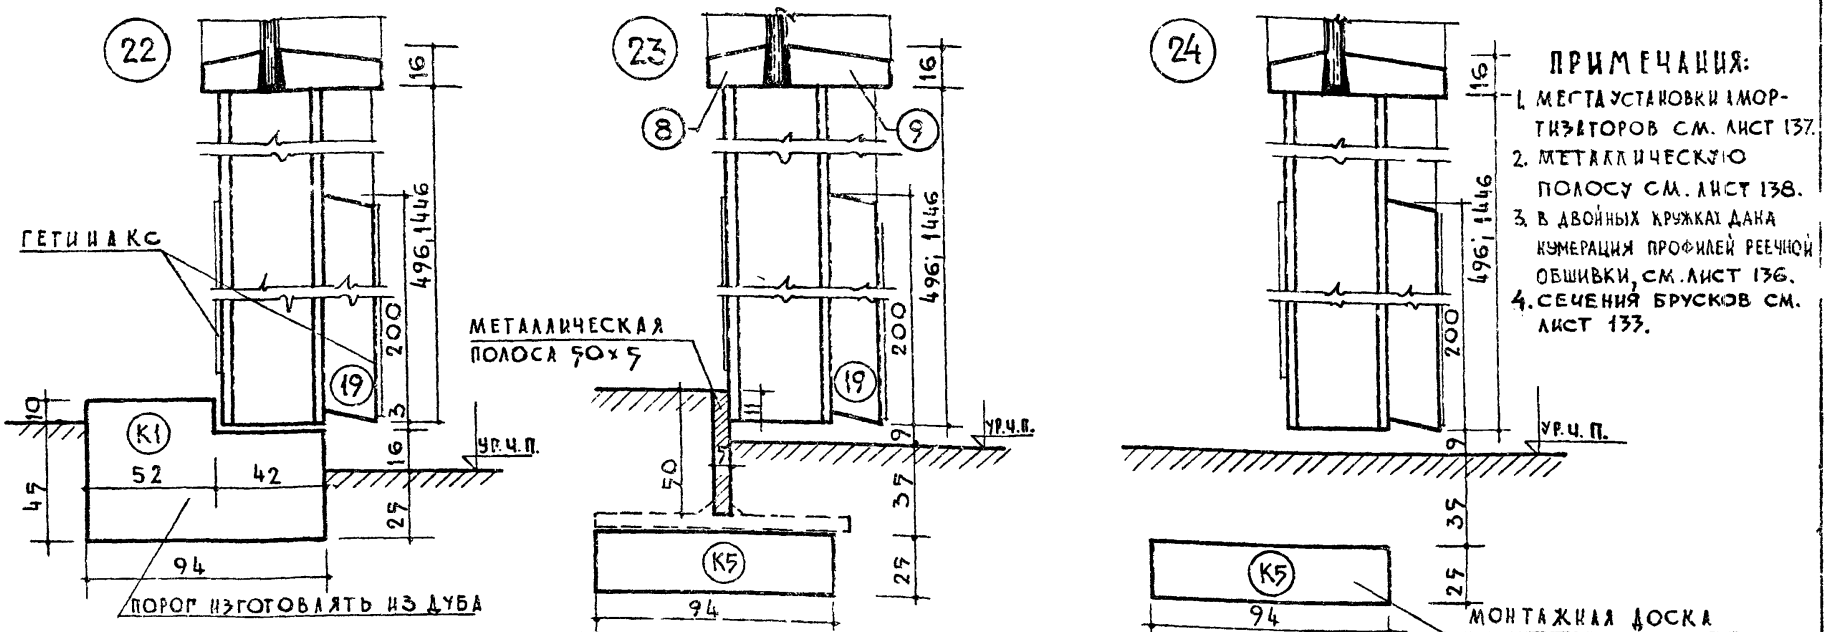

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕСТА УСТАНОВКИ АМОРТИЗАТОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
2. МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОЛОСУ СМ. ЛИСТ 138.
3. В ДВОЙНЫХ КРУЖКАХ ДАНА НУМЕРАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ РЕЕЧНОЙ ОБШИВКИ, СМ. ЛИСТ 136.
4. СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ СМ. ЛИСТ 133.

ЦНИИЭП ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПЫТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГА. ИНЖ. ПР-ТА Н. САБАЛАУСКАС
ПРОВЕРИЛ М. ФИРКОВИЧ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ	ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 92

9950-01 10.9

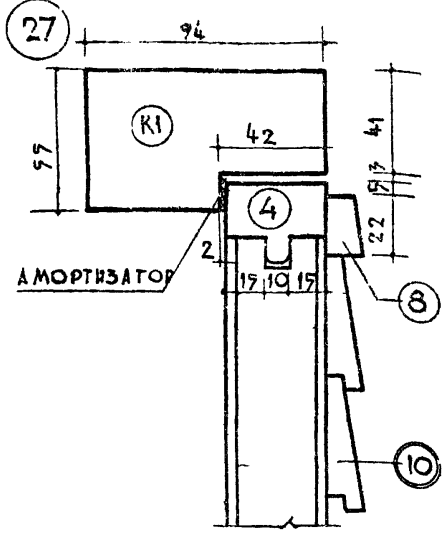

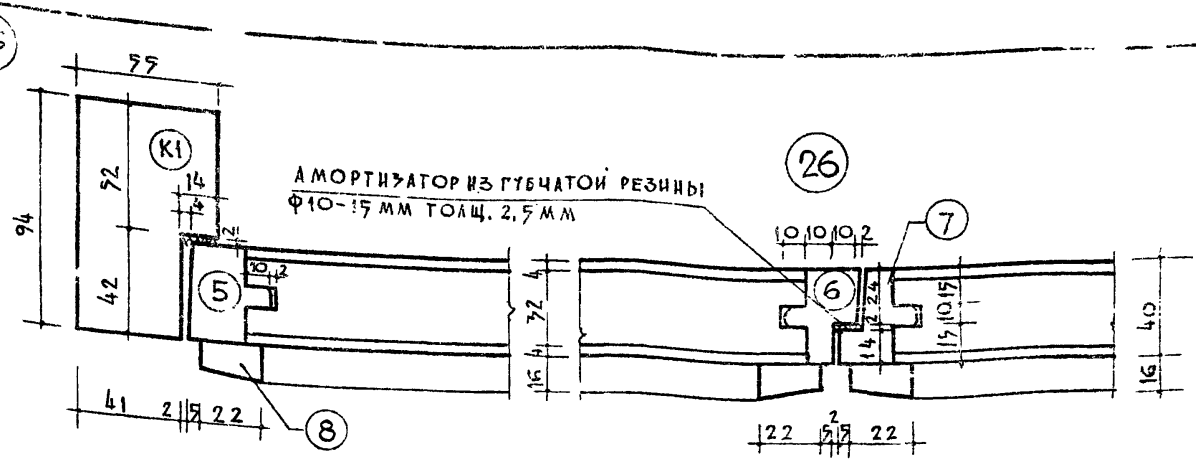

ДЛЯ ДВЕРЕЙ С МОНТАЖНОЙ ДОСКОЙ

а) С ПОРОГОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ

б) БЕЗ ПОРОГА

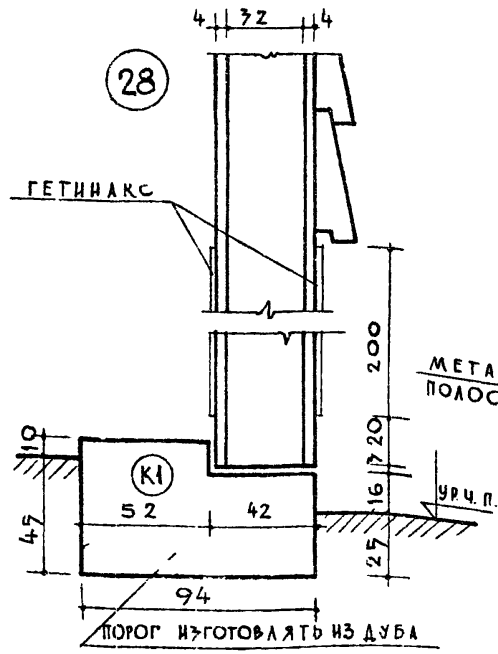

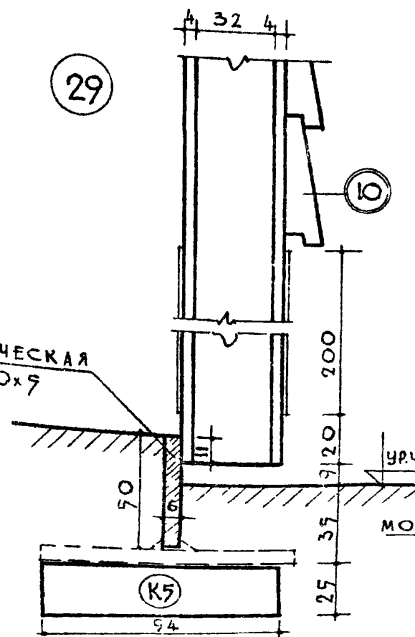

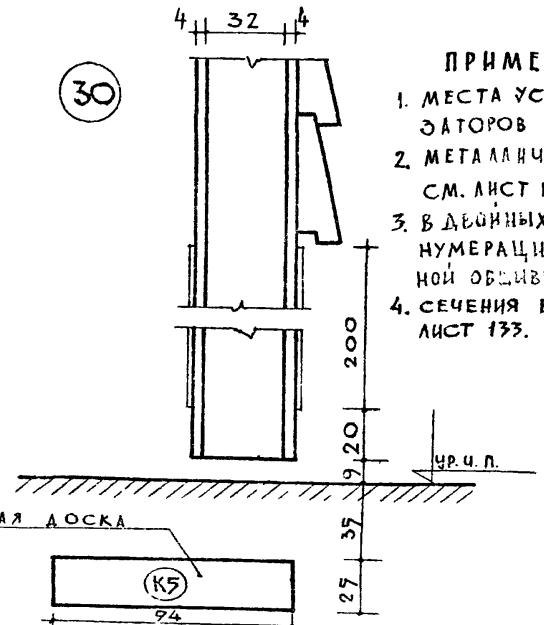

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕСТА УСТАНОВКИ АМОРТИЗАТОРОВ СМ. ЛИСТ 137
2. МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОЛОСУ СМ. ЛИСТ 138.
3. В ДВОЙНЫХ КРУЖКАХ ДАНА НУМЕРАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ РЕЕЧНОЙ ОБШИВКОЙ, СМ. ЛИСТ 136.
4. СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ СМ. ЛИСТ 133.

ГСПИ ГУП ЭСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ЙОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИЙКОВИЧ
РУК. СЕКТОРА К. САБАЛЯУСКАС
ПР ЭВЕРИЛА
В. МУЗЫ

Т. К. 196/г

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ

МАРКА

СЕРИЯ 1.135-1

АЛЬБОМ I ЛИСТ 93

9950-01 110

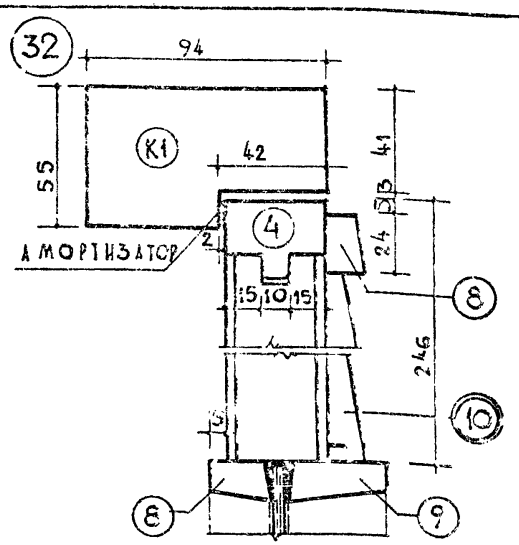

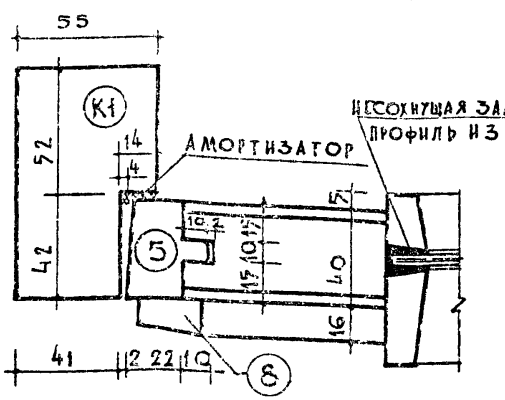

НЕСОХНУЩАЯ ЗАМАЗКА ИЛИ П-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА СМ. ЛИСТ 116.

ДЛЯ ДВЕРЕЙ С МОНТАЖНОЙ ДОСКОЙ

а) С ПОРОГОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСКИ б) БЕЗ ПОРОГА

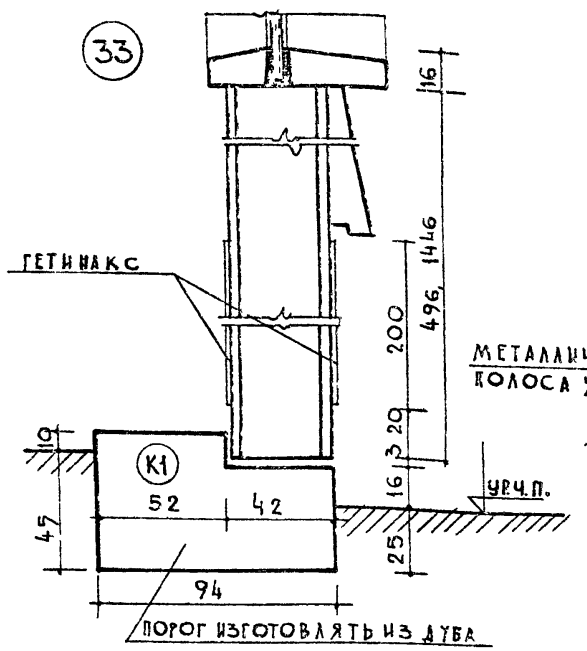

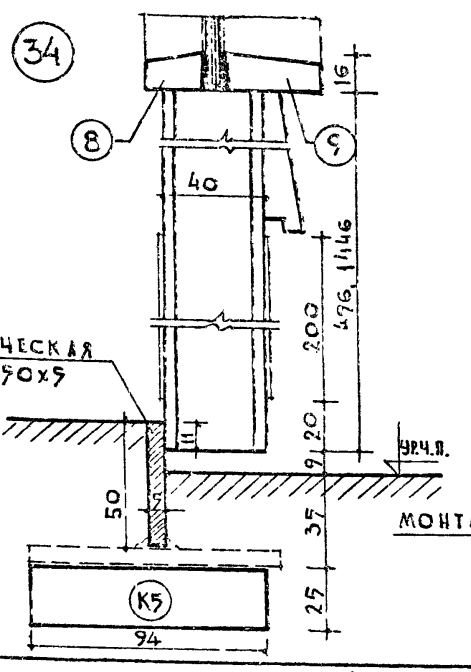

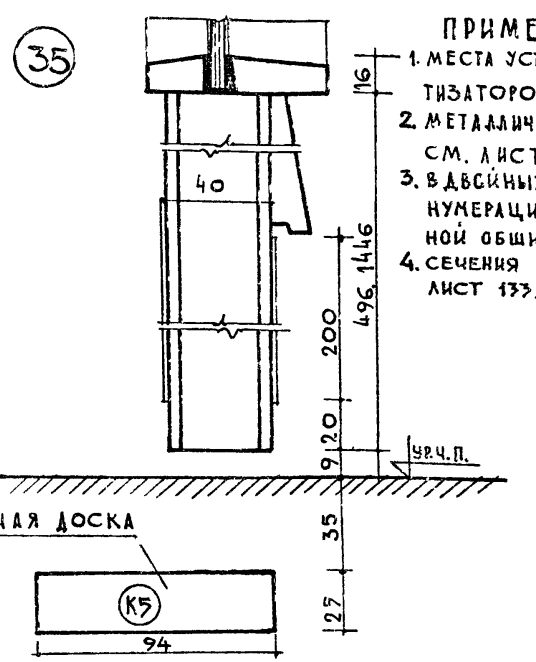

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕСТА УСТАНОВКИ АМОРТИЗАТОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
2. МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОЛОСУ СМ. ЛИСТ 138.
3. В ДВОЙНЫХ КРУЖКАХ ДАНА НУМЕРАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ РЕЕЧНОЙ ОБШИВКОЙ, СМ. ЛИСТ 136.
4. СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ СМ. ЛИСТ 133.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ГЛ. ИНЖ. ПРТА | И. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | К. САВАЛЬЕВ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 94

9950-01 111

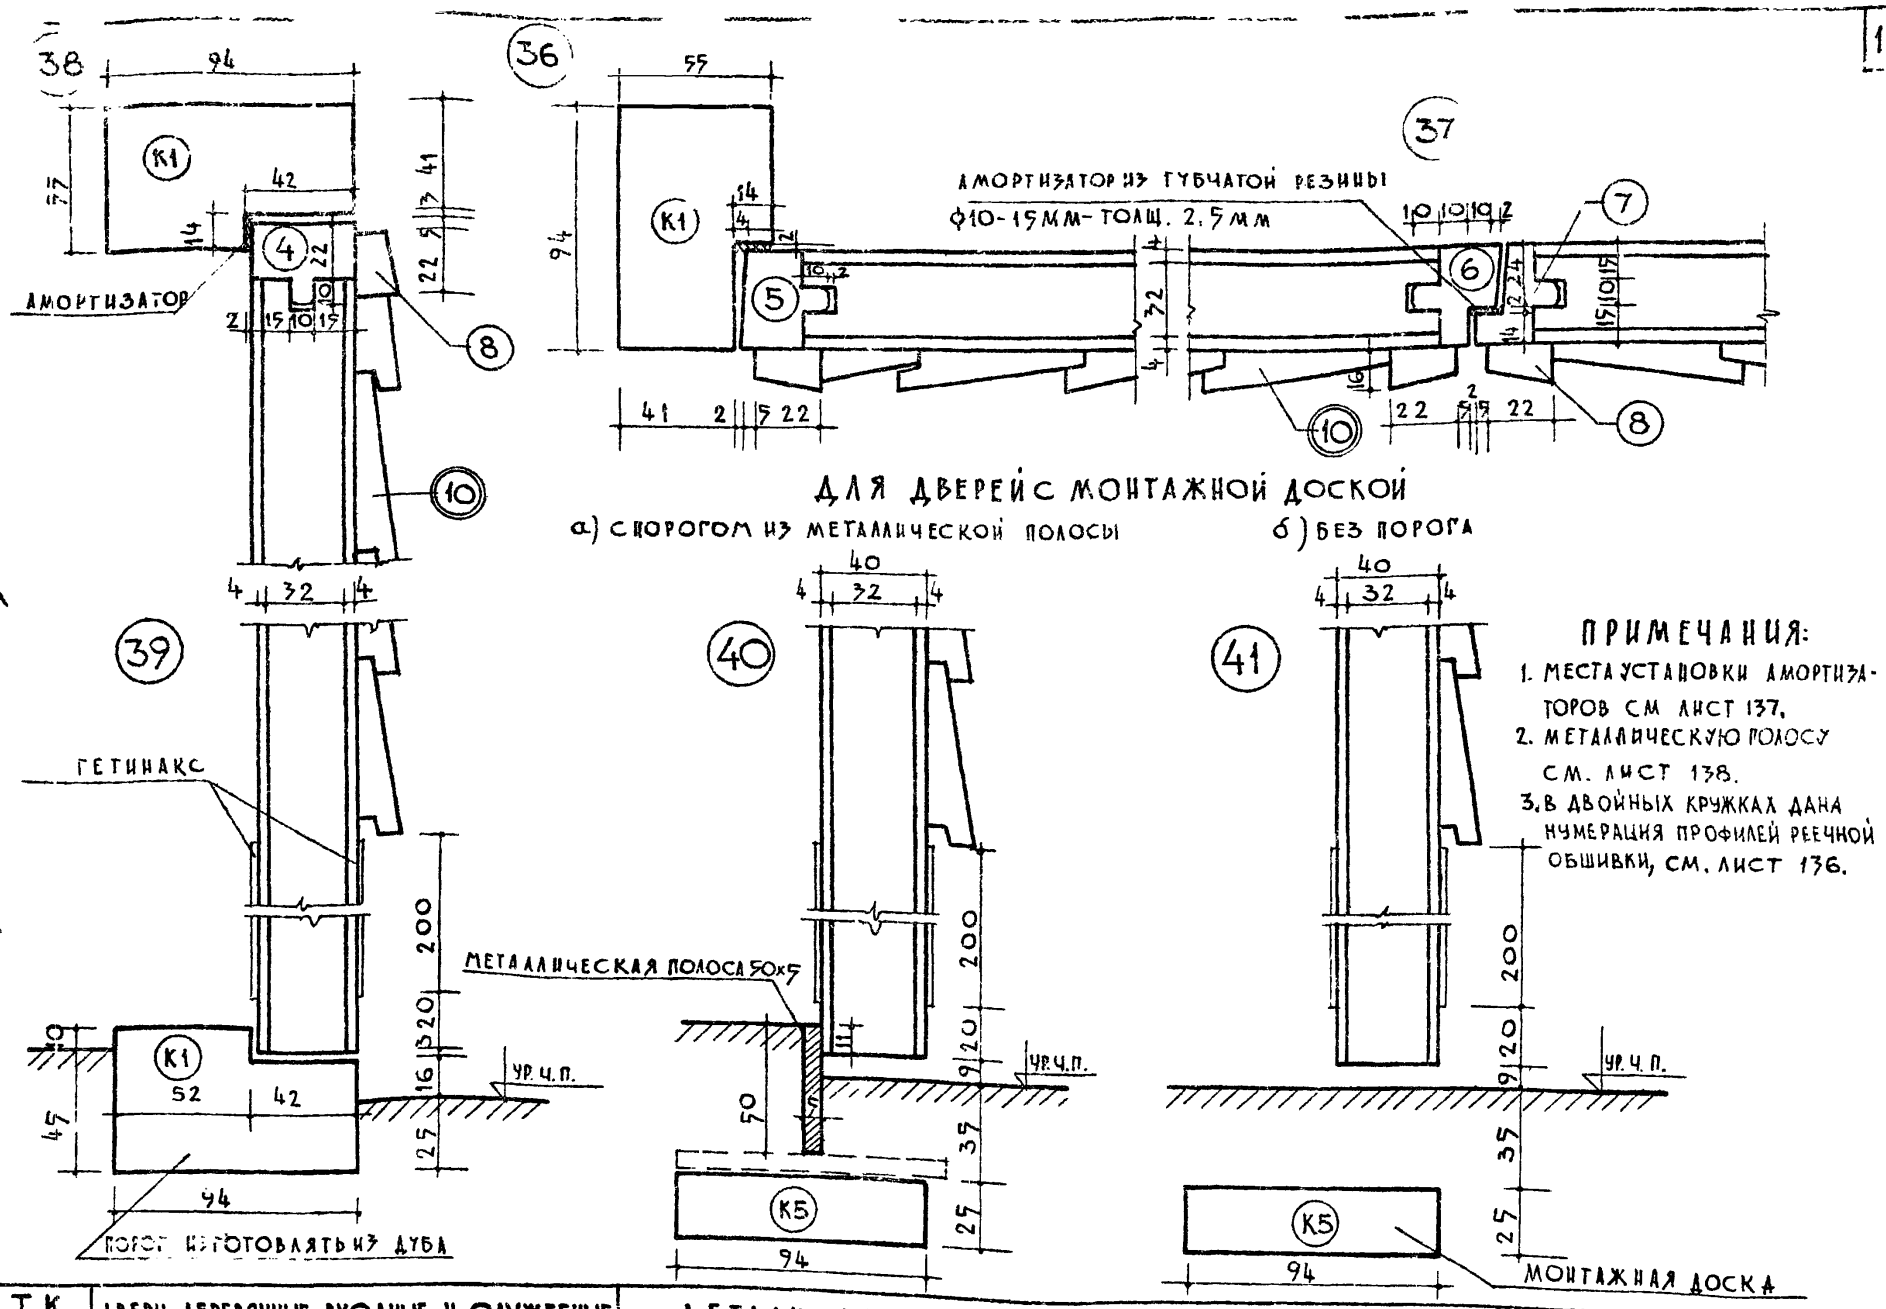

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕСТА УСТАНОВКИ АМОРТИЗАТОРОВ СМ ЛИСТ 137.
2. МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОЛОСУ СМ. ЛИСТ 138.
3. В ДВОЙНЫХ КРУЖКАХ ДАНА НУМЕРАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ РЕЕЧНОЙ ОБШИВКИ, СМ. ЛИСТ 136.

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С НАКЛОННОЙ ОБШИВКОЙ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1
				АЛЬБОМ I ЛИСТ 95

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКТ. ССР
ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛ. ИНЖ. ИН-ТА		И. ВАНАГАС	ИСПОЛ. Л		ЦНИИЭП М. ИЩ
НАЧ. ОТДЕЛА		И. ВОЛКУС			РУК. ОТДЕЛА Д. ХАЗАНОВ
ГЛ. ИНЖ. ОТД.		М. ИОФФЕ			РУК. СЕКТОРА Б. МУНЦ
РУК. ГРУППЫ		М. ФИРКОВИЧ			
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА		М. ФИРКОВИЧ	ПРОВЕРИЛ		К. САБАЛЯУСКАС

9950-01 112

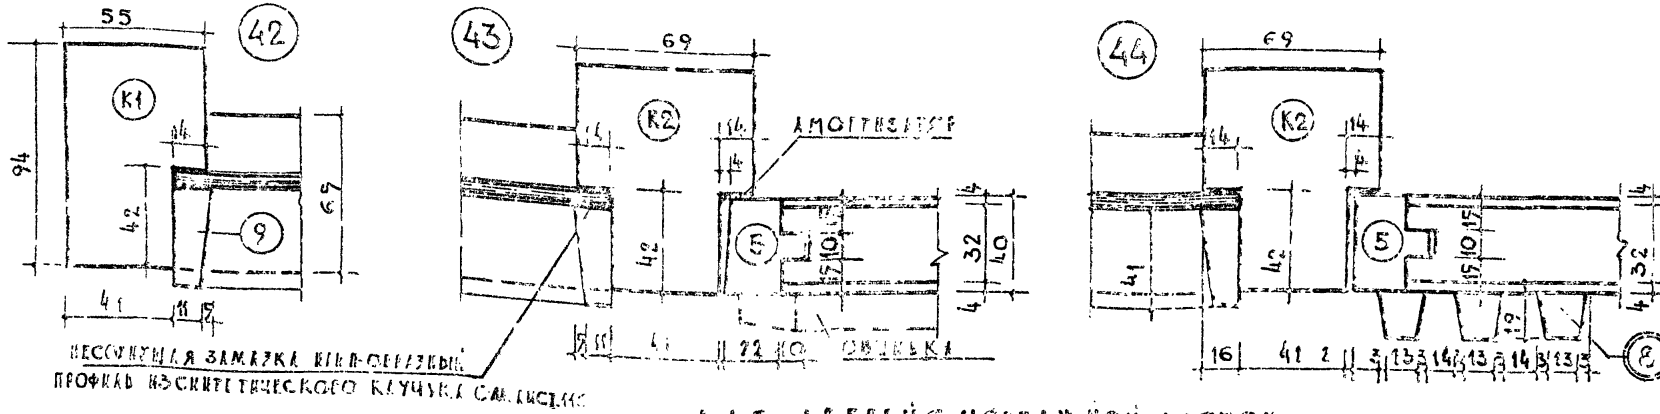

ДЛЯ ДВЕРЕЙ С МОНТАЖНОЙ ДОСКОЙ

а) С ПОРОГОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ б) БЕЗ ПОРОГА

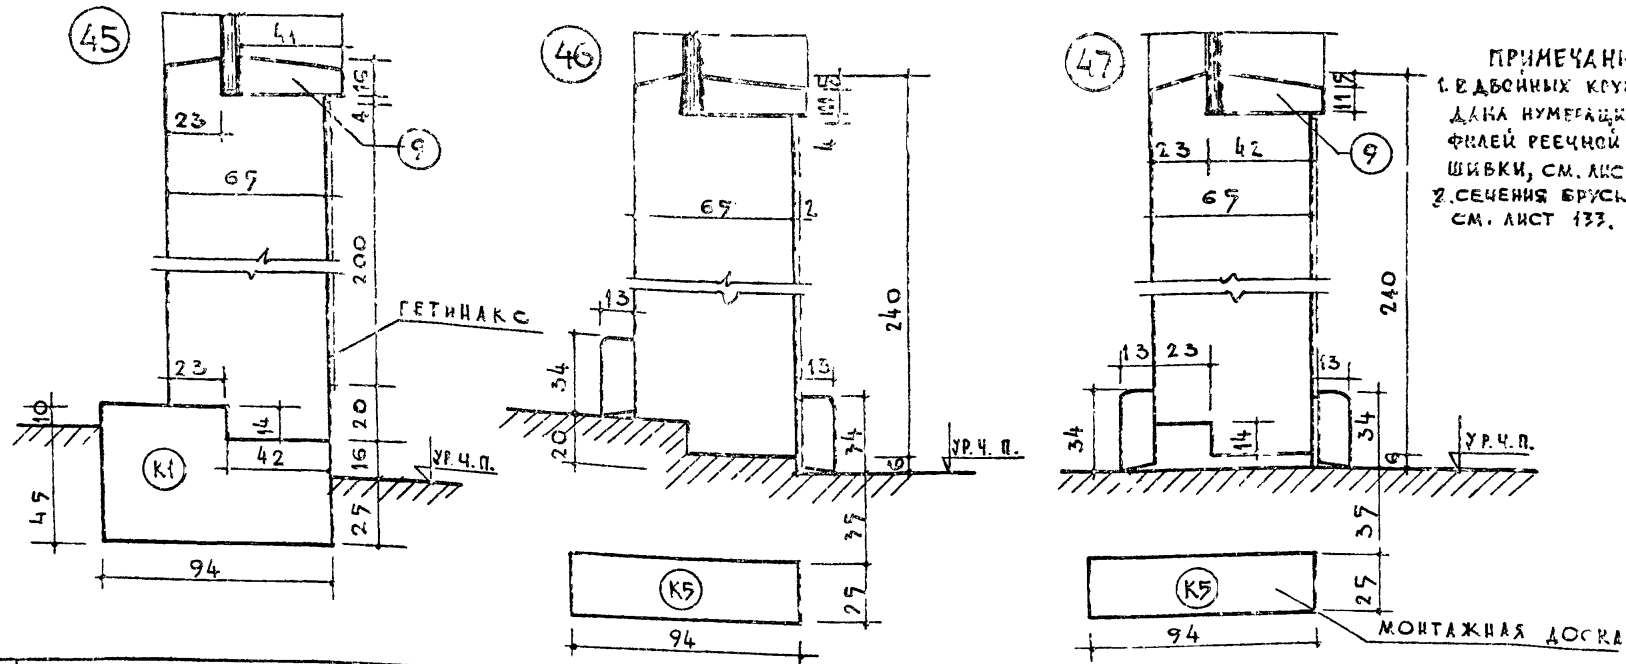

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В ДВОЙНЫХ КРУЖКАХ ДАНА НУМЕРАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ РЕЕЧНОЙ ОБШИВКИ, СМ. ЛИСТ 136
2. СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ СМ. ЛИСТ 133.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ВИТРАЖОМ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ Т ЛИСТ 96

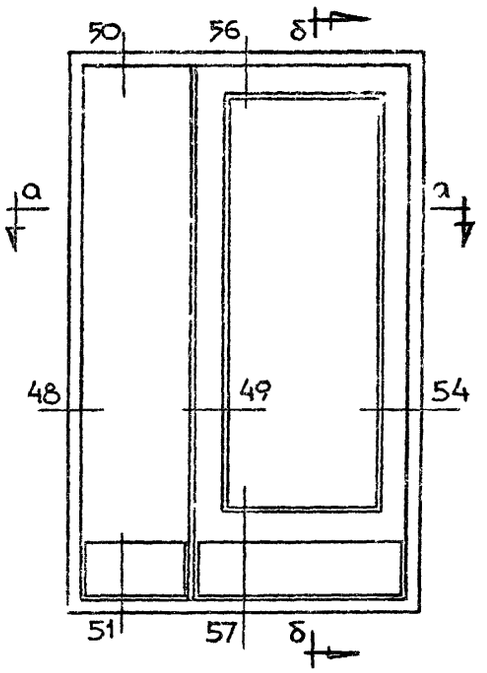

ПО а-а

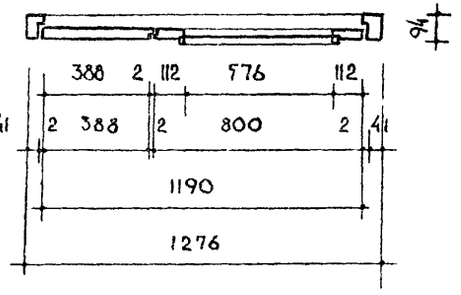

ПО δ-δ

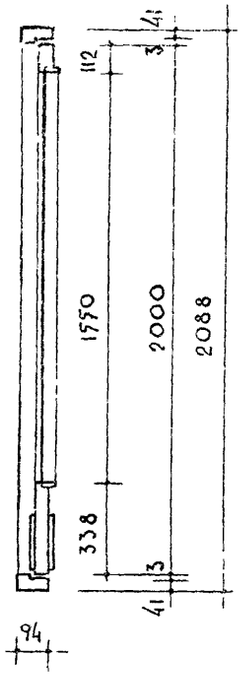

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,040
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,088
3.	ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	1,40
4.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1575×600×5 — 1 ШТ.	$м^2$	0,95
5.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65.	ШТ.	6
6.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65.	ШТ.	2
7.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65.	ШТ.	1
8.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65.	ШТ.	1
9.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,47
12.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ ЛИСТ 99, 112.

Т. К. 1967г	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 4.8-7	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 97

9950-01 114

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ... ПРОЕКТИРС

ГЛ. ОТДЕЛА	Н. ВОЛКУС		РУК. ОТДЕЛА
ГЛ. ИНЖ. ОТД.	М. НОФФЕ		РУК. СЕКТОРА
РУК. ГРУППЫ	М. ФИРКОВИЧ		
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА	М. ФИРКОВИЧ	ПРОВЕРИЛ	К. САБАЛТУЙСКАС

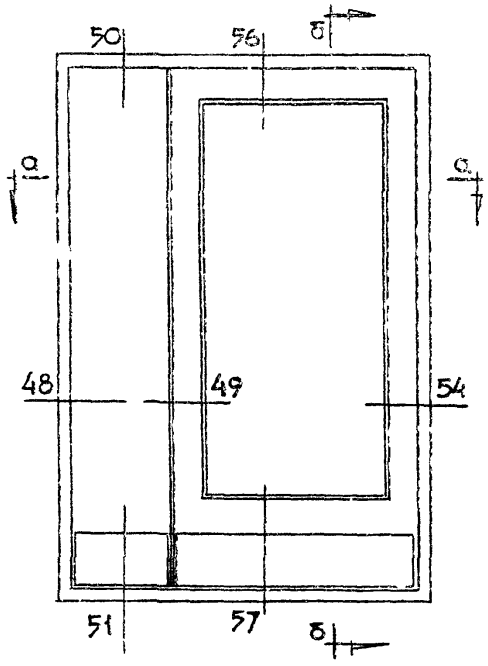

ПО а-а

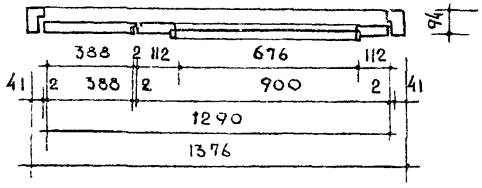

ПО б-б

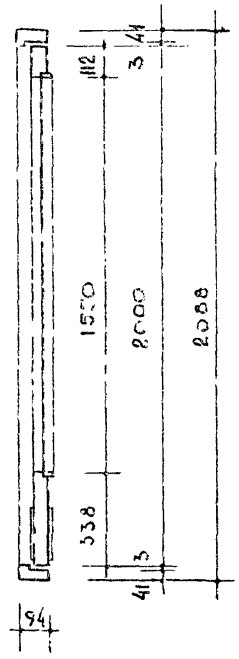

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,042
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,091
3. ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА МАРКИ ФСФ ГОСТ 3916-65 ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 4598-60	$м^2$	1,40
4. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1575 × 700 × 5 – 1 ШТ.	$м^2$	1,10
5. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
6. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
7. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
9. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
10. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
11. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,51
12. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
13. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 99, 112.

ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 4.9-7	СЕРИЯ 1.135-1
			АЛЬБОМ I ЛИСТ 9[illegible]

ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | К. САБАЛЯУС УЛС

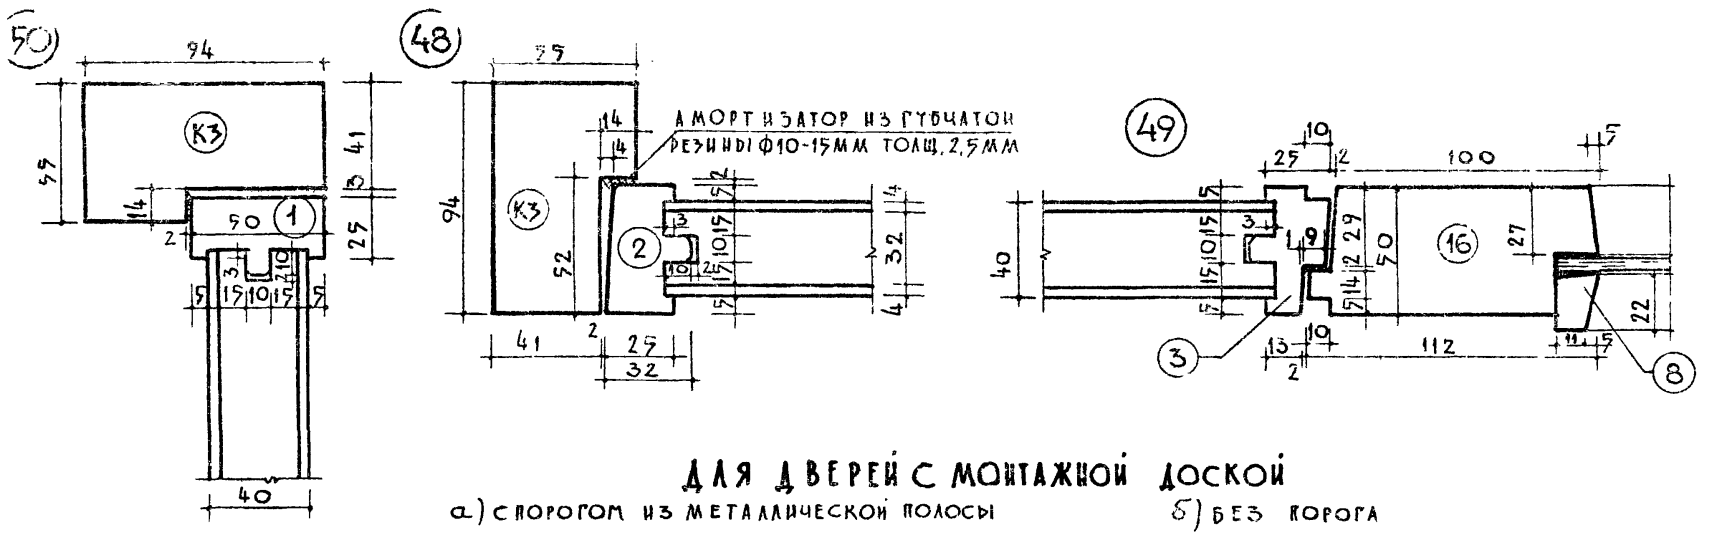

ДЛЯ ДВЕРЕЙ С МОНТАЖНОЙ ДОСКОЙ

а) С ПОРОГОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ б) БЕЗ ПОРОГА

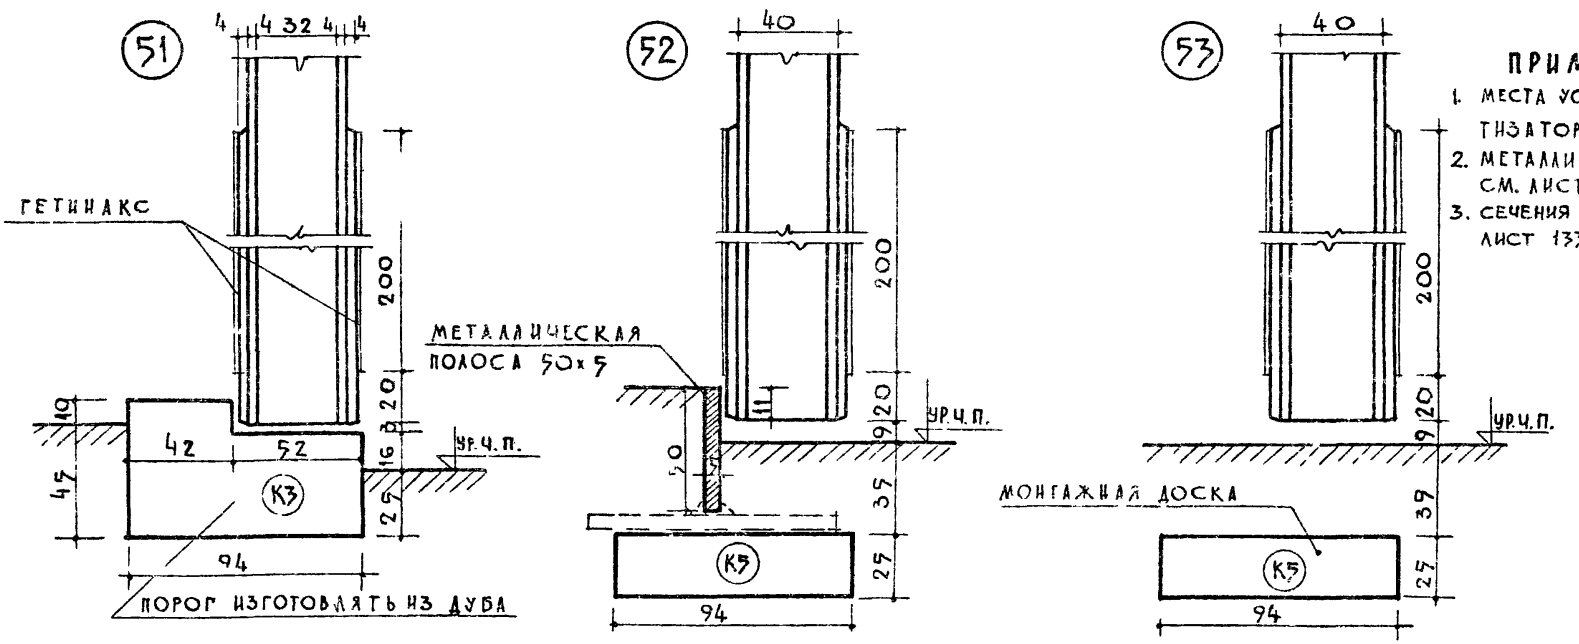

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕСТА УСТАНОВКИ АМОРТИЗАТОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
2. МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОЛОСУ СМ. ЛИСТ 138.
3. СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ СМ. ЛИСТ 133.

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ ОБВЯЗОЧНОЙ И ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 99

9950-01 116

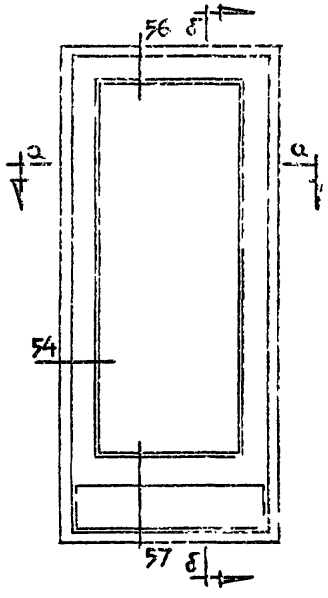

ПО а-а

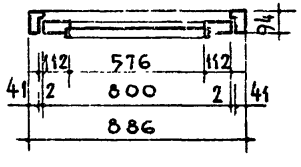

ПО б-б

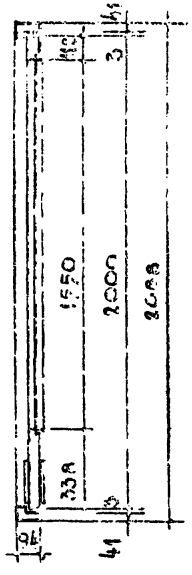

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА	$м^3$	0,036
2.	ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО	$м^3$	0,052
3.	СТЕКЛО ОБОЙНОЕ ГОСТ 111-65 1575×600×5 – 1 ШТ.	$м^2$	0,95
4.	ПЕТЛИ ВНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
5.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
6.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
8.	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
9.	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ ИЗ ЖЕСТИ ГОСТ 2715-54	$м^2$	0,31
10.	АМОРТИЗАТОР ИЗ РЕБРИСТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
11.	ПРУЖИНА ПСВ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 112.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ САБЛЯУС-АС

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 8-4	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 100

9950-01 117

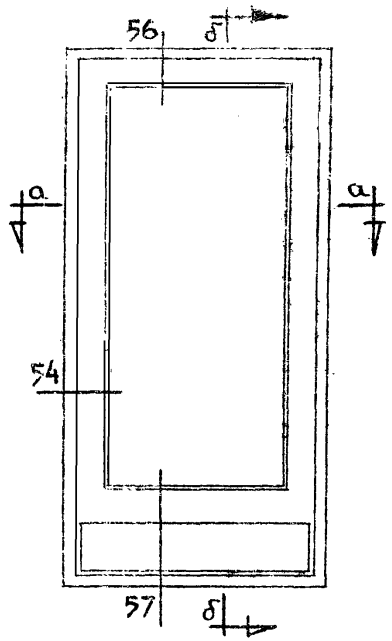

ПО б-б

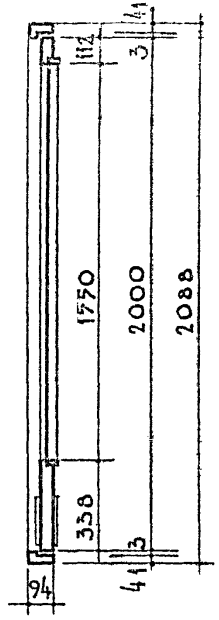

ПО а-а

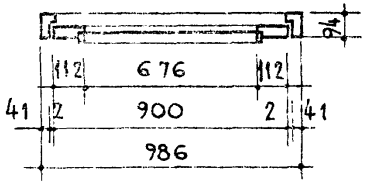

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,037
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,055
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1575×700×5 – 1 ШТ.	$м^2$	1,10
4.	ПЕТЛИ ПИЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
5.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
6.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
8.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
9.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,35
10.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
11.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ. 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 112.

Т. К. 1967	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 9-4	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 101

9950-01 118

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. | РУК. ГРУППЫ | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА
М. ИОФФЕ | М. ФИРКОВИЧ | М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ | САБАЛАУСКАС | РУК. СЕКТОРА

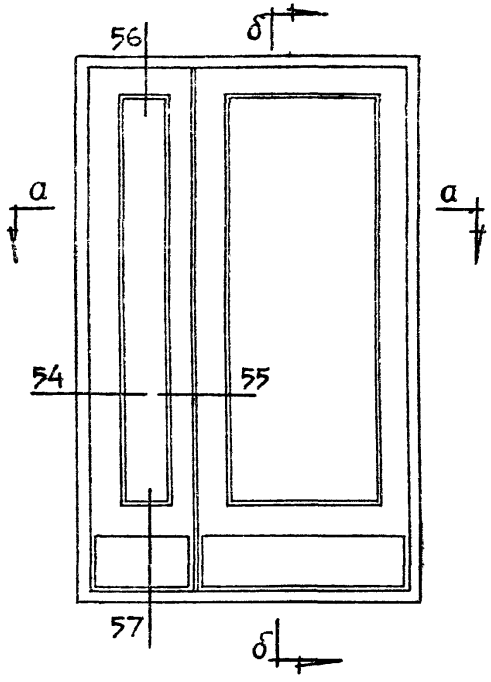

по б-б

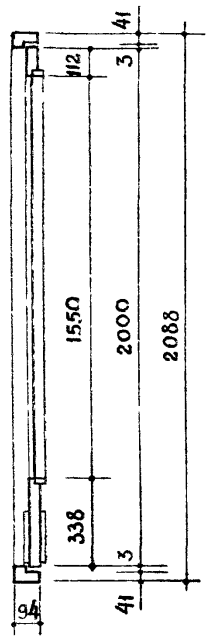

по а-а

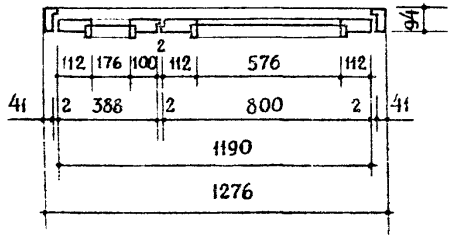

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,040
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,092
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1575 х 600 х 5 - 1 шт; 1575 х 200 х 5 - 1 шт.	$м^2$	1,26
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	шт.	2
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	шт.	2
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	шт.	2
10.	ОБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,47
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	шт.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ ПОКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 112.

ГИП М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
РУК. ГРУППЫ К. САБАЛЯУСКАС
ПРОВЕРИЛ
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 4.8-8	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I / ЛИСТ 102

9950-01 119

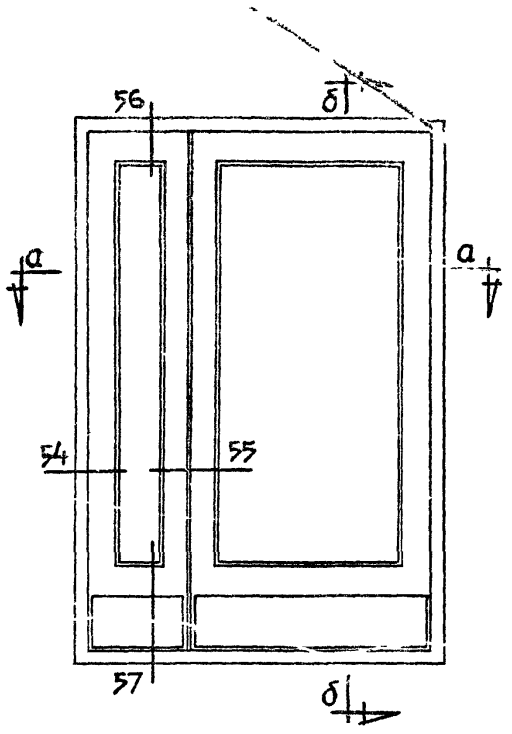

по б-б

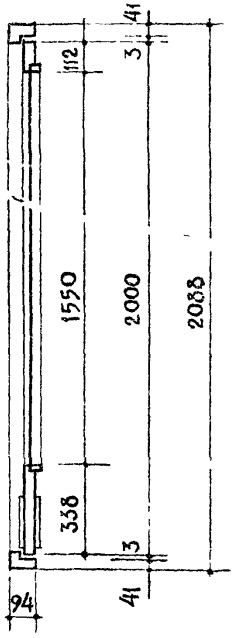

по а-а

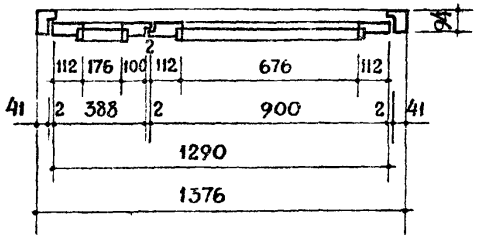

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,042
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,095
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1575×200×5-1 ШТ. 1575×700×5-1 ШТ.	$м^2$	1,42
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	2
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,51
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 112

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | РУК. ГРУППЫ | М. ФИРКОВИЧ | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | К. САБАЛЯУСКАС | РУК. СЕКТОРА | РУК. ОТДЕЛА | Д. ХАЗАНОВ | В. МУНЦ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ4.9-8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 103

9950-01 120

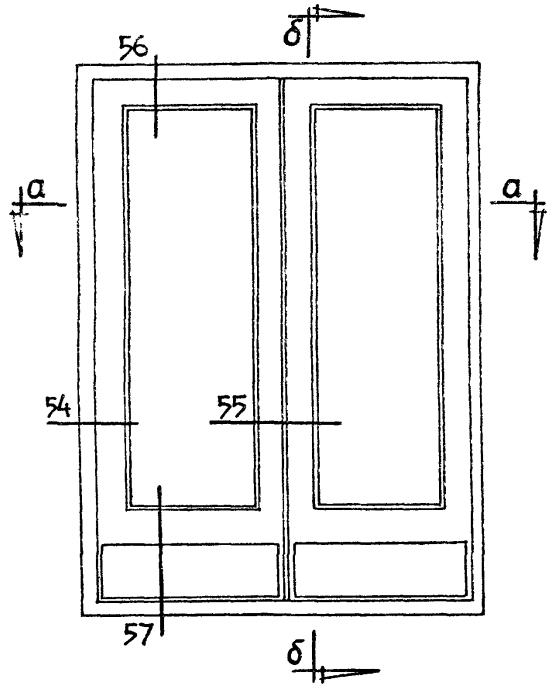

по б-б

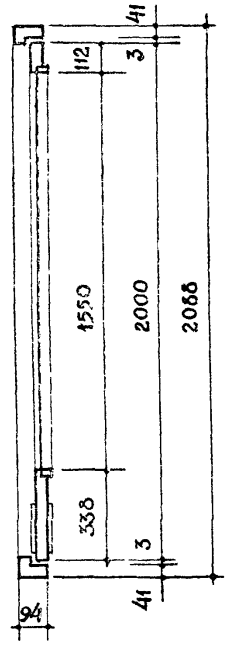

по а-а

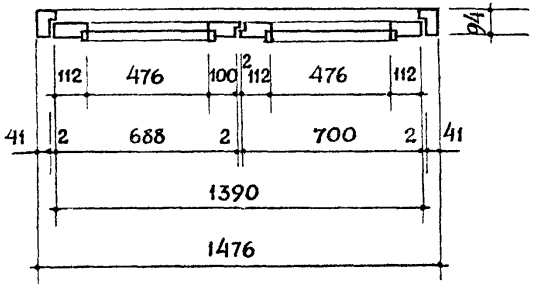

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$ 0.043
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$ 0.096
3. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1575×500×5 - 2 ШТ.	$м^2$ 1.57
4. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ. 6
5. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ. 2
6. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ. 1
7. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ. 1
8. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ. 4
9. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ. 2
10. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$ 0.55
11. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ. 4
12. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ. 1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 112.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | К. САБАЛЯУСКАС | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ7.7-3	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I ЛИСТ 10

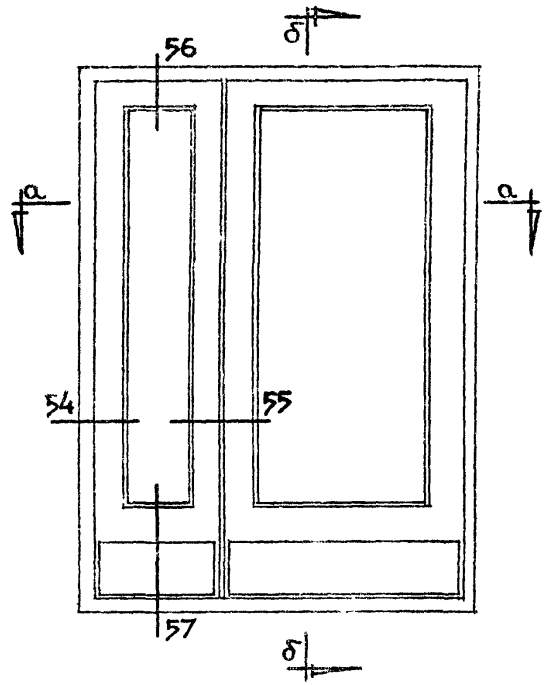

По а-а

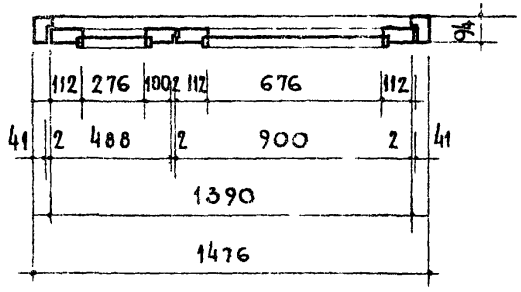

По б-б

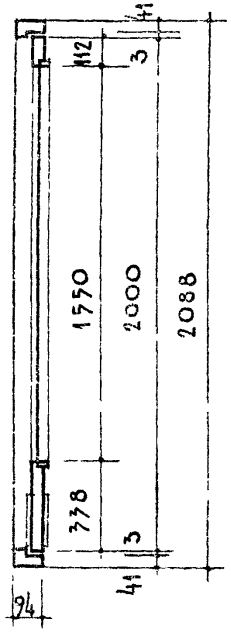

Спецификация на 1 изделие

1. Древесина коробки	м³	0,043
2. Древесина полотна	м³	0,096
3. Стекло оконное ГОСТ 111-65 1575х300х5 1 шт; 1575х700х5 - 1 шт.	м²	1,57
4. Петли ПВ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	6
5. Шпингалеты ШП ГОСТ 5090-69	шт.	2
6. Защелка ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
7. Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
8. Ручки согласно листу № 136.	шт.	2
9. Останов дверной ГОСТ 5091-65	шт.	2
10. Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	м²	0,55
11 Амортизатор из губчатой резины	шт.	4

Примечания:

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту.
2. Приборы на чертеже условно показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
5. Сечения дверных блоков см. лист. 112.

Институт проектирования городского строительства
Гл. инж. отд. М. Иоффе
Рук. группы М. Фирькович
Гл. инж. пр-та М. Фирькович
Проверил
Сабалаускас
Рук. сер.
В. Мунц

Т. К. 1967 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь остекленная	Марка ДВ 5.9-3	Серия 1.135-1	Альбом I Лист 105

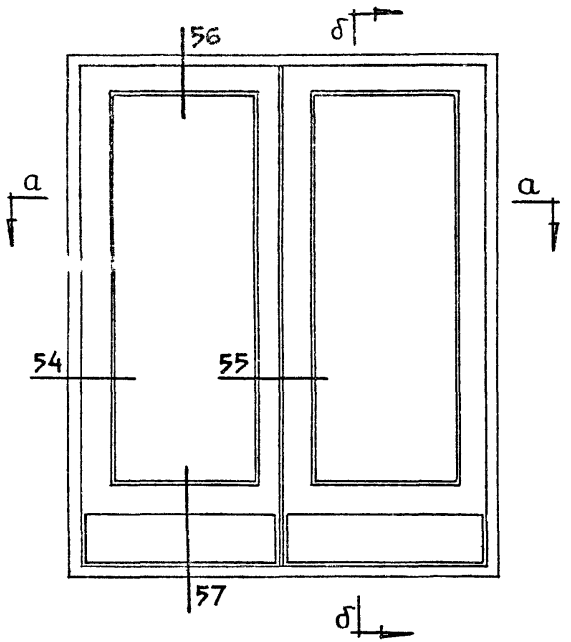

ПО а-а

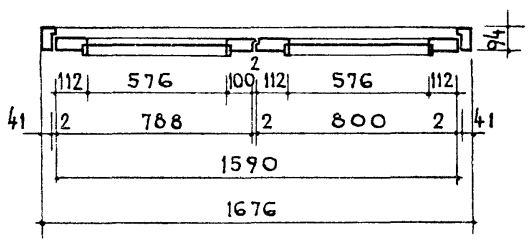

ПО б-б

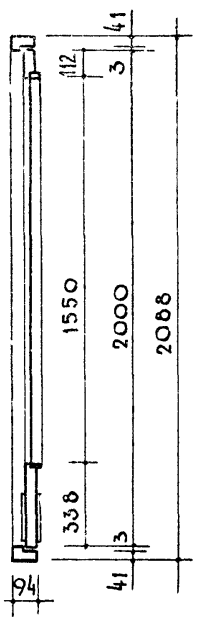

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,045
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,114
3. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1575×600×5 – 2 ШТ.	$м^2$	1,90
4. ПЕТЛИ ПИЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
9. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,63
11. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.

2 ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.

3 МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.

4 УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.

5 СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 112

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 8.8-3	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 106

9950-01 123

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | САБАЛЛУСКА

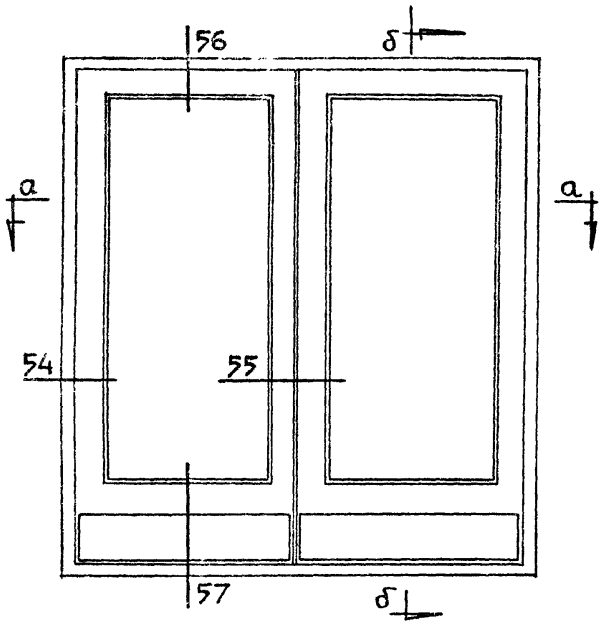

по б-б

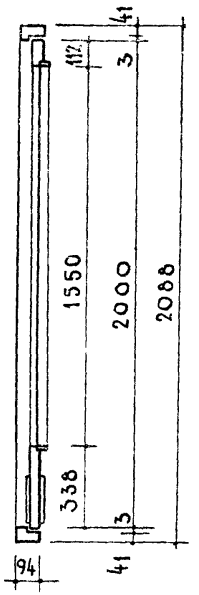

по а-а

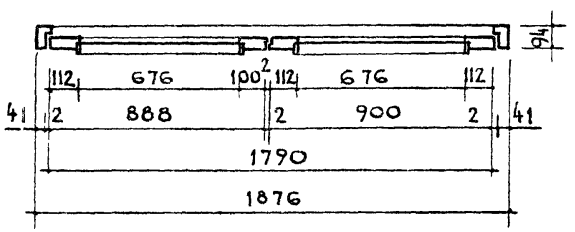

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,07
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,119
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1575х700х5 - 2 ШТ.	$м^2$	2,20
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ №136.	ШТ.	4
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОС 2718-54	$м^2$	0,71
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ. 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 112.

ГИПРОГОРСТРОЙ ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА САБЛИНСКАЯ; РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ; ГЛ. АРХ. ОТД. М. ФИРКОВИЧ; ПРОВЕРИЛ САБЛИНСКАЯ; РУК. СЕКТОРА

ГИПРОГОРСТРОЙ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 9.9-3	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 107

9950-01 124

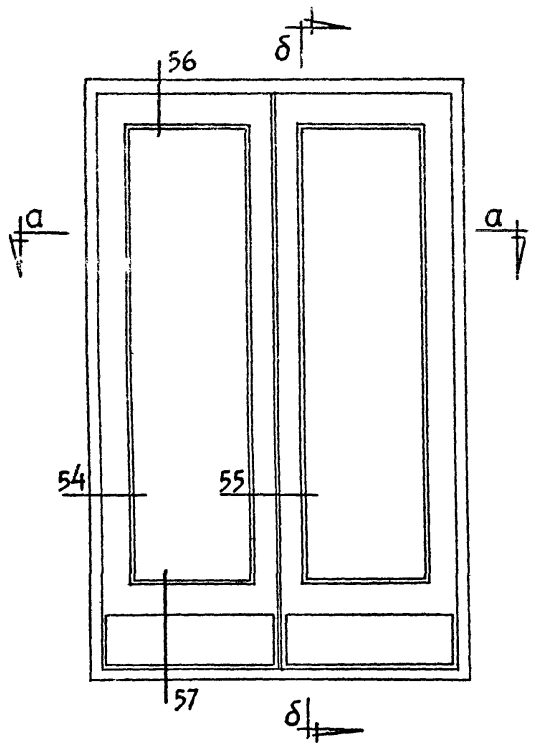

по а-а

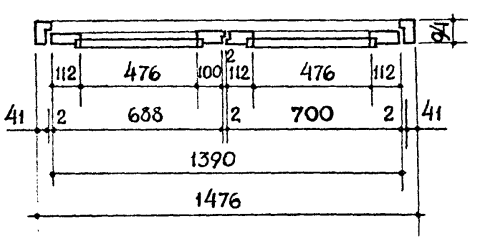

по б-б

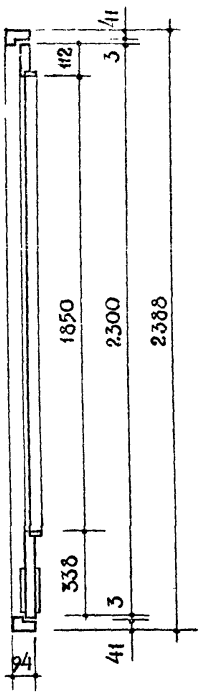

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0.046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0.106
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1875×500×5 - 2 ШТ.	$м^2$	1.88
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0.55
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 112.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | К. САВАЛЯНСКИЙ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВВ 7.7-3	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 108

9950-01 125

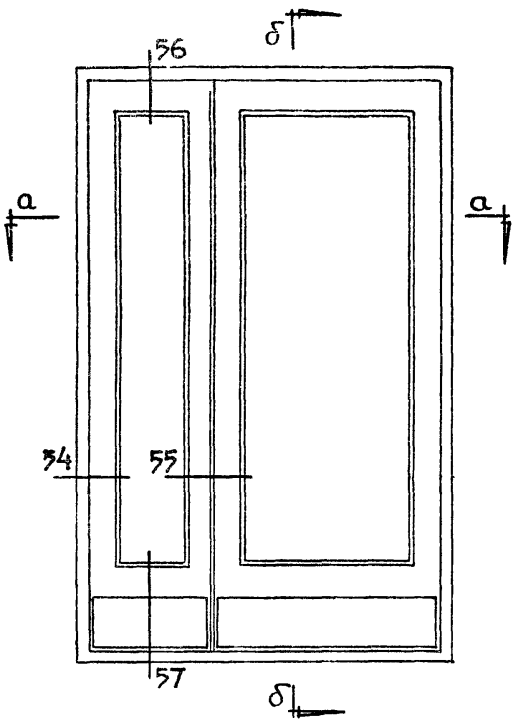

по а-а

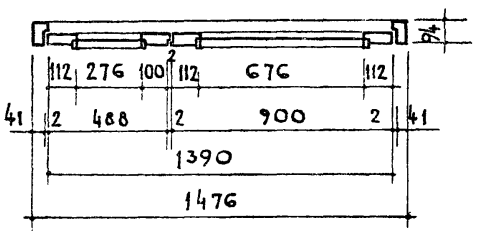

по б-б

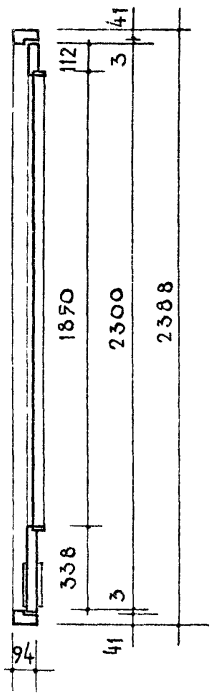

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	М³	0,046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	М³	0,0106
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1875×300×5 - 1 ШТ., 1875×700×5 - 1 ШТ.	М²	1,87
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	М²	0,55
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНОЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 112.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАЧ. ОТДЕЛА Н. ВОЛКУС
ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ИОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ САБАЛАУСКАЙТЕ
РУК. СЕКТОРА
РУК. ОТДЕЛА
Д. КАЗАНОВ
В. МУЛЬЦ

Т. К. 1967 г.

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ

МАРКА ДВВ 5.9-3

СЕРИЯ 1.135-1

АЛЬБОМ I

ЛИСТ 109

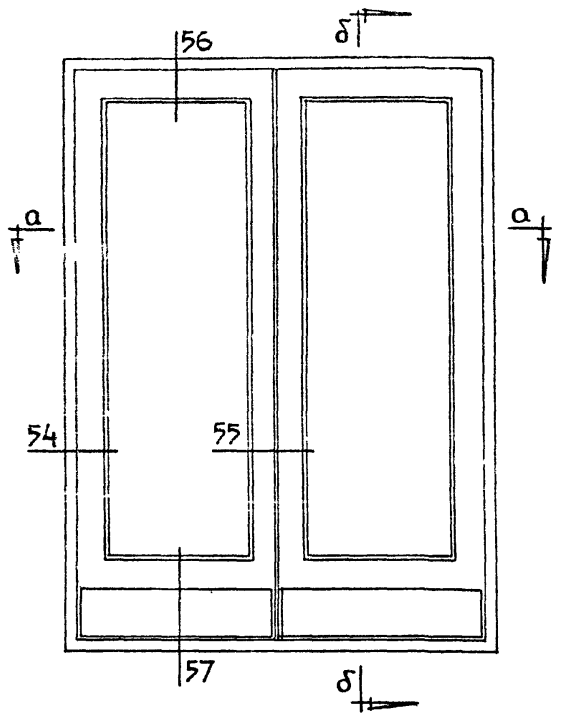

по а-а

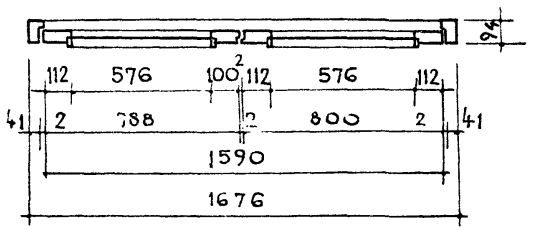

по б-б

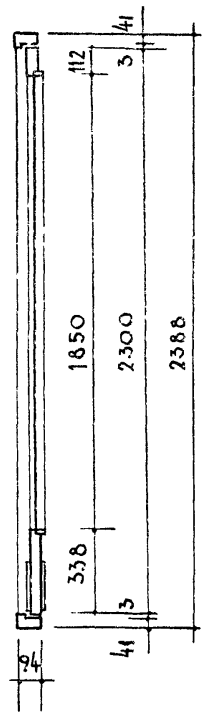

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,049
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,112
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1875х600х5 – 2 ШТ.	$м^2$	2,25
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,63
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 112.

ГОСПРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | СЛАБАРУК

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВВ 8.8-3	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I / ЛИСТ 110

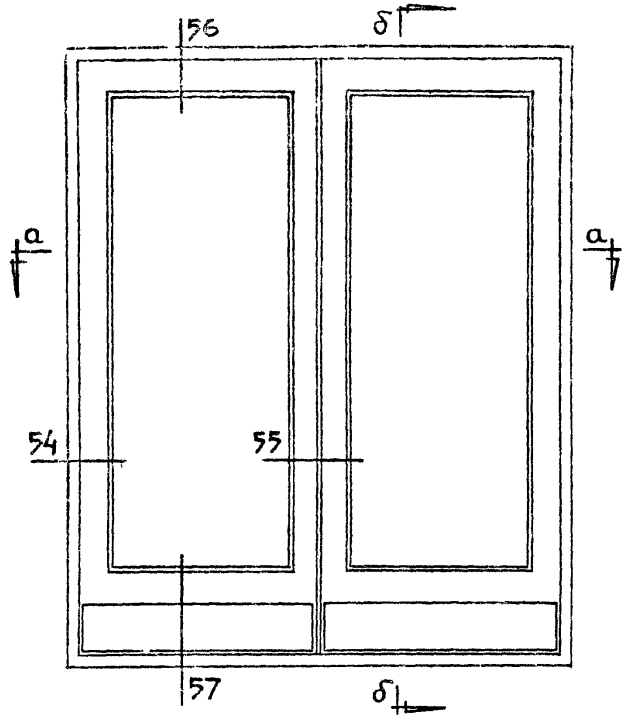

По б-б

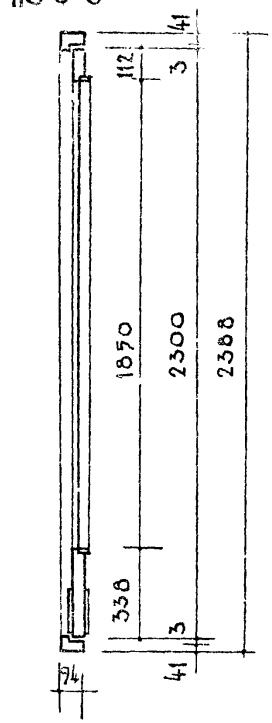

По а-а

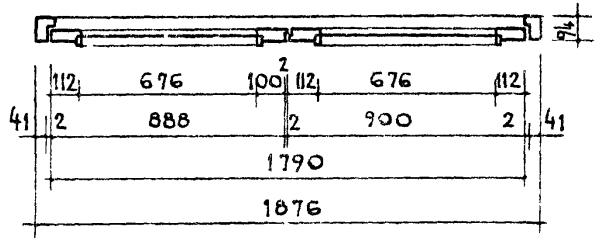

Спецификация на 1 изделие

1.	Древесина коробки	м³	0,051
2.	Древесина полотна	м³	0,116
3.	Стекло оконное ГОСТ 111-65 1875×700×5 – 2 шт.	м²	2,62
4.	Петли ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	6
5.	Шпингалеты ШП ГОСТ 5090-65	шт.	2
6.	Защелка ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
7.	Замок ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
8.	Ручки согласно листу № 136.	шт.	4
9.	Останов дверной ГОСТ 5091-65	шт.	2
10.	Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	м²	0,71
11.	Амортизатор из губчатой резины	шт.	4
12.	Пружина ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

Примечания:

1. Открывание дверей (левое или правое), наличие и вид порога указываются в спецификации к проекту
2. Приборы на чертеже условно не показаны.
3. Места врезки приборов см. лист 137.
4. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
5. Сечения дверных блоков см. лист 112.

ГУП проектирования городского строительства
Рук. сектора
Рук. группы
Гл. инж. пр-та
Гл. инж. отд.
Сабалаускас
М. Фрикович
М. Софье

Т. К. 1967 г.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь остекленная	Марка ДВВ 9.9-3	Серия 1.135-1 Альбом I Лист 111

9950-01 128

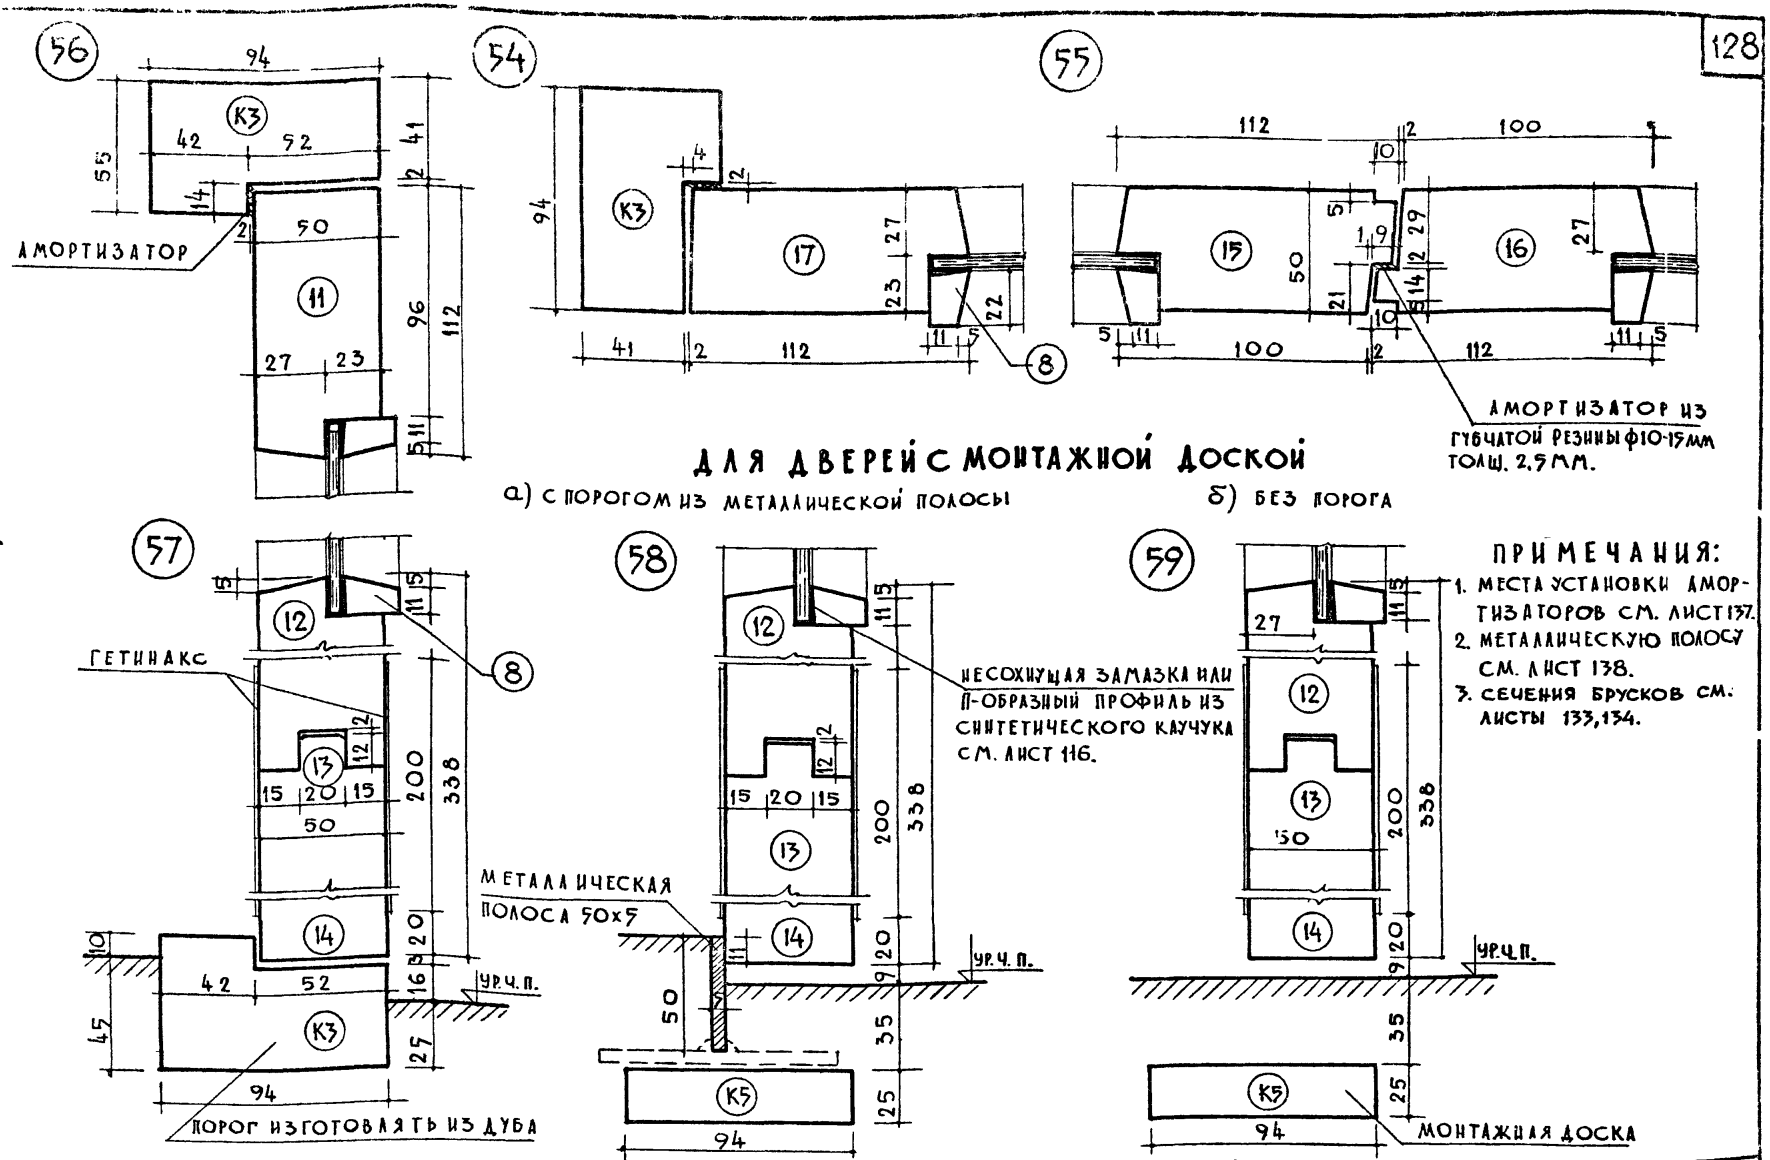

ДЛЯ ДВЕРЕЙ С МОНТАЖНОЙ ДОСКОЙ

а) С ПОРОГОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ

б) БЕЗ ПОРОГА

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕСТА УСТАНОВКИ АМОРТИЗАТОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
2. МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОЛОСУ СМ. ЛИСТ 138.
3. СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ СМ. ЛИСТЫ 133, 134.

Т.К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ ОБВЯЗОЧНОЙ КОНСТРУКЦИЙ	МАРКА
			СЕРИЯ 1.135-1
			АЛЬБОМ I
			ЛИСТ 112

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА — РУК. ГРУППЫ — ГЛ. ИНЖ. ПР. — ПРОВЕРИЛ — Н. ФИРКОВИЧ — А. ФИРКОВИЧ — К. САБАЛАУСКАС

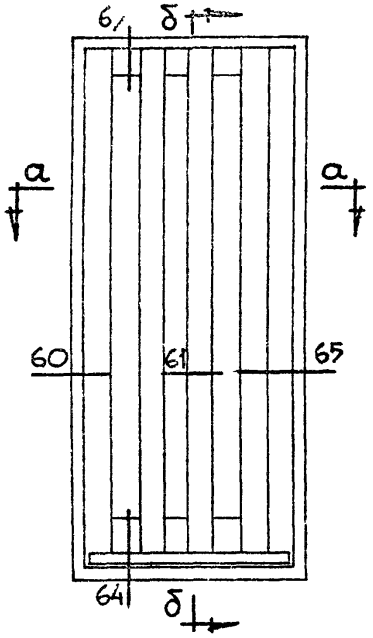

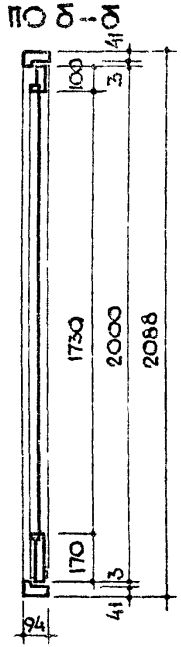

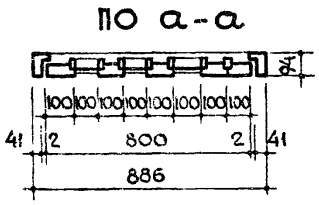

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,036
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,080
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1750×125×4 3 ШТ.	$м^2$	0,66
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	3
5.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
6.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
8.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	1
9.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,15
10.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	3
11.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 125.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛ. ИНЖ. ОТД. | РУК. ГРУППЫ | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА
М. ВОЛКУС | М. ИОФФЕ | М. ФИРКОВИЧ | М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ | К. САБАЛЯУСКАС
РУК. СЕКТОРА | В. МУНЦ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 8-8	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 113

9950-01 130

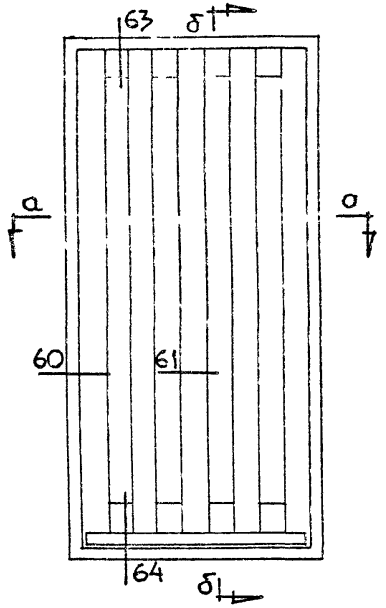

по δ-δ

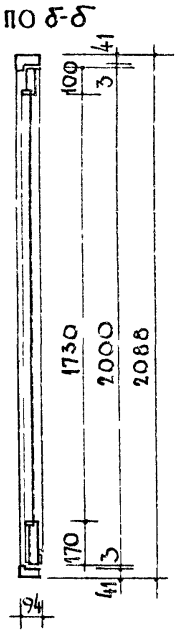

по а-а

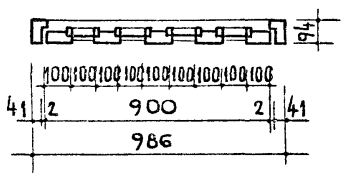

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,037
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,079
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1750×125×4 – 4 шт.	$м^2$	0,87
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	шт.	3
5.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	шт.	1
6.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	шт.	1
7.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	шт.	2
8.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	шт.	1
9.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,17
10.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	шт.	3
11.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	шт.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 125.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | САБАЛЬ УСКС

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 9-8	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I / ЛИСТ 114

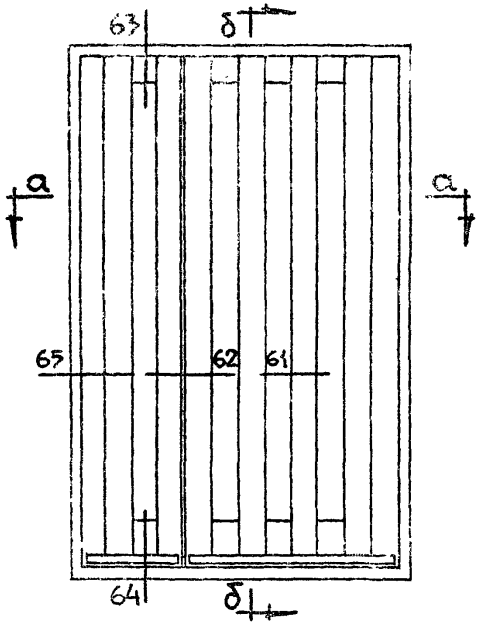

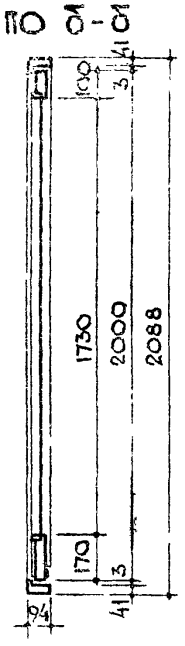

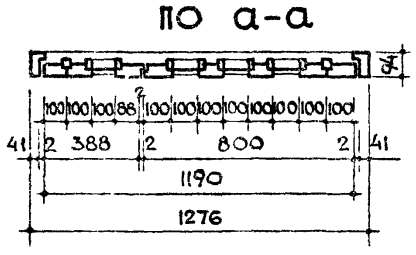

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,040
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,128
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1750×125×4 – 4 ШТ.	$м^2$	0,88
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА 3 ВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК 3 ВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,23
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65.	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ. 125.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ4.8-9	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 115

9950-01 132

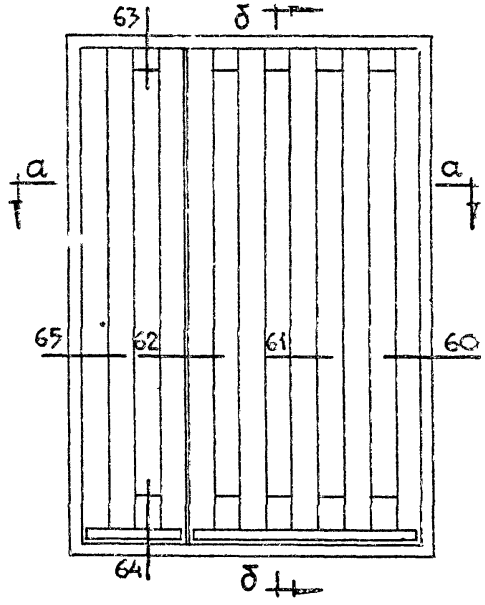

по б-б

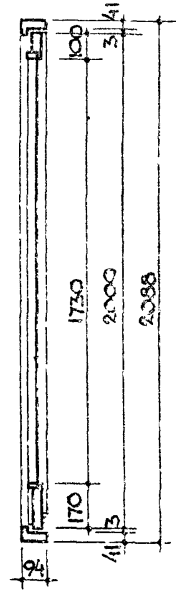

по а-а

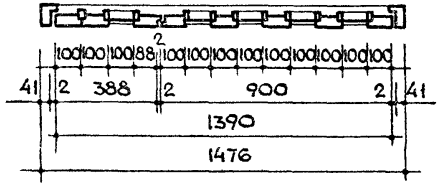

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,127
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1750×125×4 – 8 ШТ.	$м^2$	1,32
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	2
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,27
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ. 125

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ4.9-9	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 116

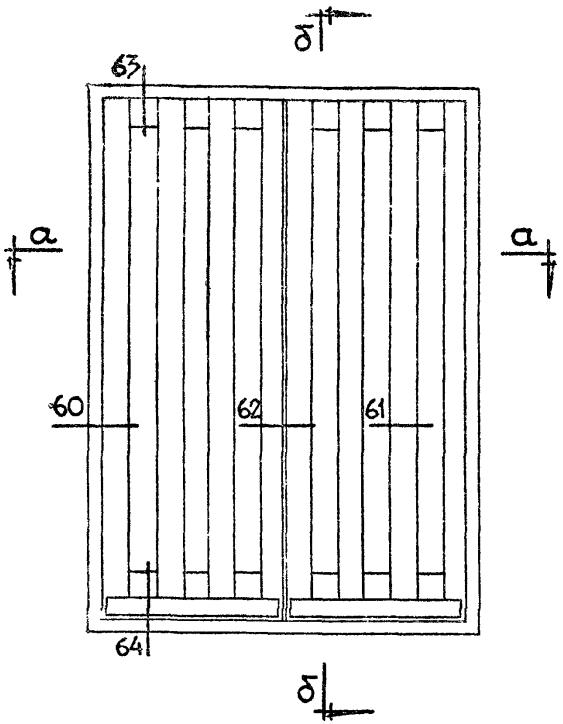

по б–б

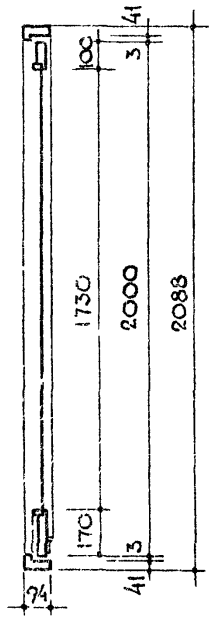

по а–а

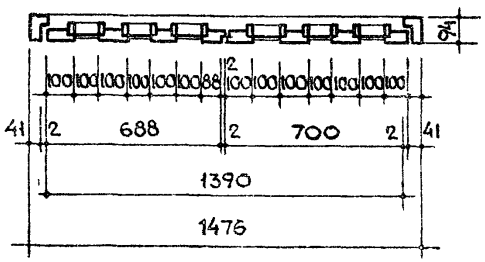

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,126
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111 – 65 1750×125×4 – 6 ШТ.	$м^2$	1,32
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090 – 65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089 – 65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089 – 65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,27
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 125.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | РУК. ГРУППЫ | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | М. ФИРКОВИЧ | К. САБАЛЯУСКАС | Д. МУНЦ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ7.7-6	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I / ЛИСТ 117

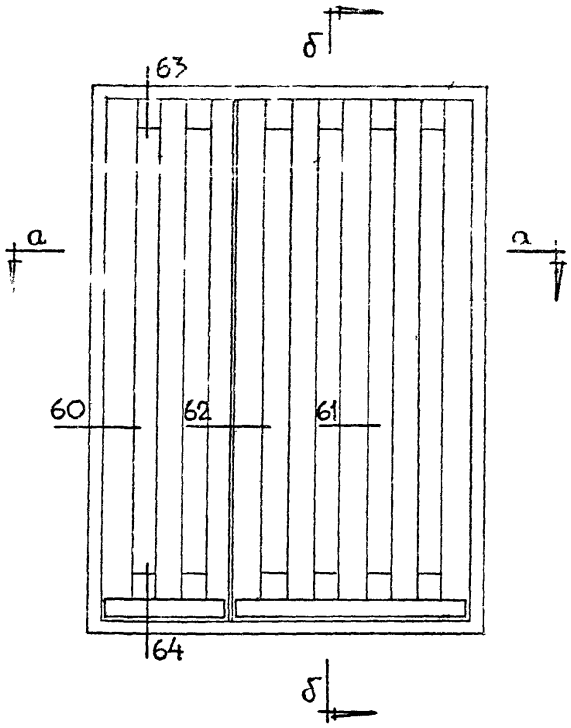

ПО б-б

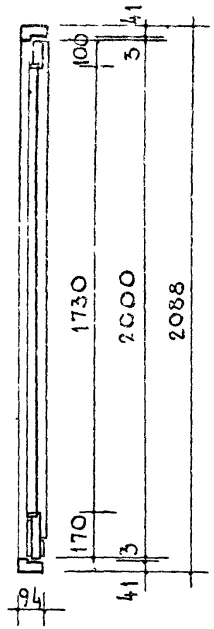

ПО а-а

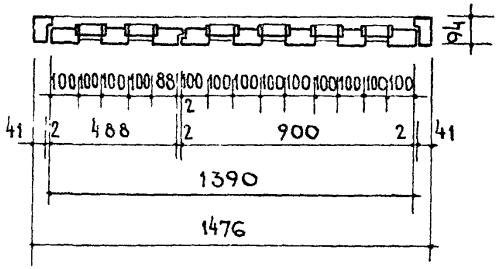

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,126
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1750×125×4 - 6 ШТ.	$м^2$	1,32
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	2
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,27
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 125.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | САБАЛЯУСКАС

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 5.9-6	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 118

9950-0' 135

по б-б

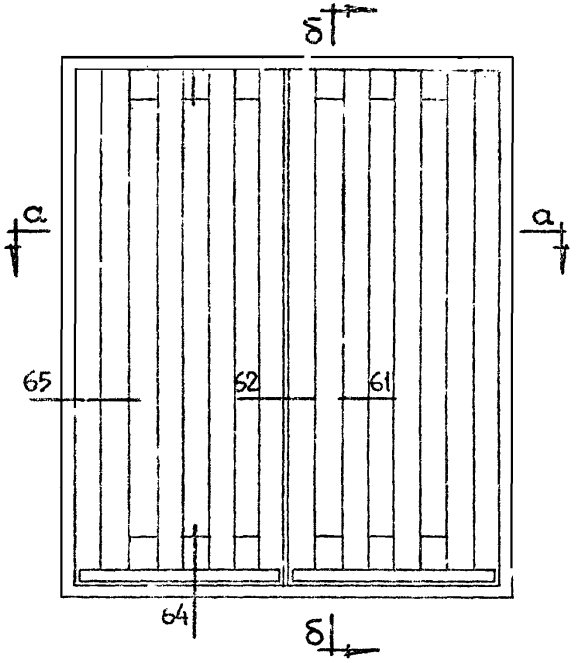

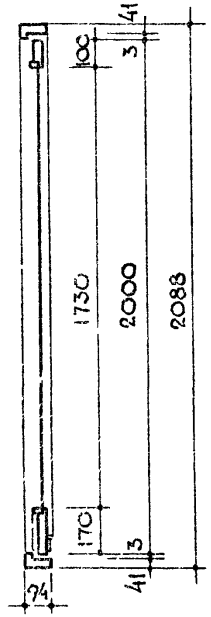

по а-а

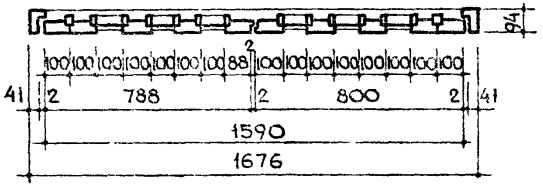

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,043
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,160
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1750×125×4 – 6 ШТ.	$м^2$	1,32
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	4
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2715-54	$м^2$	0,31
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИВОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 125

ГИП М. И. ОФФЕ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГА. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ К. СЕЛЯЦУСКАС
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 8.8-6	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 119

9950-01 136

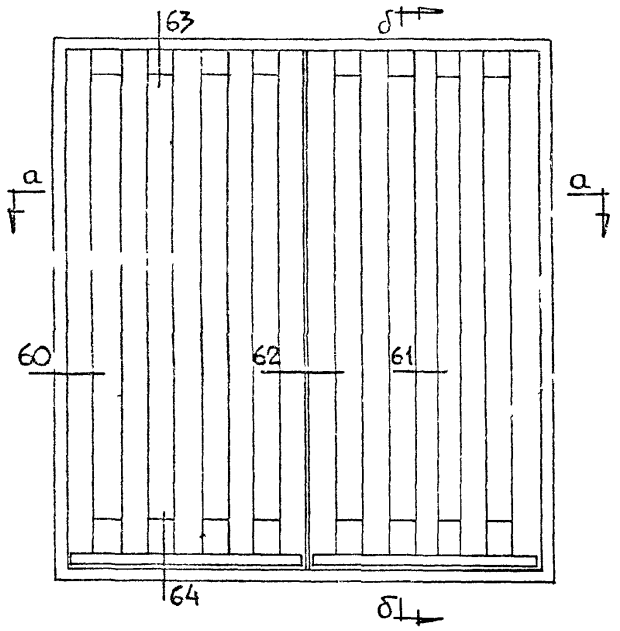

ПО б-б

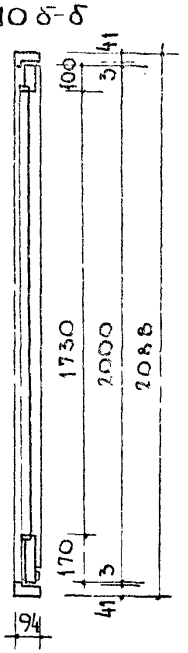

ПО а-а

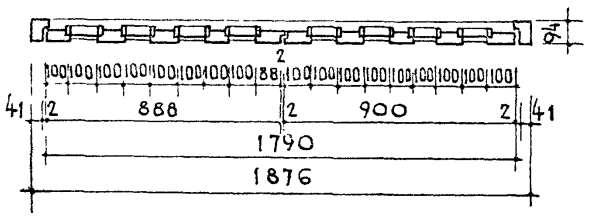

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,047
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,058
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1750х125х4 — 8 ШТ	$м^2$	1,76
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	4
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,35
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 125

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РУК. ГРУППЫ — САБАЛАУСКАС
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — Н. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛА — Л. ФИРКОВИЧ

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВ 9.9-6	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 120

9950-01 137

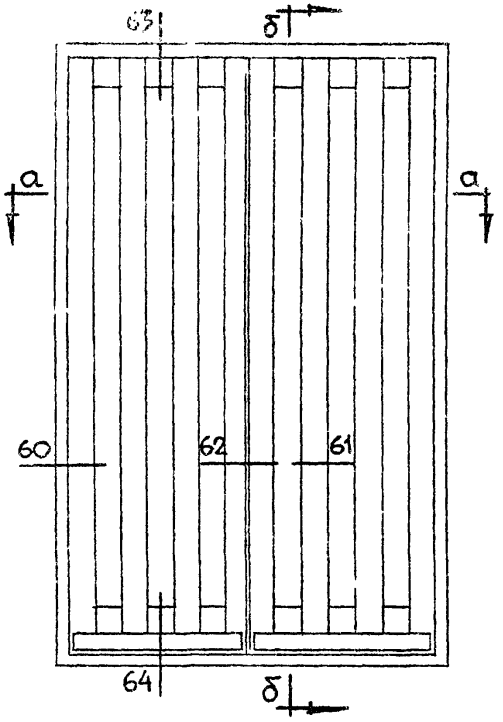

ПО а-а

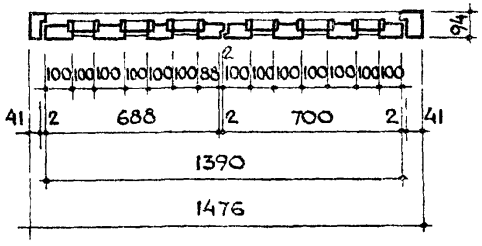

ПО б-б

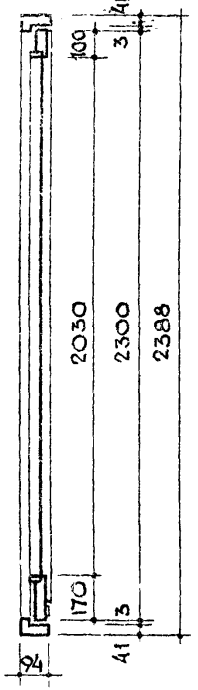

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,046
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,141
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 2050×125×4 – 6 ШТ.	$м^2$	1,54
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА 3ВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК 3ВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,27
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 125.

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВВ 7.7-6	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 121

9950-01 138

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ИНЖ. ОТДЕЛА	Н. ВОЛКУС	РУК. ОТДЕЛА	А. ХАЗАНС
ГЛ. ИНЖ. ОТД.	М. ИОФФЕ	РУК. СЕКТОРА	В. МУНЦ
РУК. ГРУППЫ	М. ФИРКОВИЧ		
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА	М. ФИРКОВИЧ	ПРОВЕРИЛ	К. САБАЛЯУСКАС

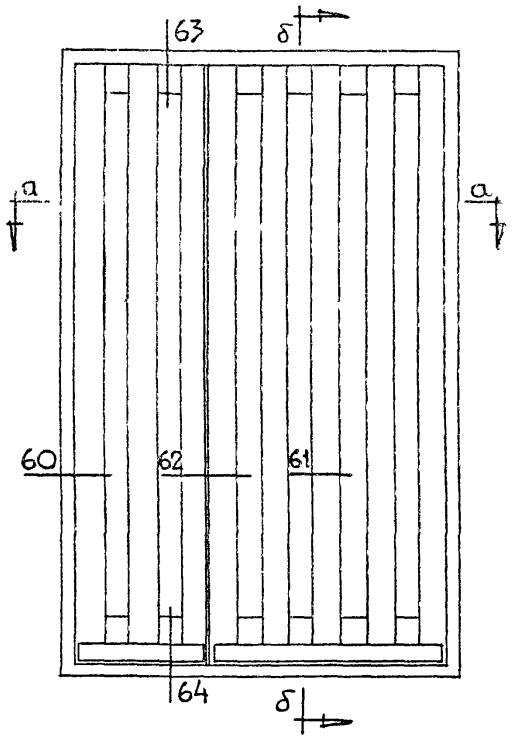

по б-б

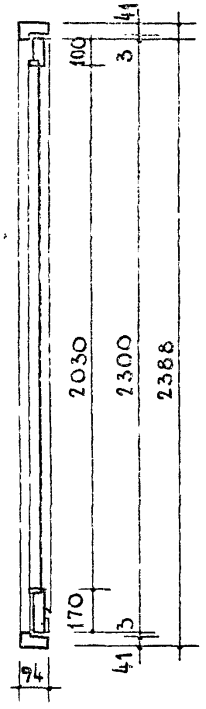

по а-а

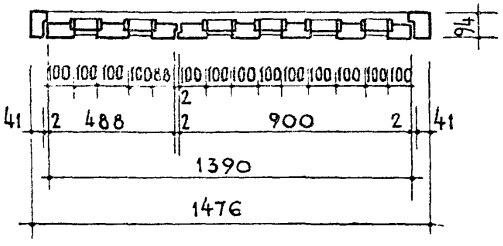

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1. ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,046
2. ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,142
3. СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 2090×125×4 – 6 ШТ.	$м^2$	1,54
4. ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5. ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6. ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7. ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8. РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	2
9. ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10. ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,27
11. АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12. ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65.	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 125.

ГИПРОМЕЖСЕЛЬСТРОЙ ГИПРОГОРСТРОЙ — ГИПРОГОРСТРОЙ ГИПРОМЕЖСЕЛЬСТРОЙ — ГИПРОГОРСТРОЙ

ГИПРОГОРСТРОЙ —

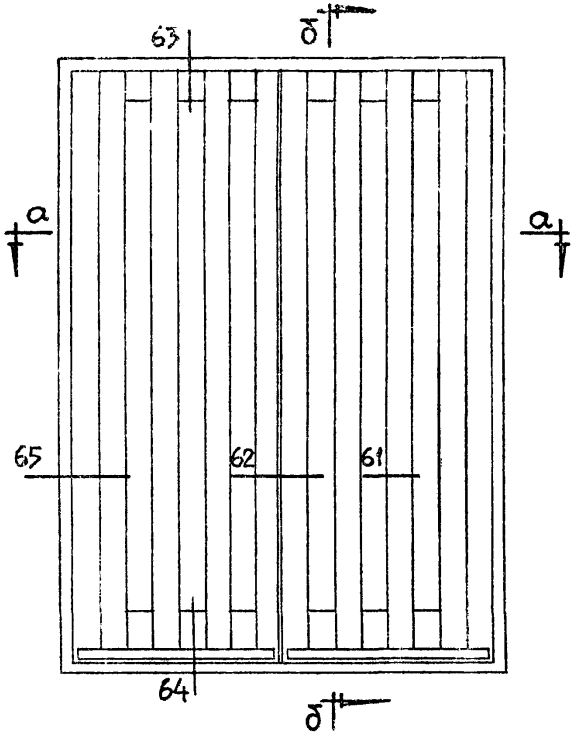

ПО а-а

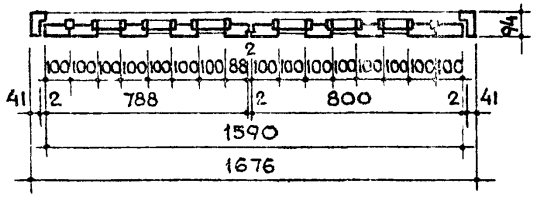

ПО б-б

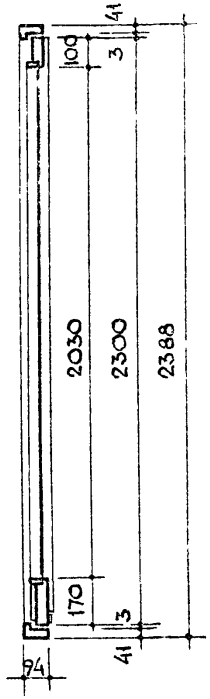

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,049
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,180
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 2050×125×4 - 6 ШТ.	$м^2$	1,54
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА 3ВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК 3ВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	4
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,32
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 125.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВВ8.8-6	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 123

9950-01 140

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ВОЛКОВ
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ К. САБАЛЯУСКАС
РУК. СЕКТОРА В. МУНЦ

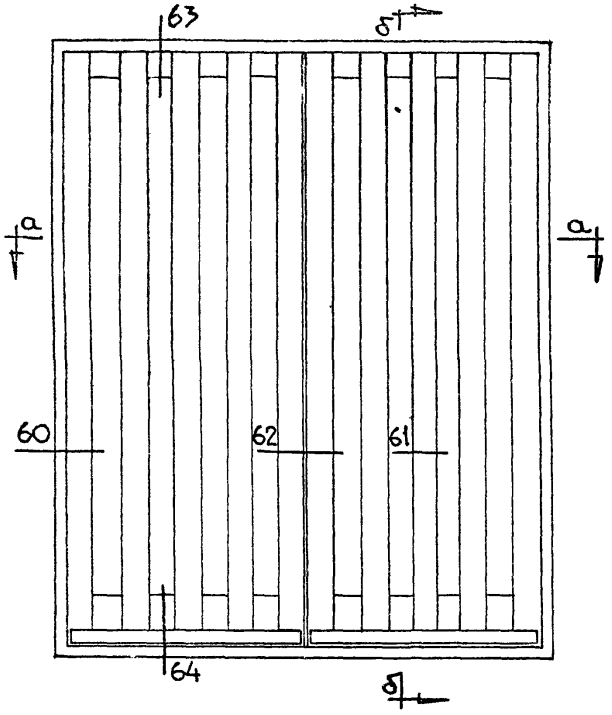

ПО б-б

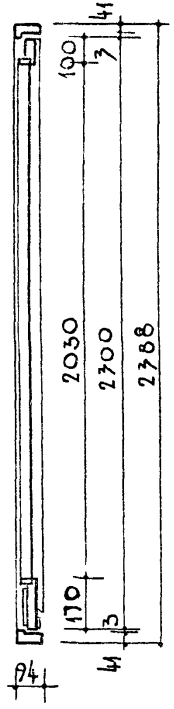

ПО а-а

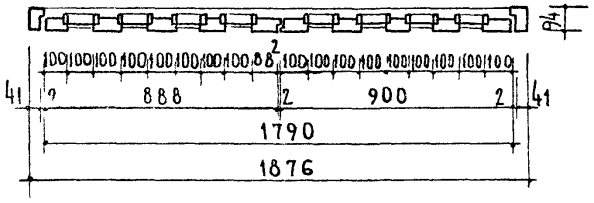

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,091
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,178
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 2050×1275×4 – 8 ШТ.	$м^2$	2,05
4.	ПЕТЛИ ПНЦ 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	6
5.	ШПИНГАЛЕТЫ ШП ГОСТ 5090-65	ШТ.	2
6.	ЗАЩЕЛКА ЗВР ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
7.	ЗАМОК ЗВЦ ГОСТ 5089-65	ШТ.	1
8.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	ШТ.	4
9.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	2
10.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,35
11.	АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	ШТ.	4
12.	ПРУЖИНА ПСП ГОСТ 5091-65	ШТ.	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ), НАЛИЧИЕ И ВИД ПОРОГА УКАЗЫВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.
2. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
3. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
4. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
5. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 125.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ	МАРКА ДВВ 9.9-6	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 124

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА — РУК. ГРУППЫ А. ИНЖ. ПР-ТА — М. ФИРКОВИЧ — ПРОВЕРИЛ — САБАЛЯУСКАС

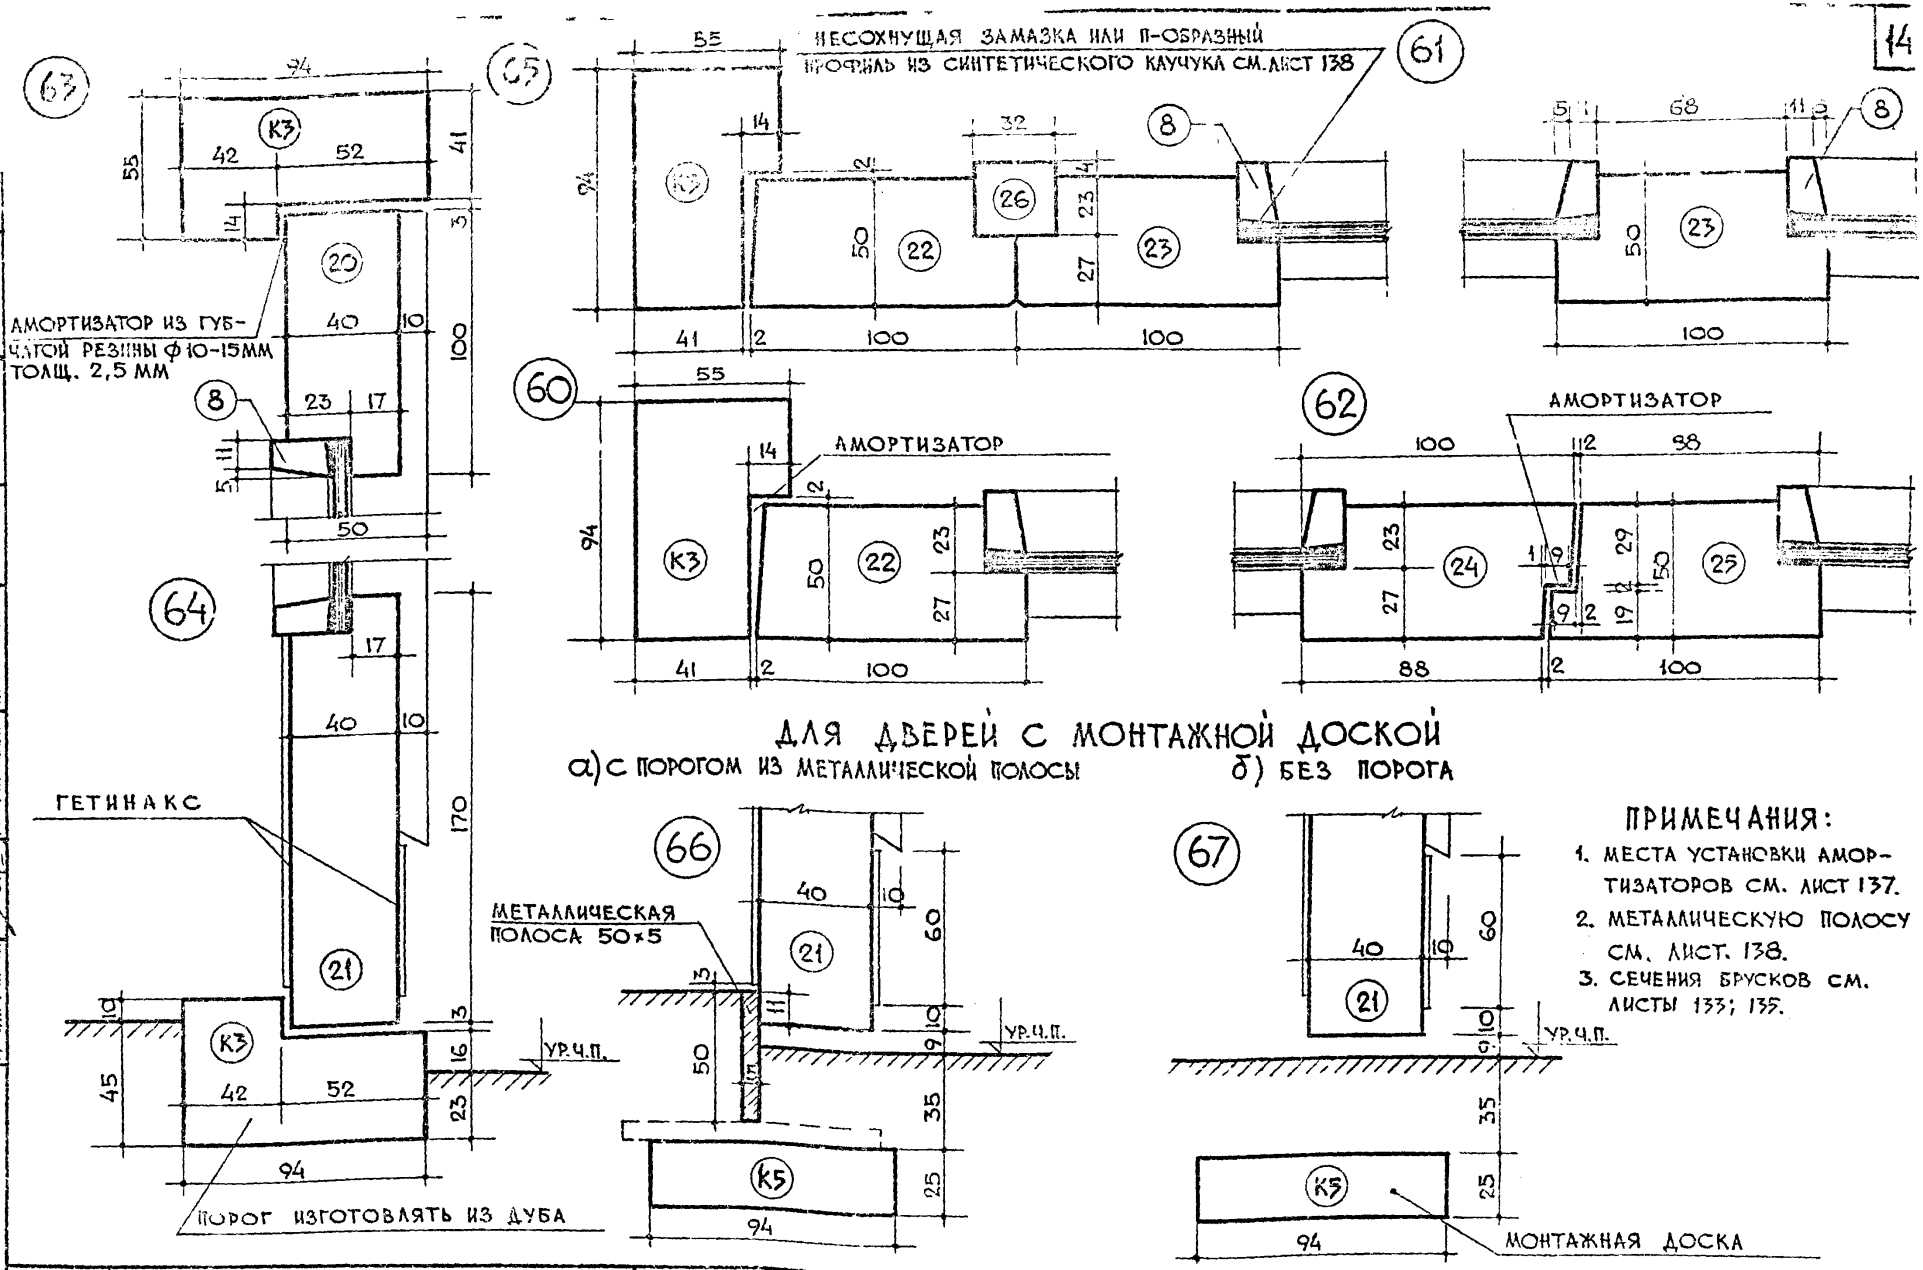

ДЛЯ ДВЕРЕЙ С МОНТАЖНОЙ ДОСКОЙ

а) С ПОРОГОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ б) БЕЗ ПОРОГА

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕСТА УСТАНОВКИ АМОРТИЗАТОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
2. МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОЛОСУ СМ. ЛИСТ. 138.
3. СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ СМ. ЛИСТЫ 133; 135.

Т. К. 1967г	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1
				АЛЬБОМ I

ГОССТРОЙ ЛИТ ССР СПЕЦ. ПРОЕКТНОЙ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

9950-01 142

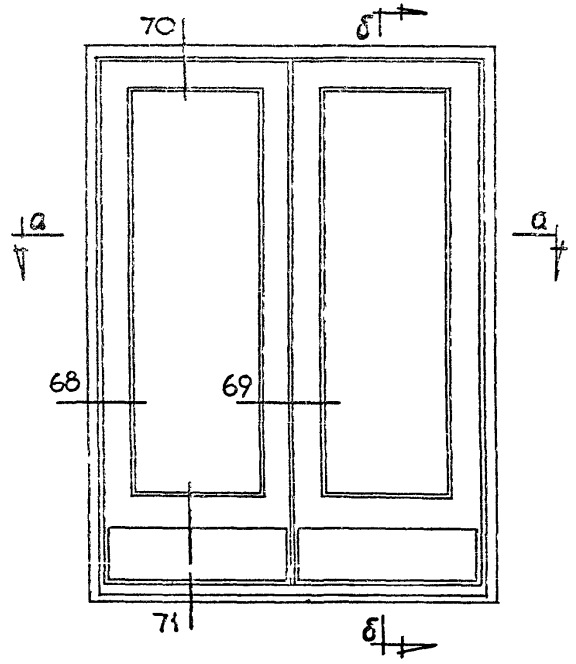

по б-б

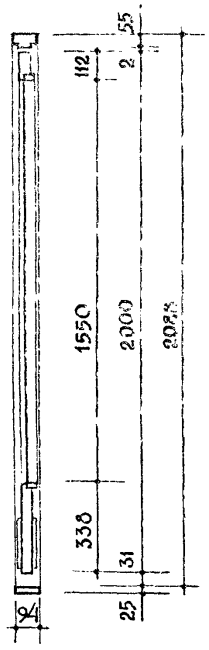

по а-а

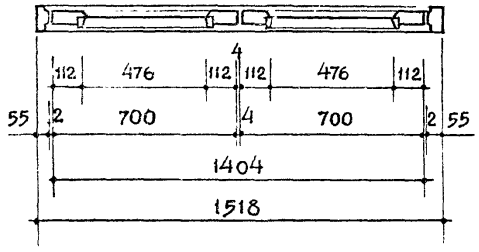

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,038
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,098
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1575 Х 500 Х 5 - 2 ШТ.	$м^2$	1,58
4.	ПЕТЛИ ПРУЖИННЫЕ ППД 130 ГОСТ 5088-65	ШТ.	4
5.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ.	4
6.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ.	4
7.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
2. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ. 137.
3. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
4. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 132.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ /С КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ/	МАРКА ДВ7.7-3К	СЕРИЯ 1.135-1	
				АЛЬБОМ I	ЛИСТ 126

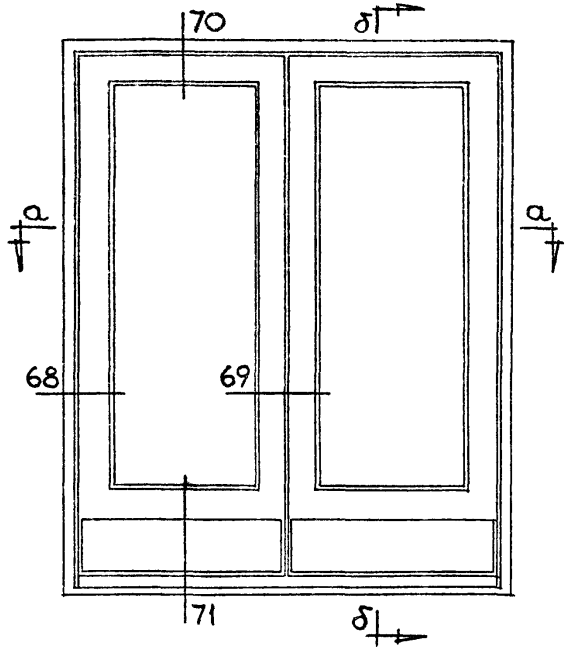

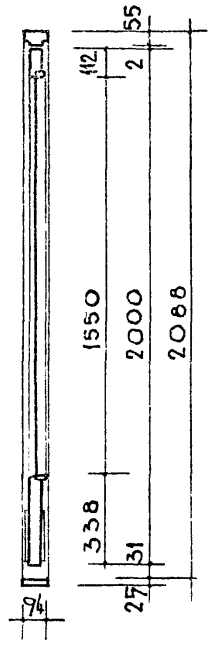

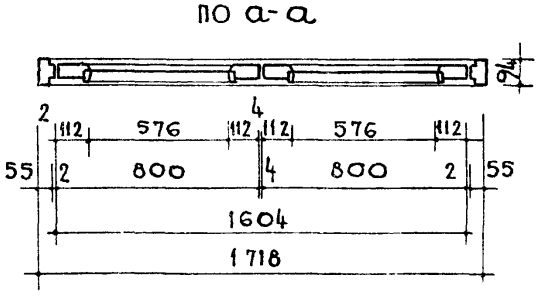

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	M^3 0,040
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	M^3 0,104
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1575×600×5 - 2 ШТ.	M^2 1.90
4.	ПЕТЛИ ПРУЖИННЫЕ ППД 130 ГОСТ 5088-65	ШТ. 4
5.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136.	ШТ. 4
6.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	ШТ. 4
7.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	M^2 0,63

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
2. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
3. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
4. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 132.

Т.К. 1967	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ /С КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ/	МАРКА ДВ 8.8-3К	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 127

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РУК. ОТДЕЛА | РУК. СЕКТОРА | САБАЛЯУСКАС | ПРОВЕРИЛ | М. ФИРКОВИЧ | М. ФИРКОВИЧ | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | РУК. ГРУППЫ | ИНЖ. ОТД. | ПОЛКУС | В. МУРЦ

9950-01 144

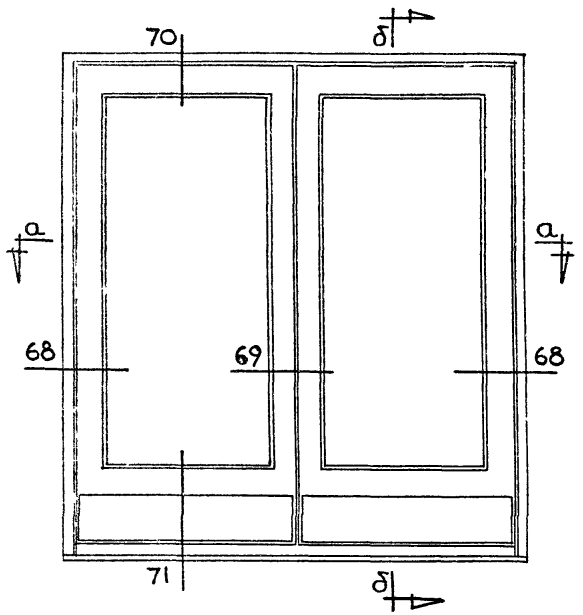

По б-б

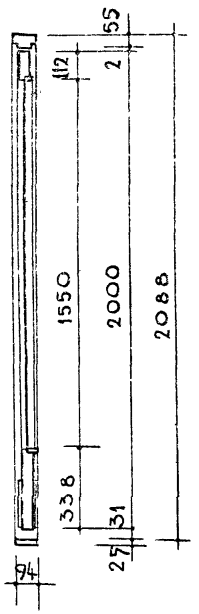

По а-а

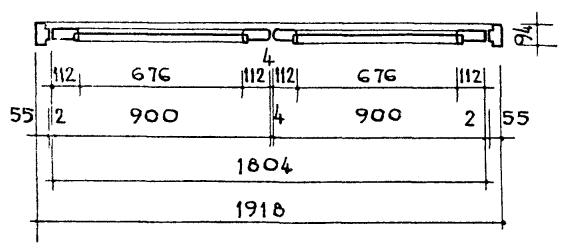

Спецификация на 1 изделие

1.	Древесина коробки	м³ 0,042
2.	Древесина полотна	м³ 0,110
3.	Стекло оконное ГОСТ 111-65 1575 х 700 х 5 – 2 шт.	м² 2,20
4.	Петли пружинные ПВД 130 ГОСТ 5088-65	шт. 4
5.	Ручки согласно листу № 136	шт. 4
6.	Останов дверной ГОСТ 5091-65	шт. 4
7.	Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	м² 0,71

Примечания:

1. Приборы на чертеже условно не показаны.
2. Места врезки приборов см. лист 137.
3. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
4. Сечения дверных блоков см. лист 132.

Т. К. 1967.	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Дверь остекленная /с качающимися полотнами/	Марка ДВ 9.9-3К	Серия 1.135-1	
				Альбом I	Лист 128

9950-01 145

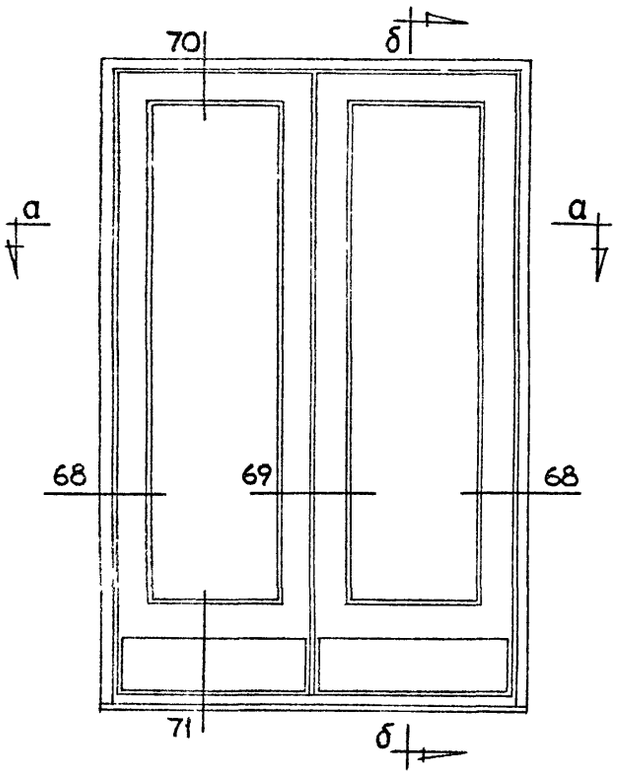

по а-а

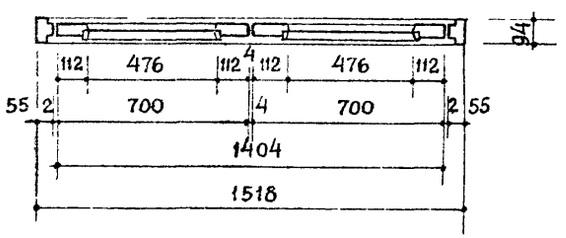

по б-б

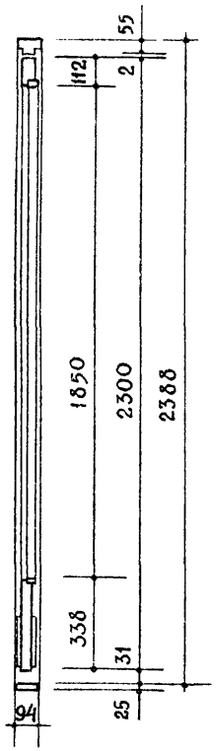

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0.042
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0.107
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1875 х 500 х 5 - 2 шт.	$м^2$	1.88
4.	ПЕТЛИ ПРУЖИННЫЕ ППД 130 ГОСТ 5088-65	шт.	4
5.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	шт.	4
6.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	шт.	4
7.	ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,55

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
2. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ № 137.
3. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
4. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ № 132.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | К. САБАЛЯУСКАС

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ /С КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ/.	МАРКА ДВВ 7.7-3К	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I / ЛИСТ 129

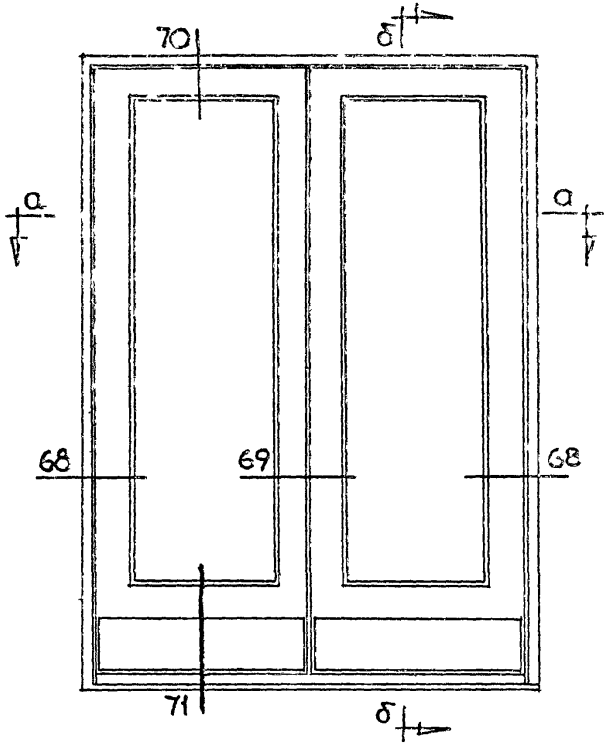

по б-б

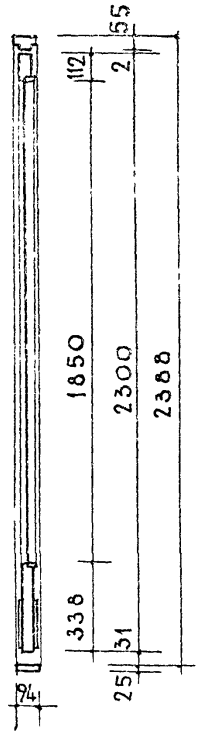

по а-а

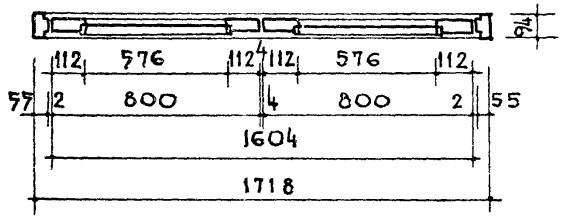

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

1.	ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0,044
2.	ДРЕВЕСИНА ПОЛОТНА	$м^3$	0,112
3.	СТЕКЛО ОКОННОЕ ГОСТ 111-65 1875×600×5 - 2 ШТ.	$м^2$	2,25
4.	ПЕТЛИ ПРУЖИННЫЕ ППД 130 ГОСТ 5088-65	шт.	4
5.	РУЧКИ СОГЛАСНО ЛИСТУ № 136	шт.	4
6.	ОСТАНОВ ДВЕРНОЙ ГОСТ 5091-65	шт.	4
7.	ОТВОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,63

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
2. МЕСТА ВРЕЗКИ ПРИБОРОВ СМ. ЛИСТ 137.
3. УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
4. СЕЧЕНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СМ. ЛИСТ 132.

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РУК. ГРУППЫ М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА М. ФИРКОЗИН
ПРОВЕРИЛ С. БАЛЯУСКАС

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДВЕРЬ ОСТЕКЛЕННАЯ /С КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ/	МАРКА ДВВ 8.8-3К	СЕРИЯ 1.135-1	АЛЬБОМ I ЛИСТ 130

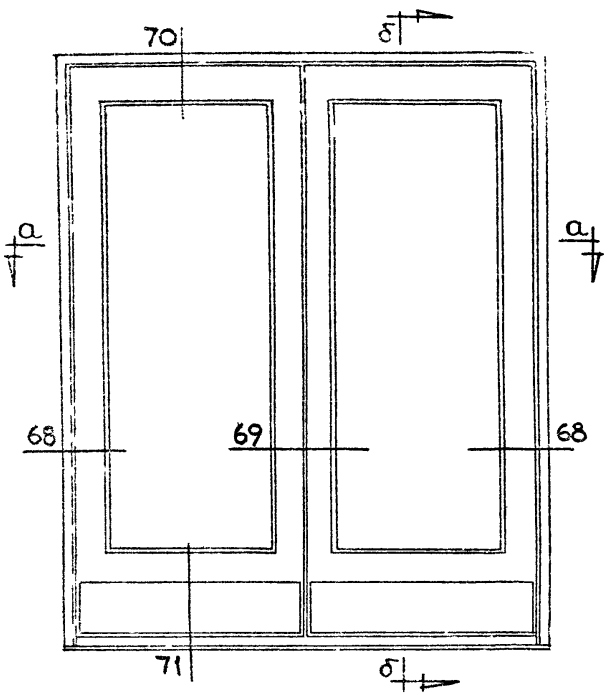

По а-а

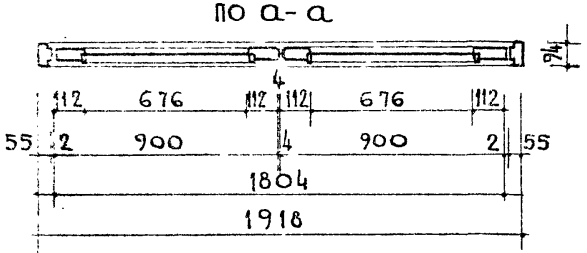

По б-б

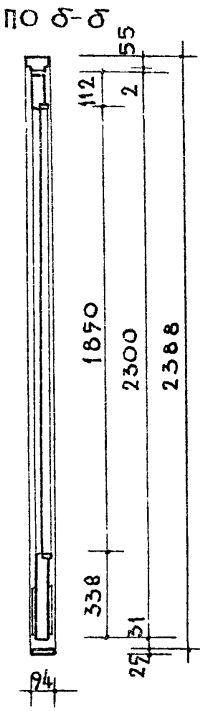

Спецификация на 1 изделие

1. Древесина коробки	$м^3$	0,045
2. Древесина полотна	$м^3$	0,116
3. Стекло оконное ГОСТ 111-65 1875х700х5 – 2 шт.	$м^2$	2,62
4. Петли пружинные ППД 130 ГОСТ 5088-65	шт.	4
5. Ручки согласно листу № 136	шт.	4
6. Останов дверной ГОСТ 5091-65	шт.	4
7. Отбойный лист из гетинакса ГОСТ 2718-54	$м^2$	0,71

Примечания:

1. Приборы на чертеже условно не показаны.
2. Места врезки приборов см. лист 137.
3. Уточненная спецификация приборов указывается в спецификации к заказу на поставку дверных блоков.
4. Сечения дверных блоков см. лист 132.

Т.К. 1967 г.

Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий

Дверь остекленная /с качающимися полотнами/

Марка ДВВ 9.9-3К

Серия 1.135-1

Альбом I

Лист 131

9950-01 148

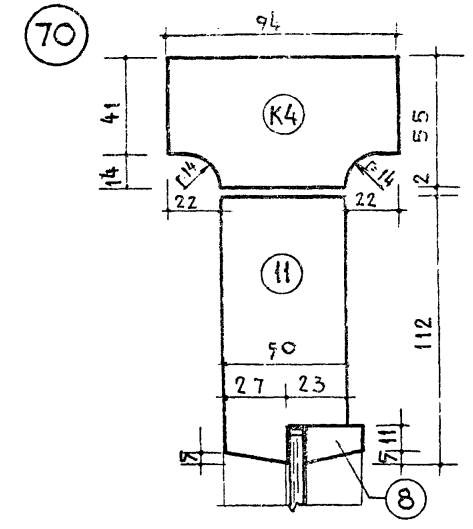

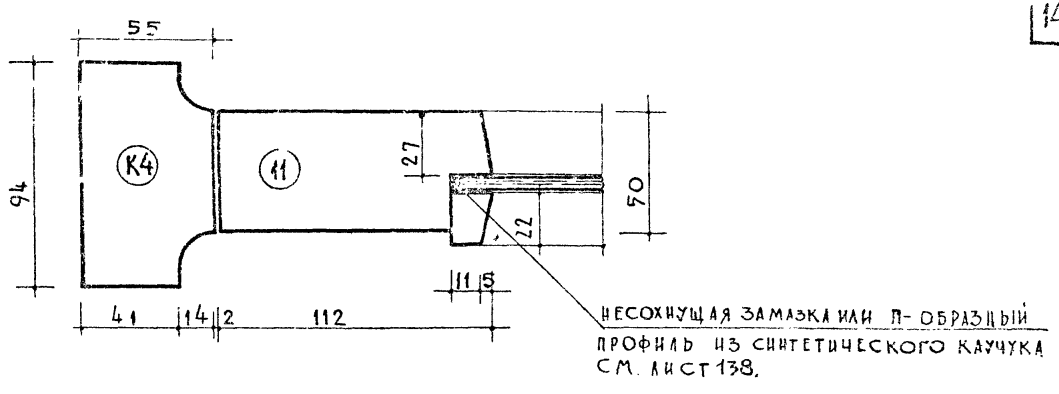

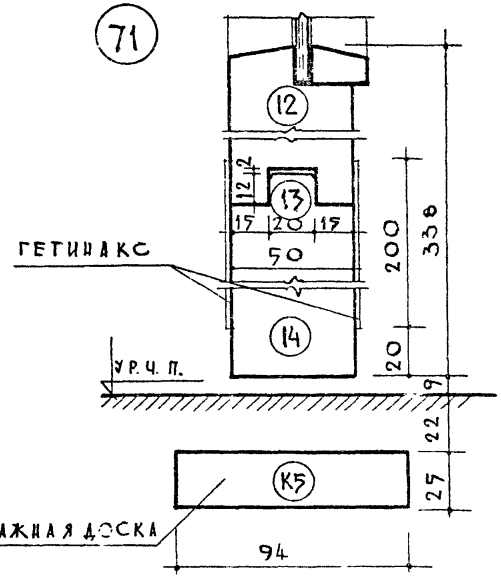

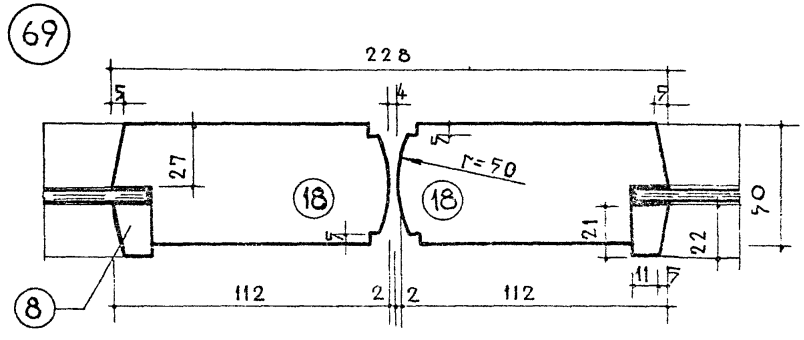

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ СМ. ЛИСТЫ 133, 134.

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ ОБВЯЗОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 132

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА — РУК. ГРУППЫ — ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — М. ФИРКОВИЧ — М. ФИРКОВИЧ — ПРОЗЕРИЛА — САБАЛАУСКАС

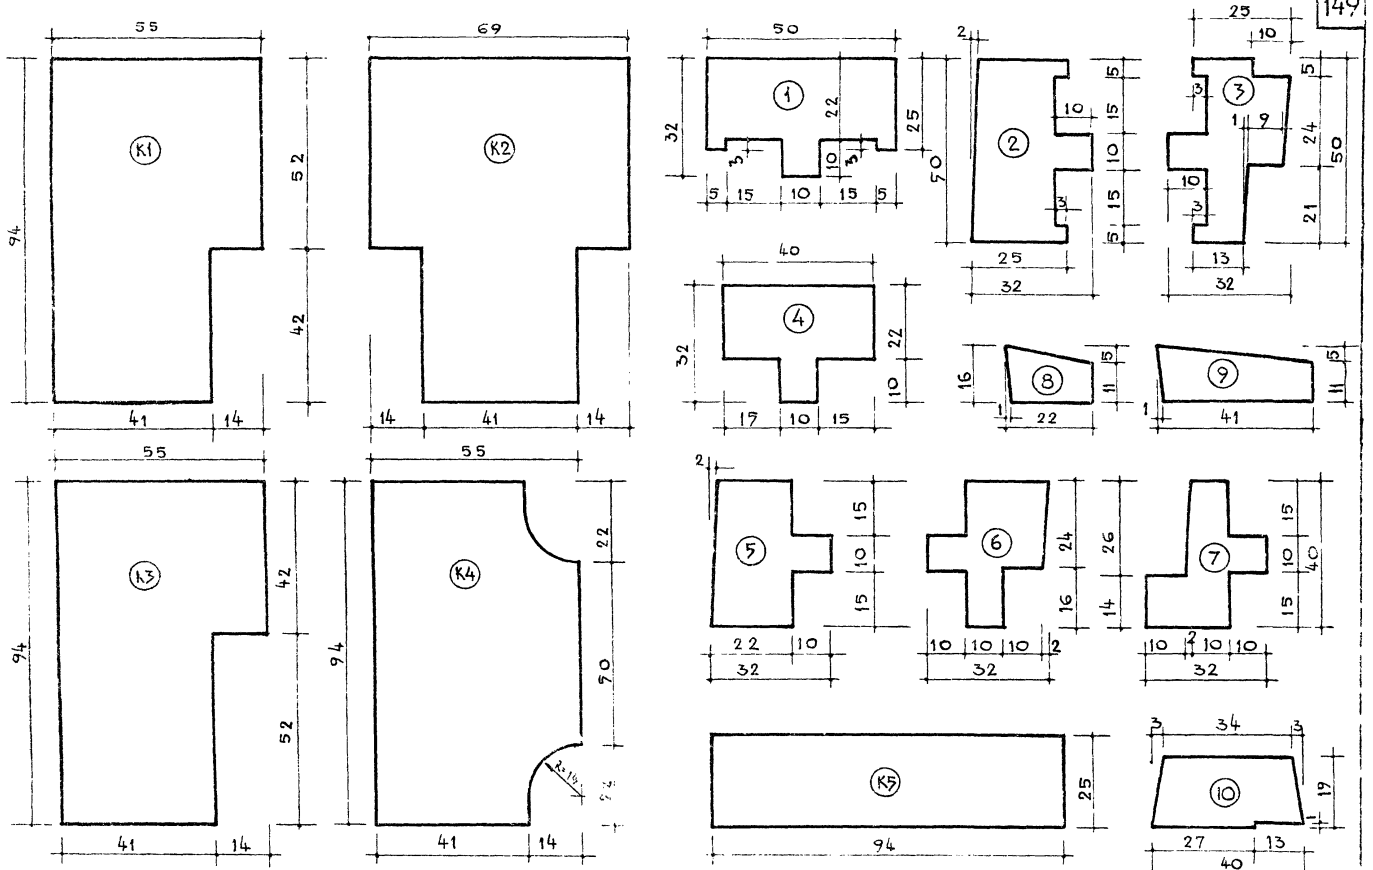

Т. К. 1967г	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ КОРОБОК, ОБКЛАДОК И ШТАПИКОВ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1
				АЛЬБОМ I ЛИСТ 133

9950-01 150

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА ФИРКОВИЧ ПРОВЕРИЛ

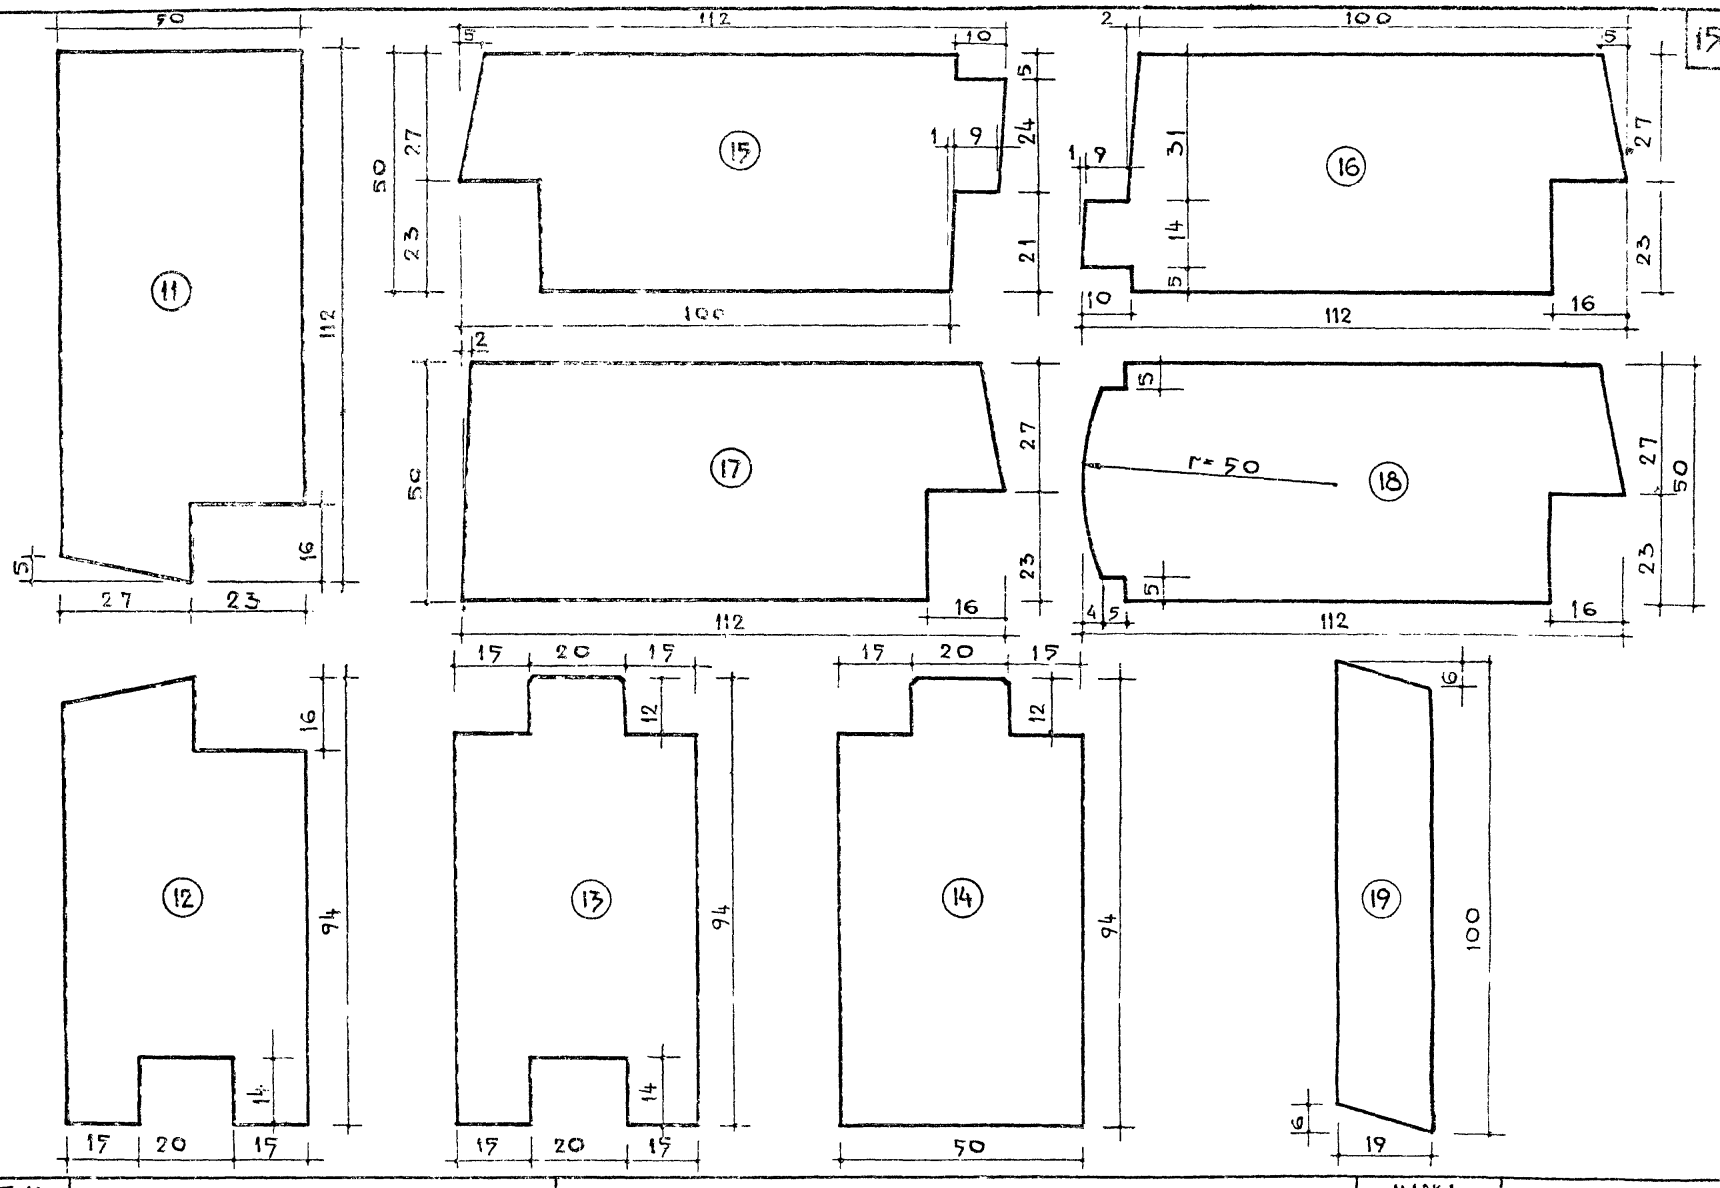

ТК 1967г	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СЕЧЕНИЯ БРУСКОВ ОБВЯЗОЧНЫХ ПОЛОТЕН	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1
				АЛЬБОМ I / ЛИСТ 134

9950-01 /51

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ИОФФЕ

РУК. ГРУПП. И. ФИРКОВИЧ

ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА А. ФИРКОВИЧ

ПРОВЕРИЛ

САБАЛЯУСКАС

РУК. СЕКТОРА

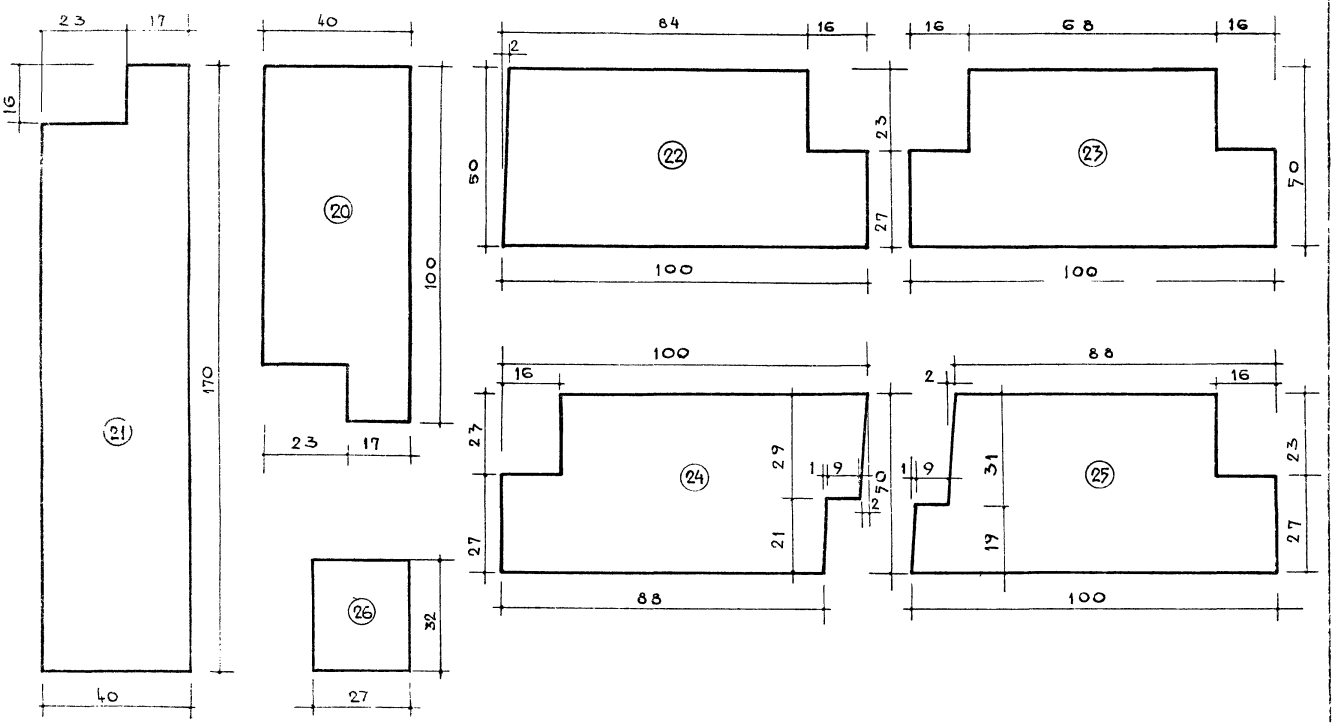

ТК 1967г	Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий	Сечения брусков решетчатых полотен	Марка	Серия 1.135-1 Альбом I Лист 135

9950-01 152

ПРОФИЛИ РЕЕЧНОЙ ОБШИВКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

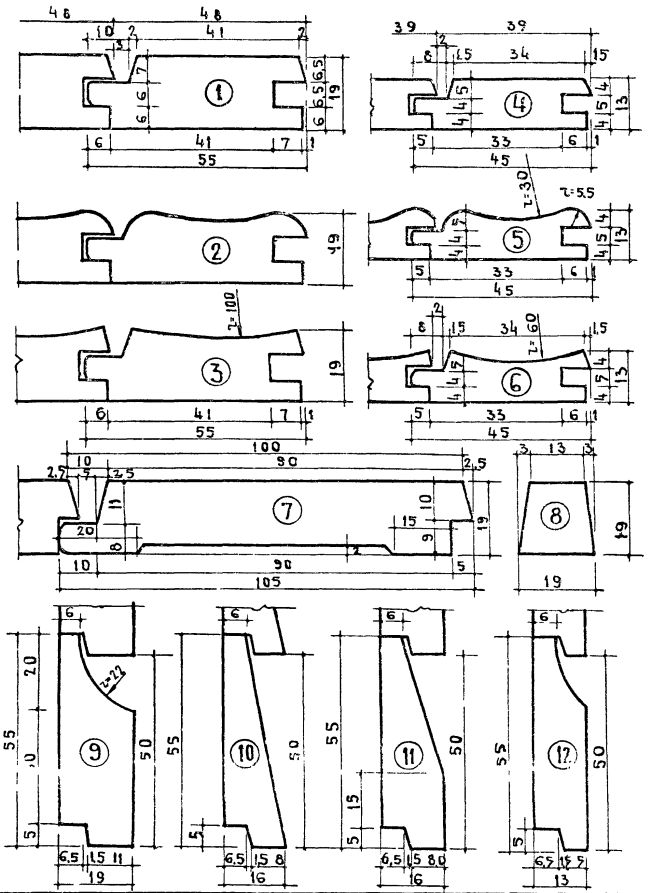

ПРИМЕРЫ РИСУНКОВ РУЧЕК ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

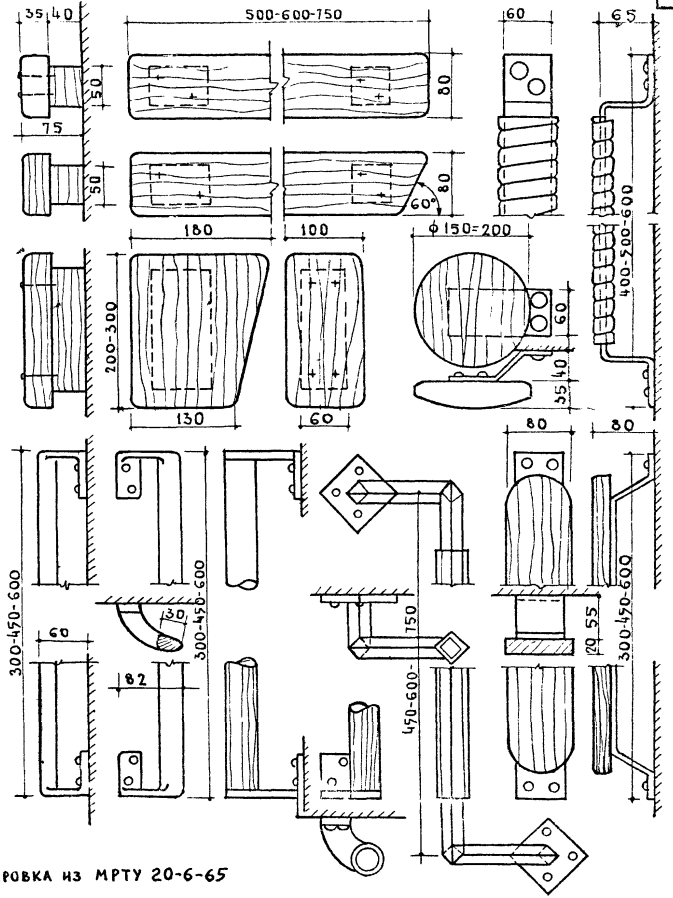

ВЫКОПИРОВКА ИЗ МРТУ 20-6-65

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ПРОФИЛИ РЕЕЧНОЙ ОБШИВКИ И РИСУНКИ РУЧЕК	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1
				АЛЬБОМ I ЛИСТ 136

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РУК. ГРУППЫ | ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА | М. ФИРКОВИЧ | М. ФИРКОВИЧ | ПРОВЕРИЛ | К. САБАЛЯУСКАС

9950-01 15.3

ДВЕРИ:

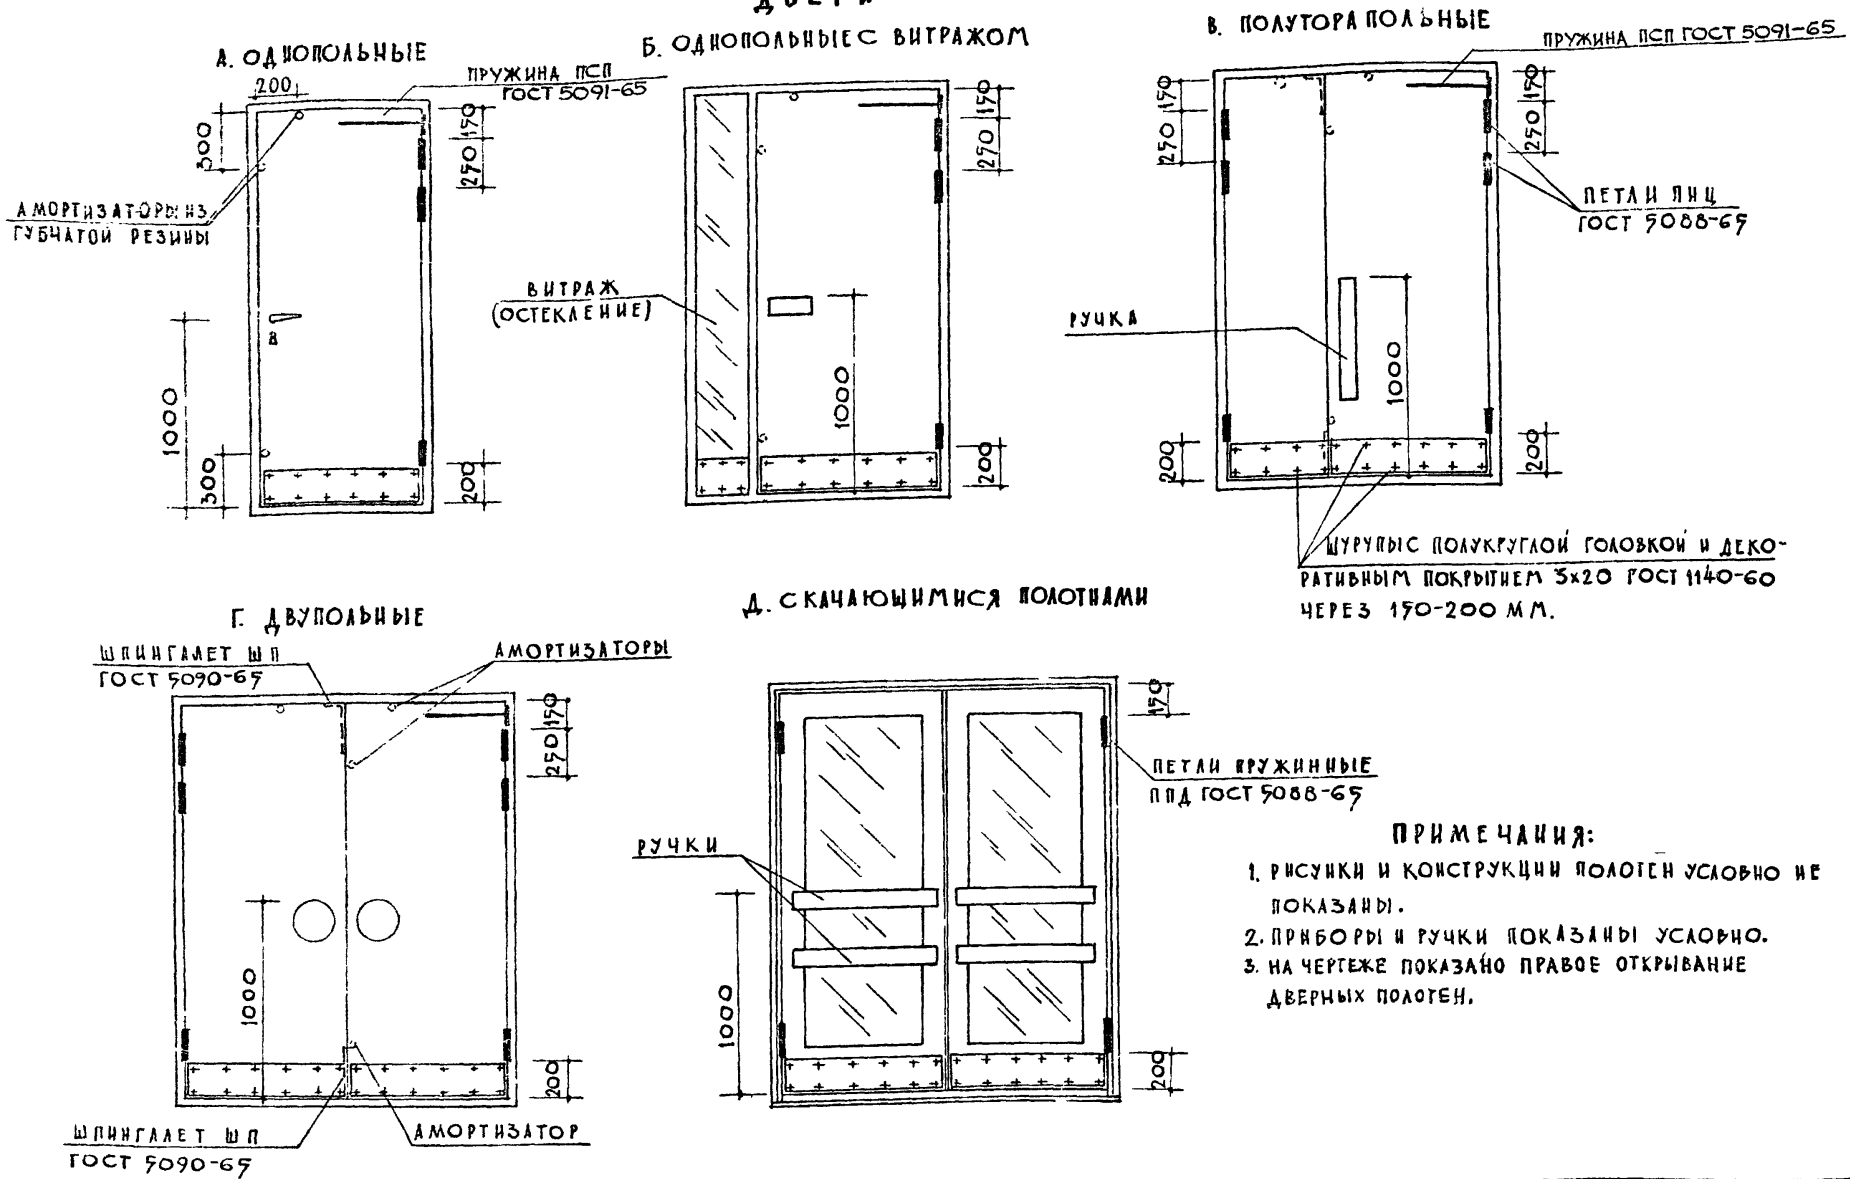

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. РИСУНКИ И КОНСТРУКЦИИ ПОЛОТЕН УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
2. ПРИБОРЫ И РУЧКИ ПОКАЗАНЫ УСЛОВНО.
3. НА ЧЕРТЕЖЕ ПОКАЗАНО ПРАВОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН.

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ПРИМЕРНЫЕ МЕСТА ВРЕЗКИ ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1
				АЛЬБОМ I ЛИСТ 137

9950-01 154

М. ФИРКОВИЧ ПРОВЕРИЛ

...КОГО СТРОИТ ЛИСТВ... ГЛ

ДЕТАЛИ ЗАДЕЛКИ СТЕКОЛ

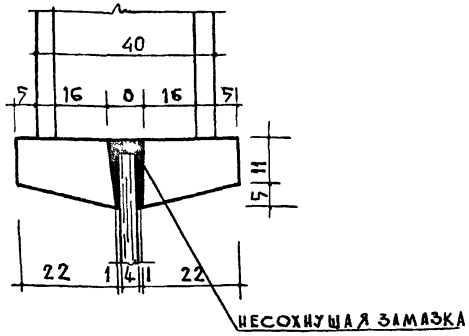

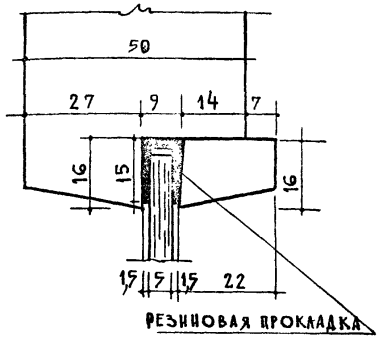

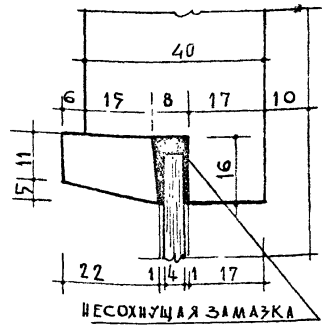

РЕЗИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ СТЫКОВАНИЯ СТЕКОЛ



РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА



АМОРТИЗАТОР ИЗ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОЛОСА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОРОГА

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ℓ	a	ВЕС ИЗДЕЛ. КГ
П-1	800	300	2,16
П-2	900	350	2,35
П-3	1190	330	2,90
П-4	1290	363	3,11
П-5	1390	397	3,31
П-6	1590	347	3,90
П-7	1790	318	4,49

ПОЛОСА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОРОГА П-1 ÷ П-7

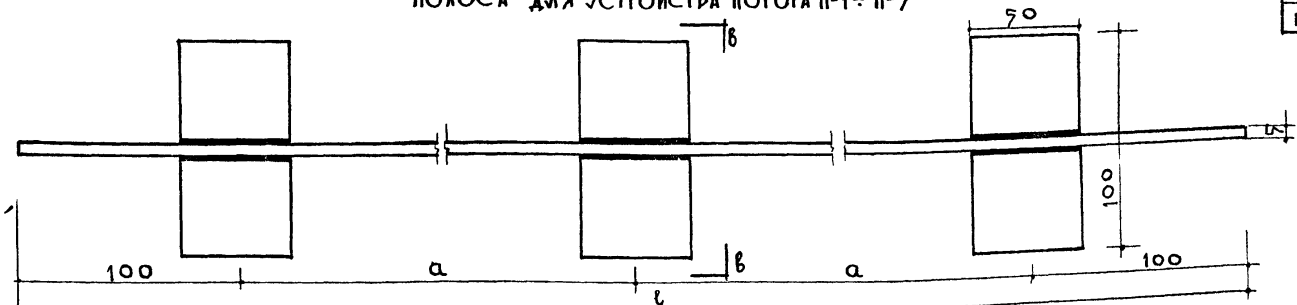

ПО в-в



Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ДЕТАЛИ ЗАДЕЛКИ СТЕКЛА И ПОРОГА	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1
				АЛЬБОМ I ЛИСТ 138

ГОССТРОЙ ЛИТ. ССР
ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛ. ИНЖ. ИН-ТА — Н. ВАНАГАС
НАЧ. ОТДЕЛА — И. ВОЛКУС
ГЛ. ИНЖ. ОТД. — М. ИОФФЕ
РУК. ГРУППЫ — М. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — М. ФИРКОВИЧ
ИСПОЛНИЛ — С. ПЕДЗИНСКИЙ
ПРОВЕРИЛ — К. САБАЛЯУСКАЙ
РУК. ОТДЕЛА — Д. ЛАЗАНОВ
РУК. СЕКТОРА — В. ЛУНИН

9950-01 155

ОСТАНОВ-ФИКСАТОР ДЛЯ ДВЕРЕЙ

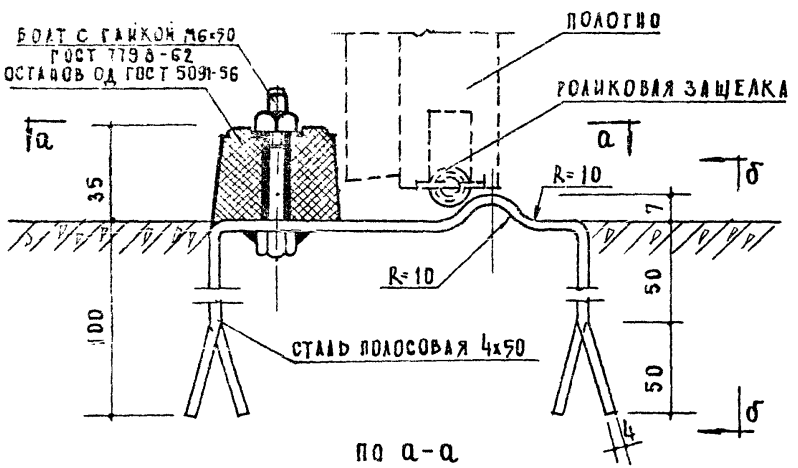

ПО а-а

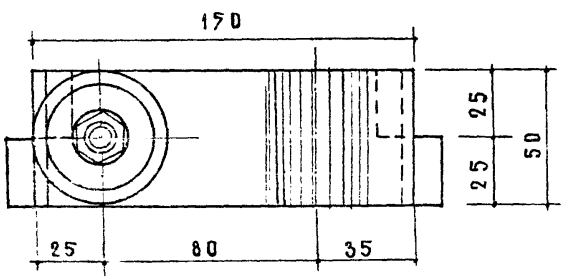

ПО б-б

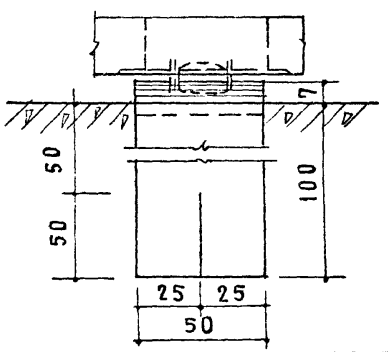

ПРИМЕРНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ

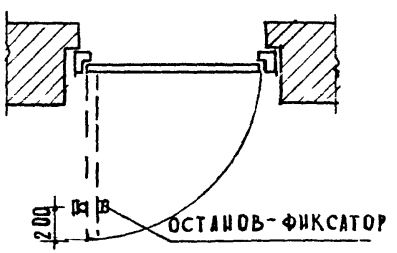

БЕЗПРУЖИННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

(инж. БОРОДИН А.А.)

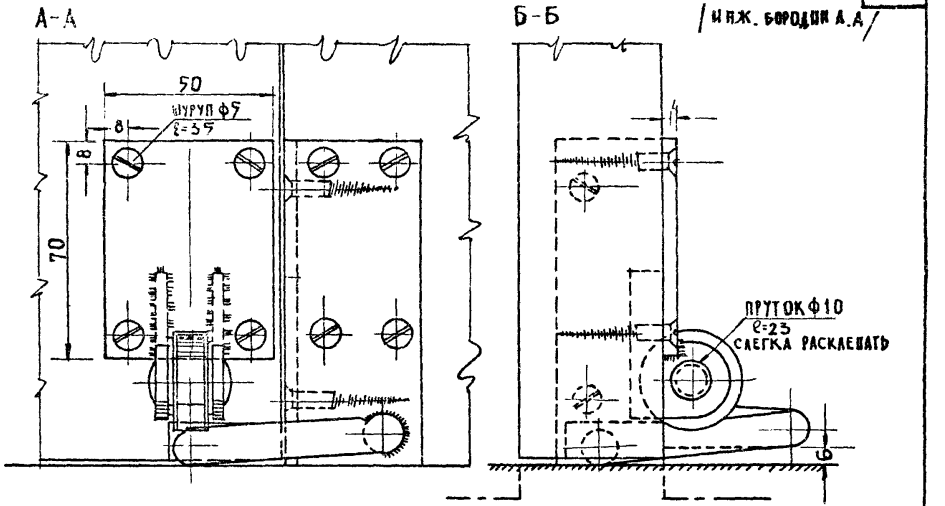

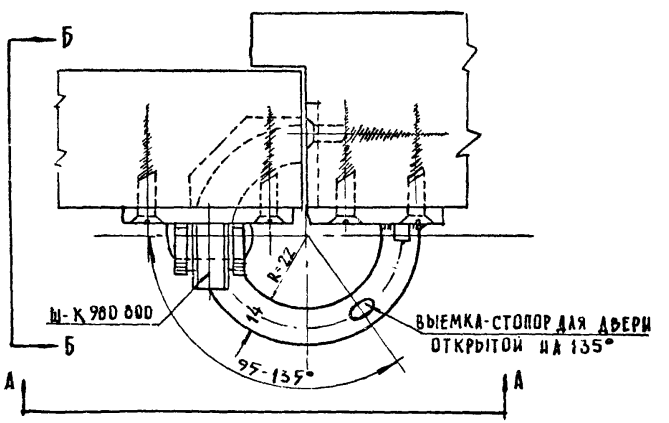

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПРИБОР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА СЪЕМНЫХ ПОЛОТНАХ, НЕ ТРЕБУЯ СМЕНЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕТЕЛЬ.
2. ЧЕРТЕЖ СКОПИРОВАН ИЗ МРТУ 20-6-65

ТК	...ВЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБ...	МАРКА	
	...САТОР-И БЕЗПРУЖИННЫЙ ПРИБОР	СЕРИЯ	1.135-1
		АЛЬБОМ I	ЛИСТ 139

ЦНИИОМТП ГОССТРОЙ СССР
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА А. ФИРКОВИЧ
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА А. ФИРКОВИЧ
ПРОВЕРИЛ КАБАЛАУСКАС
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА
НАЧ. ГРУППЫ
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА

ДВЕРИ С ПРИТВОРОМ В ЧЕТВЕРТЬ

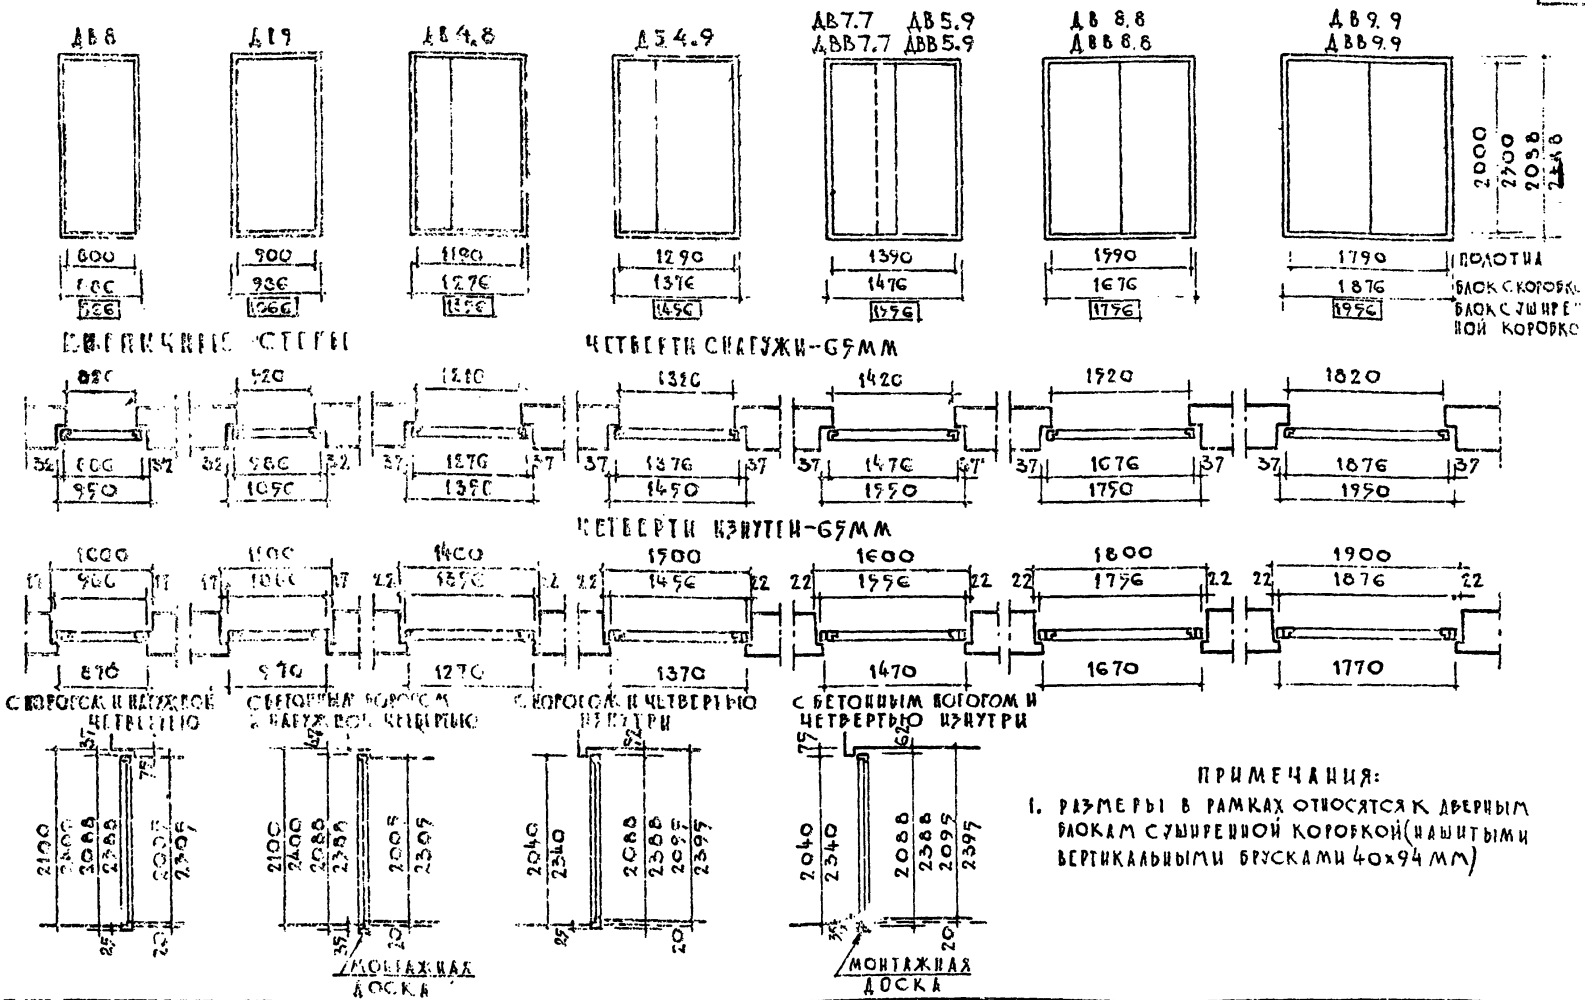

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. РАЗМЕРЫ В РАМКАХ ОТНОСЯТСЯ К ДВЕРНЫМ БЛОКАМ С УШИРЕННОЙ КОРОБКОЙ (НАШИТЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ БРУСКАМИ 40×94 ММ)

Т.К. 1967г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПРОЕМОВ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1
				ЛИСТ 14

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЛ. ИНЖ. ОТД. М. ИОФФЕ РУК. СЕКТОРА В. А. УНЦ

ДВЕРИ С ПРИТВОРОМ ВЧЕТВЕРТЬ

ДБ 4.8 | ДВ 4.9 | ДВ 8.8 / ДВВ 8.8

2000 2300 2088 2388

1190 / 1356 | 1290 / 1456 | 1590 / 1756

ПОЛОТНА

БЛОК С УШИРЕННОЙ КОРОБКОЙ

ДВЕРИ С КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ

ДВ 7.7-3К / ДВВ 7.7-3К | ДВ 8.8-3К / ДВВ 8.8-3К | ДВ 9.9-3К / ДВВ 9.9-3К

2000 2300 2088 2388

1404 / 1518 | 1604 / 1718 | 1804 / 1918

ПОЛОТНА

БЛОК С КОРОБКОЙ

КРУПНЫЕ БЛОКИ

ЧЕТВЕРТИ ИЗНУТРИ – 100 ММ

1410 / 1356 / 27 / 27 / 1210 / 100

1510 / 1456 / 27 / 27 / 1360 / 75

1810 / 1756 / 27 / 27 / 1610 / 100

КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

БЕЗ ЧЕТВЕРТЕЙ

16 / 1518 / 16 / 1550

16 / 1718 / 16 / 1750

16 / 1918 / 16 / 1950

С ПОРОГОМ И ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗНУТРИ



С БЕТОННЫМ ПОРОГОМ И ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗНУТРИ



БЕЗ ПОРОГА И БЕЗ ЧЕТВЕРТЕЙ

/ДЛЯ ДВЕРЕЙ С КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ/



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. РАЗМЕРЫ В РАМКАХ ОТНОСЯТСЯ К ДВЕРНЫМ БЛОКАМ С УШИРЕННОЙ КОРОБКОЙ (НАШИТЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ БРУСКАМИ 40×94 ММ).

ДВЕРИ С ПРИТВОРОМ В ЧЕТВЕРТЬ

В ПРОЕМАХ С НАРУЖНОЙ ЧЕТВЕРТЬЮ

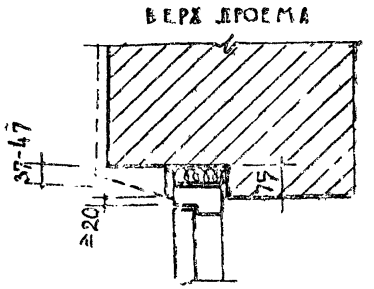

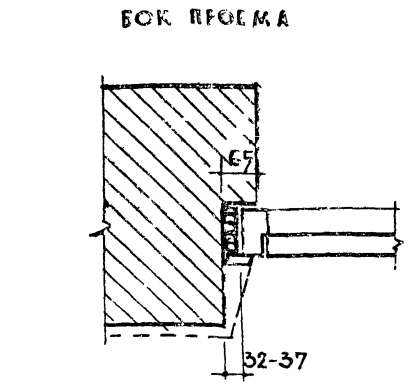

В ПРОЕМАХ С ВНУТРЕННЕЙ ЧЕТВЕРТЬЮ



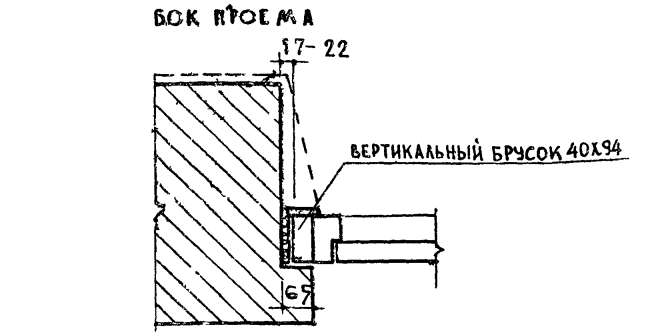

ДВЕРИ С КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ

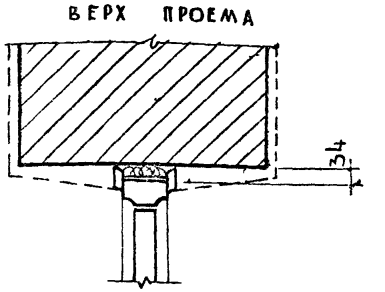

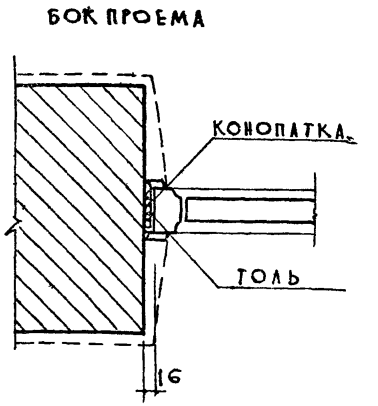

НИЗ ПРОЕМА С ПОРОГОМ

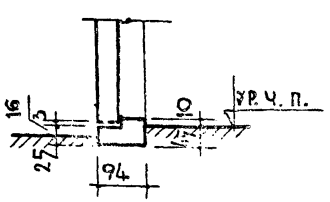

НИЗ ПРОЕМА С БЕТОННЫМ ПОРОГОМ

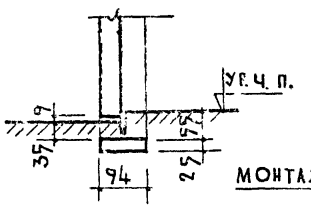

НИЗ ПРОЕМА БЕЗ ПОРОГА

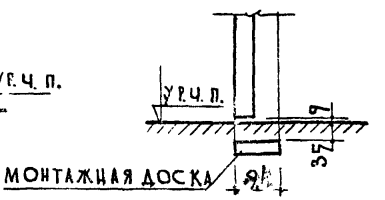

НИЗ ПРОЕМА БЕЗ ПОРОГА

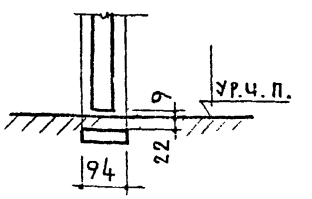

Т. К. 1967 г.	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	МАРКА	СЕРИЯ 1.135-1 АЛЬБОМ I ЛИСТ 142

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РУК. ГРУППЫ — ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА — М. ФИРКОВИЧ — М. ФИРКОВИЧ — ПРОВЕРИЛ

9950-01 159

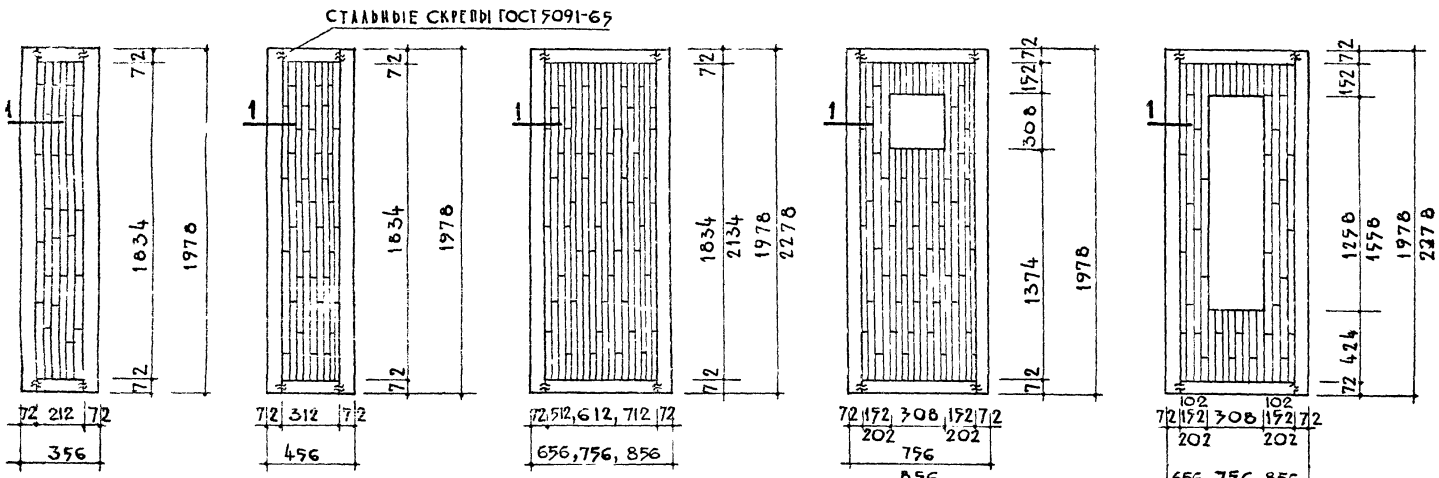

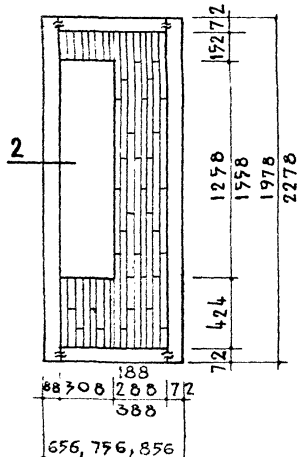

ПО1-1



ПО 2-2

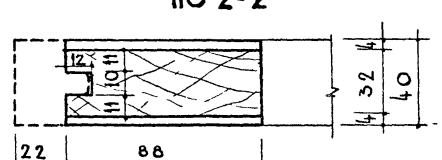

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. КОНСТРУКЦИЯ ЩИТОВЫХ ПОЛОТЕН ПРЕДУСМОТРЕНА СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ДЕРЕВЯННЫМИ РЕЙКАМИ И С ОБКЛАДКАМИ.
2. НА ЧЕРТЕЖЕ РАЗМЕРЫ ЩИТОВ ДАНЫ БЕЗ ОБКЛАДОК.
3. ОБЛИЦОВКА ЩИТОВЫХ ПОЛОТЕН С ОБЕИХ СТОРОН СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНА.

gost.e-ecolog.ru