ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 1.090.1-7с

## СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ

**ВЫПУСК 0-0/91**

СОСТАВ СЕРИИ

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 1.090.1-7с

## СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 и 9 БАЛЛОВ

**ВЫПУСК 0-0/91**

СОСТАВ СЕРИИ

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

РАЗРАБОТАН
ТбилЗНИИЭП
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА [illegible]
ГЛ. КОНСТР. ИНСТИТУТА [illegible] А. ЧИХОБАВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА [illegible] Д. ВАХТАНГОВ
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА [illegible] Л. ЦУЦУНАВА

УТВЕРЖДЕНЫ
Госстроем [illegible]. Протокол № [illegible]
от 13.06.91
[illegible]
с 01.09.91
Протокол № 125 от 17.[illegible]

| Обозначение документа | Наименование | стр. |
|---|---|---|
| 1.090.1-7с.0-0/91 | Содержание | 2 |
| ПЗ | Пояснительная записка | 3 |
| 01 | Состав серии | 4 |
| 02 | Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 250 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. | 5 |
| 03 | Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. | 7 |
| 04 | Панели наружных стен нулевого цикла трёхслойные на жёстких связях толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. | 9 |
| 05 | Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 250 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. | II |
| 06 | Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | I3 |
| 07 | Панели наружных стен нулевого цикла трехслойные на жестких связях толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | I5 |
| 08 | Панели наружных стен однослойные толщиной 300 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 бал. | I7 |
| 09 | Панели наружных стен однослойные толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 бал. | 23 |
| I0 | Панели наружных стен трёхслойные толщиной 400 мм на жёстких связях для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. | 29 |
| II | Панели наружных стен однослойные толщиной 300 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. | 34 |
| I2 | Панели наружных стен однослойные толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | 40 |
| I3 | Панели наружных стен трехслойные на жестких связях толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | 46 |
| I4 | Панели внутренних стен нулевого цикла для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. | 5I |
| I5 | Панели внутренних стен нулевого цикла для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. | 52 |
| I6 | Панели внутренних стен для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. | 53 |
| I7 | Панели внутренних стен для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. | 55 |
| I8 | Плиты перекрытий многопустотные и ребристые для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. | 57 |
| I9 | Плиты перекрытий многопустотные и ребристые для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. | 59 |
| I.090.I-7с.0-0/9I 20 | Панели наружных стен однослойные толщиной 300 мм зальных помещений для районов сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов | 6I |
| 2I | Панели наружных стен однослойные толщиной 400 мм зальных помещений для районов сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов | 62 |
| 22 | Панели наружных стен трехслойные на жестких связях толщиной 400 мм зальных помещений для районов сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов | 63 |
| 23 | Фермы стропильные зальных помещений для районов сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов | 64 |


ТК 1.090.1-7с Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Вашкевич | | |
| Проверил | Шепня | | |
| ГИП | Бутаченко | | |
| Нач.отд. | Балтадзе | | |
| Н.контр. | Маркарян | | |

I.090.I-7с.0-0/91

СОДЕРЖАНИЕ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ТбилЗНИИЭП

Копировал

Формат А3

стоящий выпуск содержит состав рабочих чертежей и полную ...туру изделий серии I.090.I-7с для строительства крупно... общественных, административных и бытовых зданий с высотой этажа 3,3 м в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

Количество марок и типоразмеров для каждой номенклатуры дается в таблице I.

Изделия серии предназначены для строительства в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для I-IУ районов СССР по снеговой нагрузке и ветровому давлению согласно СНиП 2.01.07-85.

Междуэтажные перекрытия предназначены на дифференцированный ряд расчетных нагрузок: 600 и 800кгс/м2 (без учета собственного веса плит перекрытия)

Изделия предназначены для зданий с продольной и поперечной системой несущих стен; этажность зданий с продольными несущими стенами ограничивается высотой 3 этажа при расстоянии между поперечными стенами или заменяющими их конструкциями не более 9 м, и 4-5 этажей при расстоянии между поперечными стенами или заменяющими их конструкциями 6 м и 7,2 м.

Пролеты междуэтажных перекрытий: 5,0; 6,0; 7,2 м.

Наружные однослойные стеновые панели разработаны из легкого бетона классов В5; В7,5; В10. Трехслойные стеновые панели разработаны из легкого бетона класса В10.

Внутренние стеновые панели разработаны из тяжелого бетона классов В12,5; В15; В20 и В22,5.

Плиты перекрытия разработаны из тяжелого бетона классов В15; В20 и В22,5.

Таблица I

| № п/п | Наименование | Кол. Марок | Кол. Типоразм. |
|---|---|---|---|
| I | Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 250 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. | I2 | 5 |
| 2 | Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов | I2 | 5 |
| 3 | Панели наружных стен нулевого цикла трехслойные на гибких связях толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. | I2 | 5 |
| 4 | Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 250 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | I2 | 5 |
| 5 | Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | I2 | 5 |
| 6 | Панели наружных стен нулевого цикла трехслойные на гибких связях для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | I2 | 5 |
| 7 | Панели наружных стен однослойные толщиной 300 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 бал. | 49 | I5 |
| 8 | Панели наружных стен однослойные толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 бал. | 49 | I5 |
| 9 | Панели наружных стен трехслойные на гибких связях толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов | 49 | I5 |
| I0 | Панели наружных стен однослойные толщиной 300 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | 49 | I5 |
| II | Панели наружных стен однослойные толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | 49 | I5 |
| I2 | Панели наружных стен трехслойные на гибких связях толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | 49 | I5 |
| I3 | Панели внутренних стен нулевого цикла для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов | 6 | 4 |
| I4 | Панели внутренних стен нулевого цикла для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | 6 | 4 |
| I5 | Панели внутренних стен для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов | 23 | 7 |
| I6 | Панели внутренних стен для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | 23 | 7 |
| I7 | Плиты перекрытий многопустотные и ребристые длиной 2950 мм, армированные стержнями из стали класса А-III; длиной 5980 и 7180 мм, армированные предварительно напрягаемой арматурой из стали класса Ат-У для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов | 22 | II |
| I8 | Плиты перекрытий многопустотные и ребристые длиной 2930 мм, армированные стержнями из стали класса А-III; длиной 5980 и 7180 мм, армированные предварительно напрягаемой арматурой из стали класса Ат-У для применения в районах сейсмичностью 9 баллов | 22 | II |
| I9 | Конструкция вальных помещений | 50 | 20 |

Таблица I (Продолжение)

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Разраб. | Иванищев | | |
|---|---|---|---|
| Проверил | Шитов | | |
| ГИП | Бурмистрова | | |
| Нач. отд. | Балтаева | | |
| Н. контр. | Матвеева | | |

I.090.I-7с.0-0/91 ПЗ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | |

Госстрой

Формат А3

## СОСТАВ СЕРИИ I.090.I-7с.

Выпуск 0-0 Состав серии. Номенклатура изделий.

Выпуск 0-I Указания по применению изделий.

Выпуск 0-2 Указания по монтажу крупнопанельных зданий.

Выпуск 0-3 Указания по технологии изготовления изделий.

Выпуск I-I Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 250 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов.

Выпуск I-2 Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов.

Выпуск I-3 Панели наружных стен нулевого цикла трёхслойные на жёстких связях толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов.

Выпуск I-4 Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 250 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

Выпуск I-5 Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

Выпуск I-6 Панели наружных стен нулевого цикла трёхслойные на жёстких связях толщиной 350 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

Выпуск 2-I Панели наружных стен однослойные толщиной 300 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 бал.

Выпуск 2-2 Панели наружных стен однослойные толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 бал.

Выпуск 2-3 Панели наружных стен трёхслойные на жёстких связях толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 9 баллов.

Выпуск 2-4 Панели наружных стен однослойные толщиной 300 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

Выпуск 2-5 Панели наружных стен однослойные толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

Выпуск 2-6 Панели наружных стен трёхслойные на жёстких связях толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

Выпуск 3-I Панели внутренних стен нулевого цикла для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов.

Выпуск 3-2 Панели внутренних стен нулевого цикла для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

Выпуск 4-I Панели внутренних стен для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов.

Выпуск 4-2 Панели внутренних стен для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

Выпуск 5-I Плиты перекрытий многопустотные и ребристые длиной 2980 мм, армированные стержнями из стали класса А-III; длиной 5980 и 7180 мм, армированные предварительно напрягаемой арматурой из стали класса Ат-У для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов.

Выпуск 5-2 Плиты перекрытий многопустотные и ребристые длиной 2980 мм, армированные стержнями из стали класса А-III; длиной 5980 и 7180 мм, армированные предварительно напрягаемой арматурой из стали класса Ат-У для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

Выпуск 7-I Монтажные узлы с панелями наружных стен однослойными толщиной 300 мм для применения в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Изделия стальные соединительные.

Выпуск 7-2 Монтажные узлы с панелями наружных стен однослойными толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Изделия стальные соединительные.

Выпуск 7-3 Монтажные узлы с панелями наружных стен трёхслойными на жёстких связях толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Изделия стальные соединительные.

Выпуск 8-I Конструкции вальных помещений.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Виленкин | | |
| Проверил | Шапиз | | |
| ГИП | Отдельнадзе | | |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | |
| Н.контр. | Мартиросян | | |

I.090.I-7с.0-0/91 01




СОСТАВ СЕРИИ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

ТбилЗНИИЭП

Копировал

Формат А3

| Эпюрь | Марка | L, мм | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | ПСЦ 60.21.2,5-П-С | 5990 | В7,5 | 2,59 | 84,02 | 3,56 |
| | ПСЦ 30.21.2,5-П-С | 2990 | | I,25 | 48,98 | I,73 |
| | ПСЦ I8.2I.2,5-П-С | I790 | | 0,70 | 33,09 | 0,98 |
| | ПСЦ I2.2I.2,5-П-С | II90 | | 0,45 | 27,90 | 0,63 |
| | IПСЦ 30.2I.2,5-П-С | 2990 | | I,25 | 50,03 | I,73 |
| | 2ПСЦ 30.2I.2,5-П-С | 2990 | | I,25 | 50,03 | I,73 |
| | 3ПСЦ 30.2I.2,5-П-С | 2990 | | I,25 | 50,03 | I,73 |
|  | 1ПСЦ-60.2I.2,5-П-С | 5990 | В7,5 | 2,56 | 84,02 | 3,50 |
|  | 4ПСЦ 30.2I.2,5-П-С | 2990 | В7,5 | I,23 | 48,98 | I,69 |

Т.К. 1.090.1-К Вып. 0.0/91

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Вениаминов | | |
| Проверил | Шкинь | | |
| ГИП | Бурлачинский | | |
| Нач.отд. | Белгазар | | |
| Н.контр. | Маркарян | | |

I.090.I-7с.0-0/9I 02




Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 250мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ТомЗ####




Копировал

Формат А3

| Эскиз | Марка | L, мм | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5ПСД 30.21.2,5-П-С | 2990 | В7,5 | 0,90 | 46,10 | 1,26 |
|  | 1ПСД 32.21.2,5-П-С<br>1ПСД 14.21.2,5-П-С | 3145<br>1345 | В7,5<br>В7,5 | 1,29<br>0,48 | 48,57<br>29,62 | 1,78<br>0,68 |
|  | 2ПСД 32.21.2,5-П-С<br>2ПСД 14.21.2,5-П-С | 3145<br>1345 | В7,5<br>В7,5 | 1,29<br>0,48 | 48,57<br>29,62 | 1,78<br>0,68 |

Т.К. 1.090.1-1с Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | L, мм | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ПСЦ 60.21.3,5-П-С | 5990 | В7,5 | 3,85 | 86,36 | 5,07 |
| | ПСЦ 30.21.3,5-П-С | 2990 | | I,88 | 47,73 | 2,49 |
| | ПСЦ I8.21.3,5-П-С | I790 | | I,07 | 3I,44 | I,46 |
| | ПСЦ I2.21.3,5-П-С | II90 | | 0,68 | 23,49 | 0,9I |
| | 1ПСЦ 30.21.3,5-П-С | 2990 | | I,88 | 48,6I | 2,49 |
| | 2ПСЦ 30.21.3,5-П-С | | | I,88 | 48,6I | 2,49 |
| | 3ПСЦ 30,21.3,5-П-С | | | I,88 | 48,6I | 2,49 |
|   | 1ПСЦ 60.21.3,5-П-С | 5990 | В7,5 | 3,78 | 86,36 | 4,99 |
|   | 4ПСЦ 30.21.3,5-П-С | 2990 | В7,5 | I,85 | 47,73 | 2,46 |




Т.К. 1.090.1-1с вып. 0-0/91

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Вахрушева | | | I.090.I-7с.0-0/9I 08 | |
| Проверил | Шевяхов | | | | |
| ГИП | Куприянов | | | | |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | | Панели наружных стен кузнечного цеха одноэтажные толщиной 350мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2 |
| Н.контр. | Маркарян | | | | ТСпецЭПИИМП |


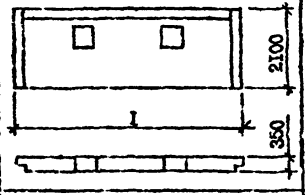

Копировал

Формат А4

| Эскиз | Марка | L, мм | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5ПСЦ 30.2I.3,5-П-С | 2990 | В7,5 | I,38 | 43,54 | I,84 |
|  | 1ПСЦ 32.2I.3,5-П-С<br>3ПСЦ I4.2I.3,5-П-С | 3245<br>I445 | В7,5<br>В7,5 | I,99<br>0,79 | 5I,46<br>27,22 | 2,62<br>I,04 |
|  | 2ПСЦ 32.2I.3,5-П-С<br>2ПСЦ I4.2I.3,5-П-С | 3245<br>I445 | В7,5<br>В7,5 | I,99<br>0,79 | 5I,46<br>27,22 | 2,62<br>I,04 |

Т.К. 1.090.1-7с.0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | L, мм | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПСЦ 60.21.3,5-ПТ-С | 5990 | В10 | 3,58 | 100,20 | 4,31 |
| | ПСЦ 30.21.3,5-ПТ-С | 2990 | | 1,76 | 49,17 | 2,12 |
| | ПСЦ 18.21.3,5-ПТ-С | 1790 | | 1,01 | 27,02 | 1,22 |
| | ПСЦ 12.21.3,5-ПТ-С | 1190 | | 0,65 | 21,30 | 0,78 |
| | 1ПСЦ 30.21.3,5-ПТ-С<br>2ПСЦ 30.21.3,5-ПТ-С<br>3ПСЦ 30.21.3,5-ПТ-С | 2990 | | 1,76 | 50,08 | 2,12 |
|  | 1ПСЦ 60.21.3,5-ПТ-С | 5990 | В10 | 3,58 | 100,20 | 4,24 |
|  | 4ПСЦ 30.21.3,5-ПТ-С | 2990 | В10 | 1,73 | 49,17 | 2,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Волкавцов | | |
| Проверил | Шевяк | | |
| ГИП | Будилкадо | | |
| Нач.отд. | Бахтадов | | |
| Н.контр. | Маркарк | | |

I.090.I-7с.0-0/9I 04

Панели наружных стен кулевого цикла трехслойные на жестких связях толщ. 350 мм для применения в районах сейсм. 7 и 8 баллов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |




ТОМСКИНЗЕМ

Копировал

Формат А3




Т.К. 7.090.1-7с Вып. 0-0/91

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | L, мм | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5ПСЦ 30.21.3,5-ПТ-С | 2990 | В10 | 1,33 | 49,45 | 1,60 |
|  | 1ПСЦ 32.21.3,5-ПТ-С<br>1ПСЦ 14.21.3,5-ПТ-С | 3245<br>1445 | В10 | 1,84<br>0,73 | 50,76<br>22,85 | 2,22<br>0,88 |
|  | 2ПСЦ 32.21.3,5-ПТ-С<br>2ПСЦ 14.21.3,5-ПТ-С | 3245<br>1445 | В10 | 1,84<br>0,73 | 50,76<br>22,85 | 2,22<br>0,88 |

Т.К. 1.090.1-Ус Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | L, мм | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПСЦ 60.21.2,5-П-С9 | 5990 | В10 | 2,59 | 108,20 | 3,56 |
| | ПСЦ 30.21.2,5-П-С9 | 2990 | | 1,25 | 62,78 | 1,73 |
| | ПСЦ 18.21.2,5-П-С9 | 1790 | | 0,70 | 44,06 | 0,98 |
| | ПСЦ 12.21.2,5-П-С9 | 1190 | | 0,45 | 38,09 | 0,63 |
| | 1ПСЦ 30.21.2,5-П-С9 | 2990 | | 1,25 | 64,84 | 1,73 |
| | 2ПСЦ 30.21.2,5-П-С9 | 2990 | | 1,25 | 64,84 | 1,73 |
| | 3ПСЦ 30.21.2,5-П-С9 | 2990 | | 1,25 | 64,84 | 1,73 |
|  | 1ПСЦ 60.21.2,5-П-С9 | 5990 | В10 | 2,56 | 108,20 | 3,50 |
|  | 4ПСЦ 30.21.2,5-П-С9 | 2990 | В10 | 1,33 | 49,17 | 1,69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Вашкидзе | | |
| Проверил | Шепця | | |
| ГИП | Курдюмов | | |
| Нач.отд. | Вахтанов | | |
| Н.контр. | Маркарян | | |

I.090.I-7с.0-0/91 05

Панели наружных стен кулевого цикла однослойные толщиной 250 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |




ТбилЗНИИЭП

Копировал

Формат А3


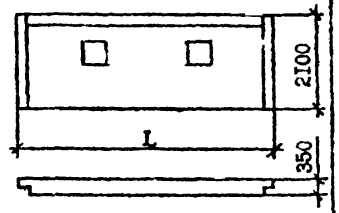

Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Эскиз | Марка | L, мм | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5ПСЦ 30.21.2,5-П-С9 | 2990 | В10 | 0,90 | 55,89 | 1,26 |
|   | 1ПСЦ 32.21.2,5-П-С9<br>1ПСЦ 14.21.2,5-П-С9 | 3145<br>1345 | В10 | 1,29<br>1,09 | 62,61<br>40,05 | 1,78<br>0,68 |
|   | 2ПСЦ 32.21.2,5-П-С9<br>2ПСЦ 14.21.2,5-П-С9 | 3145<br>1345 | В10 | 1,29<br>0,48 | 62,61<br>40,05 | 1,78<br>0,68 |

Т.К. 4.090.4-7с Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | L, мм | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ПСЦ 60.21.3,5-П-С9 | 5990 | В10 | 3,85 | 104,59 | 5,07 |
| | ПСЦ 30.21.3,5-П-С9 | 2990 | | 1,88 | 56,83 | 2,49 |
| | ПСЦ 18.21.3,5-П-С9 | 1790 | | 1,07 | 39,60 | 1,46 |
| | ПСЦ 12.21.3,5-П-С9 | 1190 | | 0,68 | 28,14 | 0,91 |
| | 1ПСЦ 30.21.3,5-П-С9 | 2990 | | 1,88 | 58,63 | 2,49 |
| | 2ПСЦ 30.21.3,5-П-С9 | | | 1,88 | 58,63 | 2,49 |
| | 3ПСЦ 30,21.3,5-П-С9 | | | 1,88 | 58,63 | 2,49 |
|   | 1ПСЦ 60.21.3,5-П-С9 | 5990 | В10 | 3,78 | 104,59 | 4,99 |
|   | 4ПСЦ 30.21.3,5-П-С9 | 2990 | В10 | 1,85 | 56,83 | 2,46 |

Т.К. 1.090.1-1с Вып. 0-0/91 ч.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Вишнякова | | 11.91 |
| Проверил | Шолия | | 11.91 |
| ГИП | Туражлиадзе | | 11.91 |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | 11.91 |
| Н.контр. | Мариарян | | 11.91 |

1.090.1-7с.0-0/91 06

Панели наружных стен нулевого цикла однослойные толщиной 350мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |




ЦНИИЭП

Копировал


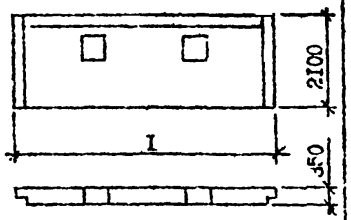

Формат А3

Бутовый

Т.К. 1.090.4-2с Вып. 0-0/91

| Эскиз | Марка | L, мм | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5ПСЦ 30.21.3,5-П-С9 | 2990 | В10 | 1,38 | 50,49 | 1,84 |
|  | 1ПСЦ 32.21.3,5-П-С9<br>1ПСЦ 14.21.3,5-П-С9 | 3245<br>1445 | В10<br>В7,0 | 1,99<br>0,79 | 61,76<br>33,07 | 2,62<br>1,04 |
|  | 2ПСЦ 32.21.3,5-П-С9<br>2ПСЦ 14.21.3-5-П-С 9 | 3245<br>1445 | В10<br>В10 | 1,99<br>0,79 | 61,76<br>33,07 | 2,62<br>1,04 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | L, мм | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПСЦ 60.2I.3,5-ПТ-С9 | 5990 | | 3,58 | II7,80 | 4,3I |
| | ПСЦ 30.2I.3,5-ПТ-С9 | 2990 | | I,76 | 58,25 | 2,I2 |
| | ПСЦ I8.2I.3,5-ПТ-С9 | I790 | | I,0I | 40,38 | I,22 |
| | ЛСЦ I2.2I.3,5-ПТ-С9 | II90 | BI0 | 0,65 | 26,67 | 0,78 |
| | 1ПСЦ 30.2I.3,5-ПТ-С9<br>2ПСЦ 30.2I.3,5-ПТ-С9<br>3ПСЦ 30.2I.3,3-ПТ-С9 | 2990 | | I,76 | 60,0I | 2,I2 |
|  | **1ПСЦ 60.2I.3,5-ПТ-С9** | 5990 | BI0 | 3,58 | II7,80 | 4,24 |
|  | 4ПСЦ.30.2I.3,5-ПТ-С9 | 2990 | BI0 | I,73 | 58,25 | 2,08 |




Т.К. 7.090.1-7с Вып.0-9/91

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Пилиашвили | | | I.090.I-7с.0-9/91 07 | |
| Проверил | Шелия | | | | |
| ГИП | Бурдиашвили | | | | |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | | Панели наружных стен кулевого цикла трехслойные на жестких связях толщ. 350 мм для применения в районах сейсм. 9 баллов | Стадия: Р; Лист: I; Листов: 2 |
| Н.контр. | Мордердин | | | | Госстроя |

Копировал

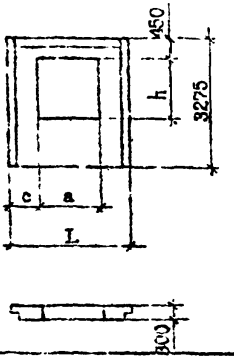
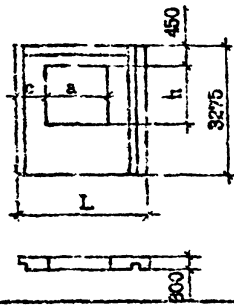
Формат А3

| Эскиз | Марка | l, мм | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5ПСЦ 30.21.3,5-ПТ-С9 | 2990 | В10 | 1,33 | 59,29 | 1,60 |
|  | 1ПСЦ 32.21.3,5-ПТ-С9<br>1ПСЦ 14.21.3,5-ПТ-С9 | 3245<br>1445 | В10<br>В10 | 1,84<br>0,73 | 60,22<br>26,42 | 2,22<br>0,88 |
|  | 2ПСЦ 32.21.3,5-ПТ-С9<br>2ПСЦ 14.21.3,5-ПТ-С9 | 3245<br>1445 | В10<br>В10 | 1,84<br>0,73 | 60,22<br>26,42 | 2,22<br>0,88 |

Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0.0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


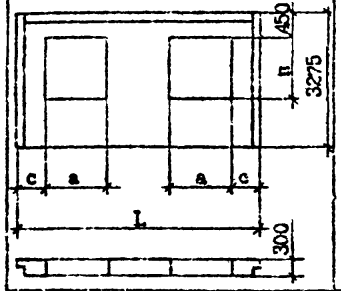

Т.К. 1.090.1-1с Вып. 0-0/91

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1ПС0 30.32.3-1П-С | 2990 | 2110 | 2110 | 440 | В7,5 | 1,30 | 73,86 | 1,53 |
| | 1ПС0 30.33.3-2П-С | | | | | | | 75,97 | |
| | 2ПС0 30.33.3-1П-С | | 1810 | | | | 1,47 | 74,30 | 1,74 |
| | 2ПС0 30.33.3-2П-С | | | | | | | 76,41 | |
| | 3ПС0 30.33.3-1П-С | | | 1810 | 590 | | 1,62 | 74,91 | 1,92 |
| | 3ПС0 30.33.3-2П-С | | | | | | | 79,44 | |
| | 4ПС0 30.33.3-1П-С | | 1510 | | | | 1,77 | 75,45 | 2,10 |
| | 4ПС0 30.33.3-2П-С | | | | | | | 79,98 | |
| | 5ПС0 30.33.3-2П-С | | 1810 | 1510 | 740 | | 1,77 | 73,83 | 2,10 |
| | 6ПС0 30.33.3-2П-С | | | 910 | 590 | | 2,08 | 75,08 | 2,46 |
| | 7ПС0 30.33.3-2П-С | | | | 1490 | | | | |
|  | 1ПС0 32.33.3-1П-С | 3195 | 1810 | 1810 | 590 | В7,5 | 1,73 | 78,86 | 2,06 |
| | 1ПС0 32.33.3-2П-С | | | | | | | 83,39 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Вдовиная | | | 1.090.1-7с.0-0/91 ОВ |
| Проверил | Шегина | | | |
| ГИП | Бурмакинская | | | Панели наружных стен одно-слойные толщиной 300 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. |
| Нач.отд. | Баева | | | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 6 |
| Н.контр. | Маркарян | | | ТКПЗИНИЭП |



Копировал

Формат А3

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2ПС0 32.33.3-IП-С<br>2ПС0 32.33.3-2П-С | 3I95 | I8I0 | I8I0 | 590 | B7,5 | I,73 | 78,86<br>83,39 | 2,06 |
|  | IПС0 60.33.3-IП-С<br>IПС0 60.33.3-2П-С<br>2ПС0 60.33.3-IП-С<br>2ПС0 60.33.3-2П-С<br>3ПС0 60.33.3-IП-С<br>3ПС0 60.33.3-2П-С | 5990 | 2II0 | 2II0 | 440 | B7,5 | 2,72 | I33,90<br>I38,20 | 3,2I |
| | | | I8I0 | | | | 3,07 | I34,80<br>I39,I0 | 3,62 |
| | | | | I8I0 | 590 | | 3,38 | I33,20<br>I42,60 | 3,98 |
|  | IПСБ 30.33.3-IП-С<br>IПСБ 30.33.3-2П-С | 2990 | 2II0 | 2II0 | 440 | 57,5 | I,I4 | 7I,96<br>74,07 | I,32 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




Т.К. 1.090.1-7. Вып. 0-0/91

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | a | c | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | 2ПСБ 30.33.3-1П-С<br>2ПСБ 30.33.3-2П-С | 2990<br>2990 | 2110<br>2110 | 2110<br>2110 | 440<br>440 | В7,5 | 1,14<br>1,14 | 71,96<br>74,07 | 1,32<br>1,32 |
|  | ПСЛ 30.33.3-2П-С | 2990 | 910 | 1810 | 590 | В7,5 | 1,64 | 88,83 | 1,92 |



Т.К. 1.090.1-7с Вып.0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1ПСД 30.33.3-IП-С<br>2ПСД 30.33.3-IП-С<br>3ПСД 30.33.3-IП-С | 2990 | 2150<br>2150<br>2150 | 1040<br>1040<br>1510 | 590<br>1360<br>740 | B7,5 | 1,84<br>1,94<br>1,65 | 65,62<br>65,62<br>65,39 | 2,27<br>2,27<br>1,98 |
|  | 4ПСД 30.33.3-IП-С<br>4ПСД 30.33.3-2П-С | 2990 | 2825 | 2110 | 440 | B7,5 | 0,88 | 70,15<br>72,26 | 1,04 |
|  | ПСД 30.33.3-2П-С | 2990 | 2150 | 1510 | 740 | B7,5 | 1,86 | 73,94 | 1,93 |

Т.К. 1.090.1-7с Вып.0-0/91




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.090.1-7с.0-0/97 ОЗ

Лист 4

Копировал




Формат А3

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | Размеры, мм H | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПС 30.33.3-П-С | 2990 | 3275 | В5 | 2,53 | 54,43 | 3,00 |
| | ПС 24.33.3-П-С | 2390 | | | I,99 | 48,49 | 2,35 |
| | ПС I8.33.3-П-С | I790 | | | I,5I | 44,02 | I,78 |
| | ПС I2.33.3-П-С | II90 | | | 0,96 | 35,96 | I,I3 |
| | ПС 30.I6.3-П-С | 2990 | I625 | | I,29 | 25,I2 | I,52 |
|  | IIПС 32.33.3-П-С | 3I95 | 3275 | В5 | 2,66 | 60,96 | 3,I4 |
| | IIIПС I4.33.3-П-С | I395 | 3275 | В5 | I,06 | 38,8I | I,27 |
|  | 2IIС 32.33.3-П-С | 3I95 | 3275 | В5 | 2,66 | 60,96 | 3,I4 |
| | 2IIIС I4.33.3-П-С | I395 | 3275 | В5 | I,06 | 38,8I | I,27 |



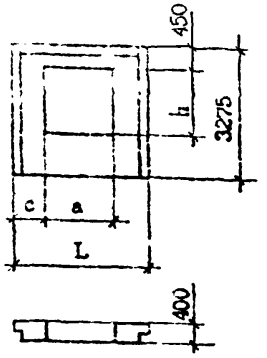
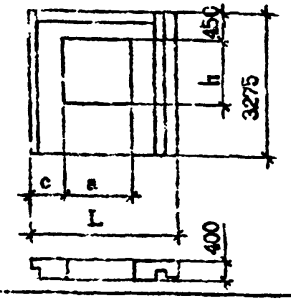
Т.К. 1.090.1-7с. Вып.0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | ПСП 60.10.3-П-С | 5990 | 1000 | В5 | 1,16 | 24,49 | 1,42 |
| | ПСП 30.10.3-П-С | 2990 | | | 0,57 | 14,23 | 0,71 |
| | ПСП 18.10.3-П-С | 1790 | | | 0,32 | 10,50 | 0,41 |
| | ПСП 12.10.3-П-С | 1190 | | | 0,22 | 8,34 | 0,28 |
|  | 1ПСП 32.10.3-П-С | 3195 | 1000 | В5 | 0,62 | 15,81 | 0,75 |
| | 1ПСП 14.10.3-П-С | 1395 | 1000 | В5 | 0,25 | 9,92 | 0,32 |
|  | 2ПСП 32.10.3-П-С | 3195 | 1000 | В5 | 0,62 | 15,81 | 0,75 |
| | 2ПСП 14.10.3-П-С | 1395 | 1000 | В5 | 0,25 | 9,92 | 0,32 |

Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1ПСО 30.33.4-1П-С<br>1ПСО 30.33.4-2П-С<br>2ПСО 30.33.4-1П-С<br>2ПСО 30.33.4-2П-С<br>3ПСО 30.33.4-1П-С<br>3ПСО 30.33.4-2П-С<br>4ПСО 30.33.4-1П-С<br>4ПСО 30.33.4-2П-С<br>5ПСО 30.33.4-2П-С<br>6ПСО 30.33.4-2П-С<br>7ПСО 30.33.4-2П-С | 2990 | 2110 | 2110 | 440 | В7,5 | 1,77 | 70,15<br>71,42 | 1,95 |
| | | | 1810 | | | | 2,01 | 70,57<br>71,83 | 2,21 |
| | | | | 1810 | 590 | | 2,22 | 62,75<br>67,80 | 2,44 |
| | | | 1510 | | | | 2,43 | 64,99<br>70,12 | 2,66 |
| | | | 1810 | 1510 | 740 | | 2,43 | 62,75 | |
| | | | | 910 | 590<br>1490 | | 2,83 | 60,83<br>60,83 | 3,12 |
|  | 1ПСО 33.33.4-1П-С<br>1ПСО 33.33.4-2П-С | 3295 | 1810 | 1810 | 590 | В7,5 | 2,46 | 66,68<br>74,79 | 2,71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Вашакидзе | | |
| Проверил | Шагин | | |
| ГИП | Бураканд. | | |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | |
| Н.контр. | Маркарян | | |

I.090.I-7с.0-0/9I09

Панели наружных стен однослойные толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |


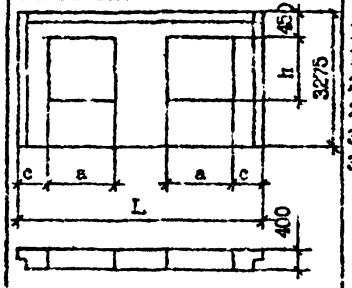
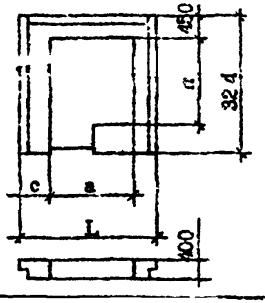
ЦНИИЭП

Копировал

Формат А3

Т.К. I.090.I-7с Вып. 0-0/9

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | h | a | c | | Бетон, $м^3$ | Сталь, кг | |
|  | 2П30 33.33.4-IП-С<br>2П30 33.33.4-2П-С | 3295 | I8I0 | I8I0 | 590 | B7,5 | 2,46 | 66,68<br>74,79 | 2,7I |
|  | IПС0 60.33.4-IП-С<br>IПС0 60.33.4-2П-С<br>2ПС0 60.33.4-IП-С<br>2ПС0 60.33.4-2П-С<br>3ПС0 60.33.4-IП-С<br>3ПС0 60.33.4-2П-С | 5990 | 2II0<br>I8I0 | 2II0<br>I8I0 | 440<br>590 | B7,5 | 3,72<br>4,I9<br>4,62 | I26,I0<br>I27,30<br>I26,90<br>I28,I0<br>II4,30<br>I24,40 | 4,08<br>4,60<br>5,05 |
|  | IПСБ 30.33.4-IП-С<br>IПСБ 30.33.4-2П-С | 2990 | 2II0 | 2II0 | 440 | B7,5 | I,53 | 66,00<br>70,72 | I,67 |

T.K. 1.090.1-7c. Вып. 0-0/91



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I.090.I-7c.0-0/9I09

Лист 2

Копировал




Формат А3

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | h | a | c | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | 2ПКБ 30.33.4-1П-С<br>2ПКБ 30.33.4-2П-С | 2990 | 2110 | 2110 | 440 | В7,5 | 1,53 | 66,00<br>70,75 | 1,67 |
|  | ПСЛ 30.33.4-2П-С | 2990 | 910 | 1810 | 590 | В7,5 | 2,22 | 74,88 | 2,44 |






Т.К. 1.090.1-7с Вып 0-0/91




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1ПСД 30.33.4-1П-С<br>2ПСД 30.33.4-1П-С<br>3ПСД 30.33.4-1П-С | 2990 | 2150 | 1040 | 590<br>1360 | В7,5 | 2,61 | 57,48 | 2,88 |
| | | | | 1510 | 1510 | | 2,22 | 54,44 | 2,45 |
|  | 4ПСД 30.33.4-1П-С<br>4ПСД 30.33.4-2П-С | 2990 | 2825 | 2110 | 440 | В7,5 | 1,20 | 64,79<br>66,03 | 1,33 |
|  | ПСД 30.33.4-2П-С | 2990 | 2150 | 1510 | 740 | В7,5 | 2,23 | 57,66 | 2,45 |

T.K.1.090.1-7c.0-0/91

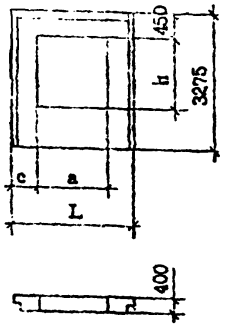

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | H | – | – | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПС 30.33.4-П-С | 2990 | 3275 | | | В5 | 3,46 | 45,86 | 3,60 |
| | ПС 24.33.4-П-С | 2390 | | | | | 2,73 | 40,95 | 3,00 |
| | ПС 18.33.4-П-С | 1790 | | | | | 2,00 | 34,38 | 2,20 |
| | ПС 12.33.4-П-С | 1190 | | | | | 1,28 | 27,11 | 1,41 |
| | ПС 30.16.4-П-С | 2990 | 1625 | | | | 1,72 | 24,37 | 1,88 |
|  | ПС 33.33.4-П-С | 3295 | 3275 | | | В5 | 3,70 | 51,28 | 4,08 |
| | ПС 15.33.4-П-С | 1495 | 3275 | | | В5 | 1,52 | 34,76 | 1,67 |
|  | 2ПС 33.33.4-П-С | 3295 | 3275 | | | В5 | 3,70 | 51,28 | 4,08 |
| | 2ПС 15.33.4-П-С | 1495 | 3275 | | | В5 | 1,52 | 34,76 | 1,67 |

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | h | - | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | ПСП 60.10.4-П-С | 5990 | 1000 | | | Б5 | 1,43 | 26,94 | 1,65 |
| | ПСП 60.10.4-П-С | 2990 | | | | | 0,70 | 15,27 | 0,81 |
| | ПСП 18.10.4-П-С | 1790 | | | | | 0,40 | 10,93 | 0,47 |
| | ПСП 12.10.4-П-С | 1190 | | | | | 0,27 | 8,52 | 0,31 |
|  | 1ПСП 33.10.4-П-С | 3295 | 1000 | | | Б5 | 0,78 | 16,83 | 0,89 |
| | 1ПСП 15.10.4-П-С | 1495 | 1000 | | | Б5 | 0,34 | 10,09 | 0,39 |
|  | 2ПСП 33.10.4-П-С | 3295 | 1000 | | | Б5 | 0,78 | 16,83 | 0,89 |
| | 2ПСП 15.10.4-П-С | 1495 | 1000 | | | Б5 | 0,34 | 10,09 | 0,39 |

Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1ПСО 30.33.4-1ПТ-С | 2990 | 2110 | 2110 | 440 | B10 | 1,60 | 70,4 | 1,94 |
| | 1ПСО 30.33.4-2ПТ-С | | | | | | | 73,6 | |
| | 2ПСО 30.33.4-1ПТ-С | | 1810 | | | | 1,79 | 72,4 | 2,16 |
| | 2ПСО 30.33.4-2ПТ-С | | | 1810 | 590 | | | 75,6 | |
| | 3ПСО 30.33.4-1ПТ-С | | | | | | 1,95 | 75,8 | 2,35 |
| | 3ПСО 30.33.4-2ПТ-С | | | | | | | 80,9 | |
| | 4ПСО 30.33.4-1ПТ-С | | 1510 | | | | 2,12 | 77,9 | 2,56 |
| | 4ПСО 30.33.4-2ПТ-С | | | | | | | 82,3 | |
| | 5ПСО 30.33.4-2ПТ-С | | 1810 | 1510 | 740 | | 2,11 | 76,4 | 2,55 |
| | 6ПСО 30.33.4-2ПТ-С | | | 910 | 590 | | 2,42 | 82,6 | 2,92 |
| | 7ПСО 30.33.4-2ПТ-С | | | | 1490 | | | 82,6 | |
|  | 1ПСО 33.33.4-1ПТ-С | 3295 | 1810 | 1810 | 590 | B10 | 2,19 | 77,5 | 2,64 |
| | 1ПСО 33.33.4-2ПТ-С | | | | | | | 81,9 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Вашакидзе | | 10.90 |
| Проверил | Шепиня | | 10.90 |
| ГИП | Бурдиашвили | | 10.90 |
| Нач.отд. | Бейтадзе | | 10.90 |
| Н.контр. | Меркурия | | 10.90 |

I.090.I-7c.0-0/91 I0

Панели наружных стен трёхслойные толщиной 400 мм на гибких связях для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 5 |


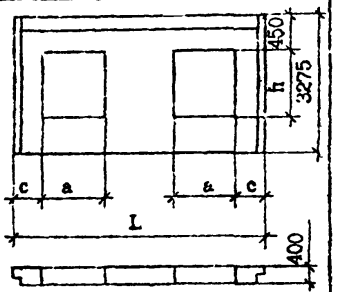

ЦНИИЭП Тбилиси

Копировал

Формат А3

Т.К. 4.090. 1-7с Вып. 0-0




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | a | c | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | 2ПС0 33 33.4-ПТ-С<br>2ПС0 33.33.4-2ПТ-С | 3295 | I8I0 | I8I0 | 590 | BI0 | 2,I9 | 77,5<br>8I,9 | 2,64 |
|  | ЗПС0 60.33.4-ПТ-С<br>ЗПС0 60.33.4-2ПТ-С<br>2ПС0 60.33.4-ПТ-С<br>2ПС0 60.33.4-2ПТ-С<br>3ПС0 60.33.4-ПТ-С<br>3ПС0 60.33.4-2ПТ-С | 5990 | 2II0<br>I8I0 | 2II0 | 440 | BI0 | 3,32<br>3,68 | I35,7<br>I42,I<br>I42,7<br>I49,I | 4,00<br>4,44 |
| | | | | I8I0 | 590 | | 4,00 | I43,8<br>I52,7 | 4,83 |
|  | ПСБ 30.33.4-ПТ-С<br>ПСБ 30.33.4-2ПТ-С | 2990 | 2II0 | 2II0 | 440 | | I,40 | 64,0<br>67,2 | I,69 |



Т.К. 1.090.1-7с Вып 0-0/91




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | h | a | c | | | | |
|  | 2КОБ 33.33.4-1ПТ-С<br>2КОБ 30.33.4-2ПТ-С | 2990 | 2110 | 2110 | 440 | В10 | 1,40 | 64,00<br>67,20 | 1,69 |
|  | ПСД 30.33.4-2ПТ-С | 2990 | 910 | 1810 | 590 | В10 | 1,96 | 93,50 | 2,37 |
|  | 1ПСД 30.33.4-1ПТ-С<br>2ПСД 30.33.4-1ПТ-С<br>3ПСД 30.33.4-1ПТ-С | 2990 | 2150 | 1040<br>1580 | 590<br>1560<br>740 | В10 | 2,24<br>1,91 | 70,90<br>71,30 | 2,71<br>2,31 |



Т.К. 1.090.1-7с Вып 0-0/91



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | H | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4ПСД 30.33.4-1ПТ-С<br>4ПСД 30.33.4-2ПТ-С | 2990 | 3275 | 2110 | 440 | В15 | 1,10 | 58,60<br>61,80 | 1,33 |
|  | ПСД 30.33.4-2ПТ-С | 2990 | 3275 | 1510 | 740 | В10 | 1,93 | 73,40 | 2,33 |
|  | ПС 30.33.4-ПТ-С<br>ПС 24.33.4-ПТ-С<br>ПС 18.33.4-ПТ-С<br>ПС 12.33.4-ПТ-С<br>ПС 30.16.4-ПТ-С | 2990<br>2390<br>1790<br>1190<br>2990 | 3275<br><br><br><br>1625 | | | В10 | 2,89<br>2,29<br>1,70<br>1,11<br>1,46 | 69,40<br>56,70<br>45,10<br>31,80<br>34,70 | 3,50<br>2,77<br>2,06<br>1,34<br>1,76 |



Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91

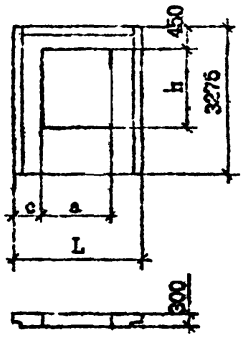

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | Класс | Расход материалов | | Масса, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | бетона | Бетон, м³ | Сталь, кг | т |
|  | 1ПС 53 33.4-ПТ-С<br>1ПС 15.33.4-ПТ-С | 3295<br>1495 | 3275<br>3275 | В10<br>В10 | 3,12<br>1,33 | 74,80<br>35,40 | 3,77<br>1,60 |
|  | 2ПС 33.33.4-ПТ-С<br>2ПС 15.33.4-ПТ-С | 3295<br>1495 | 3275<br>3275 | В10<br>В10 | 3,12<br>1,33 | 74,80<br>35,40 | 3,77<br>1,60 |



Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1ПС0 30.33.3-Ш-С9<br>1ПС0 30.33.3-2П-С9<br>2ПС0 30.33.3-Ш-С9<br>2ПС0 30.33.3-2П-С9<br>3ПС0 30.33.3-Ш-С9<br>3ПС0 30.33.3-2П-С9<br>4ПС0 30.33.3-Ш-С9<br>4ПС0 30.33.3-2П-С9<br>5ПС0 30.33.3-2П-С9<br>6ПС0 30.33.3-2П-С9<br>7ПС0 30.33.3-2П-С9 | 2990 | 2110 | 2110 | 440 | В10 | 1,8 | 87,64<br>89,75 | 1,61 |
| | | | 1610 | | | | 1,47 | 88,08<br>90,19 | 1,82 |
| | | | | 1810 | 590 | | 1,62 | 88,69<br>93,22 | 2,00 |
| | | | 1510 | | | | 1,77 | 89 28<br>93,76 | 2,18 |
| | | | | 1510 | 740 | | | 97,81 | |
| | | | 1810 | 910 | 590<br>1490 | | 2,08 | 87,38 | 2,38 |
|  | 1ПС0 32.33.3-Ш-С9<br>1ПС0 32.33.3-2П-С9 | 3195 | 1810 | 1810 | 590 | В10 | 1,73 | 92,92<br>97,45 | 2,16 |

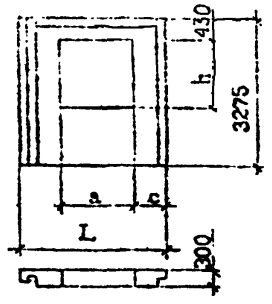
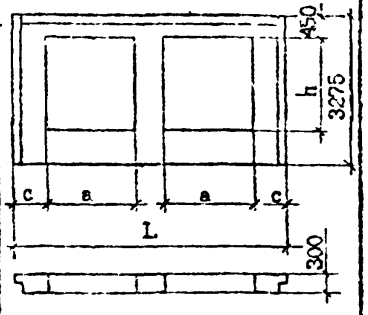
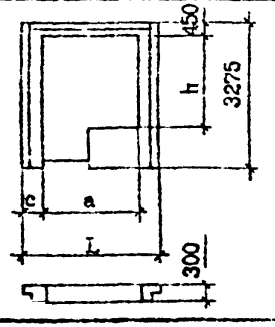
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Вашакидзе | | | I.090.I-7c.0-0/9I II | |
| Проверил | Шетия | | | | |
| ГИП | Бурджанадзе | | | | |
| Нач.отд. | Бадзиан | | | Панели наружных стен однослойные толщиной 300 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 6 |
| Н.контр. | Маркарян | | | | ТбилЗНИИЭП |

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ТК 1.090 1-7с Вып 0-0/91

Копировал




Формат А3

| | Марка | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | h | a | c | | Бетон, $м^3$ | Сталь, кг | |
|  | 2ПСО 32.33.3-ІП-С9<br>2ПСО 32.33.3-2П-С9 | 3195 | 1610 | 1810 | 590 | В10 | 1,73 | 92,92<br>97,45 | 2,16 |
|  | 1ПСО 60.33.3-ІП-С9<br>1ПСО 60.33.3-2П-09<br>2ПСО 60.33.3-ІП-С9<br>2ПСО 60.33.3-2П-С9<br>3ПСО 60.33.3-ІП-С9<br>3ПСО 60.33.3-2П-С9 | 5990 | 2110 | 2110 | 440 | В10 | 2,72 | 159,30<br>163,50 | 3,35 |
| | | | 1810 | | | | 3,07 | 160,20<br>164,40 | 3,79 |
| | | | | 1810 | 590 | | 3,38 | 158,50<br>167,60 | 4,15 |
|  | 1ПСБ 30.33.3-ІП-С9<br>1ПСБ 30.33.3-ІП-С9 | 2990 | 2110 | 2110 | 440 | В10 | 1,14 | 83,63<br>85,94 | 1,40 |





Т.К. 1.090.1-7с.0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2ПСБ 30.33.3-IIп-С9<br>2ПСБ 30.33.3-2П-С9 | 2990 | 2110 | 2110 | 440 | В10 | 1,14 | 83,83<br>85,94 | 1,40 |
|  | ПСД 30.33.3-2П-С9 | 2990 | 910 | 1810 | 590 | В10 | 1,64 | 105,6 | 2,02 |
|  | 1ПСД 30.33.3-IIп-С9<br>2ПСД 30.33.3-IIп-С9<br>3ПСД 30.33.3-IIп-С9 | 2990 | 2150 | 1040<br>1510 | 590<br>1360<br>740 | В10 | 1,84<br>1,65 | 75,59<br>75,36 | 2,29<br>2,05 |




Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | G | a | c | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | 4ПДД 30.33.3-1П-С9<br>4ПДД 30.33.3-2П-С9 | 2990 | 2823 | 2110 | 440 | В10 | 0,88 | 81,59<br>83,70 | 1,09 |
|  | ПСД 30.33.3-2П-С9 | 2990 | 2150 | 1510 | 740 | В10 | 1,66 | 85,15 | 2,04 |






Т.К. 4.090.1-7с. Вып. 0-0/91
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | Размеры, мм H | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПС 30.33.3-П-С9 | 2990 | 3275 | В7,5 | 2,53 | 66,74 | 3,13 |
| | ПС 24.33.3-П-С9 | 2390 | | | 1,99 | 59,38 | 2,46 |
| | ПС 18.33.3-П-С9 | 1790 | | | 1,51 | 53,48 | 1,86 |
| | ПС 12.33.3-П-С9 | 1190 | | | 0,96 | 42,84 | 1,18 |
| | ПС 30.16.3-П-С9 | 2990 | 1625 | | 1,29 | 31,86 | 1,68 |
|  | 1ПС 32.33.3-П-С9 | 3195 | 3275 | В7,5 | 2,66 | 73,55 | 3,30 |
| | 1ПС 14.33.3-П-С9 | 1395 | | | 1,06 | 45,97 | 1,33 |
|  | 2ПС 32.33.3-П-С9 | 3195 | 3275 | В7,5 | 2,66 | 73,55 | 3,30 |
| | 2ПС 14.33.3-П-С9 | 1395 | | | 1,06 | 45,97 | 1,33 |

Т.К. 1.090.1-7в Вып. 0-0/91

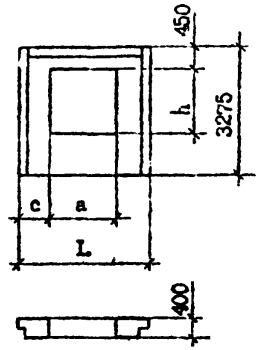

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | Размеры, мм H | Класс бетона | Расход материалов Бетон, м³ | Расход материалов Сталь, кг | Масса т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПСП 60.10.3-П-С9 | 5990 | 1000 | В7,5 | 1,16 | 32,83 | 1,49 |
| | ПСП 30.10.3-П-С9 | 2990 | | | 0,57 | 18,11 | 0,74 |
| | ПСП 18.10.3-П-С9 | 1790 | | | 0,32 | 12,96 | 0,42 |
| | ПСП 12.10.3-П-С9 | 1190 | | | 0,22 | 9,64 | 0,28 |
|  | ПКСП 32.10.3-П-С9 | 3195 | 1000 | В7,5 | 0,62 | 20,20 | 0,80 |
| | ПКСП 14.10.3-П-С9 | 1395 | | | 0,25 | 11,73 | 0,33 |
|  | 2ПСП 32.10.3-П-С9 | 3195 | 1000 | В7,5 | 0,62 | 20,20 | 0,80 |
| | 2ПСП 14.10.3-П-С9 | 1395 | | | 0,25 | 11,73 | 0,33 |



Т.К 1.090.1-7с Вып 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | h | a | c | | Бетон, $м^3$ | Сталь, кг | |
|  | 1ПС0 30.33.4-1П-С9<br>1ПС0 30.33.4-2П-С9<br>2ПС0 30.33.4-1П-С9<br>2ПС0 30.33.4-2П-С9<br>3ПС0 30.33.4-1П-С9<br>3ПС0 30.33.4-2П-С9<br>4ПС0 30.33.4-1П-С9<br>4ПС0 30.33.4-2П-С9<br>5ПС0 30.33.4-2П-С9<br>6ПС0 30.33.4-2П-С9<br>7ПС0 30.33.4-2П-С9 | 2990 | 2110<br>1810<br>1510<br>1810 | 2110<br>1810<br>1510<br>910 | 440<br>590<br>740<br>590<br>1490 | В10 | 1,77<br>2,01<br>2,22<br>2,43<br>2,43<br>2,83 | 82,41<br>83,67<br>82,80<br>84,06<br>80,85<br>85,87<br>83,88<br>88,90<br>76,74<br>77,08<br>77,08 | 1,95<br>2,21<br>2,44<br>2,66<br>3,12 |
|  | 1ПС0 33.33.4-1П-С9<br>1ПС0 33.33.4-2П-С9 | 3295 | 1810 | 1810 | 590 | В10 | 2,46 | 85,11<br>90,13 | 2,71 |


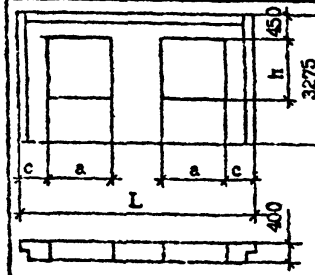

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Вазакидзе | | | I.090.I-7c.0-0/9I I2 |
| Проверил | Шапия | | | |
| ГИП | Буровкаторов | | | |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | | Панели наружных стен однослойные толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. |
| Н.контр. | Моркарян | | | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 6 |
| | | | | ТбилЗНИИЭП |

Т.К. 1.090.1-1с Вып. 0-0/91

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Копировал

Формат А3

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | h | a | c | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | 2ПС0 33.33.4-1П-С9<br>2ПС0 33.33.4-2П-С9 | 3296 | 1810 | 1810 | 590 | В10 | 2,46 | 85,11<br>90,13 | 2,71 |
|  | 1ПС0 60.33.4-1П-С9<br>1ПС0 60.33.4-2П-С9<br>2ПС0 60.33.4-1П-С9<br>2ПС0 60.33.4-2П-С9<br>3ПС0 60.33.4-1П-С9<br>3ПС0 60.33.4-2П-С9 | 5990 | 2110<br>1810 | 2110<br>1810 | 440<br>590 | В10 | 3,72<br>4,19<br>4,62 | 150,70<br>153,22<br>151,49<br>154,01<br>141,86<br>151,90 | 4,08<br>4,60<br>5,05 |
|  | 1ПСБ 30.33.4-1П-С9<br>1ПСБ 30.33.4-2П-С9 | 2990 | 2110 | 2110 | 440 | В10 | 1,53 | 80,50<br>81,76 | 1,67 |




Т.К. 1.090.1-7 Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | h | a | c | | Бетон, $м^3$ | Сталь, кг | |
|   | 2ПСБ 30.33.4-IП-С9<br>2ПСБ 30.33.4-2П-С9 | 2990 | 2110 | 2110 | 440 | В10 | 1,53 | 80,50<br>81,76 | 1,67 |
|   | ПСЛ 30.33.4-2П-С9 | 2990 | 910 | 1810 | 590 | В10 | 2,22 | 88,71 | 2,44 |

Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1ПСД 30.33.4-IП-С9<br>2ПСД 30.33.4-IП-С9<br>3ПСД 30.33.4-IП-С9 | 2990 | 2I50 | I040 | 590<br>I360 | BI0 | 2,6I | 67,29<br>67,29 | 2,88 |
| | | | | I5I0 | I5I0 | | 2,22 | 66,63 | 2,45 |
|  | 4ПСД 30.33.4-IП-С9<br>4ПСД 30.35.4-2П-С9 | 2990 | 2825 | 2II0 | 440 | BI0 | I,20 | 80,08<br>8I,34 | I,33 |
|  | ПСД 30.33.4-2П-С9 | 2990 | 2I50 | I5I0 | 740 | BI0 | 2,23 | 70,57 | 2,45 |






Т.К.1.090.1-1с Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | Размеры, мм H | Размеры, мм - | Размеры, мм - | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПС 30.33.4-П-С9 | 2990 | 3275 | | | В7,5 | 3,46 | 60,10 | 3,60 |
| | ПС 24.33.4-П-С9 | 2390 | | | | | 2,73 | 53,85 | 3,00 |
| | ПС 18.33.4-П-С9 | 1790 | | | | | 2,00 | 44,79 | 2,20 |
| | ПС 12.33.4-П-С9 | 1190 | | | | | 1,28 | 33,72 | 1,41 |
| | ПС 30.16.4-П-С9 | 2990 | 1625 | | | | 1,72 | 29,62 | 1,88 |
|  | 1ПС 33.33.4-П-С9 | 3295 | 3275 | | | В7,5 | 3,70 | 67,02 | 4,08 |
| | 1ПС 15.33.4-П-С9 | 1495 | 3275 | | | | 1,52 | 41,58 | 1,67 |
|  | 2ПС 33.33.4-П-С9 | 3295 | 3275 | | | В7,5 | 3,70 | 67,02 | 4,08 |
| | 2ПС 15.33.4-П-С9 | 1495 | 3275 | | | | 1,52 | 41,58 | 1,67 |

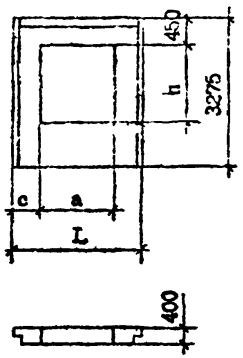

Т.К. 1.090.1-7с вып. 0-0/91 ПЗ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | h | - | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | ПСП 60.10.4-П-С9 | 5990 | 1000 | | | В7,5 | 1,43 | 35,16 | 1,65 |
| | ПСП 30.10.4-П-С9 | 2990 | | | | | 0,70 | 18,99 | 0,81 |
| | ПСП 18.10.4-П-С9 | 1790 | | | | | 0,40 | 13,55 | 0,47 |
| | ПСП 12.10.4-П-С9 | 1190 | | | | | 0,27 | 12,12 | 0,31 |
|  | 1ПСП 33.10.4-П-С9 | 3295 | 1000 | | | В7,5 | 0,78 | 18,61 | 0,89 |
| | 1ПСП 15.10.4-П-С9 | 1495 | 1000 | | | | 0,34 | 12,21 | 0,39 |
|  | 2ПСП 33.10.4-П-С9 | 3295 | 1000 | | | В7,5 | 0,78 | 18,61 | 0,89 |
| | 2ПСП 15.10.4-П-С9 | 1495 | 1000 | | | | 0,34 | 12,21 | 0,39 |

Т.К. 1.090.1-7с Вып.0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1ПСО 30.33.4-1ПТ-С9<br>1ПСО 30.33.4-2ПТ-С9<br>2ПСО 30.33.4-1ПТ-С9<br>2ПСО 30.33.4-2ПТ-С9<br>3ПСО 30.33.4-1ПТ-С9<br>3ПСО 30.33.4-2ПТ-С9<br>4ПСО 30.33.4-1ПТ-С9<br>4ПСО 30.33.4-2ПТ-С9<br>5ПСО 30.33.4-2ПТ-С9<br>6ПСО 30.33.4-2ПТ-С9<br>7ПСО 30.33.4-2ПТ-С9 | 2990 | 2110 | 2110 | 440 | В10 | 1,60 | 86,11<br>90,01 | 1,94 |
| | | | | | | | 1,79 | 88,02<br>91,95 | 2,15 |
| | | | 1810 | 1810 | 590 | | 1,95 | 91,58<br>97,27 | 2,35 |
| | | | 1510 | | | | 2,12 | 93,25<br>98,94 | 2,56 |
| | | | 1810 | 1510 | 740 | | 2,11 | 91,51 | 2,55 |
| | | | | 910 | 590<br>1490 | | 2,42 | 91,38<br>91,32 | 2,92 |
|  | 1ПСО 33.33.4-1ПТ-С9<br>1ПСО 33.33.4-2ПТ-С9 | 3295 | 1810 | 1810 | 590 | В10 | 2,19 | 92,70<br>98,39 | 2,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Вивакиро | | 1990 |
| Провёрил | Шелия | | 1990 |
| ГИП | Бурмакина | | 1990 |
| Нач.отд. | Бахтиев | | 1990 |
| Н.контр. | Маркарян | | 1990 |

1.090.1-7с.0-0/91 ИЗ

Панели наружных стен трехслойные толщиной 400 мм на жестких связях для применения в районах сейсмичностью 9 баллов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 5 |




ТЬИЗПИПЭП

Т.К. 1.090 1-7с Вып 0-0/91

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал

Формат А3

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2ПС0 33.33.4-ПТ-С9<br>2ПС0 33.33.4-2ПТ-С9 | 3295 | I8I0 | I8I0 | 590 | BI0 | 2,I9 | 92,70<br>98,39 | 2,64 |
|  | 1ПС0 60.33.4-ПТ-С9<br>1ПС0 60.33.4-2ПТ-С9<br>2ПС0 60.33.4-ПТ-С9<br>2ПС0 60.33.4-2ПТ-С9<br>3ПС0 60.33.4-ПТ-С9<br>3ПС0 60.33.4-2ПТ-С9 | 5990 | 2II0 | 2II0 | 440 | BI0 | 3,32 | I62,70<br>I70,50 | 4,00 |
| | | | I8I0 | | | | 3,68 | I68,37<br>I76,I3 | 4,44 |
| | | | | I8I0 | 590 | | 4,00 | I74,04<br>I80,66 | 4,83 |
|  | 1ПСБ 30.33.4-ПТ-С9<br>1ПСБ 30.33.4-2ПТ-С9 | 2990 | 2II0 | 2II0 | 440 | | I,40 | 75,92<br>80,82 | I,69 |



Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I.090.I-7с.0-0/9I I3

Лист 2

Копировал




Формат А3

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | H | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2ПСБ 30.33.4-IIIт-С9<br>2ПСБ 30.33.4-2IIIт-С9 | 2990 | 2II0 | 2II0 | 440 | BI0 | I,40 | 76,92<br>80,82 | I,69 |
|  | ПСЛ 30.33.4-2IIIт-С9 | 2990 | 9I0 | I8I0 | 590 | BI0 | I,96 | III,I9 | 2,37 |
|  | IПСД 30.33.4-IIIт-С9<br>2ПСД 30.33.4-IIIт-С9<br>3ПСД 30.33.4-IIIт-С9 | 2990 | 2I50 | I040<br>I530 | 590<br>I360<br>740 | BI0 | 2,24<br>I,3I | 77,I8<br>77,I8<br>78,30 | 2,7I<br>2,3I |



Т.К; 1.090 1-7с Вып 0-0/91



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | a | c | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | 4ПСД 30.33.4-ШТ-С9<br>4ПСД 30.33.4-2ШТ-С9 | 2990 | 3275 | 2110 | 440 | В10 | 1,10 | 74,09<br>77,94 | 1,33 |
|  | ПСД 30.33.4-2ШТ-С9 | 2990 | 3275 | 1510 | 740 | В10 | 1,93 | 81,52 | 2,33 |
|  | ПС 30.33.4-ШТ-С9 | 2990 | 3275 | | | В10 | 2,89 | 80,32 | 3,50 |
| | ПС 24.33.4-ШТ-С9 | 2390 | | | | | 2,29 | 65,20 | 2,77 |
| | ПС 18.33.4-ШТ-С9 | 1790 | | | | | 1,70 | 53,22 | 2,06 |
| | ПС 12.33.4-ШТ-С9 | 1190 | | | | | 1,11 | 36,96 | 1,34 |
| | ПС 30.16.4-ШТ-С9 | 2990 | 1625 | | | | 1,46 | 41,14 | 1,76 |



Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-6/91


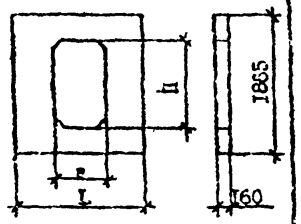
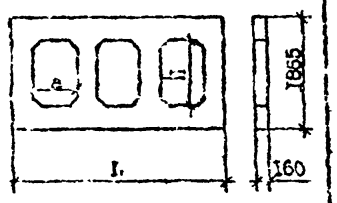
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | 1ПС 33 33.4-ПТ-С9<br>1ПС 15.33.4-ПТ-С9 | 3295<br>1495 | 3275<br>3275 | В10<br>В10 | 3,12<br>1,33 | 85,46<br>39,18 | 3,77<br>1,60 |
|  | 2ПС 33.33 4-ПТ-С9<br>2ПС 15.33.4-ПТ-С9 | 3295<br>1495 | 3275<br>3275 | В10<br>В10 | 3,12<br>1,33 | 85,46<br>39,18 | 3,77<br>1,60 |



Т.К 1 090 1-7с Вып 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПВЦ 10.19-1Т-С<br>ПВЦ 10.19-1Т-С<br>ПВЦ 28.19-1Т-С | 1020<br>1620<br>2820 | | | | В12,5 | 0,27<br>0,44<br>0,79 | 9,16<br>16,88<br>18,43 | 0,68<br>1,09<br>1,98 |
|  | 1ПВЦ 28.19-1Т-С<br>2ПВЦ 28.19-1Т-С | 2820 | 1265 | 800 | | В12,5 | 0,63 | 37,68<br>41,04 | 1,58 |
|  | ПВЦ 58.19-1Т-С | 5820 | 1265 | 800 | | В12,5 | 1,19 | 65,28 | 2,98 |

Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Башкирзе | | |
| Проверил | Шапья | | |
| ГИП | Буражевари | | |
| Нач.отд | Бахтадзе | | |
| Н.контр. | Маркарян | | |

1.090.1-7с.0-0/91 14



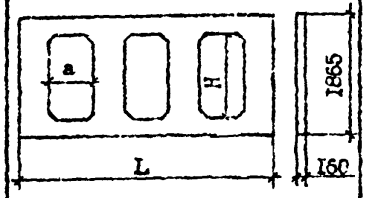
Панели внутренних стен нулевого цикла для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

ТбилЗНИИЭП

Копировал

Формат А3

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | a | H | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|   | ПВЦ 10.19-1Т-С9<br>ПВЦ 16.19-1Т-С9<br>ПВЦ 28.19-1Т-С9 | 1020<br>1620<br>2820 | | | В15 | 0,27<br>0,44<br>0,79 | 12,70<br>24,60<br>25,13 | 0,68<br>1,10<br>1,98 |
|   | 1ПВЦ 28.19-1Т-С9<br>2ПВЦ 28.19-1Т-С9 | 2820 | 800 | 1265 | В15 | 0,63 | 45,40<br>48,76 | 1,58<br>1,58 |
|   | ПВЦ 58.19-1Т-С9 | 5820 | 800 | 1265 | В15 | 1,19 | 74,10 | 2,98 |

Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Зарницзе | | 1.1.92 |
| Проверил | Шейна | | 1.1.92 |
| ГИП | Буражевский | | 1.1.92 |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | 1.1.92 |
| Цифтр. | Майкаран | | 1.1.92 |

1.090.1-7с.0-0/91 I5

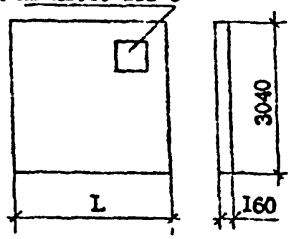
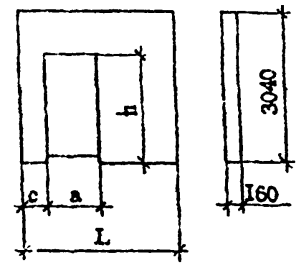
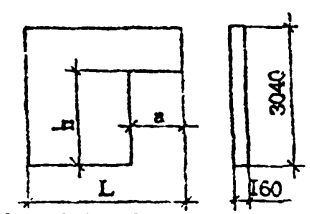
Панели внутренних стен: рулевого цикла для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

ТбилЗНИИЭП

Копировал

Формат А3

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | a | h | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для ПВ 28.30-IT8-С   | ПВ 58.30-IT-С | 5820 | | | | BI2,5 | 2,74 | 40,26 | 6,85 |
| | ПВ 38.30-IT-С | 2820 | | | | | I,3I | I8,23 | 3,28 |
| | ПВ 22.30-IT-С | 2220 | | | | | I,02 | I7,46 | 2,55 |
| | ПВ I6.30-IT-С | I620 | | | | | 0,73 | I5,97 | I,82 |
| | ПВ I0.30-IT-С | I020 | | | | | 0,45 | II,42 | I,I3 |
| | ПВ 28.30-IT8-С | 2820 | | | | | I,27 | I8,0I | 3,I8 |
|   | ПВП 58.30.I5-IT-С | 5820 | I500 | 2450 | 740 | BI2,5 | 2,24 | 54,79 | 5,59 |
| | ПВП 58.30.I0-IT-С | | I000 | | | | 2,40 | 47,37 | 6,00 |
| | ПВП 28.30.I3-IT-С | 2820 | I300 | 2I50 | 760 | | 0,87 | 3I,I9 | 2,I7 |
| | ПВП 28.30.I0-IT-С | | I000 | | 9I0 | | 0,97 | 3I,04 | 2,42 |
| | IIПВП 28.30.I3-IT-С | | I300 | | 760 | | 0,87 | 35,35 | 2,I7 |
|   | ПВГ 28.30.I0-IT-С | 2820 | I000 | 2I50 | | BI2,5 | 0,97 | 25,52 | 2,43 |
| | ПВГ 28.30.I3-IT-С | | I300 | | | | 0,88 | 25,3I | 2,20 |

Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Вашакидзе | | 1.1.92 |
| Проверил | Шелия | | 1.1.92 |
| ГИП | Бурджанадзе | | 1.1.92 |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | 1.1.92 |
| Н.контр. | Маркарян | | 1.1.92 |

I.090.I-7с.0-0/9I I6



Панели внутренних стен для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ТбилЗНИИЭП

Копировал

Формат А3

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПВР 70.30.56-7Т-С<br>ПВР 70.30.56-3Т-С | 7020 | 2450 | 5600 | 710 | В20 | 1,15 | 397,91<br>395,79 | 2,86 |
| | ПВР 58.30.42-7Т-С<br>ПВР 58.30.42-3Т-С | 5820 | | 4200 | 610 | | 1,12 | 207,22<br>205,10 | 2,79 |
| | ПВР 28.30.19-7Т-С<br>ПВР 28.30.19-3Т-С | 2820 | | 1900 | 460 | | 0,57 | 75,71<br>72,47 | 1,42 |
| | ПВР 28.30.15-7Т-С<br>ПВР 28.30.15-3Т-С | | | 1500 | 660 | | 0,73 | 72,73<br>70,05 | 1,81 |
|  | ПВ 28.16-1Т-С<br>ППВ 28.16-1Т-С | 2820 | | | | В12,5 | 0,64<br>0,59 | 14,22<br>20,70 | 1,60<br>1,48 |

Т.К. 1.090.1-7т Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


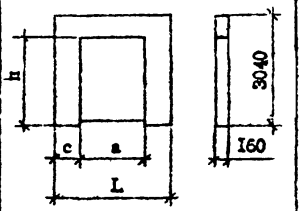
| | Марка | Размеры, мм L | h | a | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид ПВ-28.30-ІТВ-С9 | ПВ 53.30-ІТ-С9 | 5820 | | | | | 2,74 | 50,22 | 6,85 |
| | ПВ 28.30-ІТ-С9 | 2820 | | | | | 1,31 | 28,16 | 3,28 |
| | ПВ 28.30-ІТВ-С9 | | | | | ВІ5 | 1,27 | 27,94 | 3,18 |
| | ПВ 22.30-ІТ-С9 | 2220 | | | | | 1,02 | 24,14 | 2,55 |
| | ПВ 16.30-ІТ-С9 | 1620 | | | | | 0,73 | 22,62 | 1,82 |
| | ПВ 10.30-ІТ-С9 | 1020 | | | | | 0,45 | 16,46 | 1,13 |
| | ПВ 28.16-ІТ-С9 | 2820 | | | | ВІ5 | 0,64 | 18,48 | 1,60 |
| | ПСВ 28.16-ІТ-С9 | | | | | | 0,59 | 24,86 | 1,48 |
| | ПВП 58.30.15-ІТ-С9 | 5820 | 2450 | 1500 | 740 | | 2,24 | 66,42 | 5,59 |
| | ПВП 58.30.10-ІТ-С9 | | | 1000 | | | 2,40 | 59,00 | 6,00 |
| | ПВП 28.30.13-ІТ-С9 | 2820 | 2150 | 1300 | 760 | ВІ5 | 0,87 | 39,48 | 2,17 |
| | ПВП 28.30.10-ІТ-С9 | | | 1000 | 910 | | 0,97 | 39,33 | 2,42 |
| | ПВП 28.30.13-ІТ-С9 | | | 1300 | 760 | | 0,87 | 43,64 | 2,17 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Вешнякова | | | 1.090.1-7с.0-0/91 ІУ |
| Проверил | Шевяя | | | |
| ГИП | Бурнашевская | | | |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | | Панели внутренних стен для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. |
| Н.контр. | Маркарян | | | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2 |
| | | | | ЦНИИЭП |

Копировал



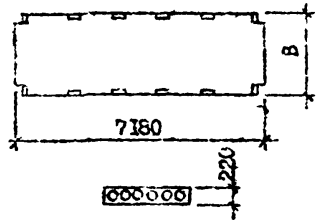
Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | a | h | c | Класс бетона | Расход материалов: Бетон, м³ | Сталь, кг | Масса т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПВГ 28.30.10-1Т-С9 | 2820 | 1000 | 2150 | | В15 | 0,97 | 31,45 | 2,34 |
| | ПВГ 28.30.13-1Т-С9 | | 1300 | | | | 0,88 | 30,10 | 2,20 |
|  | ПВР 70.30.56-7Т-С9 | 7020 | 5600 | 2450 | 710 | В25 | 1,15 | 409,11 | 2,86 |
| | ПВР 70.30.56-3Т-С9 | | | | | | | 406,99 | |
| | ПВР 58.30.42-7Т-С9 | 5820 | 4200 | | 810 | | 1,12 | 217,45 | 2,79 |
| | ПВР 58.30.42-3Т-С9 | | | | | | | 215,33 | |
| | ПВР 28.30.19-7Т-С9 | 2820 | 1900 | | 460 | | 0,57 | 55,22 | 1,42 |
| | ПВР 28.30.19-3Т-С9 | | | | | | | 51,98 | |
| | ПВР 28.30.15-7Т-С9 | | 1500 | | 660 | | 0,73 | 88,84 | 1,81 |
| | ПВР 28.30.15-3Т-С9 | | | | | | | 86,72 | |

Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | В, мм | Бетон класса | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: Сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПК 30.12-6АIIIт-С | 1190 | В15 | 0,520 | 14,00 | 1,30 |
| | ПК 30.12-8АIIIт-С | 1190 | В15 | 0,520 | 18,19 | 1,30 |
| | ПК 30.15-6АIIIт-С | 1490 | В15 | 0,656 | 16,28 | 1,64 |
| | ПК 30.15-8АIIIт-С | 1490 | В15 | 0,656 | 19,16 | 1,64 |
|  | ПК 60.5-6АтУт-С | 590 | В20 | 0,484 | 24,77 | 1,21 |
| | ПК 60.6-8АтУт-С | 590 | В20 | 0,484 | 24,77 | 1,21 |
| | ПК 60.12-6АтУт-С | 1190 | В20 | 1,036 | 38,76 | 2,59 |
| | ПК 60.12-8АтУт-С | 1190 | В20 | 1,036 | 40,00 | 2,59 |
| | ПК 60.15-6АтУт-С | 1490 | В20 | 1,312 | 40,64 | 3,28 |
| | ПК 60.15-8АтУт-С | 1490 | В20 | 1,312 | 47,12 | 3,28 |
|  | ПК 72.6-6АтУт-С | 590 | В22,5 | 0,580 | 33,14 | 1,45 |
| | ПК 72.6-8АтУт-С | 590 | В22,5 | 0,580 | 37,70 | 1,45 |
| | ПК 72.12-6АтУт-С | 1190 | В22,5 | 1,244 | 38,88 | 3,11 |
| | ПК 72.12-8АтУт-С | 1190 | В22,5 | 1,244 | 70,53 | 3,11 |
| | ПК 72.15-6АтУт-С | 1490 | В22,5 | 1,576 | 65,78 | 3,94 |
| | ПК 72.15-8АтУт-С | 1490 | В22,5 | 1,576 | 86,58 | 3,94 |



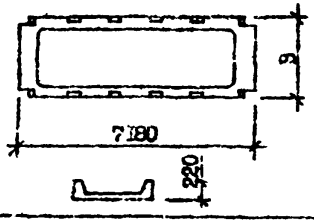
Т.К. 1.090 1-7с Вып 0-0/9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Вешкидзе | | | I.090.I-7с.0-0/9I I8 |
| Проверил | Шелия | | | |
| ГИП | Бурдиладзе | | | |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | | Плиты перекрытий многопустотные и ребристые для применения в районах сейсмичностью 7 и 8баллов |
| Н.контр. | Магдеева | | | Стадия: Р; Лист: I; Листов: 2; ТбилЗНИИЭП |




Копировал

Формат А3

| ЭСКИЗ | МАРКА | В, мм | Бетон класса | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|   | ПР 30.15-6АIIт-С | I490 | B15 | 0,52 | 29,53 | I,23 |
| | ПР 30.15-8АIIт-С | I490 | B15 | 0,52 | 3I,93 | I,28 |
|   | ПР 60.15-6АтУт-С | I490 | B20 | I.02 | 72,98 | 2,52 |
| | ПР 60.15-8АтУт-С | I490 | B20 | I.02 | 83,64 | 2,52 |
|   | ПР 72.15-6АтУт-С | I490 | B22,5 | I,2I | I32,40 | 3,03 |
| | ПР 72.15-8АтУт-С | I490 | B22,5 | I.2I | I56,76 | 3,03 |

Т.К. 1.090.1-7с Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| ЭСКИЗ | МАРКА | В, мм | Бетон класса | Расход материалов: Бетон, м³ | Расход материалов: сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПК 30.12-6АШт-С9 | 1190 | В15 | 0,520 | 14,30 | 1,30 |
| | ПК 30.12-8АШт-С9 | 1190 | В15 | 0,520 | 18,49 | 1,30 |
| | ПК 30.15-6АШт-С9 | 1490 | В15 | 0,656 | 16,58 | 1,64 |
| | ПК 30.15-8АШт-С9 | 1490 | В15 | 0,656 | 19,46 | 1,64 |
|  | ПК 60.6-6АтУт-С9 | 590 | В20 | 0,484 | 25,18 | 1,21 |
| | ПК 60.6-8АтУт-С9 | 590 | В20 | 0,484 | 25,18 | 1,21 |
| | ПК 60.12-6АтУт-С9 | 1190 | В20 | 1,036 | 39,66 | 2,59 |
| | ПК 60.12-8АтУт-С9 | 1190 | В20 | 1,036 | 42,90 | 2,59 |
| | ПК 60.15-6АтУт-С9 | 1490 | В20 | 1,312 | 41,54 | 3,28 |
| | ПК 60.15-8АтУт-С9 | 1490 | В20 | 1,312 | 48,02 | 3,28 |
|  | ПК 72.6-6АтУт-С9 | 590 | В22,5 | 0,580 | 32,40 | 1,45 |
| | ПК 72.6-8АтУт-С9 | 590 | В22,5 | 0,580 | 36,66 | 1,45 |
| | ПК 72.12-6АтУт-С9 | 1190 | В22,5 | 1,244 | 60,08 | 3,11 |
| | ПК 72.12-8АтУт-С9 | 1190 | В22,5 | 1,244 | 72,41 | 3,11 |
| | ПК 72.15-6АтУт-С9 | 1490 | В22,5 | 1,576 | 67,41 | 3,94 |
| | ПК 72.15-8АтУт-С9 | 1490 | В22,5 | 1,576 | 87,84 | 3,94 |




Т.К 4.090.1-1с Вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Вашакидзе | | | 1.1.92 | I.090.I-7в.0-0/9I'I9 |
| Проверил | Шепиа | | | 1.1.92 | |
| ГИП | Гурджанадзе | | | 1.1.92 | |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | | 1.1.92 | Плиты перекрытий многопустотные и ребристые для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2 |
| Н.контр. | Мареевия | | | 1.1.92 | ТбилЗНИИЭП |

Копировал




Формат А3

| Эскиз | Марка | В, мм | Бетон класса | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | ПР 30.15-6АIIIт-С9<br>ПР 30.15-6АIIIт-С9 | 1490<br>1490 | В15<br>В15 | 0,52<br>0,52 | 39,83<br>32,23 | 1,28<br>1,28 |
|  | ПР 60.15-6АтVт-С9<br>ПР 60.15-8АтVт-С9 | 1490<br>1490 | В20<br>В20 | 1,02<br>1,02 | 73,91<br>84,54 | 2,52<br>2,52 |
|  | ПР 72.15-6АтVт-С9<br>ПР 72.15-8АтVт-С9 | 1490<br>1490 | В22,5<br>В22,5 | 1,21<br>1,21 | 133,60<br>157,96 | 3,03<br>3,03 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копия верна

Т.К. 1.090.1-7с вып. 0-0/91

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | Размеры, мм H | Класс бетона | Расход материалов: бетон, м³ | Расход материалов: сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПС 30.9.3-П-С | 2990 | 875 | В5 | 0,61 | 22,96 | 0,76 |
| | ПС 30.9.3-П-С9 | 2990 | 875 | В7,5 | 0,61 | 30,05 | 0,76 |
| | ПС 30.25.3-П-С | 2990 | 2460 | В5 | 1,74 | 40,39 | 2,13 |
| | ПС 30.25.3-П-С9 | 2990 | 2460 | В7,5 | 1,74 | 49,58 | 2,13 |
| | ПС 60.9.3-П-С | 5990 | 875 | В5 | 1,27 | 42,88 | 1,56 |
| | ПС 60.9.3-П-С9 | 5990 | 875 | В7,5 | 1,27 | 60,39 | 1,56 |
| | ПС 60.25.3-П-С | 5990 | 2460 | В5 | 3,84 | 73,85 | 4,71 |
| | ПС 60.25.3-П-С9 | 5990 | 2460 | В7,5 | 3,84 | 92,45 | 4,71 |
|  | ППС 32.9.3-П-С | 3195 | 875 | В5 | 0,66 | 25,66 | 0,82 |
| | ППС 32.9.3-П-С9 | 3195 | 875 | В7,5 | 0,66 | 34,63 | 0,82 |
| | ППС 32.25.3-П-С | 3195 | 2460 | В5 | 1,85 | 45,65 | 2,27 |
| | ППС 32.25.3-П-С9 | 3195 | 2460 | В7,5 | 1,85 | 55,78 | 2,27 |
|  | 2ПС 32.9.3-П-С | 3195 | 875 | В5 | 0,66 | 25,66 | 0,82 |
| | 2ПС 32.9.3-П-С9 | 3195 | 875 | В7,5 | 0,66 | 34,63 | 0,82 |
| | 2ПС 32.25.3-П-С | 3195 | 2460 | В5 | 1,85 | 45,65 | 2,27 |
| | 2ПС 32.25.3-П-С9 | 3195 | 2460 | В7,5 | 1,85 | 55,78 | 2,27 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Кононенко | | | 1.090.1-7с.0-0/91 ВО |
| Проверил | Шелк | | | |
| ГИП | Кононенко | | | |
| Нач.отд. | Бахтеев | | | ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ СТЕН ОДНО-СЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 300 ММ ЗАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ |
| Н.контр. | Маркарова | | | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1 |
| | | | | Тольяттиинжстрой |




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А3

Копия верна

Т.К. I.090.I-7с вып. 0-0/91

| Эскиз | Марка | Размеры, мм | | Класс бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | | бетон, м³ | Сталь, кг | |
|  | ПС 30.9.4-П-С | 2990 | 875 | В7,5 | 0,83 | 22,47 | I,09 |
| | ПС 30.9 4-П-С9 | 2990 | 975 | В10 | 0,83 | 30,39 | I,00 |
| | ПС 30.25.4-П-С | 2990 | 2460 | В7,5 | 2,36 | 40,72 | 2,8I |
| | ПС 30.25.4-П-С9 | 2990 | 2460 | В10 | 2,36 | 49,62 | 2,8I |
| | ПС 60.9.4-П-С | 5990 | 875 | В7,5 | I,72 | 42,43 | 2,05 |
| | ПС 60.9.4-П-С9 | 5990 | 875 | В10 | I.72 | 60,0I | 2,05 |
| | ПС 60.25.4-П-С | 5990 | 2460 | В7,5 | 5,2I | 72,88 | 6,22 |
| | ПС 60.25.4-П-С9 | 5990 | 2460 | В10 | 5,2I | 91,44 | 6.22 |
|  | ЛПС 33.9.4-П-С | 3295 | 875 | В7,5 | 0,90 | 25.20 | I,08 |
| | ЛПС 33.9.4-П-С9 | 3296 | 375 | В10 | 0,90 | 33,58 | I,08 |
| | ЛПС 33.25.4-П-С | 3295 | 2460 | В7,5 | 2,59 | 45,26 | 3,08 |
| | ЛПС 33.25.4-П-С9 | 3295 | 2460 | В10 | 2,59 | 54,76 | 3,08 |
|  | 2ПС 33.9.4-П-С | 3295 | 875 | В7,5 | 0,90 | 25,26 | I,08 |
| | 2ПС 33.9.4-П-С9 | 3295 | 875 | В10 | 0,90 | 33,58 | I,08 |
| | 2ПС 33.25.4-П-С | 3295 | 2460 | В7,5 | 2,59 | 45,26 | 3,08 |
| | 2ПС 33.25.4-П-С9 | 3295 | 2460 | В10 | 2,59 | 54,76 | 3,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Шелл | | |
| Провер. | | | |
| ГИП | Бурмакина | | |
| Нач.отд. | Бакладе | | |
| Н.контр. | Мирошин | | |

I.090.I-7с.0-0/91 2I




Панели наружных стен однослойные толщиной 400 мм жилых помещений для районов сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | I |

ТбилЗНИИЭП

Копировал

Формат А3

| Эскиз | Марка | Размеры, мм L | Размеры, мм H | Класс бетона | Расход материалов: бетон, м³ | Расход материалов: сталь, кг | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПС 30.9.4-ПТ-С | 2990 | 875 | В10 | 0,76 | 31,23 | 0,84 |
| | ПС 30.9.4-ПТ-С9 | 2990 | 875 | | 0,76 | 39,27 | 0,84 |
| | ПС 30.25.4-ПТ-С | 2990 | 2460 | | 1,98 | 50,28 | 2,20 |
| | ПС 30.25.4-ПТ-С9 | 2990 | 2460 | | 1,98 | 59,70 | 2,20 |
| | ПС 60.9.4-ПТ-С | 5990 | 875 | | 1,55 | 65,53 | 1,72 |
| | ПС 60.9.4-ПТ-С9 | 5990 | 875 | | 1,55 | 83,41 | 1,72 |
| | ПС 60.25.4-ПТ-С | 5990 | 2460 | | 4,40 | 101,17 | 4,88 |
| | ПС 60.25.4-ПТ-С9 | 5990 | 2460 | | 4,40 | 120,43 | 4,88 |
|  | 1ПС 33.9.4-ПТ-С | 3295 | 875 | В10 | 0,83 | 31,50 | 0,92 |
| | 1ПС 33.9.4-ПТ-С9 | 3295 | 875 | | 0,83 | 39,34 | 0,92 |
| | 1ПС 33.25.4-ПТ-С | 3295 | 2460 | | 2,22 | 53,29 | 2,46 |
| | 1ПС 33.25.4-ПТ-С9 | 3295 | 2460 | | 2,22 | 62,43 | 2,46 |
|  | 2ПС 33.9.4-ПТ-С | 3295 | 875 | В10 | 0,83 | 31,50 | 0,92 |
| | 2ПС 33.9.4-ПТ-С9 | 3295 | 875 | | 0,83 | 39,34 | 0,92 |
| | 2ПС 33.25.4-ПТ-С | 3295 | 2460 | | 2,22 | 53,29 | 2,46 |
| | 2ПС 33.25.4-ПТ-С9 | 3295 | 2460 | | 2,22 | 62,43 | 2,46 |

Т.К. 1.090.1-7с вып. 0-0/91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Шелия | | 1.91 |
| Проверил | Сарилова | | 1.91 |
| ГИП | Бурдиладзе | | 1.91 |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | 1.91 |
| Н.контр. | Марьерчи | | 1.91 |

I.090.I-7c.0-0/9I 22

Панели наружных стен трехслойные на жестких связях толщиной 400 мм зальных помещений для районов сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

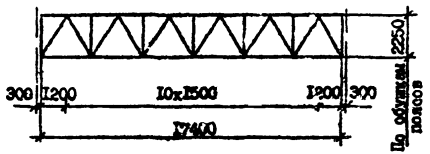
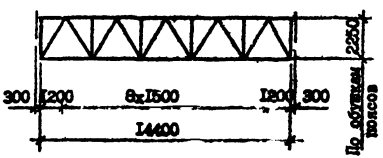
ТбилЗНИИЭП

Копировал

Формат А3

Копия верна

Т. К. 1.090.1-7с вып. 0-0/91

| Эскиз | Марка | Масса, т |
|---|---|---|
|  | ФС I8-60 | 3,5I |
|  | ФС I5-60 | 2,57 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Бабаханов | | | 1.090.1-7с.0-0/91 23 |
| Проверил | Иванов | | | |
| ГИП | Сердюченко | | | |
| Нач.отд. | Бахтадзе | | | Фермы стропильные зальных помещений для районов сейсм. 7, 8 и 9 бал. |
| Н.контр. | Маркарян | | | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | I |

ТбилЗНИИЭП

Копировал

Формат А3

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект 1 серия/
№ 1.090.1-7с.80-0
Заказ № 1
Цена 25 руб. 00 коп.
Тираж 550
Дата "1" 1981 г.

gost.e-ecolog.ru