ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
ПРИ ГОССТРОЕ СССР

НОРМЫ
ОСНОВНЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ЛЕЧЕБНЫЕ ЗДАНИЯ

БОЛЬНИЦЫ

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

НП 6.1.1.11-83

Разработаны Гипронииздравом
при методическом руководстве ЦНИИЭП жилища
и ЦНИИЭП учебных зданий

Одобрены Госграждданстроем
/приказ № 84 от 25 марта 1983 г./

gost.e-ecolog.ru

Настоящий выпуск НП 6.1.1.11-83 разработан институтом "Гипронниздрав": директор института кандидат архитектуры А.В.Рощин, главный инженер института В.В.Белов, начальник отдела медицинской технологии и комплексного оснащения А.А.Ганзбург, главный инженер отдела М.Г.Парфенюк.

Методическое руководство и общее редактирование серии нормалей планировочных элементов жилых и общественных зданий ведет ЦНИИЭП жилища – руководитель сектора стандартизации и нормализации планировочных элементов кандидат архитектуры Е.С.Гаева.

Руководитель темы инженер С.М.Козаков. В разработке выпуска принимали участие инженеры: Е.Я.Страхова, Т.С.Большакова, В.Н.Верхососов, Т.П.Огнева, техник О.Б.Новичкова.

Нормали одобрены научно-техническим советом института (протокол от 10.12.1981г), утверждены Минздравом СССР (21.01.1982г), одобрены Госгражданстроем (приказ №84 от 25.03.1983г).

Отзывы и замечания по нормалям, а также предложения о дальнейшей работе по нормализации планировочных элементов просьба направлять в 2 адреса:

127434, Москва, Дмитровское шоссе, д.9, корп. "б", Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища), отдел стандартизации.

117802, Москва, Н.Черемушки, Научный проезд, д.12, "Гипронниздрав", отдел медицинской технологии и комплексного оснащения.

Заявки на приобретение выпусков нормалей следует направлять в Центральный институт типового проектирования по адресу: 125878, Москва, ул.Смольная, д.22

В В Е Д Е Н И Е

Нормали планировочных элементов лечебных зданий и данный выпуск нормалей УП 6.1.1.11-83 "Дезинфекционные отделения" входят в состав серии нормалей планировочных элементов и габаритов оборудования жилых домов и общественных зданий и являются частью общей типизации, унификации и стандартизации в строительстве зданий крупнопанельной и каркасной конструкции, а также зданий с несущими стенами из кирпича или блоков.

Нормали являются пособием по проектированию дезинфекционных отделений больниц.

Данными нормалями предусматривается применение планировочных решений для строительства зданий с несущими стенами из кирпича.

Разработка нормалей проведена на основе опыта проектирования, материалов научно-исследовательских работ и практики эксплуатации зданий. При разработке нормалей учитывались следующие общие условия:

- габариты человека и групп людей в различных условиях;
- функциональные и технологические процессы, связанные с трудовыми функциями человека, а также с работой механизмов и оборудования,
- требования видимости;
- санитарно-гигиенические нормы площади,
- каталоги и рекомендации по типам и габаритам технологического, санитарно-технического оборудования и передвижной мебели;
- противопожарные требования к ширине и длине эвакуационных путей (коридоров, проходов, лестниц, дверей);
- правила техники безопасности при размещении технологического и специального оборудования.

При разработке нормалей были приняты за основу действующие нормативные документы, требования и условия, определяющие объемно-планировочные решения и параметры нормализуемых помещений, элементов оборудования, а именно:

1. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Лечебно-профилактические учреждения. Часть II. Глава 69 (СНиП II-69-78).
2. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения. Часть II. Глава 80 (СНиП II-80-75).
3. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Предприятия по обслуживанию автомобилей. Часть II. Глава 93. (СНиП II-93-74).
4. Приказ Минздрава СССР №60 от 17 января 1979 года "О мерах по дальнейшему укреплению и развитию дезинфекционного дела".
5. "Правила по охране труда работников дезинфекционного дела и по содержанию дезинфекционных станций, дезинфекционных отделов, отделений профилактической дезинфекции санитарно-эпидемиологических станций, отдельных дезинфекционных установок", утверждены Минздравом СССР 9.02 [illegible] №1963-79.
6. "Инструкция по дезинфекции и дезинсекции одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в паровоздушноформалиновых, паровых и комбинированных дезинфекционных камерах и дезинсекции этих объектов в воздушных дезинсекционных камерах", утверждены Минздравом СССР 29.06.77 г.
7. "Инструктивно-методические указания по гигиеническим вопросам проектирования и эксплуатации инфекционных больниц и отделений", утверждены Минздравом СССР 5.12.80 г. №10-11/84

На схемах планировочных узлов и на общих габаритных схемах указываются две категории размеров:

а). размеры элементов оборудования и отдельные твердо установленные параметры;

б). минимальные размеры со знаком "≥" (более или равно).

На схемах планировки помещений, разработанных применительно к основным конструктивным системам, указаны унифицированные модульные параметры, соответствующие стандарту СЭВ 1001-78 "Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения", с учетом отечественного и зарубежного опыта проектирования и рекомендаций научно-исследовательских институтов.

При разработке планировочных схем учтено указание СНиП о предпочтительном применении размеров пролетов и шагов несущих конструкций, кратных наиболее крупным из установленных [illegible] 60м и 30м (600 и 300 см). При этом [illegible] модуля 3м (60 см) [illegible] модуля 3м (30 см) – до 360 см, в отдельных случаях, при обосновании, – до 72[illegible] см.

схемах и примерах планировки дана на странице 29 СНиП II-69-78.

Для маркировки выпусков нормалей приняты следующие буквенные и цифровые обозначения: НП – нормали планировочные; первая цифра – порядковый номер главы, охватывающей ряд зданий, объединяемых по однородным функционально-техническим признакам; вторая – порядковый номер раздела, включающего определенный вид зданий; третья цифра означает тип здания (сооружения); четвертая – группу основных помещений в данном типе здания. После дефиса указан год утверждения нормалей. Например, маркой НП 6.1.1.4-80 обозначено:

НП – нормали планировочные;
6 – нормали основных помещений зданий лечебно-оздоровительного назначения и массового отдыха;
6.1 – помещения лечебных зданий;
6.1.1 – больницы;
6.1.1.4 – отделения восстановительного лечения;
80 – год утверждения.

Внутри каждого выпуска листы нормалей имеют свои порядковые номера.

В нормалях даны 1-2 габаритные схемы помещений одного назначения. Помещения иной площади того же назначения выполняются по аналогии с разработанными

Ниже приводится примерный состав дезинфекционного оборудования помещений дезкамер в зависимости от вместимости стационара лечебно-профилактического учреждения:

NN п/п	Количество коек	О Б О Р У Д О В А Н И Е
1.	до 199	Камера дезинфекционная КС-3
2.	от 200 до 299	Камера дезинфекционная КС-3 или камера дезинфекционная ВФС-3/1,8 Камера дезинфекционная ВФС-2/1,3 (ВФА-2/1,3) или ВФЭ-2/0,9; Две тележки для перевозки грязного и чистого белья
3.	от 300 до 599	Камера дезинфекционная ВФС-5/2,6; Камера дезинфекционная ВФС-2/1,3 (ВФА-2/1,3) или камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 Четыре тележки для перевозки грязного и чистого белья
4.	от 600 до 899	Камера дезинфекционная ВФС-5/2,6 Камера дезинфекционная КС-3 или камера дезинфекционная ВФС-3/1,8 Четыре тележки для перевозки грязного и чистого белья
5.	от 900 до 2000	Комплект деталей и узлов для дезинфекционной камеры ВФС-10/4,5 Камера дезинфекционная ВФС-5/2,6 Камера дезинфекционная КС-3 или камера дезинфекционная ВФС-3 1,8 Шесть тележек для перевозки грязного и чистого белья

Основные требования к проектированию

Дезинфекционное отделение – комплекс взаимосвязанных помещений с определенным оборудованием, где осуществляется камерная дезинфекция вещей, используемых в лечебно-профилактическом учреждении, а также приготовление дезинфекционных растворов для профилактической и текущей дезинфекции. Камерной дезинфекции подвергаются матрацы, одеяла, подушки, одежда и другие предметы, кроме белья. Дезинфекция белья производится в стиральных машинах с применением дезрастворов. Помещение для дезинфекции белья следует предусматривать заданием на проектирование в инфекционном корпусе (отделении) или хозяйственном корпусе лечебно-профилактического учреждения. Указанное помещение должно иметь отдельный наружный вход и разделяться на чистую и грязную зоны.

Дезинфекционное отделение следует размещать на первом этаже в отдельном здании.

Дезинфекционное отделение должно иметь два самостоятельных входа: один – для персонала отделения и выдачи дезинфицированных вещей, второй – для приема инфицированных вещей.

Все помещения дезинфекционного отделения должны быть разделены на две зоны – грязную, где ведутся работы с необеззараженными (инфицированными) вещами, и чистую, где ведутся работы с обеззараженными (дезинфицированными) вещами и где находятся общие помещения отделения. К чистой зоне относятся: разгрузочное отделение помещений дезинфекционных камер, кладовая дезинфицированных вещей, помещение выдачи вещей, кладовая дезинфицирующих средств, кладовая хозяйственного инвентаря, санитарный пропускник для персонала, уборная, комната персонала, комната личной гигиены персонала. К грязной зоне относятся: грязное отделение помещений дезинфекционных камер, помещение приема и сортировки вещей, кладовая инфицированных вещей, кладовая хлорной извести. Вход в помещения чистой зоны из грязной зоны допускается только со сменой спецодежды через шлюз с душем между грязным и разгрузочным отделениями помещений дезинфекционных камер. Этим же шлюзом могут пользоваться лица, доставляющие инфицированные вещи. При выходе из чистой зоны дезотделения весь персонал с профилактической целью проходит через санпропускник для персонала.

В каждой из зон должна предусматриваться кладовая предметов уборки, так как передача уборочного инвентаря из зоны в зону запрещается.

Вблизи входа в помещение для приема вещей заданием на проектирование необходимо предусматривать помещение для обеззараживания транспорта, доставляющего вещи для дезинфекции. Это помещение должно быть оснащено моечным устройством и аппаратурой для влажной дезинфекции.

Система вытяжной вентиляции помещений грязной зоны должна быть снабжена бактерицидными фильтрами.

Канализационные трапы должны закрываться решетками из чугуна с мелкими отверстиями. Решетки должны укладываться на рамки из угловой стали при обеспечении плотного их прилегания.

В остальном инженерное оснащение должно выполняться согласно СНиП II-69-78.

Назначение основных помещений


Помещения дезинфекционных камер предназначены для проведения камерной дезинфекции (обеззараживание) вещей, используемых в лечебно-профилактическом учреждении. Помещения дезинфекционных камер разделяются на всю высоту перегородкой, в проемах которой устанавливаются дезинфекционные камеры, а также предусматривается шлюз с бактерицидной лампой для передачи предметов, не подлежащих камерной дезинфекции (легковоспламеняющихся, пластмассовых и др.) и прошедших обработку влажным методом в грязном отделении. Дезинфекционные камеры устанавливаются с таким расчетом, чтобы большая часть их была выдвинута в разгрузочное, а меньшая – в грязное отделение. Приборы управления камерами должны быть расположены в разгрузочном отделении.

Помещение приема и сортировки вещей служит для приема подлежащих дезинфекции вещей, доставленных из отделений лечебно-профилактического учреждения, оформления приемно-сдаточной документации и сортировки этих вещей для разбивки на партии по режимам обработки перед помещением в дезинфекционную камеру.


Помещение выдачи вещей служит для выдачи дезинфицированных (обеззараженных) вещей для возврата их по принадлежности в соответствующие отделения лечебно-профилактического учреждения и оформления учетной документации.

Кладовые: инфицированных вещей, дезинфицированных вещей, хлорной извести, дезинфицирующих средств и хозяйственного инвентаря предназначены для хранения материалов согласно их назначению. Кладовая хлорной извести должна иметь выход наружу или в изолированный тамбур. Кладовая дезинфицирующих средств служит также для приготовления рабочих растворов этих средств.


Прием и сортировка вещей

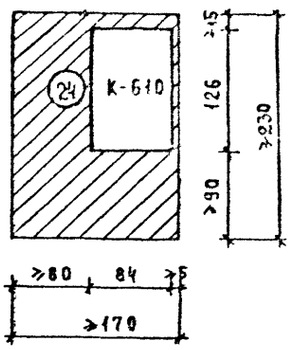


Дезинфекционная камера малая

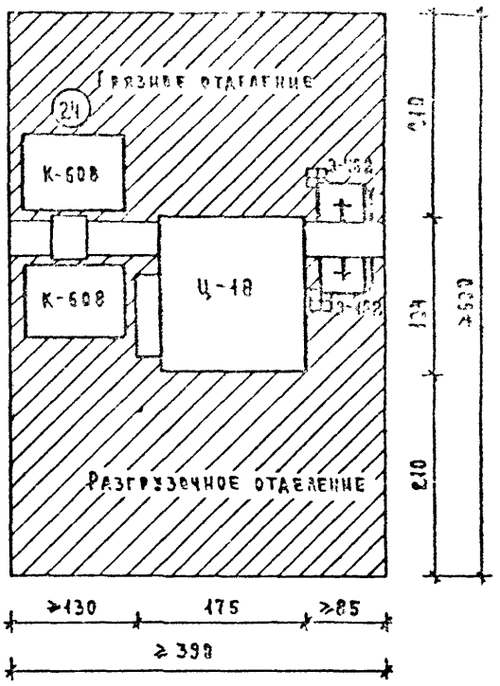

Дезинфекционная камера большая

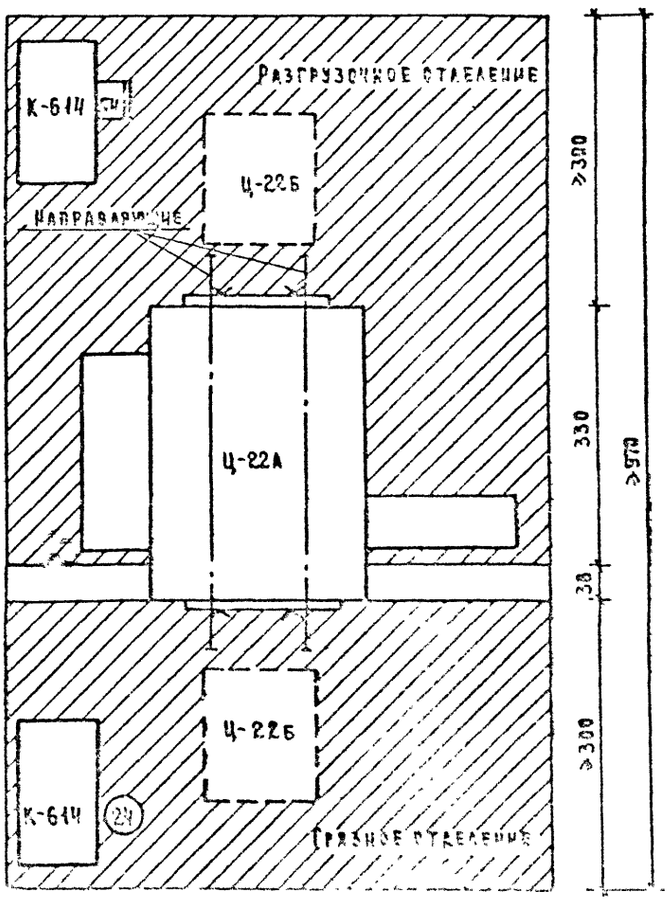


Выдача вещей

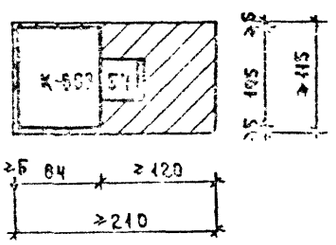


Индексация оборудования принята по номенклатуре на стр. 11-12


10.1 Прием и сортировка вещей

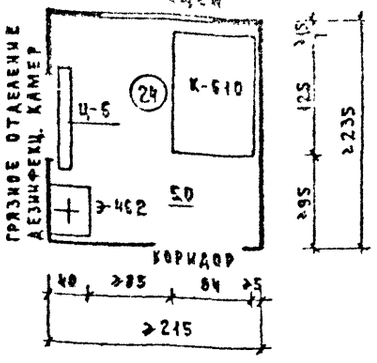


10.2 Прием и сортировка вещей

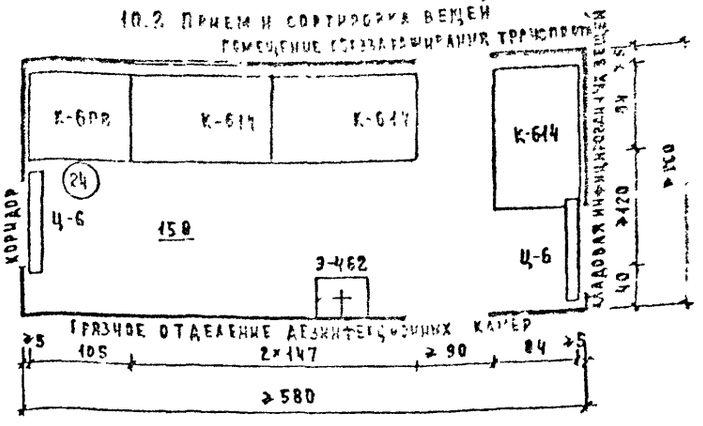


11.1 Выдача вещей

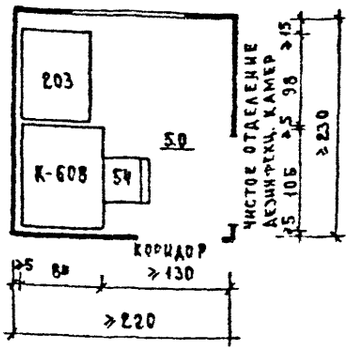

11.2 Выдача вещей

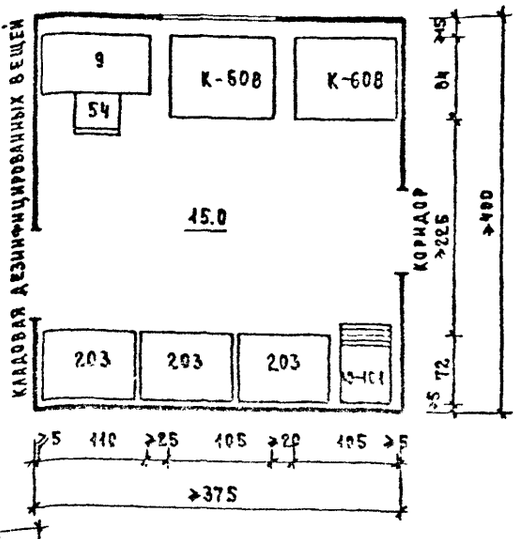

12.2 Кладовая инфицированных вещей

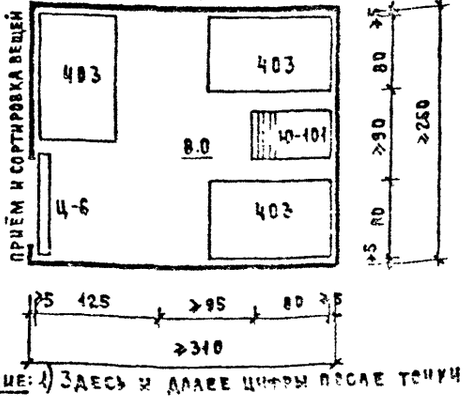


Индекс	Наименование оборудования	Кол-во шт. по схемам				
		10.1	10.2	11.1	11.2	12.2
9	Стол медсестры	—	—	—	1	—
24	Стул винтовой	1	1			
54	Стул полумягкий	—	—	1	1	—
203	Стеллаж 4-ярусный сборный	—	—	—	3	—
403	Стеллаж пристенный с 4-мя полками	—	—	—	—	3
К-608	Стол производственный секционный	—	1	1	2	—
К-610	Стол производственный секционный	1	—	—	—	—
К-611	Стол производственный	—	3	—	—	—
Ц-6	Облучатель бактерицидный	1	2	—		1
3-462	Раковина	1	1	1		
Ю-101	Аптечка-стеллаж	—	—	—	1	1

Примечание: 1) Здесь и далее цифры после точки означают: 4-соответствие помещения по табл. 29 СНиП II-69-78 производительности прачечной 420 кг белья в смену (для стационара на 100 коек);


2-соответствие помещения по табл. 29 СНиП II-69-78 производительности прачечной 270 кг белья в смену (для стационара на 200 коек);

2) Ширина дверных проемов на планировочных схемах размещения принимается 90 см


14.1 Помещения дезинфекционных камер

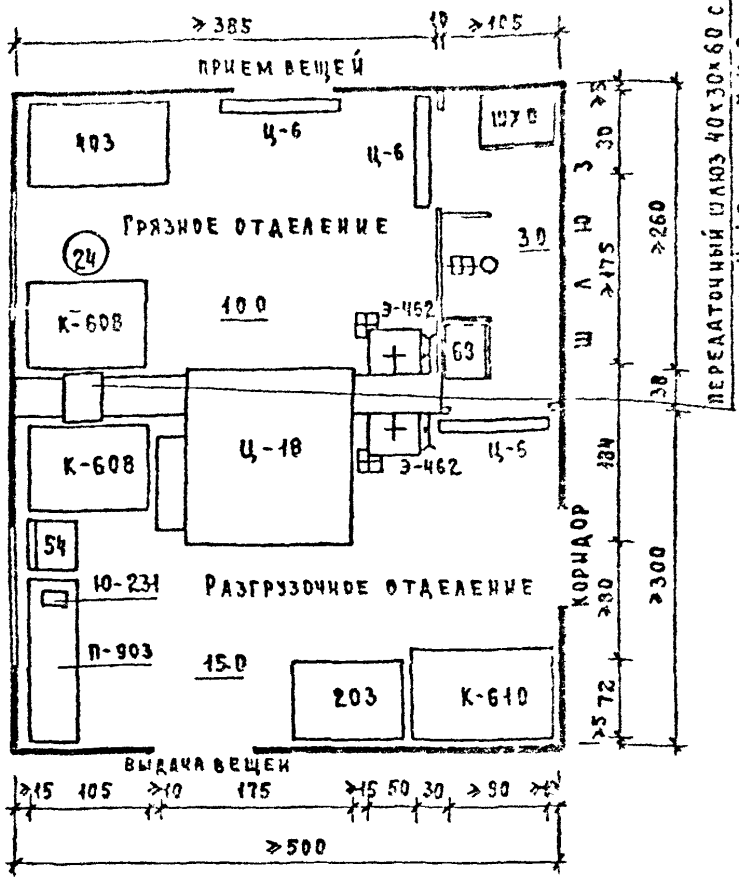


15.2 Кладовая хлорной извести

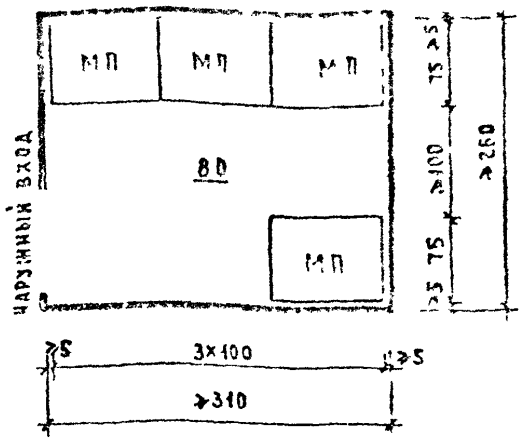

16.2 Кладовая дезинфицирующих средств

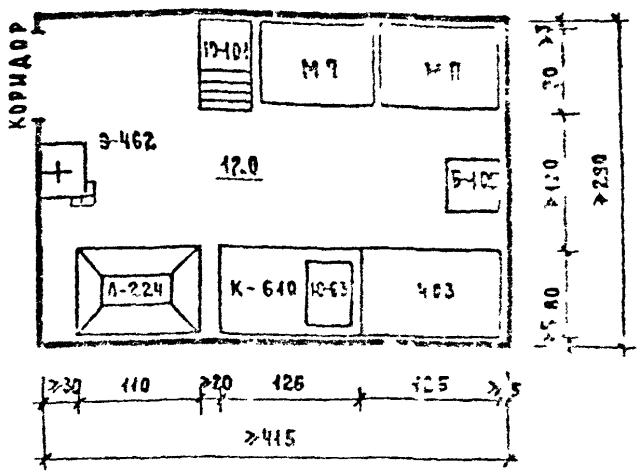

17.2 Кладовая хозяйственного инвентаря

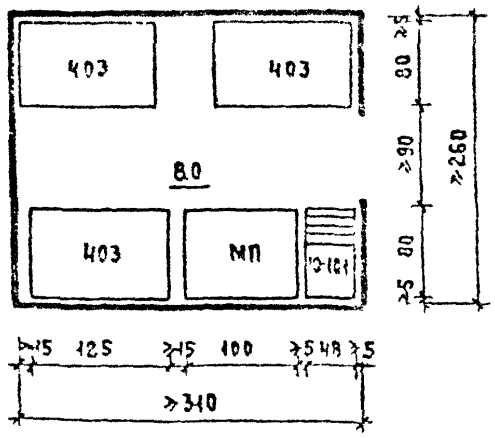


Примечания: 1 Предусмотреть установку бака для конденсации пара в соответствии с конструкцией дезкамеры.


2. При отсутствии в здании централизованного пароснабжения необходимо предусмотреть в составе помещений технического назначения помещение для установки электрических па-

Индекс	Наименование оборудования	Кол-во шт. по схеме			
		14.1	15.2	16.2	17.2
24	Стул винтовой	1	–	–	–
54	Стул полумягкий	1	–	–	–
69	Шкаф для белья	1	–	–	–
203	Стеллаж 4-грузный сборный	1	–	–	–
403	Стеллаж пристенный с 4-мя полками	1	–	2	3
Б-105	Бактерицидоприкидыватель	–	–	1	–
К-608	Стол производственный	2	–	–	–
К-610	Стол производственный	1	–	1	–
А-224	Шкаф вытяжной малый	–	–	1	–
МП	Место подтоварника	–	4	2	1
П-903	Стол-доска для утюжильных работ	1	–	–	–
Ц-6	Облучатель бактерицидный	3	–	–	–
Ц-18	Камера дезинфекционная	1	–	–	–
ШХО*	Шка– для хранения одежды	1	–	–	–
Э-462	Раковина стальная	2	–	1	–
10-101	Вешалка-стригунка	–	–	1	1
10-231	Утюг электрический	1	–	–	–
10-63	Весы товарные	–	–	1	–

14.2 Помещения дезинфекционных камер

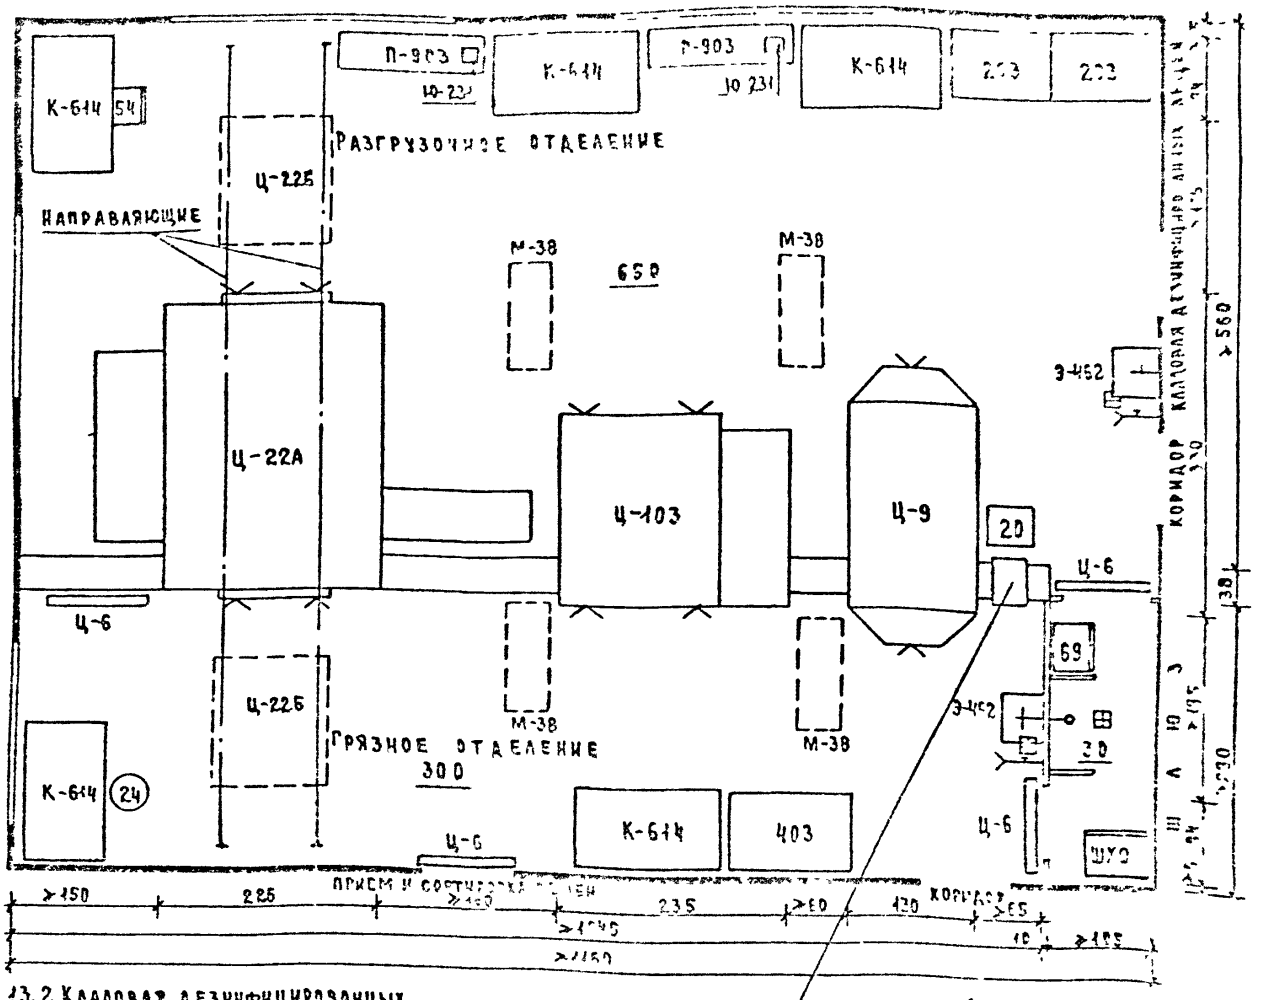


13.2 Кладовая дезинфицированных вещей

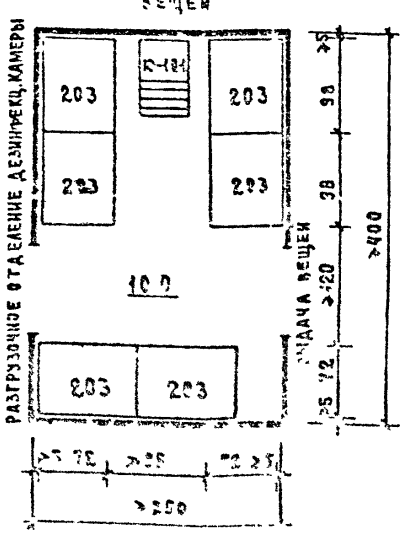

Передаточный шкаф 40×30×60 см низ на H=1,0 м от пола

Индекс	Наименование оборудования	Кол-во по схеме 14.2
20	Тумбочка прикроватная	1
24	Стул венский	1
54	Стул полумягкий	1
69	Шкаф для белья	1
203	Стеллаж Ц-ярусный	2
303	Стеллаж пристенный	1
К-614	Стол производственный	5
М-38	Тележка комбинированная	4
П-903	Стол-доска для этикеточных работ	2
Ц-6	Облучатель бактерицидный	4
Ц-9	Камера дезинфекционная	1
Ц-22А	Камера	1
Ц-22Б	Загрузочная тележка	1
Ц-103	Камера дезинфекционная	1
Ш-9	Шкаф для хранения одежды	1
Ш-184	Аптечка-стеллаж	1
Ш-271	Стол [illegible]	2


23. Помещение обеззараживания транспорта

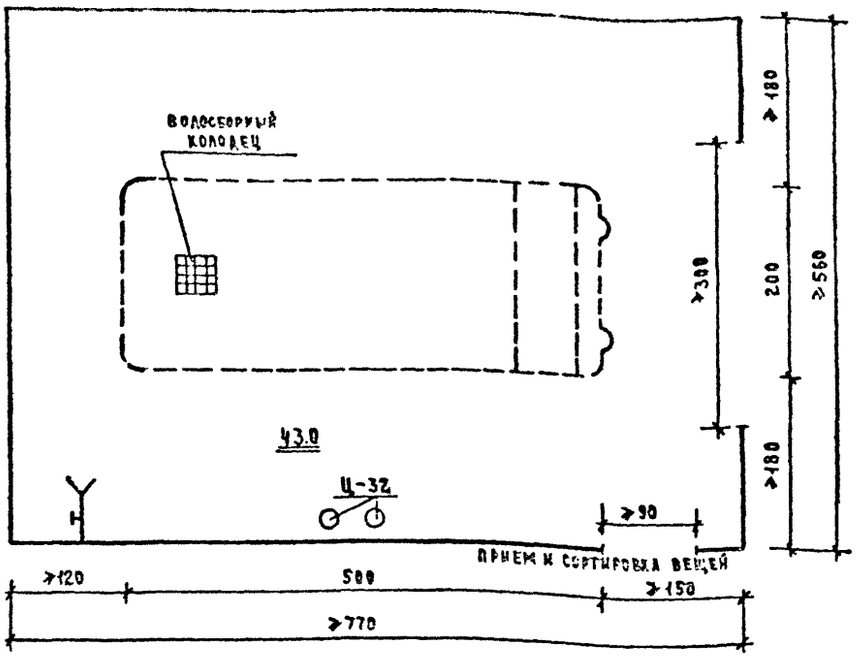

Помещение (шлюз) для обеззараживания транспорта должно проектироваться в соответствии с главой СНиП "Предприятия по обслуживанию автомобилей" в части требований к проектированию постов мойки и уборки автомобилей. Отделка помещений должна быть стойкой к воздействию дезинфекционных средств. Габаритные размеры помещения определены при условии использования автомобилей I категории (приняты размеры малого автобуса РАФ-2203 "Латвия"). Обеззараживание транспорта производится жидкими дезсредствами с помощью гидропульта. Мойка транспорта производится вручную с помощью поливочного шланга. Персонал, обрабатывающий транспорт (дезинфекторы), пользуется шлюзом и санпропускником в соответствии с пояснениями на стр.5. Габаритные размеры помещения могут быть изменены в зависимости от габаритов используемого транспорта и оборудования для обеззараживания.

Сброс воды из водосборного колодца в канализацию предусмотреть через грязеотстойник с бензомаслоуловителем.

18. Санпропускник для персонала

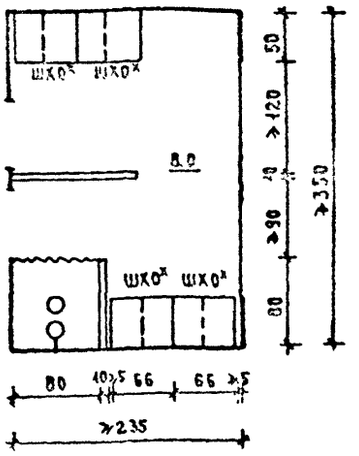

Индекс	Наименование оборудования	Кол-во, шт 23	18
Ц-32	Гидропульт	2	—
ШХО*	Шкаф для хранения одежды	—	4

* Индивидуальное изготовление (ГОСТ 22419-77; ГОСТ 22415-77)


0 1 2 3 4 5 6м

Размещение отделения	Механическое оборудование


№ пп	Индекс или № оборудования	Наименование оборудования	Тип, марка	Габаритные размеры (длина, ширина, высота) (мм)	Масса (кг)	Электротехнические данные: напряжение (В)	Электротехнические данные: фаз	Электротехнические данные: потребляемая мощность (кВт)	ГОСТ, ТУ, завод-изготовитель, краткая характеристика рабочих параметров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9	Стол медсестры	—	1100×630×740	50	—	—	—	Производственное мебельное объединение "Кармиэль"
2	20	Тумбочка прикроватная	—	475×400×710	6	—	—	—	Северо-Осетинское мебельное объединение "Казбек"
3	24	Стул винтовой	—	Д=320; Н=400-545	4,6	—	—	—	ТУ 46-22-693-78 Кировский з-д "Электроприбор"
4	54	Стул полумягкий	—	430×470×770	5,2	—	—	—	Карачаево-Черкесское производственное мебельно-деревообрабатывающее объединение "Архыз"
5	69	Шкаф для чистого белья	—	450×500×2000	50	—	—	—	Рыбницевская ф-ка мед.мебели
6	203	Стеллаж 4-хрусный сборный	—	980×720×2400	49,0	—	—	—	2М-00.00.00 ГОСТ 18757-74 Таллинский экспериментальный з-д технологического оборудования
7	403	Стеллаж пристенный с 4-мя полками	—	1250×800×2000	52	—	—	—	Опытно-экспериментальный комбинат торговой техники и оборудования Главного управления торговли Мосгорисполкома
8	Б-405	Бактерицидный облучатель	—	535×140×970	1,0	—	—	—	Электромеханический завод "Медтехника"
9	К-508	Стол производственный секционный модульно-ванный	СПСМ-1	1050×840×909	35,0	—	—	—	ТУ 27-07-3074-78Е Ашхабадский машиностроительный з-д им. 50-летия Туркменской ССР
10	К-518	Стол производственный секционный модульно-ванный с 2-мя выдвижными ящиками	СПСМ-2	1050×840×909	47,0	—	—	—	ТУ 27-07-3074-78Е Бердский завод торгового машиностроения
11	К-514	Стол производственный	СПМТ-1	1470×840×909	62,0	—	—	—	ТУ 27-07-3074-78Е Ялтинский завод торгового оборудования
12	К-22А	Шкаф вытяжной (малый)	—	1100×750×2240	300	—	—	—	Специальное конструкторское бюро по проектированию технологического оборудования
13	К-22	Тележка кухонная для [illegible] и чистого белья	—	1100×650×[illegible]	32,0	—	—	—	

Дезинфекционные отделения			Номенклатура оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	П-903	Стол-доска для утилизации работ	ТО 021, 7*	1500×900×825	70	—	—	—	ТУ 204 [illegible] 180-78 Ивановская фабрика технического оборудования
15	Ц-6	Обучатель бактерицидный настенный	ОБН-450	1070×140×80	5,0	220	1	0,2	ТУ 64-1-[illegible] Свердловский 3-й электромедицинской аппаратуры "Эра"
16	Ц-9	Камера дезинфекционная паровая	КС-3	1480 (3320-6500)× ×1510×2200	1100	—	—	—	ТУ 64-1-[illegible] Саранский завод медоборудования
17	Ц-18	Камера дезинфекционная	ВФС-3/1,6	1835×1745×2570	903,0	380 или 220	3	3	ТУ 64-1-[illegible] Саранский завод медоборудования
18	Ц-22	Комплект деталей и узлов для дезинфекционных камер объемом 10 м³ в составе:	ВФС-10/4,5	—	1310 (без обмуровки)	220/380	3	1,6	ТУ 64-1-[illegible] Саранский завод медоборудования
	Ц-22А	Камера дезинфекционная	—	4450×3300×2210	1150	—	—	—	
	Ц-22Б	2 загрузочные тележки	—	1400×1230×1690	2×80	—	—	—	
19	Ц-32	Гидроэлеватор скальчатый	ГС-2	Э = 180 Н = (720-920)	3,5	—	—	—	ТУ 64-1-1757-73 Дастакерский завод медтехники Армянская ССР
20	Ц-103	Камера дезинфекционная	ВФС-3/2,6	2350×2170×2050	2000,0	220/380	3	1	ТУ 64-1-[illegible] Саранский завод медоборудования
21	Э-462	Раковина стальная эмалированная	ЭСТЭ-2	580×400×540	40,0	—	—	—	ГОСТ 8631-75 Ворошиловградский эмалевод им. Артема, Липецкий трубный завод Иглинский весовой завод (Башкирская АССР)
22	10-63	Весы товарные	РП-100Ш13	620×530×185	23,6	—	—	—	
23	10-101	Лестница-стремянка	—	480×800×1610	8,0	—	—	—	ТУ 1-01-02-03-74 Иркутский авиационный завод
24	10-234	Утюг электрический с автоматическим терморегулятором и увлажнителем универсальный	У-54	200×120×120	2,0	220 или 127	1	0,75	ГОСТ 307-75 Московский проектерный завод
25	10-235	Вешалка навесная	—	600×120×100	1,6	—	—	—	ОСТ-13. 39.75 арт. КО 43-01-120 Костромской фанерный комбинат


*Индексация и номенклатура мебели и оборудования принята по составленному Гипроспиздравом автоматизированному каталогу оборудования учреждений здравоохранения (АСОЗ) на состояние на 1.10.80 г., согласованному в/о "Союзмедтехника".

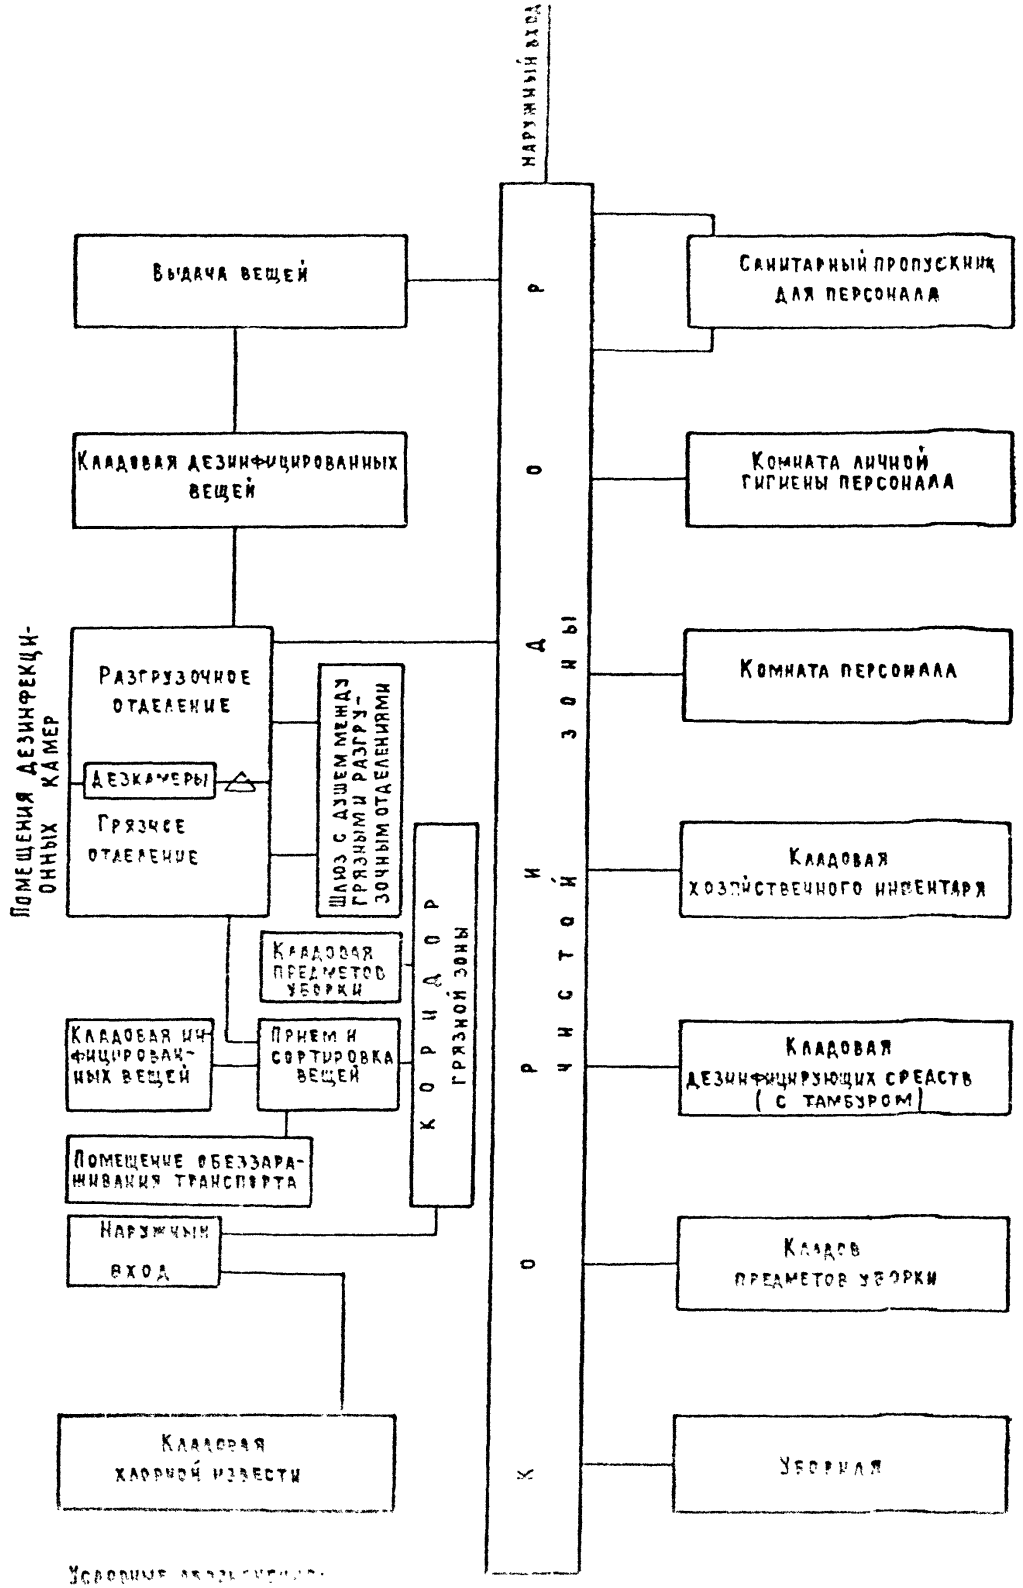
Наружный вход
Выдача вещей
Кладовая дезинфицированных вещей
Помещения дезинфекционных камер
Разгрузочное отделение
Дезкамеры
Грязное отделение
Шлюз с душем между грязными и разгрузочными отделениями
Коридор грязной зоны
Кладовая предметов уборки
Кладовая инфицированных вещей
Прием и сортировка вещей
Помещение обеззараживания транспорта
Наружный вход
Кладовая хлорной извести
Санитарный пропускник для персонала
Комната личной гигиены персонала
Комната персонала
Кладовая хозяйственного инвентаря
Кладовая дезинфицирующих средств (с тамбуром)
Кладов предметов уборки
Уборная
Чистой зоны
Условные обозначения:
вход

ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРАЧЕЧНОЙ НА 2750 КГ БЕЛЬЯ В СМЕНУ (ДЛЯ СТАЦИОНАРА НА 2000 КОЕК)

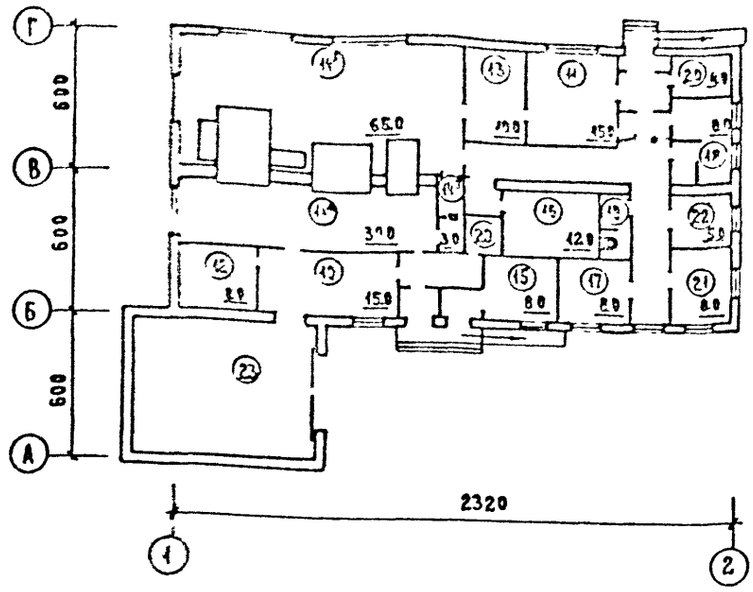

ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРАЧЕЧНОЙ НА 120 КГ БЕЛЬЯ В СМЕНУ (ДЛЯ СТАЦИОНАРА НА 100 КОЕК)

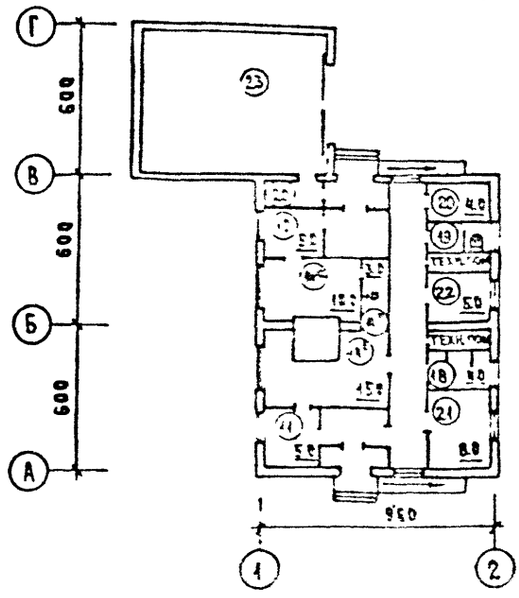

ПРИМЕЧАНИЯ:

НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ И ЛЕСТНИЦЫ ПОКАЗАНЫ УСЛОВНО.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

10. Прием и сортировка вещей
11. Выдача вещей
12. Кладовая инфицированных вещей
13. Кладовая дезинфицированных вещей
14. Помещения дезинфекции грязных вещей:
    а) грязное отделение;
    б) разгрузочное отделение;
    в) шлюз с дезинфекционными и разгрузочными отделениями
15. Кладовая хлорной извести
16. Кладовая дезинфицирующих средств
17. Кладовая хозяйственного инвентаря
18. Санитарный пропускник для персонала
19. Уборная
20. Кладовая предметов ухода и
21. Комната персонала
22. Комната личной гигиены женщин
23. Помещение, обеззараживания транспорта

КАРТА ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Наименование помещений	Виды покрытий						
	Полы			Стены		Потолки	
	Стойкое к агрессивным средам (керамич. плитка, бетон и др.)	Водостойкое и водонепроницаемое (керамич. плитка и др.)	Моющееся (линолеум и др.)	Водоотталк., моющееся, стойкое к дез. средствам (глазур. плитка и др.)	Моющееся (масляная и водоэмульсионная покраска)	Моющееся (масляная и водоэмульсионная покраска)	Без [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
Прием и сортировка вещей		+		+		+	
Выдача вещей			+		+		+
Кладовая инфицированных вещей		+		+		+	
Кладовая дезинфицированных вещей			+		+		+
Помещения дезинфекционных камер:							
грязное отделение		+		+		+	
разгрузочное отделение		+		+		+	
шлюз с душем между грязным и разгрузочным отделениями		+		+		+	
Кладовая хлорной извести	+				+		+
Кладовая дезинфицирующих средств	+				+		+
Кладовая хозяйственного инвентаря			+		+		+
Санитарный пропускник для персонала		+		H=2,5м	+		+
Кладовая предметов уборки		+		H=1,6м	+		+
Комната персонала			+		+		+
Комната личной гигиены персонала		+		H=2,5м	+		+

В местах установки сантехнических приборов отделка выполняется в соответствии с п. 3.24 СНиП II-69-78.

Знак "+" указывает на применение данного вида покрытий по всей поверхности ограждения или выше отметки, обозначенной знаком "H", до которой применяется покрытие, соответствующее месту знака "H" в таблице.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение 3

Основные требования к проектированию 5

Функциональные зоны 6

Габаритные схемы

Прием и сортировка вещей. Выдача вещей. Кладовая инфицированных вещей 7

Помещения дезинфекционных камер. Кладовая хлорной извести. Кладовая дезинфицирующих средств. Кладовая хозяйственного инвентаря. 8

Помещения дезинфекционных камер. Кладовая дезинфицированных вещей. 9

Помещение обеззараживания транспорта. Санпропускник для персонала. 10

Номенклатура оборудования 11

Схема взаимосвязи помещений 13

Примеры планировки 14

Карта отделочных работ 15

gost.e-ecolog.ru