УДК 669.14-413:621.165 Группа Е25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Плиты закладные сварные и литые турбоагрегатов

ПОДКЛАДКИ ПОСТОЯННЫЕ

Конструкция и размеры

ОСТ 34-10-474-89

ОКП 31 1148

Взамен ОСТ 34-42-474-80

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 14.12.89 № 167д срок действия установлен с 01.02.90 до 01.02.95

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

1. *Настоящий стандарт распространяется на подкладки постоянные длиной от 80 до 400 мм для турбин и генераторов мощностью 50-1200 МВт*

Издание официальное *Перепечатка воспрещена*

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры подкладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

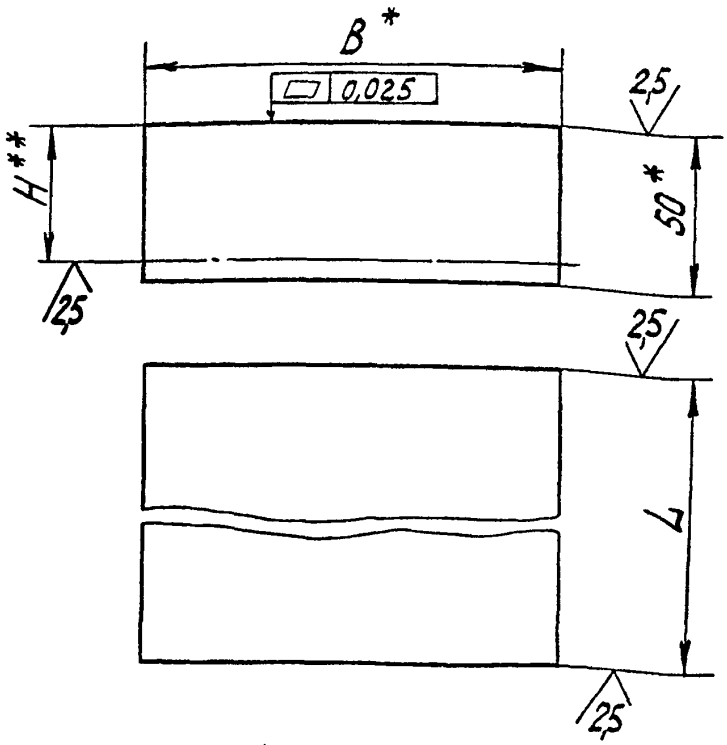

* Размеры для справок

** Размер уточняется при монтаже

Размеры в мм

Обозначение подкладки	L	B	Масса, кг
01 ОСТ 34-10-474-89	150	20	1,1
02	170	40	2,5
03	200		3,1
04	220		3,4
05	170	90	6,0
06	200		7,0
07 ОСТ 34-10-474-89	220		7,7

Продолжение таблицы

Размеры в мм.

Обозначение подкладки	L	B	Масса, кг.
08 ОСТ 34-10-474-89	80	120	3,8
09	170		8,0
10	220		10,4
11	300		14,1
12	350		16,5
13 ОСТ 34-10-474-89	400		18,8

Материал - Полоса $\frac{50\times8\ ГОСТ\ 103-76}{ВСт3пс5\ ГОСТ\ 535-79}$

Допускается изготовление из листа по ГОСТ 19903-74.

Острые кромки притупить.

Предельные отклонения размеров: валов по h14, остальных $\pm\frac{IT14}{2}$

gost.e-ecolog.ru