УДК 621.883.7-2 Группа Г24

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ВСТАВКИ К ОТВЕРТКЕ-ДРЕЛИ

Конструкция и размеры

ОСТ I.52445-79

Взамен 999.7019-0120 (АН-2275)

Распоряжением Министерства от 28.01. 1980 г. № 087-16

срок введения установлен с 01.07. 1980 г. по 01.07. I985 г.

© Проверено в 1985 г. Срок действия продлен до 01.01.91.


1. Настоящий стандарт распространяется на вставки-дрели, предназначенные для винтов и шурупов.

2. Конструкция и размеры вставок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

gost.e-ecolog.ru

Перепечатка воспрещена

2,5

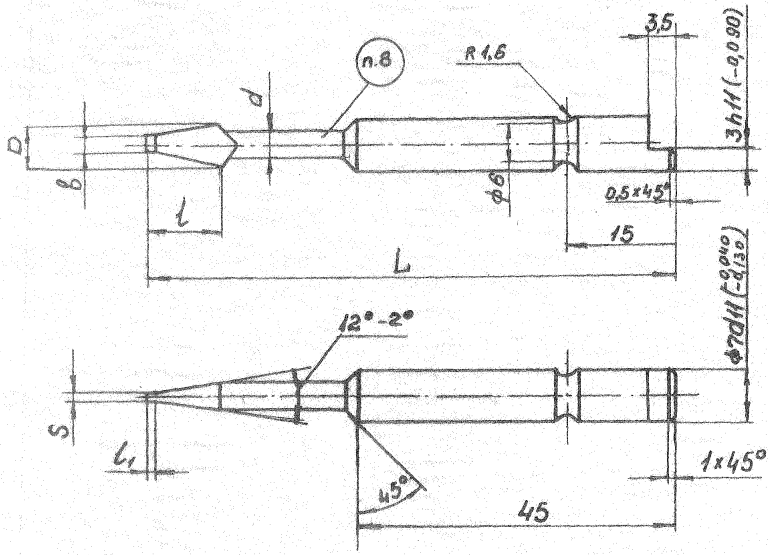

Размеры в мм

Обозначение вставок	Применяемость	S Номин.	S (пред. откл. по h11)	b	B	L	l	l1	d	Масса, кг
70I9-0209		0,4	-0,060	2,5	5,5	75	I0	0,8	4	0,0I5
70I9-02I0		0,6		4,0	7,0	90	I2	I,2	5	0,0I9
70I9-02II		I,0		5,0	9,0		I6	2,0	6	0,02I

Пример условного обозначения вставки S =0,6 мм:
Вставка 70I9-02I0 ОСТ I.52445-79

3. Материал - 40Х по ГОСТ 4543-7I.

4. Твердость - HRC 40 ... 45.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов h I4.

6. Покрытие - 999.7899-0000.

7. Технические требования по ГОСТ I7I99-7I.

8. Маркировать: обозначение, товарный знак предприятия-изготовителя.

gost.e-ecolog.ru