УДК 621.643.4 : 621.11 Группа Г 18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Детали и сборочные единицы трубопроводов АС
Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см^2), t≤350 °С

ШТУЦЕРЫ

ОКП 31 1311

ОСТ
34-42-671-84

Срок действия не ограничен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1 Настоящий стандарт распространяется на штуцеры из углеродистой стали для трубопроводов групп В и С атомных станций по "Правилам АЭУ".

Стандарт соответствует требованиям "Правил АЭУ".


2 Допускается применение штуцеров по настоящему стандарту для трубопроводов, на которые распространяются "Правила пара и горячей воды" и СНиП 3.05.05-84.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Г.Р. № 8330132 от 21.09.84

gost.e-ecolog.ru

3 Конструкция и размеры штуцеров должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

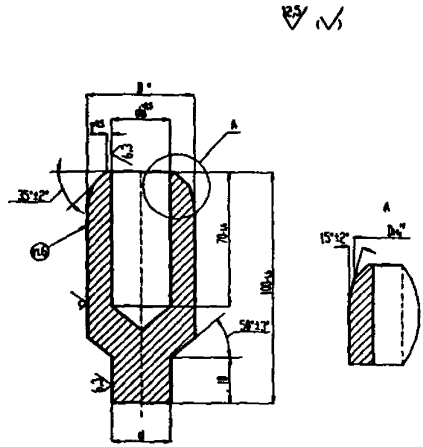

* Размеры для справок

Рисунок 1

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Давление условное Ру, МПа (кгс/см^2)	Проход условный Dy	D	D_{H1}	d		db	Масса, кг
					Номин	Пред . откл		
01	4 (40)	6	12	10	4	-0,030 -0,060	6	0,06
02		10	18	14	7	-0,040 -0,076	11	0,13
03		15	22	18	11	-0,050	15	0,17
04		20	28	25	17	-0,093	22	0,23
05		25	38	32	24	-0,065	29	0,45
06		32	42	38	29	-0,117	35	0,46
07		50	63	57	47	-0,080 -0,142	52	1,10
08		65	80	76	65	-0,100 -0,174	71	1,50

Примечание. Толщина стенки штуцера в месте соединения с трубопроводом должна быть не менее минимально допустимой по ОСТ 34-42-659.

Пример условного обозначения штуцера Dy 50 мм для всех категорий трубопроводов:

Штуцер 50 07 ОСТ 34-42-671-84

Пример условного обозначения штуцера D_y 50 мм для всех категорий трубопроводов

Штуцер 50 07 ОСТ 34-42-671-84

4 Материал – Круг $\frac{\text{BD ГОСТ 2590}}{\text{20 ГОСТ 1050}}$

5 Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm\frac{IT14}{2}$

6 Маркировать товарный знак завода– изготовителя, условный проход и обозначение по настоящему стандарту

7 Остальные технические требования – по ОСТ 34-42 -660.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства энергетики и электрификации СССР от 24. 04. 1984 г. № 163

ИСПОЛНИТЕЛИ: Л Б Грузер, Н.Г.Нечаева, В А.Малашонок, В. И. Есарев, В.В Горбачев, И. А. Головин, Л. М. Иванова, Л. Е Иевлева, М В. Морозюк, Е. А. Голубева

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВИФС
за № 8330132 от 21. 09. 84

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	номер пункта, подпункта. перечисления, приложения
Правила АЭУ	1, абзацы $1^{ый}$ и $2^{ой}$
Правила пара и горячей воды	2
РД 03-94	
СНиП3.05.05-84	2
ГОСТ 1050-88	5
ГОСТ 2590-88	5
ОСТ 34-42-659-84	3, таблица, примечание
ОСТ 34-42-660-84	8

ПЕРЕИЗДАНИЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ:

Изменение № 1 от 20.09.88 № 374а

Извещение № 2 от 25.12.90 № 176а

Изменение № 3 от 02.06.95 № 117

Изменение № 4 от 2301.01 № 18

Лист регистрации изменений ОСТ 34-42-671-84

Изм.	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

gost.e-ecolog.ru