ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ДАВЛЕНИЕМ $p_y \geqslant 4{,}0$ МПа ($p_y > 40$ кгс/см^2) ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОСТ 108.321.11—82
ОСТ 108.321.12—82
ОСТ 108,321.13—82
ОСТ 108.321.14—82
ОСТ 108.321.15—82
ОСТ 108.321.16—82
ОСТ 108.321.17—82
ОСТ 108.327.01—82
ОСТ 108.318.11—82
ОСТ 108.318.12—82
ОСТ 108.318.13—82
ОСТ 108.318.14—82
ОСТ 108.318.15—82
ОСТ 108.318.16—82
ОСТ 108.318.17—82
ОСТ 108.038.62—82
ОСТ 108.462.01—82
ОСТ 108.462.02—82
ОСТ 108.462.03—82
ОСТ 108.520.02—82
ОСТ 108.313.06—82
ОСТ 108.720.01—82
ОСТ 108.720.02—82
ОСТ 108.104.01—82
ОСТ 108.104.02—82
ОСТ 108.104.03—82
ОСТ 108.104.04—82
ОСТ 108.104.05—82
ОСТ 108.104.06—82
ОСТ 108.104.07—82
ОСТ 108.104.08—82
ОСТ 108.104.09—82
ОСТ 108.104.16—82
ОСТ 108.720.03—82
ОСТ 108.720.04—82
ОСТ 108.839.01—82
ОСТ 108.462.04—82
ОСТ 108.462.05—82
ОСТ 108.839.02—82
ОСТ 108.462.06—82
ОСТ 108.839.03—82
ОСТ 108.839.04—82
ОСТ 108.462.07—82
ОСТ 108.839.05—82
ОСТ 108.504.01—82
ОСТ 108.530.01—82
ОСТ 108.724.01—82

Издание официальное

Срок действия стандартов не ограничен в соответствии с указанием Госстандарта РФ N 1/28-332 от 15.02.94

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

ИСПОЛНИТЕЛИ НПО ЦКТИ и БЗЭМ

СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР

Л. М. ВОРОНИН

УДК 621.643 : 621.186.3

Группа Е2(

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПЕРЕХОДЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 31 1312

ОСТ 108.318.15—82

Взамен НО 774—66 в части $p_{ном}=44$ кгс/см², $t=340$°С;
ОСТ 24.318.06 в части $p_{ном}=44$ кгс/см², $t=340$°С

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен

с 01.01.8

до 01.01.9

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на обжатые переходы, изготовляемые из труб ста ли марки 20 по ТУ 14—3—460, для трубопроводов пара и горячей воды тепловых электростан ций.

Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры обжатых переходов с абсолютны давлением и температурой среды:

$p=4{,}31$ МПа (44 кгс/см²), $t=340$°С;

$p=3{,}92$ МПа (40 кгс/см²), $t=200$°С.

2. Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на черт. 1—4 и в таблице.

3. Переходы на параметры $p=3{,}92$ МПа (40 кгс/см²) и $t=200$°С, соответствующ $p_y=3{,}92$ МПа (40 кгс/см²) при $t=200$°С, могут быть применены для трубопроводов с температ рой стенки не более 400°С при рабочем давлении в соответствии с ГОСТ 356.

4. Предельные отклонения наружного диаметра и толщины стенки необжатого конца пер хода — по ТУ 4—3—460.

5. Технические требования к разделке подготовленных под сварку кромок перехода — по ОСТ 108.940.02.

6. При длине обточки l_1, превышающей 50 мм, допускается заканчивать обточку под уг лом 45°.

7. Рекомендуемый размер прямых участков l_2 уточняется заводом-изготовителем при разр ботке технологического процесса.

Допускается изготовление подкатанной части без прямых участков.


8. Остальные технические требования — по ОСТ 24.125.60.

9. Исполнение, отмеченное знаком **, допускается изготавливать из трубы стали марки 15ГС по ТУ 14—3—460.

10. Пример условного обозначения перехода исполнения 11 с условными прохо дами $D_y=400$ мм, $d_y=350$ мм:


ПЕРЕХОД 400×350 11 ОСТ 108.318.15.

11. Пример маркировки: 11 ОСТ 108.318.15 | Товарный знак |

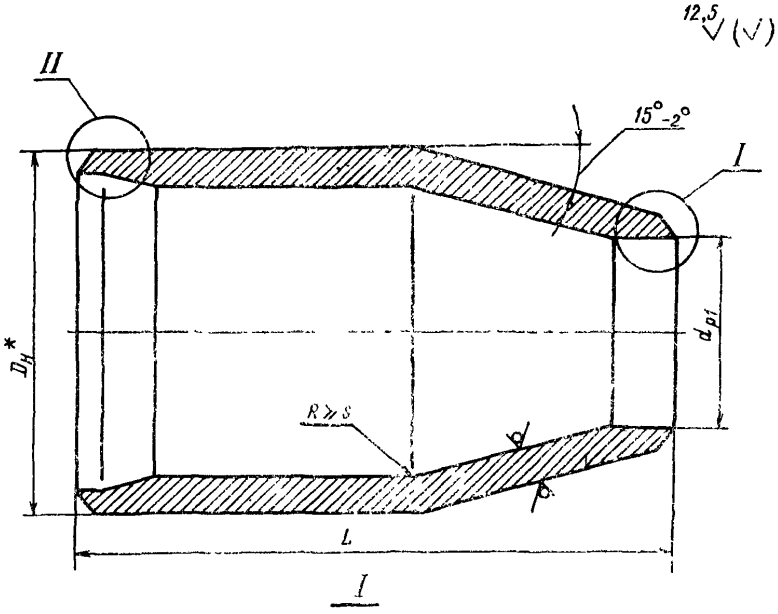

I

Форма кромок

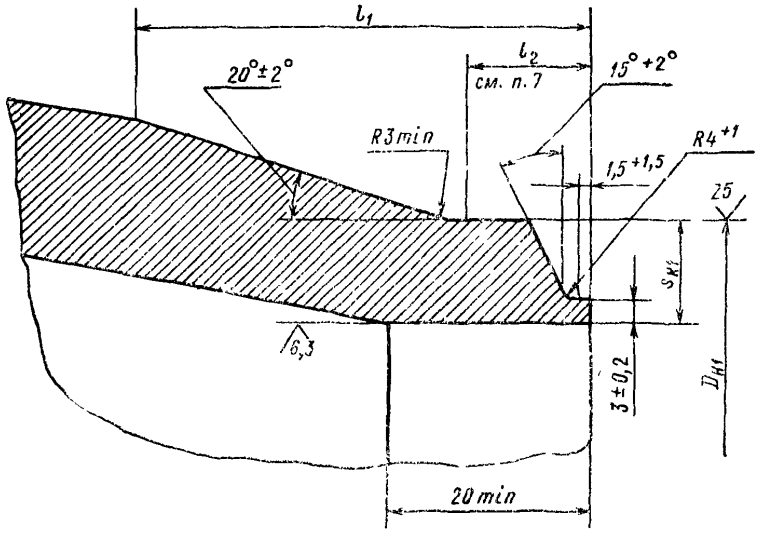


* Размеры для справок.

Черт. 1

I

Форма кромок

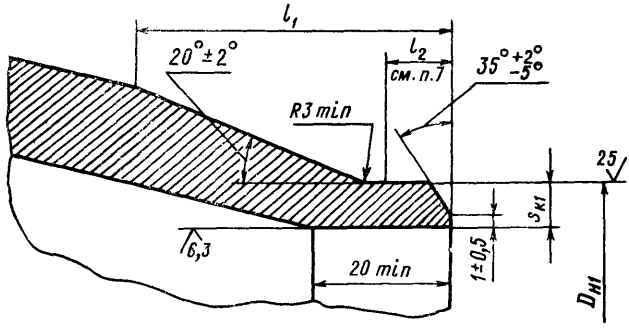


Остальное — см. черт. 1

Черт. 2

II

Форма кромок

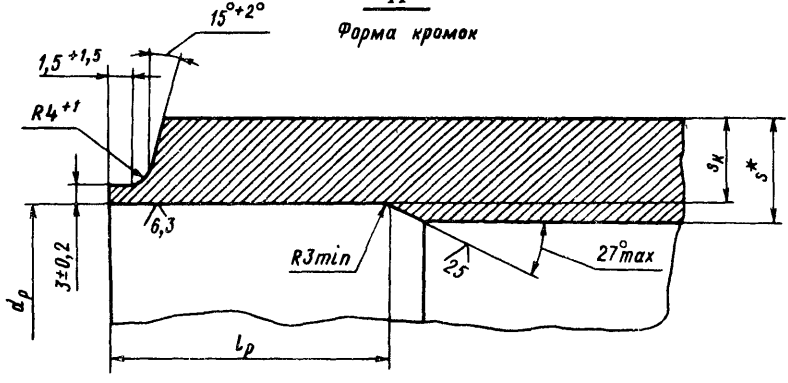


Остальное — см. черт. 1

Черт. 3

II.

$35^\circ {}^{+2^\circ}_{-5^\circ}$ Форма кромок

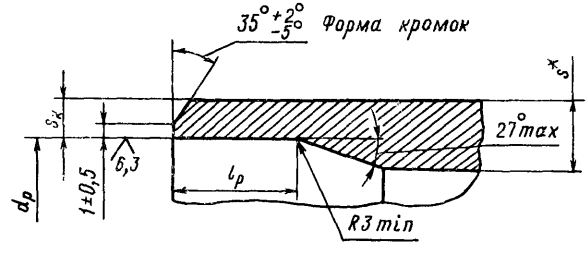

Остальное — см. черт. 1

Черт. 4

Исполнение	Черт для		Проход условный		Наружный метр и толщина стенки присоединяемых труб		$D_н$							s							l_2	Масса
	I	II	D_y	d_y			Номин	Пред откл	Номин	Пред. откл.	Номин	Пред откл		не менее		Номин	Пред откл.	Номин.	Пред откл		
p=4,31 МПа (44 кгс/см²), t=340°С; p=3,92 МПа (40 кгс/см²), t=200°С																						
01**	2	4	65	50	76 × 3,5	57 × 3,5	76	57	+2 −1	69	+0,46	50	+0,39	9,0	2,8	2,6	180	±2	40	+5	12	2,73
02			80	65	89 × 4	76 × 3,5	89	76		81	+0,54	69	+0,46	6,0	3,1	2,8	200					2,51
03																	160					2,01
04	1	3	200	150	219 × 9	159 × 7	219	159		203	+0,72	147	+0,63	13,0	5,6	4,4	280		50		15	19,78
05			250	200	273 × 10	219 × 9	273	219	+3 −1	254		203	+0,72	16,0	6,6	5,6	300					32 55
06			300	250	325 × 13	273 × 10	325	273	+4 −1	303	+0,81	254		19,0	7,6	6 6	440	±3				67,5
07																	300	±2				46 0
08			350	300	377 × 13	325 × 13	377	325		354	+0,89	303	+0,81	24,0	8,6	7,6	400					90,0
09																	320	±3				71,5
10			400	350	426 × 14	377 × 13	426	377		401		354	+0,89		9,5	8,6	400					101,85
11																	350					89,12
p=4,31 МПа (44 кгс/см²), t=340°С																						
12	2	4	100	80	108 × 6	89 × 4	108	89	+2 −1	97	+0,54	81	+0,54	8,0	4,6	3,1	180	±2	40	+5	12	3,78
13		3	150	100	159 × 7	108 × 6	159	108		147	+0,63	97		13,0	4,4	4,6	250		50			12,50
14			200		219 × 9		219			203	+0,72				5,6		400					28,26
15	1		450	350	465 × 16	377 × 13	465	377	+4 −1	437	+0,97	354	+0,89	30,0	10,5	8,6		±3				138,0
16				400		426 × 14		426				401		16,0		9,5						76 8
p=3,92 МПа (40 кгс/см²), t=200°С																						
17	2	4	100	80	108 × 4,5	89 × 4	108	89	+2 −1	100	+0,54	81	+0,54	8,0	2,7	3,0	180	±2	40	+5	12	3,78
18			125	100	133 × 5	108 × 4,5	133	108		124	+0,63	100		9,0	3,2	2,7	230		50			6,07
19		3	150	125	159 × 7	133 × 5	159	133		147		124	+0,63		4,4	3,2	200					5 28
20				100		108 × 4,5		108				100	+0,54				250					8,90
21				125		133 × 5		133				124	+0,63				230					8 20
22			200	100	219 × 9	108 × 4,5	219	108		203	+0,72	100	+0,54	13,0	5,6	2,7	400	±3				28 26
23				125		133 × 5		133				124	+0,63			3,2	340					24,00

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

2. **ИСПОЛНИТЕЛИ**

   П. М. Христюк, канд. техн. наук; Д. Д. Дорофеев, канд. техн. наук (руководитель темы); Г. Н. Смирнов (руководитель темы); Л. Н. Жылюк; В. Н. Шанский; Н. В. Москаленко; Д. Ф. Фомина; Г. А. Мисирьянц; В. Ф. Логвиненко; Ф. А. Глович; А. З. Гармаш; Н. Г. Мазин; А. С. Шестернин

3. **ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Государственным комитетом СССР по стандартам за № 8273593 от 26.02.83

4. **ВЗАМЕН** НО 774—66, ОСТ 24.318.06

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 356—80	3
ОСТ 24.125.60—89	8
ОСТ 108.940.02—82	5
ТУ 14—3—460—75	1; 4; 9

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ** (1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4.

Срок действия продлен до 1996 г. Изменением № 4, утвержденным письмом Минтяжмаша СССР от 27.12.90 № ВА-002-1-12060

СОДЕРЖАНИЕ

ОСТ 108.321.11—82. Отводы гнутые для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 1
ОСТ 108.321.12—82. Отводы гнутые для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 5
ОСТ 108.321.13—82. Отводы гнутые для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 9
ОСТ 108.321.14—82. Отводы гнутые для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 14
ОСТ 108.321.15—82. Отводы гнутые для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 18
ОСТ 108.321.16—82. Отводы крутоизогнутые для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 23
ОСТ 108.321.17—82. Отводы крутоизогнутые для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 28
ОСТ 108.327.01—82. Колена штампованные для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 33
ОСТ 108.318.11—82. Переходы точеные для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 38
ОСТ 108.318.12—82. Переходы для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 42
ОСТ 108.318.13—82. Переходы для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 47
ОСТ 108.318.14—82. Переходы для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 53
ОСТ 108.318.15—82. Переходы для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 58
ОСТ 108.318.16—82. Переход штампованный для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 63
ОСТ 108.318.17—82. Переход штампованный для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 67
ОСТ 108.038.62—82. Ответвления паропроводов ТЭС. Типы . . . 71
ОСТ 108.462.01—82. Штуцеры для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 83
ОСТ 108.462.02—82. Штуцеры для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 87
ОСТ 108.462.03—82. Штуцеры для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 91
ОСТ 108.520.02—82. Кольца подкладные для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 96
ОСТ 108.313.06—82. Соединения штуцерные для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 99
ОСТ 108.720.01—82. Тройники равнопроходные для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 105
ОСТ 108.720.02—82. Тройники переходные для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 109
ОСТ 108.104.01—82. Тройники сварные равнопроходные для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 113
ОСТ 108.104.02—82. Тройники сварные переходные для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 118
ОСТ 108.104.03—82. Тройники сварные переходные для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 123
ОСТ 108.104.04—82. Тройники равнопроходные с обжатием для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 128
ОСТ 108.104.05—82. Тройники переходные с обжатием для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 133
ОСТ 108.104.06—82. Тройники переходные с горловиной для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 137
ОСТ 108.104.07—82. Ответвления тройниковые трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 143
ОСТ 108.104.08—82. Тройники штампованные равнопроходные для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 148
ОСТ 108.104.09—82. Тройник штампованный равнопроходный с обжатием для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 153
ОСТ 108.104.16—82. Тройники штампованные переходные для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 157
ОСТ 108.720.03—82. Тройник равнопроходный кованый для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 161
ОСТ 108.720.04—82. Тройник переходный кованый для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 164
ОСТ 108.839.01—82. Блоки с диафрагмами для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 167
ОСТ 108.462.04—82. Патрубки блоков с диафрагмами для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры . . . 172

ОСТ 108.462.05—82. Патрубки блоков с диафрагмами для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 178
ОСТ 108.839.02—82. Блоки с диафрагмами для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 185
ОСТ 108.462.06—82. Патрубки блоков с диафрагмами для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 190
ОСТ 108.839.03—82. Блок с соплом для паропроводов ТЭС. Конструкция и размеры 197
ОСТ 108.839.04—82. Блок с диафрагмой для паропроводов ТЭС. Конструкция и размеры 200
ОСТ 108.462.07—82. Патрубки блоков с соплами и диафрагмами для паропроводов ТЭС. Конструкция и размеры 203
ОСТ 108.839.05—82. Диафрагмы блоков для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 208
ОСТ 108.504.01—82. Донышки приварные для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 212
ОСТ 108.530.01—82. Бобышки для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 217
ОСТ 108.724.01—82. Пробки для трубопроводов ТЭС. Конструкция и размеры 223

Редактор *Л. П. Коняева*

Технический редактор *А. Н. Крупенева* Корректор *Л. А. Подрезова*

Сдано в набор 07.02.92. Подписано к печ. 15.04.93. Формат бум. 60×84¹/₈.
Объем 28,5 печ. л. Тираж 1000. Заказ 65.

НПО ЦКТИ. 194021, С.-Петербург, Политехническая ул., д. 24

gost.e-ecolog.ru