УДК 696.1 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ «УТРО»

Тип и основные размеры

Semi-circular ceramic lavatory basins „Morning" type. Types and principal dimensions

ГОСТ 13560—68


Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 29/II 1968 г. Срок введения установлен

с 1/X 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на полукруглые уширенные умывальники, изготовляемые из фаянса, полуфарфора и фарфора, устанавливаемые в жилых, общественных и промышленных зданиях.

2. Конструкция и основные размеры умывальников должны соответствовать указанным на чертеже.

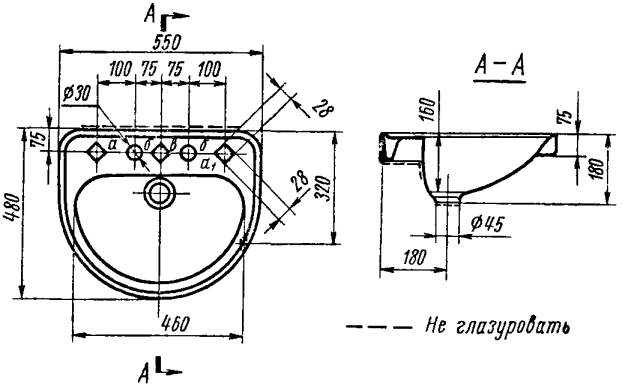

3. Допускаемые отклонения от основных размеров ±3%.

4. Коробление плоскости умывальников, прилегающей к стене, не должно превышать:

Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Июнь 1969 г.

gost.e-ecolog.ru

в умывальниках 1-го сорта — 2 *мм;*
в умывальниках 2-го сорта — 3 *мм;*
в умывальниках 3-го сорта — 5 *мм.*

Коробление бортов умывальников не должно превышать:
в умывальниках 1-го сорта — 3 *мм;*
в умывальниках 2-го сорта — 5 *мм;*
в умывальниках 3-го сорта — 7 *мм.*

5. В горизонтальной полке каждого умывальника должны быть проколоты отверстия для смесительной арматуры или для туалетного крана.

Размеры, количество и расположение отверстий должны оговариваться в заказе и соответствовать указанным на чертеже:

для центрального настольного смесителя, общего для умывальника и ванны, — одно отверстие *а* при размещении ванны слева или одно отверстие a_1 при размещении ванны справа;

для настольного смесителя с верхней камерой смешения — два отверстия *б;*

для настольного смесителя с нижней камерой смешения — два отверстия *б* и одно отверстие *в;*

для центрального настольного смесителя или туалетного крана одно отверстие *в.*

При отсутствии указаний в заказе завод-изготовитель надкалывает места для пяти отверстий на нижней стороне полки на $^2/_3$ ее толщины.

6. Технические требования, правила приемки, маркировка, транспортирование и хранение керамических умывальников должны соответствовать ГОСТ 10547—63.

7. Методы испытаний умывальников должны соответствовать ГОСТ 13449—68.

8. Умывальники должны поставляться предприятием-поставщиком комплектно по спецификации заказчика.

В состав комплекта должны входить детали, указанные в таблице.

Изделия, входящие в комплект умывальника	Количество	Материал	Номера стандартов
Сифон с выпуском	1	Пластмасса, чугун, латунь	ГОСТ 11807—66, ГОСТ 6924—54, ГОСТ 8246—68
Смеситель или туалетный кран	1	Латунь	ГОСТ 7941—64 или ГОСТ 9457—60
Кронштейны с шурупами	2	Чугун	ГОСТ 1153—58

По требованию потребителей умывальники могут поставляться без комплектующих изделий и арматуры.

Замена

ГОСТ 8246—68 введен взамен ГОСТ 8246—56.

Сдано в наб. 15/VII 1969 г. Подп. в печ. 3/X 1969 г. 0,25 п. л. Тир. 6000 Цена 1 коп

Издательство стандартов. Москва. К-1, ул. Щусева, д. 4.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3223

gost.e-ecolog.ru