УДК 696.14

Издание официальное

СССР

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 755—62*

ПИССУАРЫ НАСТЕННЫЕ ФАРФОРОВЫЕ, ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАЯНСОВЫЕ

Типы и основные размеры

Wall urinals of porcelain, vitreous china earthenware. Types and pricipal dimensions

Взамен ГОСТ 755—51

Группа Ж21

1. Настоящий стандарт распространяется на фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые настенные писсуары, устнавливаемые в туалетных помещениях общественных и промышленных зданий.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 3 1968 г.).

2. Писсуары настенные, в зависимости от конструкции разделяются на два типа: писсуары с цельноотлитыми керамическими сифонами и писсуары без цельноотлитых керамических сифонов.

3. Форма, конструкция и основные размеры писсуаров с цельноотлитыми керамическими сифонами должны соответствовать указанным на черт. 1, а писсуаров без цельноотлитых керамических сифонов — на черт. 2.

Перепечатка воспрещена

Соблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 1 коп.

Внесен Научно-исследовательским институтом строительной керамики Главстромпроекта при Госстрое СССР


Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 12/II 1962 г.

Срок введения 1/I 1963 г.

* *Переиздание (февраль 1968 г.) с изменением № 1, принятым в марте 1968 г.*


gost.e-ecolog.ru

ГОСТ 755—62	Писсуары настенные фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые. Типы и основные размеры

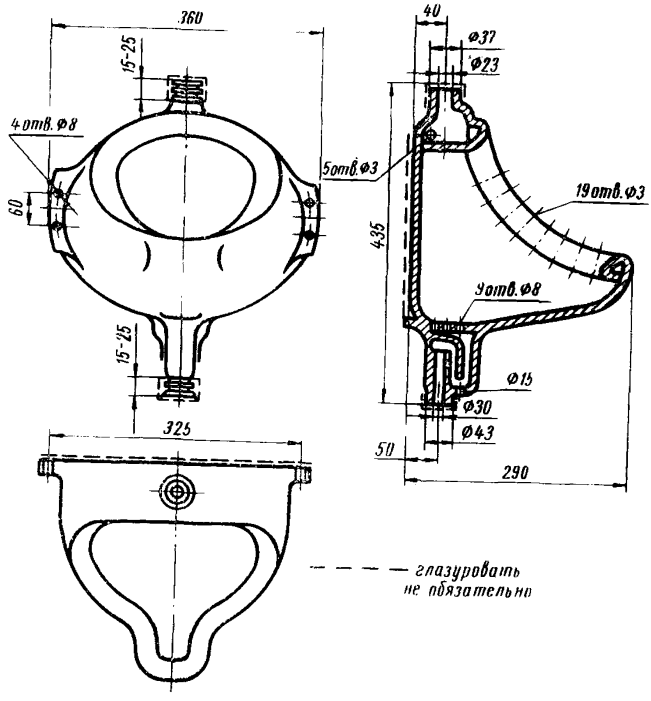

Черт. 1

Писсуары настенные фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые. Типы и основные размеры	ГОСТ 755—62

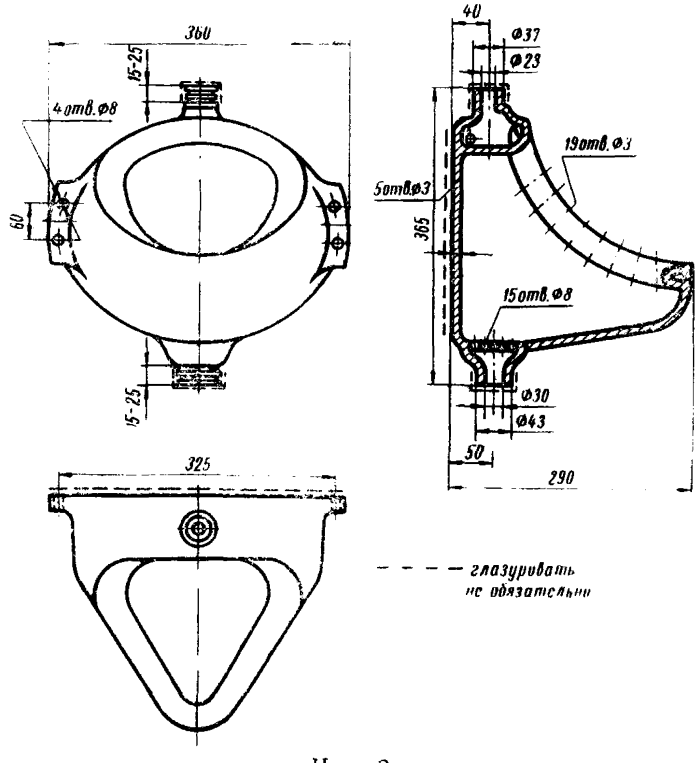

Черт. 2

4. Допускаемые отклонения:
от габаритных размеров . . . . . ±3%;
от присоединительных размеров . . . . ±3 *мм*.

5. Коробление задней стенки не должно превышать:
в писсуарах 1-го сорта — 2 *мм*
в писсуарах 2-го сорта — 3 *мм*
в писсуарах 3-го сорта — 4 *мм*

6. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка и хранение фарфоровых, полуфарфоровых и фаянсовых писсуаров должны соответствовать ГОСТ 10547—63.

(**Измененная редакция** — «Информ. указатель стандартов» № 3 1968 г.).

7. Писсуары должны поставляться по требованию потребителя комплектно с ручными писсуарными кранами и четырьмя шурупами с никелированными головками для крепления их к стене или с бачками автоматической промывки (один бачок на три писсуара) в комплекте с разводящими трубопроводами от бачка к писсуарам и облицовочными колпачками.

Писсуары с цельноотлитыми керамическими сифонами должны поставляться с установленными в сифонах пробками, изготовленными из латуни или пластмассы.

Писсуары без цельноотлитых керамичеких сифонов укомплектовываются чугунными сифонами.

gost.e-ecolog.ru

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, д. 4.
Сдано в наб. 12/III 1968 г. Подп. к печ. 6/V 1968 г. 0,25 п. л. Тир. 4000
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 1323