ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# СОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА К БЫТОВЫМ ТЕРМОСАМ

## ТИПЫ, ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

## ГОСТ 27989—88

Издание официальное

11—88/747

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 666.17:006.354 Группа У11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# СОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА К БЫТОВЫМ ТЕРМОСАМ

## Типы, параметры и размеры

Glass fillrs for the domestic vacuum flaks. Types, parameters and sizes

ГОСТ 27989—88

ОКП 59 8240; 59 8250

Срок действия с 01.01.90
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сосуды из стекла к бытовым термосам (далее — сосуды).

1. Сосуды должны изготовляться двух типов: с узкой горловиной и с широкой горловиной.

2. Основные размеры сосудов с узкой горловиной должны соответствовать указанным в табл. 1 и на черт. 1, 2.


Таблица 1

Размеры, мм


| Номинальная вместимость, $см^3$ | $d_{вн}$ горловины | $d_{н}$ горловины | $D$ | $H$ | Код ОКП | Контрольное число |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 37,0±1,5 | 46,0±1,5 | 60±3 | 170±5 | 59 8251 1111 | 10 |
| 500 | 27,0±1,5 | 37,0±1,5 | 76±3 | 215±5 | 59 8251 1121 | 08 |
| | 37,0±1,5 | 50,0±1,5 | 77±3 | 209±5 | 59 8251 1131 | 06 |
| 750 | 27,0±1,5 | 37,0±1,5 | 80±3 | 260±6 | 59 8251 1141 | 04 |
| | 37,0±1,5 | 50,0±1,5 | 86±3 | 238±5 | 59 8251 1151 | 02 |
| 1000 | 27,0±1,5 | 41,0±1,5 | 93±3 | 263±5 | 59 8251 1161 | 00 |
| | 37,0±1,5 | 50,0±1,5 | 98±3 | 238±6 | 59 8251 1171 | 09 |
| 1250 | 37,0±1,5 | 48,0±1,5 | 98±3 | 290±5 | 59 8251 1181 | 07 |
| 2000 | 50,0±1,5 | 62,0±1,5 | 148±3 | 238±6 | 59 8251 1221 | 05 |

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

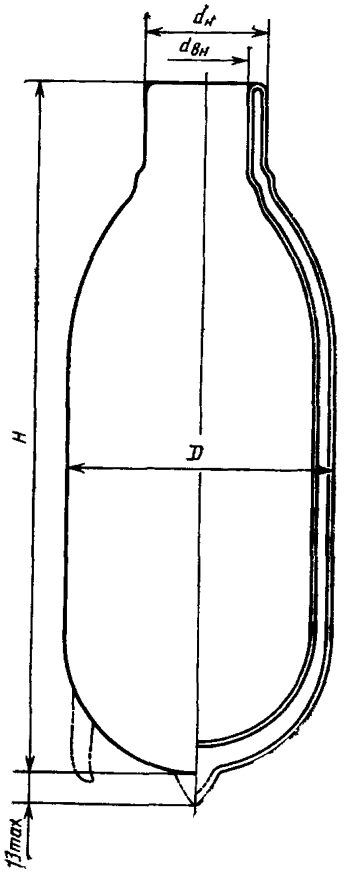


Черт. 1

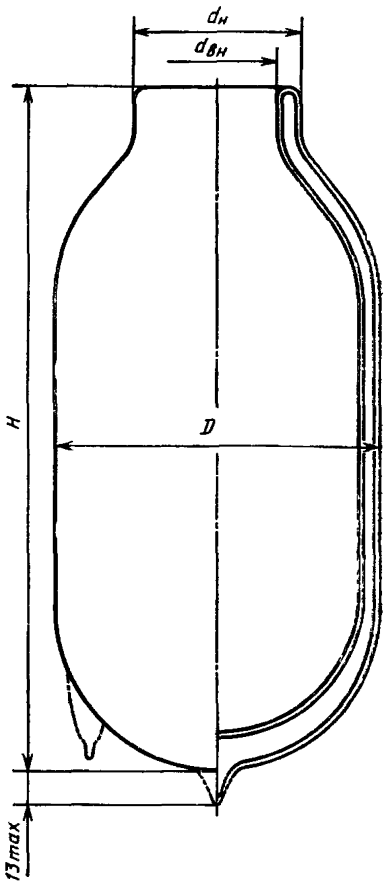


Черт. 2

3. Основные размеры сосудов с широкой горловиной должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 3, 4.

Таблица 2


Размеры, мм

| Номинальная вместимость, см³ | $d_{вн}$ горловины | $d_н$ горловины | D | H | Код ОКП | Контрольное число |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 66,0±1,5 | 76,0±1,5 | 81±3 | 111±3 | 59 8252 1111 | 05 |
| 500 | 66,0±1,5 | 76,0±1,5 | 81±3 | 174±5 | 59 8252 1121 | 03 |
| | 85,0±1,5 | 98,0±1,5 | 102±3 | 135±5 | 59 8252 1171 | 04 |
| 1000 | $85,0^{+1,5}_{-2,0}$ | 98,0±1,5 | 102±3 | 205±5 | 59 8252 1131 | 01 |


*Продолжение табл. 2*

Размеры, мм

| Номинальная вместимость, см³ | $d_{вн}$ горловины | $d_{н}$ горловины | $D$ | $H$ | Код ОКП | Контрольное число |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | $108,0^{+1,5}_{-2,0}$ | 123,5±1,5 | 129±3 | 215±5 | 59 8252 1151 | 08 |
| 2000 | $108,0^{+1,5}_{-2,0}$ | 123,5±1,5 | 129±3 | 269±5 | 59 8252 1161 | 06 |

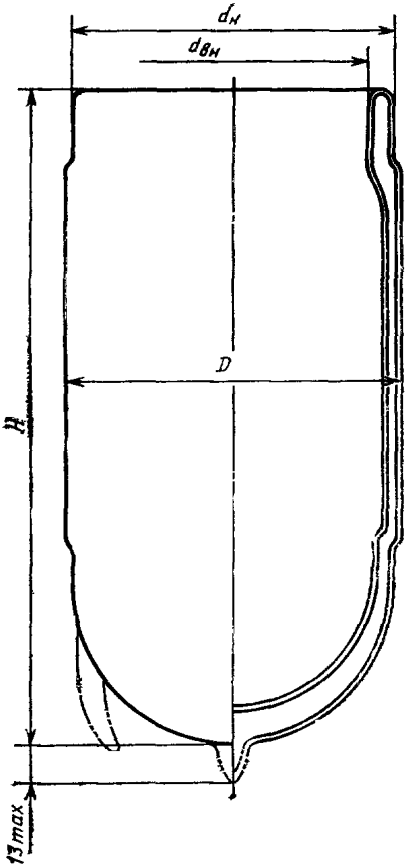


Черт. 3

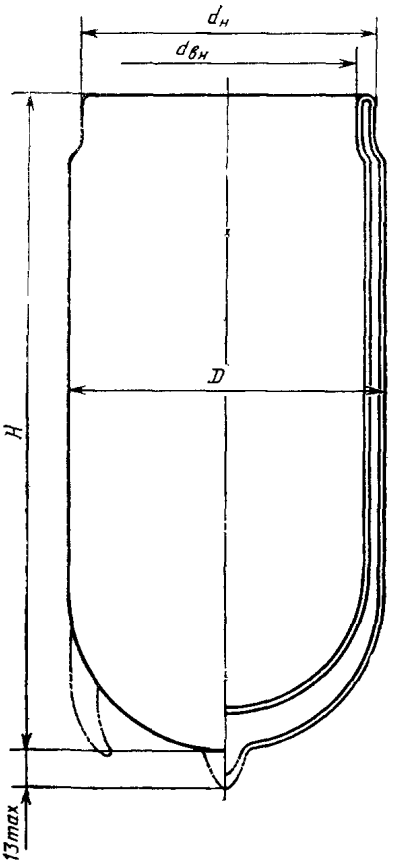


Черт. 4

4. Условное обозначение сосудов должно содержать: наименование изделия, номинальную вместимость, внутренний диаметр горловины и обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения сосуда с горловиной 37 мм вместимостью 500 см$^3$.

*Сосуд 500×37 ГОСТ 27989—88*

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством промышленности строительных материалов РСФСР

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Л. С. Сергеева**, канд. техн. наук; **Г. В. Ермаков; Л. А. Сударева; А. Н. Лупандина**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4487

3. Срок первой проверки — 1993 г.
Периодичность проверки — 5 лет.

4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *Т. В. Смыка*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *О. Я. Чернецова*

**Сдано в наб. 17.01.89 Подп. в печ. 01.03.89 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,24 уч.-изд. л. Тираж 6000 Цена 3 к.**

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.**
**Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 141**

gost.e-ecolog.ru