УДК 621.744.33(083.74)

Группа Г44
0275-0000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ ЛИТЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ от 600 до 900 мм, ШИРИНОЙ от 500 до 700 мм, ВЫСОТОЙ от 125 до 400 мм

Конструкция и размеры

Rectangular weld moulding boxes of cast steel elements having inside dimensions: length from 600 to 900 mm, width from 500 to 700 mm, height from 125 to 400 mm. Construction and dimansions

ГОСТ 17129—71

Взамен
МН 1272—60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17/VIII 1971 г. № 1436 срок введения установлен

с 1/I 1973 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на литейные прямоугольные сварные опоки из литых стальных элементов, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной и ручной формовке.

Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.

2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2.

gost.e-ecolog.ru

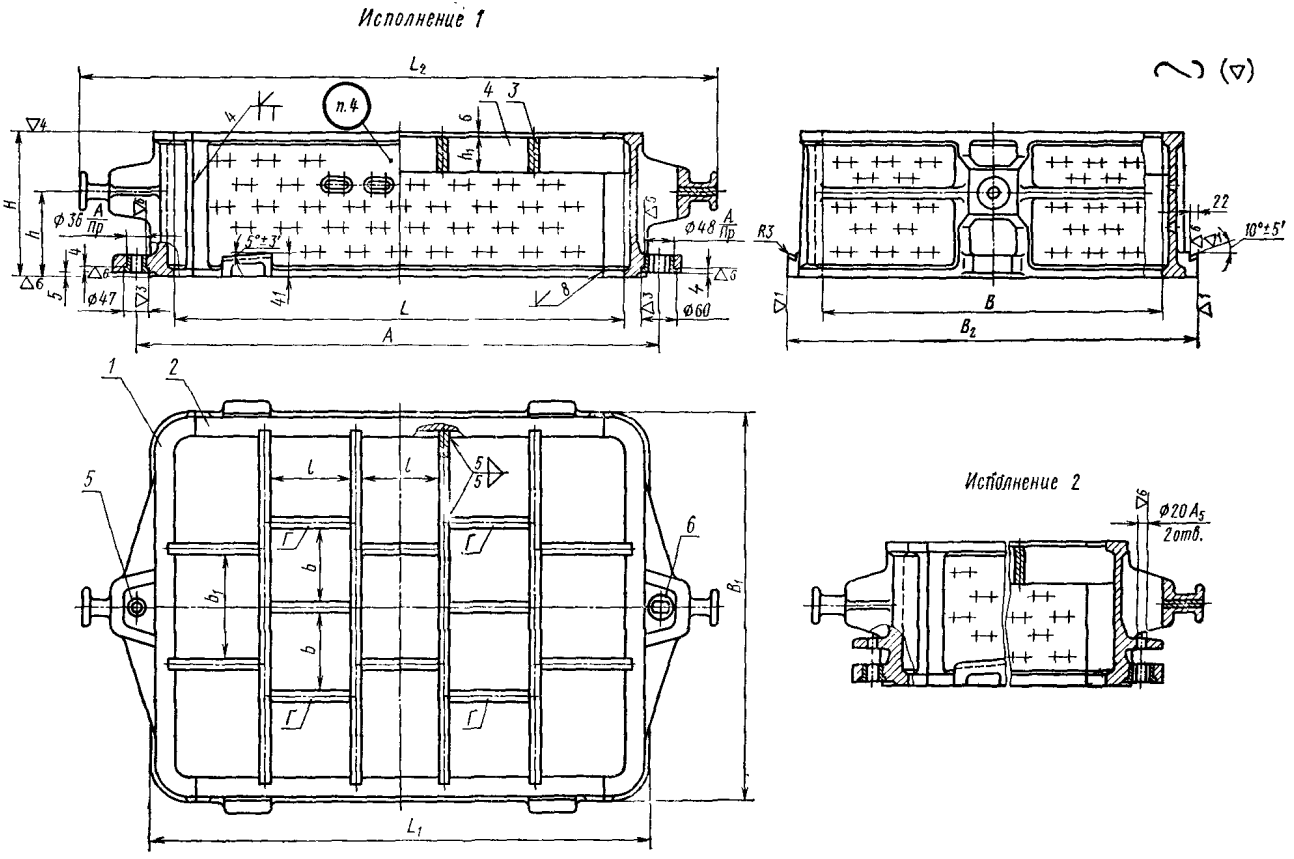

Черт. 1

Примечание. В опоках $B=500$ мм ребра крестовины (дет. 1) в местах $Г$ не делать.

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение опок исполнения		Применяемость опок исполнения		L	B	H (пред. откл. ±1,5)	A		L_1	L_2	B_1	B_2	l	b	b_1	h	h_1	Масса, кг
1	2	1	2				Номин.	Пред. откл.										
0275-0001	0275-0002			600	500	125	700	±0,2	680	900	580	620	118	—	170	70	50	52,0
0275-0003	0275-0004					150										80		55,2
0275-0005	0275-0006					200										120	70	65,0
0275-0007	0275-0008					250										150		71,2
0275-0009	0275-0010					300										180	100	83,2
0275-0011	0275-0012			700	600	150	800		780	1020	680	720	138	150	200	80	50	64,3
0275-0013	0275-0014					200										120	70	77,0
0275-0015	0275-0016					250										150		84,3
0275-0017	0275-0018					300										180	100	99,2
0275-0019	0275-0020					350										210		105,8
0275-0021	0275-0022					400										240	120	119,2
0275-0023	0275-0024			800	500	150	920	±0,5	880	1120	580	620	158	—	170	80	50	59,6
0275-0025	0275-0026					200										120	70	71,3
0275-0027	0275-0028					250										150		78,7
0275-0029	0275-0030					300										180	100	94,0
0275-0031	0275-0032					350										210		100,8
0275-0033	0275-0034					400										240	120	112,8

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение опок исполнения		Применяемость опок исполнения		L	B	H (пред. откл. ±1,5)	A		L_1	L_2	B_1	B_2	l	b	b_1	h	h_1	Масса, кг
1	2	1	2				Номин	Пред. откл.										
0275-0035	0275-0036			800	600	150	920	±0,5	880	1120	680	720	158	150	200	80	50	67,5
0275-0037	0275-0038					200										120	70	81,4
0275-0039	0275-0040					250										150		89,2
0275-0041	0275-0042					300										180	100	107,4
0275-0043	0275-0044					350										210		112,2
0275-0045	0275-0046					400										240	120	126,9
0275-0047	0275-0048				700	150					780	820		175	230	80	50	71,8
0275-0049	0275-0050					200										120	70	86,7
0275-0051	0275-0052					250										150		95,1
0275-0053	0275-0054					300										180	100	112,7
0275-0055	0275-0056					350										210		120,0
0275-0057	0275-0058					400										240	120	136,2
0275-0059	0275-0060			900	600	150	1020		980	1220	680	720	178	150	200	80	50	70,0
0275-0061	0275-0062					200										120	70	85,7
0275-0063	0275-0064					250										150		94,1
0275-0065	0275-0066					300										180	100	111,0
0275-0067	0275-0068					350										210		118,6
0275-0069	0275-0070					400										240	120	134,0

Таблица 2

Обозначение опок исполнения		Обозначение деталей						
		Дет. 1. Стенка торцовая (2 шт.) исполнения		Дет. 2. Стенка боковая (2 шт.)	Дет. 3. Ребро крестовины (4 шт.)	Дет. 4. Ребро крестовины (12 шт.)	Дет. 5. Втулка центрирующая по ГОСТ 15019—69 (1 шт.)	Дет. 6. Втулка направляющая по ГОСТ 15019—69 (1 шт.)
1	2	1	2					
0275-0001	0275-0002	0275-0001/001	0275-0002/001	0275-0001/002	0275-0001/003	0275-0001/004		
0275-0003	0275-0004	0275-0003/001	0275-0004/001	0275-0003/002				
0275-0005	0275-0006	0275-0005/001	0275-0006/001	0275-0005/002	0275-0005/003	0275-0005/004		
0275-0007	0275-0008	0275-0007/001	0275-0008/001	0275-0007/002				
0275-0009	0275-0010	0275-0009/001	0275-0010/001	0275-0009/002	0275-0009/003	0275-0009/004		
0275-0011	0275-0012	0275-0011/001	0275-0012/001	0275-0011/002	0275-0011/003	0275-0011/004		
0275-0013	0275-0014	0275-0013/001	0275-0014/001	0275-0013/002	0275-0013/003	0275-0013/004		
0275-0015	0275-0016	0275-0015/001	0275-0016/001	0275-0015/002				
0275-0017	0275-0018	0275-0017/001	0275-0018/001	0275-0017/002	0275-0017/003	0275-0017/004	0290-1051	0290-1351
0275-0019	0275-0020	0275-0019/001	0275-0020/001	0275-0019/002				
0275-0021	0275-0022	0275-0021/001	0275-0022/001	0275-0021/002	0275-0021/003	0275-0021/004		
0275-0023	0275-0024	0275-0003/001	0275-0004/001	0275-0023/002	0275-0001/003	0275-0023/004		
0275-0025	0275-0026	0275-0005/001	0275-0006/001	0275-0025/002	0275-0005/003	0275-0025/004		
0275-0027	0275-0028	0275-0007/001	0275-0008/001	0275-0027/002				
0275-0029	0275-0030	0275-0009/001	0275-0010/001	0275-0029/002	0275-0009/003	0275-0029/004		
0275-0031	0275-0032	0275-0031/001	0275-0032/001	0275-0031/002				
0275-0033	0275-0034	0275-0033/001	0275-0034/001	0275-0033/002	0275-0033/003	0275-0033/004		
0275-0035	0275-0036	0275-0011/001	0275-0012/001	0275-0023/002	0275-0011/003	0275-0023/004		

Продолжение

Обозначение опок исполнения		Обозначение деталей						
		Дет. *1*. Стенка торцовая (2 шт.) исполнения		Дет. *2*. Стенка боковая (2 шт.)	Дет. *3*. Ребро крестовины (4 шт.)	Дет. *4**. Ребро крестовины (12 шт.)	Дет. *5*. Втулка центрирующая по ГОСТ 15019—69 (1 шт.)	Дет. *6*. Втулка направляющая по ГОСТ 15019—69 (1 шт.)
1	*2*	*1*	*2*					
0275-0037	0275-0038	0275-0013/001	0275-0014/001	0275-0025/002	0275-0013/003	0275-0025/004	0290-1051	0290-1351
0275-0039	0275-0040	0275-0015/001	0275-0016/001	0275-0027/002				
0275-0041	0275-0042	0275-0017/001	0275-0018/001	0275-0029/002	0275-0017/003	0275-0029/004		
0275-0043	0275-0044	0275-0019/001	0275-0020/001	0275-0031/002				
0275-0045	0275-0046	0275-0021/001	0275-0022/001	0275-0033/002	0275-0021/003	0275-0033/004		
0275-0047	0275-0048	0275-0047/001	0275-0048/001	0275-0023/002	0275-0047/003	0275-0023/004		
0275-0049	0275-0050	0275-0049/001	0275-0050/001	0275-0025/002	0275-0049/003	0275-0025/004		
0275-0051	0275-0052	0275-0051/001	0275-0052/001	0275-0027/002				
0275-0053	0275-0054	0275-0053/001	0275-0054/001	0275-0029/002	0275-0053/003	0275-0029/004		
0275-0055	0275-0056	0275-0055/001	0275-0056/001	0275-0031/002				
0275-0057	0275-0058	0275-0057/001	0275-0058/001	0275-0033/002	0275-0057/003	0275-0033/004		
0275-0059	0275-0060	0275-0011/001	0275-0012/001	0275-0059/002	0275-0011/003	0275-0059/004		
0275-0061	0275-0062	0275-0013/001	0275-0014/001	0275-0061/002	0275-0013/003	0275-0061/004		
0275-0063	0275-0064	0275-0015/001	0275-0016/001	0275-0063/002				
0275-0065	0275-0066	0275-0017/001	0275-0018/001	0275-0065/002	0275-0017/003	0275-0065/004		
0275-0067	0275-0068	0275-0019/001	0275-0020/001	0275-0067/002				
0275-0069	0275-0070	0275-0021/001	0275-0022/001	0275-0069/002	0275-0021/003	0275-0069/004		

* Для опок $B=500$ мм количество ребер крестовин — 8.

Пример условного обозначения опоки $L=800$ мм, $B=600$ мм, $H=250$ мм, исполнения *1*:


Опока 0275-0039 ГОСТ 17129—71

3. По требованию заказчика допускается применять направляющую втулку 0290-1251 по ГОСТ 15019—69.


4. Маркировать на обеих боковых стенках размеры опоки в свету и по высоте, обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

5. Конструкция и размеры отливки торцовой стенки (деталь *1*) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

4*

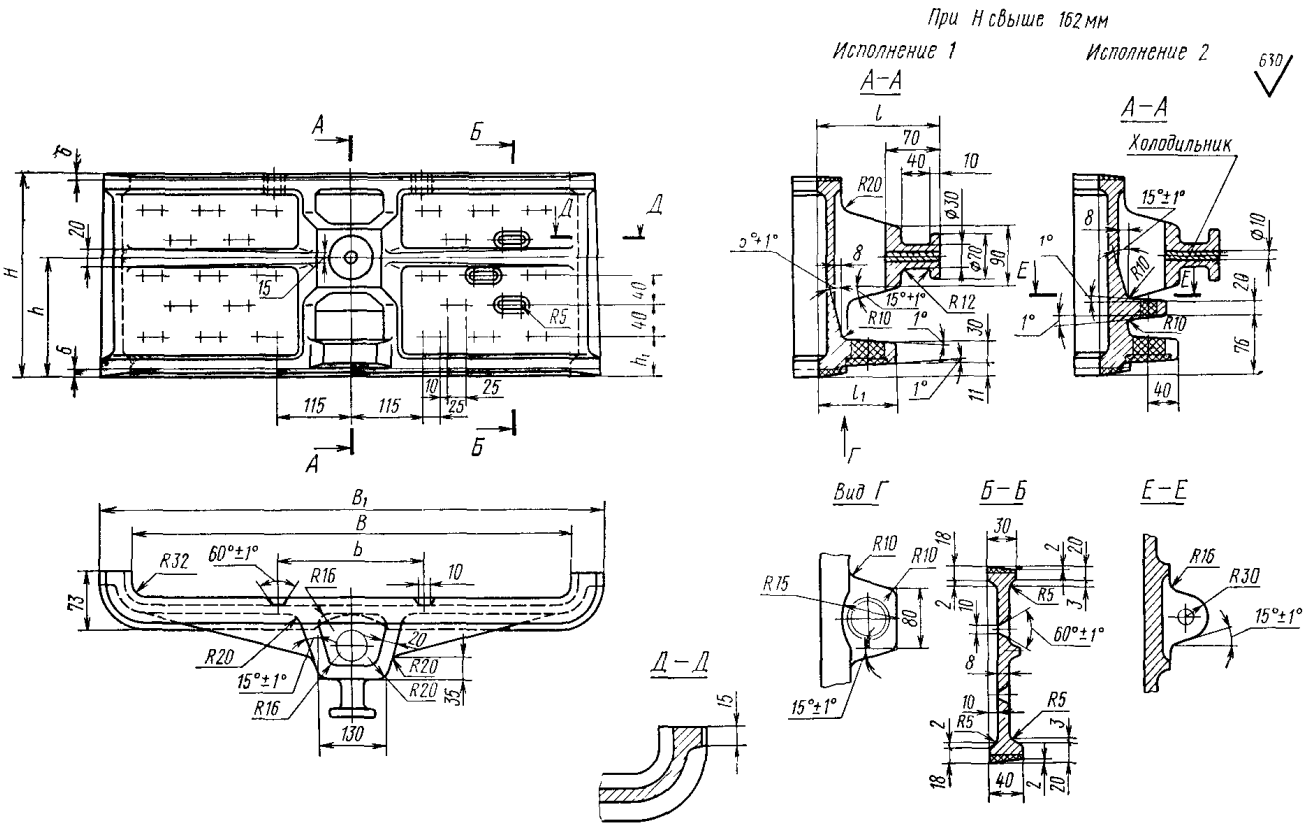

Черт 2

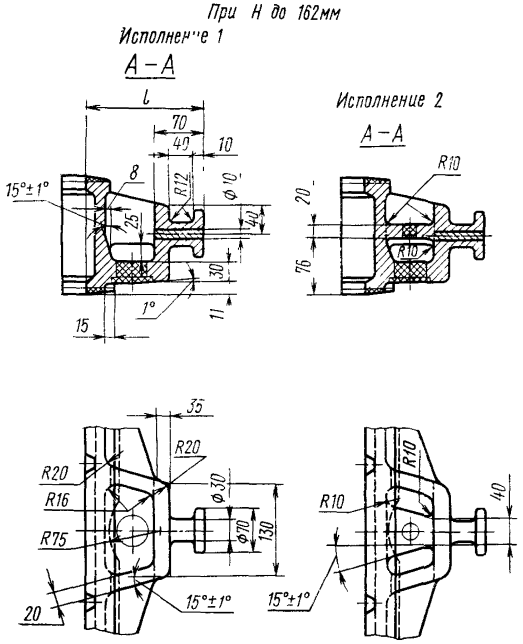

Черт. 2 (*продолжение*)

Таблица 3


Размеры в мм

Обозначение опок исполнения		B	H	B_1	b	l	l_1	h	h_1	Количество рядов вентиляционных отверстий	Масса, кг
1	2										
0275-0001/001	0275-0002/001	500	137	580	178	150	90	76	48	2	15,7
0275-0003/001	0275-0004/001		162					86	41	3	16,6
0275-0005/001	0275-0006/001		212					126	46	4	18,2
0275-0007/001	0275-0008/001		262					156	51	5	19,9
0275-0009/001	0275-0010/001		312					186	56	6	21,6
0275-0031/001	0275-0032/001		362					216	41	8	23,5
0275-0033/001	0275-0034/001		412					246	46	9	25,5
0275-0011/001	0275-0012/001	600	162	680	208	160	100	86	41	3	18,3
0275-0013/001	0275-0014/001		212					126	46	4	20,4
0275-0015/001	0275-0016/001		262					156	51	5	22,3
0275-0017/001	0275-0018/001		312					186	56	6	24,4
0275-0019/001	0275-0020/001		362					216	41	8	26,3
0275-0021/001	0275-0022/001		412					246	46	9	29,0
0275-0047/001	0275-0048/001	700	162	780	238			86	41	3	20,1
0275-0049/001	0275-0050/001		212					126	46	4	22,4
0275-0051/001	0275-0052/001		262					156	51	5	24,6
0275-0053/001	0275-0054/001		312					186	56	6	27,1
0275-0055/001	0275-0056/001		362					216	41	8	29,2
0275-0057/001	0275-0058/001		412					246	46	9	32,4

Пример условного обозначения торцовой стенки B=600 мм, H=262 мм, исполнения *1*:

Стенка 0275-0015/001 ГОСТ 17129—71

6. Конструкция и размеры отливки боковой стенки (деталь 2) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.

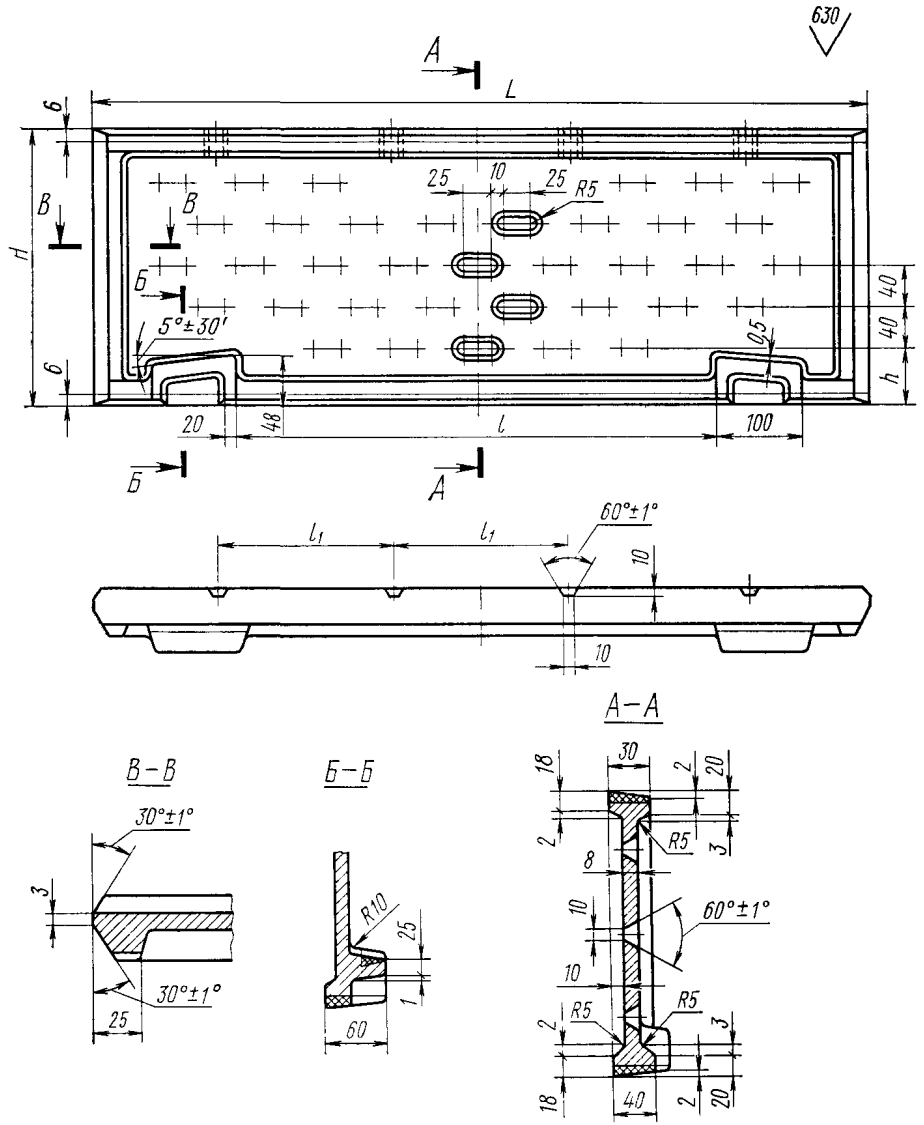

Черт. 3

Таблица 4


Размеры в мм

Обозначение стенок	L	H	l	l_1	h	Количество рядов вентиляционных отверстий	Масса, кг
0275-0001/002	530	137	280	126	48	2	8,8
0275-0003/002		162			41	3	9,5
0275-0005/002		212			46	4	11,0
0275-0007/002		262			51	5	12,4
0275-0009/002		312			56	6	13,9
0275-0011/002	630	162	355	146	41	3	11,2
0275-0013/002		212			46	4	12,9
0275-0015/002		262			51	5	14,7
0275-0017/002		312			56	6	16,2
0275-0019/002		362			41	8	17,6
0275-0021/002		412			46	9	19,2
0275-0023/002	730	162	430	166	41	3	12,7
0275-0025/002		212			46	4	14,7
0275-0027/002		262			51	5	16,7
0275-0029/002		312			56	6	18,7
0275-0031/002		362			41	8	20,2
0275-0033/002		412			46	9	22,4
0275-0059/002	830	162	530	186	41	3	14,5
0275-0061/002		212			46	4	16,7
0275-0063/002		262			51	5	19,0
0275-0065/002		312			56	6	21,1
0275-0067/002		362			41	8	23,0
0275-0069/002		412			46	9	25,3

Пример условного обозначения боковой стенки $L=730$ мм, $H=262$ мм:

Стенка 0275-0027/002 ГОСТ 17129—71

7. Конструкция и размеры ребра крестовины (деталь 3) должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.

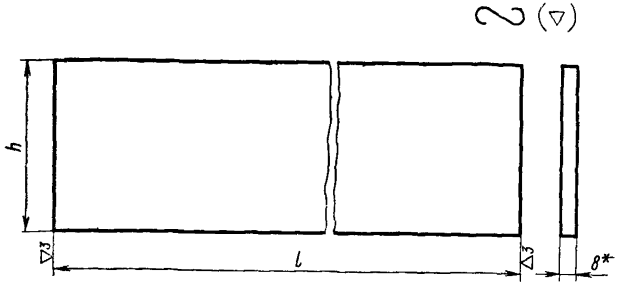

* Размер для справок.

Черт. 4

Таблица 5


Размеры в мм

Обозначение ребер	l	h	Масса, кг
0275-0001/003	515	50	1,62
0275-0005/003		70	2,27
0275-0009/003		100	3,24
0275-0033/003		120	3,83
0275-0011/003	615	50	1,94
0275-0013/003		70	2,71
0275-0017/003		100	3,88
0275-0021/003		120	4,58
0275-0047/003	715	50	2,25
0275-0049/003		70	3,15
0275-0053/003		100	4,50
0275-0057/003		120	5,32

Пример условного обозначения ребра крестовины $l=615$ мм, $h=100$ мм:

Ребро 0275-0017/003 ГОСТ 17129—71

8. Конструкция и размеры ребра крестовины (деталь *4*) должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 6.

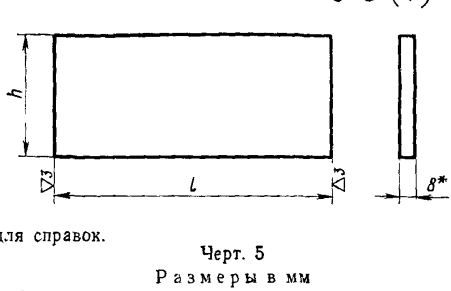

* Размер для справок.

Черт. 5

Размеры в мм

Таблица 6

Обозначение ребер	*l*	*h*	Масса, кг
0275-0001/004	115	50	0,36
0275-0005/004		70	0,50
0275-0009/004		100	0,72
0275-0011/004	135	50	0,42
0275-0013/004		70	0,58
0275-0017/004		100	0,84
0275-0021/004		120	1,00
0275-0023/004	155	50	0,48
0275-0025/004		70	0,70
0275-0029/004		100	0,97
0275-0033/004		120	1,15
0275-0059/004	175	50	0,55
0275-0061/004		70	0,77
0275-0065/004		100	1,09
0275-0069/004		120	1,30

Пример условного обозначения ребра крестовины $l=155$ мм, $h=100$ мм:

Ребро 0275-0029/004 ГОСТ 17129—71

9. Материал ребер крестовин:

Полоса $\frac{8\times50\text{—}120\ \text{ГОСТ}\ 103\text{—}57}{\text{Ст.3 ГОСТ}\ 535\text{—}58}$.

10. Неуказанные радиусы торцовой и боковой стенок—3 мм.

11. Остальные технические требования к опокам — по ГОСТ 17132—71.

Изменение № 1 ГОСТ 17129—71 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой от 125 до 400 мм. Конструкция и размеры.

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.80 № 3650 срок введения установлен

с 01.01.81

Пункты 2, 7 и 8. Чертежи 1, 4 и 5. Исключить обозначение: ∞ (▽).

Пункт 2. Чертеж 1. Заменить обозначения: ▽1 на 

▽3 на 

(Продолжение см. стр. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17129—71)

$\nabla 4$ на $\overset{6,3}{\nabla}$; $\nabla 6$ на $\overset{2,5}{\nabla}$; $\frac{A}{Пр}$ на $\frac{H7}{S6}$; A_5 на $H12$;  и V на $C5$;

 на Т3 5.

Стандарт дополнить новым пунктом — 4*а*:

«4а. Сварные швы — по ГОСТ 5264—69».

Пункт 9. Заменить ссылки: ГОСТ 103—57 на ГОСТ 103—76, ГОСТ 535—58 на ГОСТ 535—79.

(ИУС № 10 1980 г.

Изменение № 2 ГОСТ 17129—71 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой от 125 до 400 мм. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.11.88 № 3719

Дата введения 01.05.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

Пункт 2. Чертеж 1. Заменить обозначение сварного шва:



на




исключить обозначение сварного шва:



Пункт 6. Чертеж 3. Разрез В-В заменить новым:

(Продолжение см. с. 132)



Пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 535—79 на ГОСТ 535—88.
Пункт 11. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 2 1989 г.)

gost.e-ecolog.ru