УДК 621.744.077:065.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Формы металлические (кокили)

ПРОБКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УПОРНЫЕ

Конструкция и размеры

Chill moulds. Ventilation rested stoppers. Construction and dimensions

ГОСТ 16251—70*

Взамен МН 765—60 0402-0200


Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 29 июля 1970 г. № 1163 срок введения установлен с 01.01 1972 г.

Проверен в 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вентиляционные упорные пробки, применяемые для вывода газов из полости формы.

2. Конструкция и размеры вентиляционных упорных пробок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

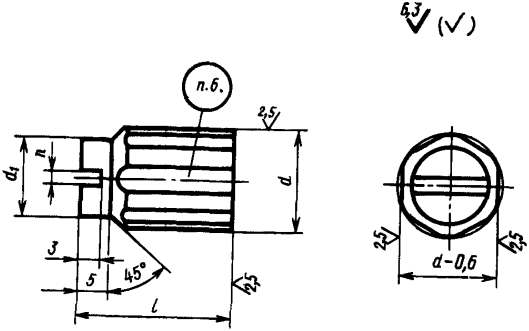

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание май 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1980 г. (ИУС 1—1981 г.)

'gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение пробок	Применяемость	d (пред. откл. по $a8$)	d_1	n	l (пред. откл. по $h8$)	Количество лысок	Масса 100 шт., кг	
							Сталь	Латунь
0402-0201		6	5	2	20	4	0,40	0,43
0402-0202		8	6				0,65	0,70
0402-0203		10	8		25	6	1,10	1,19
0402-0204		12	10				2,00	2,16
0402-0205		16	12				3,60	3,89
0402-0206		20	16	4	32	8	7,60	8,21
0402-0207		25	20				11,80	12,74
0402-0208		32	25				19,70	21,28

Пример условного обозначения вентиляционной пробки $d=12$ мм:

Пробка 0402-0204 ГОСТ 16251—70

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал: сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

4. Допускается замена материала на латунь по ГОСТ 15527—70 и ГОСТ 17711—80.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — H 14, валов — h 14, остальных — $\pm\frac{IT15}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

gost.e-ecolog.ru