НАПОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 мм ДЛЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ШИРОКОЗАХВАТНОЙ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ /СЕКЦИИ/

ПАСПОРТ
ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
№ 820-02-Ic
УДК 627.751.4

ЧАСТЬ 2
Раздел 8
Подраздел 820

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


Районы с сейсмичностью – 8 баллов.

По капитальности сооружения отнесены к IУ классу


Разработан
В/О "Союзводпроект"
Москва-174 Басманный тупик 6
Укргипроводхозом
г.Киев-35, ул.Урицкого, 45
Утвержден Минводхозом СССР
27.12.1978 г. Протокол №319
Введен в действие
Минводхозом СССР ПРИКАЗ №270
от 17.07.1980г
Действует с декабря 1980 г.
(И-12-80)

СЕКЦИИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ


начальная

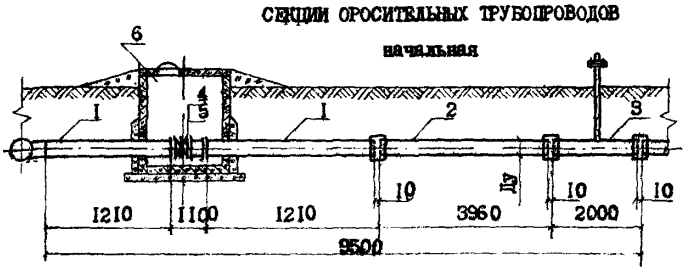

промежуточная

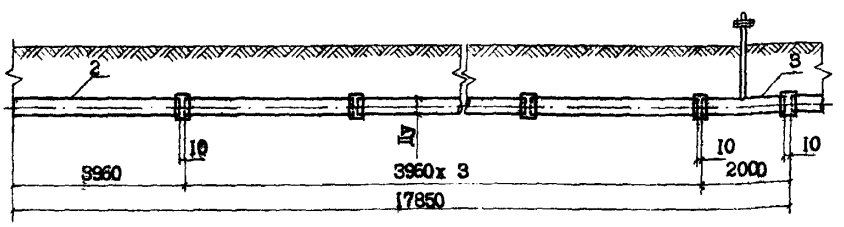

концевая

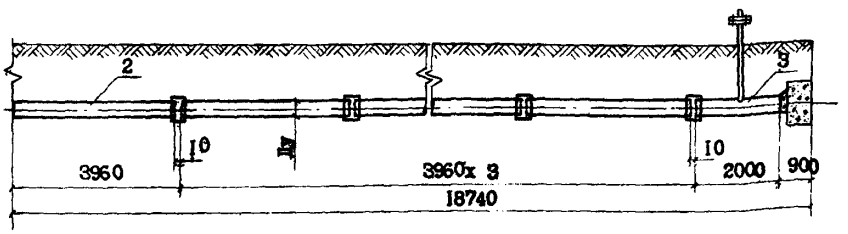


На 3 страницах, стр. 1


gost.e-ecolog.ru

СЕКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ


с тройником

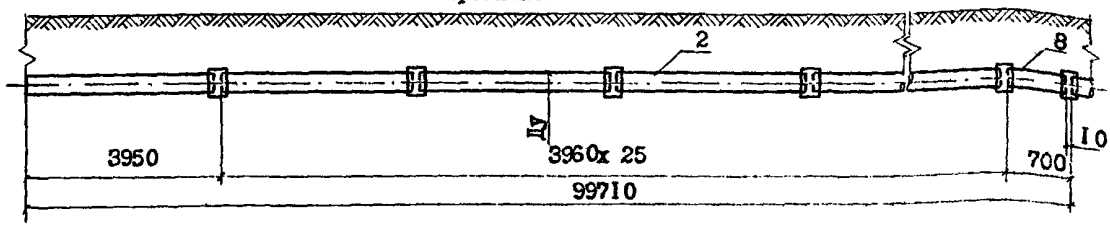

с задвижкой в колодце

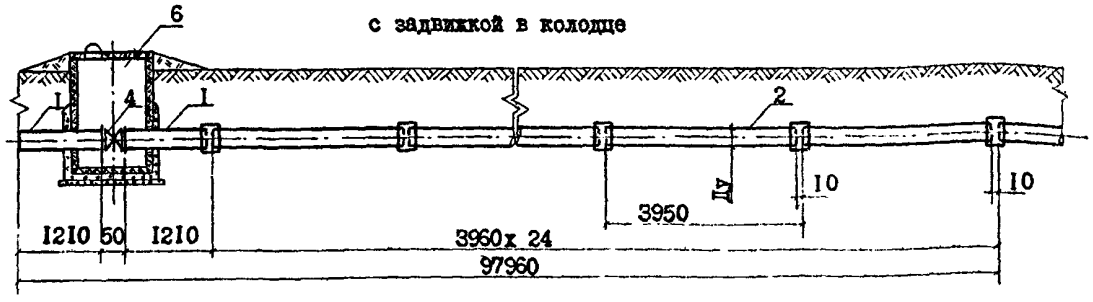


с вантузом в колодце

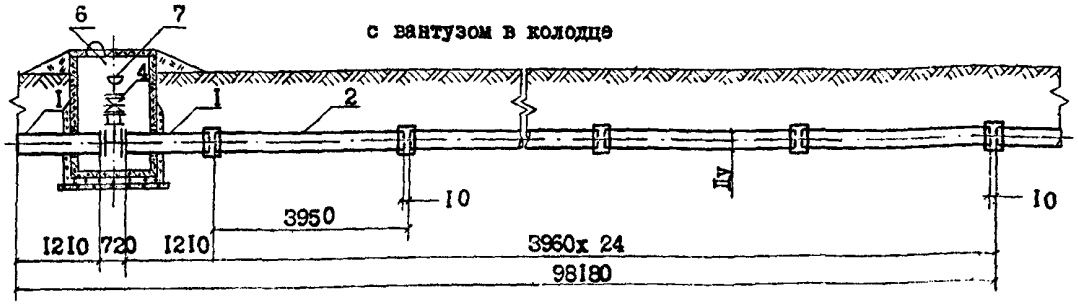


с промежуточным сбросом

Разрез I-I

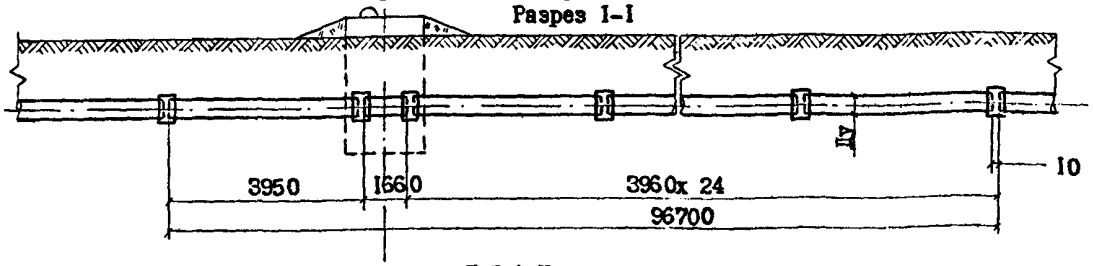

ПЛАН

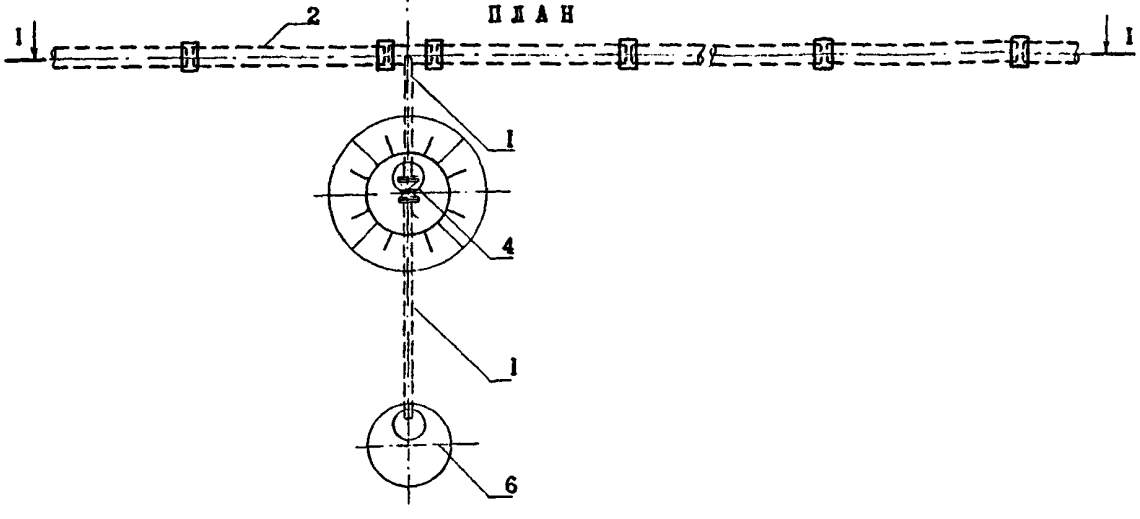

Укрглавсоцхоз

Типовое проектное решение № 820-02-Ic

8-12-80

К	2	УКРГИПРОВОДХОЗ	НАПОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 мм ДЛЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ШИРОКОЗАХВАТНОЙ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ /СЕКЦИИ/	ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ № № 820-02-Ic	ПАСПОРТ Лист 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Патрубок ГОСТ 10704-76
2. Труба асбестоцементная напорная ГОСТ 539-73
3. Блок гидранта ТП 820-236
4. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная Ру=10 кгс/см^2 ГОСТ 8437-75
5. Регулятор давления РД-1
6. Колодец круглый железобетонный Км-Д-Н ТП 820-189
7. Вантуз
8. Тройник 3.820-20

ОПИСАНИЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

Секции напорных трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром до 500 мм предназначены для применения при проектировании закрытых оросительных систем с использованием дождевальных машин ДКШ "Волжанка" различных модификаций и ДФ "Днепр".

В типовых проектных решениях представлены номограммы для расчета асбестоцементных трубопроводов на прочность при различных сочетаниях действующих нагрузок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

На общих видах сооружений приведены размеры секций для асбестоцементных трубопроводов класса ВТ9/ВТ12/ с Ду 300 для дождевальной машины ДКШ "Волжанка".

Срок действия типовых проектных решений № 820-02-Ic 1984г.

Установлен приказом Минводхоза СССР № 270 от 17 июня 1980 г.

СОСТАВ ТИПОВОГО ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

Альбом I	Номограммы для расчета асбестоцементных трубопроводов на прочность.
Альбом II	Секции оросительных напорных трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 200÷400 мм для дождевальных машин ДКШ "Волжанка". Строительно-монтажные чертежи.
Альбом III	Секции оросительных напорных трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 300÷400 мм для дождевальных машин ДФ-120 "Днепр". Строительно-монтажные чертежи.
Альбом IУ	Секции распределительных напорных трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 300÷500 мм. Строительно-монтажные чертежи.

Объем проектных материалов 484 форматки.

Проект распространяет: Киевский филиал Центрального института типового проектирования. 252057, г.Киев, Жена Потье, 12

Инв. №

Паспорт № 043093

gost.e-ecolog.ru