

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 901-01-33.85 УДК 628.11.001.2
ЦИТП	ВОДОЗАБОР ДЛЯ КАПТАЖА ПОДРУСЛОВЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ до 50м³/ч	DJQD
ФЕВРАЛЬ 1986		На I листе На 2-х страницах Страница I

РАЗРЕЗ I-I

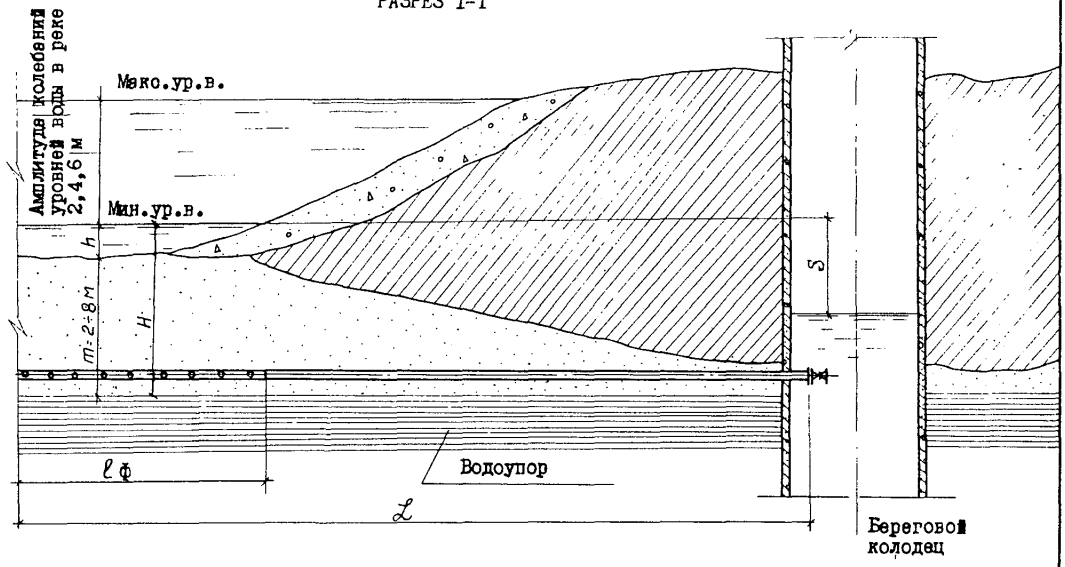

ПЛАН

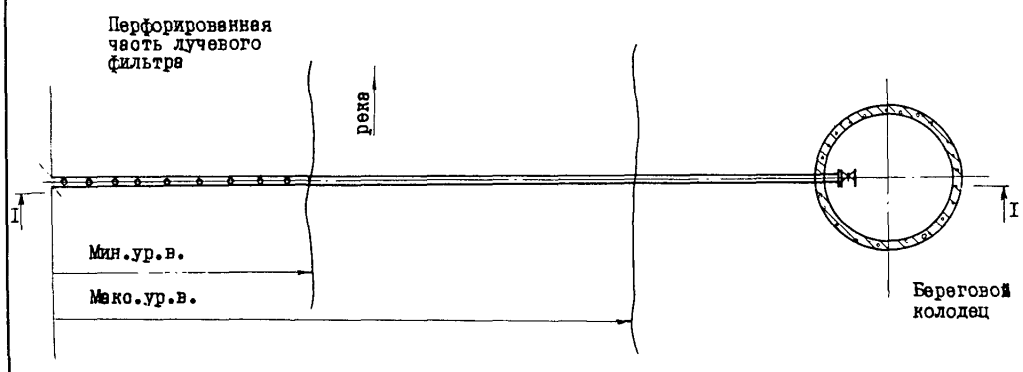

gost.e-ecolog.ru

ВОДОЗАБОР ДЛЯ КАПТАЖА ПОДРУСЛОВЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ до 50м³/ч	ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 901-01-33.85	Лист I Страница 2

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Типовыми проектными решениями предусмотрена закрытая (бестраншейная) прокладка лучевых фильтров под руслами рек производительностью 5,10,20,30 и 50 м³/ч способами: продавливанием, горизонтальным бурением, а также открытым способом. Во всех случаях вода, каптируемая лучевыми фильтрами, собирается в приемной части берегового колодца.

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА от -40°С до + 40°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - IБ, IВ, IIВ, IIГ, IA, III, IУ.

Наименование	Производительность, м³/ч до 50							
	Всего способы прокладки каптажных лучей				Удельный показатель			
			продавливание				продавливание	
	открытым способом	бурение	с обсадной трубой	без обсадной трубы	открытым способом	бурение	с обсадной трубой	без обсадной трубы
VIIA СТОИМОСТЬ								
VIIB Общая сметная стоимость, тыс.р.	5.57	2.86	7.15	2.27	-	-	-	-
в том числе:								
VIIL Строительно-монтажных работ, тыс.руб.	5.57	2.86	7.15	2.27	-	-	-	-
VIIV Стоимость общая на расчетный показатель, руб.	-	-	-	-	III.4	57.2	I43.0	45.4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовые проектные решения разработаны взамен т.п. 901-I-26.
За расчетный показатель принят I м³/ч воды (расчетных единиц 50).

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка.
Технологические решения
Нетиповые технологические конструкции

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I60 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Союзгипроводхоз им.Е.Е.Алексеевского I29344, Москва, Енисейская,2

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Минводхозом СССР
протокол № 444 от 27.06.85.
Введены в действие Союзгипроводхозом
приказ № 207 от 09.08.85г.
Срок действия I99I год

B7KA ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП,620062,г.Свердловск,ул.Чебышева,4

Инв. № 20805

Катал. л. № 052665

gost.e-ecolog.ru