

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.904-33 УДК 621.646.25
ЦИТП	ЗАСЛОНКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ размером от 200х400 до 1000х400 мм	MVCG
МАРТ 1986		На 1-ом листе На 2-х страницах Страница 1

ЗАСЛОНКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ


С электроприводом

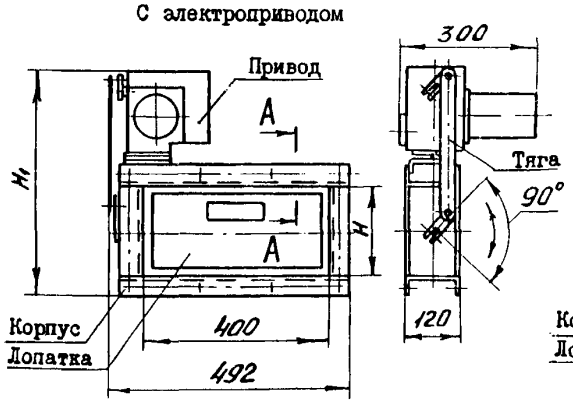

С пневмоприводом

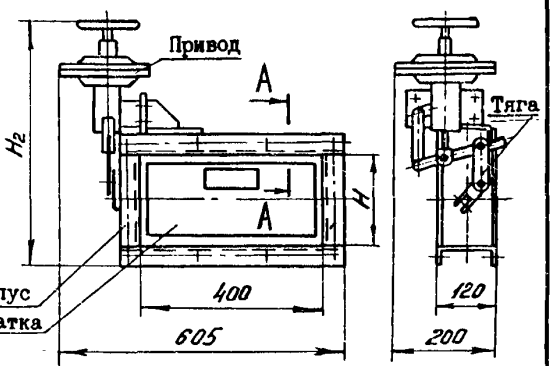

С ручным управлением

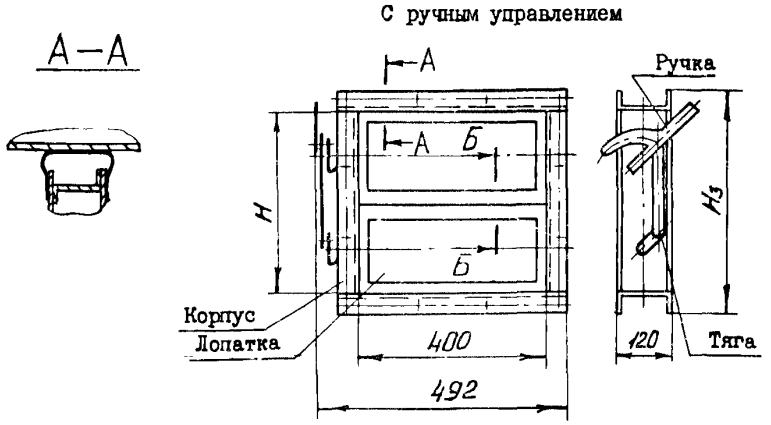

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Размер поперечного сечения воздуховода, мм	Обозначение	Шифр	Обозначение	Шифр	Обозначение	Шифр
	с электроприводом		с пневмоприводом		с ручным управлением	
200 х 400	АЗДI56.000	РГ 200х400 Э	АЗДI57.000	РГ 200х400 П	АЗДI58.000	РГ 200х400 Р
400 х 400	-0I	РГ 400х400 Э	-0I	РГ 400х400 П	-0I	РГ 400х400 Р
600 х 400	-02	РГ 600х400 Э	-02	РГ 600х400 П	-02	РГ 600х400 Р
800 х 400	-03	РГ 800х400 Э	-03	РГ 800х400 П	-03	РГ 800х400 Р
I000 х 400	-04	РГI000х400 Э	-04	РГI000х400 П	-04	РГI000х400 Р

gost.e-ecolog.ru

ЗАСЛОНКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ размером от 200х400 до 1000х400 мм	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.904-33	Лист 1 Страница 2

Размер поперечного сечения воздуховода, мм	Размеры, мм				Масса, кг		
	H	H_1	H_2	H_3	с электроприводом	с пневмоприводом	с ручным управлением
200 х 400	200	490	667	280	15,5	20;0	5,3
400 х 400	400	690	867	480	18,0	22,5	7,9
600 х 400	600	890	1067	680	20,5	25,0	10,4
800 х 400	800	1090	1267	880	24,2	29;1	14,6
1000 х 400	1000	1290	1467	1080	28,0	32,5	17,9

Заслонки вентиляционные повышенной герметичности предназначены для установки в системах с повышенными требованиями к их герметичности и используются для регулирования и перекрытия воздушного потока и невзрывоопасных воздушных смесей с температурой до 80°С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Агрессивность указанных смесей по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не должна быть выше агрессивности воздуха. Содержание пыли и других твердых примесей должно быть в количестве не более 100 мг/м^3.

Заслонки вентиляционные повышенной герметичности применяются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха с рабочим давлением до 1000 Па (100 кгс/м^2).

Заслонка состоит из корпуса с присоединительными фланцами, поворотных лопаток, установленных в подшипниках, имеет систему тяг и рычагов, передающих движение от привода к лопаткам.

Поворотные лопатки заслонки выполнены из двух пластин, установленных параллельно на некотором расстоянии друг от друга, и в одной из них, расположенной навстречу потоку воздуха, имеется отверстие. По периметру обеих пластин наклеена мягкая прорезиненная ткань, образующая пневматическую оболочку.

Повышение герметичности заслонки в положении "закрыто" обеспечивается за счет возникновения разности статических давлений, образующей эластичный пневматический валик по всему периметру лопатки.

Регулирование количества воздуха осуществляется поворотом створок вручную или при помощи исполнительного механизма (электрического или пневматического); укрепленного на корпусе заслонки.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Заслонки вентиляционные повышенной герметичности применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и административных зданий.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 112 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Государственный проектный институт Сантехпроект, 105203, Москва, Е-203, Нижне-Первомайская ул., 46.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госстроем СССР, протокол от 3 октября 1985 г. № АЧ-42. Введены в действие с 15.01.86 ГПИ Сантехпроект, приказ от 26 декабря 1985 г. № 201. Срок действия 1990 г.

E7KA ПОСТАВЩИК — Тбилисский филиал ЦИТП, 380053, г.Тбилиси, Авчальское шоссе, 86а

Инв. № 20959
Катал. л. № 053157

Гл ный инженер проекта В.А.Спивак

Главный инженер института Ю.И.Шиллер

gost.e-ecolog.ru