ЧАСТЬ 3

Раздел 4
Группа 4.407

ГИРЛЯНДЫ ИЗОЛЯТОРОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ ОПОР 35-500 КВ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННОЙ СРЕДЫ (ИЗ ГРЯЗЕСТОЙКИХ ИЗОЛЯТОРОВ)

Назначение: ВЛ 35-500 кв на унифицированных опорах в загрязненной среде.

ПАСПОРТ
ТИПОВЫЕ УЗЛЫ
СЕРИЯ 4.407-139
УДК 699.887:621.315.66

Разработаны Северо-Западным отделением института "Энергосетьпроект", г.Ленинград С-36, Невский проспект, III/3.

Утверждены и введены в действие Минэнерго СССР 10 мая 1973 г.Решение №116.

ГИРЛЯНДЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

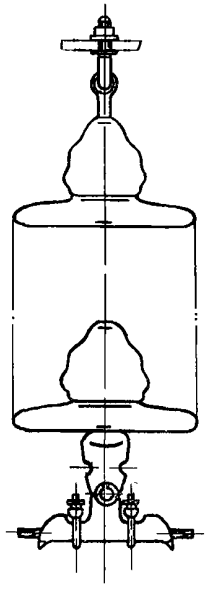

ГИРЛЯНДЫ НАТЯЖНЫЕ

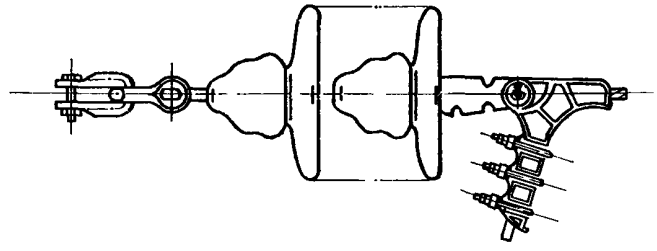

РАЗМЕРЫ ИЗОЛЯТОРОВ

Марка изоляторов	Диаметр изоляторов	Строительная высота
ПФГ5-А	250	198
ПФГ6-А	270	198
ПСГ6-А	270	130
ПСГ 16-Б	350	180

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Альбом содержит одноцепные и двухцепные поддерживающие гирлянды; одноцепные, двухцепные и трехцепные натяжные гирлянды из грязестойких изоляторов марок ПФГ5-А, ПФГ6-А, ПСГ6-А, ПСГ16-Б для ВЛ 35 кв с проводами АС-70 + АС-150 ;

110 кв -"- АС-70 + АС-185 ;
АСО-240 ; АСО-300 ;
150 кв -"- -"-
220 кв -"- АСО-240 + АСО-500 ;
330 кв -"- 2хАСО-300+ 2хАСО-500 ;
500 кв -"- 3хАСО-330+ 3хАСО-500 ;

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Альбом I. Пояснительная записка и рабочие чертежи.

Объем проектных материалов 14 2 форматки

На одной странице

Чертежи распространяет: Свердловский филиал ЦИТП 620062, г.Свердловск-62, ВТУЗ - городок, Генеральская, 3а.

Инв.№

Паоп.№ 030870

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru