
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ 3.904.2-26
ЦИТП	НАСАДКИ С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ	УДК 628.83 **MVBN**
ФЕВРАЛЬ **1987**		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

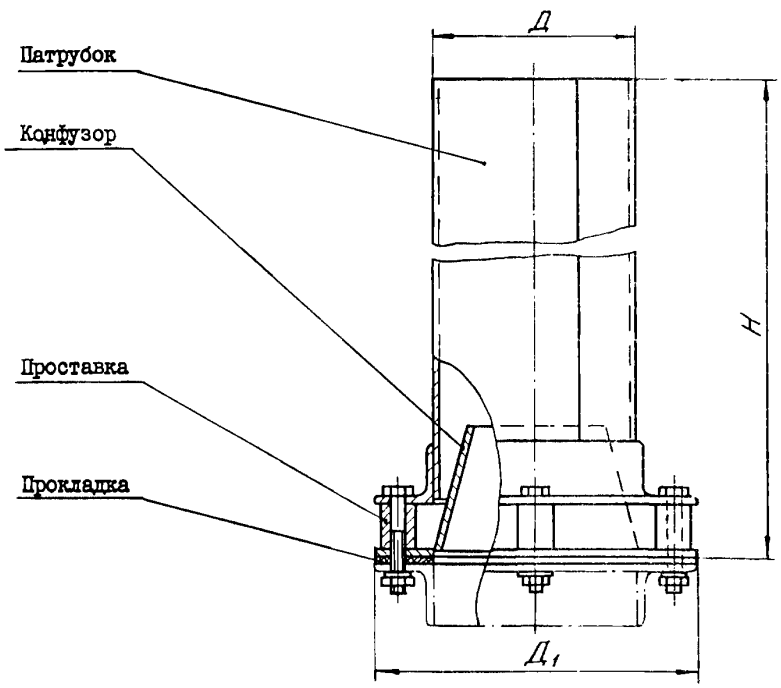

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Обозначение	Шифр	Диаметр шахты Д, мм	Диаметр фланца $Д_1$ насадка	Высота Н,мм	Масса, кг
НВК 00.00	НВК - 280	280	330	I000	I3
-0I	НВК - 3I5	3I5	365	II00	I7
-02	НВК - 355	355	405	II00	I9
-03	НВК - 400	400	450	I200	23
-04	НВК - 450	450	500	I300	27
-05	НВК - 500	500	550	I400	32
-06	НВК - 560	560	6I0	I400	35
-07	НВК - 630	630	680	I500	42
-08	НВК - 7I0	7I0	760	I600	50
-09	НВК - 800	800	864	I700	62
-I0	НВК - 900	900	964	I800	73
-II	НВК - I000	I000	I064	2000	89
-I2	НВК - II20	II20	II92	2300	II4
-I3	НВК - I250	I250	I322	2500	I36

gost.e-ecolog.ru

НАСАДКИ С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ	Строительные конструкции и изделия Серия 3.904.2-26	Лист I Страница 2

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Насадки с водоотводящим кольцом предназначены для установки на вхлопных участках воздуховодов вентиляционных систем с целью защиты вентиляторов вытяжных систем от атмосферных осадков, попадающих в вытяжные шахты при отсутствии зонтов.

Область применения насадков определена по скоростному напору ветра третьим географическим районом по СНиП П-6-74.

Климатическое исполнение "ОI" по ГОСТ I5I50-76.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 36 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ГПИ ГОСХИМПРОЕКТ , II7393, Москва, ул.Архитектора Власова, д.55

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Главстройпроектом Госстроя СССР, протокол № 65 от 5.09.86г, введены в действие ГПИ ГОСХИМПРОЕКТ с I5 декабря I986г приказ № III от ОI.I0.86г.
Срок действия I99I год.

В7КА ПОСТАВЩИК Тбилисский филиал ЦИТП, 380053, г.Тбилиси, Авчальское шоссе,д.86а

Главный инженер проекта Д.Е.Тайц

Главный инженер института Е.Н.Никитин

Инв. № 2I722
Катал.л. № 056053

gost.e-ecolog.ru